




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

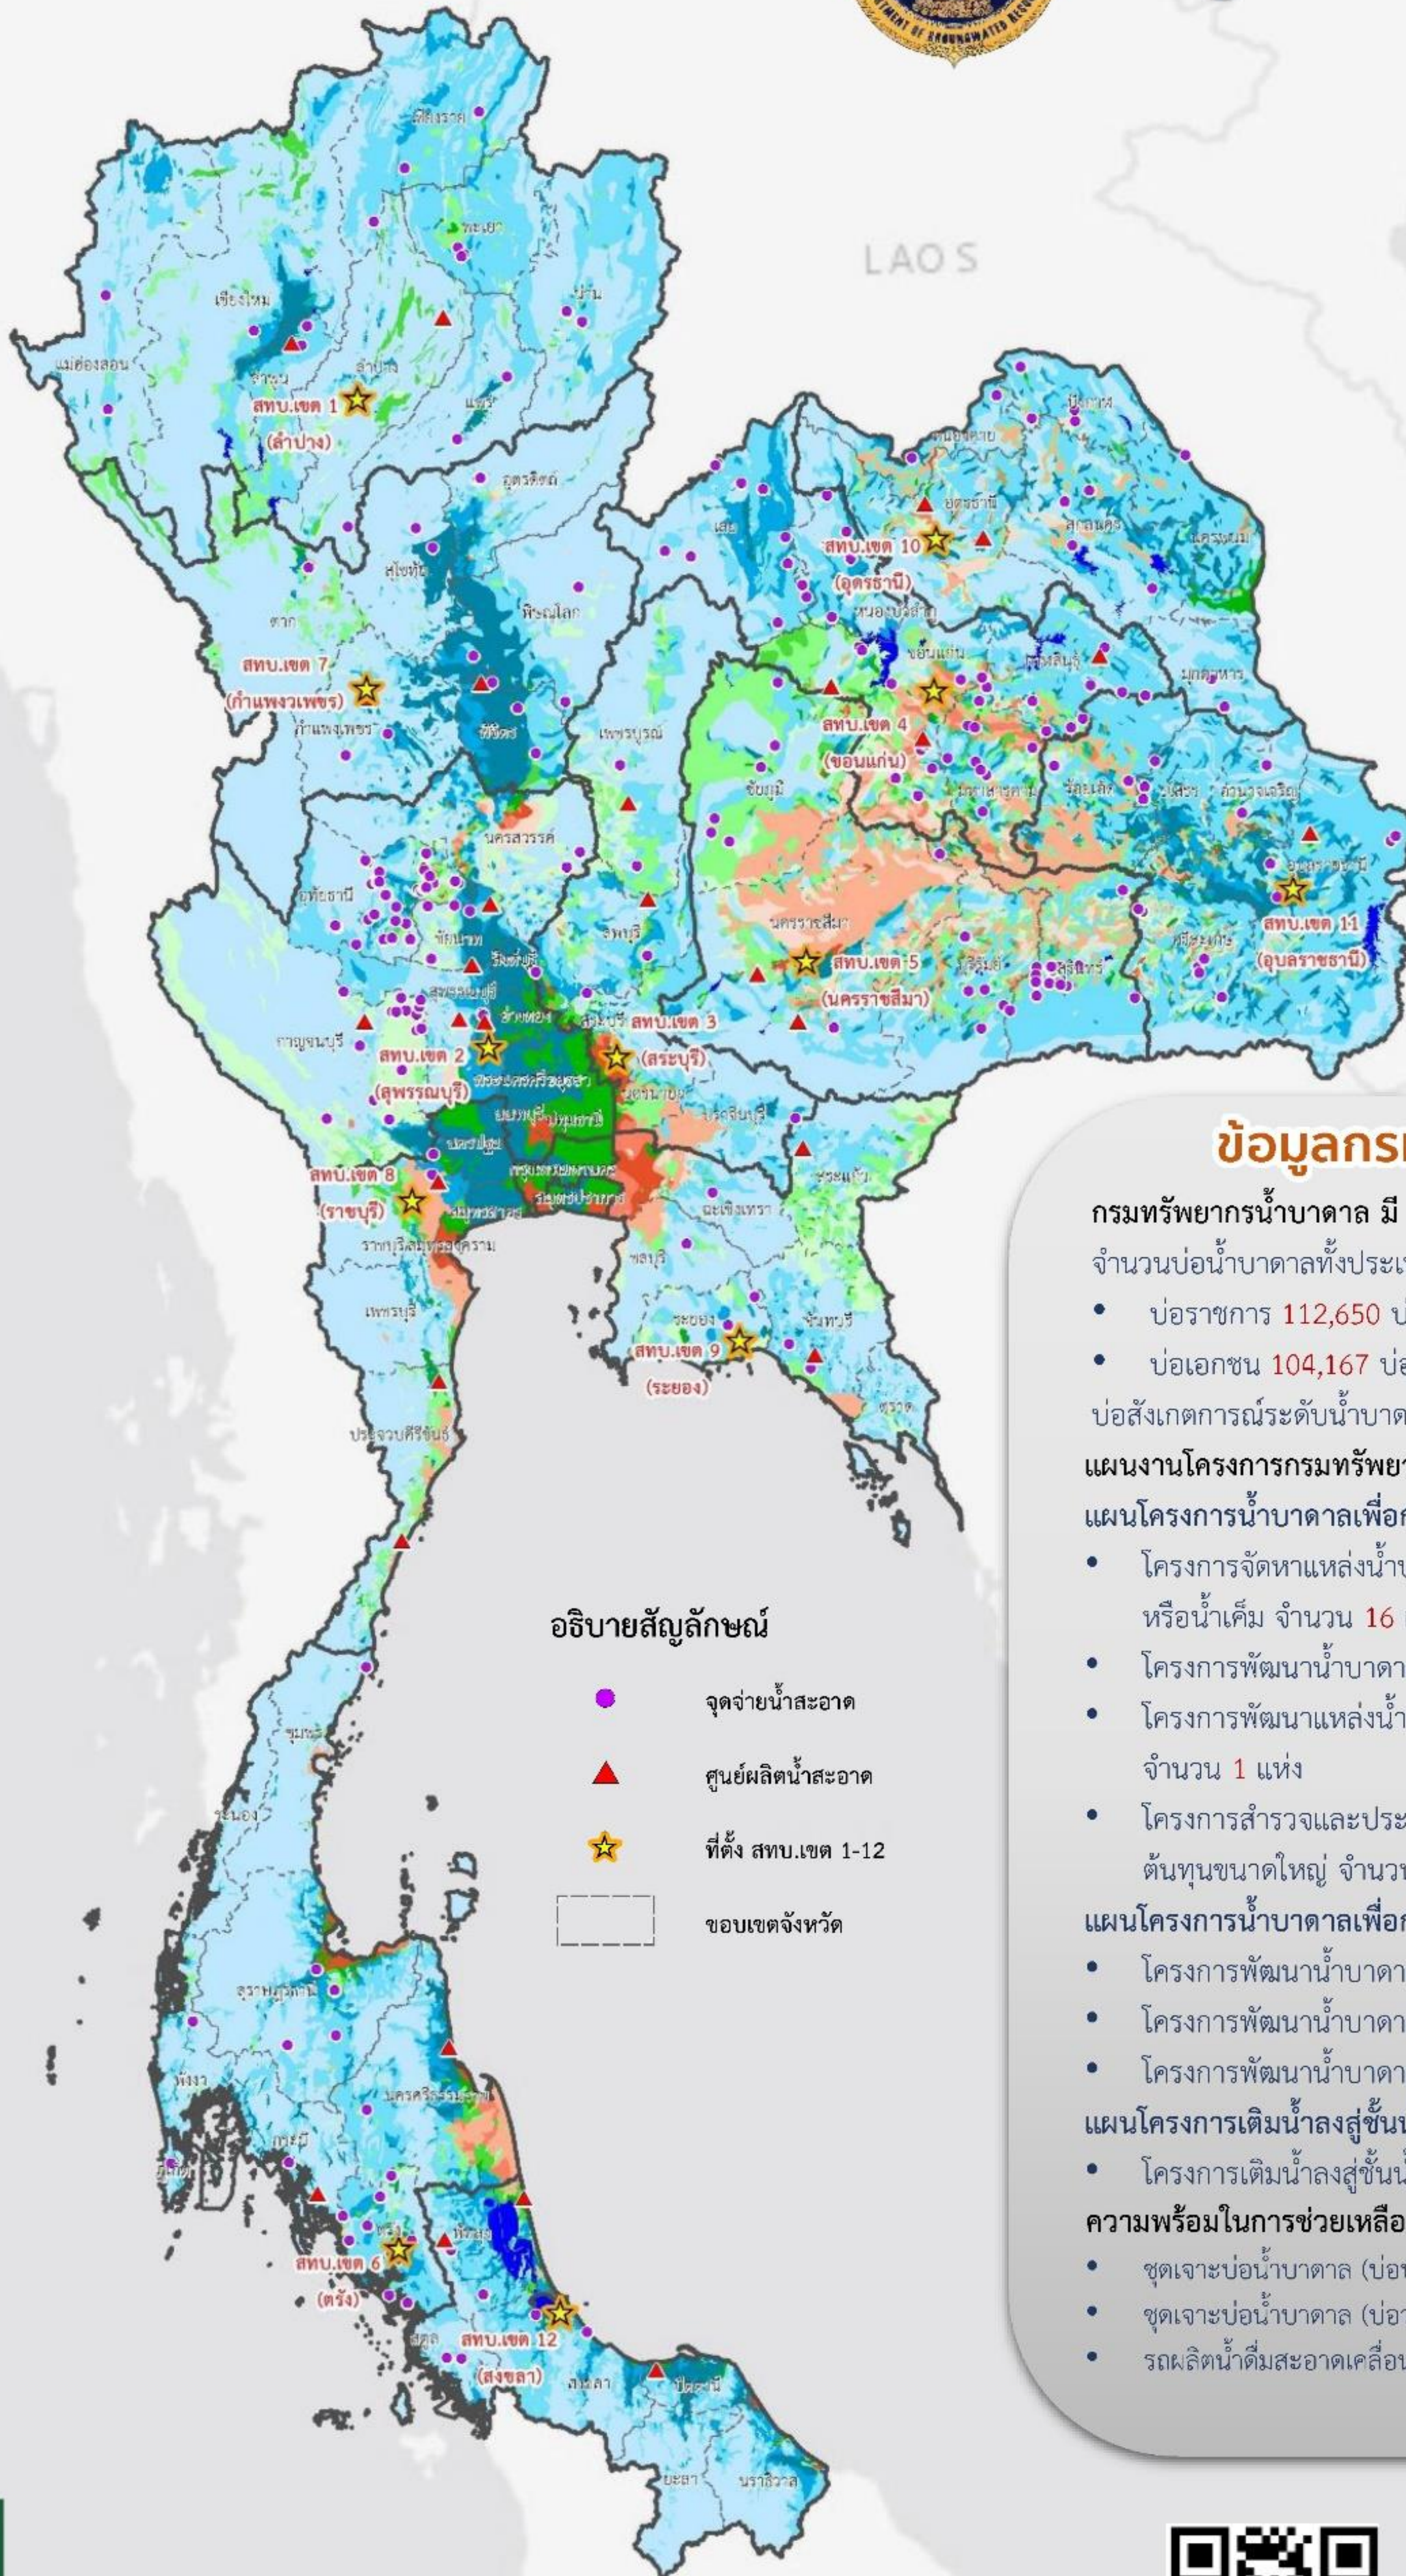

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร

P.1/4

ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.dgr.go.th> ณ วันที่ 12/10/64


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ใหม่)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

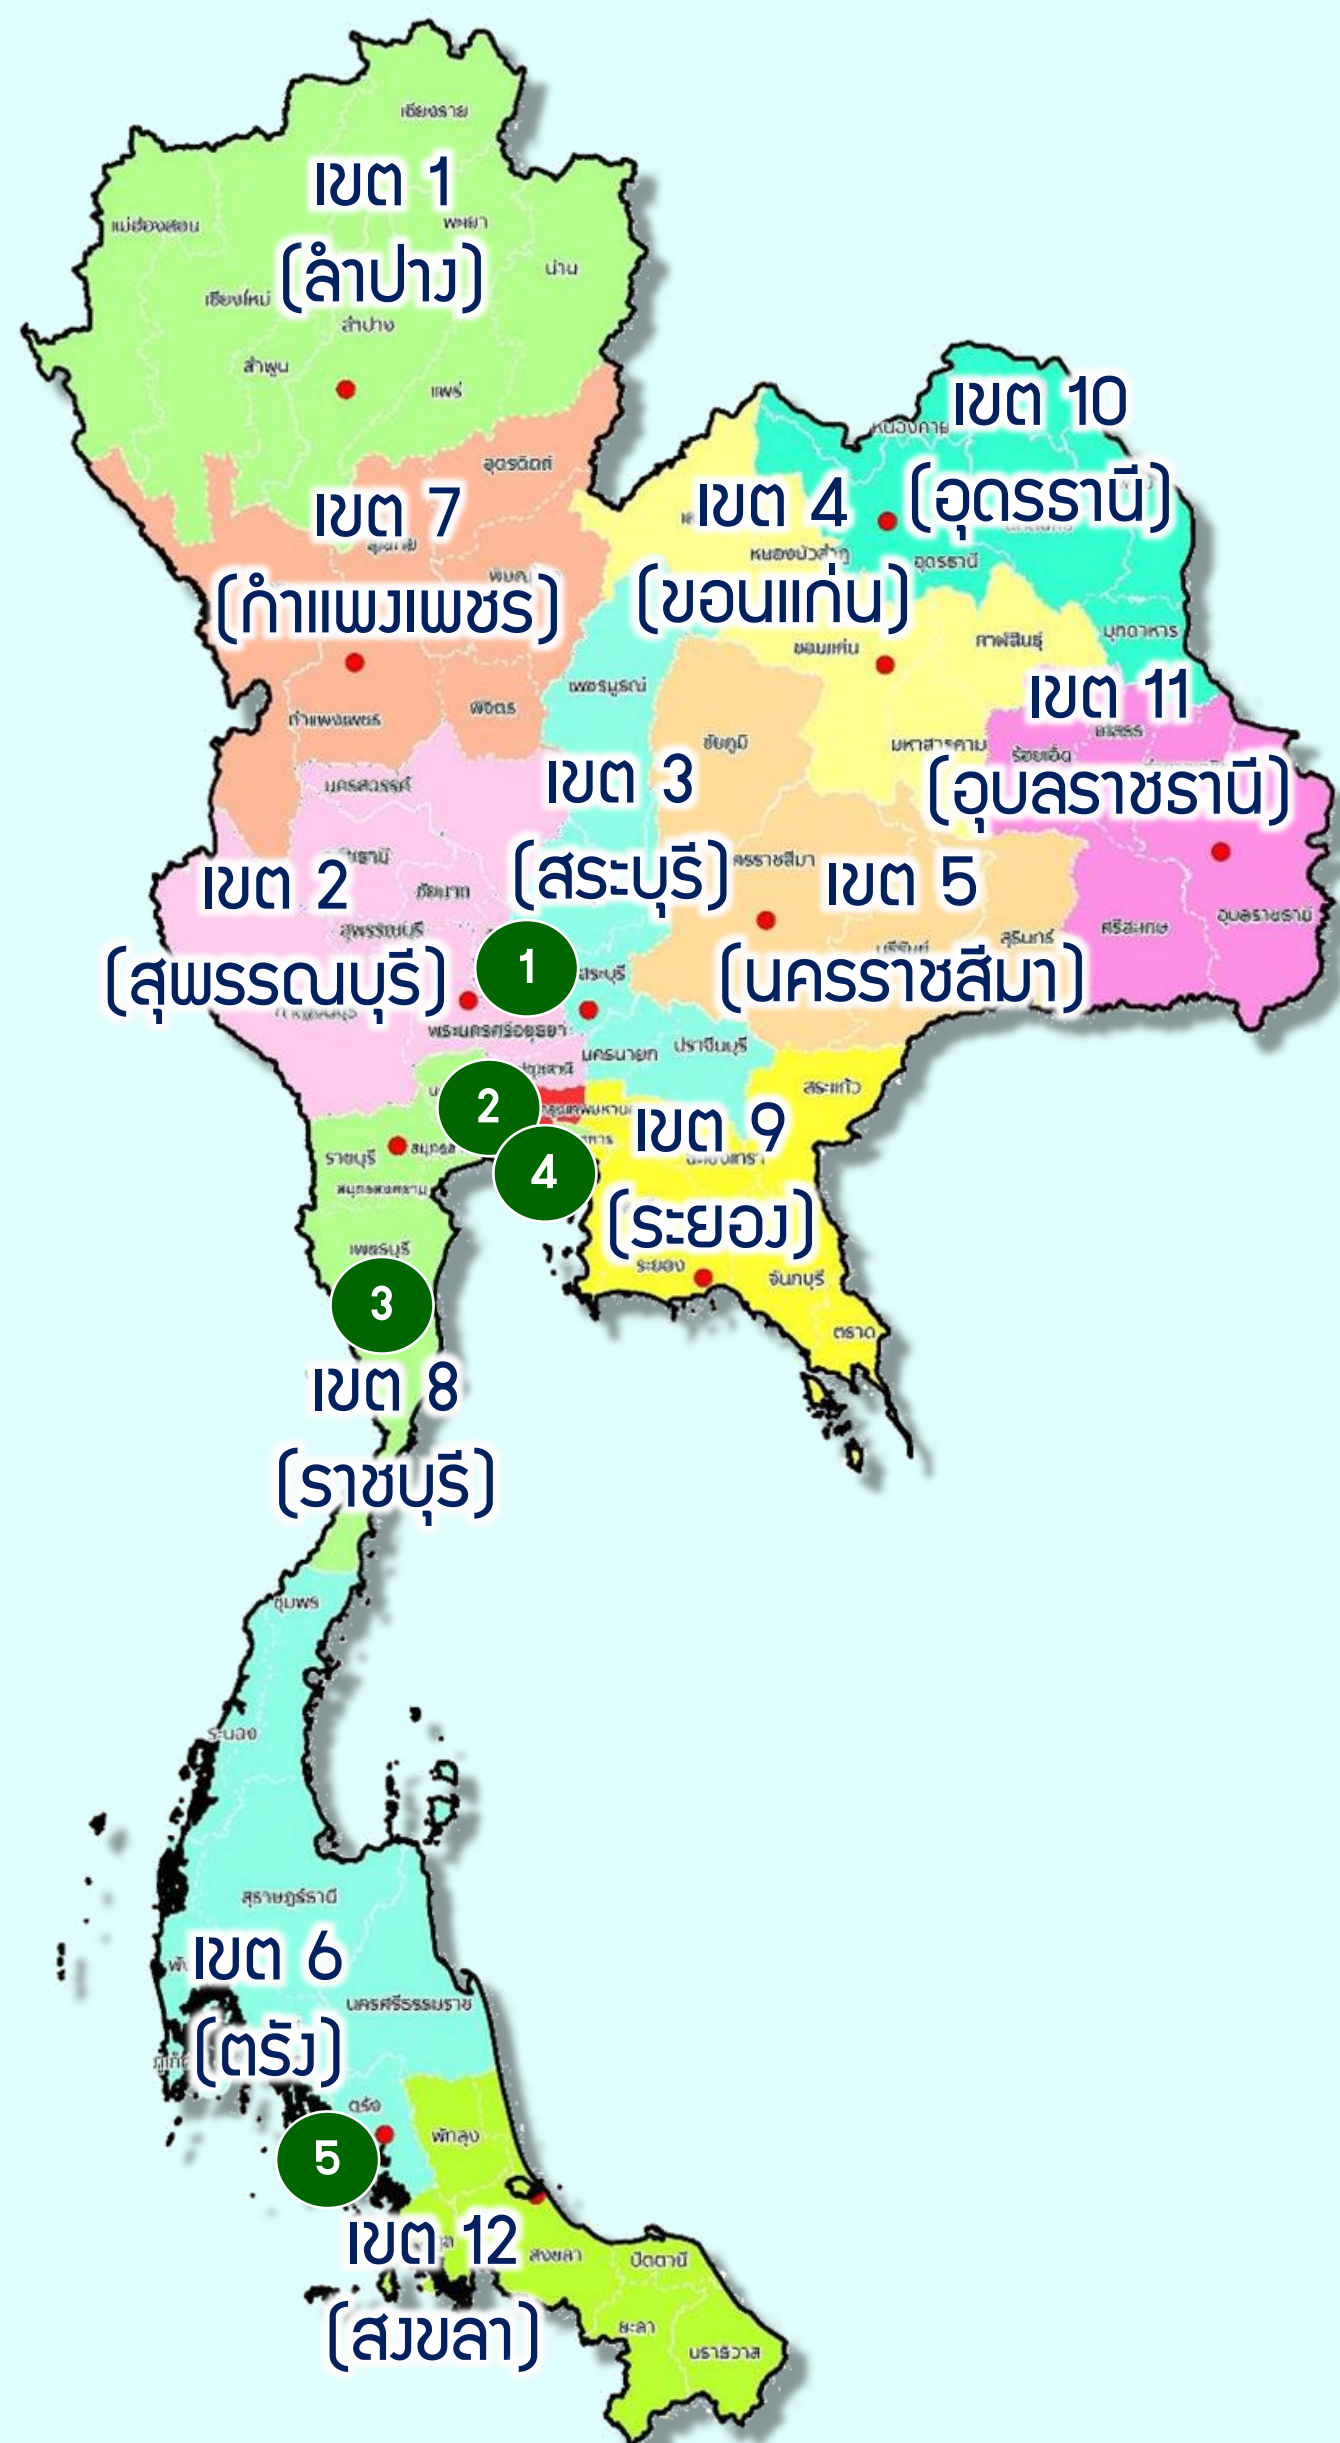

1 นายศักดิ์ดา วิชัยกุล ป. อกบ./สำนักบริหารกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาล การอนุรักษ์น้ำบาดาล และการควบคุมกิจการน้ำบาดาล ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 60 ราย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมคลาสสิก คาบิโอ อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา



2 นายศักดิ์ดา วิชัยกุล ป. อกบ./สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติ การโครงการเสริมศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการ น้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล) โดยมี นายวิสูตร สมนึก นายสวัสดิ์ อินต๊ะ นายปรัชญา สามารถ ที่ปรึกษา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายสุรพล ธรรมสาร ที่ปรึกษาพิเศษด้านการประกอบกิจการ น้ำบาดาล ให้ข้อเสนอแนะ และให้แนวทางในการดำเนินการประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมรับฟังรวมกว่า 200 ราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference



3 ดร.ยุทธพล อภินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม/สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) นายศุภกวี ท่องประยูร พอ.สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) นายจรูญ วรสิงห์ พอ.ส่วนปฏิบัติการ นายสุรพงษ์ ดีทิพย์ พอ.ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล และนางสาวกัญญา จินดาบุษย์ พอ.ส่วนอำนวยการ ร่วมชี้แจงความเป็นมา โครงการพัฒนาน้ำ บาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ของ ดร.ยุทธพล อภินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ โดยมีกลุ่มผู้ใช้น้ำได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 841 คน 303 ครัวเรือน มีปริมาณน้ำ 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ณ บ้านห้วยตาเคาะ ต.ท่าเสา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี



4 นายสวัสดิ์ อินต๊ะ ที่ปรึกษากฎหมายกรมทรัพยากรน้ำบาดาล/สทบ.เขต 1-12 เป็นประธานการ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำเพื่อรับรองสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 (งบกลาง) โดยมี พอ.สทบ.เขต 1-12 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference



5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ตามนโยบาย ของ นายศักดิ์ดา วิชัยกุล ป. อกบ. ในการเตรียมความพร้อมและรองรับการปฏิบัติราชการ รูปแบบ New-Normal ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ณ สทบ.เขต 6 (ตรัง)




ประเภทข่าว	วันที่ 17 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 17 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	1,654
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

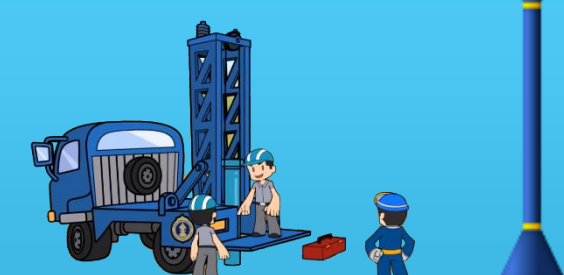


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

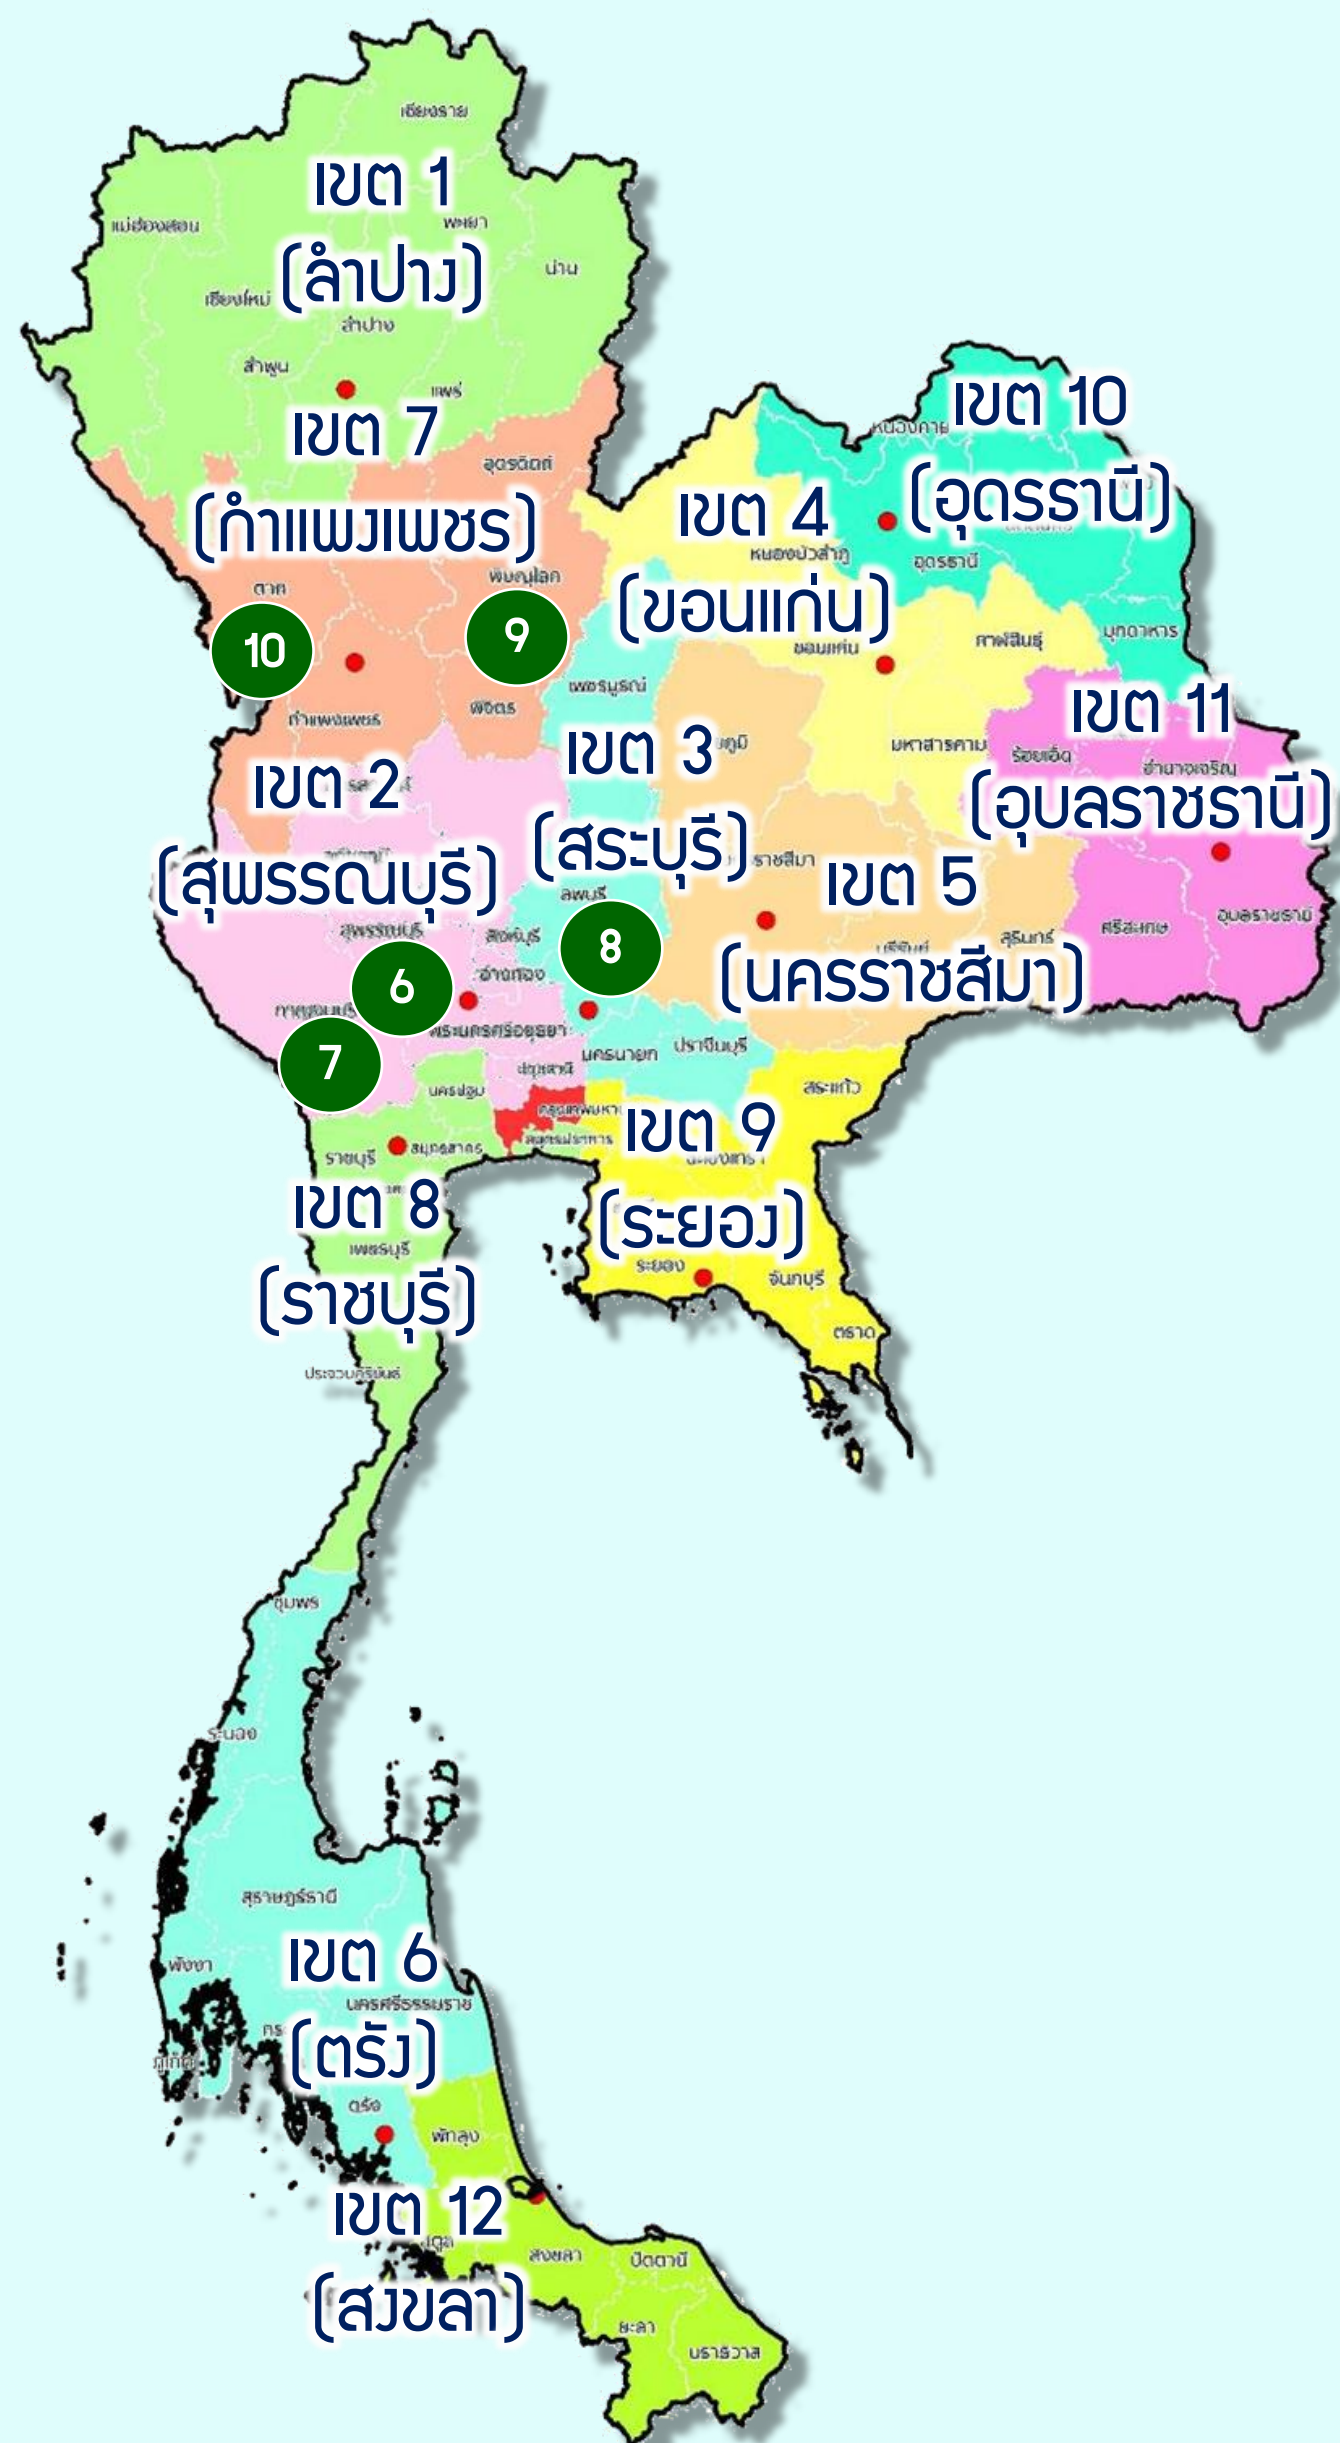

- 6** สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตาม ควบคุม ดูแล การเจาะบ่อและก่อสร้างสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 สถานี/2 บ่อ ดังนี้

ณ สถานีที่โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ม.8 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
1.หมายเลขบ่อ 6502A003 เเจาะและพัฒนาศรีสำเร็จแล้ว ความลึก 75 เมตร ในชั้นน้ำบาดาล หินแกรนิตพุ ตั้งแตกระดับความลึก 47-59 เมตร ระดับน้ำหลักระ 27.9 เมตร ปริมาณน้ำ ประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำจืด ค่าความเป็นกรด-ด่าง pH 7.86 ค่าการนำไฟฟ้า (EC) 865 ไมโครซีเมนตต่อเซนติเมตร ปริมาณสารทั้งหมด ที่ละลายได้ (TDS) 412 มิลลิกรัมต่อลิตร และอุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส
2.หมายเลขบ่อ 6502A004 เเจาะและพัฒนาศรีสำเร็จแล้ว ความลึก 64 เมตร ในชั้นน้ำบาดาล หินแกรนิตพุ ตั้งแตกระดับความลึก 46-54 เมตร ระดับน้ำหลักระ 27.3 เมตร ปริมาณน้ำ ประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำจืด ค่าความเป็นกรด-ด่าง pH 7.96 ค่าการนำไฟฟ้า (EC) 853 ไมโครซีเมนตต่อเซนติเมตร ปริมาณสารทั้งหมด ที่ละลายได้ (TDS) 426 มิลลิกรัมต่อลิตร และอุณหภูมิ 28.9 องศาเซลเซียส



- 7** สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล โครงการอนุรักษ์และ เพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาล เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ณ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี



- 8** สทบ.เขต 3 (สระบุรี) นายสุรัตน์ บัวพันธ์ พอ.สทบ.เขต 3 (สระบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปังบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ปังบประมาณ 2564/2565 (งบกลาง 2) ณ บ้านเขา ม.2 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และบ้านเขารวกน้อย ม.3 ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี



- 9** สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้ง ได้นำบ่อน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิตร จำนวน 200 ขวด ให้แก่ประชาชนที่มาร่วม กิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.11 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก



- 10** สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจิณดาบุตร พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้าง โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้ง ช้าชากหรือน้ำเค็ม ปังบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านดงลาน ม.5 ต.วังจันทร์ อ.สามขา จ.ตาก




ประเภทข่าว	วันที่ 17 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 17 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	1,654
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

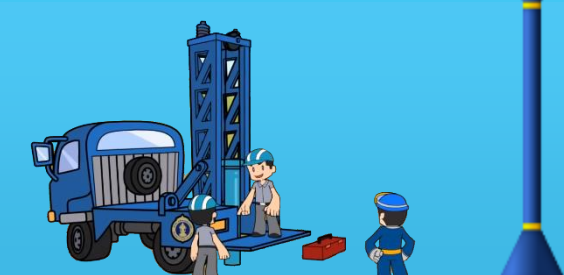


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

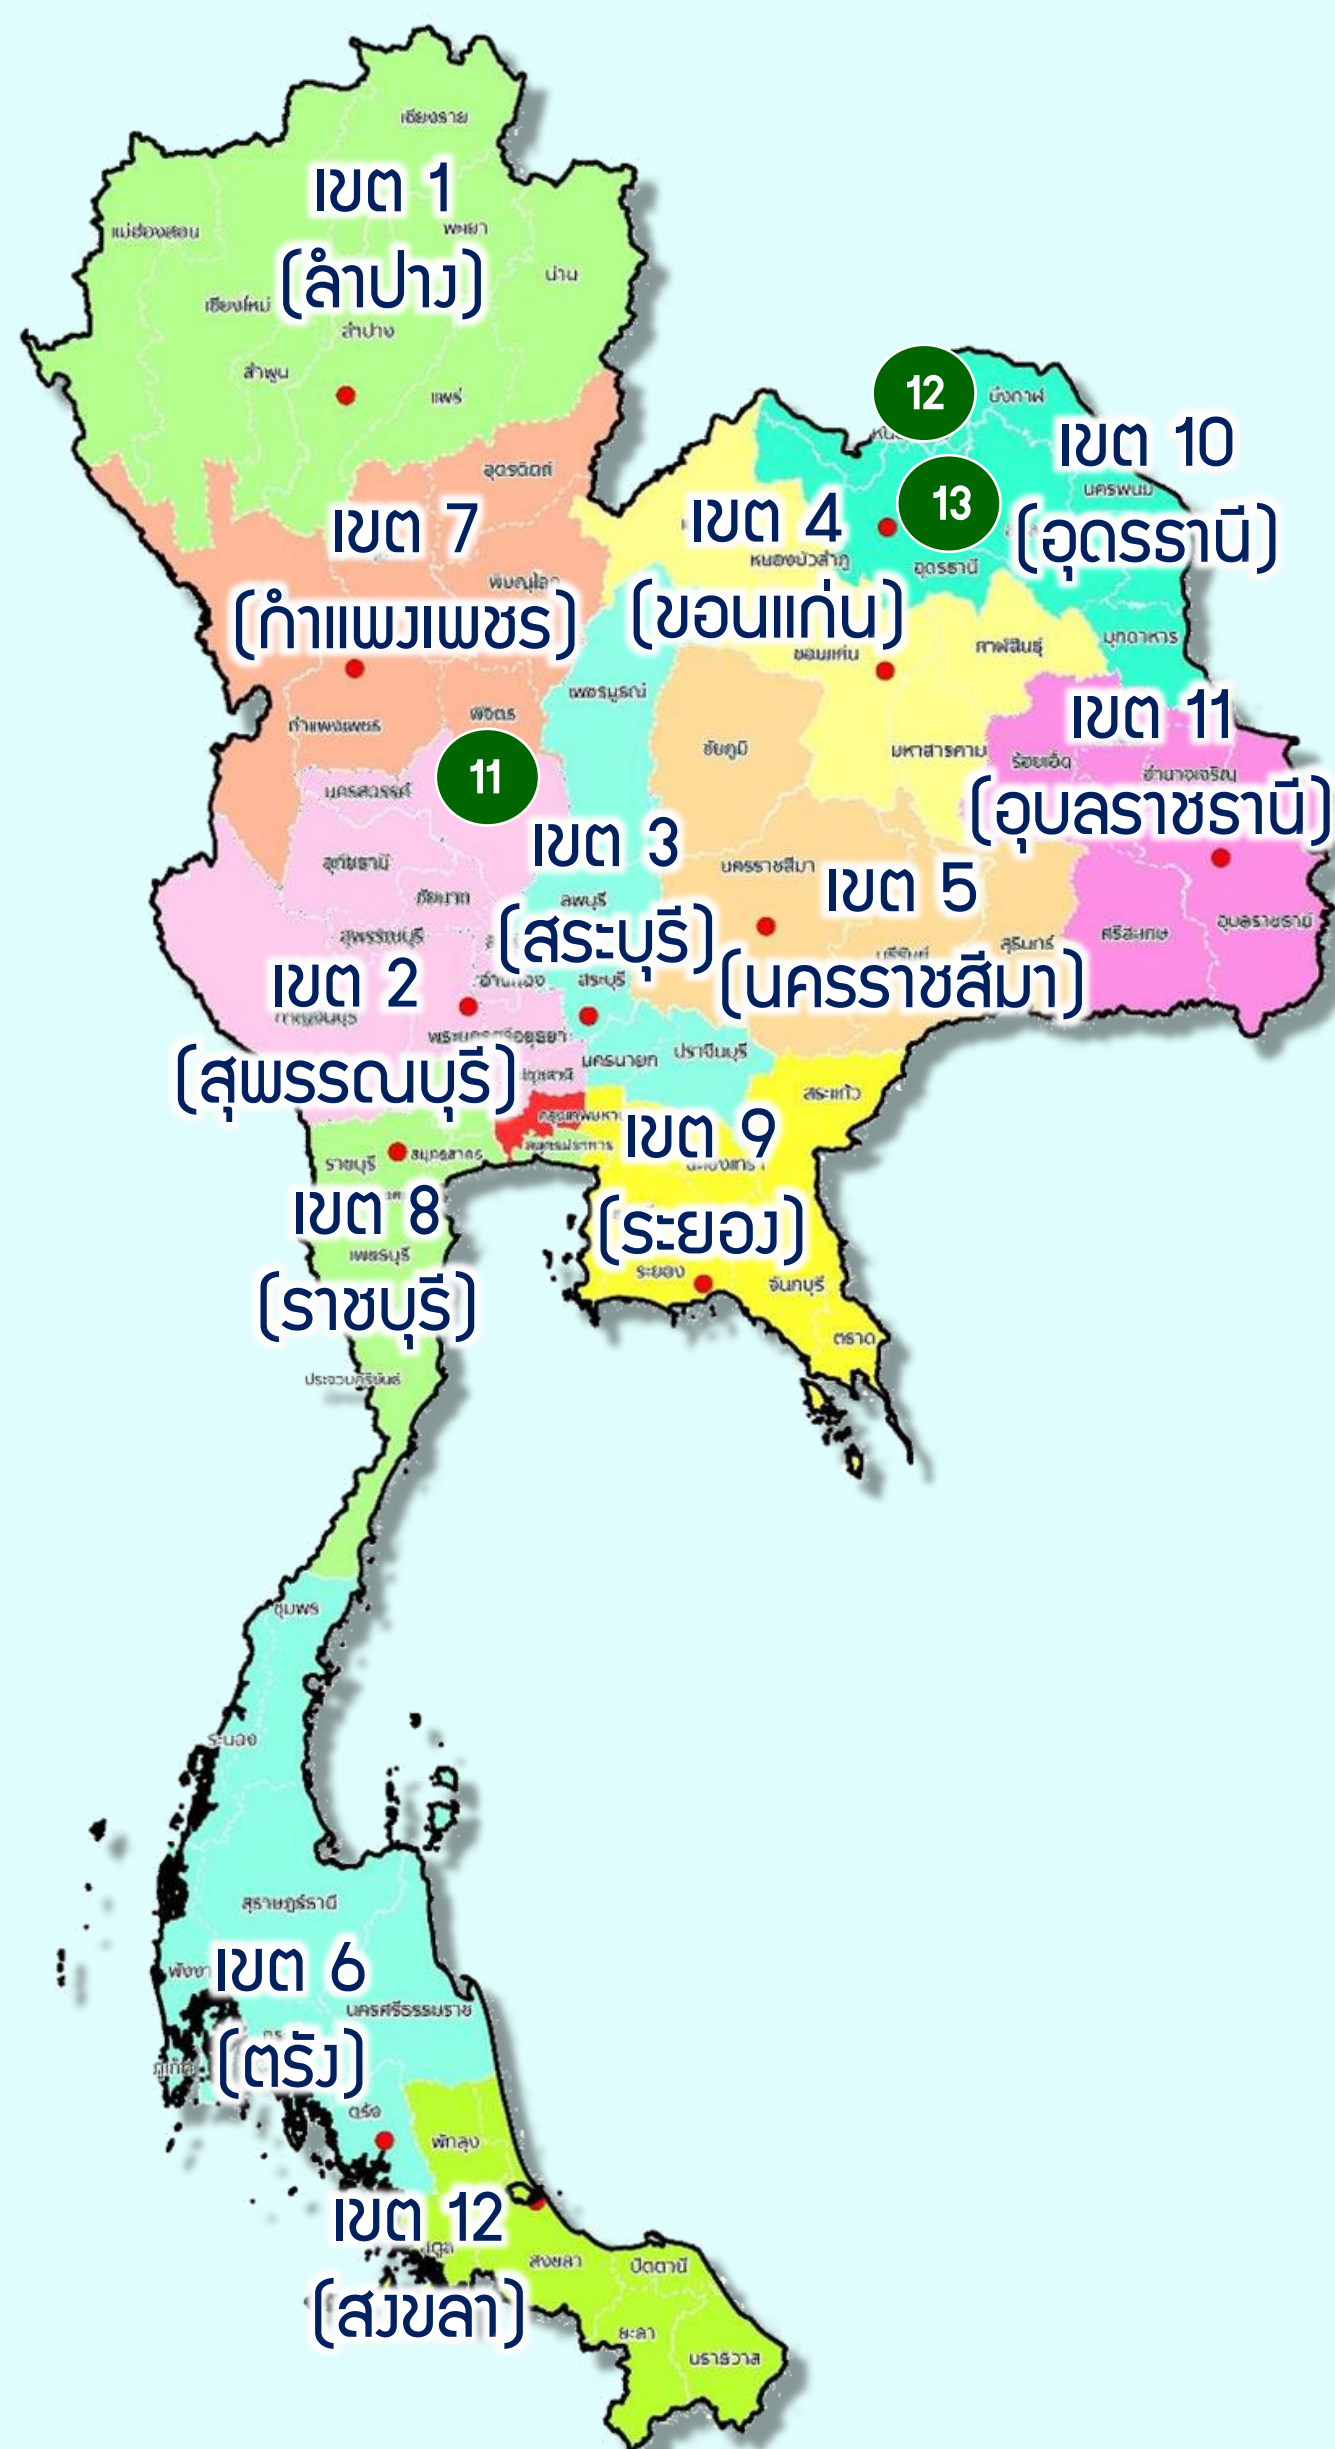

- 13 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล ให้กับ โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง เพื่อให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และดำเนินนันทนาการต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง บ้านโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี



- 11 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปิ๊บบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ดิน นางกนกวรรณ ลำโรง บ้านหนองโสนใต้ ม.16 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร



- 12 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลและพัฒนาน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ณ บ้านท่าสวก ม.9 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ



ประเภทข่าว	วันที่ 17 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 17 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	1,654
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

