



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

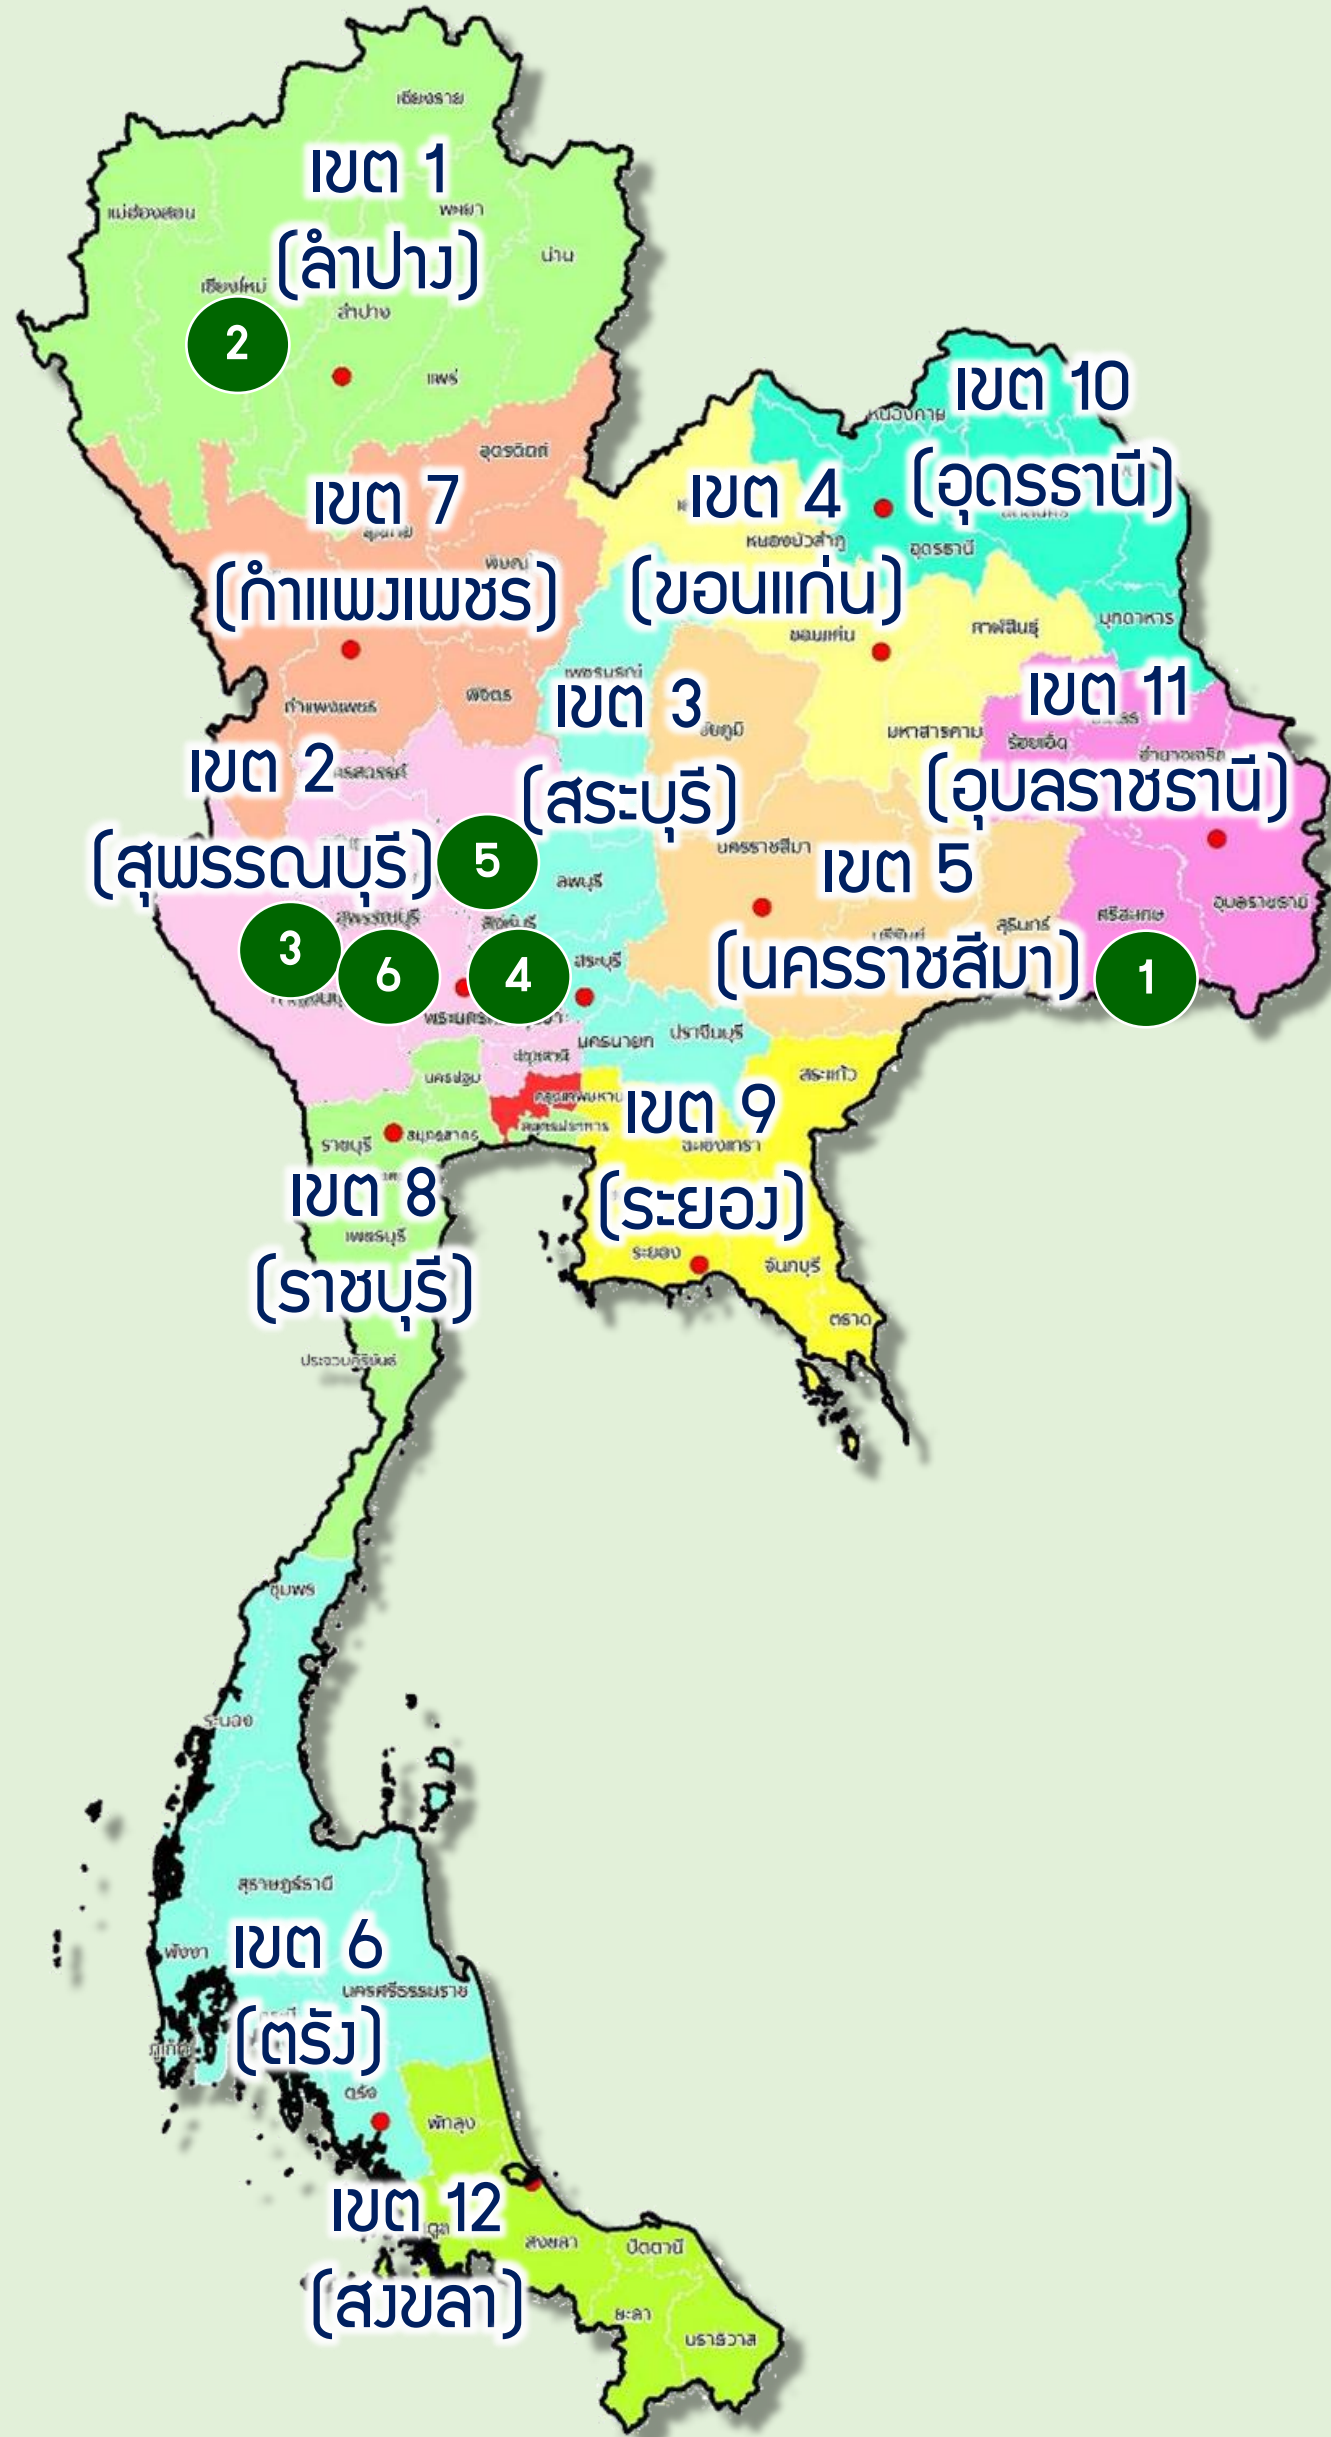

- 1 ลำปางบุรีรัมย์และพื้นที่ทุ่งหญ้ากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสุบทดสอบปริมาณน้ำบ่อน้ำบาดาลหมายเลข 6511B001 ความลึกบ่อ 34 เมตร ณ โรงเรียนบ้านหนองเตย ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ



- 2 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) หน่วยสุบทดสอบปริมาณน้ำ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสุบทดสอบปริมาณน้ำโครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ณ บ้านน้อย ม.1 ต.มดดิน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ (บ่อที่ 4)



- 3 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มความมั่นคงระดับชุมชน ปริมณฑล พ.ศ. 2564 (งบกลาง) เพื่อจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างทั่วถึง ณ บ้านค้อวัง ม.2 ต.บ้านแหลม อ.บางปลานา จ.สุพรรณบุรี



- 4 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมณฑล พ.ศ. 2565 ณ พื้นที่ โครงการตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดไผ่ดำ บ้านไผ่ดำ ม.4 ต.ทอวน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี



- 5 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ปริมณฑล พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี เพื่อควบคุม กำกับ การใช้ น้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายน้ำบาดาล และเสริมสร้างการใช้ น้ำบาดาลอย่างอนุรักษ์



- 6 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาบาดาลระบบไฟฟ้า และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ โครงการศึกษาจัดหาจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ปริมณฑล พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชนได้ปกติและมั่นคง ณ จุดพักรถอุตุฯ ม.5 ต.อุตุฯ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท และโรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 ม.4 ต.หนองมะคำโม อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี



ประเภทข่าว	วันที่ 22 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	19	1,704
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.2/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ใหม่)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

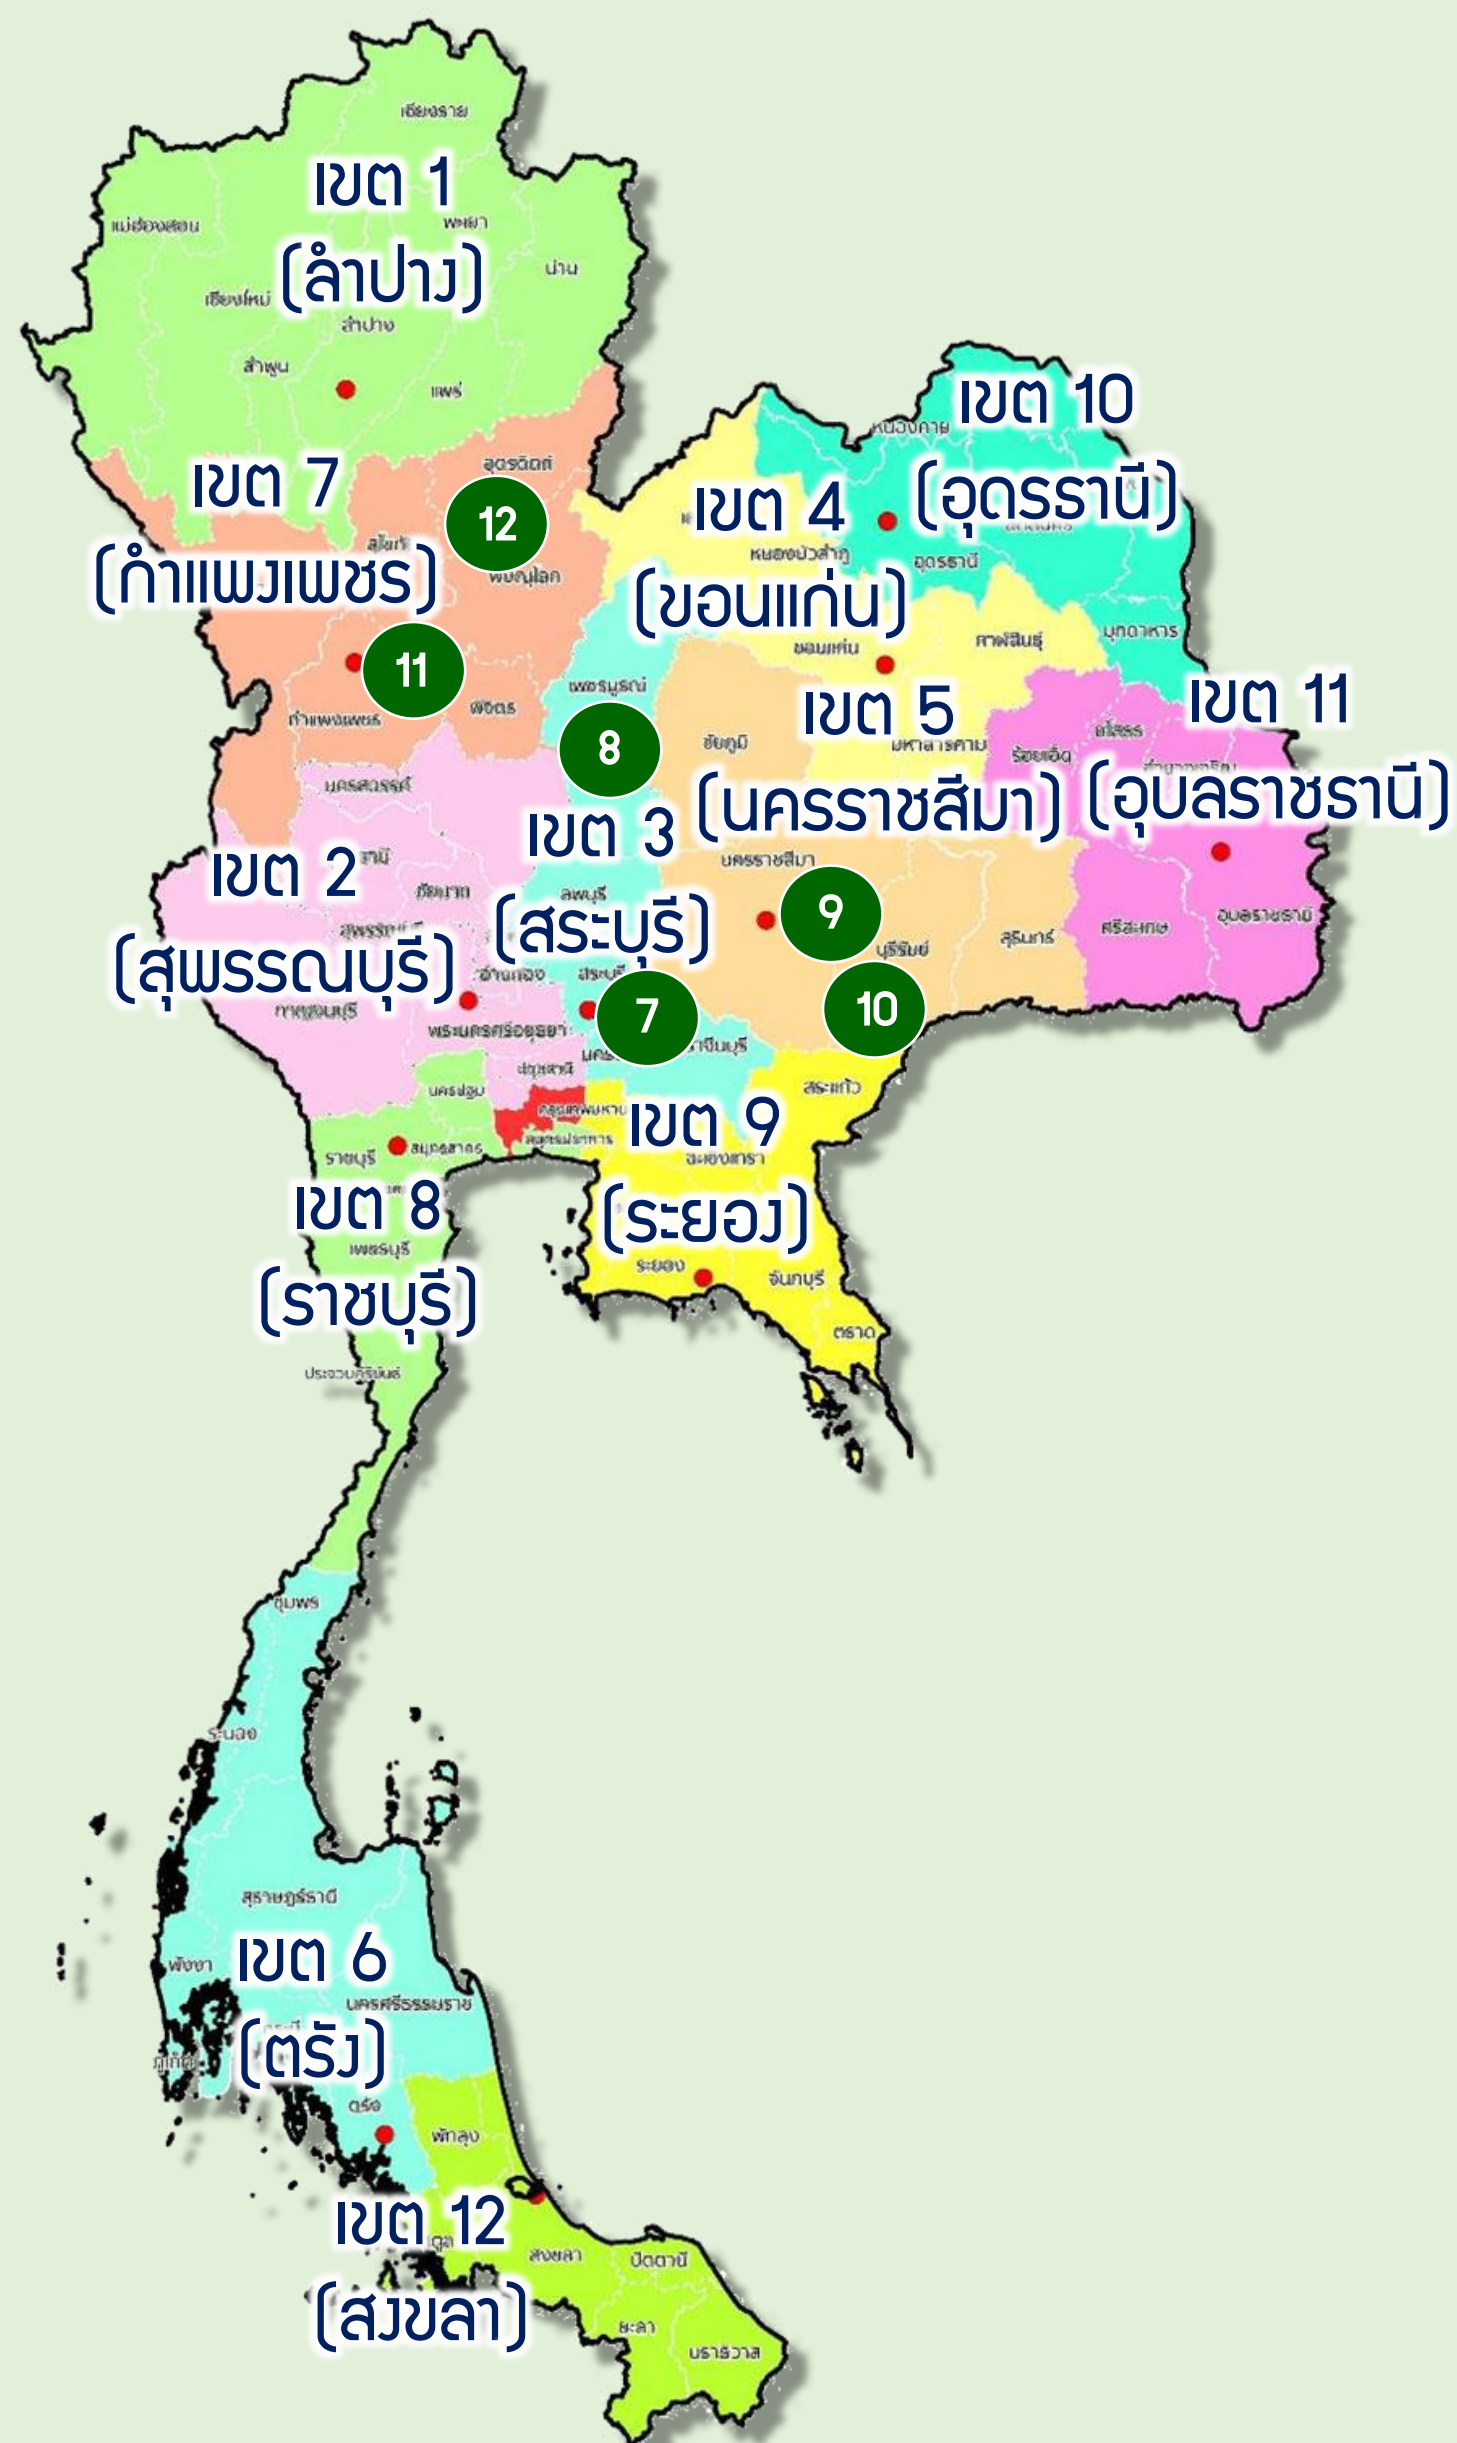

7 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) นายสุรตม์ บัวพันธ์ พอ.สกบ.เขต 3 (สระบุรี) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเขตฯ เพื่อพิจารณากลับกรอกรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2565 โดยมีคำขอรับใบอนุญาตฯ 1/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขตฯ จำนวนทั้งสิ้น 18 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 3 (สระบุรี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) โดยใช้โปรแกรม Line



8 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) นายสุรตม์ บัวพันธ์ พอ.สกบ.เขต 3 (สระบุรี) พร้อมด้วยกรรมการตรวจรับงาน และผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง และสาธิตและนำวิธีการใช้ระบบโครงการพัฒนาพื้นที่น้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จบปกติ) พร้อมทั้งส่งมอบงานโครงการฯ ให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้ดูแลระบบต่อไป จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

- ณ 1.บ้านเขา ม.2 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
- 2.บ้านนาข่า ม.6 ต.นาข่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์



9 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 1,500 มิลลิลิตร จำนวน 30,000 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครราชสีมา ก.ช้างเผือก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อให้บริการบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19



10 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา พอ.สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายพัฒนวิทย์ จิตต์พิทักษ์ พอ.ส่วนวิชาการ และคณะกรรมการตรวจรับผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1,2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งได้ถ่ายทอด อธิบายวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แก่มูลนิธิท้องถิ่นและประชาชน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- ณ 1.บ้านปราสาททอง ม.1 ต.เมืองฟ้า อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
- 2.บ้านหนองแก ม.1 ต.เมืองฟ้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
- 3.บ้านอุบลสมัคคี ม.11 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์



11 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่สำรวจคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการติดตั้งถังระดับต้น โครงการติดตั้งถังระดับต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร



12 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.วังงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์



ประเภทข่าว	วันที่ 22 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	19	1,704
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




P.3/5

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ใหม่)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

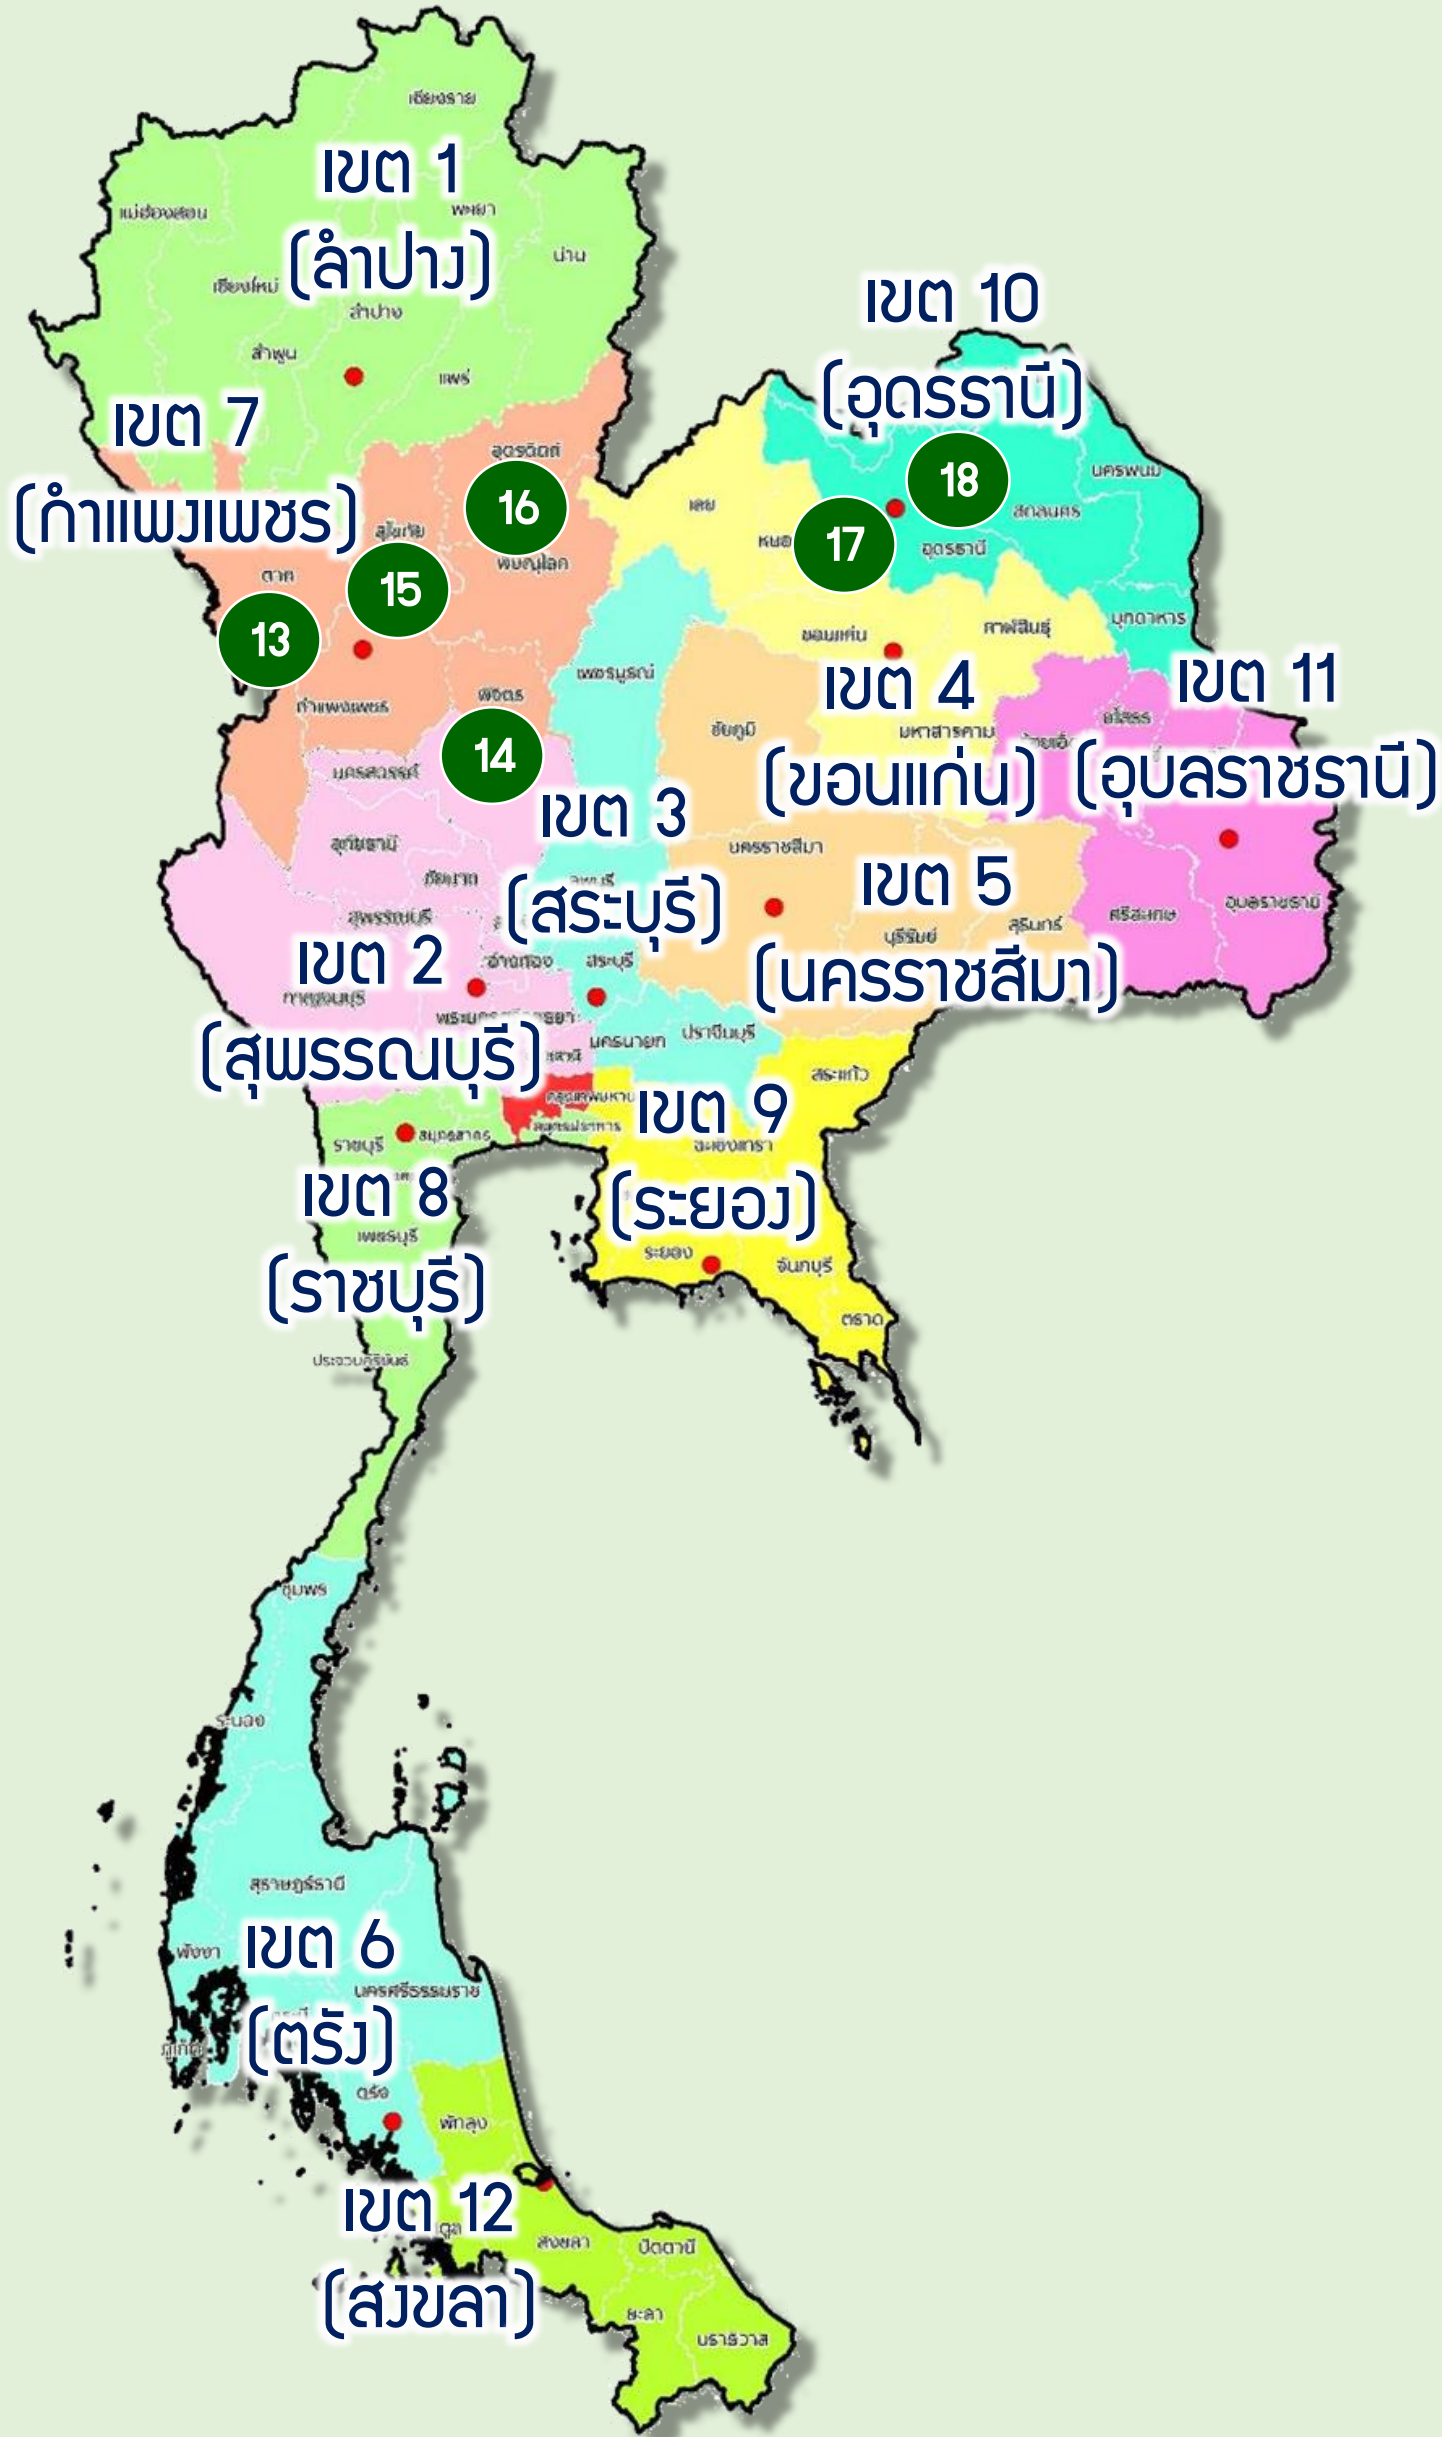

- 13 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงลออ บ้านจ้อค ม.6 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (จุดที่ 3)



- 14 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ดิน นางสุทิน เกี้ยวอยู่ บ้านหนองโสนใต้ ม.16 ต.หนองโสน อ.สามโก้ จ.ฉะเชิงเทรา



- 15 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านยางมวล ม.8 ต.ดงเตี้ย อ.ท่าวุ้ง จ.สุโขทัย (จุดที่ 2)



- 16 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล และสุบทดสอบปริมาณน้ำ โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านข่อยสูง ม.1 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ (จุดที่ 1)



- 17 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวศรัณญา สุขเพิ่ม นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ระบบ โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาล เพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล ตำบลโคกสูง ม.2 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี



- 18 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) หน่วยเจาะน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลตามแผนงาน โครงการที่รับผิดชอบทั้ง 6 จังหวัด ประกอบด้วย งบประมาณ งบกลางปี 2564 งบกลางปี 2564/2 งบกลางปี 2564 (งบเงินกู้) งบลงทุนปี 2565 และงบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล รวม 336 บ่อ และ บ่อ CSR ที่ได้รับการร้องขอจากส่วนราชการ ประชาชน และวัดอีกประมาณ 20 บ่อ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ประจำหน่วย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีผู้บังคับบัญชาคอยให้คำแนะนำ สนับสนุนเครื่องมือและจัดหาวัสดุให้อย่างทันก่วง




ประเภทข่าว	วันที่ 22 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	19	1,704
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.4/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

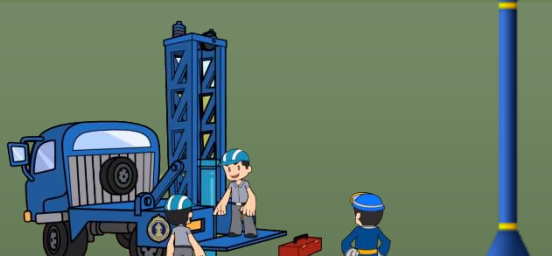


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

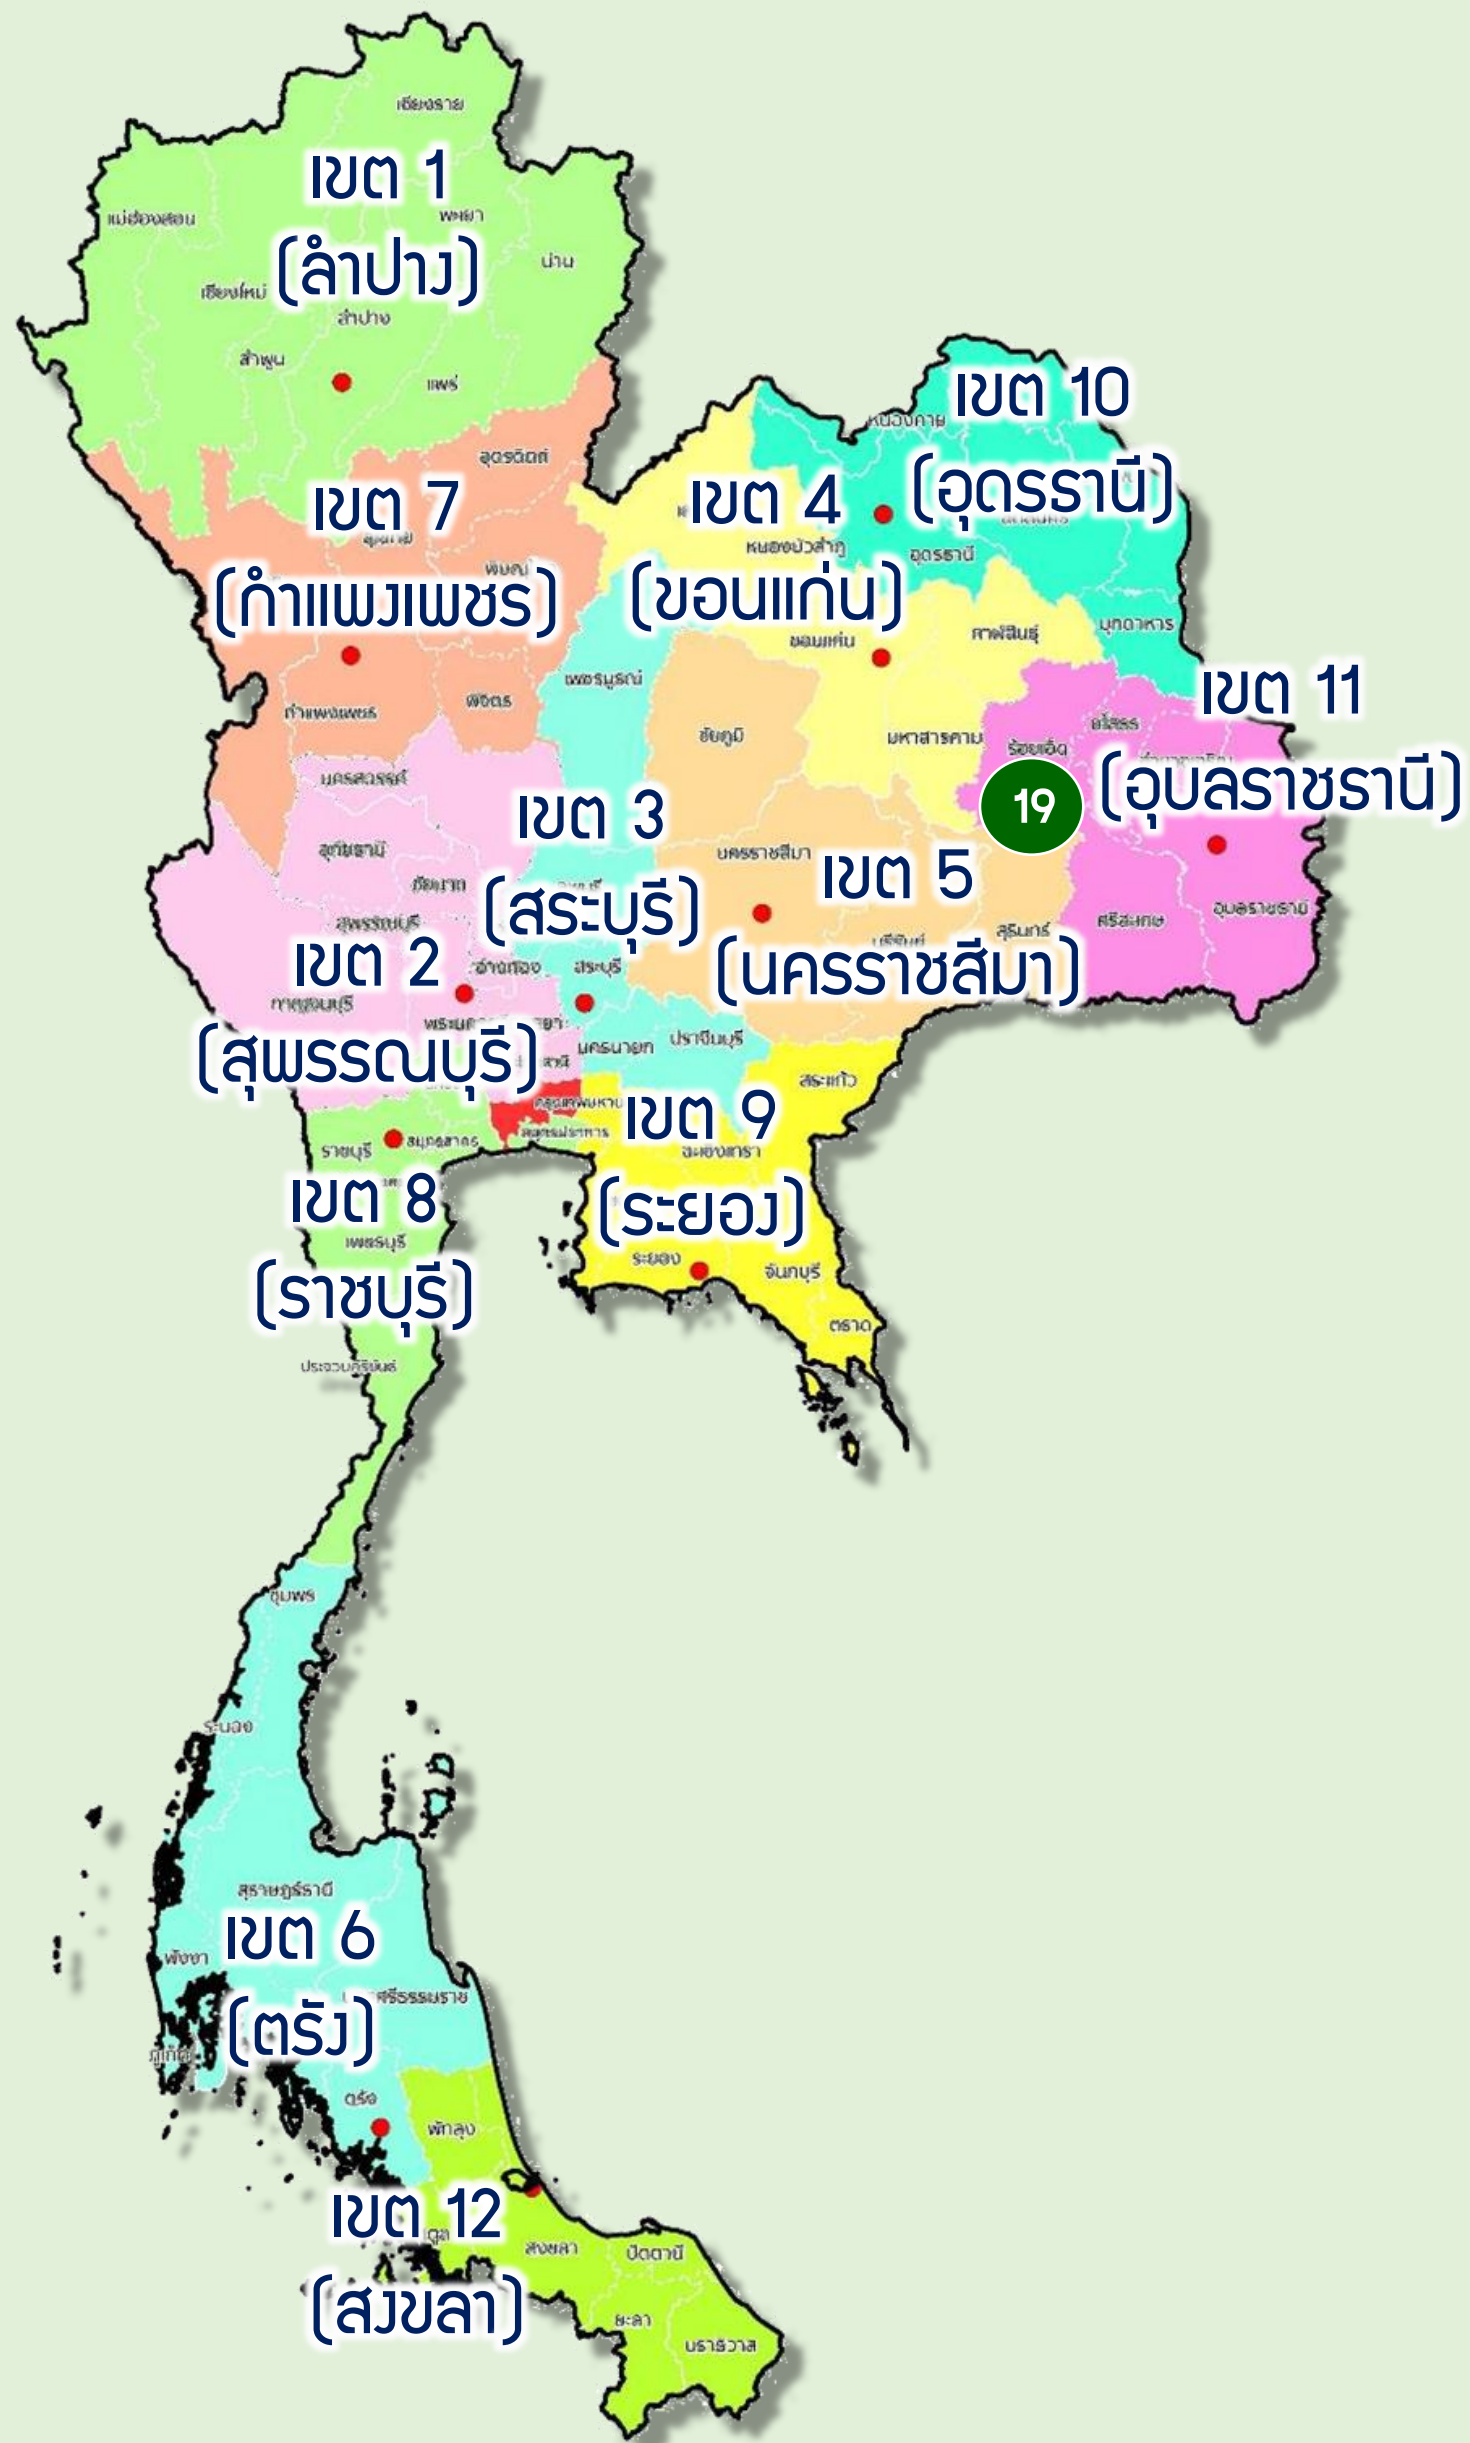

19 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายสมพร นามนาง หัวหน้าฝ่ายพัฒนา น้ำบาดาล นายณรงค์ สมสมัย หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง และคณะ ร่วมกับ นายเชวง ญาณพาด พัฒนาอุทกค้ำ ร.ก.ส. สาขาอำเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการบริหาร จัดการน้ำบาดาล การเข้าถึงแหล่งดินที่จะขับเคลื่อน ตาม MOU ในการส่งเสริมและสนับสนุน การใช้ น้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ให้กับกลุ่มเกษตรกร จำนวนกว่า 40 คน พร้อมทั้ง สุ่มมอบหมายโครงการฯ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ดูแลรักษาระบบต่อไป ณ บ้านดงเค็ง ม.9 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด



ประเภทข่าว	วันที่ 22 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	19	1,704
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.5/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

