



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร

P.1/5

ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.dgr.go.th> ณ วันที่ 12/10/64


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

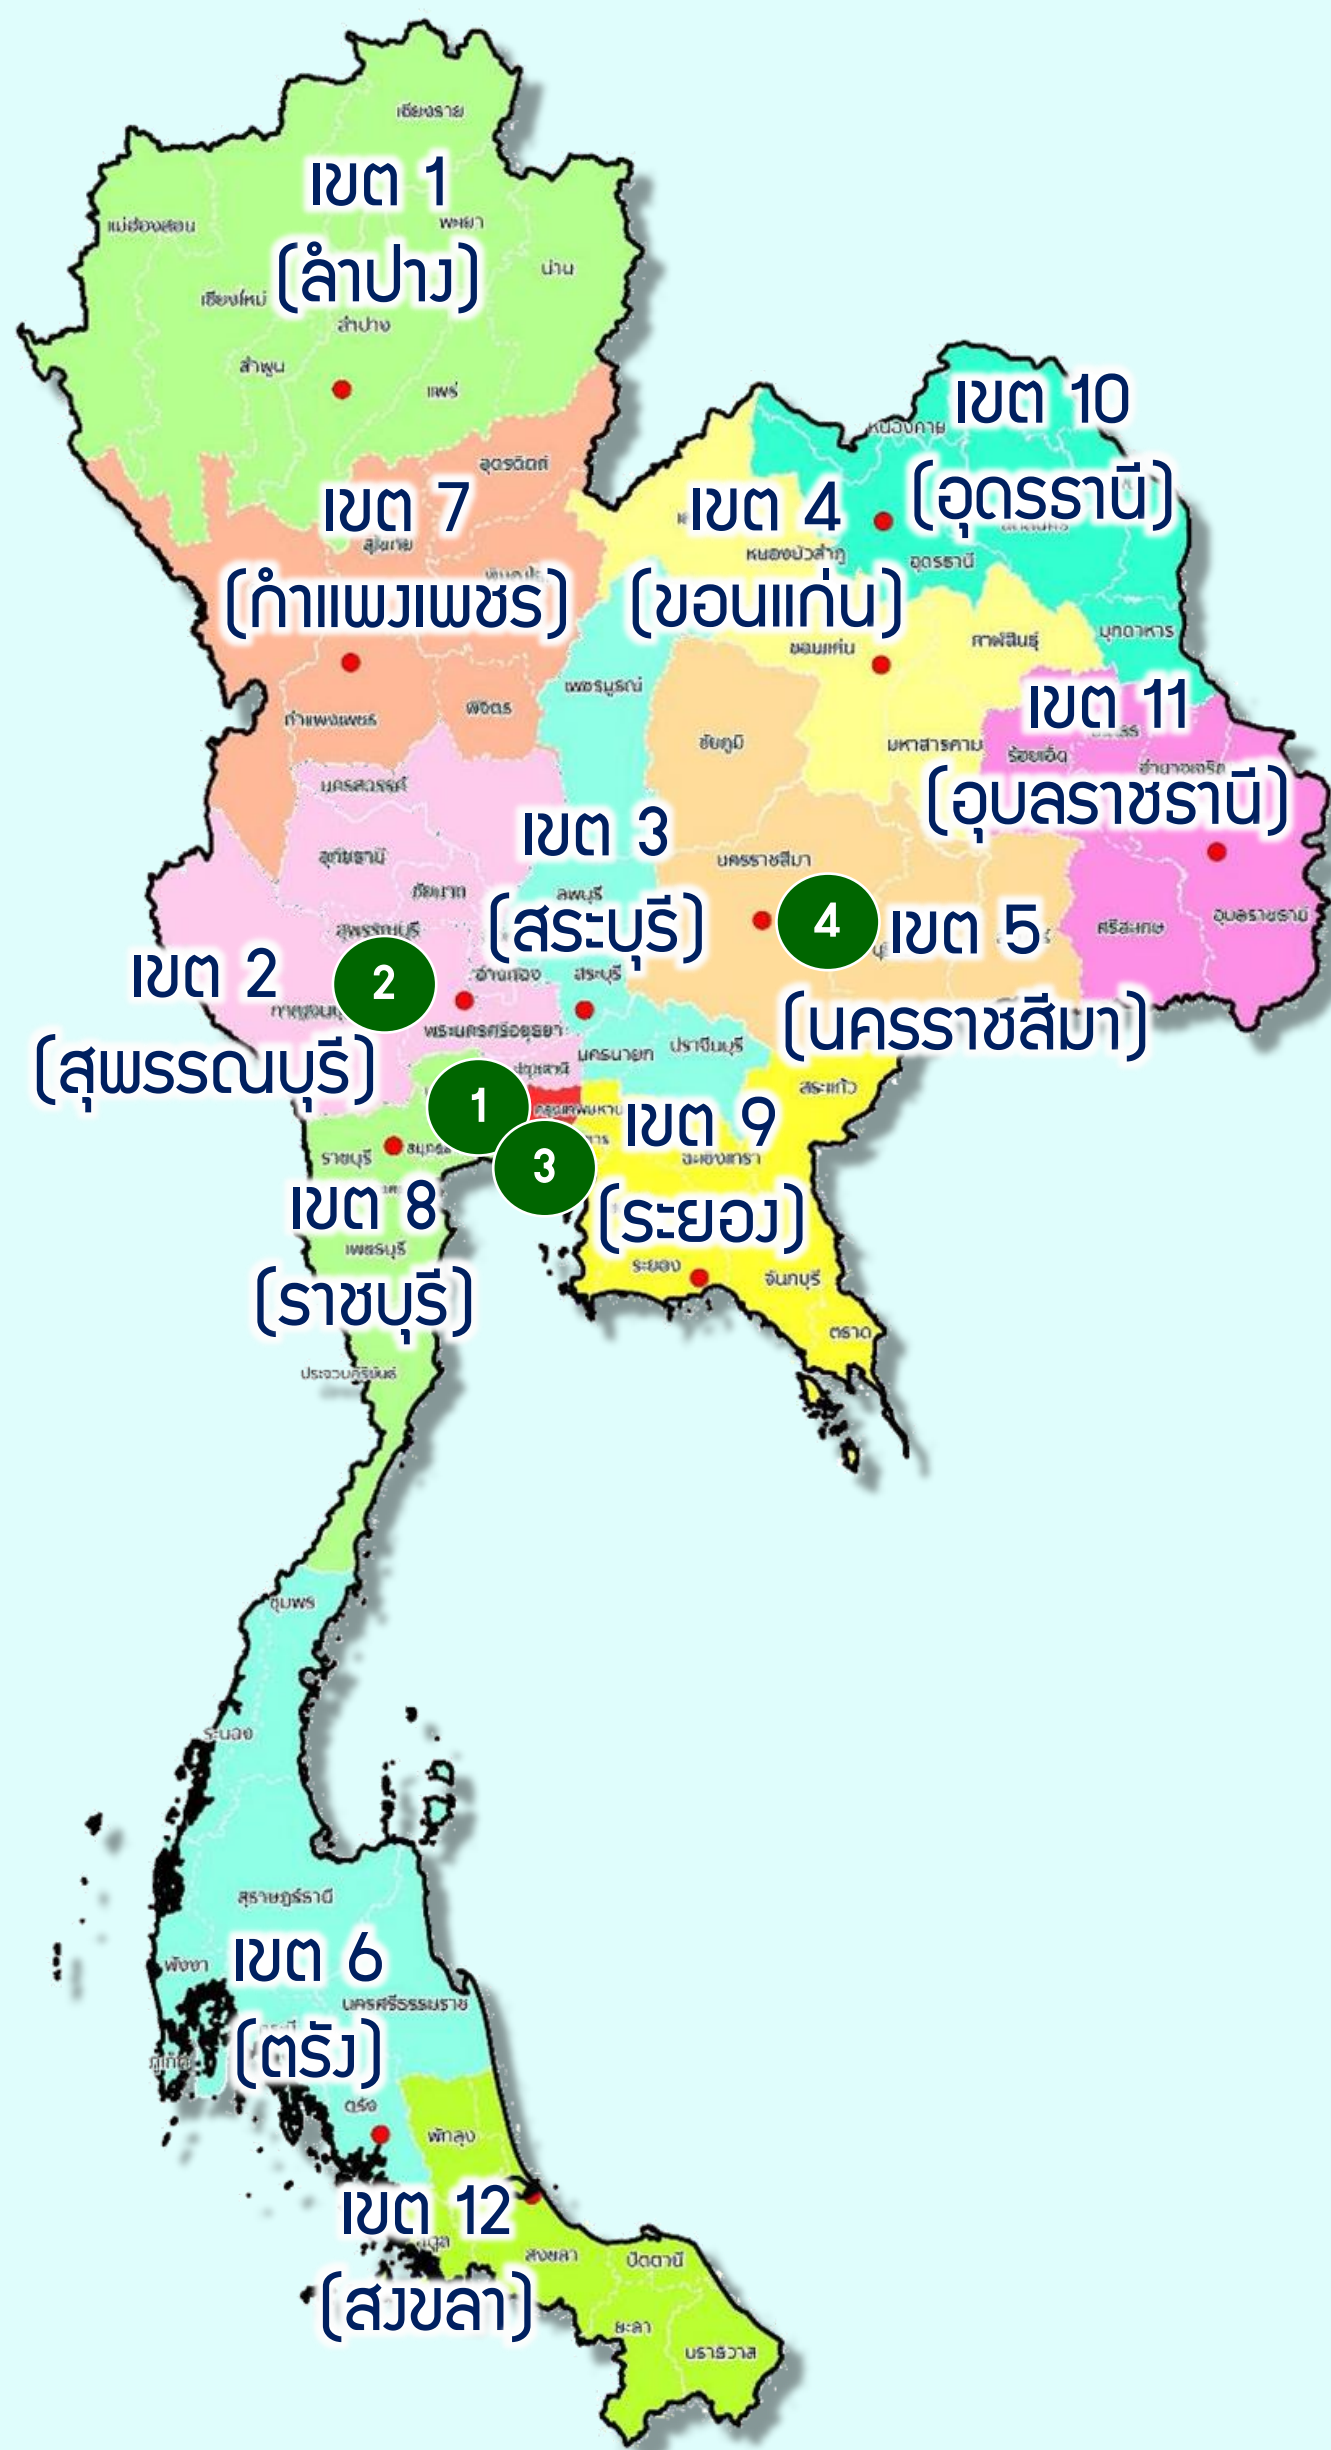

- นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภ./กองบริหารกอบุณพัฒนาน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกอบุณพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกอบุณพัฒนาน้ำบาดาล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และได้ถ่ายทอดสดดูงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference ซึ่งมีการพิจารณาโครงการและเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านน้ำบาดาลเพื่อบริการประชาชน (Badan4Thai)
 - โครงการทดแทนและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลโดยการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยตะเพิน อ.บ่อพลอย อ.ห้วยกระหา จ.กาญจนบุรี
 - โครงการศึกษา สำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ห้วยน้ำขี้เหล็ก และสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ระยะที่ 1)
 - โครงการศึกษาการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาล เอลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมโภชฉลอง เอลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
 - การปรับปรุงและรายละเอียด โครงการศึกษา สำรวจและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินเขี้ยวระดับลึกในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน อ.ห้วยกระหา จ.กาญจนบุรี (ระยะที่ 2)



- นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภ./สำนักบริหารกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาล การอนุรักษ์น้ำบาดาล และการควบคุมกิจการน้ำบาดาล ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 87 ราย ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมศรีอุทก แกรนด์ จ.สุพรรณบุรี



- ดร.สุรินทร์ วรกีธารัง รอง อภ./สำนักบริหารกลาง ดร.อลัน ชันทรารักษ์ พอ.สำนักบริหารกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.สุรินทร์ วรกีธารัง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล ชั้น 3 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



- สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล สำรวจบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล และตรวจสอบสภาพการใช้น้ำของเครื่องบันทึกระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา สภาพสถานีใช้งานได้ จำนวน 4 สถานี/4 บ่อ ดังนี้
 - สถานี NENMA006 วัดโคราชเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา บ่อหมายเลข 5705D018 ระดับน้ำ 4.86 เมตร
 - สถานี NENMA024 รุดนสถานวัดศรีสุรียริน ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา บ่อหมายเลข 6105D043 ระดับน้ำ 24.58 เมตร
 - สถานี NENMA007 ที่สาธารณะบ้านหนองปรุ ต.หนองระบอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา บ่อหมายเลข 5705D022 ระดับน้ำ 26.92 เมตร
 - สถานี NENMA027 ที่สาธารณะบ้านลาดบัวขาว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บ่อหมายเลข 6105D049 ระดับน้ำ -0.71 เมตร (น้ำพุ)




ประเภทข่าว	วันที่ 24 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 24 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	16	1,731
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.2/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

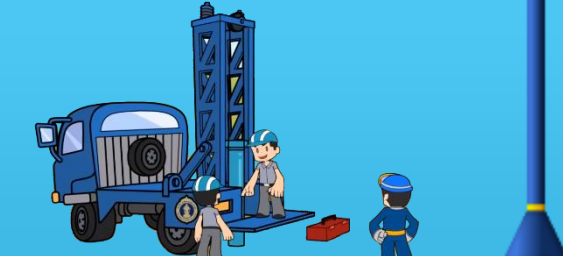


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

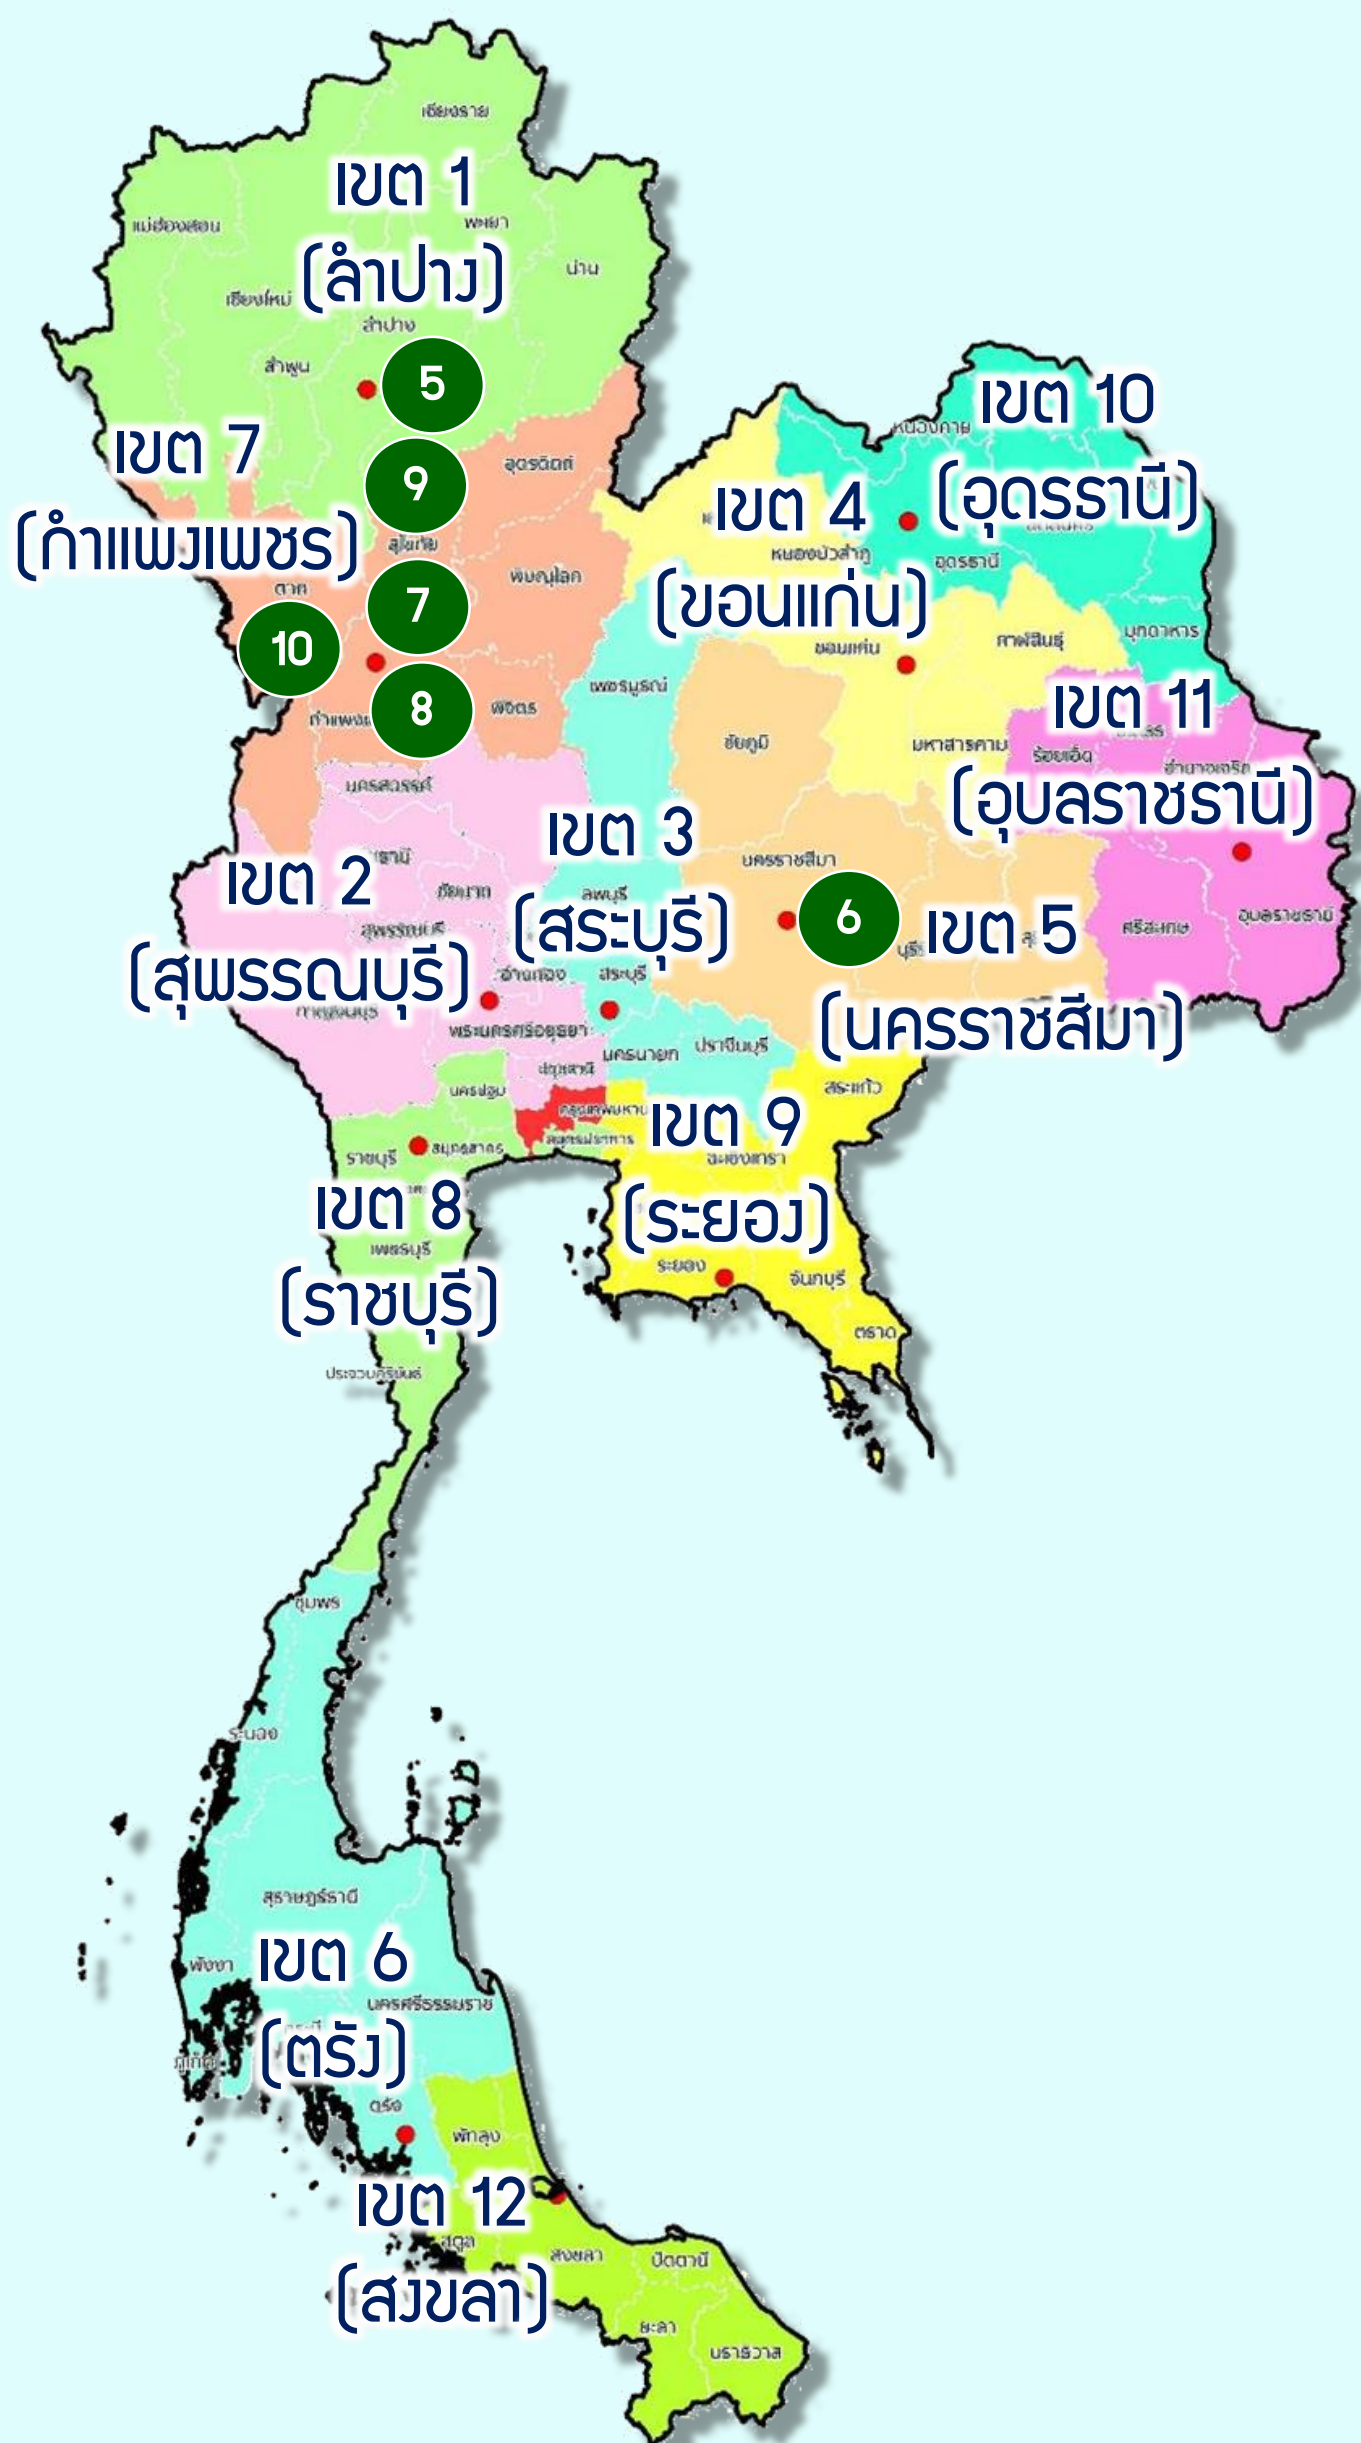

7 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ขนาดใหญ่ ปิบบประมาณ พ.ศ. 2565 ขณะนี้ได้ดำเนินการเจาะที่ความลึก 228 เมตร ณ บ้านยางมวล ม.8 ต.ดงด้วย อ.ณโณกราสศ จ.สุโขทัย (จุดที่ 2)



8 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่สำรวจคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปิบบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ต.วังชะโอน อ.วังสามัคคี จ.กำแพงเพชร



5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ตามนโยบายของ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อ.กบ. ในการเตรียมความพร้อมและรองรับการปฏิบัติราชการรูปแบบ New-Normal ช่วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ณ สกบ.เขต 1 (ลำปาง)



6 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายศักดิ์อรรถ ศรีวิชา พอ.สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายพัฒนวิทย์ จิตต์พิทักษ์ พอ.ส่วนวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและการบริหารจัดการน้ำบาดาลให้กับผู้นำท้องถิ่น อ.ปัทมชัย โดยมี นายชาว์ นิ่มสูงเนิน นายก อบต.ชุม นายสุรชาติ ปักลำโธ นายก อบต.ตะขบ นายสุรพล ฆนทาคี นายกเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายณพนธ์ ฝึบสน้อย นายก อบต.ตะขุ นายธนาธิก บุญยยืน ปลัด อบต.ชุม และผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนหมู่บ้านในตำบลชุมเข้าร่วมรับฟัง เพื่อให้เข้าใจถึง บทบาท วัตถุประสงค์ ที่มอบให้ การดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคปัทมชัย อบต.ชุม อ.ปัทมชัย จ.นครราชสีมา



9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.น้ำชุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย



10 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจรับการก่อสร้างระบบประปาบาดาล และระบบสูบน้ำบาดาล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปิบบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านเสริมสุข ม.1 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พมพระ จ.ตาก




ประเภทข่าว	วันที่ 24 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 24 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	16	1,731
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.3/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

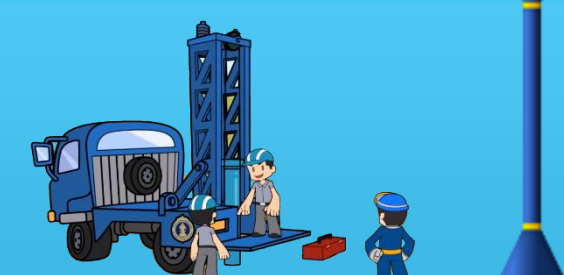


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

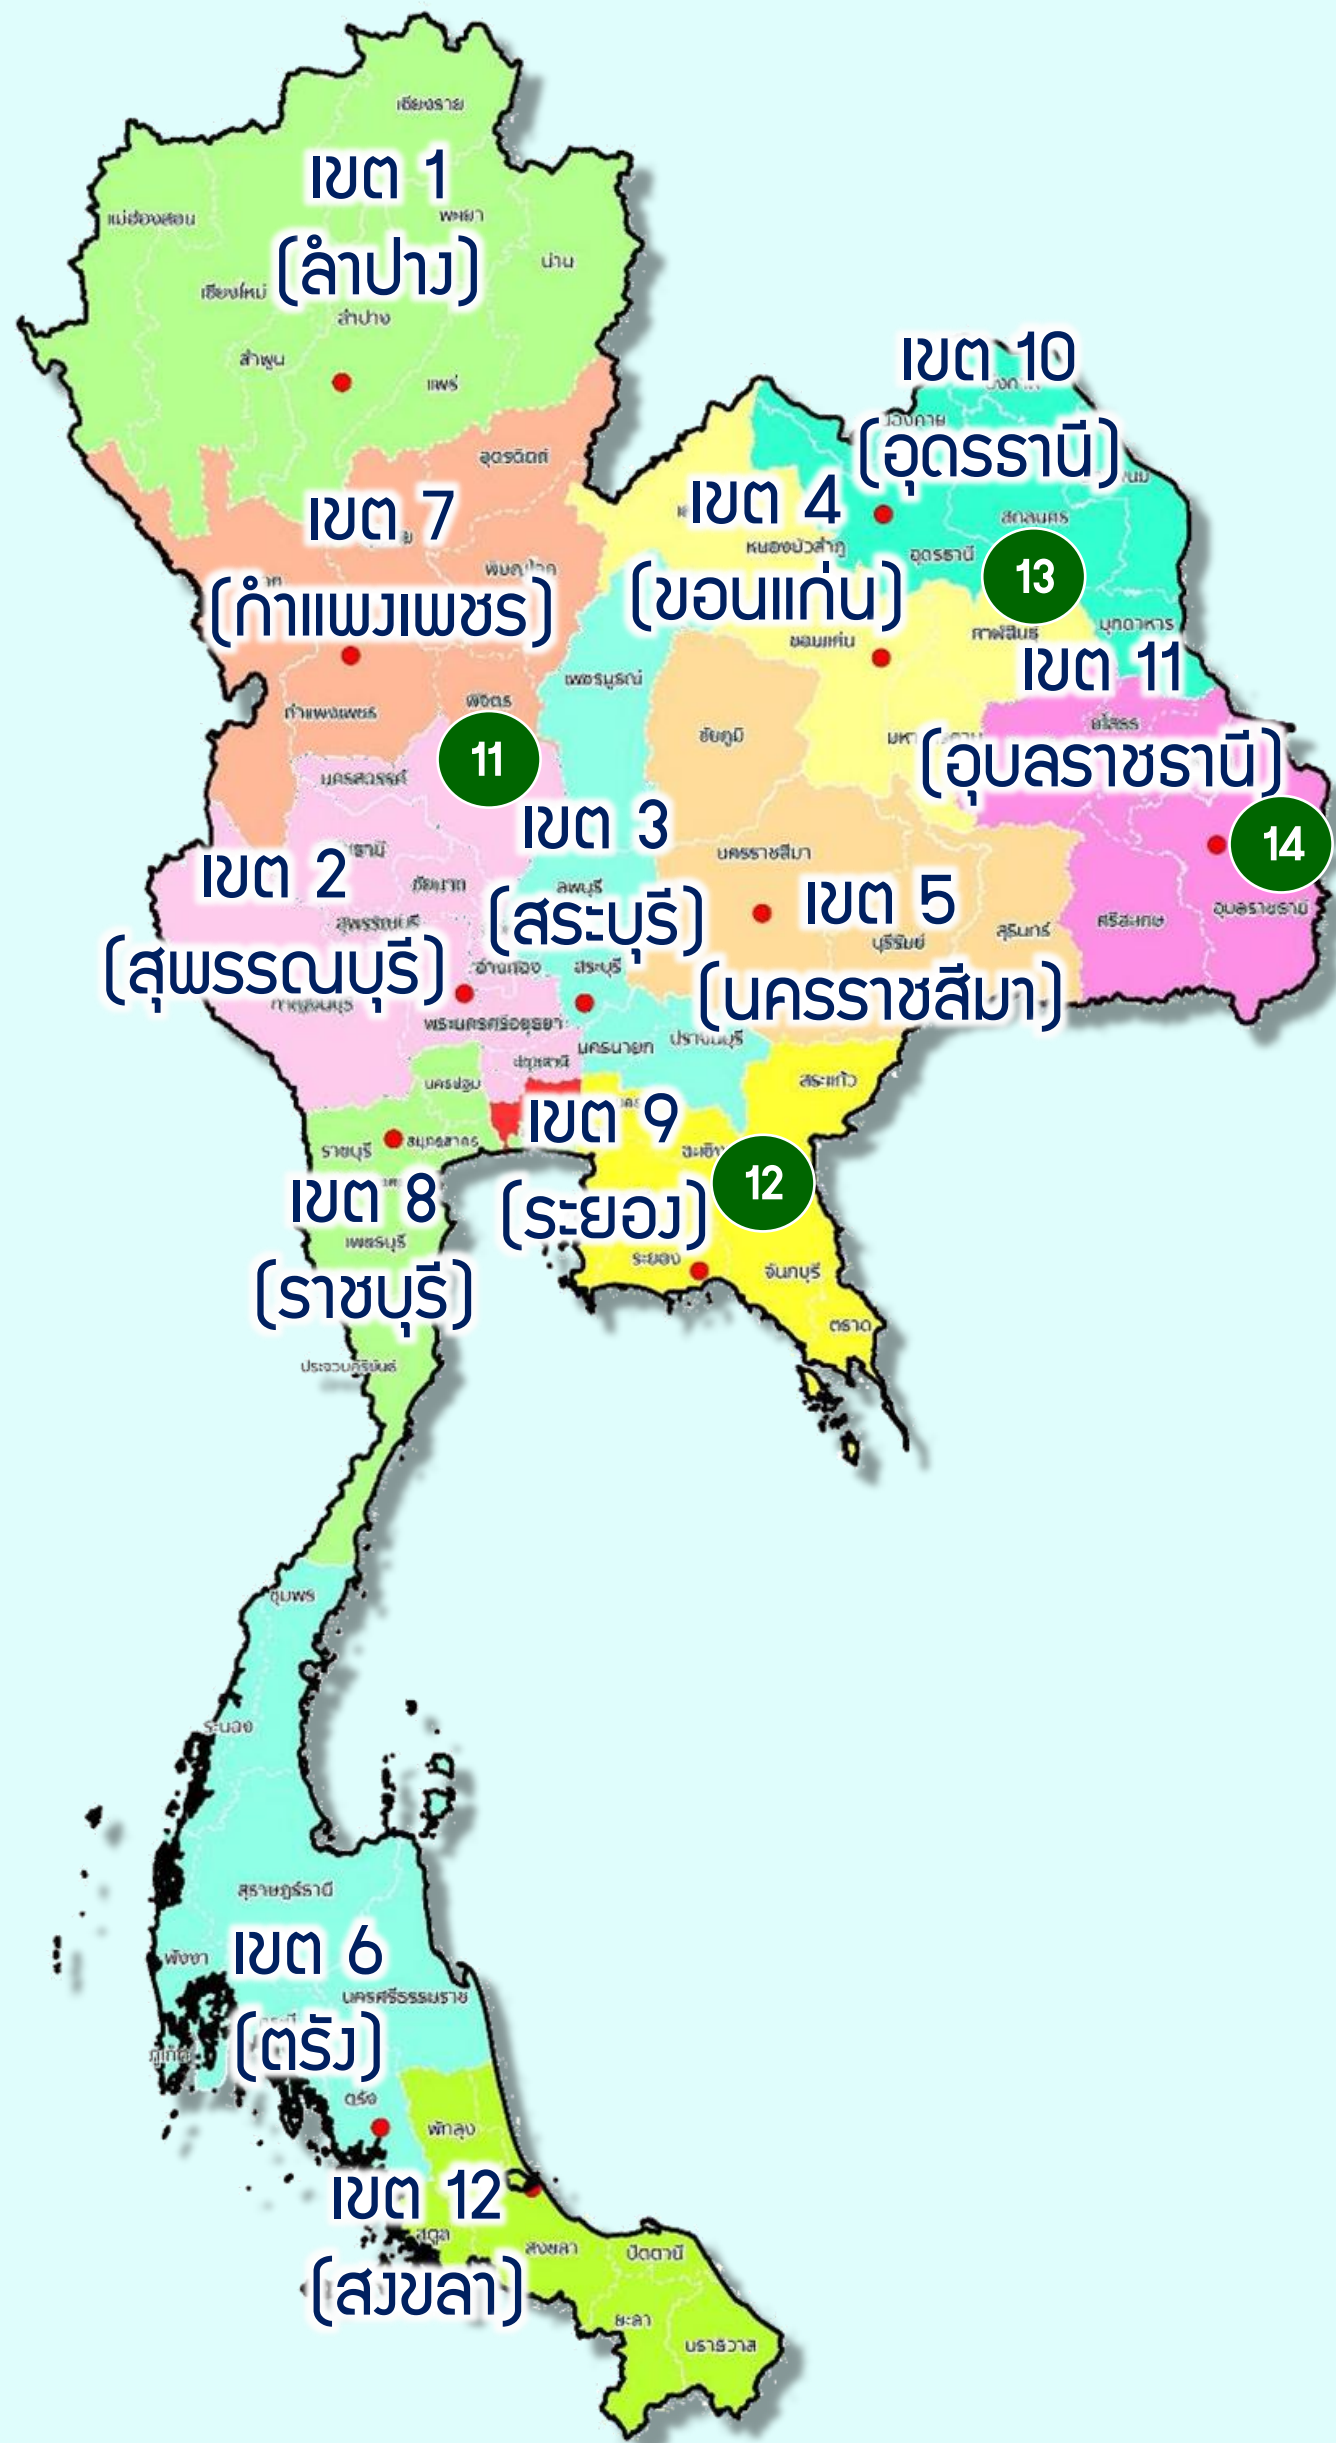


- 11 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ดิน นางลำรวย ชัยชัยภูมิ บ้านหนองโสนใต้ ม.16 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร



- 12 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุลลา พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจรับงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษา เบื้องต้นให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกรให้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลสำหรับการเกษตร จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านคลองสอง ม.7 ต.พลาชัย อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
- 2.บ้านหนองสองห้อง ม.13 ต.บ้านซ่ง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
- 3.บ้านคลองหวาย กลุ่ม 2 ม.6 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
- 4.บ้านหนองพิกุล ม.4 ต.ตาหลัก อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
- 5.บ้านชัยอุดม ม.22 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
- 6.บ้านทุ่งไถน ม.8 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
- 7.บ้านบ่อยาย กลุ่ม 1 ม.13 ต.ทุ่งขาม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
- 8.บ้านสุราษฎร์ ม.9 ต.ท่ากระดาน อ.สนมชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
- 9.บ้านคลองอู่ดำ ม.7 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

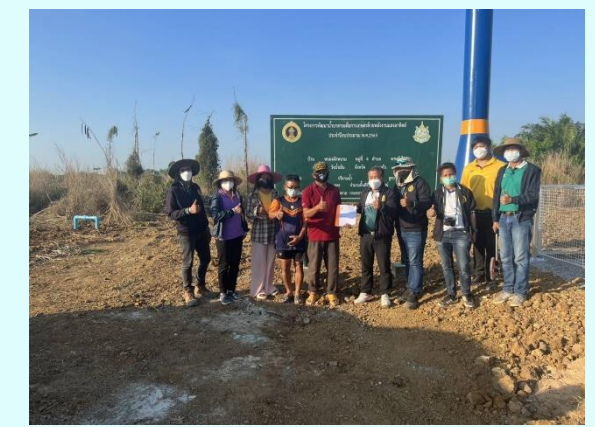

- 13 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขระบบประปาบาดาล และปลาล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล ขณะนี้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ผู้ใช้ในโรงเรียน ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร



- 14 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายเกรียงศักดิ์ เ็นกลาง พอ.สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านคำกลาง ม.5 ต.ป่าโมก อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี



ประเภทข่าว	วันที่ 24 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 24 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	16	1,731
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.4/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

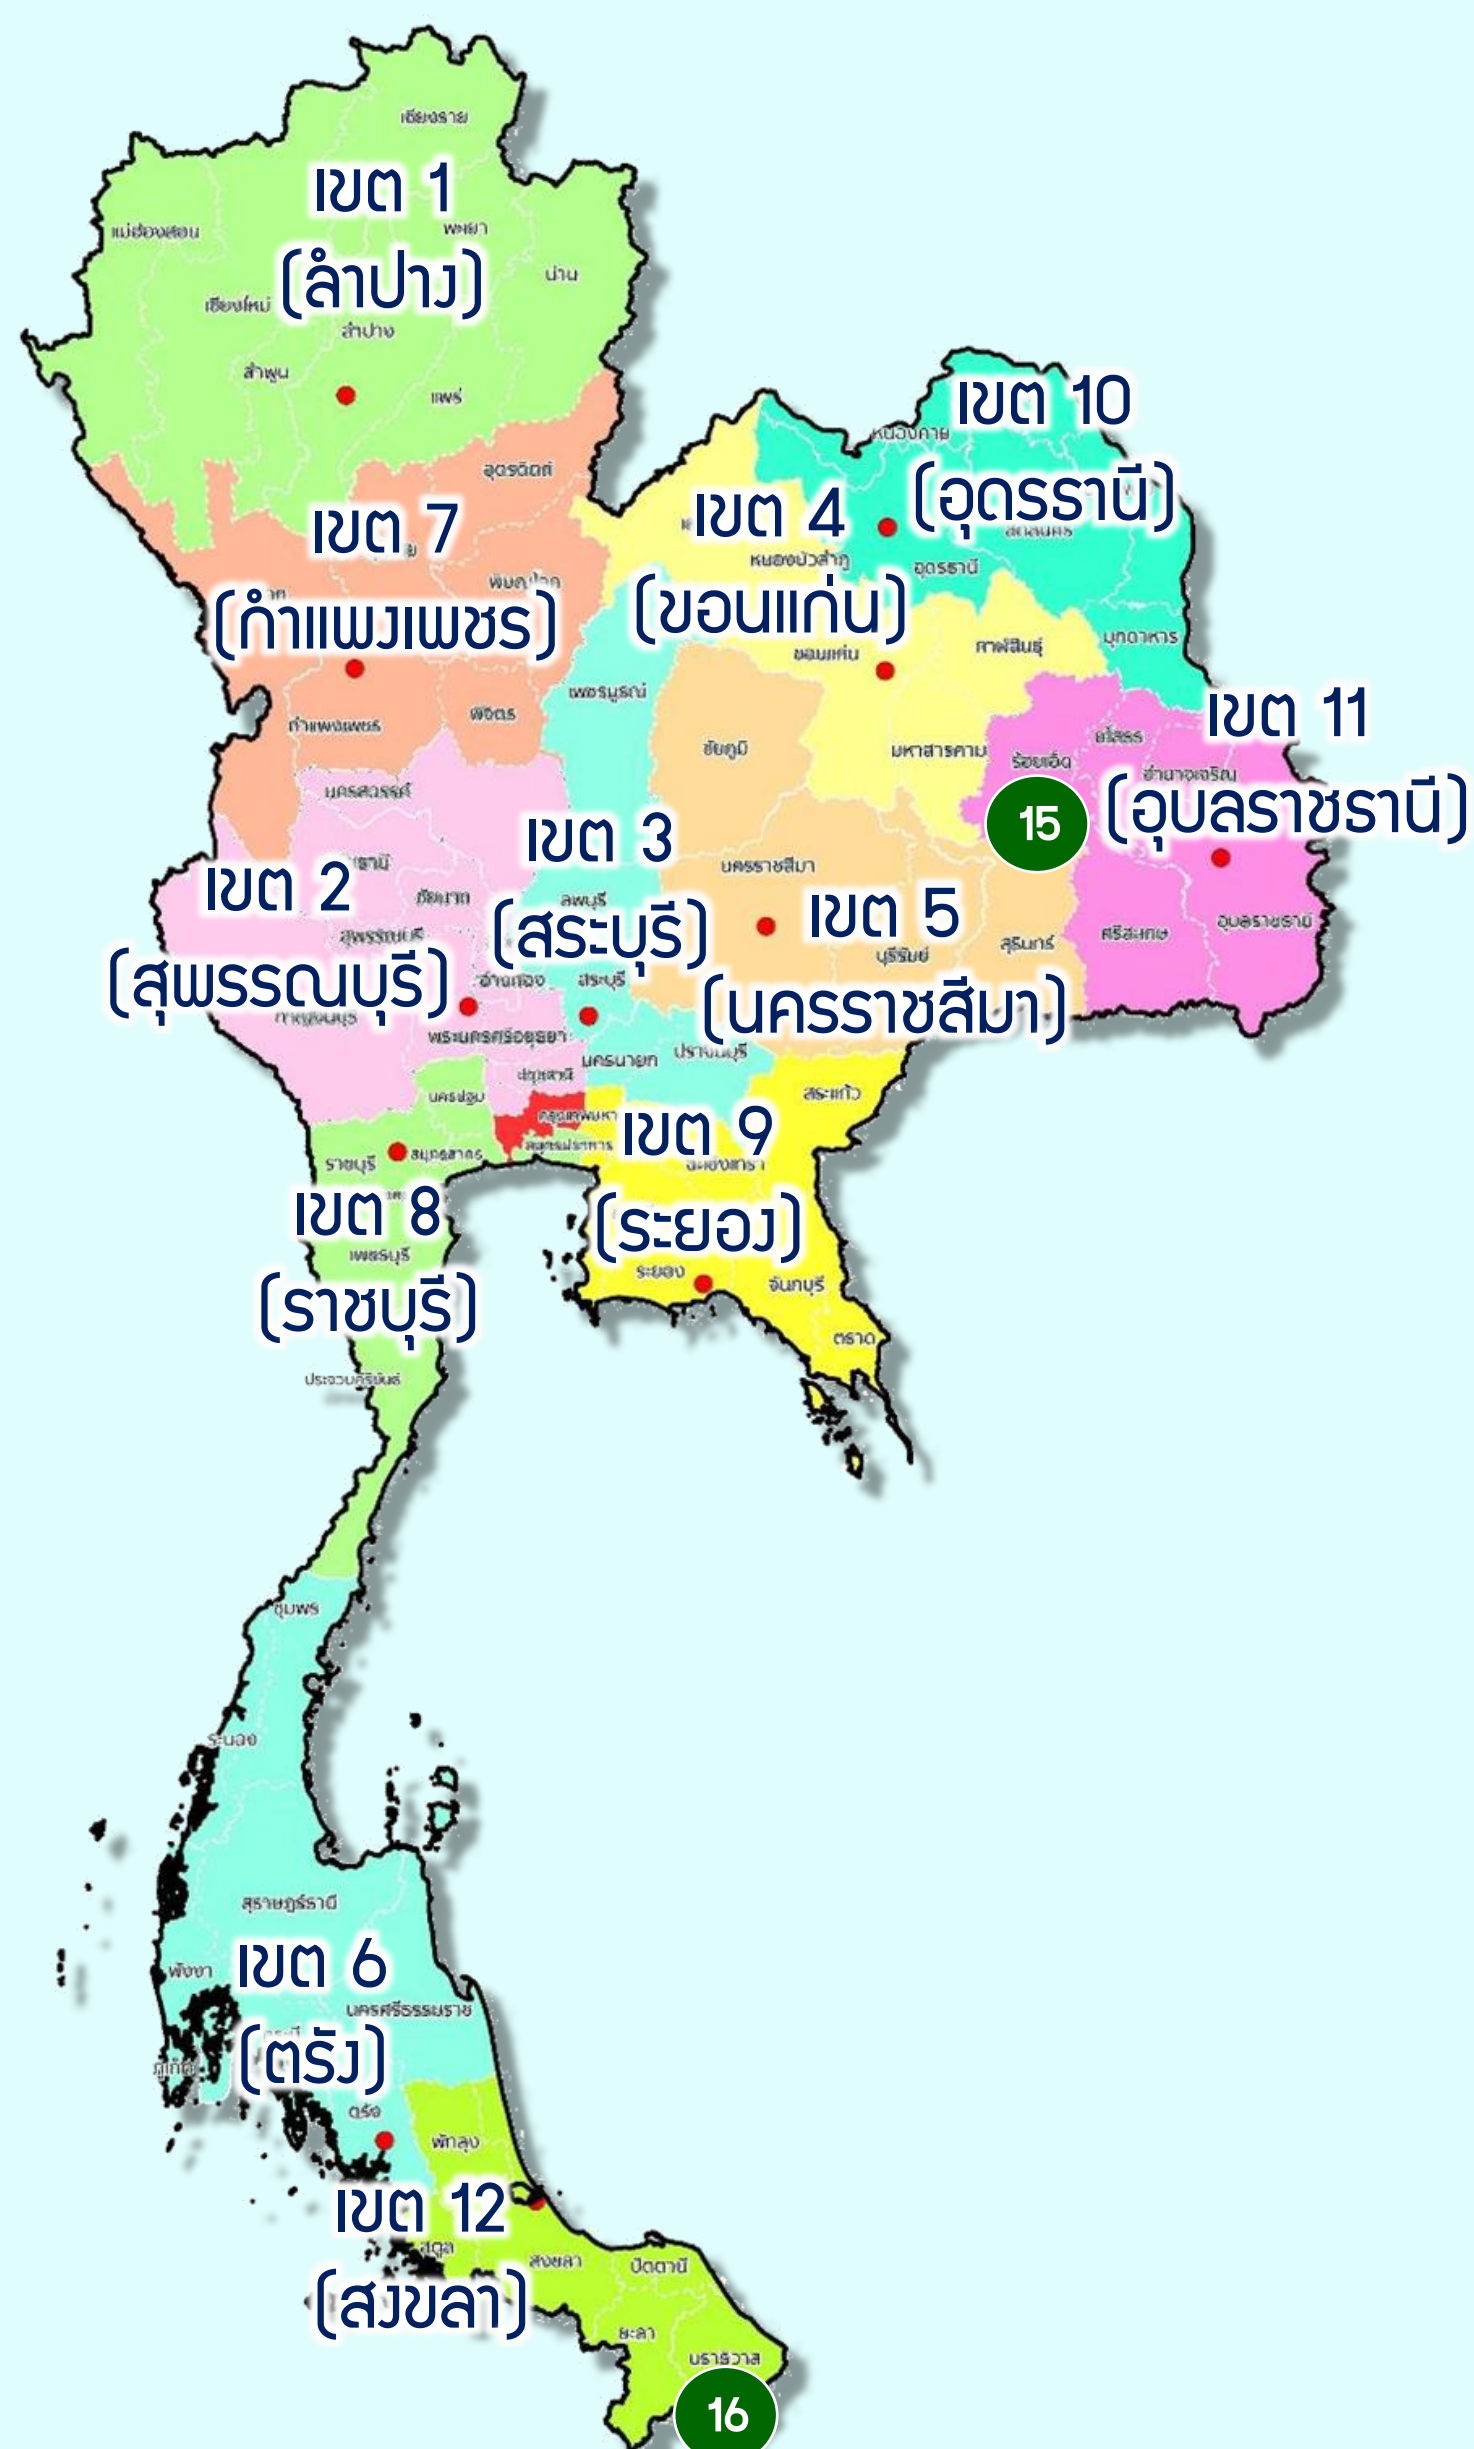

- 15 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาแล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม โดยมี นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และประชาชนเข้าร่วมรับฟัง หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด



- 16 สกบ.เขต 12 (อุบลราชธานี) นายสุวิทย์ บุญชัย พอ.สกบ.เขต 12 (สงขลา) พร้อมด้วย ผู้จัดการฟาร์มฯ ลงพื้นที่สำรวจและติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านไอร์บือเต ม.4 ต.ช้างเผือก อ.จะนะ จ.นราธิวาส



ประเภทข่าว	วันที่ 24 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 24 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	16	1,731
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.5/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

