




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

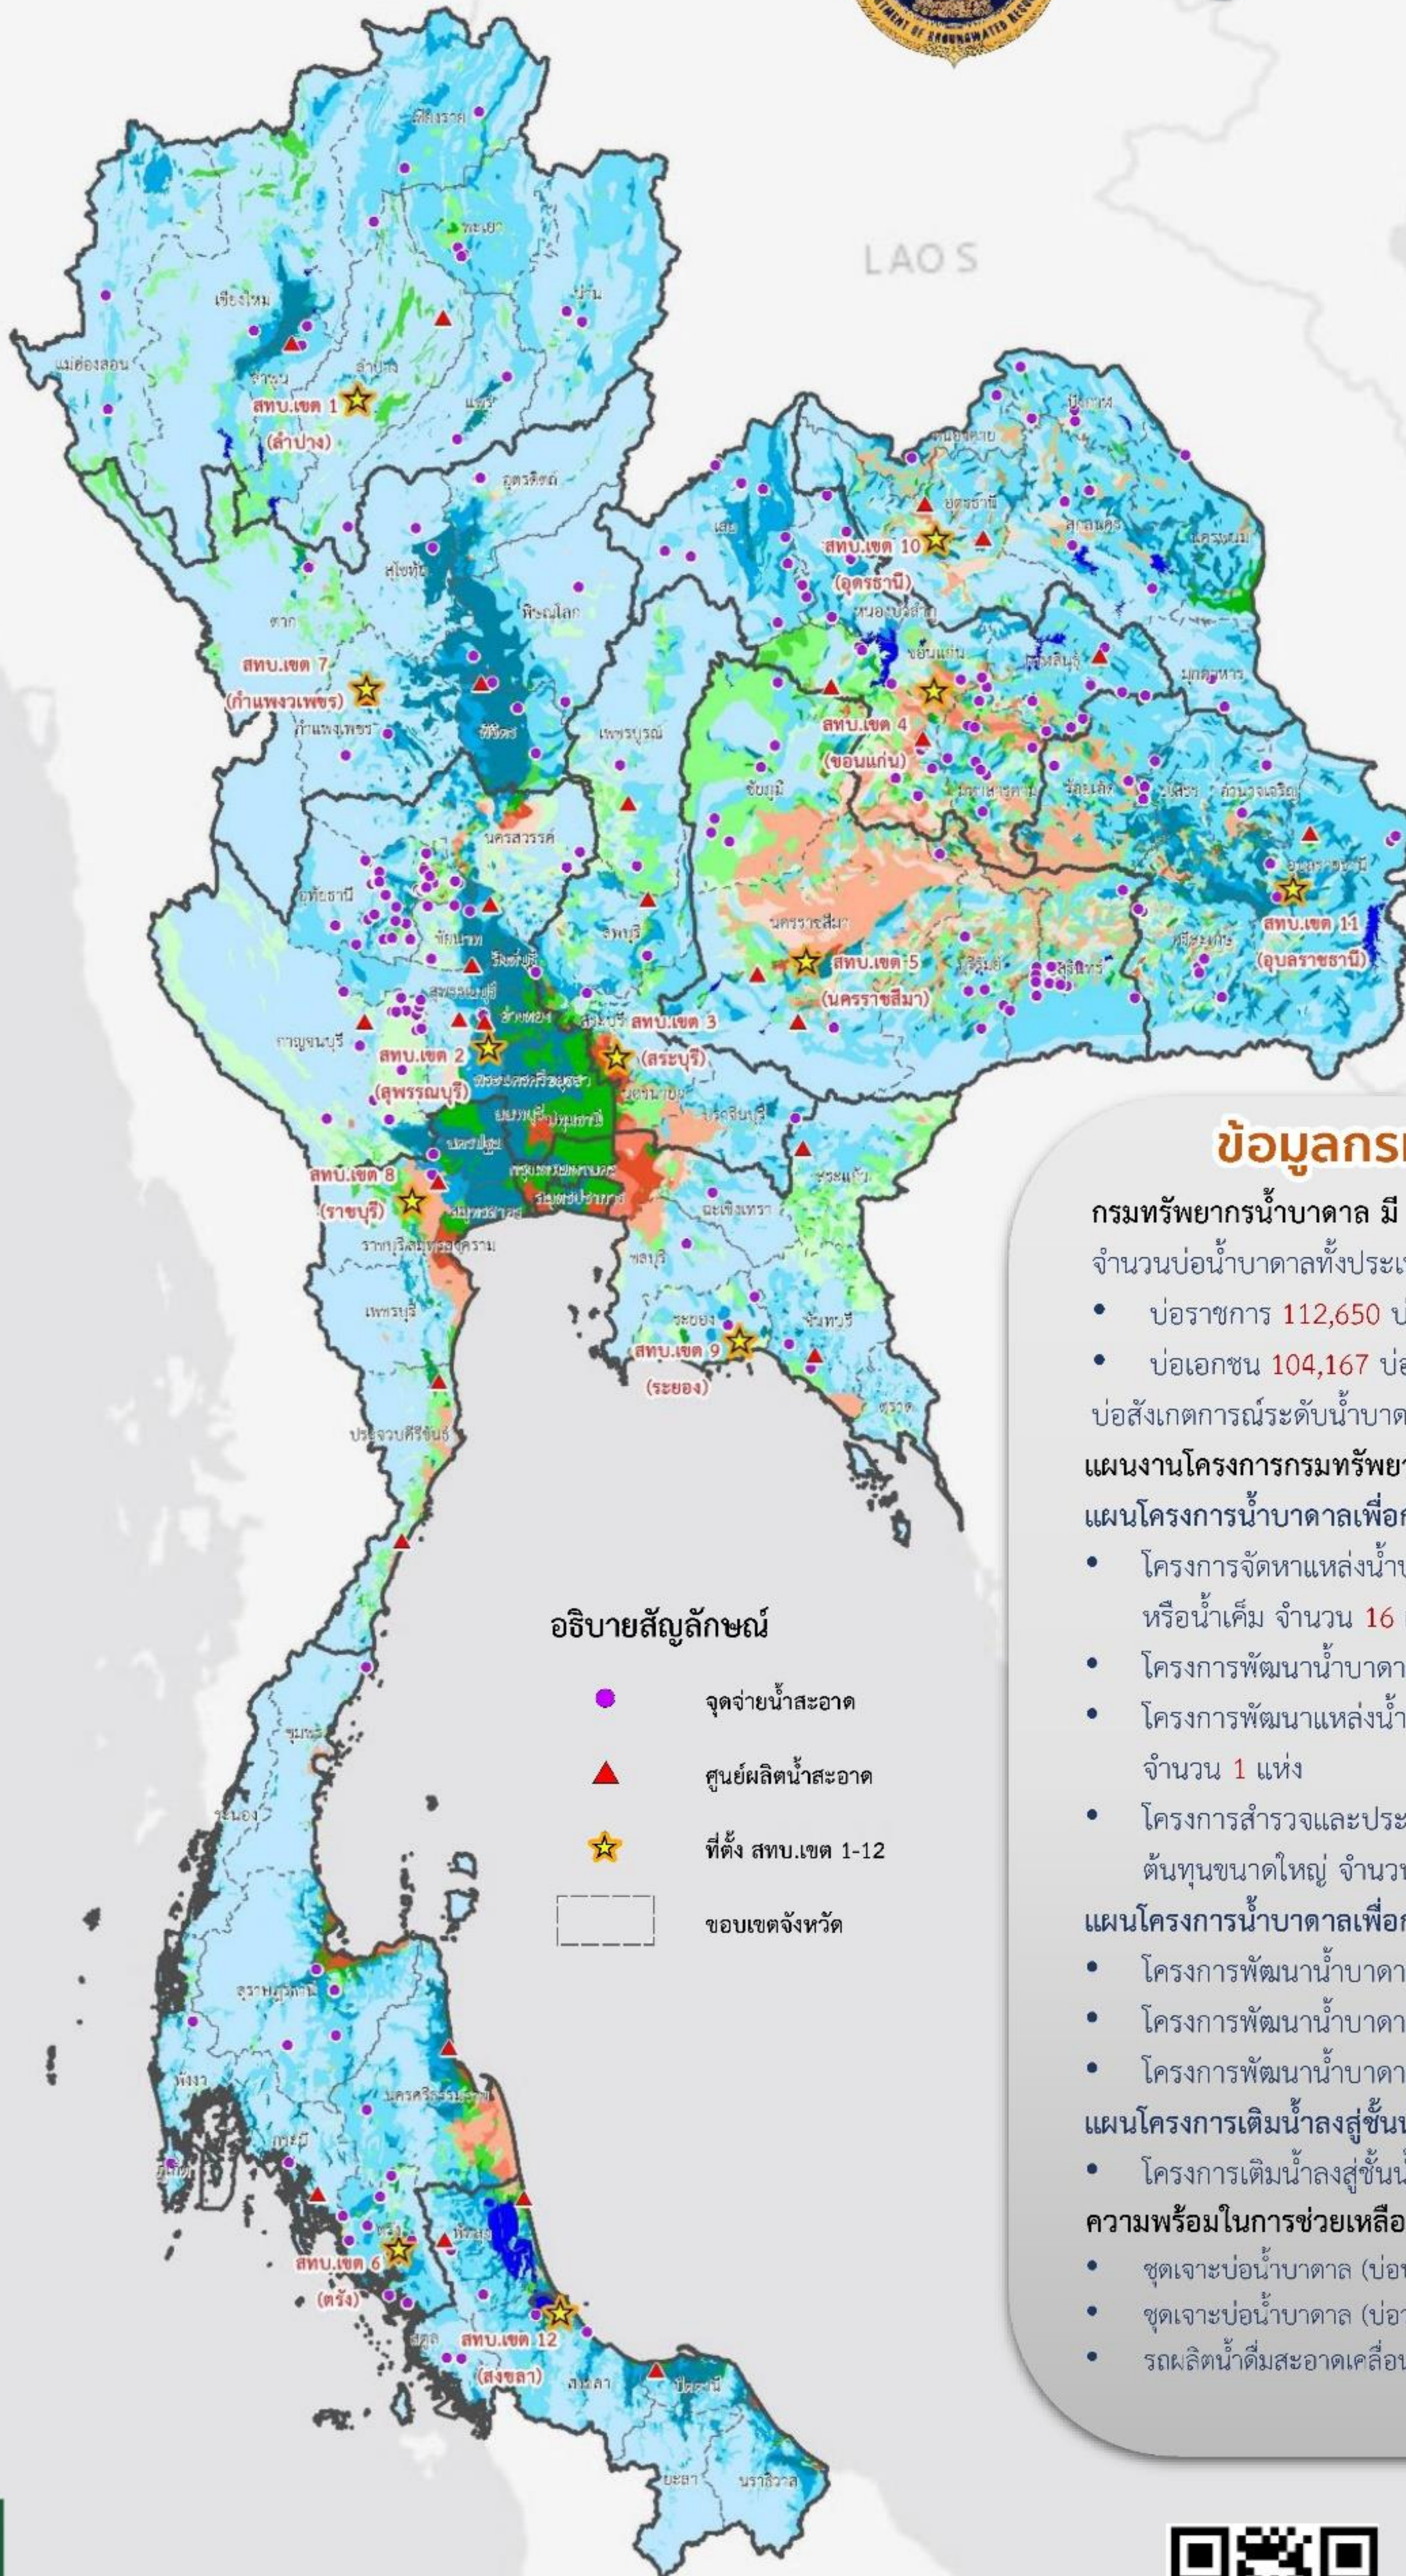

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร

P.1/6

ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.dgr.go.th> ณ วันที่ 12/10/64

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (1 ชั่วโมง)

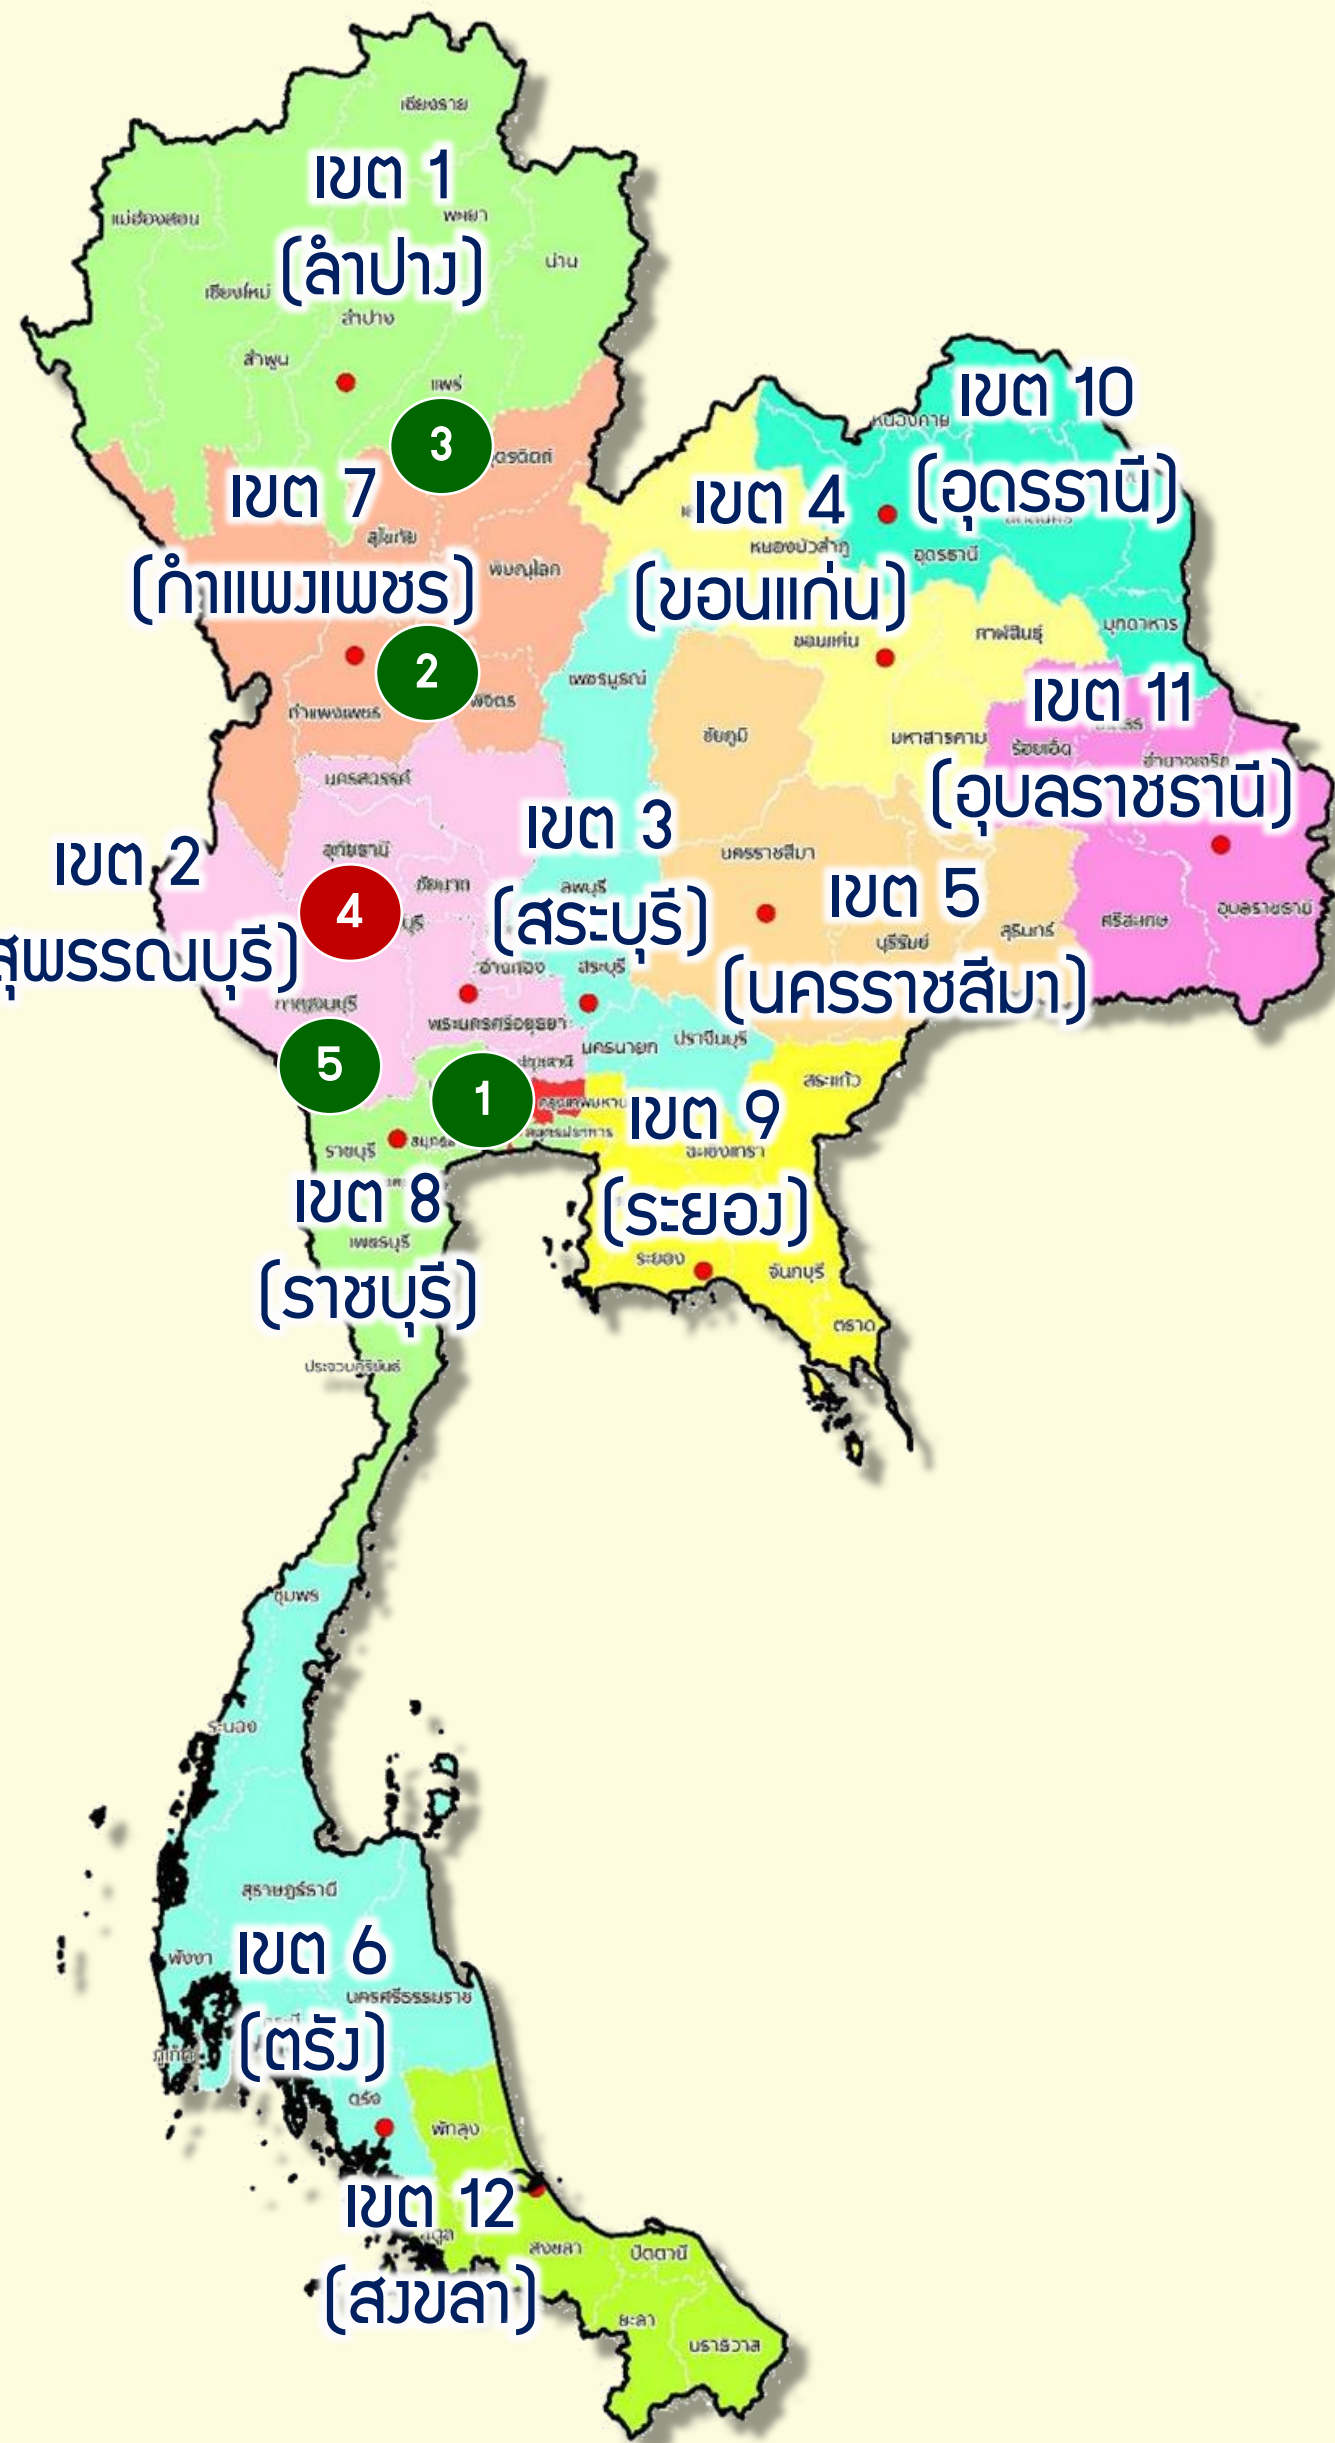

2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ตามนโยบายของ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ. ในการเตรียมความพร้อมและรองรับการปฏิบัติราชการรูปแบบ New-Normal ช่วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ณ สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)



3 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการขุดบ่อน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ความลึก 148 เมตร ได้ปริมาณน้ำ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ม.1 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่



1 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล ดำรงว่อบ่งชี้คุณภาพน้ำบาดาล และตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องบันทึกระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ ในพื้นที่ จ.สงขลา สภาพสถานีใช้งานได้ จำนวน 3 สถานี/5 บ่อ ดังนี้
 1.สถานี STSKA026 สทบ.เขต 12 (สงขลา) ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
 บ่อหมายเลข SKL94 ระดับน้ำ 1.71 เมตร และบ่อหมายเลข SKL95 ระดับน้ำ 1.71 เมตร
 2.สถานี STSKA010 วัดดีหลวงนอก ต.ชีวโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา
 บ่อหมายเลข TQ0403 ระดับน้ำ 9.91 เมตร และบ่อหมายเลข TQ0404 ระดับน้ำ 10.18 เมตร
 3.สถานี STSKA035 ค่ายลูกเสือแหลมจาก ต.ป่ากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
 บ่อหมายเลข ST82 ระดับน้ำ 1.11 เมตร



4 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายกเทศมนตรี ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ได้ชี้แจงกรณีปรากฏข่าวในสื่อโซเชียล thebangkoktimes.com เรื่อง ระบบน้ำบาดาลที่ผลิตประปาเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ โดยได้รับหนังสือจาก กำนันตำบลระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 และได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไข จำนวน 3 ครั้ง พบสาเหตุ เนื่องจากอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำเพชรเซอร์วิคซ์ชำรุด จึงได้ให้บริษัทสกรีนยนต์เข้าไปดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว และขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง พบว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทั้งได้ทำการล้างถังกรองสับบลิวให้เรียบร้อยแล้ว



5 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปิบบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคัลลิต์ล่าง ม.4 ต.ชะเล อ.ทอประกุมิ จ.กาญจนบุรี




ประเภทข่าว	วันที่ 25-27 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 27 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	24	1,755
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	8

P.2/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

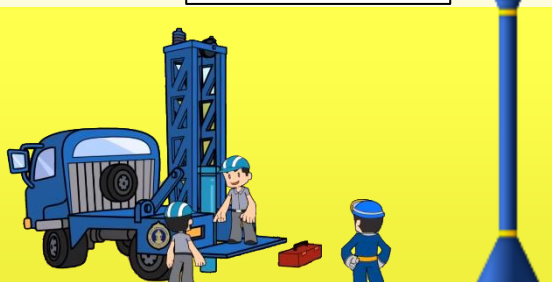


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์อุทกภัย (1 ช่วง)

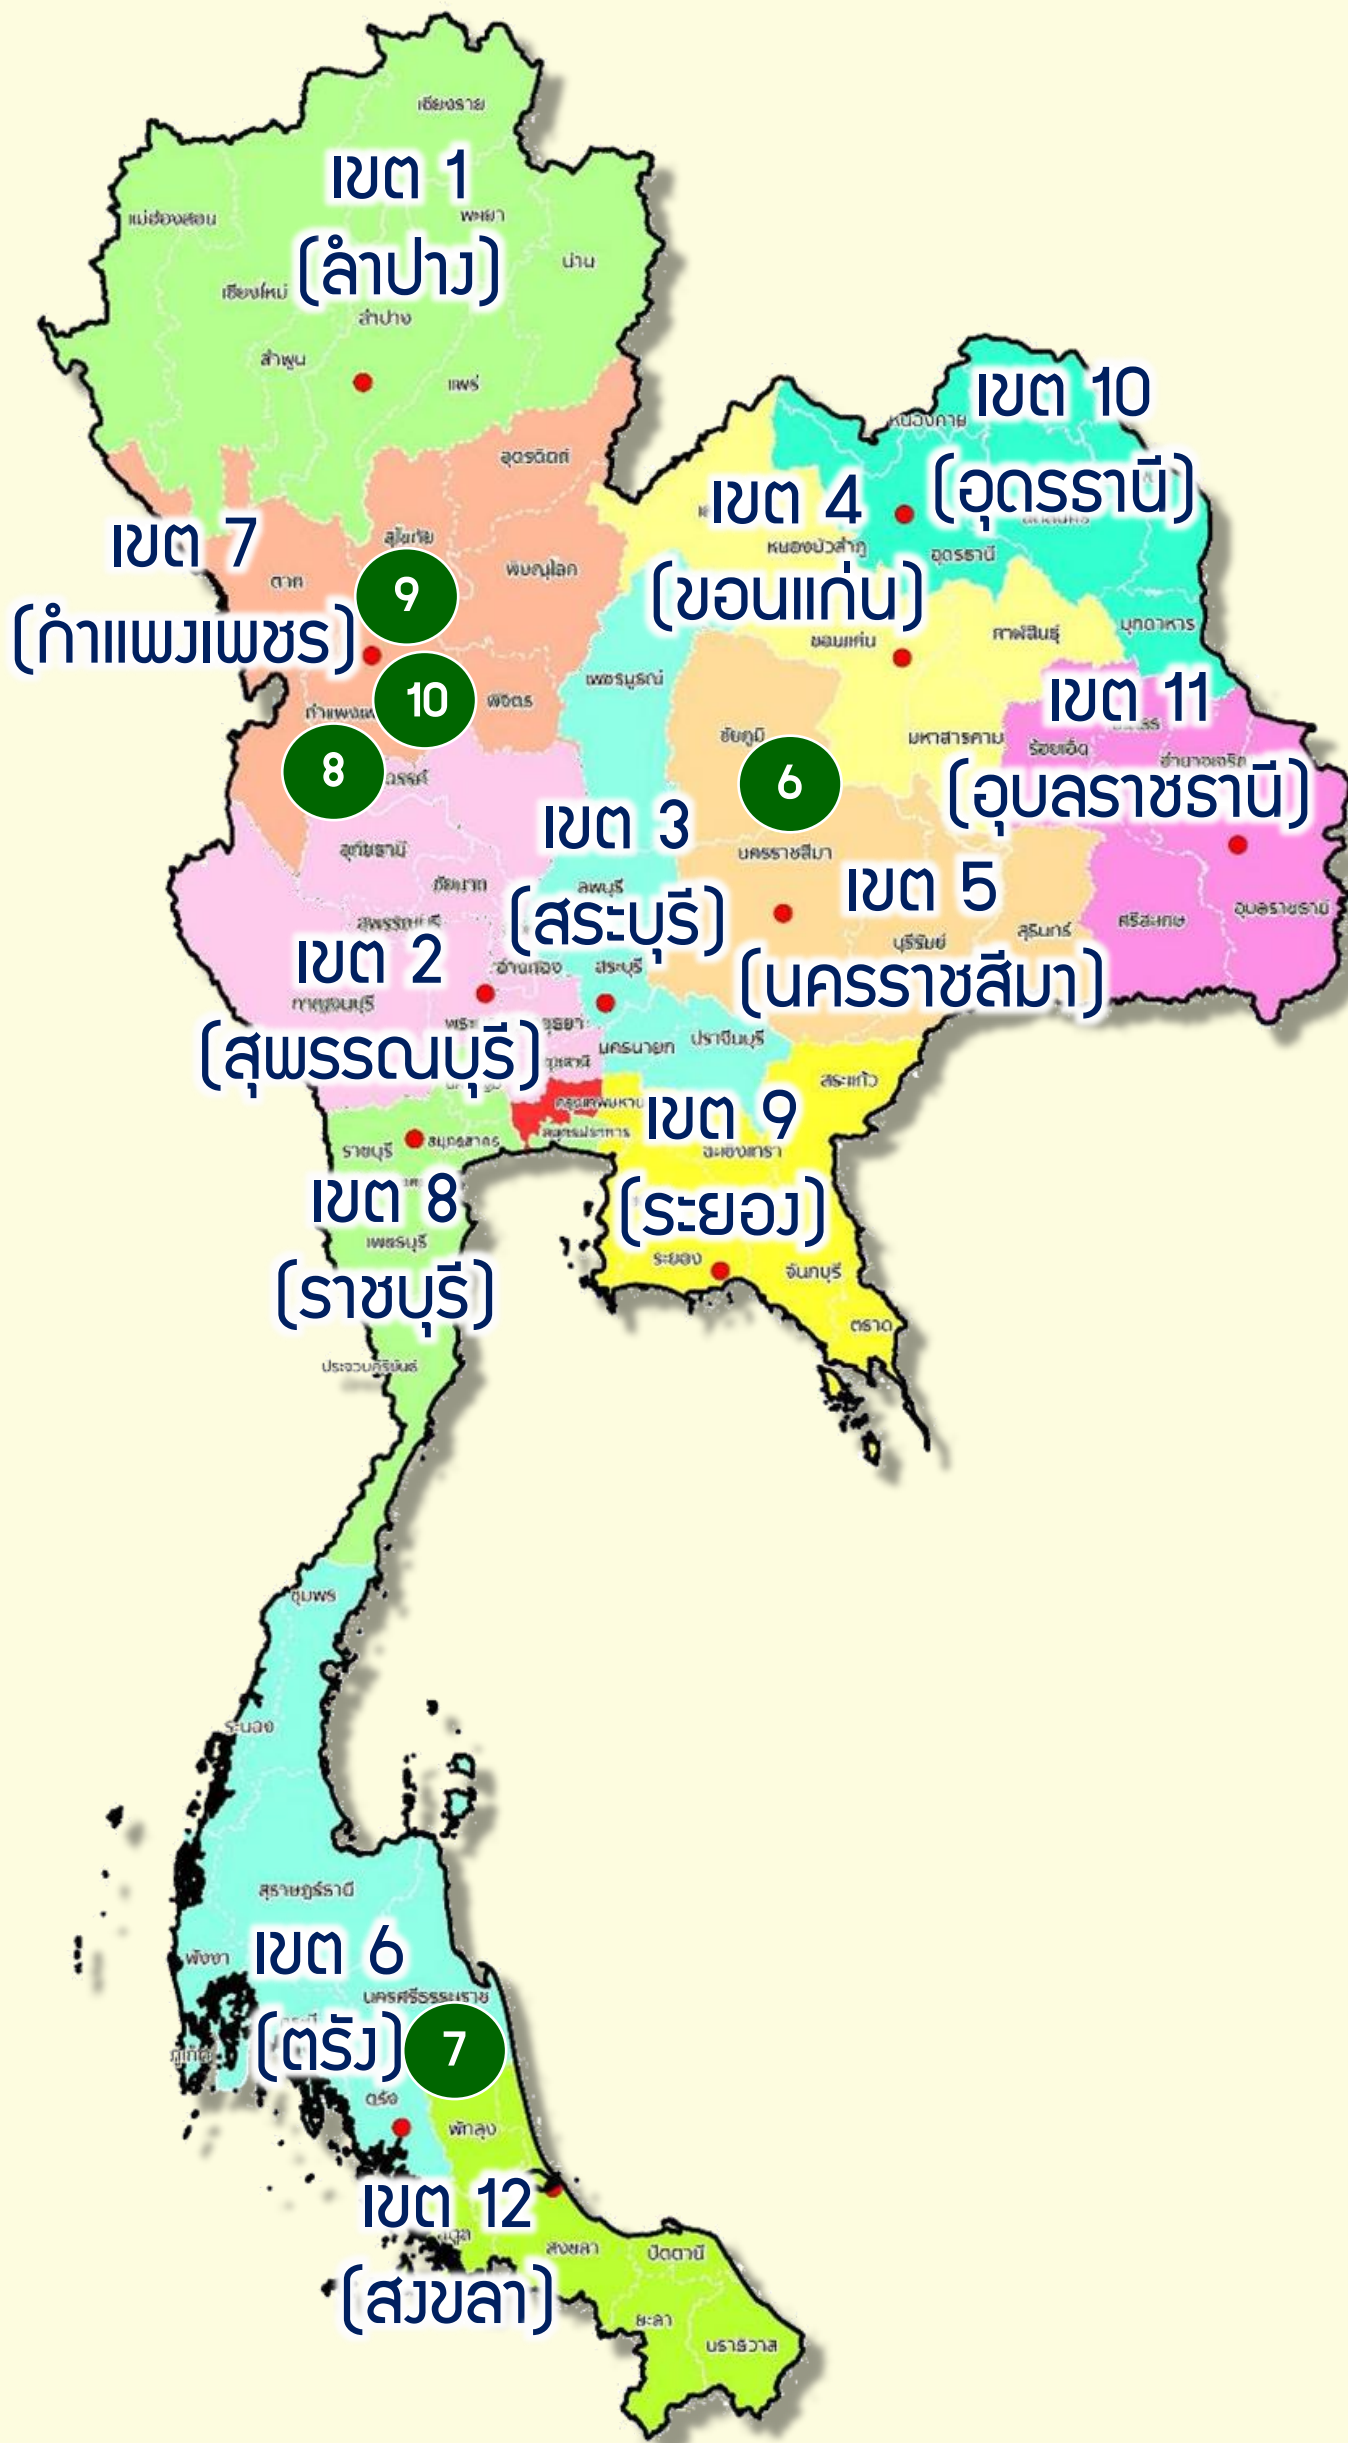

- 6** สกบ.เขต 5 (นครศรีธรรมราช) นายศักดิ์ฉัตร ศรีวิธา พอ.สกบ.เขต 5 (นครศรีธรรมราช) พร้อมด้วย นายสมศรี พร้อมญาติ พอ.ส่วนปฏิบัติการ คณะกรรมการตรวจรับ และ ผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ พร้อมทั้งถ่ายทอด อธิบายวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แก่สมาชิก กลุ่มเกษตรกร เพื่อเกษตรกรจะได้ใช้น้ำได้ทันฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ และให้การดำเนินงานโครงการ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
- 1.บ้านโกรกเล็กพัฒนา ม.16 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครศรีธรรมราช
 - 2.บ้านสวนนิคม ม.14 ต.โคกตะเคียน อ.ปากพะยูน จ.สุรินทร์
 - 3.บ้านชุมชนพัฒนา ม.11 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ



- 7** สกบ.เขต 6 (ตรัง) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริหารจัดการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (วมินกู่) เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้ น้ำ ศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ และการบำรุงรักษาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ให้กับ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้ น้ำ ในเขตพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
- 1.บ้านบางสะพาน ม.7 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 - 2.บ้านกลาง ม.3 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 - 3.บ้านบางพุดรา ม.1 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช




- 8** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 7/2565 เพื่อพิจารณาการขึ้นราคา ค่าเช่ารับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีค่าเช่ารับใบอนุญาตเฉพาะ/ใช้ น้ำบาดาล ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตร ขึ้นไป ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 24 ค่าขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Cisco webex meeting)



- 9** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ขนาดใหญ่ ปริมณฑล พ.ศ. 2565 ณ บ้านยายมวง ม.8 ต.ดงเตี้ย อ.กรโกราช จ.สุโขทัย (จุดที่ 2)



- 10** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่เร่งรัดการก่อสร้างระบบประปาบาดาล และระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปริมณฑล พ.ศ. 2565 ณ บ้านแม่ลาดใหญ่ ม.2 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ บ้านโคกเจริญ ม.4 ต.หนองทอน อ.โทรสาร จ.กำแพงเพชร

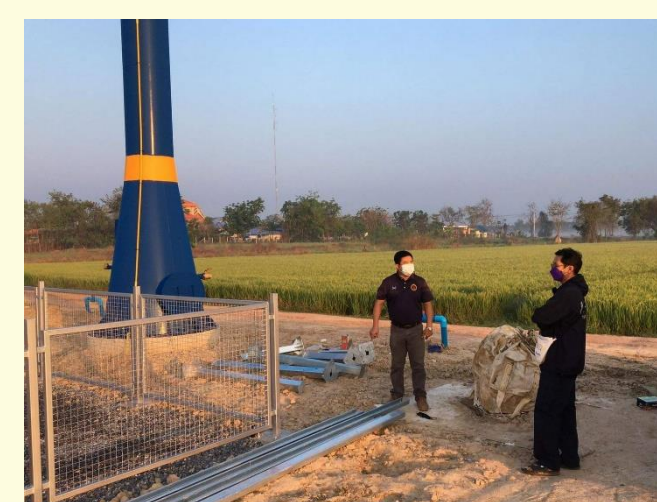


ประเภทข่าว	วันที่ 25-27 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 27 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	24	1,755
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	8

P.3/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

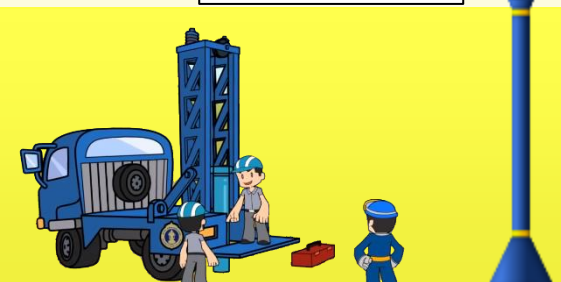


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์อุทกภัย (1 ข่าว)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

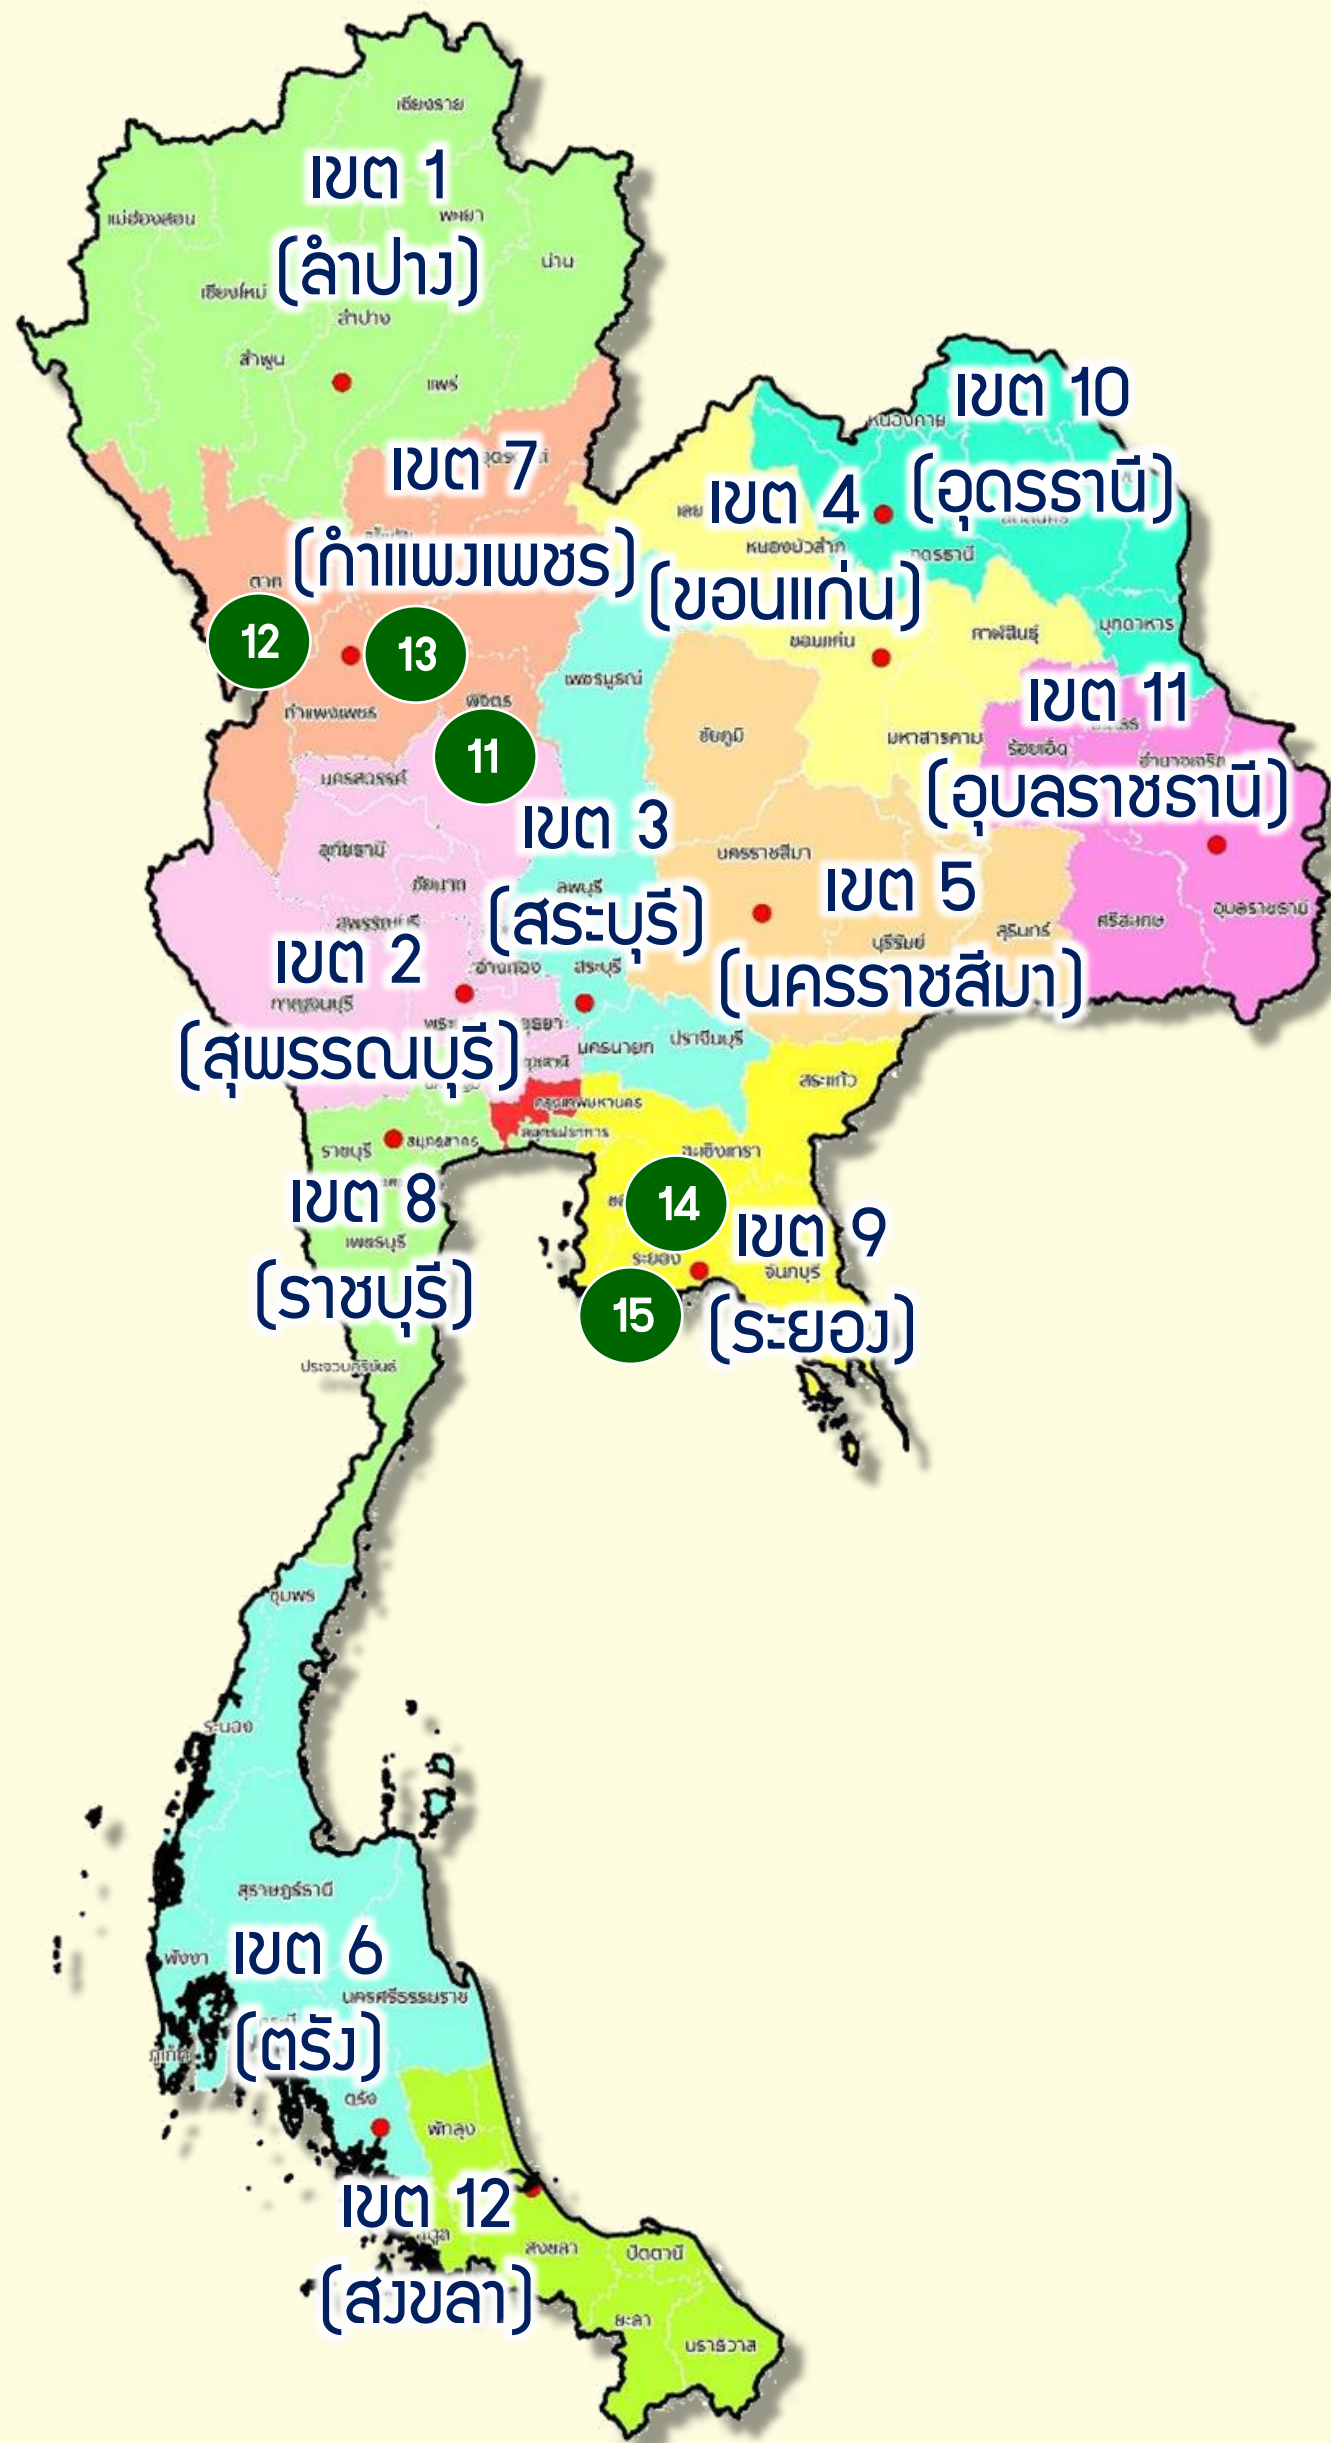

- 11 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) และเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านหนองโสนใต้ ม.16 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
- 1.ที่ดิน นางทองพูน เสนคำ
 - 2.ที่ดิน นางกาหลง แพมิ่ง
 - 3.ที่ดิน นางสิบลว สี่โกรย
 - 4.ที่ดิน นายสวอง สิบสุข



- 12 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ บ้านจ้อคิ ม.6 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (จุดที่ 3)



- 13 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.ไผ่ฉ่ำ อ.เขาฉกรรจ์ จ.กำแพงเพชร



- 14 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกรให้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลสำหรับการทำการเกษตร จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
- 1.บ้านพรหมมิตร ม.27 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.ฉะเชิงเทรา
 - 2.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (จุดที่ 1) บ้านดอกทราย ม.3 ต.แม่คำคู่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - 3.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดระยอง (จุดที่ 1) บ้านดอกทราย ม.3 ต.แม่คำคู่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง



- 15 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายสมโภชน์ สิงห์โต พอ.ส่วนอำนวยการ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุแกลอนขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 แกลอน รวมปริมาณน้ำดื่มทั่วสิ้น 100 ลิตร มอบให้กับ โรงพยาบาลเกษม อ.เกษม จ.ระยอง เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19




ประเภทข่าว	วันที่ 25-27 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 27 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	24	1,755
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	8

P.4/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

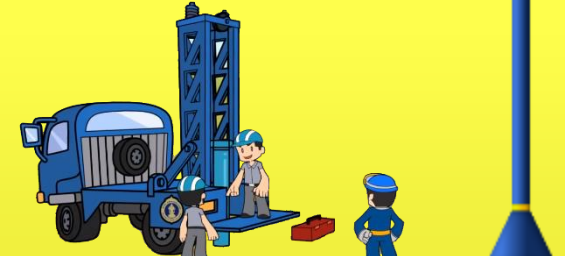


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์อุทกภัย (1 ช่วง)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

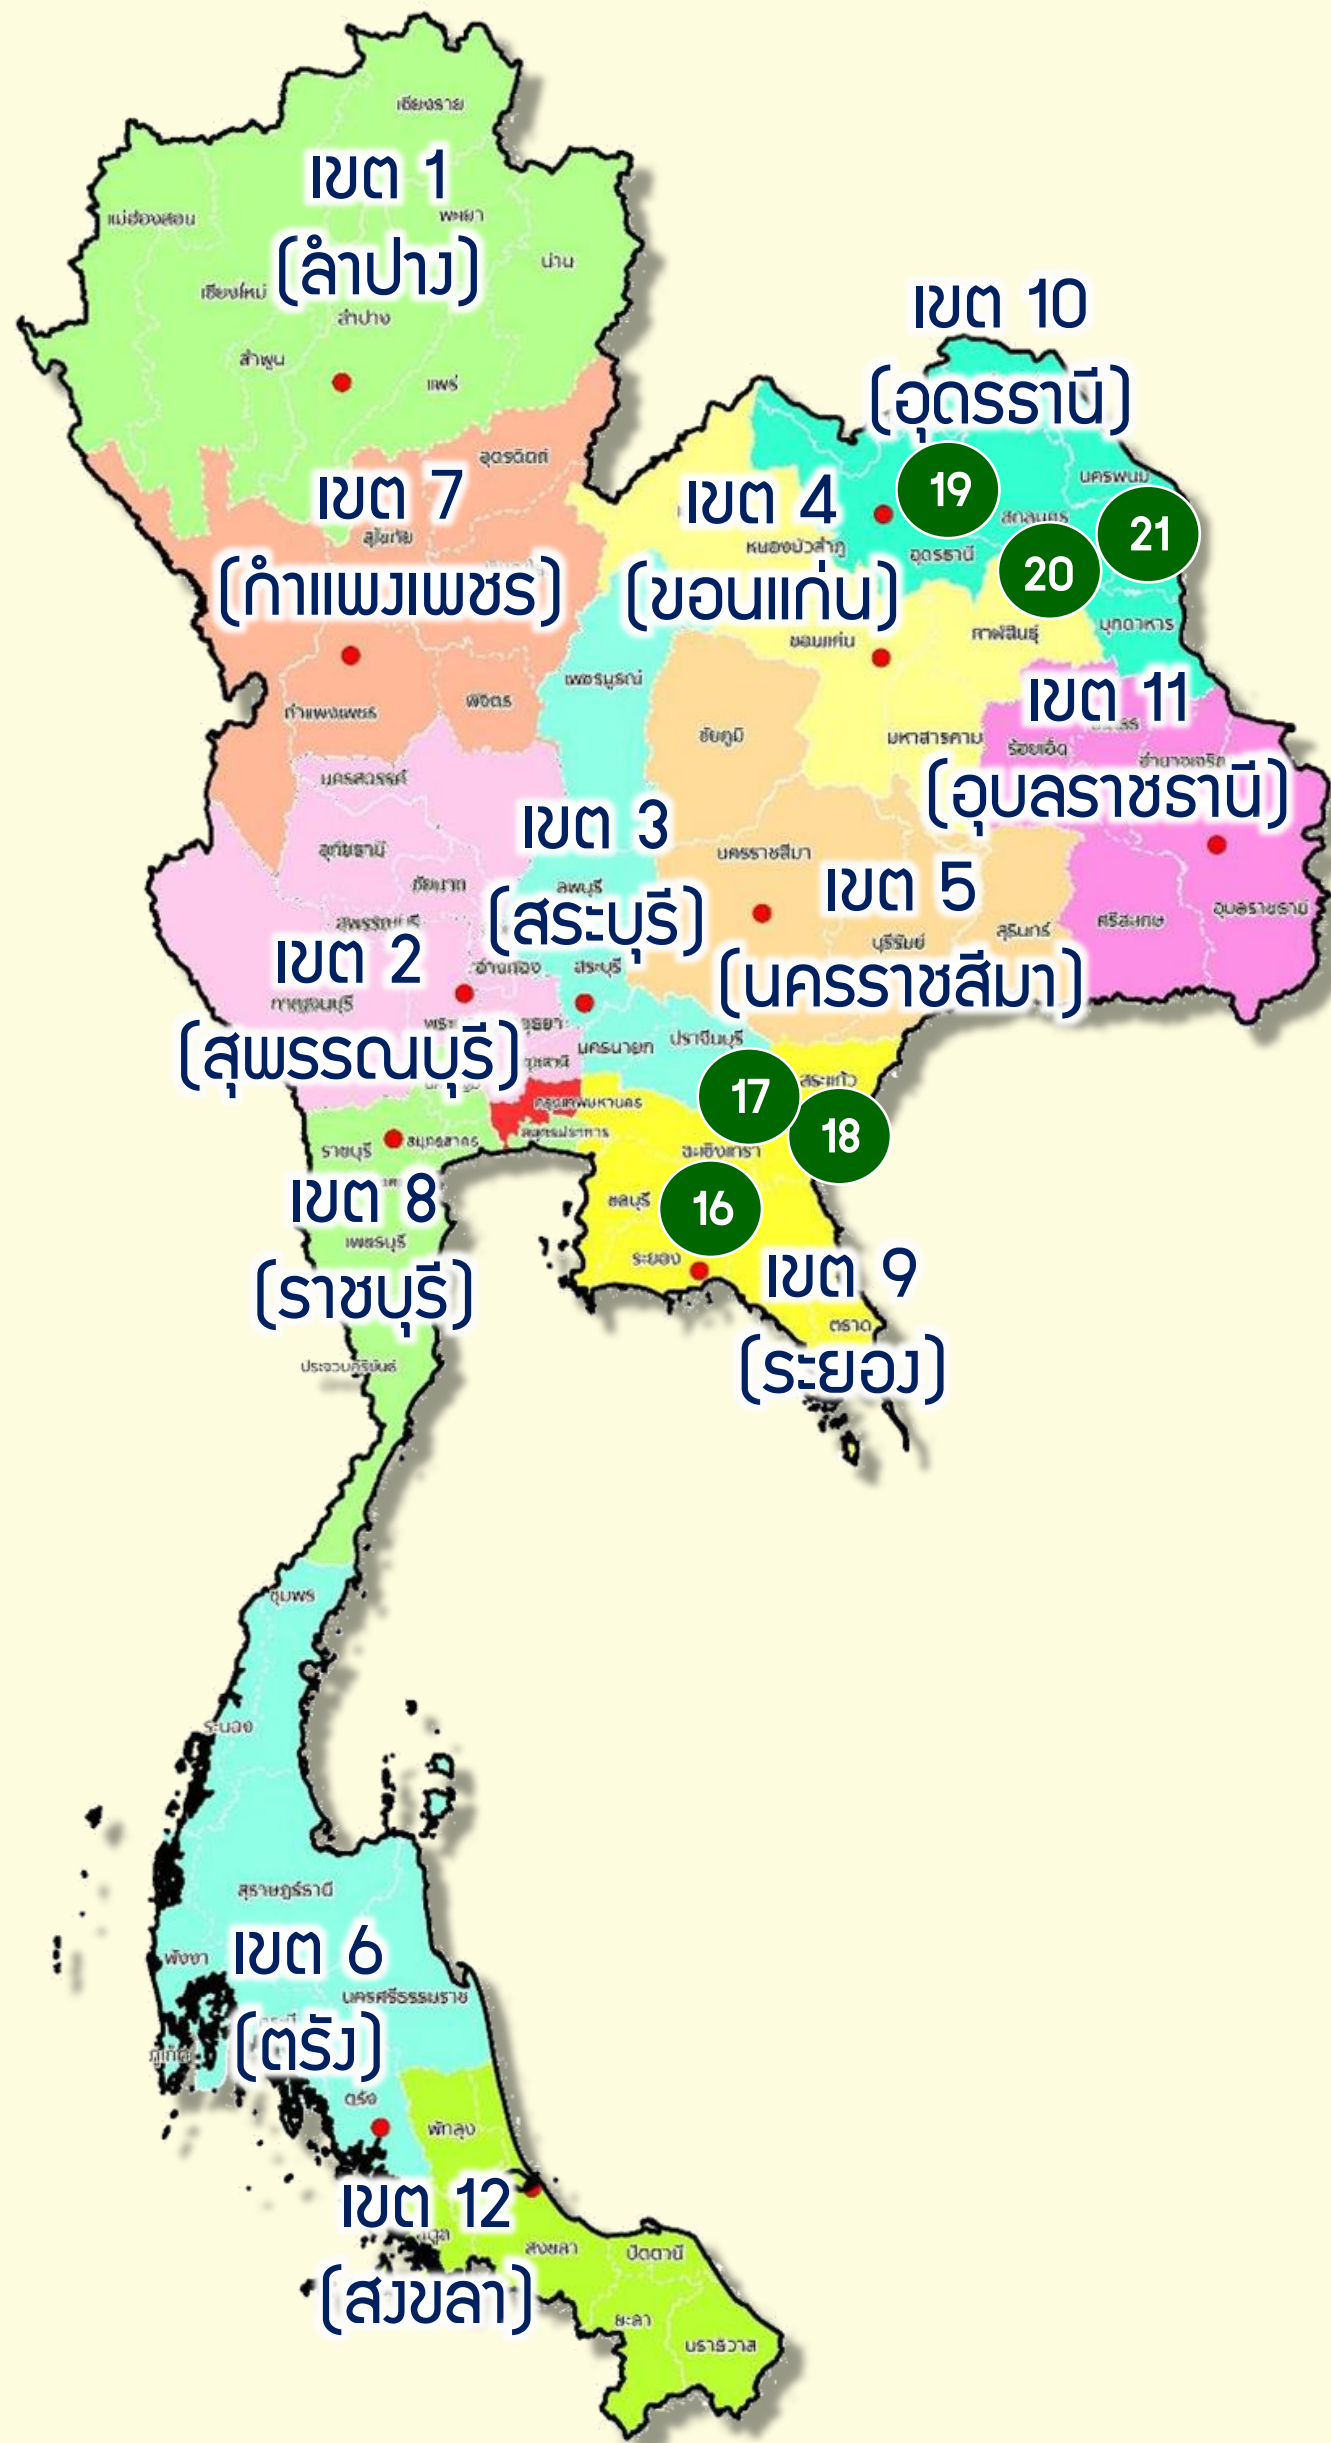

- 18** สทบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุลลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อเตรียมขุดระบบประปาผิวดิน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและกันทั่วทั้ง ค.น บ้านชัยศรีชัย ม.7 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว



- 19** สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิวัฒน์ จันทร์นาค พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ปริมณฑล พ.ศ. 2565 ณ บ้านนาสมนึก ม.6 ต.นาขุม อ.นาขุม จ.อุดรธานี



- 16** สทบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุลลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่เร่งรัดและติดตามงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เร่งรัดงานก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและกันทั่วทั้ง ค.น บ้านอ่าวเตย ม.9 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ระยอง



- 20** สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิวัฒน์ จันทร์นาค พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการเติมน้ำระดับต้นทั่วประเทศ รูปแบบสระเติมน้ำ ปริมณฑล พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ณ บ้านพาน ม.8 ต.ขมิ้น อ.เมือง สกลนคร จ.สกลนคร



- 17** สทบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบโดยการเปลี่ยนสารกรอง และไส้กรอง ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ณ โรงเรียนท่าพักชิต ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ขณะนี้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ผู้ใช้น้ำในโรงเรียน ชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง



- 21** สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวเกศรินทร์ ศรี พอ.ส่วนวิชาการ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่นักธรณีวิทยา ลงพื้นที่สำรวจธรณีฟิสิกส์ เพื่อกำหนดจุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณทางขึ้นถ้ำนาคิ อุทยานแห่งชาติภูผาลัง ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม




ประเภทข่าว	วันที่ 25-27 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 27 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	24	1,755
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	8

P.5/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

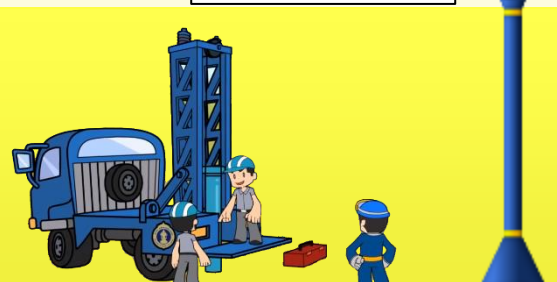


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์อุทกภัย (1 ข่าว)

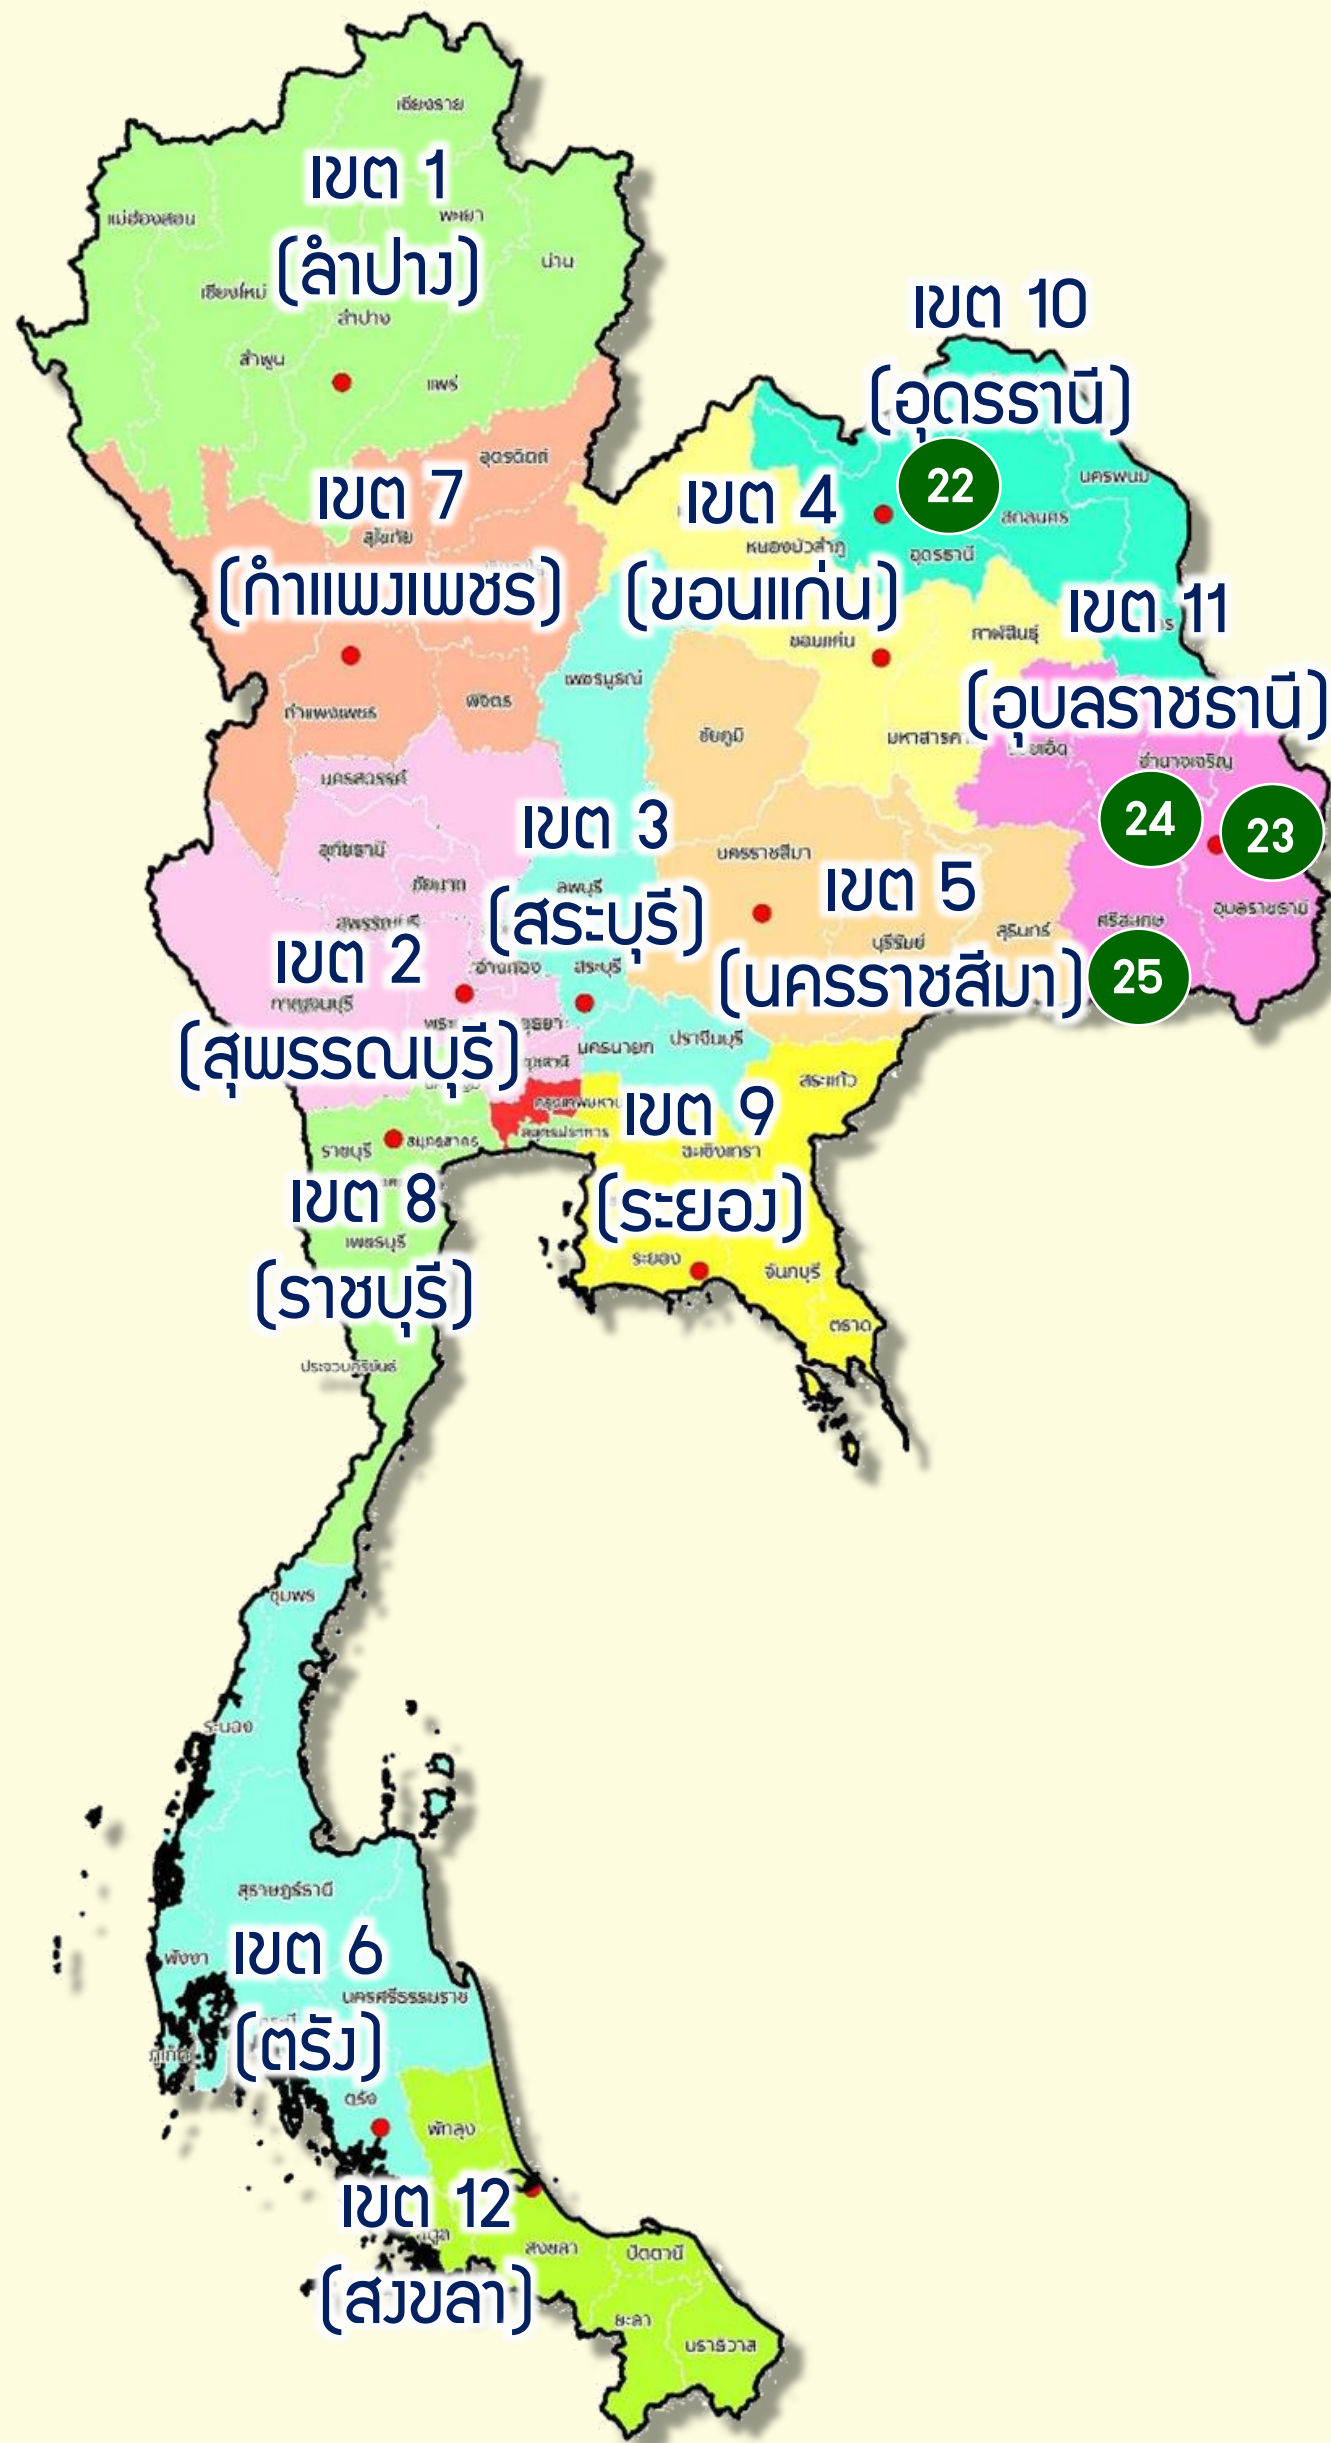

24 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายเกรียงศักดิ์ เหมกลาง พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านนาสะอาด ม.7 ต.เสนาณรงค์ อ.เสนาณรงค์ จ.อำนาจเจริญ



25 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายเกรียงศักดิ์ เหมกลาง พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ เทศบาลตำบลศรีรัตน (ต.ศรีแก้ว) อ.ศรีรัตน จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ



22 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิฑิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านชัยเพ็ญ ม.3 ต.ชัยเพ็ญ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี



23 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว พอ.ส่วนปฏิบัติการ พร้อมด้วย คณะ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 1,500 มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด และแกลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 แกลอนถวายพระครูเขมธรรมภักดิ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านดงบัง ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งประสบปัญหาโรคติดต่อไวรัสโควิด-19



ประเภทข่าว	วันที่ 25-27 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 27 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	24	1,755
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	8

P.6/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

