



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร

ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.dgr.go.th> ณ วันที่ 12/10/64


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ใหม่)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

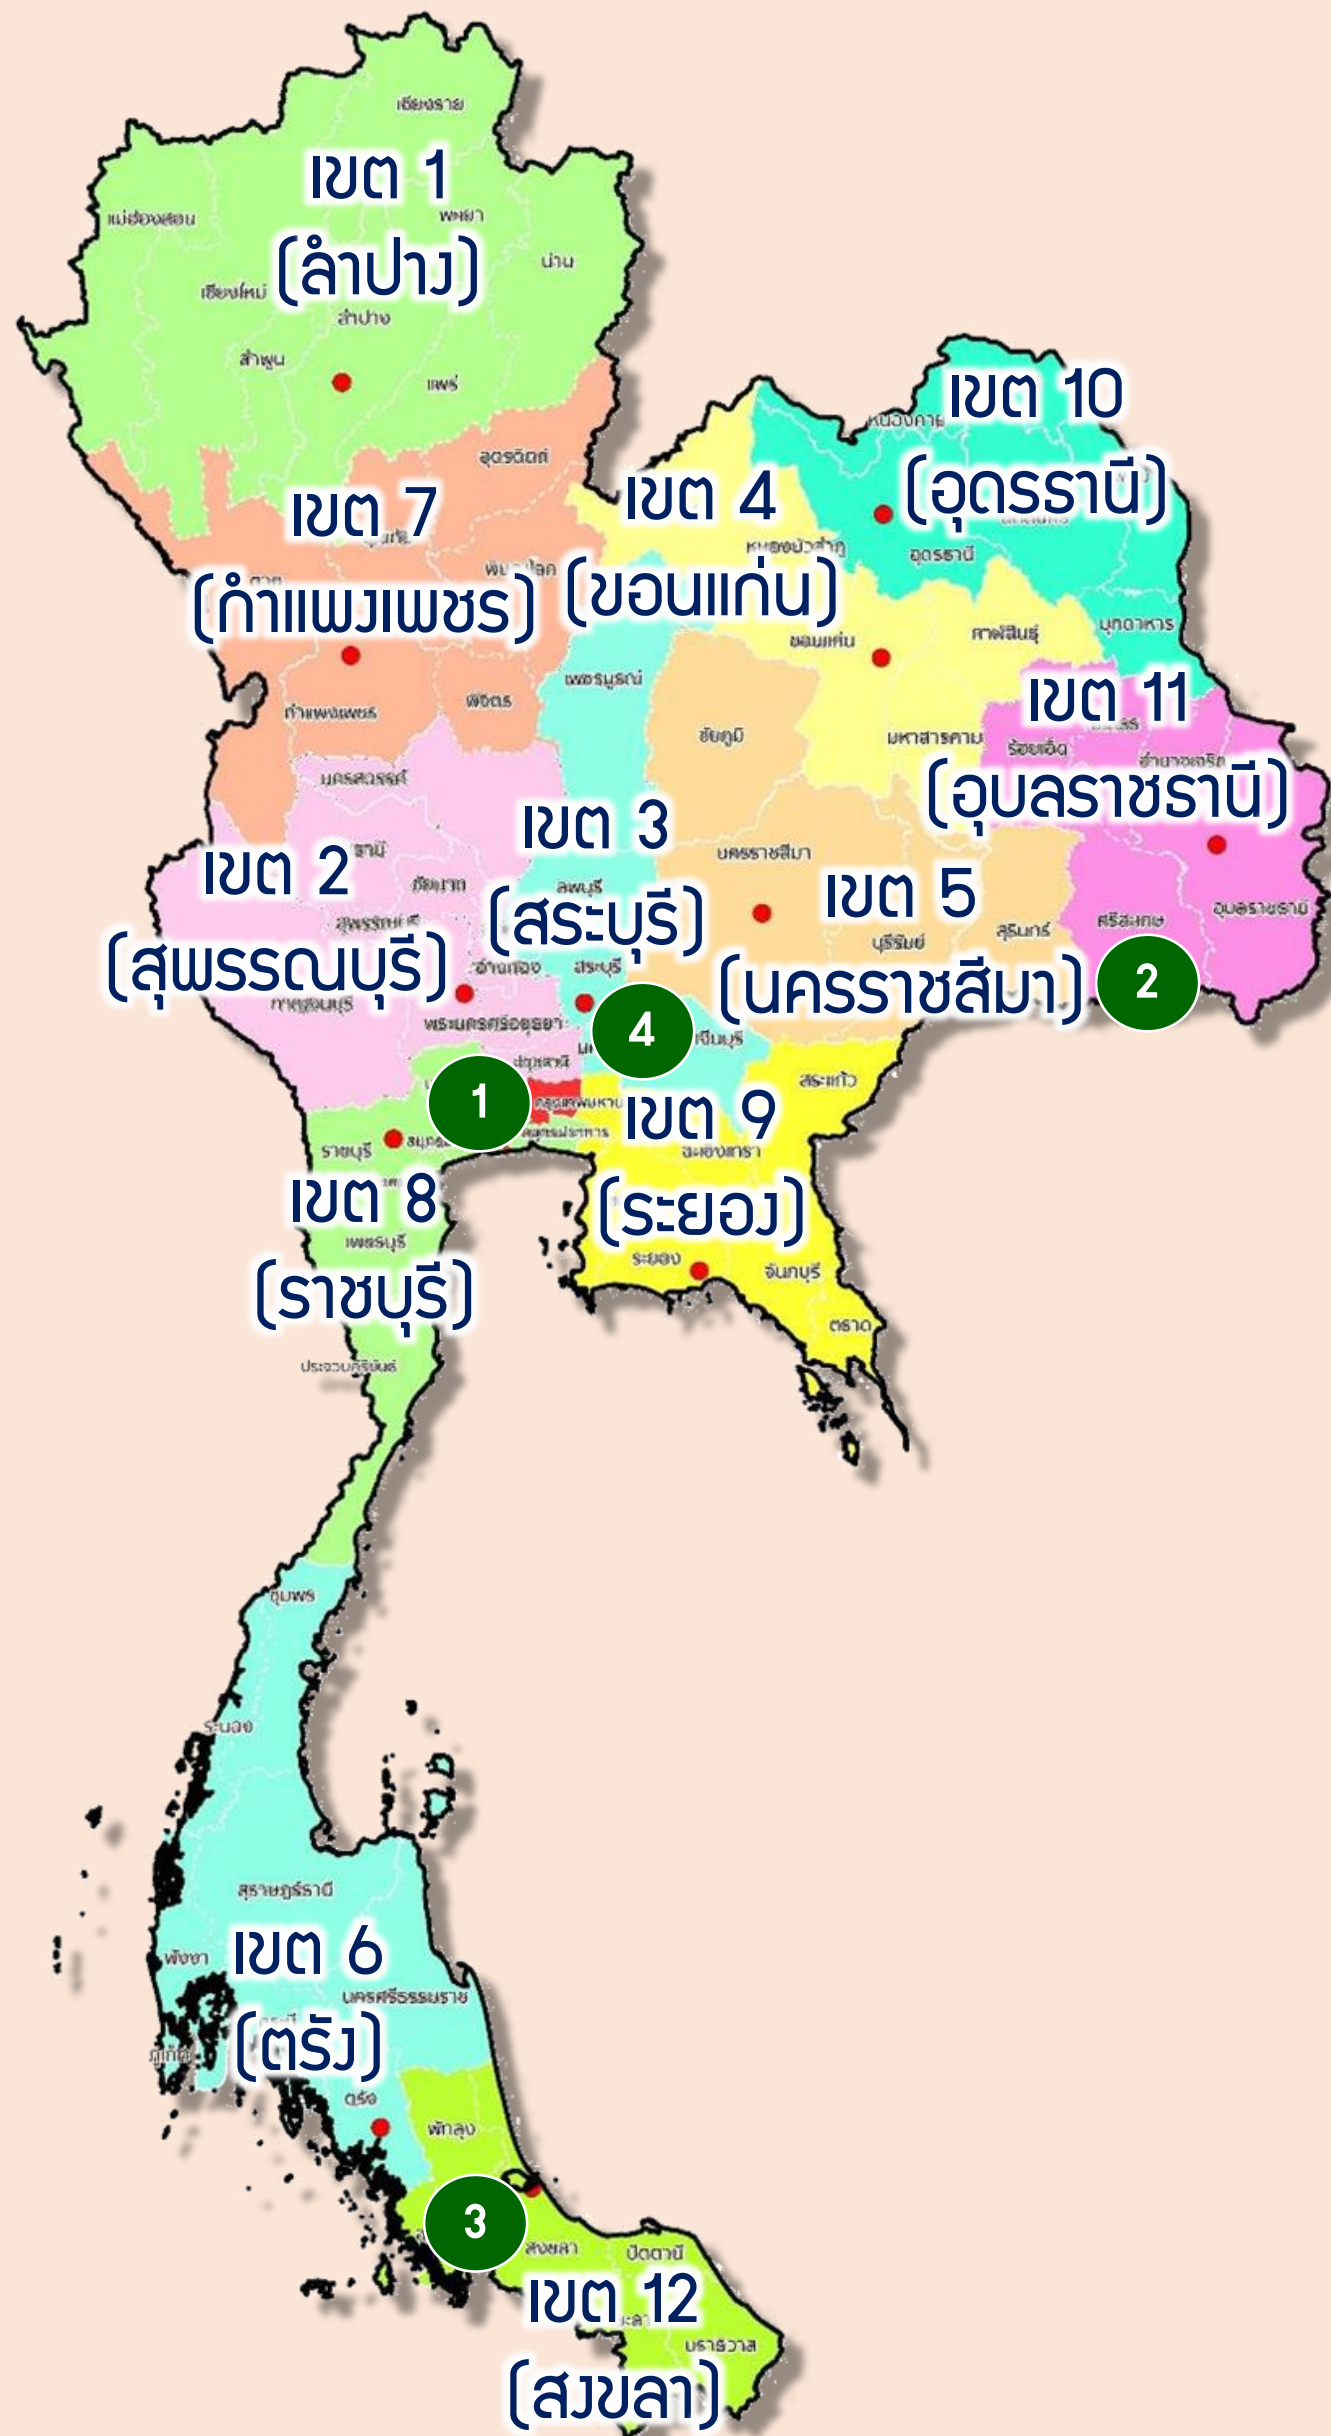


1 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภ. / นายกุล ไซธิรัตน์ รว อภ. / นายสุรินทร์ วรจักรารว รว อภ. / กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รับพระราชทานพระเพลิงศพ จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 จำนวน 12 ราย โดยมี นายวรารุณ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนในการมอบ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดหา น้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 15 โครงการเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคและน้ำเพื่อ การเกษตร ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้อง 101 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



2 นายกุล ไซธิรัตน์ รว อภ. / สำนักบริหารกลาง เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "การซ่อมและบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำ ครั้งที่ 2" โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดูแลรักษาระบบประปาบาดาล และระบบ กระจายน้ำ ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ใช้ านระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยมี ผู้เข้าร่วม การฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 90 ราย ณ โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ



3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่าง น้ำบาดาล ดำเนินการสำรวจสภาพการใช้น้ำบาดาล และตรวจสอบสภาพการใช้น้ำของเครื่องบ้นที่ก ระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ ในพื้นที่ จ.สงขลา สภาพพื้นที่ใช้น้ำได้ จำนวน 4 สถานี/6 บ่อ ดังนี้
 1. สถานี STSKA003 วัดหัววัง ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา
 บ่อหมายเลข DA0585 ระดับน้ำ 21.03 เมตร และบ่อหมายเลข DA0587 ระดับน้ำ 20.77 เมตร
 2. สถานี STSKA029 บ้านรับแพรก ต.ท่าบอง อ.ระโนด จ.สงขลา
 บ่อหมายเลข ST772 ระดับน้ำ 13.26 เมตร
 3. สถานี STSKA32 โรงเรียนบ้านหน้าทอง ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา
 บ่อหมายเลข จา0467 ระดับน้ำ 14.39 เมตร
 4. สถานี STSKA030 บ้านท่าบอง ต.ท่าบอง อ.ระโนด จ.สงขลา
 บ่อหมายเลข จา0548 ระดับน้ำ - เมตร (สูบน้ำ)
 บ่อหมายเลข จา0549 (บ่อต้นอุทกกลบ 23/02/2565) ระดับน้ำ - เมตร

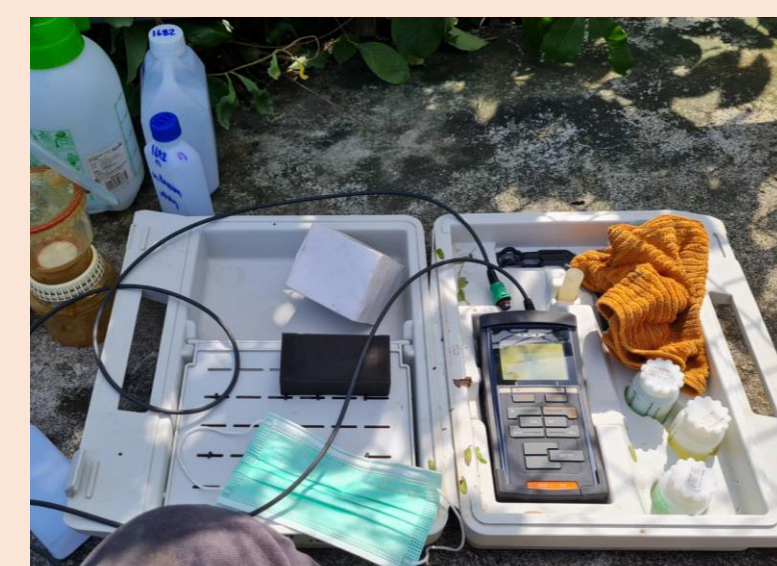

4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ตามนโยบาย ของ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภ. ในการเตรียมความพร้อมและรองรับการปฏิบัติราชการ รูปแบบ New-Normal ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ณ สทบ.เขต 3 (สระบุรี)



ประเภทข่าว	วันที่ 2 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 2 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	1,791
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

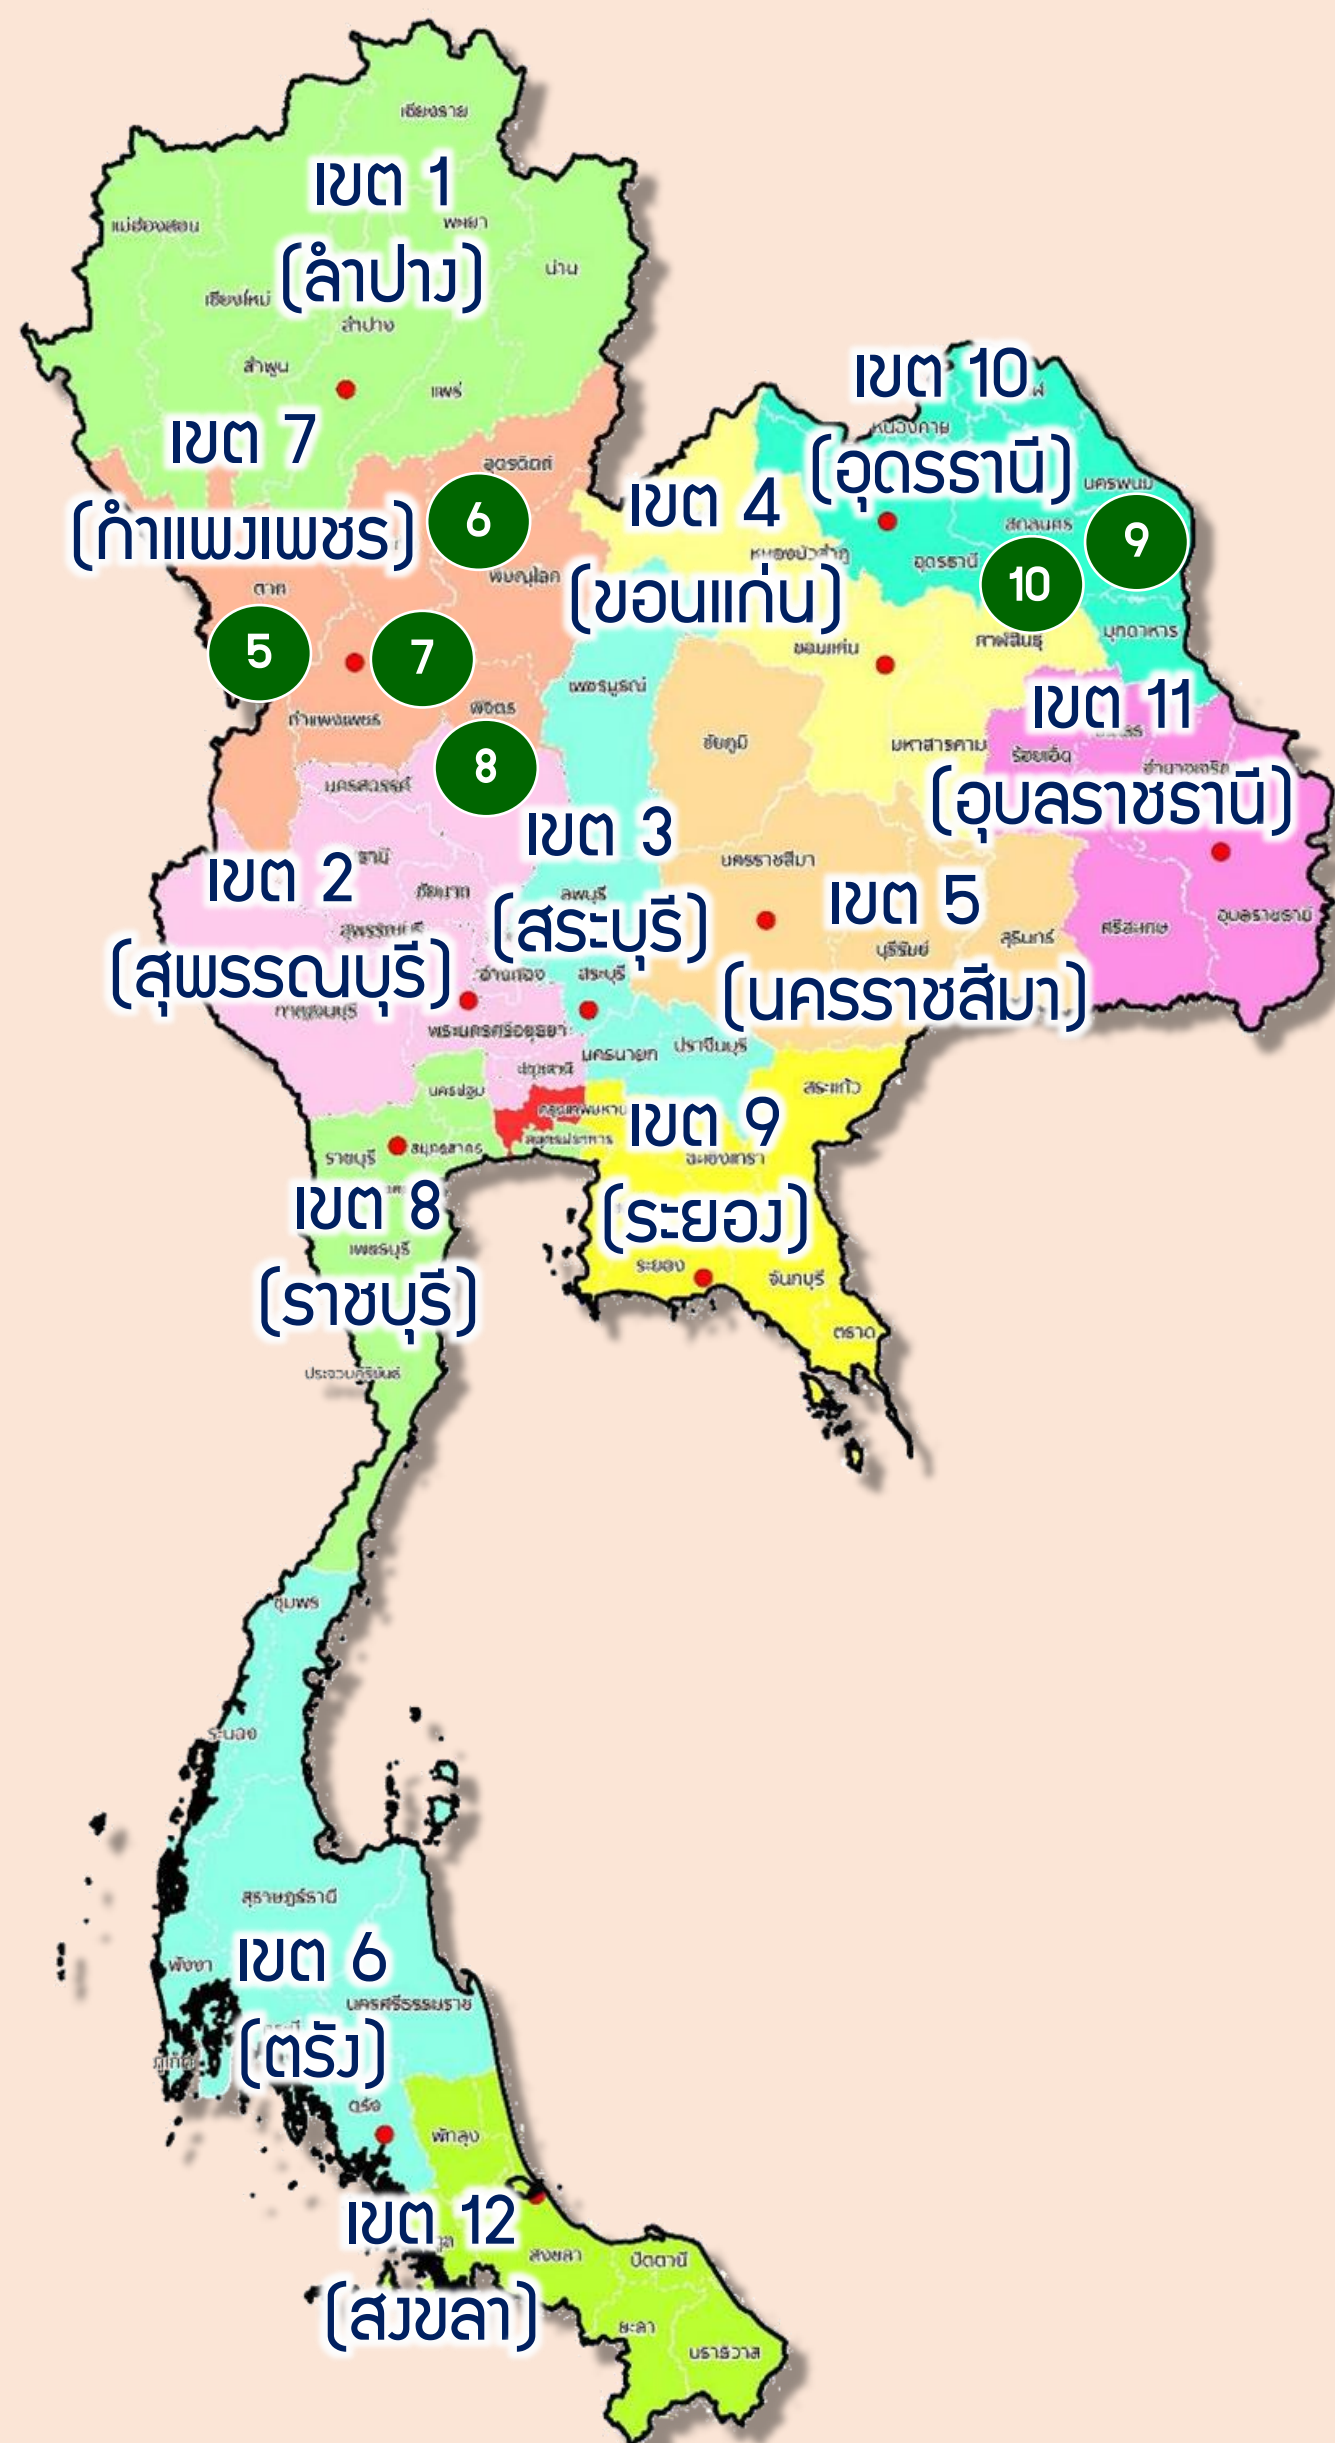

- 7 สทบ.เขต 7 (กาฬสินธุ์) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ (รูปแบบที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยตรวจเช็คพบว่า คาปาซิเตอร์ (สตาร์ท) ชำรุด เนื่องจากมีไฟฟ้าตกและกระชากบ่อย แก้ไขโดยการเปลี่ยน คาปาซิเตอร์ (สตาร์ท) และปรับตั้งค่า เฟสโปรเทกชั่น ขณะนี้สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ม.9 ต.อ่าวทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์



- 8 สทบ.เขต 7 (กาฬสินธุ์) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร



- 5 สทบ.เขต 7 (กาฬสินธุ์) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาลและสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ บ้านจ้อคิ ม.6 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (จุดที่ 3)



- 9 สทบ.เขต 10 (อุตรดิตถ์) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณถนนขึ้นถ้ำนาคี ณ อุทยานแห่งชาติภูสิงห์ ต.ไฟลอม อ.บ้านแพง จ.นครพนม



- 6 สทบ.เขต 7 (กาฬสินธุ์) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาลและสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านพญาปิ่นแดง ม.7 ต.พญาแมน อ.เขยีย จ.อุตรดิตถ์ (จุดที่ 1-2)



- 10 สทบ.เขต 10 (อุตรดิตถ์) นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุตรดิตถ์) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจงานจ้างระบบประปาบาดาล ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างจุดบริการน้ำดื่มสะอาดระบบรีเวอร์ออสโมซิส (RO) และระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (รูปแบบที่ 2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านกุดฮู บ้านกุดฮู ม.4 ต.โพธิ์ศาลา อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร



ประเภทข่าว	วันที่ 2 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 2 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	1,791
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ใหม่)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

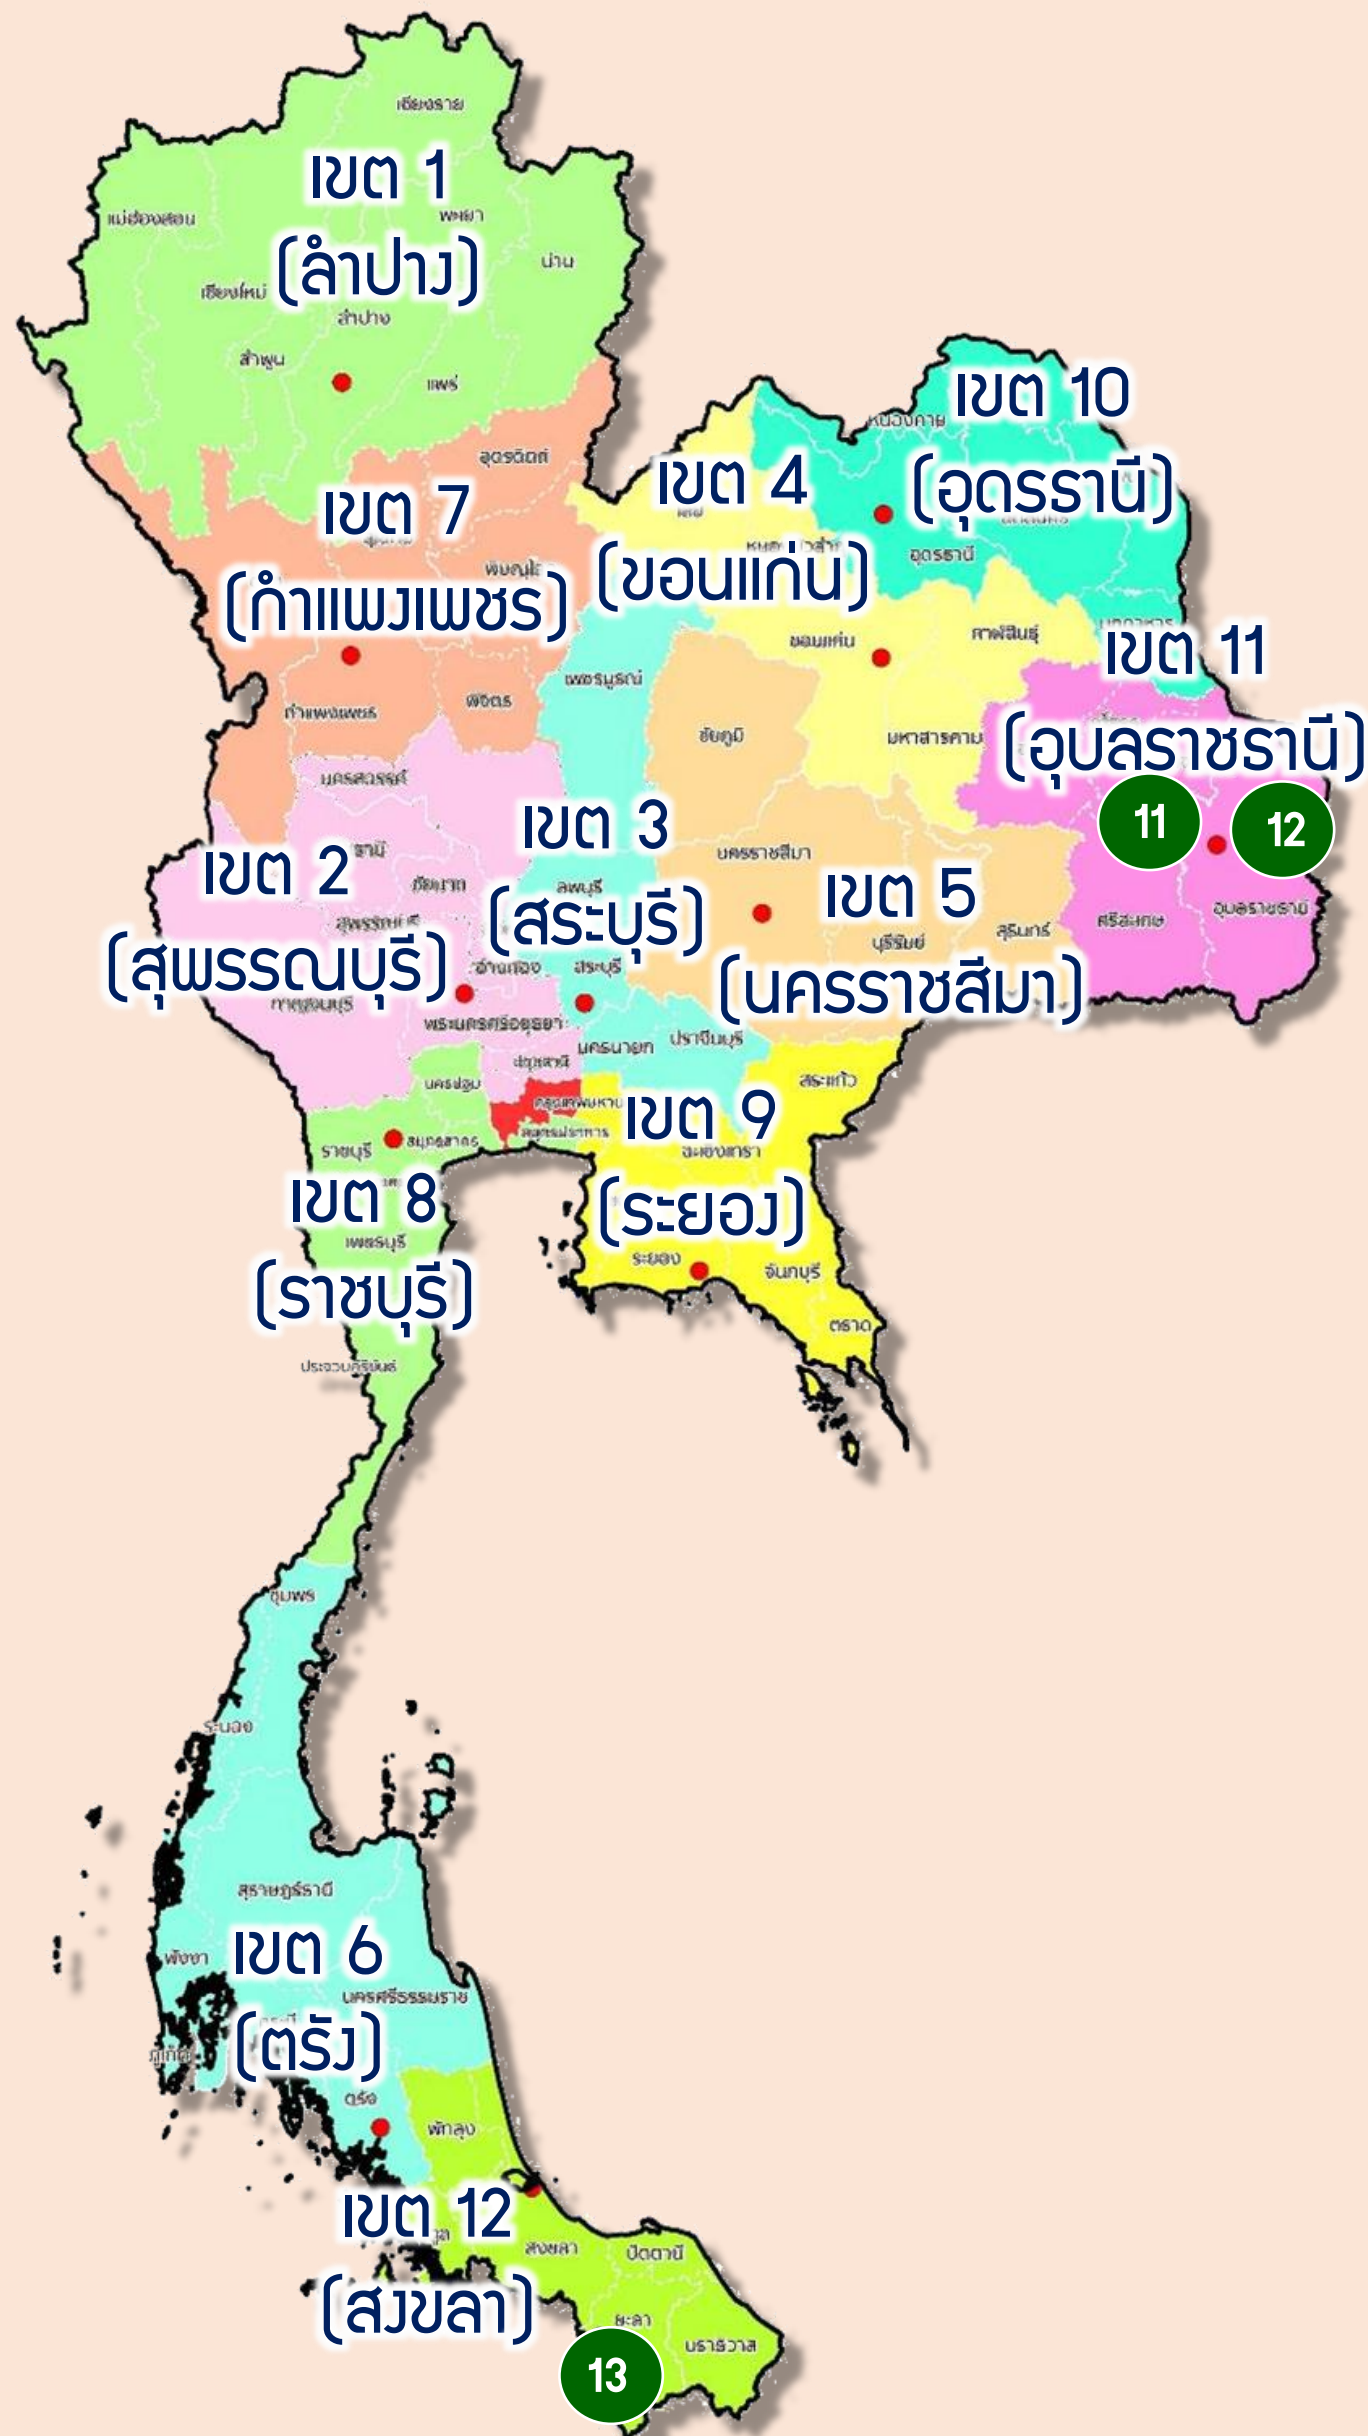

- 13 สทบ.เขต 12 (สงขลา) นายสุวิทย์ บุญชัย พอ.สทบ.เขต 12 (สงขลา) ร่วมมอบน้ำดื่มสะอาดให้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เพื่อนำไปมอบให้แก่เหล่ากาชาด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา



- 11 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงระบบสูบน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล และปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล เพื่อให้ระบบต่าง ๆ สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ โรงเรือนบ้านแสนน้อย ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี



- 12 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบกระจายน้ำบาดาล เพื่อให้ระบบต่าง ๆ สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬารามราชวิทยาลัย ต.กระโสม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี



ประเภทข่าว	วันที่ 2 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 2 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	1,791
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

