



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)

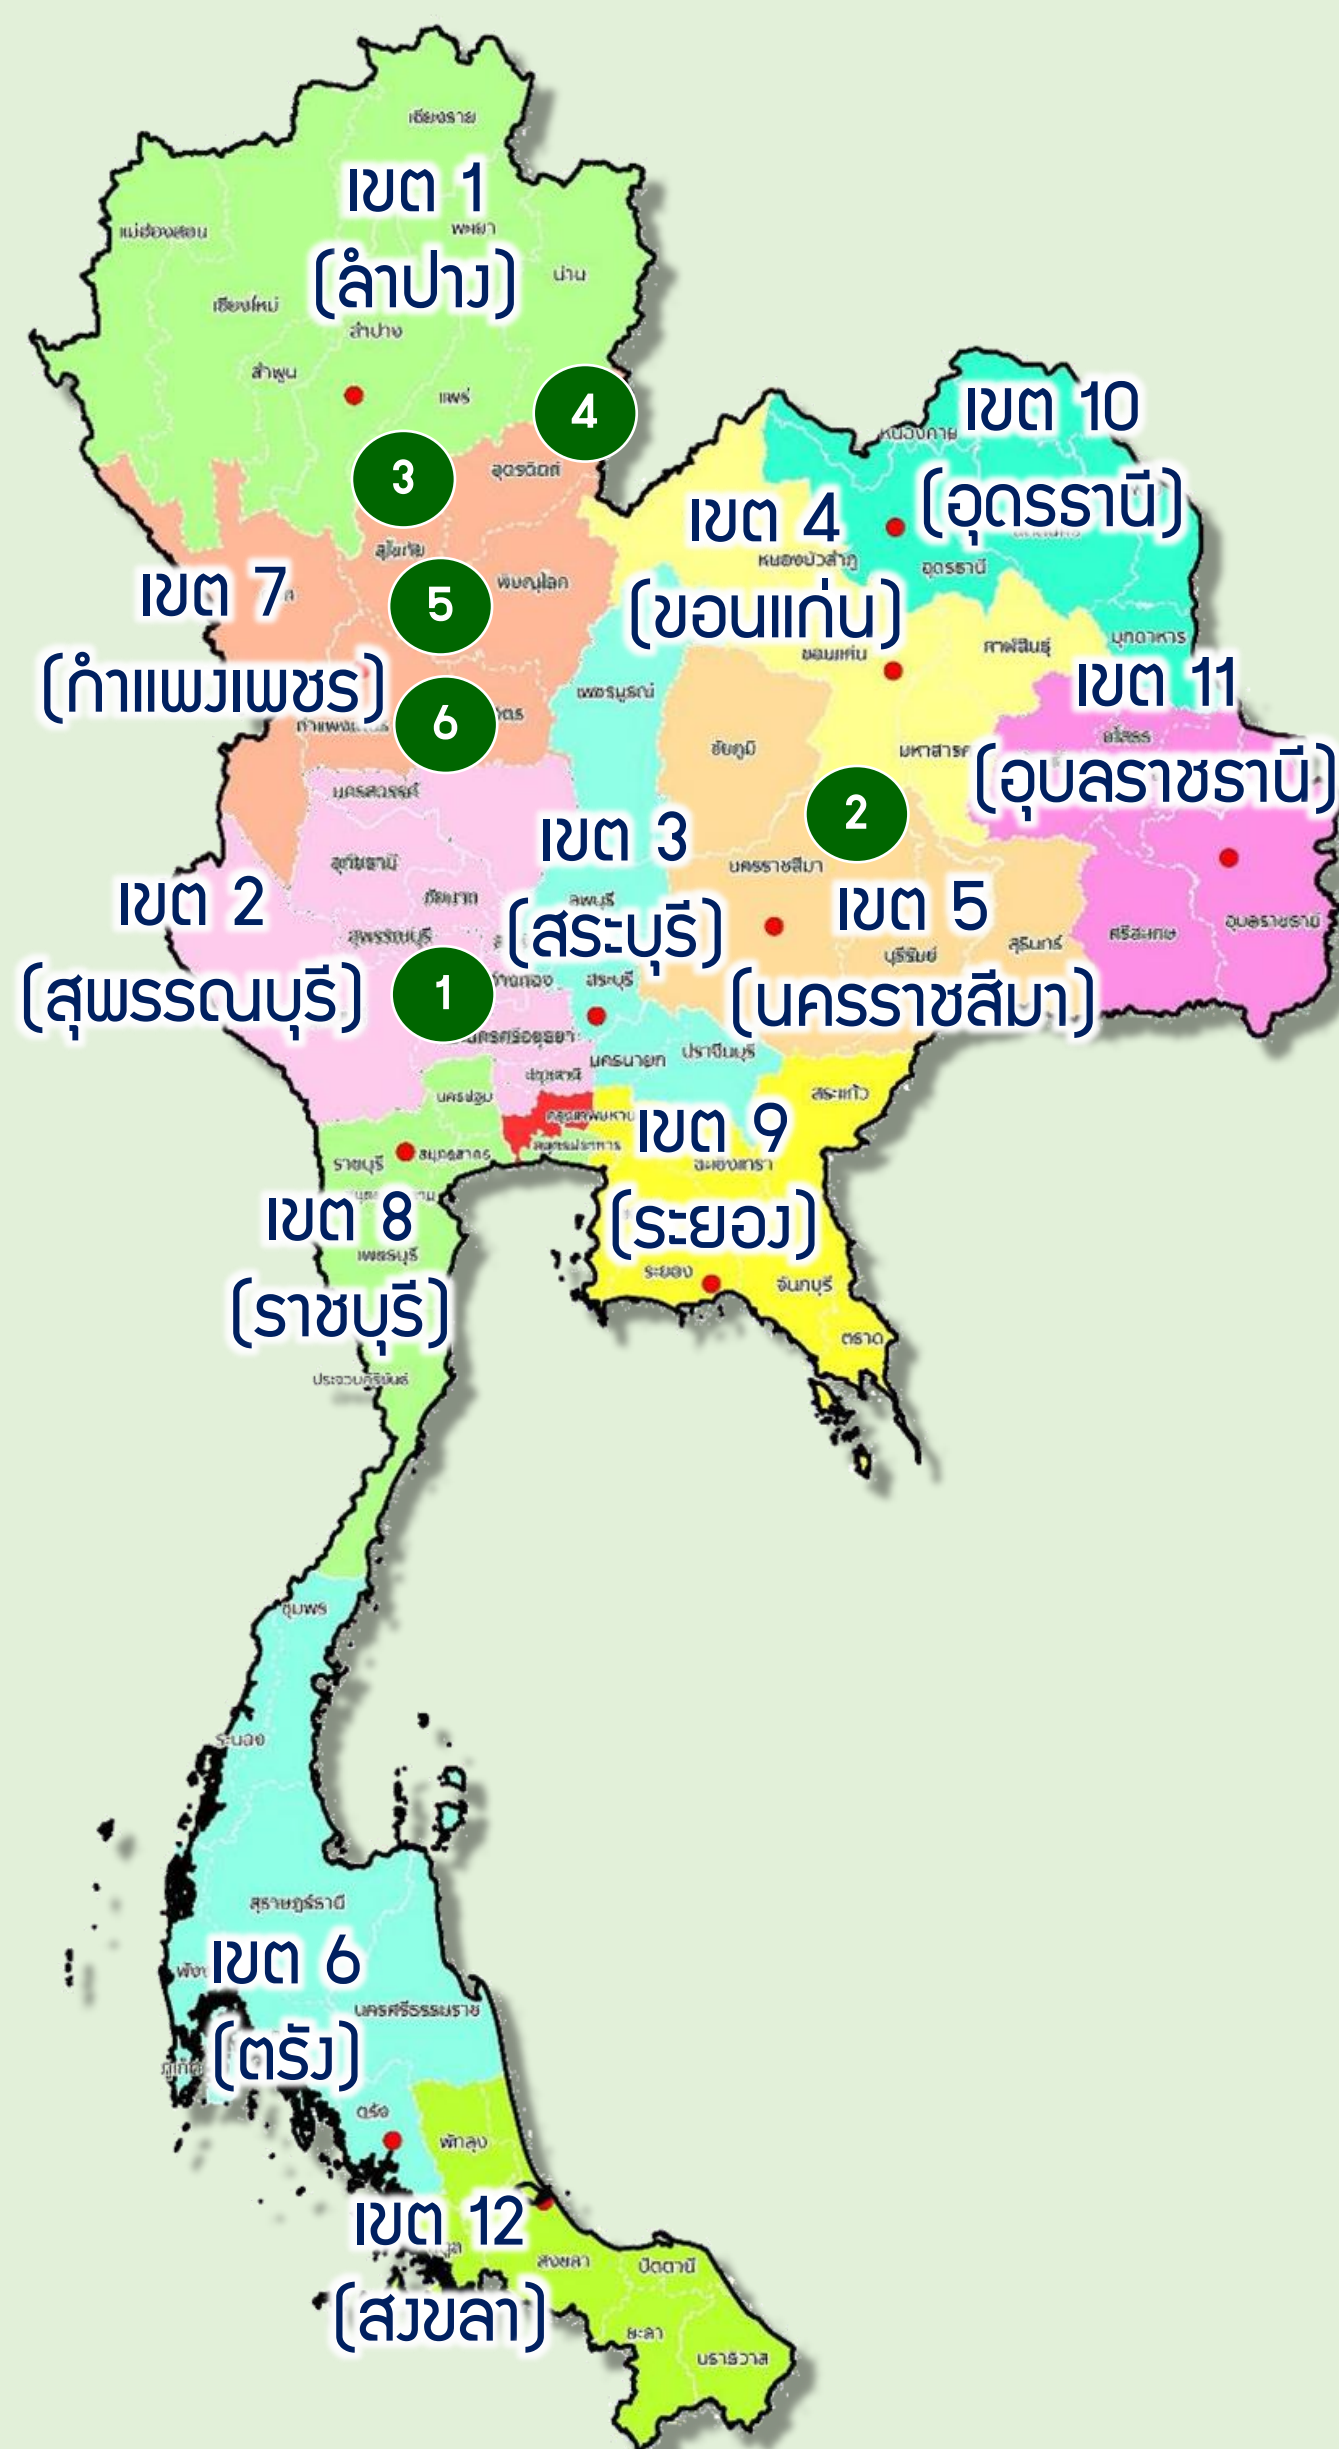


3 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บ้านยาวมวล ม.8 ต.ดงเตี้ย อ.โกรกกราศ จ.สุโขทัย (จุดที่ 2)



4 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บ้านพญาปิ่นแดน ม.7 ต.พญาแมน อ.พิจัย จ.อุตรดิตถ์ (จุดที่2)



1 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เปลี่ยนไส้กรองเมนเบรณ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตามโครงการ สำรวจและศึกษารูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล ให้กับโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา ณ โรงเรียนวัดคอกช้าง ม.5 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

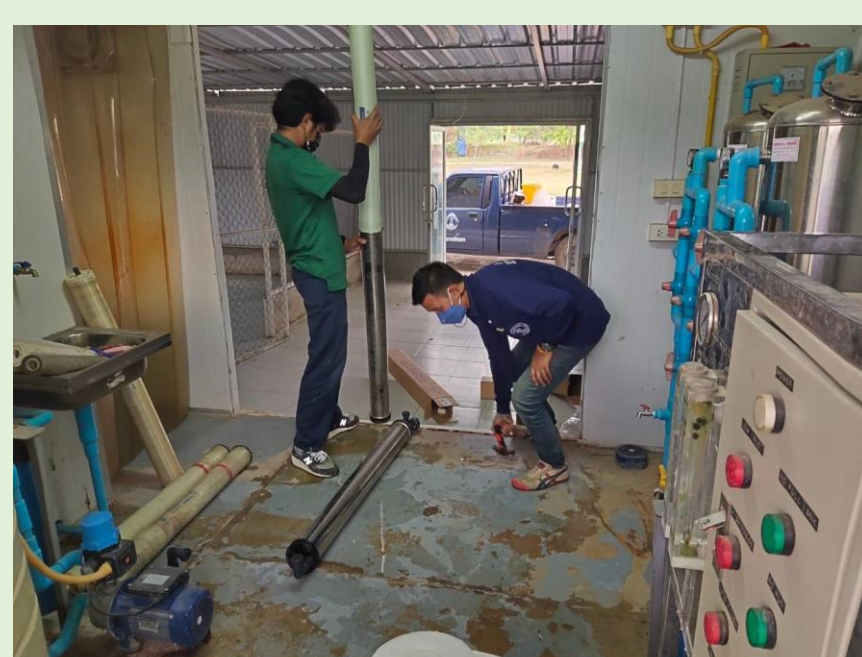

5 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บ้านยาวมวล ม.8 ต.ดงเตี้ย อ.โกรกกราศ จ.สุโขทัย (จุดที่ 3)



2 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายเฉลิม กลิ่นน่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายสมภพ ลือพงษ์พัฒนะ พอ.ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล และทีมงานวิศวกรพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจเตรียมความพร้อมรื้อถอนก่อสร้าง โครงการศึกษาสำรวจหาพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูงเพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำ ณ ต.สะแกกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา (ระยะที่ 2)



6 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของบริจาคให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจัดกิจกรรมการปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหภัยแล้ง ปี 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร



ประเภทข่าว	วันที่ 8 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 8 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	12	1,852
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.2/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)

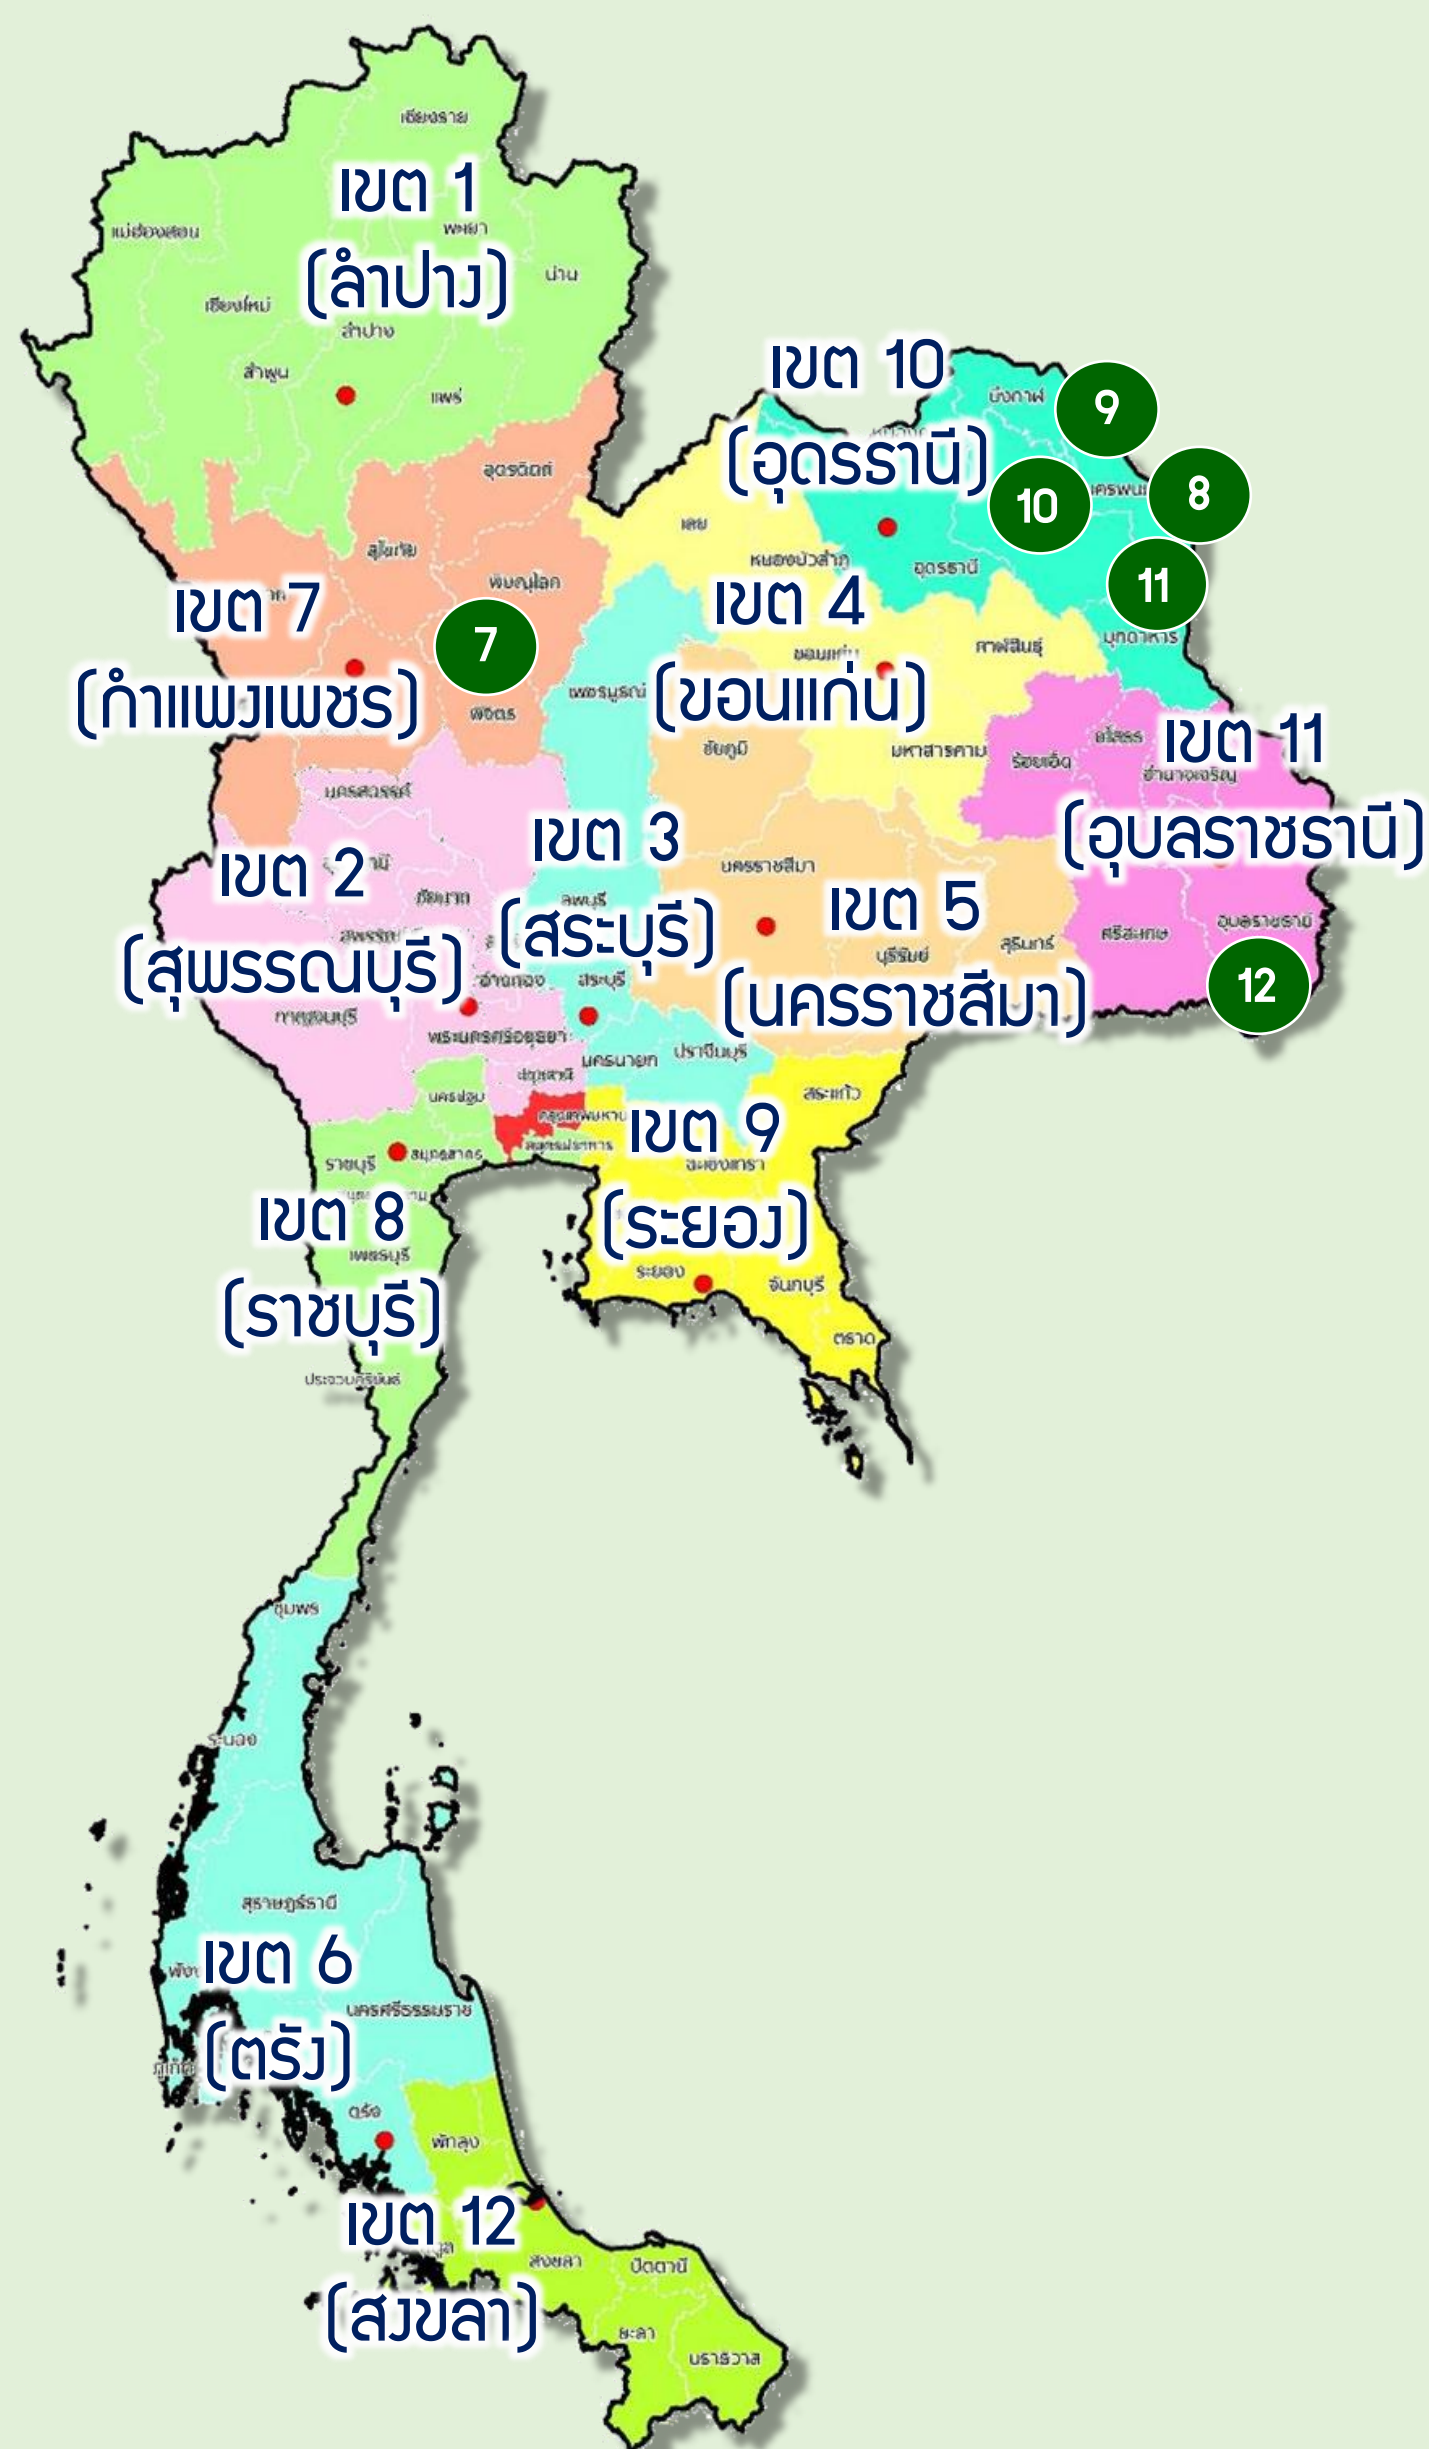

9 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวศรีบุญญา สุขเพิ่ม นักวิชาการทรัพยากรธรณี ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2565 ในการนี้มี นายชาติป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดนครพนม



10 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบระบบ และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบประปาบาดาลที่ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้ เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตร และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ต่อไป ณ บ้านยอดขาด ม.2 ต.ยอดขาด อ.วังยาง จ.นครพนม




7 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งระบบ เติมน้ำใต้ดินจากหลุมผาฉนวนวกรอนกรีต โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านมาบกระเปา ม.4 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร



11 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิระ สุทธศิริ พอ.ส่วนปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วน ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสนั่น หอมสุต เกษตรอำเภอเมือง นายจักรกฤษณ์ ศุภพร พาก.รทส. และ นายเกษมศักดิ์ หล้าอ่อน นายก อบต.กุดจุก ร่วมมอบงานโครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ณ บ้านไทยสามัคคี ม.5 ต.กุดจุก อ.เมือง จ.นครพนม



8 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามงาน โครงการจัดหาบำบัดน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาคัญแล้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พื้นที่ ต.โพธิ์ตาก และ ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม

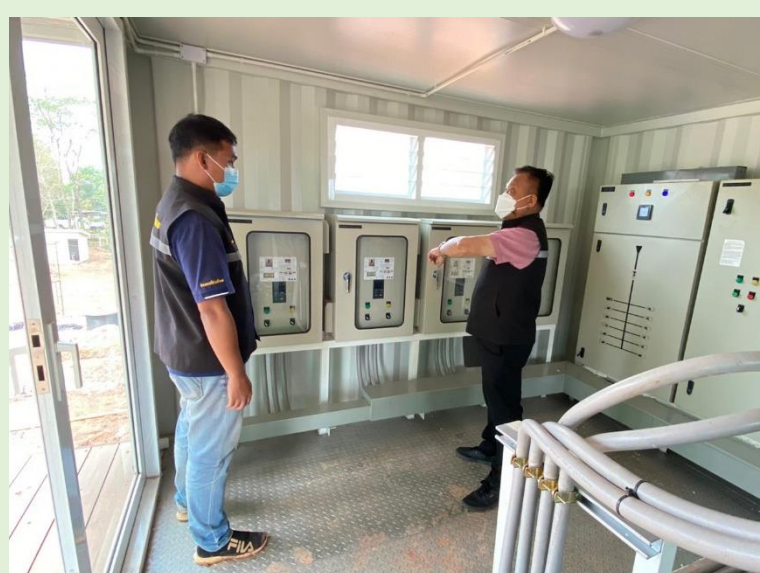

12 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรโครงการ สนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้บูรณาการการบริหารจัดการน้ำร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ศูนย์ไม้ดอก ไม้ประดับ บ้านตาตึด ต.โนนพี้ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี



ประเภทข่าว	วันที่ 8 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 8 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	12	1,852
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

