




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

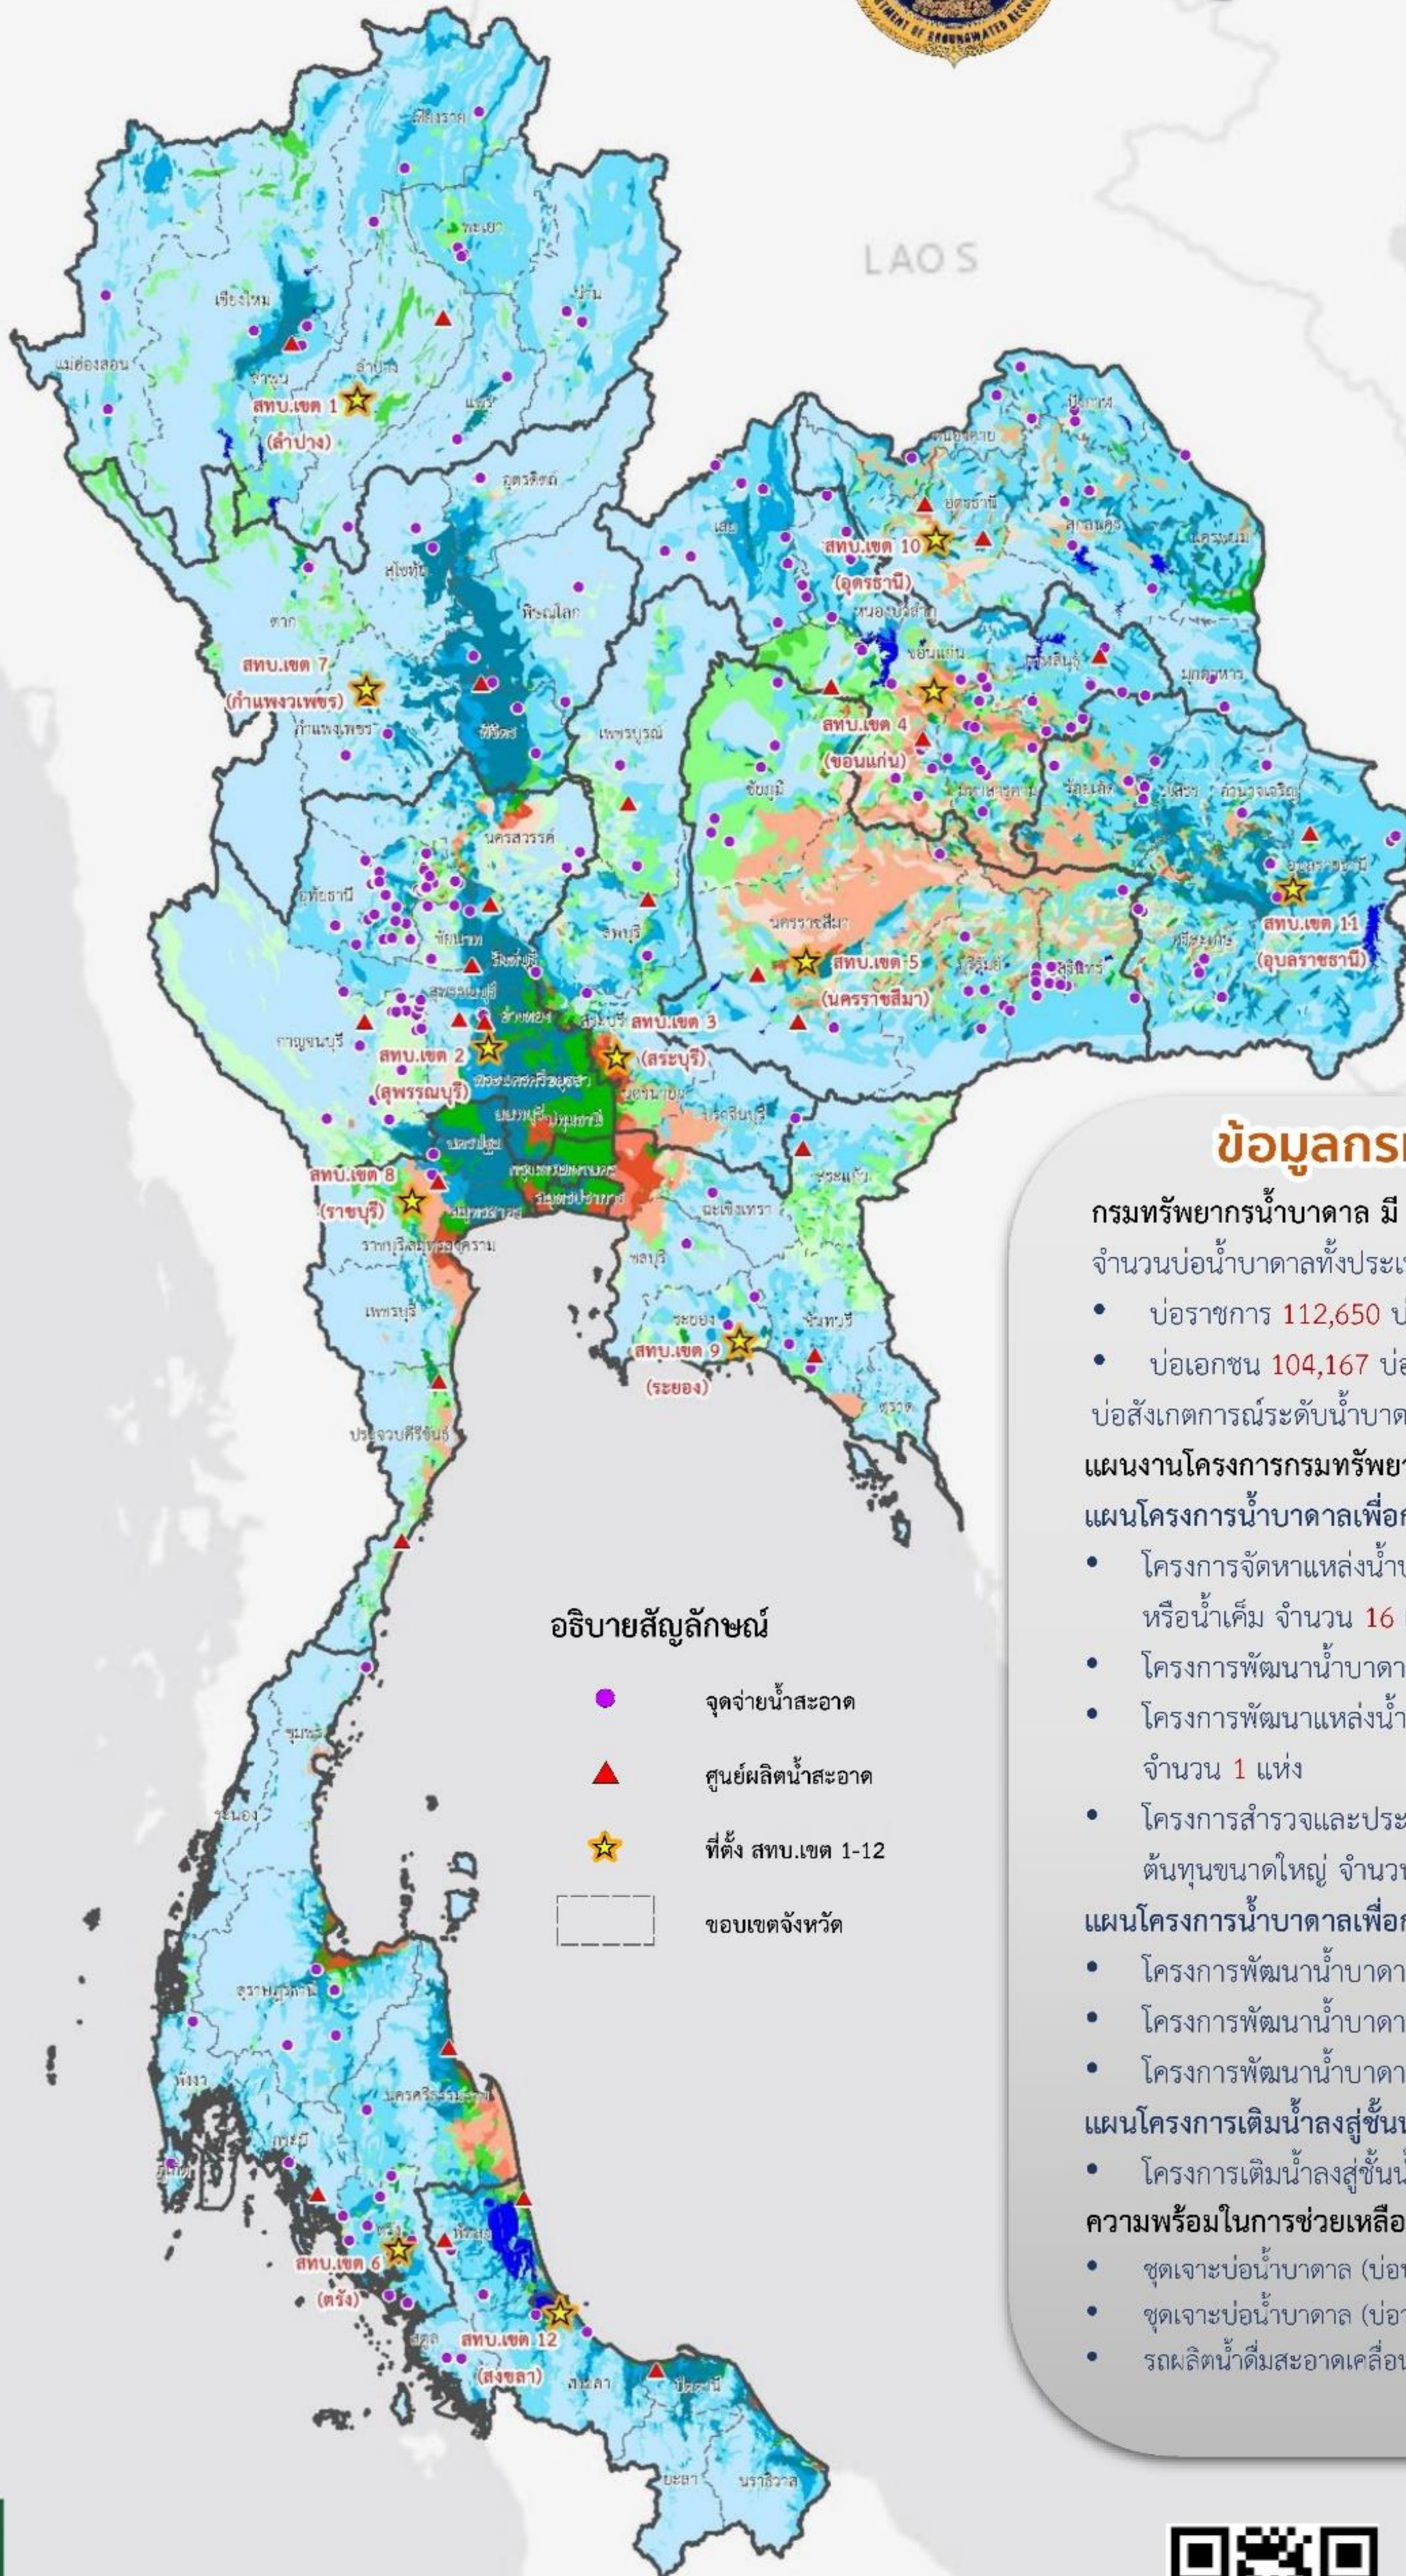

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

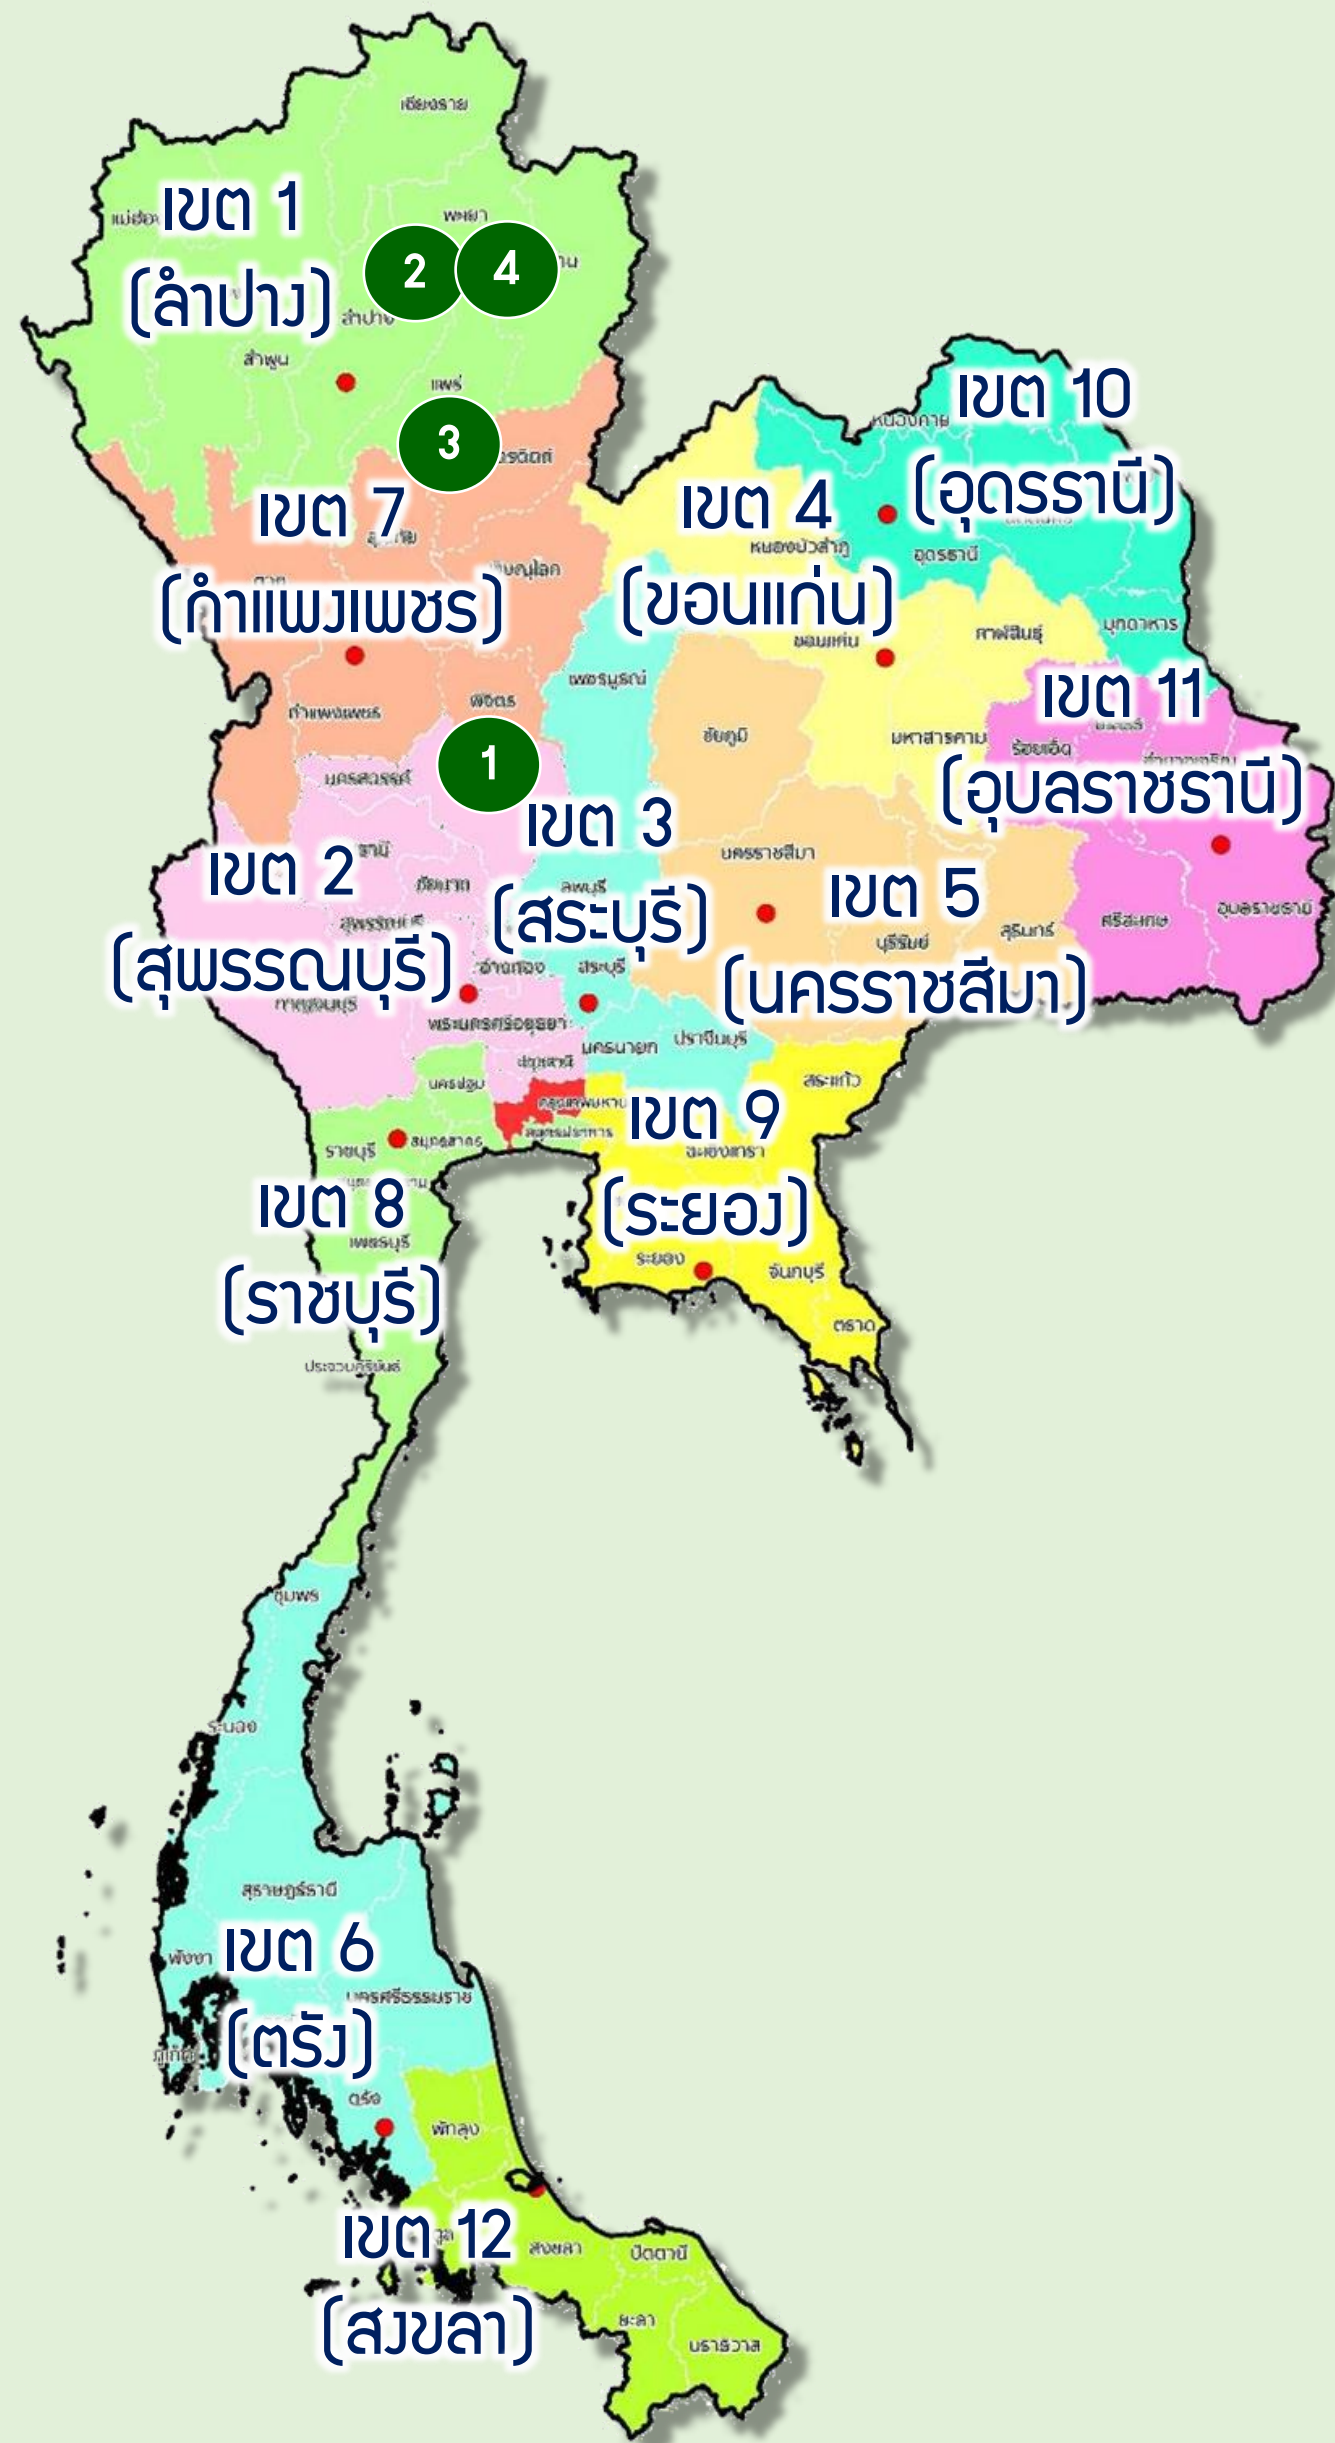

1 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทดสอบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบเติมน้ำใต้ดิน ผ่านบ่อรวมคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบที่ 2 หมายเลขบ่อ MPR6509A014 ความลึก 13 เมตร ณ บ้านหนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ดังนี้

- 1.ระยะเวลาทดสอบ 8 ชั่วโมง
- 2.ปริมาณการเติมน้ำรวม 7.82 ลูกบาศก์เมตร
- 3.อัตราการเติมน้ำเฉลี่ย 0.97 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- 4.ระดับน้ำภายในบ่อเติมน้ำยกตัวสูงขึ้น 4 เมตร
- 5.ค่าความขุ่นของน้ำที่ใช้เติมในภาคสนามอยู่ในช่วง 25-37 NTU



2 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ออกหน่วยคลินิกน้ำบาดาลเคลื่อนที่ โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาล และวิธีการขุดเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2521 รวมถึงภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการสนับสนุนน้ำเพื่อการดำรงชีพให้กับประชาชน ณ เทศบาลตำบลปง อ.ปง จ.พะเยา



3 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ดร.พมพร เศรษฐพุกผา พอ.สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาบาดาลและบ่อน้ำบาดาลของโรงเรียนสอพิทยาคม ที่ใช้งานมากกว่า 20 ปี โดยได้แนะนำ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมน้ำบาดาลให้ทางโรงเรียนพิจารณาส่วนข้อรับโครงการและติดตามตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (รบก.ลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้งยังได้เดินทางไปให้ความรู้ แนะนำแนวทางการขุดเจาะและพัฒนามบ่อน้ำบาดาลตามมาตรฐานวิชาการ และลักษณะธรณีวิทยาของพื้นที่ ต.ห้วยหม้าย จำนวน 3 หมู่ ดังนี้

- 1.โรงเรียนสอพิทยาคม อ.สอ จ.แพร่
- 2.บ้านทุ่งน้ำว ม.6 ต.ทุ่งน้ำว อ.สอ จ.แพร่
- 3.ต.ห้วยหม้าย อ.สอ จ.แพร่



4 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) นายมงคล สมวันดี พอ.ส่วนแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเหมาะสม กรณีราษฎรขอพระราชทานแหล่งน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโกกพา ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่พบว่าอยู่ในเขตป่า ศป ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ โครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน เพื่อสนับสนุนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ นายอุดม บานเย็น นายกองค้ำการบริการส่วนตำบลดงสุวรรณ ได้เสนอพื้นที่เพื่อพิจารณาขอรับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1 หมู่ จึงได้แนะนำแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการขอรับงบประมาณเพื่อให้ อบต.ดงสุวรรณ พิจารณาดำเนินการต่อไป ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโกกพา ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา



ประเภทข่าว	วันที่ 15 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 15 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	16	1,932
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

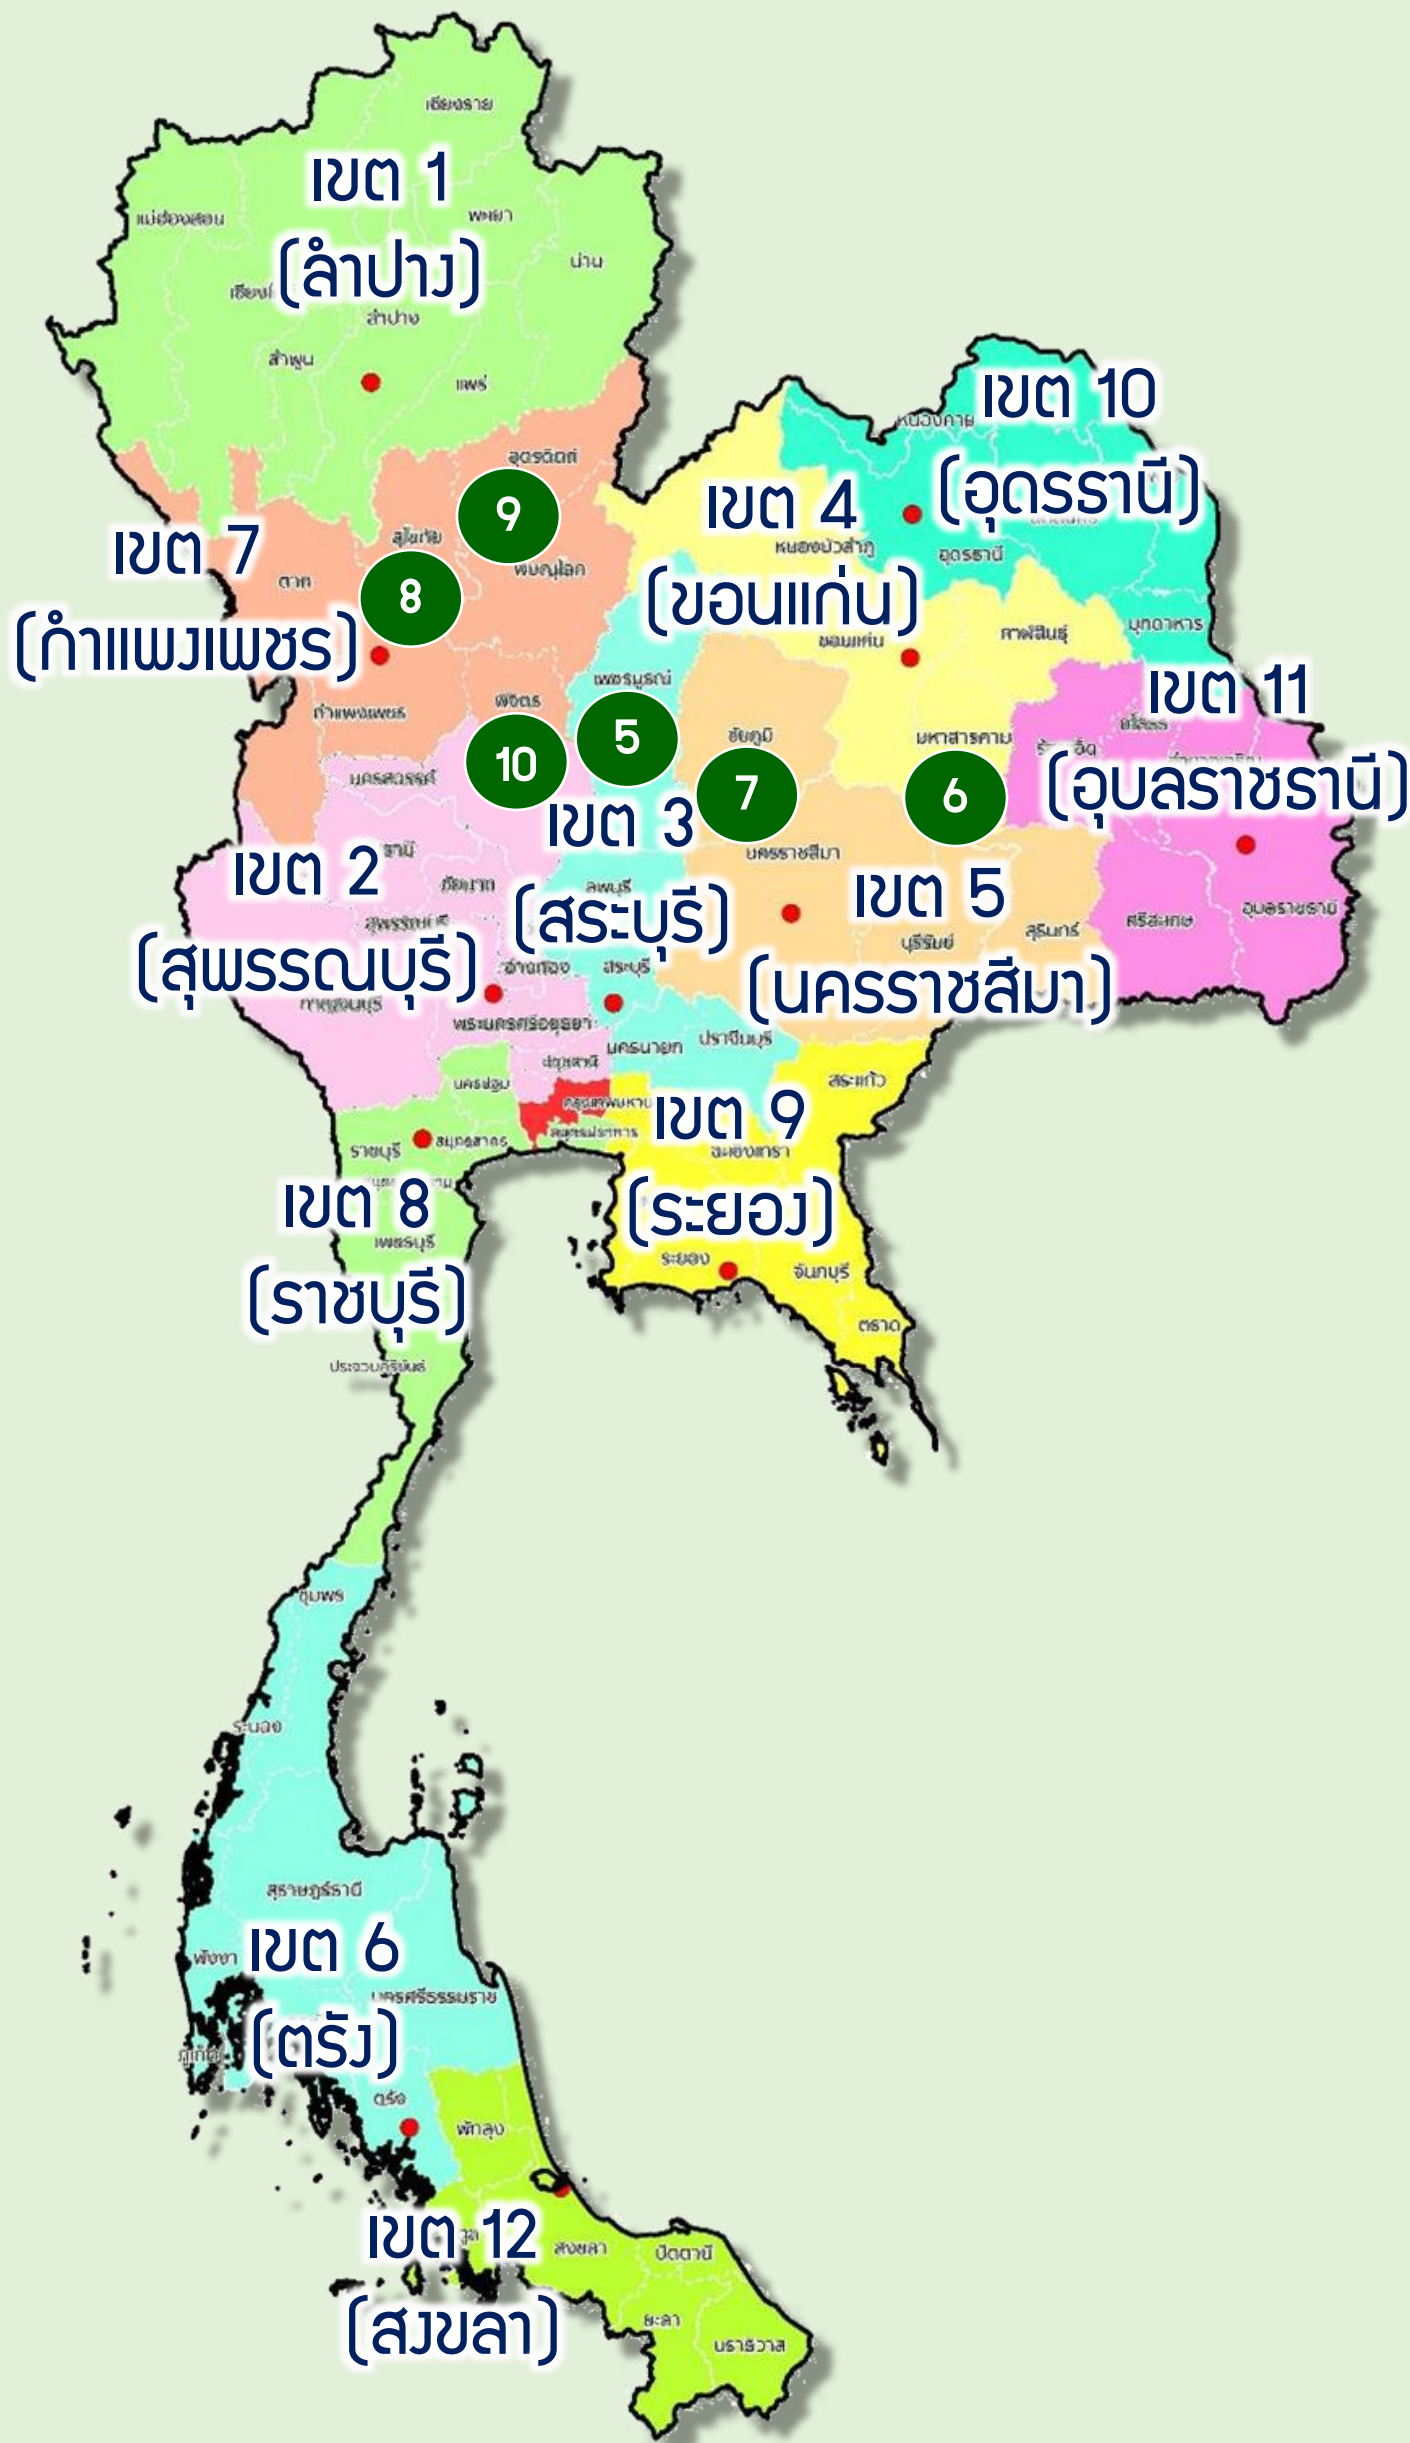

- 5 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) นายบรรจพ พรหมจันทร์ พอ.สกบ.เขต 3 (สระบุรี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพื่อให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่ 300 ไร่ (งบกลาง 2564/2565) ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
- 1.บ้านโนนพิก่น้ำ ต.หินขาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
 - 2.บ้านร่องคู ต.ห้วยไร่ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
 - 3.บ้านน้ำพุ ต.บ้านกลาง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์




- 6 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายอุไรม แก้วจันทร์ พอ.สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานกับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ศึกษา ปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไข เรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม



- 7 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายพริมามิตร ปัดดา วิศวกรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับโครงการเข้าร่วมรับฟัง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการมีความมั่นคง ยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
- 1.บ้านสามพันตา ม.8 ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
 - 2.บ้านฉนวน ม.2 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 - 3.บ้านโนนศิลา ม.9 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ



- 8 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการแจกจ่ายน้ำบาดาลโครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านดงเตี้ย ม.2 ต.ดงเตี้ย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (จุดที่ 3)

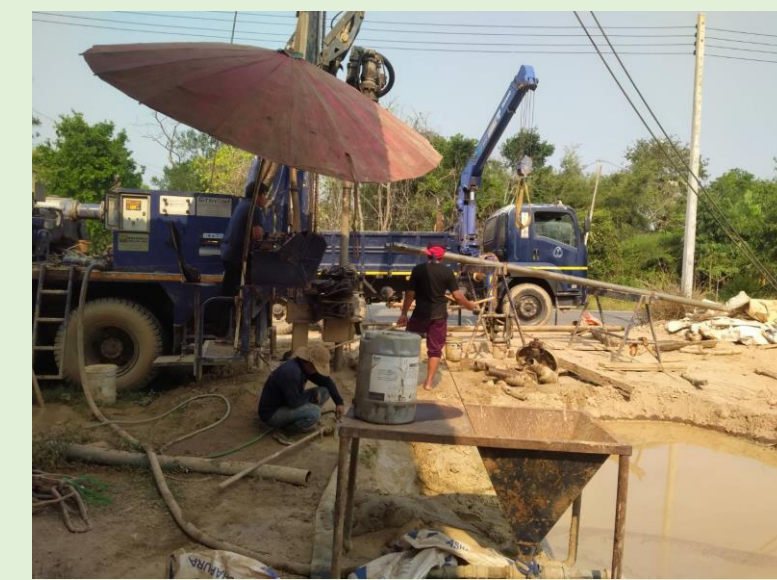

- 9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา สถานะภาพบ่อน้ำบาดาล และสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่ จ.อุดรธานี



- 10 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดาบุตร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ณ บ้านบึงบัวนอก ม.1 ต.บึงบัว อ.วิเศษ จ.พิจิตร



ประเภทข่าว	วันที่ 15 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 15 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	16	1,932
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)

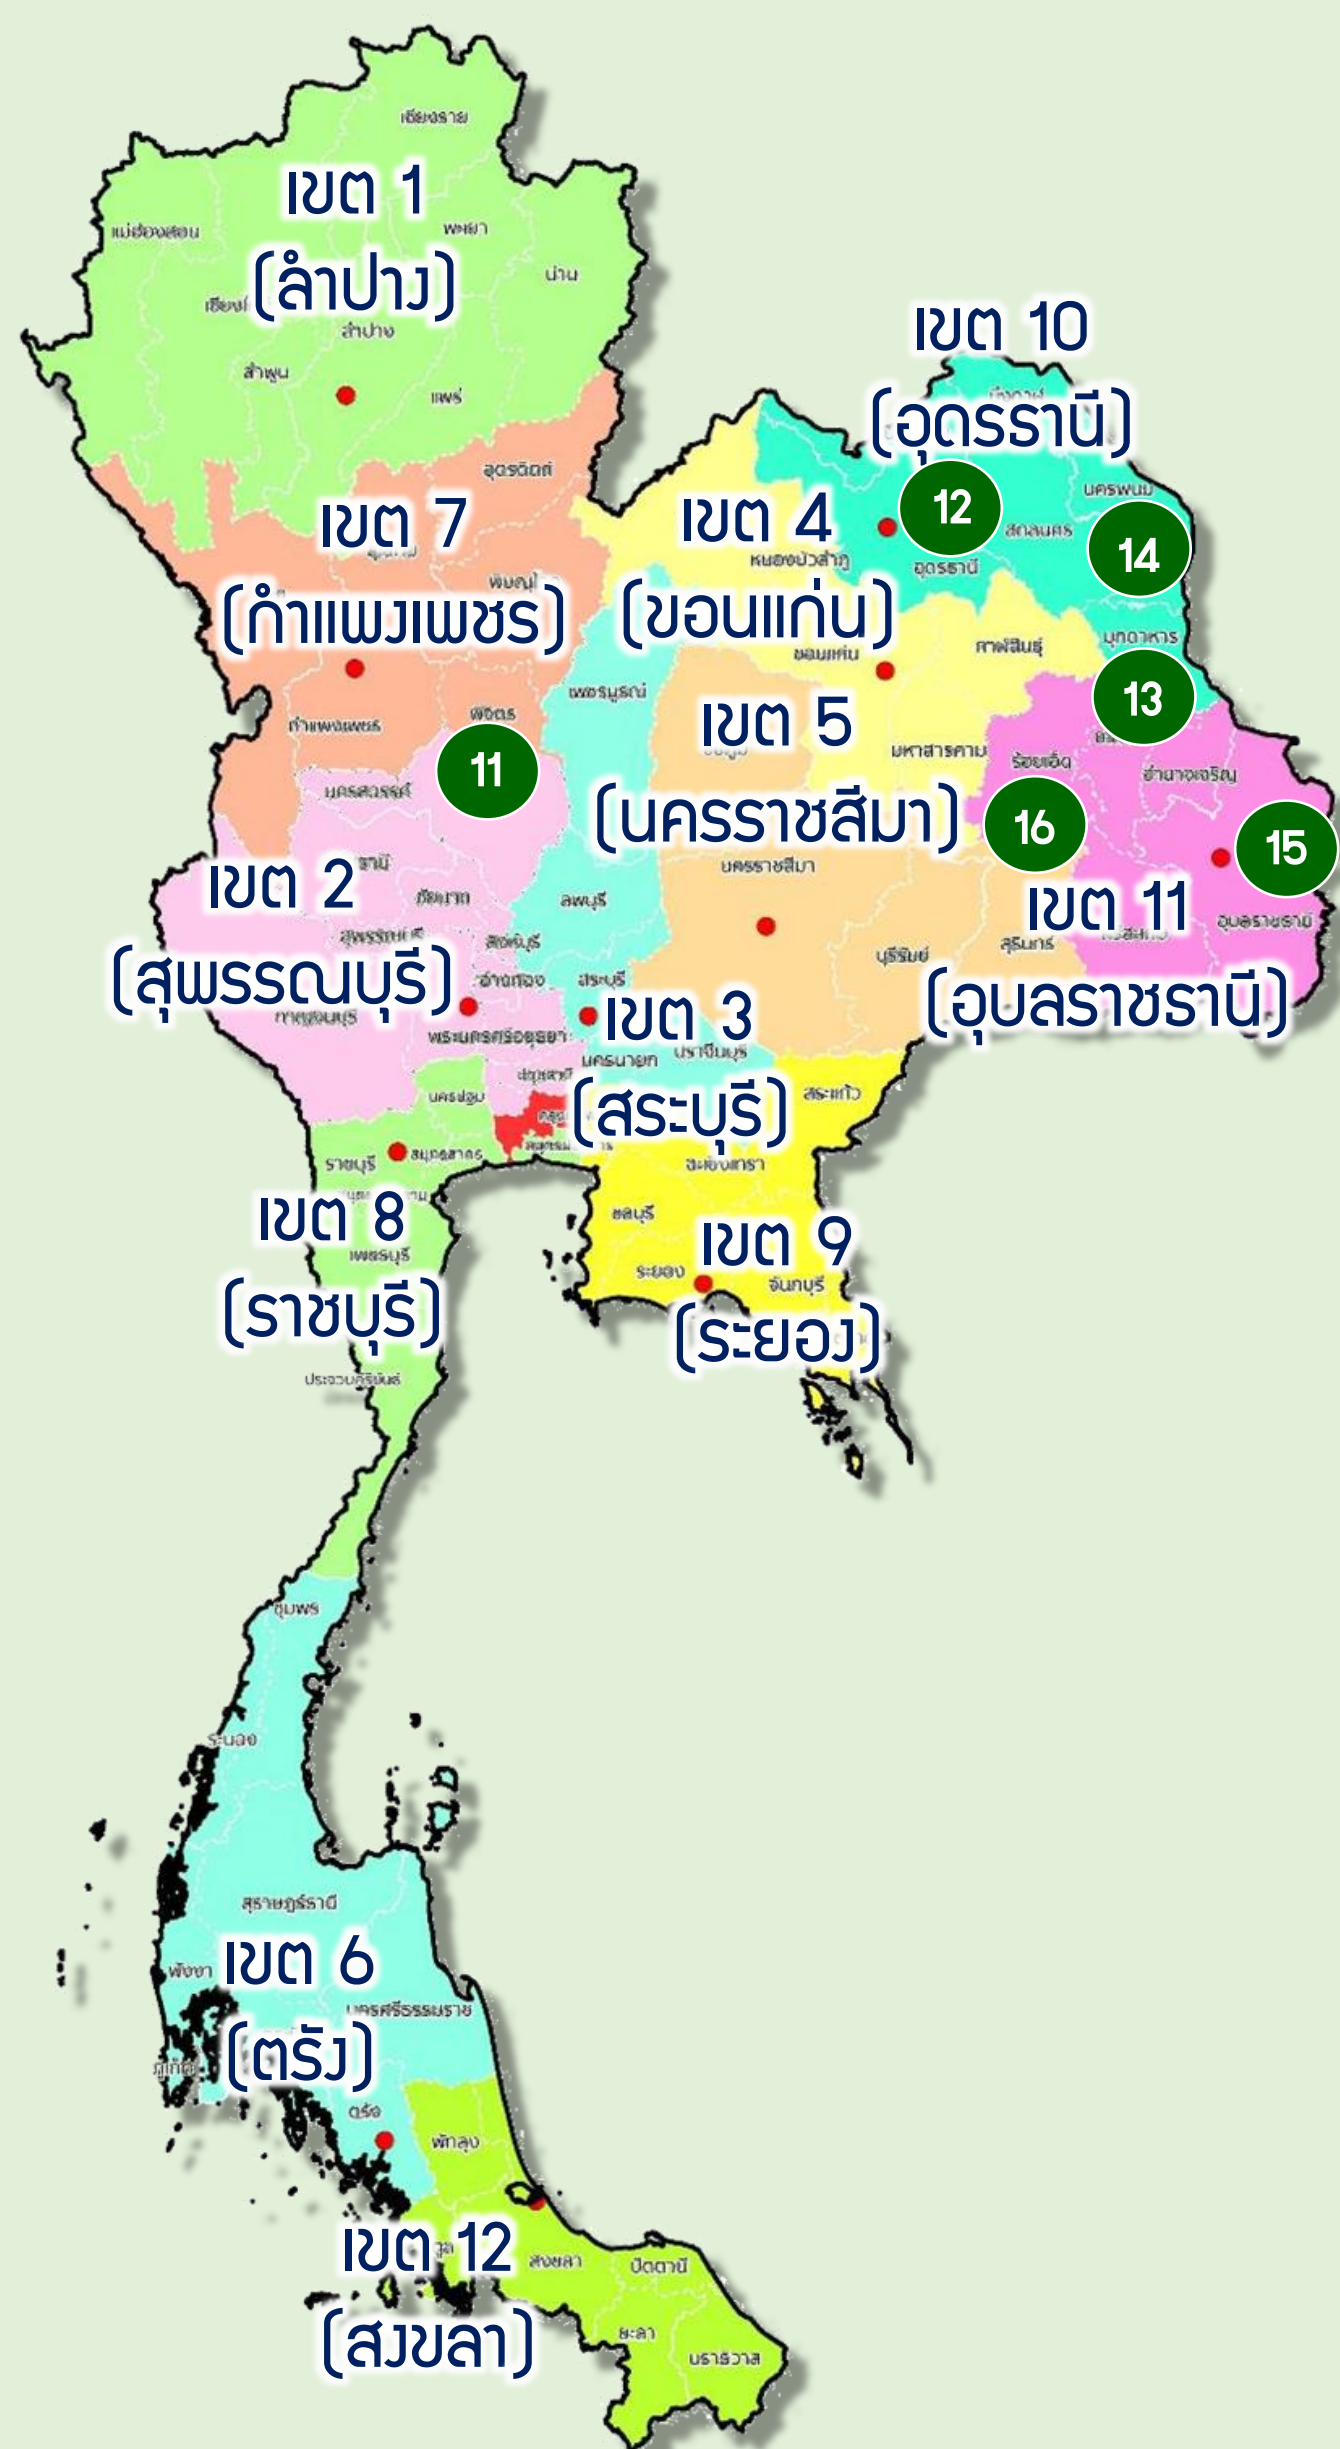

- 13 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชื่นศิริ พอ.ส่วนแผนงาน นายสิทธิชัย เพียรชุกทต วิศวกรปฏิบัติการ นางสาวศรีณญา สุขเพิ่ม นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจงานก่อสร้าง และช่างผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ที่ตรวจรับงาน ก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปิบบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้น ณ บ้านกกแดง ม.1 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร



- 14 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณทางขึ้นท่าอากาศยาน ณ อุทยานแห่งชาติภูผาลือ ต.โพธิ์สามต้น อ.บ้านแพง จ.นครพนม



- 11 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เข้าร่วมการตรวจติดตามการพัฒนา อ.นุรักษ์ และพื้นที่ บึงสีไฟ จ.พิจิตร โดยมี พลเอก กุญชรเกียรติ ศรีนาคา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นประธานตรวจติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จ.พิจิตร ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่ จ.พิจิตร ณ ศาลากลางน้ำ บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร



- 15 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง ระบบประปาบาดาล ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลชนิดรีเวิร์สออสโมซิส (RO) และระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปิบบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคุณ ม.12 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านป่าหญาคา ม.10 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี



- 12 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 10/2565 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตฯ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 25 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)



- 16 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นางสาวรัชชวดี สายสุวรรณ พอ.ส่วนวิชาการ และ นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำอธิบายหลักการการบริหารจัดการน้ำบาดาล โดยใช้ข้อมูลอุทกธรณีและแผนที่น้ำบาดาล ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และคณะ เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชน จำนวน 4 หมู่บ้าน ประชากรกว่า 2,500 คน ในช่วงฤดูแล้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด



ประเภทข่าว	วันที่ 15 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 15 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	16	1,932
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

