




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

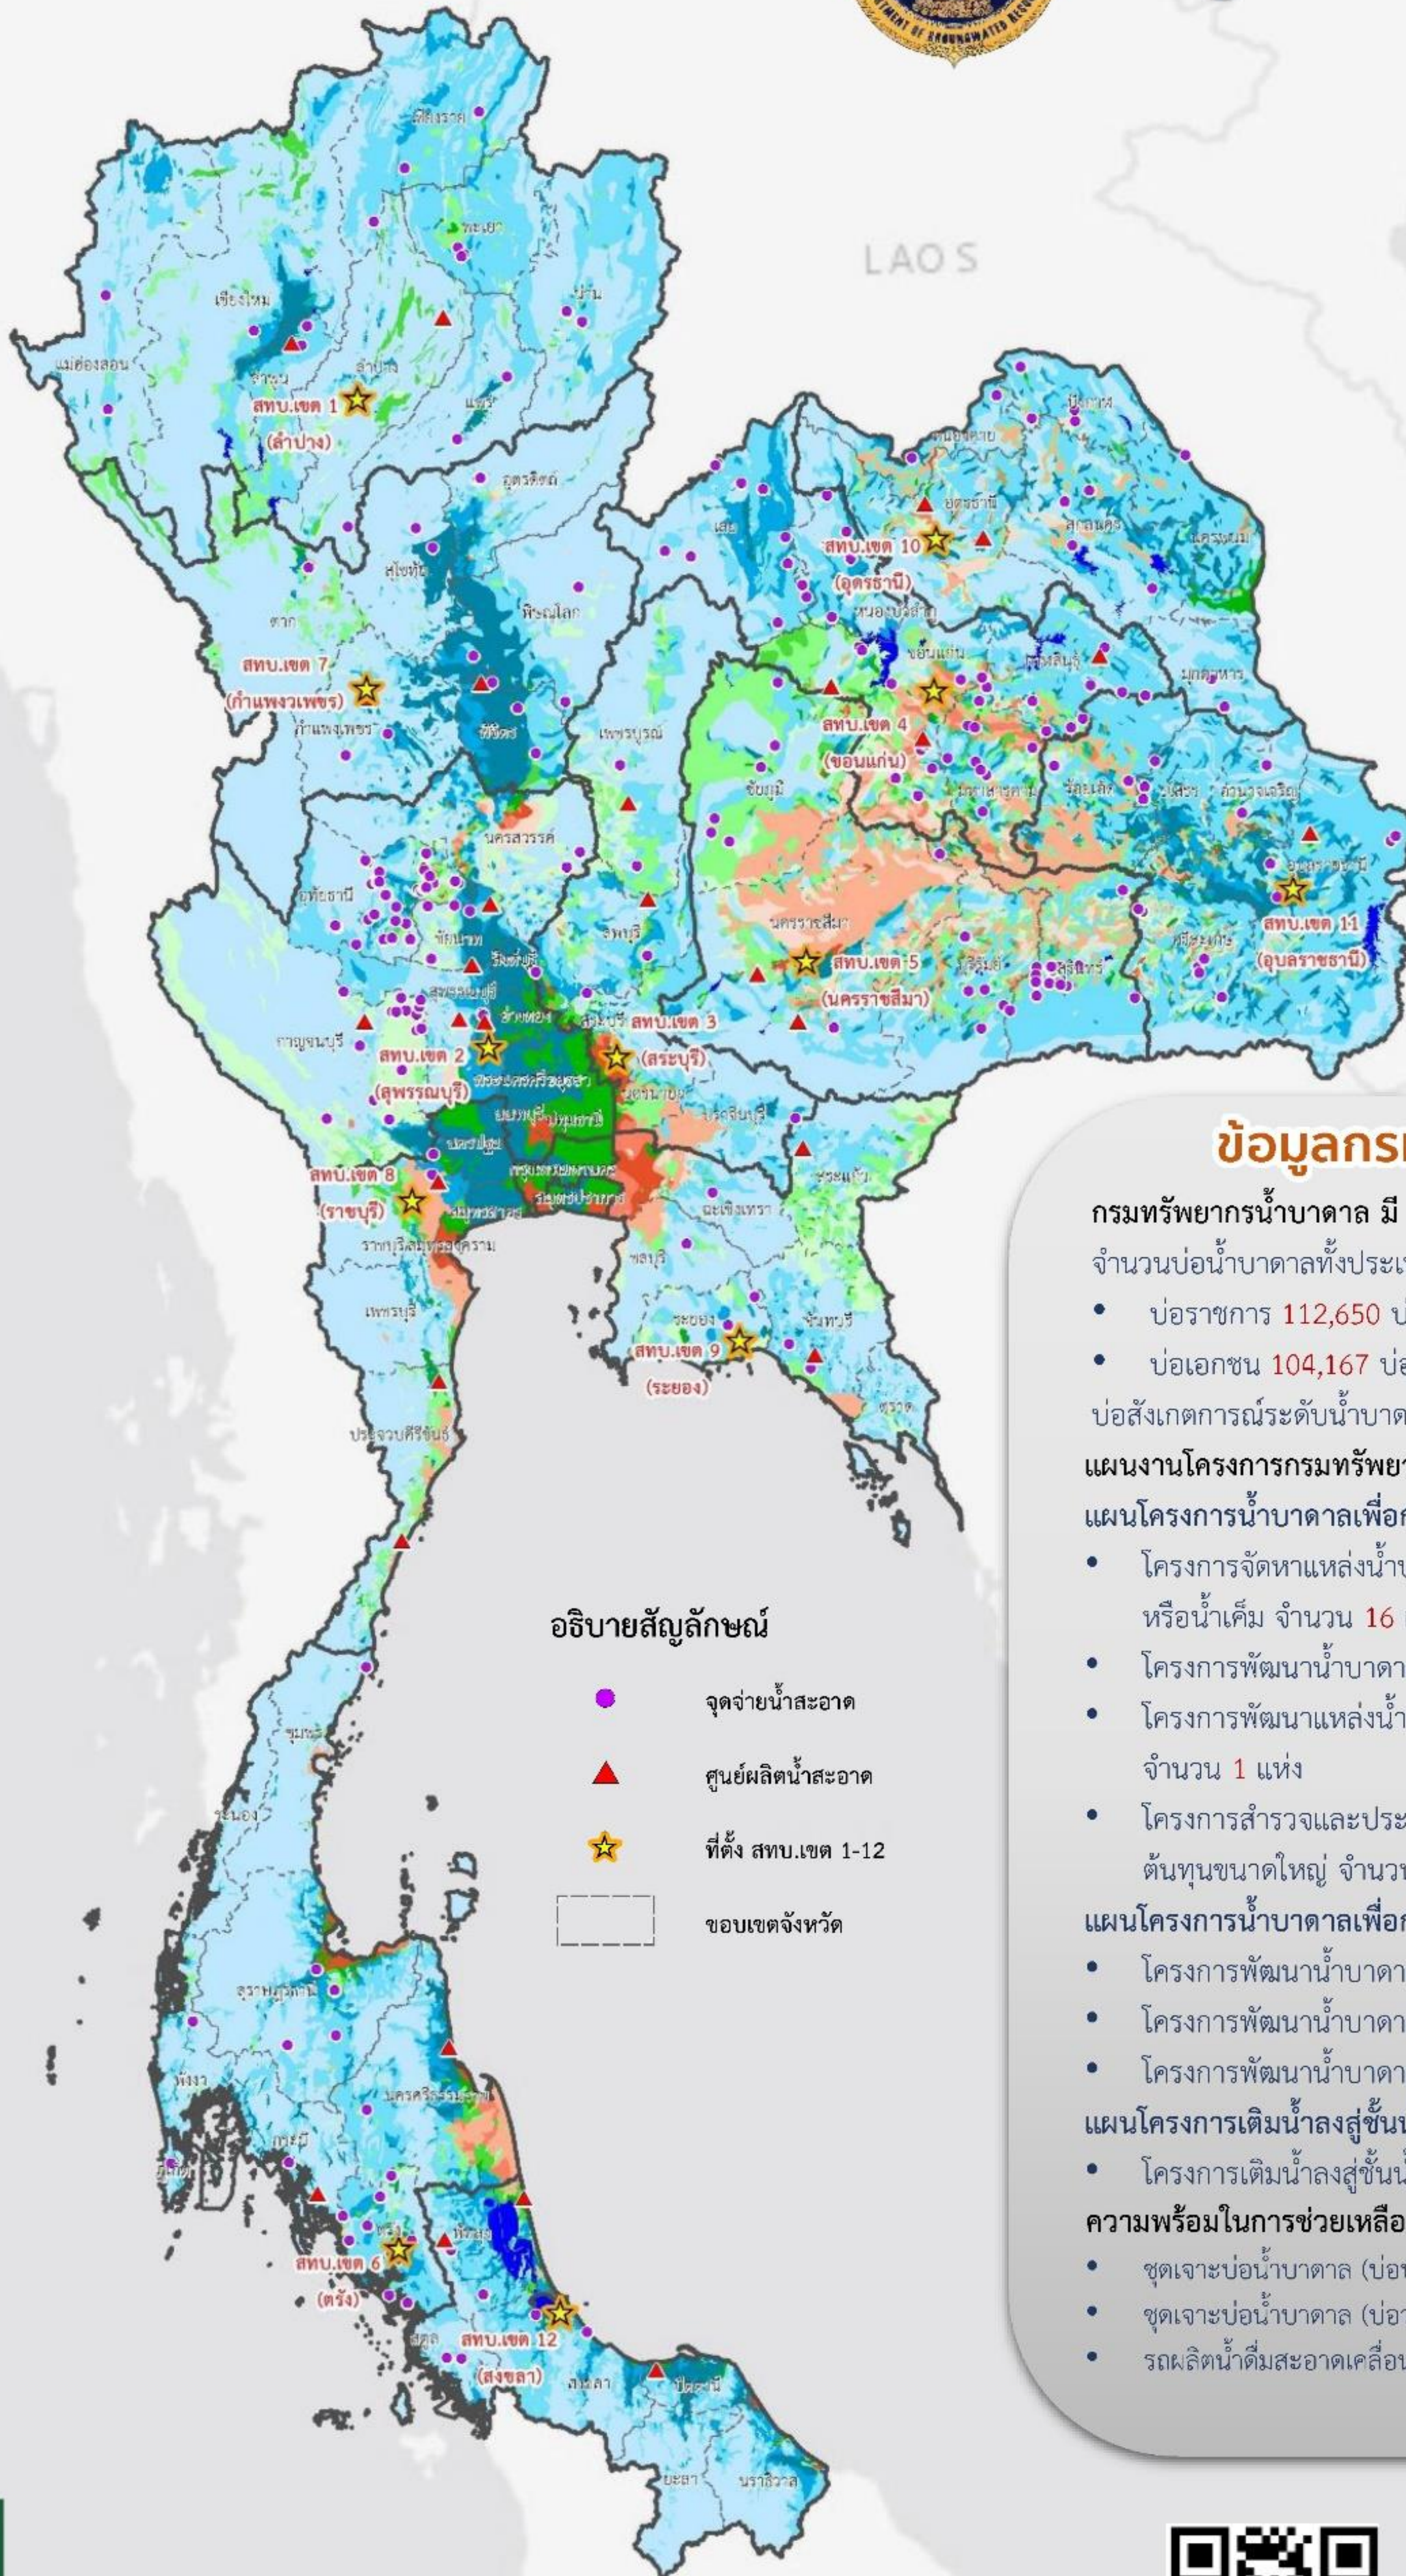

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

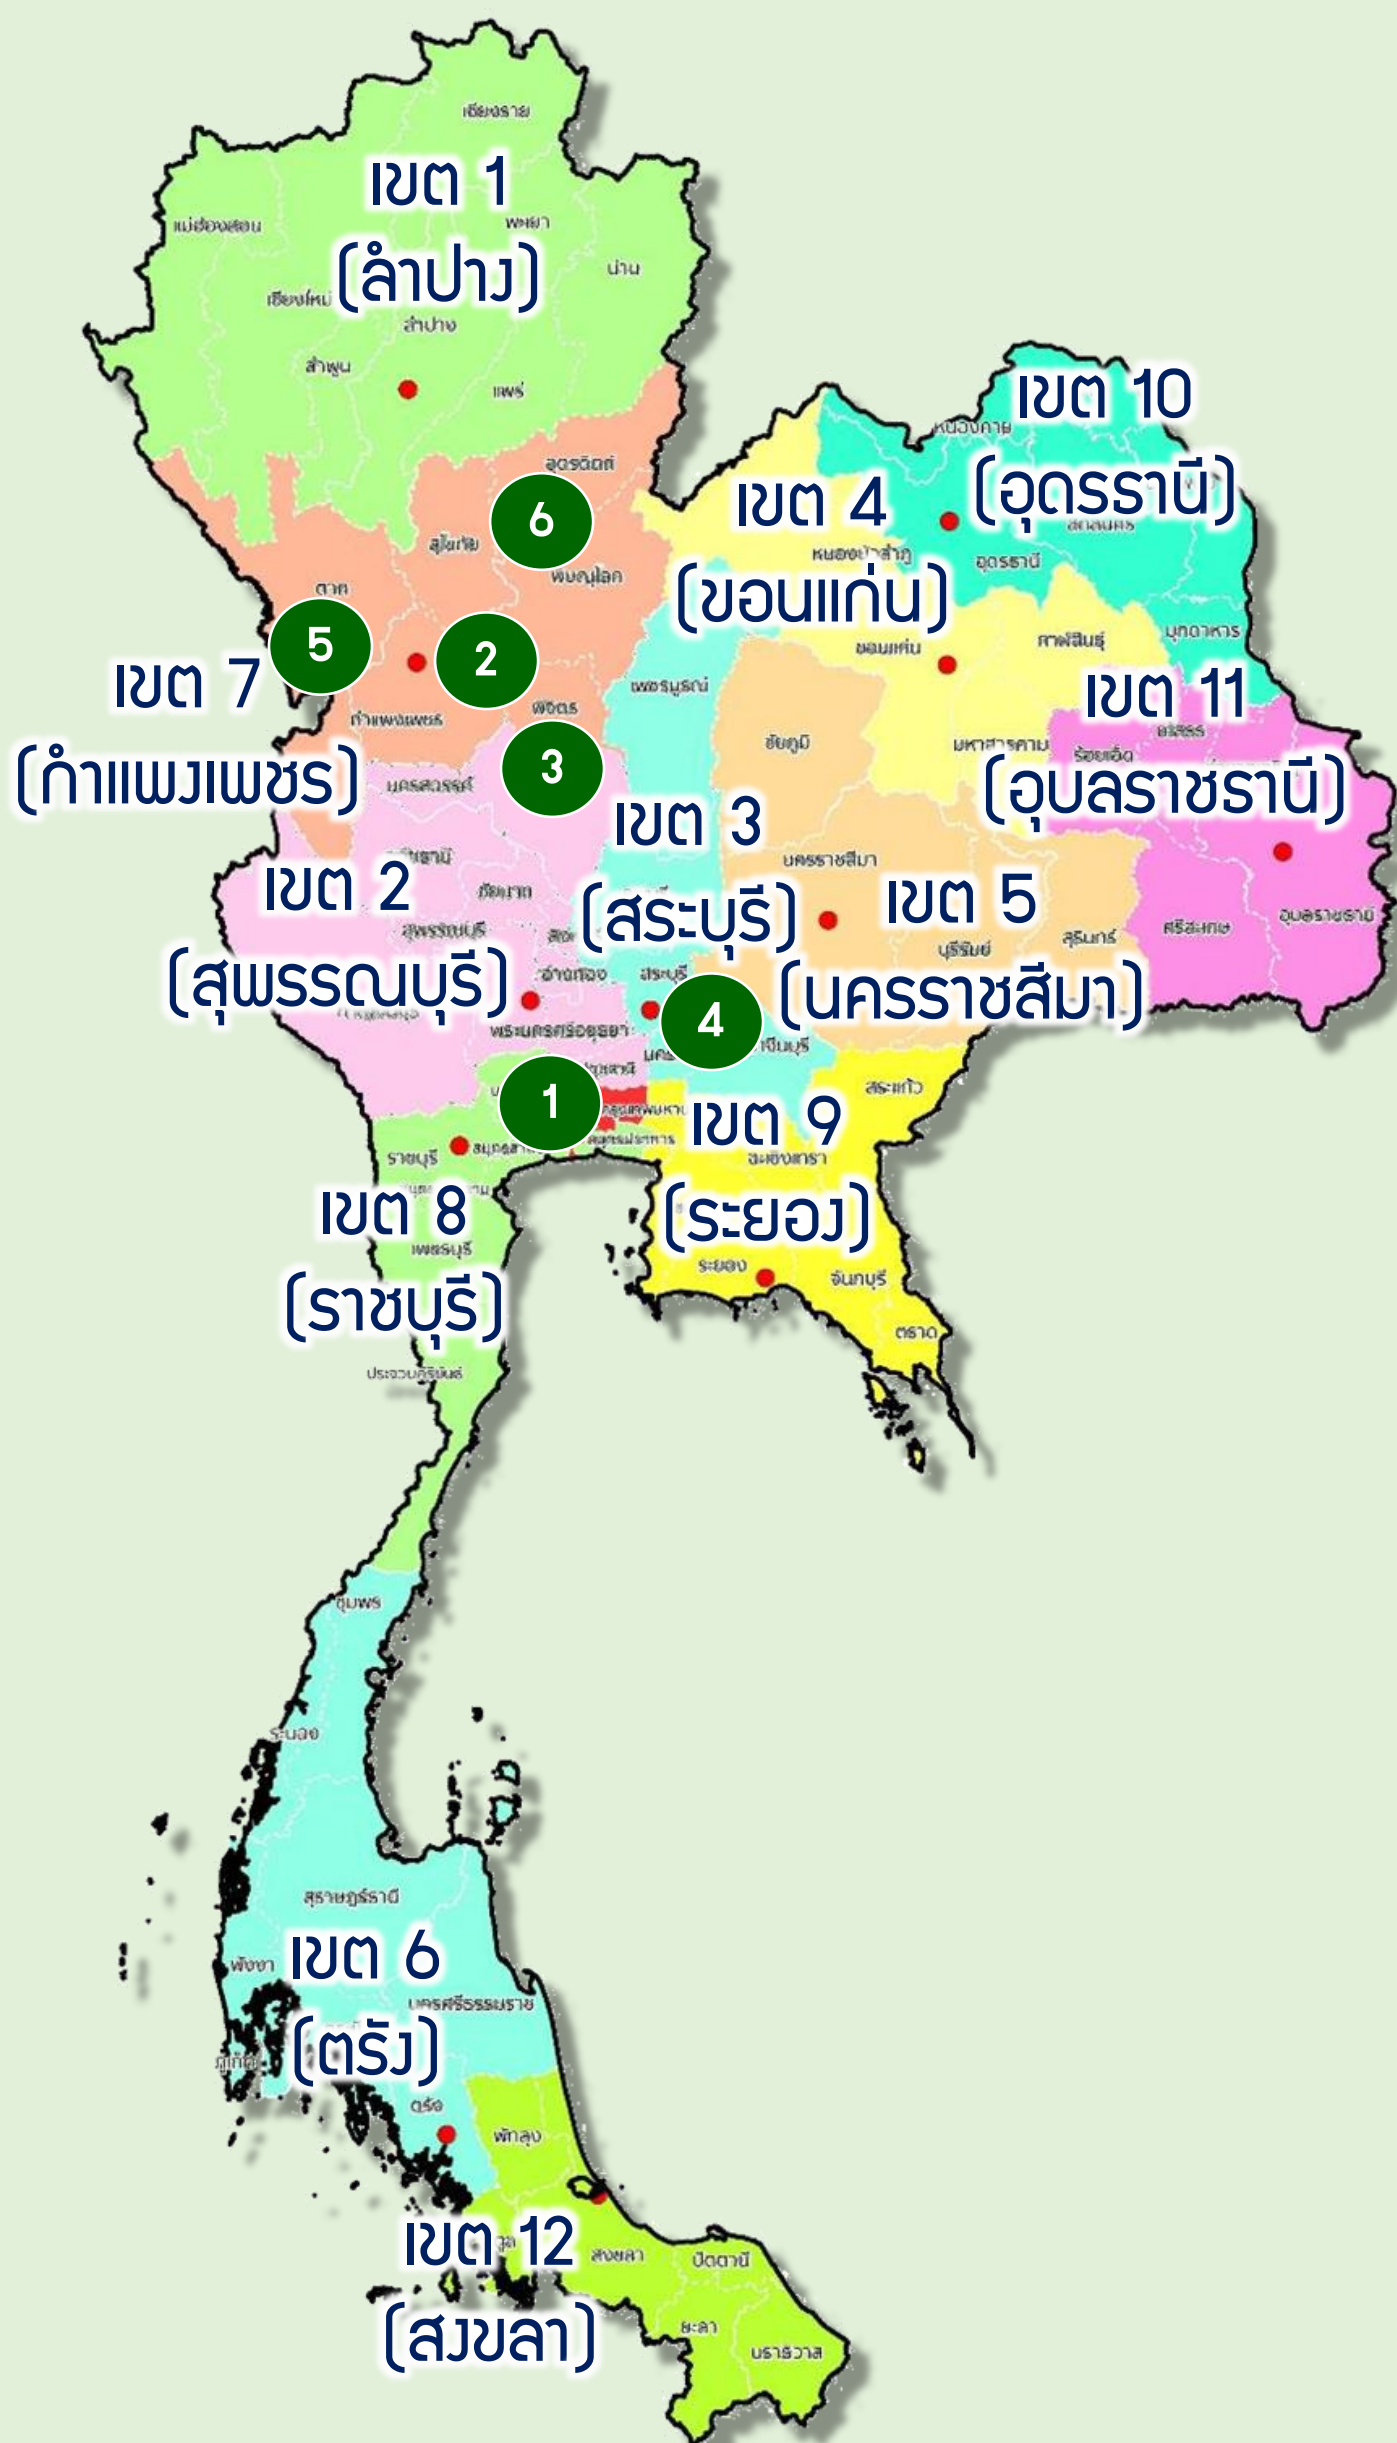

- 1 นายศักดิ์ดา วิชัยศิลป์ อภบ./กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมบันทึกเทปรายการ “Zoom In” ตอน “น้ำบาดาล แก้ไขวิกฤตภัยแล้ง” ณ ห้องสตูดิโอ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนางสาวปิฐมาภรณ์ หาญชาญชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งกำหนดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ TPTV ช่อง 10 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 21.00 น.



- 2 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการสุบทดสอบประสิทธิภาพบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล หมายเลขบ่อ 65071006 ความลึก 23 เมตร เพื่อเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำบาดาล ณ วัดบึงลำธารน้อย บ้านบึงลำธารน้อย ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร



- 3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ลงพื้นที่ทดสอบบ่อน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวางคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปแบบที่ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบเติมน้ำใต้ดิน โดยมีผลการทดสอบบ่อน้ำใต้ดิน บ่อน้ำบาดาลหมายเลขบ่อ MAR6509A135 ความลึก 15 เมตร ณ บ้านหนองโสน ต.หนองโสน อ.สามม่วน จ.พิจิตร ดังนี้
 - 1.ระยะเวลาทดสอบ 8 ชั่วโมง
 - 2.ปริมาณการเติมน้ำรวม 11.56 ลูกบาศก์เมตร
 - 3.อัตราการเติมน้ำเฉลี่ย 1.44 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 - 4.ระดับน้ำภายในบ่อเติมน้ำยกตัวสูงขึ้น 8 เมตร
 - 5.ค่าความขุ่นของน้ำที่ใช้เติมน้ำค่าได้ในภาคสนามอยู่ในช่วง 100-155 NTU



- 4 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) นายบรรจ พรมจันทร์ พอ.สกบ.เขต 3 (สระบุรี) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 9/2565 เพื่อพิจารณาการขึ้นค่าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีค่าขอรับใบอนุญาตเฉพาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 46 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 3 (สระบุรี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-meeting)



- 5 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลโครงการศึกษา ลำราง และประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นกุ่มและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ระยะที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านวังโพ ม.1 ต.วังจันทร์ อ.สามม่วน จ.ตาก



- 6 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์



ประเภทข่าว	วันที่ 22 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	12	2,000
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

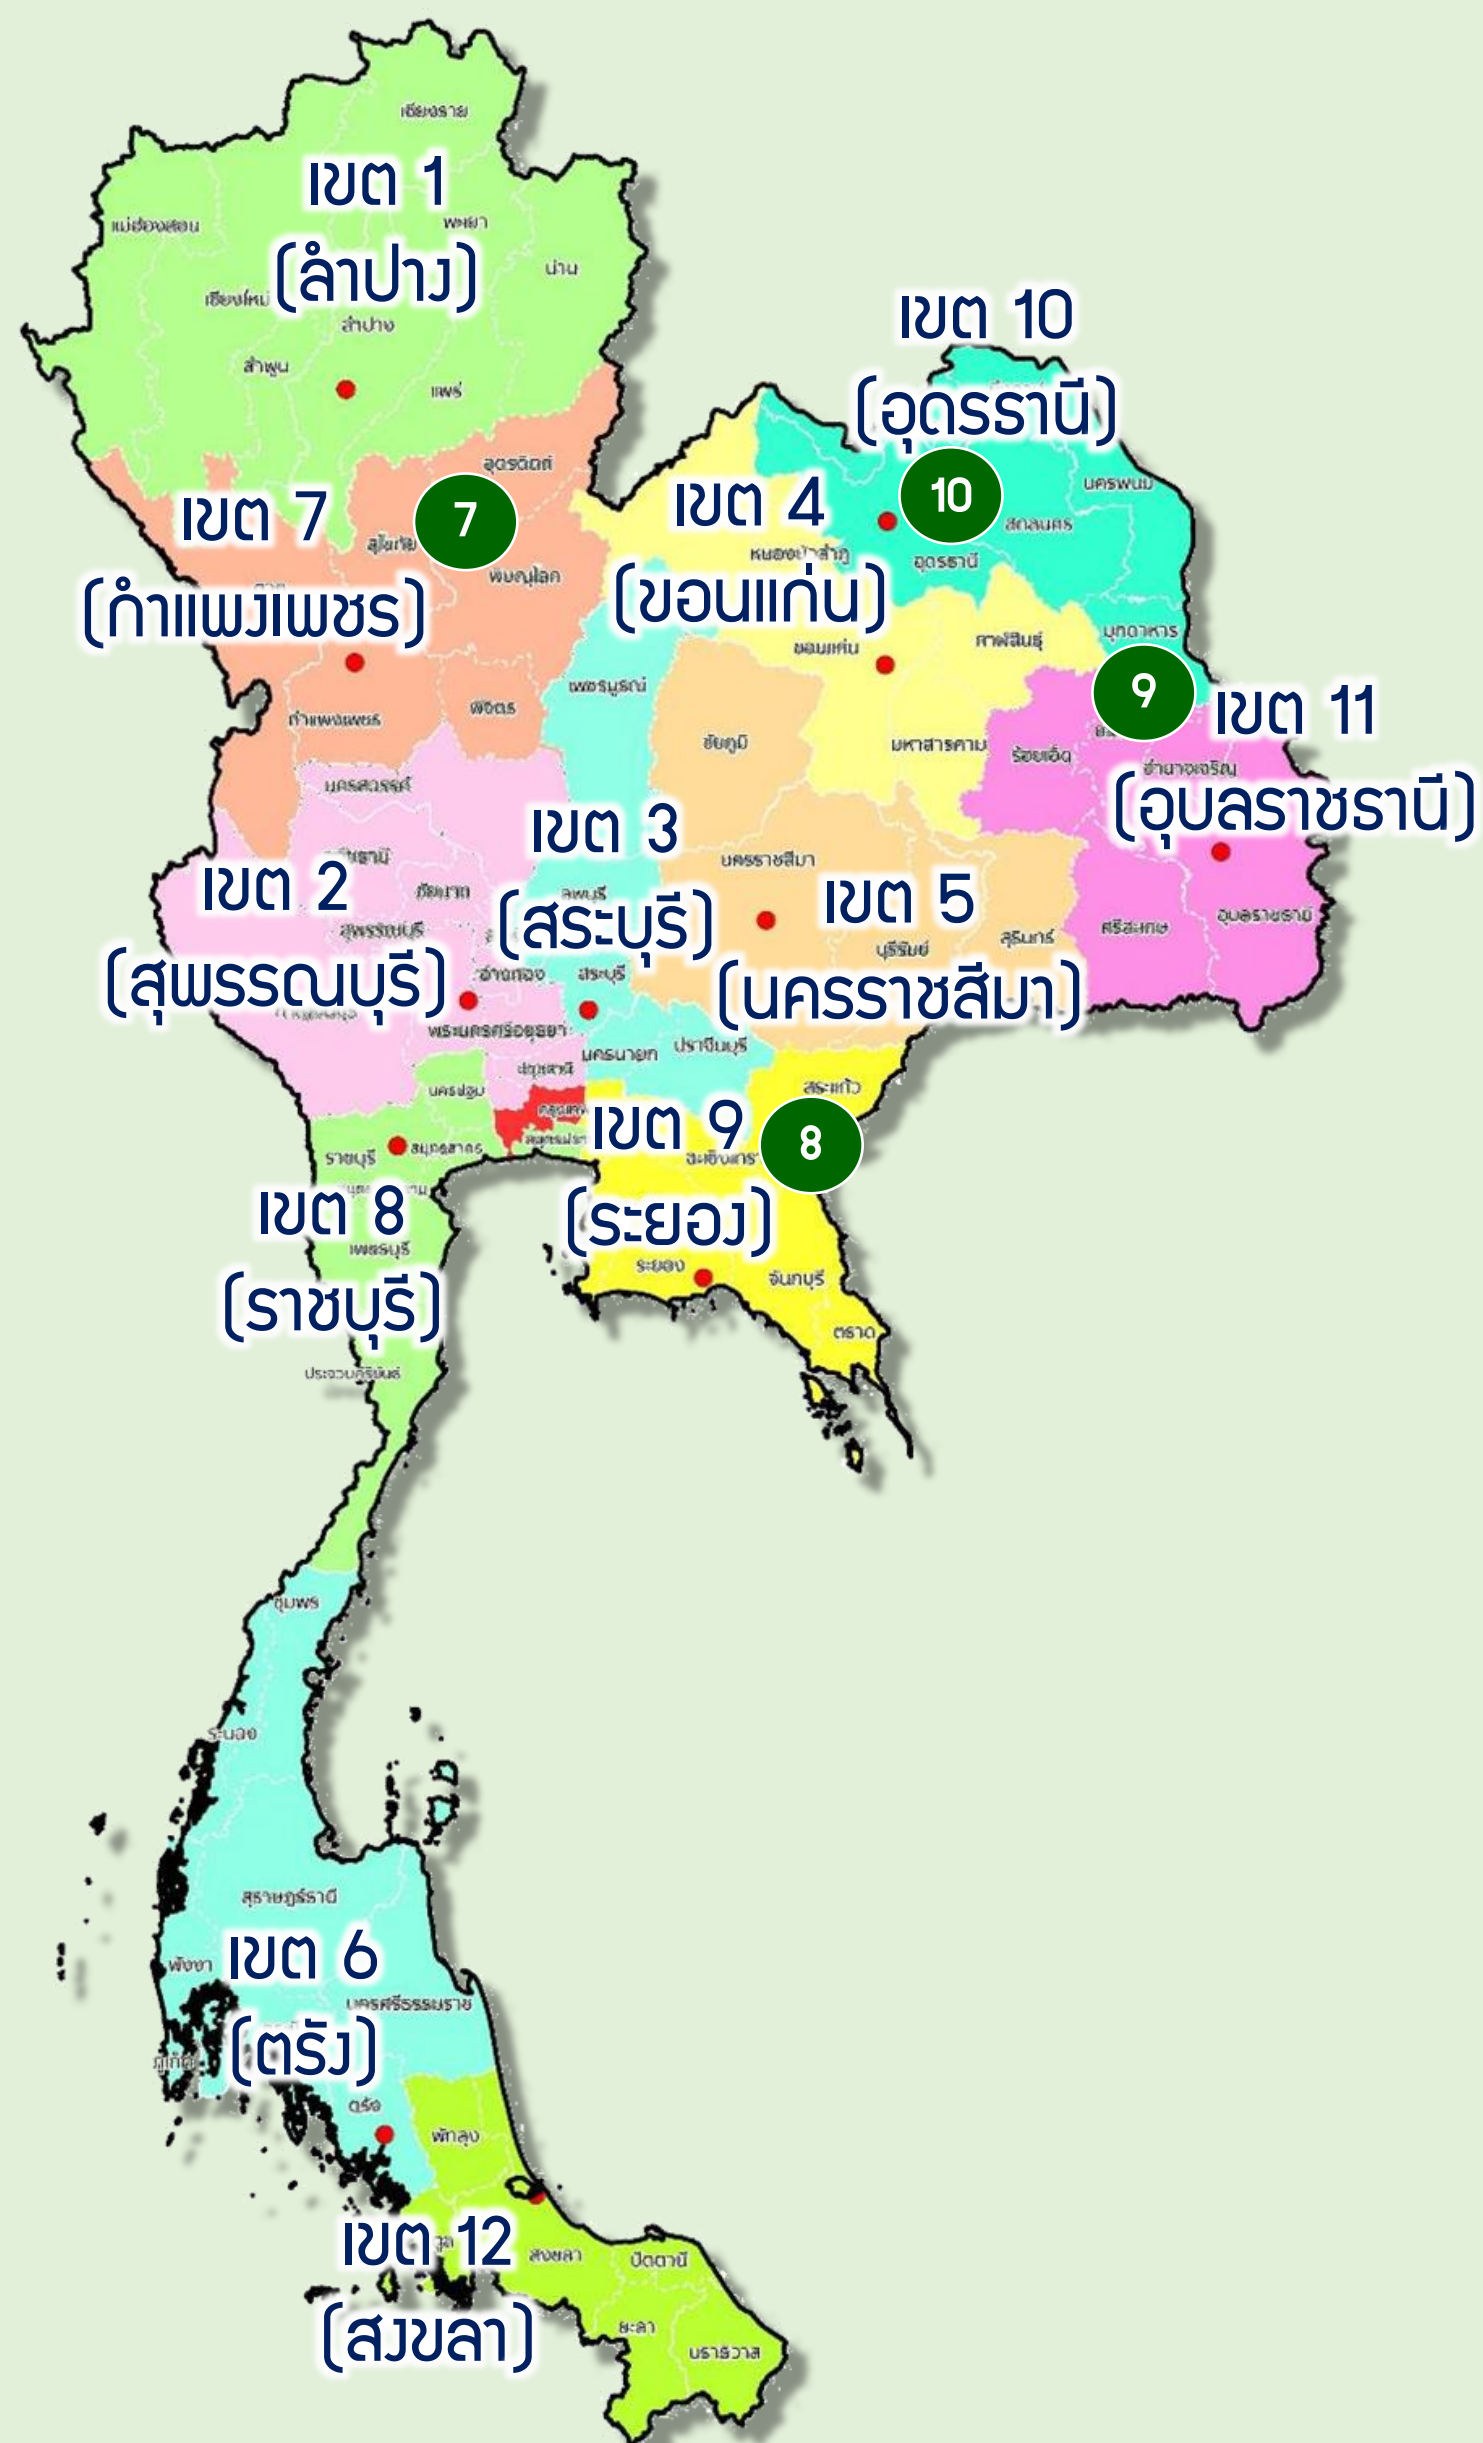

- 7 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สาบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
- 1.บ้านคลองมะเเลบ ม.9 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรมพิราม จ.พิษณุโลก
 - 2.บ้านพระยาปิ่นแดง ม.6 ต.ตุลาคีโยม อ.พรมพิราม จ.พิษณุโลก
 - 3.บ้านหาดสายบัว ม.4 ต.บ้านโคก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
 - 4.บ้านเนินจันทร์ ม.5 ต.ไผ่เมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย



- 8 สกบ.เขต 9 (ระยอง) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ส่งมอบงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่ (งบกลาง 64/65) พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกร จำนวน 10 แห่ง ดังนี้
- 1.บ้านคลองสามสิบ ม.3 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
 - 2.บ้านพรหมนิมิต ม.8 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
 - 3.บ้านคำยเจริญ ม.1 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
 - 4.บ้านภูมื่น ม.5 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
 - 5.บ้านธารนพเก้า ม.6 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
 - 6.บ้านเนินสามัคคี ม.25 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
 - 7.บ้านทุ่งแฟก ม.3 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
 - 8.บ้านโคกข้าวเหนียว ม.2 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
 - 9.บ้านคลองตะเคียนชัย ม.5 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
 - 10.บ้านขาวศรี ม.22 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา



- 9 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิระ สุภศิริ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ส่งมอบงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ รูปแบบ 2 (งบเงินกู้) ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก โดยมี นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสันติ ทรัพย์สงเสริม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก นายสุพล พลยศ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมุกดาหาร ร่วมรับมอบ พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ บ้านพื้งทอง ม.10 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร



- 10 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำนวนและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ระยะที่ 1) ณ ต.น้ำพัน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี



ประเภทข่าว	วันที่ 22 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	12	2,000
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

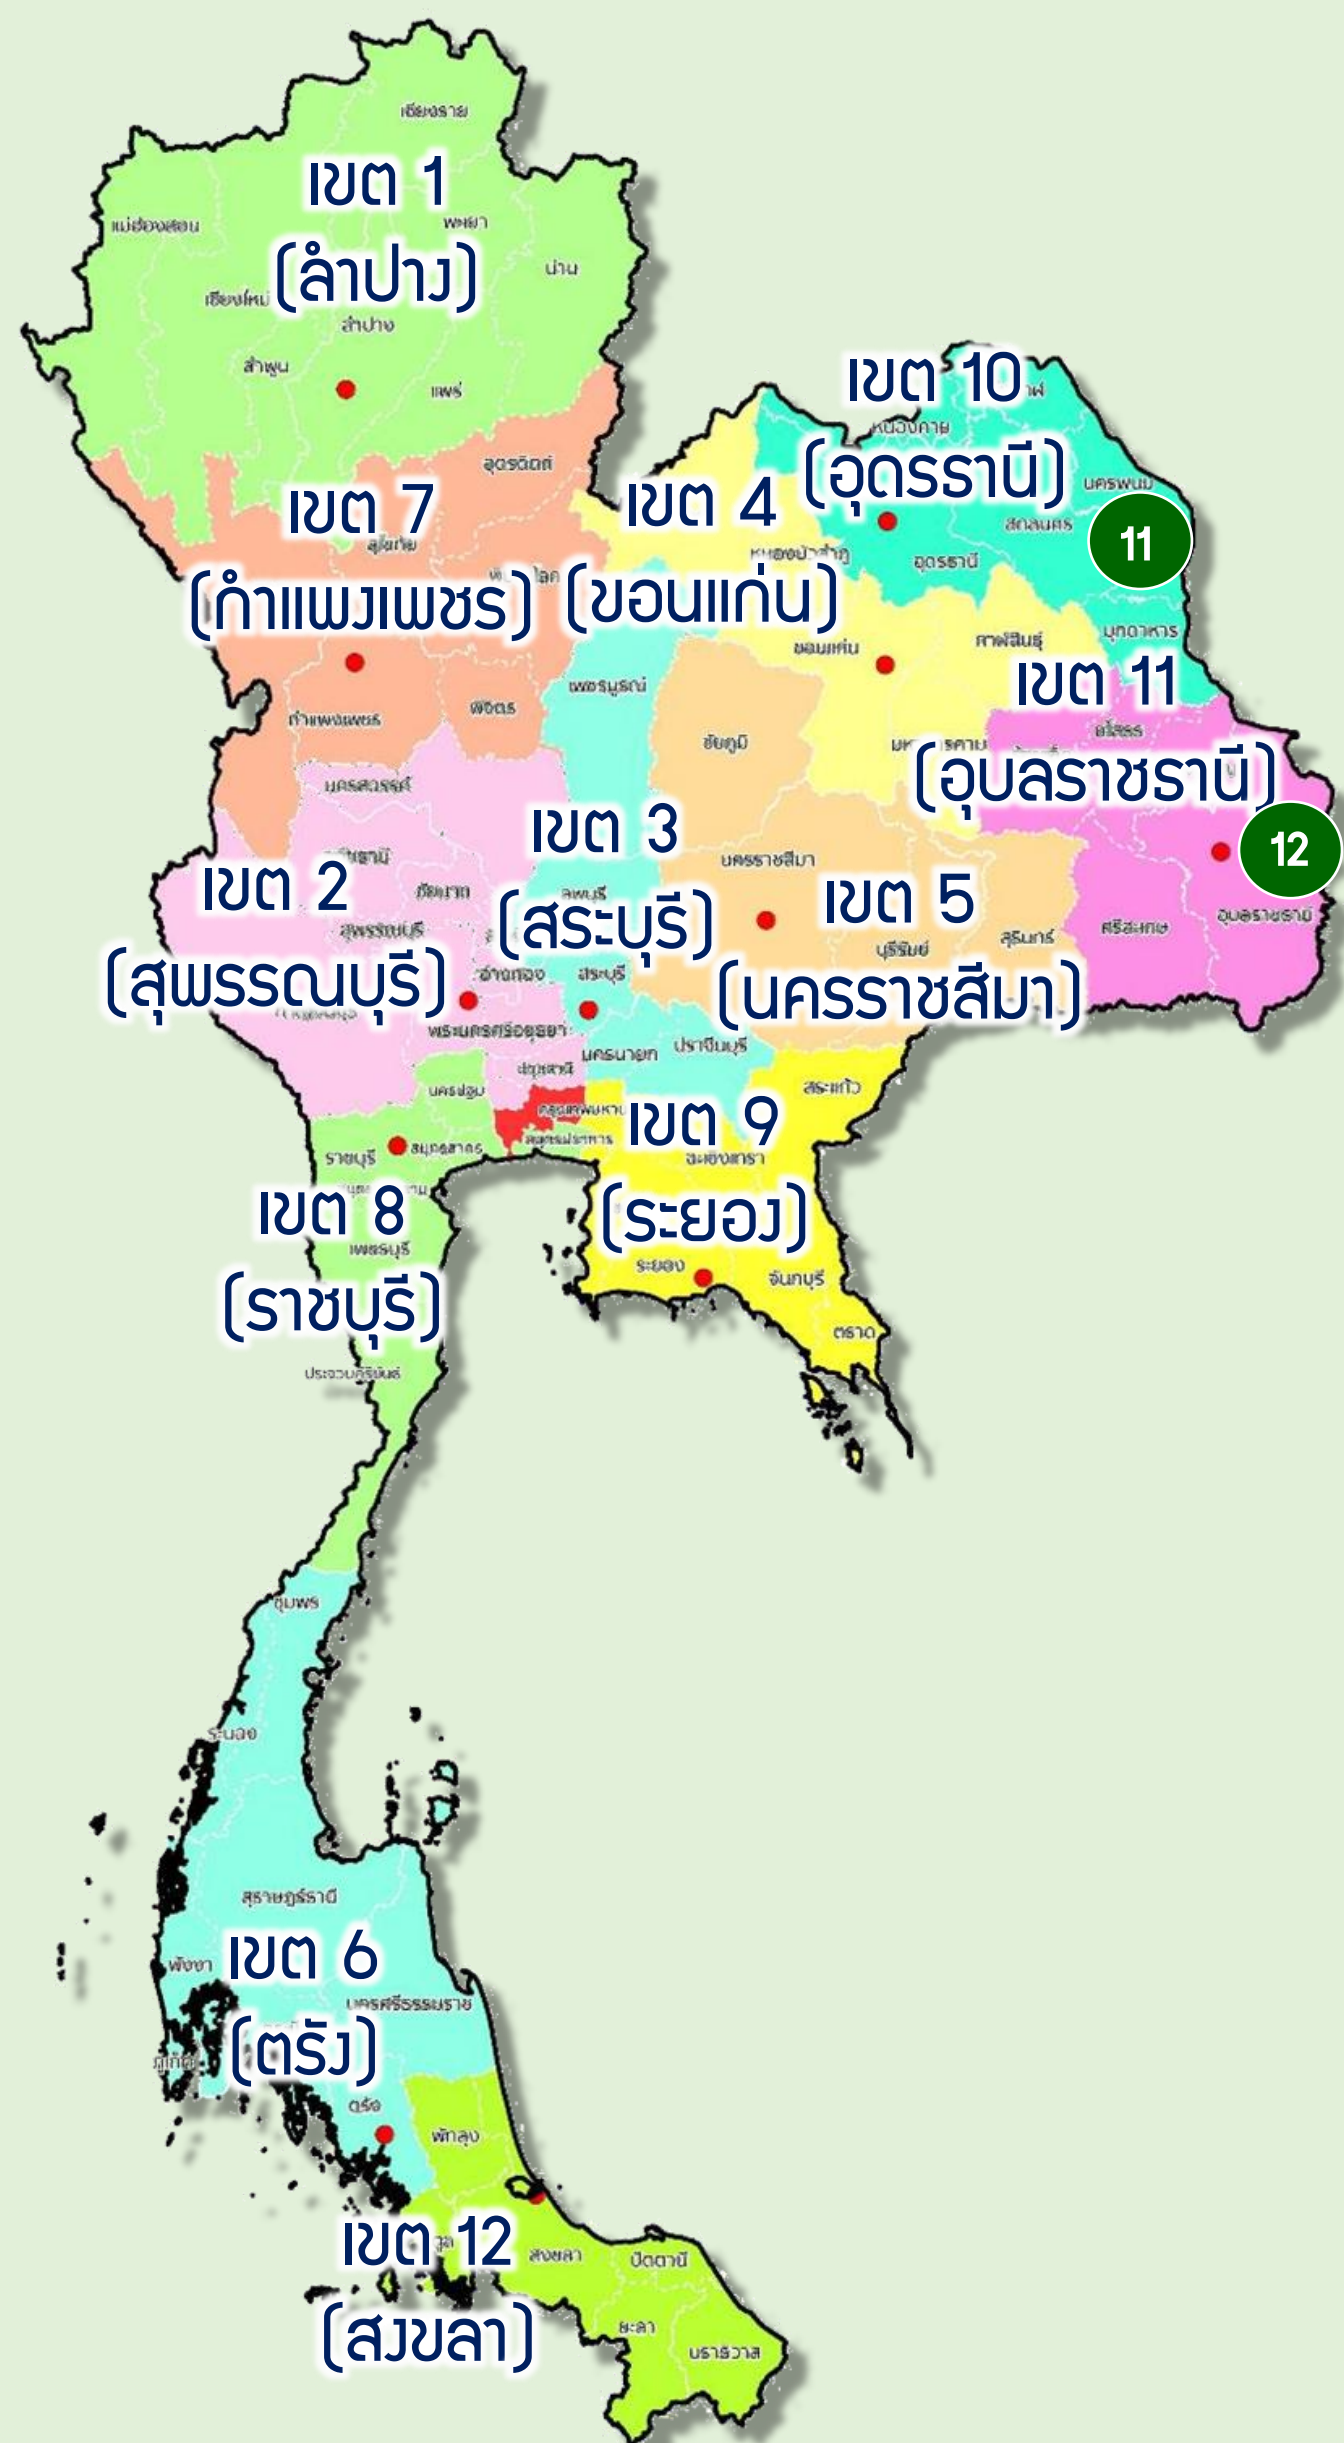

- 11 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขระบบประปาบาดาล เป้าล้นทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาล ณ โรงเรียนบ้านโพนสว่างหนองเหิน ม.3 ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนม



- 12 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายเกรียงศักดิ์ เก็นกลาง พอ.สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว พอ.ส่วนปฏิบัติการ และนางกษิณี นาคเดช พอ.ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุม เตรียมการต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี



ประเภทข่าว	วันที่ 22 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	12	2,000
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

