




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

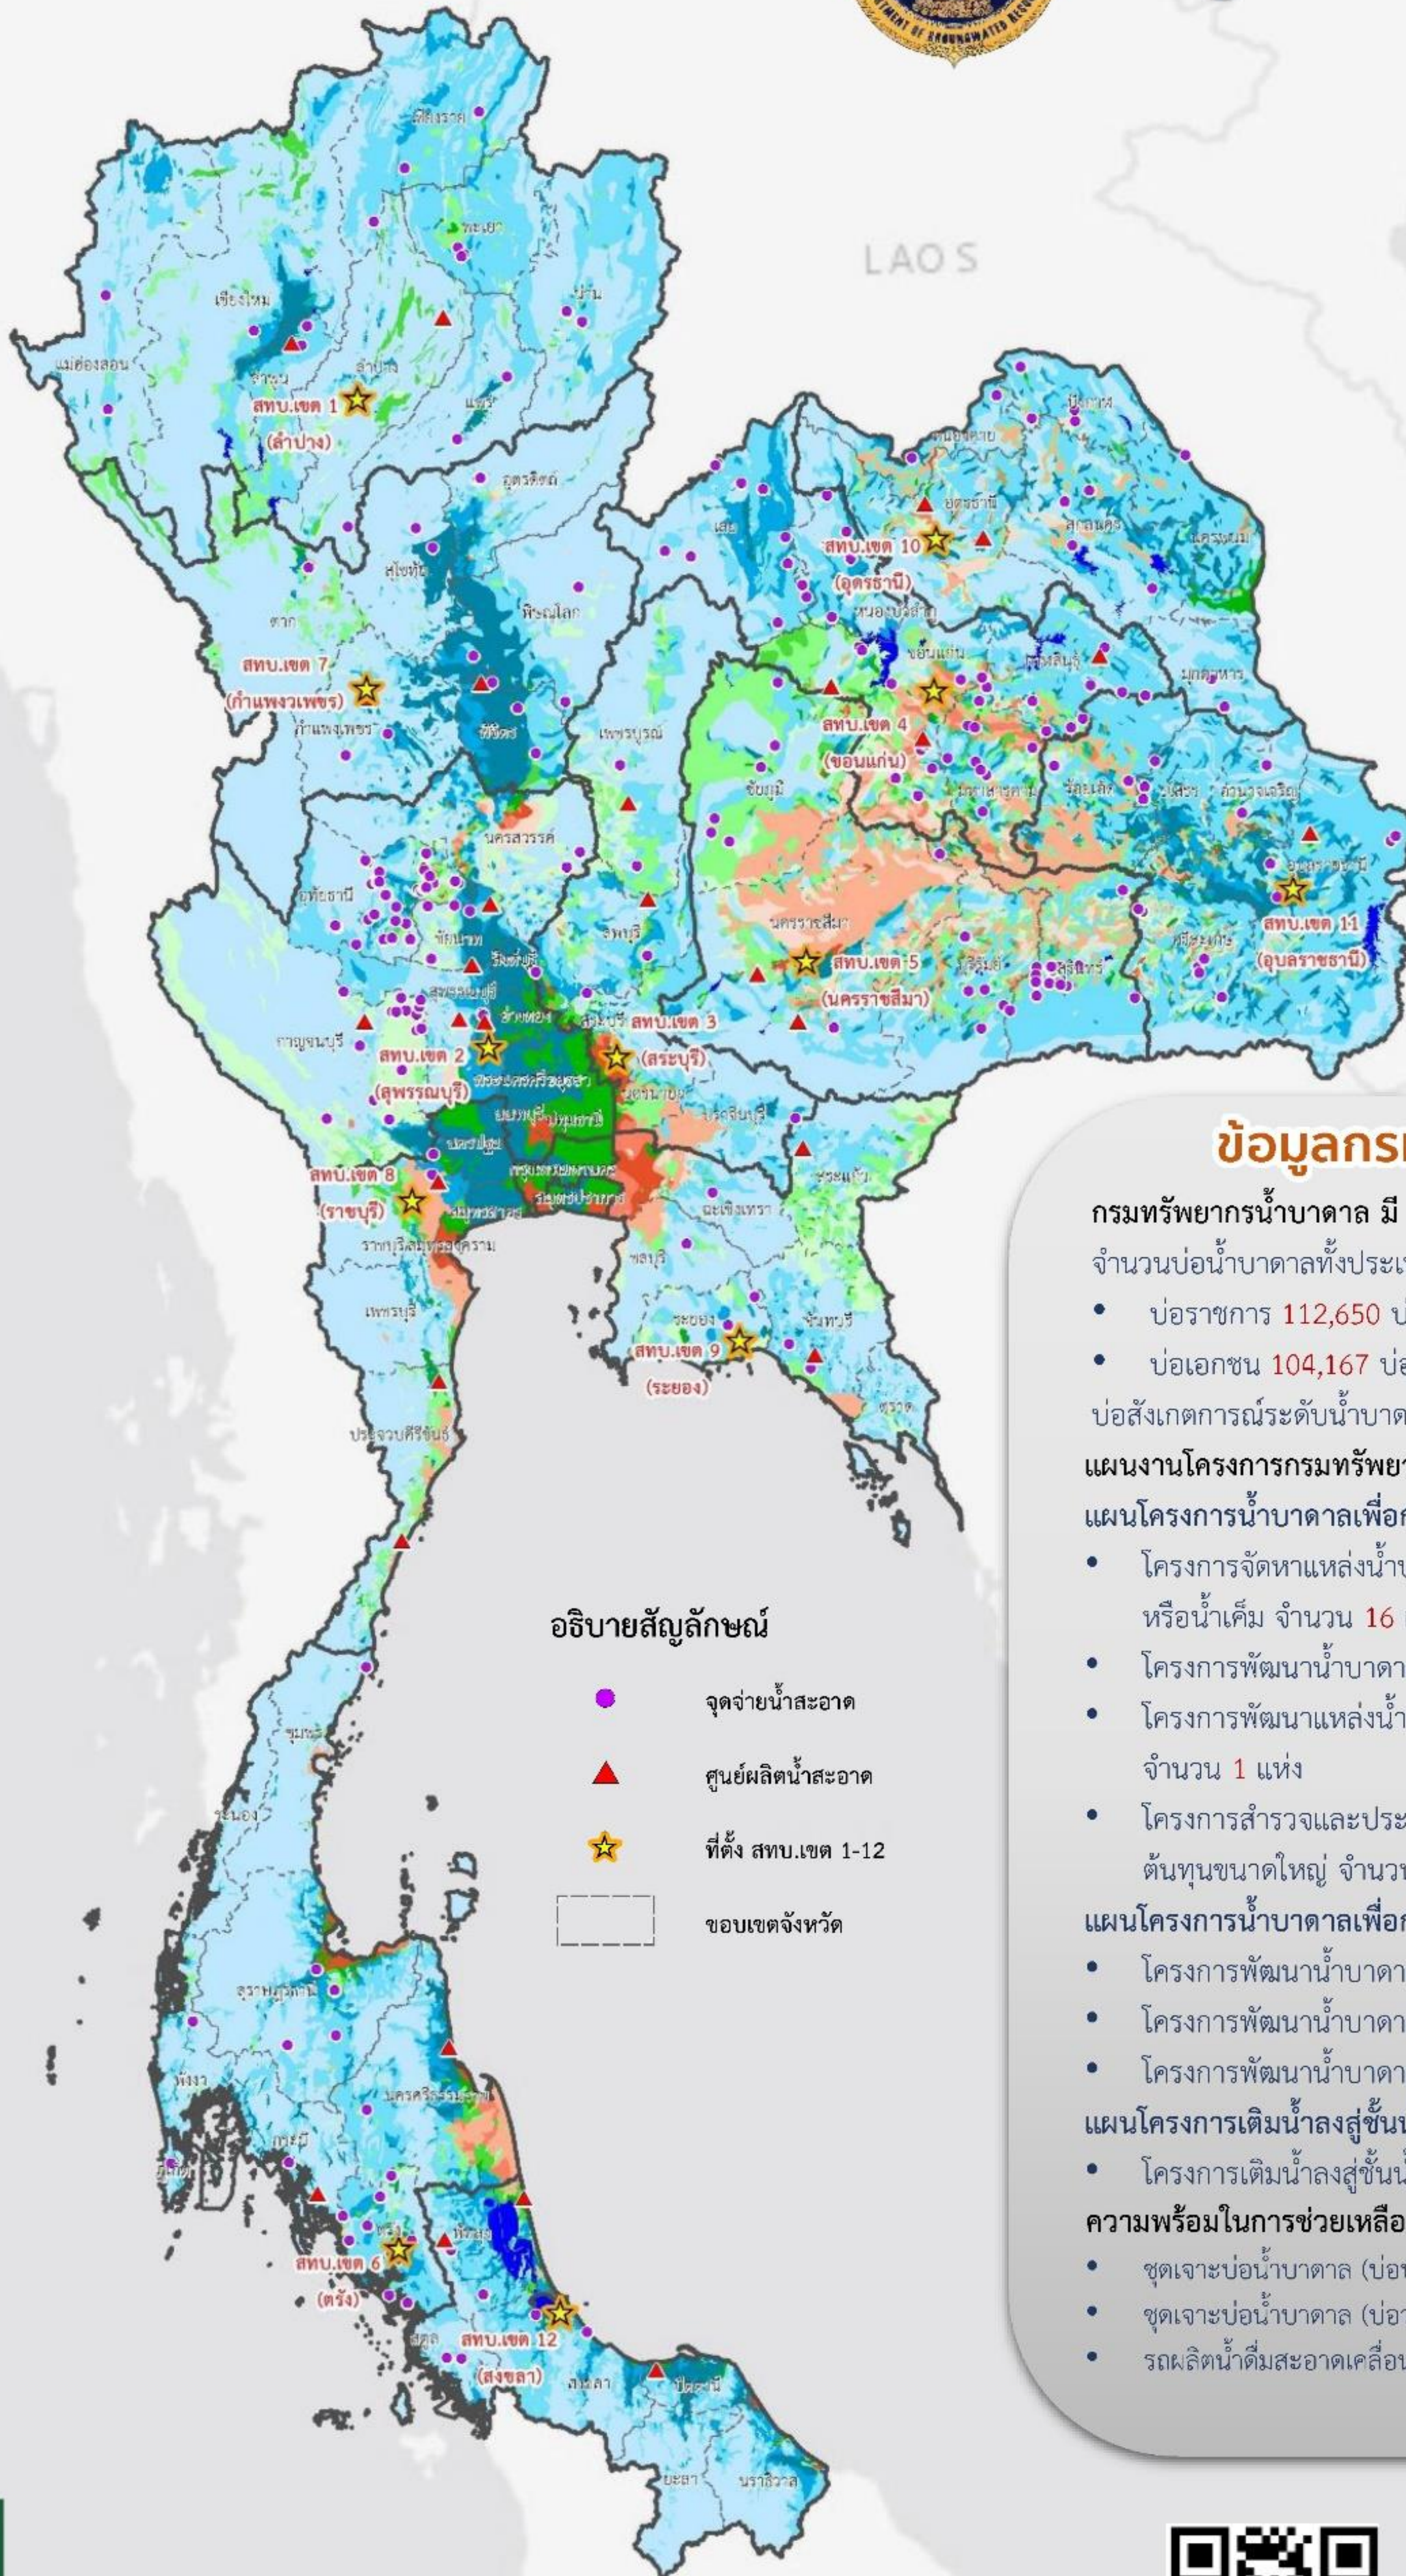

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

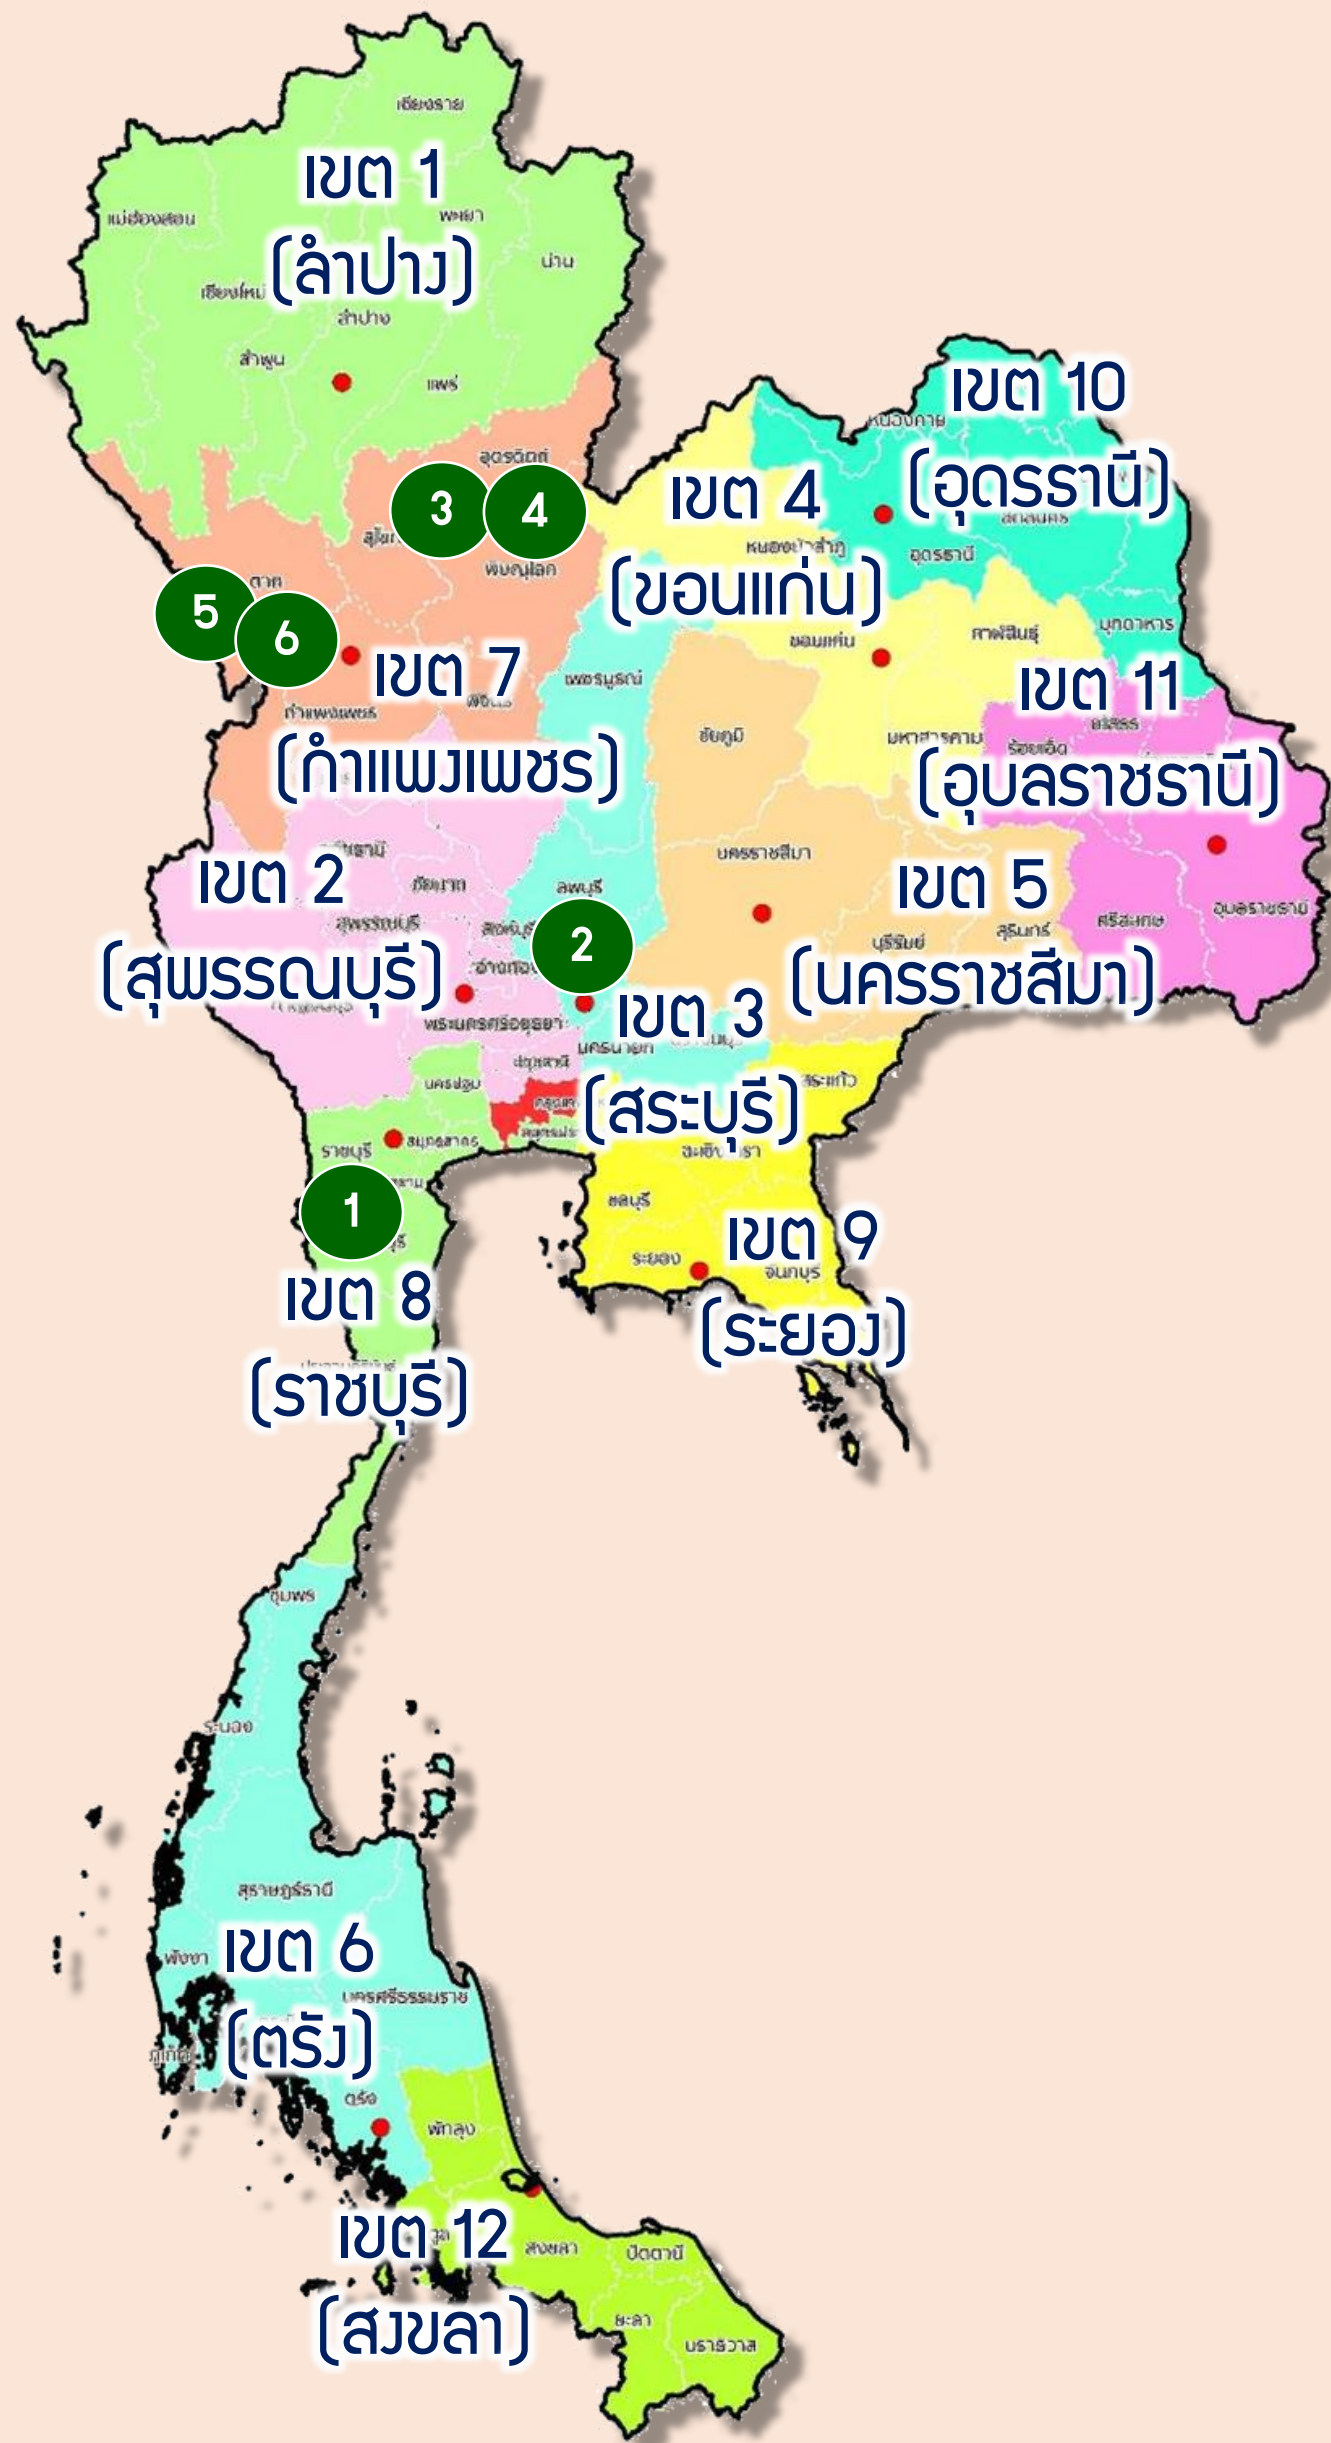

1 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ./สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล/สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ภระไธ พอ.สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล นายศุภเวท ทองประยูร พอ.สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาหน้าบาดาล สำหรับการอุปโภค บริโภค โดยมี นายประกอบ จิวจินดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านทับตะโก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและรับมอบเอกสารเพื่อนำไปบรรจุน้ำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด้านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และวัดเกาะตาพูด ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี



2 สทบ.เขต 3 (สระบุรี) นายบรรจพ พรหมจันทร์ พอ.สทบ.เขต 3 (สระบุรี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาหน้าบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน 2564/2565 (งบกลาง) ณ บ้านโพธิ์พิหาร ม.7 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี และบ้านหนองบัวขาว ม.5 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี



3 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านหนองบัว ม.2 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ (จุดที่ 1)



4 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านหนองบัว ม.2 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ (จุดที่ 2)



5 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ (ระยะที่ 1) งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านแก่งหิน ม.2 ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก จ.ตาก



6 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ (ระยะที่ 1) งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านวังโพธิ์ ม.1 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก



ประเภทข่าว	วันที่ 23 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	14	2,014
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน


วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

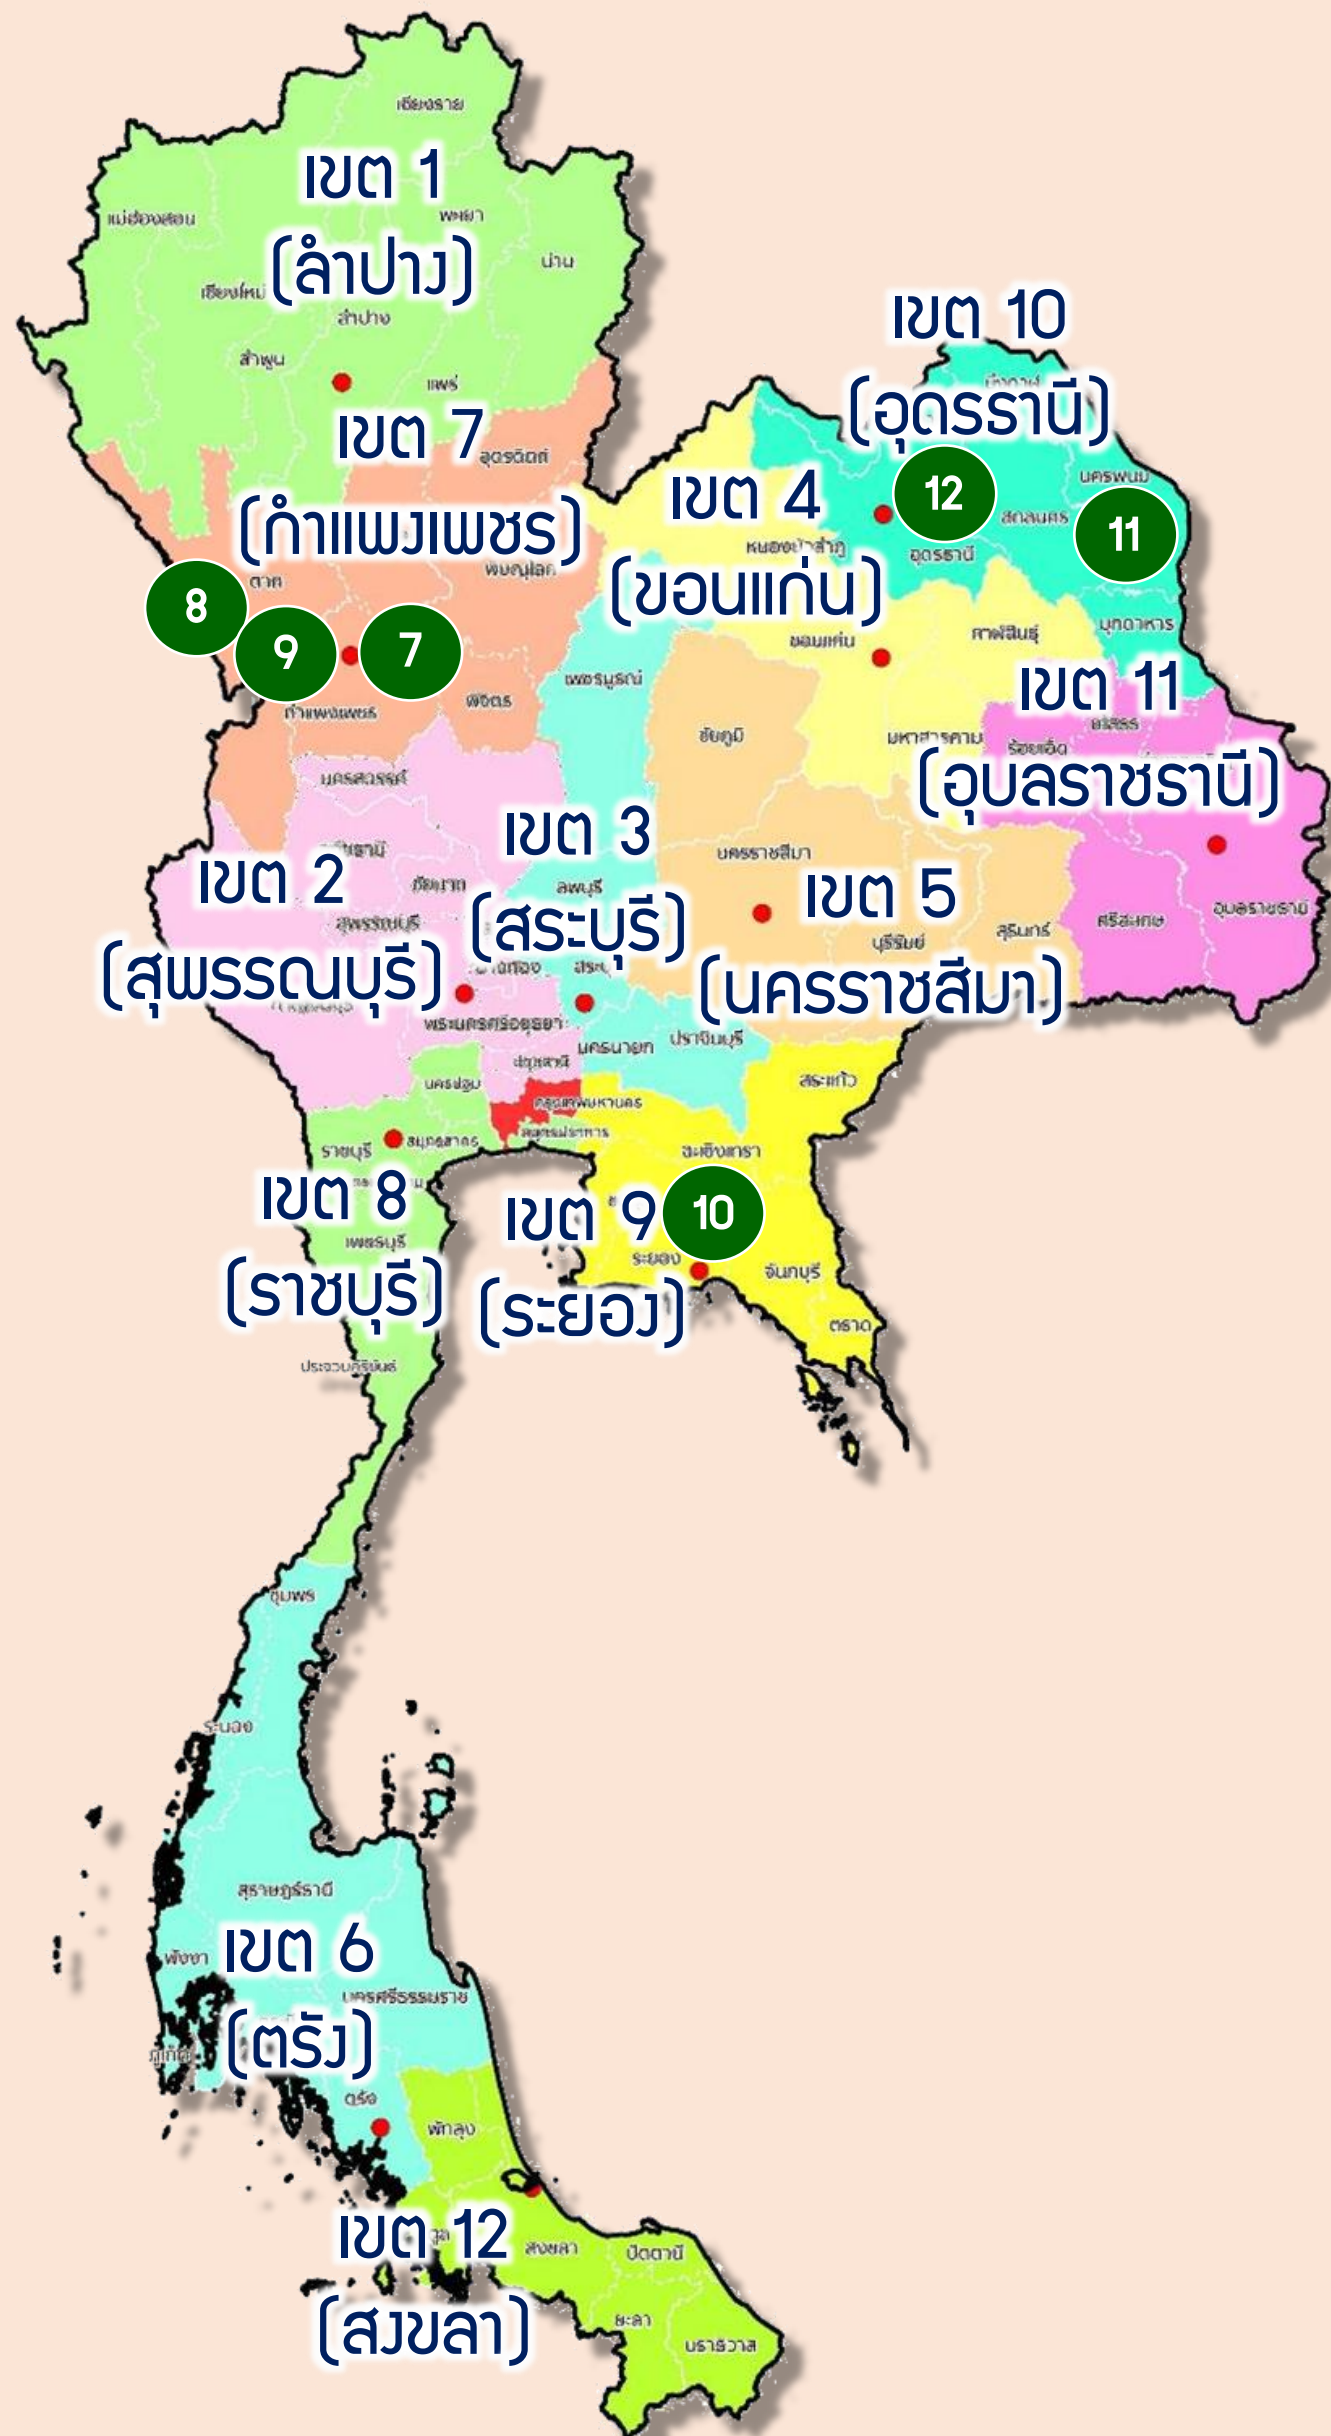

7 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายทวีศักดิ์ ศิริสิงห์หิมาไฟ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 11/2565 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประปาบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตร ขึ้นไป ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 15 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (VDO CALL LINE)

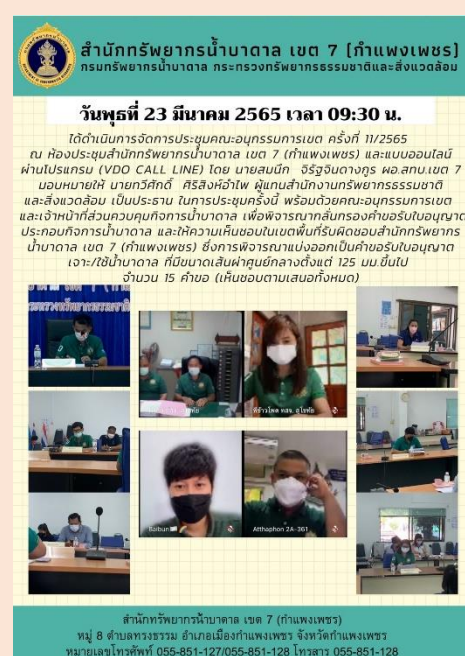

8 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจอุทกธรณีวิทยาธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์ โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หน้าผาก เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ระยะที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านแก่งหิน ม.2 ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก จ.ตาก



9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจิณดากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
 1.บ้านแม่ลาดใหญ่ ม.2 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 2.บ้านโคกเจริญ ม.4 ต.หนองทอง อ.ไทรทอง จ.กำแพงเพชร
 3.บ้านนาตาโพ ม.4 ต.วังจันทร์ อ.สามขา จ.ตาก



10 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ ณ บ้านอ่าวเตย ม.9 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา



11 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิระ สุภศิริ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจมอบหมาย โครงการพัฒนาระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ (งบกลาง 2564) ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เอกวิธนา คมน้อย นายอำเภอปลาปาก เป็นประธาน นายวรวิทย์ ฐิณนัย พจก.ร.ก.ส. สาขาปลาปาก นายประพันธ์ ชานนท์ เกษตรตำบล และว่าที่ร้อยตรี วิสดี เกียรติสอน ปลัด อบต. มหาชัย ร่วมรับมอบ พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้น เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ บ้านห้วยไผ่ ม.1 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม



12 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวสุพิชชญา โสนกุ่มมา พอ.ส่วนอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 10/2565 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประปาบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 35 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)



ประเภทข่าว	วันที่ 23 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	14	2,014
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

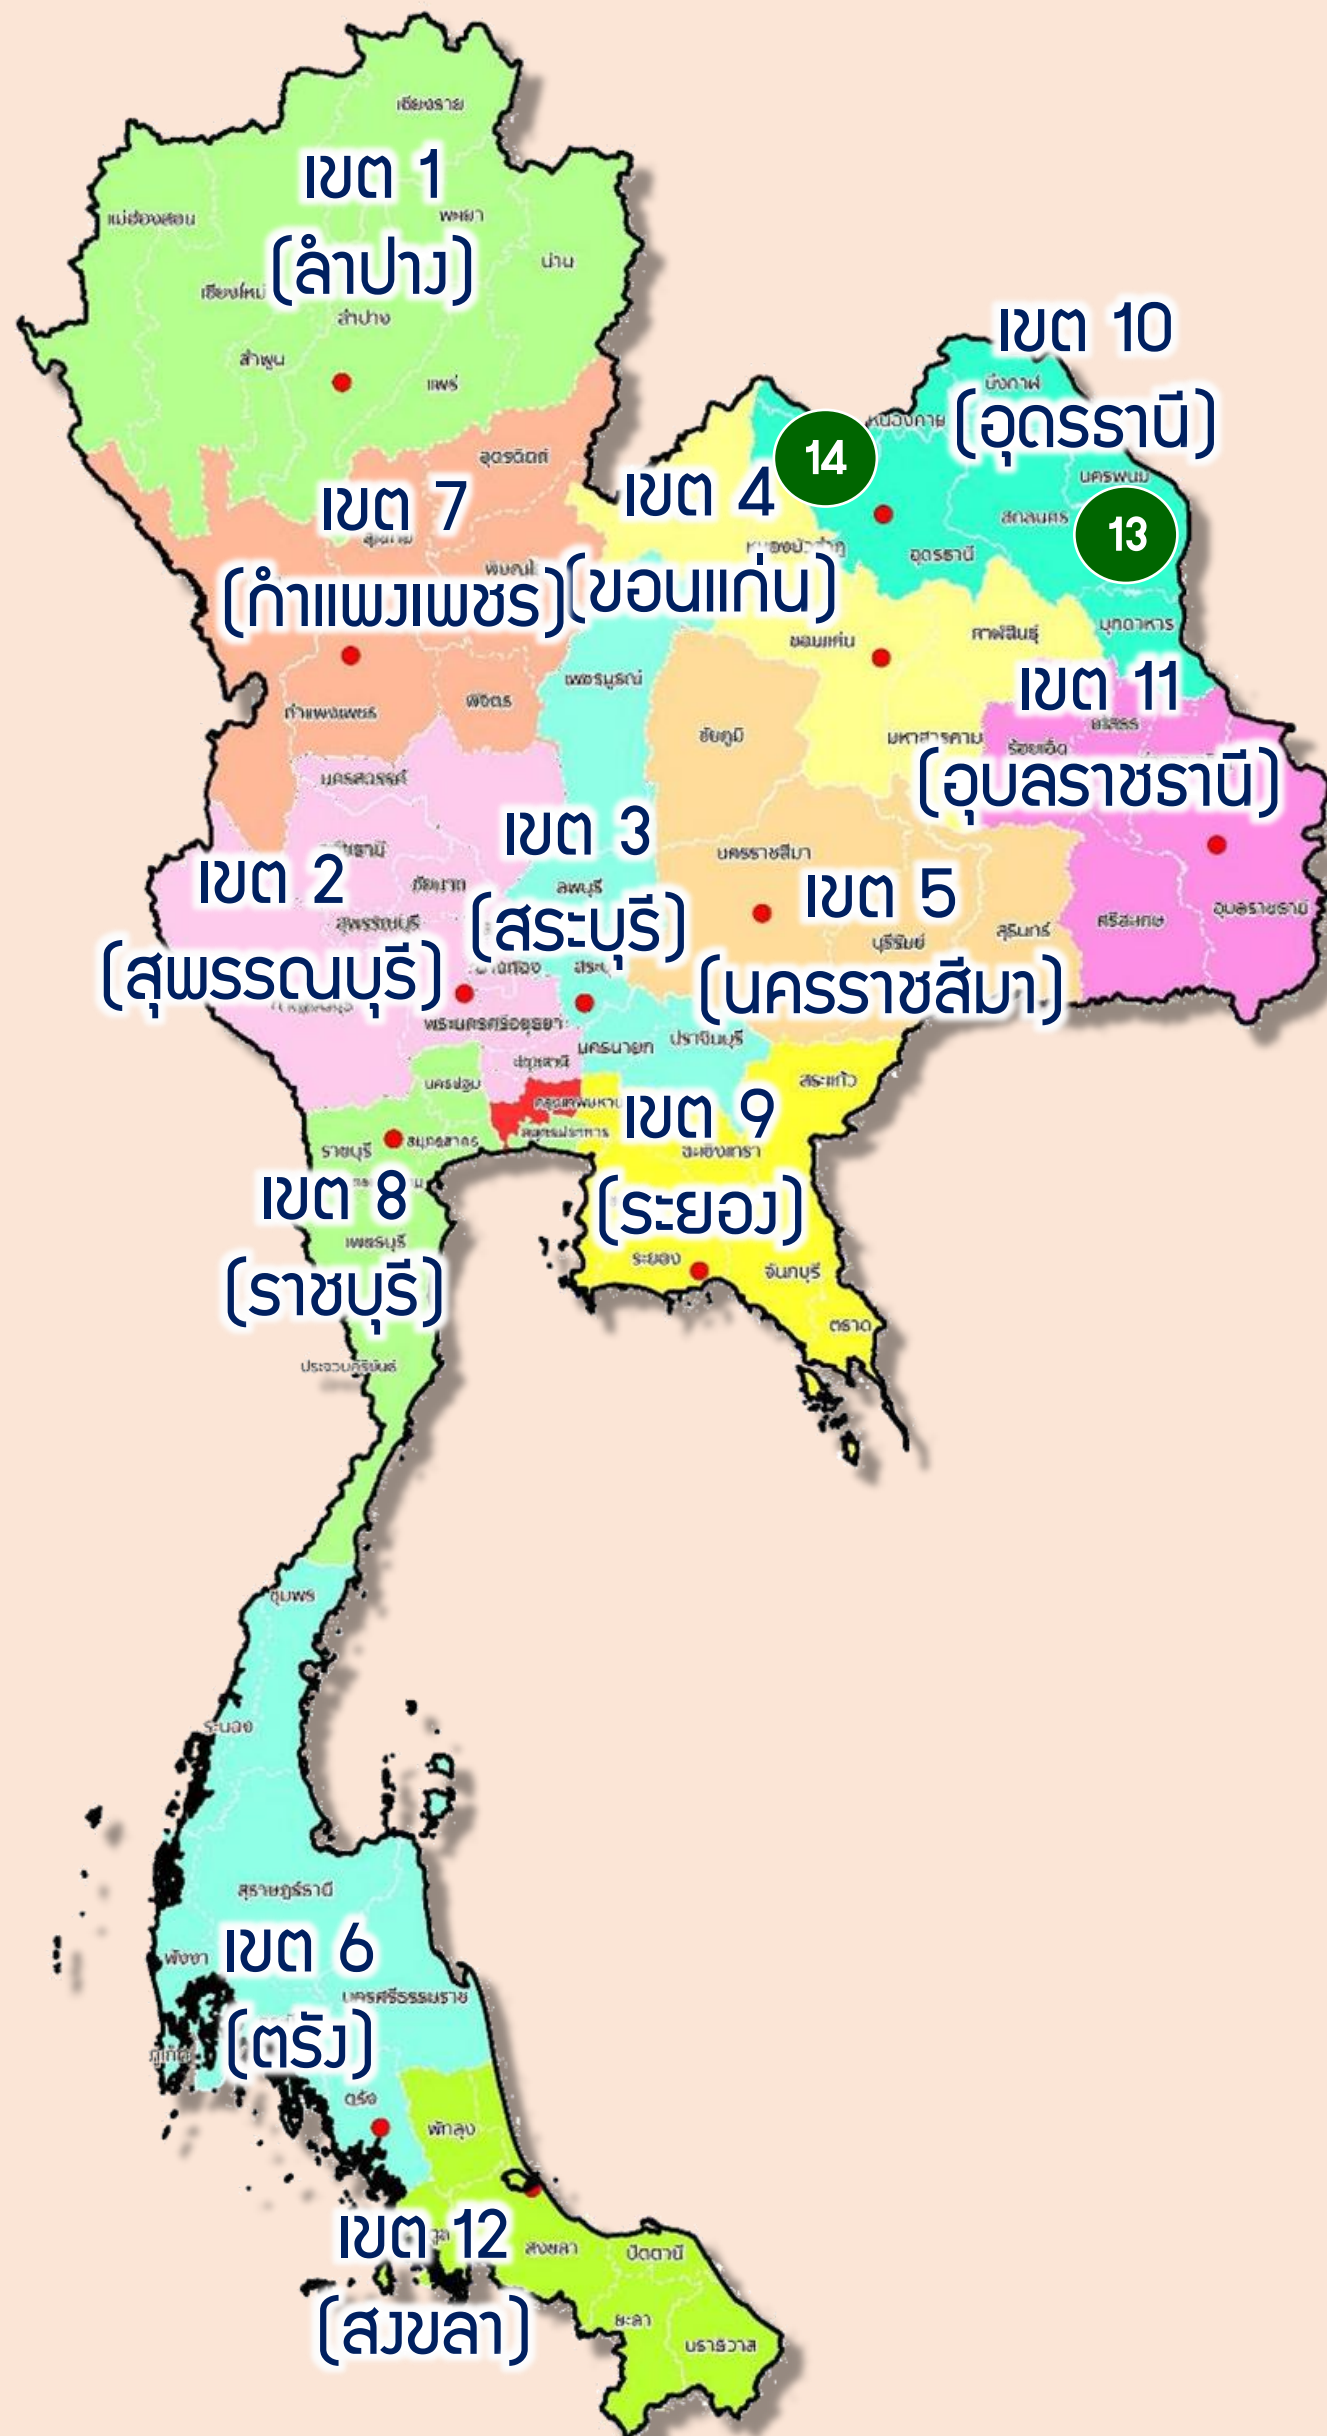

- 13 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขระบบประปาบาดาล เป้าล้นทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาล ณ โรงเรียนหนองพิกแนวนโนนฮ้างหนองบัวสามัคคี ม.3 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม



- 14 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดหาบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ระยะที่ 1) ณ บ้านคำพิณนา ม.8 ต.บ้านพร้าว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย



ประเภทข่าว	วันที่ 23 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	14	2,014
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

