




# ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of  
Tonkin

LAOS

VIETNAM

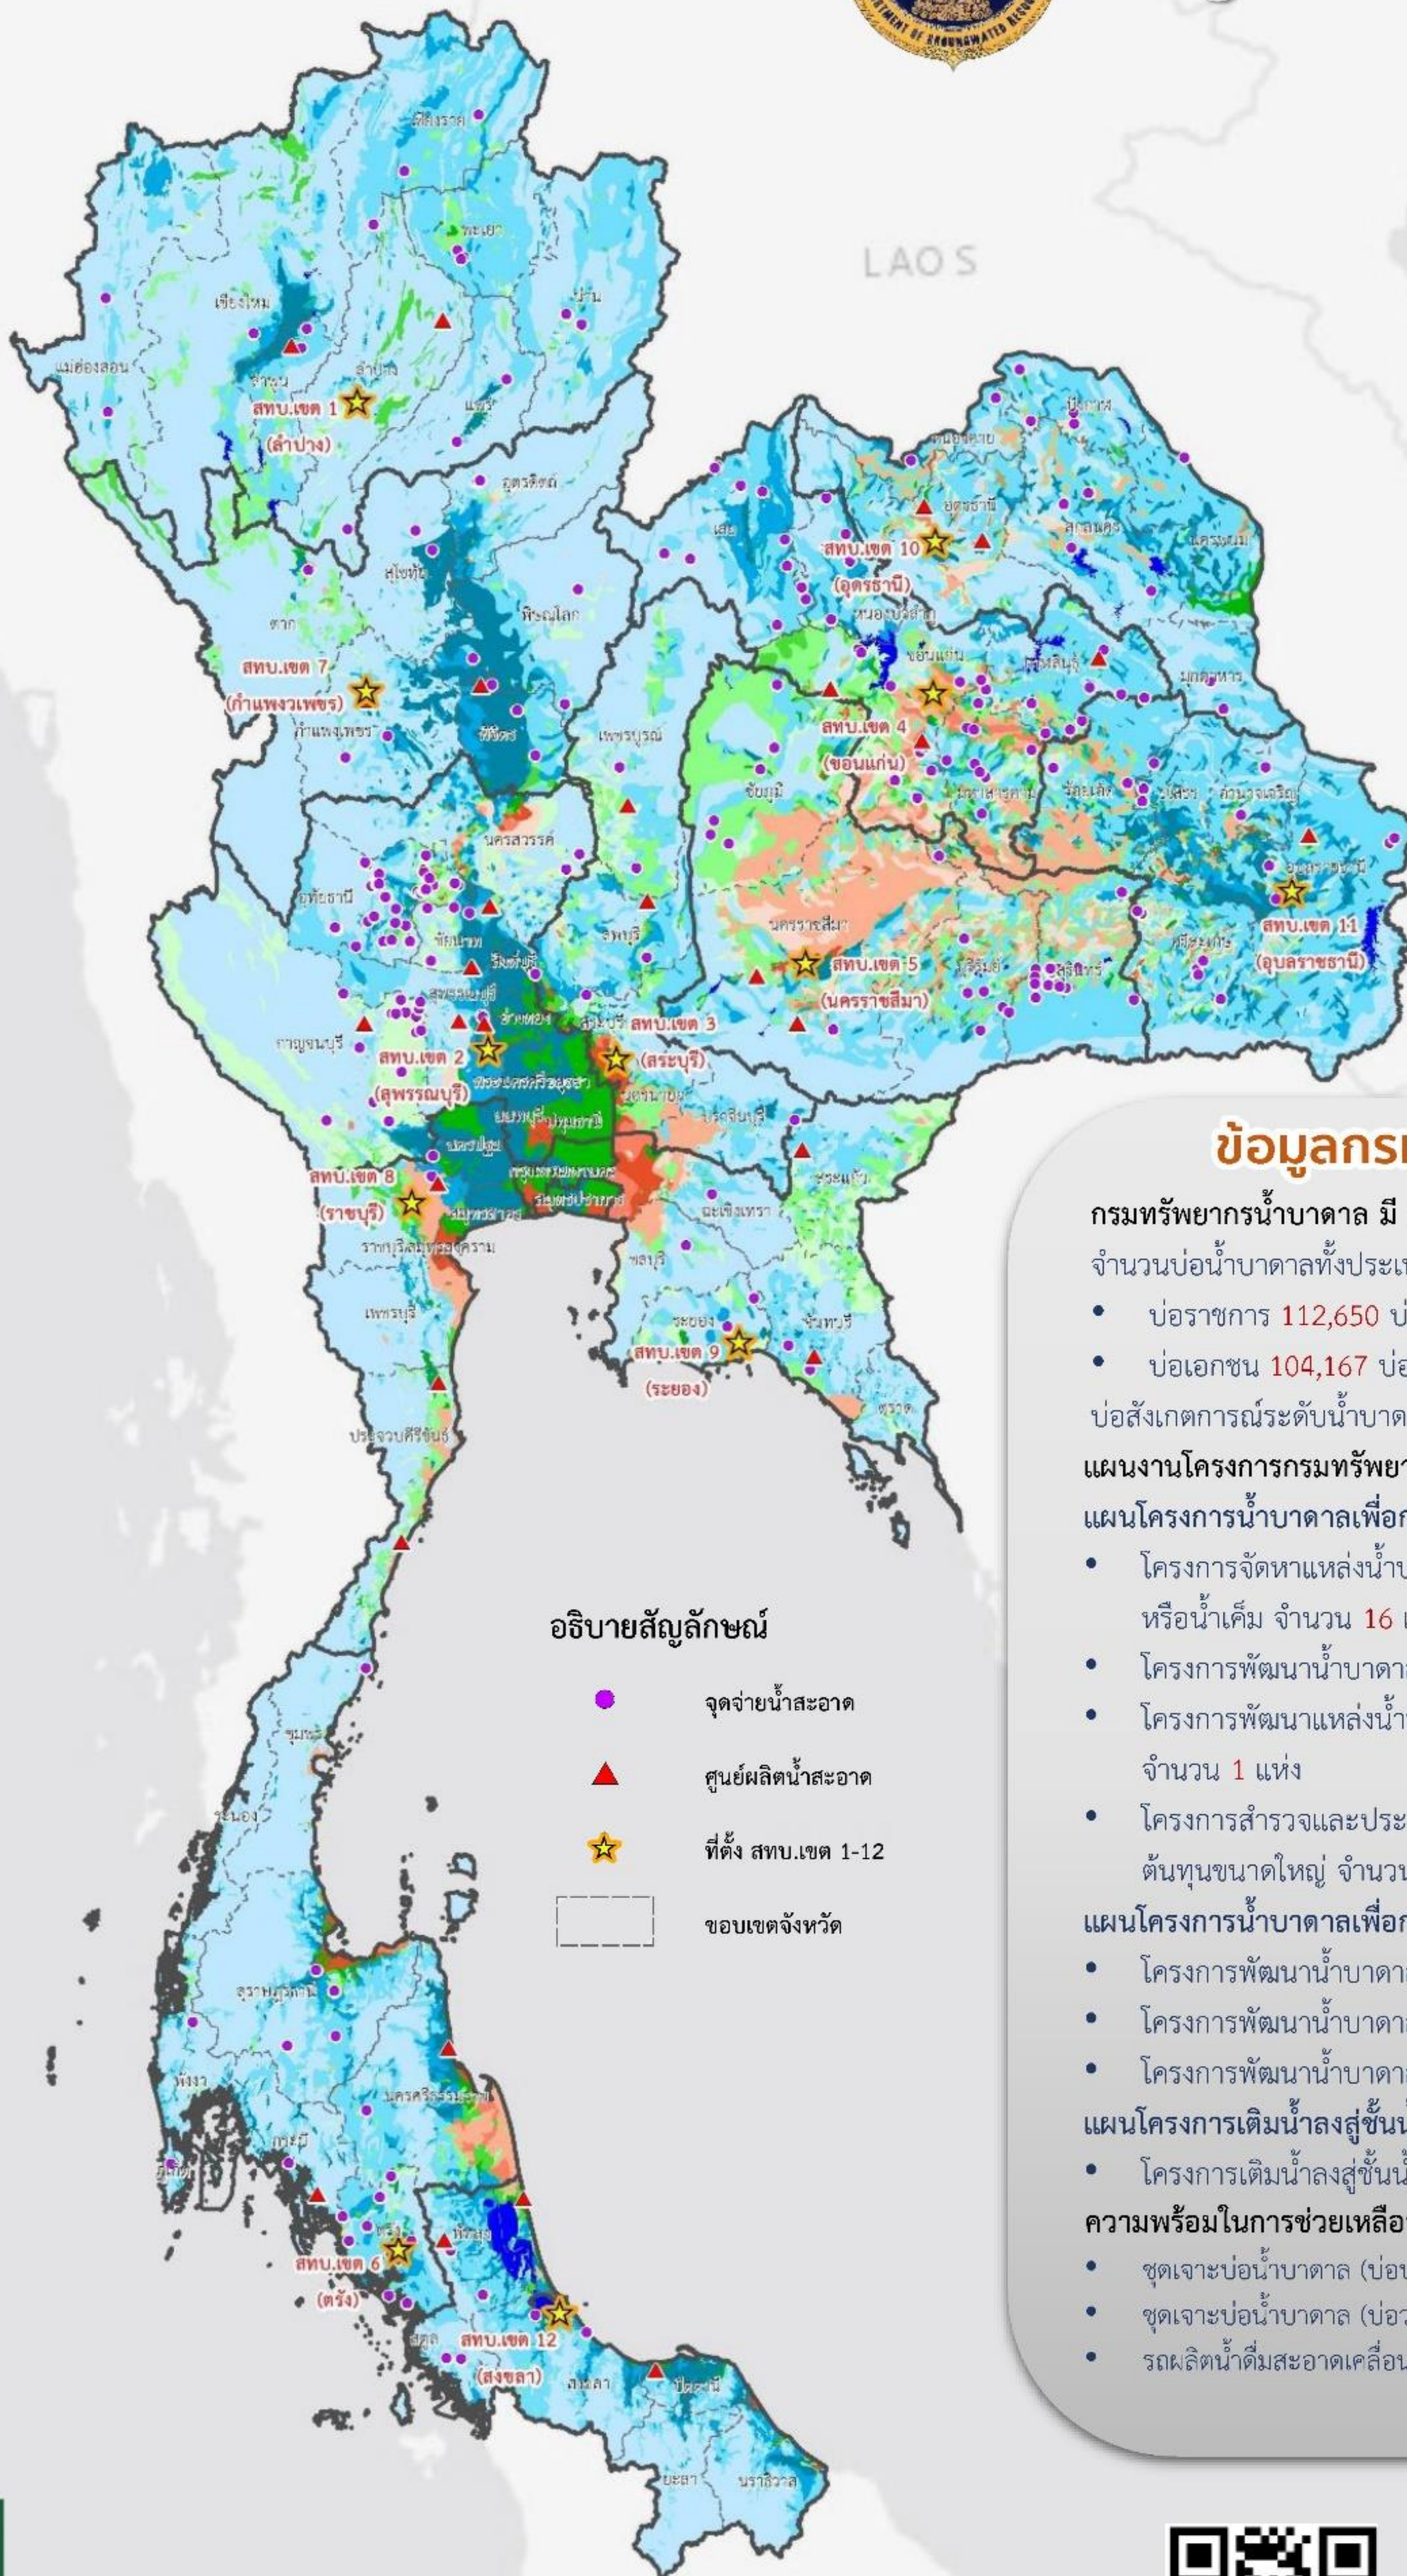

## อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

## ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล  
(ดัชนีชี้วัด)  
Groundwater Quality

ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้  
Groundwater Availability Index

ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

|             | < 2 | 2 - 10 | 10 - 20 | > 20 |
|-------------|-----|--------|---------|------|
| < 500       |     |        |         |      |
| 500 - 1,500 |     |        |         |      |
| > 1,500     |     |        |         |      |

Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

# สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

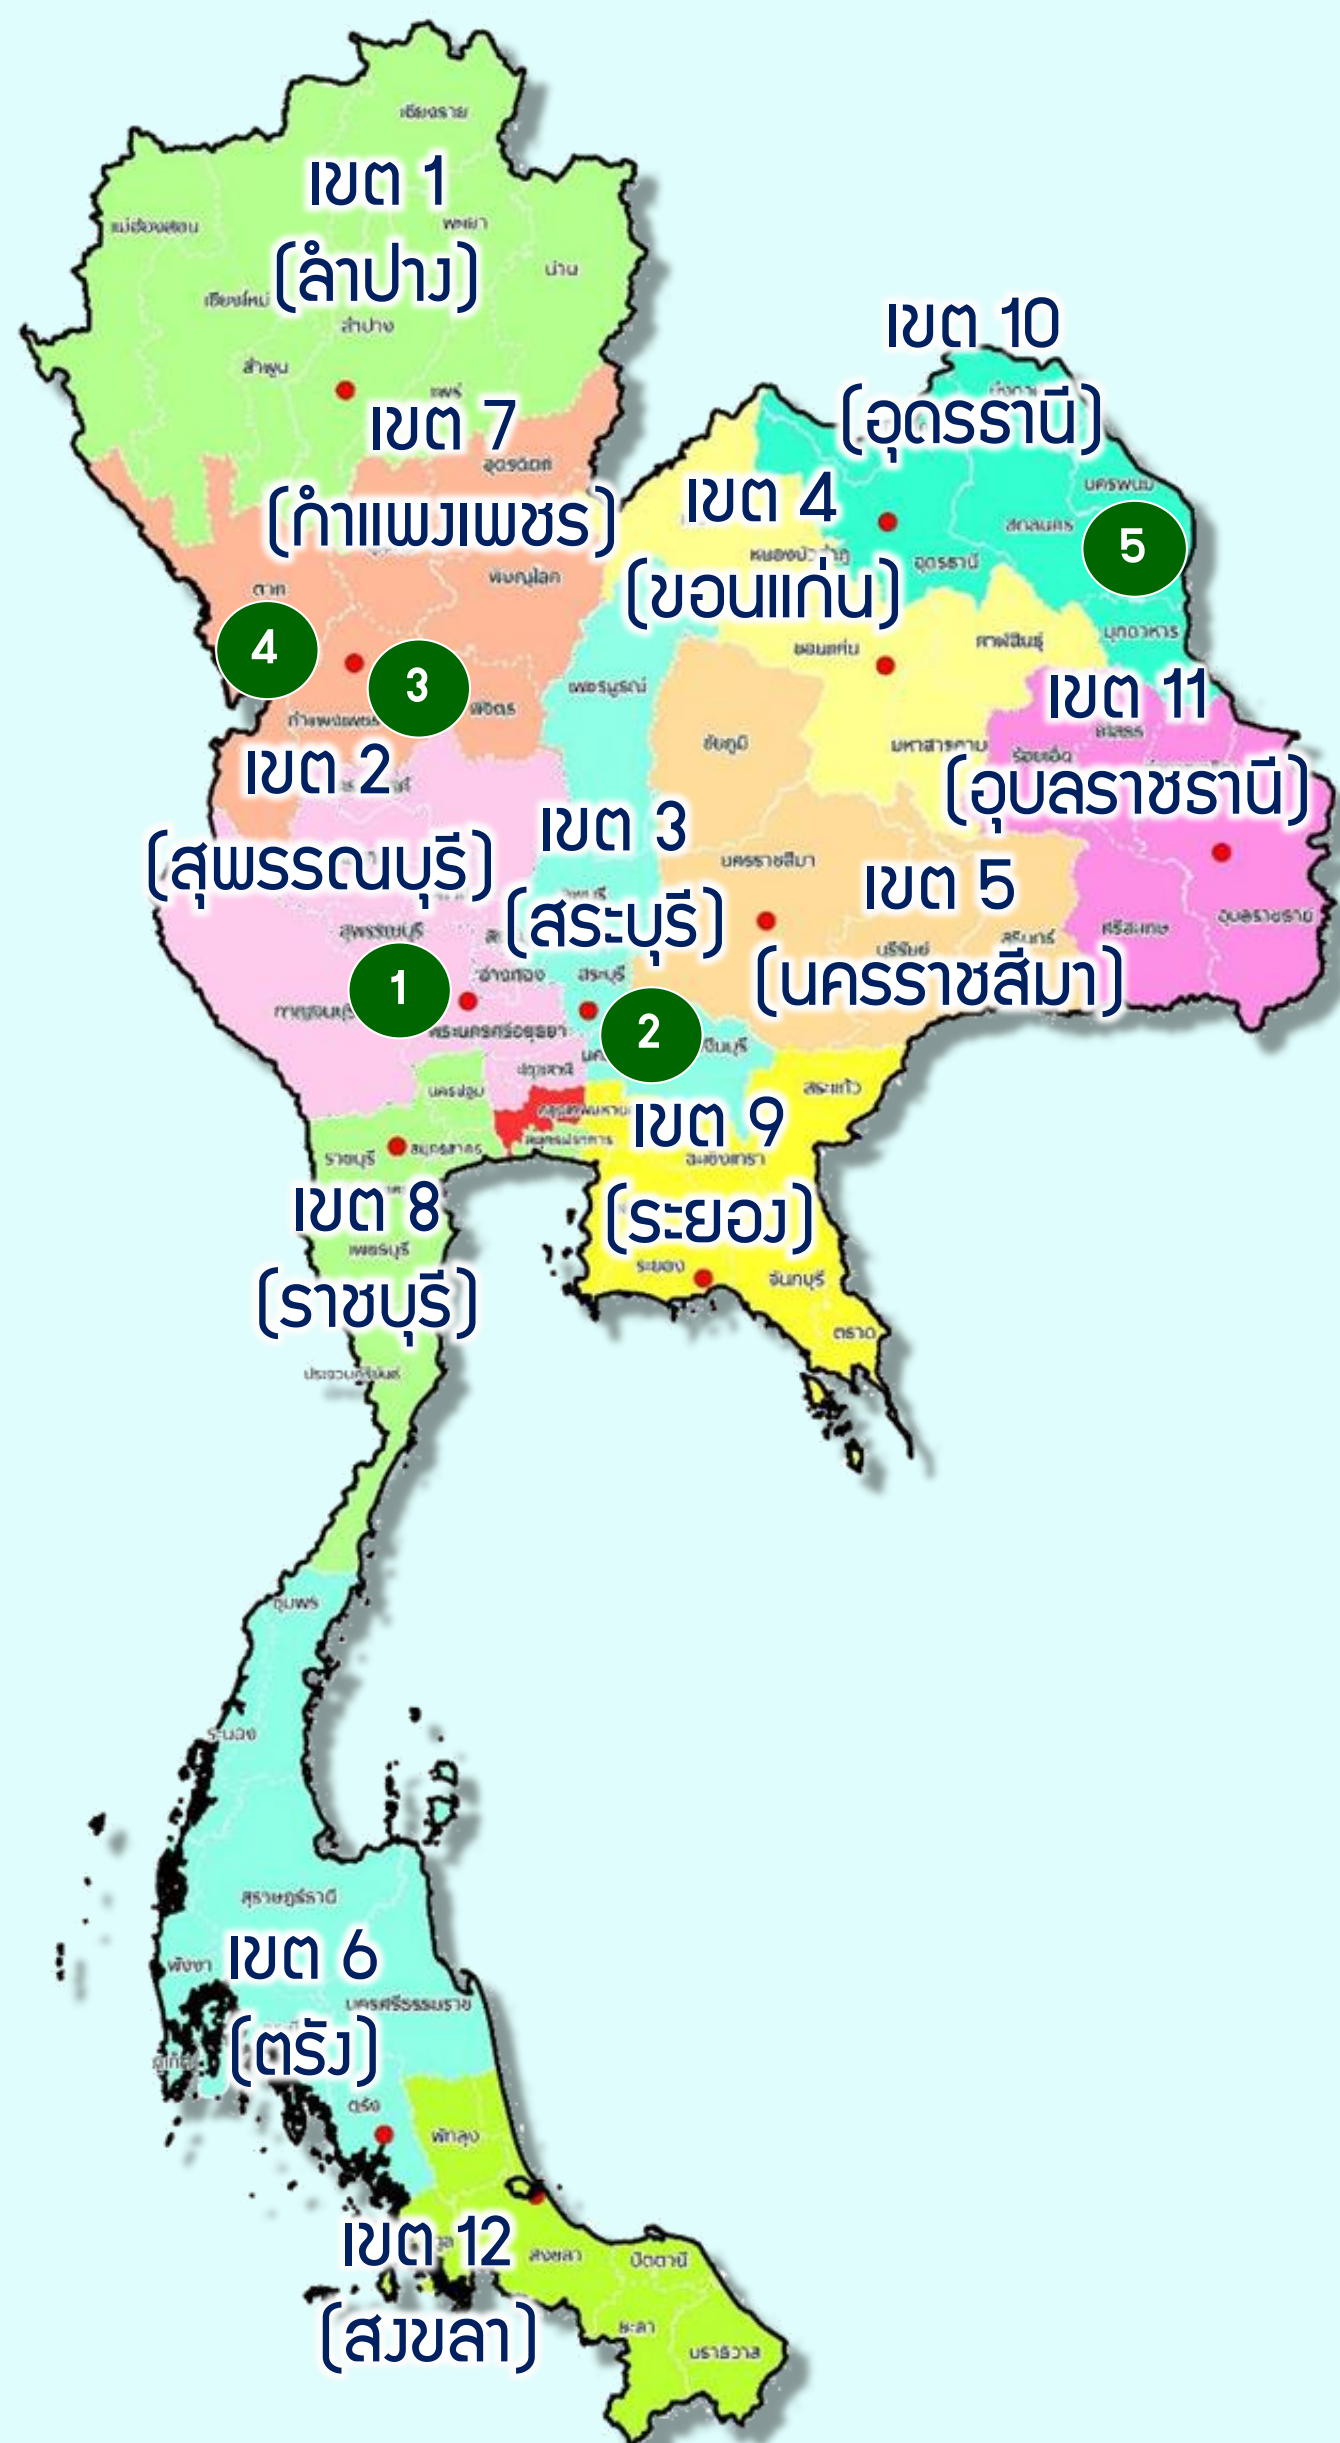

1. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจบ่อที่เจาะและใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค ในพื้นที่ อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 3 แห่ง ดังนี้  
 1.ต.ดอนคา บ่อน้ำบาดาลที่ช่วงความลึก 80 - 120 เมตร ระดับน้ำอยู่ที่ 9 - 14 เมตร คุณภาพน้ำจืดกร่อย มีค่าการนำไฟฟ้า (EC) 797-1,180 ไมโครซีเมนตต่อเซ็นติเมตร ค่าปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) 518-770 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 2.ต.หนองโง้ง บ่อน้ำบาดาลที่ช่วงความลึก 80-100 เมตร ระดับน้ำอยู่ที่ 3 - 7 เมตร คุณภาพน้ำจืดกร่อย มีค่าการนำไฟฟ้า (EC) 851-1,435 ไมโครซีเมนตต่อเซ็นติเมตร ค่าปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) 553-945 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 3.ต.อุททอง บ่อน้ำบาดาลที่ช่วงความลึก 35-60 เมตร ระดับน้ำอยู่ที่ 5 - 12 เมตร คุณภาพน้ำจืดกร่อย มีค่าการนำไฟฟ้า (EC) 1,405 ไมโครซีเมนตต่อเซ็นติเมตร ค่าปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) 678 มิลลิกรัมต่อลิตร



2. สทบ.เขต 3 (สระบุรี) นายบรรณ พรมจันทร์ พอ.สทบ.เขต 3 (สระบุรี) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 10/2565 เพื่อพิจารณาการขึ้นทวนค่าของน้ำบาดาล ประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 13 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 3 (สระบุรี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-meeting)



3. สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายทวีศักดิ์ ศิริสิงห์อำไพ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 12/2565 เพื่อพิจารณาการขึ้นทวนค่าของน้ำบาดาล ประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตร ขึ้นไป ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 27 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (VDO CALL LINE)



4. สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หน้ายาง เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบกักเก็บและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ระยะที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านวังพระยาจันทร์ ม.2 ต.วังจันทร์ อ.สามขา จ.ตาก



5. สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิฑิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการจัดหา น้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหากัญเผลออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม และต.นาบะขี้อ อ.ปลาปาก จ.นครพนม



| ประเภทข่าว           | วันที่ 31 มี.ค. 65 (ข่าว) | วันที่ 1 ต.ค. ถึง 31 มี.ค. 65 (ข่าว) |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1.ประเด็นข่าวด้านบวก | 10                        | 2,100                                |
| 2.ประเด็นข่าวด้านลบ  |                           | 7                                    |



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




# สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

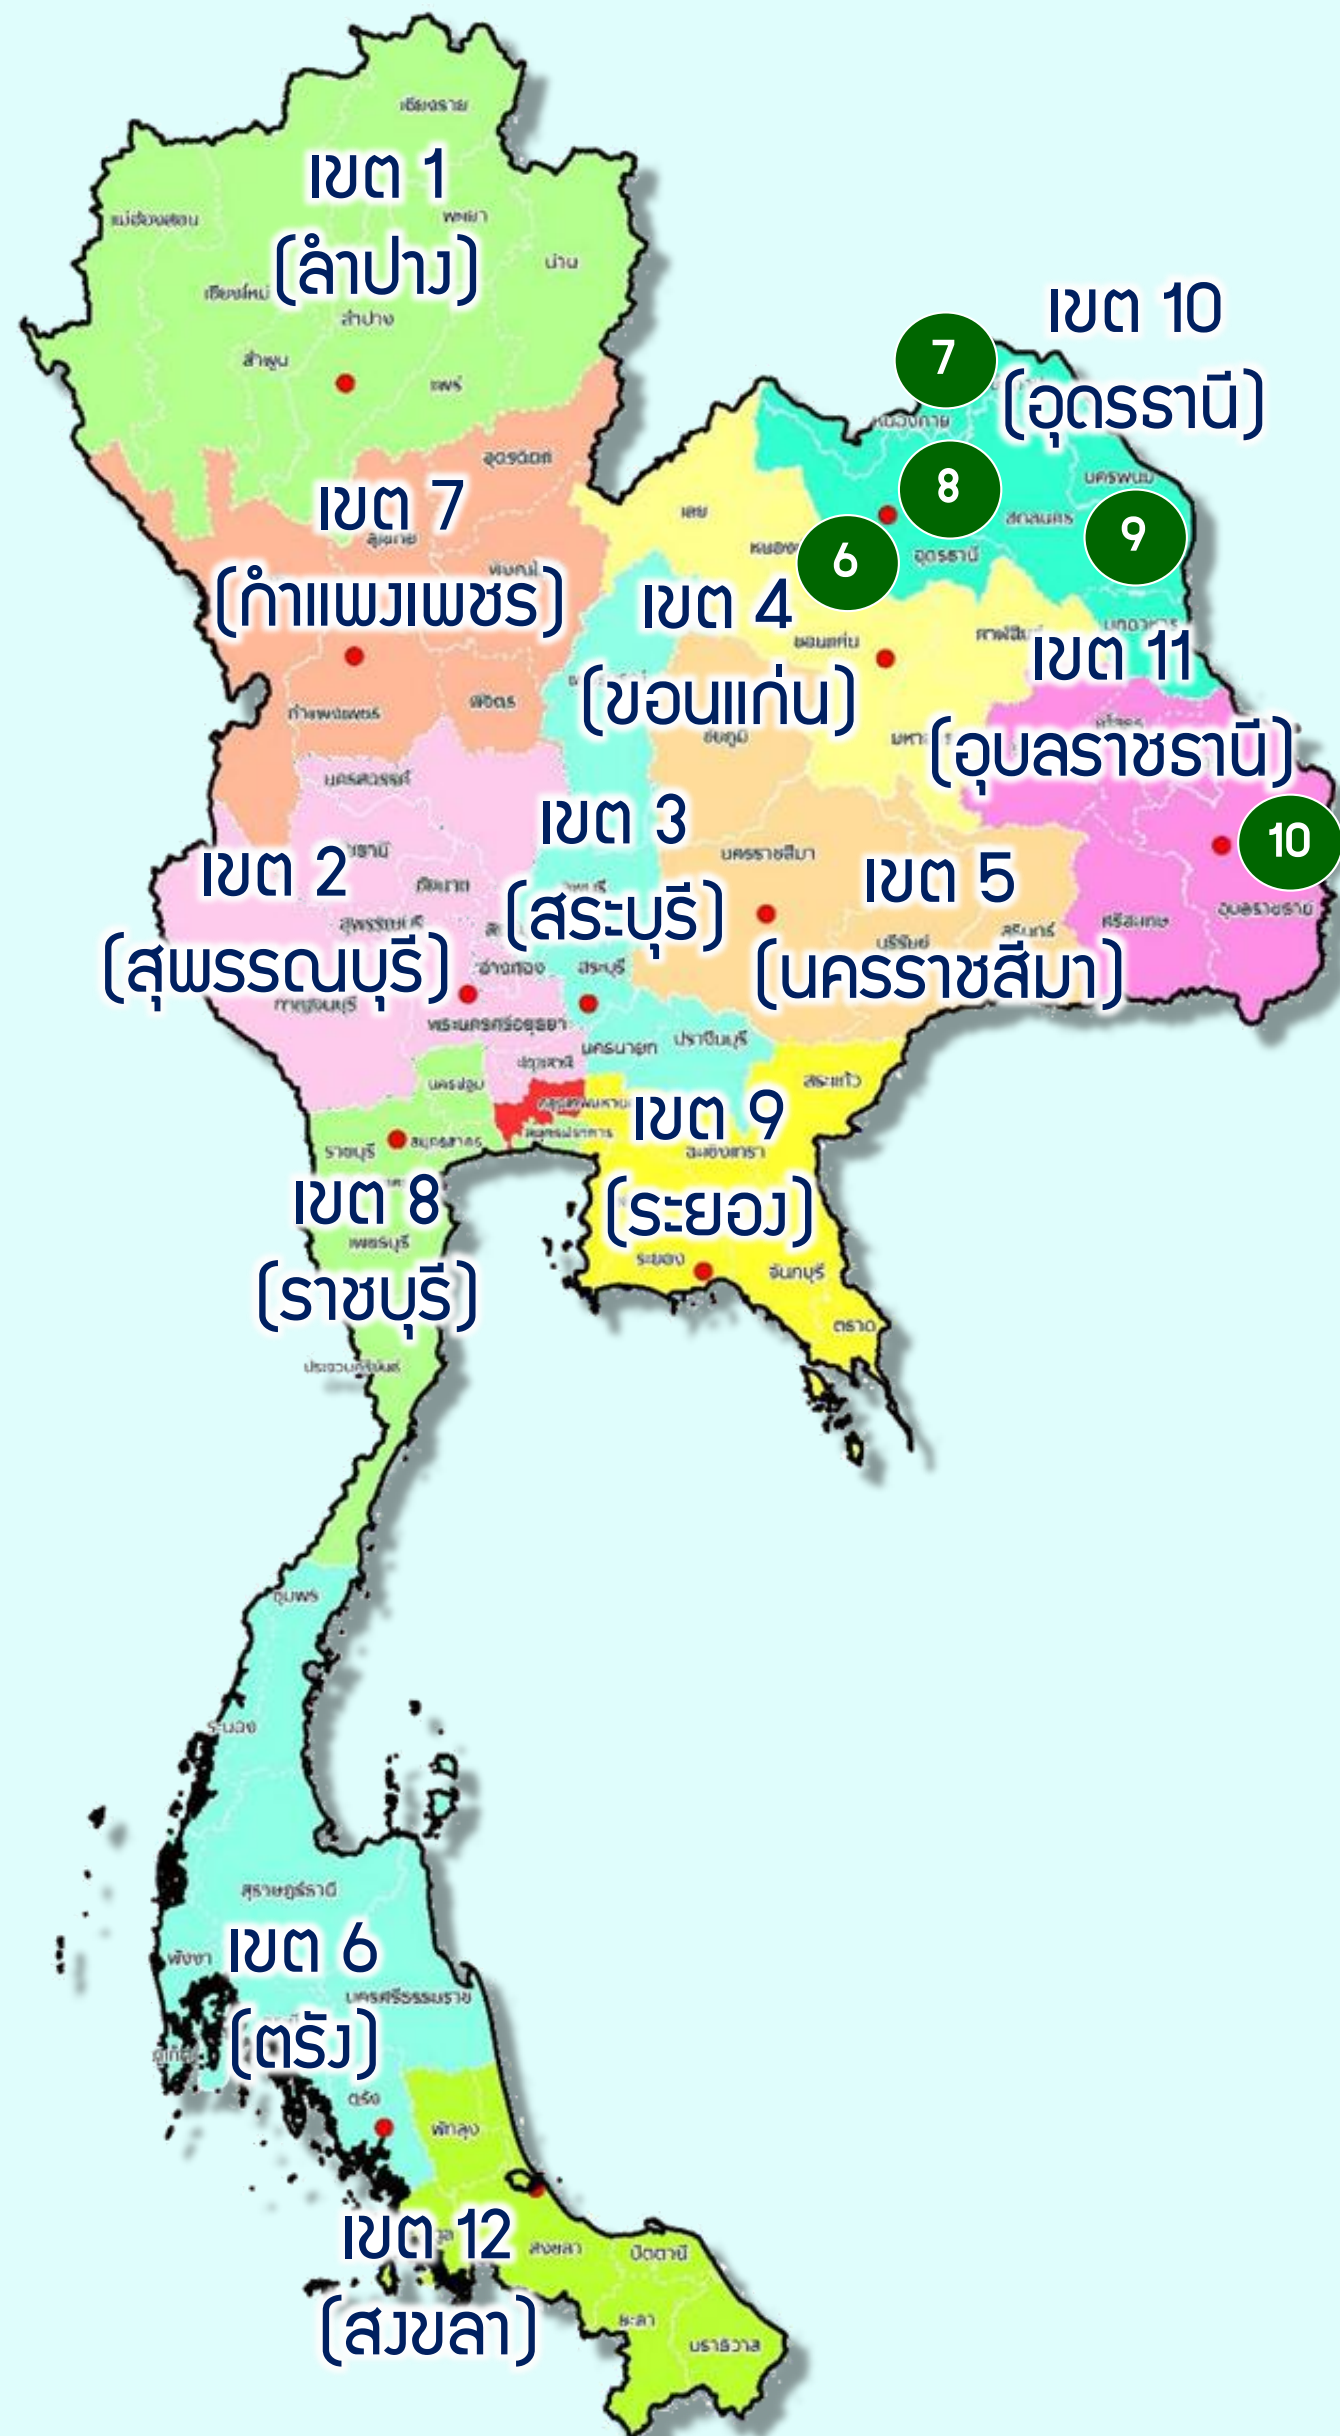

- 6 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวสุวิมล ชัยกุลมา พอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวพัชรา คำพิบูลย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานในวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แด่มหาสมันต์ราชเจ้า ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมทอวใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี



- 7 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ (ระยะที่ 1) ณ ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย

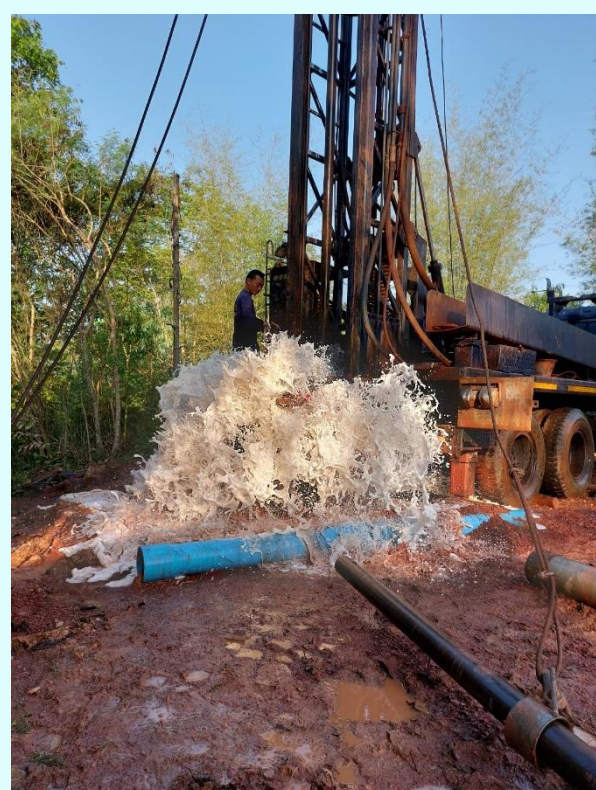

- 8 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวีระ สุทธศิริ พอ.ส่วนปฏิบัติการ นางสาวศรีณัฐา สุขเพิ่ม นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจงานก่อสร้างและช่างผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่ ปังบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ณ บ้านพิศตม ม.2 ต.พิศตม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี



- 9 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สุ่มทดสอบปริมาณน้ำบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาล ณ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ บ้านเหล่า ม.5 ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม



- 10 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ พร้อมด้วย รศ.ดร.จิรเกียรติ อภิคุณโยธาส ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน นางสาวกัญญา นิลเกตุ นักเศรษฐกรปฏิบัติการ และนางสาวพิมพ์กมล สมบูรณ์ นักเศรษฐกรปฏิบัติการ และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล เพื่อเก็บข้อมูลโครงการภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ณ บ้านนาหม ม.11 ต.ก่ออ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี



| ประเภทข่าว           | วันที่ 31 มี.ค. 65 (ข่าว) | วันที่ 1 ต.ค. ถึง 31 มี.ค. 65 (ข่าว) |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1.ประเด็นข่าวด้านบวก | 10                        | 2,100                                |
| 2.ประเด็นข่าวด้านลบ  |                           | 7                                    |

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

