




# ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of  
Tonkin

LAOS

VIETNAM

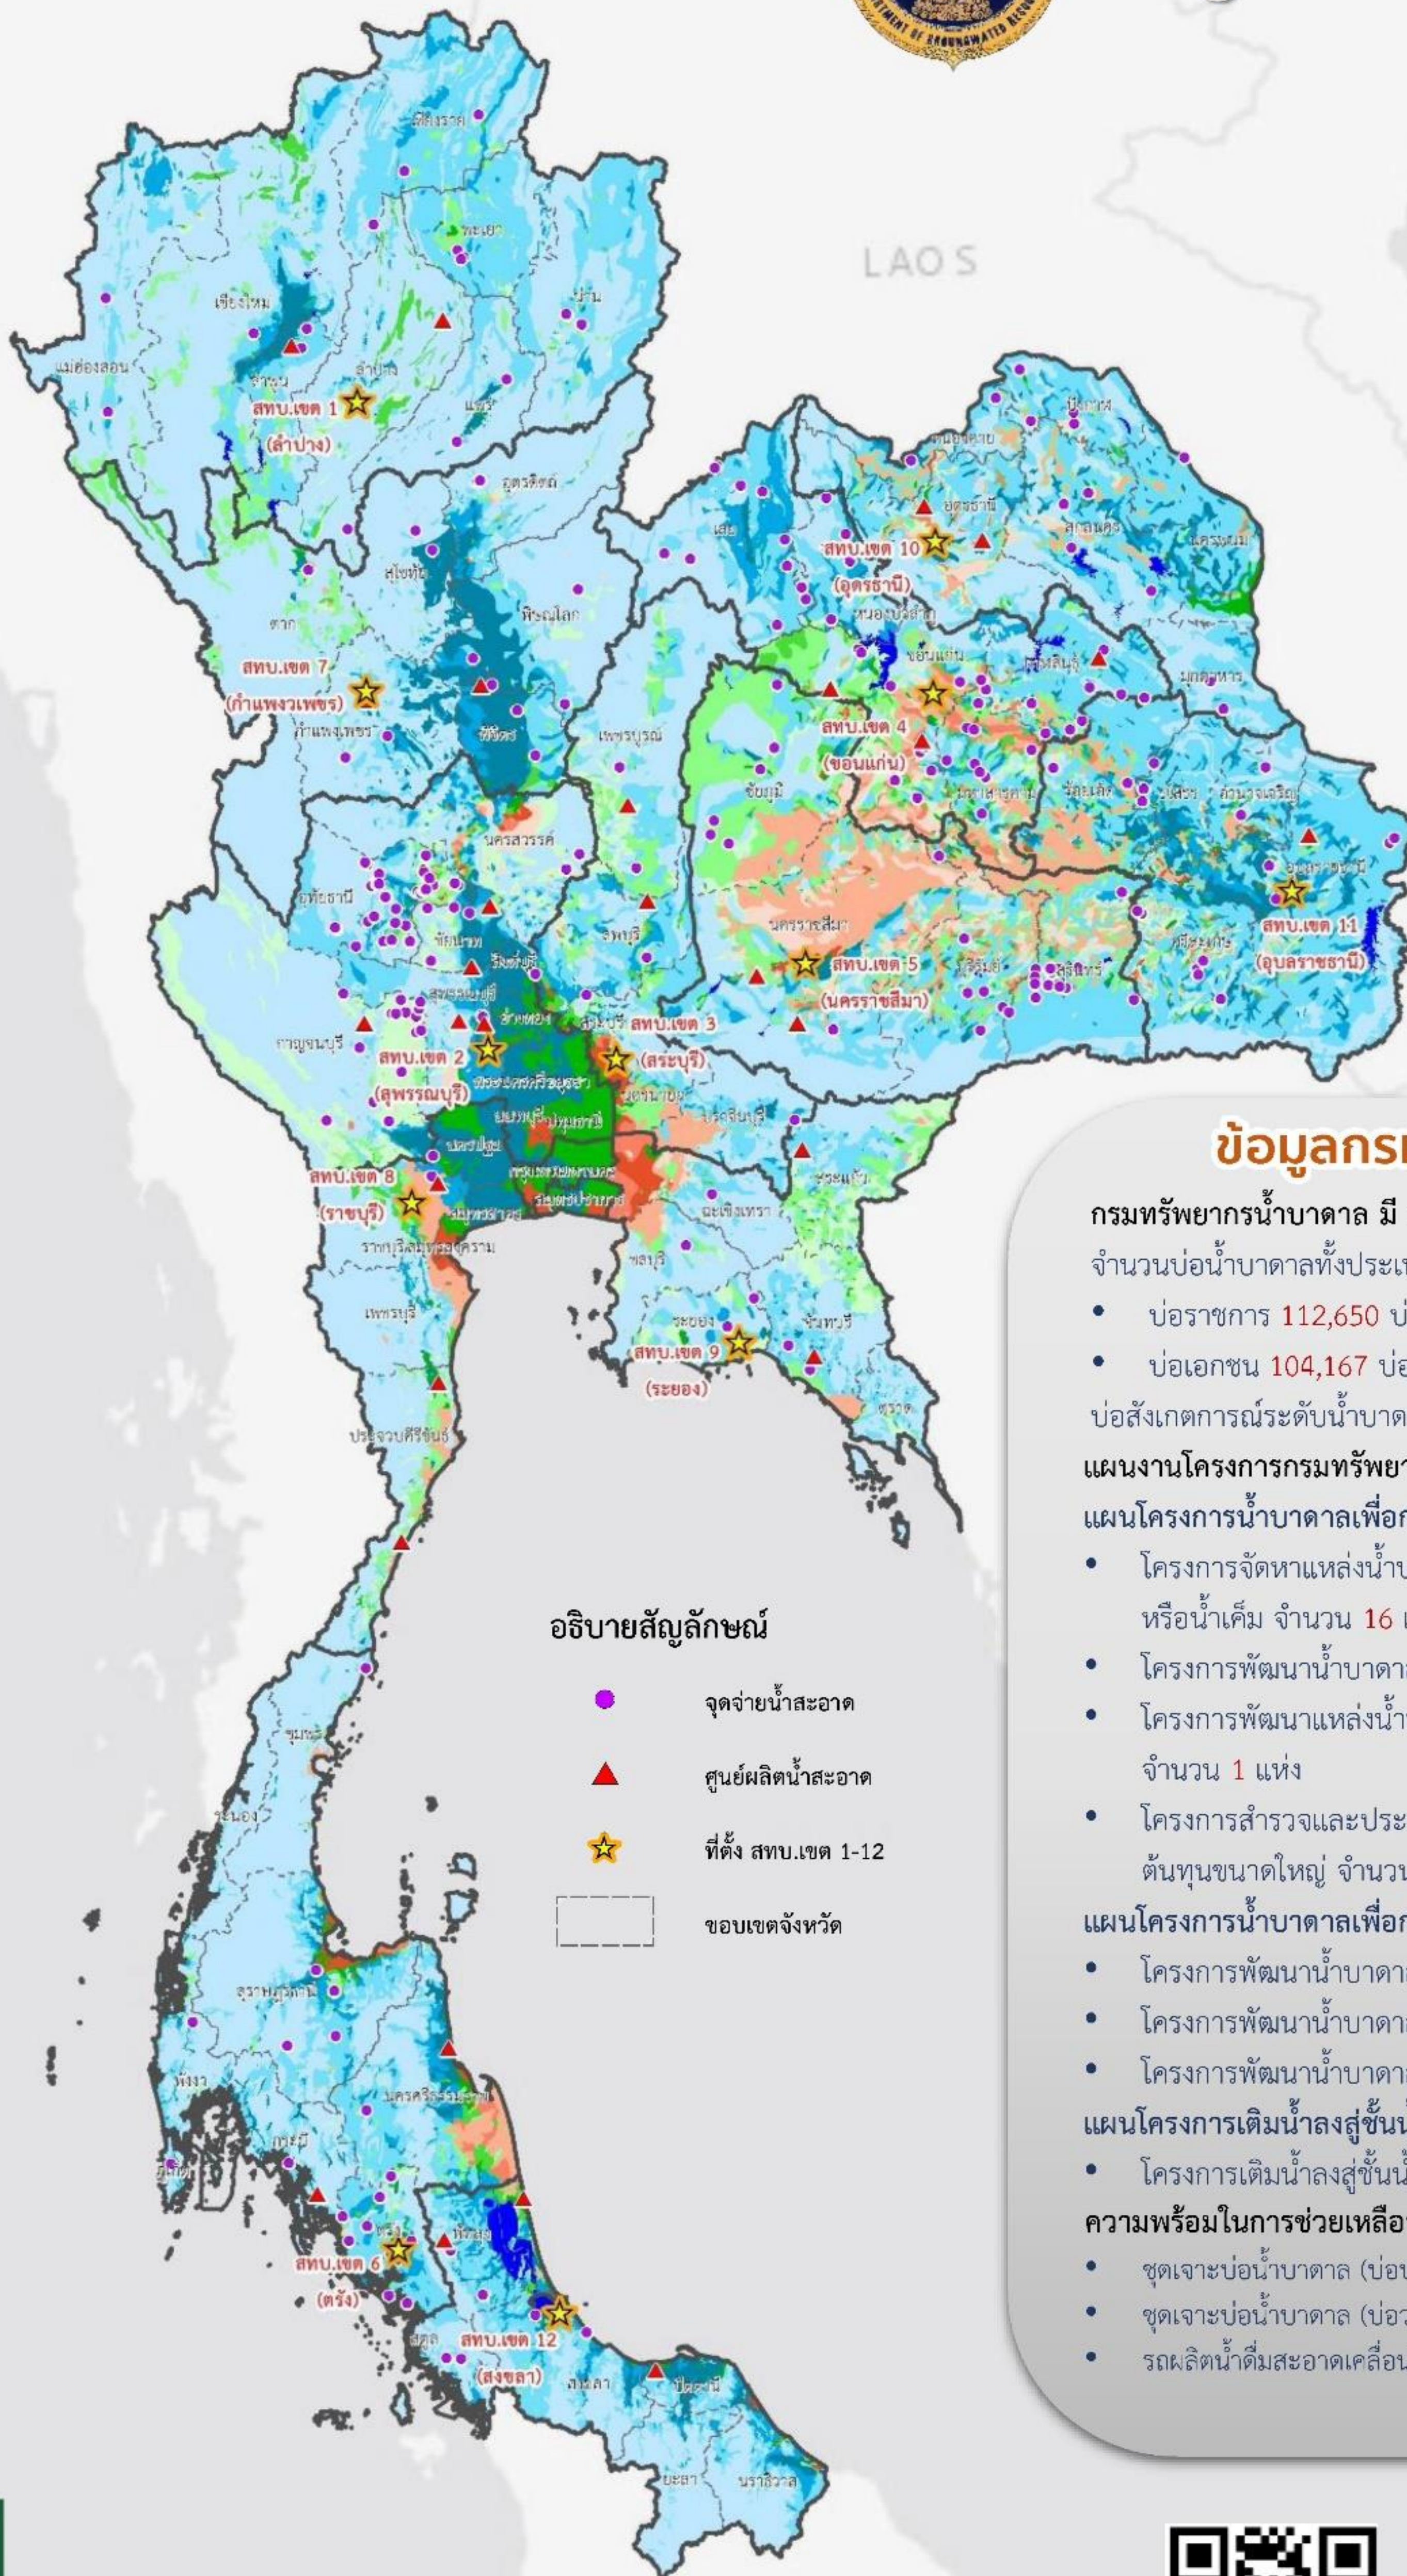

## อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

## ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล  
(ดัชนีชี้วัด)  
Groundwater Quality

ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้  
Groundwater Availability Index

ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

|             | < 2 | 2 - 10 | 10 - 20 | > 20 |
|-------------|-----|--------|---------|------|
| < 500       |     |        |         |      |
| 500 - 1,500 |     |        |         |      |
| > 1,500     |     |        |         |      |

Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

0 50 100 150 200 กิโลเมตร




# สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

## วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

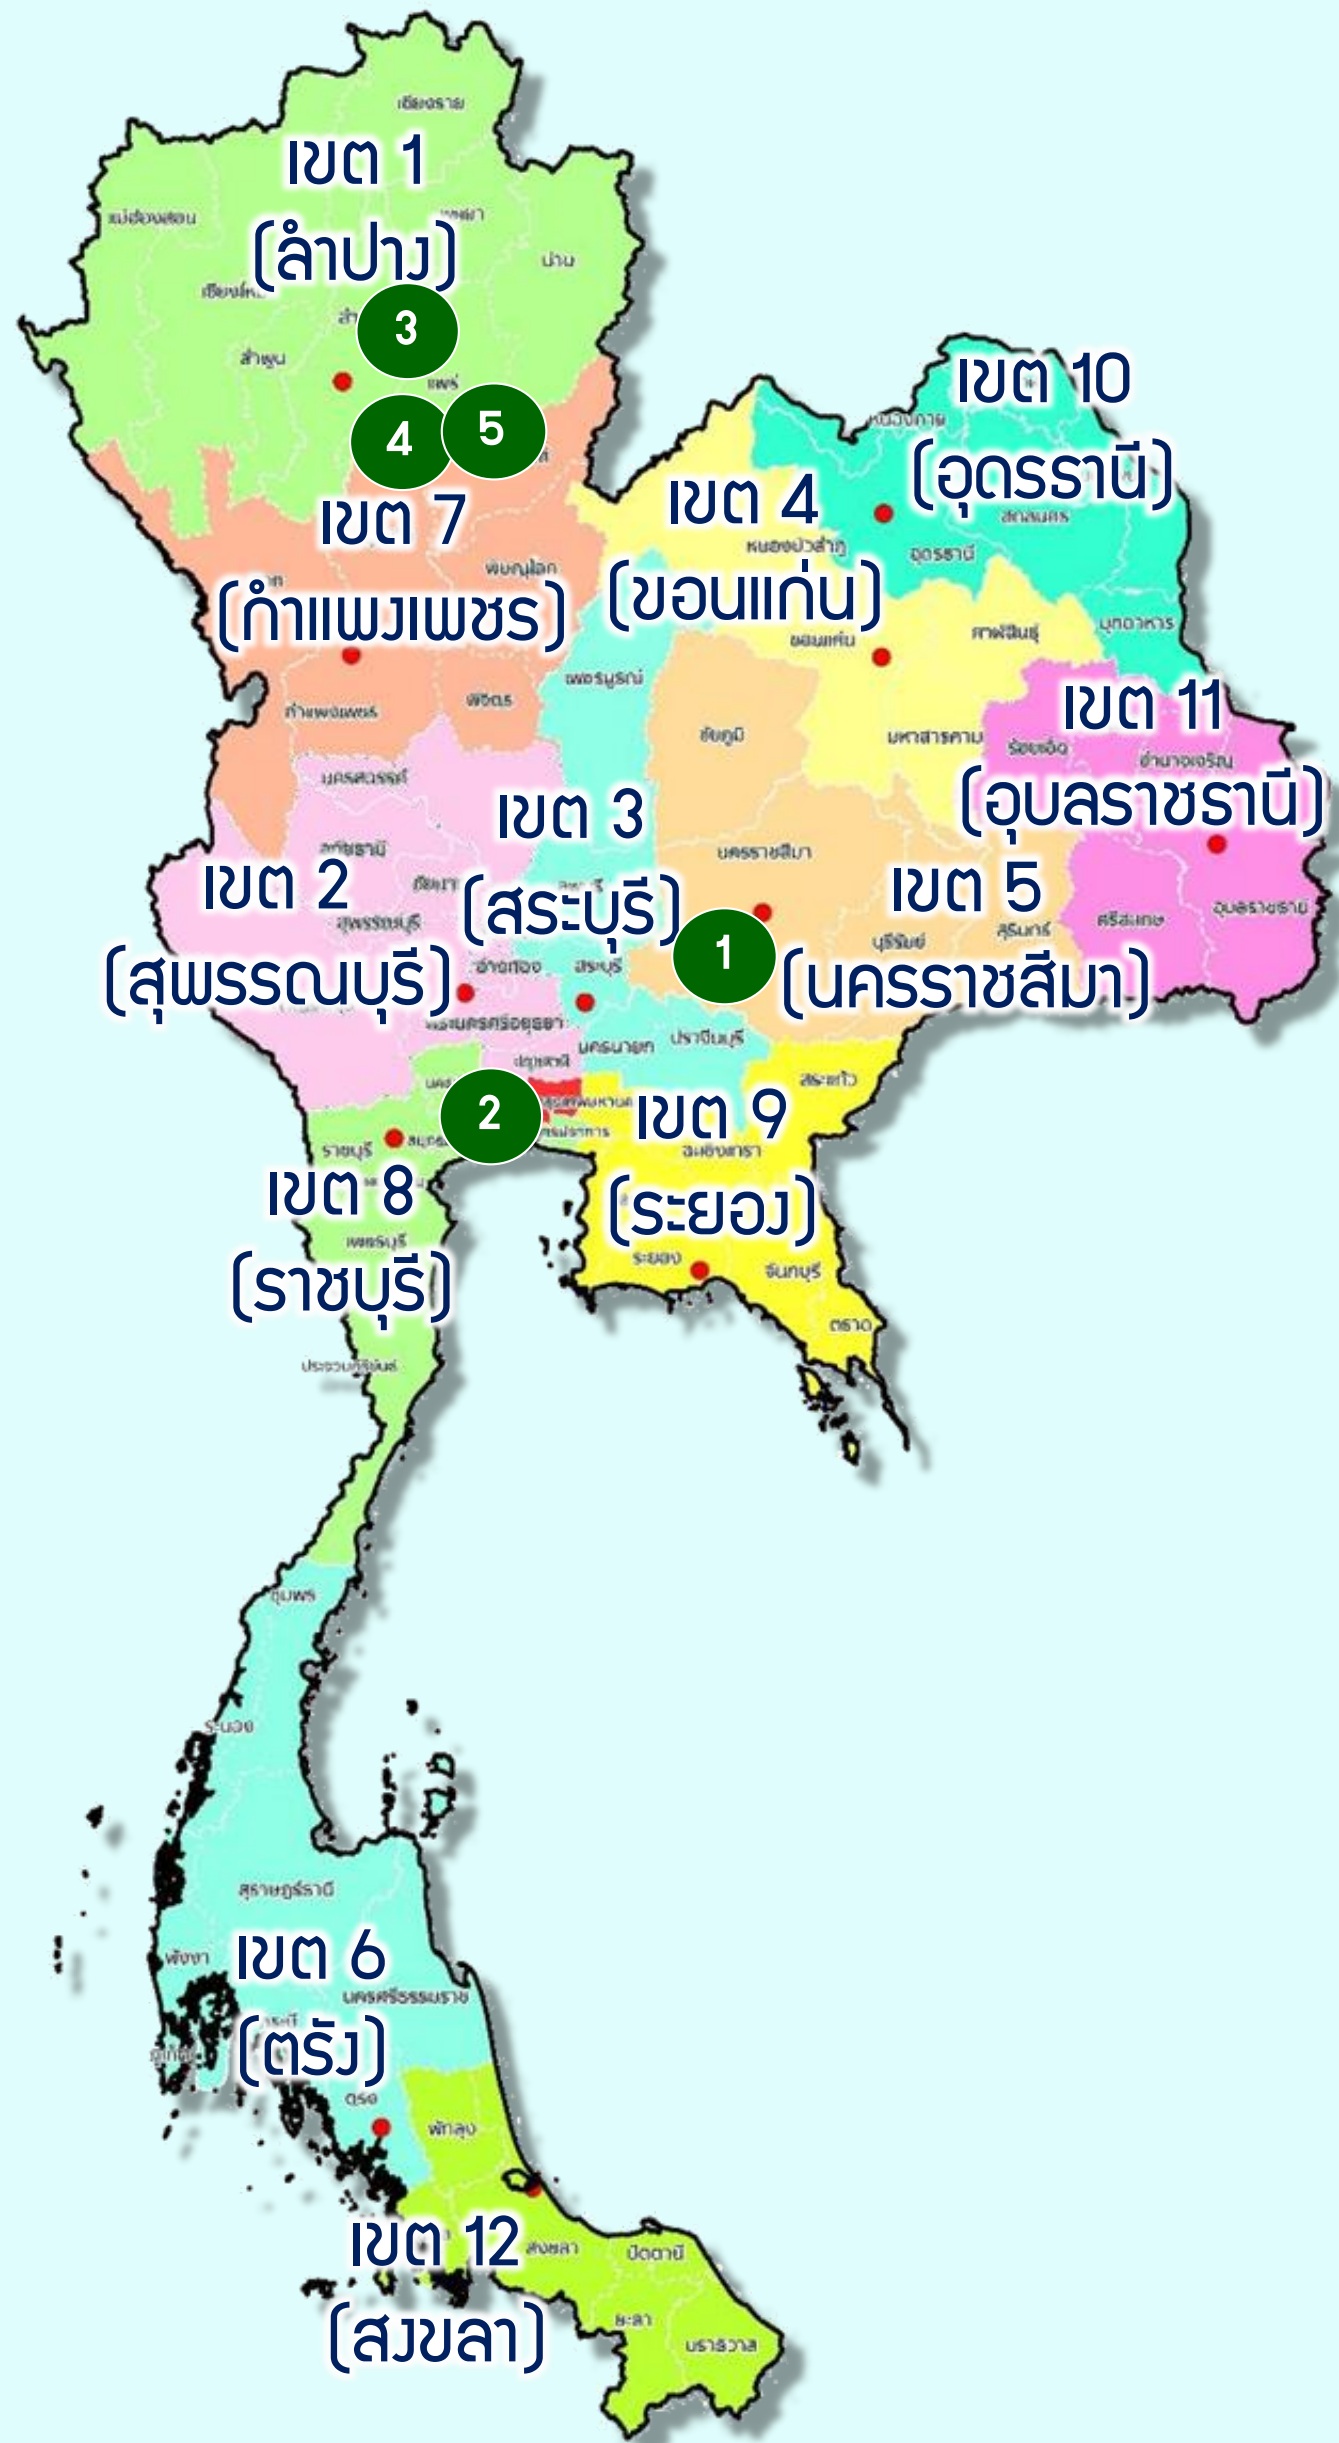


1 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา/สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายสมศรี พร้อมญาติ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการทำลิ่วไล ณ ทิวทัศน์สถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาวัง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา



2 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล นายวิทยา มินิสิย พอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานรูปแบบการตรวจวัดและการแสดงผลข้อมูลระดับน้ำบาดาล ด้วยเครื่องวัดระดับน้ำ ดังนี้

1. Manual เครื่องวัดระดับน้ำด้วยไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electric tape) ใช้ในพื้นที่ ระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลมีการเปลี่ยนแปลงน้อย
2. Offline เครื่องบันทึกการวัดระดับน้ำอัตโนมัติใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดูดข้อมูล ใช้ในพื้นที่ ระดับน้ำบาดาลมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาล
3. Online เครื่องบันทึกการวัดระดับน้ำอัตโนมัติและส่งข้อมูลการตรวจวัดด้วยสัญญาณวิทยุสื่อสาร แบบต่อเนื่องตามเวลาจริง ใช้ในพื้นที่ระดับน้ำบาดาลมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีการแพร่กระจายน้ำเค็มเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาล

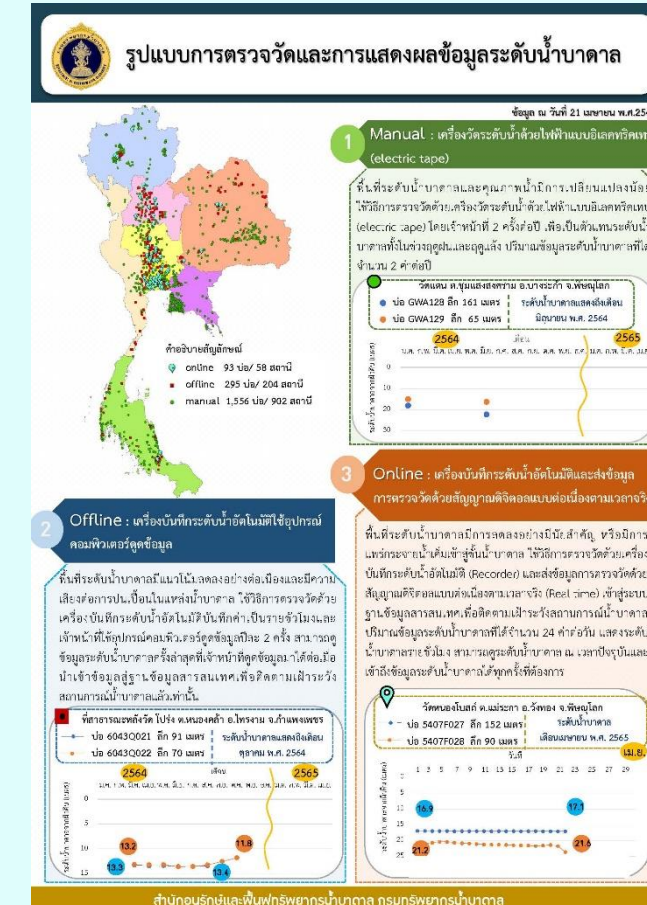

3 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) นายสนั่น วงษา ผู้แทนสำนักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 11/2565 เพื่อพิจารณา กลั่นกรองคำขอประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 13 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ. เขต 1 (ลำปาง) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom cloud meeting)



4 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) หน่วยเจาะบ่อน้ำบาดาล ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ความลึก 126 เมตร ปริมาณน้ำ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค ณ อบต.แม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ (จุด 2)



5 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) ดร.พมพร เศรษฐพุกงา พอ.สทบ.เขต 1 (ลำปาง) ลงพื้นที่ติดตาม ความก้าวหน้างานเจาะสำรวจและการก่อสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดสำหรับชุมชน พร้อมทั้งได้รับ ปัญหา ณ ต.แม่ทราย ต.ห้วยไร่ ต.แดนชุมพล ต.ไผ่โทน และต.ร้องกวาง จ.แพร่




| ประเภทข่าว           | วันที่ 21 เม.ย. 65 (ข่าว) | วันที่ 1 ต.ค. ถึง 21 เม.ย. 65 (ข่าว) |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1.ประเด็นข่าวด้านบวก | 10                        | 2,220                                |
| 2.ประเด็นข่าวด้านลบ  |                           | 7                                    |



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

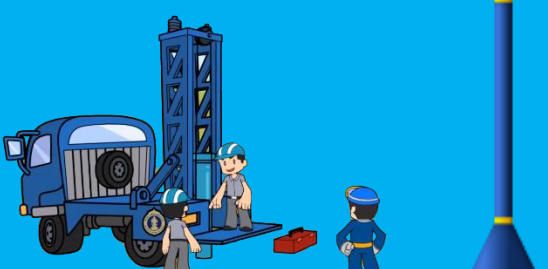




# สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

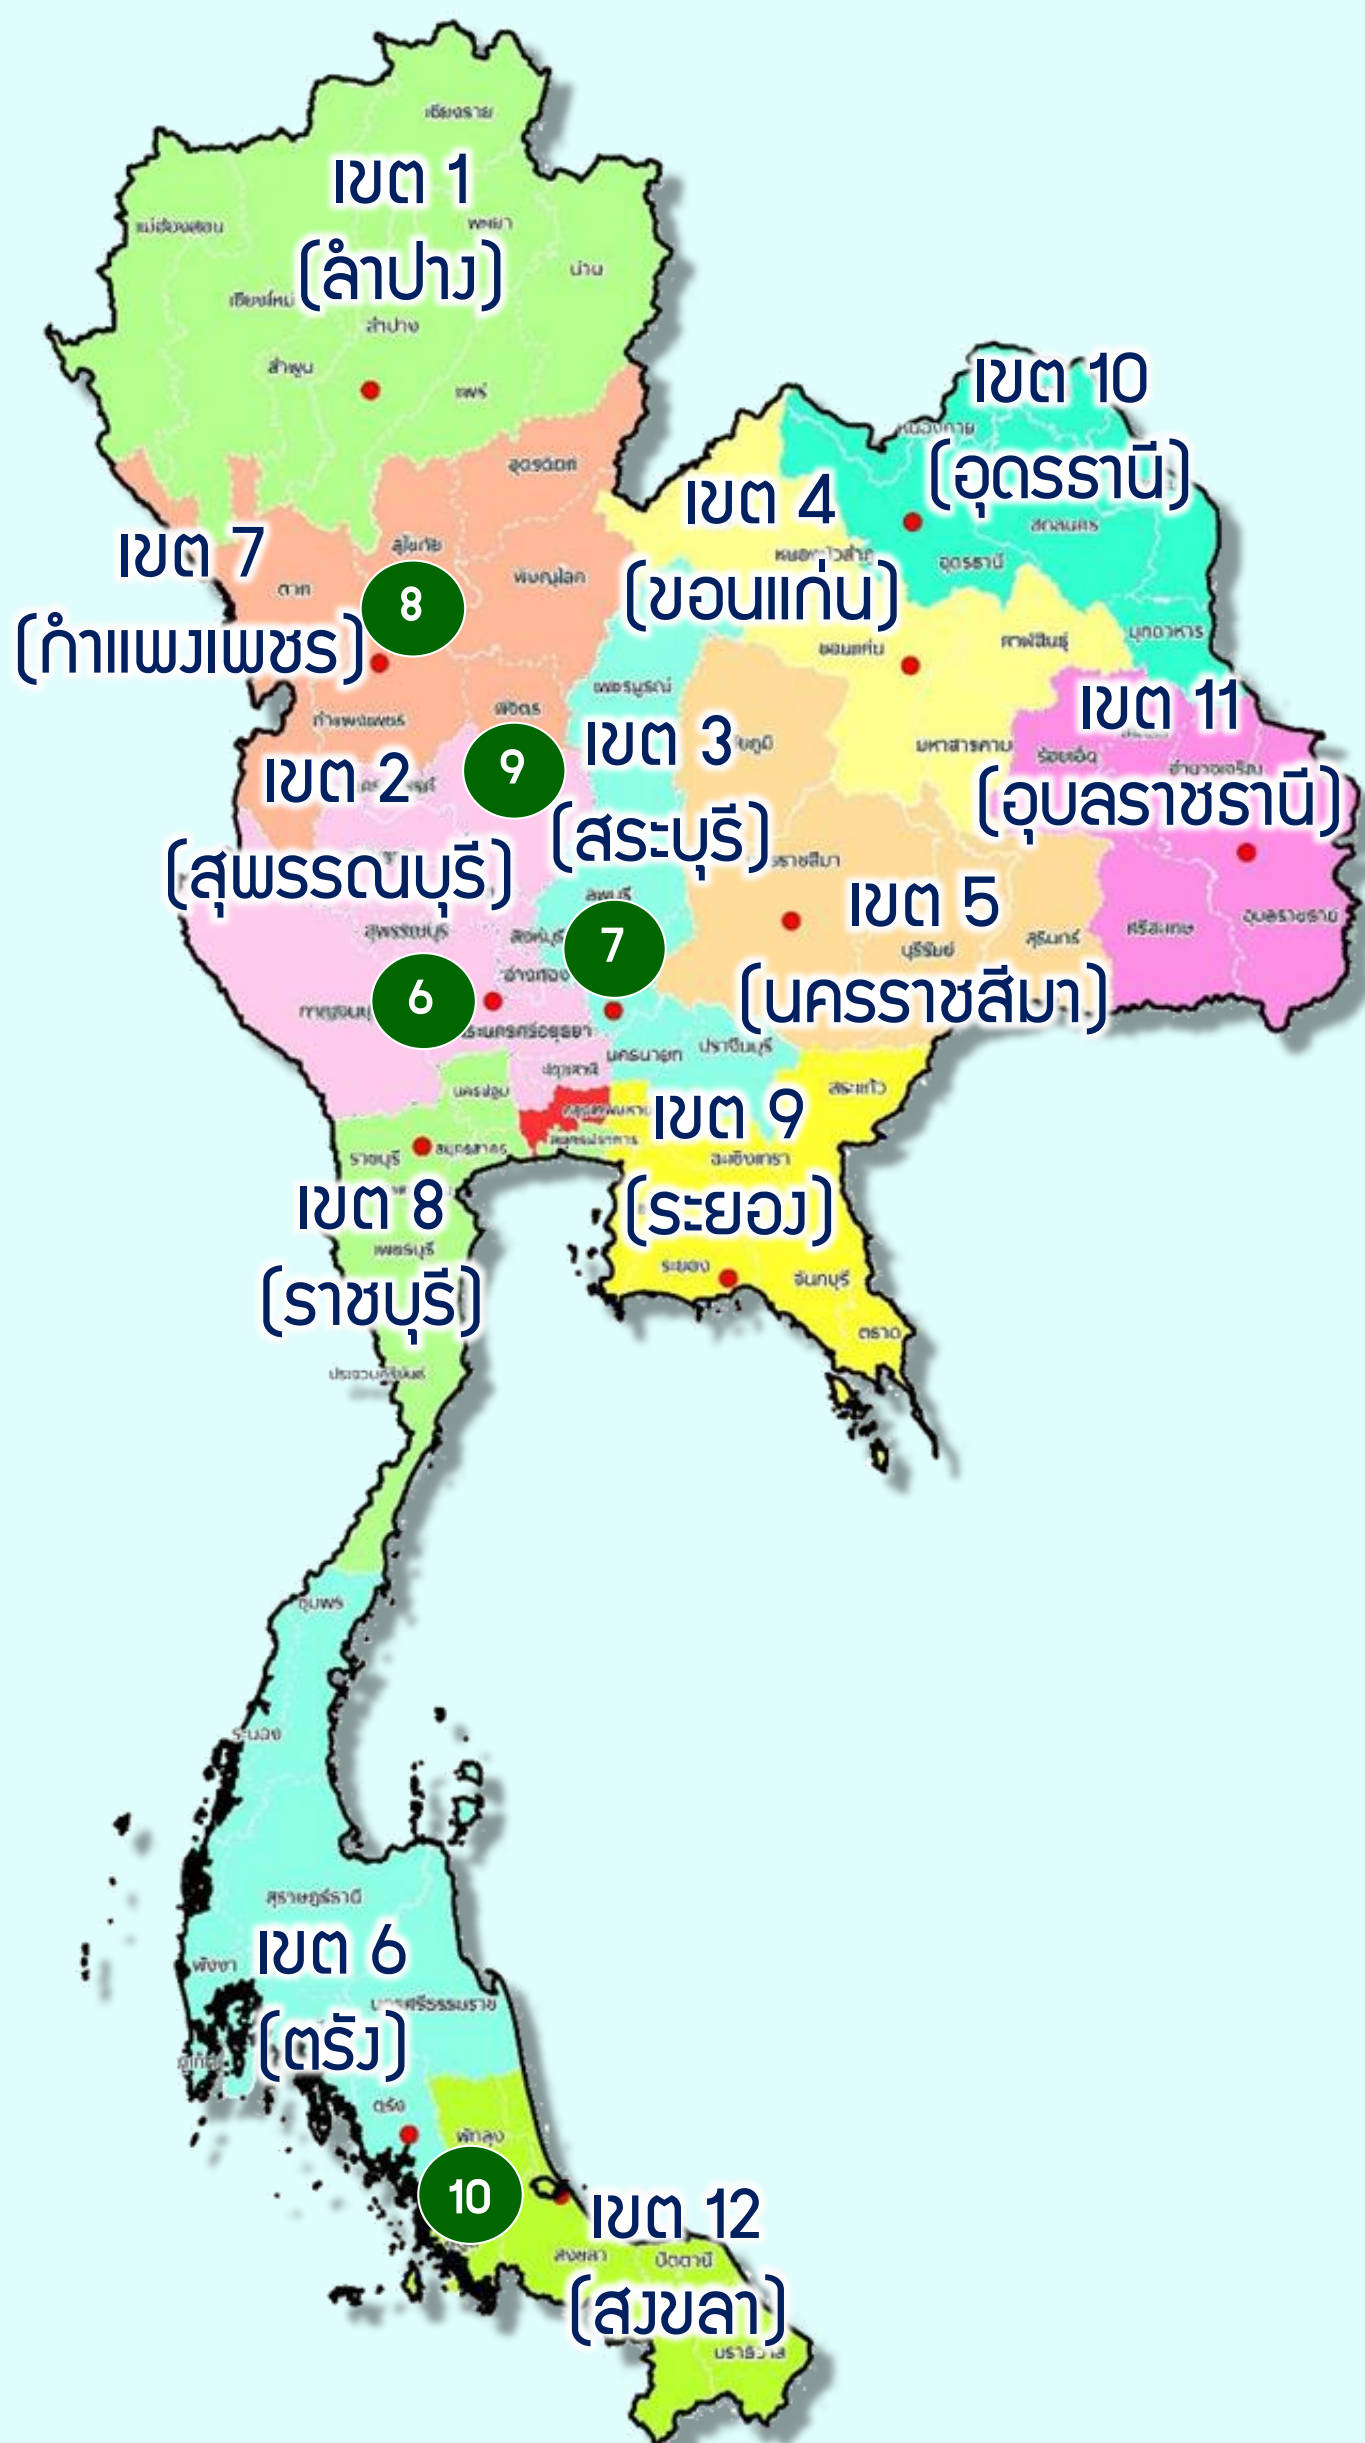

6 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายกนกศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนงานต่าง ๆ และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานภาคสนาม เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อกำหนดนโยบายจากผู้บริหาร และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมกับได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ให้งานสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ทุกคนรักษาสุขภาพ อนามัยจากโรคโควิด-19 เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้แก่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)



7 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) นายบรรจ พรมจันทร์ พอ.สกบ.เขต 3 (สระบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจธรณีฟิสิกส์ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของพื้นที่พร้อมหาจุดเจาะเพิ่มเติมโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค ขนาดใหญ่ (ระยะที่ 2) ณ บ้านสามแสน ม.5 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.สระบุรี



8 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างพื้นฟูบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดบึงบอน ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย



9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการใช้งาน และซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบรีเวอร์ออสโมซิส (RO) และการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด โครงการศึกษา สำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายกฤตเดช เดชกฤตพงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก เป็นผู้นำต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสากเหล็กและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 65 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร



10 สกบ.เขต 12 (สงขลา) นายสุวิทย์ บุดุยชัย พอ.สกบ.เขต 12 (สงขลา) ได้ให้การต้อนรับนายอภิศักดิ์ สรวิสูตร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 (ภาคใต้) พร้อมด้วยนายสมพร มณีนรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน นายประนุก อัสริ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พ.ต.ท.สรสรณ์ วัฒนพรรณราย สว.สท.เกาะนางคำ ผู้แทนสำนักงานจังหวัดพัทลุง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเกาะนางคำ และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านเกาะนางทวน ม.8 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง



| ประเภทข่าว           | วันที่ 21 เม.ย. 65 (ข่าว) | วันที่ 1 ต.ค. ถึง 21 เม.ย. 65 (ข่าว) |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1.ประเด็นข่าวด้านบวก | 10                        | 2,220                                |
| 2.ประเด็นข่าวด้านลบ  |                           | 7                                    |

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

