




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

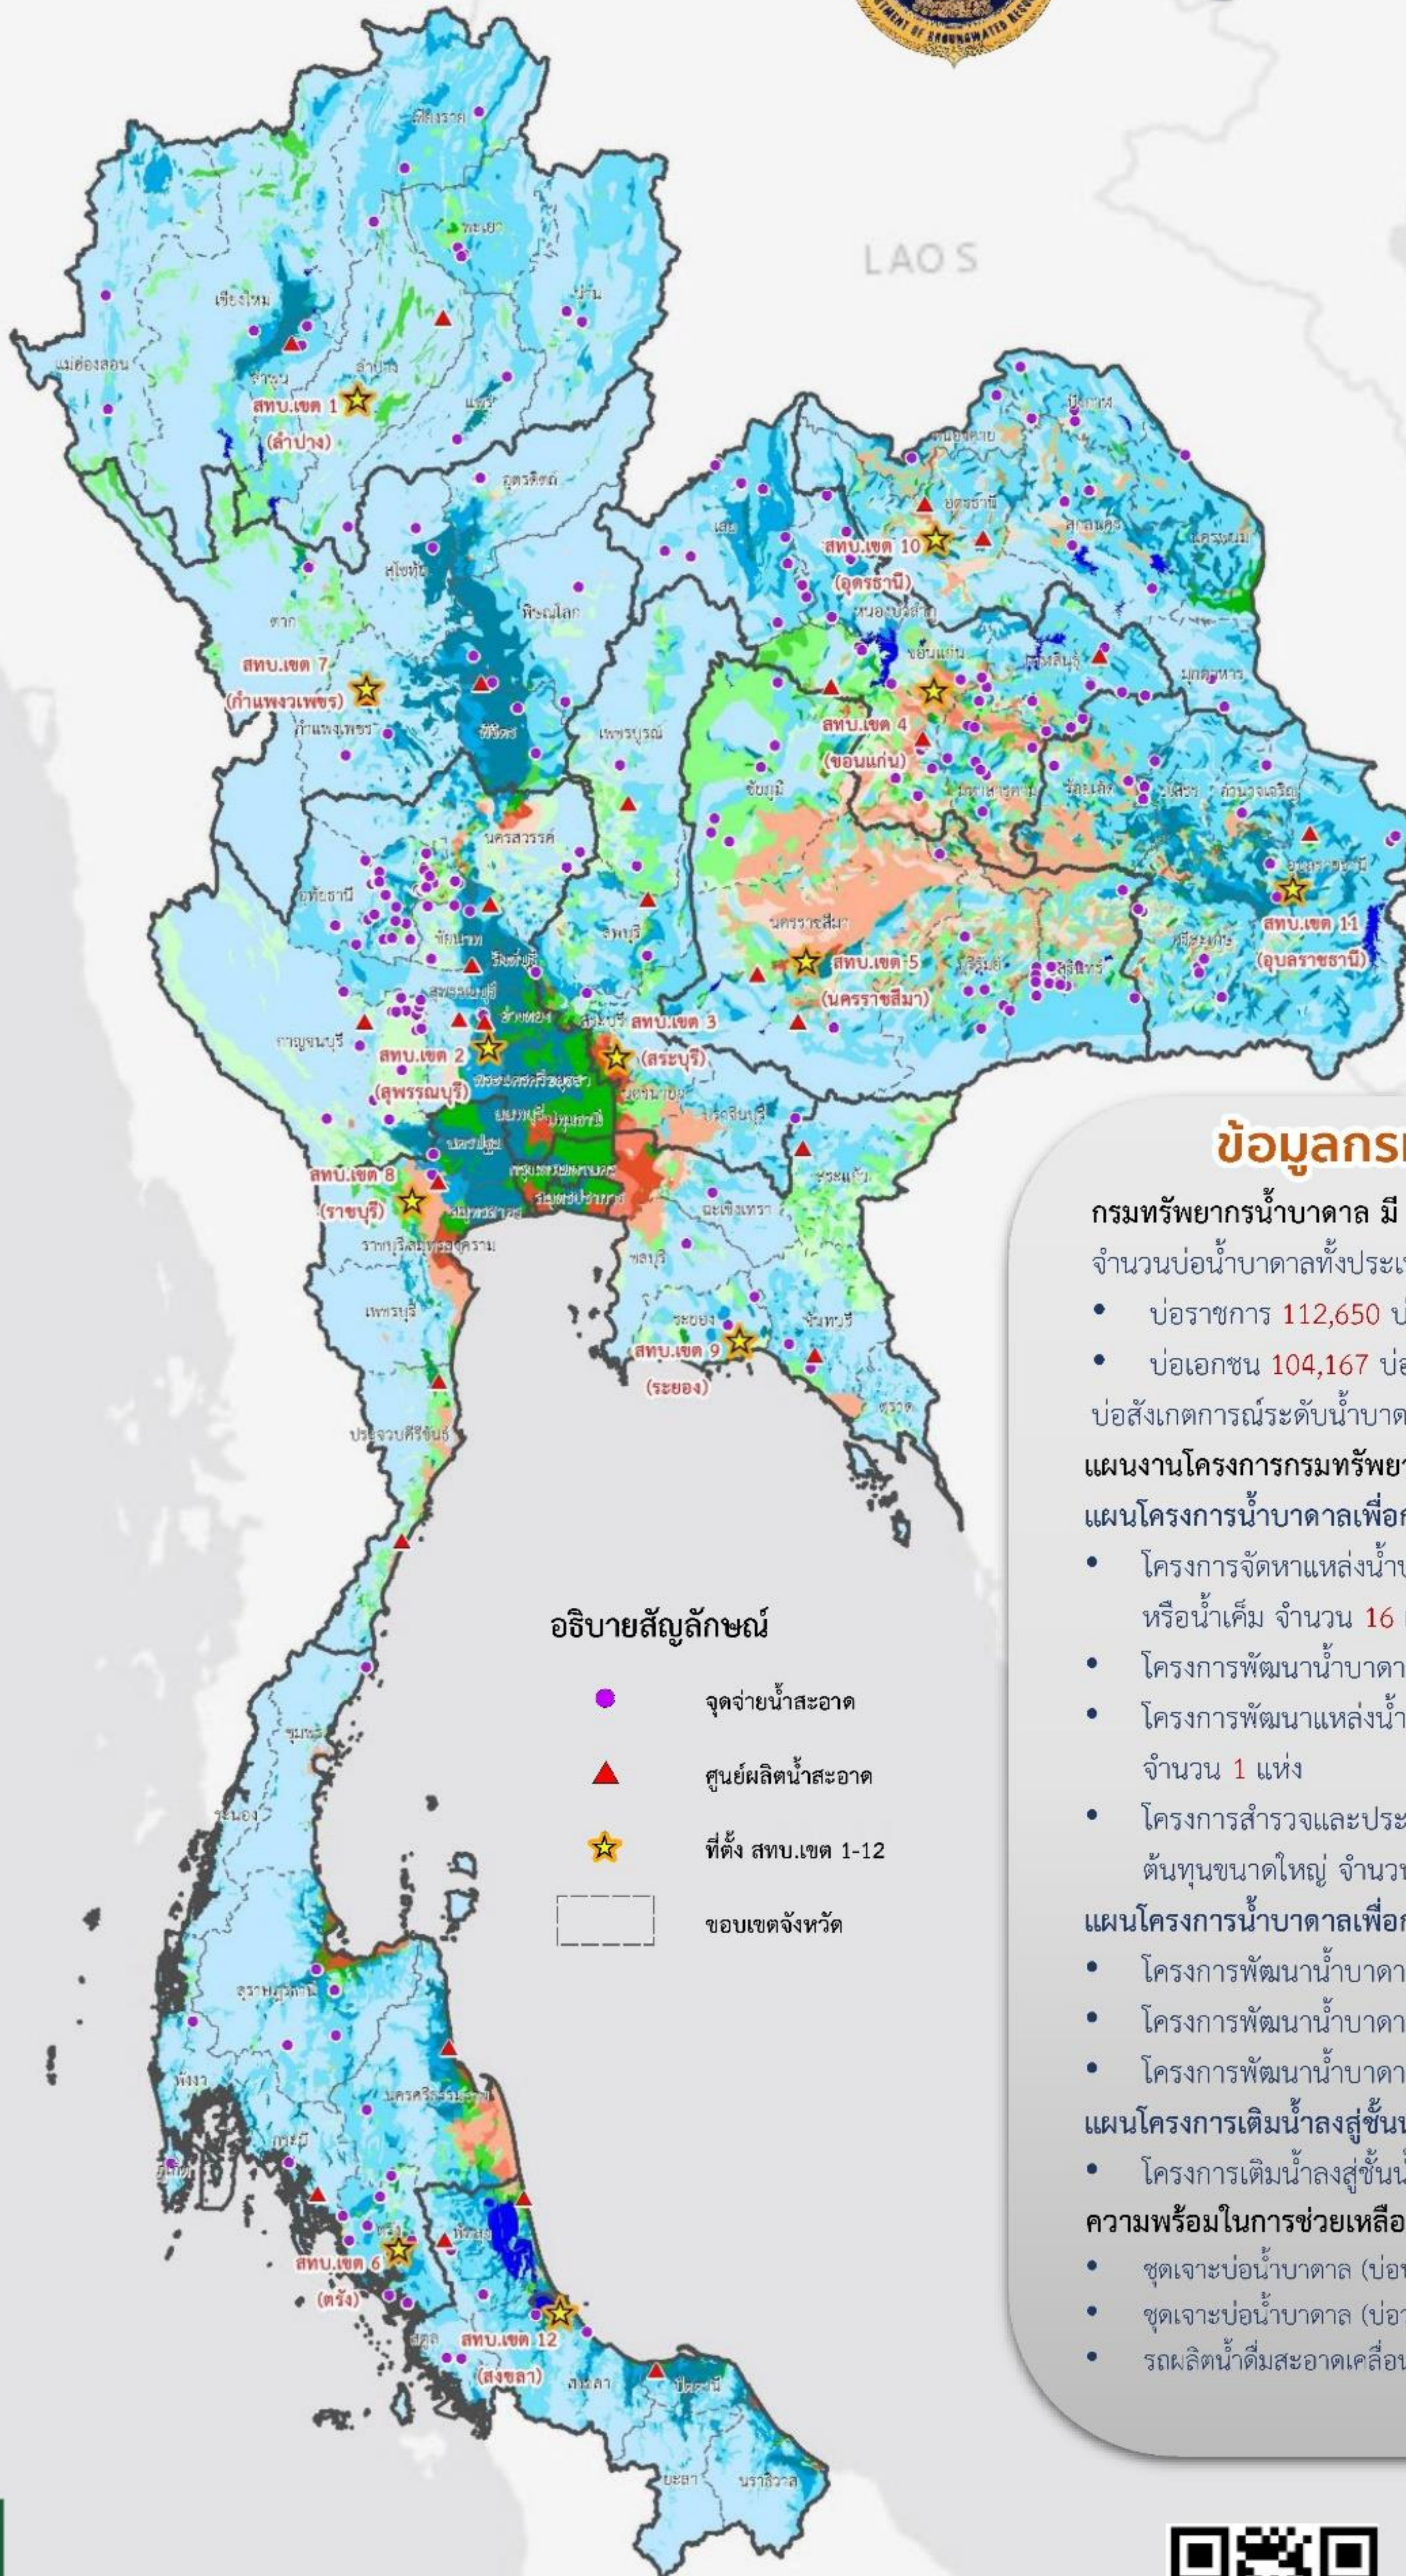

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

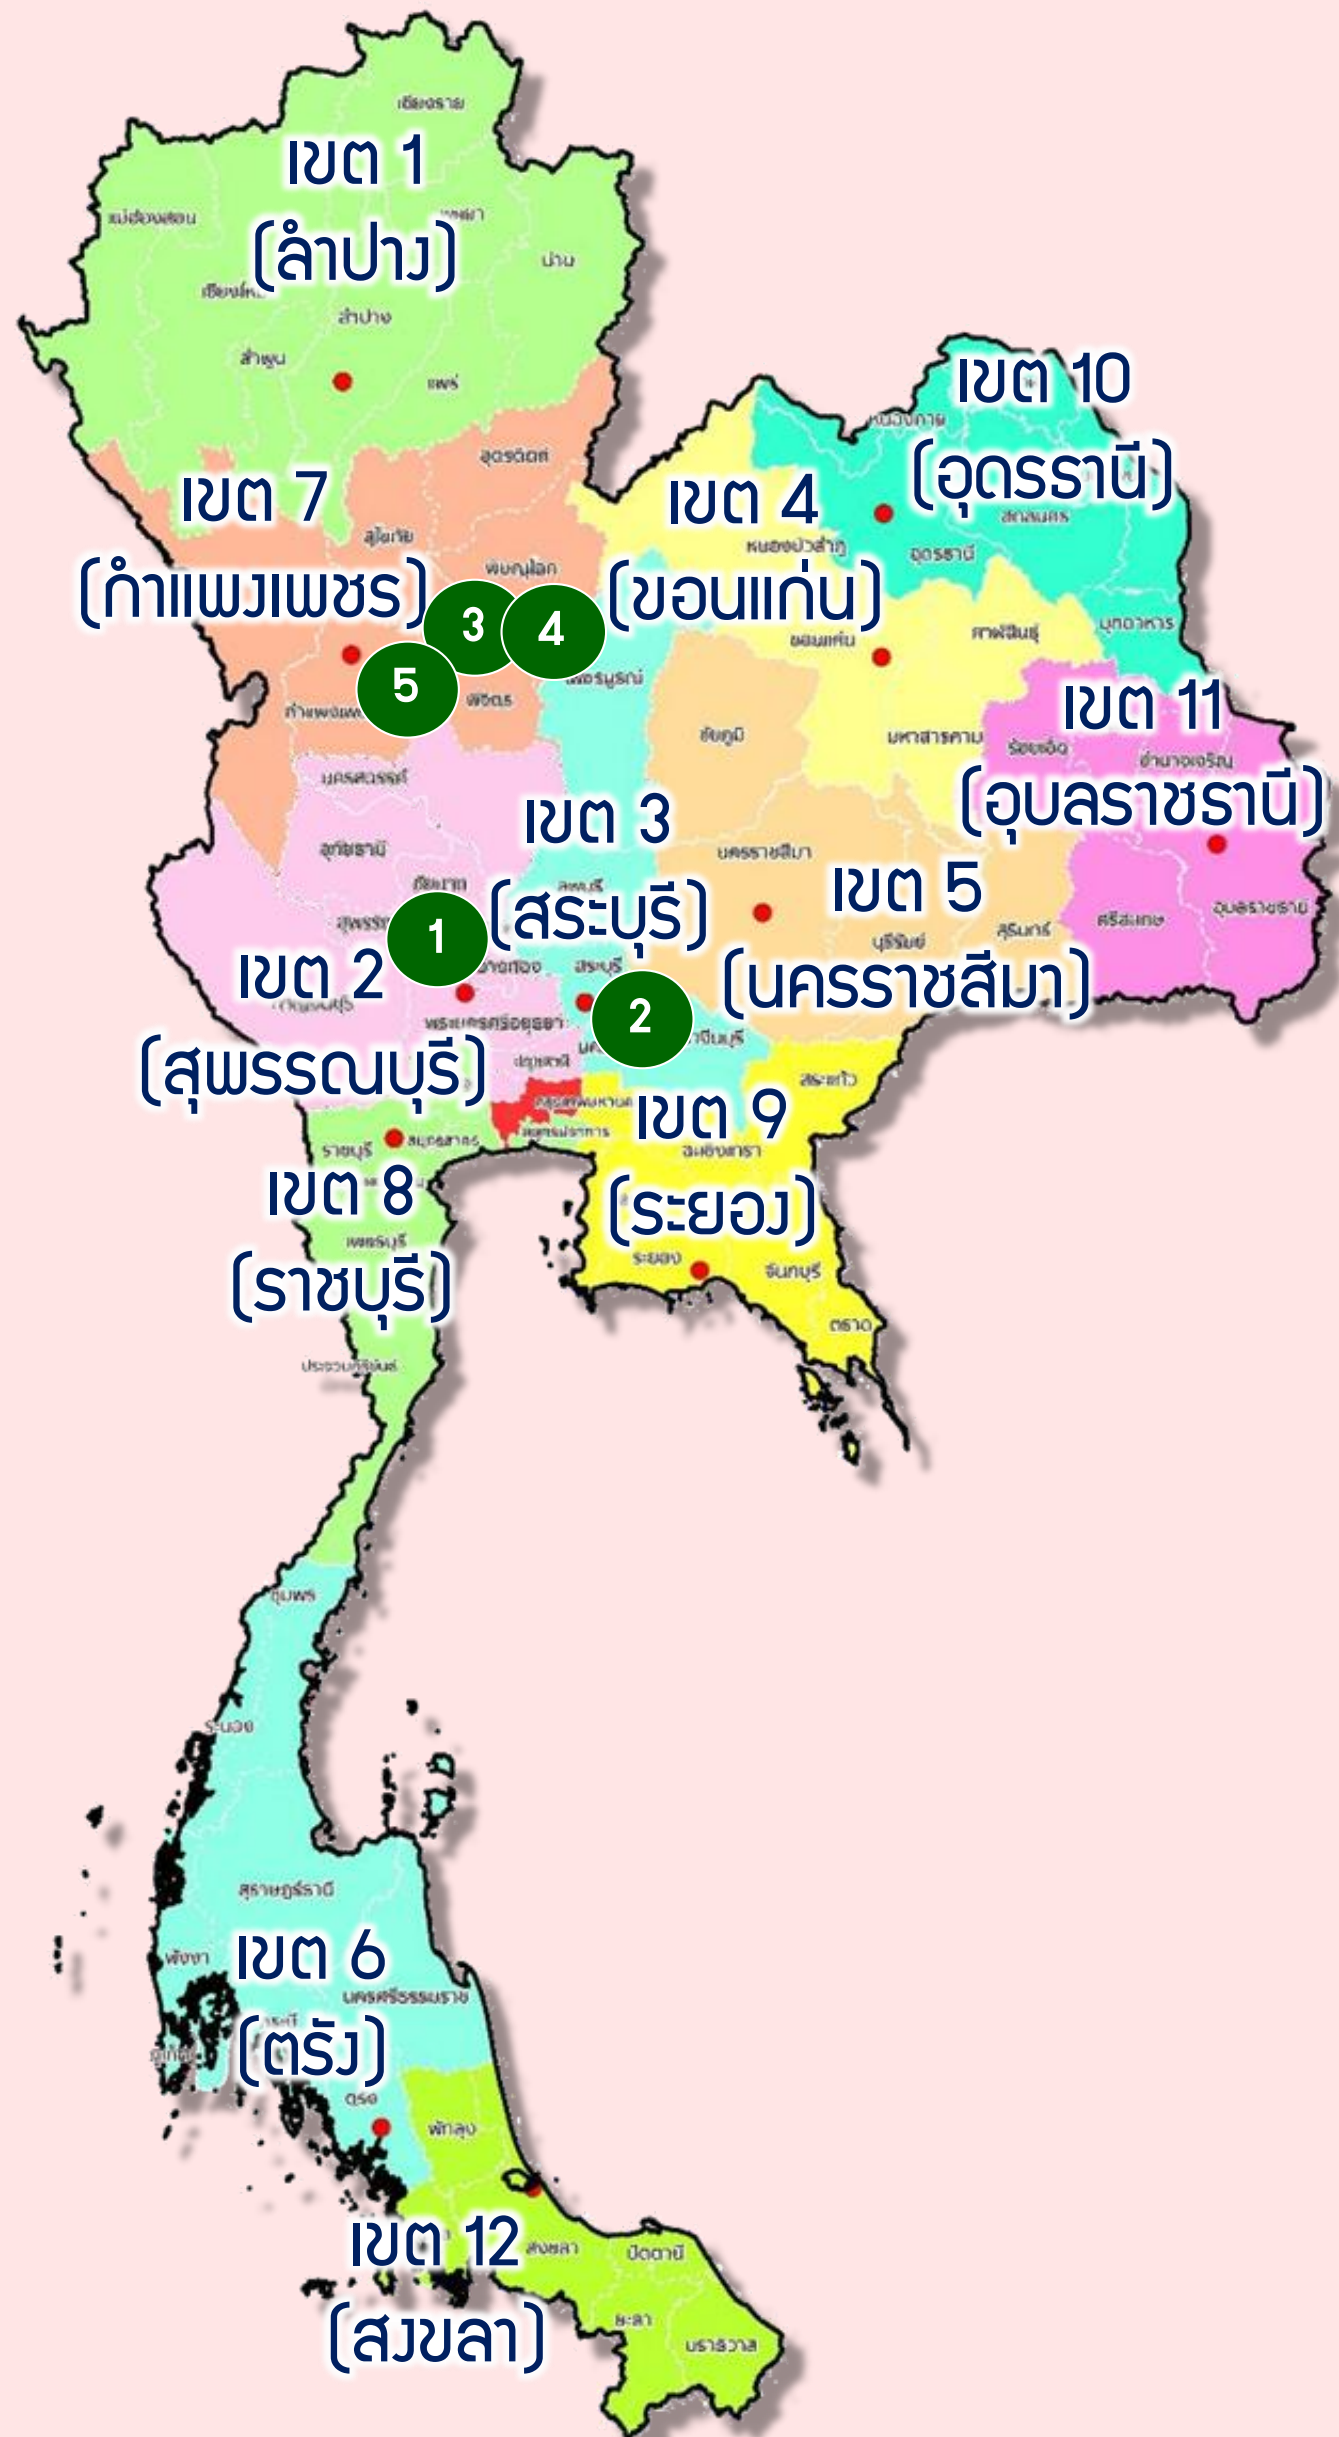


1 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบประปาบาดาล ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ณ จุดพักรถอุทุมพรฯ ต.อุทุมพร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท



2 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) นายวิจิตร สดสะอาด นายช่างเครื่องกลอาวุโส เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 12/2565 เพื่อพิจารณาการซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำบาดาล ประกอบ การดำเนินการ โดยมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (e-meeting) จำนวนทั้งสิ้น 19 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 3 (สระบุรี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-meeting)



3 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาบาดาล และประชาสัมพันธ์ แจ้งราษฎรให้ทราบถึงความจำเป็นของโครงการฯ ตามข้อหาหรือขอ นายอนุชา น้อยวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ สมัยประชุมชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 28 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ของประชาชนในพื้นที่ จำนวน 3 หมู่ ดังนี้
1.บ้านวังกระบก ม.19 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
2.บ้านไฟใหญ่ ม.10 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
3.บ้านบ้านกหลือ ม.14 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

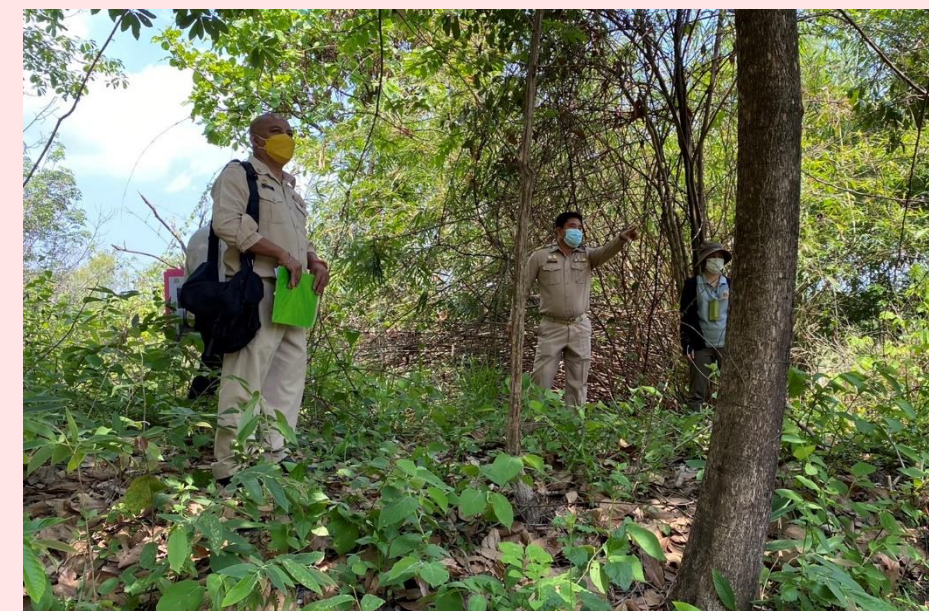

4 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างพื้นที่ บ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บ้านอรัญญิก ม.6 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก



5 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร



ประเภทข่าว	วันที่ 25 เม.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 25 เม.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	8	2,245
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




P.2/3

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

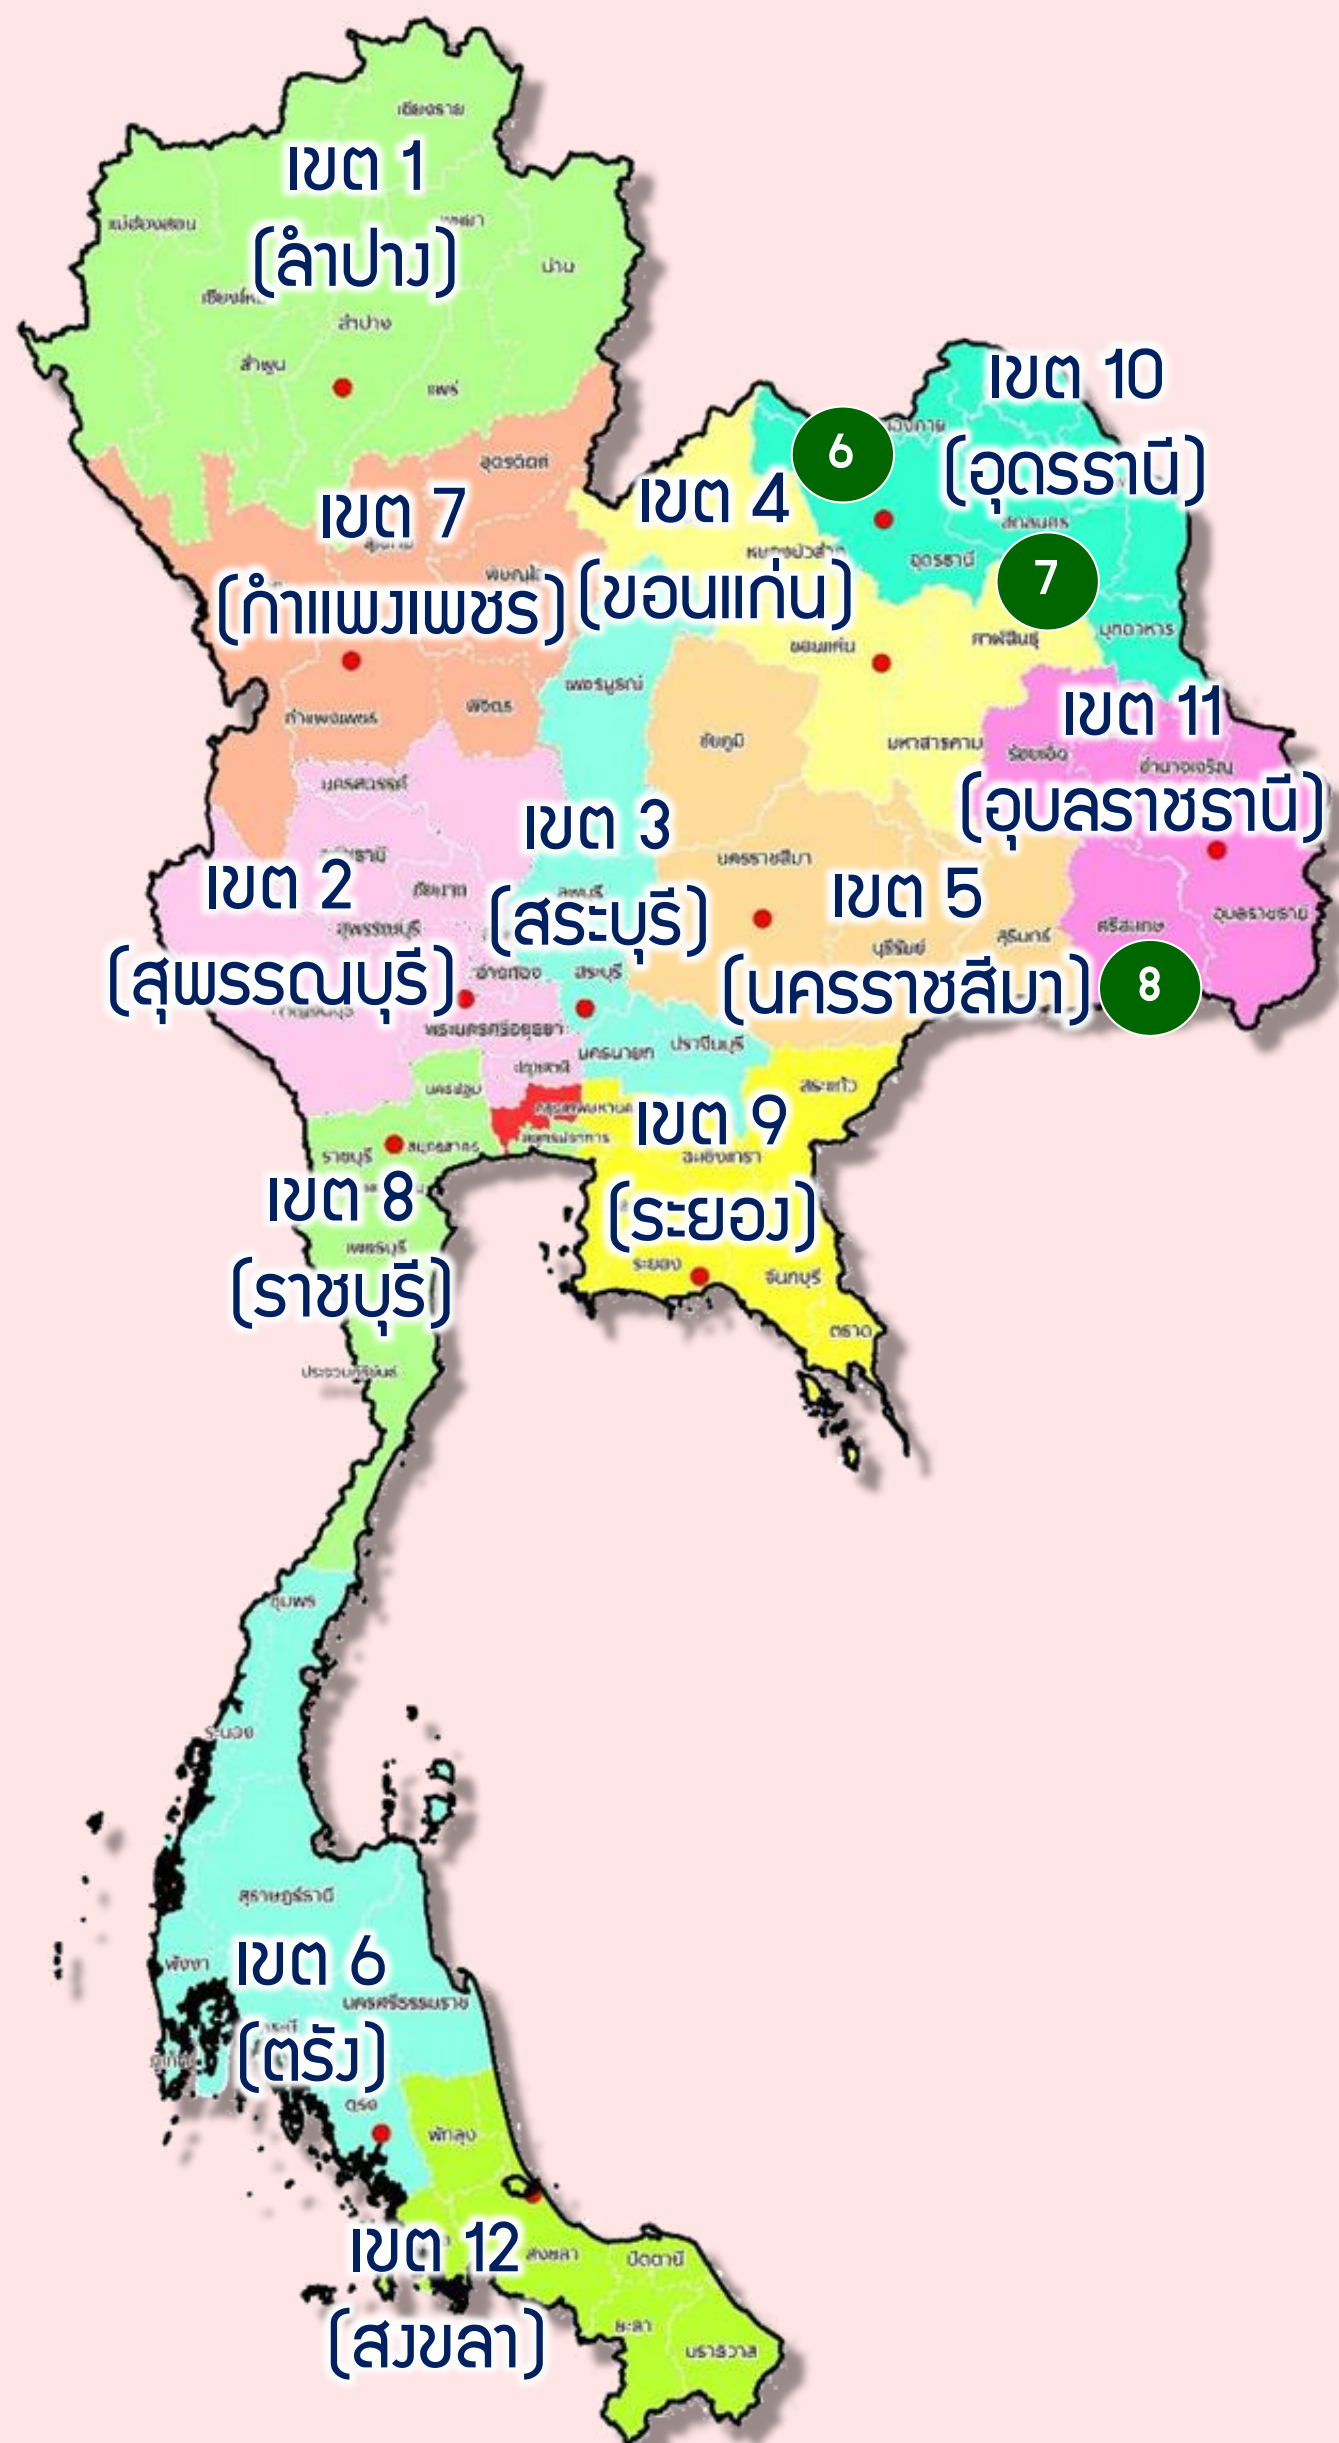

6 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม เป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอุทกวิทยาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาล เอลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านชุมคำ ม.5 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีชัยภูมิ จ.หนองคาย



7 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่เจาะ บ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สืบหาศักยภาพ และการบริหารจัดการน้ำบาดาลแบบผสมผสาน เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (ระยะที่ 1) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต เอลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ต.เข็ญเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร



8 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ ระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และโครงการพัฒนา แหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
 1.บ้านห้วย ต.สี อ.บุญหาญ จ.ศรีสะเกษ ระบบยังใช้งานได้ดี มีการบริหารจัดการน้ำ และมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบอย่างสม่ำเสมอ
 2.บ้านคูสีเค ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ระบบยังใช้งานได้ดี มีการบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ร่วมกับประปาหมู่บ้าน และมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบอย่างสม่ำเสมอ เก็บค่าใช้จ่ายราคา ประหยัด โดยในช่วงหน้าแล้งส่งน้ำไปยังบ้านกลาง และบ้านเข้สรีบว อีกด้วย
 3.บ้านสี่แยกนาเจริญ ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ระบบยังใช้งานได้ดี มีการบริหารจัดการน้ำ และมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบอย่างสม่ำเสมอ
 4.หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย-ห้วยหลวง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
 5.โรงเรียนเพ็ญหลวง 14 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ



ประเภทข่าว	วันที่ 25 เม.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 25 เม.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	8	2,245
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

