



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ย)

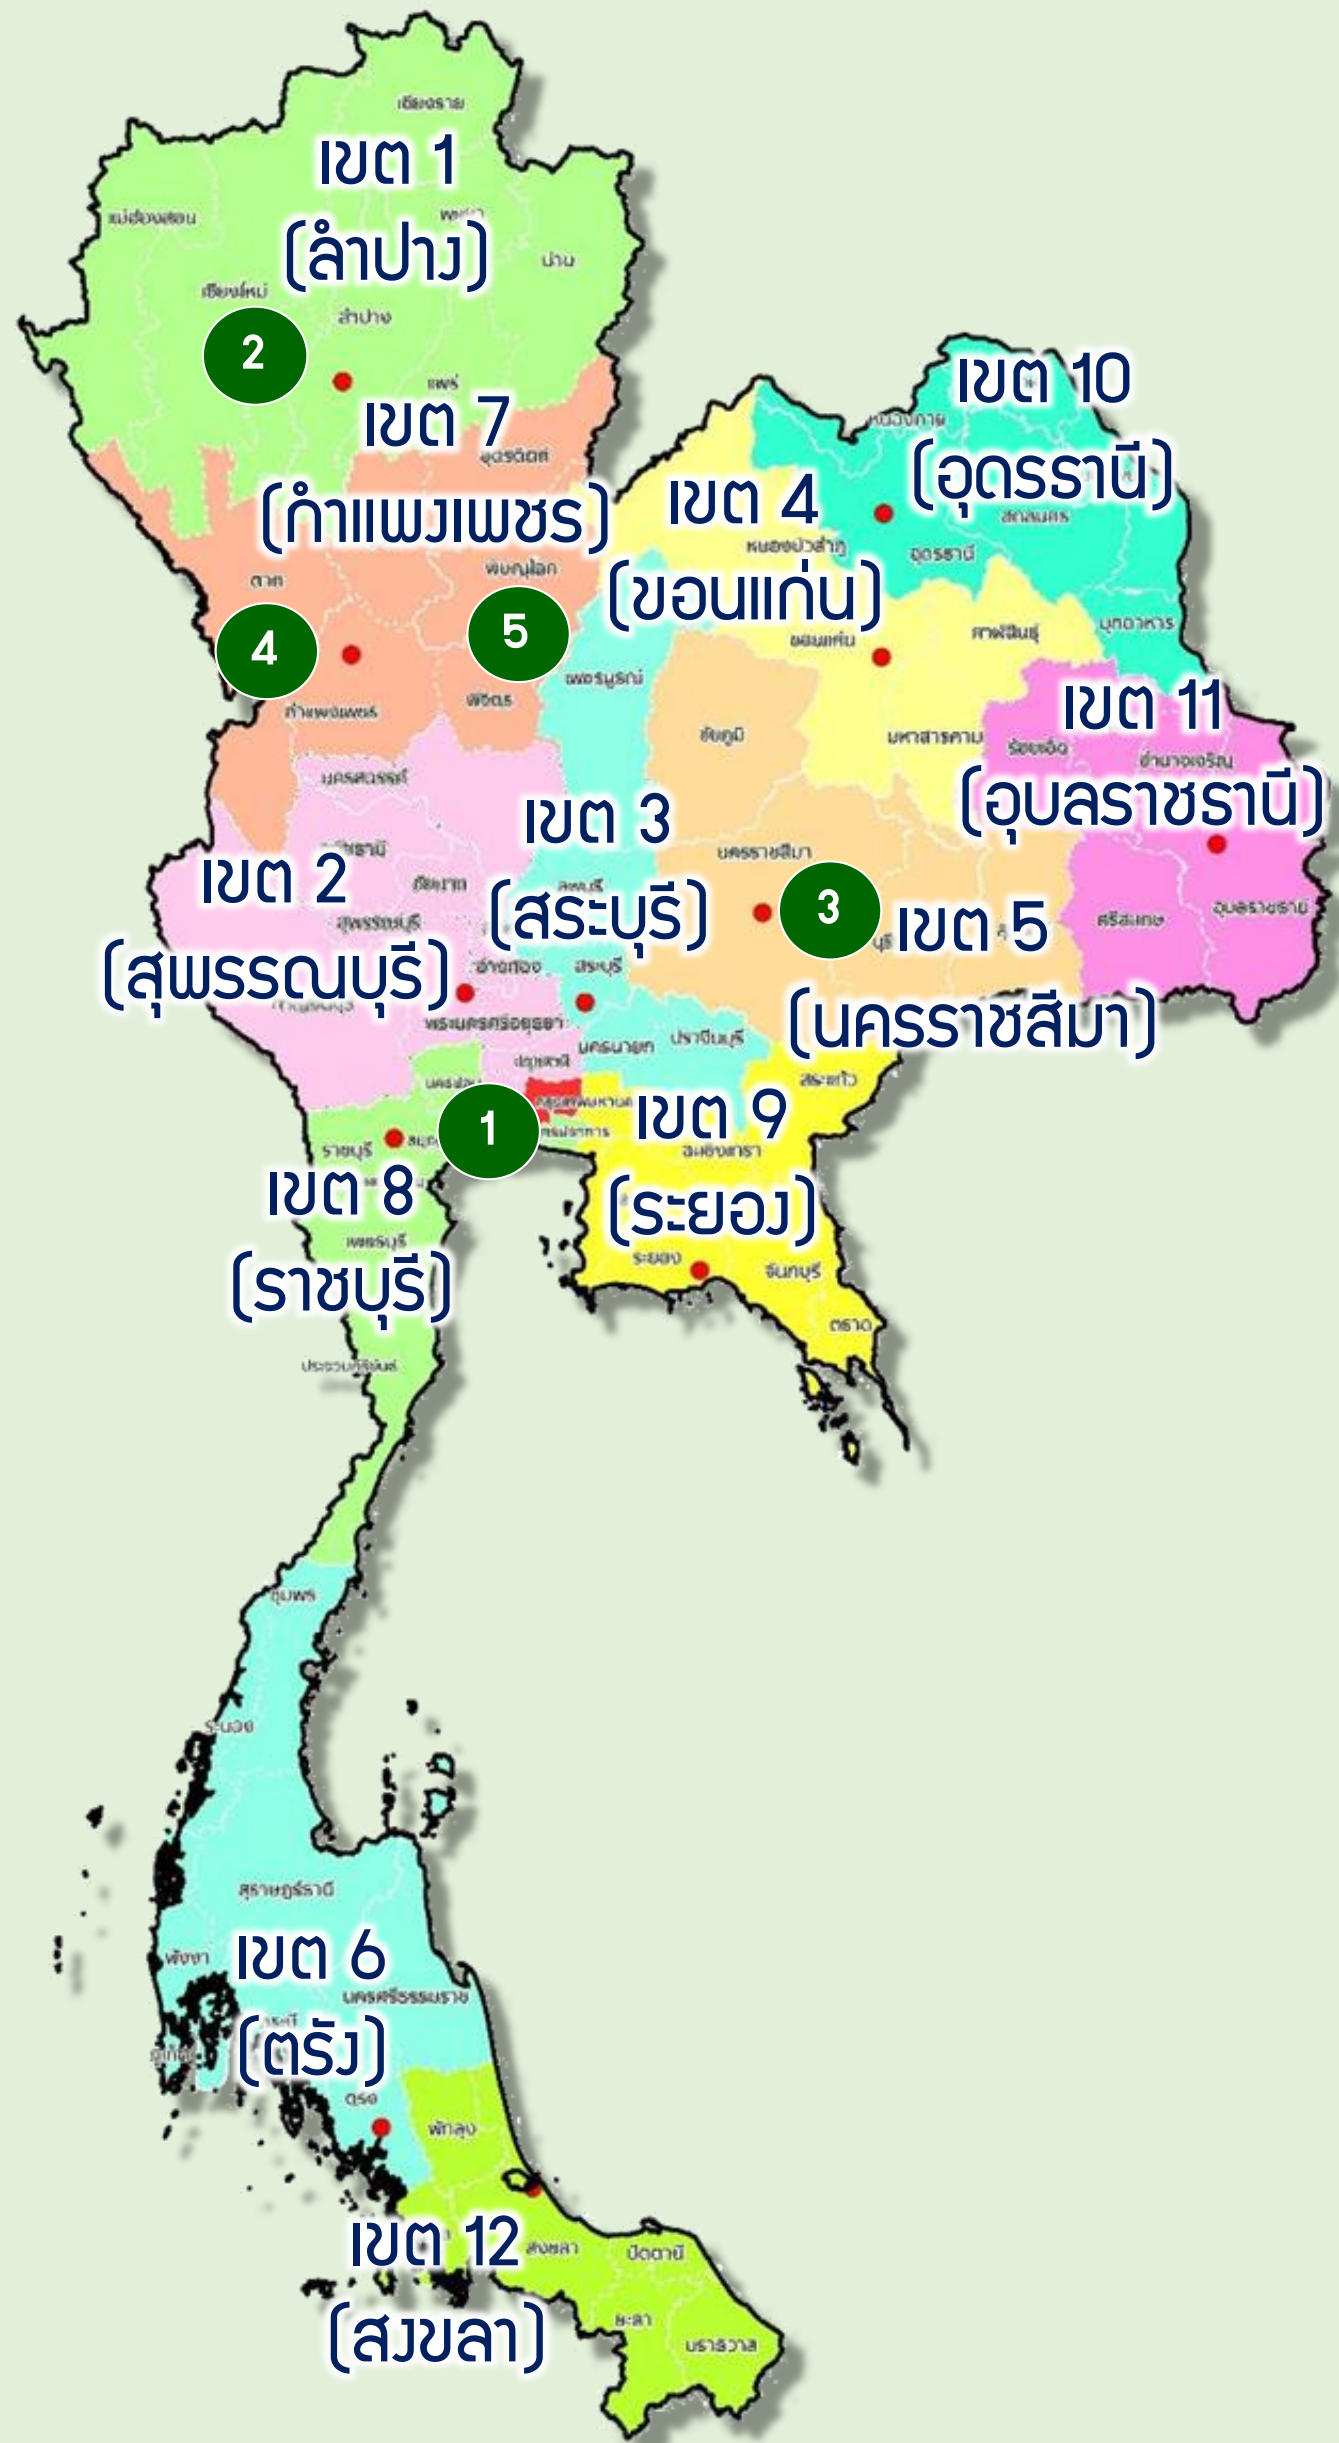

1 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ./กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีฝังหลักศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่ โดยมี นายกุศล โชติรัตน์ รอง อภบ. นายสุรินทร์ วรกีจรรย์ รอง อภบ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลังใหม่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



2 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ดร.พมพร เศรษฐบุคภูษา พอ.สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ผู้นำท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับรองการตรวจราชการ ขอรหัสเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 ในการติดตามงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่



3 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายศักดิ์ดา ตรีวิธา พอ.สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายพัฒน์วิทย์ จิตต์พิทักษ์ พอ.ส่วนวิชาการ นายสมภพ ลือพงศ์พัฒนะ พอ.ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล และทีมงานวิศวกร ร่วมกับ นายบรรจบ ม่วงแมน นายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี นายจำเริญ เปลากระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา และนายชัยยศ ปิณฑุลาสนค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อความเป็นมิตรระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านโคกเดือยหน้า ม.7 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- 2.บ้านหนองตะลุงปึกใหม่ ม.10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- 3.บ้านหนองตะลุงปึก ม.2 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- 4.บ้านหนองบัวศาลา ม.4 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- 5.บ้านหนองตาคน ม.8 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา



4 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก



5 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมโภชมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ปิงหม้อข้าว ม.4 ต.ท่าบารวม อ.บาร่าง จ.พิษณุโลก



ประเภทข่าว	วันที่ 26 เม.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 26 เม.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	11	2,256
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

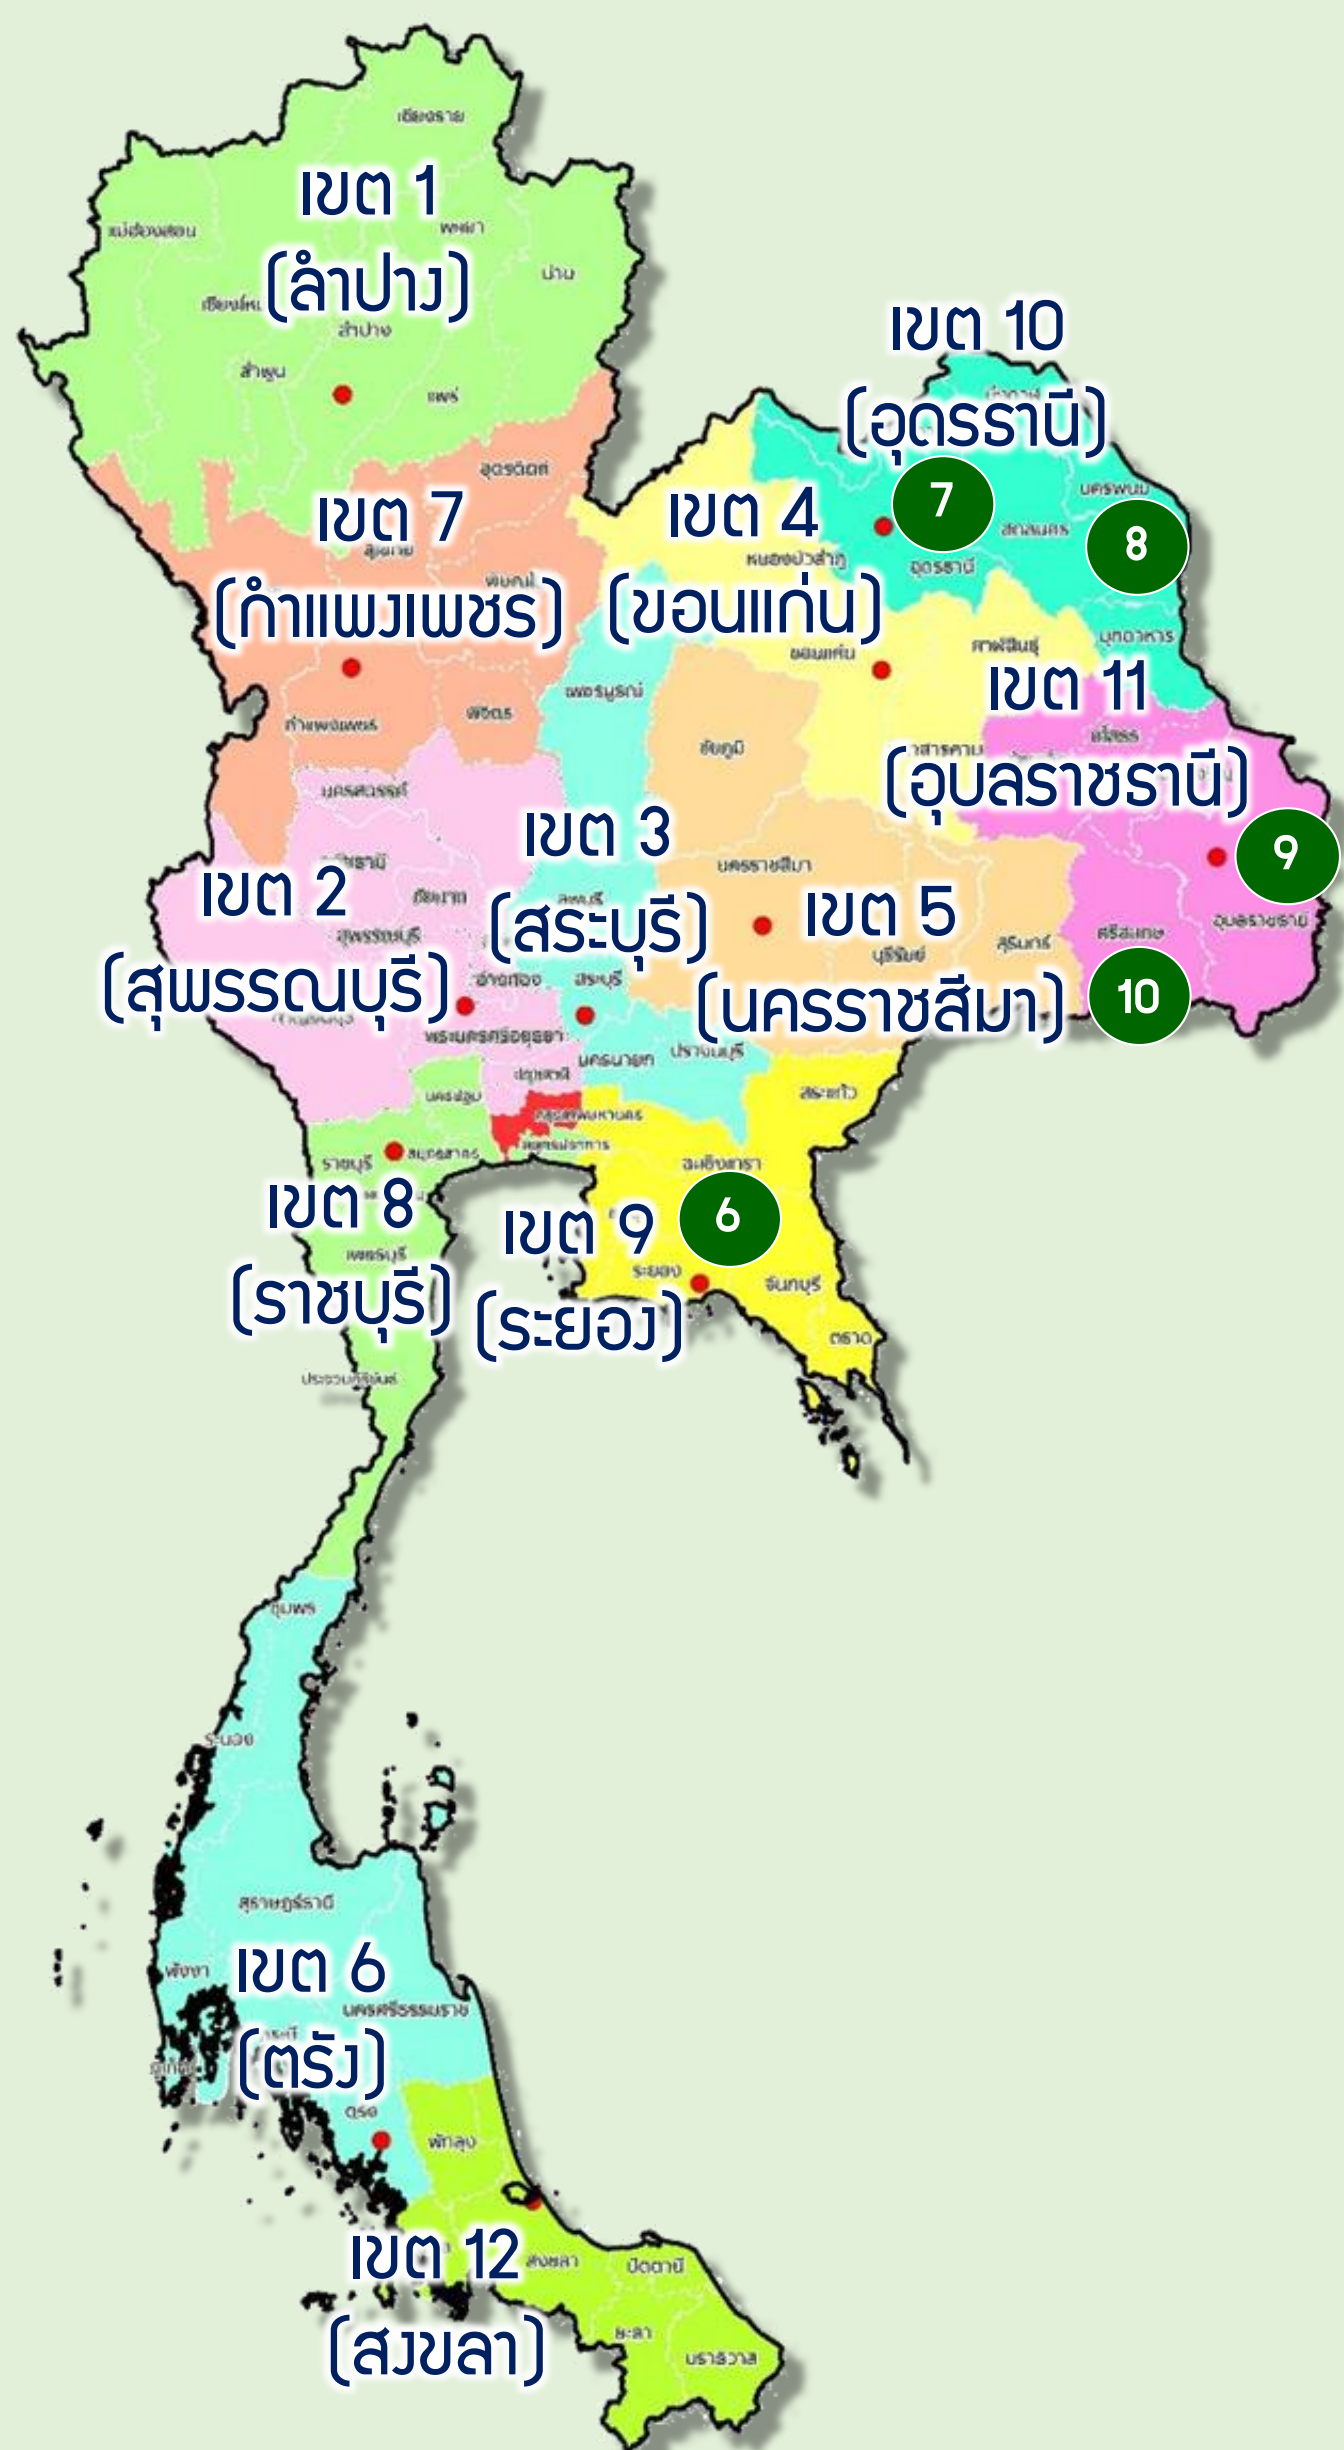

6 สกบ.เขต 9 (ระยอง) หน่วยปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบประปาบาดาลและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ลูพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลลุ่มพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บ้านคลองหนึ่ง ต.เปรมยาว อ.เปรมยาว จ.ฉะเชิงเทรา



7 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิมล จันทราภรณ์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้ให้ความอุปเคราะห์น้ำดื่มสะอาด จำนวน 10,000 ลิตร แก่ สำนักงนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุดรธานี



8 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลูพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม เป่าล้าง ทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาล ลุ่มพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านดงยอ ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม



9 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ ลูพื้นที่ซ่อมระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ นิคมเกษตรกรรมหมู่บ้านนิกรไทย ต.บึงมะเส อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ใช้งานได้ เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว



10 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว พอ.ส่วนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลูพื้นที่ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการจัดหา น้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.พยุหี อ.พยุหี จ.ศรีสะเกษ และเทศบาลตำบลศรีรัตน (ต.ศรีแก้ว) อ.ศรีรัตน จ.ศรีสะเกษ



ประเภทข่าว	วันที่ 26 เม.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 26 เม.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	11	2,256
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ใหม่)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

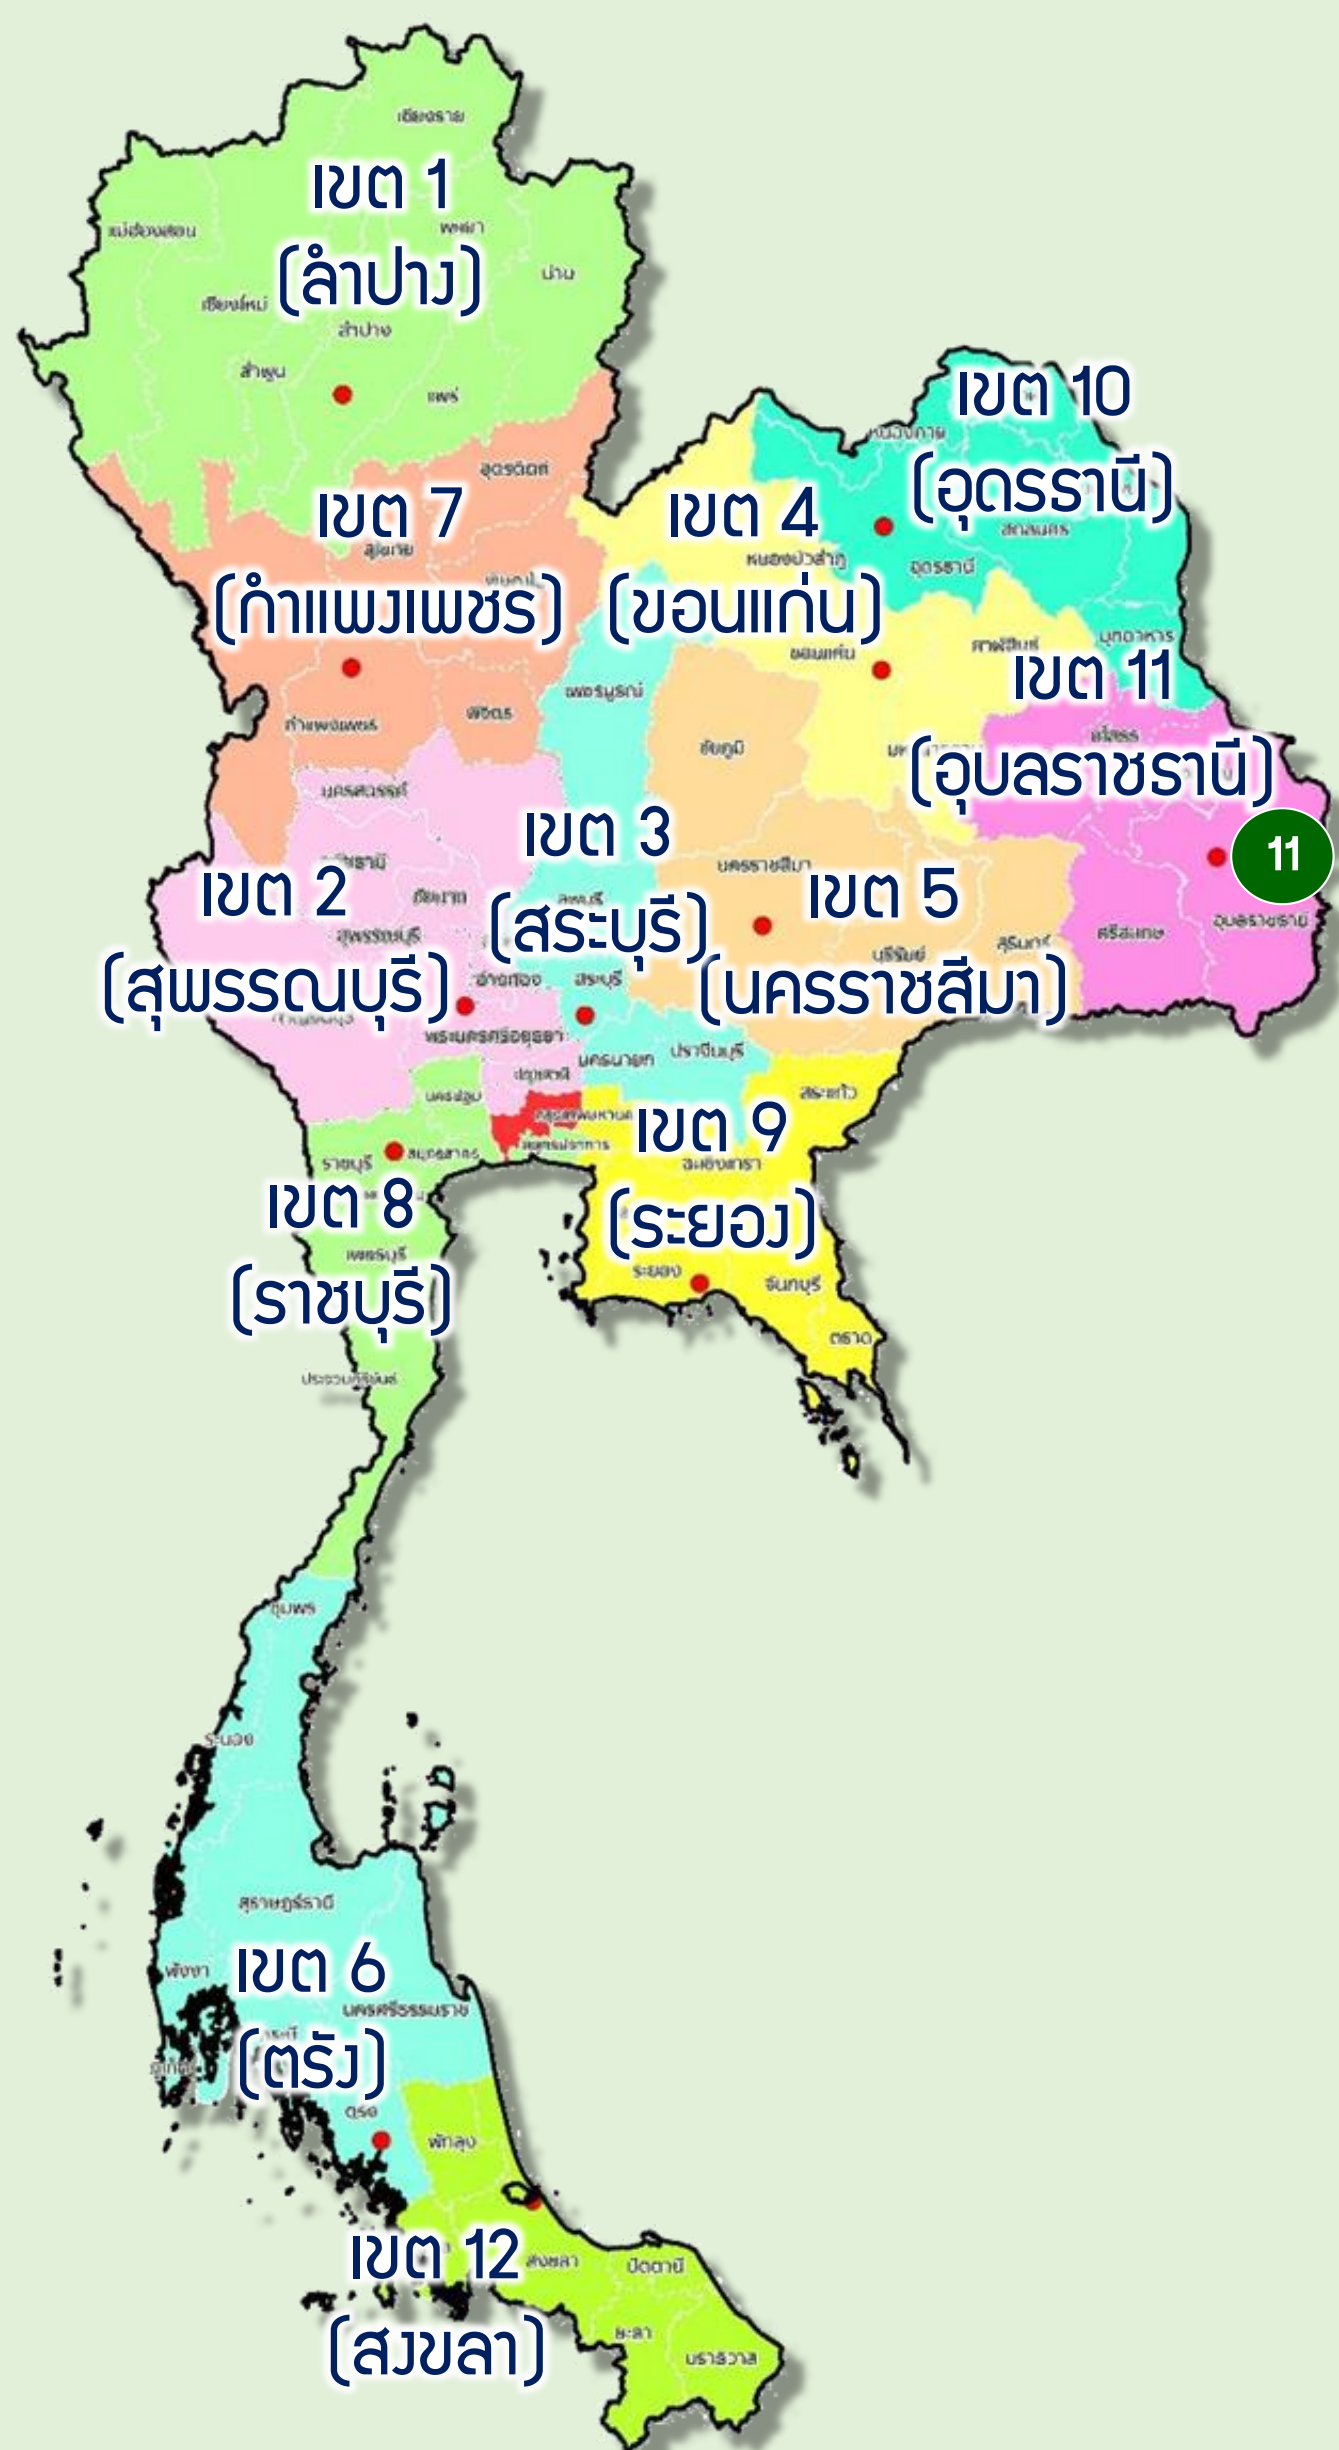

11 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

- 1.ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพัฒนา ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ระบบยังใช้งานได้ แต่มีน้ำน้อยในหน้าแล้ง มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบอย่างสม่ำเสมอ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล สามารถใช้งานได้ แต่มีวัสดุอุปกรณ์บางจุดต้องซ่อมบำรุง
- 2.โรงเรียนบ้านค้อ ต.โพน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลยังใช้งานได้ มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังจัดทำวงเวียนสำหรับให้รถของทางเทศบาลสามารถเข้ามารับน้ำเพื่อให้บริการประชาชนในหน้าแล้งด้วย
- 3.โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี ม.15 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลยังใช้งานได้ มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างสม่ำเสมอ
- 4.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าเสาคุณ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี



ประเภทข่าว	วันที่ 26 เม.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 26 เม.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	11	2,256
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

