




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

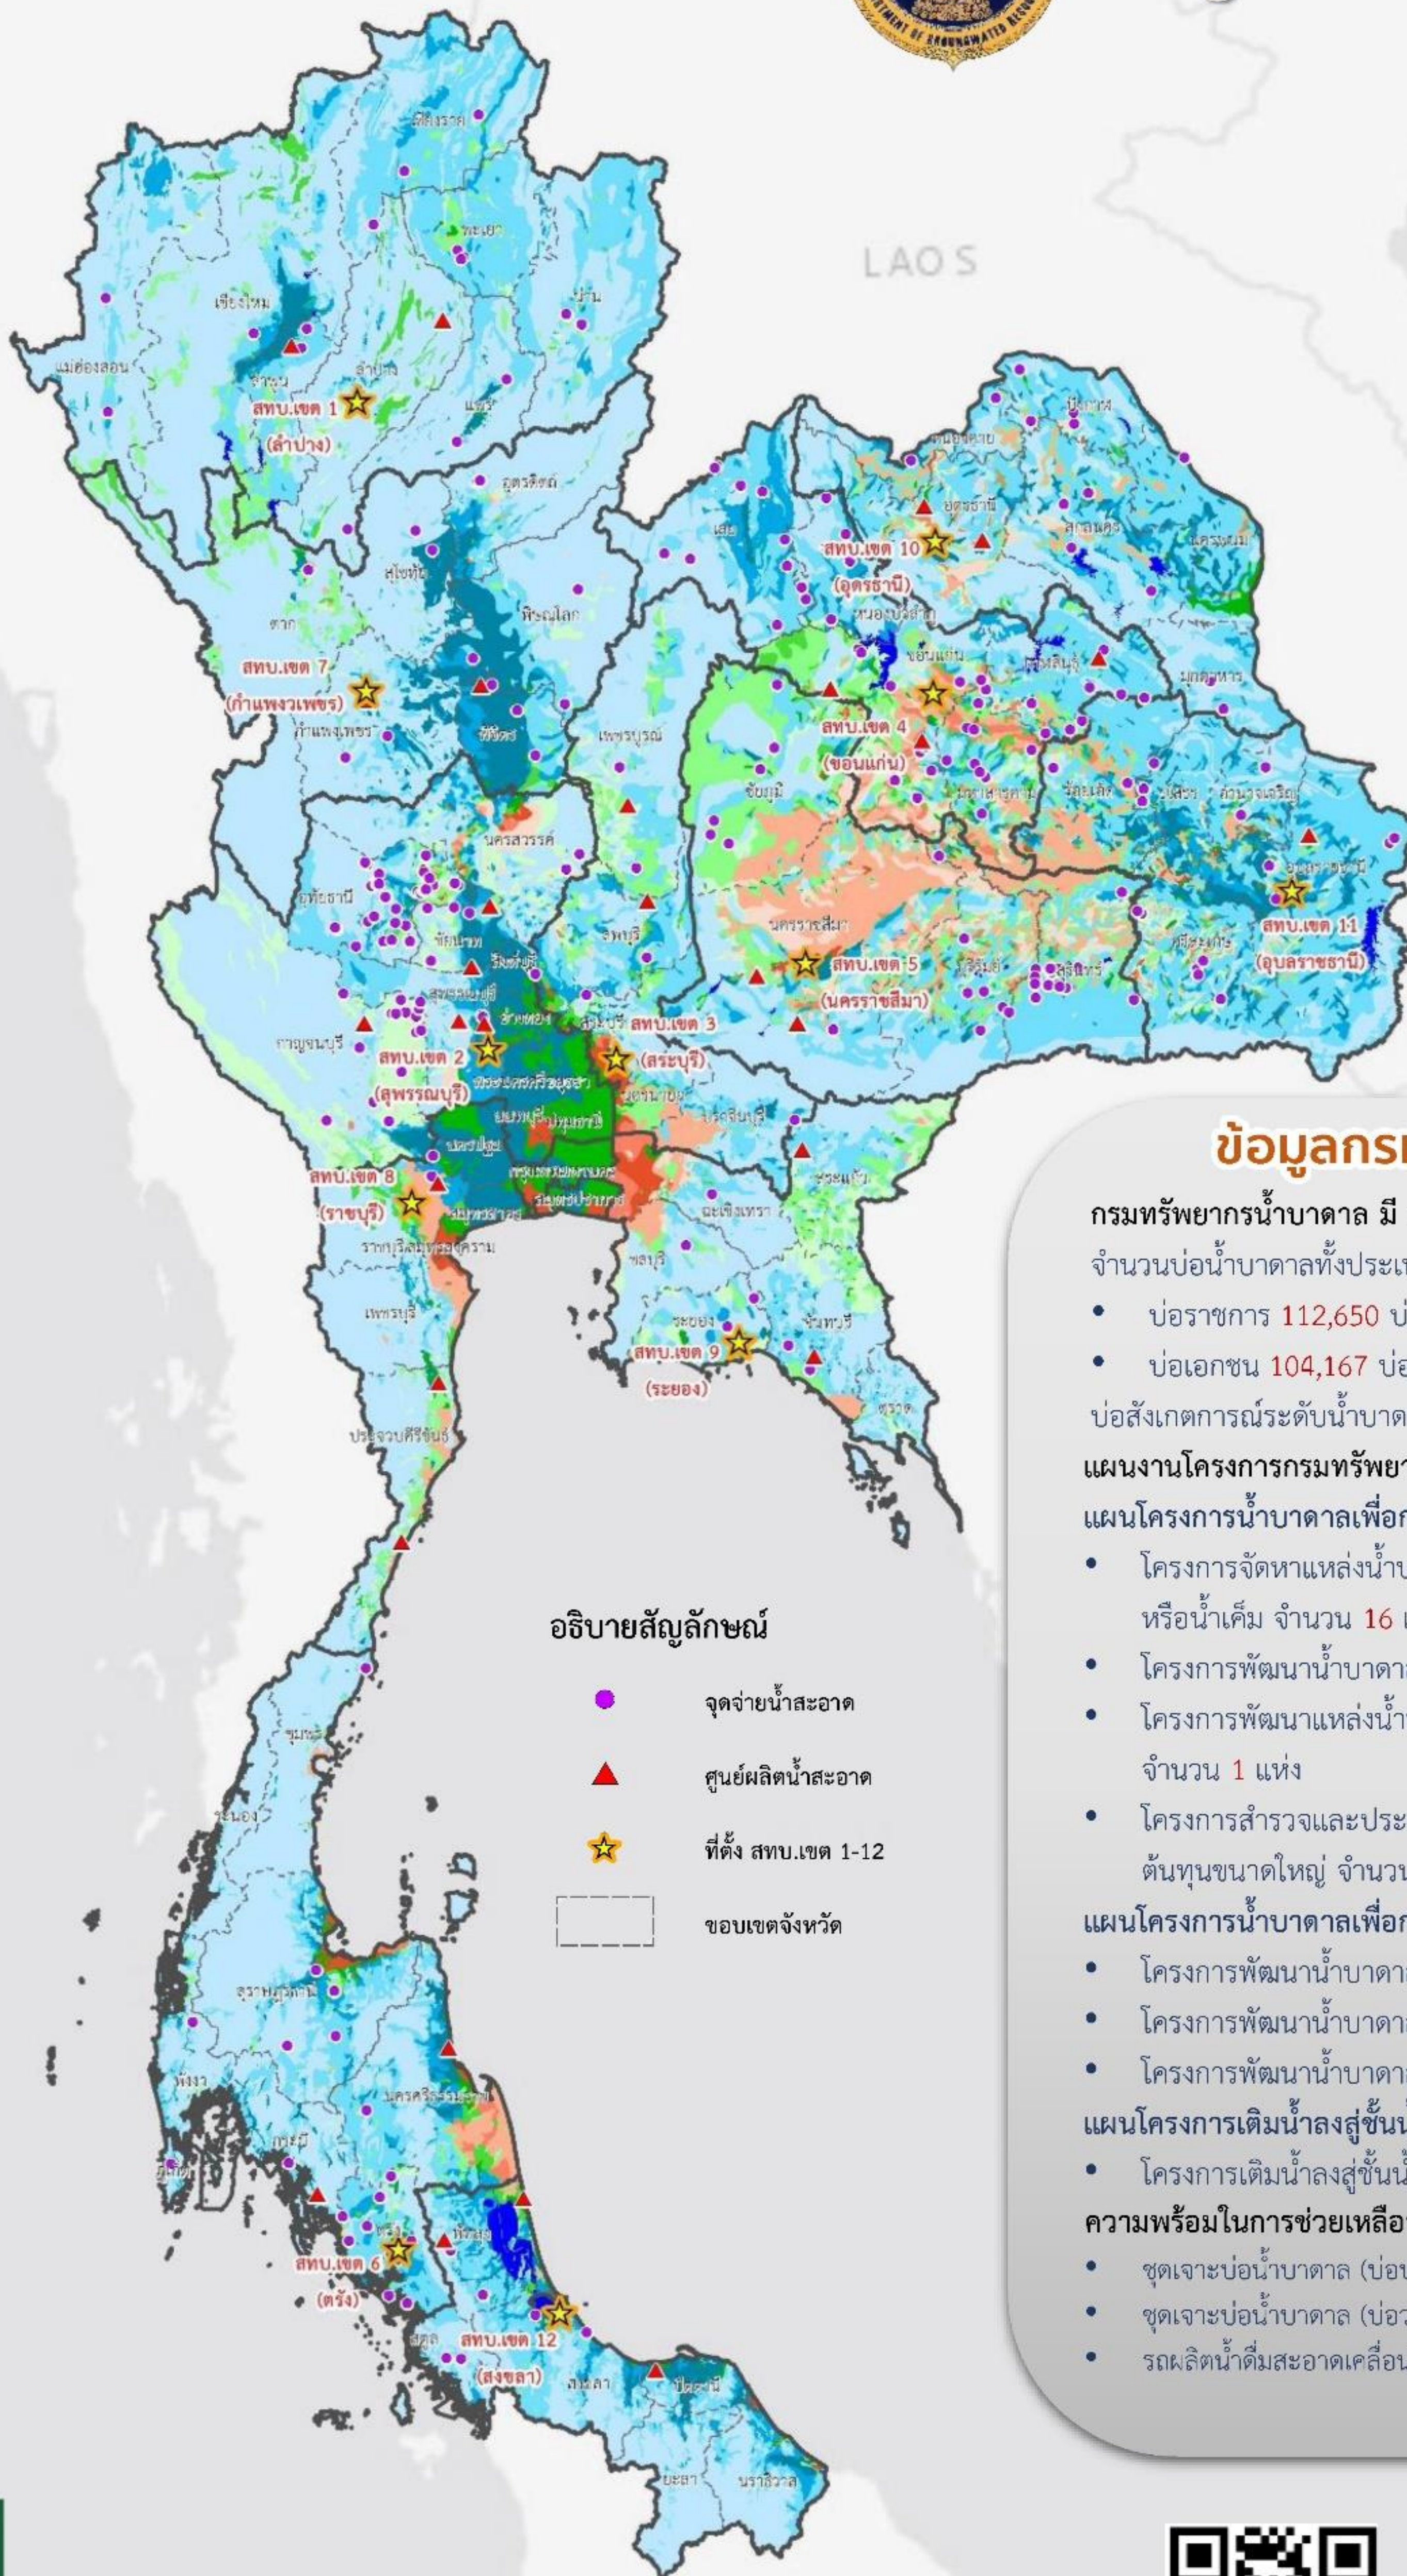

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index		ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	Groundwater Quality Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)				
		< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500					
500 - 1,500					
> 1,500					


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

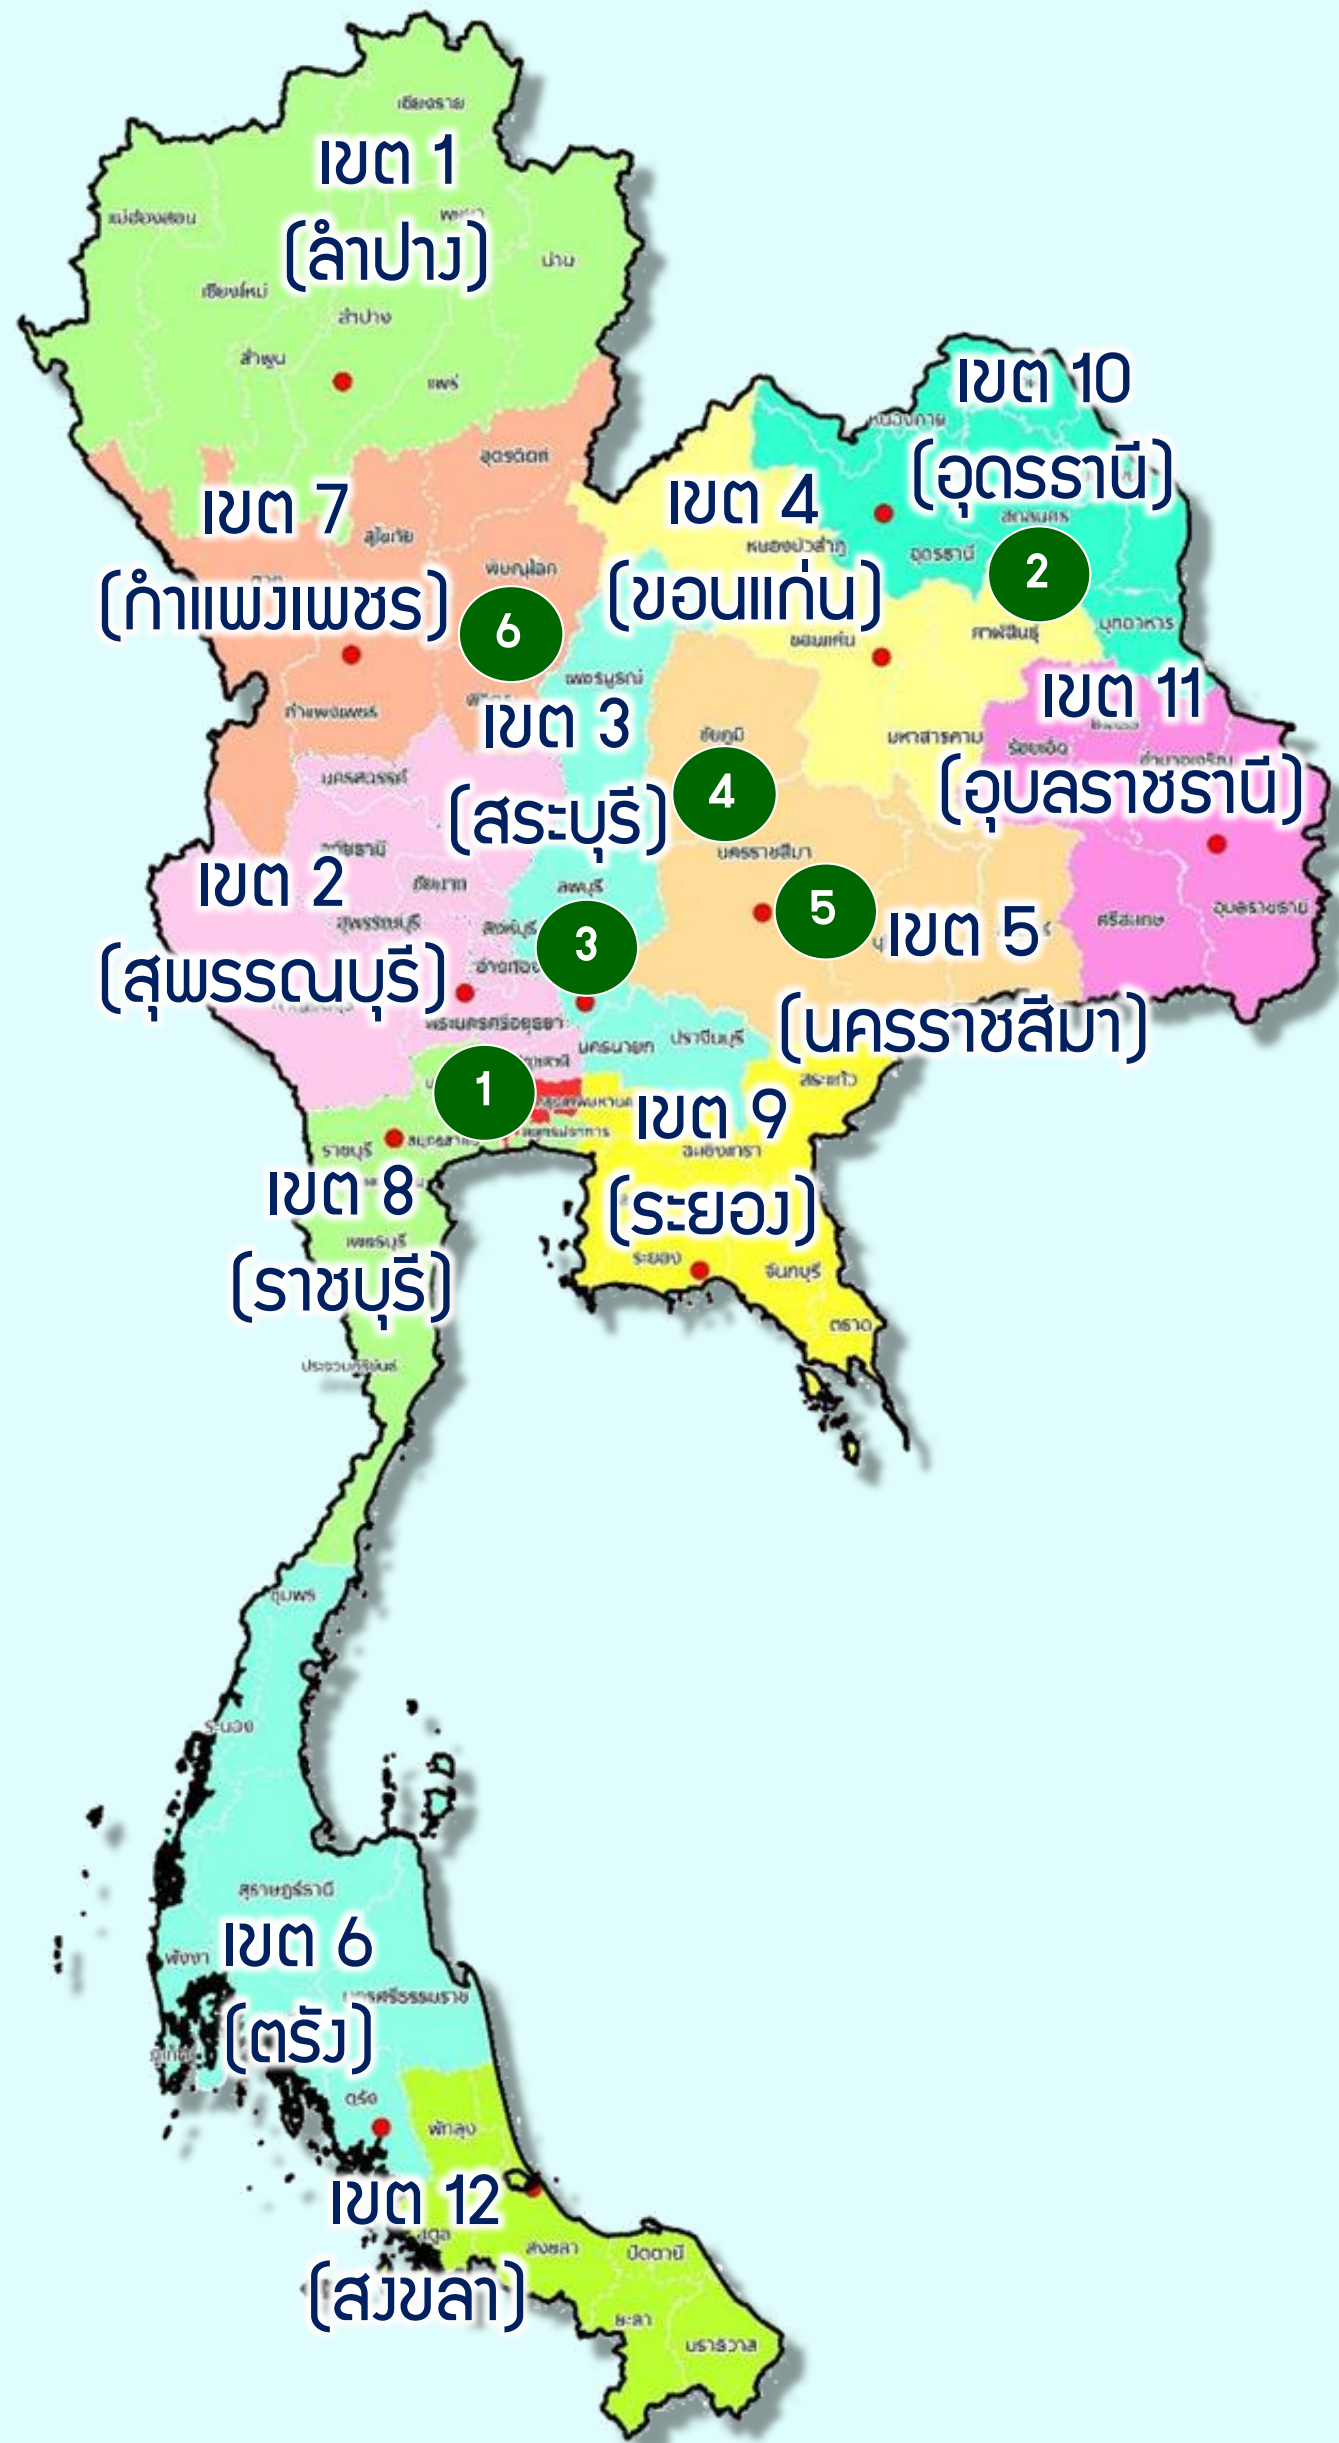

1 นายกุล ไซธิรัตน์ รอง อคบ./กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร “การบริหารจัดการงานภาครัฐในยุค Next Normal ด้วย Smart Phone” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะบุคลากรในการบริหารจัดการและนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Smart Phone ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา มาให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านหัวข้อต่าง ๆ แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ผู้ร่วมอบรมกว่า 100 ราย ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเดอะ พาเลซฮิลล์ กรุงเทพฯ



2 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิฑิต จันทราชนนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงเรียนสว่างแดนดินสว่างศึกษา ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร




3 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) นายบรรจพ พรหมจันทร์ พอ.สกบ.เขต 3 (สระบุรี) พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อบริการชุมชน ปริมณฑล พ.ศ. 2564/2565 (งบกลาง 2) และสำรวจพื้นที่ให้ข้อมูลทางธรณีวิทยาในเบื้องต้น เพื่อดำเนินการเจาะน้ำบาดาล ณ บ้านหนองบัวขาว ม.5 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี และวิทยาลัยการปกครอง ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี



4 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา พอ.สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายพิรามีตร ปัดดา วิศวกรชำนาญการ ร่วมกับคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่ 300 ไร่ และ 120 ไร่ ให้การสนับสนุน ณ ชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ



5 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ปริมณฑล พ.ศ. 2564 โดยตรวจพบกอน้ำดื่มตื้นน้ำหุด ไม่สามารถกอน้ำดื่มได้ เนื่องจากข้อต่อกอน้ำเกลียวขาด จึงได้ทำการแก้ไขกอน้ำเข้าและเปลี่ยนปั๊มกอน้ำดื่ม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ณ บ้านหลุมหิน ม.5 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

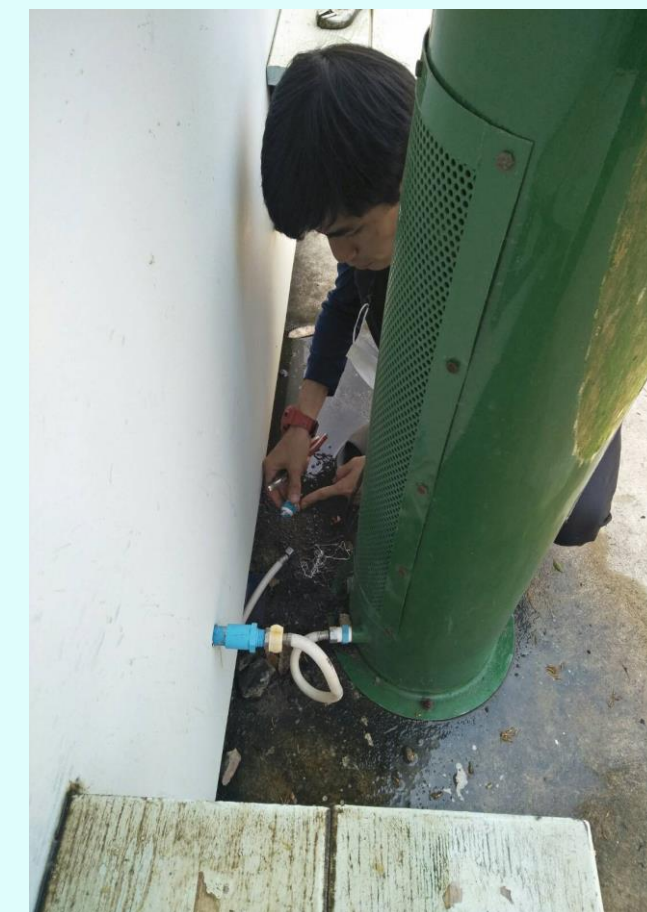

6 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างพื้นที่บ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดสุขสมบูรณ์ ม.17 ต.บาระกำ อ.บาระกำ จ.พิจิตร




ประเภทข่าว	วันที่ 28 เม.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 28 เม.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	12	2,285
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.2/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

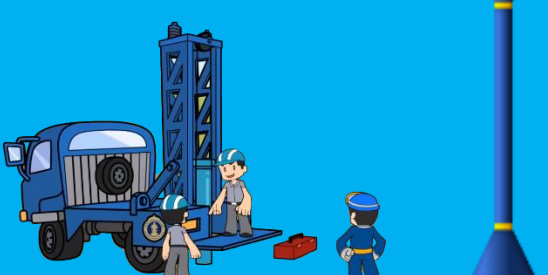


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

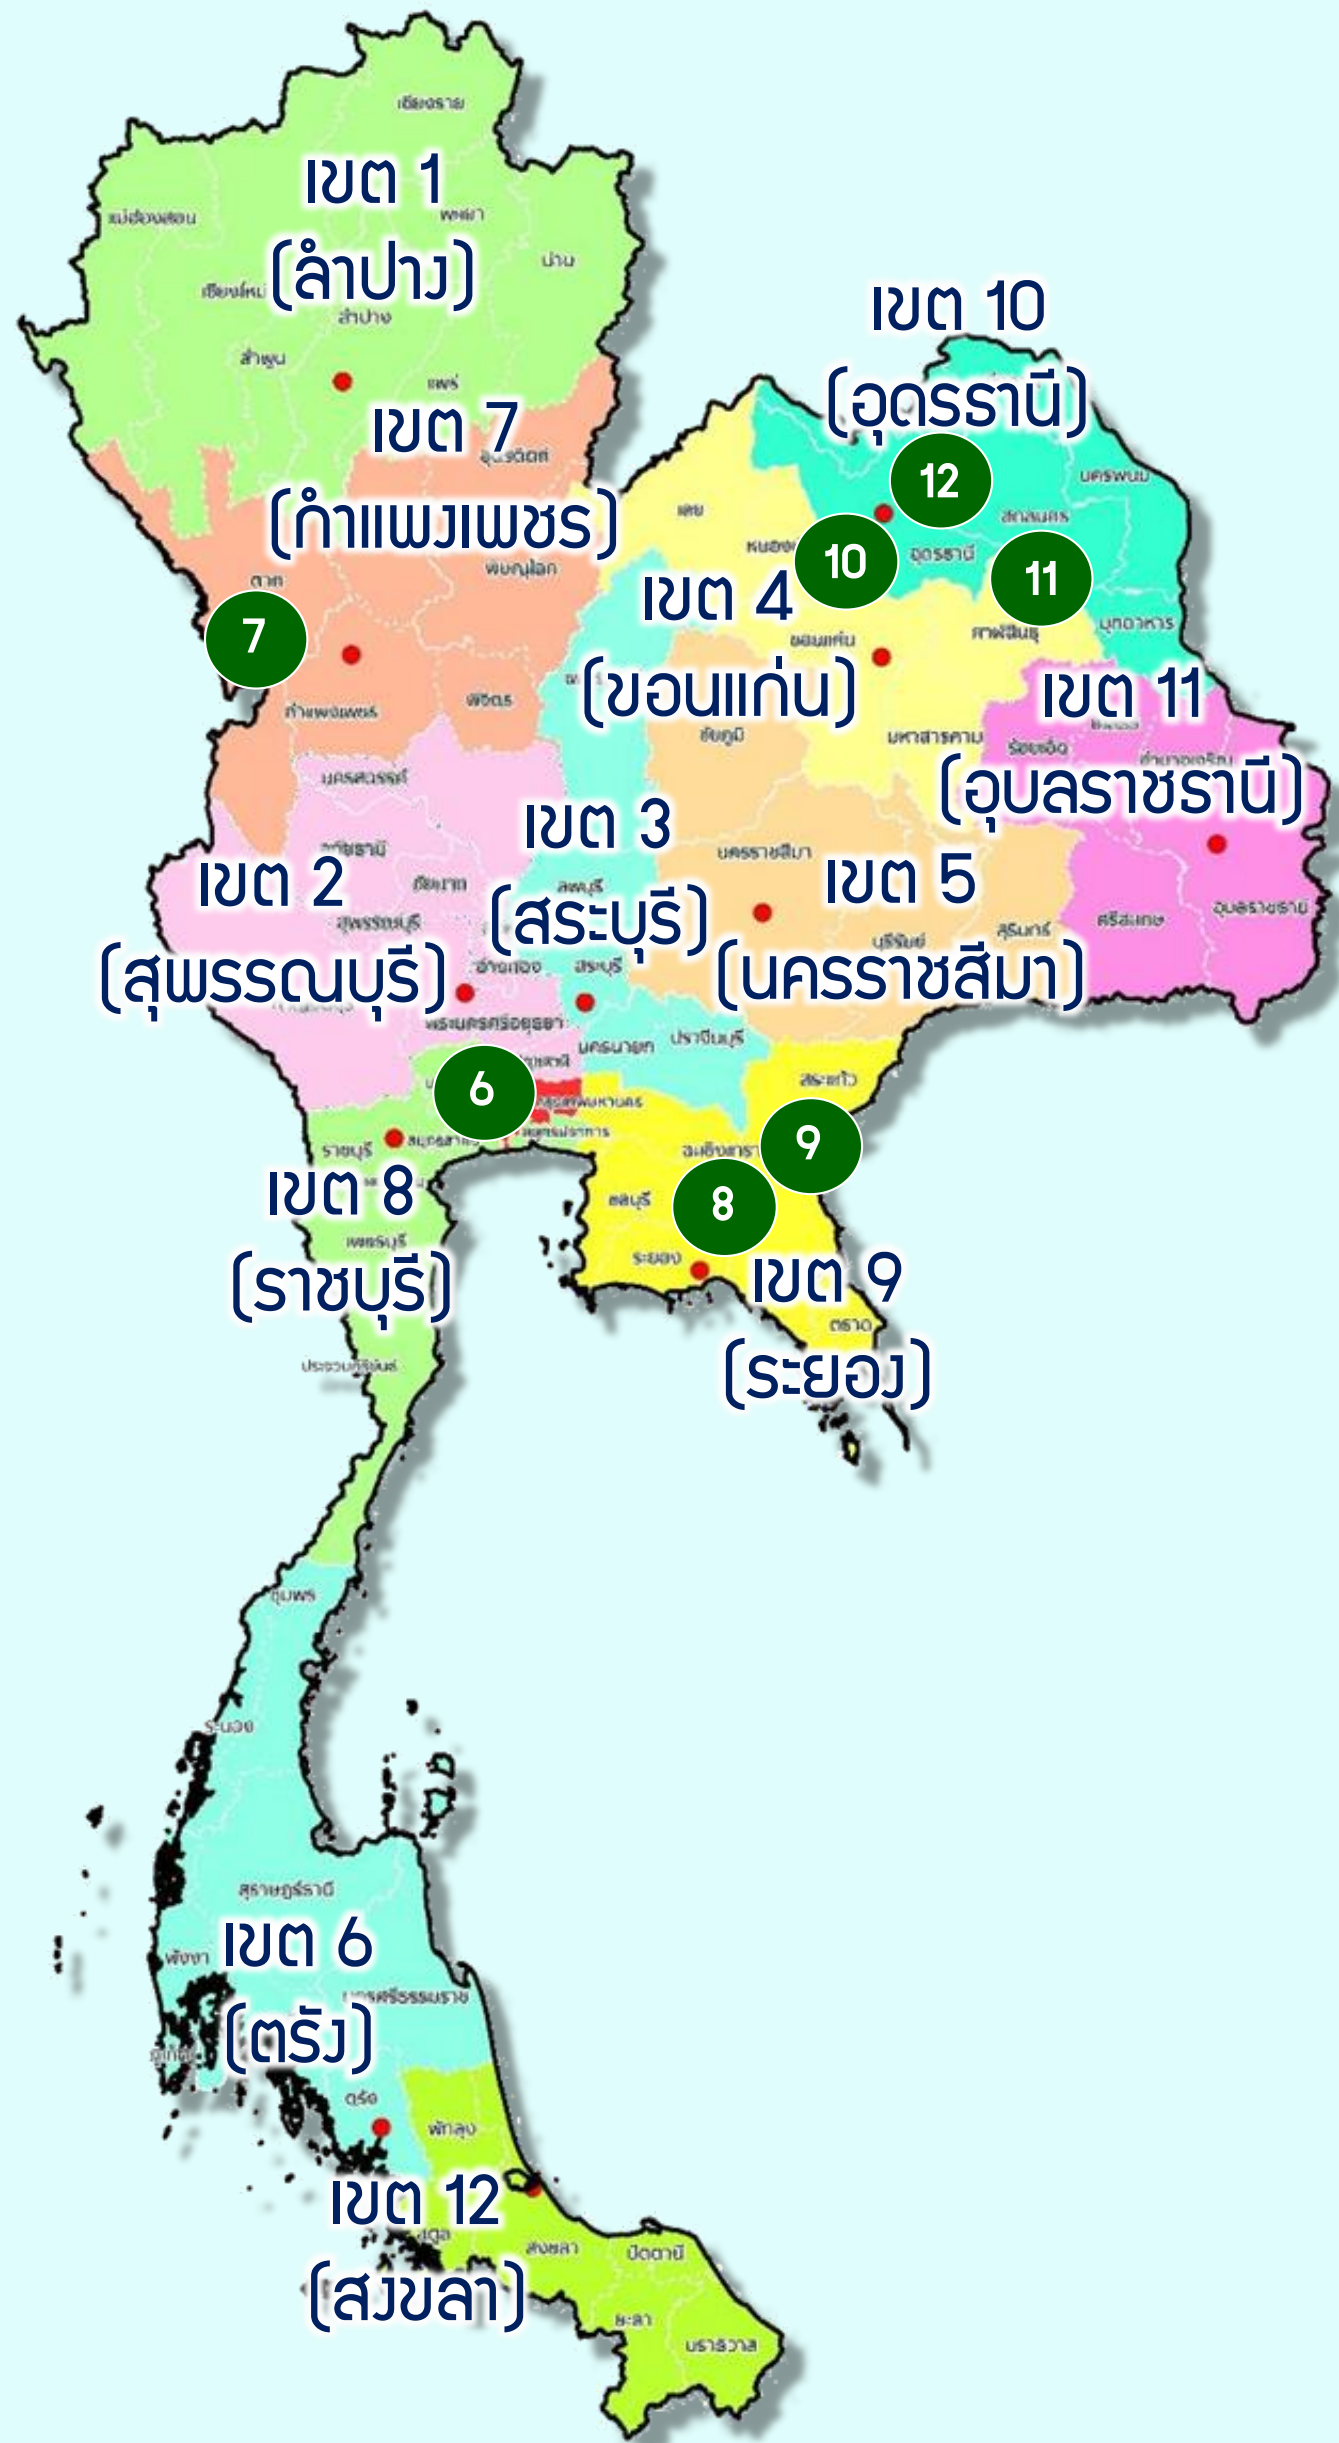

7 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก



8 สกบ.เขต 9 (ระยอง) หน่วยปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบประปาบาดาลและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมโภชสิริคุณเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บ้านคลองสอง ต.แปดยาว อ.แปดยาว จ.ฉะเชิงเทรา



9 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการดูแลระบบและบำรุงรักษาการใช้งานเบื้องต้น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าใช้การใช้น้ำระบบ และสามารถบำรุงรักษาดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว



10 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิฑิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบ สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)



11 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่เพาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจศักยภาพ และการบริหารจัดการน้ำบาดาลแบบผสมผสานเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (ระยะที่ 1) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ต.เขยวงคร้อ อ.เมือง จ.สกลนคร



12 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิฑิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้ให้ความอนุเคราะห์น้ำเพื่อการอุปโภค ในภาชนะน้ำบาดาลเคลือบน้ำ แก่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ณ จุดจ่ายน้ำ สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)



ประเภทข่าว	วันที่ 28 เม.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 28 เม.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	12	2,285
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

