




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

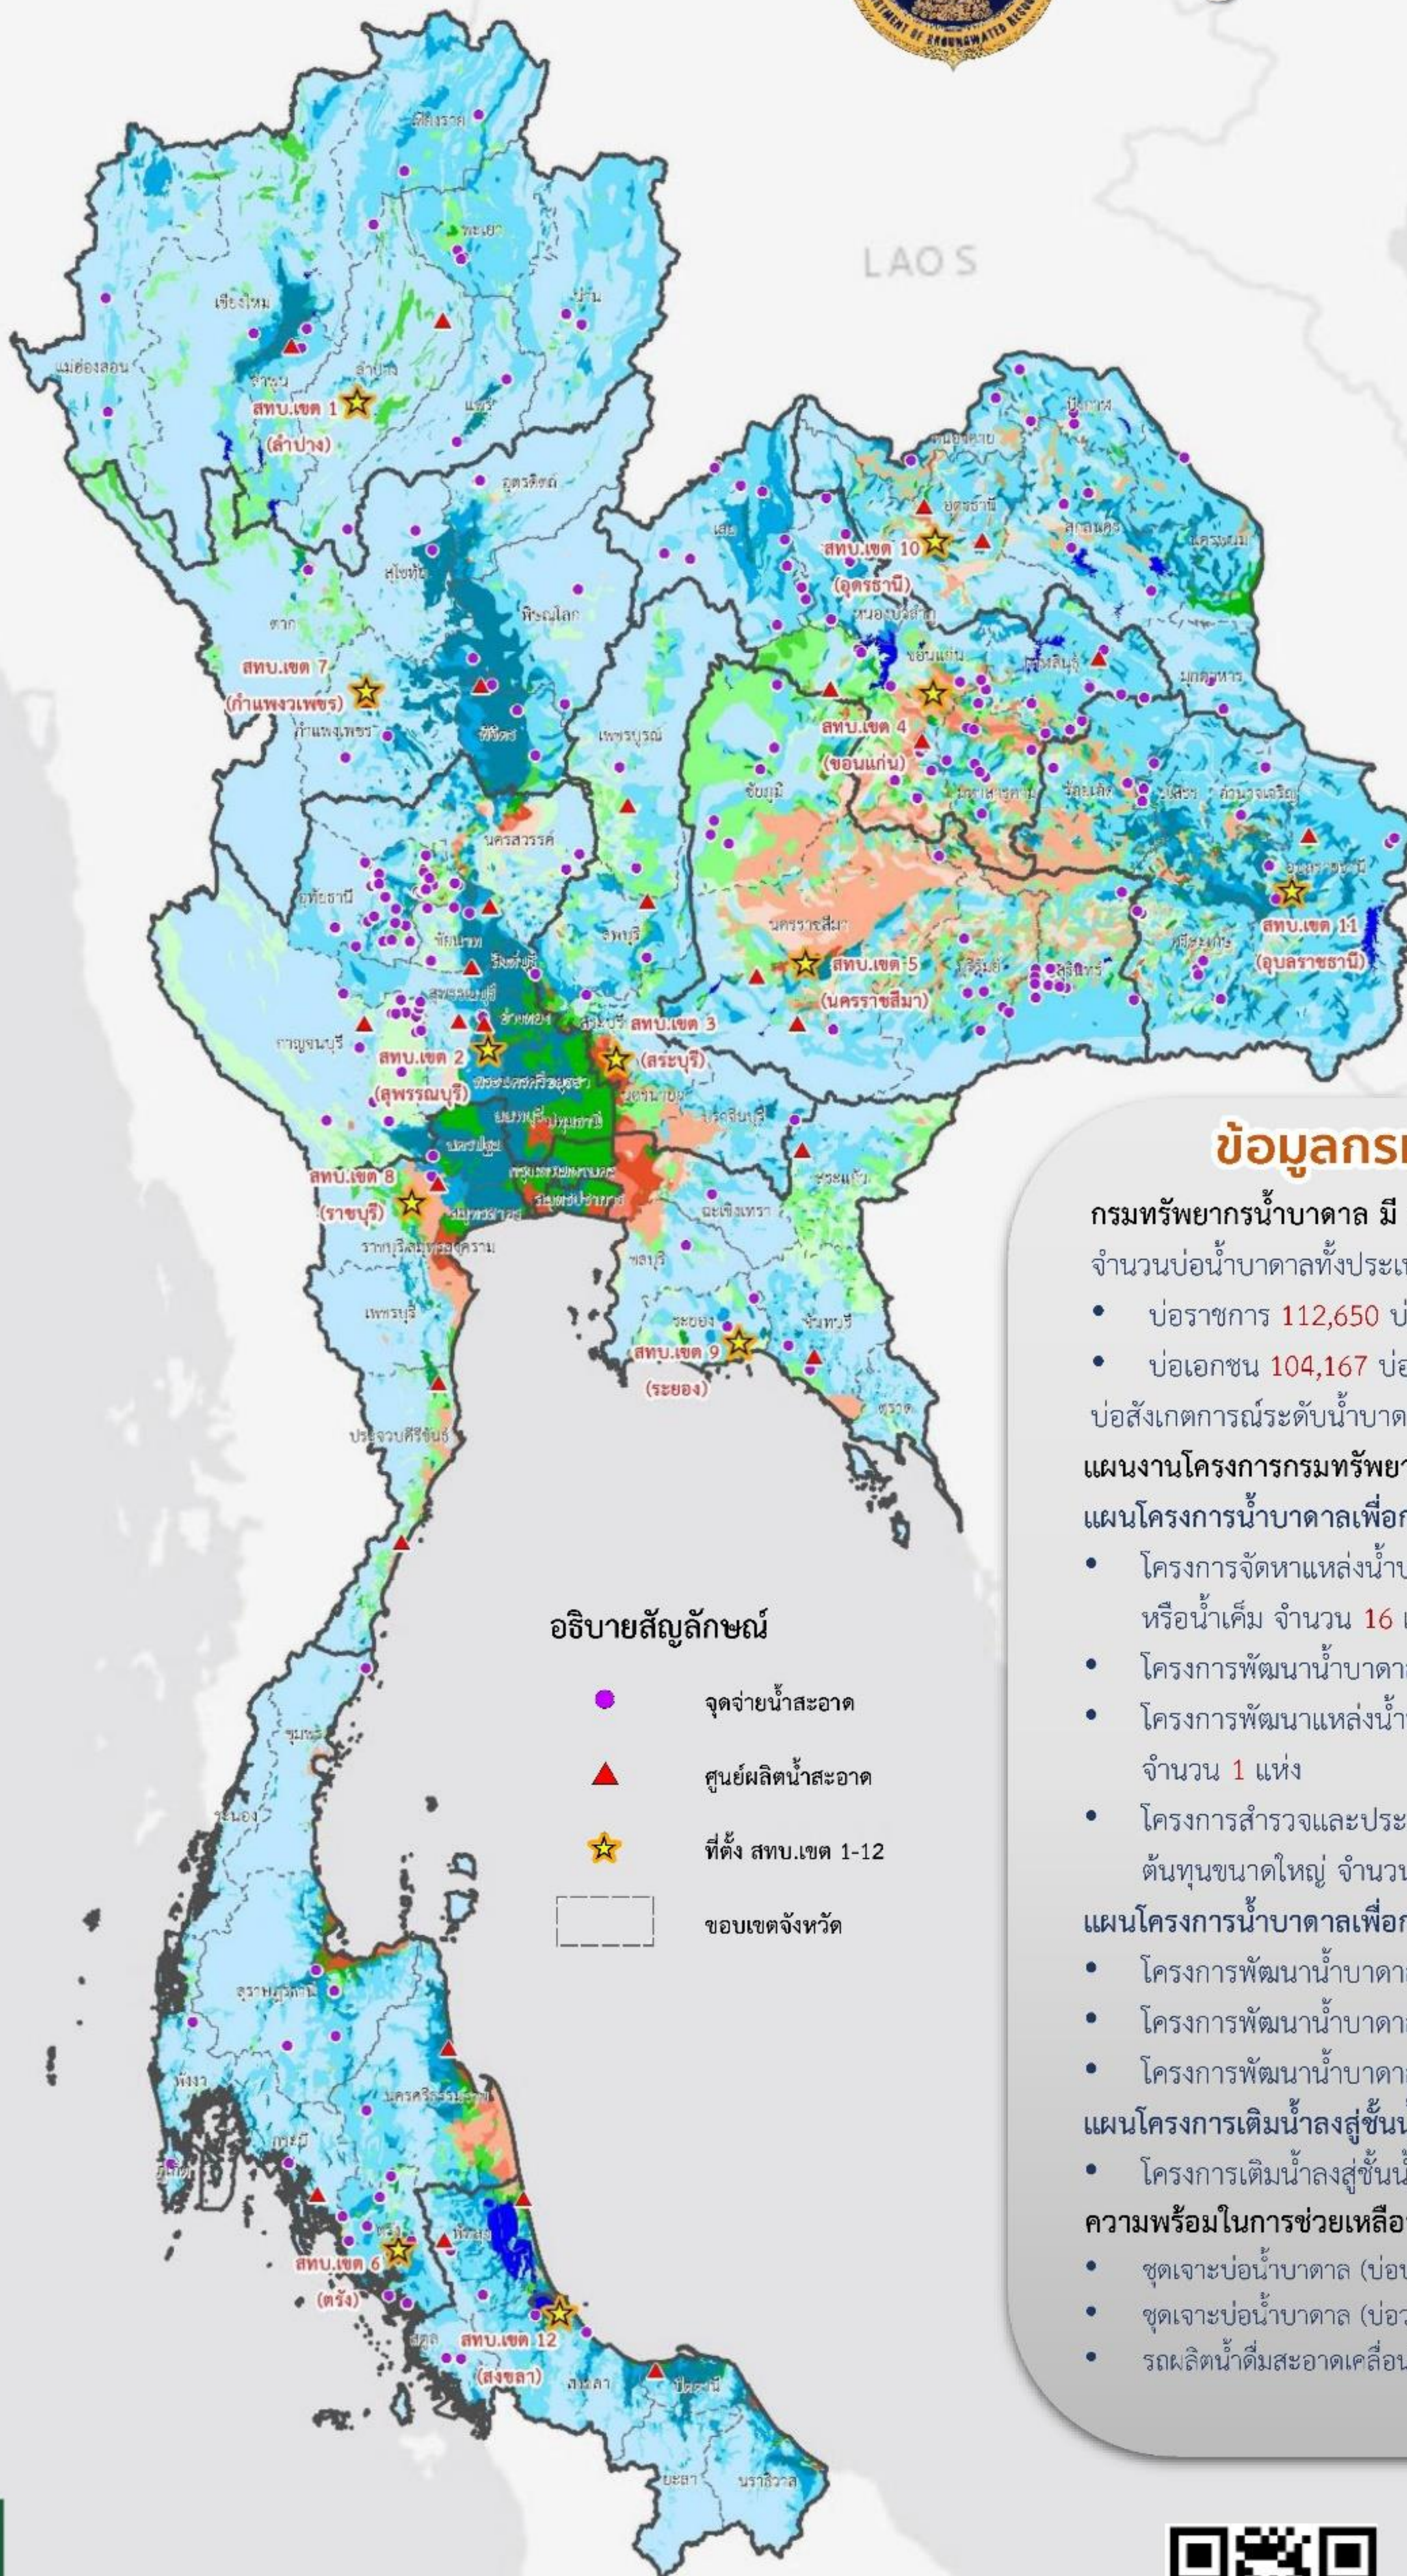

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

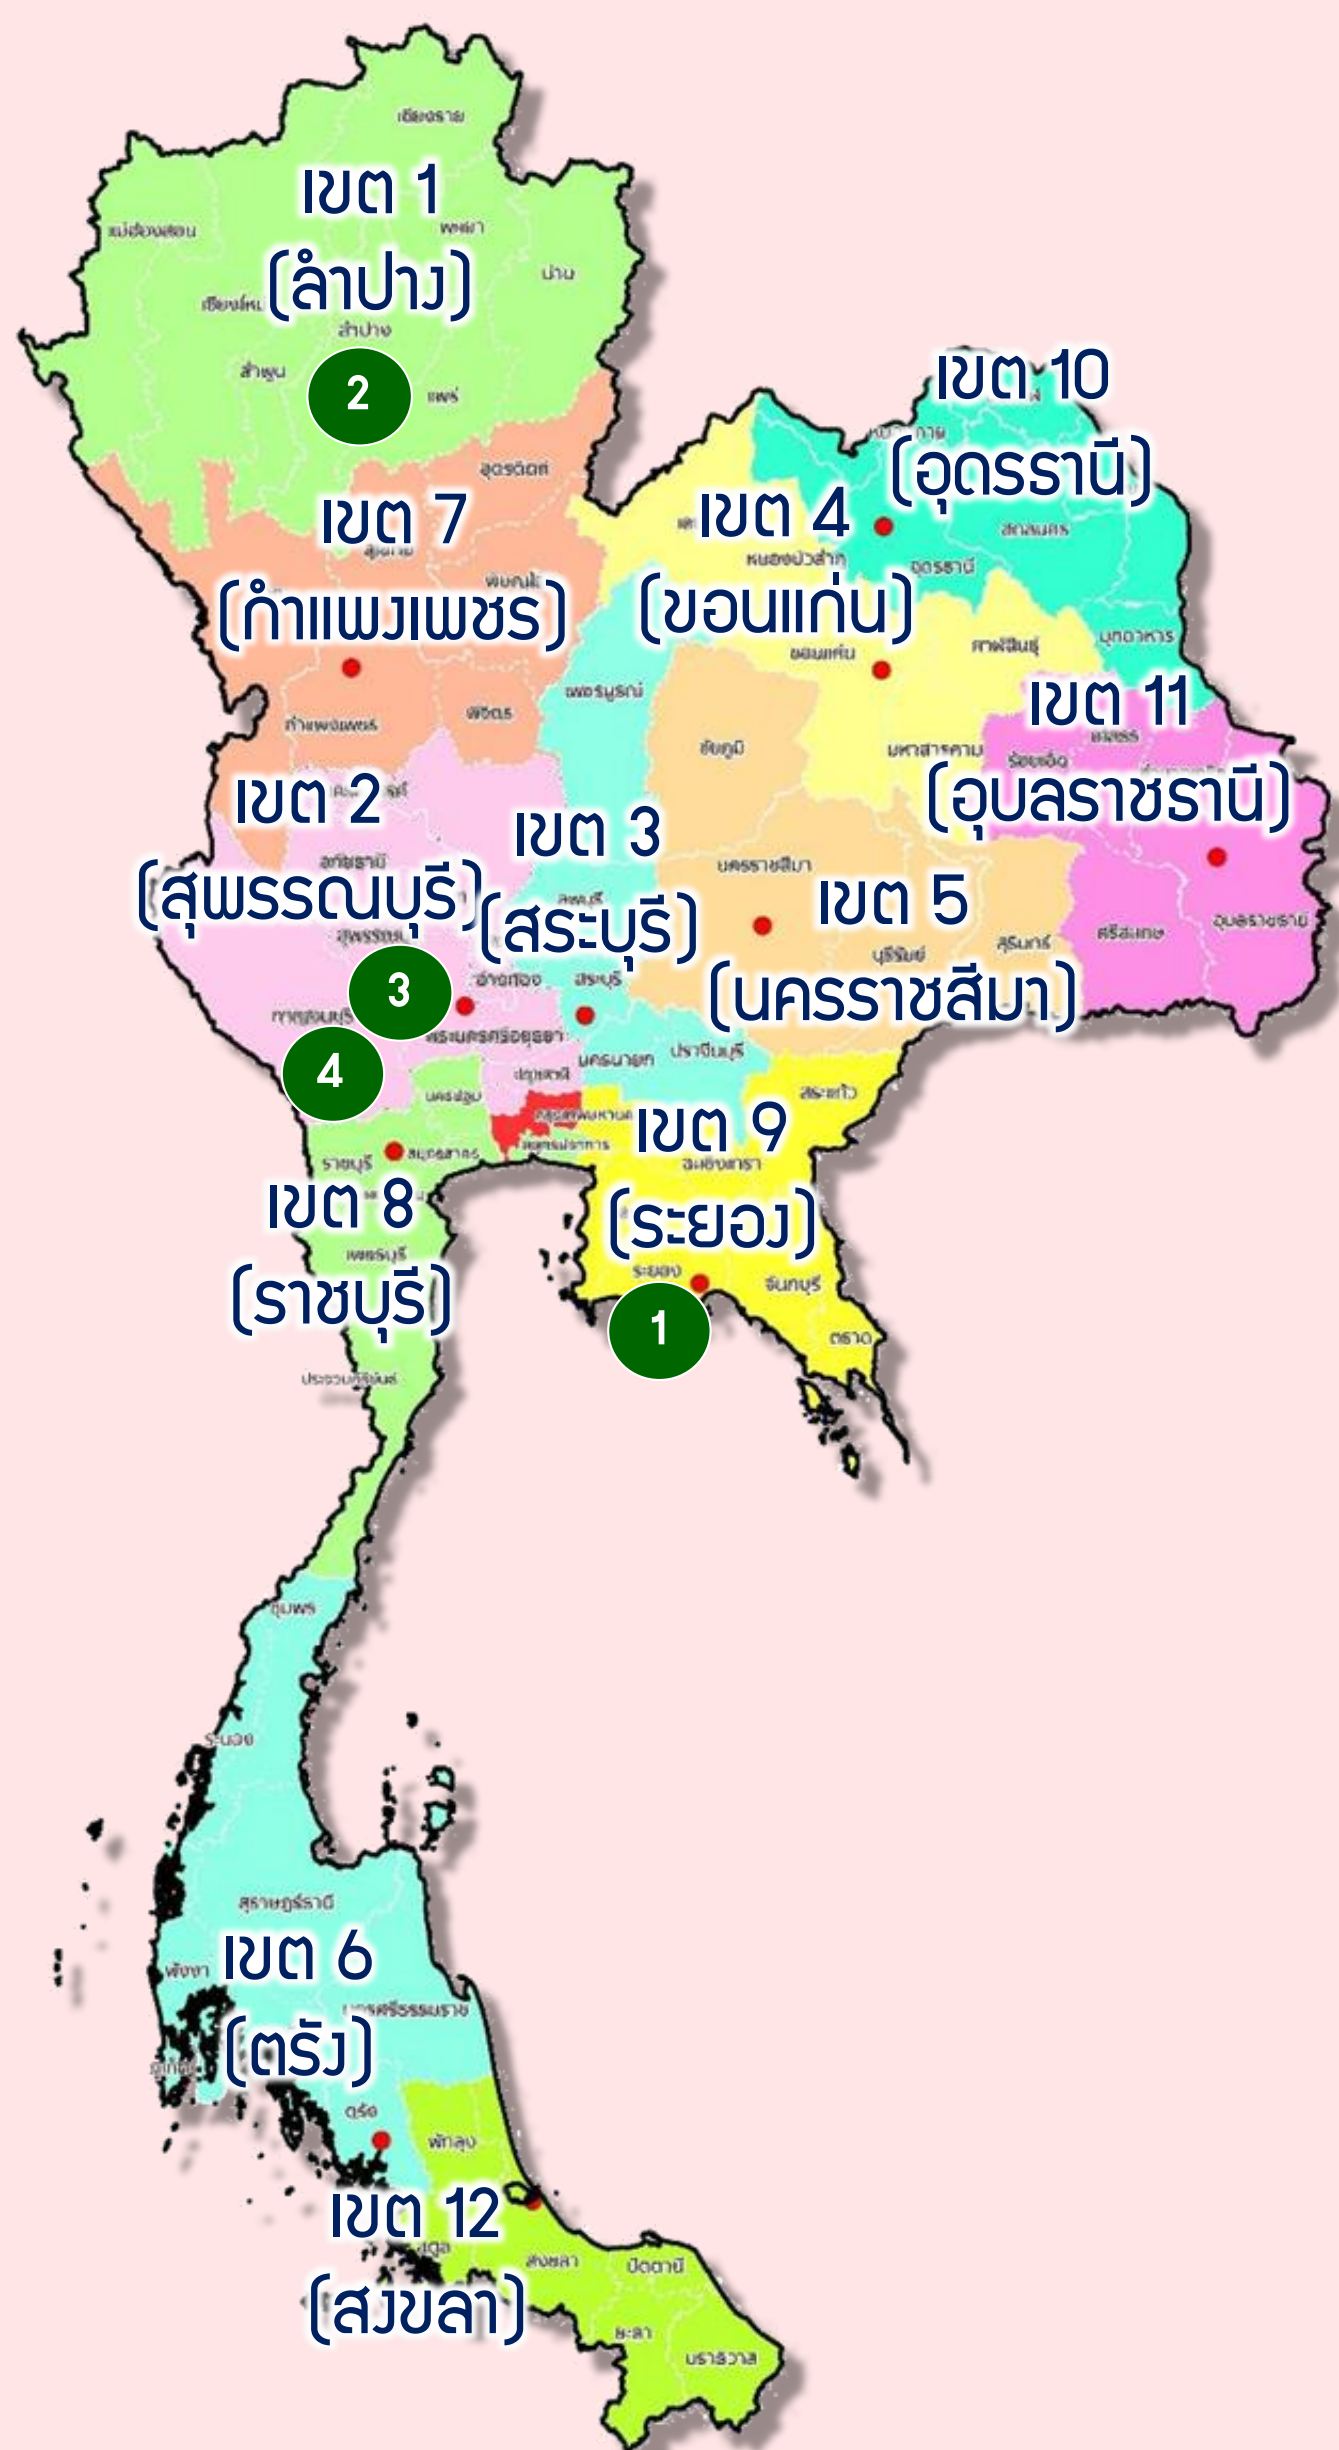

1 นายศักดิ์ดา วิชัยศิลป์ อภ. / นายเฉลิม กลิ่นนันทนวล ที่ปรึกษา อภ. / สทบ.เขต 9 (ระยอง) พร้อมด้วย นายอานนท์ พงกุลลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการ โครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่กลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออก โดยมี นายบัญญัติ อินทนิล นายกเทศมนตรีตำบลสนมไชย และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยได้พูดคุยชี้แจงและนำเสนอระบบการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนให้แก่คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสนมไชย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 8 หมู่บ้าน 1,500 ครัวเรือน ประชากรกว่า 5,000 คน มีน้ำอุปโภค บริโภค ตลอดปี จำนวน 2 ระบบ แต่ละระบบประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล 6 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หอถังสูง 26 เมตร ความจุ 120,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังพักความจุ 100,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง โดยเชื่อมต่อผ่านท่อเมนและระบบประปาเดิมของเทศบาลตำบลสนมไชย และมีกำลังการผลิตได้มากถึง 1.5 ล้านลิตรต่อวัน หรือ 562 ล้านลิตรต่อปี ณ ต.สนมไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

2 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) หน่วยปฏิบัติการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลและปลาล้างบ่อน้ำบาดาล ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลและปลาล้างบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมโภชสิริมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.บ้านห้วยน้ำแก้ว ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
2.โรงเรียนชุมชนบ้านไร่ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
3.โรงเรียนบ้านปากจากวิทยา ม.3 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลวง จ.แพร่



3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายกนกศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โครงการศึกษาระบบประปาบาดาลโดยใช้เทคนิคการเจาะและประสิทธิภาพบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ระดับลึก ด้วยวิธีการเจาะแบบระบบหมุนดูดกลับ (Reverse Circulation, RC) และแบบระบบหมุนตรง (Direct Circulation, DC) พื้นที่ บ้านกล้วย ม.5 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจร่วมกัน และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)



4 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายกนกศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการสำรวจ ศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในสภาพพื้นที่หินแปร ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้ง ให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.หนองฝ้าย จำนวน 9 หมู่บ้าน 1,700 ครัวเรือน ประชากรกว่า 6,000 คน ได้มีน้ำสะอาดใช้อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง โดยมีผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี




ประเภทข่าว	วันที่ 9 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 9 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	10	2,378
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

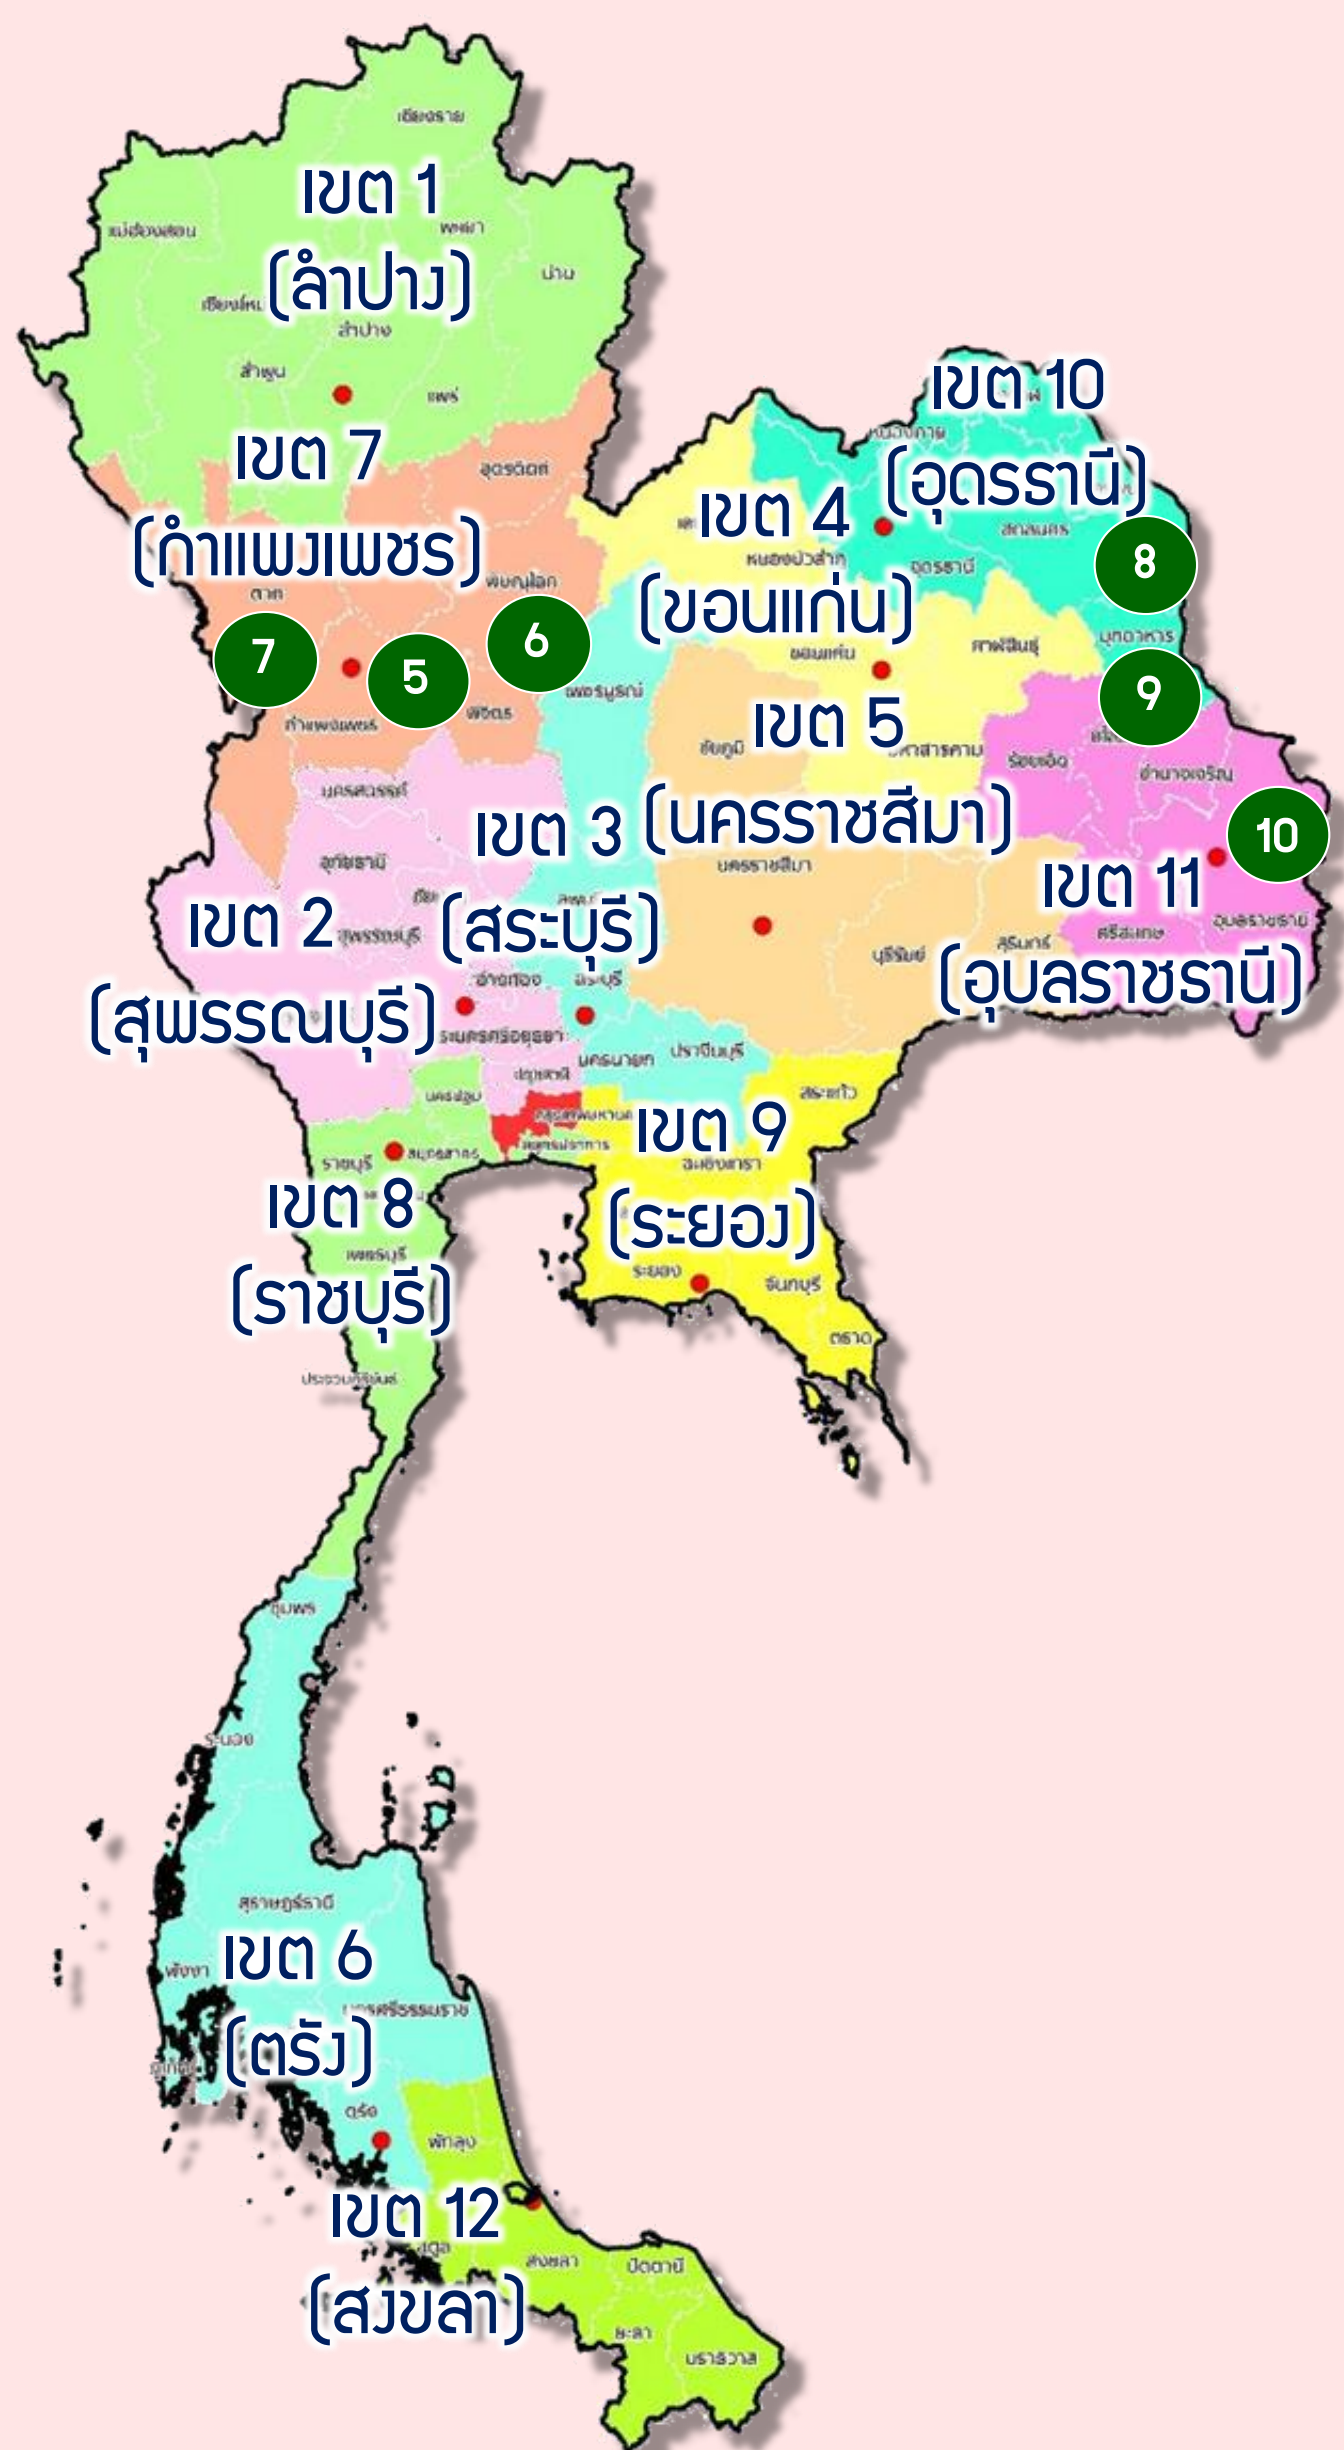

7 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ บริษัท วันเดอร์ วิ แอสส จำกัด ม.7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก



8 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชินศิริ พอ.ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และศาลากลางจังหวัดนครพนม



5 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนรูปแบบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ บ้านดงยาง ม.3 ต.วังโมก อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร และบ้านตุ๊กงาม ม.6 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร




6 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างพื้นฟูบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บ้านวัดไร่เหนือ ม.19 ต.บาระกำ อ.บาระกำ จ.พิจิตร



9 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขระบบประปาบาดาล เป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านมะนาว ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.อุดรธานี



10 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมน้ำบาดาล ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านกำกับ ควบคุมงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อผสมผสานความรู้ด้านการคำนวณทางวิศวกรรมกับความรู้ภาคปฏิบัติ ให้สอดคล้อง สอดคล้อง ก่อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน โดยมี นายอภิวัฒน์ โพธิ์ยา วิศวกรปฏิบัติการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

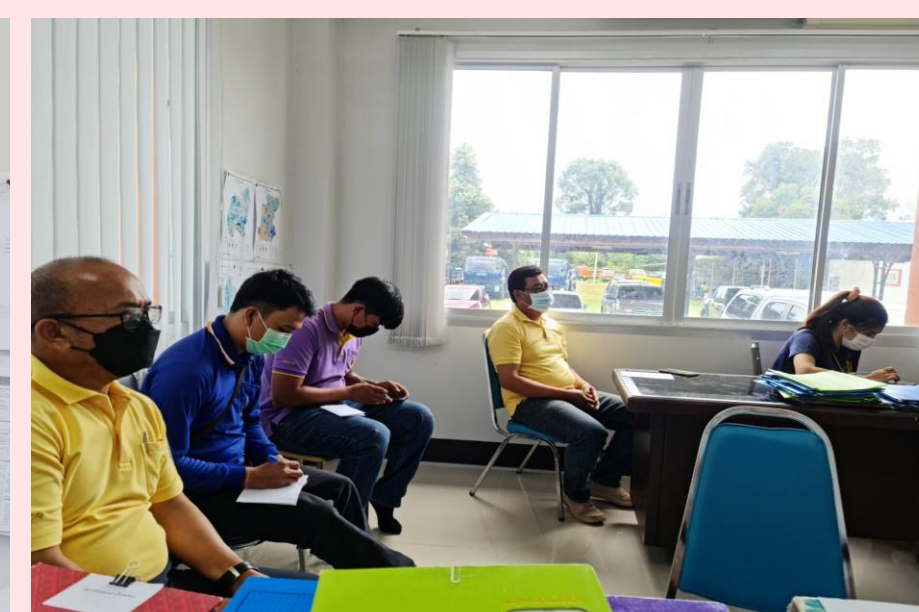

ประเภทข่าว	วันที่ 9 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 9 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	10	2,378
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

