



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

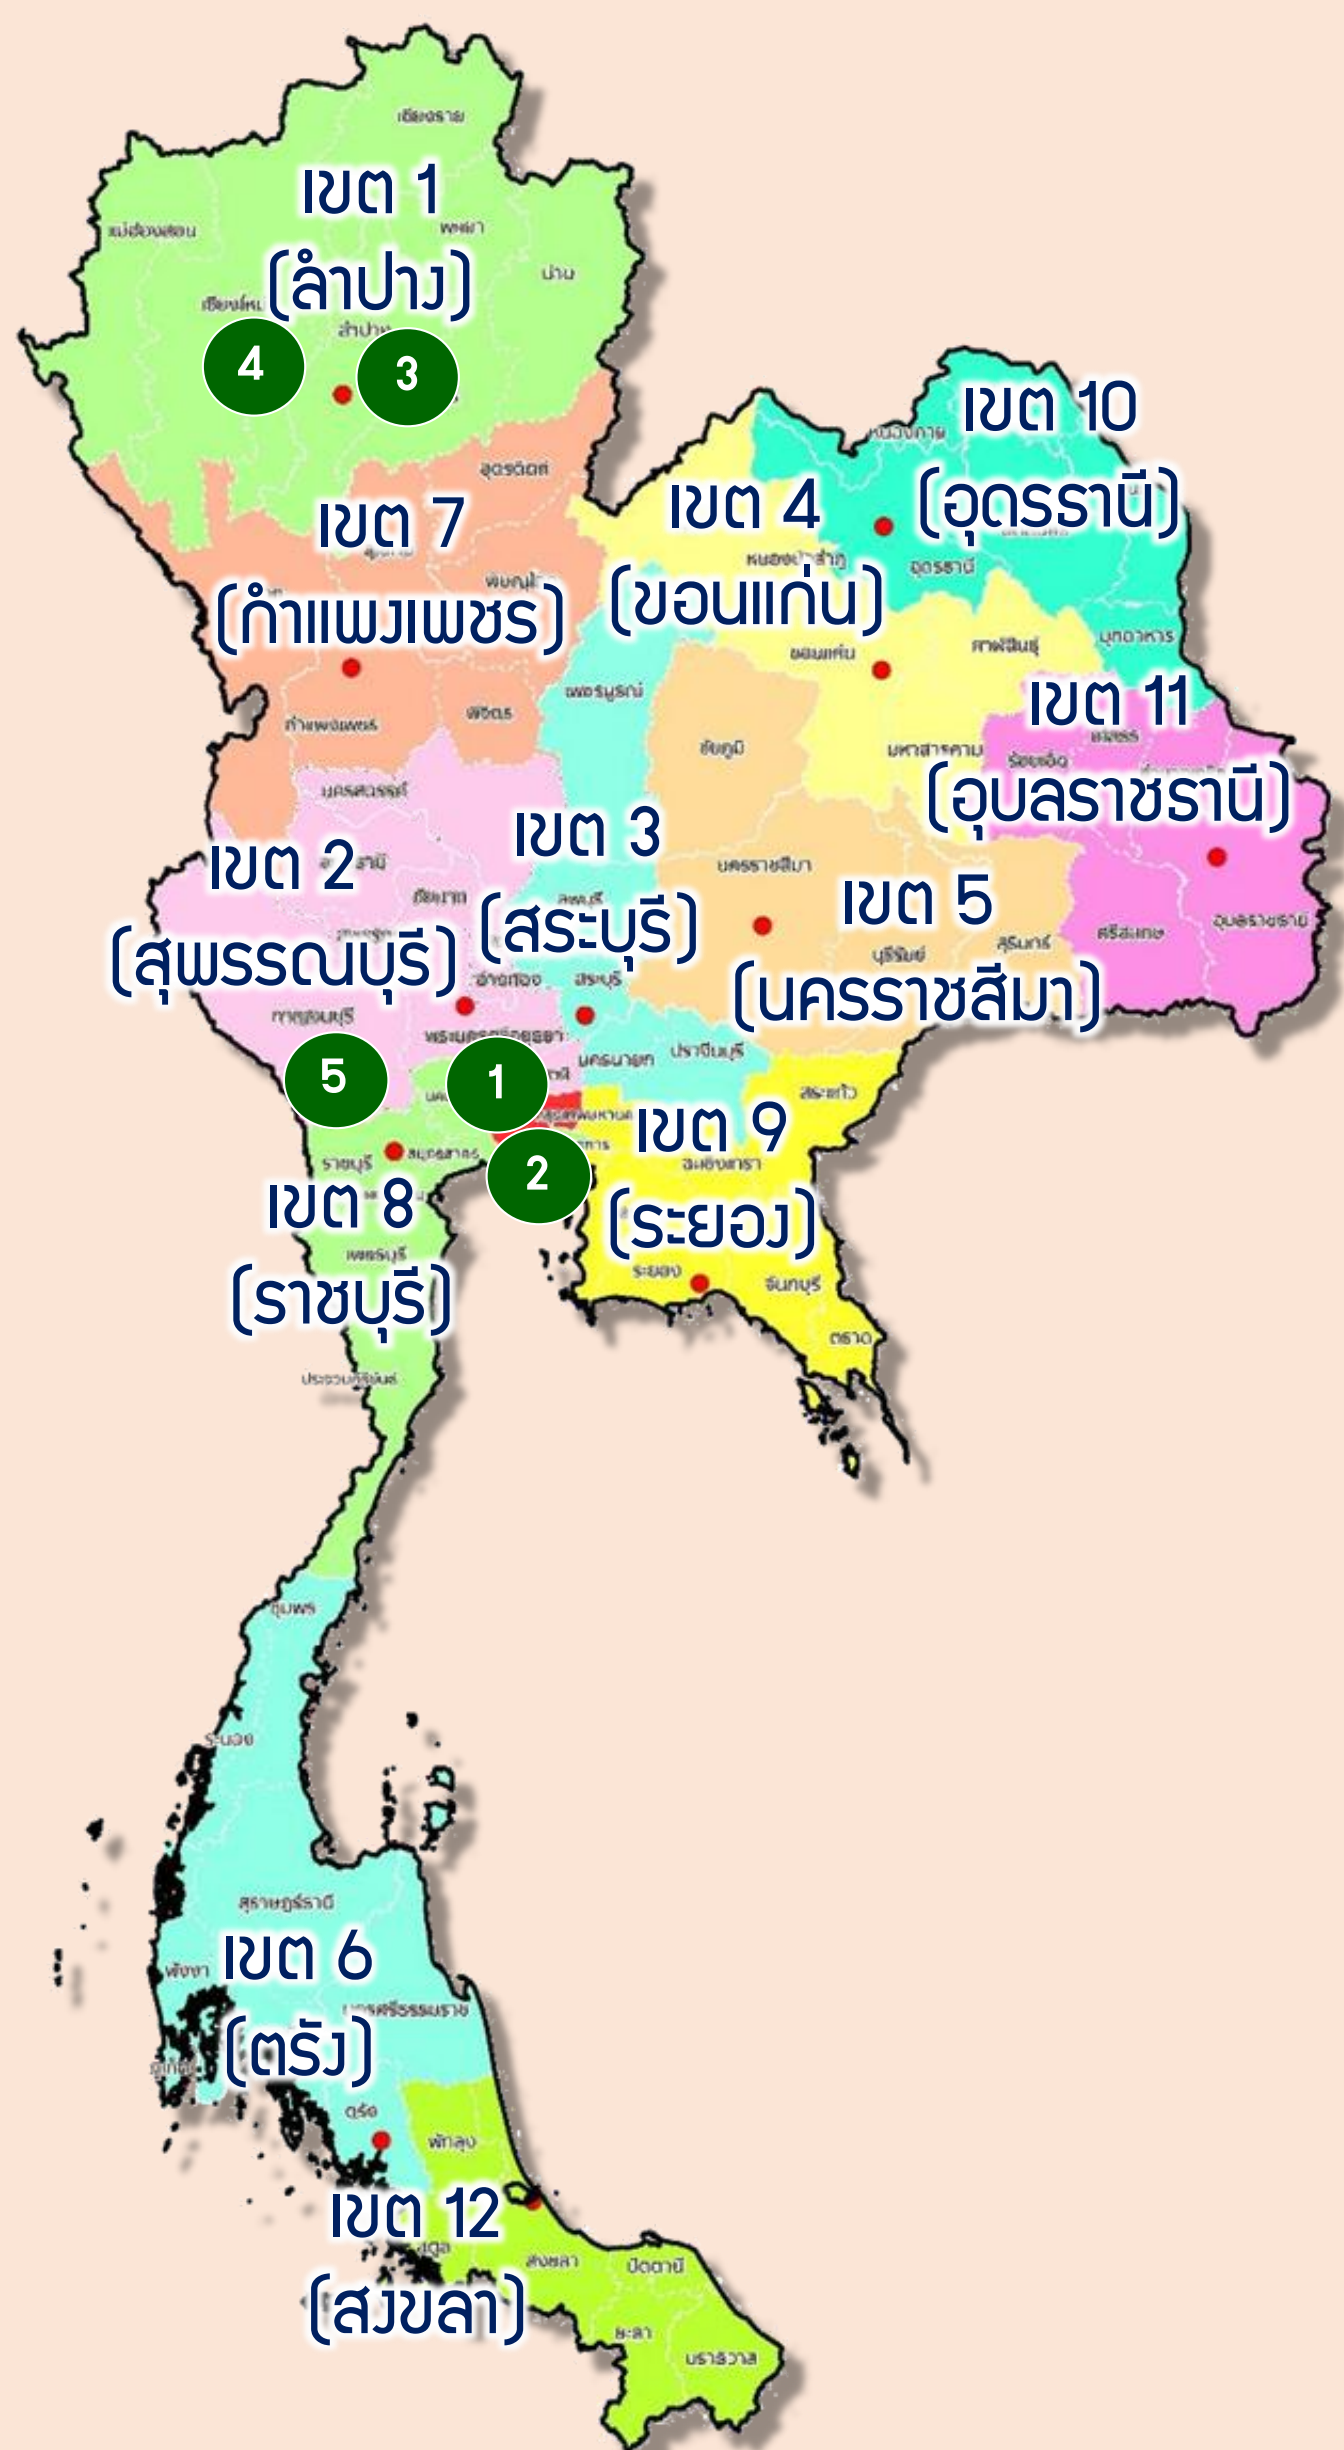

1 สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล/สทบ.เขต 1-12 พอ.สทบ.เขต 1-12 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของ สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference



2 สทบ.เขต 1-12 พอ.สทบ.เขต 1-12 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference



3 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) ดร.พมพร เศรษฐพุกงา พอ.สทบ.เขต 1 (ลำปาง) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 13/2565 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ของประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 15 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ. เขต 1 (ลำปาง) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom cloud meeting)




4 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) หน่วยปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบประปาบาดาลและปลาล้างบ่อน้ำบาดาลลงพื้นที่เร่งดำเนินงาน โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านพระนอนแม่โป่ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
- 2.โรงเรียนบ้านแม่จางไฟ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
- 3.บ้านสันอุ้ม ต.เข็ญดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
- 4.โรงเรียนแม่ยาวร้อง ต.แม่ยาวร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่



5 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติงานภาคสนาม ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำได้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง ณ บ้านหนองเข้ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี และบ้านหนองไก่อ่หลือ ต.หนองปรือ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

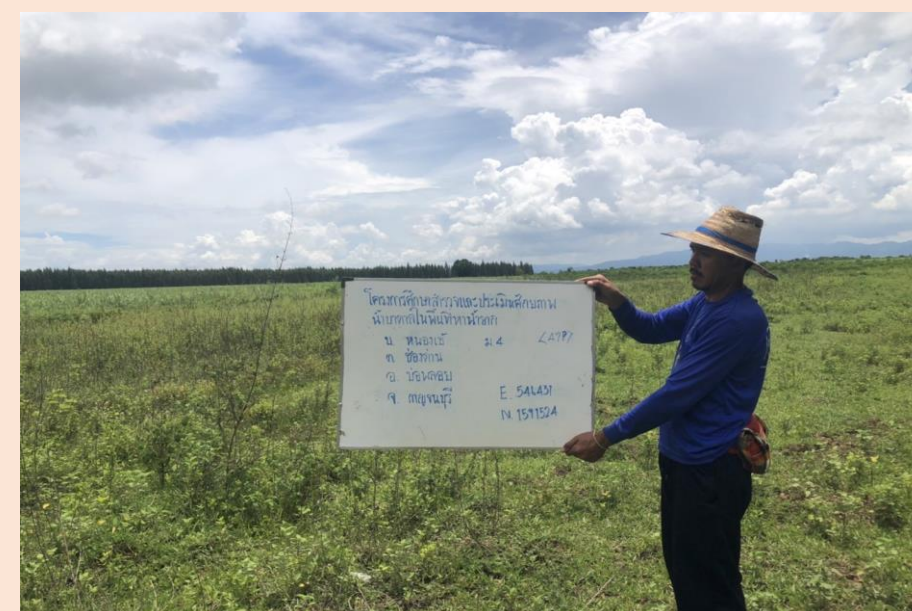

ประเภทข่าว	วันที่ 11 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 11 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	15	2,413
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

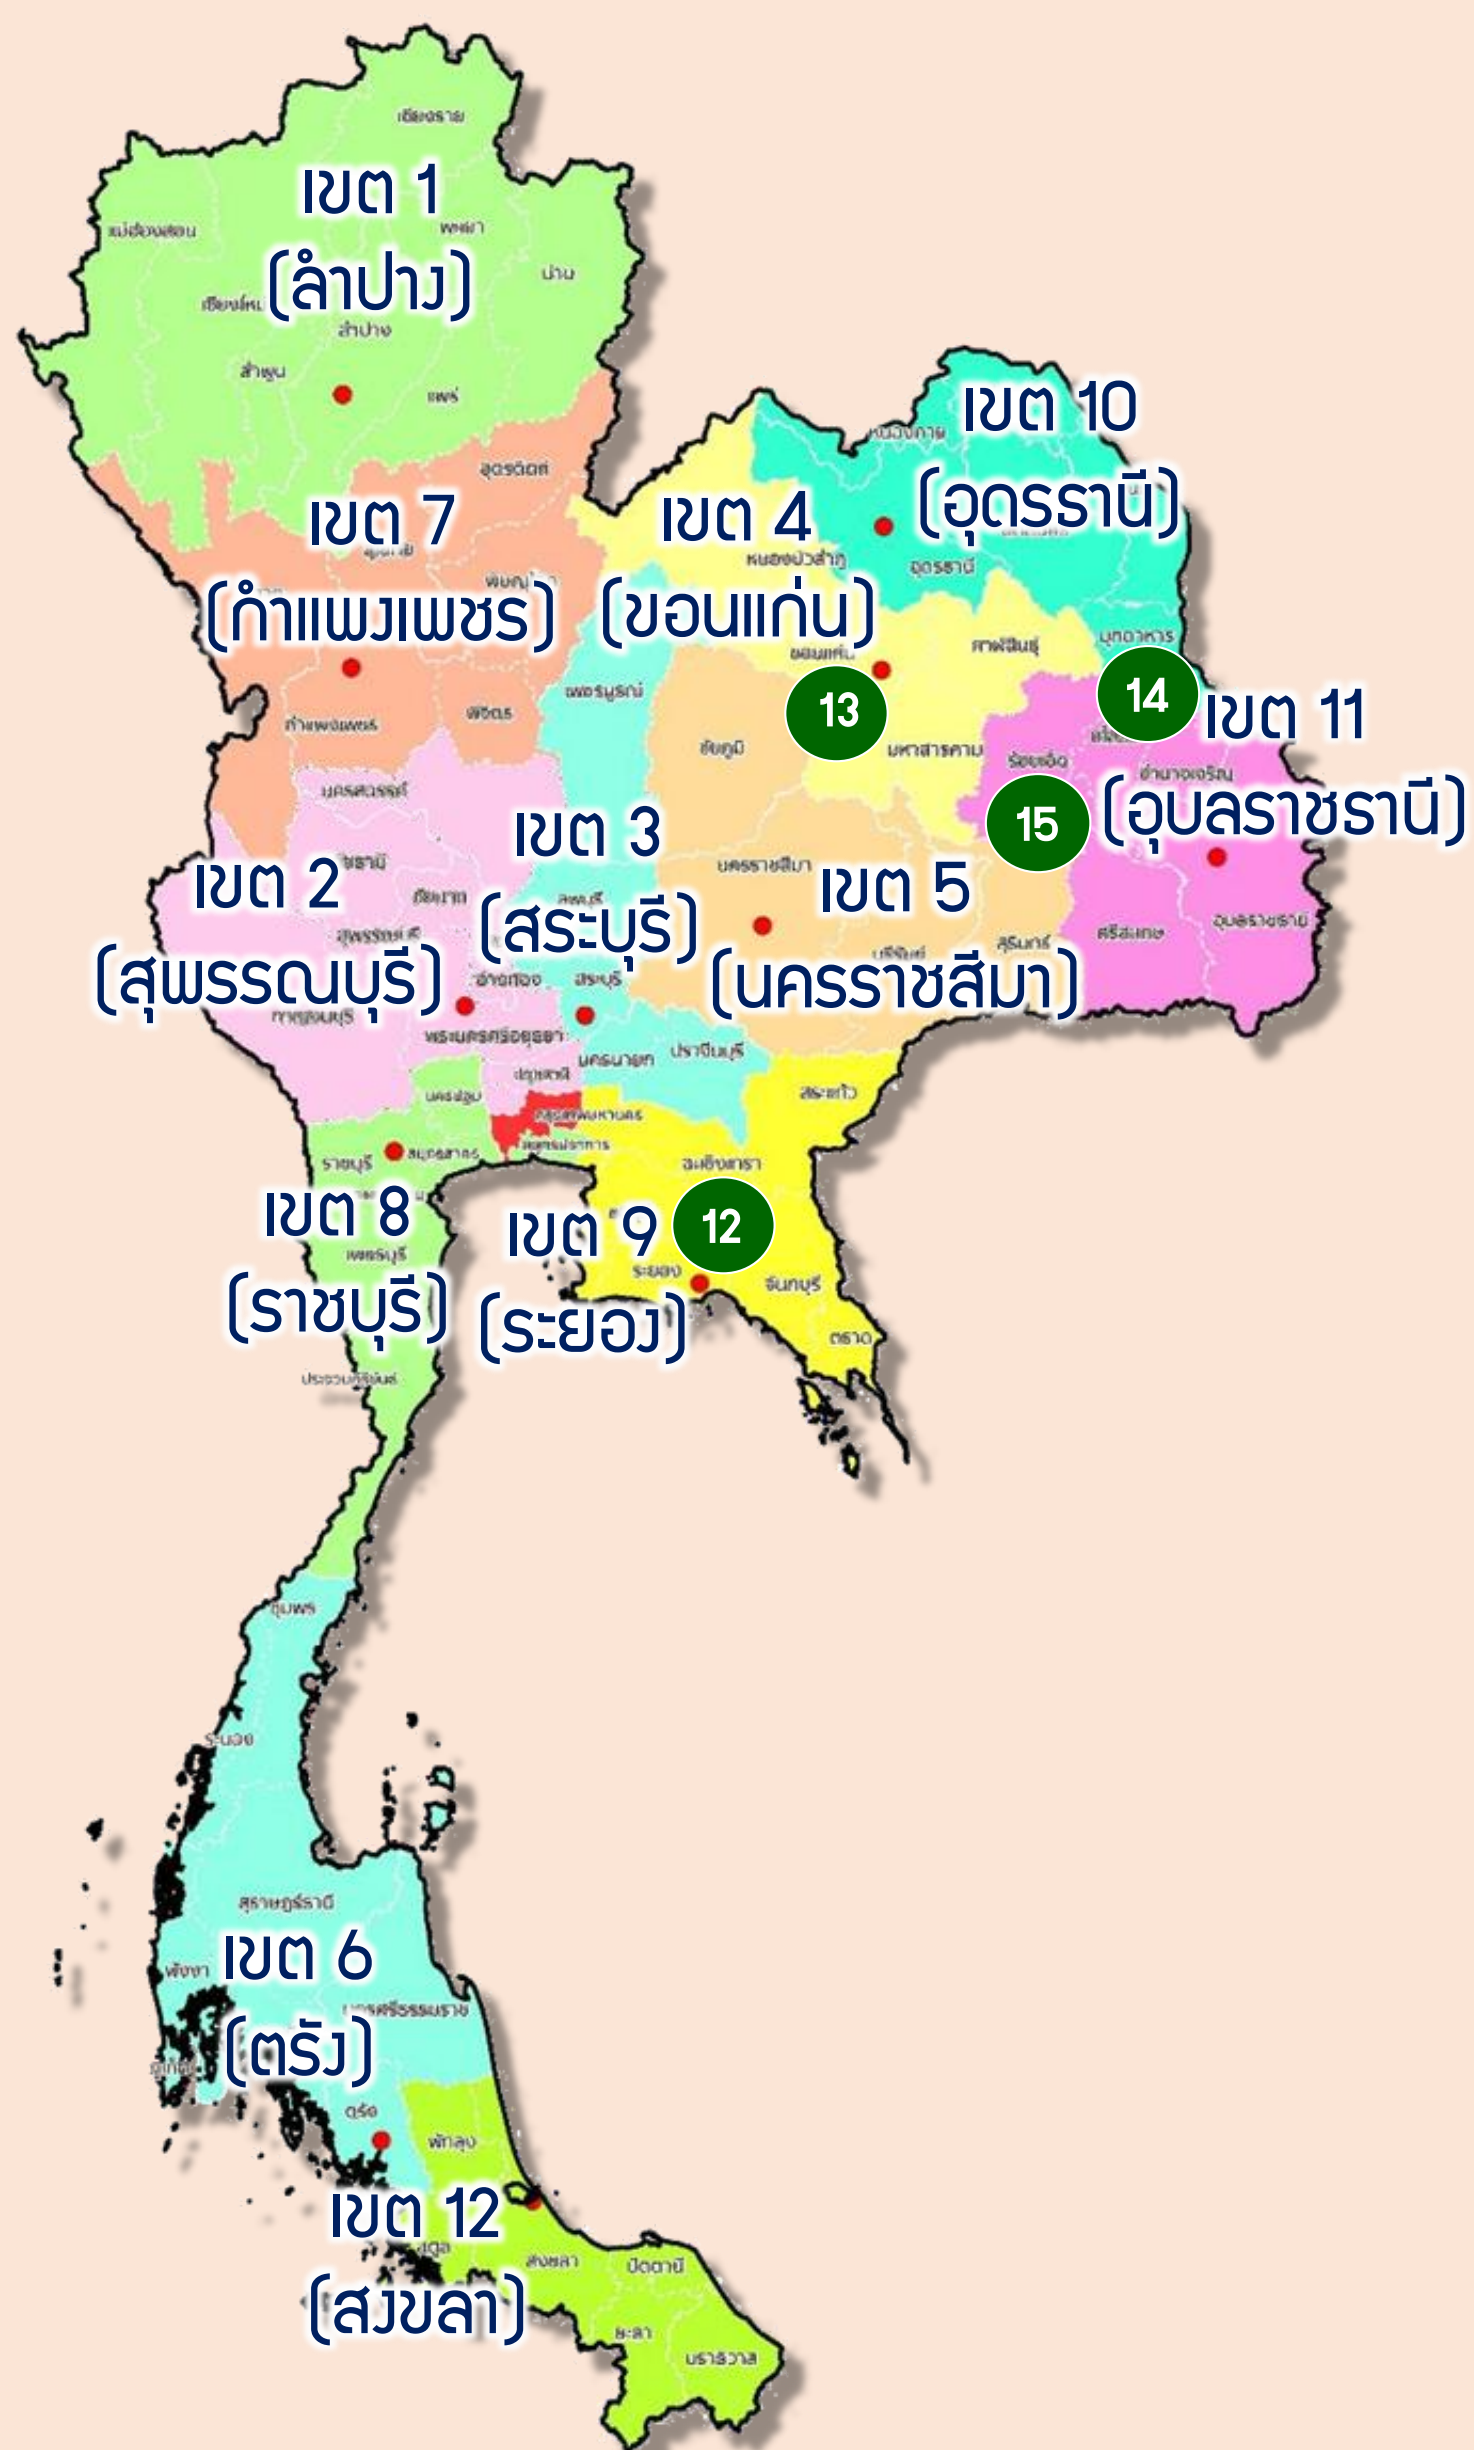

- 14** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขระบบประปาบาดาล เป้าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร



- 15** สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) จำนวน 2 แห่ง ณ บ้านนาหนองกุ่ม ม.6 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี และบ้านดอนแคน ม.2 ต.ป่าสัก อ.ตุรพัตร์พิบูล จ.ร้อยเอ็ด



- 12** สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายรณพล พิมพ์พันธ์ พอ.ส่วนปฏิบัติการ พร้อมด้วย ดร.เชษฐา แก้วกัลยา ที่ปรึกษากฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการจัดหาบำบัดน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.บางแก้ว อ.เมืองระยอง จ.ระยอง และต.โพรงอากาศ อ.บ้านน้ำเปรี้ยว จ.ระยอง



- 13** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวศิริรัตน์ เพชรมารด นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ประเภทข่าว	วันที่ 11 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 11 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	15	2,413
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

