




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

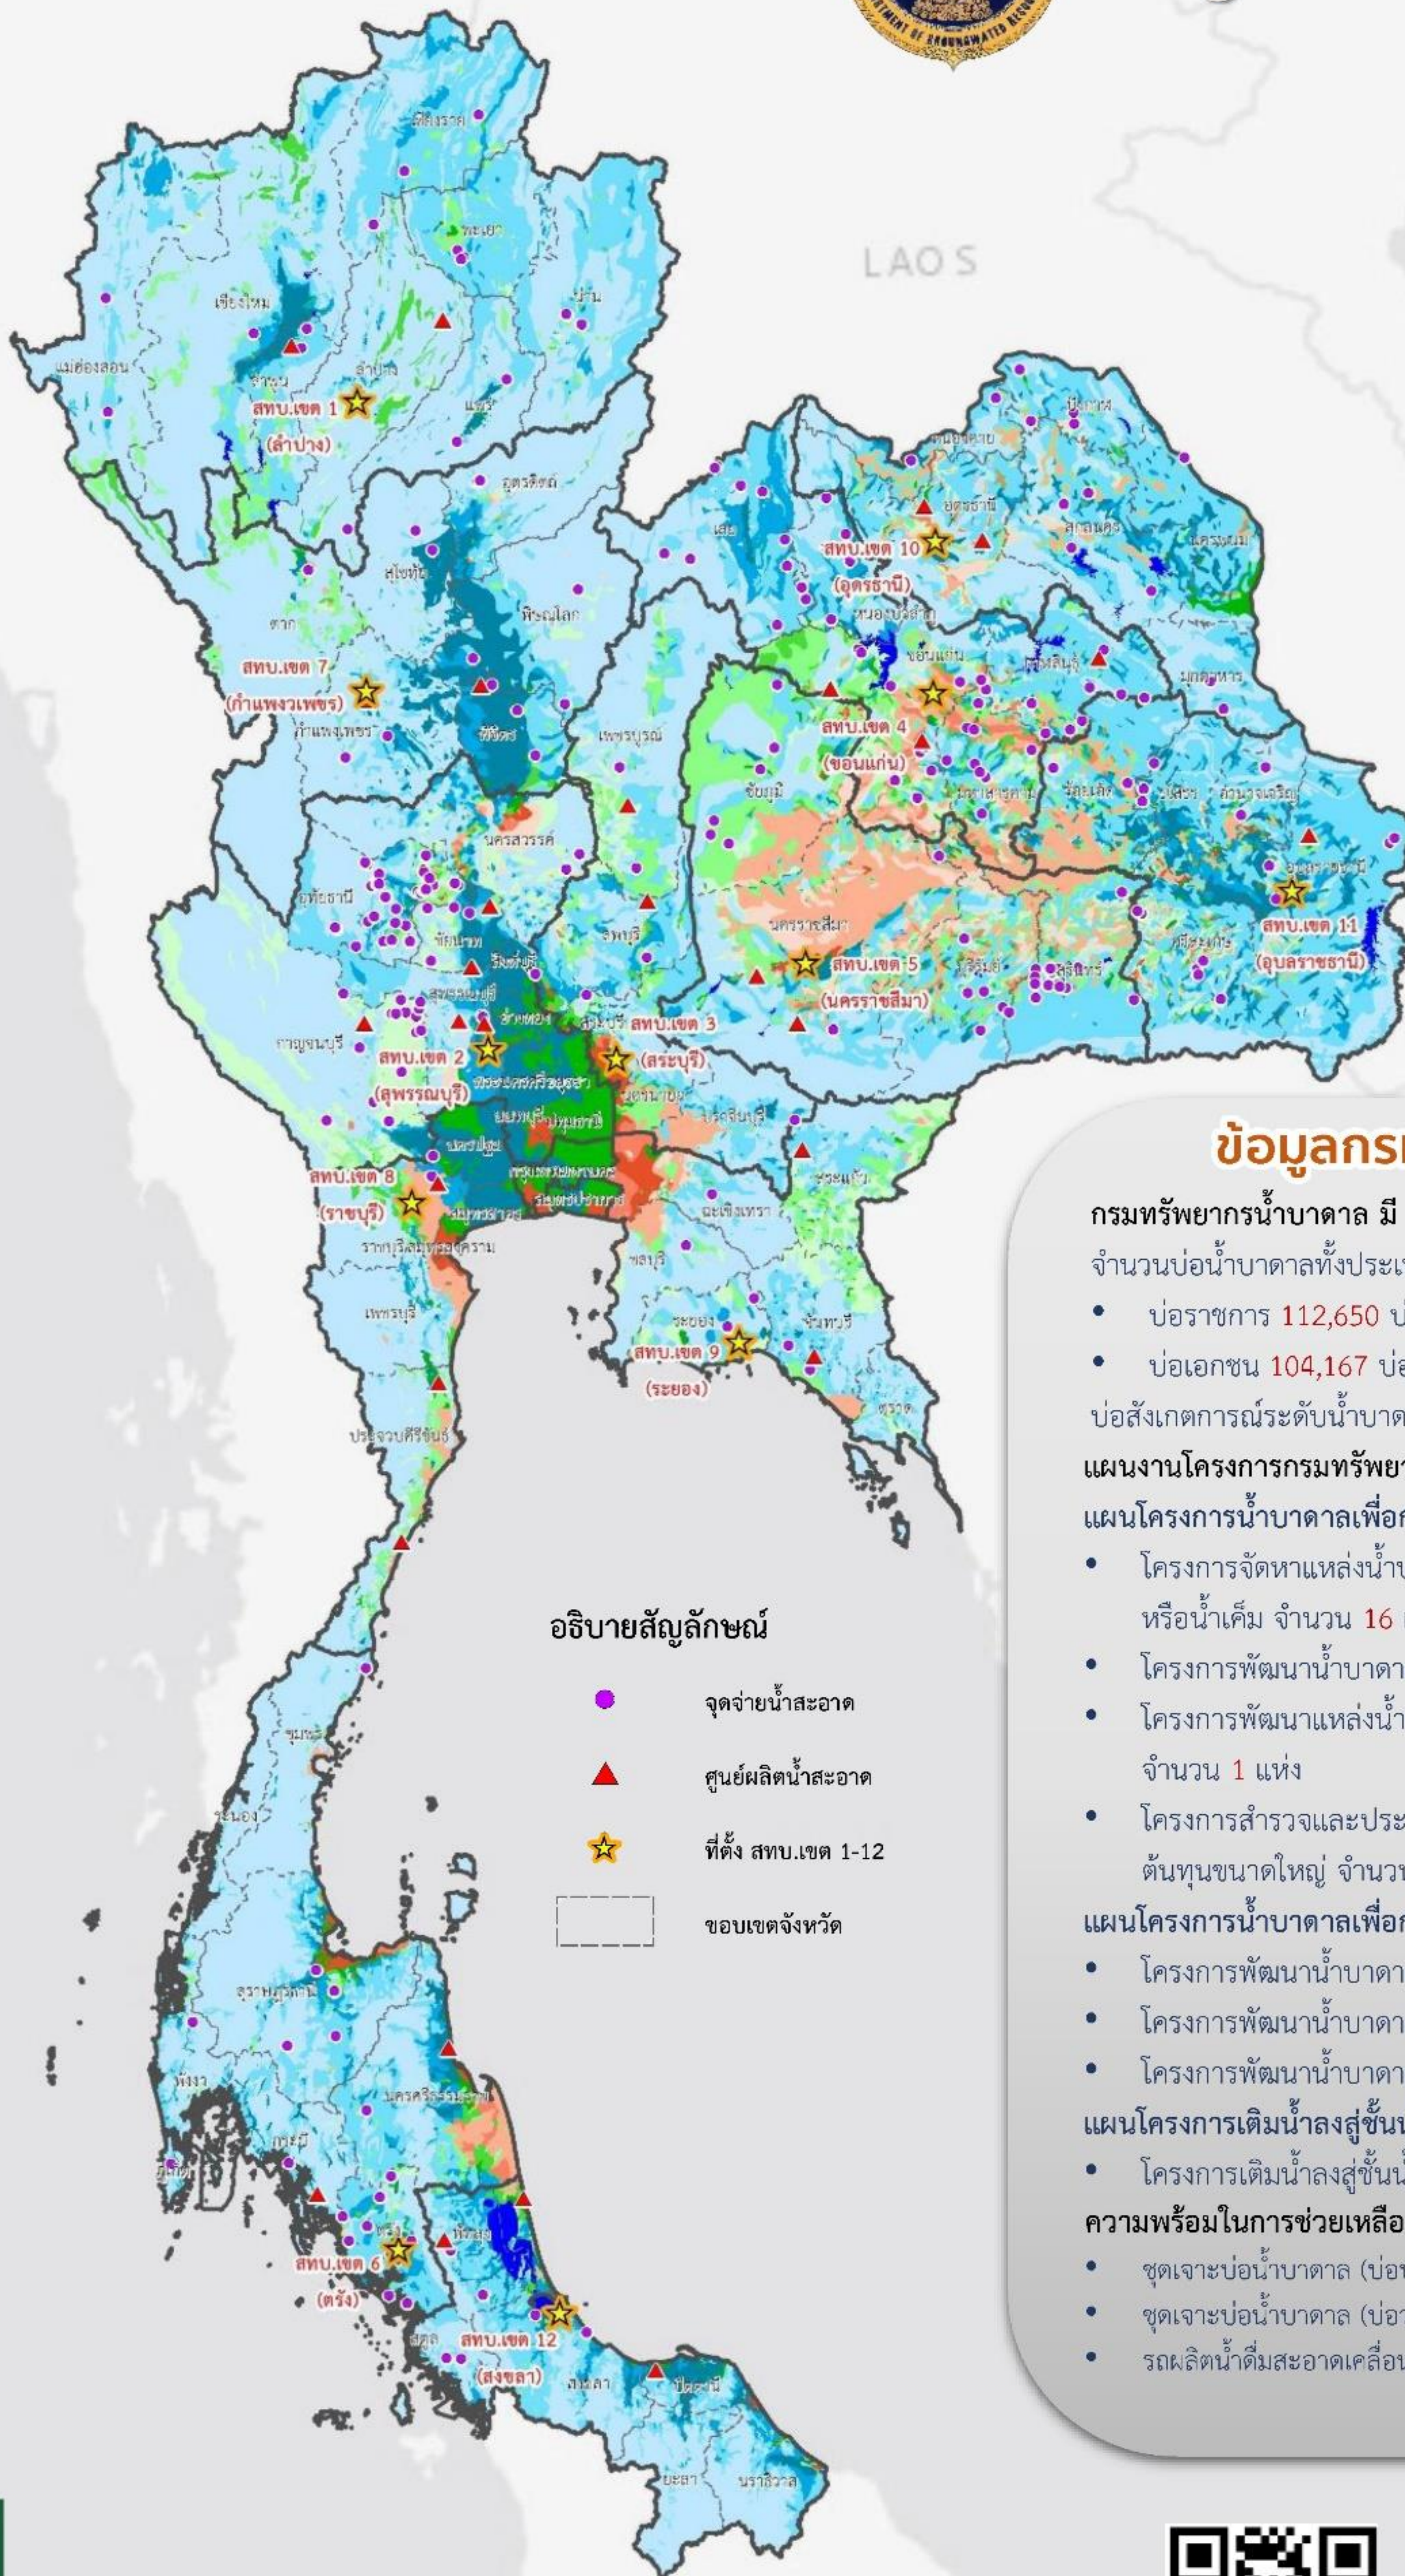

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

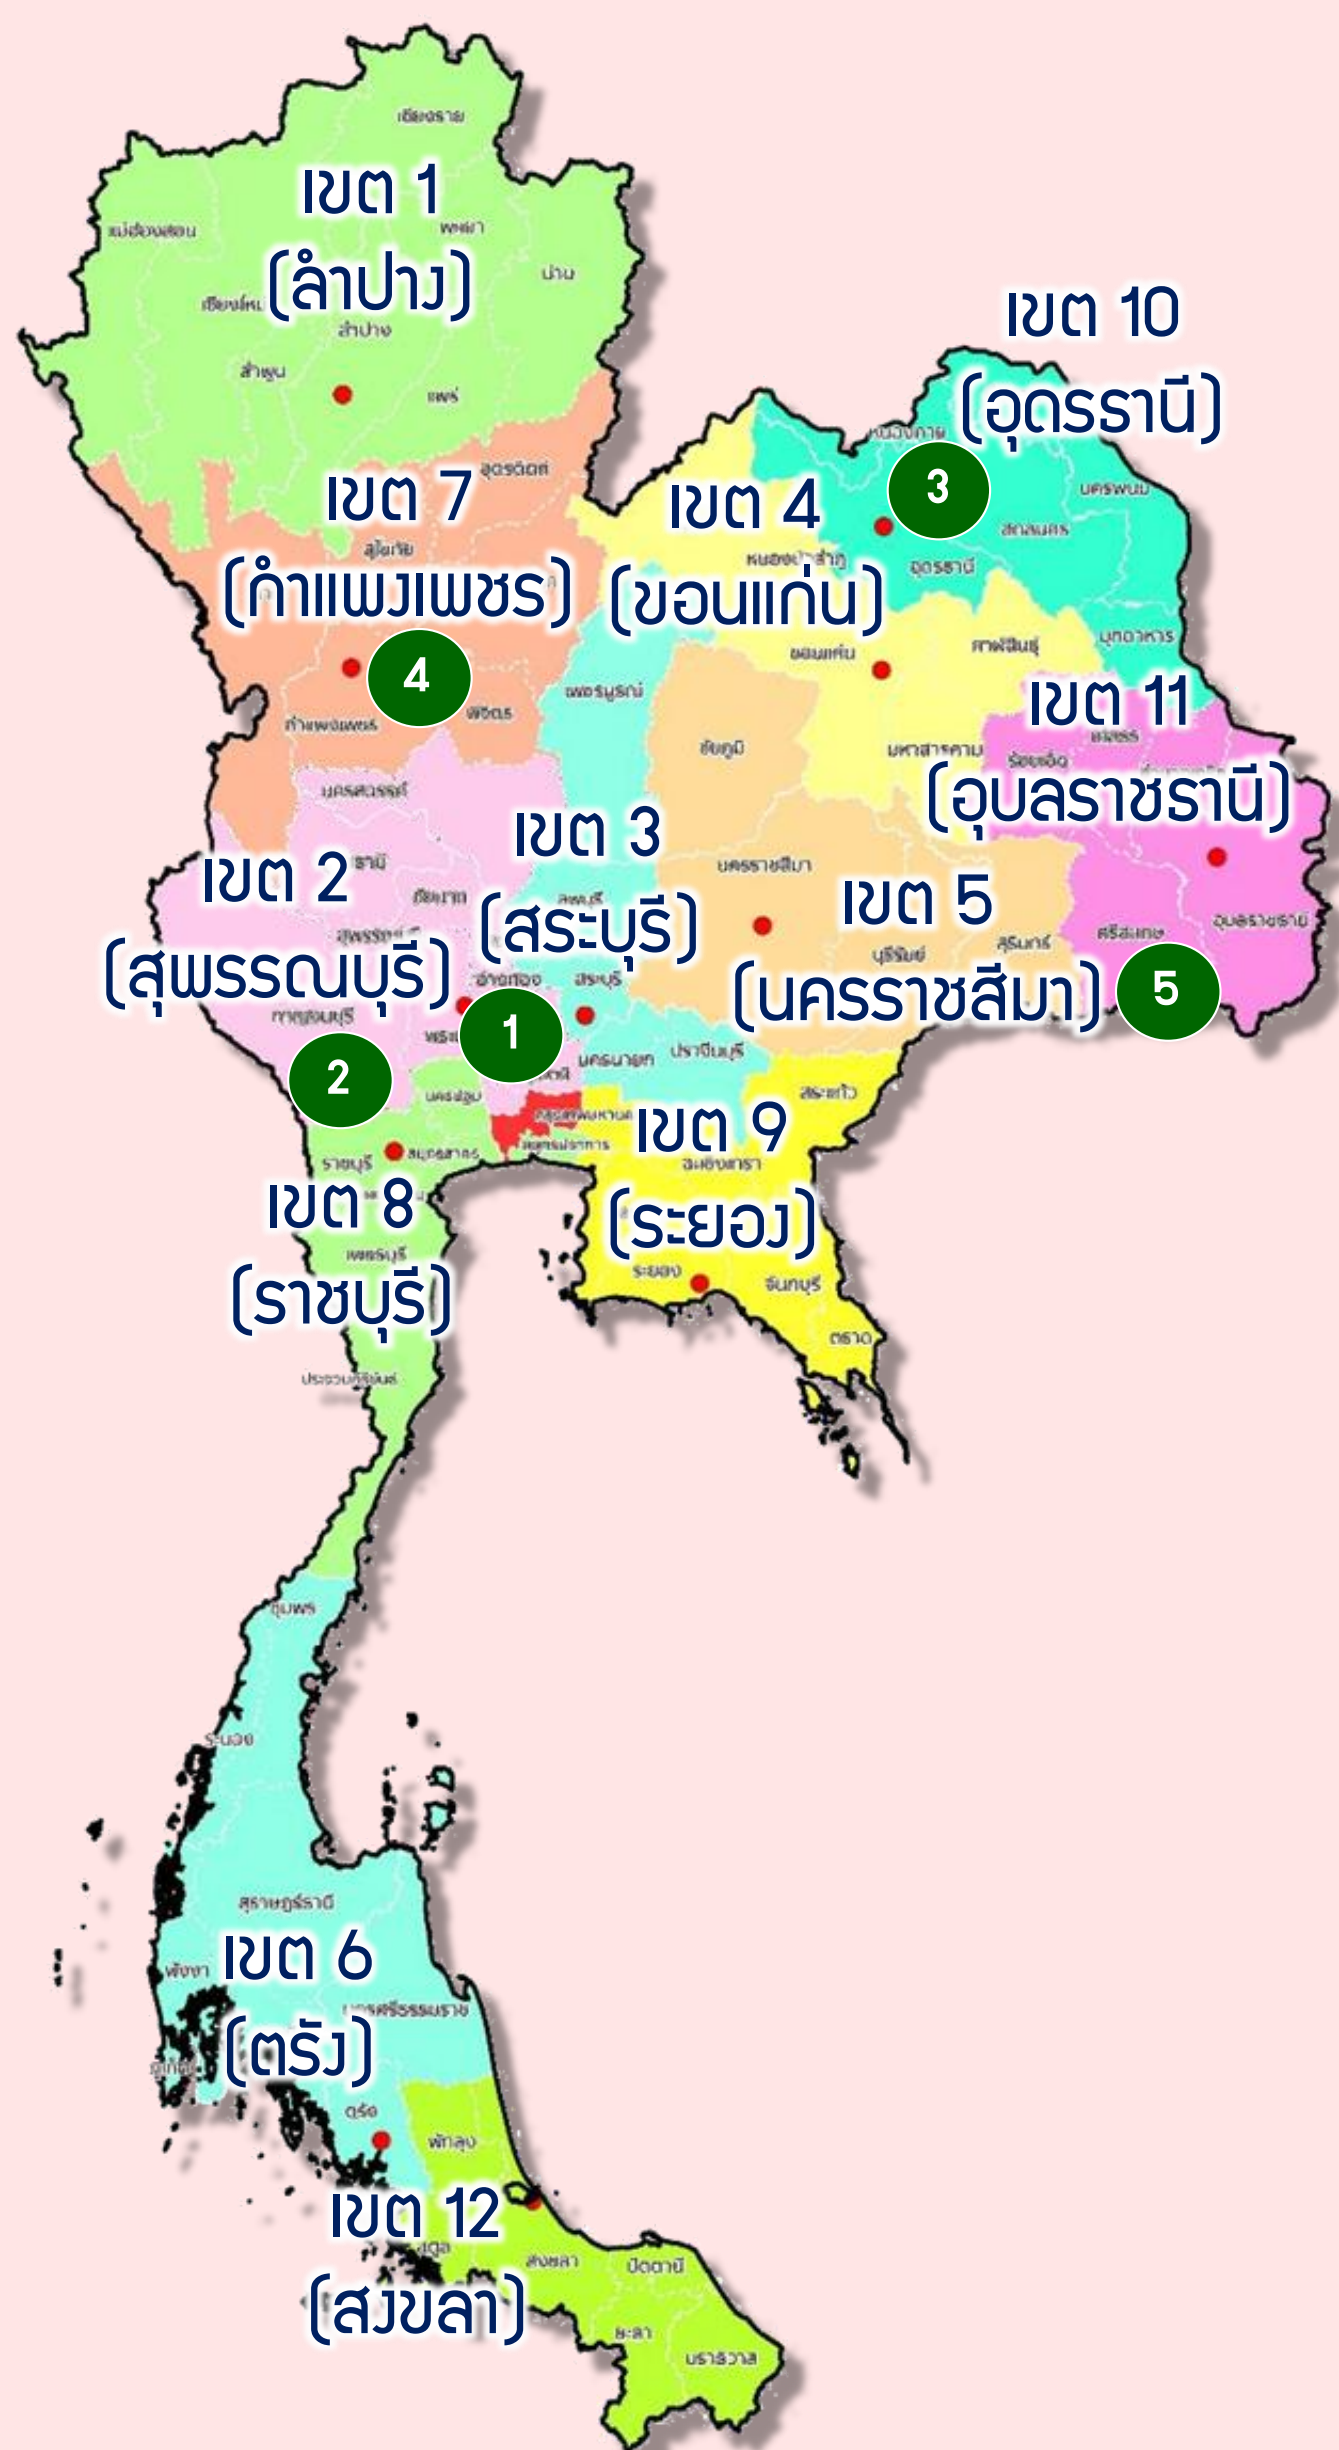

1 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / นายสุรชัย อาสายุทธ อธิบดีกรมป่าไม้/นายกฤต โชติรัตน์ รอง อ.กบ./สท.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เป็นประธาน กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ทส. ข้าราชการ เข้าร่วมงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ร่วมจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งนำน้ำดื่มบรรจุขวด 300 ขวด บรรจุแกลลอน 500 แกลลอน และรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ (RO) จากสท.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ บ้านดอนปลาสลึง อ.ม.8 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง



2 ดร.สุรินทร์ วรกีธาร รอง อ.กบ./สำนักบริหารกลาง พร้อมด้วย ดร.อลิณ ชินกรรักษ์ พอ.สำนักบริหารกลาง และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Eunhee Lee ผู้เชี่ยวชาญจาก KIGAM ประเทศเกาหลีใต้ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม โครงการจัดหา น้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ไขปัญหาน้ำแล้งอันเนื่องมาจากธรรมชาติ ณ แหล่งน้ำแร่ห้วยกระเจา และวัดกัณฑ์สุคนธาธารณ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี



3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล/กองแผนงาน/สท.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำคณะผู้บริหารและทีมงานด้านเทคนิคจาก CCOP-KIGAM ศึกษาฐานสถานีสัมผัสการดื่มน้ำบาดาล วัดท่าทรายสะอาด เพื่อหาวิธีการติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้ำอัตโนมัติและระบบสังเกตการณ์น้ำบาดาลแบบ real-time ซึ่งออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีระบบสังเกตการณ์โดยสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งในประเทศไทยจะมีการติดตั้งระบบสังเกตการณ์ดังกล่าว จำนวน 2 สถานี ทั้งนี้ ณ วัดท่าทรายสะอาด ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย และวัดไตรรัตน์นาราม ต.อาสาราม อ.เมือง จ.นครพนม



4 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล นายวิทยา มินิสิย พอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่ร่วมกัน ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 แห่ง ร่วมประชุมสัมมนาเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเติมน้ำใต้ดินและการดูแลบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร



5 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจรื้อวัดบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล เพื่ออำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) โดยการรื้อวัดบ่อจากหลุมหลักฐานชั้น 1 หมายเลข ศก.9-72 บริเวณศาลากลางจังหวัด ศรีสะเกษ ทำการรื้อวัดบ่อโยนยึดฐานใหม่ จำนวน 3 หลุม เป็นระยะทางทั้งสิ้น 67.2 กม. และรื้อวัดเก็บข้อมูลสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้ในการประมวลผลหาค่าระดับ รทก. ของบ่อสังเกตการณ์ ต่อไป ณ สถานีสถานอนุสรณ์บ้านแสงเจริญ ม.6 ต.ตระการ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ บ่อหมายเลข 6511C005 และหมายเลข 6511C006



ประเภทข่าว	วันที่ 12-16 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 16 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	39	2,452
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.2/9



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน


วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

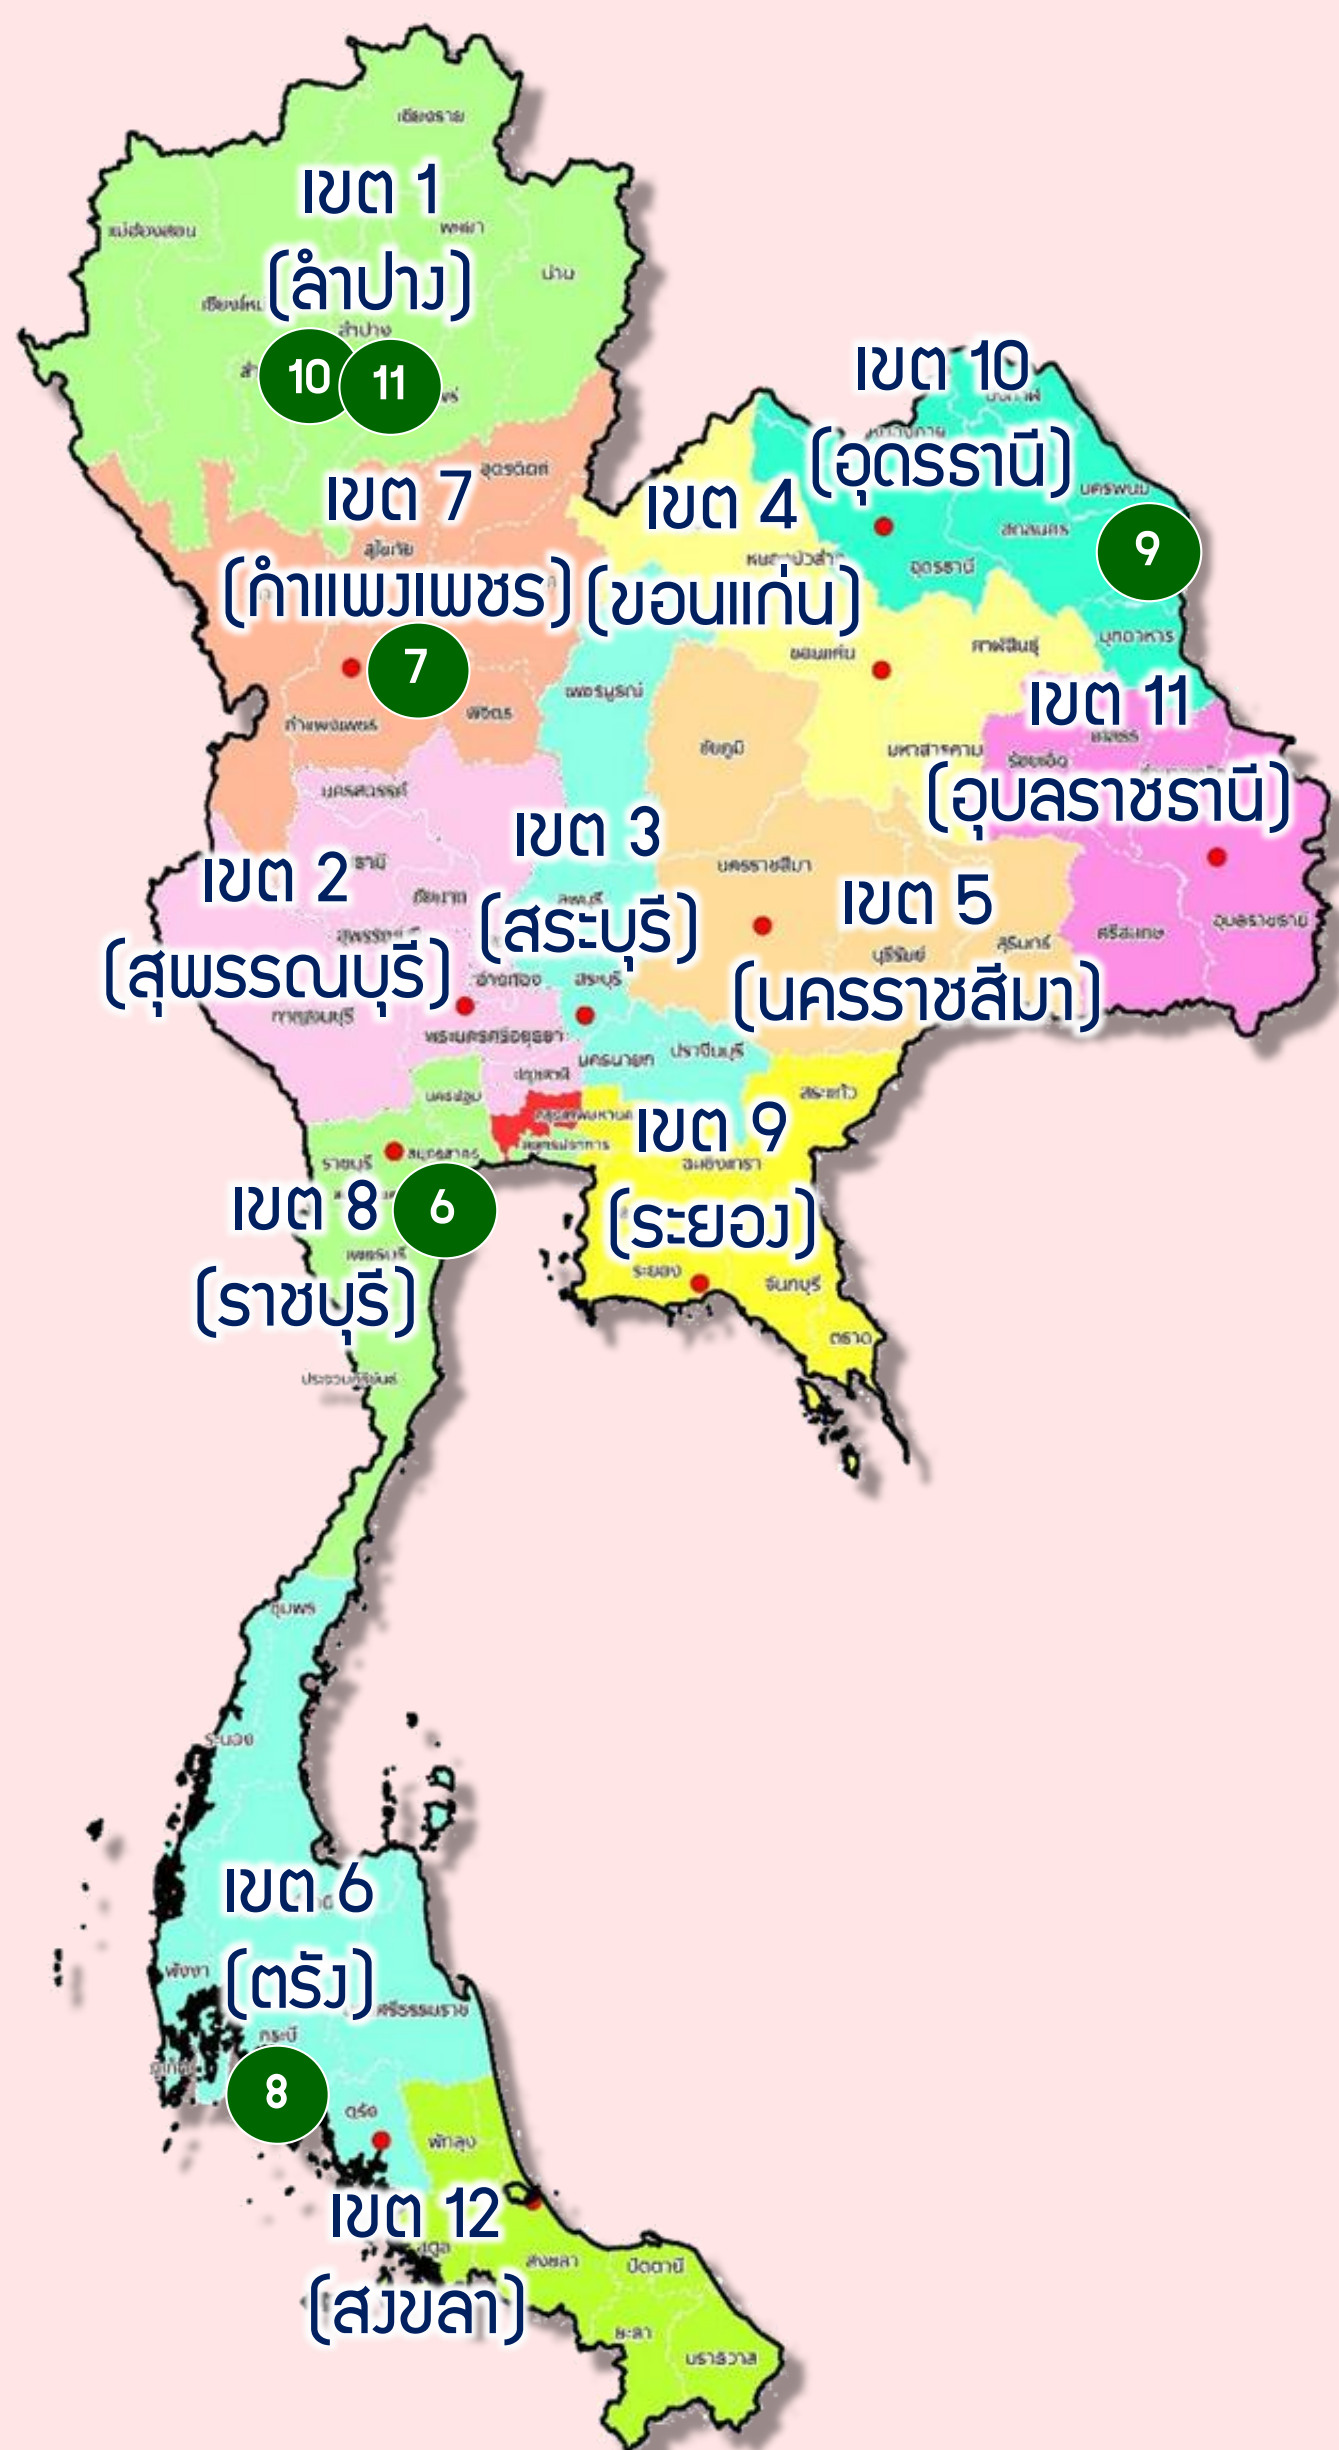

- 6 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการรื้อวัดระดับความสูงของบ่อน้ำบาดาล ที่ใช้เพื่อติดตามระดับน้ำบาดาล โดยการสำรวจระดับความสูงที่แท้จริงของภูมิประเทศ และนำไปคำนวณหาระดับแนวต้นของชั้นน้ำบาดาลให้มีความถูกต้อง ระบุดัชนีการไหลได้อย่างถูกต้อง และเพื่อนำไปปรับปรุงฐานข้อมูล ข้อมูลอุทกธรณีวิทยา และนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินปริมาณการสูบน้ำที่ปลอดภัยต่อไป ณ พื้นที่ จ.สมุทรสาคร

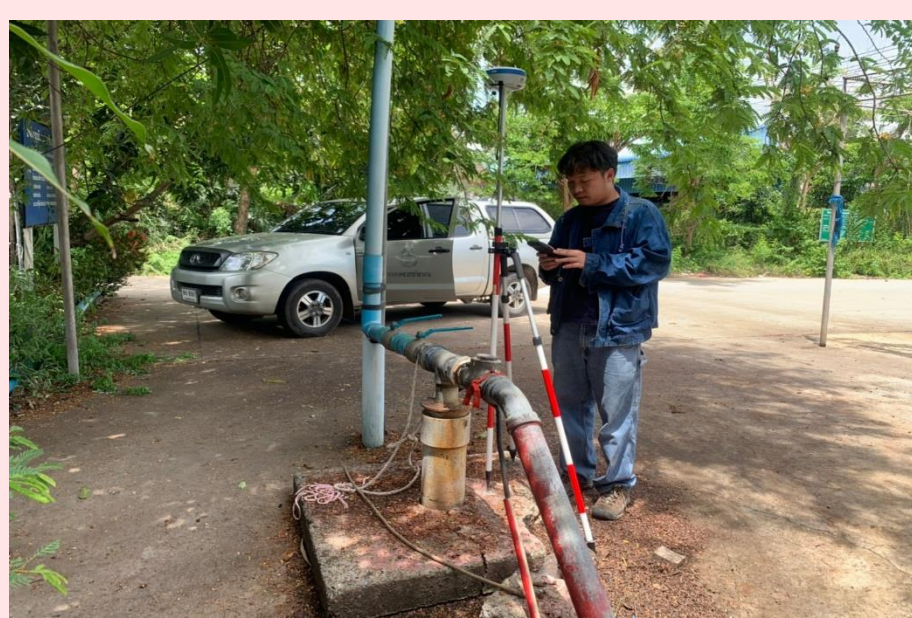

- 7 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการทดสอบปริมาณน้ำบ่อน้ำบาดาลหมายเลข 6407L004 เป็นเวลา 10 ชั่วโมง ผลการดำเนินงาน พบว่า ความลึกบ่อน้ำได้ 61 เมตร ระดับน้ำก่อนสูบ 9.38 เมตร ระดับน้ำหลังสูบ 17.15 เมตร และระยะน้ำลด 7.77 เมตร ณ สำนักสงฆ์สีหสธาราม ม.8 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร



- 8 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการงานก่อสร้างและซ่อมแซมสถานีบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลหมายเลขบ่อ 6506E004 ความลึก 124 เมตร มีลักษณะเป็นสถานีเดี่ยว 1 สถานี โดยสรุปผลการดำเนินงาน รวมระยะเวลาการดำเนินงานก่อสร้างทั้งสิ้น 3 วัน ณ ที่สาธารณะประโยชน์บ้านนา ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ดังนี้
- 1.ปรับสภาพพื้นที่
 - 2.ก่อสร้างแปลนและฐานปูน สำหรับสถานี ขนาด 2x2 เมตร
 - 3.ประกอบรั้วเหล็กและลวดตาข่าย ตามแบบแปลนที่กำหนด



- 9 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจรื้อวัดบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล เพื่ออ้างอิงค่าระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) โดยการรื้อวัดอ้างอิงจากหมุดหลักฐานชั้น 1 หมายเลข บพ.9-72 บริเวณสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 ต.ในเมือ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ทำการรื้อวัดเป็นระยะทาง 1.6 กม. และรื้อวัดเก็บข้อมูลสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้ในการประมวลผลหาค่าพิกัดและค่าระดับเหนือระดับทะเลปานกลางของบ่อสังเกตการณ์ ต่อไป ณ สถานีวัดไตรรัตน์นาราม ม.8 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม บ่อหมายเลข 6510A012



- 10 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา พื้นที่ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นผู้นำ ทำความสะอาด พื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณริมตลิ่งตลอดลำน้ำวัง



- 11 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) หน่วยเจาะบ่อน้ำบาดาล ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ความลึก 350 เมตร ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีริราช ม.4 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง



ประเภทข่าว	วันที่ 12-16 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 16 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	39	2,452
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




P.3/9

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

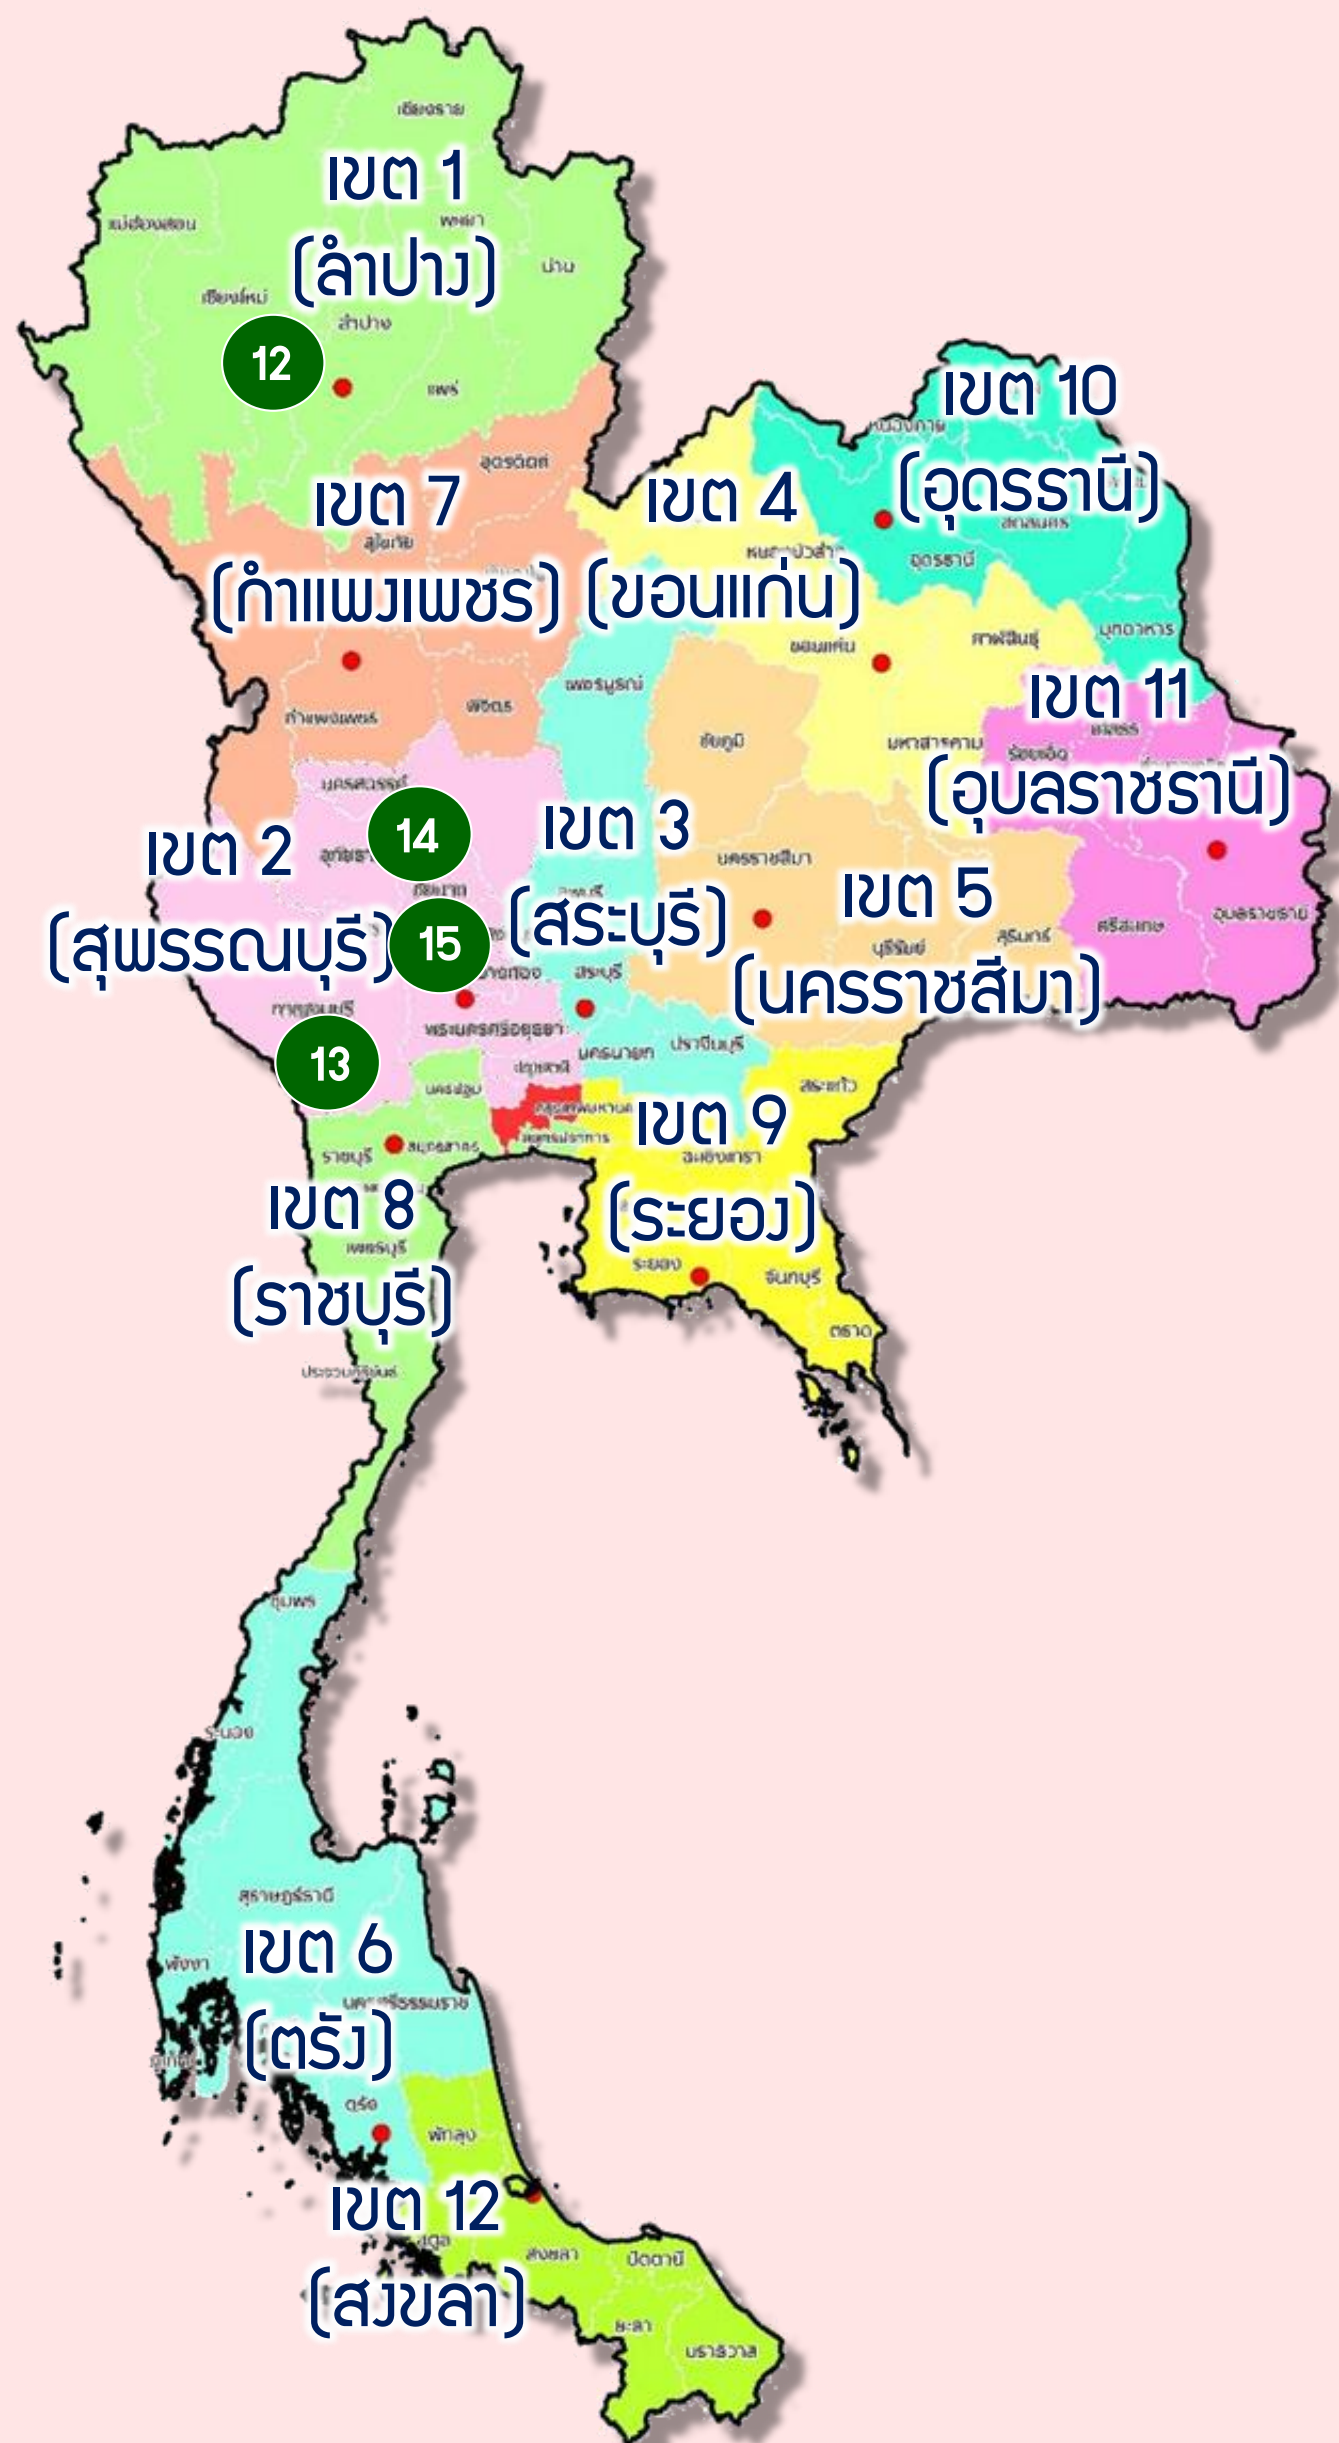

12 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) หน่วยปฏิบัติการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ลงพื้นที่เร่งดำเนินการ โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลลุ่มพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส สหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 16 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านพามัวว ต.มะขือเฒ่า อ.เมือว จ.ลำพูน
- 2.บ้านพม่อว ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
- 3.บ้านแม่ยาวร้อน ต.แม่ยาวร้อน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
- 4.บ้านอ้อมกุ่มว ต.มะขือเฒ่า อ.เมือว จ.ลำพูน
- 5.บ้านแม่ต๋อนหลวง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
- 6.โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
- 7.บ้านแหลม ต.มะขือเฒ่า อ.เมือว จ.ลำพูน
- 8.บ้านโพธิ์ทองเจริญ ต.เขินดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
- 9.บ้านแม่ยาวกาด ต.แม่ยาวตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่
- 10.โรงเรียนบ้านไม้สลี ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
- 11.โรงเรียนบ้านดอนมูล ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
- 12.บ้านใหม่ดอนแก้ว ต.แม่กาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
- 13.บ้านกวาง ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
- 14.โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านไร่ จ.ลำพูน
- 15.โรงเรียนบ้านสหกรณ์ ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
- 16.โรงเรียนวัดมณฑลการ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่




13 สกบ.เขต 2 (ลำปาง) เจ้าหน้าที ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา การอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลลุ่มพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส สหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ณ บ้านดอนทวักทรัพย์ (จุดที่ 1-2) ม.19 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี และ บ้านใหม่ ม.11 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี



14 สกบ.เขต 2 (ลำปาง) นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับการต้อนรับ พลอากาศเอก สกิตติชัยพัชร์ สุขวิมล ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ในการติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาแหล่ง น้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ การเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ และสำรวจความพร้อม ความเหมาะสม เพื่อกำหนด ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- 1.โครงการพัฒนาระบบบ่อน้ำบาดาล บ้านสะพานสาม ม.2 ต.พรมนิมิต อ.ตากลิ จ.นครสวรรค์
- 2.บ้านบ่อน้ำบาดาล ม.1 ต.พรมนิมิต อ.ตากลิ จ.นครสวรรค์
- 3.องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตากลิ จ.นครสวรรค์

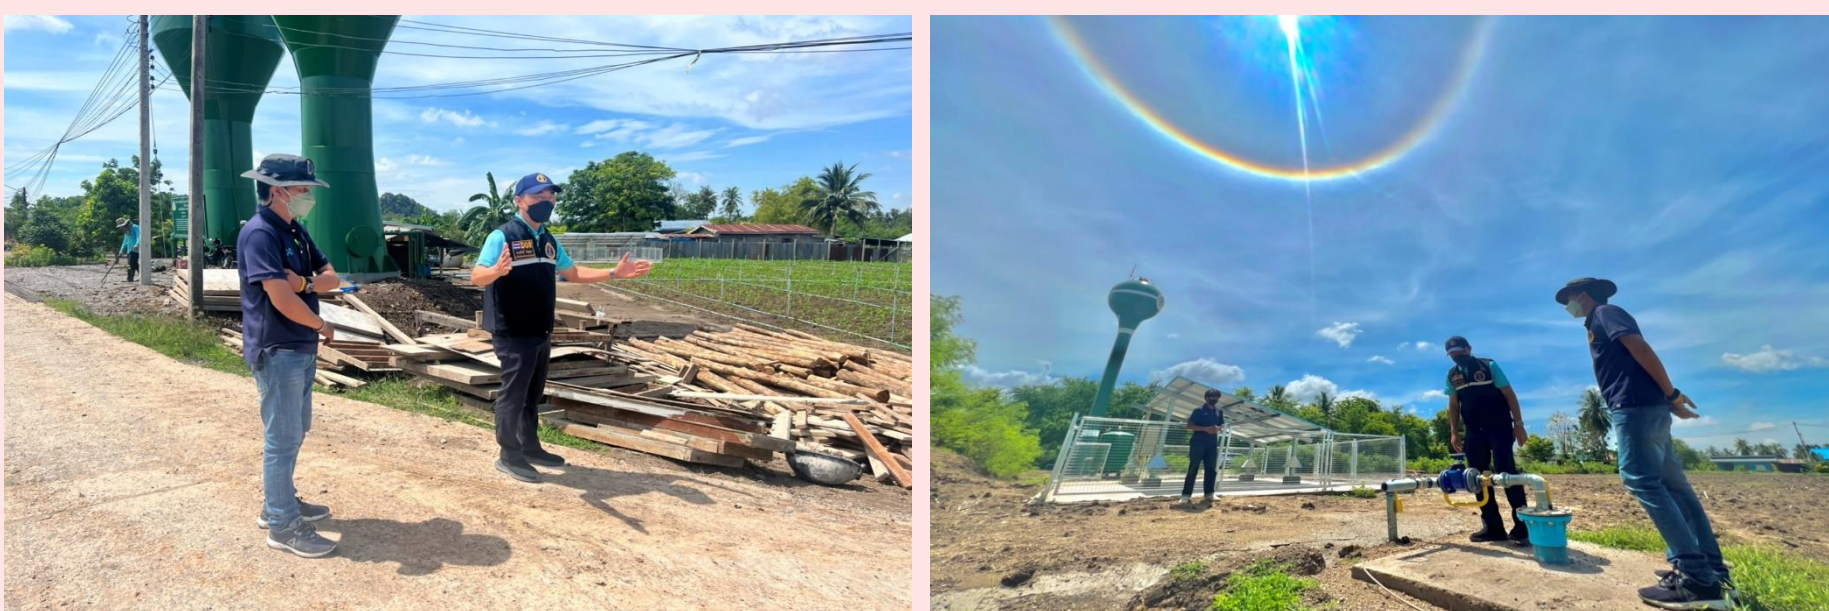

15 สกบ.เขต 2 (ลำปาง) นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ ติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาเทคนิคการเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (RBF) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ต.หาดท่าเสา อ.เมือว จ.ชัยนาท



ประเภทข่าว	วันที่ 12-16 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 16 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	39	2,452
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




P.4/9

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

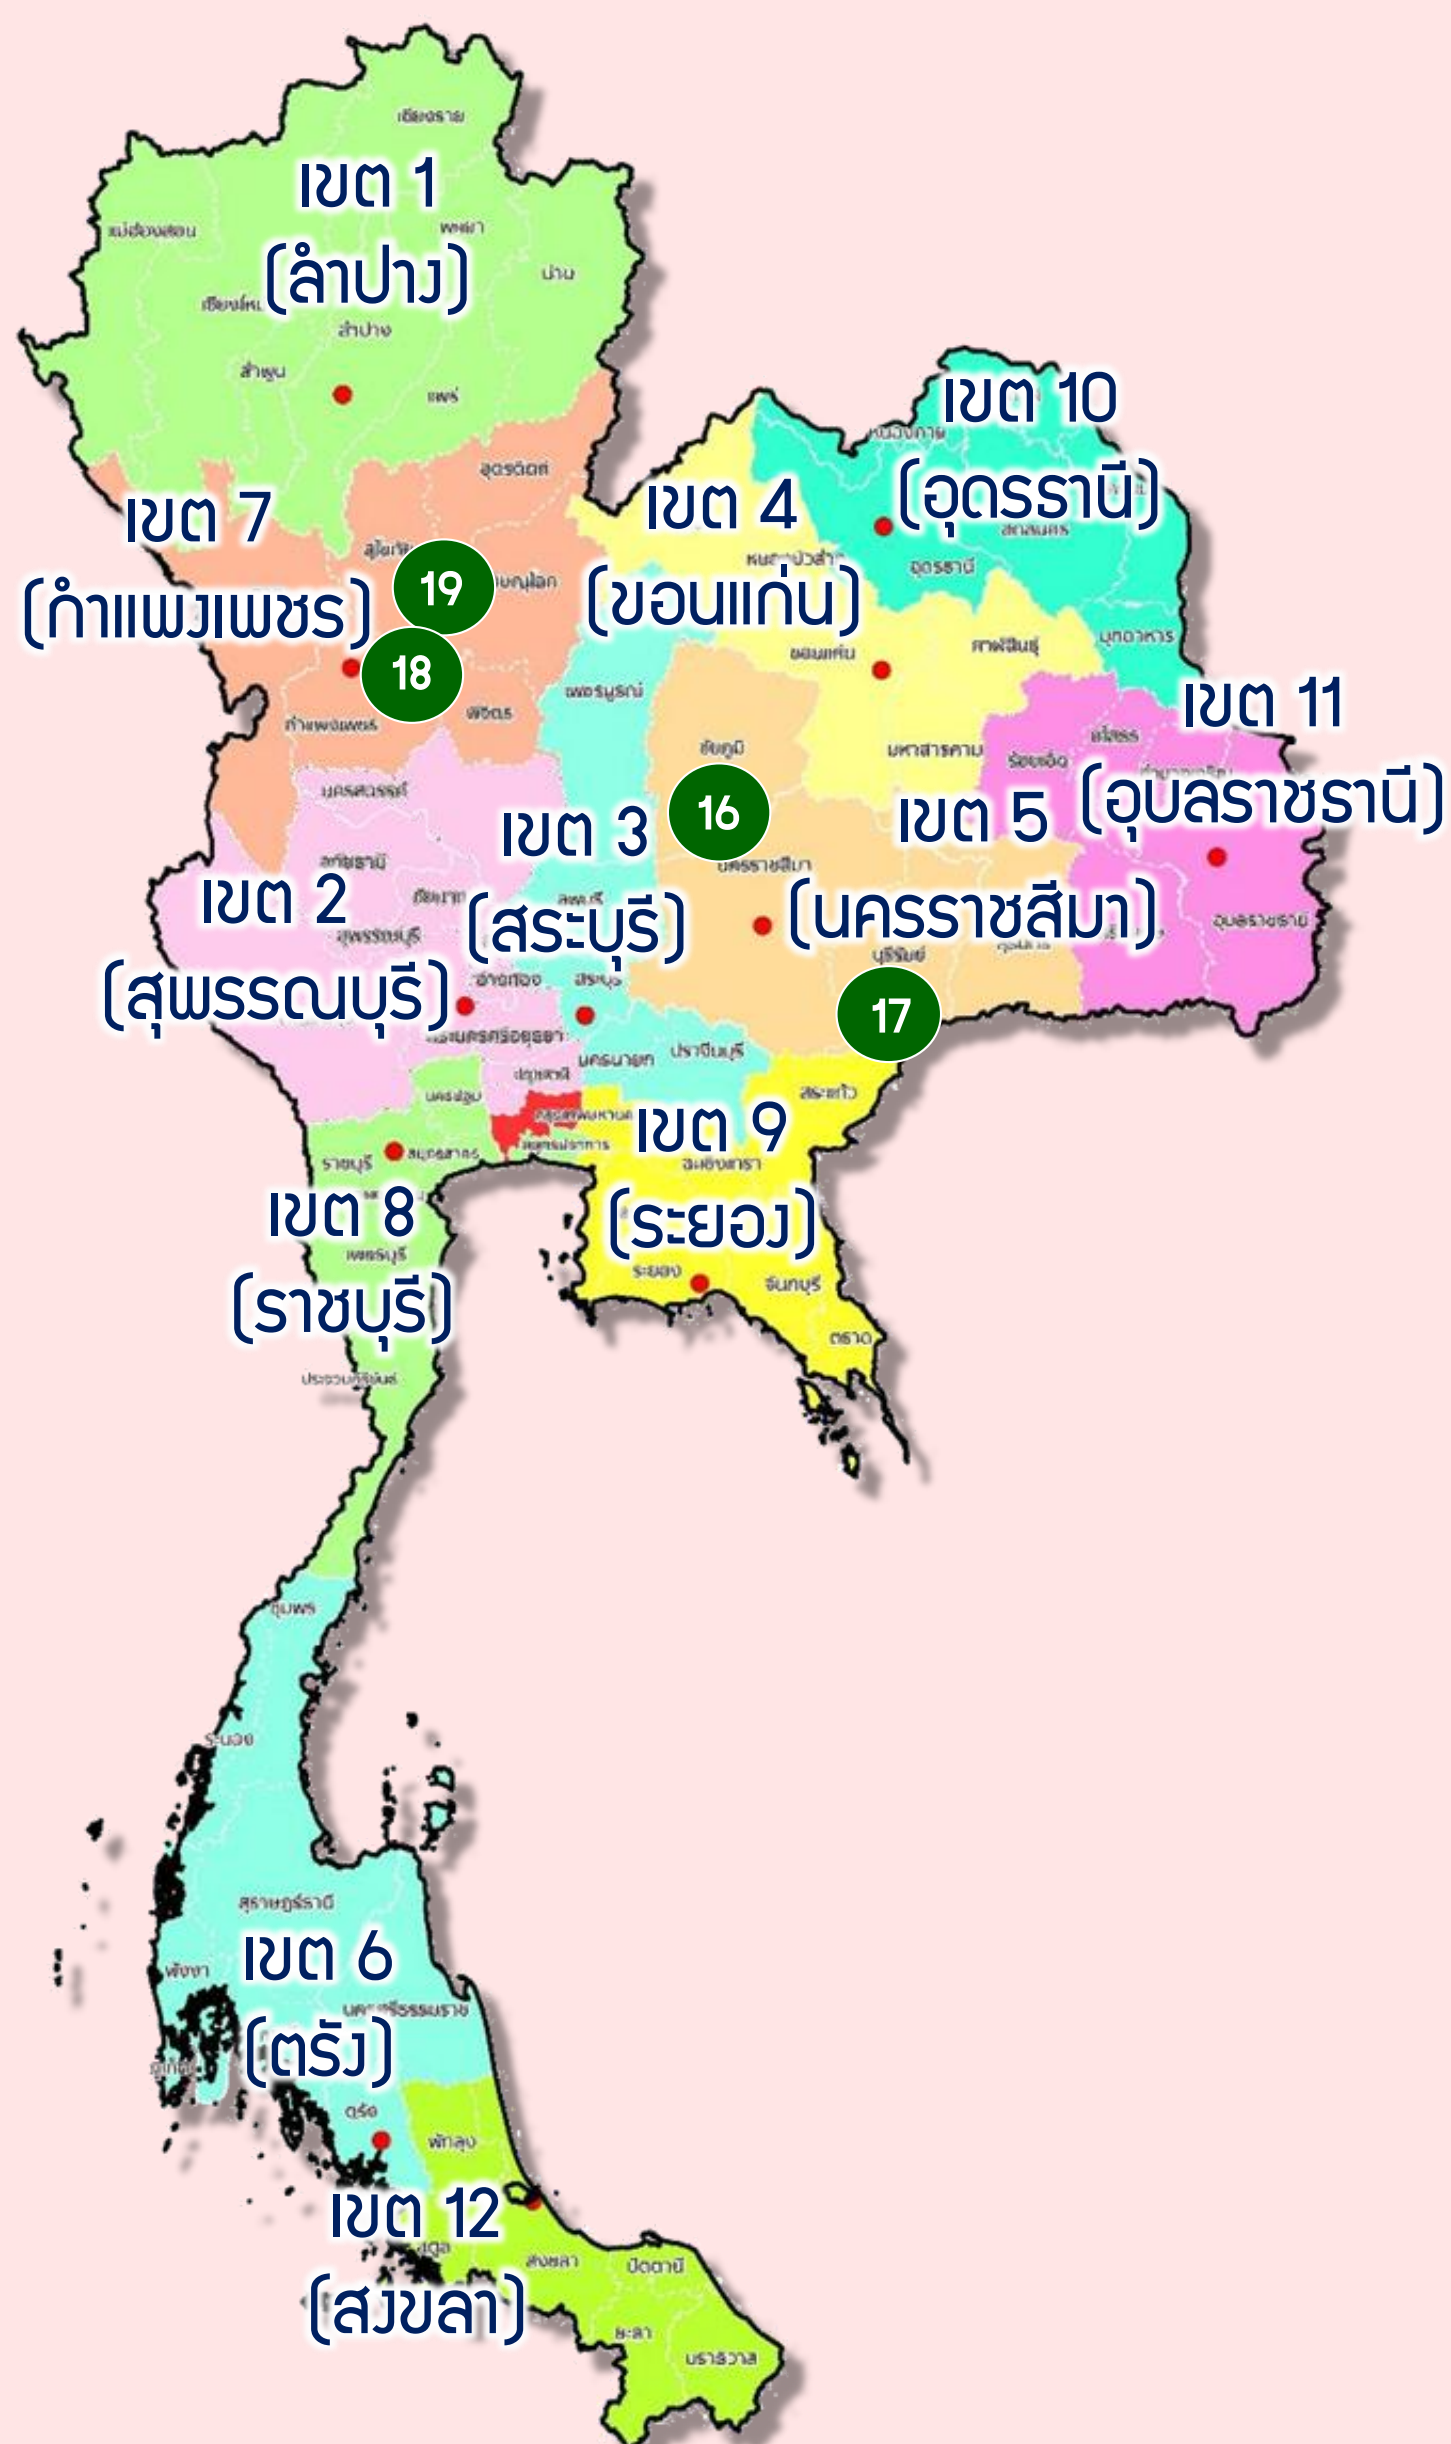

16 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายศักดิ์สวัสดิ์ ศรีวิชา พอ.สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายสมศรี พร้อมญาติ พอ.ส่วนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงการของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

- 1.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปิบบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ณ บ้านนาบัว ม.4 ต.สระบุรี อ.บ้านแก่ง จ.ชัยภูมิ
- 2.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปิบบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ณ บ้านสระปทุม (วัดสระทอง) ม.9 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
- 3.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปิบบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ณ บ้านหนองขาม ม.4 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
- 4.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ปิบบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ณ บ้านธาตุทอง ม.10 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
- 5.โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด) ปิบบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ บ้านกวาวหิน ม.18 ต.กวาวหิน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
- 6.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ปิบบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ณ บ้านโคก ม.6 ต.สามสวน อ.บ้านแก่ง จ.ชัยภูมิ



17 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายพัฒนวิทย์ จิตพิทักษ์ พอ.ส่วนวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวพินิจที่สำรวจความเหมาะสมในการเจาะบ่อน้ำบาดาลโดยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (งบกลาง) ปิบบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านหนองชัยศรี ม.1 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์



18 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ตามคำขอรับบริการ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ณ ต.หนองทอง และต.มหาชัย อ.ไทรทอง จ.กำแพงเพชร



19 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างพื้นฟูบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านคลองม่วง ม.16 ต.วังเขมม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
- 2.บ้านวังป่าหว้า ม.5 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- 3.บ้านสนมย ม.10 ต.คลองขาม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
- 4.บ้านแม่ระหัน ม.10 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก
- 5.บ้านวังบัว ม.8 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร



ประเภทข่าว	วันที่ 12-16 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 16 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	39	2,452
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.5/9



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

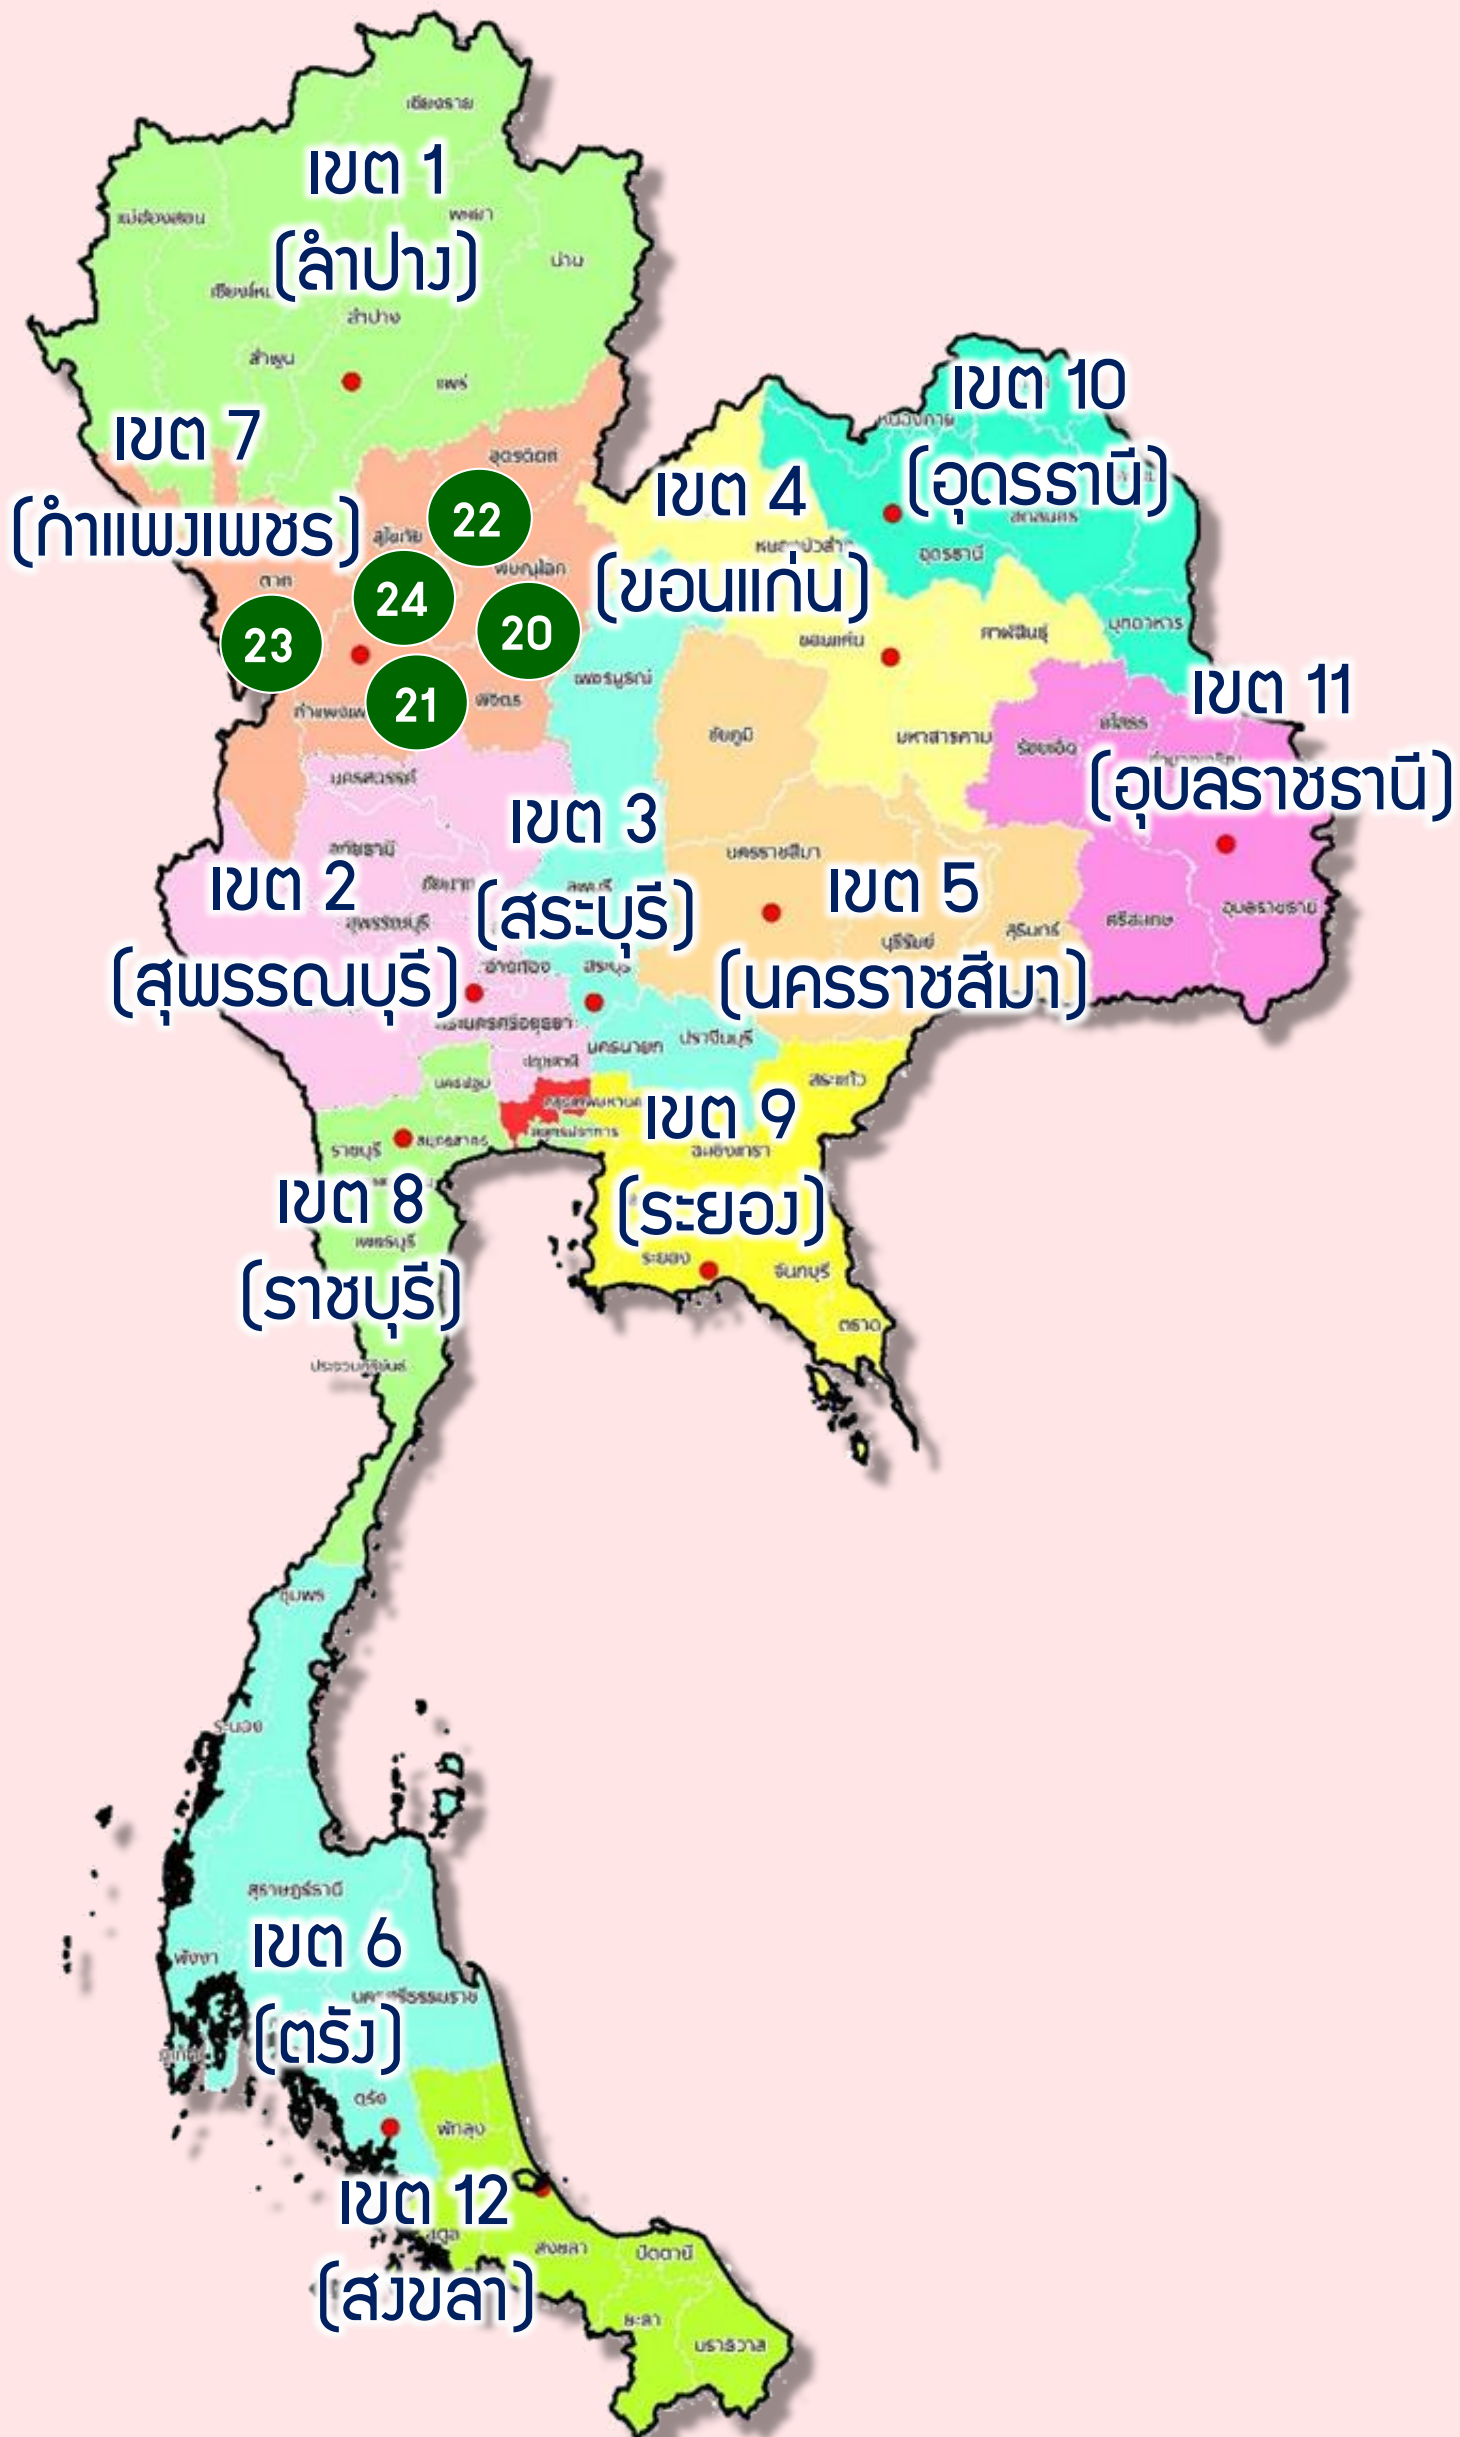

20 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่ทำการหยั่งระดับหลุมเจาะเพื่อ กำหนดชั้นรับน้ำ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านน้ำคิงเหนือ ม.6 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก



21 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 17/2565 เพื่อพิจารณาการขึ้นราคา ค่าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตฯ/ใช้น้ำบาดาลที่มีขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้รับการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 19 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) และ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม VDO Call Line



22 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล และสุบทดสอบ ปริมาณน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รูปแบบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
 1.บ้านโคกกระทิง ม.5 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
 2.บ้านมาบพาง ม.4 ต.เบ็ญบัว อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 3.บ้านหนองคล้า ม.3 ต.เนินสง่า อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
 4.บ้านทุ่งใหญ่ ม.13 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 5.บ้านหาดสองแคว ม.2 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์



23 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
 1.หมู่ที่ 11 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
 2.หมู่ที่ 9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
 3.หมู่ที่ 15 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก



24 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับ ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบันระบบประปาบาดาลสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ณ บ้านหนองขุ่น ม.4 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย



ประเภทข่าว	วันที่ 12-16 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 16 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	39	2,452
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.6/9



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

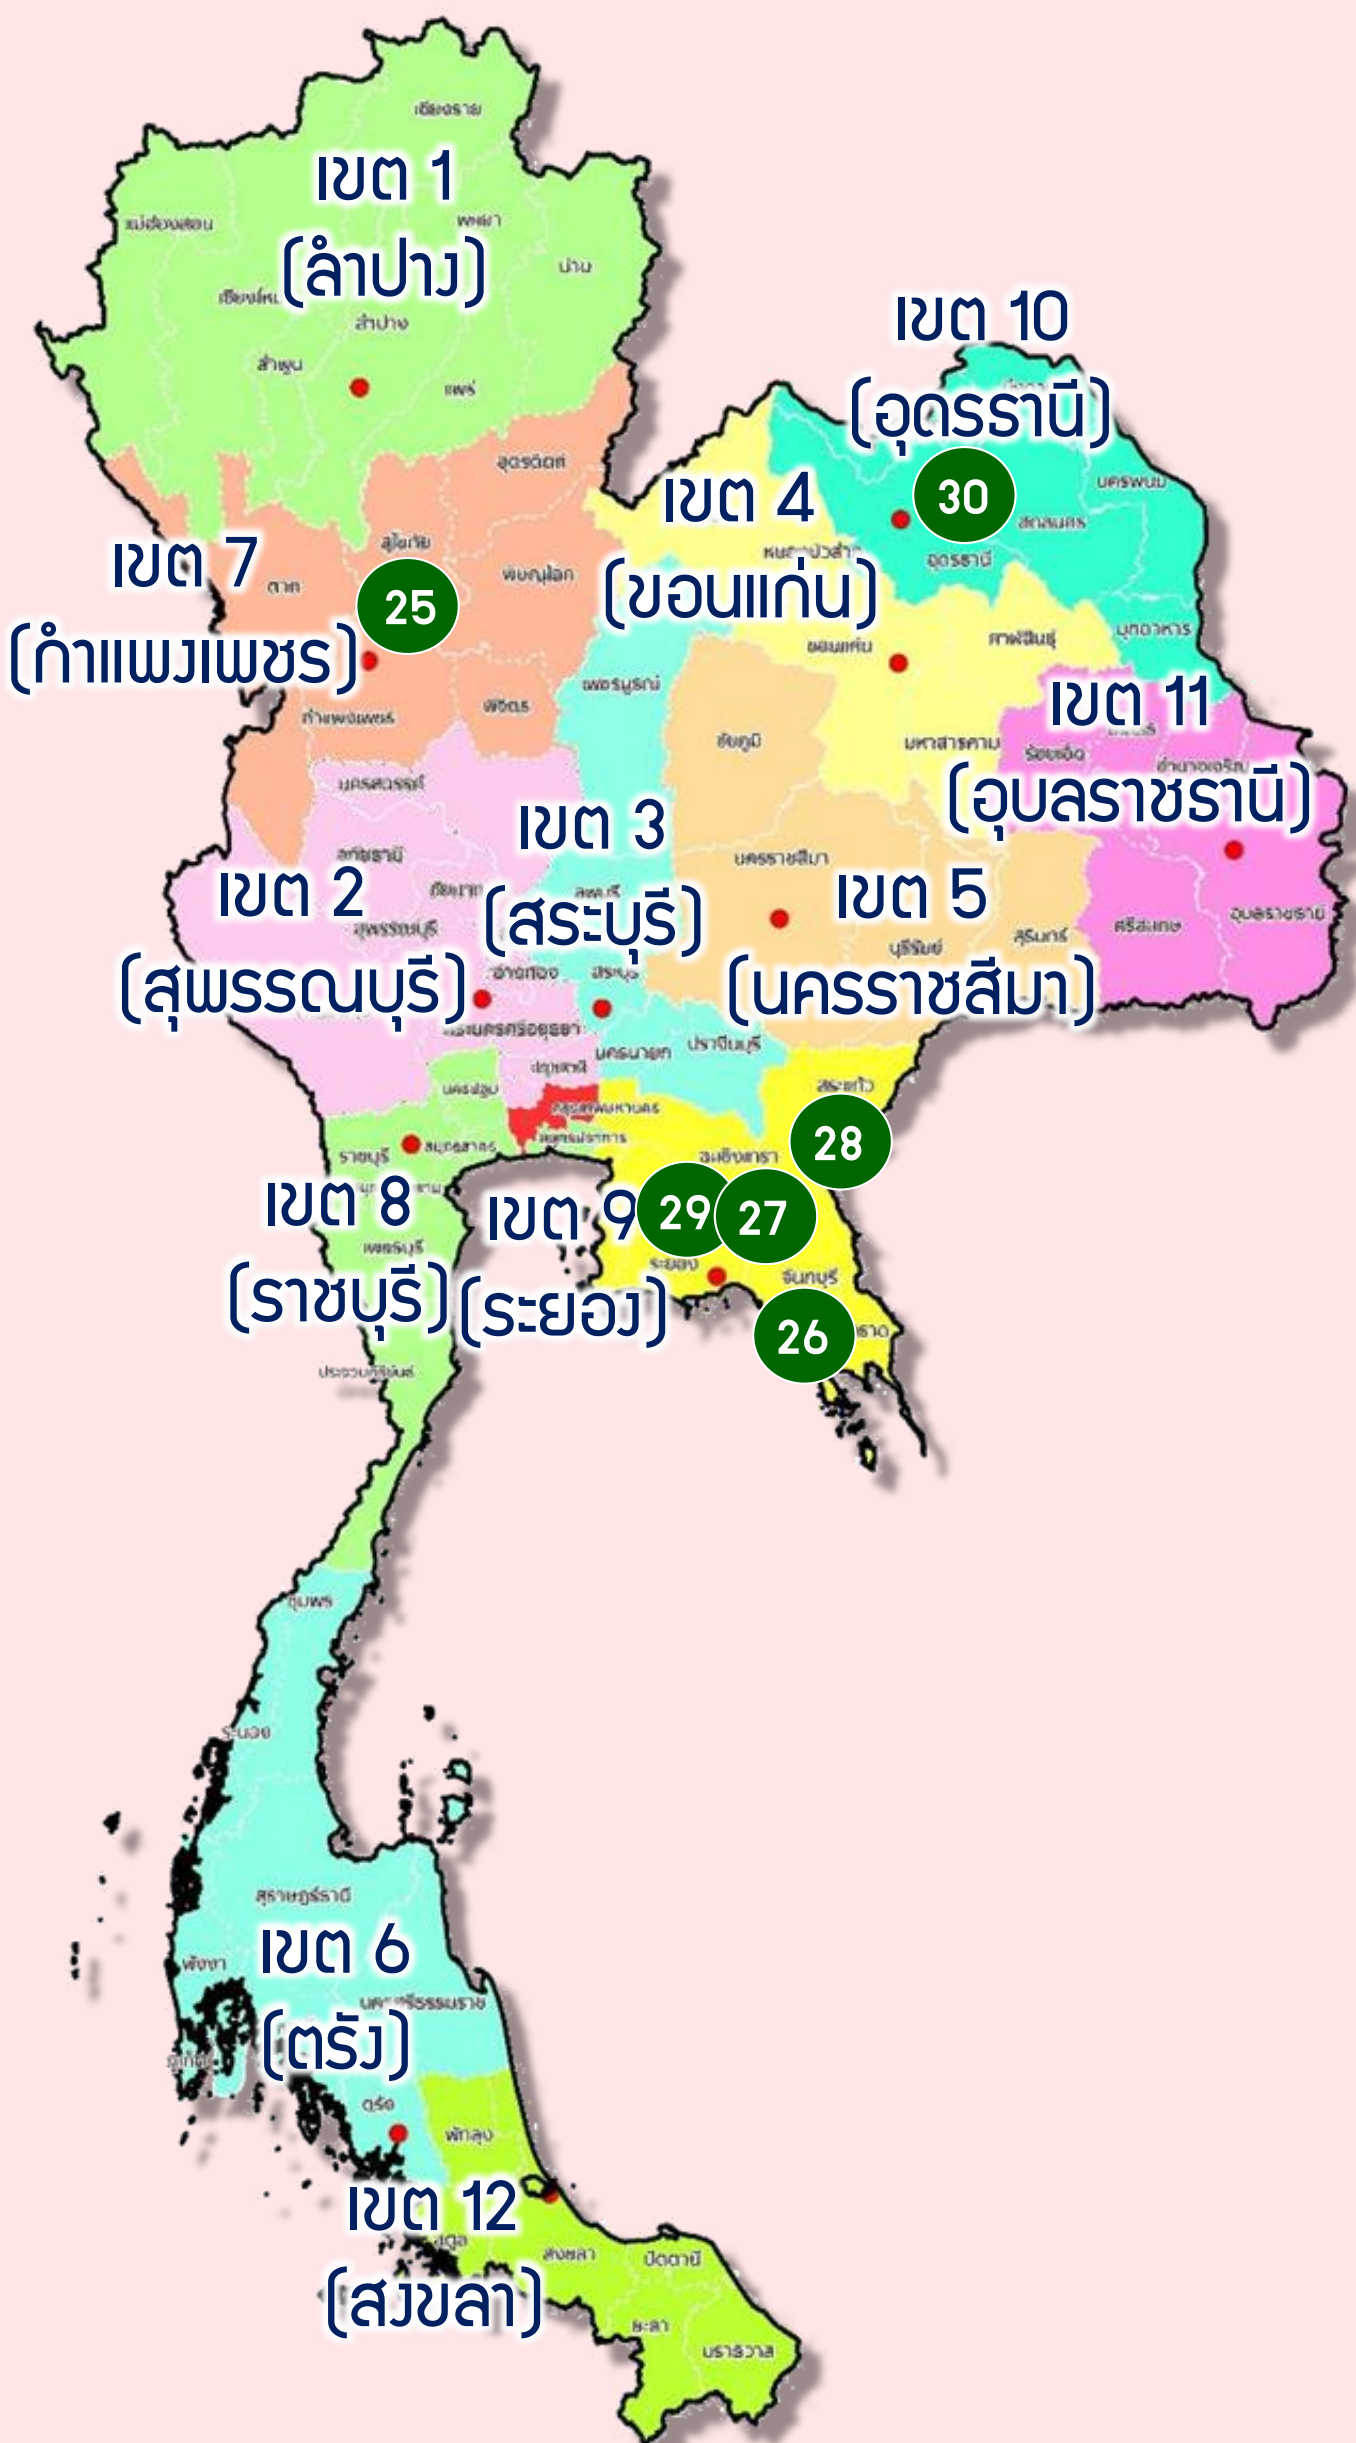

25 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ร่วมกับ นายบุญเลี้ยง บวมมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทร และนายกาคภูมิ ภูมิวัฒน์นะ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทร ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมเพื่อจัดทำ แผนงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาดูแลขาดแคลน น้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ณ บ้านหนองเสาเตี้ยไรต์ ม.11 ต.ไทรโคก อ.ไทรโคก จ.สุโขทัย



26 สทบ.เขต 9 (ระยอง) นายสมโภชน์ สิงห์โต พอ.ส่วนอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการดูแลระบบและบำรุงรักษาการใช้น้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ กลุ่มผู้ใช้ น้ำเข้าใช้การใช้น้ำระบบ และสามารถบำรุงรักษาดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 60 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองคล้า ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และ ศาลาประชาคมหมู่บ้านอิฐม ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด



27 สทบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดตราด ผ่านระบบออนไลน์ VDO Conference ซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณา แผนงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 (งบกลาง)



28 สทบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่สำรวจกำหนด จุดตั้ง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอ ณ บ้านสันตะวา ม.16 และบ้านคลองพัฒนา ม.12 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว



29 สทบ.เขต 9 (ระยอง) หน่วยปฏิบัติการงานซ่อมแซมระบบประปาบาดาลและปลาล้างบ่อน้ำบาดาล ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลและปลาล้างบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา อนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมามวกลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บ้านบึงตาจัน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และบ้านหัวทุ่ง ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง



30 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิวัฒน์ จันทราชนนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เป็นประธาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 13/2565 เพื่อพิจารณาการลั่นกรองคำขอประกอบ กิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขตจำนวนทั้งสิ้น 14 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี			
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล			
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและสิ่งแวดล้อม			
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565			
นายวิวัฒน์ จันทราชนนท์ พอ.สทบ.เขต 10 อุดรธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเขตที่ 13/2565 ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 10 อุดรธานี เพื่อพิจารณาการลั่นกรองคำขอประกอบ กิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขตจำนวนทั้งสิ้น 14 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)			
ผลการพิจารณา			
คำขอ	พิจารณา	ผ่าน	ไม่ผ่าน
คำขอ 1	3	3	
คำขอ 2	1	1	
คำขอ 3	2	2	
คำขอ 4	2	2	
คำขอ 5	3	3	
คำขอ 6	3	3	
รวม	18	18	

ประเภทข่าว	วันที่ 12-16 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 16 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	39	2,452
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

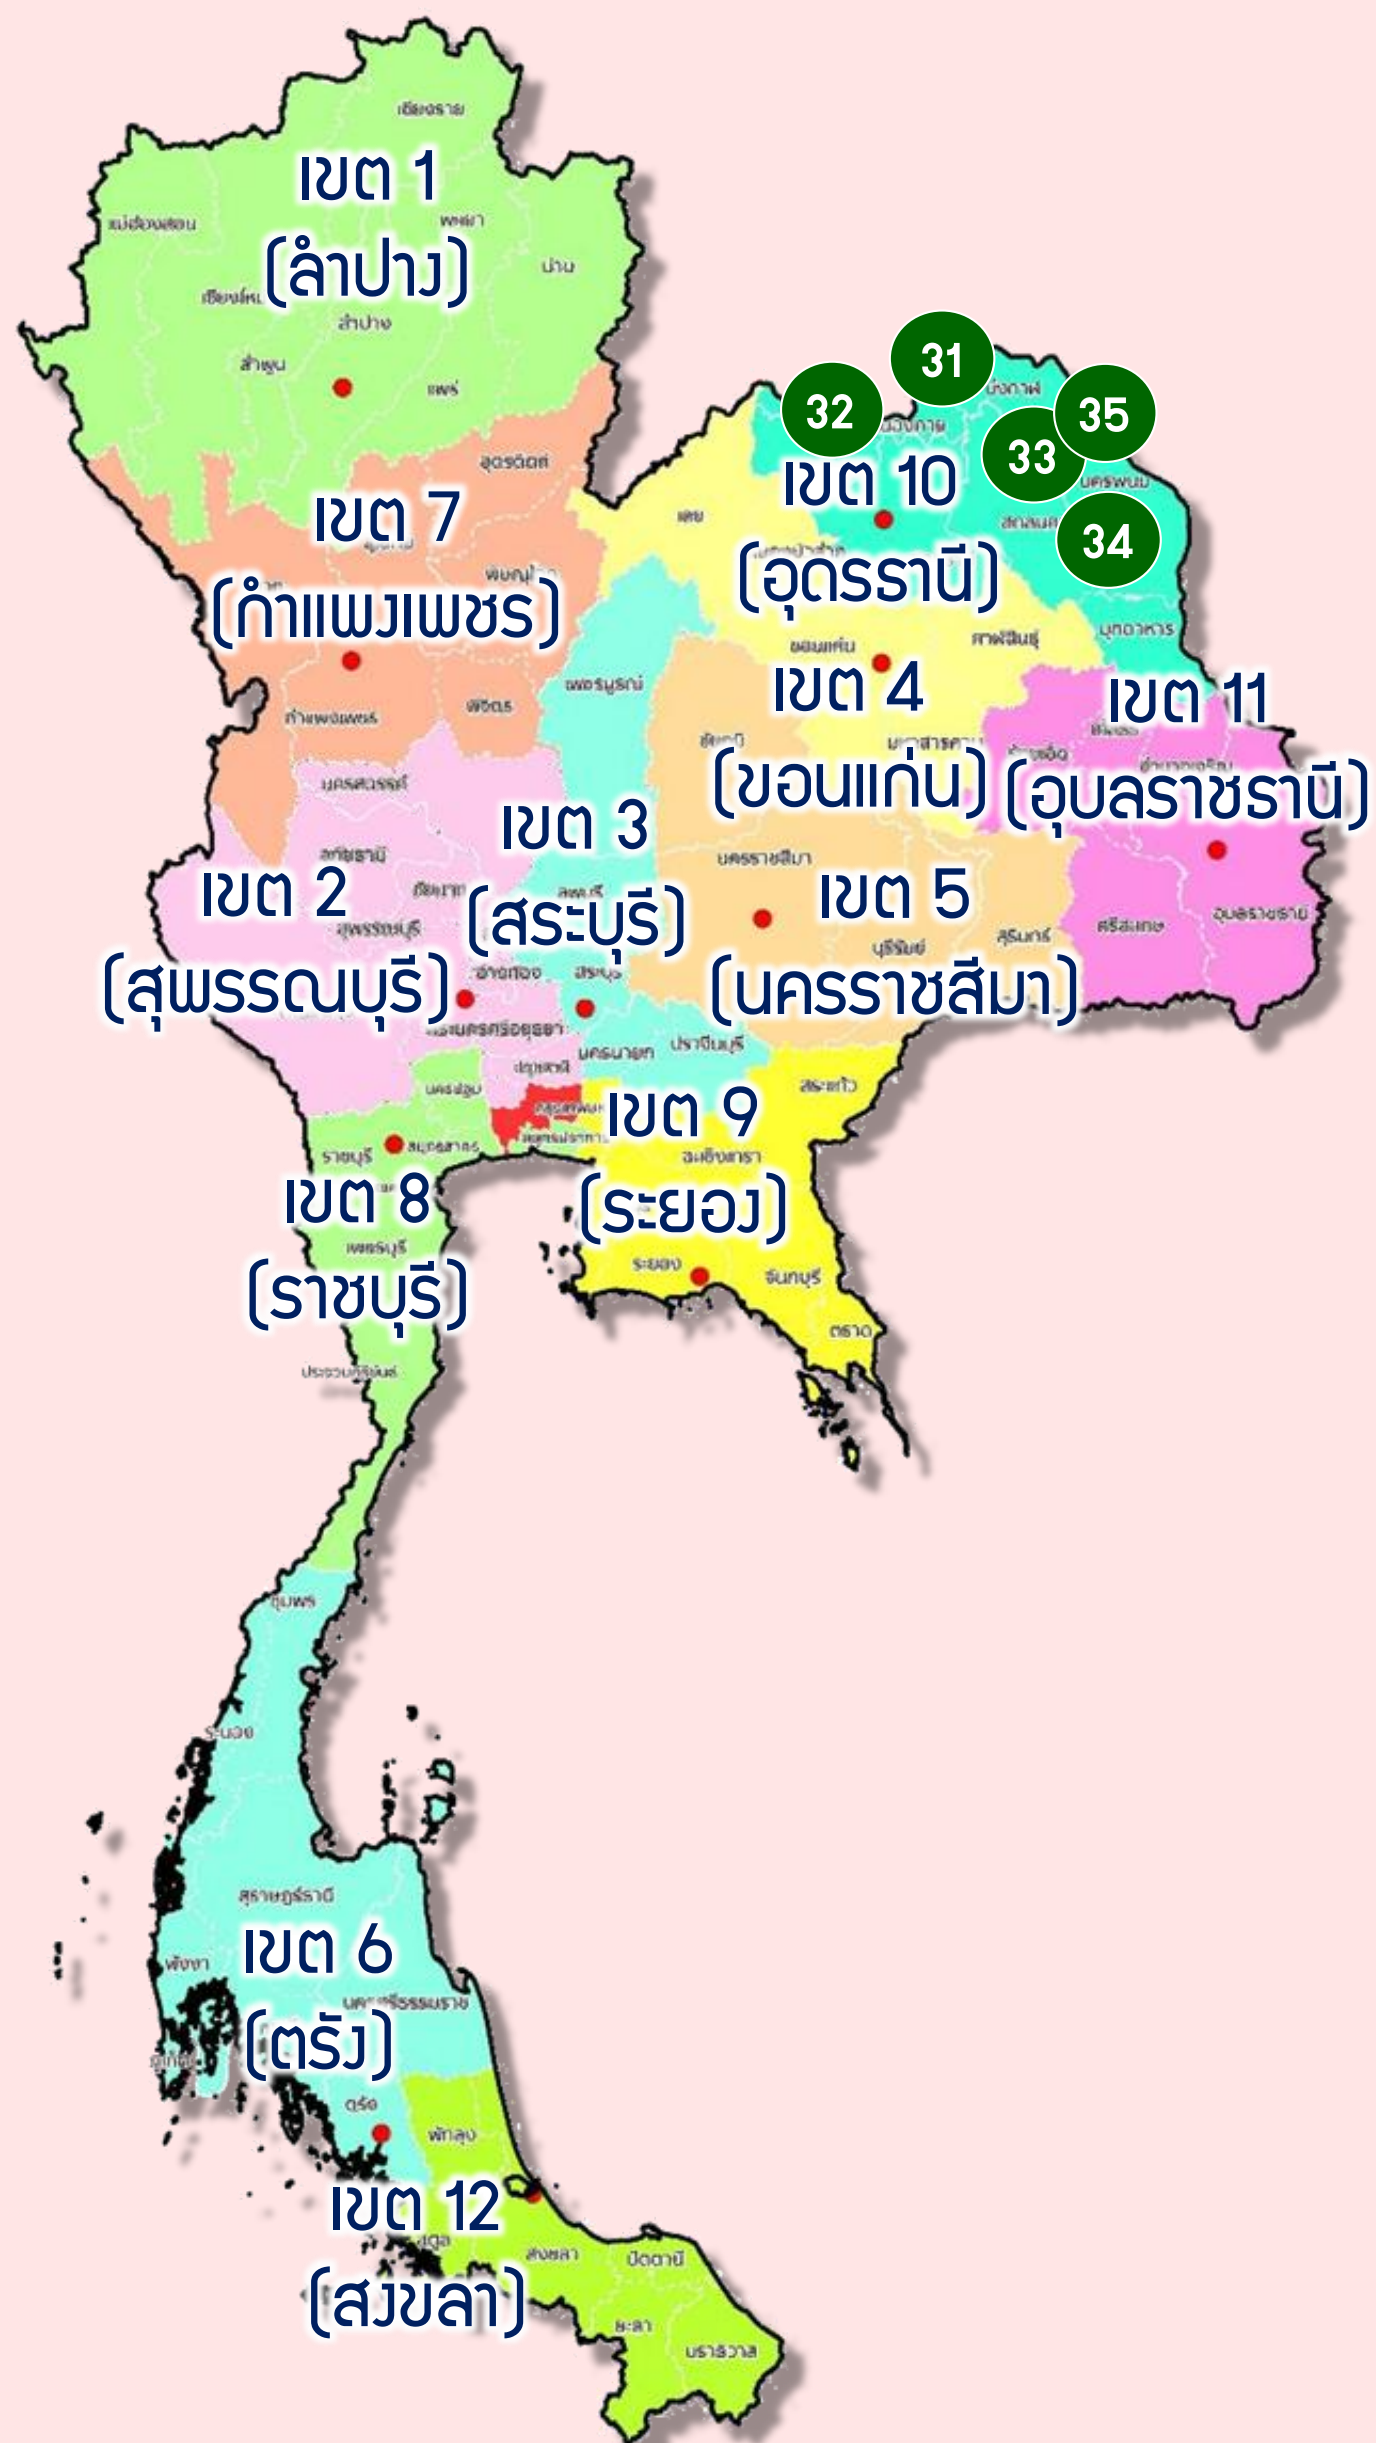

31 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชิลศิริ พอ.ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาด ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปี 2559
ป่าสวนแห่งชาติ "ป่าดงภูว" ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ



32 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชิลศิริ พอ.ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ติดตามการ
ดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาลของเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ โดยได้เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล
โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม (งบกลาง)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง
และฝนทิ้งช่วง ปี 2565 ณ บ้านคำตอญม ม.7 ต.เขม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย



33 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข
ระบบประปาบาดาล เป้าล้งทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมโภชสิริราชสมบัติครบ 90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

- 1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปากห้วยม่วง ม.2 ต.นาข อ.บ้านแพง จ.นครพนม
- 2.โรงเรียนชุมชนนาพระชัย ม.7 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.บึงกาฬ
- 3.โรงเรียนบ้านหนองนาหวา ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
- 4.โรงเรียนบ้านดงชมพู ม.7 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ



34 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่เจาะ
บ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รูปแบบที่ 2 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ บ้านโพธิ์ทอง ม.7 ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร และบ้านห้วยไหล่
ม.1 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม



35 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชิลศิริ พอ.ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ติดตามงาน
โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รูปแบบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ บ้านดงเสียด ม.1 ต.ศรีชมภู อ.ประจักษ์ จ.บึงกาฬ และบ้านโพธิ์ทอง ม.7 ต.คอนสวรรค์
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร




ประเภทข่าว	วันที่ 12-16 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 16 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	39	2,452
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.8/9



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

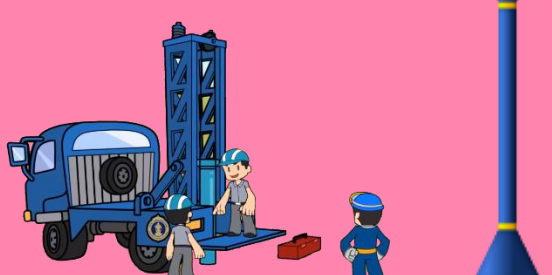


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

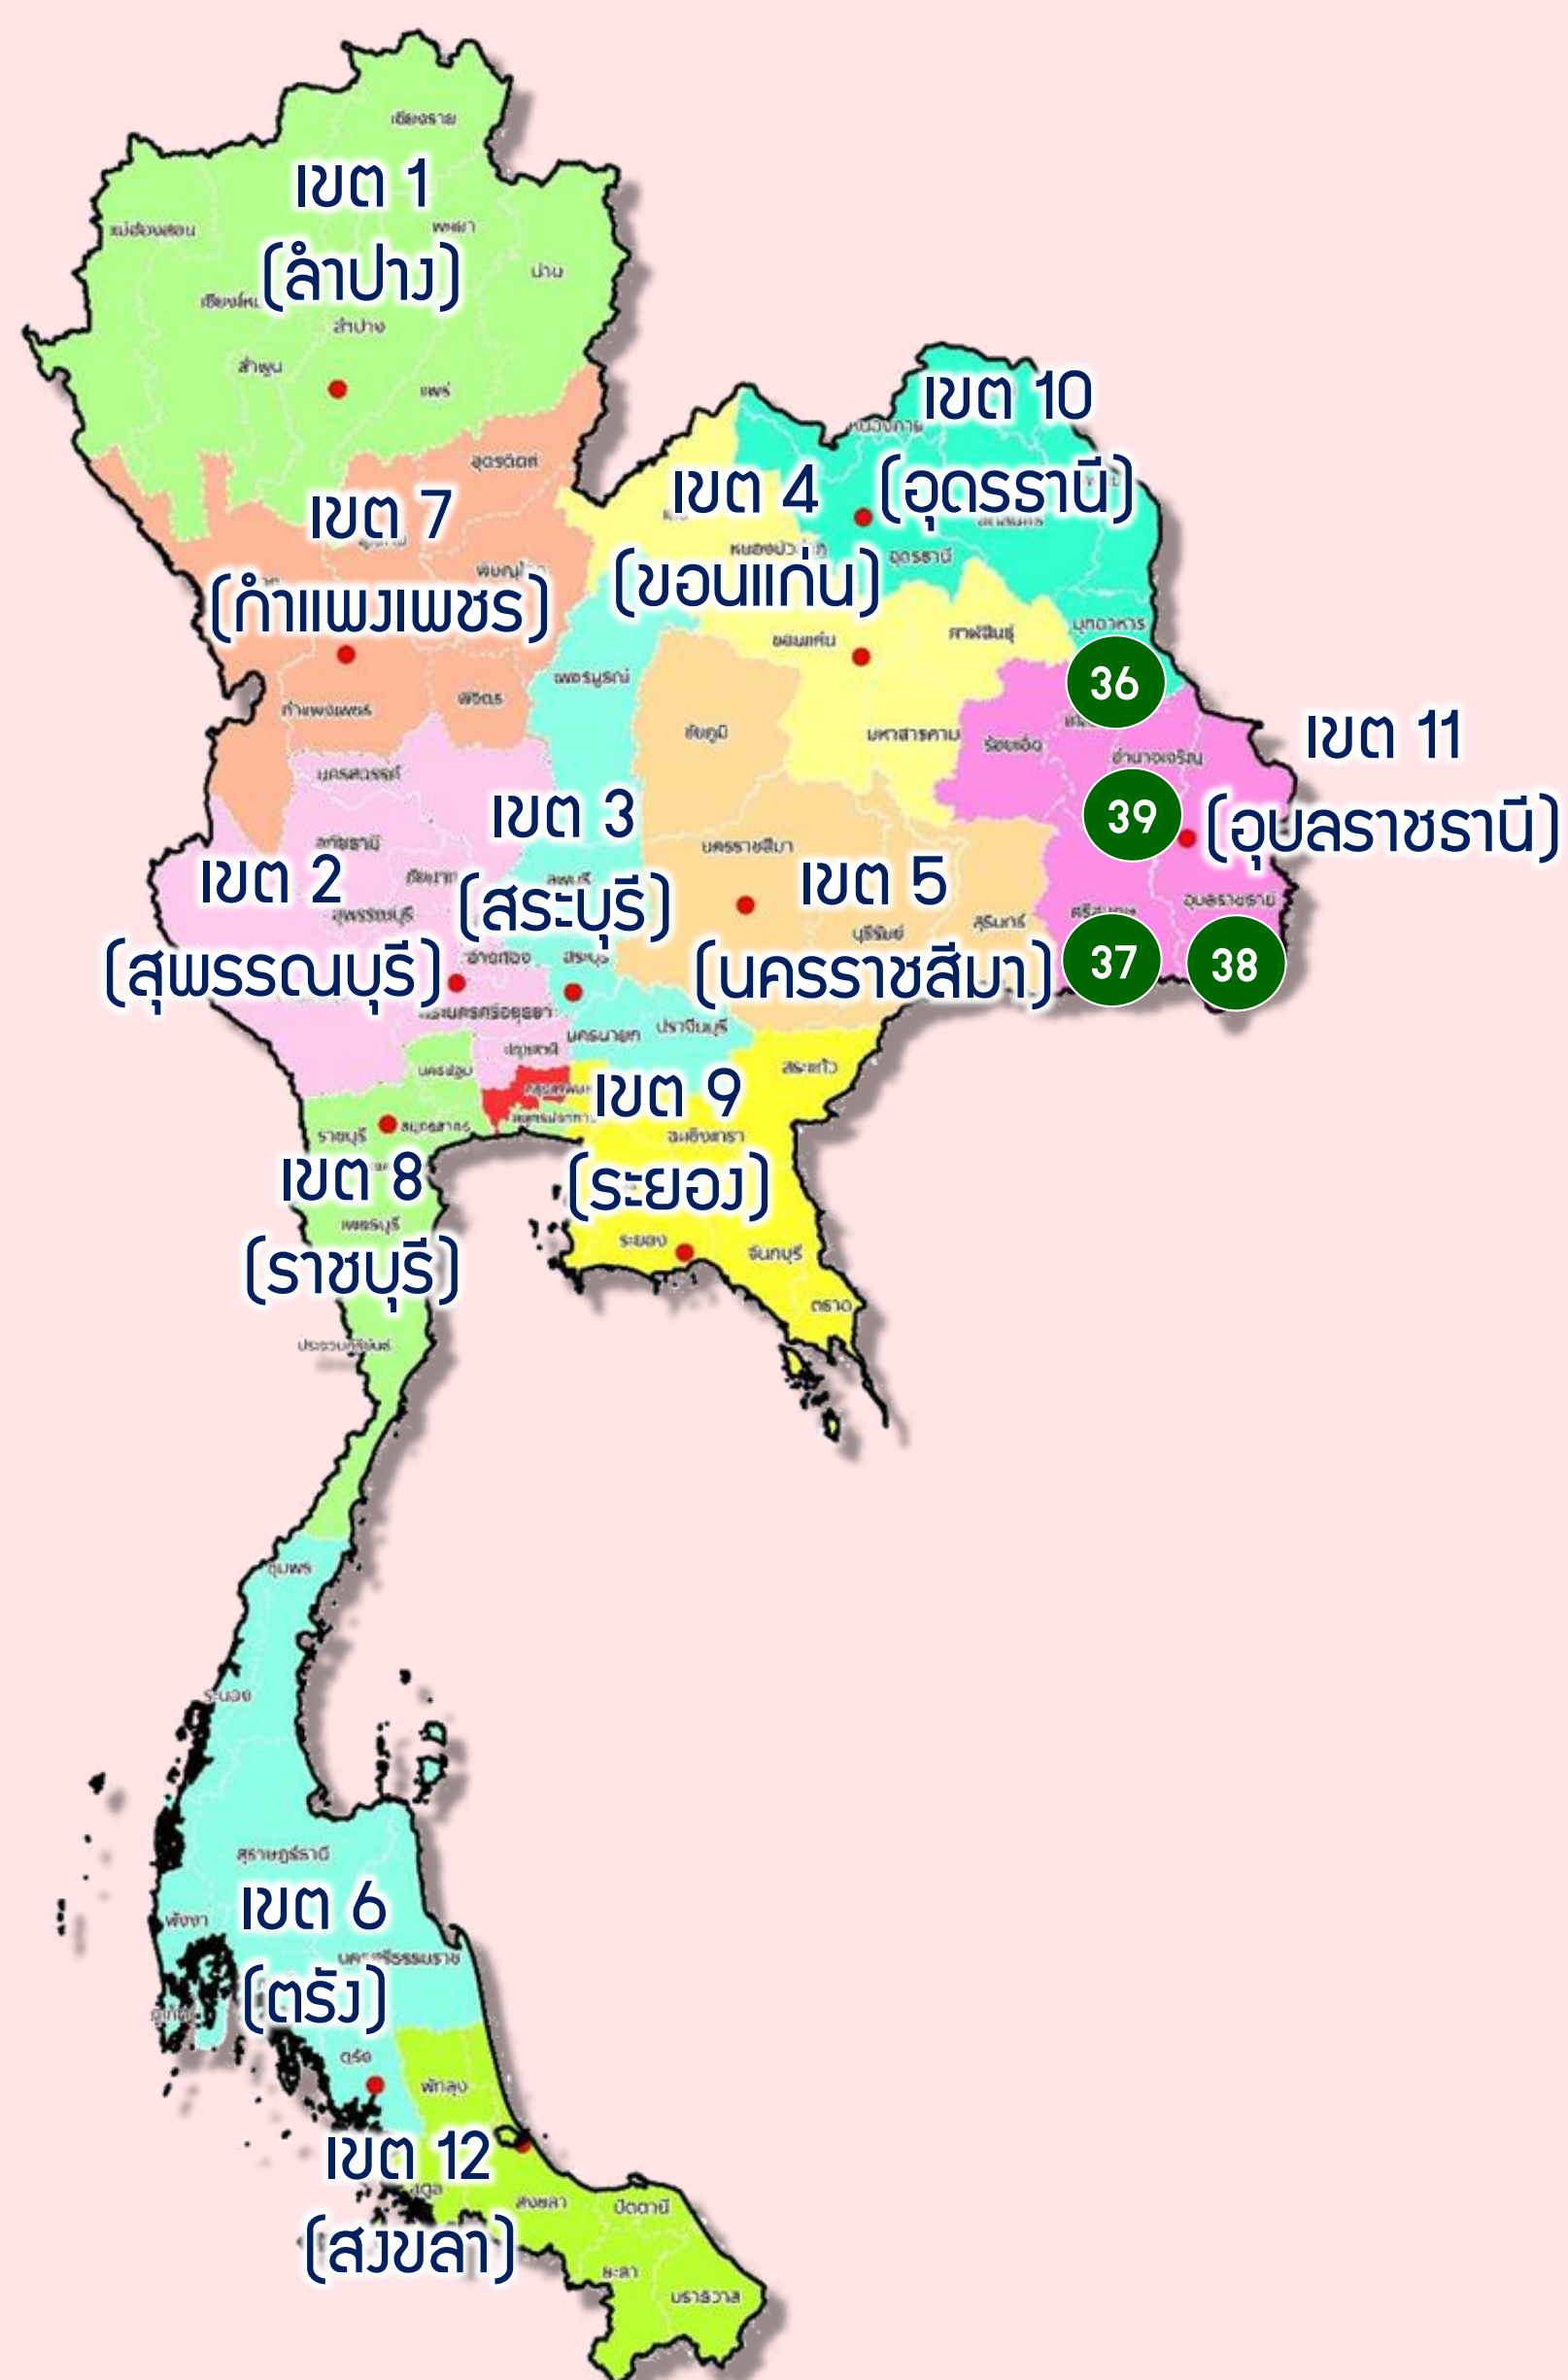

36 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายยอดชาย ฝ้ายลวย ลงพื้นที่ติดตามงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ รูปแบบที่ 2 ณ บ้านเพ็ญคอง ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.อุดรธานี



37 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปิ๊บบปรมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ณ บ้านเรือกอ ม.5 ต.โคกตาล อ.กุฉินทรี จ.ศรีสะเกษ



38 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียด โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และเตรียมเอกสารประกอบคำขอรับบริการต่าง ๆ แก่เกษตรกร ณ บ้านสมสะอาด ม.6 ต.กอนิมาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี



39 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาน พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านน้ำท่วม กลุ่ม 1 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ



ประเภทข่าว	วันที่ 12-16 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 16 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	39	2,452
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.9/9



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

