




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

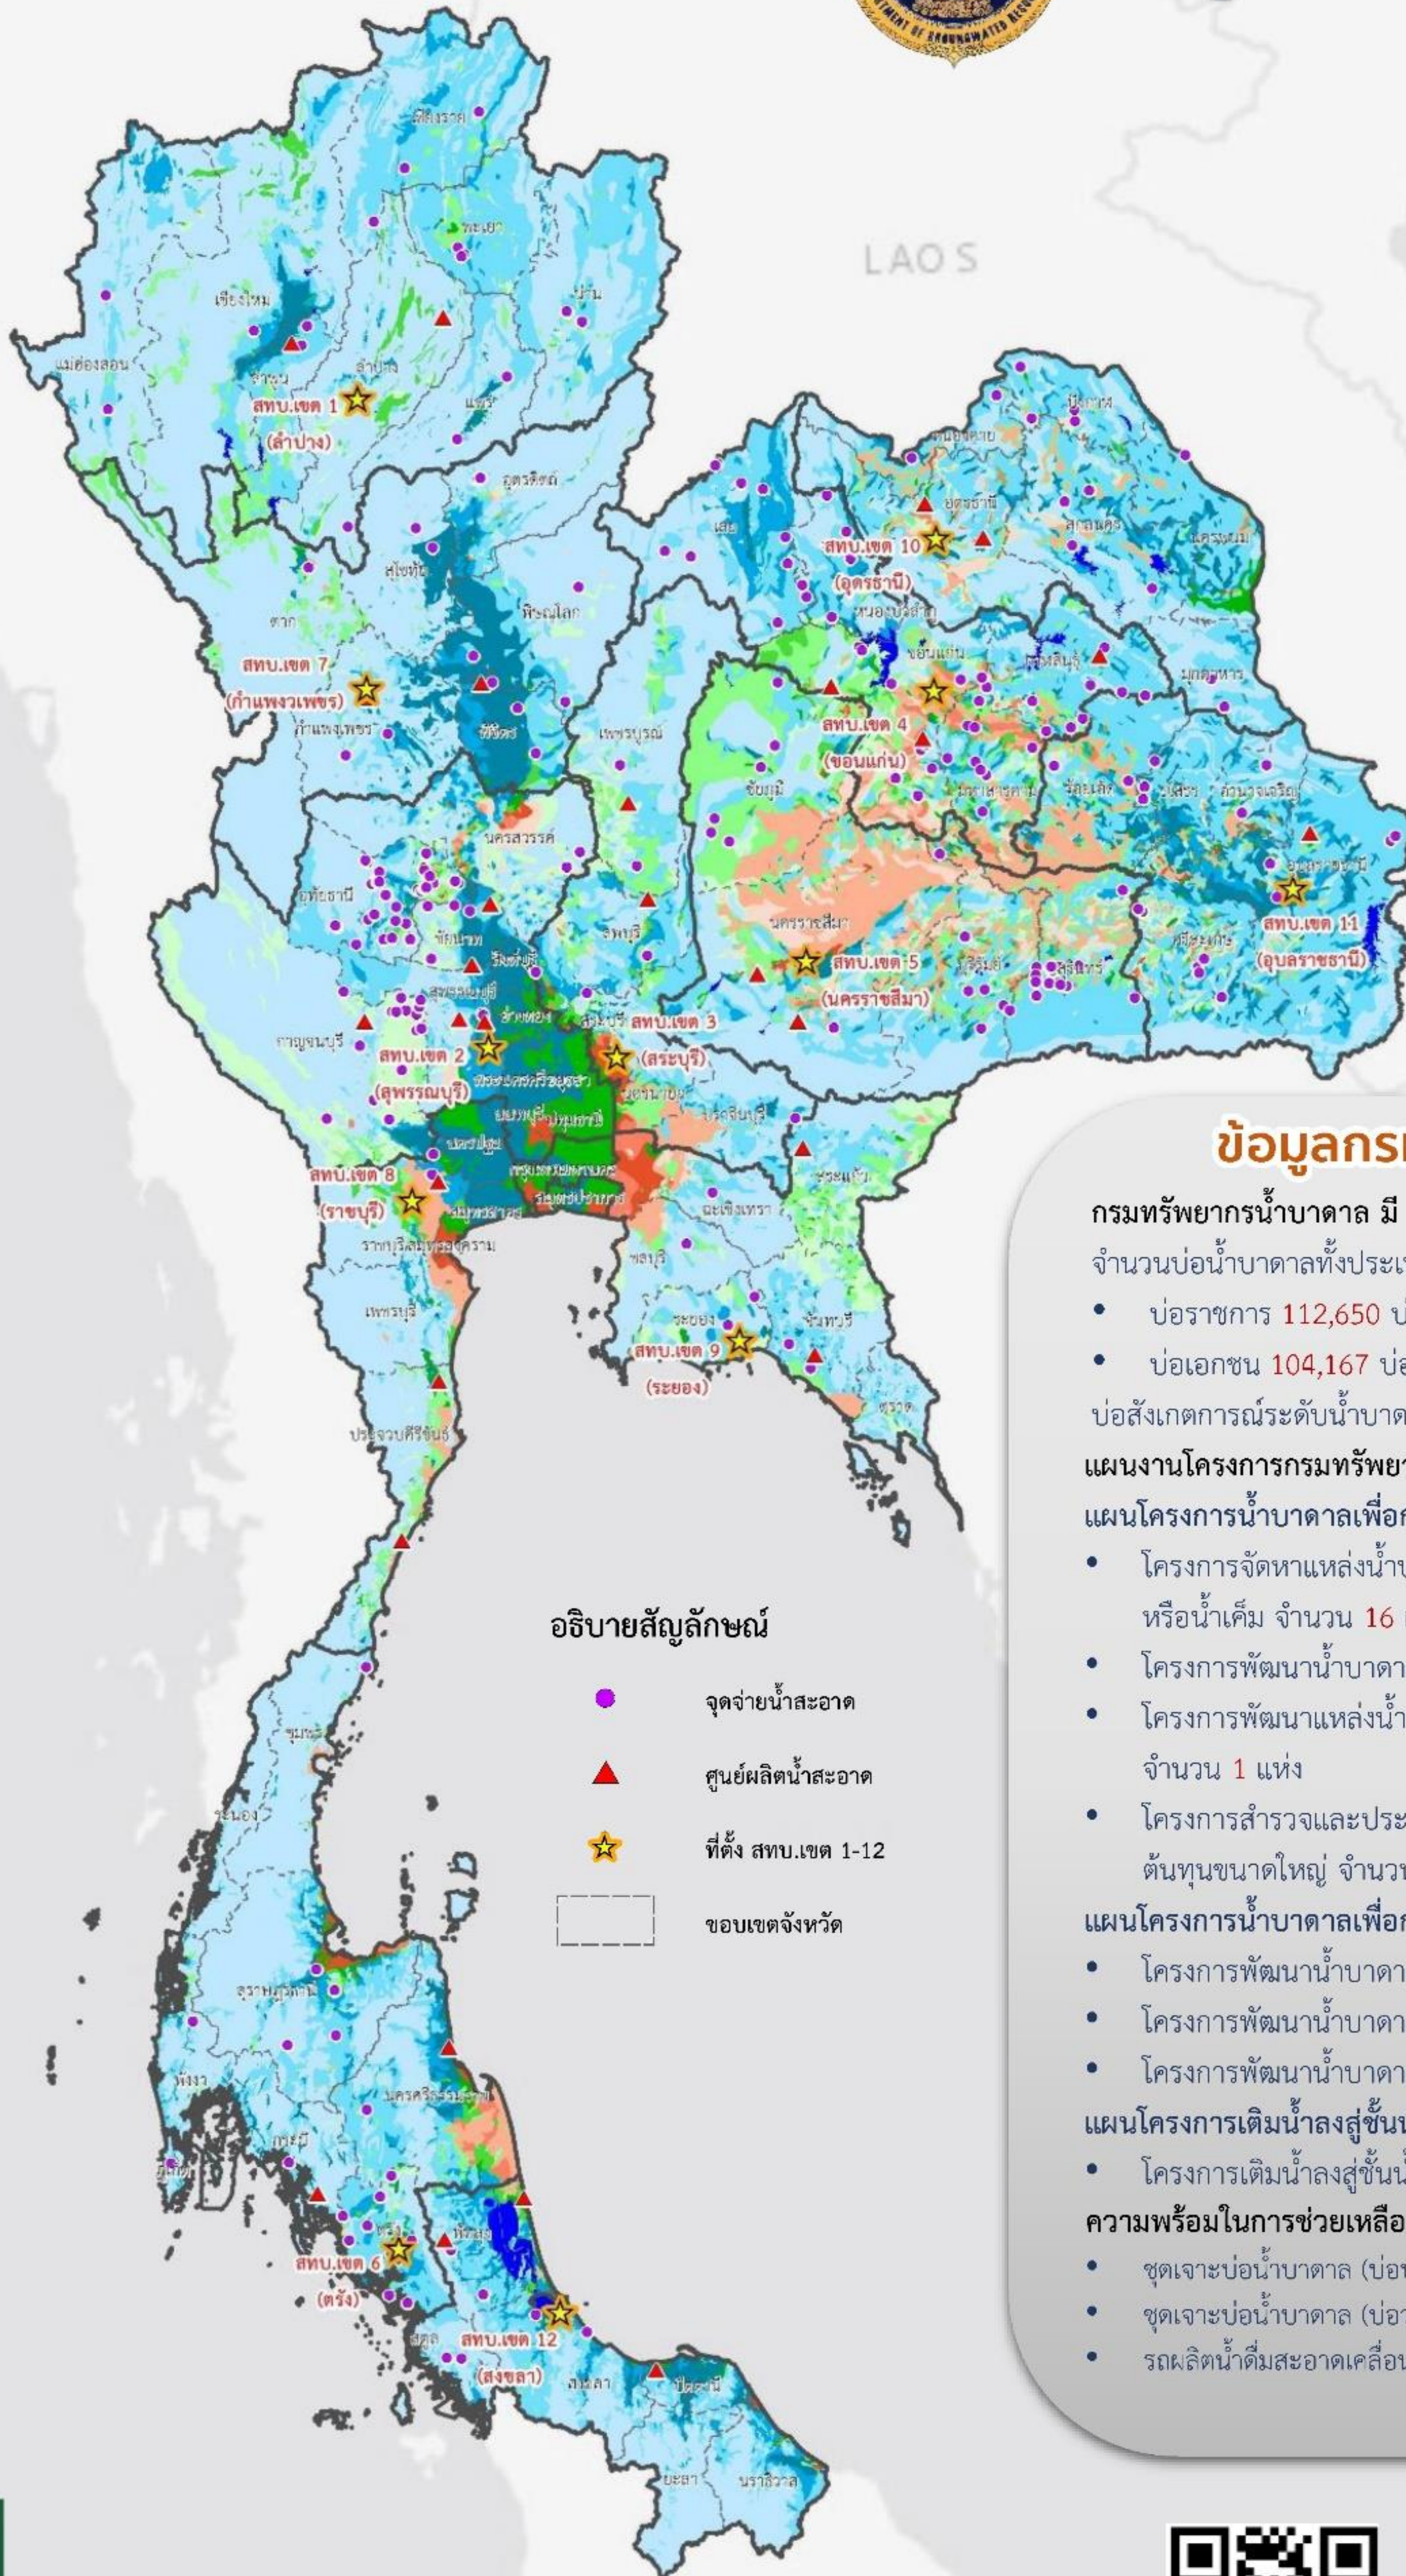

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)					
Groundwater Quality Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)					
		< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500					
500 - 1,500					
> 1,500					


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

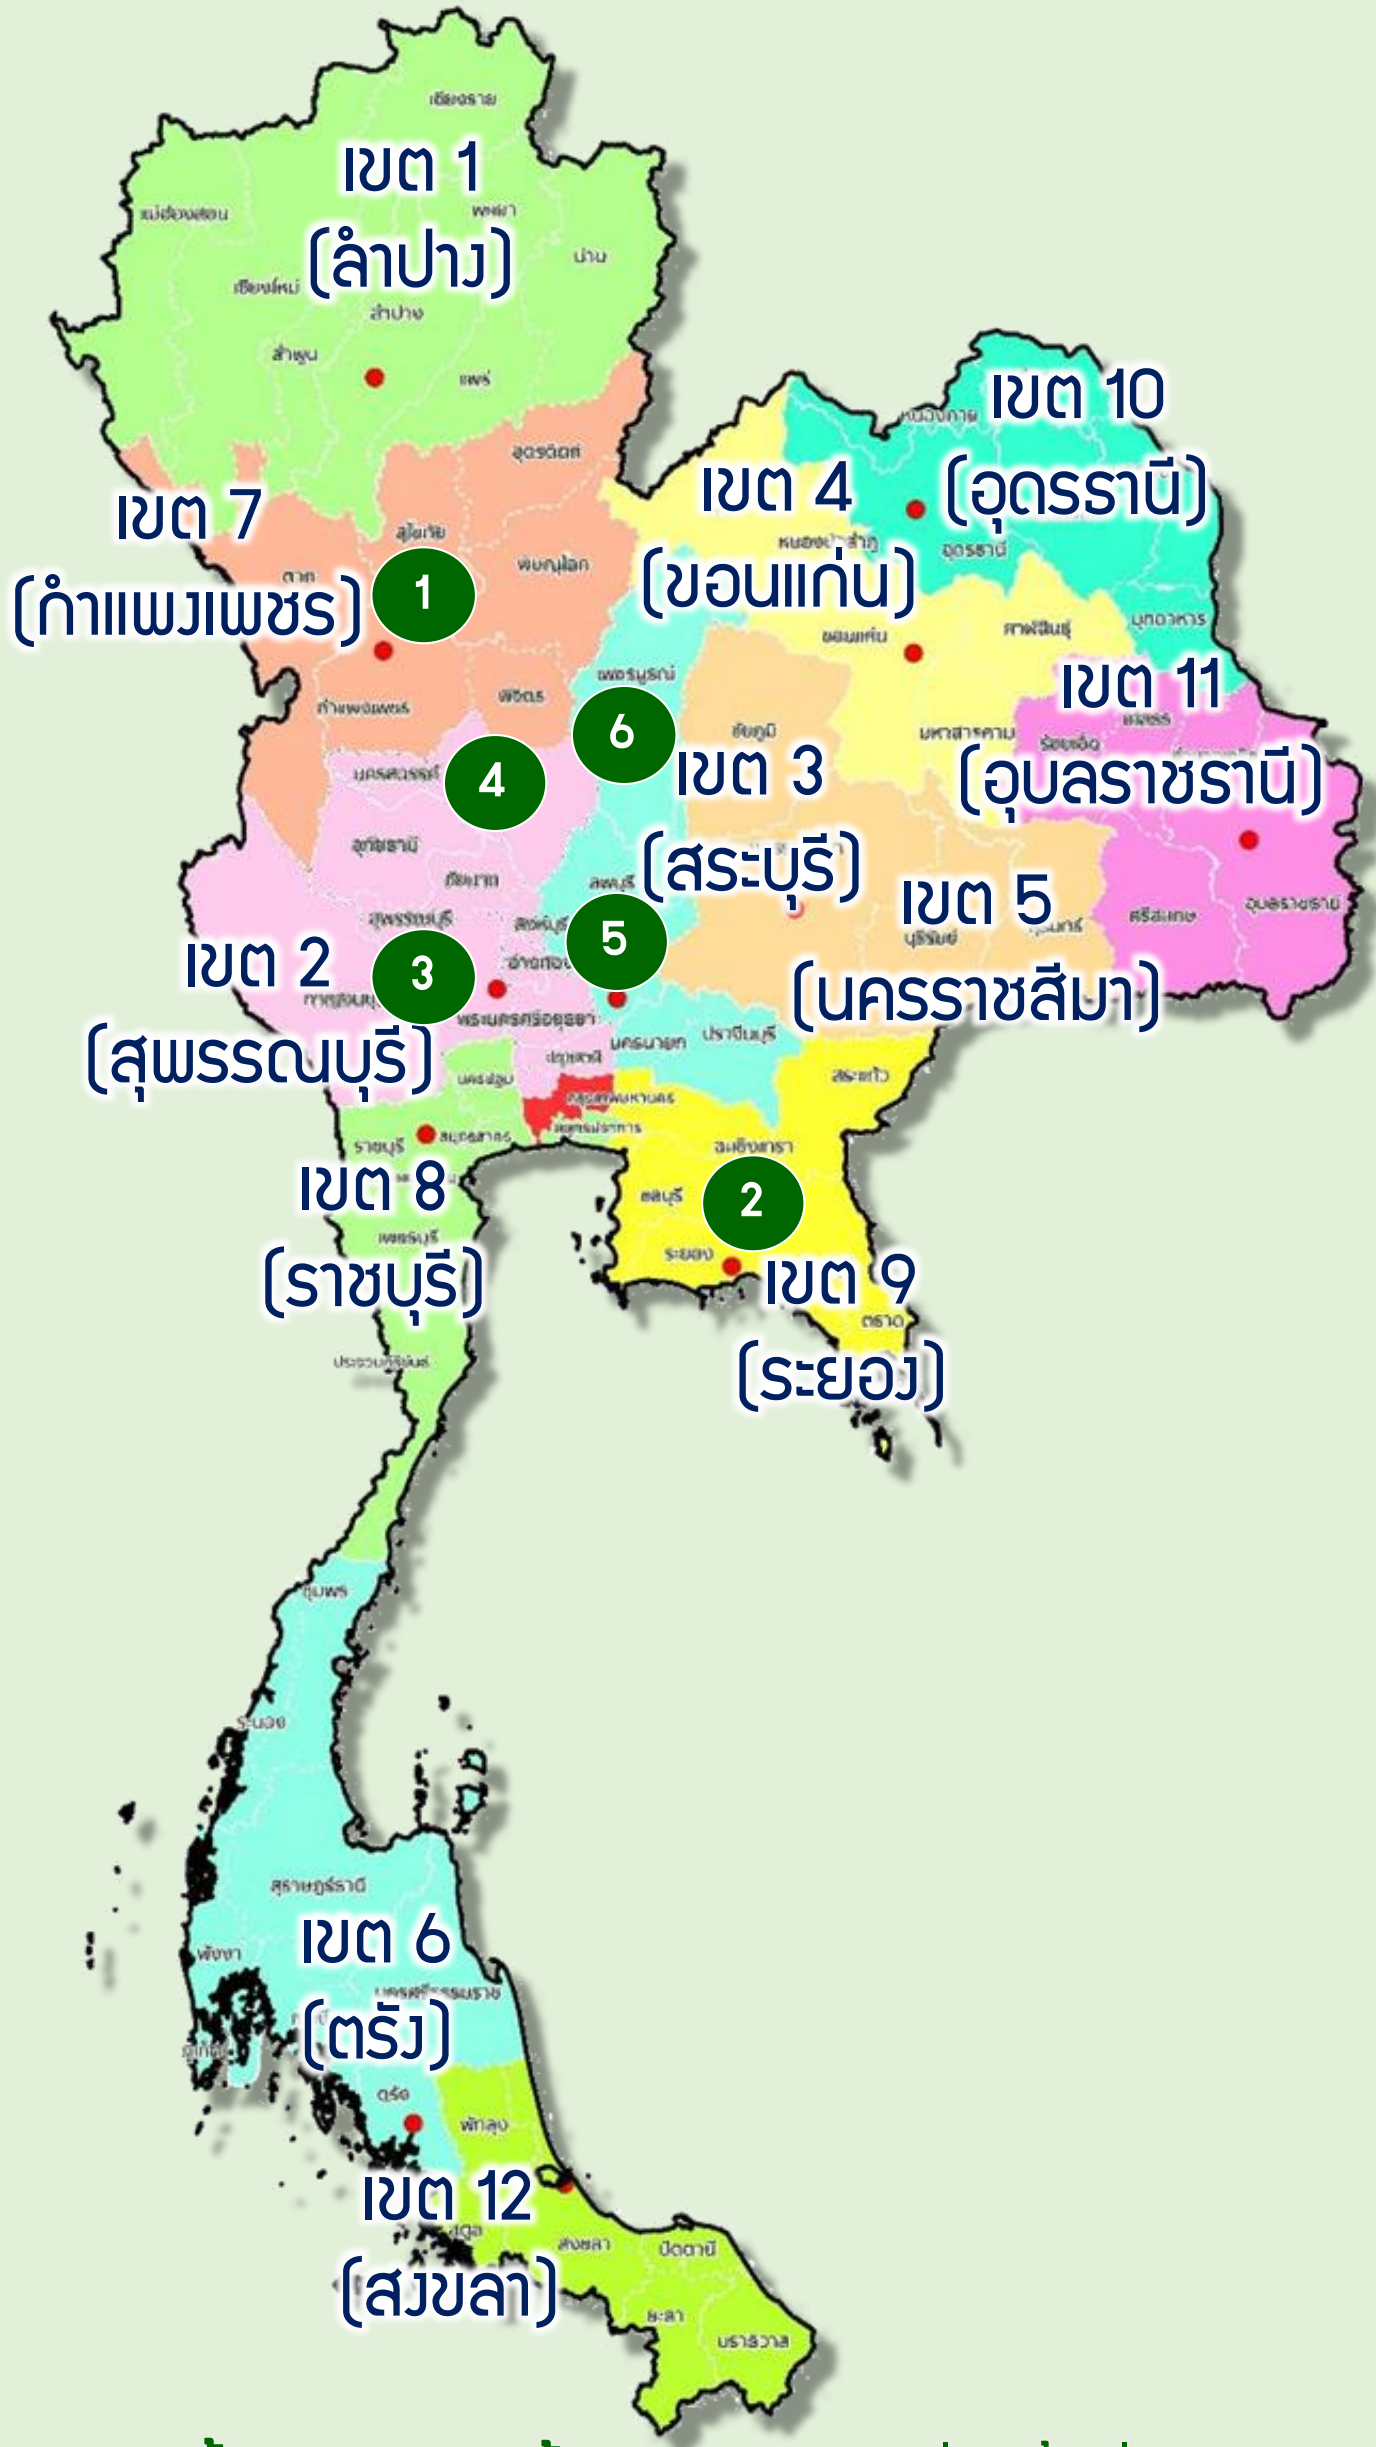

- 1 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจจากธรณีวิทยาและสำรวจการใช้ น้ำบาดาล ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย จำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้
 1. หมู่ที่ 7 บ้านหนองโคตร ความลึก 18 เมตร และ 80 - 100 เมตร ระดับน้ำ 23-28 เมตร คุณภาพน้ำกร่อย
 2. หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ขาม ความลึก 18 - 40 เมตร และ 80 - 120 เมตร ระดับน้ำ 25 - 27 เมตร คุณภาพน้ำจืด
 3. หมู่ที่ 13 บ้านวัดจันทร์ ความลึก 18 - 24 เมตร และ 60 - 140 เมตร ระดับน้ำ 14 - 15 เมตร และ 28 - 30 เมตร คุณภาพน้ำจืด



- 2 สำนักพัฒนาน้ำบาดาล/สทบ.เขต 9 (ระยอง) นายสุรัตน์ บัวพันธ์ พอ.สำนักพัฒนา น้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการใช้งานระบบ พร้อมด้วย นายอานนท์ พงกุล พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ร่วมลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการจัดหา น้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านแหลมพระยาจาก (วัดสนามรัตนาราม) ม.11 ต.บางแก้ว อ.เมืองบรายน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ปัจจุบันได้ใช้น้ำอุปโภคแล้ว 8,000 ลูกบาศก์เมตร น้ำดื่ม 500 ลูกบาศก์เมตร และบ้านคลองขุดตาสิ ม.7 ต.โพธิ์อากาศ อ.บรายน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ปัจจุบันเริ่มใช้น้ำอุปโภคแล้ว 1,970 ลูกบาศก์เมตร น้ำดื่ม 31 ลูกบาศก์เมตร



- 3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายกนกศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โครงการศึกษาแบบประปาบาดาลโดยใช้เทคนิคการเจาะและประสิทธิภาพบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ระดับลึก บ้านกล้วย ม.5 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ด้วยวิธีการเจาะแบบระบบหมุนดูดกลับ (Reverse Circulation, RC) และแบบระบบหมุนตรง (Direct Circulation, DC) ร่วมกับ บริษัทผู้รับจ้าง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจร่วมกัน และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)



- 4 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ชี้แจงผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ให้กับ ท่านราชเลขา เพื่อรับทราบปัญหาการขาดแคลน น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรของประชาชน บ้านหนองกระทะ ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมีมติในที่ประชุมประชาสัมพันธ์กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำเห็นควรขอเข้าร่วม โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ณ บ้านสระบัวดินขาว ต.พรมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์



- 5 สทบ.เขต 3 (สระบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนำน้ำด้วยระบบ RO และประปาบาดาล พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลรักษา เพื่อประโยชน์ในการใช้ระบบและชุมชน ได้อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดบ่อข่อยใต้ ม.10 ต.บ้านช่วย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี



- 6 สทบ.เขต 3 (สระบุรี) นายบรรจ พรมจันทร์ พอ.สทบ.เขต 3 (สระบุรี) และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ด้านการดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้นำส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์



ประเภทข่าว	วันที่ 24 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 24 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	2,565
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

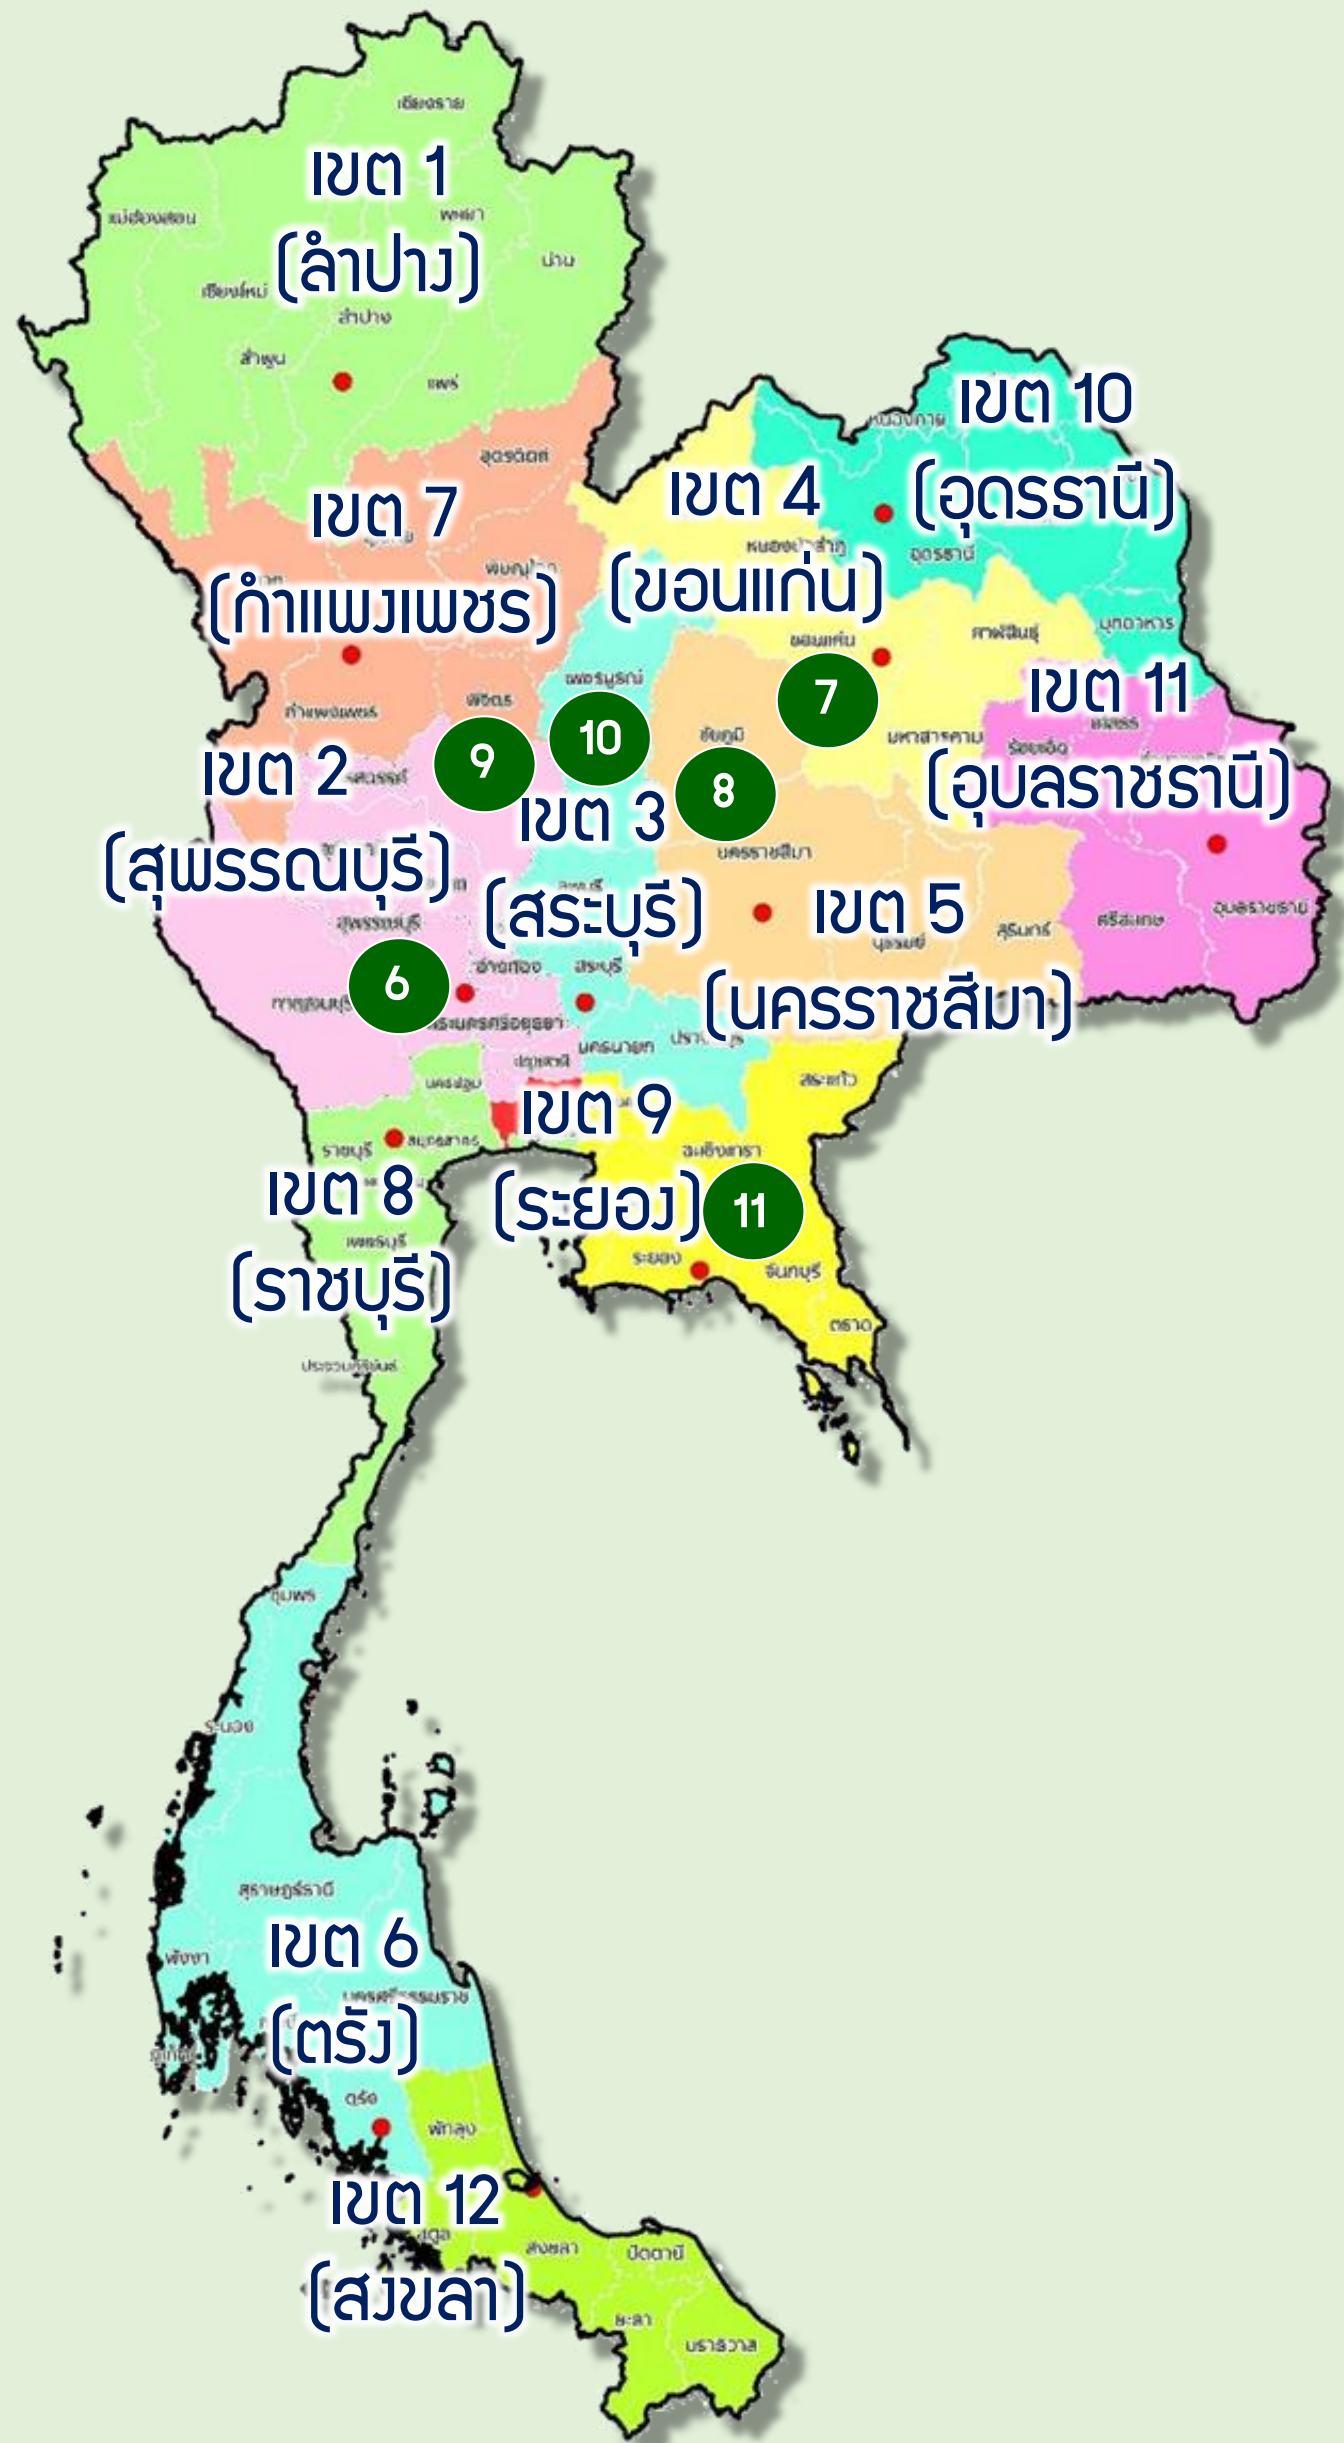

7 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายอริสมันต์ แก้วจันทร์ พอ.สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา เจริญแนว หัวหน้าโครงการฯ ลงพื้นที่ฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ และ สุ่มอบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น



8 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายศักดิ์สวัสดิ์ ศรีวิชา พอ.สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายพัฒนวิทย์ จิตต์พิทักษ์ พอ.ส่วนวิชาการ นายสมศรี พร้อมญาติ พอ. ส่วนปฏิบัติการ นางอริยา บันทะบุญมา พอ.ส่วนอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชุม เติร์ยมความพร้อมสถานที่ การตรวจติดตามงาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคง ระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ขอบ นายนารัฐ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ดร.อิสระ พรหมเดชบุญ พอ.ทสจ. ชัยภูมิ และนายทรงศีล ชื่นเมืองปัก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ณ บ้านสระปทุม (วัดสระทอง) ม.9 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ



9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาลและ สุ่มทดสอบปริมาณน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รูปแบบที่ 2 (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง ม.9 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร และบ้านดงยาง ม.3 ต.วังโมกข์ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร



10 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างพื้นฟู บ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดดงแตง ม.8 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก



11 สกบ.เขต 9 (ระยอง) หน่วยปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบประปาบาดาลและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ลงพื้นที่เร่งดำเนินการ โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1.บ้านตากฟ้า 2.ชัยมงคล อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
2.บ้านวังลำลิ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
3.บ้านพลับพลา ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
4.บ้านคลองป่าหวาย ต.ป่าไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง



ประเภทข่าว	วันที่ 24 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 24 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	2,565
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

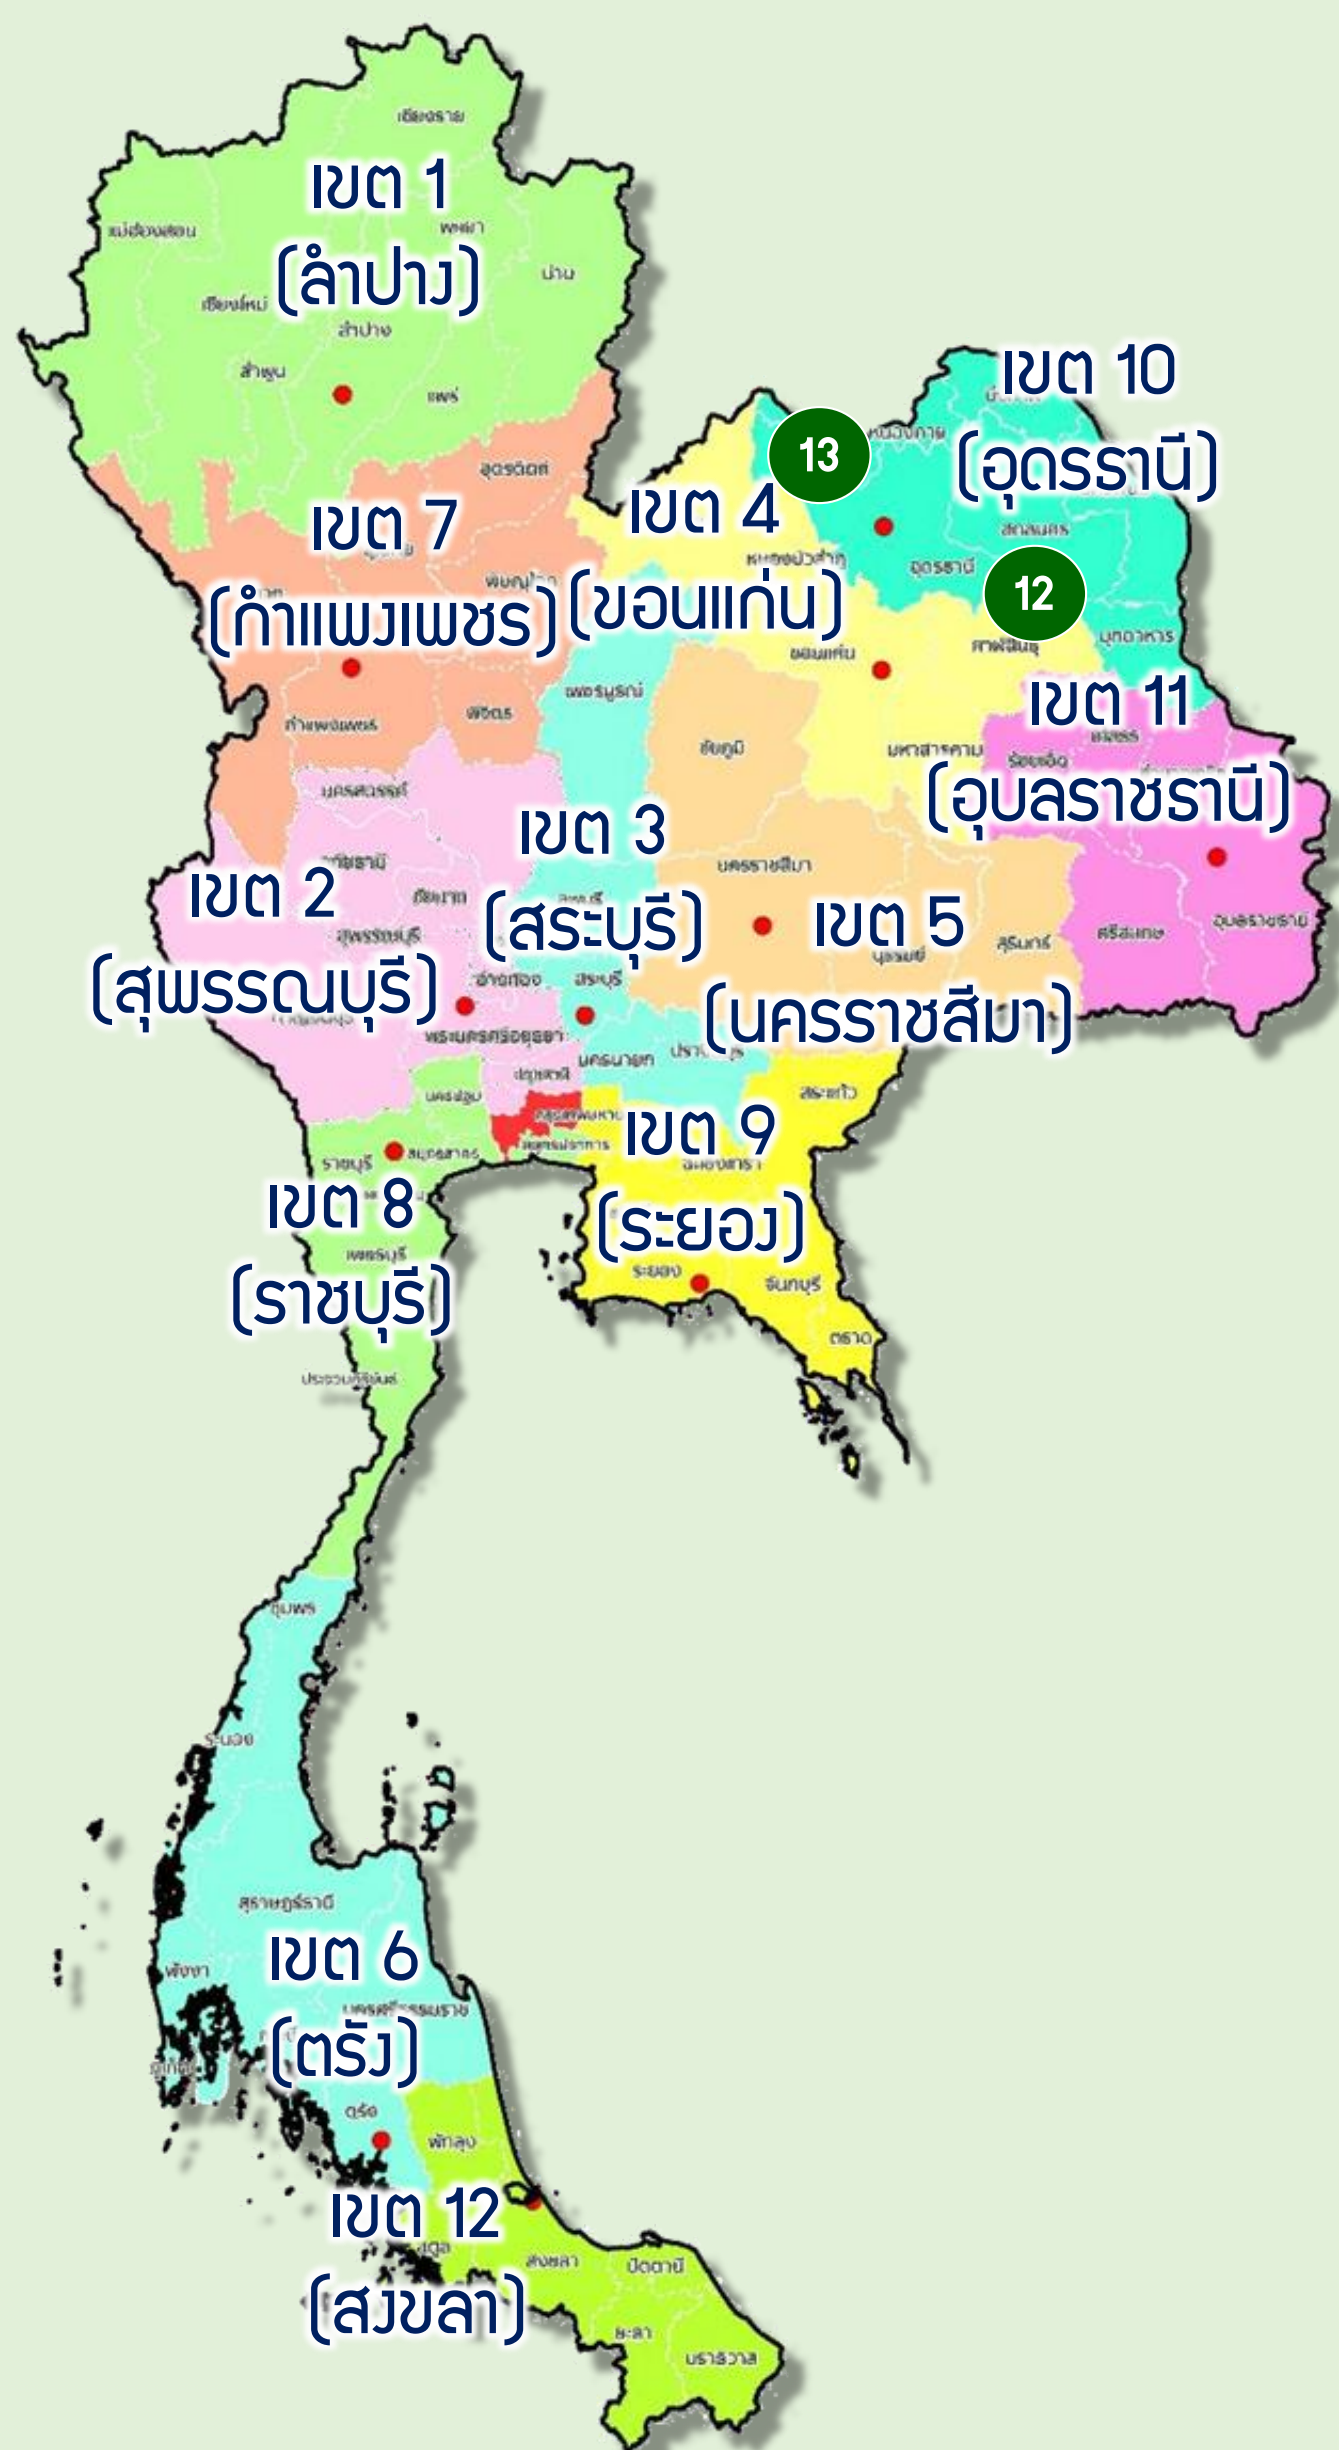

- 12 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่
เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รูปแบบที่ 2
ณ บ้านโนนก่อ ม.7 ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร



- 13 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล
โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหรือน้ำเค็ม (งบกลาง)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและ
ฝนทิ้งช่วง ปี 2565 ณ บ้านคำตอย ม.7 ต.เขม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย



ประเภทข่าว	วันที่ 24 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 24 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	2,565
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

