



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

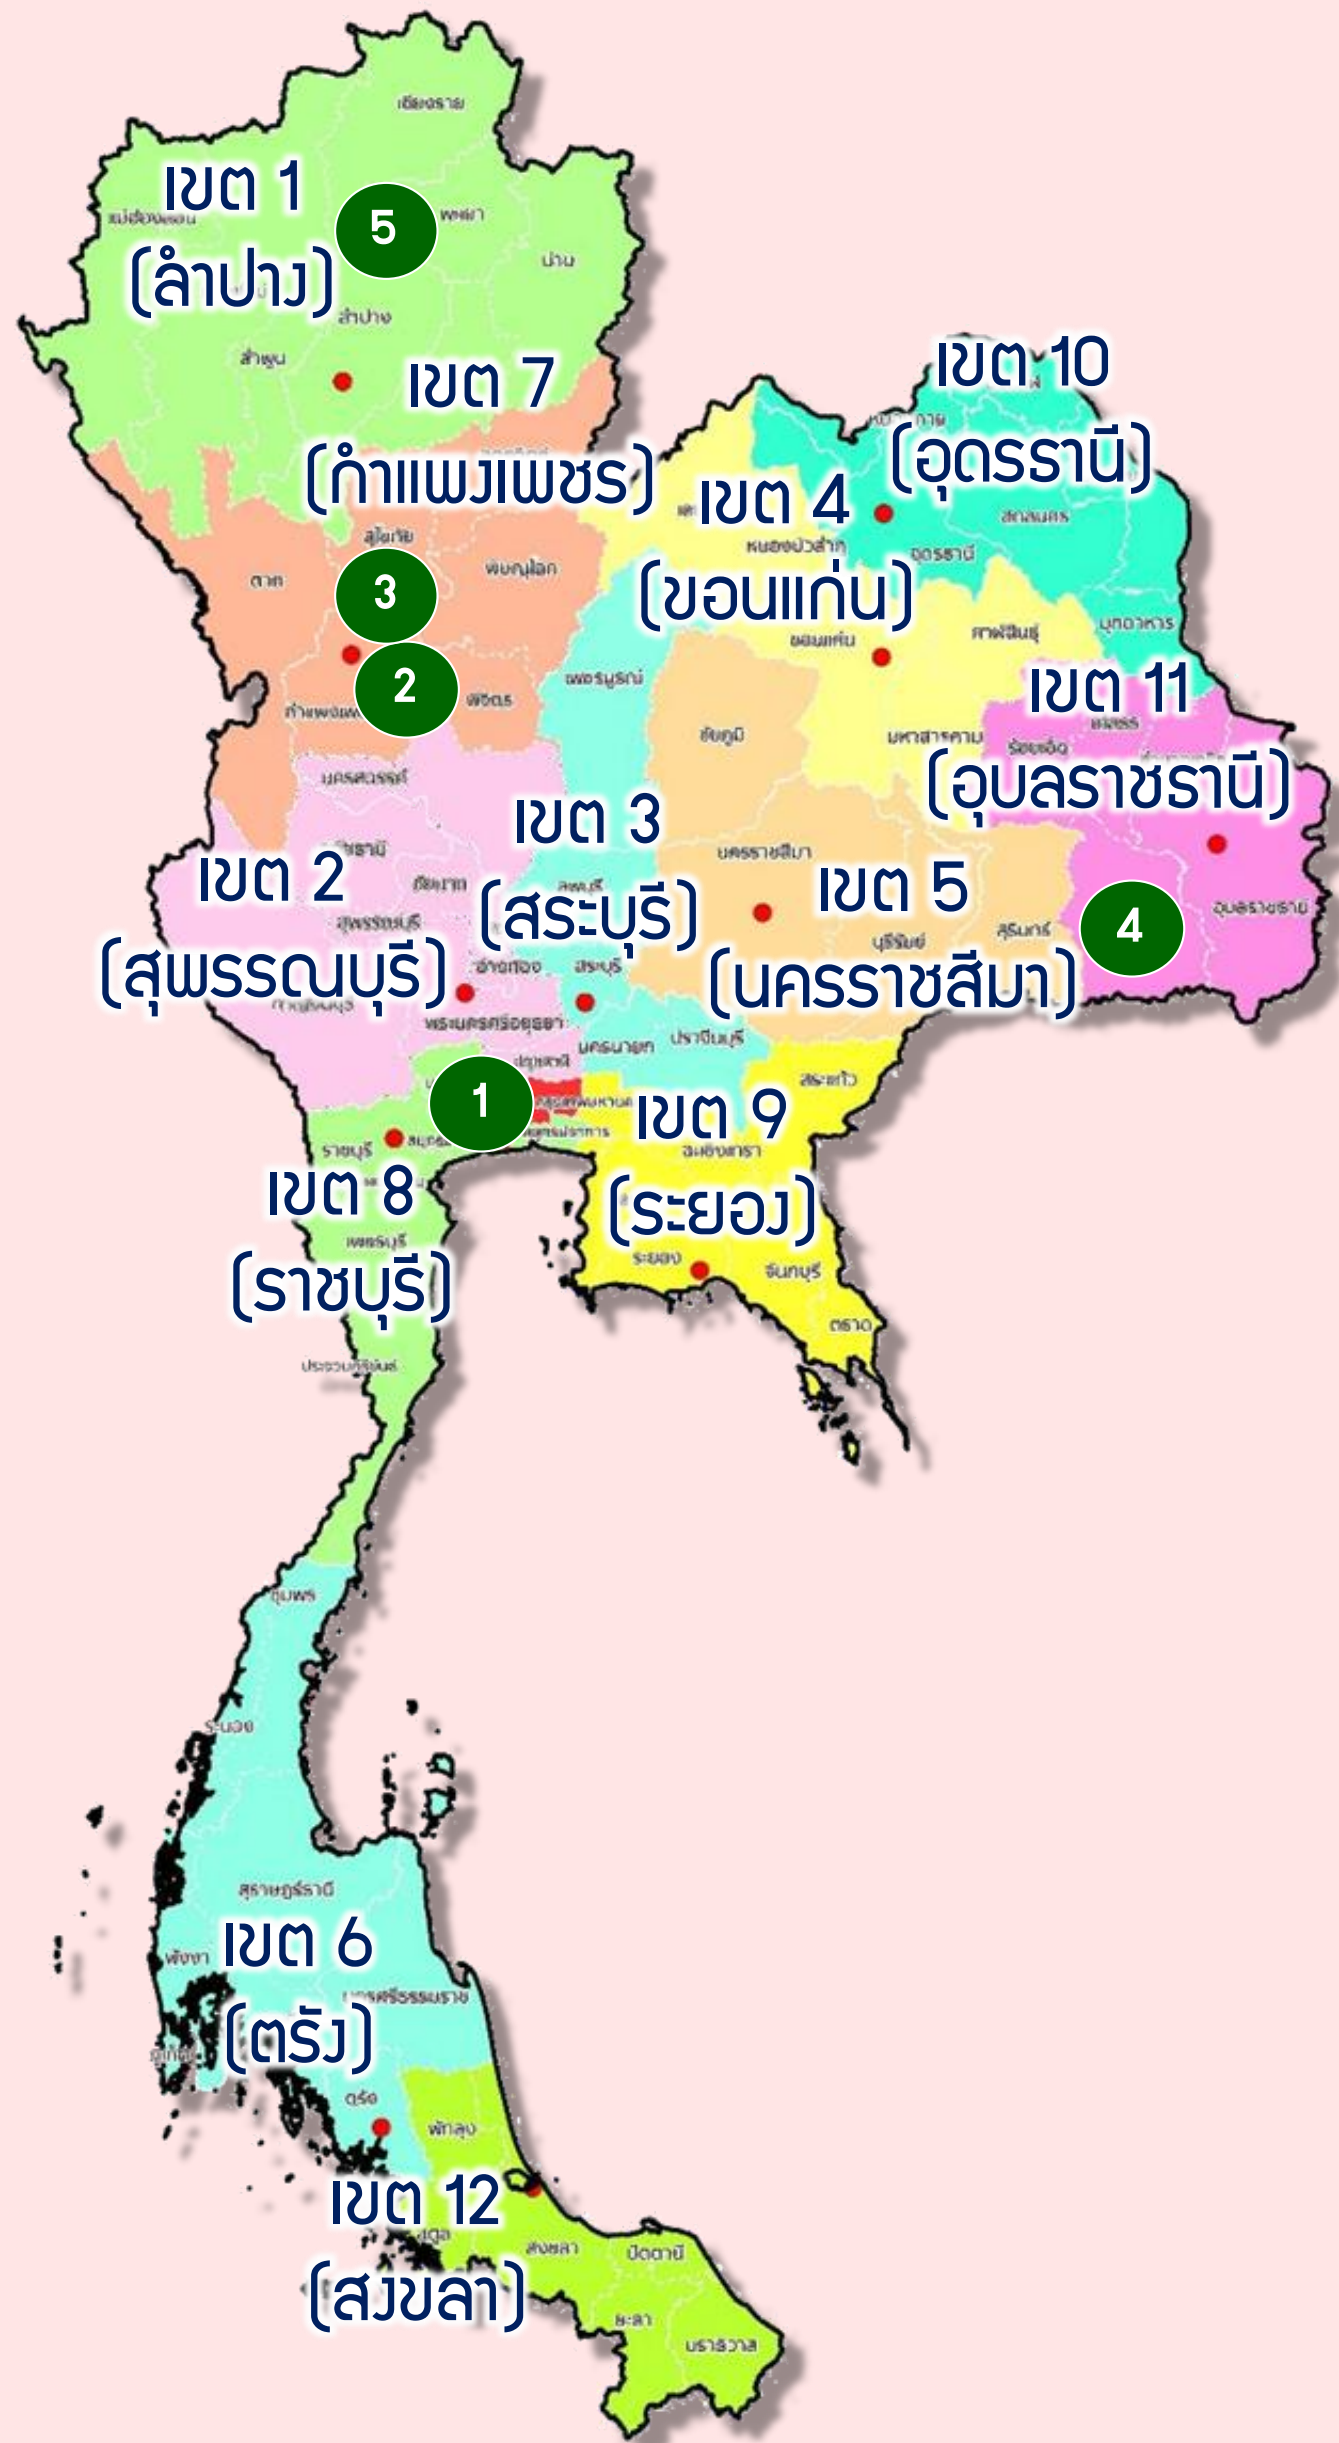

1 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภ. /กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2565 โดยมี คณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมถ่ายทอดสดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยัง สทบ.เขต 1-12



2 นายสิริศักดิ์ บัณฑิตอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล) / สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 39 แห่ง โดยมี ดร.นิกุล ทอหน้าศาล ผู้ชำนาญการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย หน่วยราชการท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 50 ราย รับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเติมน้ำใต้ดินและการดูแลบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ต.หนองโสน อ.สามวาฬ จ.กำแพงเพชร



3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจออกรรณวิทยาและสำรวจการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ ต.เขาชัยอ.เมืองจ.สุโขทัย จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้
1.หมู่ที่ 2 บ้านบางห่าน ความลึก 120-160 เมตร ระดับน้ำ 24.00-28.00 เมตร คุณภาพน้ำวัดค่าไม่ได้
2.หมู่ที่ 3 บ้านกระชก ความลึก 60-110 เมตร ระดับน้ำ 13.00-18.00 เมตร คุณภาพน้ำวัดค่าไม่ได้
3.หมู่ที่ 4 บ้านพระยา ความลึก 80-120 เมตร ระดับน้ำ 13.00-18.00 เมตร คุณภาพน้ำวัดค่าไม่ได้
4.หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บางห่าน ความลึก 80-120 เมตร ระดับน้ำ 14.00-16.00 เมตร คุณภาพน้ำวัดค่าไม่ได้



4 ดร.เชษฐา แก้วกัลยา ที่ปรึกษากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล/สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการจัดหาหน้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ เทศบาลตำบลศรีรัตน อ.ศรีรัตน จ.ศรีสะเกษ และองค์การบริหารส่วนตำบลมยุรี อ.มยุรี จ.ศรีสะเกษ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล แก่ผู้นำท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมยุรี ปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ดูแลระบบ ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์น้ำประปาบาดาลให้สามารถใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลเกิดประโยชน์สูงสุด ปลอดภัยและยั่งยืน



5 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) นายมงคล สมวันดี ประธานกรรมการ นายไกรสร สันจันทร คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน พร้อมทั้งชี้แจง แนะนำแนวทางการใช้งาน และการบำรุงรักษา เบื้องต้นให้กับผู้ใช้ประโยชน์ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.บ้านหัวเวียง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2.บ้านพาสอ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
3.บ้านสบบว ต.สบบว อ.ภูซาง จ.พะเยา



ประเภทข่าว	วันที่ 23 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	12	2,552
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

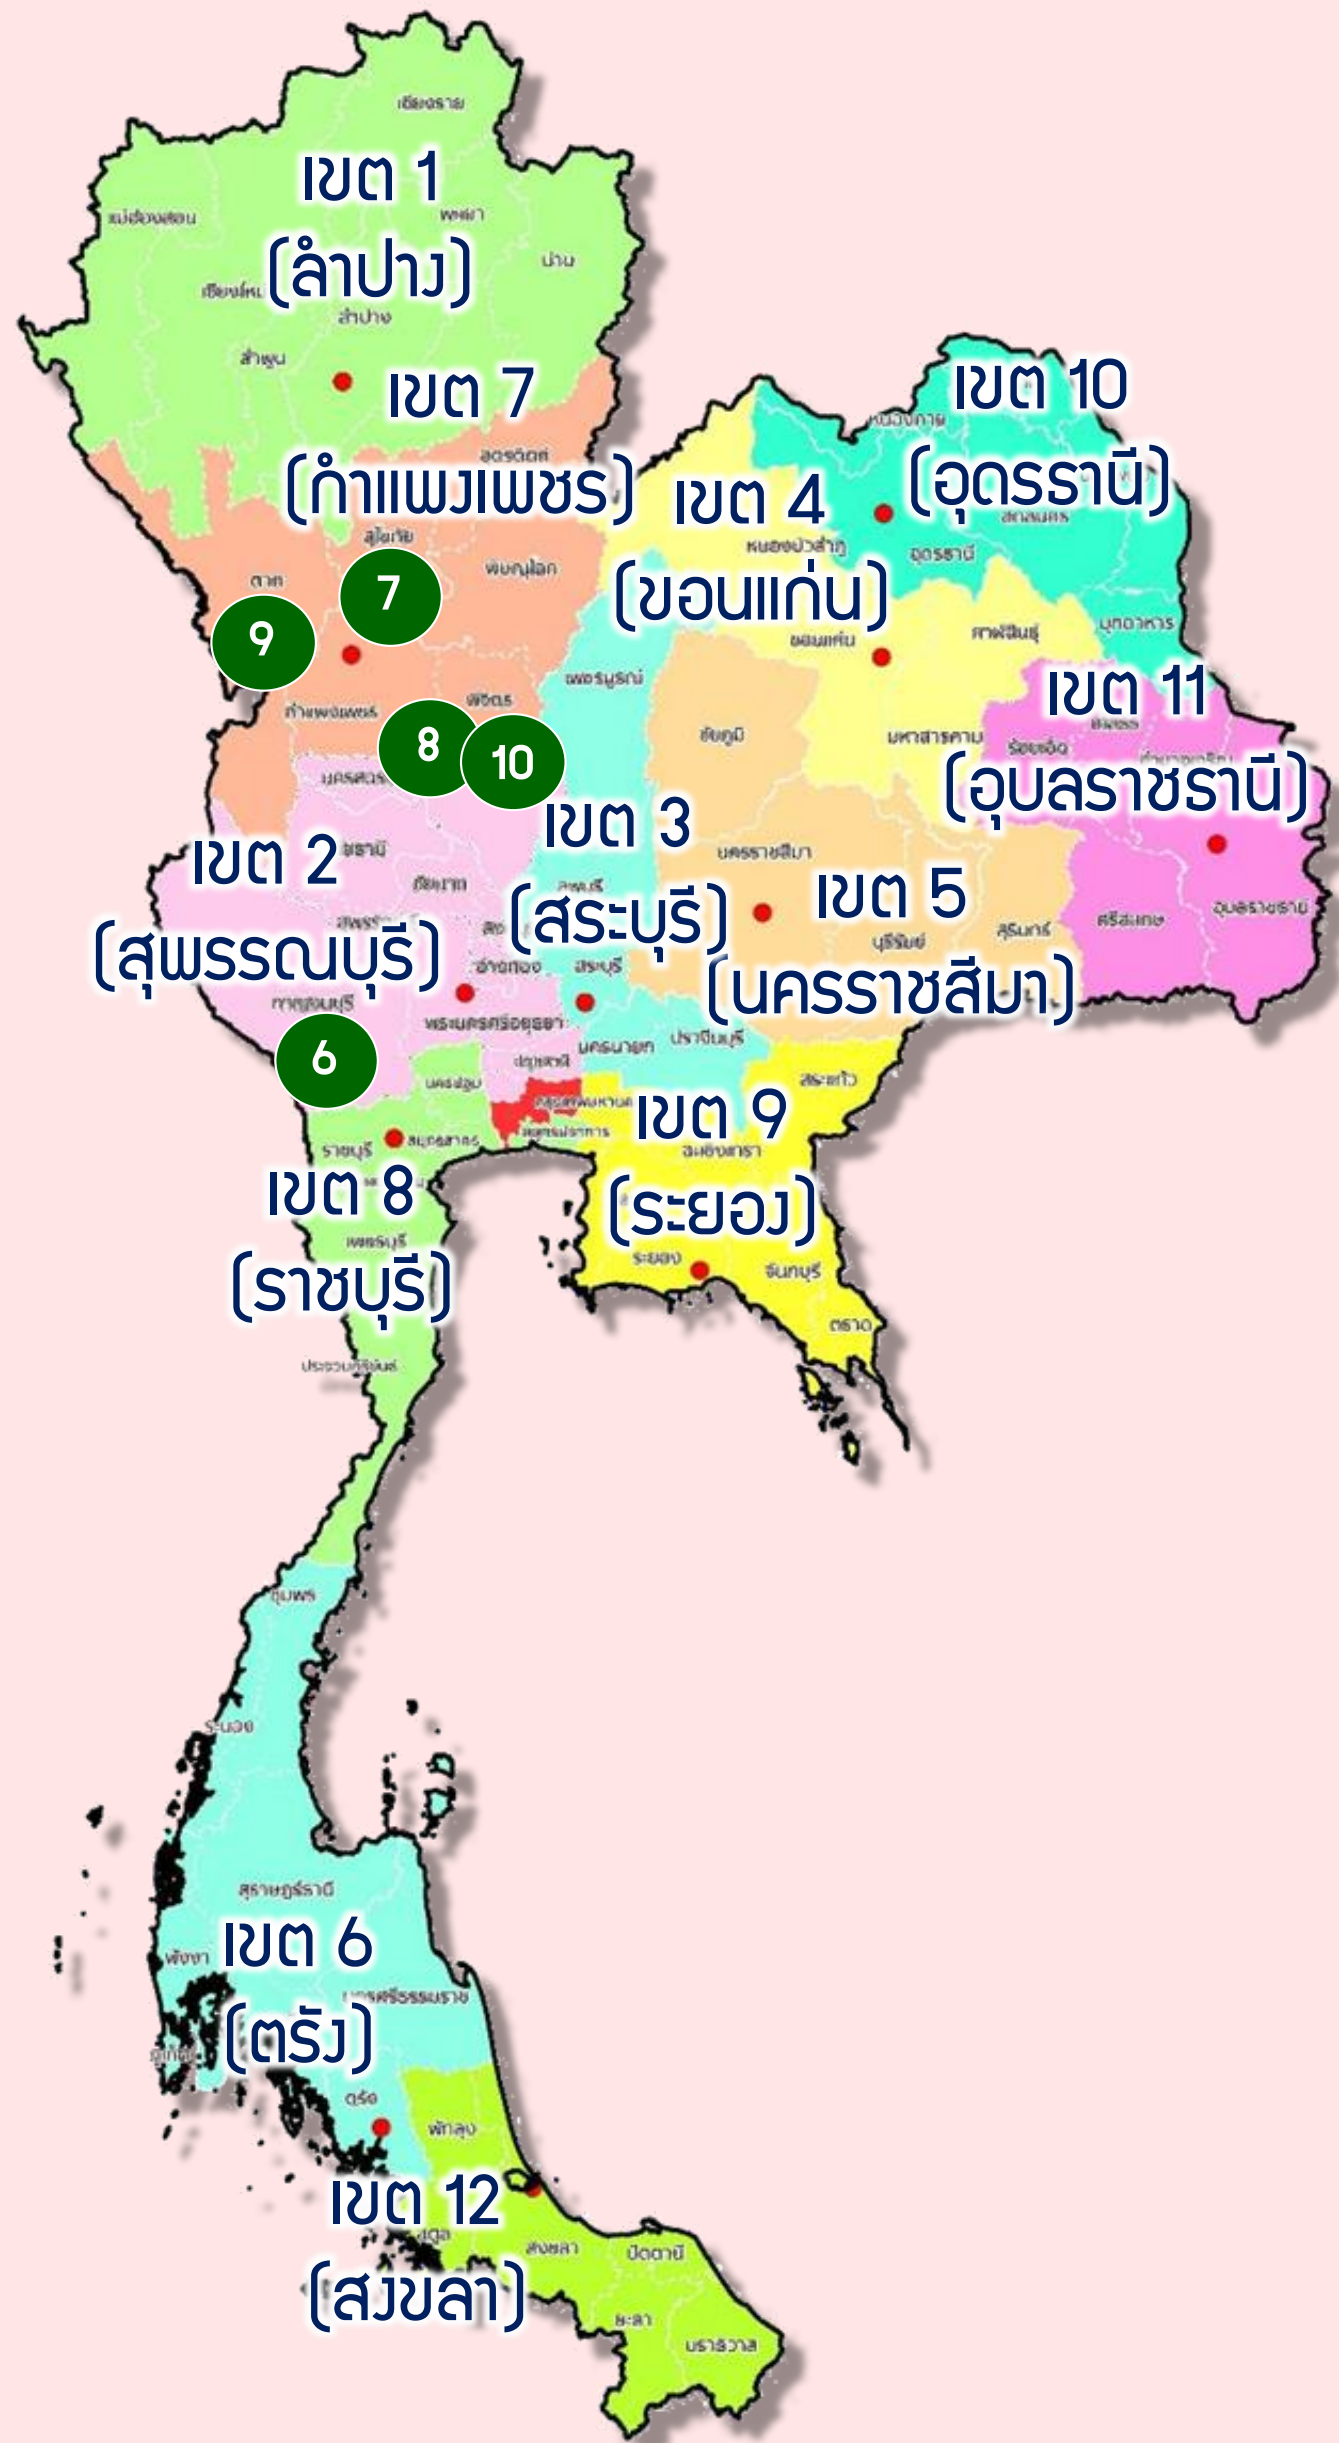

- 6 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นางสาวปราณี รักษาบุญ พอ.ส่วนวิชาการ นายรณฤฎ์ พรหมมา พอ.ส่วนแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเยี่ยมชม โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาน้ำภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด กาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
- 1.บ้านปากซัดหนองบัว ม.2 ต.หนองไผ่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 - 2.วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระจะ จ.กาญจนบุรี
 - 3.บ้านพยอมราม ม.12 ต.ห้วยกระจะ อ.ห้วยกระจะ จ.กาญจนบุรี
 - 4.บ้านทุ่งคูล ม.19 ต.ห้วยกระจะ อ.ห้วยกระจะ จ.กาญจนบุรี
 - 5.น้ำพุซัด บ้านทุ่งคูล ม.19 ต.ห้วยกระจะ อ.ห้วยกระจะ จ.กาญจนบุรี



- 7 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รูปแบบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ บ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง ม.9 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร และบ้านปากแก้ว ม.9 ต.เกาะตาเลีย อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย



- 8 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รูปแบบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ บ้านดงยาว ม.8 ต.บึงบัว อ.วังสามหมอ จ.พิจิตร



- 9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างพื้นฟู บ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดใหม่คำมา ม.3 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก



- 10 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบ กิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ หมู่ที่ 5 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร



ประเภทข่าว	วันที่ 23 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	12	2,552
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

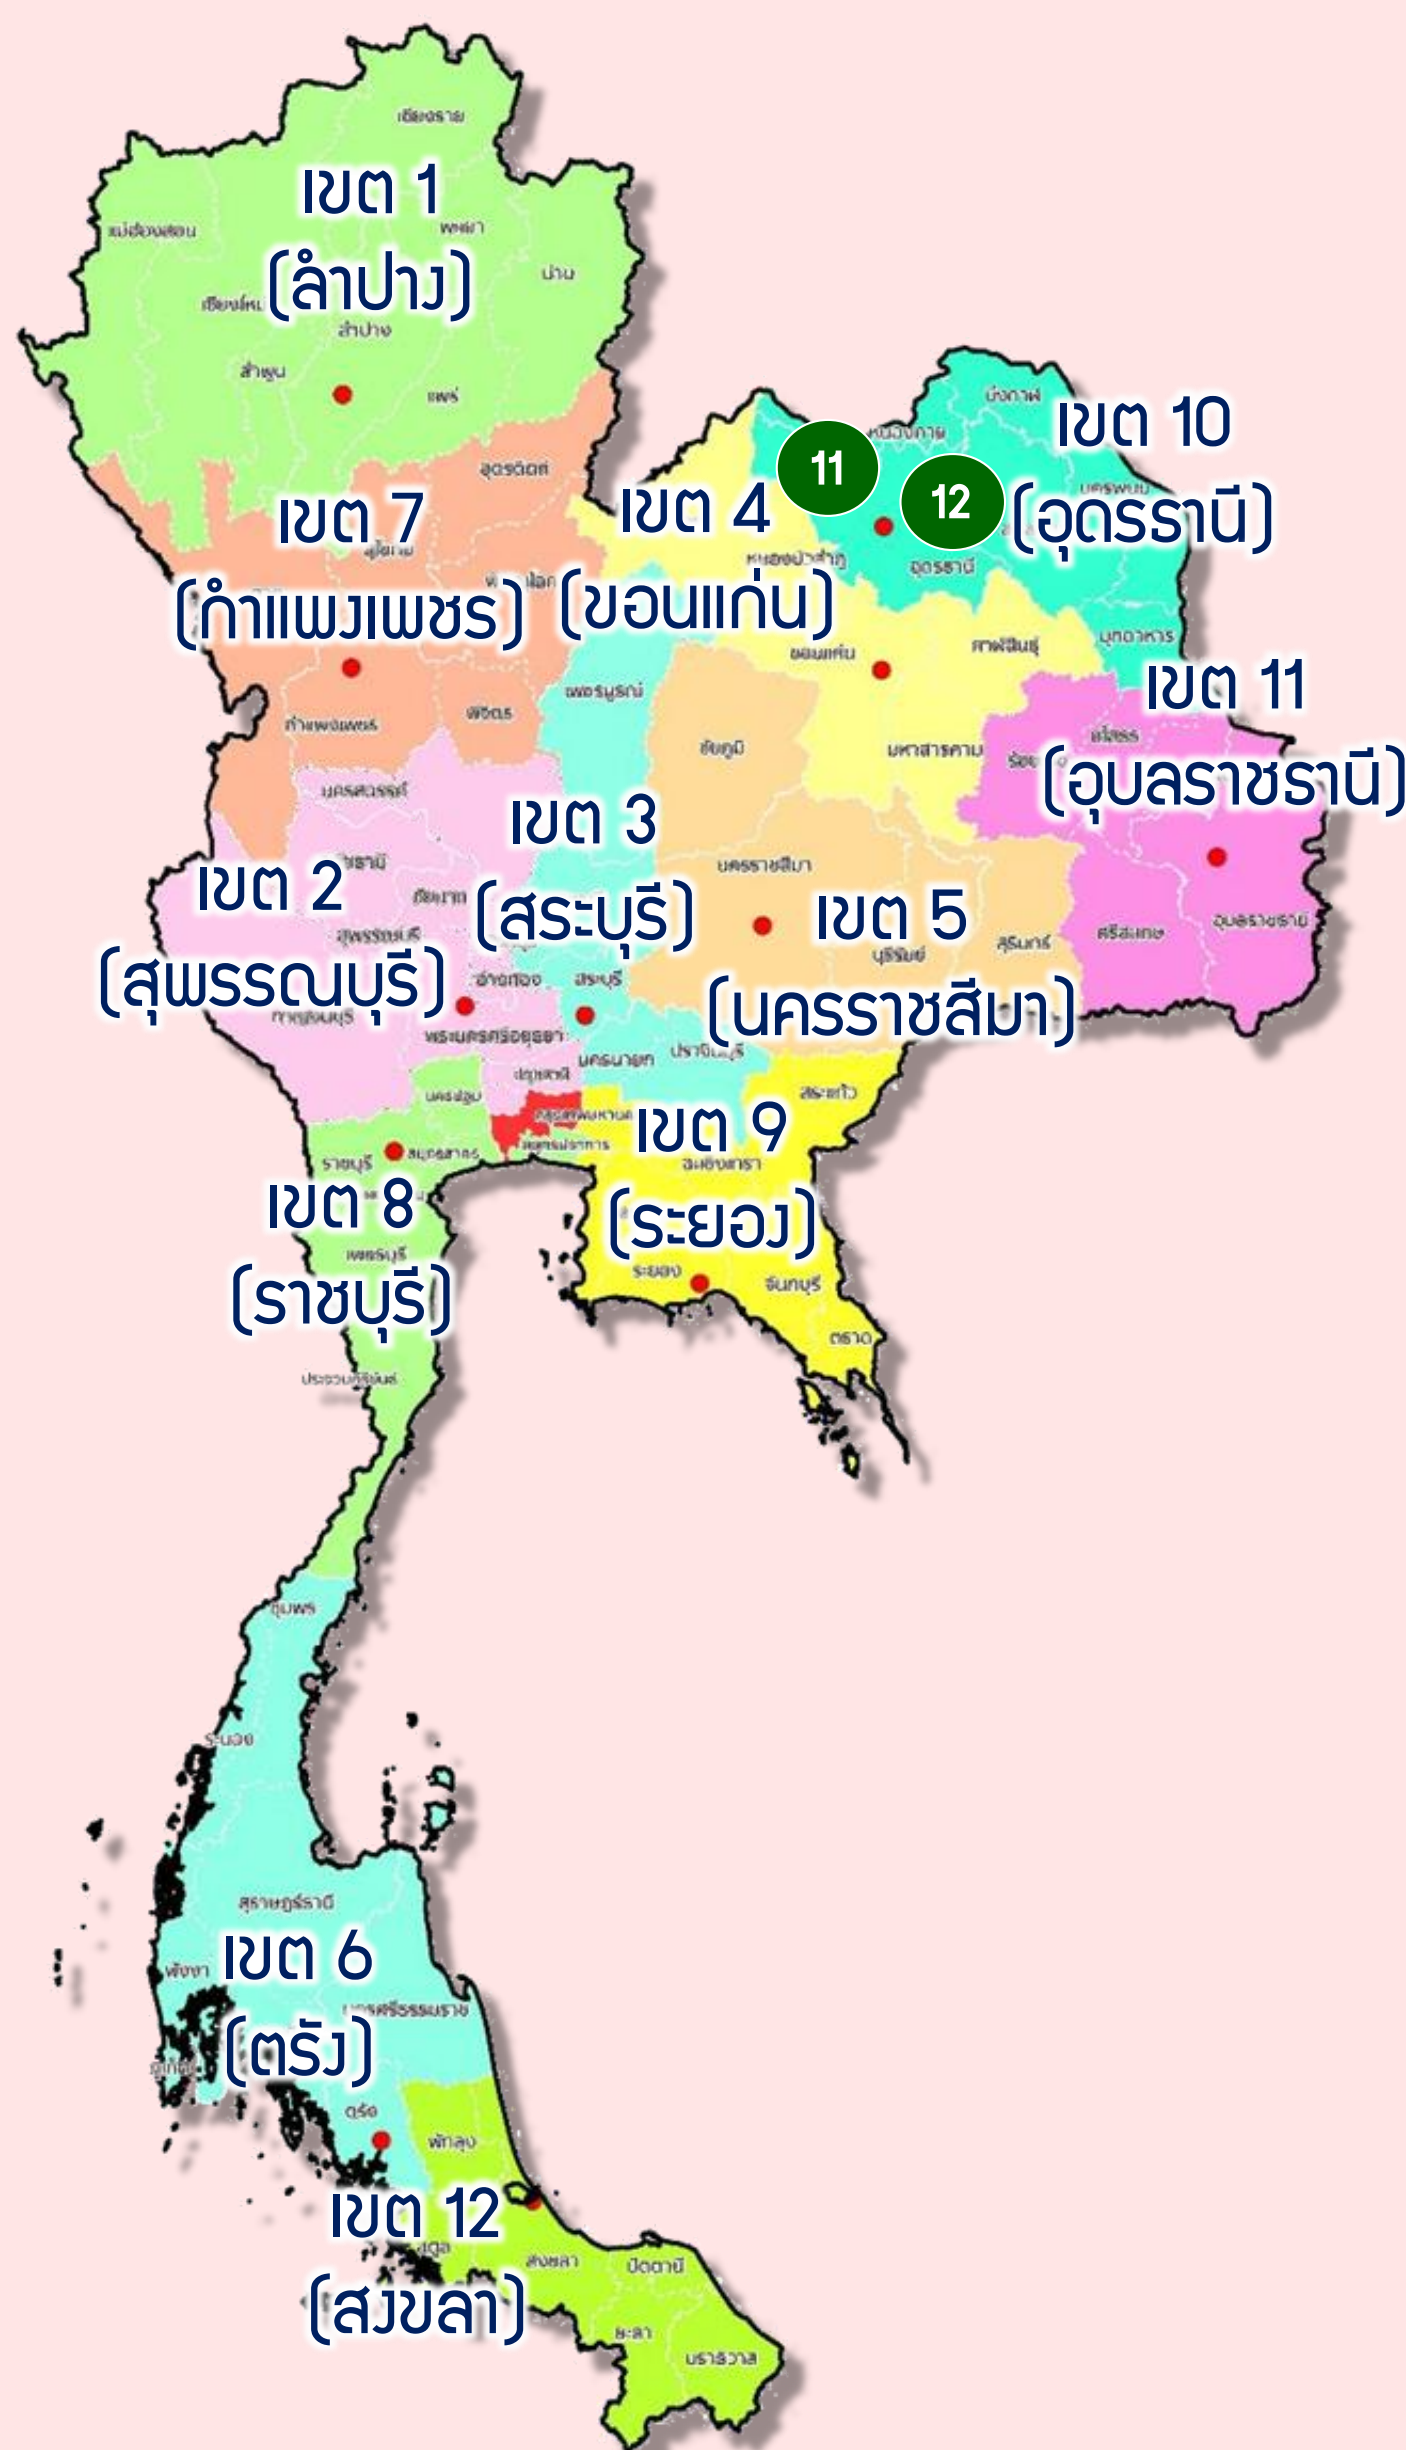

- 12 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ระบบประปาบาดาล เป้าลั่นทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ ศักยภาพ และการบริหารจัดการน้ำบาดาลแบบผสมผสาน เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (ระยะที่ 1) ณ วัดป่าตะเคียนทอง ม.6 ต.น้ำพัน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี



- 11 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม (จบกวาง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ปี 2565 ณ บ้านคำตอญม ม.7 ต.เขม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย



ประเภทข่าว	วันที่ 23 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	12	2,552
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

