



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

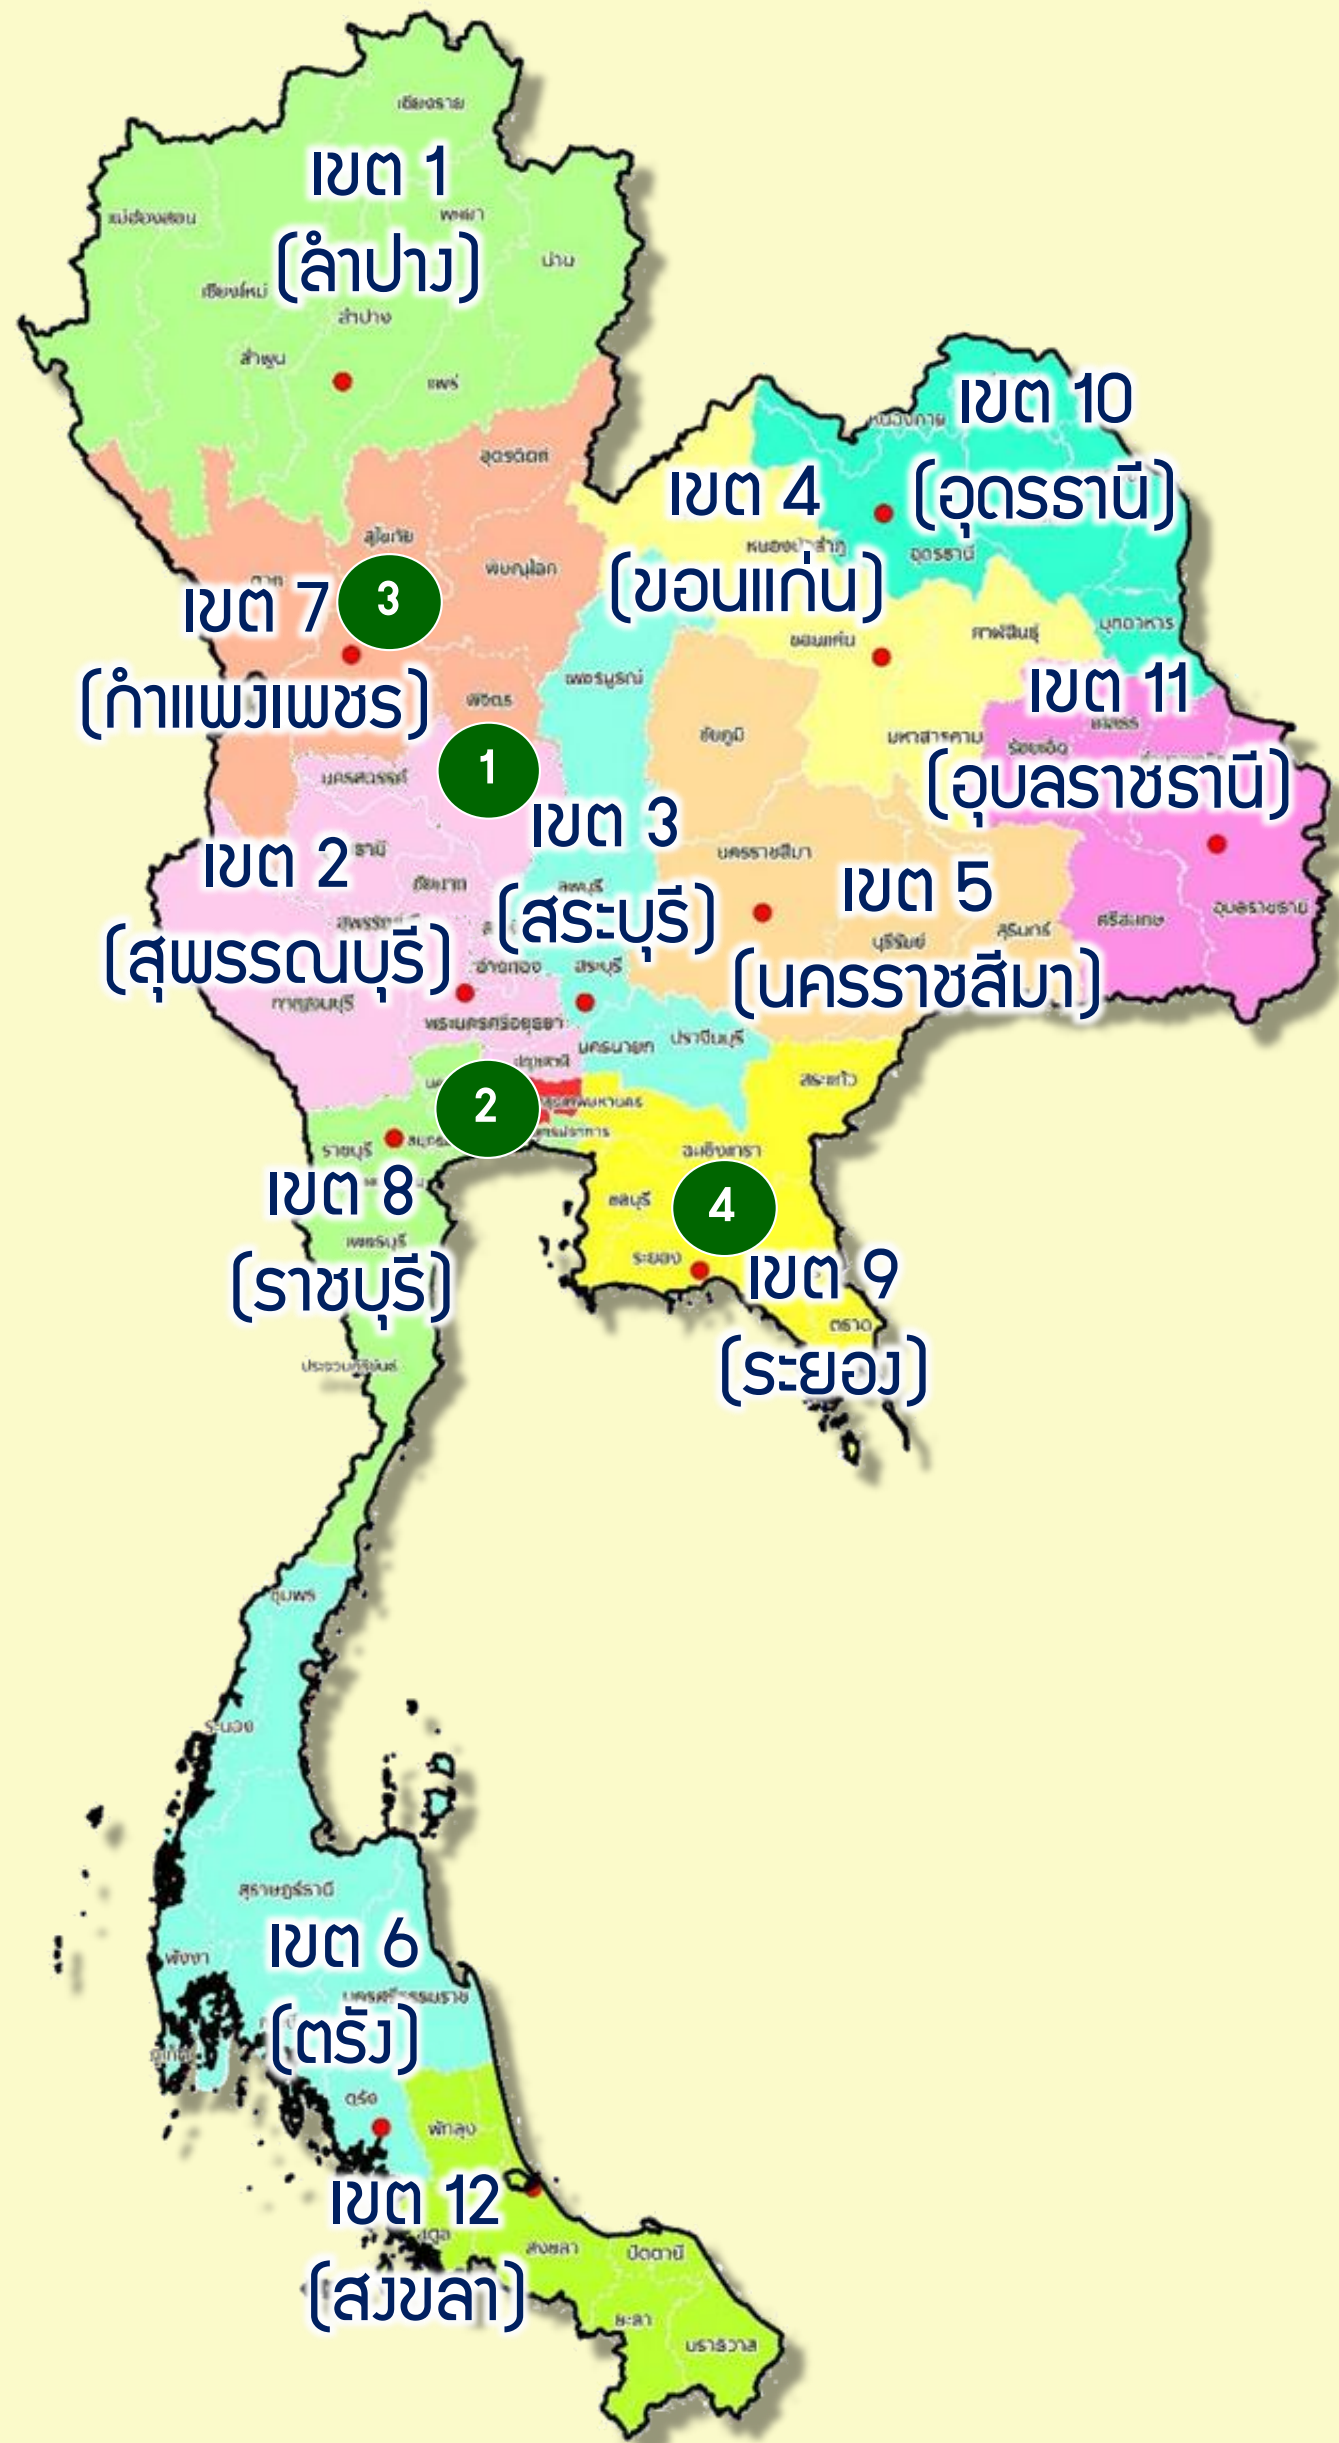

1 นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / นายปรเมินทร์ วงศ์สุวณันท์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนงานทรัพยากรน้ำบาดาล/สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล/สทก.เขต 7 (กำแพงเพชร) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 พร้อมด้วย นายปรเมินทร์ วงศ์สุวณันท์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ โดยมี นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนงานทรัพยากรน้ำบาดาล นายสมนึก จิรวิจิตรดากร พอ. สทก.เขต 7 (กำแพงเพชร) และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และผู้แทนสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นผู้นำเสนอข้อมูลโครงการฯ ให้กับ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 50 ราย ณ โรงแรมหนองโสนพิทยาคม ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร



2 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดี./กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำคณะผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรุงเทพมหานคร



3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจอุทกธรณีวิทยาและสำรวจการใช้น้ำบาดาล โดยสรุปผลการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่ ต.วังไม้ขอน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้
1.หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำหัก บ่อน้ำบาดาล ความลึก 34 - 97 เมตร ระดับน้ำ 17.44 - 19.50 เมตร
2.หมู่ที่ 2 บ้านวังไม้ขอน บ่อน้ำบาดาล ความลึก 30 - 50 เมตร ระดับน้ำ 16.35 - 17.13 เมตร
3.หมู่ที่ 3 บ้านจันทน์โรส บ่อน้ำบาดาล ความลึก 60 เมตร ระดับน้ำ 19.24 เมตร
4.หมู่ที่ 4 บ้านไร่ บ่อน้ำบาดาล ความลึก 48 - 74 เมตร ระดับน้ำ 15.40 - 18.01 เมตร



4 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดำเนินการสำรวจอุทกธรณีวิทยา และห้วยรรณวิสิทธิ์หลุมเจาะ เพื่อกำหนดระยะการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลตามหลักวิชาการ และนำไปปรับปรุงฐานข้อมูลข้อมูลอุทกธรณีวิทยา และนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินปริมาณการสูบน้ำที่ปลอดภัย ณ วัดราษฎร์บำรุงวนาราม ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา



ประเภทข่าว	วันที่ 20-22 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	32	2,540
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.2/8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

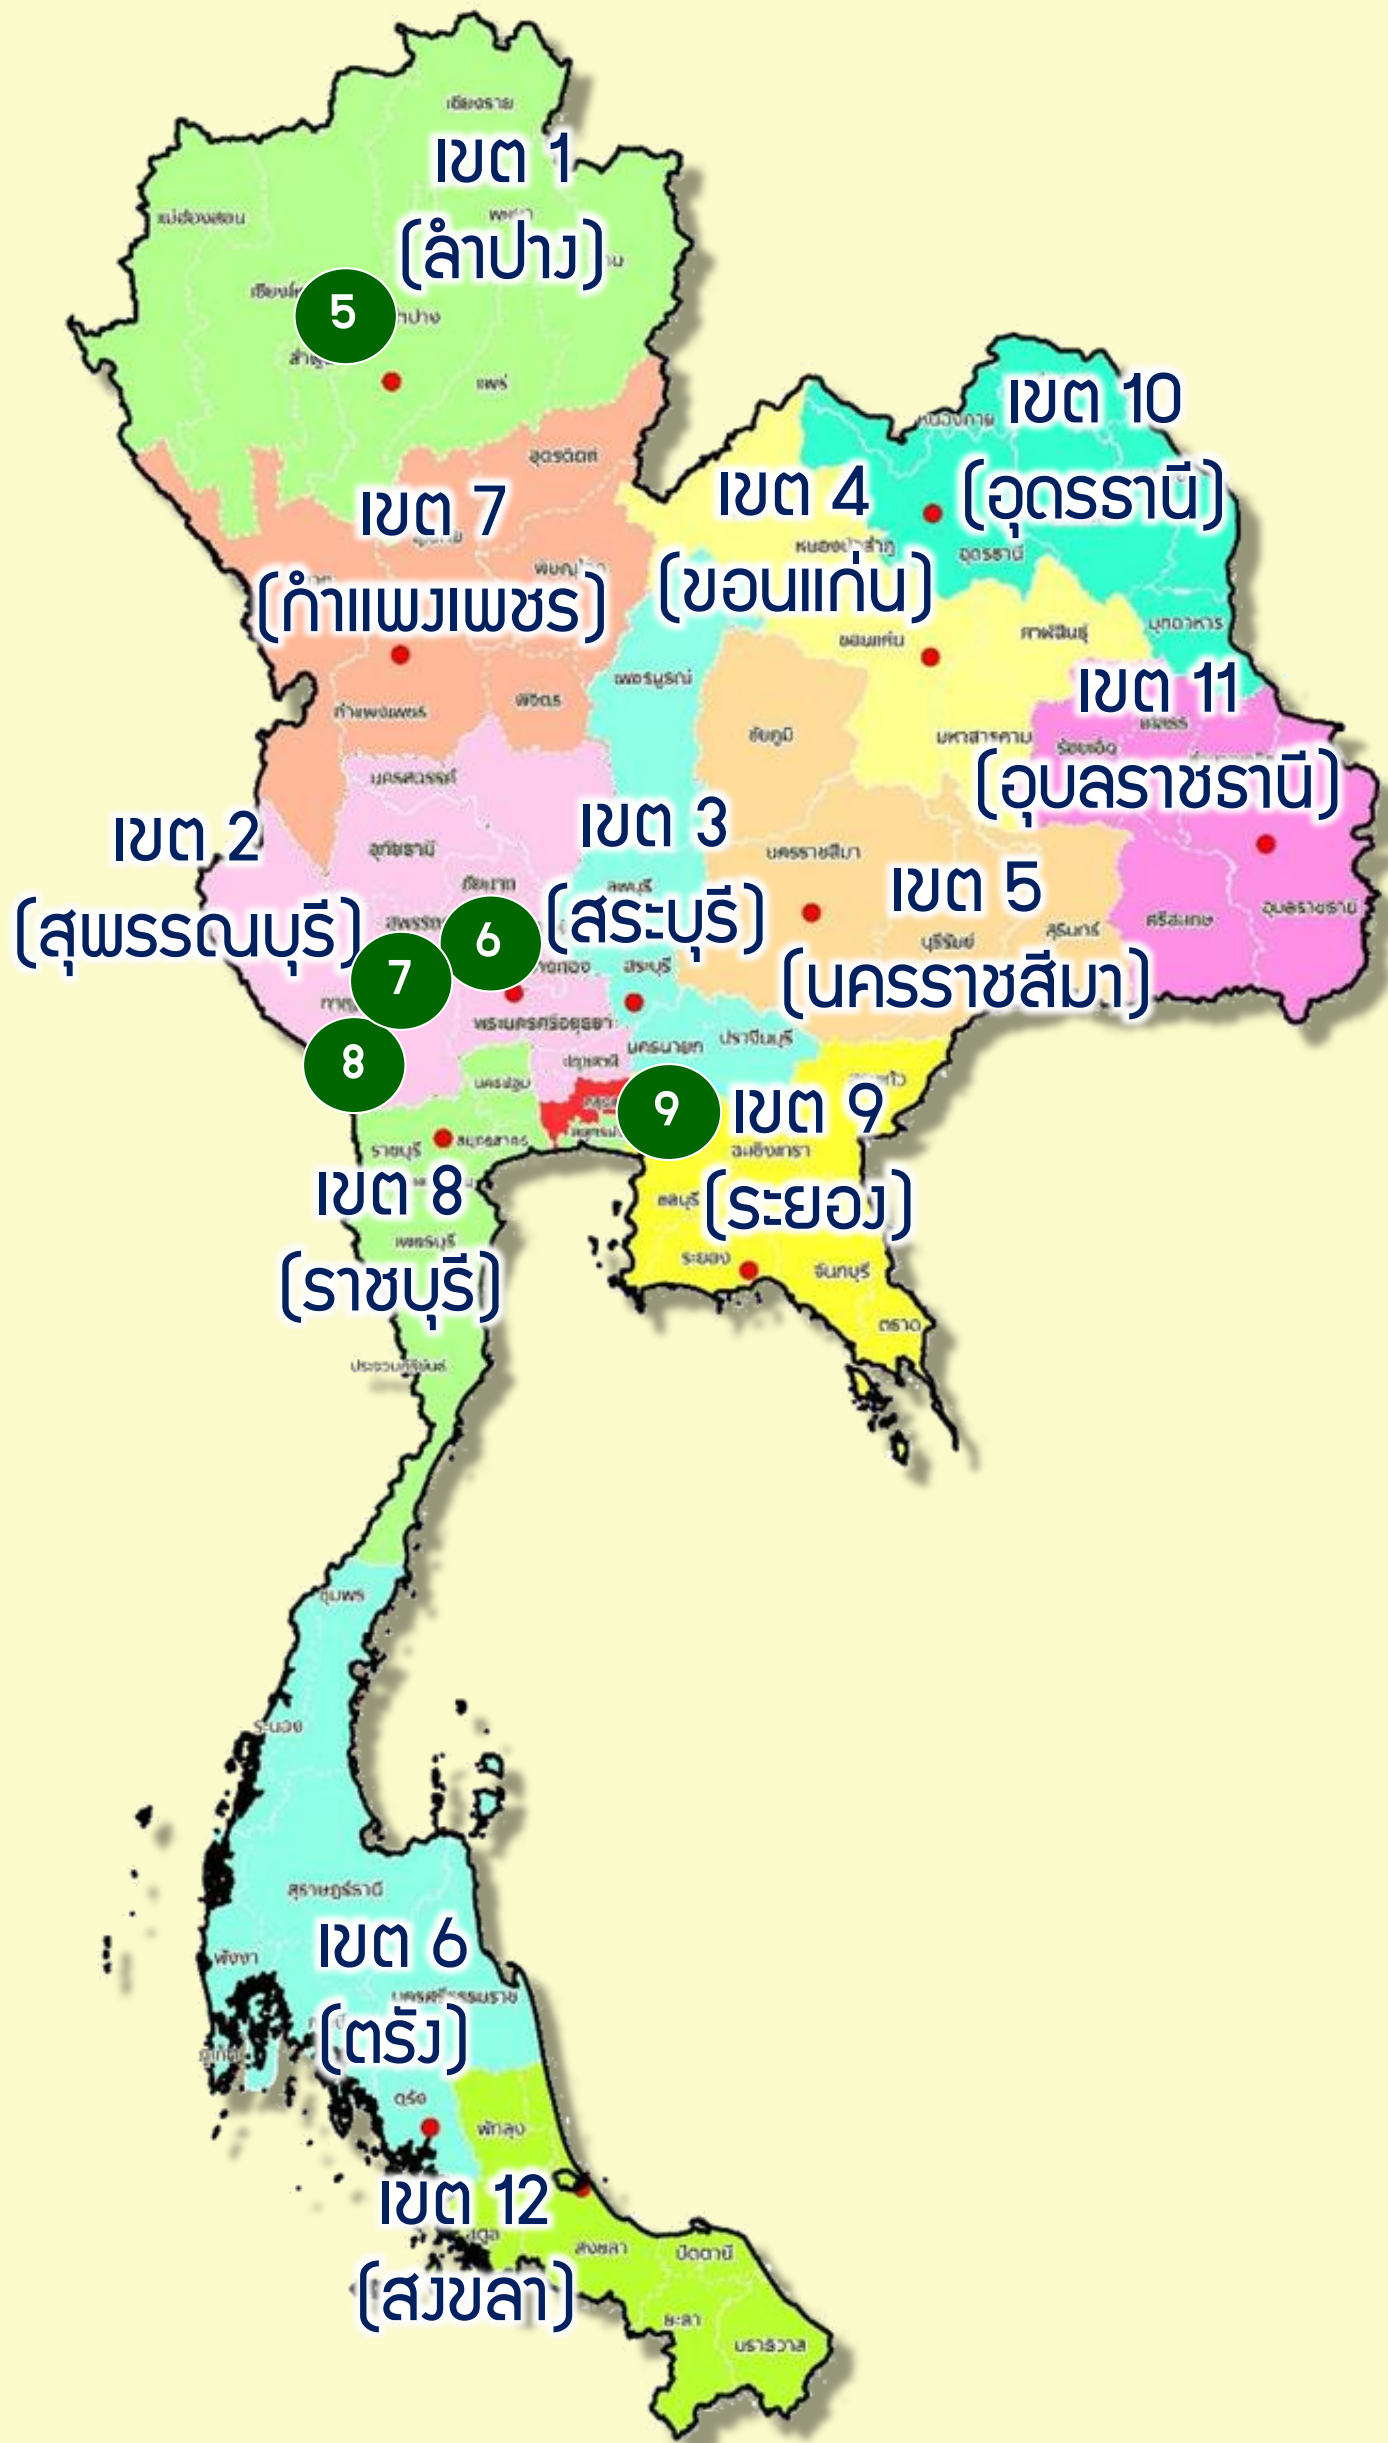

5 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) หน่วยปฏิบัติการสนับสนุนระบบประปาบาดาลและปล่อยบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เร่งดำเนินการ โครงการศึกษาอุทกภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านบวกห้า ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
- 2.โรงเรียนบ้านน้อยหัวริน ต.มดตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
- 3.โรงเรียนป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
- 4.โรงเรียนบ้านน้ำพุ ต.ป่าสัก อ.เมืง จ.ลำพูน
- 5.บ้านป่าตึง ม.14 ต.มะเขือแก้ว อ.เมืง จ.ลำพูน
- 6.โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.เมืง จ.เชียงใหม่



6 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลพพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุแกลลอนจำนวน 250 แกลลอน มอบให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว อ.หันคา จ.ชัยนาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง



7 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายกนวกศักดิ์ ล้อขุสกุล พอ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาและระบบประปาบาดาลโดยใช้เทคนิคการไหลกลับ (Reverse Circulation, RC) และระบบหมุนตรง (Direct Circulation, DC) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ บ้านกล้วย ม.5 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี



8 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน นำทีมคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลยงคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำบาดาลในพื้นที่เทศบาลตำบลยงคำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ หนองผ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ณ บ้านกล้วย ม.3 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี



9 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) นายบรรจ พรมจันทร์ พอ.สกบ.เขต 3 (สระบุรี) พร้อมด้วยกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าของพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างและแนะนำวิธีการใช้ระบบประปาบาดาลในเบื้องต้น โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านกร่างประตู่ ต.ป่าชะ อ.บ้านนา จ.นครนายก และบ้านท้ายเกาะ ต.พรมณี อ.เมืง จ.นครนายก



ประเภทข่าว	วันที่ 20-22 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	32	2,540
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.3/8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

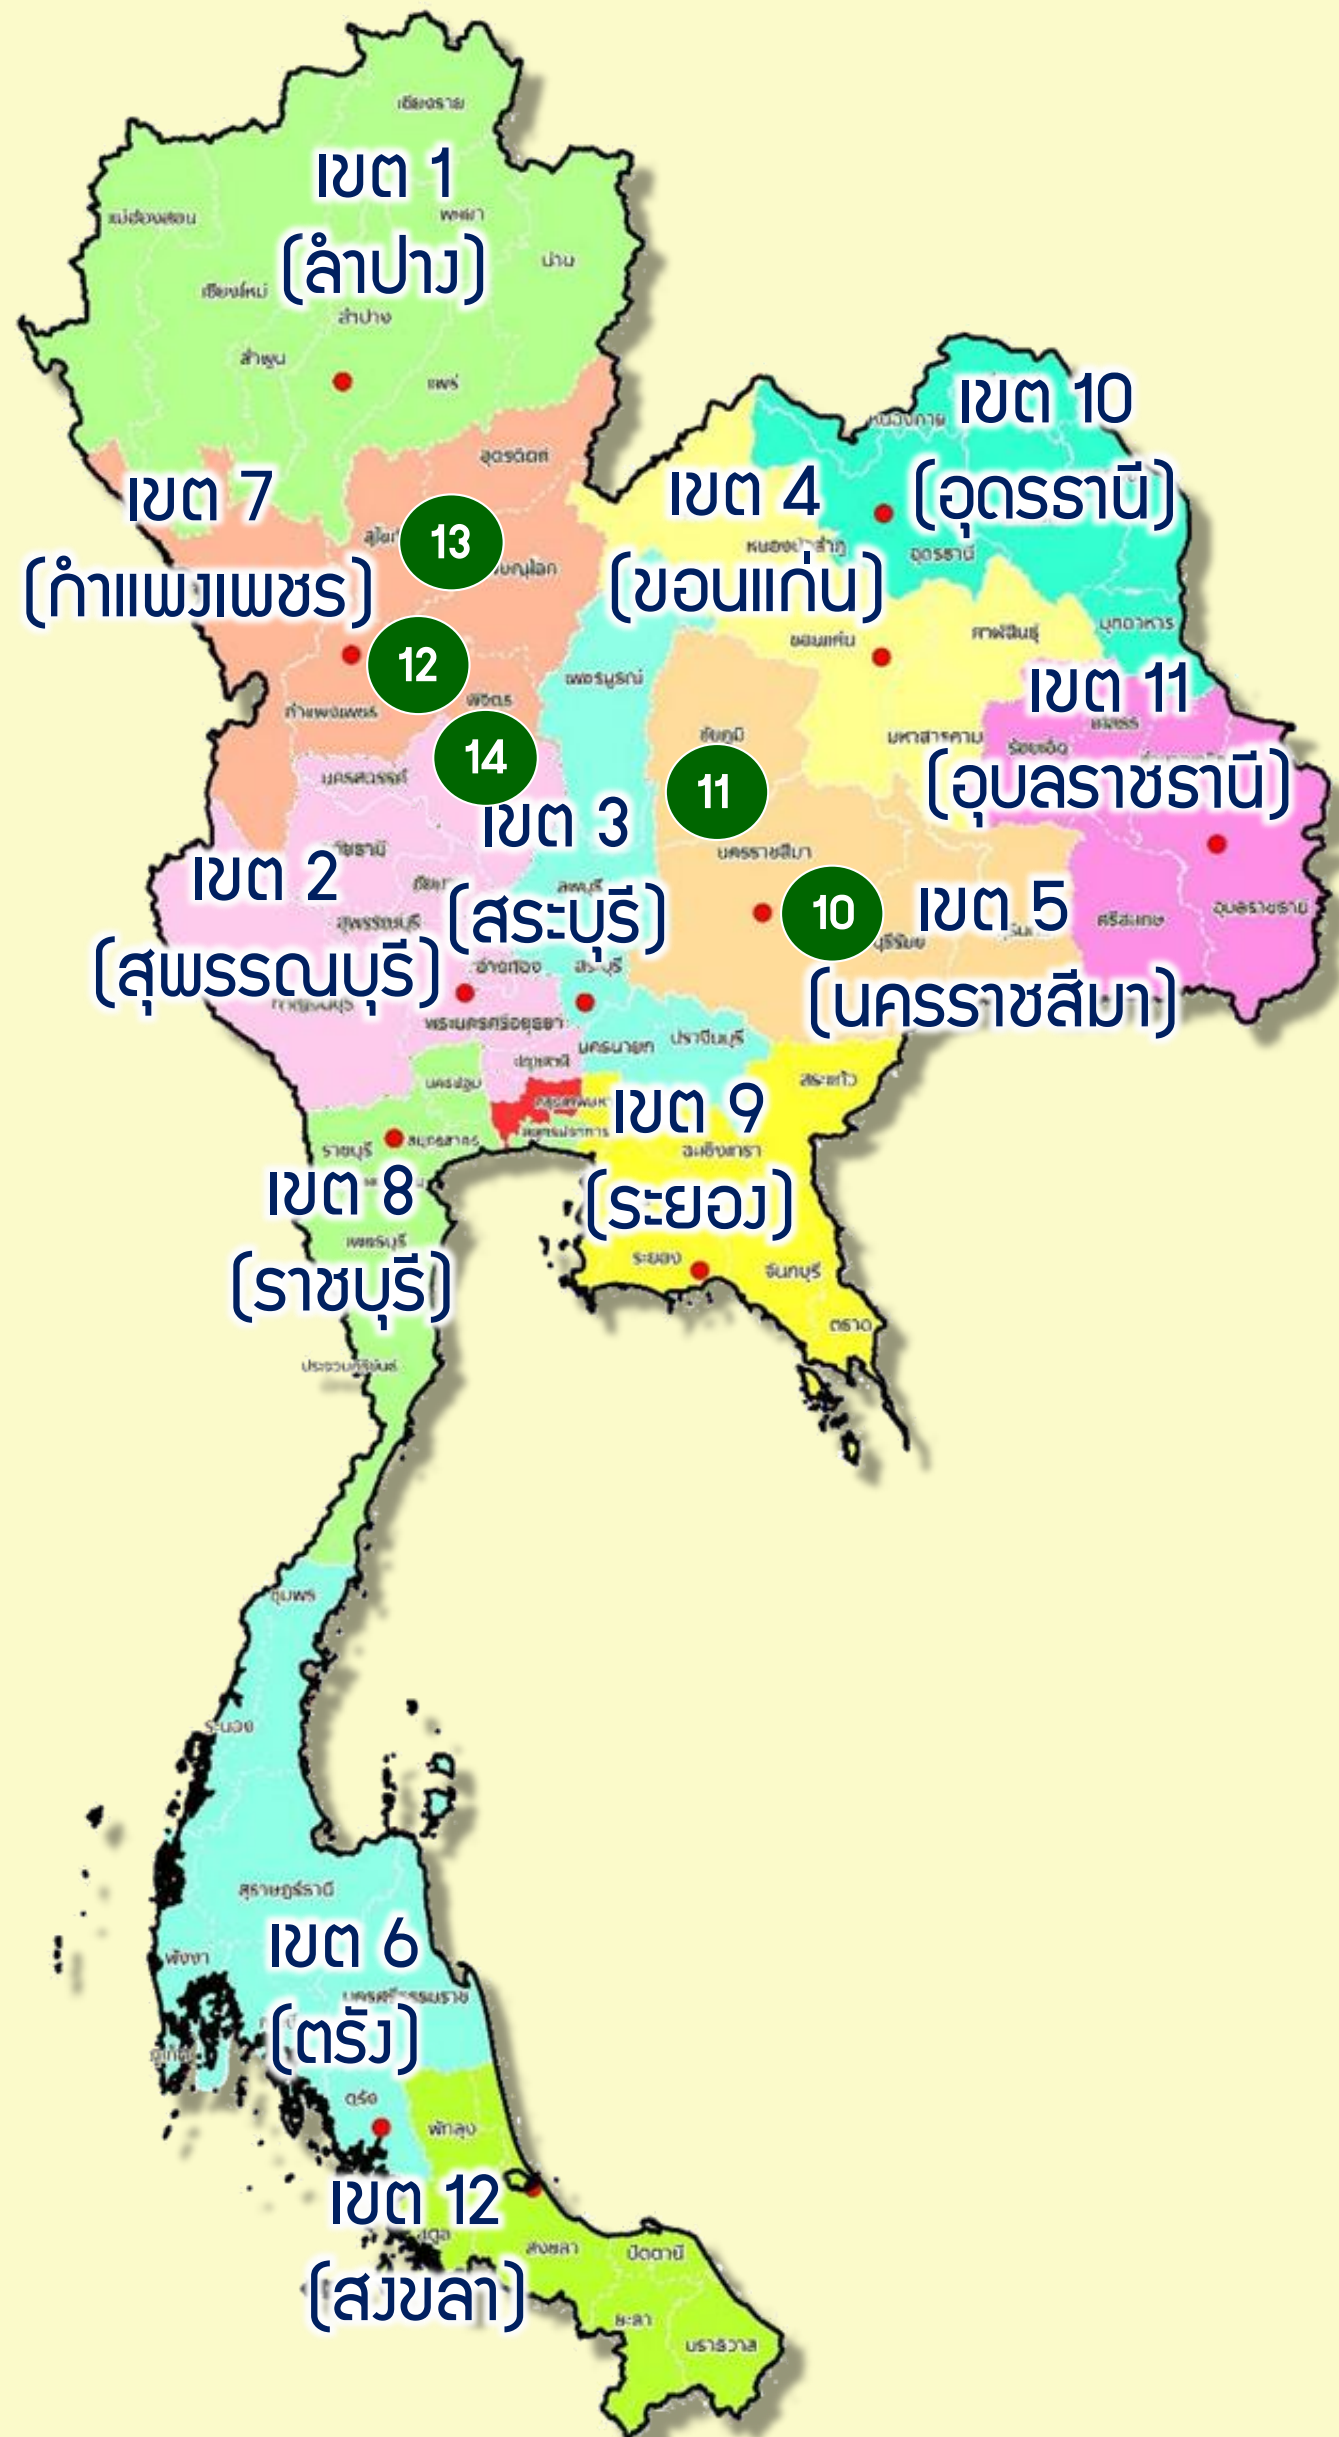

10 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายศักดิ์ธวัช ตรีวิธา พอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายสมศรี พร้อมญาติ พอ.ส่วนปฏิบัติการ นางอริยา นันทะบุญมา พอ. ส่วนอำนวยการ นายพริมาตร ปัดดา วิศวกรชำนาญการ นางสาวอรรณพ สามารถ นักธรณีวิทยาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระทบจากการขุดเจาะกรณีการตรวจสอบและประเมินผลประจำการตรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค.ต.ป.กส.) โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 120 ไร่ ปังปประมาณ พ.ศ. 2564 (งบเงินกู้) ณ บ้านโนนสำโรง ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา



11 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายศักดิ์ธวัช ตรีวิธา พอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปังปประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ บ้านสระปทุม (วัดสระทอง) ม.9 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ



12 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรสุจินดานุกร พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 18/2565 เพื่อพิจารณาการลั่นกรวนคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอใบอนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 22 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม VDO Call Line



13 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างพื้นผิบบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.บ้านวังดินสอ ม.1 ต.วังนาคอน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
2.วัดวังใหญ่ ม.1 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
3.โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ม.4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก



14 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาลและสุบทดสอบปริมาณน้ำ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รูปแบบที่ 2 ปังปประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
1.บ้านวังกร่าง ม.9 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
2.บ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง ม.9 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
3.บ้านไร่ขันธ์ ม.2 ต.ไร่ขันธ์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
4.บ้านปากแคว ม.9 ต.เกาะตาล อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
5.บ้านมาบพาง ม.4 ต.บึงบัว อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร




ประเภทข่าว	วันที่ 20-22 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	32	2,540
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.4/8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

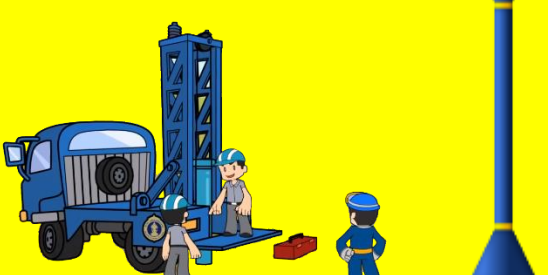


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

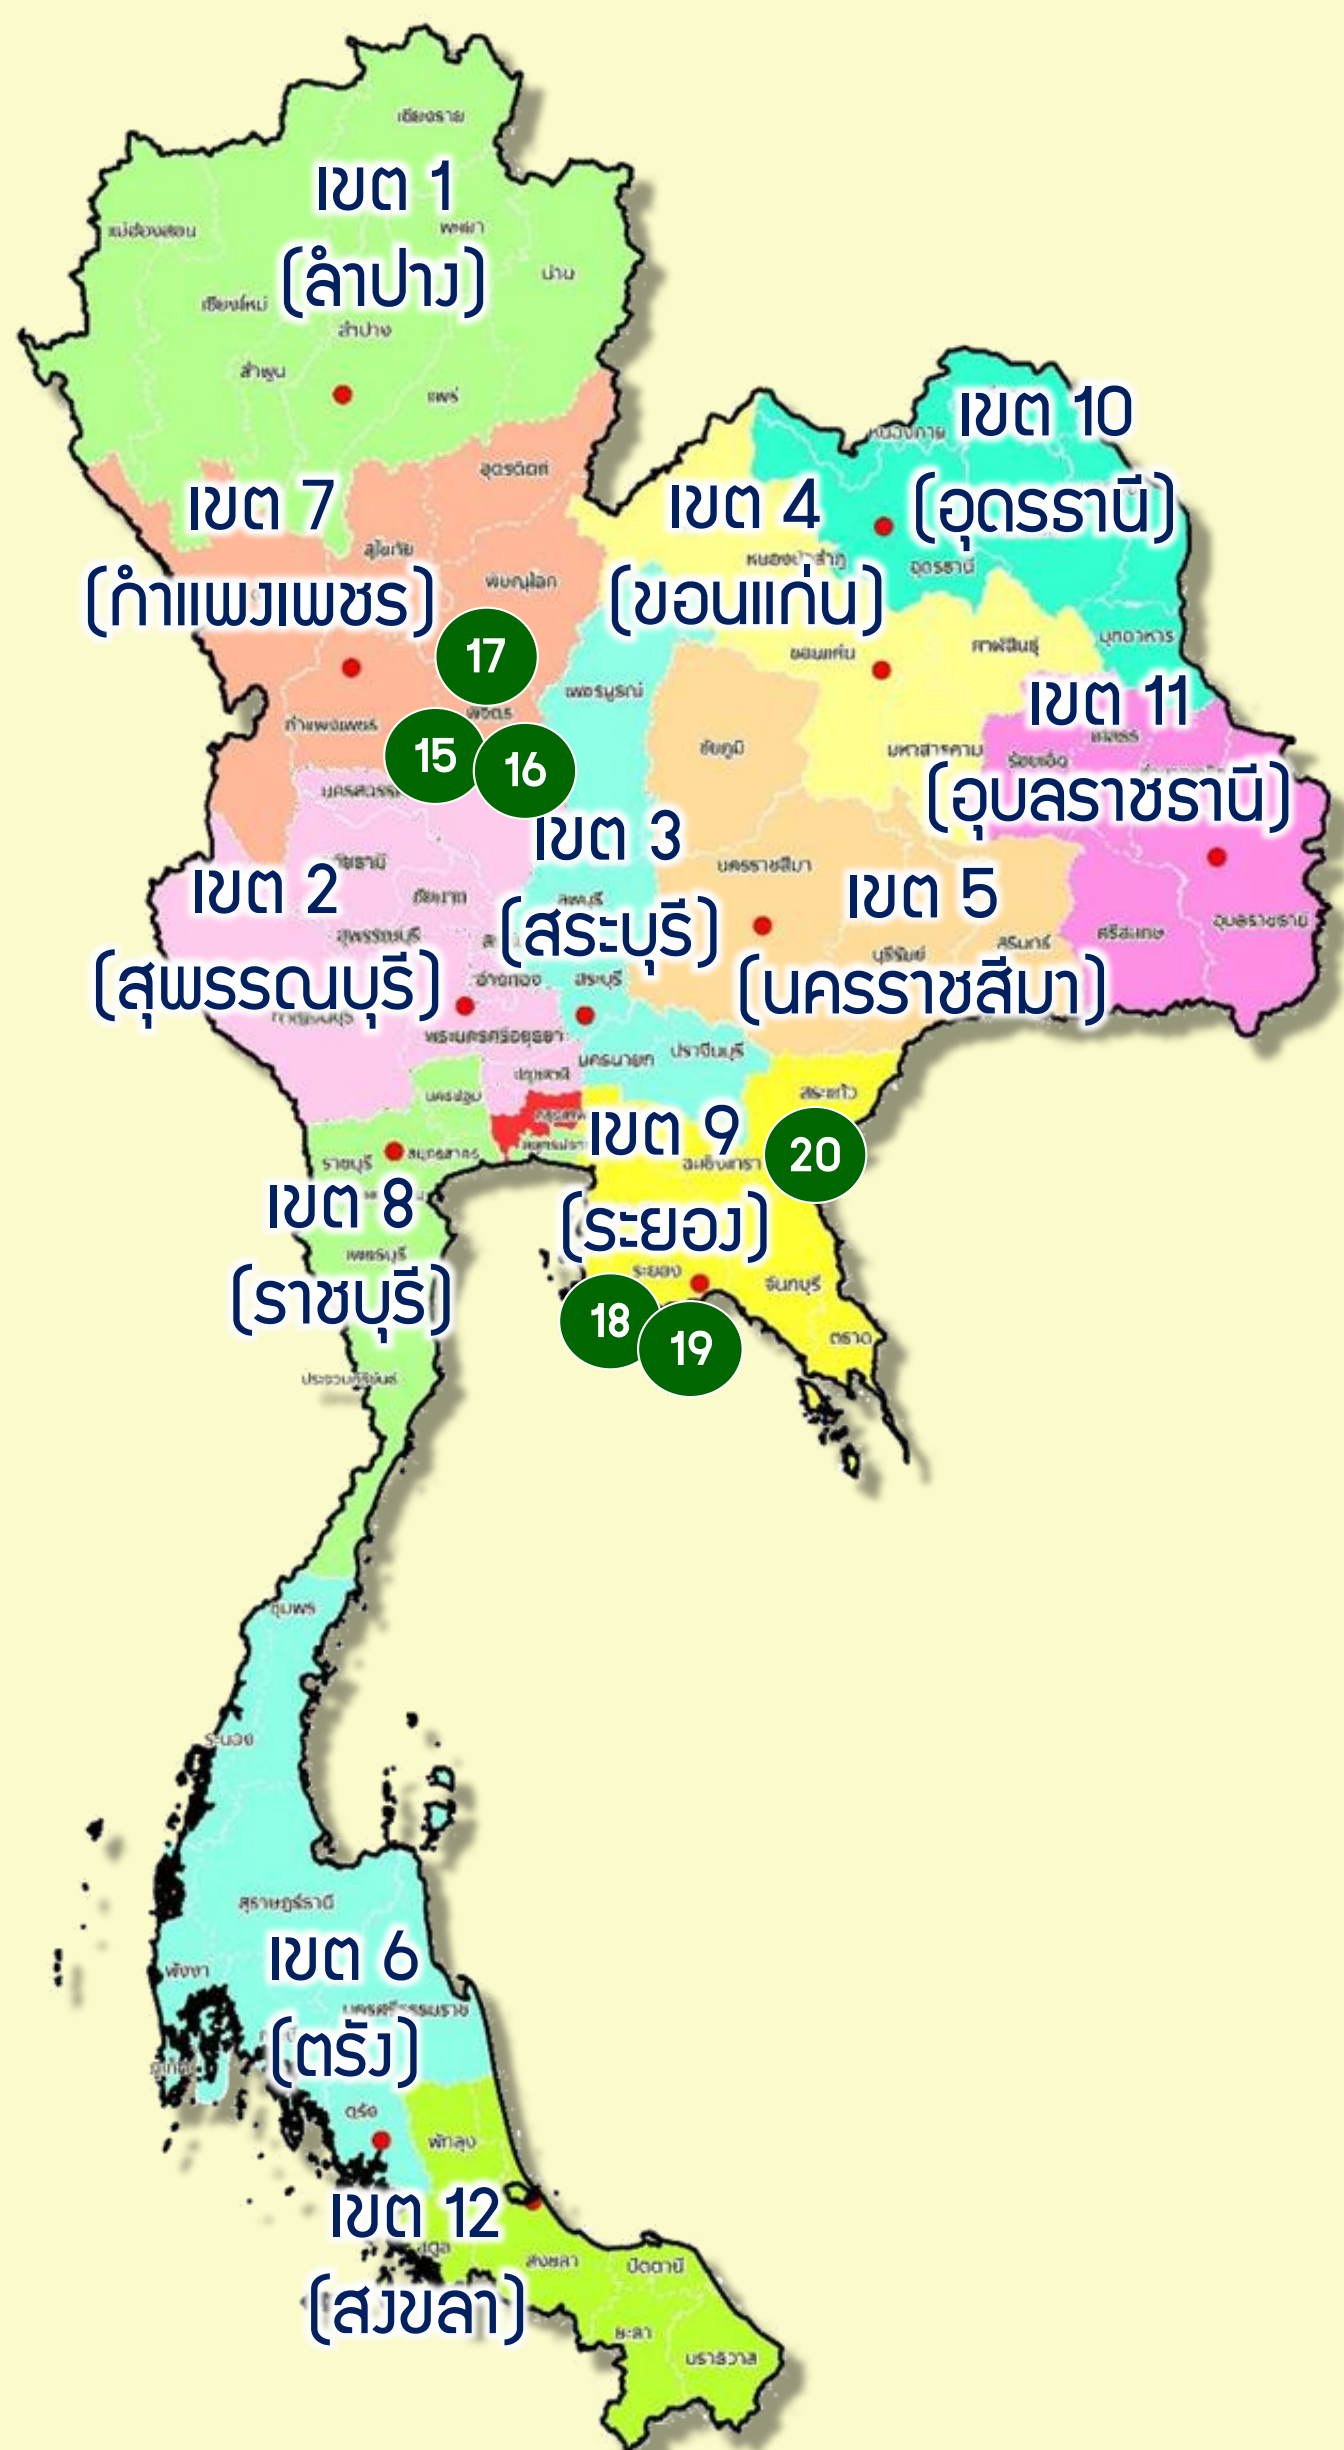

- 15 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ณ โรงแรมหนองโสนพิทยาคม ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร



- 16 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รูปแบบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ บ้านดงยาง ม.8 ต.บึงบัว อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร



- 17 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ต.สาทเหล็ก อ.สาทเหล็ก จ.พิจิตร



- 18 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายธนพล พิมพ์พันธ์ พอ.ส่วนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2565 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้คำแนะนำการดูแลและรับประกันกรณีเกิดปัญหาด้านข้อ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ระยอง



- 19 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการดูแลระบบและบำรุงรักษาการใช้งานเบื้องต้น โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้กลุ่มผู้นำเข้าใช้การใช้น้ำระบบ และสามารถบำรุงรักษาดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา อ.เขาชะเมา จ.ระยอง



- 20 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่สำรวจกำหนดเป็นจุดตั้ง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ ณ บ้านน้ำซับเจริญ ม.7 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว



ประเภทข่าว	วันที่ 20-22 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	32	2,540
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

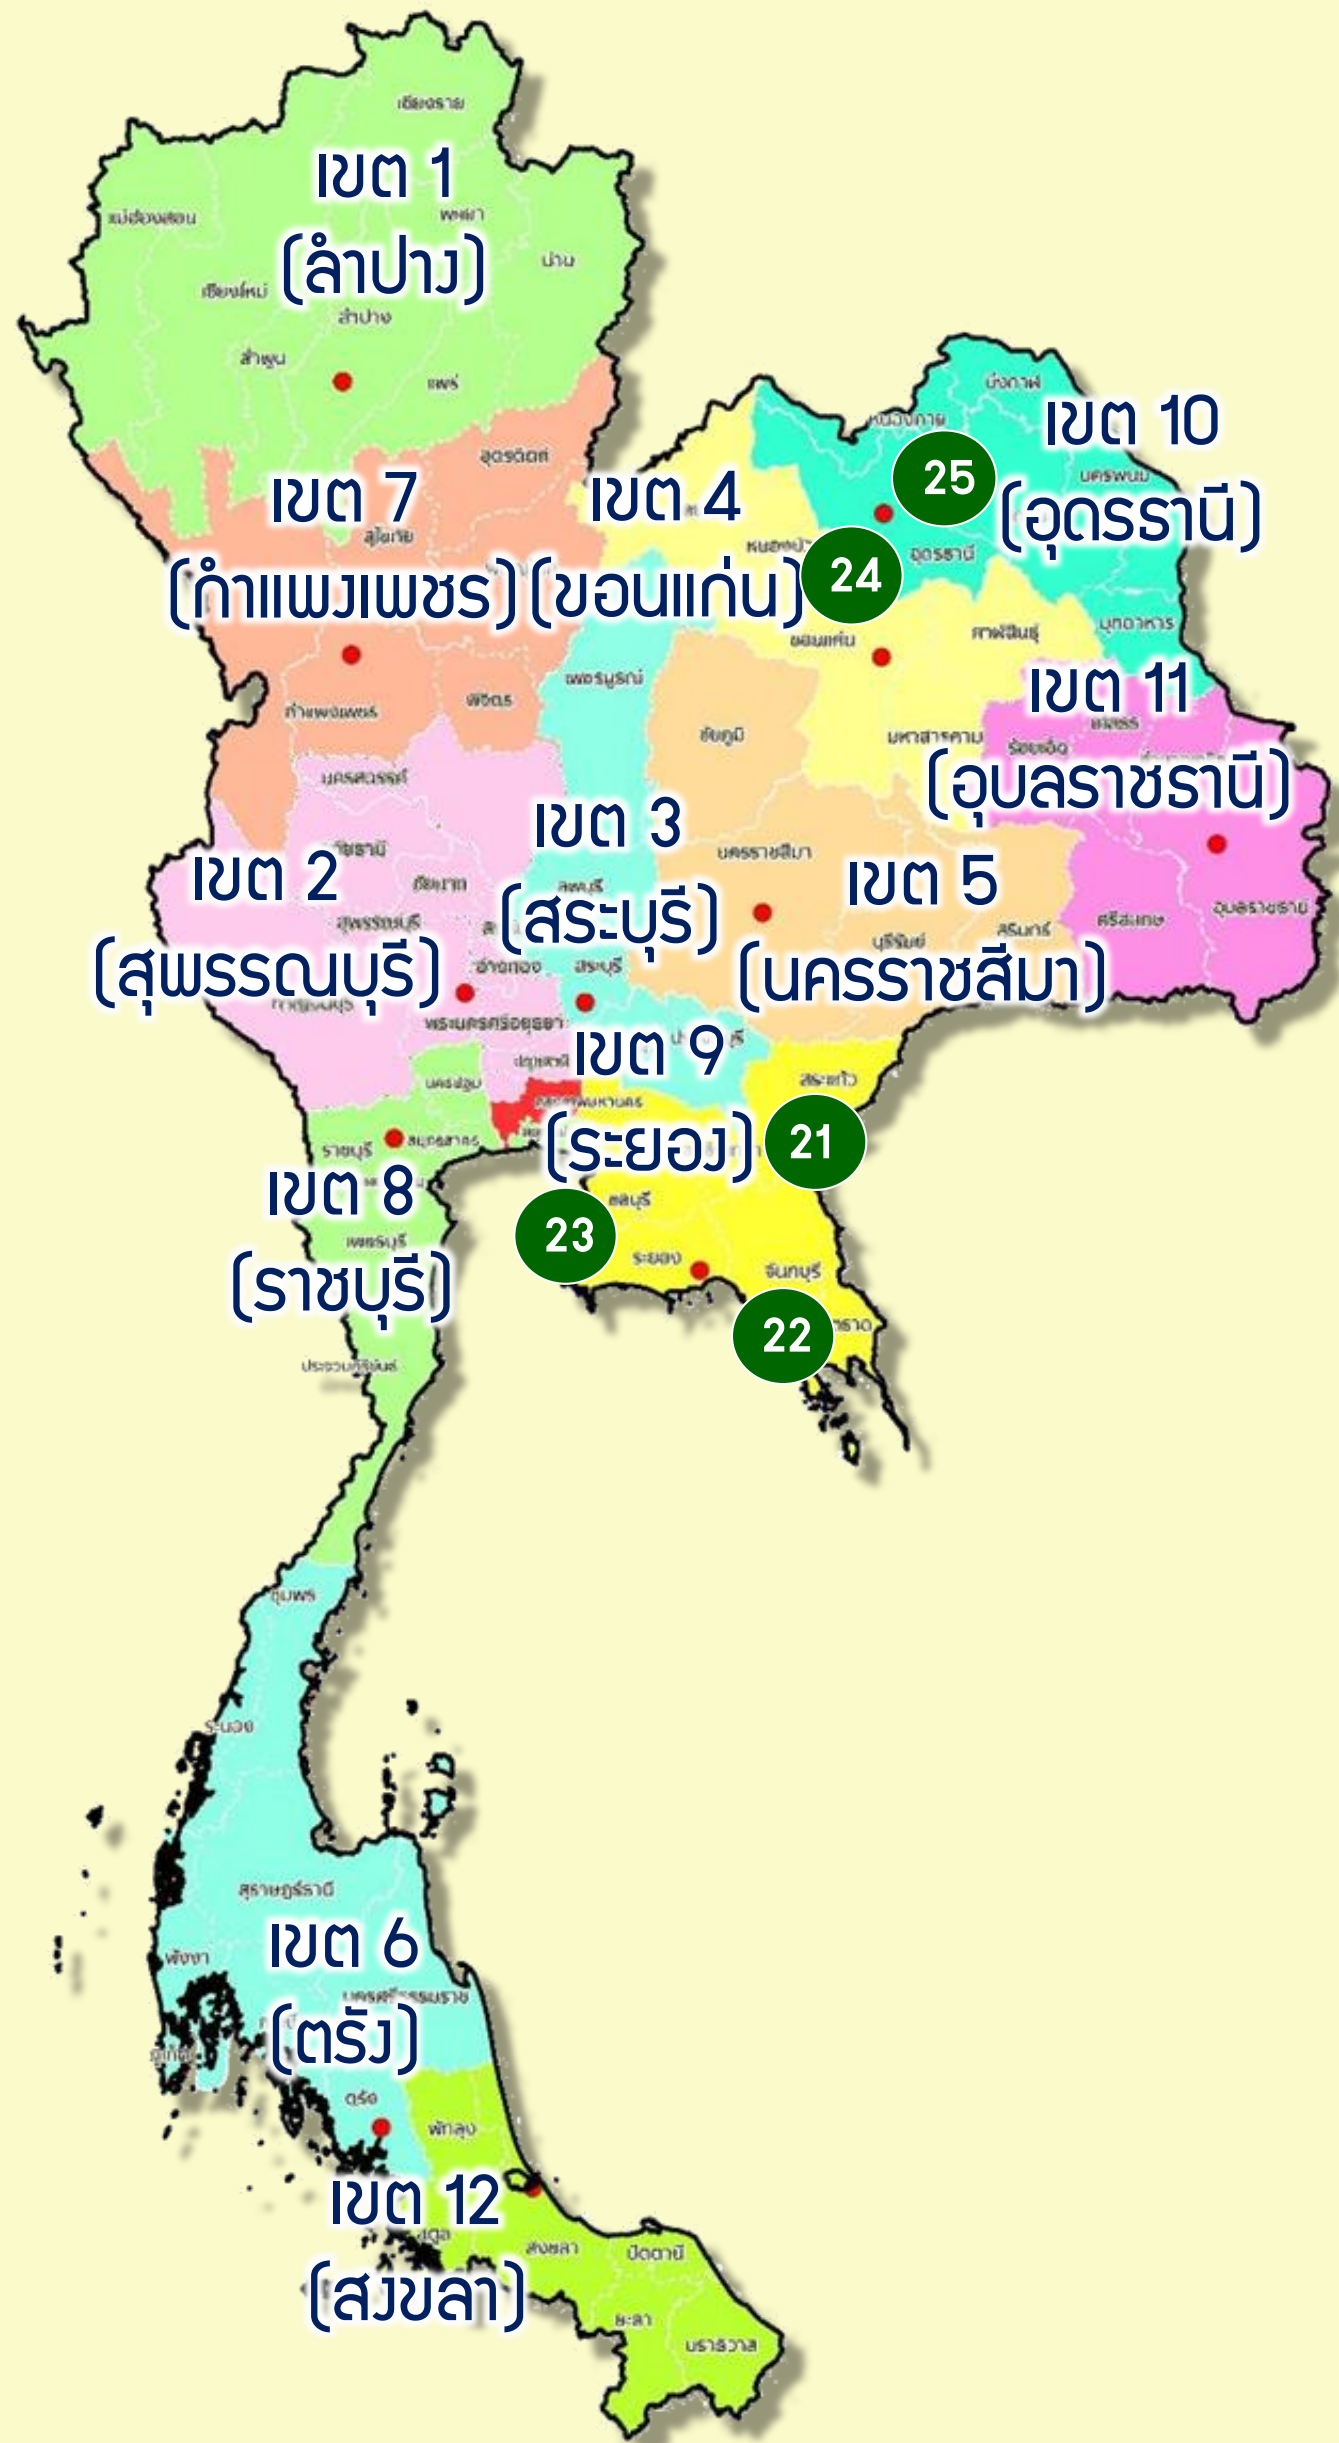

21 สกบ.เขต 9 (ระยอง) หน่วยปฏิบัติการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลและป่าล้นบ่อน้ำบาดาล ลงพื้นที่เร่งดำเนินการ โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้


- 1.บ้านกุดโดน ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
- 2.บ้านใหม่คลองยาว ต.ชัยมงคล อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
- 3.บ้านช่องกะพืด ต.แก้งหางแมว อ.แก้งหางแมว จ.จันทบุรี
- 4.บ้านขายายชุม ต.แกลง อ.แกลง จ.ระยอง
- 5.บ้านห้วยมะเฟือง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
- 6.บ้านตากฟ้า ต.ชัยมงคล อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
- 7.บ้านคลองป่าหวาย ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง



22 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายธนพล พิมพ์นรินทร์ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาสำรวจจ่ายน้ำเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรอง ทวีปประเทศ (ระยะที่ 2) ปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ จากโครงการที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชัย ม.8 ต.ชัย อ.ขลุง จ.จันทบุรี



23 สกบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค ขนาดใหญ่ (งบกลาง) โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งแผนกในช่วง ปี 2565 ณ บ้านเนินหิน ม.11 ต.หนองเหียง อ.พนมสนธิมณ อ.ขลุง จ.ระยอง

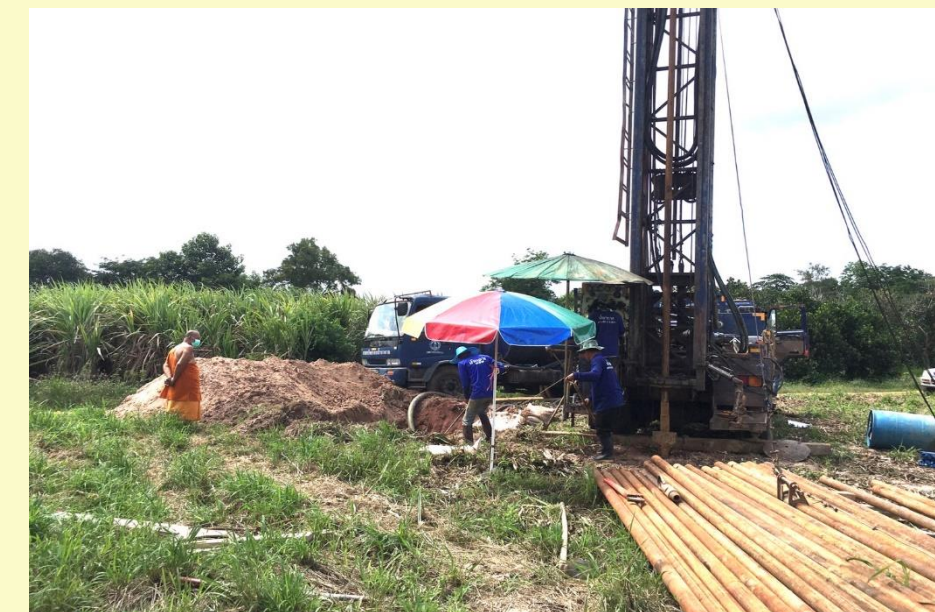

24 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เป็นประธาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 14/2565 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การประกอบ กิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขตจำนวนทั้งสิ้น 21 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล			
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี			
นายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 14/2565 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การประกอบกิจการน้ำบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ซึ่งมีคำขอรับใบอนุญาตทั้งสิ้น 21 คำขอ โดยมีคณะอนุกรรมการเขต ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุดรธานี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ทั้งนี้ คณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีมติเห็นชอบ ดังนี้			
คำขอ	พิจารณา	ผ่าน	ไม่ผ่าน
คำขอ	8	8	-
คำขอ	12	12	-
คำขอ	2	2	-

25 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวสุวิมล ชื่นกุ่มมา พอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน เปิดโครงการฯ และได้ให้น้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานผ่านระบบ RO มอบให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ และผู้มาร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนพากม ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี




ประเภทข่าว	วันที่ 20-22 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	32	2,540
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

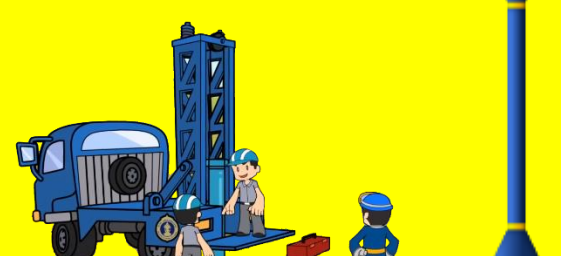


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

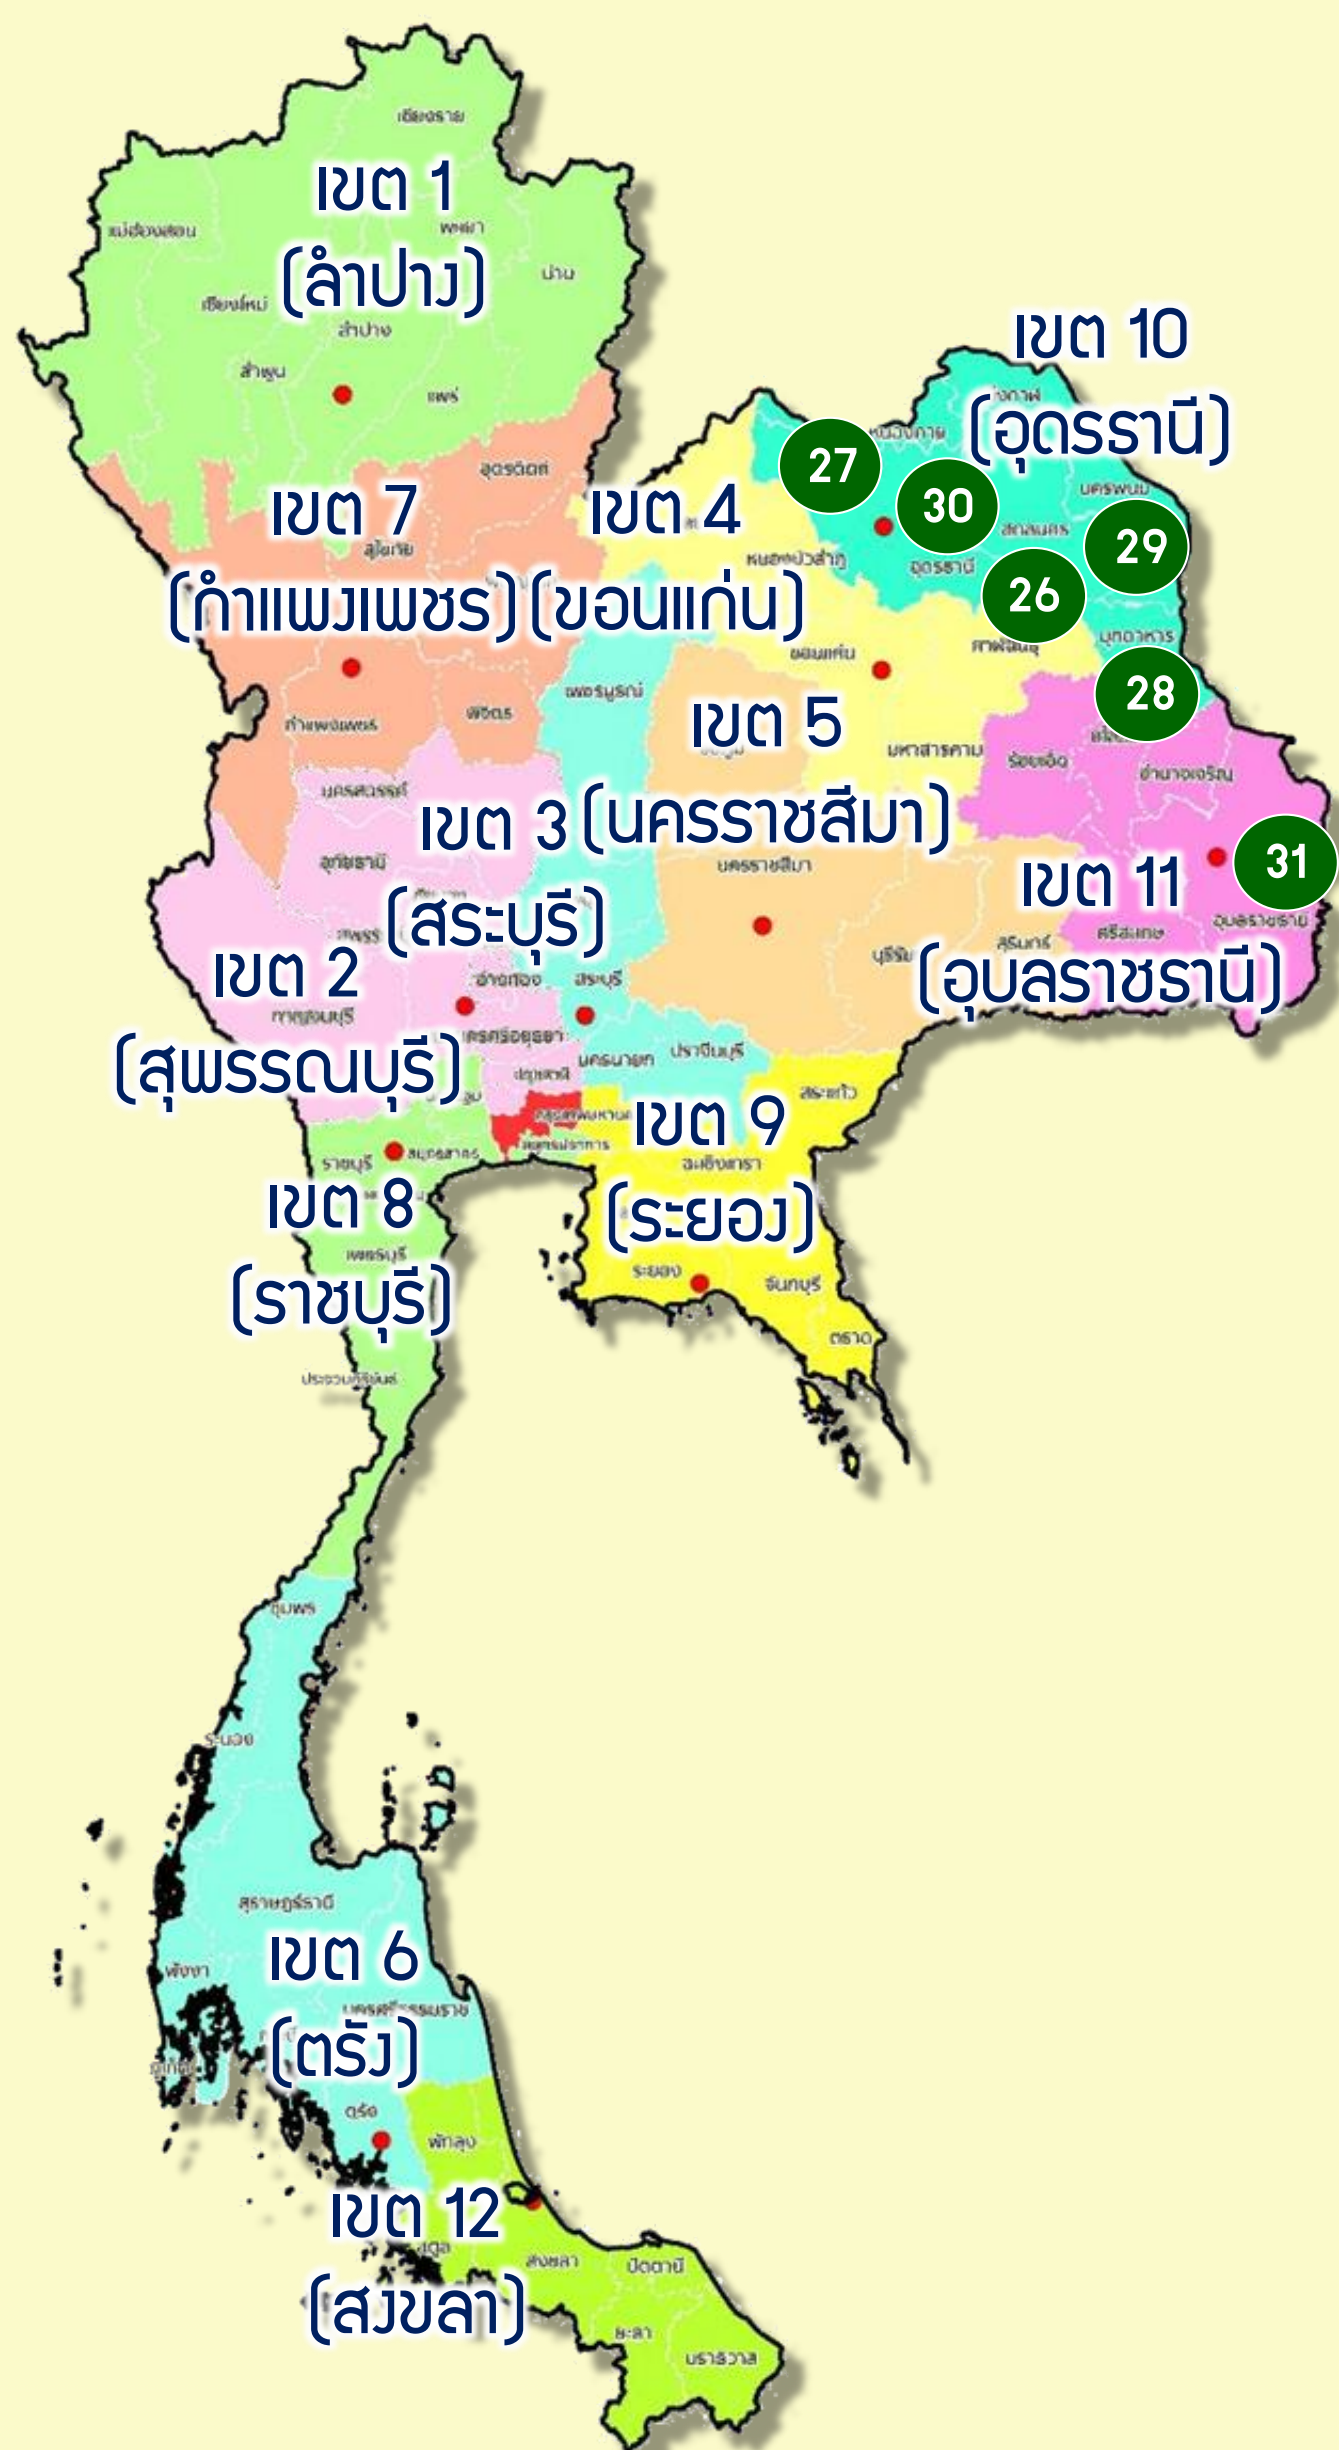

26 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชื่นศิริ พอ.ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร



27 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม (งบกลาง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 ณ บ้านคำตอญ ม.7 ต.เขม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย



28 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิฑิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ร่วมด้วย กรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นแก่หน่วยงานผู้รับมอบ ณ บ้านนาตาบอง ม.4 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร



29 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิฑิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ร่วมชี้แจง โครงการฯ ในการสัมมนา คณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม (รักษาการ ประธานกรรมการ) เป็นประธานฯ นายอำเภอปลาปาก นายอำเภอนาแก จ.นครพนม รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลาปาก ผู้อำนวยการจัดการที่ดินป่าไม้ที่ 6 สาขาจังหวัดนครพนม กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมอำเภอปลาปาก และห้องประชุมอำเภอปลาปาก จ.นครพนม



30 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจศักยภาพ และบริหารจัดการน้ำบาดาลแบบผสมผสาน เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (ระยะที่ 1) ณ วัดป่าตะเคียนทอง ม.6 ต.น้ำพัน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี



31 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายเกรียงศักดิ์ เหมนกลาง พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ณ บ้านหนองตาปู่ ต.สระสมิ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี



ประเภทข่าว	วันที่ 20-22 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	32	2,540
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.7/8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

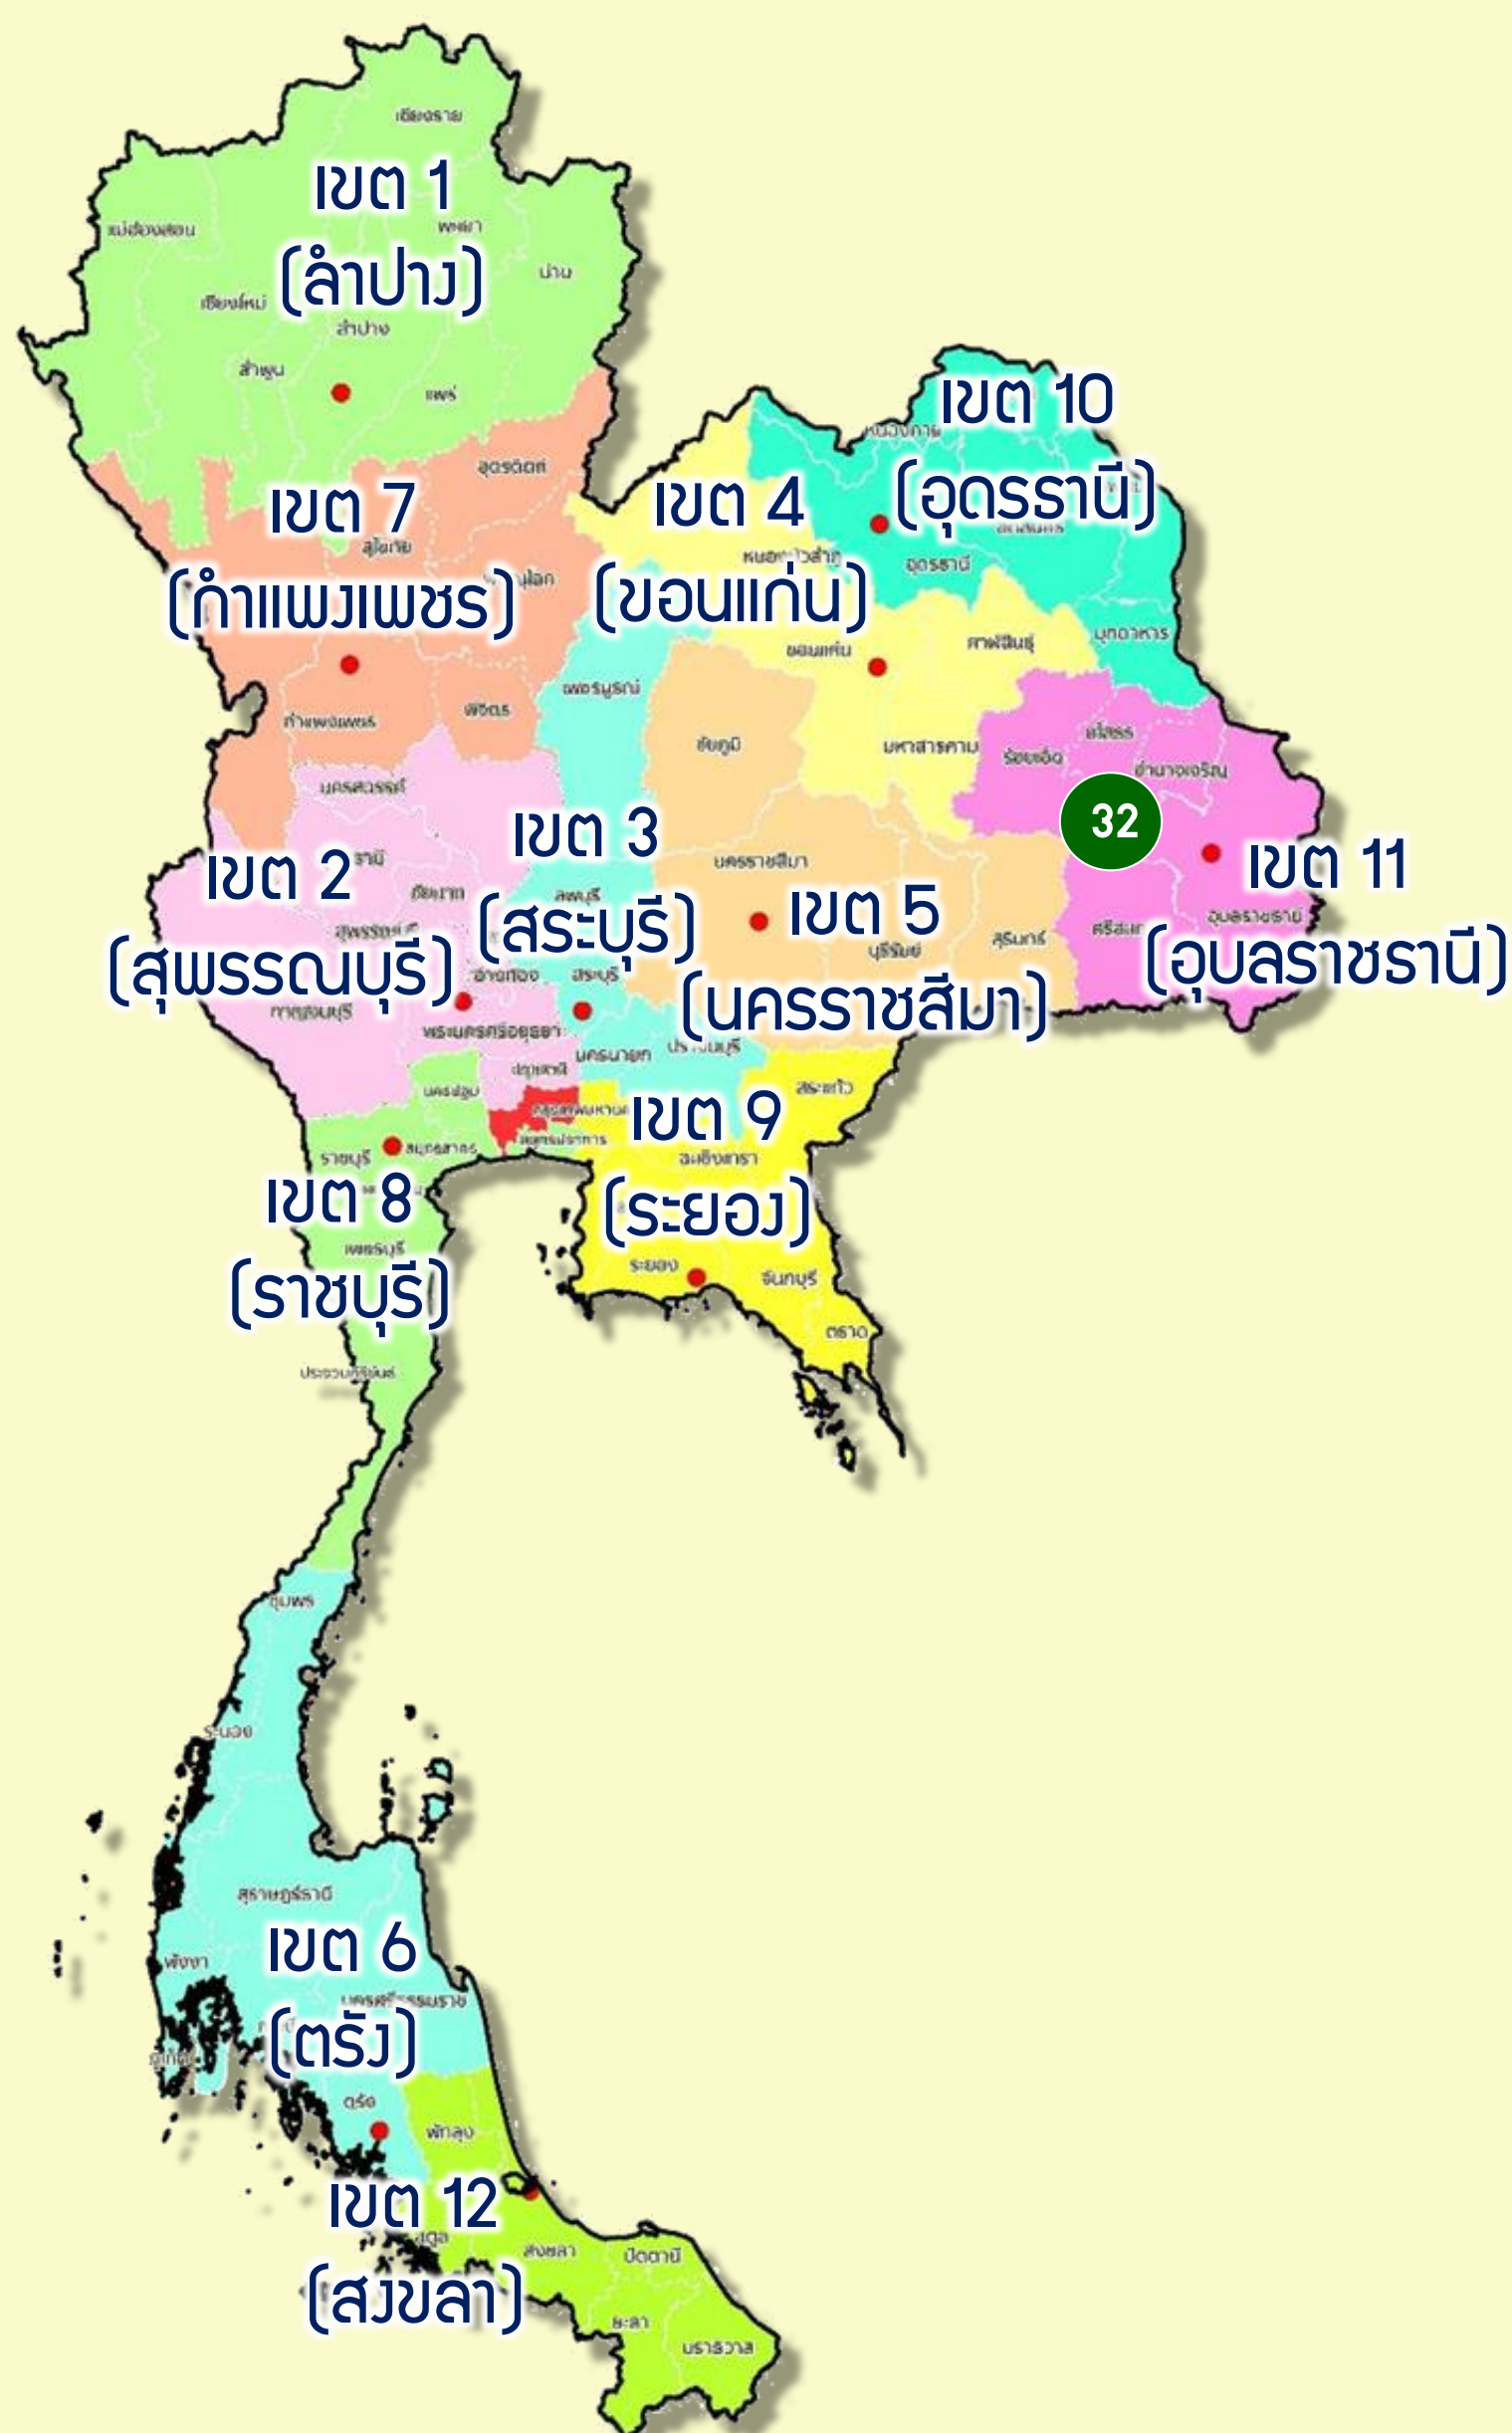

- 32 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านหนองยาน กลุ่ม 1 ต.ดงบัว อ.สีอำนาจ จ.อำนาจเจริญ และบ้านโชน ต.กุ่มบน อ.คำชะโนด จ.ยโสธร



ประเภทข่าว	วันที่ 20-22 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	32	2,540
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.8/8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

