




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

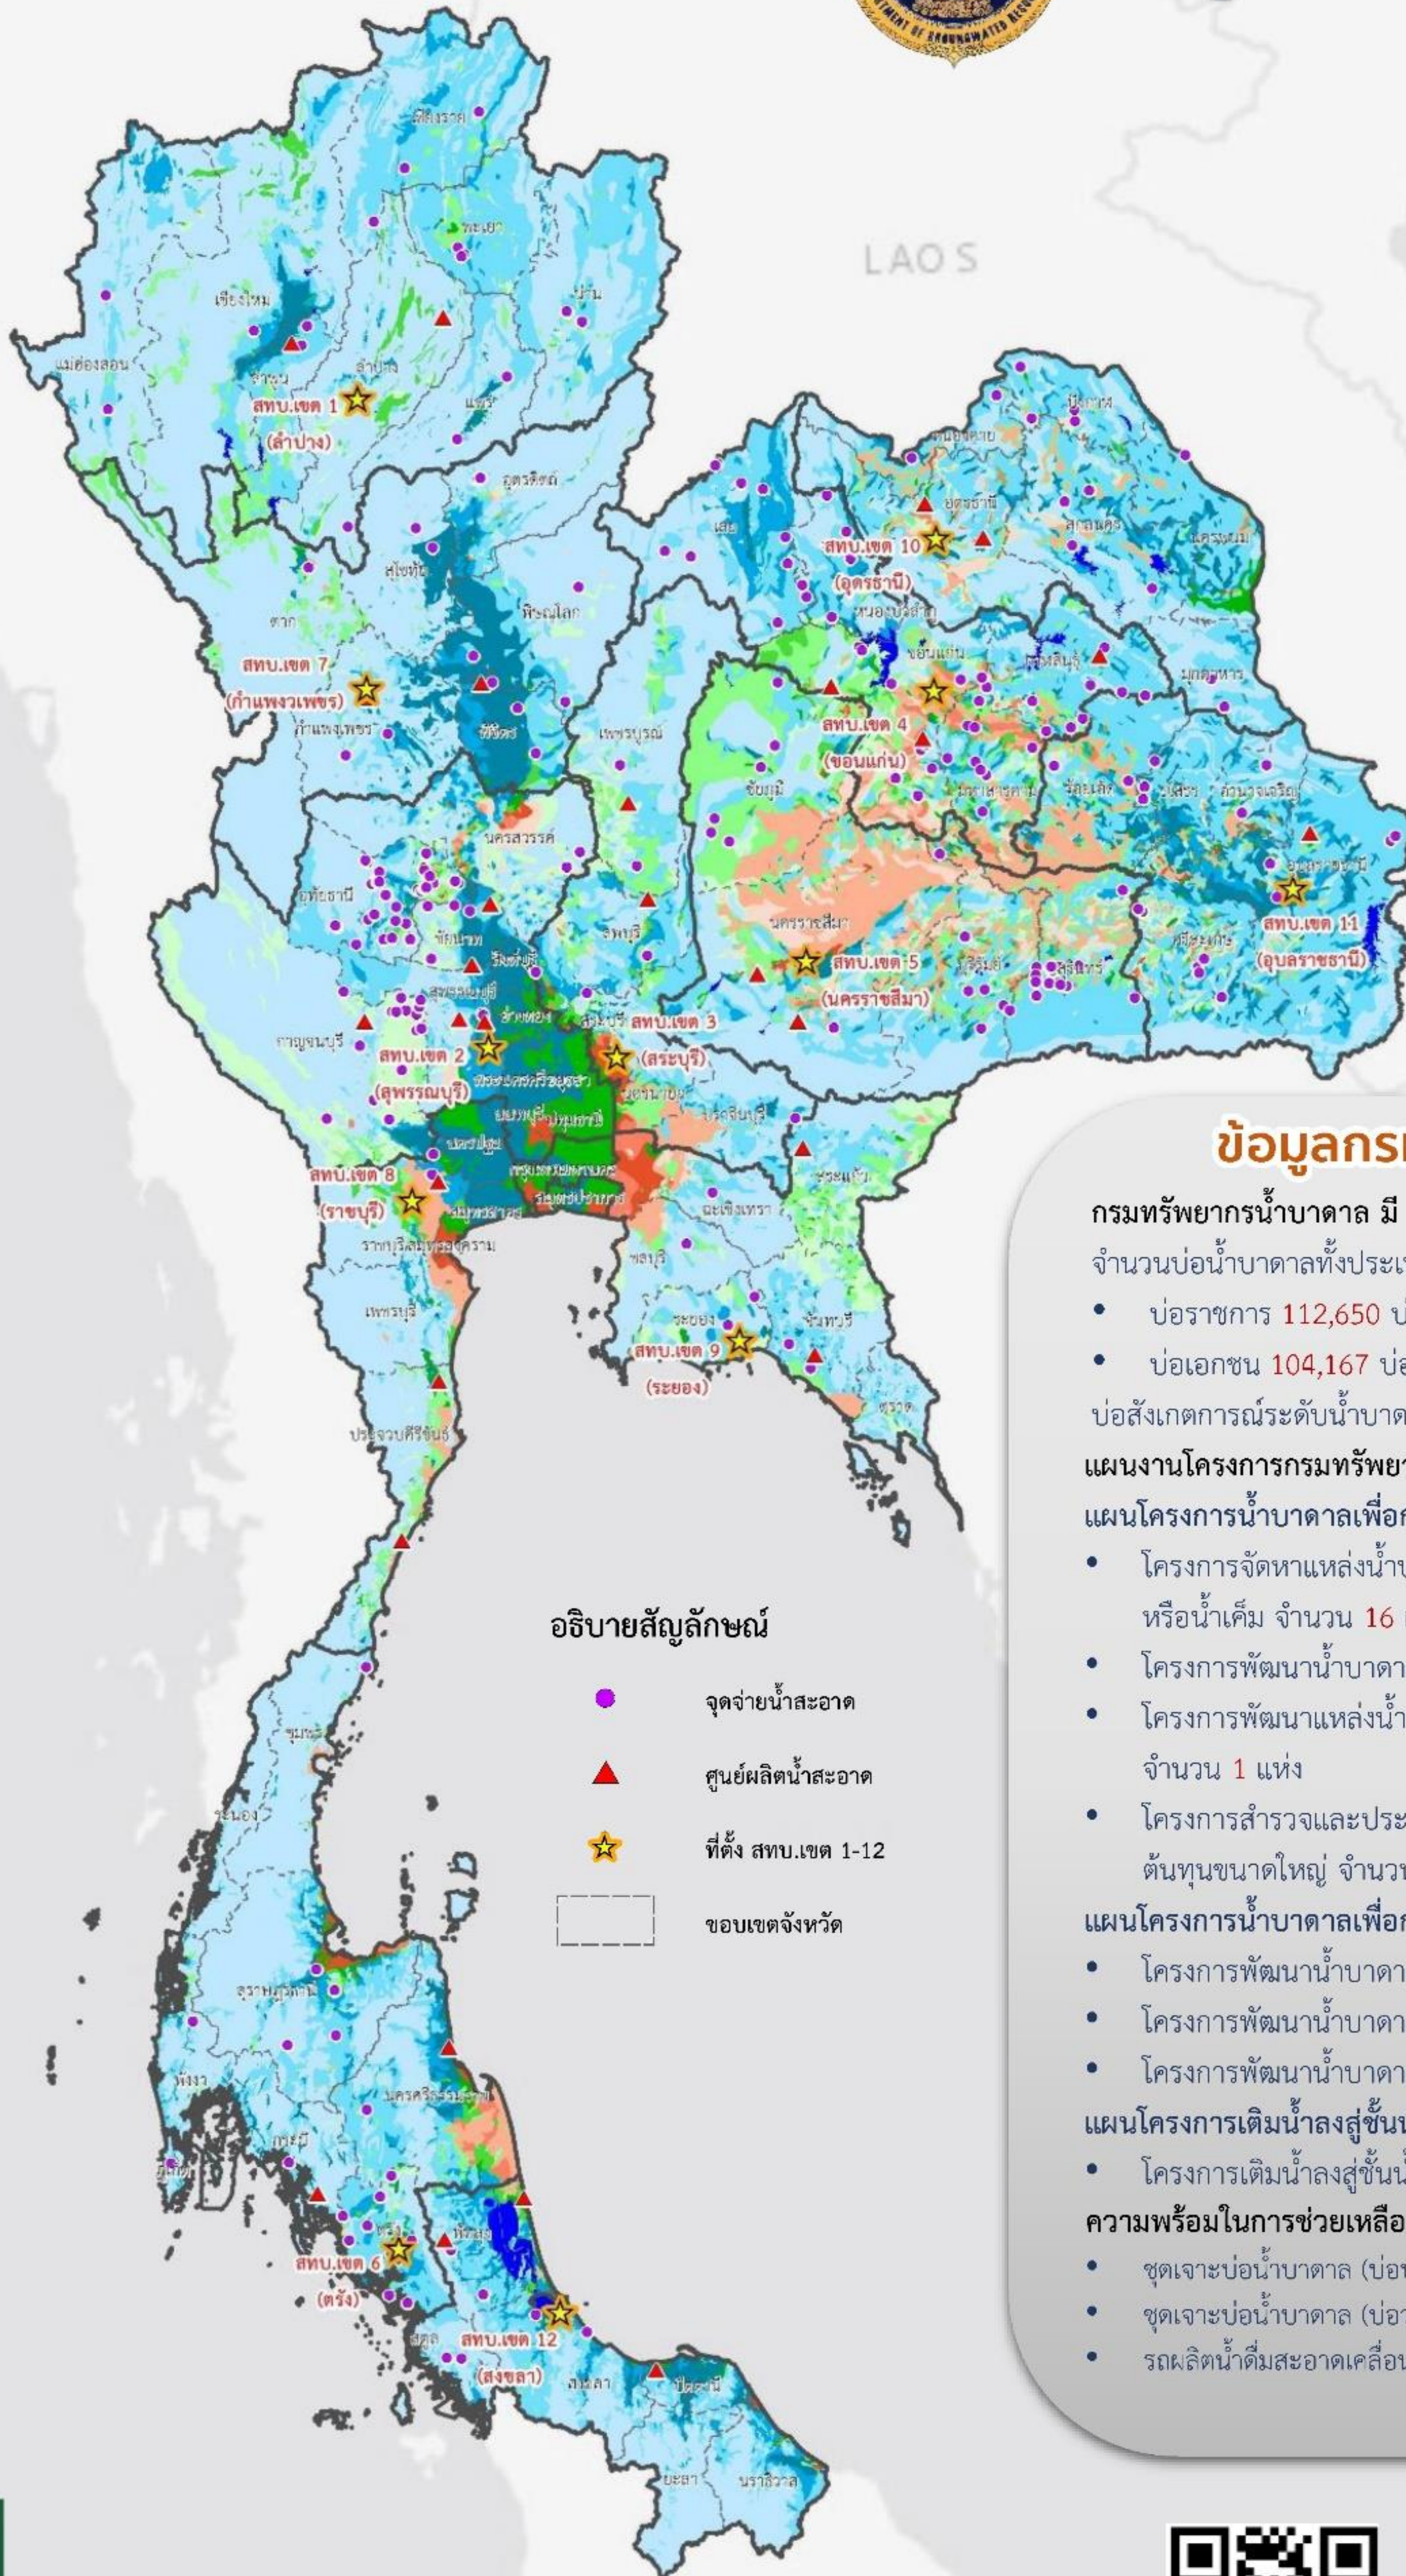

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร

P.1/7

ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.dgr.go.th> ณ วันที่ 12/10/64

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

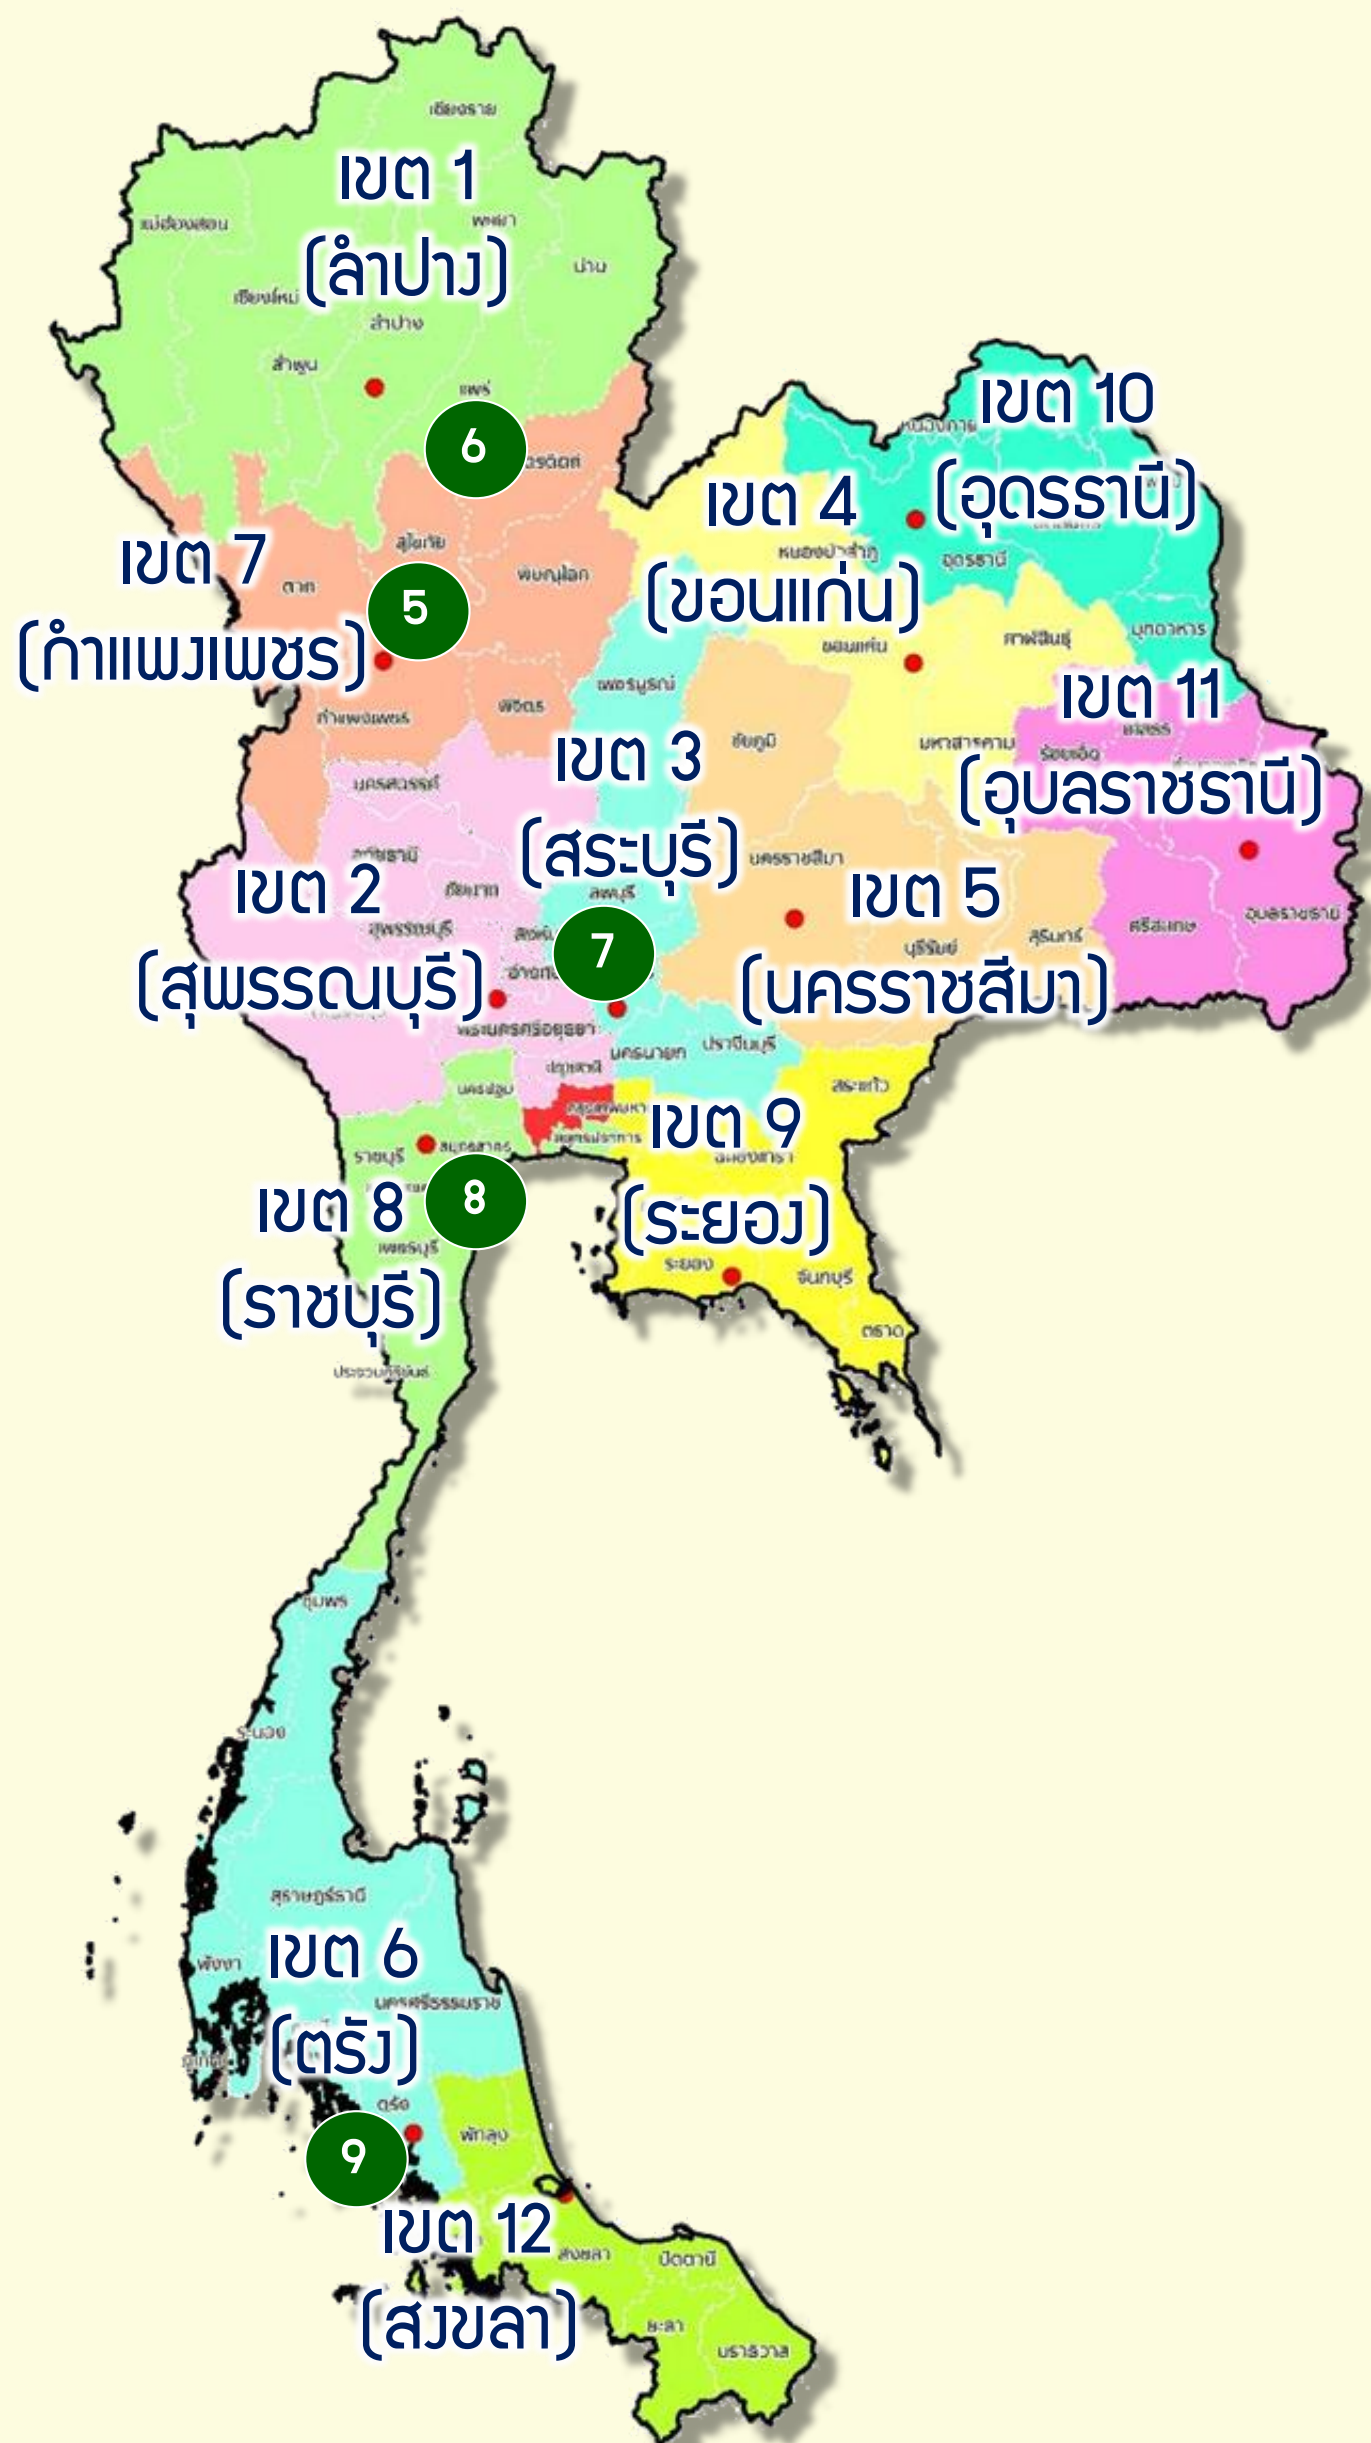

- 5 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจ
อุทกธรณีวิทยาและสำรวจการใช้น้ำบาดาล ในพื้นที่ ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้
 1. หมู่ที่ 5 บ้านย่านยาว
 บ่อน้ำบาดาลมีความลึก 60 - 100 เมตร ระดับน้ำ 23.56 - 23.76 เมตร
 2. หมู่ที่ 6 บ้านท่าช้าง
 บ่อน้ำบาดาลมีความลึก 60 - 150 เมตร ระดับน้ำ 19.18 - 24.22 เมตร
 3. หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ล้อม
 บ่อน้ำบาดาลมีความลึก 50 - 100 เมตร ระดับน้ำ 23.56 - 24.22 เมตร
 4. หมู่ที่ 12 บ้านหนองปลาหมอ
 บ่อน้ำบาดาลมีความลึก 70 - 100 เมตร ระดับน้ำ 25.62 เมตร



- 6 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ดร.พมพร เศรษฐพุกาษา พอ.สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ให้กำลังใจ หน่วยเจาะบ่อน้ำบาดาล ขณะดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจเพื่อ
ประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ห้วยน้ำยาก ที่ความลึก 108 เมตร ความลึกพัฒนา 82 เมตร
ปริมาณน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ณ บ้านทุ่งน้ำว ม.2 ต.ทุ่งน้ำว อ.สอง จ.แพร่



- 7 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) นายบุญโชค แซ่โว้ว พอ.ส่วนวิชาการ พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน
เข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่การตรวจความพร้อมของโครงการ ในพิธีเปิด โครงการพัฒนา
น้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
ณ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ บ้านหนองบัวขาว อ.เมือง จ.ลพบุรี



- 8 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) นายบรรจ พรมจันทร์ พอ.สกบ.เขต 3 (สระบุรี) พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน และให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการศึกษา
สำรวจแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก พื้นที่อำเภอพระพุทธบาท (ระยะที่ 3) ณ วัดสหกรณ์
โมฆิตตาราม ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร



- 9 สกบ.เขต 6 (ตรัง) นายมนต์เกียรติ จงจินากุล พอ.สกบ.เขต 6 (ตรัง) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่
ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน ในงาน "จิตกิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ สกบ.เขต 6 (ตรัง)



ประเภทข่าว	วันที่ 27-29 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 29 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	28	2,620
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

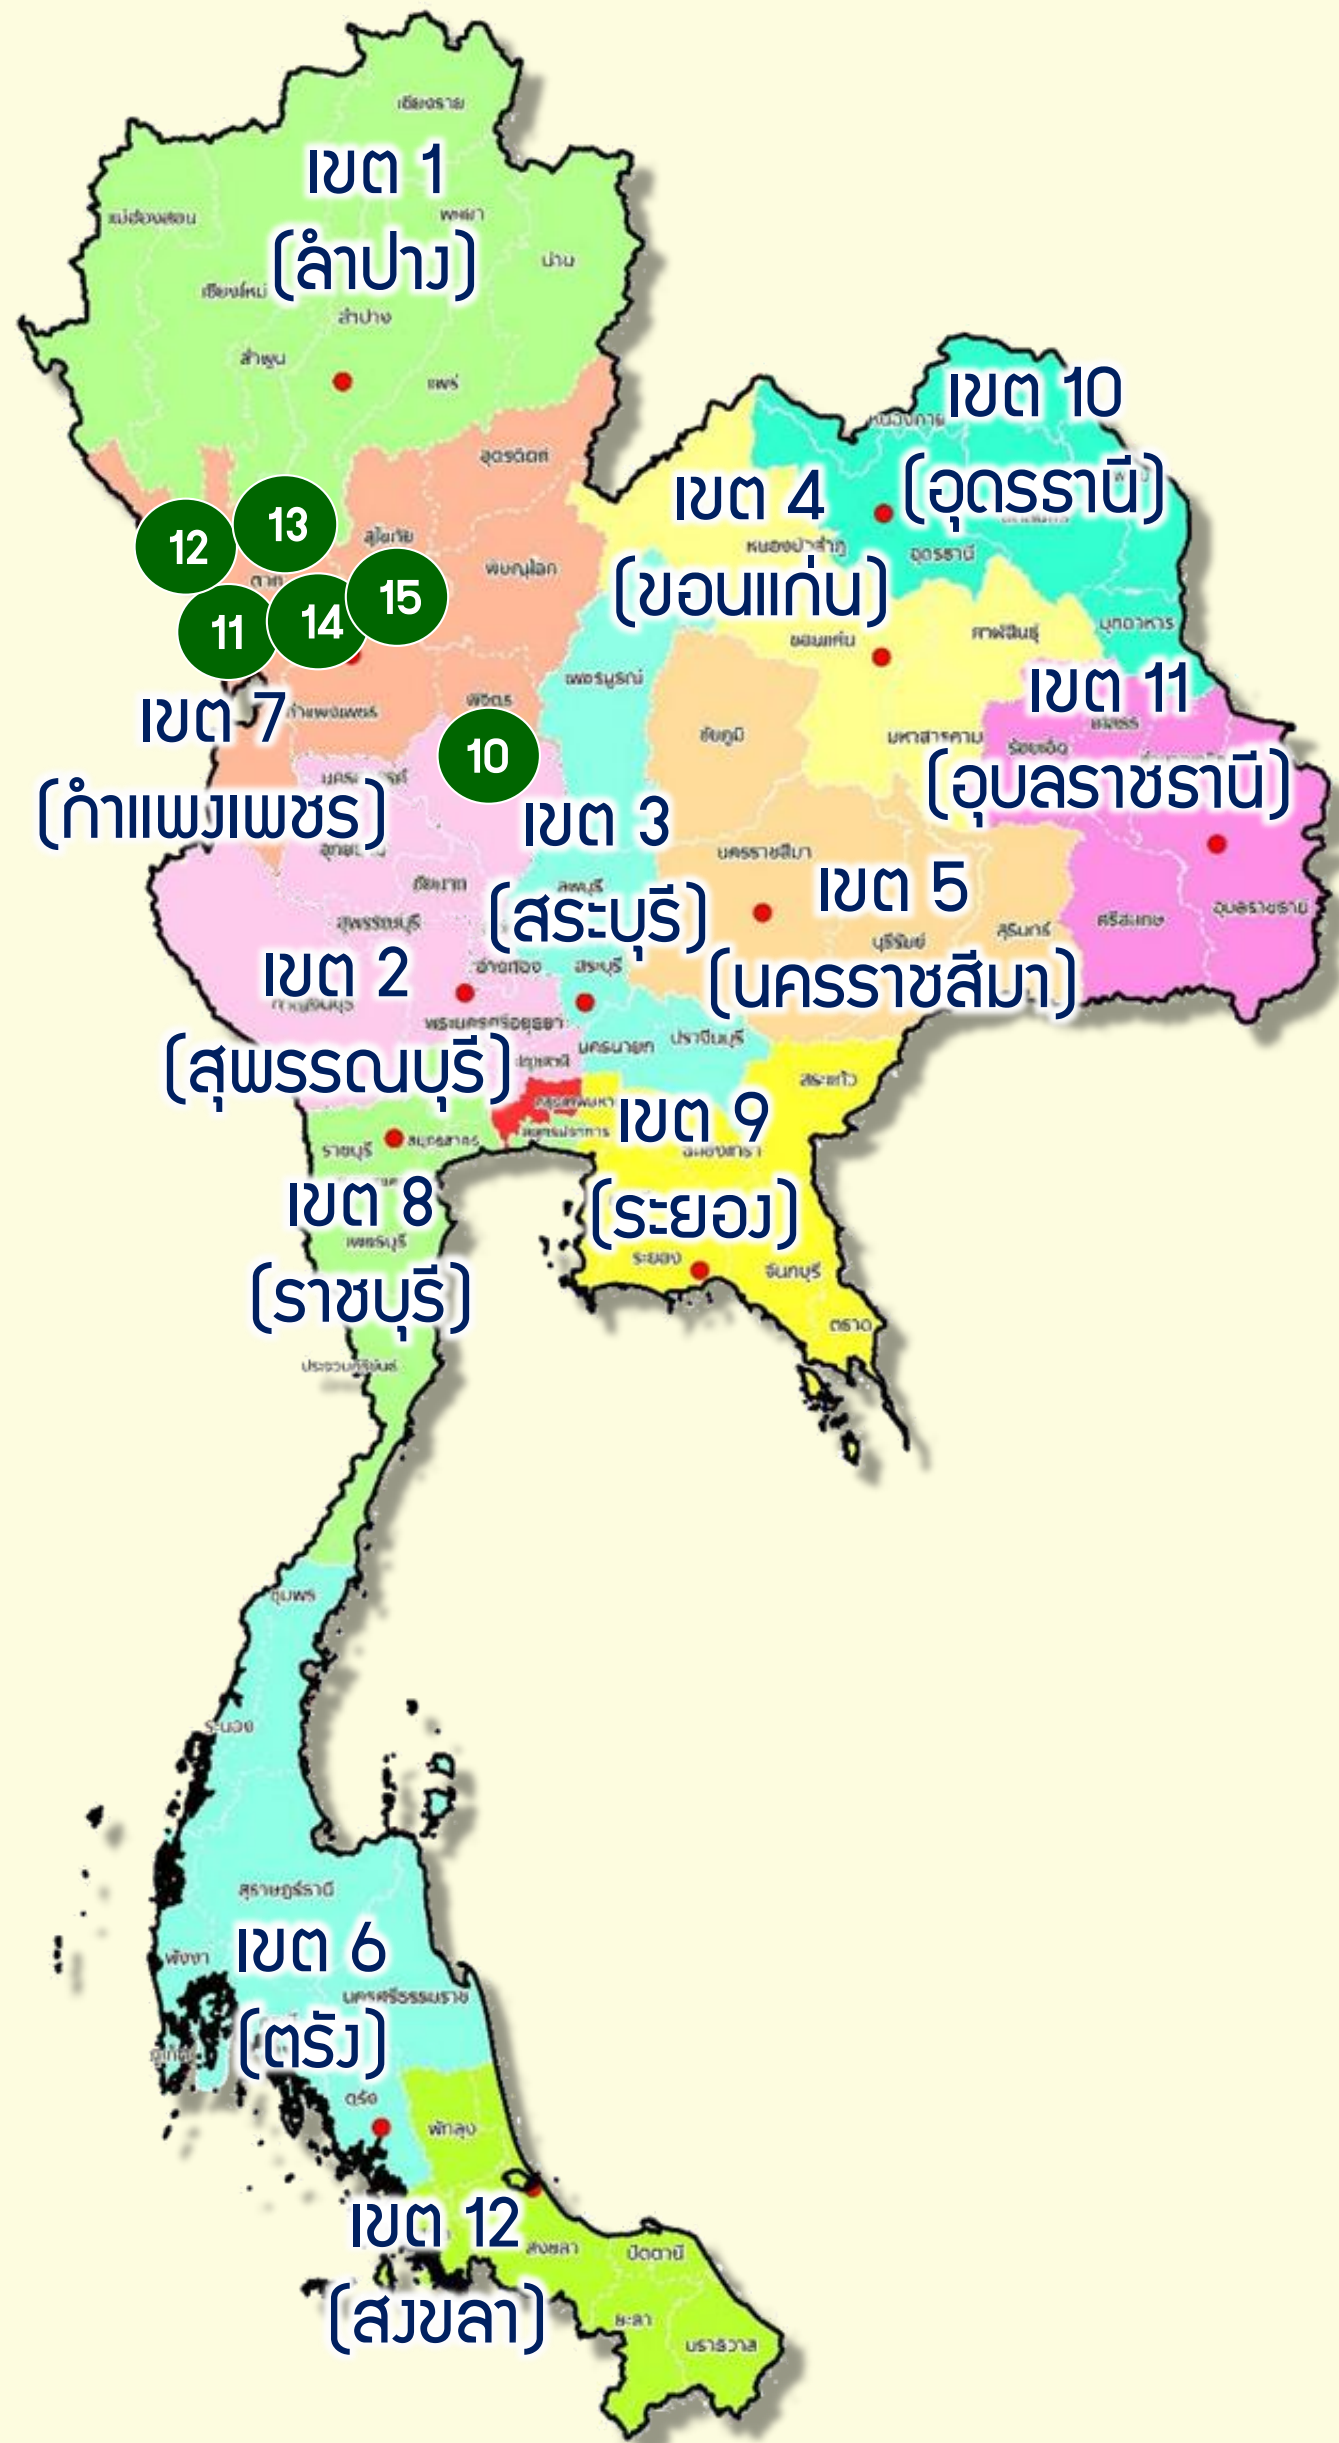

- 10** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่ทำการหยั่งระดับหลุมเจาะเพื่อ กำหนดชั้นรับน้ำ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รูปแบบที่ 2 (รบกสว) ปิจบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดใหม่ราษฎร์บำรุง ม.9 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร



- 11** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างพื้นฟู บ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
 1.โรงเรียนหัวฟ้าย ม.2 ต.พระธาตุพินิจ อ.แม่สอด จ.ตาก
 2.บ้านหนองบัว ม.7 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 3.บ้านหัวฟ้าย ม.2 ต.พระธาตุพินิจ อ.แม่สอด จ.ตาก

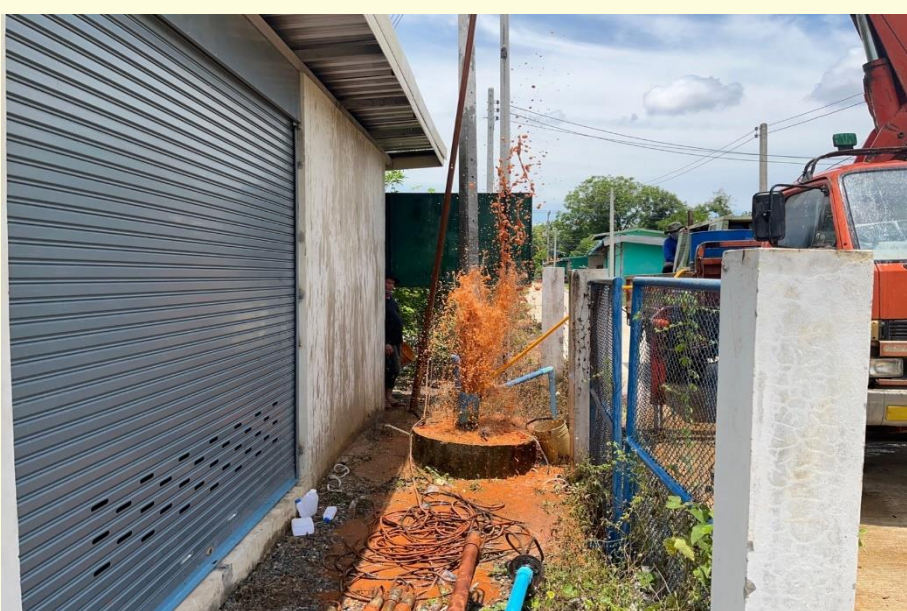

- 12** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.เขียวทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก



- 13** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร ผอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ โครงการศึกษา สำรวจและ ประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยากเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำในพื้นที่ (ระยะที่ 1) ปิจบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านวังประจวบ ม.1 ต.วังประจวบ อ.เมือง จ.ตาก



- 14** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร ผอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่ม สะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ (รูปแบบที่ 2) ปิจบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนเด่นไม้ซุง วิทยาคม ม.9 ต.แม่สลิค อ.บ้านตาก จ.ตาก



- 15** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาลและ สุ่มทดสอบปริมาณน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รูปแบบที่ 2 ปิจบประมาณ พ.ศ. 2565 (รบกสว) ณ บ้านไร่ขันธ์ ม.2 ต.ไร่ขันธ์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร และ บ้านโคกกระทิง ม.5 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย



ประเภทข่าว	วันที่ 27-29 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 29 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	28	2,620
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.4/7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

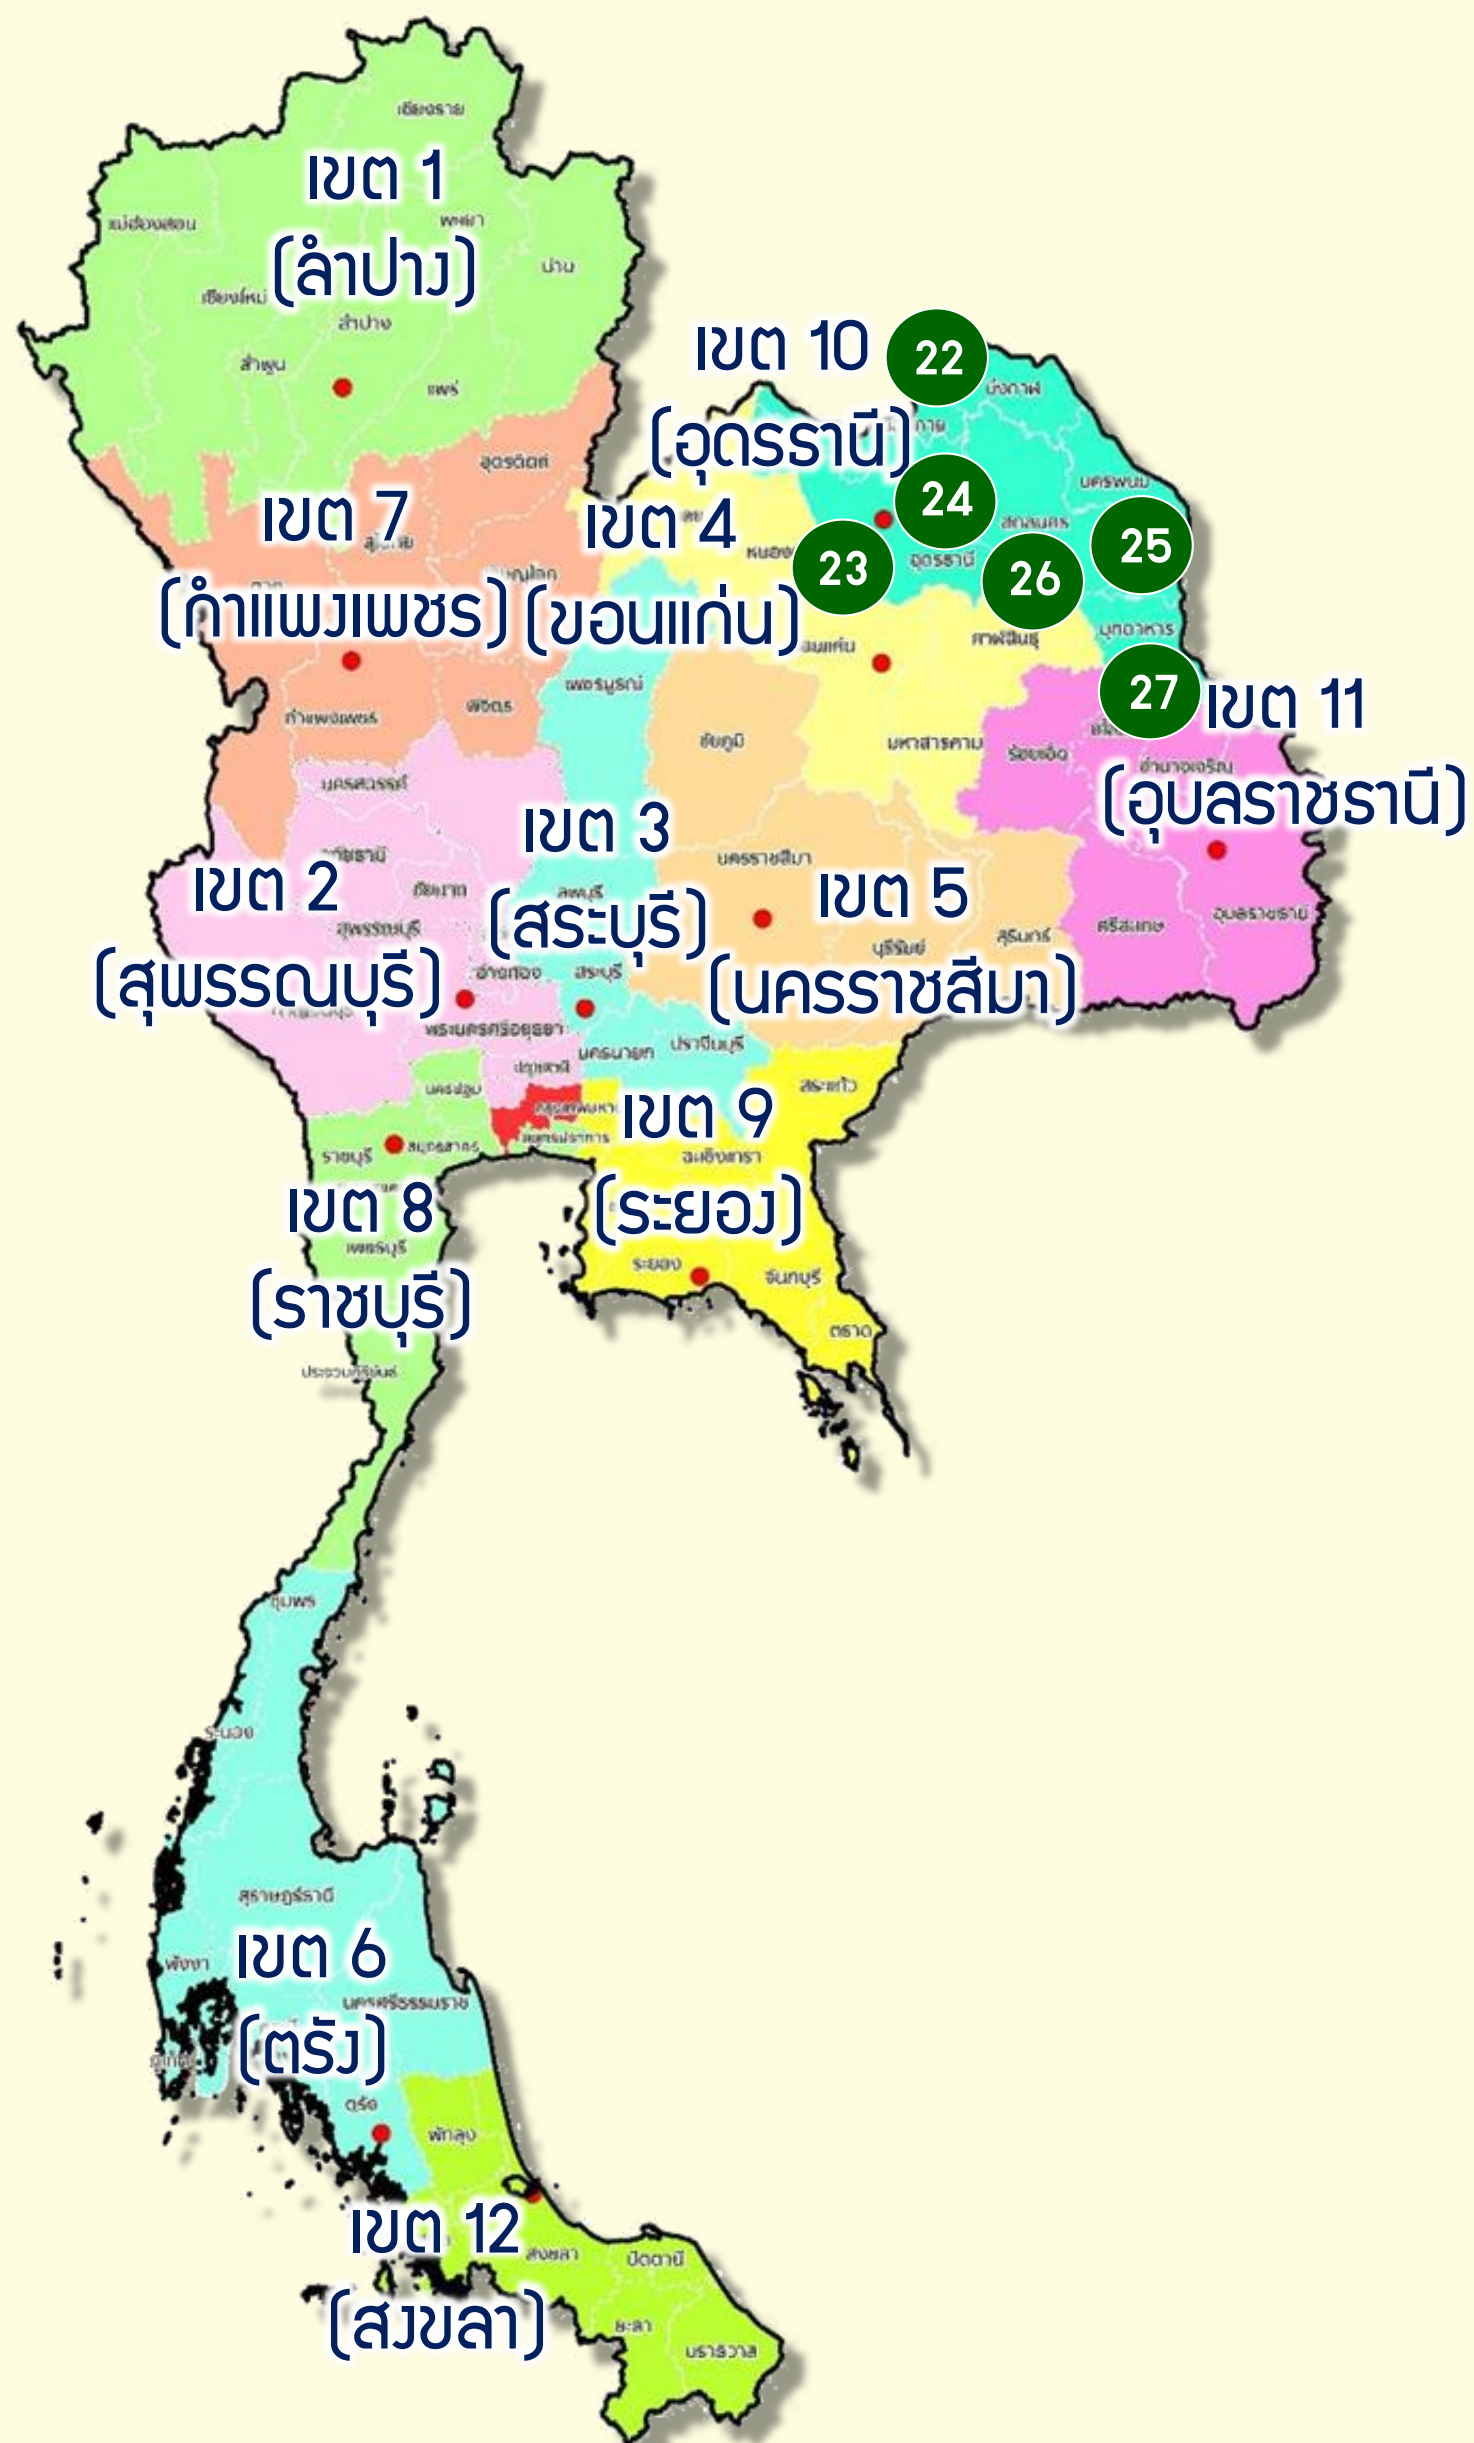

22 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ ลพพื้นที่ที่สูบทดสอบปริมาณน้ำบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยากเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ระยะที่ 1) ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ม.15 และวัดห้วยสงคราม ม.12 ต.โซ่ อ.โพนพิสัย จ.บึงกาฬ



23 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิวัฒน์ จันทราภรณ์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ให้ ความอนุเคราะห์น้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค จำนวน 10,000 ลิตร แก่ ลำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี




24 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชิลศิริ พอ.ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมกรรมการ จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี



25 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิวัฒน์ จันทราภรณ์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ ติดตามเร่งรัดความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาก็ภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.โพธิ์ตาก-นาราย อ.เมือง จ.นครพนม และ ต.นาบะขี้อ อ.ปลาปาก จ.นครพนม



26 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สูบทดสอบปริมาณน้ำ บ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจศักยภาพ และการบริหารจัดการน้ำบาดาลแบบผสมผสาน เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (ระยะที่ 1) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) ต.เข็ญศรี อ.เมือง จ.สกลนคร

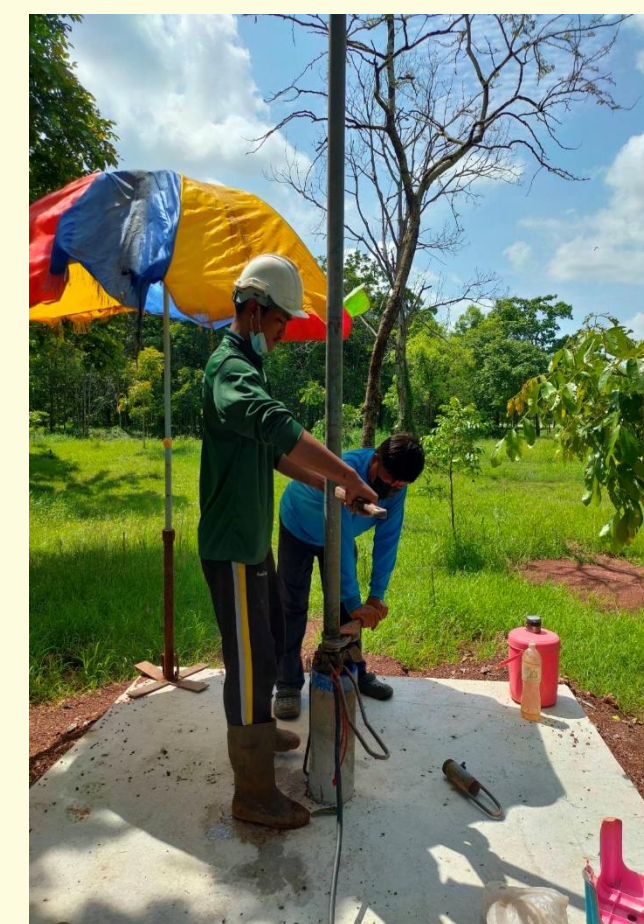

27 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ระบบประปาบาดาล เป้าล้งทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ ต.โพธิ์ทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร




ประเภทข่าว	วันที่ 27-29 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 29 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	28	2,620
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.6/7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

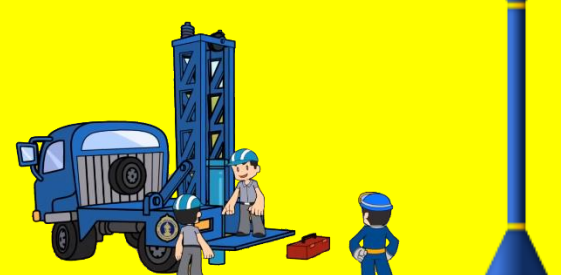


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

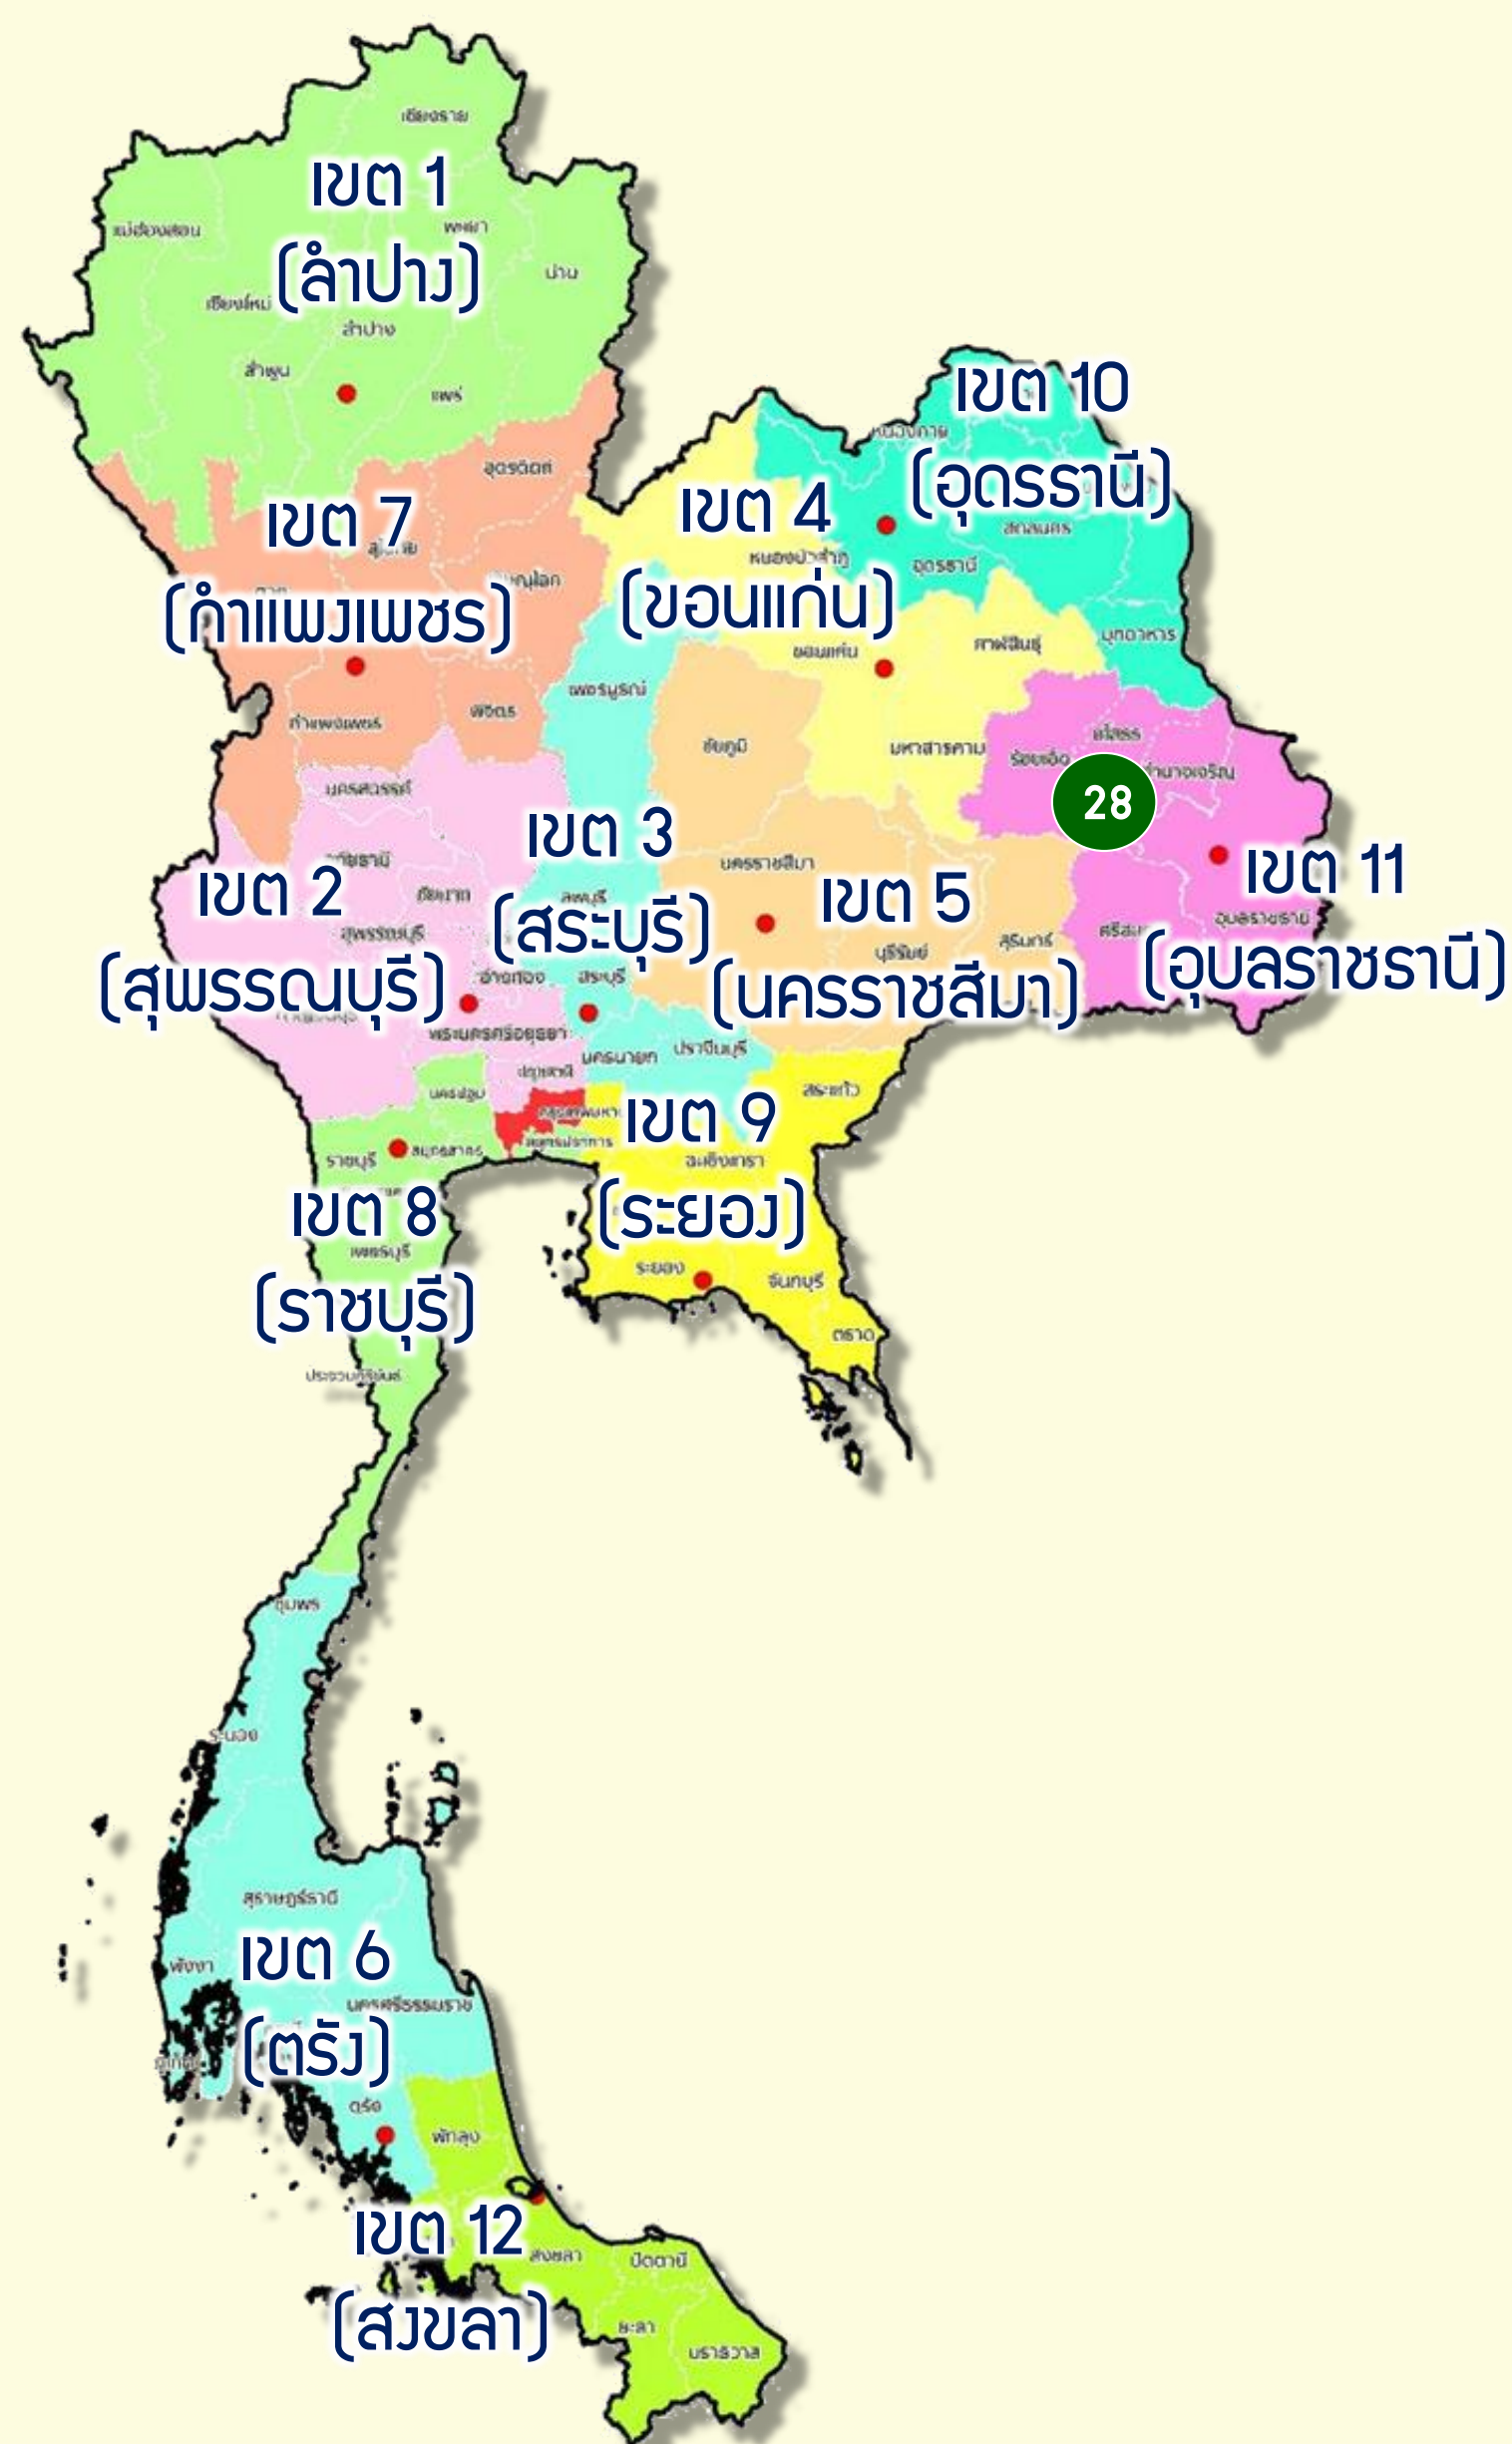

28 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่สำรวจระดับฝลิกส์ เพื่อกำหนดจุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และห้วยระดับฝลิกส์หลุมเจาะ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ บ้านหนองหมอก ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร



ประเภทข่าว	วันที่ 27-29 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 29 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	28	2,620
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.7/7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

