




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

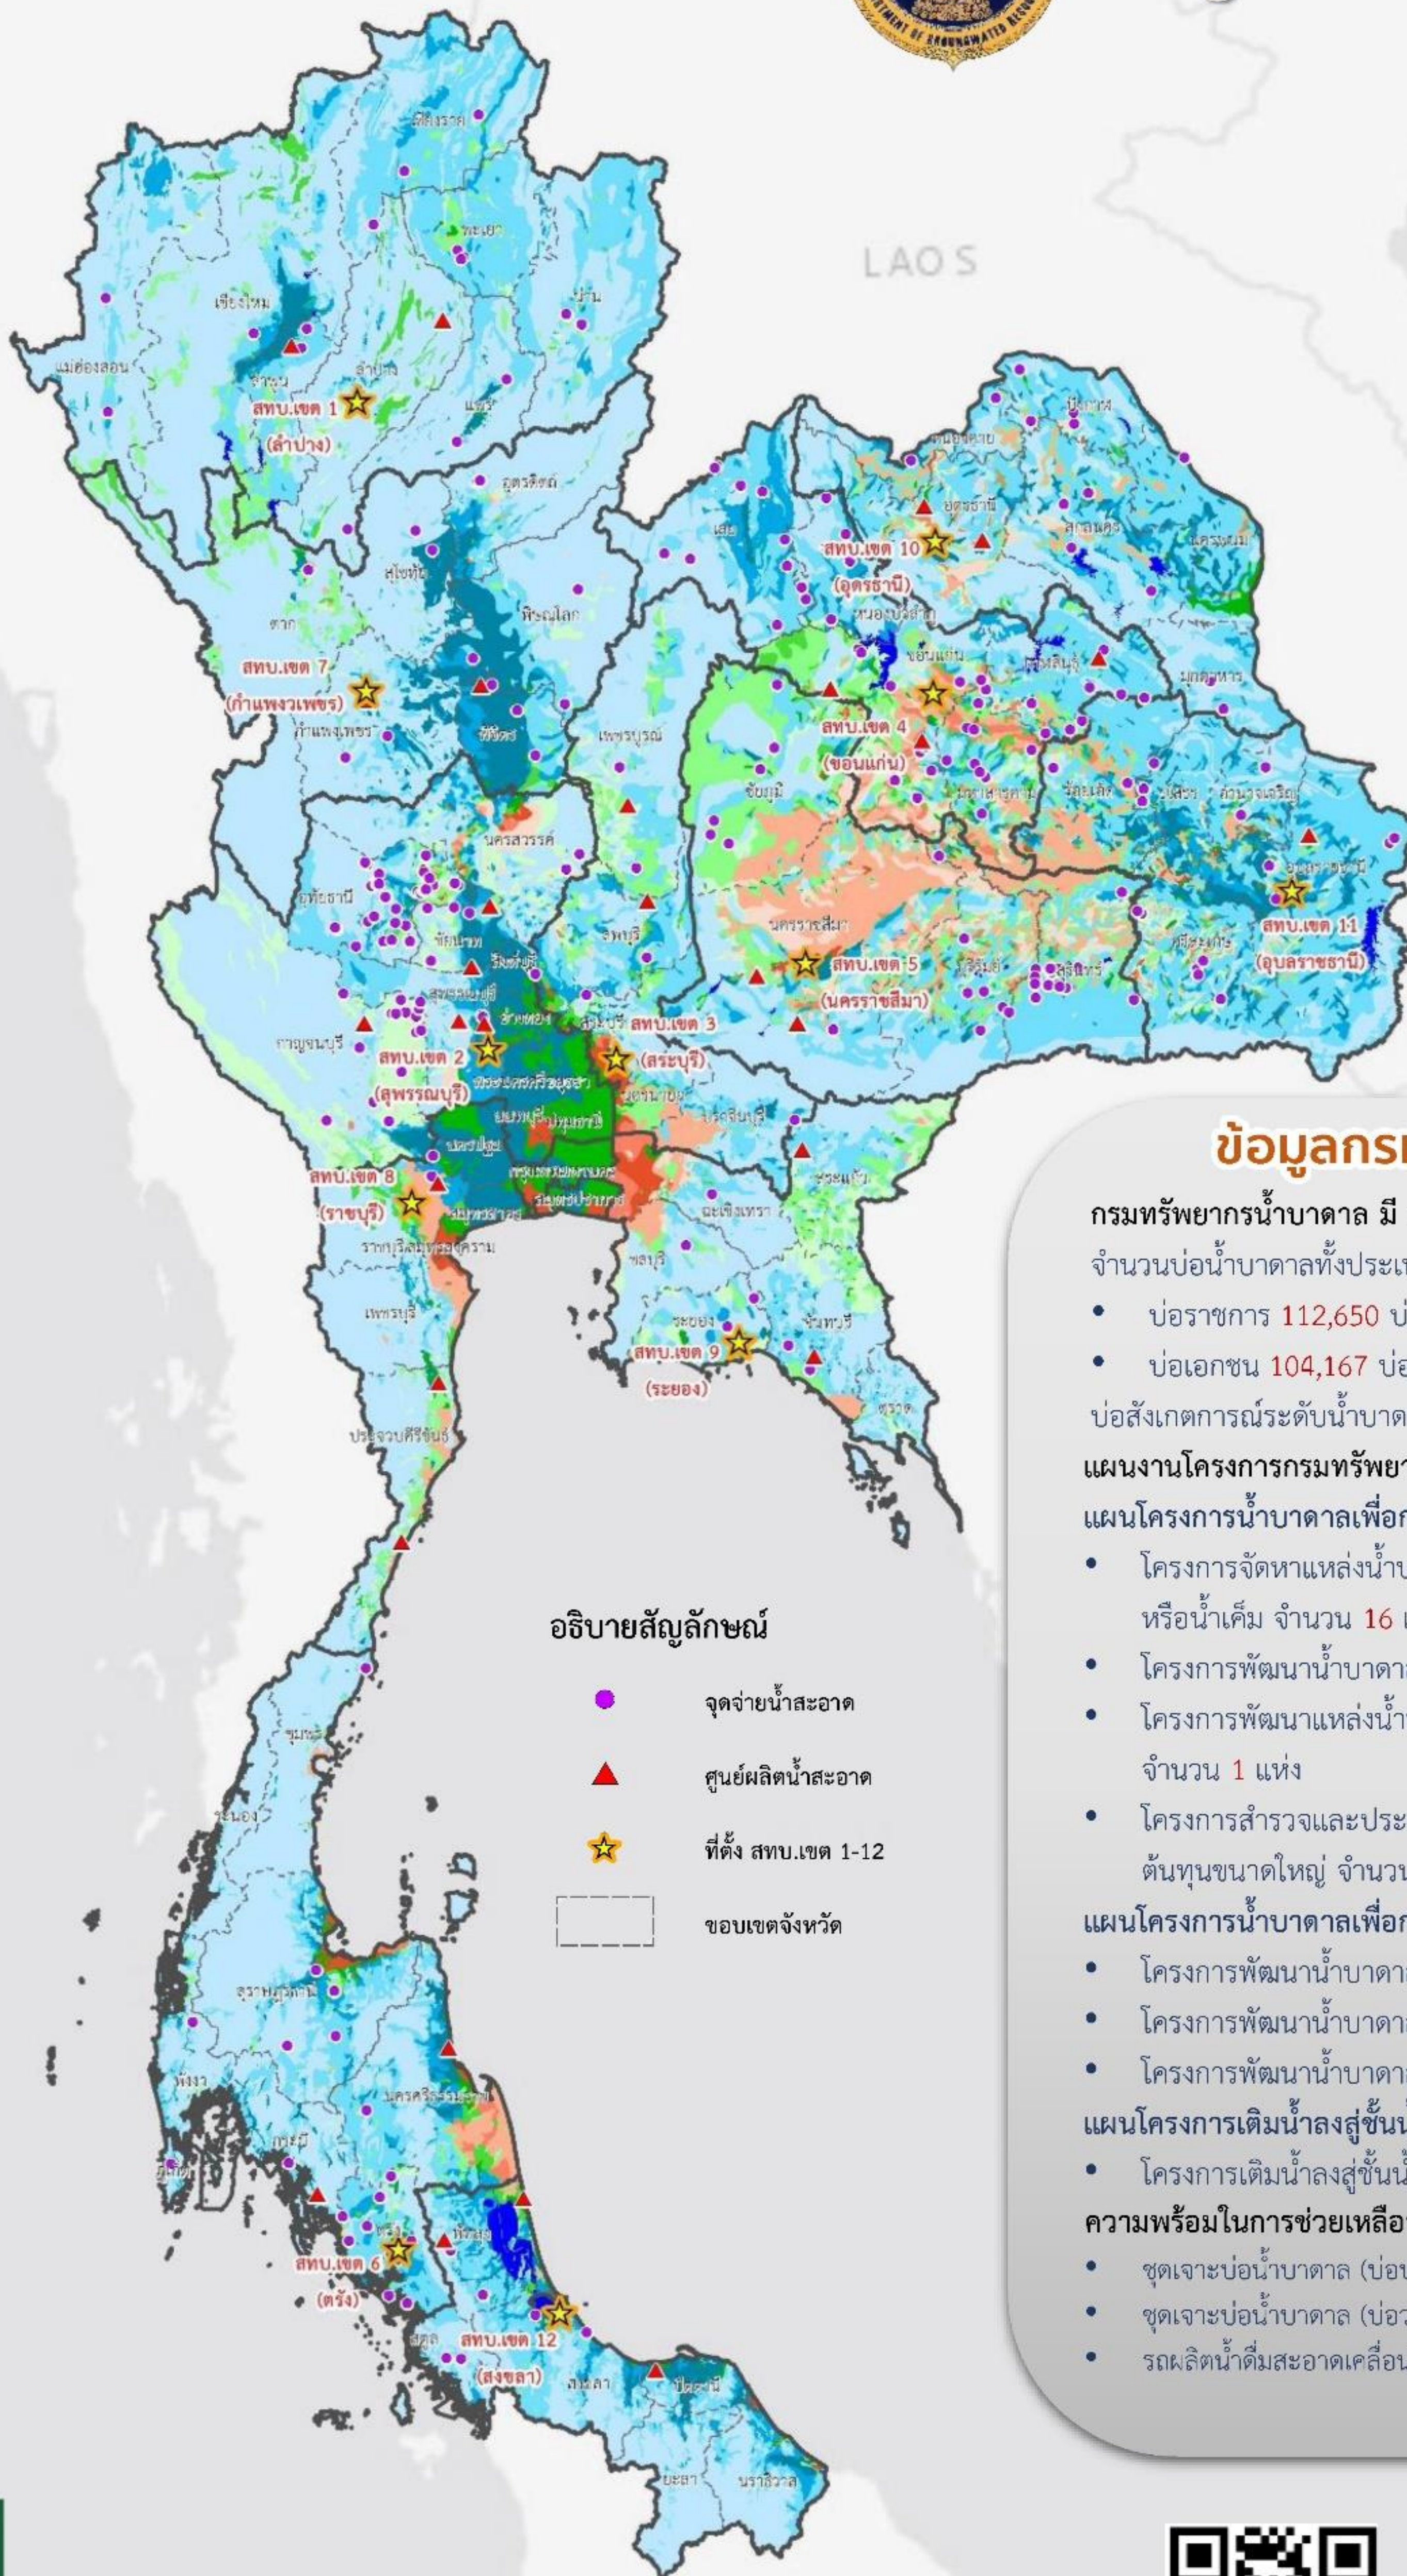

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

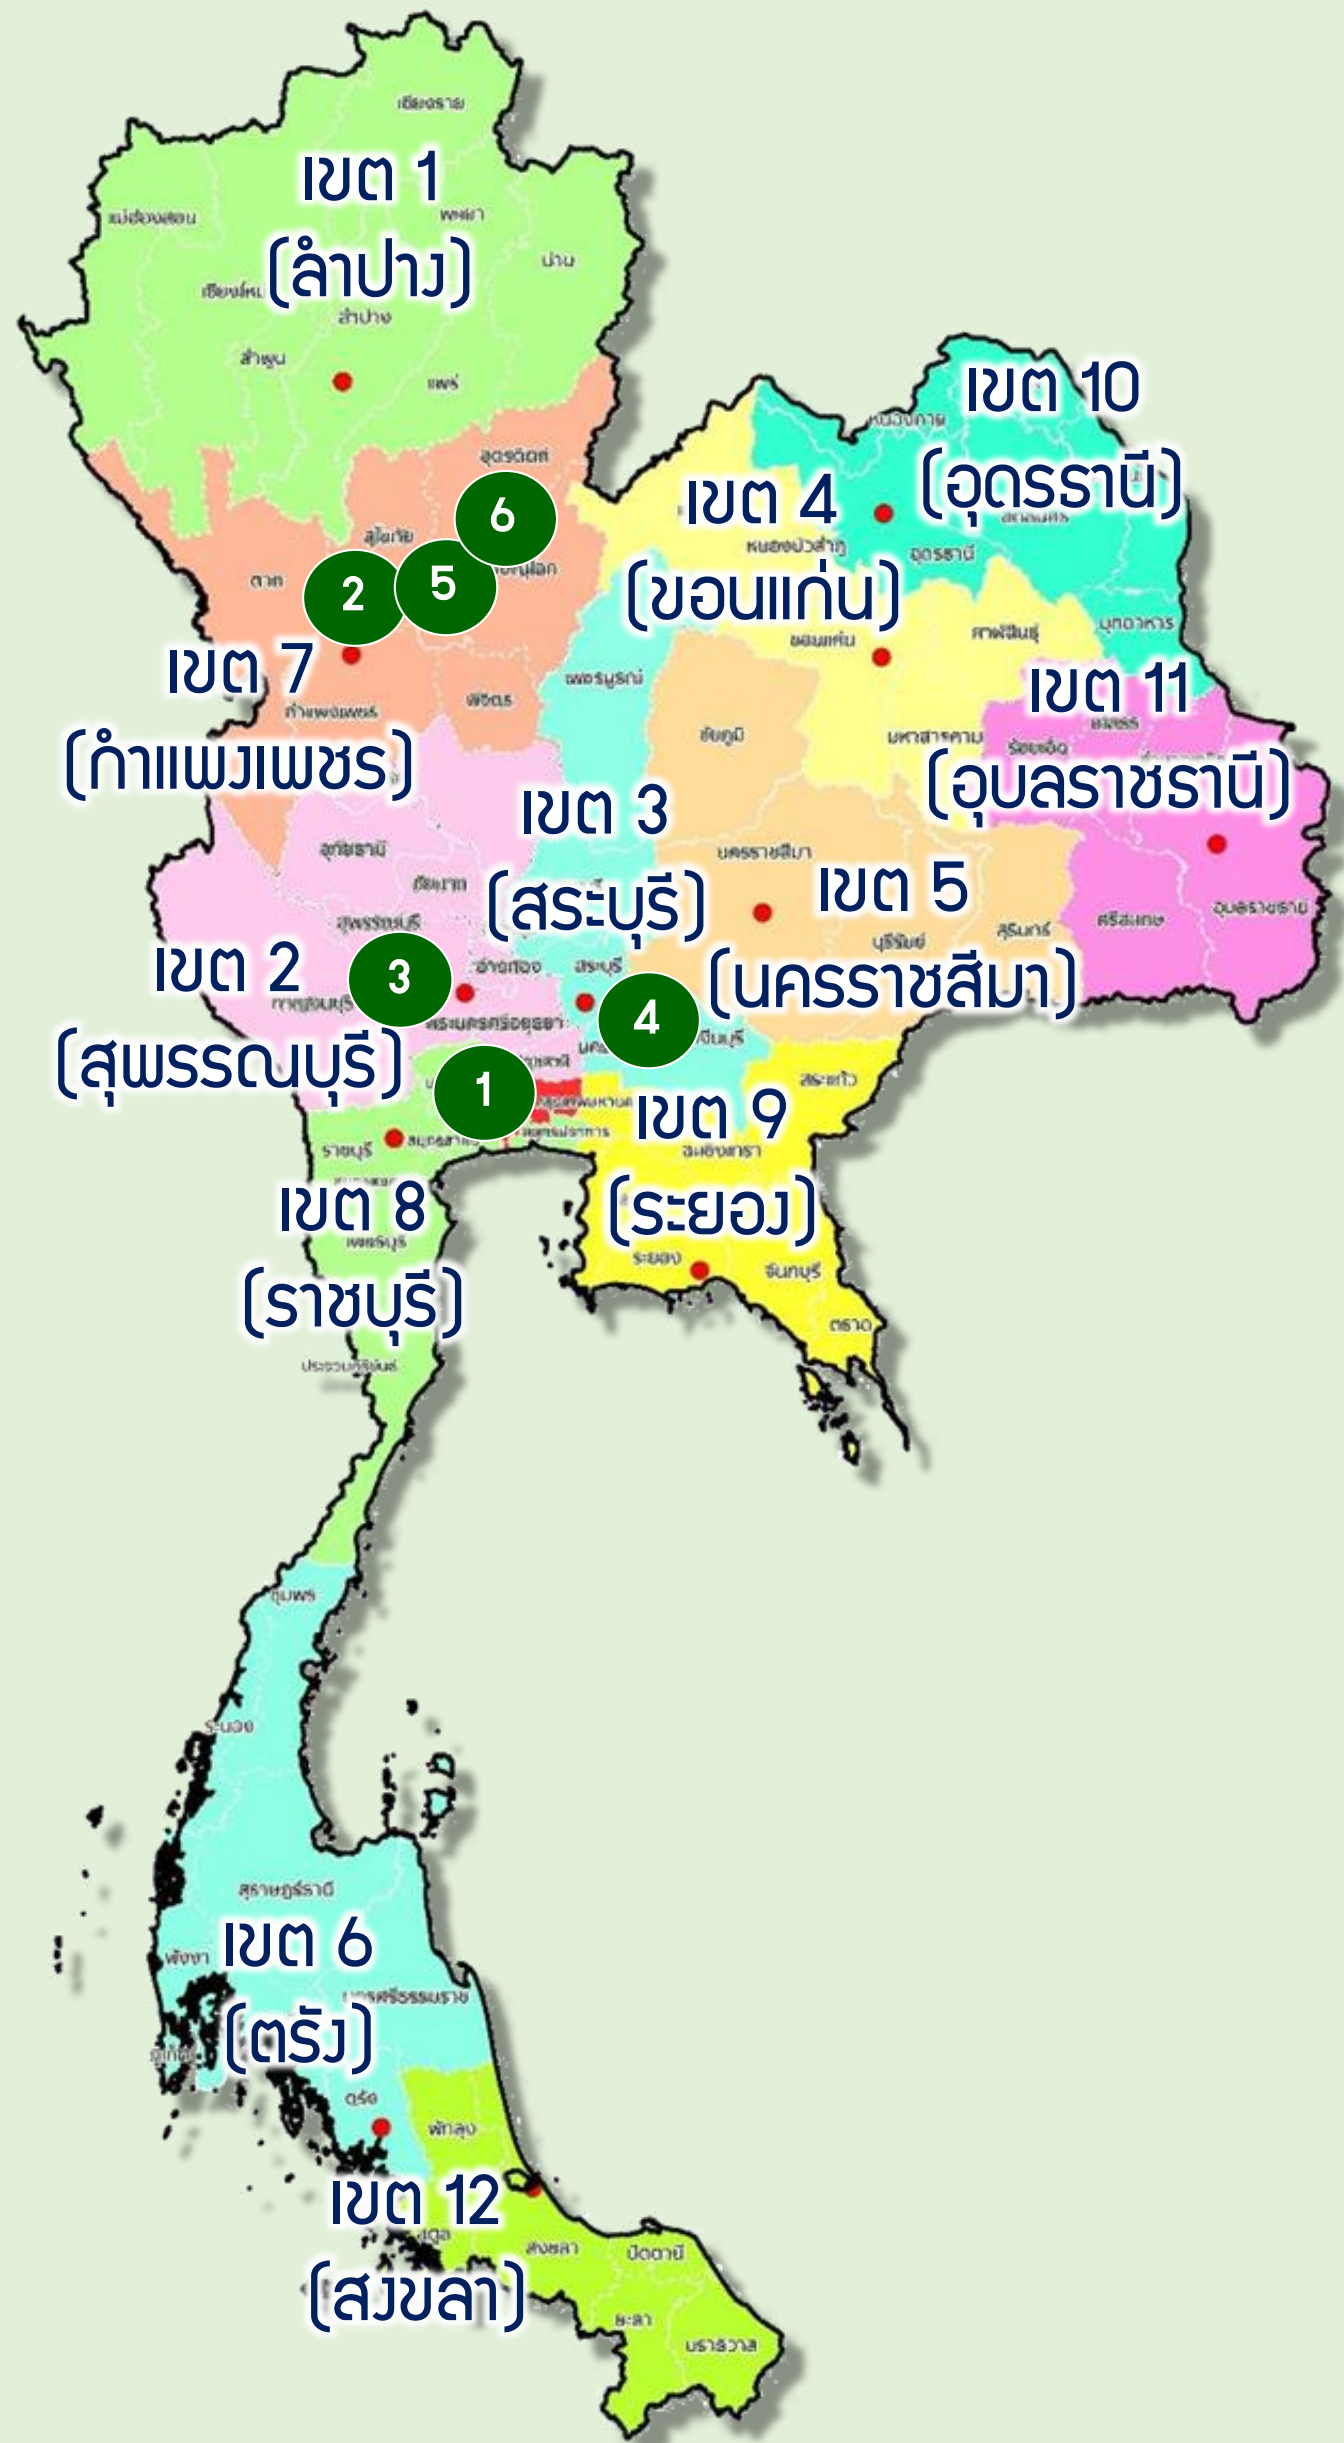

1 นายสุรินทร์ วรกีธาร รอง อภ.ก/กองแผนงาน พร้อมด้วย นางสาวดวงมณี จันทเพิ่ม พอ.กองแผนงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลการพิจารณาเรื่อง พ.ร.บ 2566 วาระที่ 1 เป็นวันที่แรก ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ห้อง N 407



2 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจ อุทกธรณีวิทยาและสำรวจการใช้ น้ำบาดาล ในพื้นที่ ต.คลองกระจะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย จำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้
ณ 1.หมู่ที่ 4 บ้านคลองกระจะ
บ่อน้ำบาดาลมีความลึก 80-100 เมตร ระดับน้ำ 23-25 เมตร คุณภาพน้ำจัด
2.หมู่ที่ 6 บ้านคลองกระจะ
บ่อน้ำบาดาลมีความลึก 80-100 เมตร ระดับน้ำ 25-26 เมตร คุณภาพน้ำจัด
3.หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระจะ
บ่อน้ำบาดาลมีความลึก 60-100 เมตร ระดับน้ำ 23-26 เมตร คุณภาพน้ำจัด



3 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ร่วมกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 3) ร่วมกับ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยมีผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาลเชิงอนุรักษ์และให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ณ วัดกะเลิง ม.2 ต.กะเลิง อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี



4 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) นายวิจิตร สดสะอาด นายช่างเครื่องกลอาวุโส เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 15/2565 เพื่อพิจารณาการลงนามคำขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 29 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 3 (สระบุรี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-meeting)



5 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่ทำการหยั่งระดับหลุมเจาะเพื่อ กำหนดชั้นรับน้ำ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (งบกลาง) ปังประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านโคกกระทิง ม.5 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย



6 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างพื้นฟู บ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ นาฬิกา ม.1 ต.น้ำเฒ่า อ.น้ำเฒ่า จ.อุดรธานี



ประเภทข่าว	วันที่ 31 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 31 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	11	2,641
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	8

P.2/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

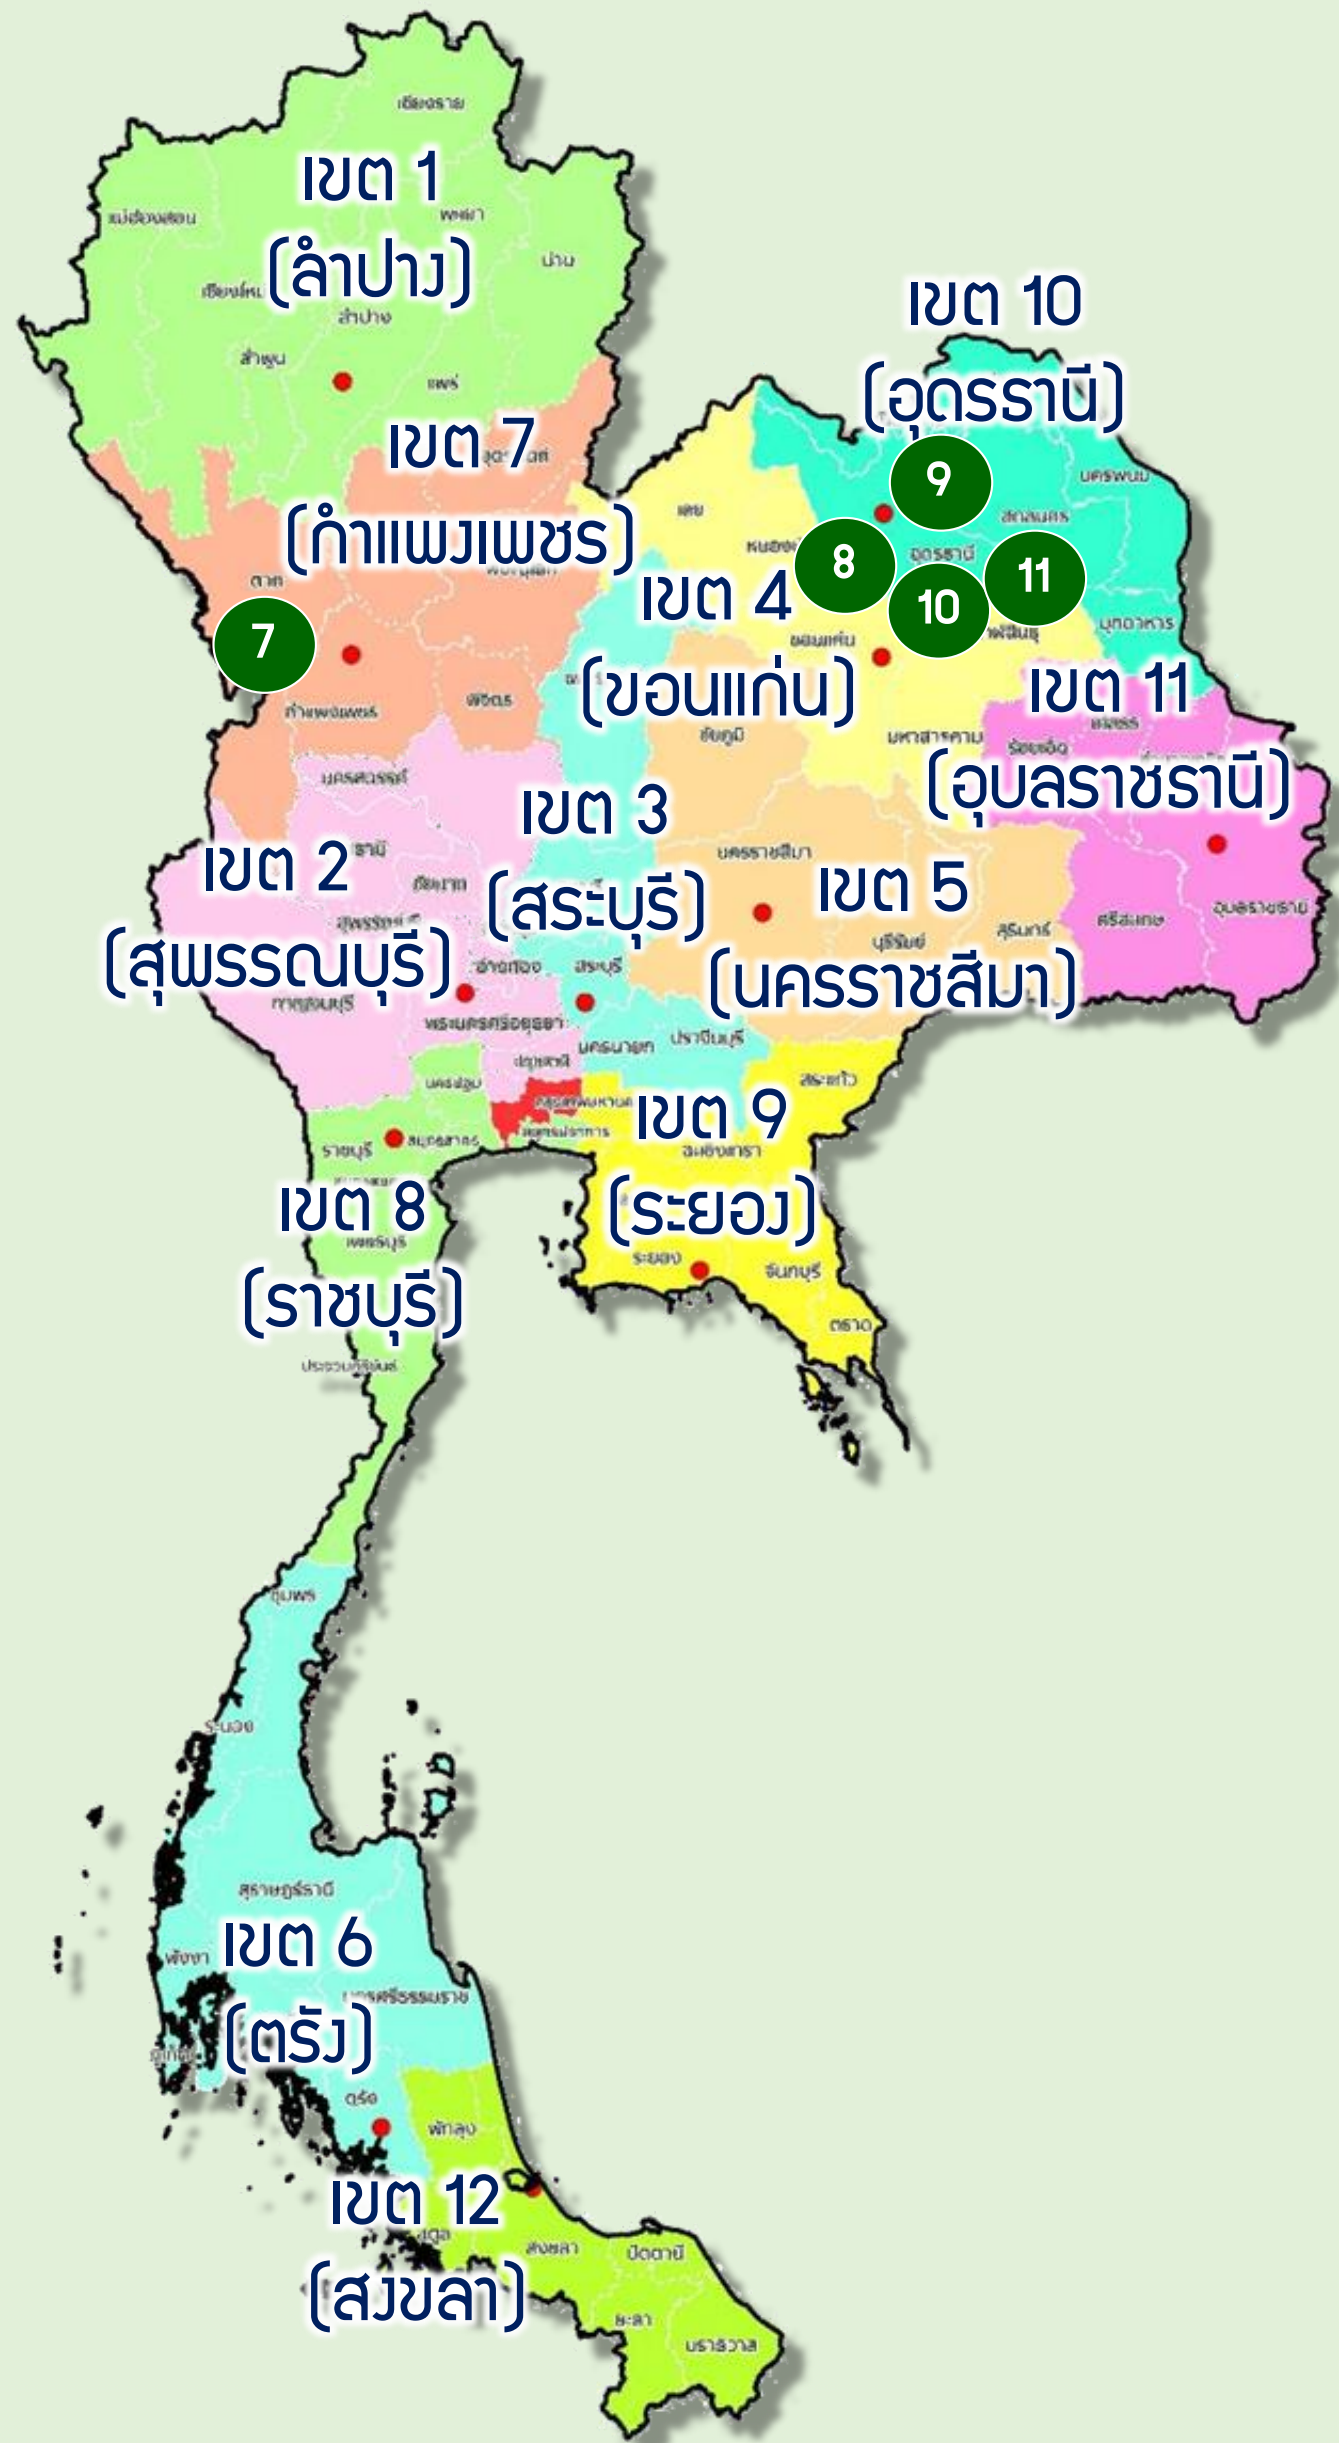

7 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก



8 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการชุด ครั้งที่ 15/2565 เพื่อพิจารณากรณีร้องคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการชุด จำนวนทั้งสิ้น 25 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)



9 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชื่นศิริ พอ.ส่วนแผนงาน พร้อมด้วย ผู้ควบคุมงานลงพื้นที่สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เทศบาลตำบลนาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี



10 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวศรัณญา สุขเพิ่ม นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ณ บ้านสะแบง ม.2 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี



11 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินงาน โครงการทดลองเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ ณ บ้านดงขวาง ม.3 ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร



ประเภทข่าว	วันที่ 31 พ.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 31 พ.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	11	2,641
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	8

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

