




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

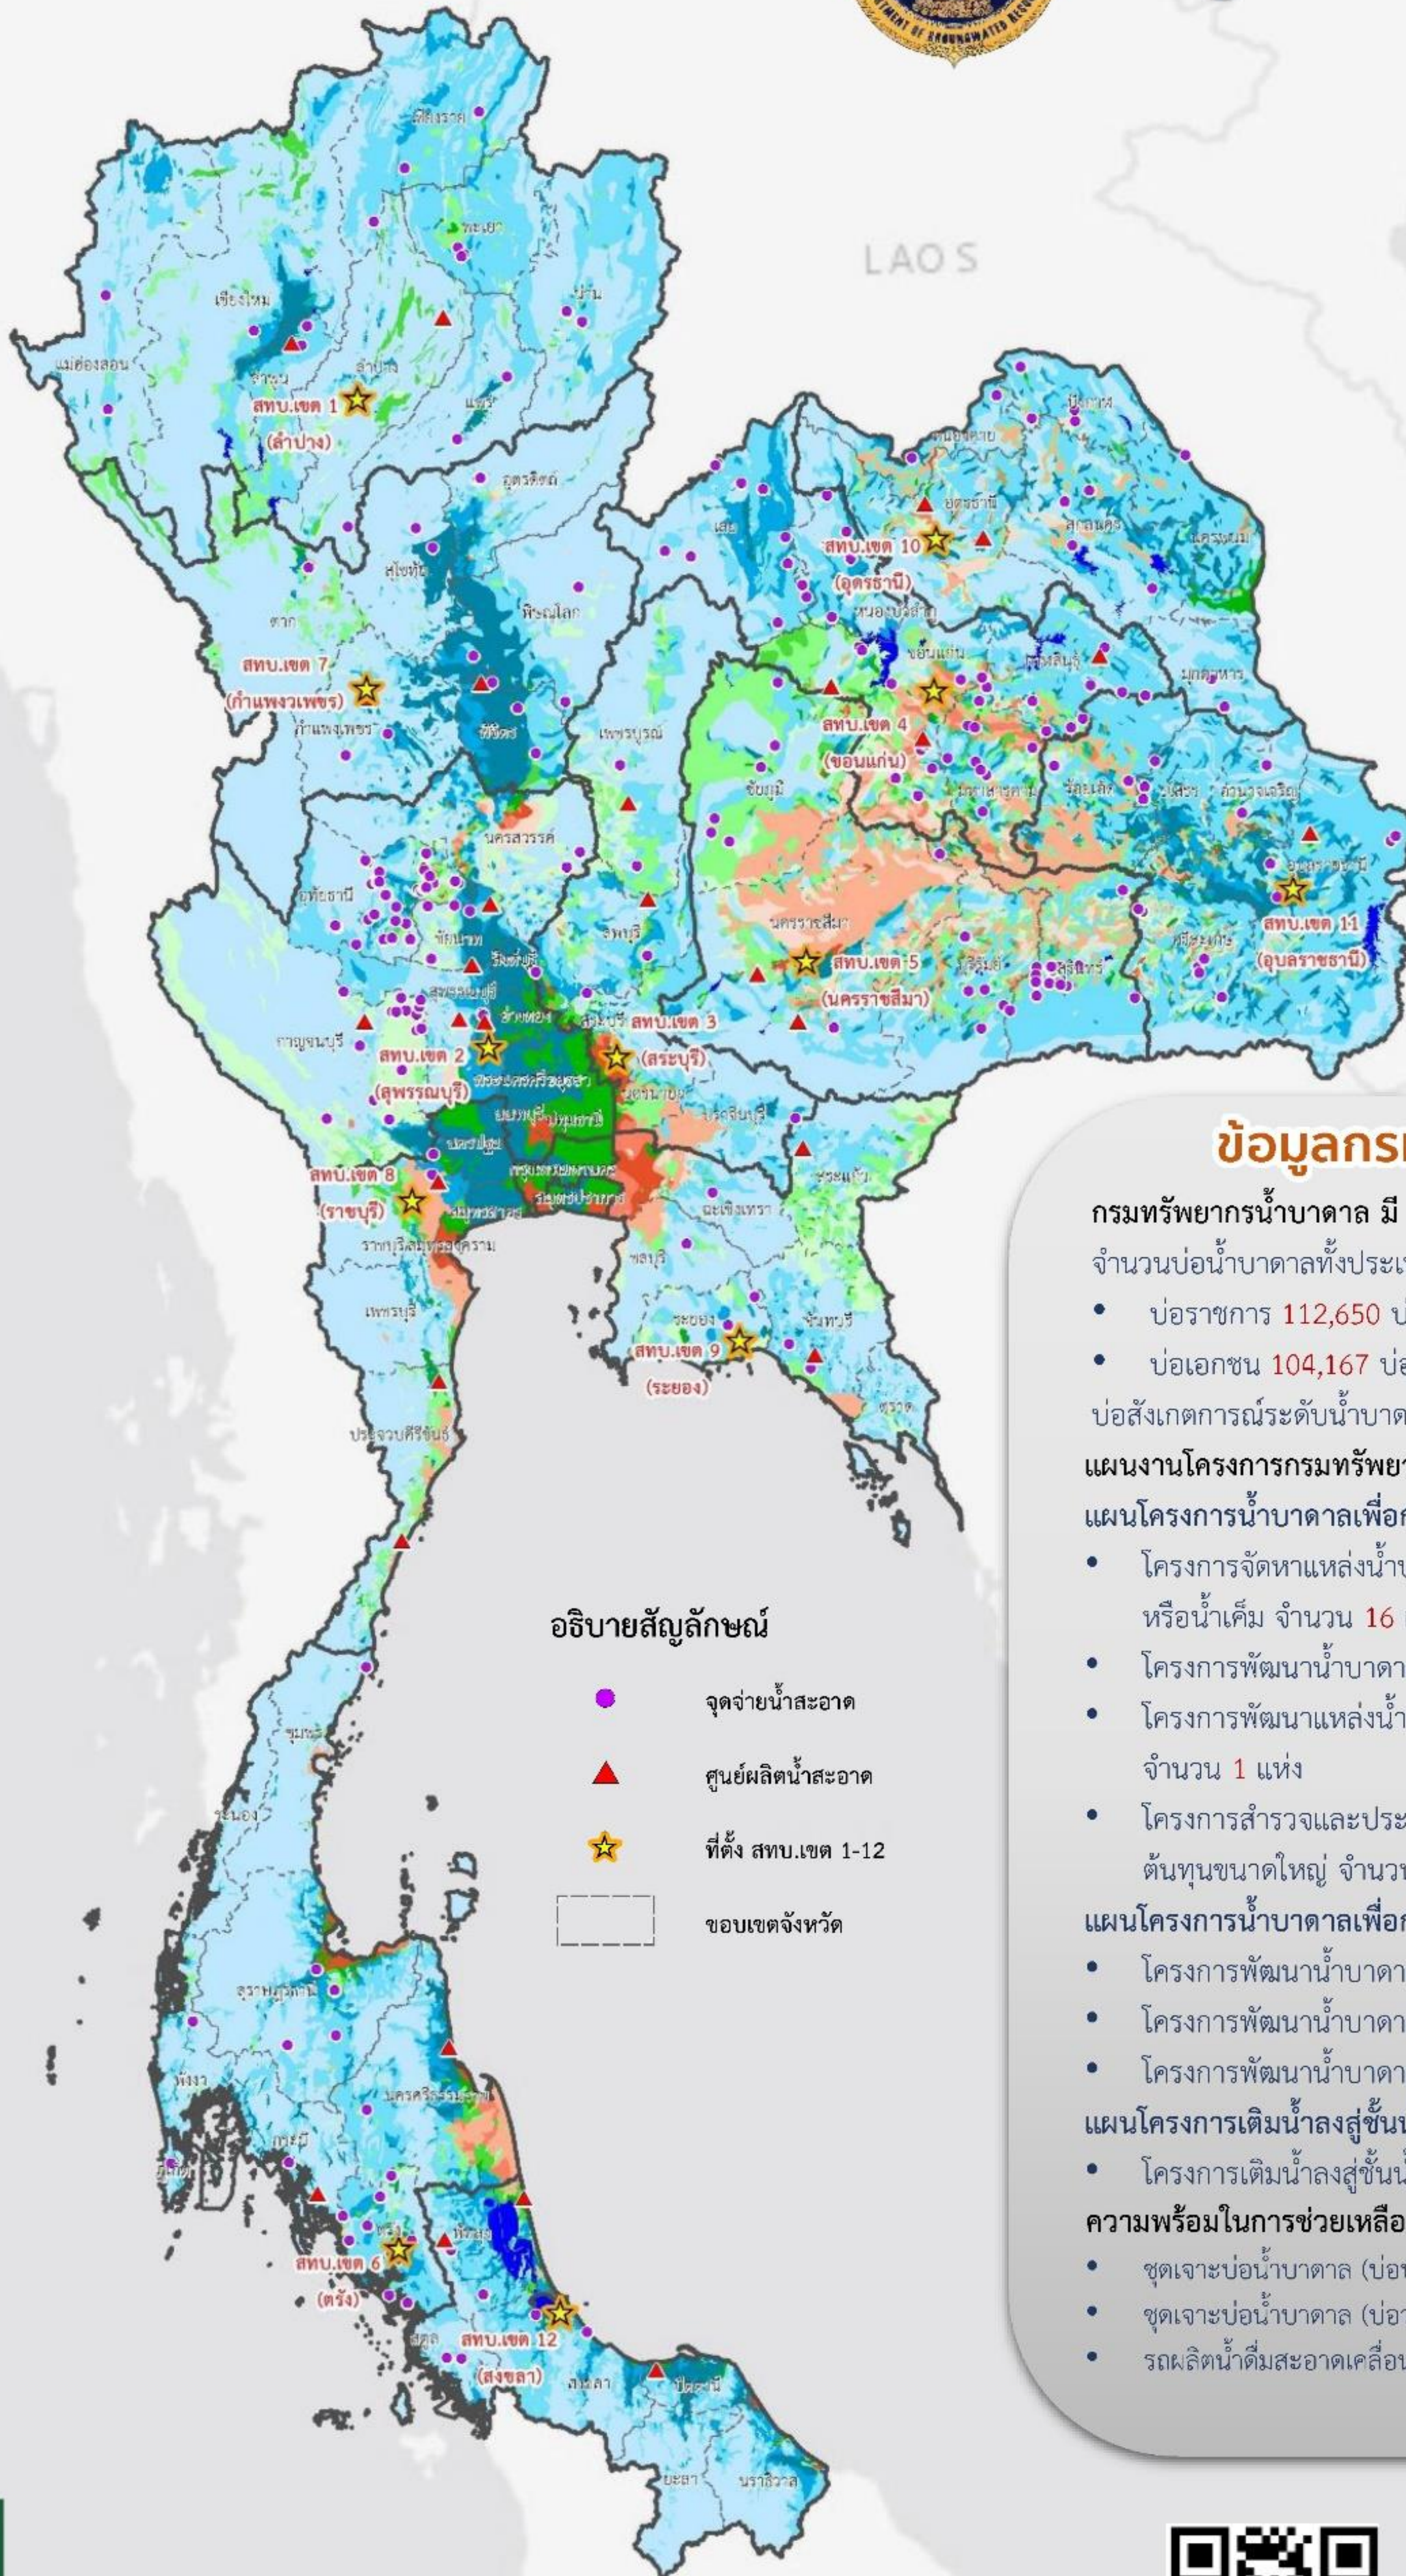

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร

ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.dgr.go.th> ณ วันที่ 12/10/64


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

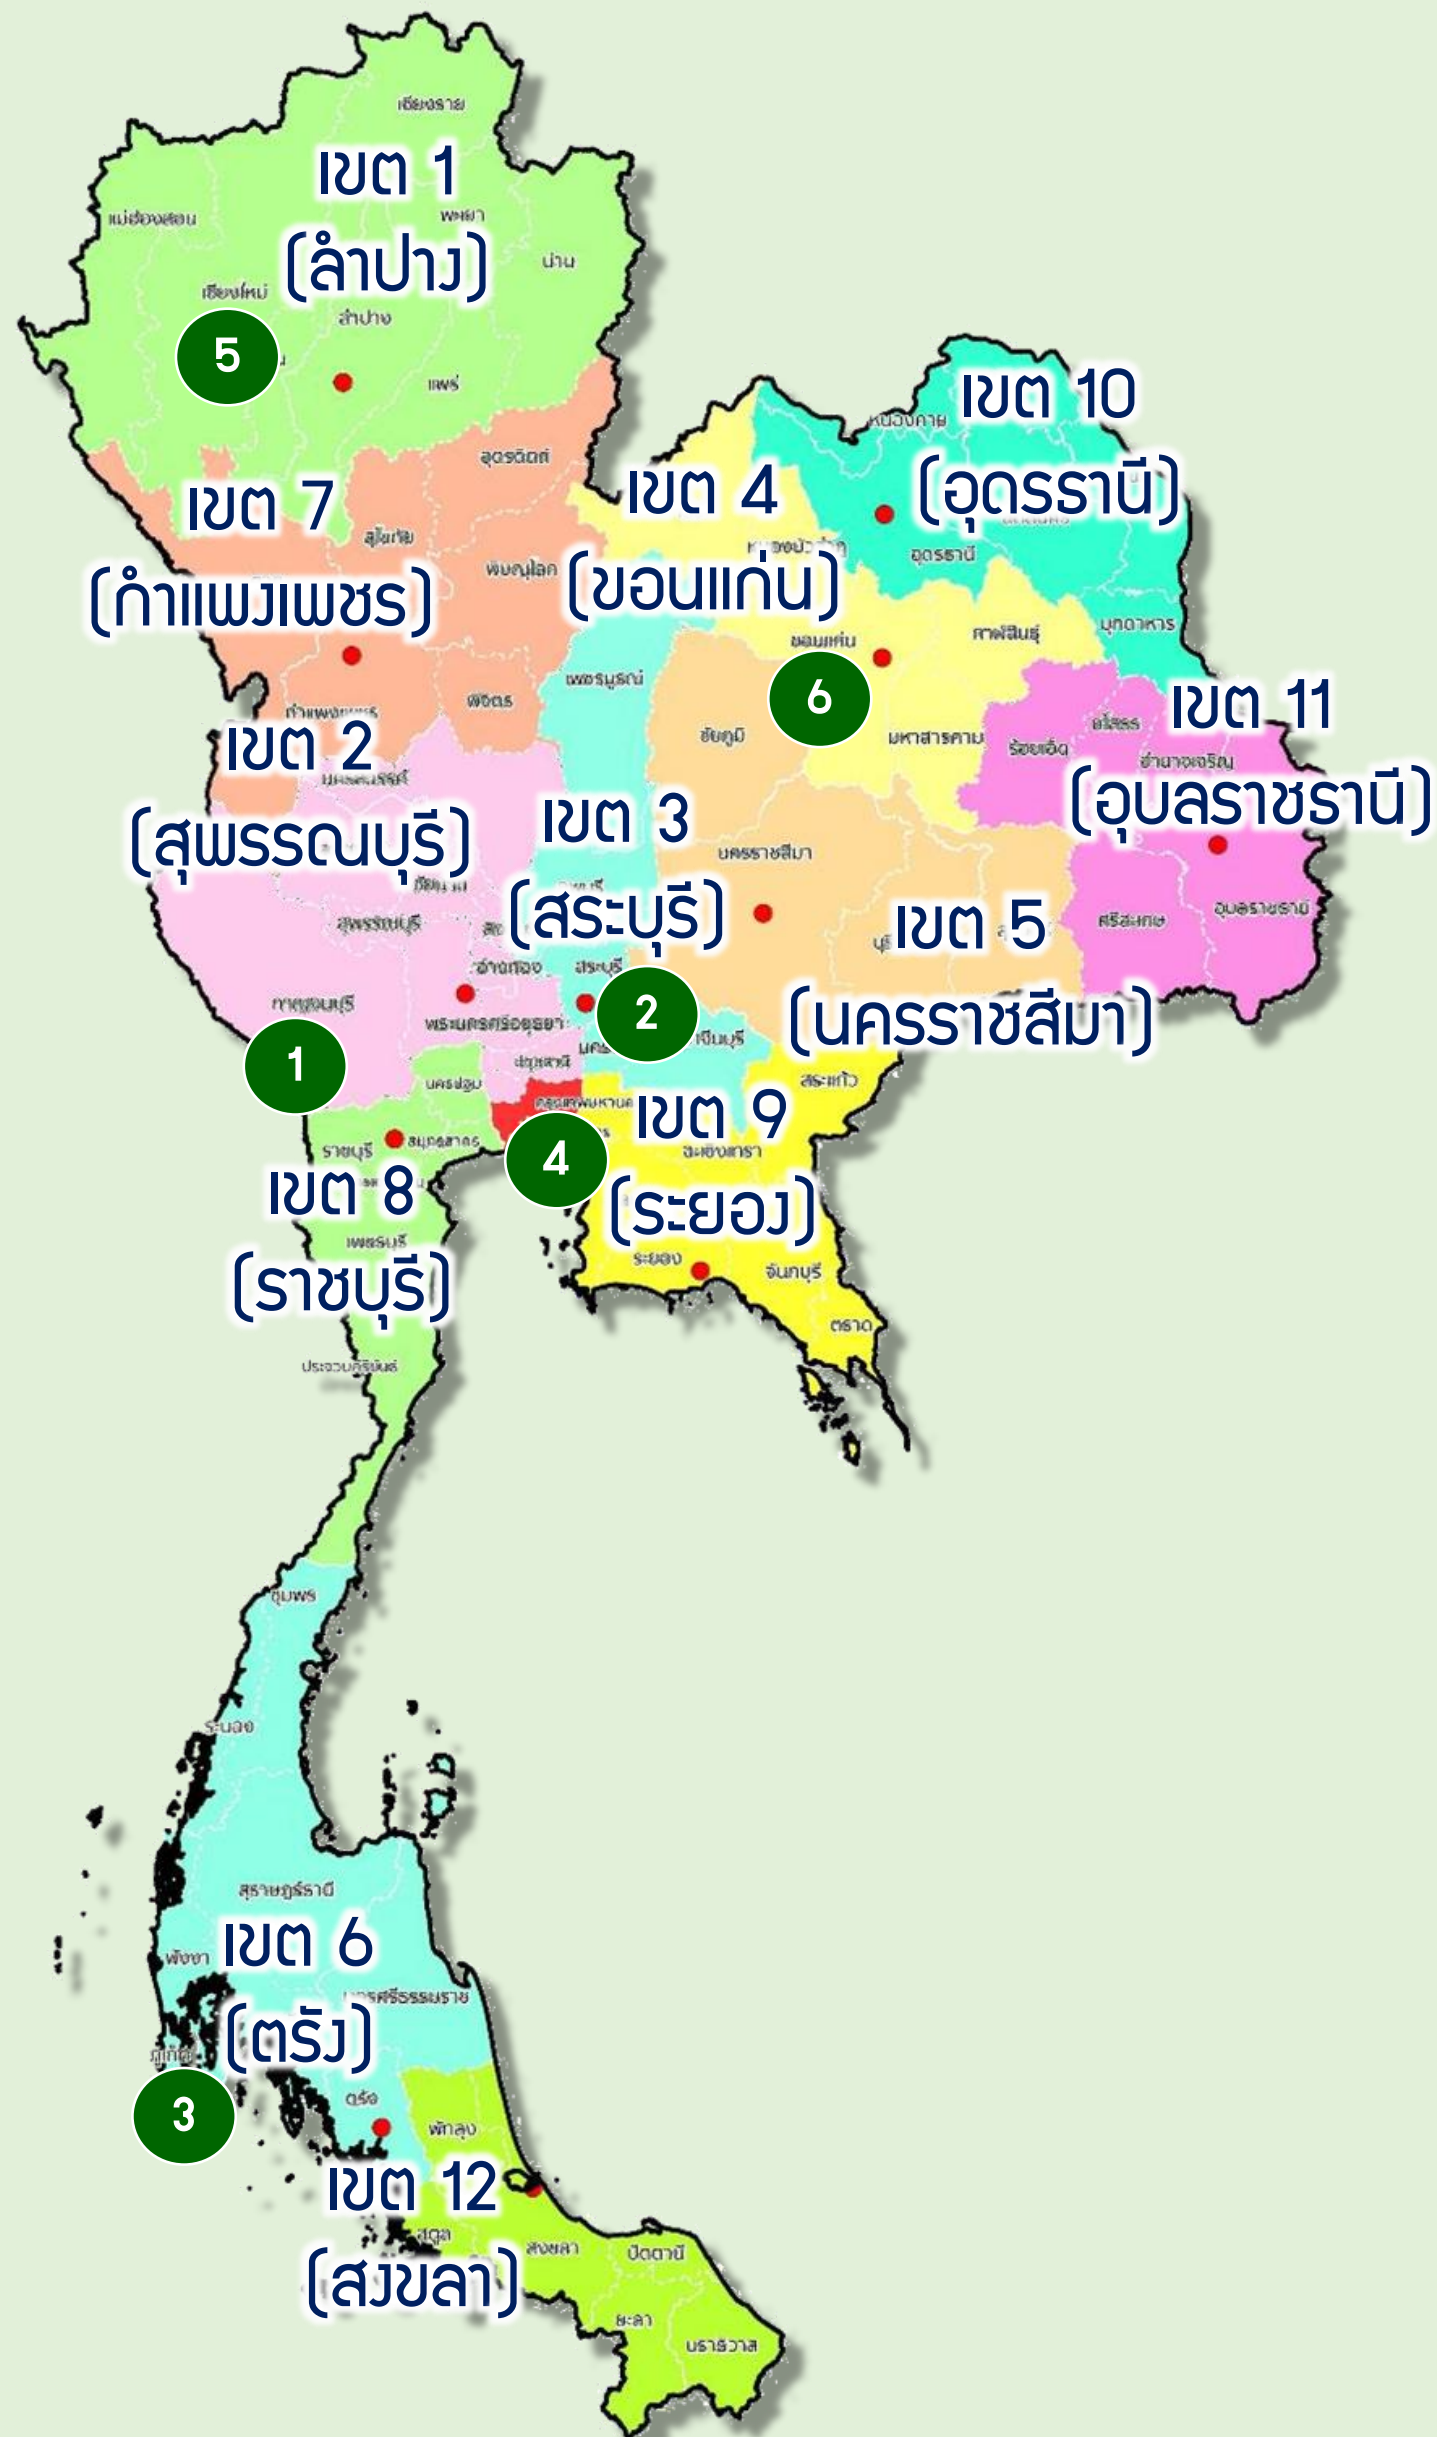

1 นายศักดิ์ดา วิชัยกุล อกบ./สท.เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย นายกมลศักดิ์ ลัษเฐกุล พอ.สท.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่สำรวจ โครงสร้างพื้นฐานน้ำบาดาลเพื่อประเมินความมั่นคงระดับชุมชน ให้แก่อบต.หนองบัว และอบต.ห้วยกระเจา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำกับ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ณ บ้านอ่างหิน ม.8 ต.วังโพธิ์ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี และบ้านโคกสมอ ม.17 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี



2 สำนักพัฒนาน้ำบาดาล/สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล/สท.เขต 3 (สระบุรี) นายบรรจ พรมจันทร์ พอ.สท.เขต 3 (สระบุรี) พร้อมด้วย กรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ จัดการอบรมการใช้งาน การติดตั้ง และดำเนินการเจาะ เครื่องเจาะแบบแบบแกน (Coring) ความลึกไม่ต่ำกว่า 1,000 เมตร โครงการศึกษาสำรวจชั้นรายละเอียดระดับลึกในพื้นที่หินปูนทั่วประเทศ (ระยะที่ 1) ณ สท.เขต 3 (สระบุรี) ต.โคกไผ่ อ.หนองแค จ.สระบุรี



3 สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร พอ.สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ได้รายงานผลการเจาะสำรวจบ่อน้ำบาดาล ความลึก 573 เมตร พบชั้นน้ำจืดในรอยแตกหินแกรนิต ที่คาดว่าจะมีปริมาณมากกว่า 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำจืด ปริมาณสารละลายรวมทั้งหมด (TDS) 835 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.97 ณ ส่วนหลวม 8.9 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต



4 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจวัดระดับน้ำบาดาลบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล ด้วยข้อมูลจากเครื่องวัดระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ พร้อมทั้งบำรุงรักษาทำความสะอาดสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และจ.นนทบุรี ซึ่งมีค่าระดับน้ำบาดาลอยู่ในเกณฑ์ปกติ (เพิ่มขึ้น/ลดลง อยู่ในช่วง 0.10 เมตร) จำนวน 2 สถานี ดังนี้
ณ 1.สถานีวัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขสถานี LCBKK028 หมายเลขบ่อ PD83 ความลึกพัฒนา 102 เมตร ความลึกถึง 174.08 เมตร ระดับน้ำ 19.80 เมตร หมายเลขบ่อ NL81 ความลึกพัฒนา 220 เมตร ความลึกถึง 212.110 เมตร ระดับน้ำ 20.20 เมตร
2.สถานีวัดพิบูลย์นิมิต ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี หมายเลขสถานี LCNBI007 หมายเลขบ่อ PD56 ความลึกพัฒนา 100 เมตร ความลึกถึง 97.25 เมตร ระดับน้ำ 15.11 เมตร หมายเลขบ่อ NB63 ความลึกพัฒนา 234 เมตร ความลึกถึง 233.08 เมตร ระดับน้ำ 20.26 เมตร



5 สท.เขต 1 (ลำปาง) นายมงคล สมวันดี พอ.ส่วนแผนงาน เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการแม่ข่ายปี 2/2565 โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลาง จ.เชียงใหม่



ประเภทข่าว	วันที่ 21 มิ.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 21 มิ.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	15	2,847
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	10

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

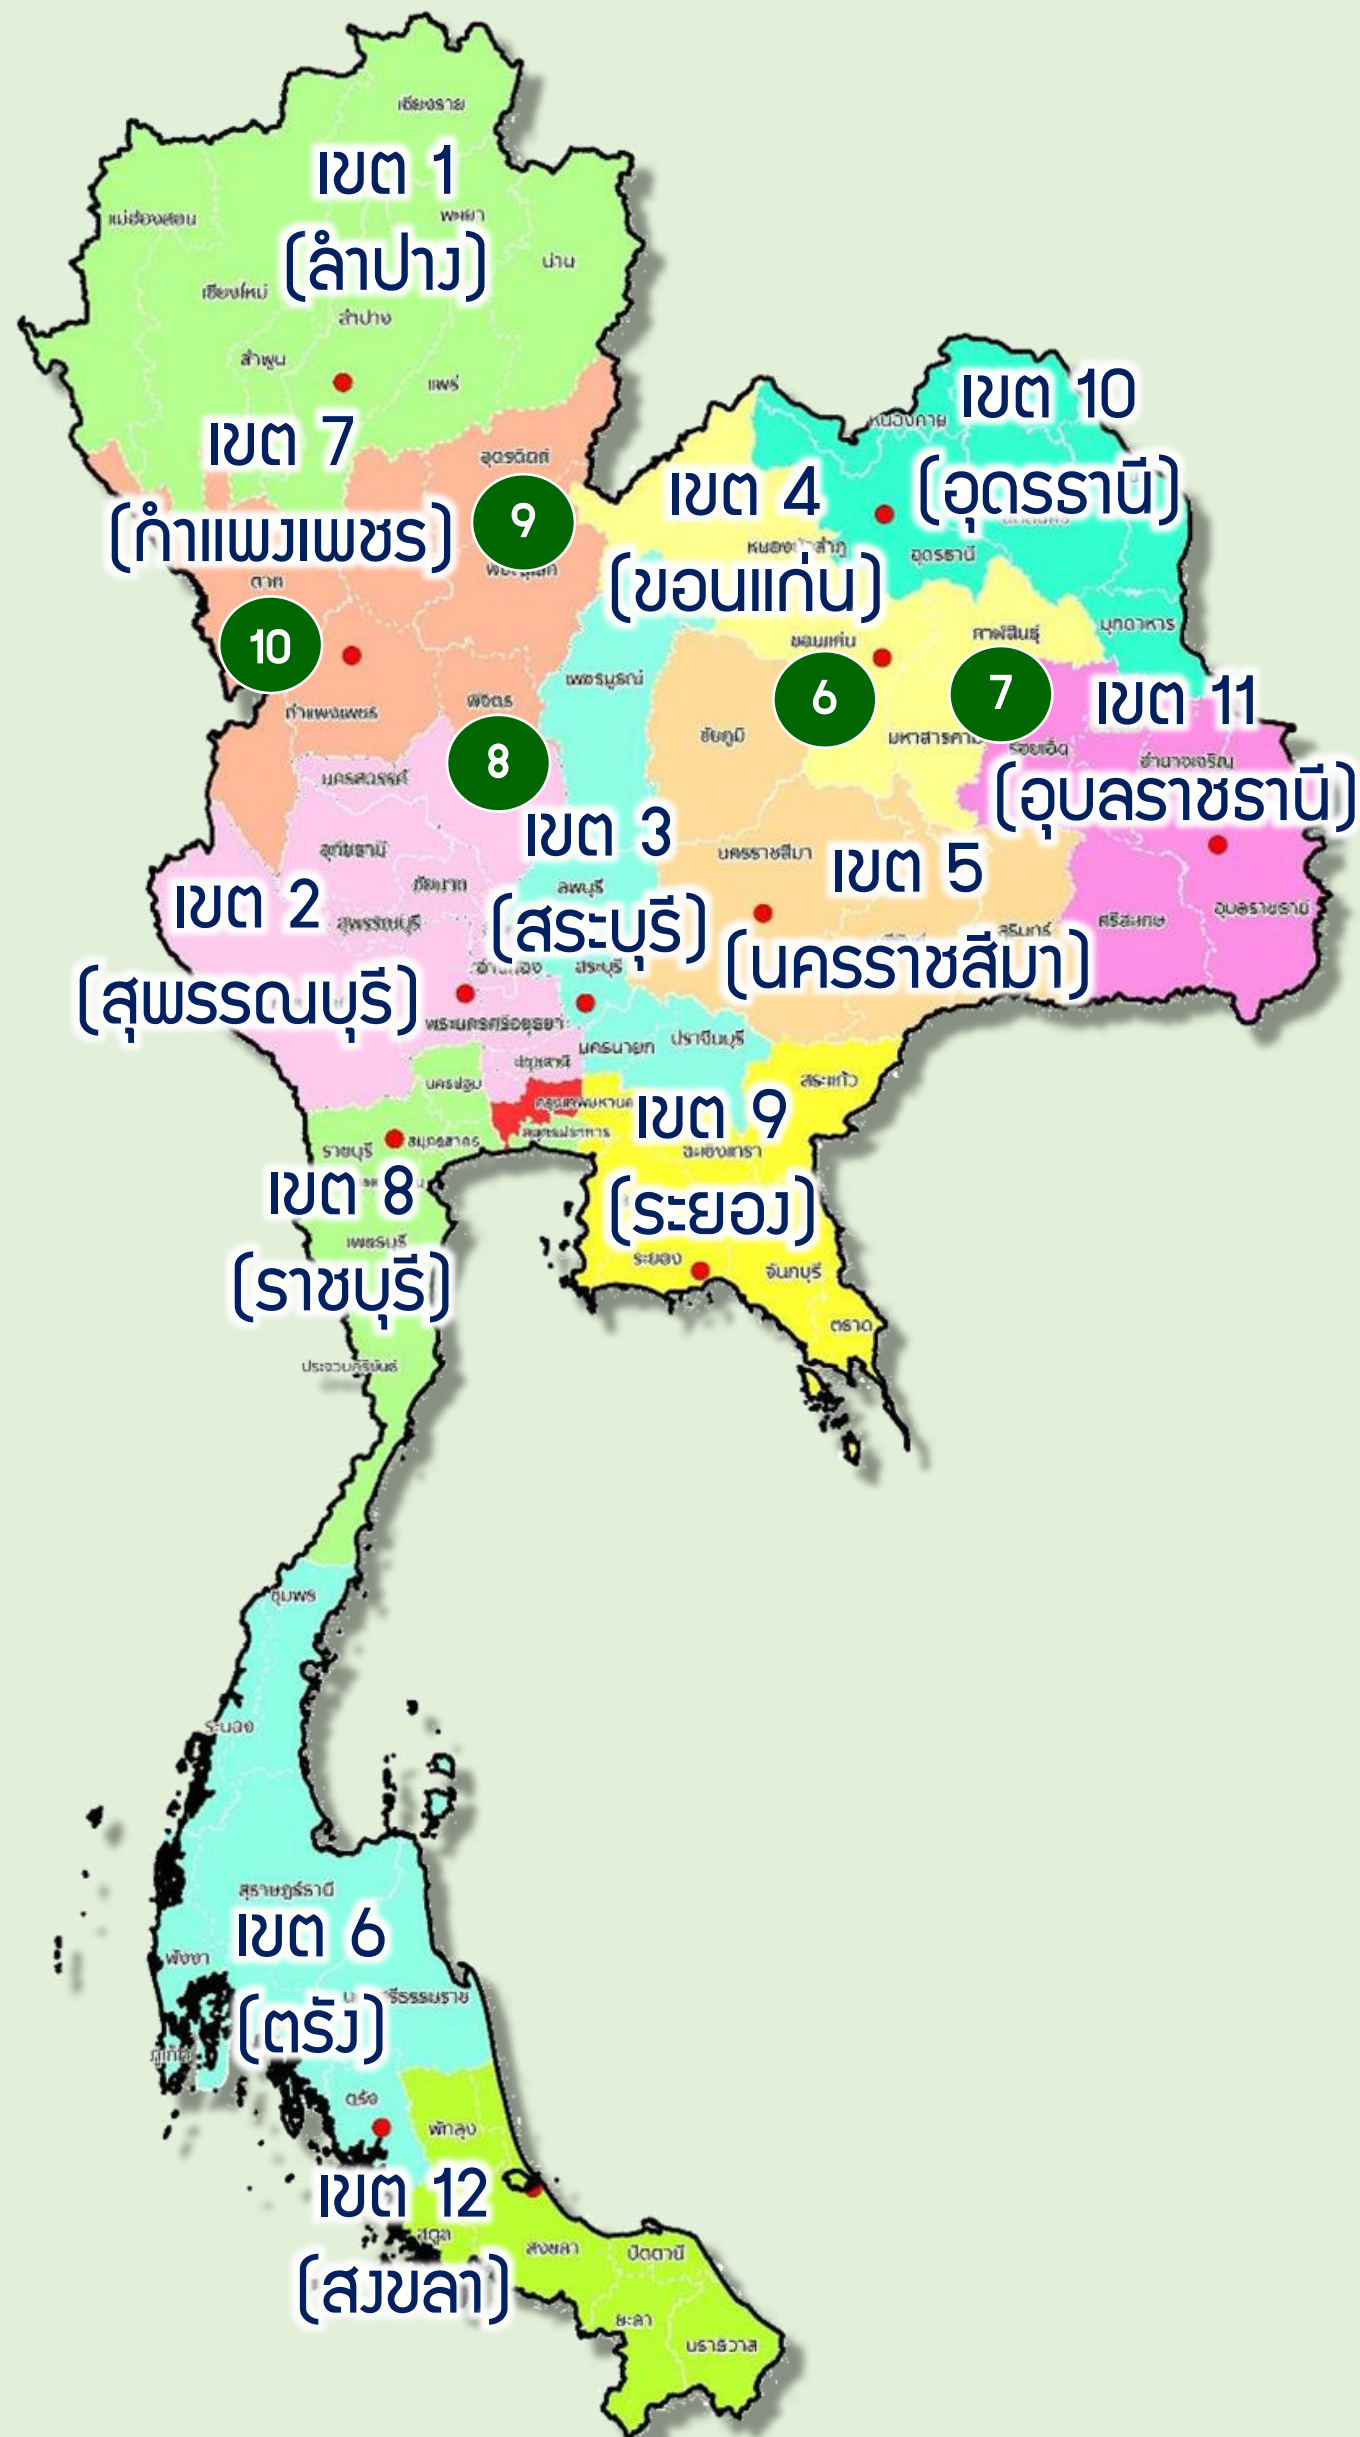

6 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายอุไรม แก้วจันทร์ พอ.สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา เจริญแนว พอ.ส่วนวิชาการ นายชัยวุฒิ ชูเกลี้ยง พอ.ส่วนแผน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ณ ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น



7 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายอุไรม แก้วจันทร์ พอ.สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา เจริญแนว พอ.ส่วนวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการจัดหาบำบัดน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมาจากราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ณ บ้านนากระเดา ม.5 ต.สายขาว อ.นาแก จ.กาฬสินธุ์ และบ้านนาทุตม ม.3 ต.สายขาว อ.นาแก จ.กาฬสินธุ์



8 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากดินปนเปื้อนสารพิษให้กับ โรงเรียนวังใหม่วิทยาคม ม.5 ต.วังใหม่ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร



9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างพื้นฟูบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บ้านม่วงตาล ม.2 ต.คอรุม อ.พิจิตร จ.อุตรดิตถ์



10 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่ติดตาม โครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ในพื้นที่หาน้ำยากเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ระยะที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านสะแกศรี อ.ม.3 ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก จ.ตาก



ประเภทข่าว	วันที่ 21 มิ.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 21 มิ.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	15	2,847
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	10

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

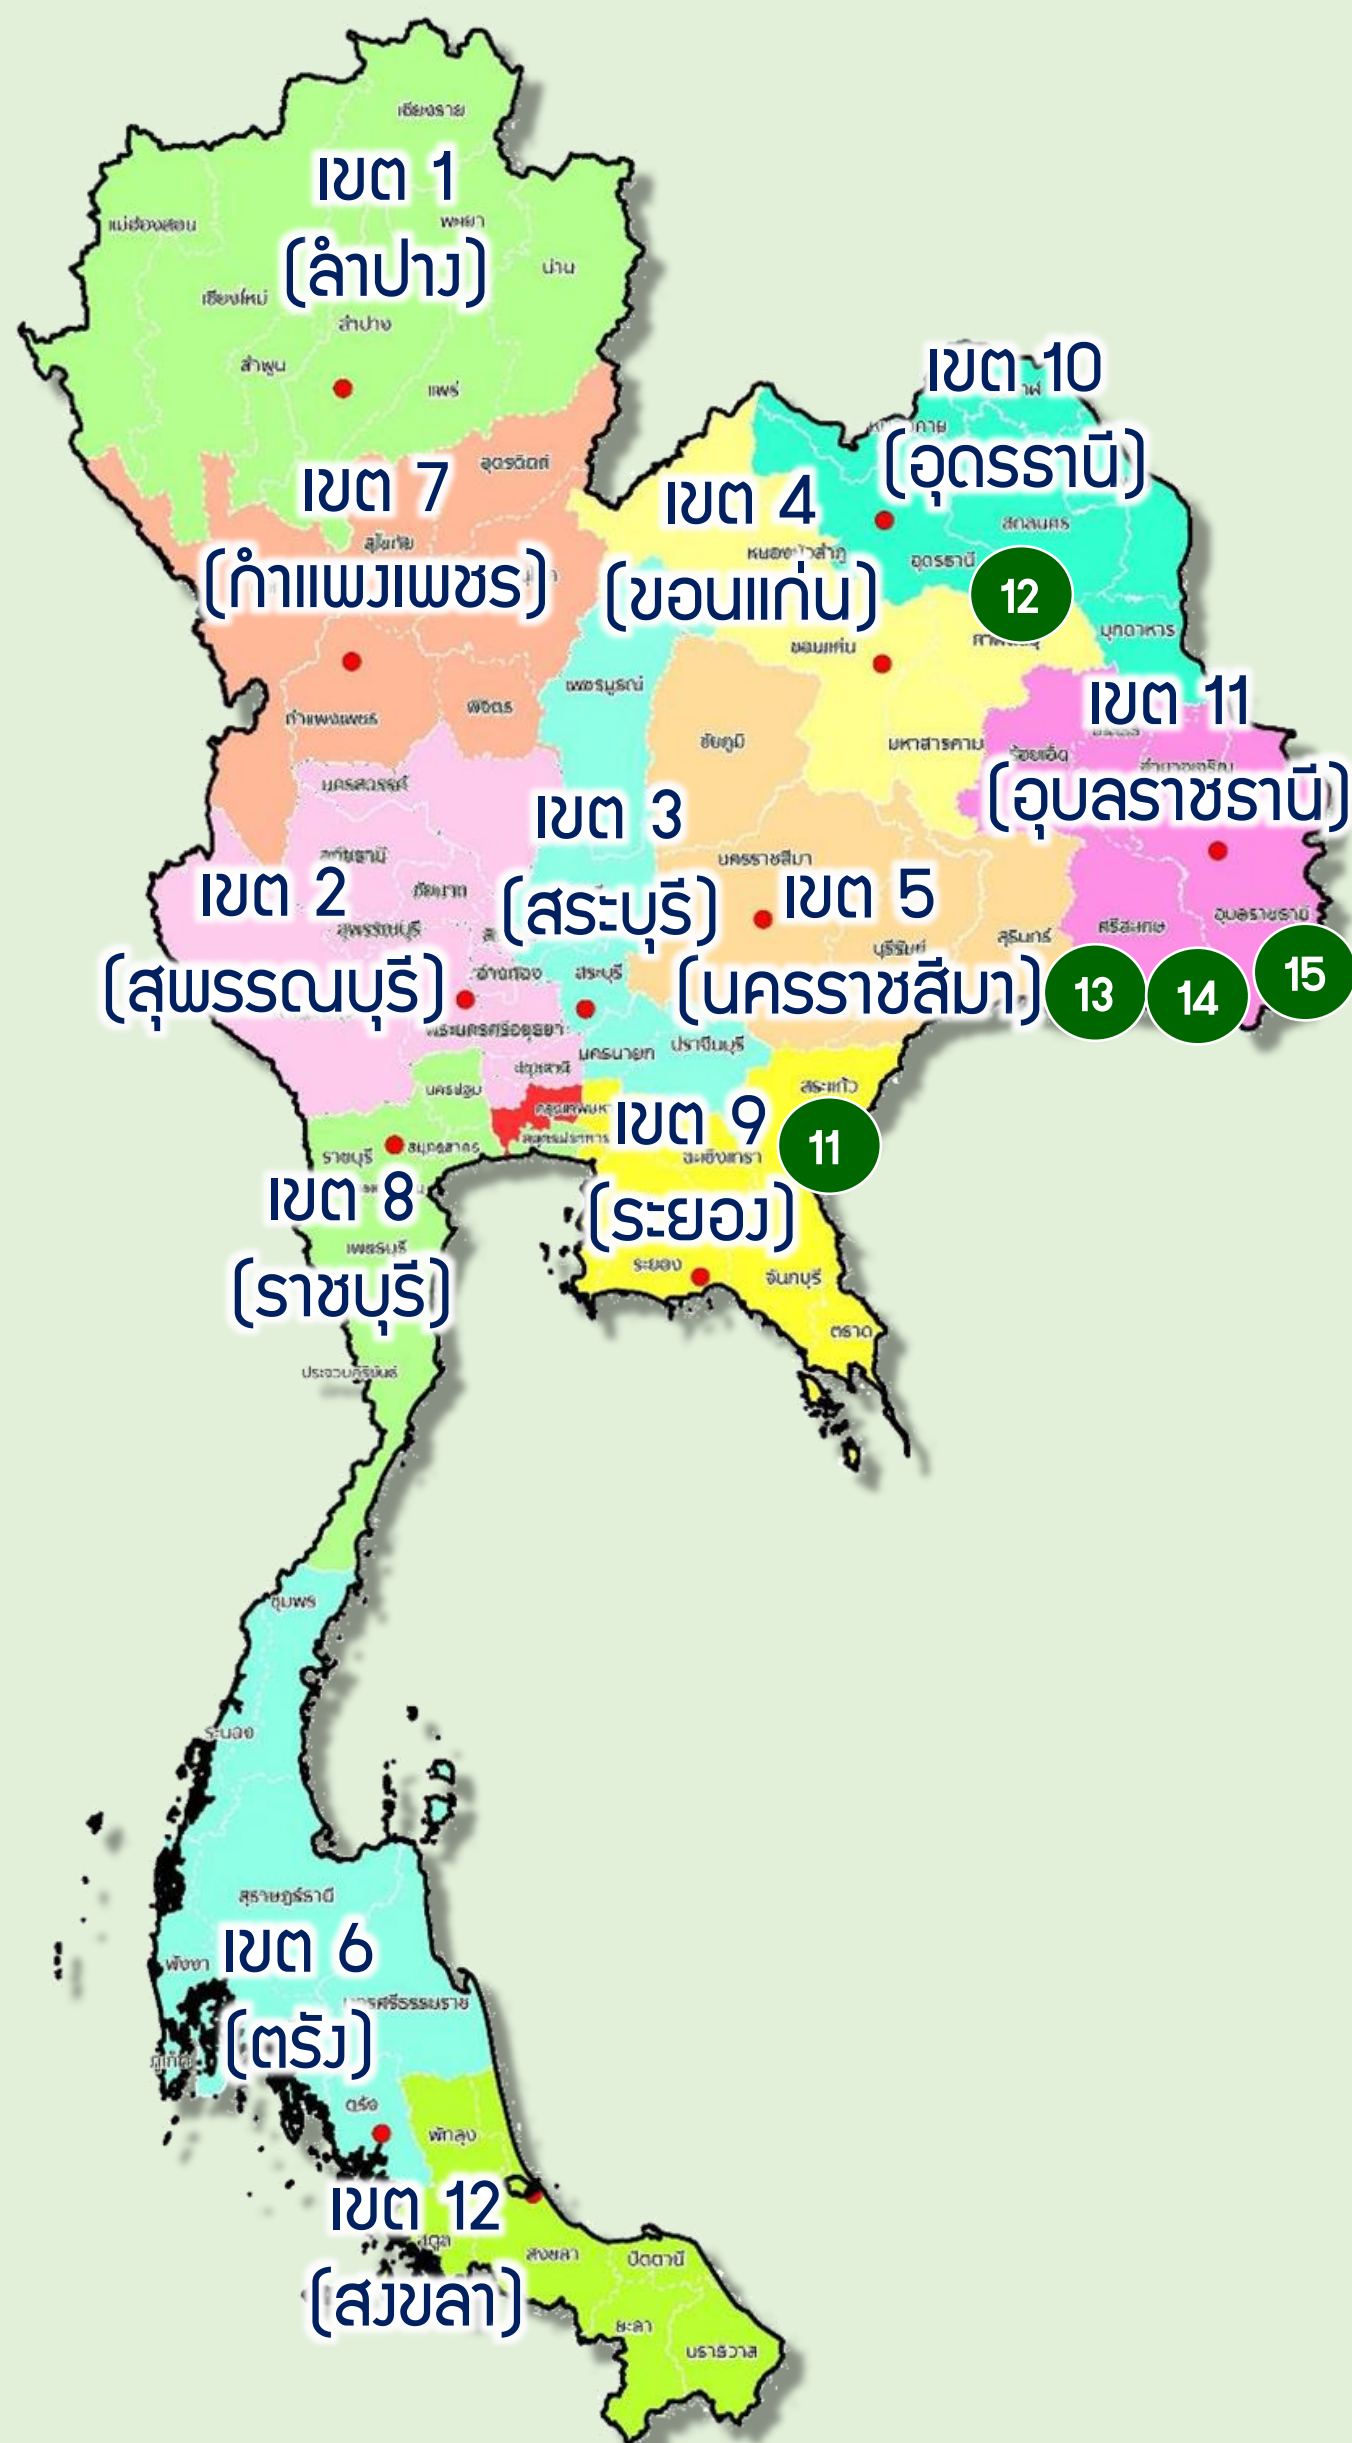

- 11** สกบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างพื้นฟู บ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บ้านบ่อบัวโบสถ์ ม.10 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และบ้านขาวสะอาด ม.9 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว




- 12** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชื่นศิริ พอ.ส่วนแผนงาน พร้อมด้วย นางสาวศรีบุญญา สุขเพิ่ม นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ และนางสาวตรีรัตน์ เพชรมารด นักวิชาการทรัพยากร น้ำบาดาล ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ร่วมกับ นายก อบต.หนองเรือใต้ ผู้ใหญ่บ้านโนนเจริญศิลป์ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ณ บ้านโนนเจริญศิลป์ ม.12 ต.หนองเรือใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร และบ้านกุดอีเฒ่า ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี



- 13** สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง พอ.สกบ. 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนะนำการบริหารจัดการน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ณ ต.พยุหะ อ.พยุหะ จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรม ดังนี้
- 1.องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
 - 2.โรงพยาบาลพยุหะ
 - 3.โรงเรียนบ้านหนองหว้ากับถัย
 - 4.สถานีตำรวจภูธร อ.พยุหะ
 - 5.ผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ต.พยุหะ



- 14** สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจวัดระดับ น้ำบาดาลบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล พร้อมทั้งบำรุงรักษา ทำความสะอาดสถานีสังเกตการณ์ โครงการระบบติดตามเพื่าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ จ.ศรีสะเกษ

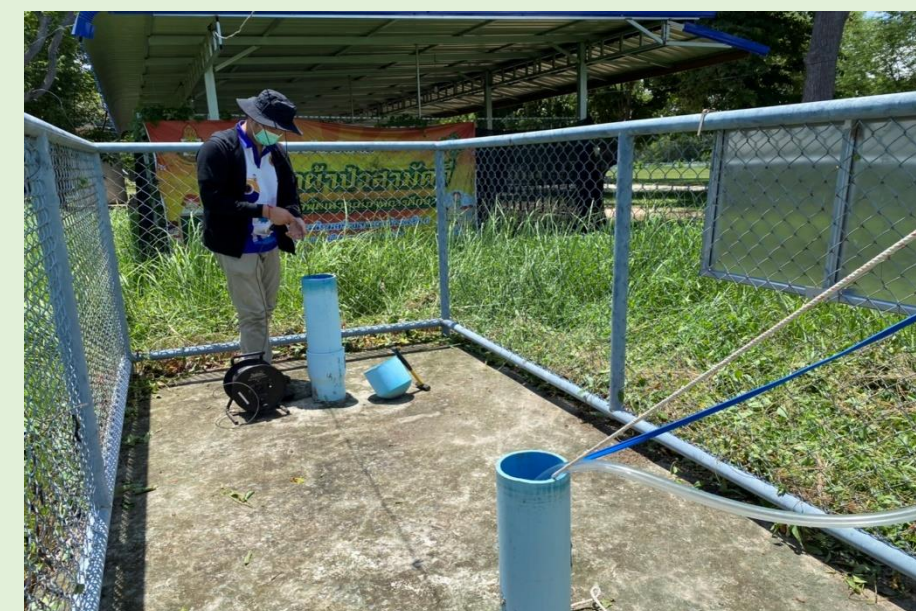

- 15** สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการ น้ำบาดาล ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนงาน โครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บ้านบัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี และบ้านโนนเจริญ ต.ตบหู่ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี



ประเภทข่าว	วันที่ 21 มิ.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 21 มิ.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	15	2,847
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	10

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

