




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

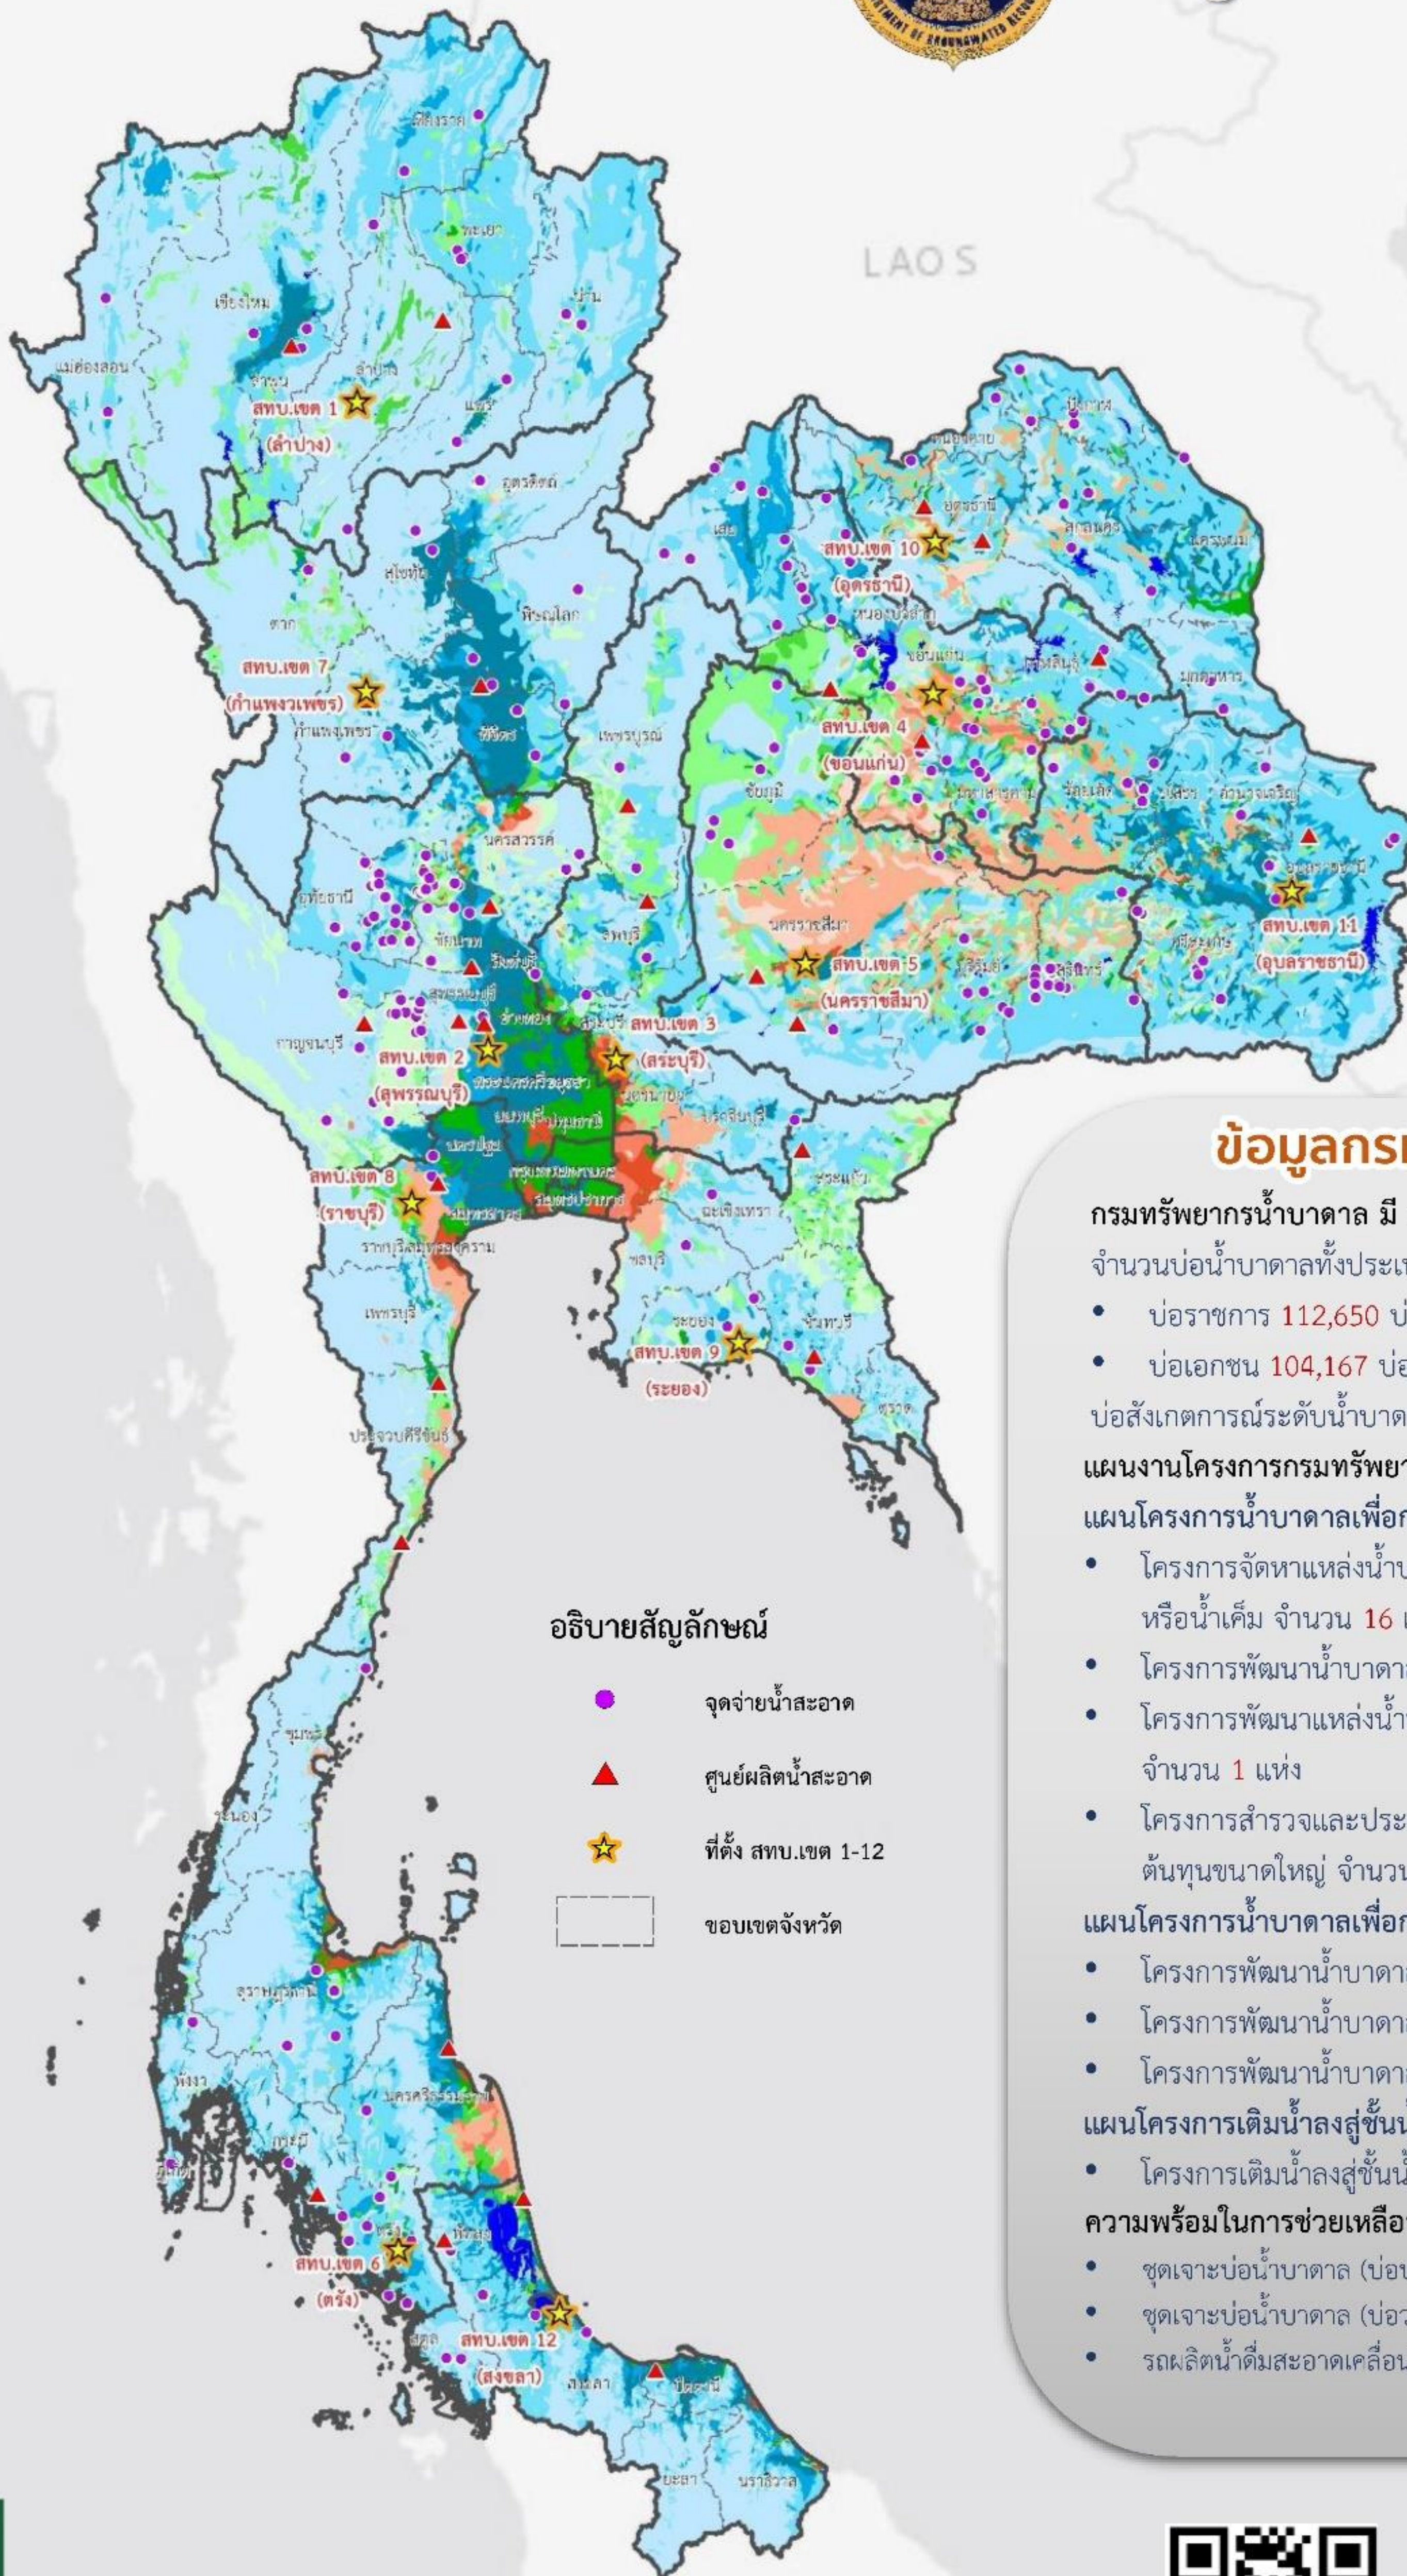

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

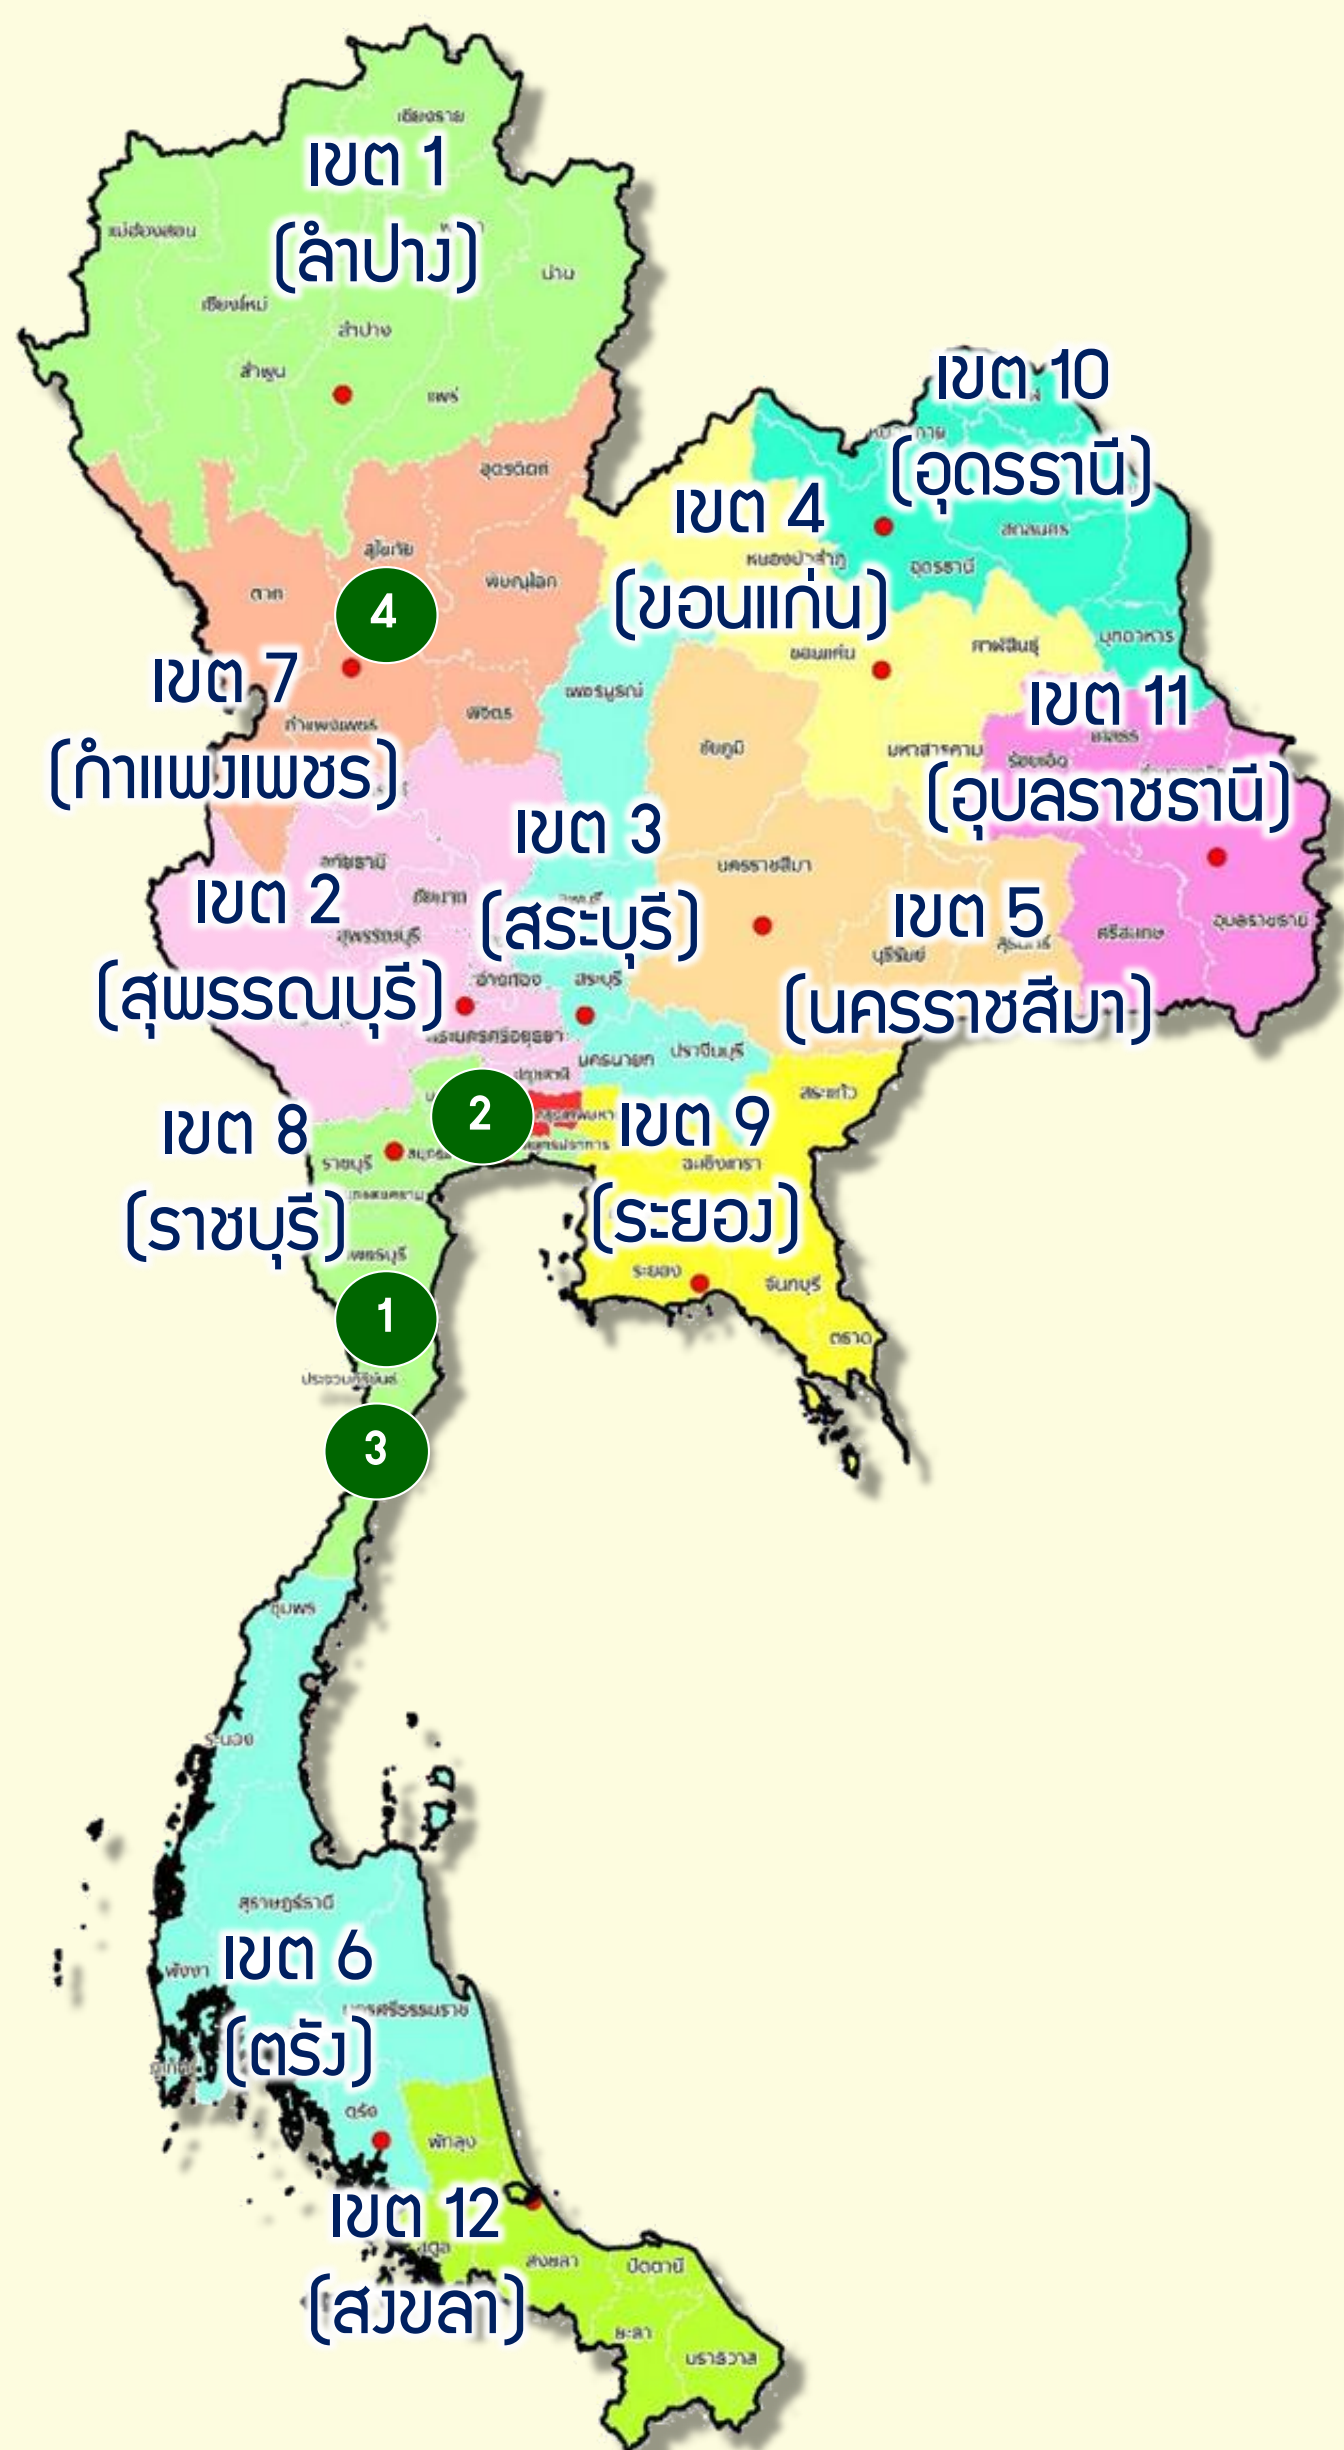


1 ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/สท.เขต 8 (ราชบุรี) เป็นประธานเปิดงาน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สืบดูจร จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5 ในวันนี้ นายณัฐวัฒน์ เอี่ยมอมงค์ พอ.ส่วนแผนงาน ได้ชี้แจงการขอเข้าร่วมโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี



2 นายศักดิ์ทวิชัยศรีป อภ./กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2565 โดยมี คณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมถ่ายทอดสดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยัง สท.เขต 1-12 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ดังนี้

- 1.รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- 3.การจัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการน้ำบาดาล ภายใต้แนวคิด “น้ำบาดาลเพิ่มมูลค่าพัฒนาเศรษฐกิจไทย”
- 4.การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี พ.ศ. 2565
- 5.มีริมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

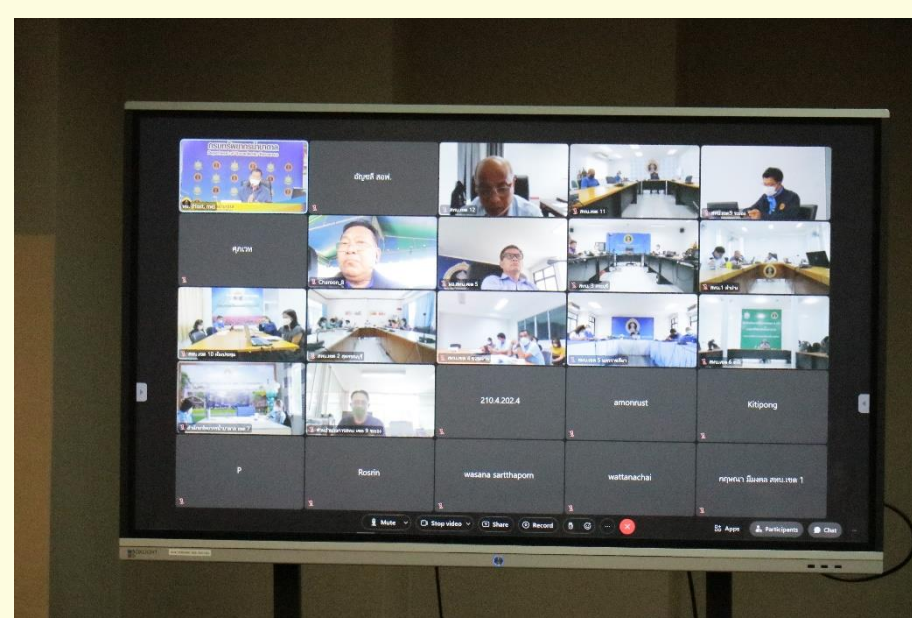

3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำบาดาล บ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล ด้วยเครื่องมือวัดระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ พร้อมทั้งบำรุงรักษา ทำความสะอาดสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 สถานี ดังนี้

- 1.สถานีวัดท่าจันทร์ ต.อานทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขสถานี WTPKN006
- 2.สถานีสำนักสนิมทุ่งขี้กระต่าย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขสถานี WTPKN008
- 3.สถานีวัดป่าไร่ ต.ทองม้วน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขสถานี WTPKN007
- 4.สถานีวัดนิคมราษฎร์รังสรรค์ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขสถานี WTPKN002



4 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจ อุทกธรณีวิทยา และการใช้น้ำบาดาล เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรม โครงการระบบติดตามฟิซาร์-วัดระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านวังทอง ม.2 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
- 2.บ้านคลองจำลอง ม.3 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
- 3.บ้านคลองตาโถม ม.4 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
- 4.บ้านวังทอง ม.8 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย




ประเภทข่าว	วันที่ 24-26 มิ.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 26 มิ.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,895
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		12

P.2/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

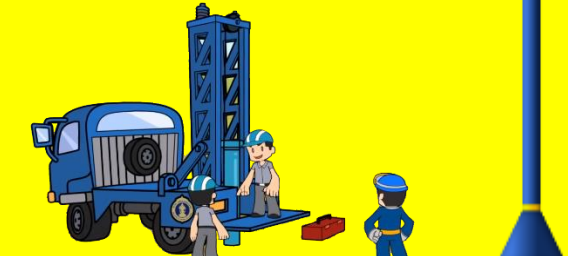


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

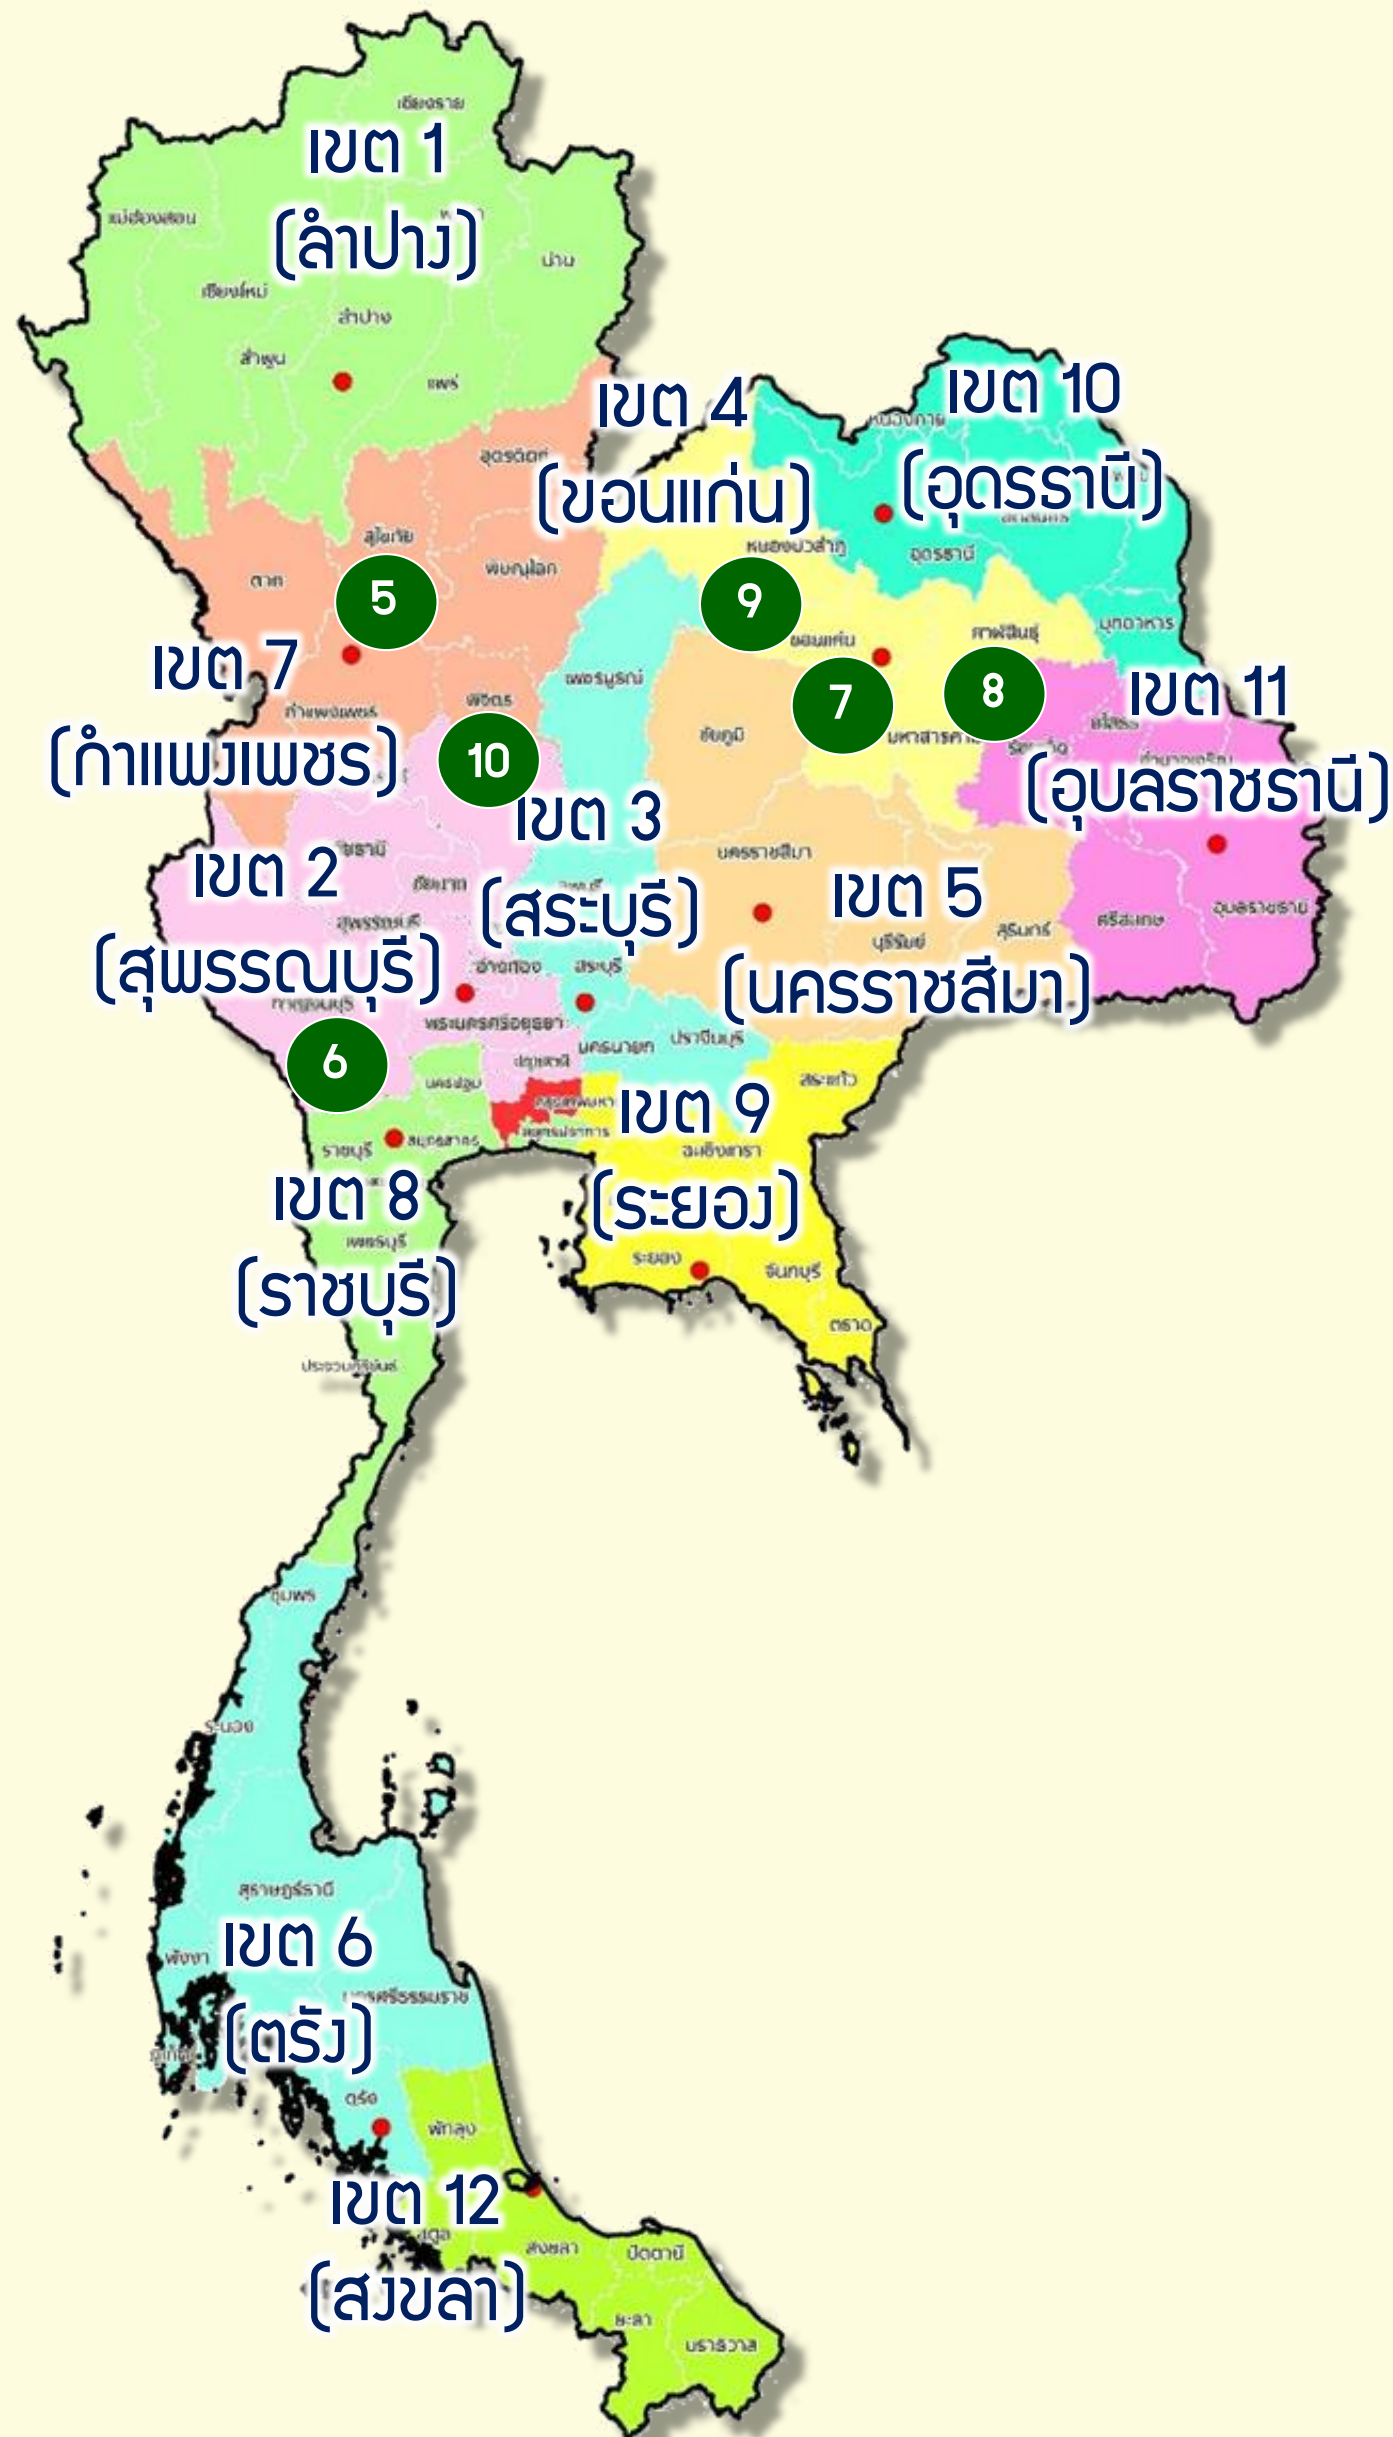

5 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจ อุตกรณวิทย์ฯ และการใช้น้ำบาดาล โครงการระบบติดตามฝัาระวังระดับน้ำบาดาลและ คุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการเจาะและสูบน้ำบาดาล ที่ความลึกตั้งแต่ 40-60 เมตร ระดับน้ำอยู่ในช่วง 8-20 เมตร ปริมาณน้ำ 8-20 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำจืด แต่มีปริมาณเหล็กและแมงกานีสค่อนข้างสูง ไม่เหมาะสำหรับการ นำมาบริโภค ณ ต.นครดิว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย และต.น้ำชุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย



6 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน และโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล ขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ พื้นที่ จ.อุทัยธานี และต.หนองสน ต.หนองนกแก้ว อ.เสาชวัณ จ.กาญจนบุรี



7 สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายพิทักษ์ ธนะมงคล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 18/2565 เพื่อพิจารณา กลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 50 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting



8 สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างพื้นผิวน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลสลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บ้านวังน้ำเย็น ม.7 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์



9 สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายอุไร แก้วจันทร์ พอ.สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) พร้อมด้วย นางสาวปรีดา จนาทกลสง พอ.ส่วนอำนวยการ นายชัยวุฒิ ชูกลิ่น พอ.ส่วนแผนงาน และ ทีมงาน ลงพื้นที่ประสานหน่วยงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานกรมส่งเสริม การเกษตรเพื่อการพัฒนาโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้กับตัวแทนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมการต้อนรับการตรวจราชการของ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภ. ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และจ.หนองบัวลำภู พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร ให้กับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ณ บ้านหนองกุ่มแก้ว ม.4 ต.หนองกุ่มแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู



10 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รูปแบบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บกลบ) ณ บ้านนาบ่าง ม.4 ต.บึงบัว อ.วิเศษ อ.วิเศษ



ประเภทข่าว	วันที่ 24-26 มิ.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 26 มิ.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,895
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		12

P.3/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

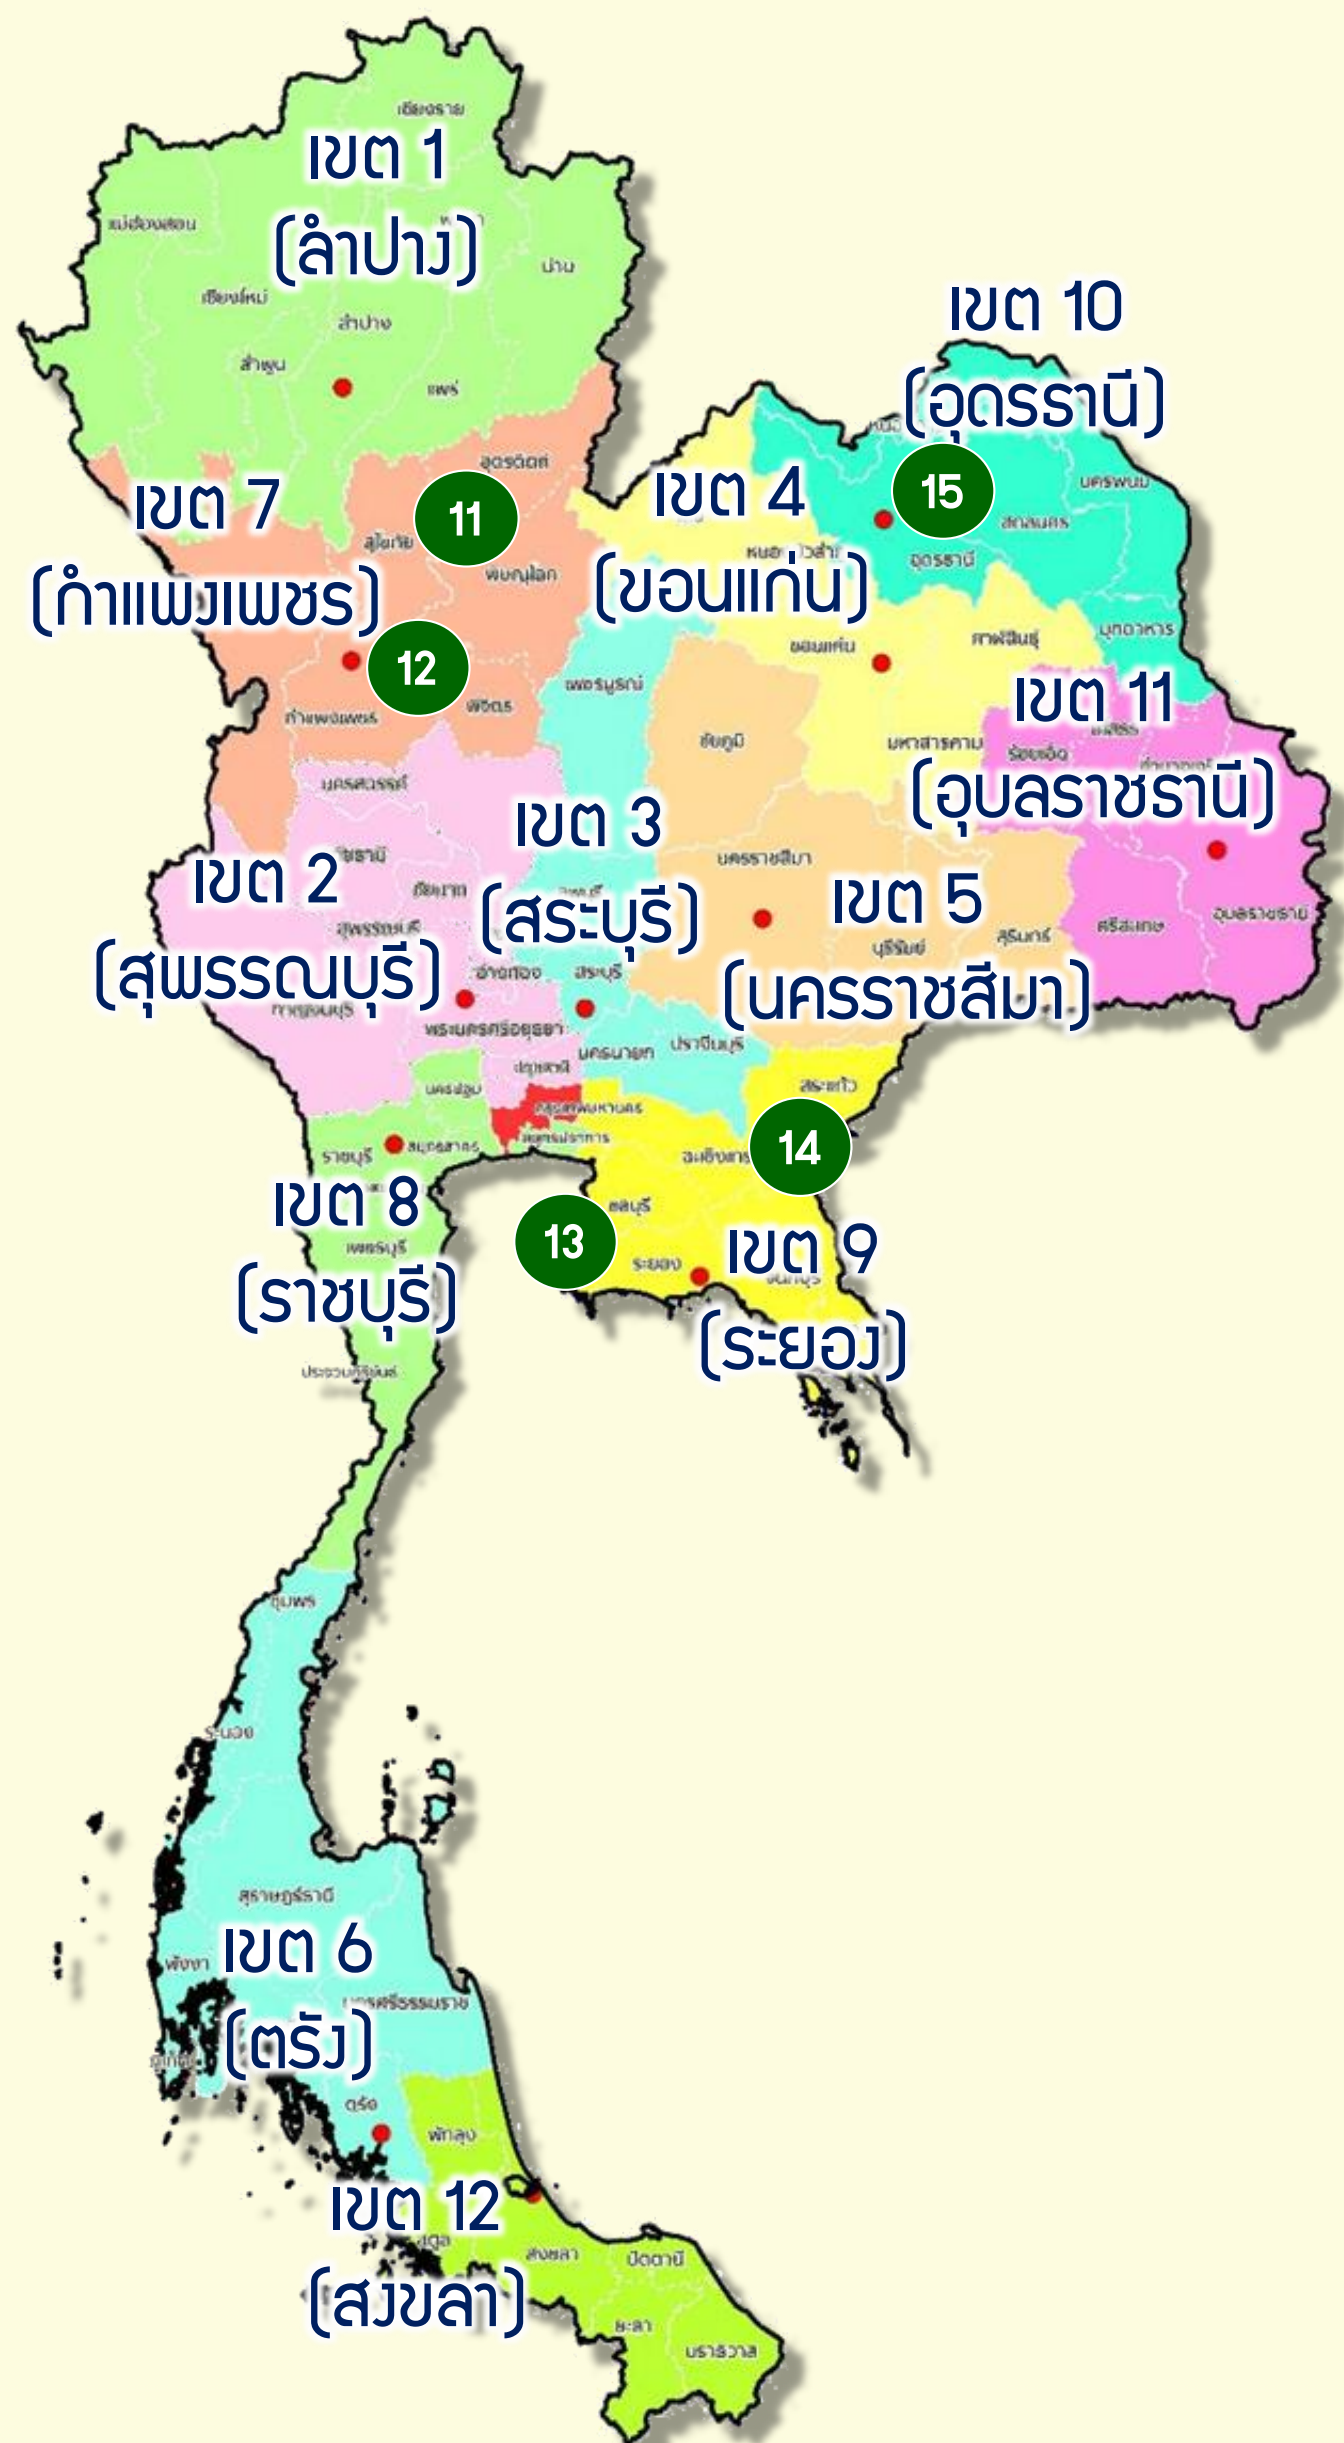

- 11** สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างฟื้นฟู บ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
- 1.บ้านห้วยนิยาม ม.5 ต.น้ำไฟ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
 - 2.บ้านขุนห้วย ม.1 ต.บานนก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
 - 3.บ้านเหมืองหล่าย ม.6 ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์



- 12** สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นางสาวนิสา กันธิยะ พอ.ส่วนแผนงาน เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 22/2565 เพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตร ขึ้นไป ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 12 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม VDO Call Line



- 13** สทบ.เขต 9 (ระยอง) นายธนพล พิมพขันธ์ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัด การเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค ขนาดใหญ่ (จบกสวน) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 ณ บ้านเนินหิน ม.11 ต.หนองเหียง อ.พนมสนิม จ.ชลบุรี



- 14** สทบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะ บ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (จบกสวน) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 ณ บ้านใหม่ไทยพัฒนา ม.6 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว



- 15** สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิระ สุภศิริ พอ.ส่วนปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 17/2565 เพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขตจำนวนทั้งสิ้น 30 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)




ประเภทข่าว	วันที่ 24-26 มิ.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 26 มิ.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,895
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		12



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

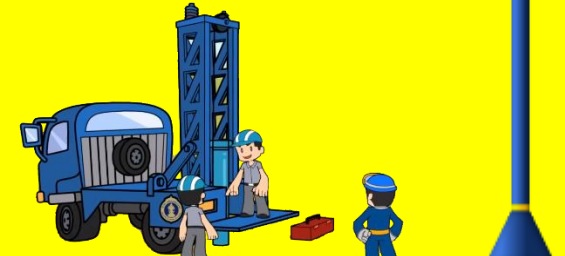


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

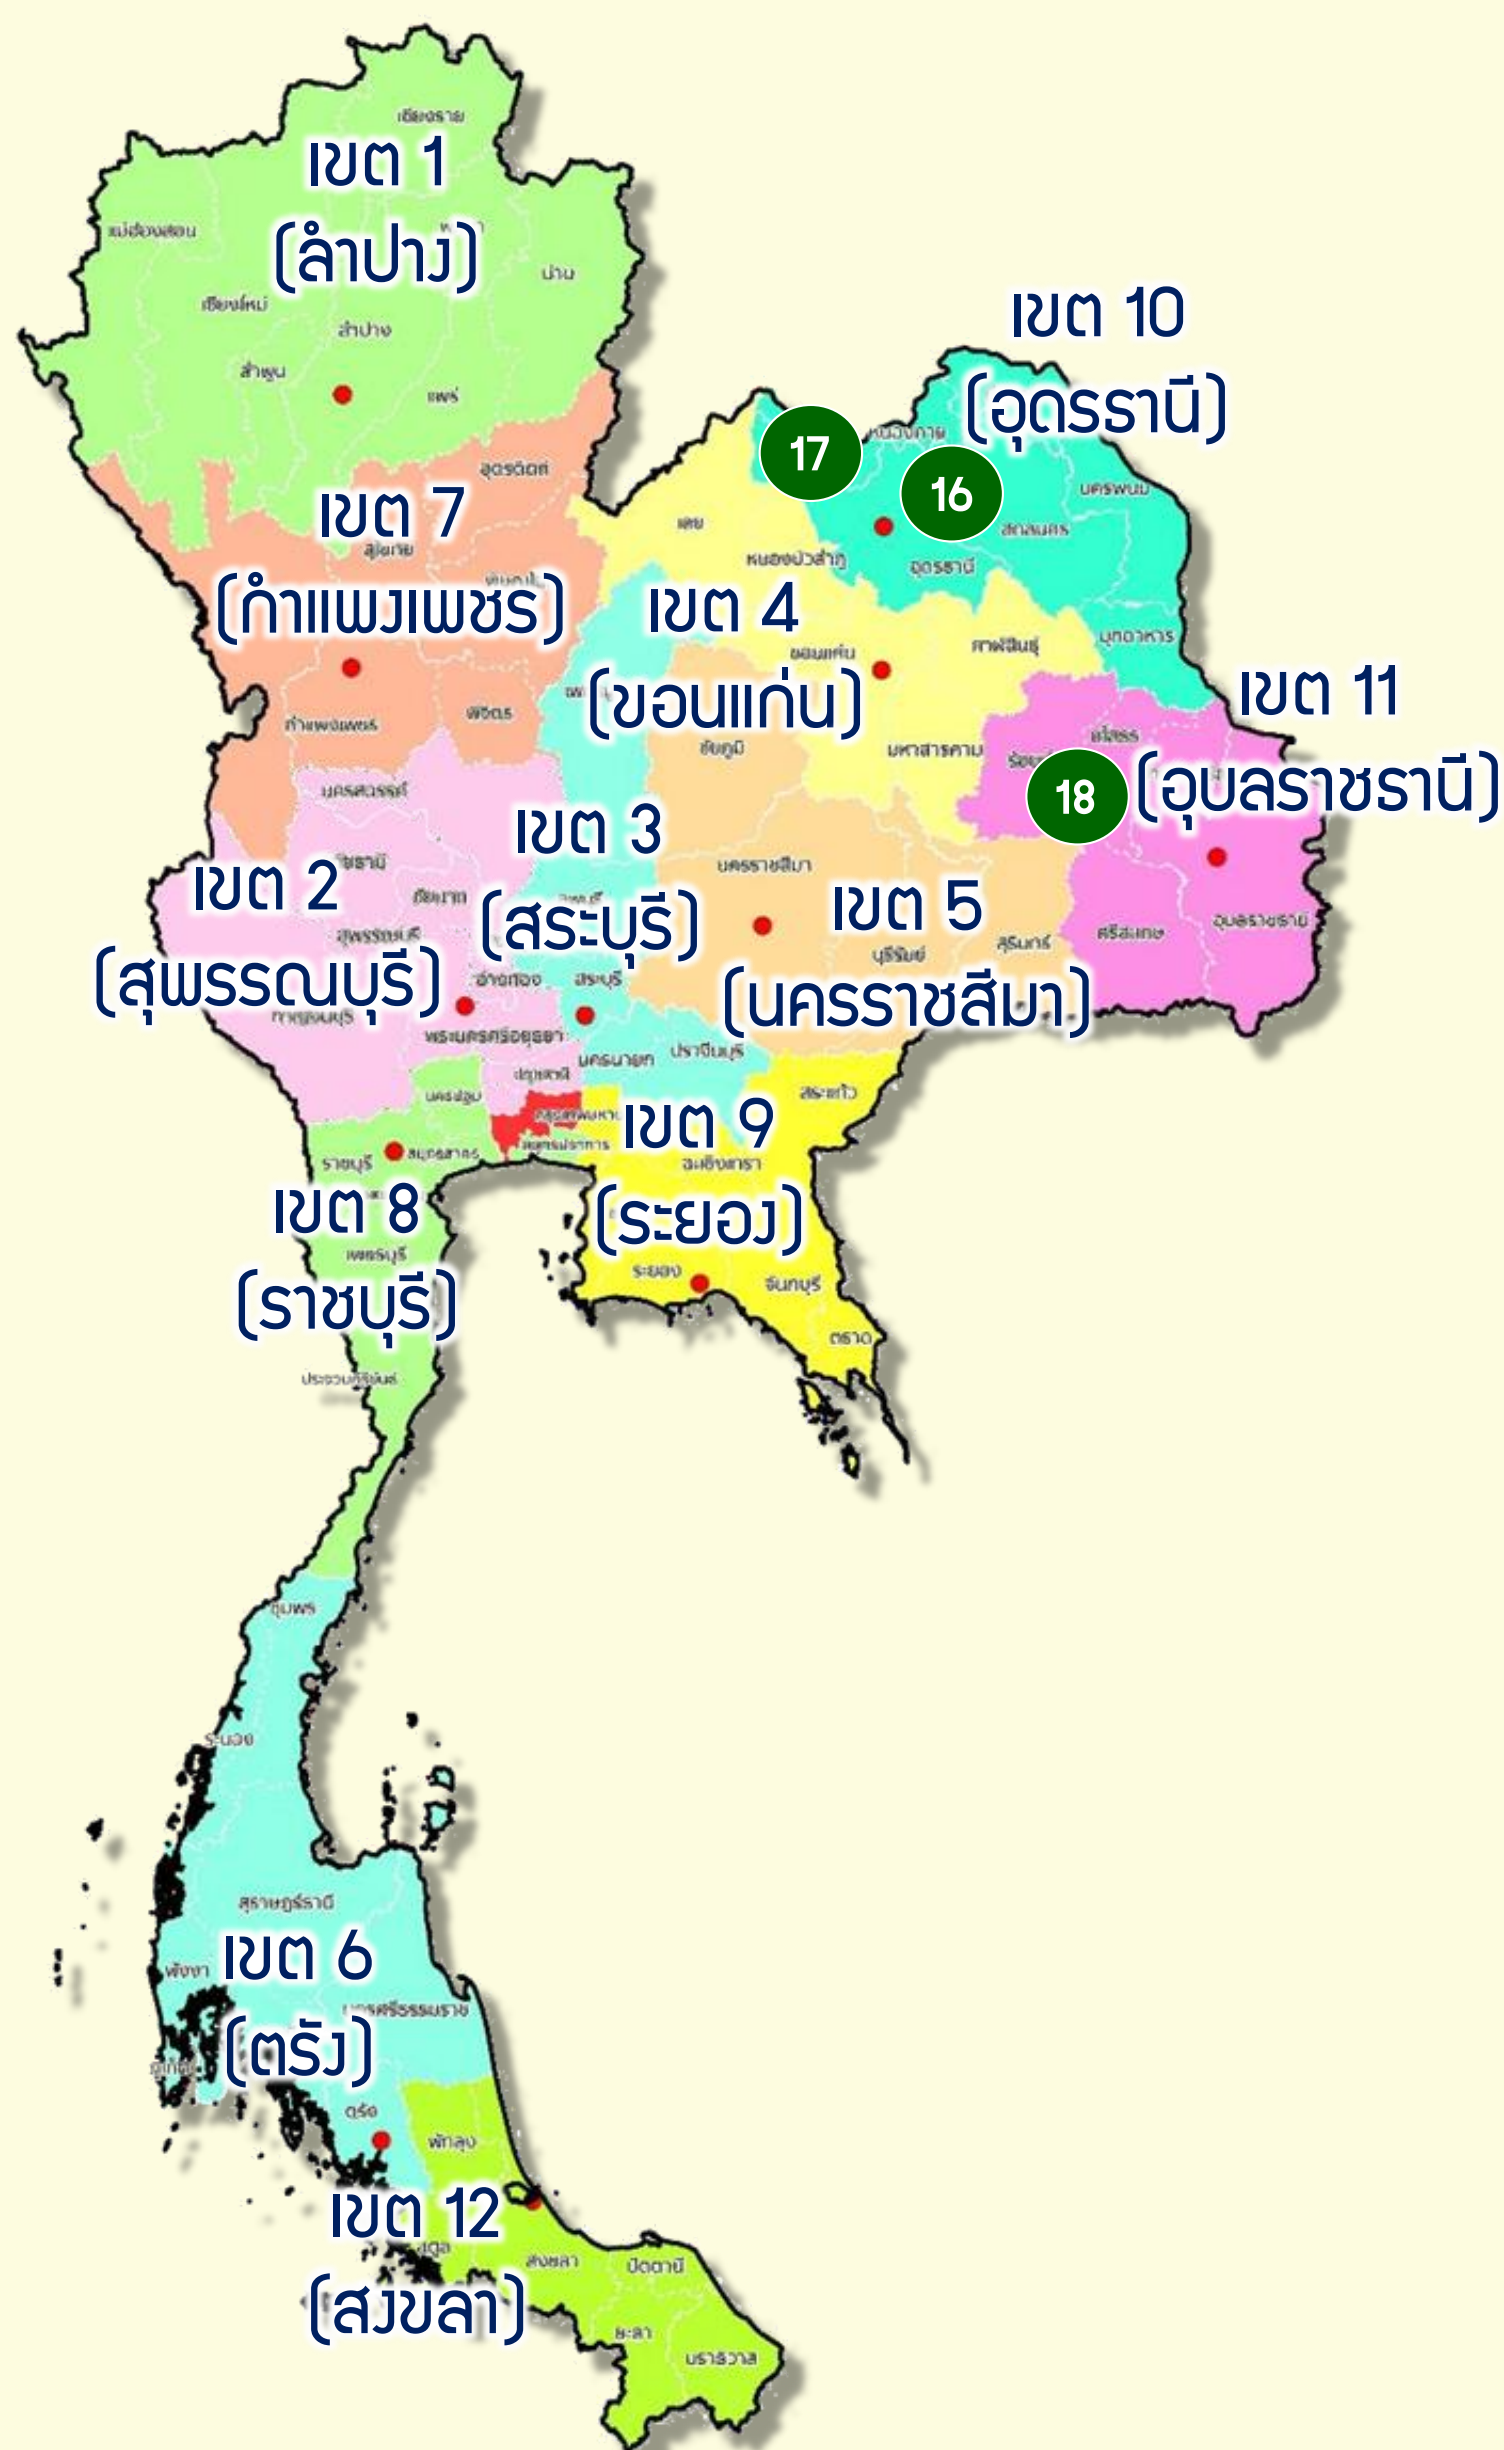

- 16** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวสุพิชชญา โฉนกุลมา พอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือที่บริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุแกลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 200 แกลอน และขนาด 20 ลิตร จำนวน 50 แกลอน ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 2,000 ลิตร แจกจ่ายให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ และผู้มาร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านนาหว้า (สันติราษฎร์พิทยาคม) ม.3 ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี



- 17** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สุกทดสอบปริมาณน้ำบาดาล โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ณ บ้านดงนาทา ม.8 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย



- 18** สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ส่วนวิชาการ และส่วนแผนงาน ลงพื้นที่เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำบาดาล ตลอดจนชี้แจงโครงการฯ ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯ การขออนุญาตฯ/ขออนุญาตใช้ บ่อน้ำบาดาล ตามระเบียบฯ กฎกระทรวง พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2546 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม (พลังงานแสงอาทิตย์) ระบบก่อสร้างประปาบาดาลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและพัฒนาลูกค้า สกต.ยโสธร จำกัด ต.ตาตอง อ.เมือง จ.ยโสธร



ประเภทข่าว	วันที่ 24-26 มิ.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 26 มิ.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,895
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		12

P.5/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

