




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

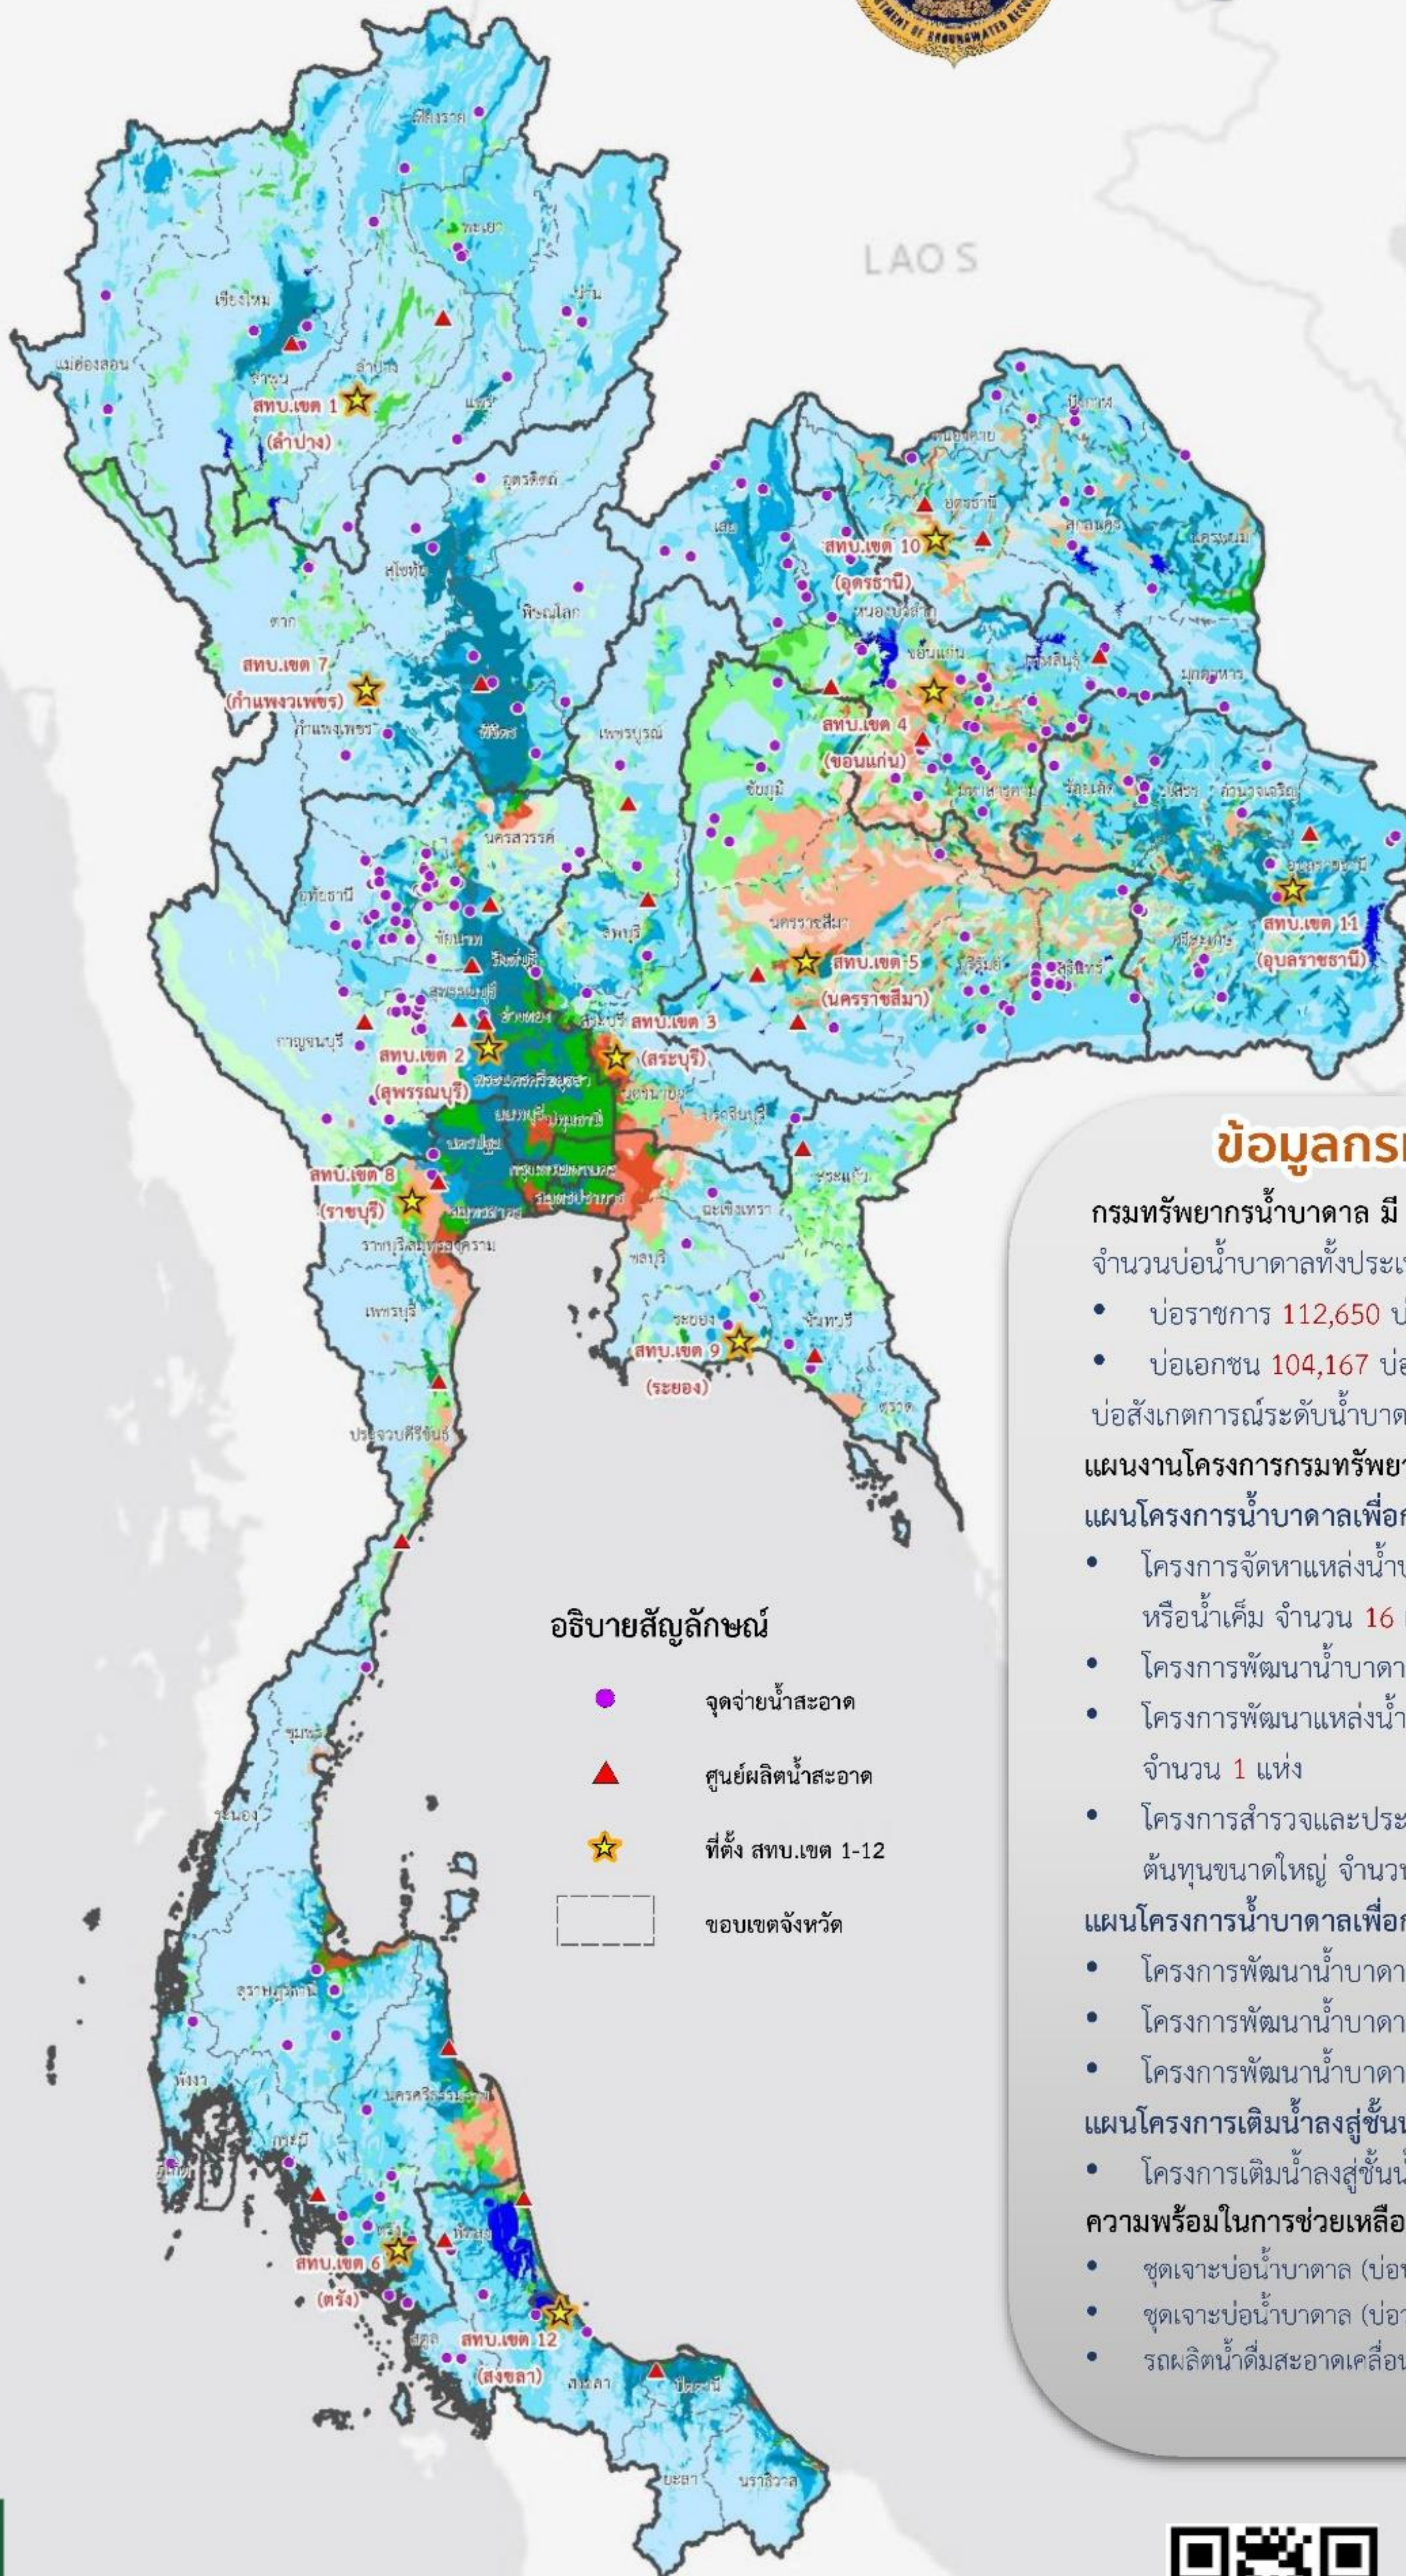

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

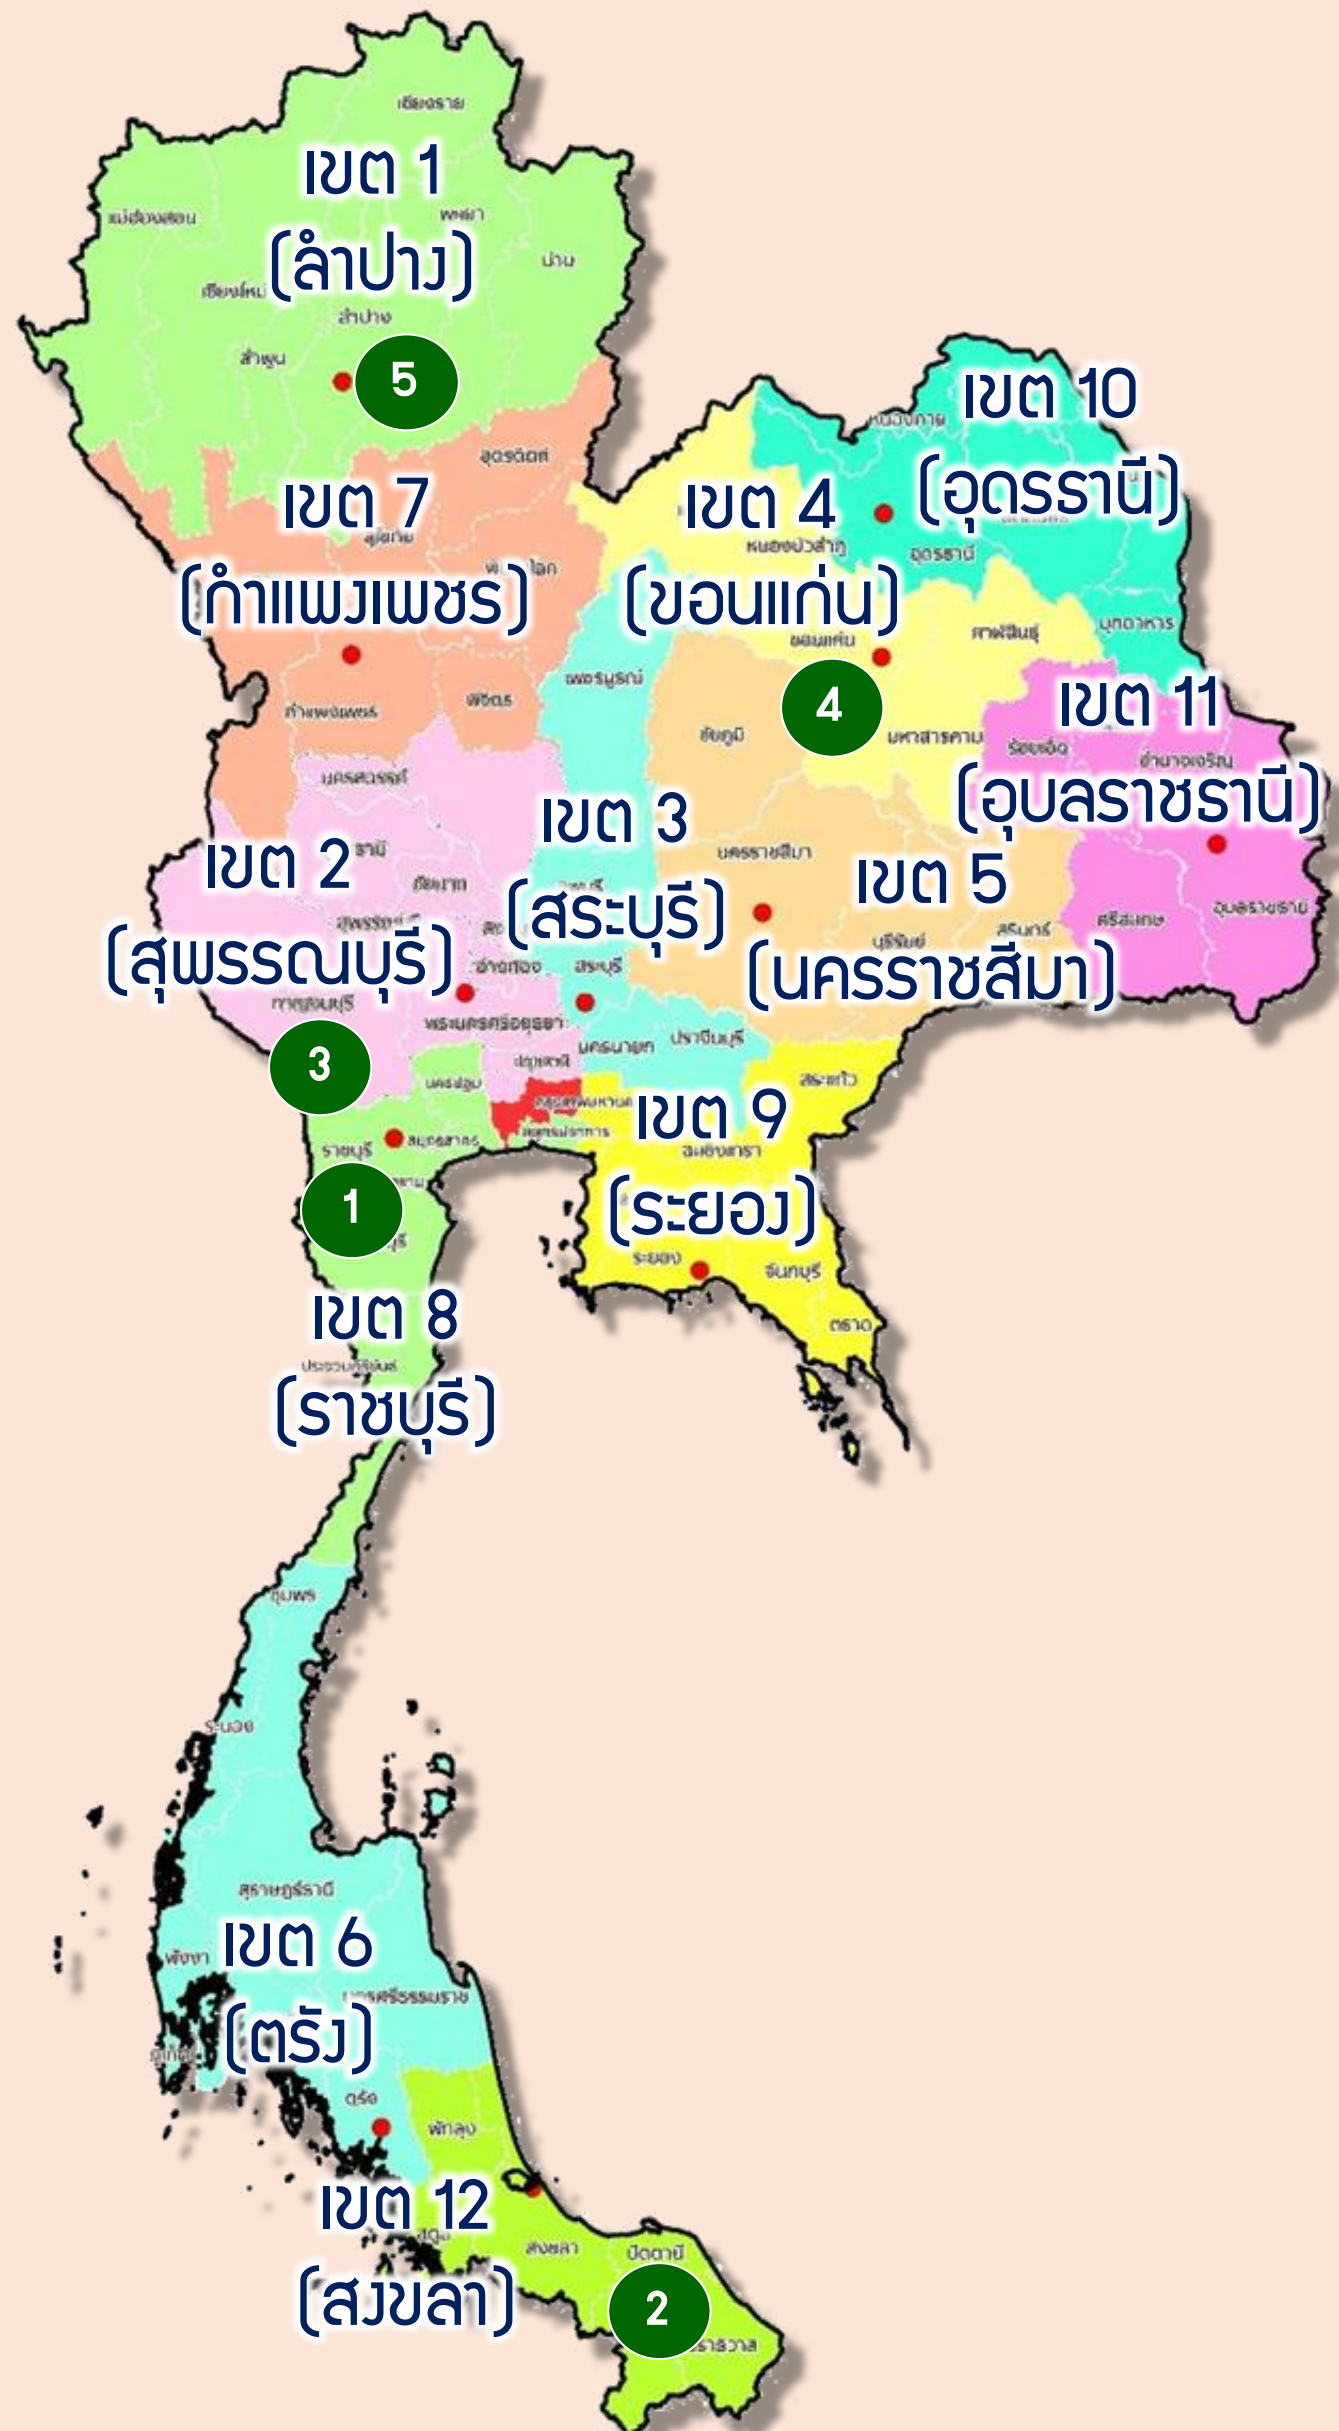

1 นายมนตรี เหลืองวิเศษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) ลงพื้นที่ตรวจราชการ รับฟังคำบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พื้นที่ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ณ บ้านดงไฟ ม.12 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีนายศุภกวี ทอประยูร สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) นายอโณทัย เอี่ยมละออง ผู้แทน ทสจ.จังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม




2 นายกุศล โชติรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ สกบ.เขต 12 (สงขลา) ลงพื้นที่ตรวจราชการ รับฟังคำบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน การเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ระยะที่ 1) ปังปรง ม.พ.ศ. 2565 โดยมี นายสุวิทย์ บุญชัย พอ.สกบ.เขต 12 (สงขลา) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี และบ้านป่าติ่มอว์ ต.ตะลุบัน อ.สทิงพระ จ.ปัตตานี



3 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อ.กบ./นายเฉลิม กลั่นนันทกุล ที่ปรึกษากฎหมายกรมทรัพยากรน้ำบาดาล/ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล/ สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย นายวิทยา มินิสิย พอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลและนายภมรศักดิ์ ลือสกุล พอ. สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดและร่วมมอบ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปังปรง ม.พ.ศ. 2564/2565 (งบกลน) โดยมีผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาดินเค็ม น้ำใต้ดินมีปัญหาประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ บ้านห้วยแม่ระมาน ม.3 ต.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี และบ้านหนองขอนเทพนม ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี



4 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำบาดาล บ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล ด้วยเครื่องมือวัดระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ พร้อมทั้งบำรุงรักษา ทำความสะอาดสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จำนวน 3 สถานี ดังนี้
1.สถานีบ้านรักชาติ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น หมายเลขสถานี NEKKN023 ระดับน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น 0.31 เมตร
2.สถานีวัดป่าคำบอน ต.โนนทัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น หมายเลขสถานี NEKKN026 ระดับน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น 0.30 เมตร
3.สถานีประปาบ้านช้างาน ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น หมายเลขสถานี NEKKN028 ระดับน้ำบาดาลลดระดับลง 1.15 เมตร

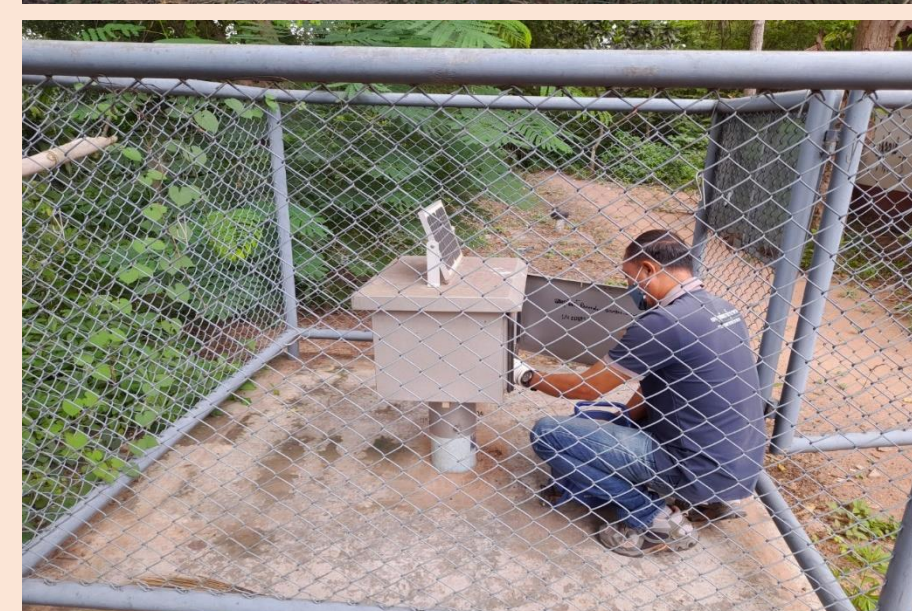

5 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) นายสนั่น วาษา ผู้แทนสำนักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 18/2565 เพื่อพิจารณา กลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอใบอนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 18 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting



ประเภทข่าว	วันที่ 29 มิ.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 29 มิ.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	2,935
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	12

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

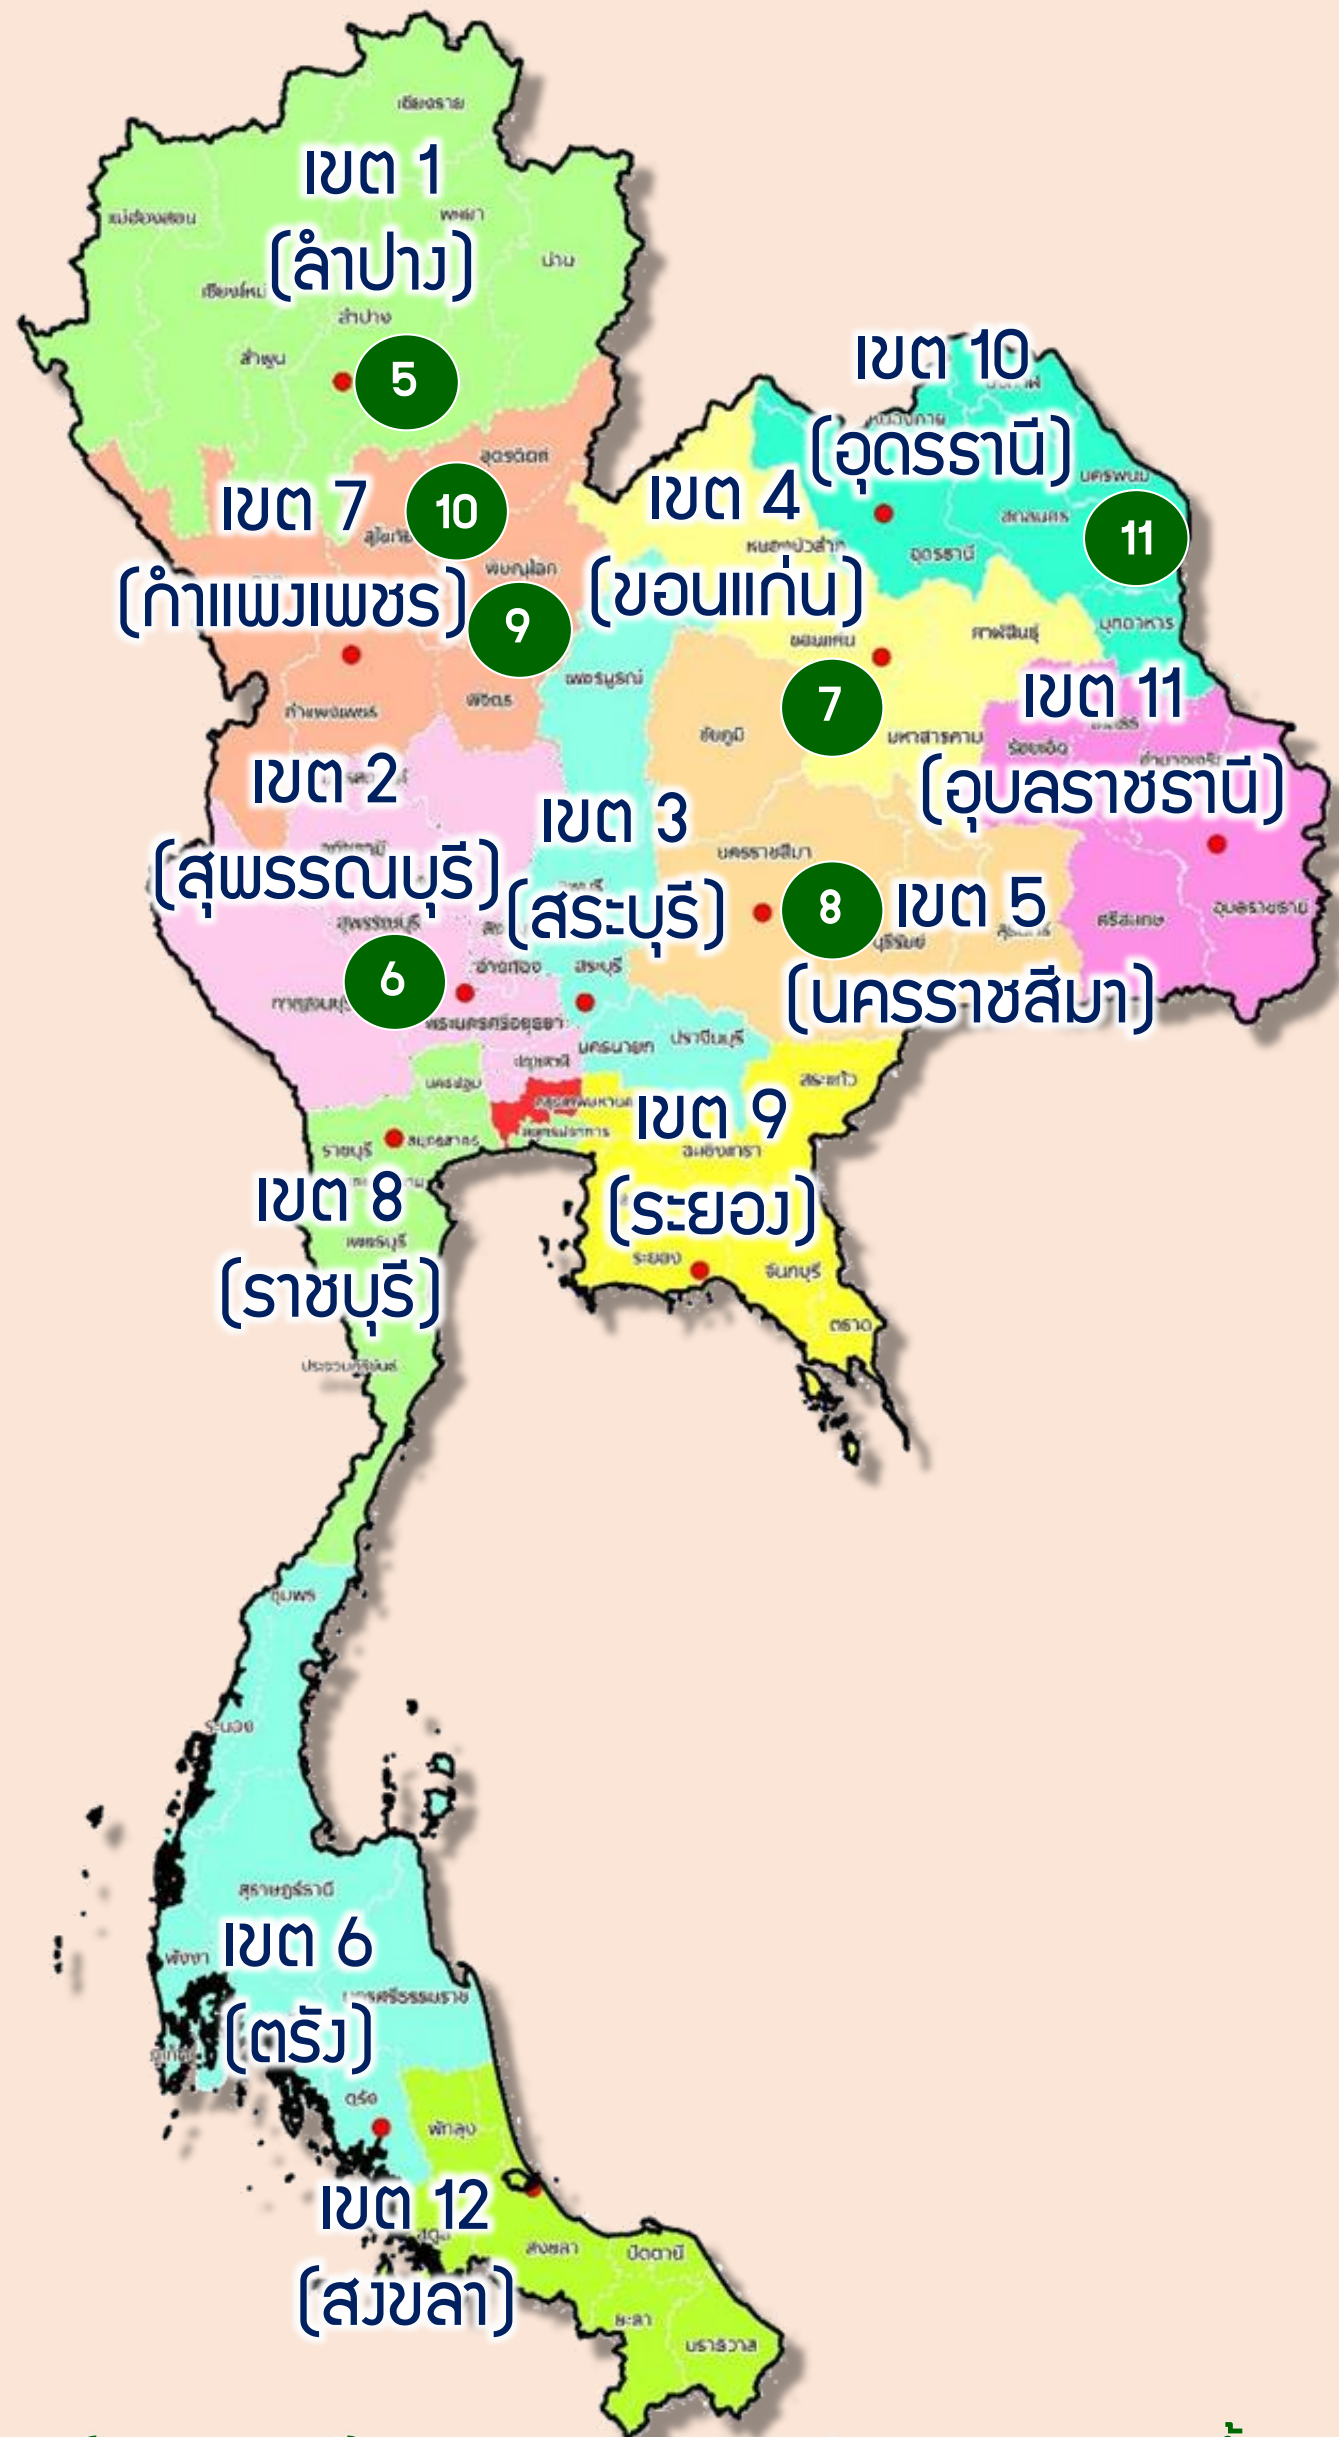

6 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายอรุณ มานิต พอ.ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาระบบประปาบาดาลโดยใช้เทคนิคการเจาะและประสิทธิภาพบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ระดับลึก ด้วยวิธีการเจาะแบบระบบหมุนดูดกลับ (Reverse Circulation, RC) และแบบระบบหมุนตรง (Direct Circulation, DC) เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำของประชาชนที่เพิ่มขึ้นและรองรับการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้น ณ บ้านกล้วย ม.5 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี



7 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายอุไร แก้วจินทร์ พอ.สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) พร้อมด้วยนายปริญญา ณ เขียวใหม่ วิศวกรปฏิบัติการ และทีมงาน ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค ขนาดใหญ่ (วงกลาง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2565 ณ บ้านหนองแวง ม.7 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น



8 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายสมศรี พร้อมญาติ พอ.ส่วนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายพริมาตร ปิตตา วิศวกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาบึงกระโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในบึงกระโดนและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรรอบบึงกระโดน โดยได้ชี้แจงรูปแบบโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการ ให้ที่ประชุมทราบ หวังประชุม โครงการชลประทานนครราชสีมา



9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างพื้นฟูบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บ้านอรัญญิก ม.7 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก



10 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ พื้นที่ อ.ลิบเล จ.อุดรธานี



11 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิฑิต จันทราบน พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ให้แก่ เจ้าหน้าท้องถิ่นการบริหารส่วนตำบลนาทราย อ.เมือง จ.นครพนม



ประเภทข่าว	วันที่ 29 มิ.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 29 มิ.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	2,935
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	12

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

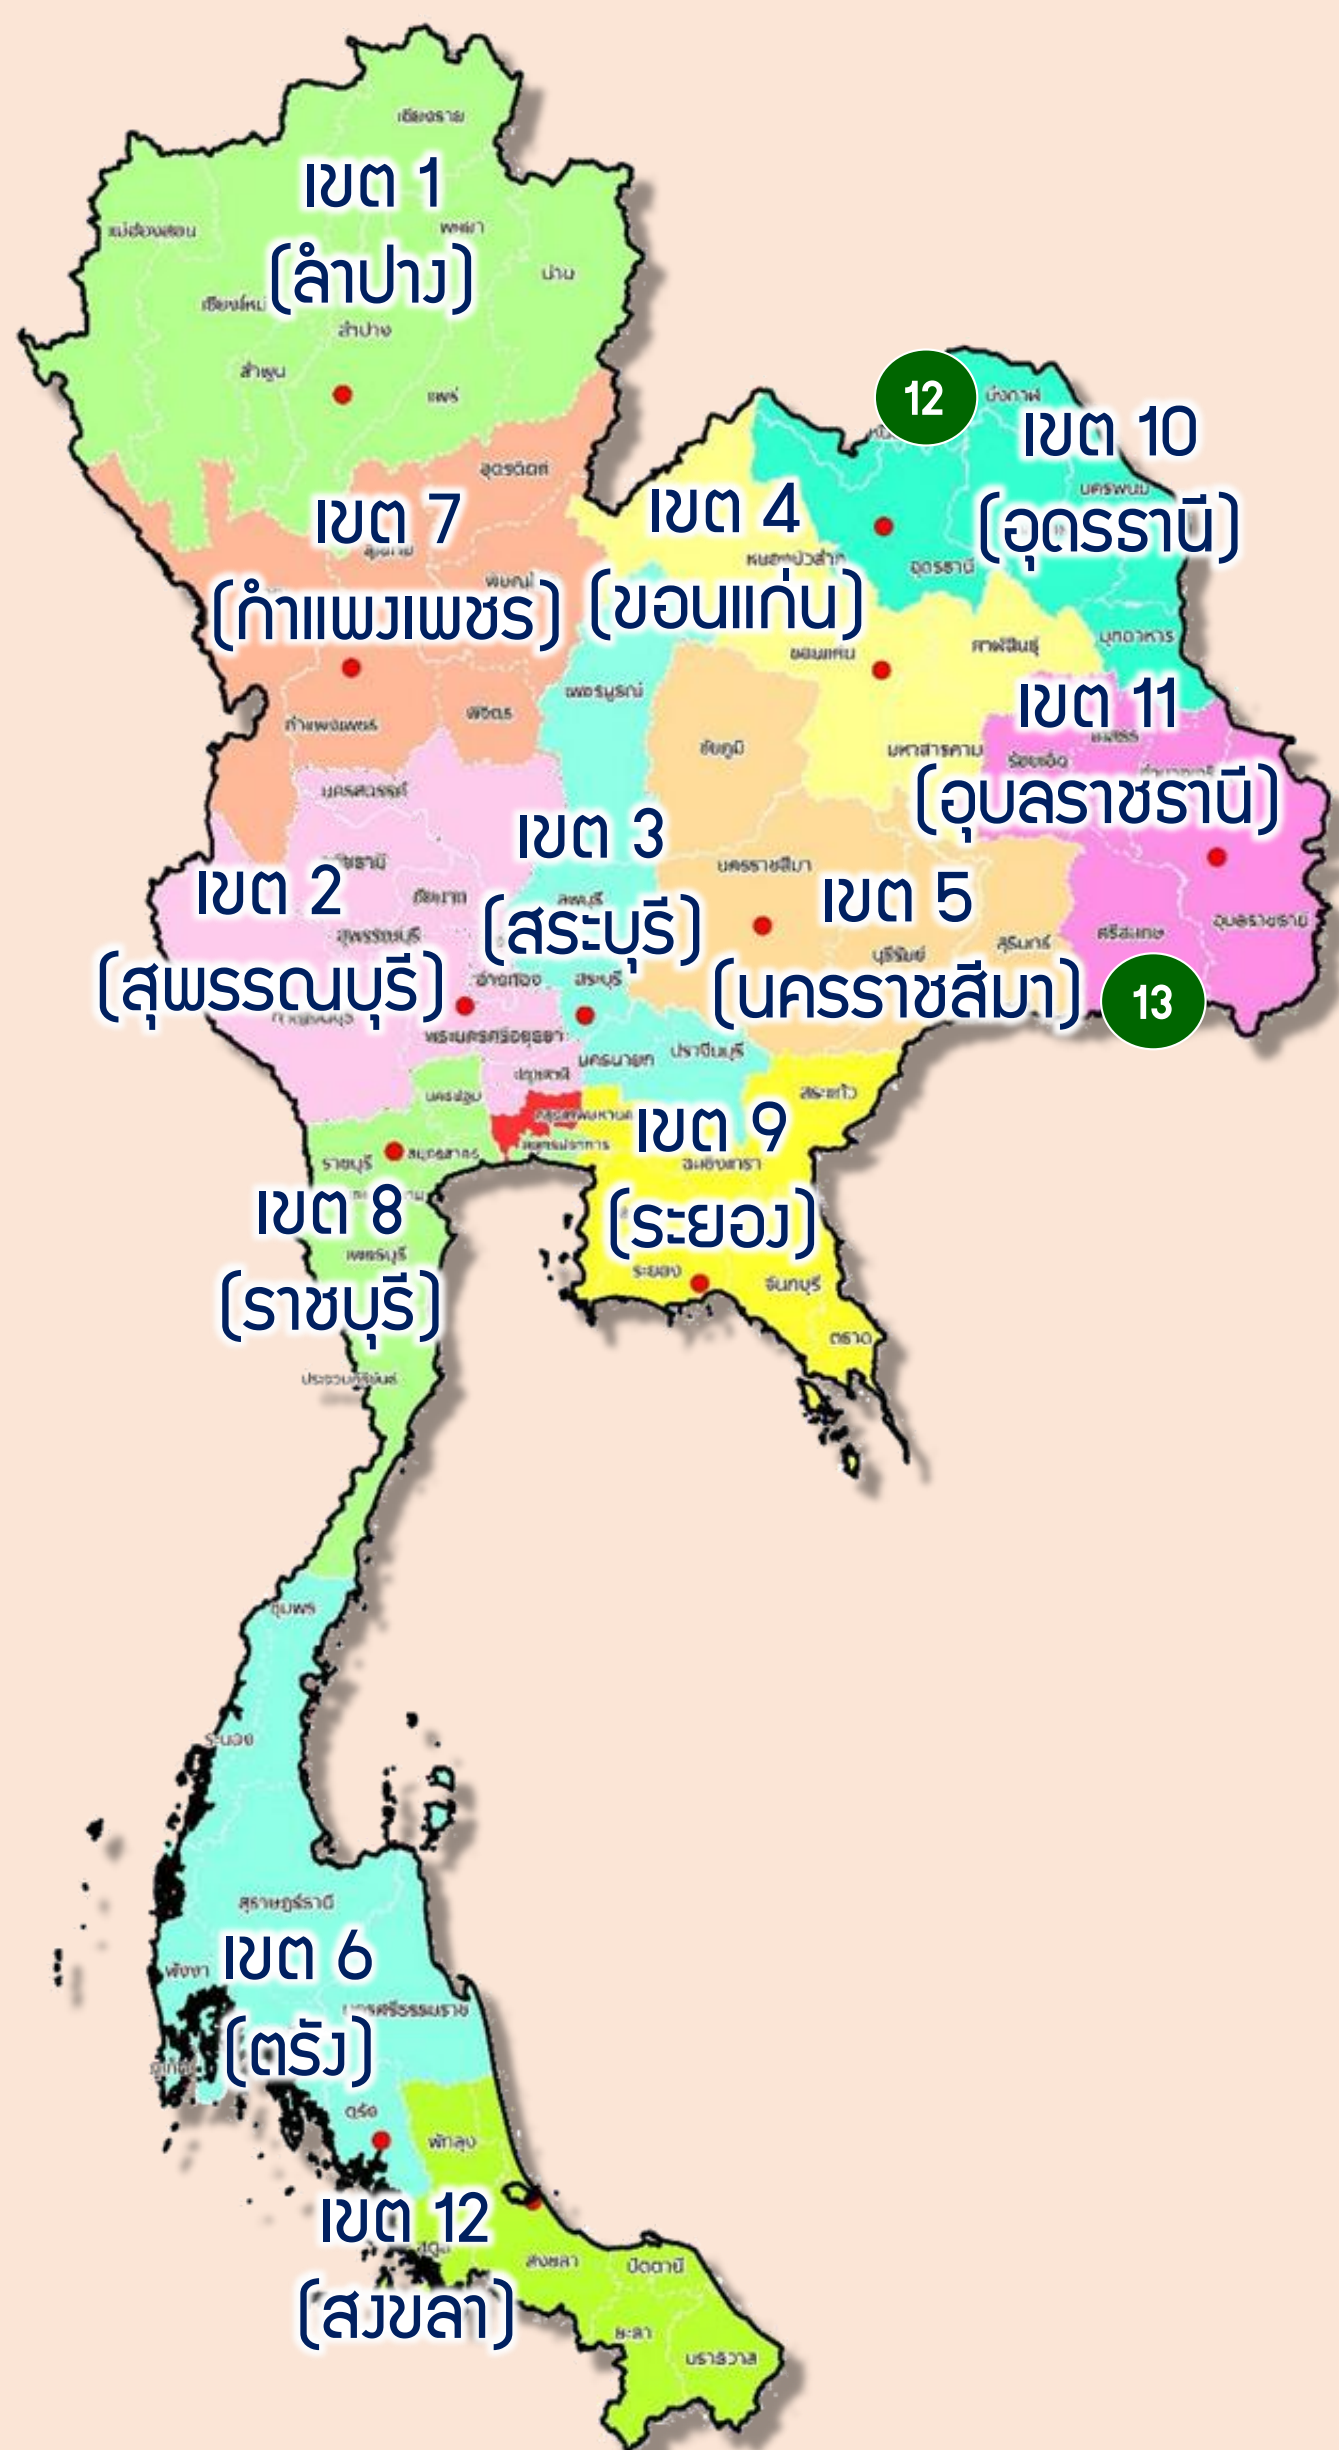

- 12 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวศรัณญา สุขเพิ่ม นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ



- 13 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายเกรียงศักดิ์ เ็นกสาล พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนะนำการบริหารจัดการน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ เทศบาลตำบลศรีรัตน (ต.ศรีแก้ว) อ.ศรีรัตน จ.ศรีสะเกษ ให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีรัตน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน



ประเภทข่าว	วันที่ 29 มิ.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 29 มิ.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	2,935
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	12

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

