




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

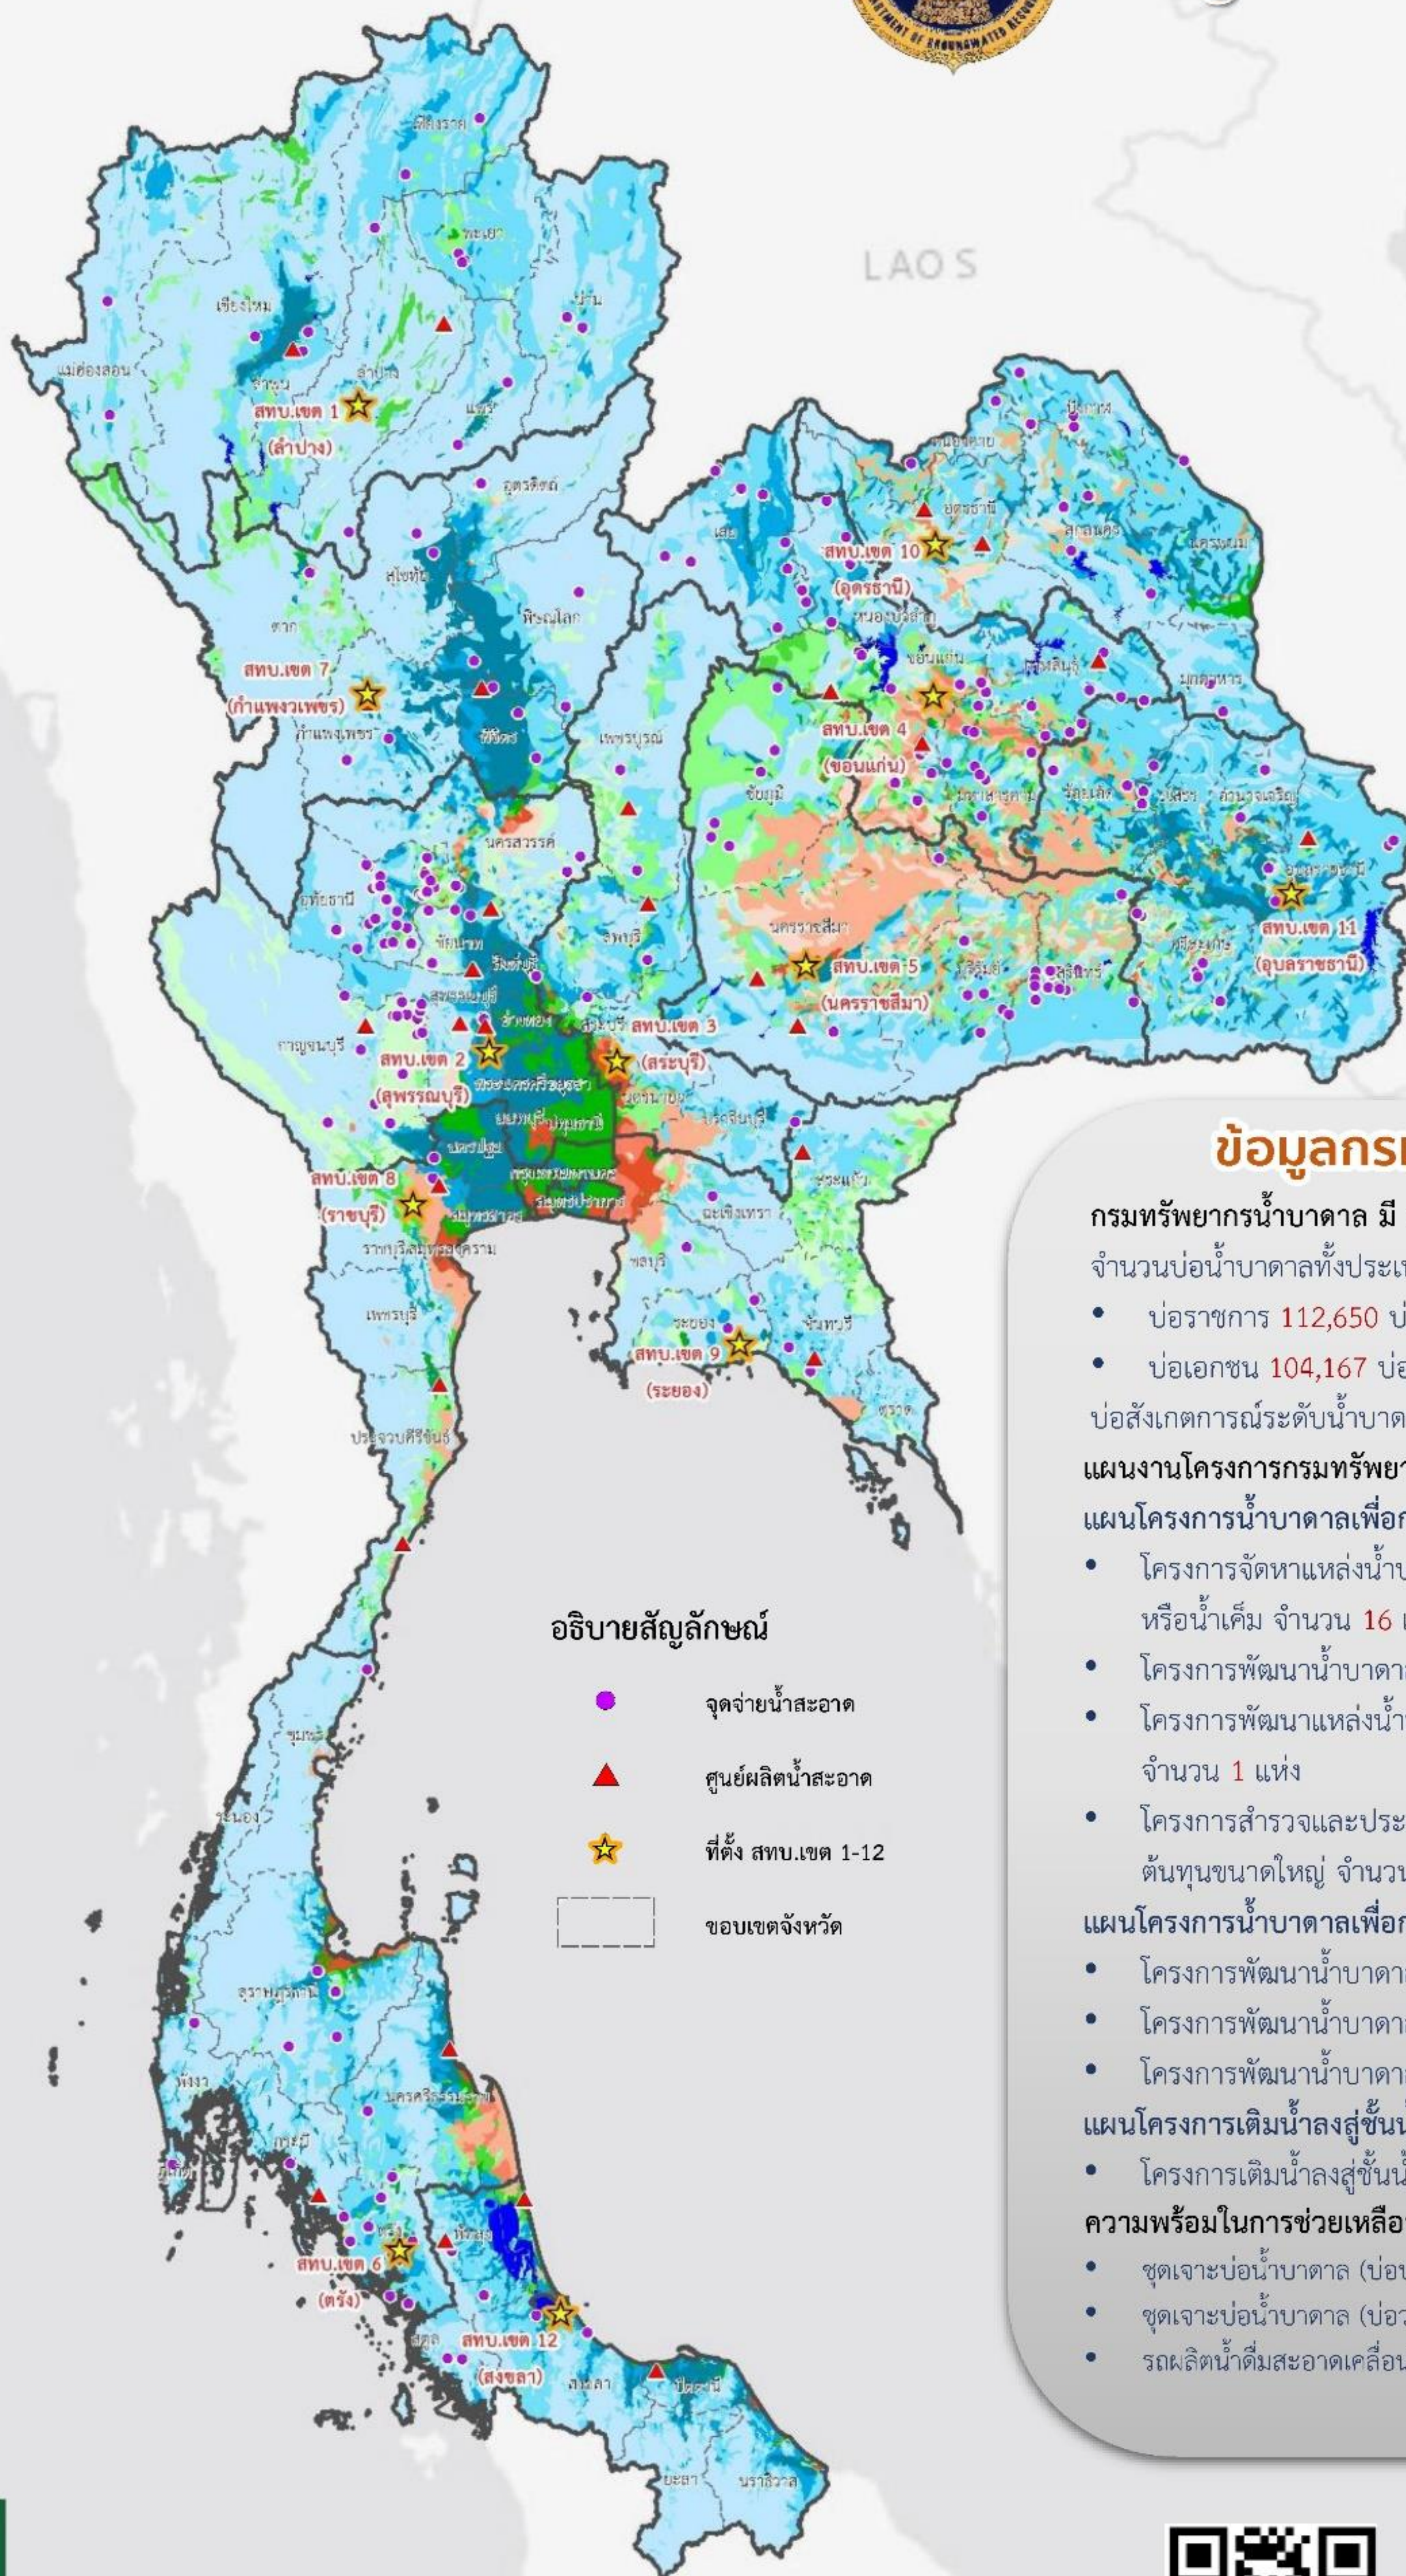

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต
จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ
- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

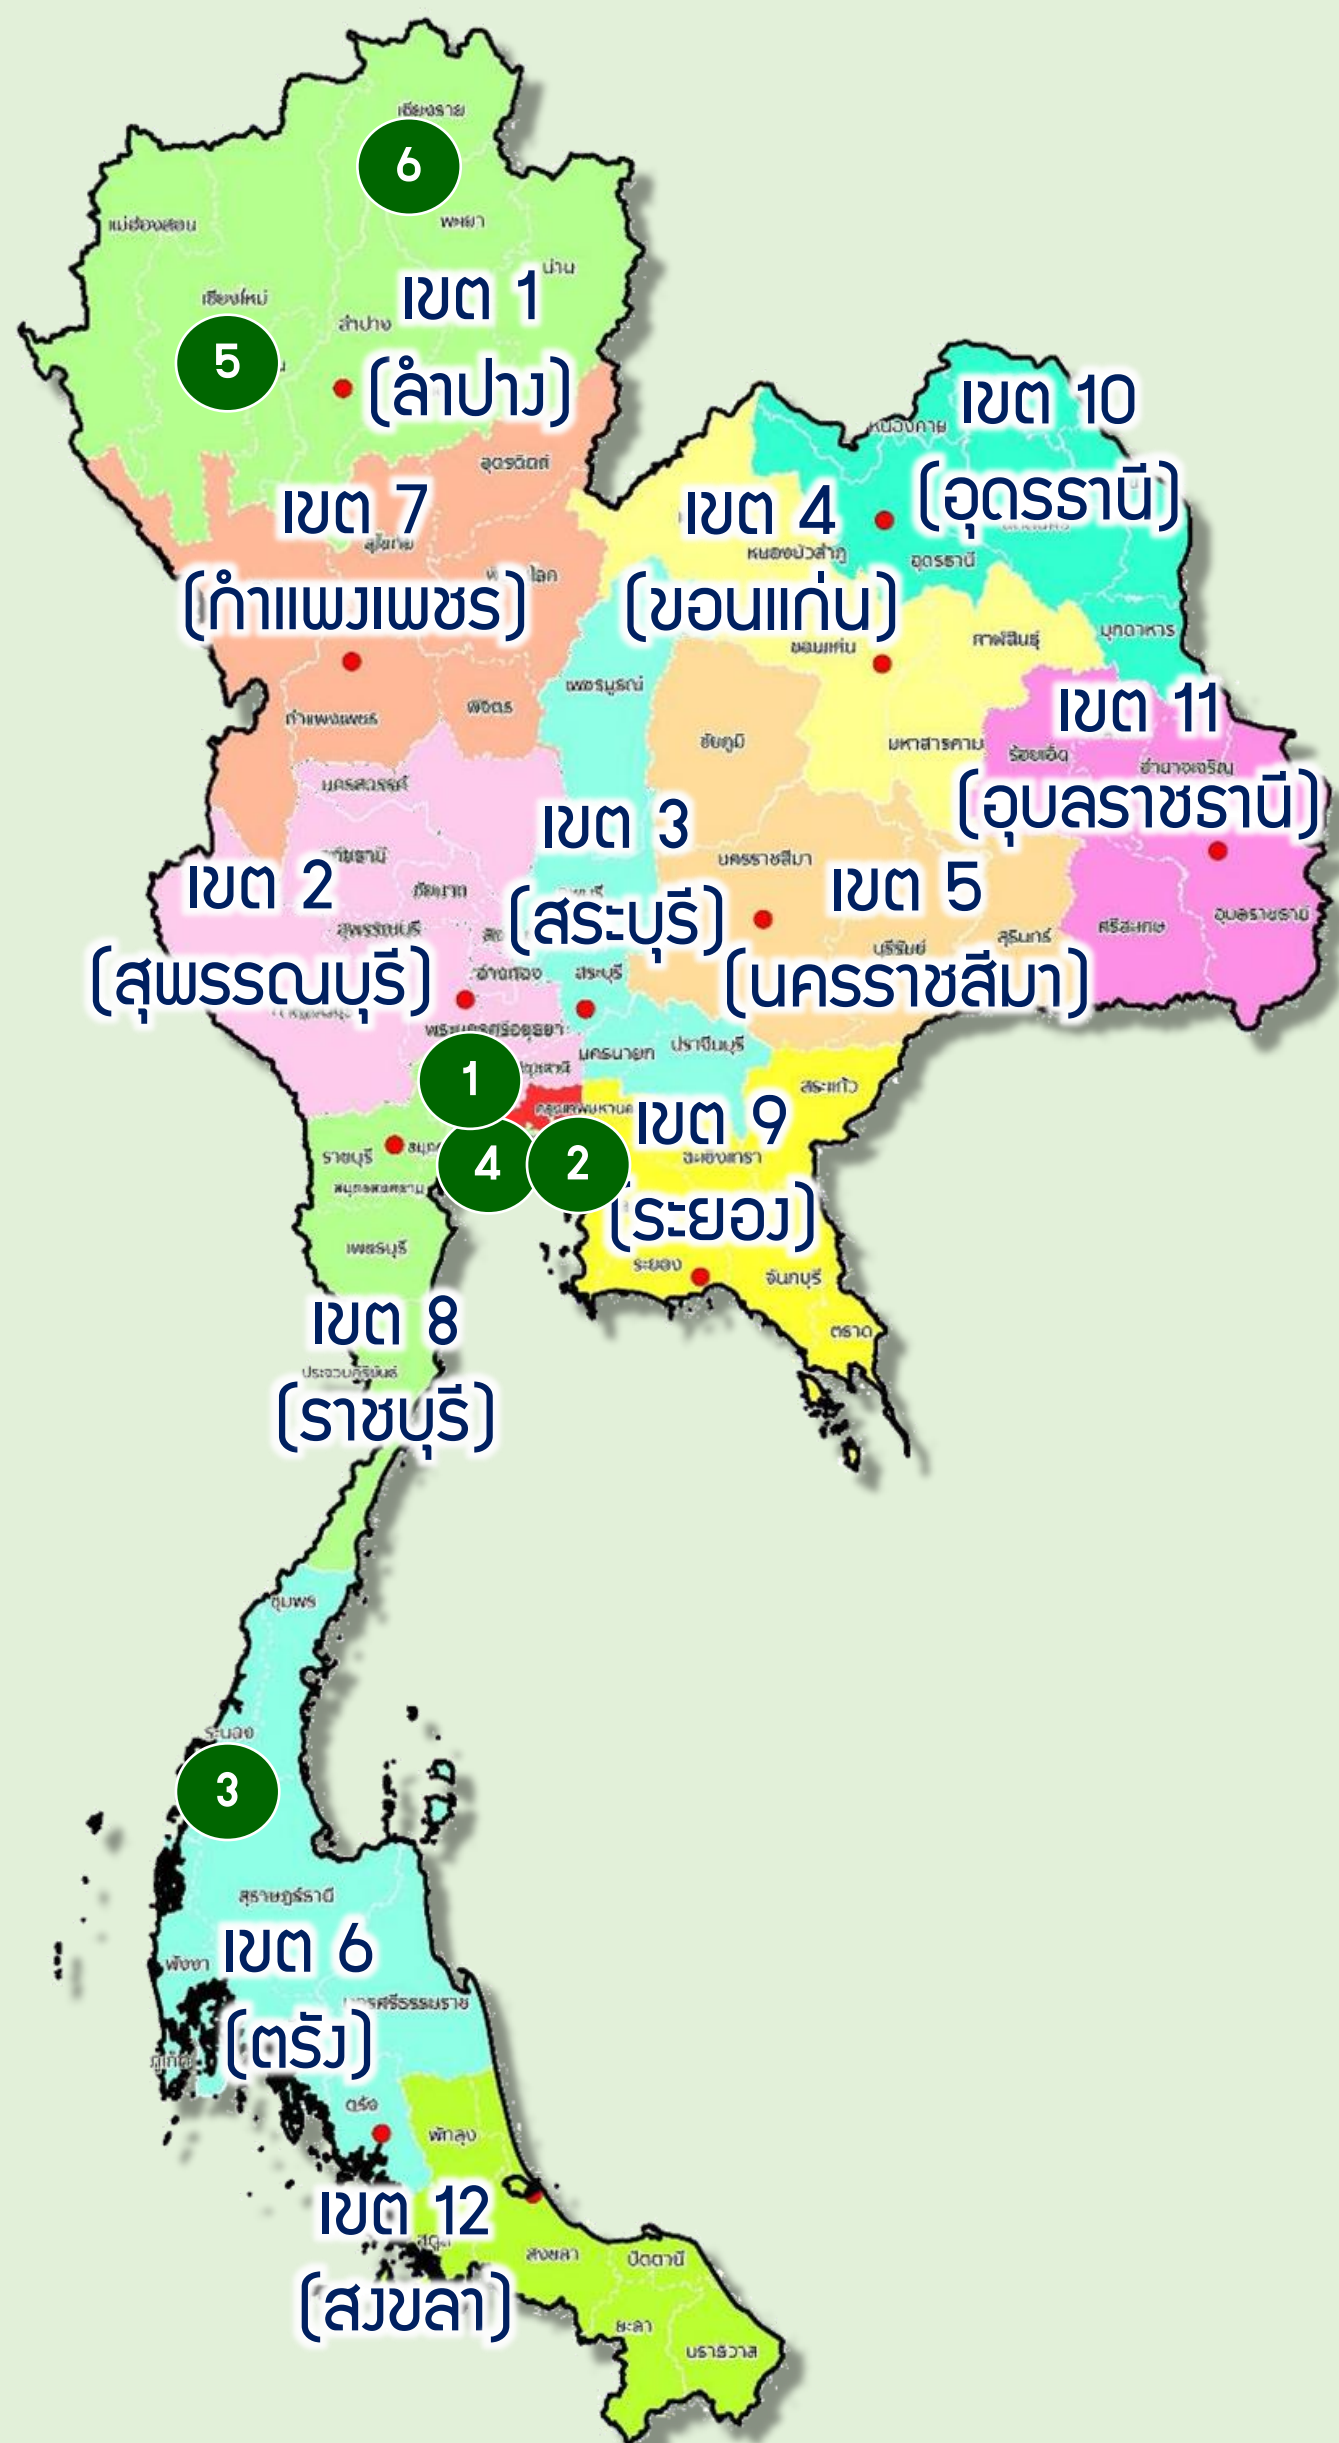

1 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ตรวจติดตาม โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคง ระดับชุมชน ปังประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายกมลศักดิ์ ลีอัฐกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขปัญหามาตราน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ บ้านหันสัว ม.6 ต.หันสัว อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา



2 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อทบ./กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้สัมภาษณ์และนำเสนอประเด็น เรื่อง การมีแหล่งน้ำบาดาลจะช่วยให้ปัญหาน้ำประปาที่เข้าไม่ถึงพื้นที่และปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ น้ำบาดาลใช้แล้วหมดไปหรือไม่ และกระจายอย่างไรให้ทั่วถึง ในรายการ “เปลี่ยนมุมมอง” โดยออกอากาศวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 น. หลังจบข่าวในพระราชสำนัก ทางโทรทัศน์รัฐสภา TP Channel ช่อง 10 ณ สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ทวีรัฐสภา ก.พระราม 6 แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร



3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำบาดาล บ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล ด้วยเครื่องมือวัดระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ พร้อมทั้งบำรุงรักษา ทำความสะอาดสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล ในพื้นที่ จ.ระนอง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 1.สถานีโรงเรียนบ้านราชครูด ต.ราชครูด อ.เมือง จ.ระนอง หมายเลขสถานี STPN6006 จำนวน 2 บ่อ ระดับน้ำบาดาลเพิ่มระดับขึ้น 1.08 เมตร และ 1.06 เมตร 2.สถานีโรงเรียนบ้านกำแพงน ต.กำแพงน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง หมายเลขสถานี STPN6008 จำนวน 2 บ่อ ระดับน้ำบาดาลเพิ่มระดับขึ้น 1.89 เมตร และ 2.08 เมตร



4 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมการใช้งาน และบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์ชุดทดสอบภาคปฏิบัติ โครงการศึกษาและประเมินปริมาณ การสูบน้ำบาดาลที่ปลอดภัย (Safe Yield) เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงาน สุ่มทดสอบศักยภาพน้ำบาดาล และนำข้อมูลมาเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์น้ำบาดาล เพื่อปรับปรุงค่าการสูบน้ำบาดาลที่ปลอดภัยในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล



5 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) นายกมล สมวันดี พอ.ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รูปแบบที่ 2 ปังประมาณ พ.ศ. 2565 (บกลาน) ณ บ้านหนองหาร ม.7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่



6 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) นายวิรัชกร ปิยะรุ่งเรืองเกษม พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตาม การใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ปังประมาณ พ.ศ. 2563 และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางดินและ น้ำอุปโภค-บริโภค ปังประมาณ พ.ศ. 2559 ณ บ้านหวด ม.2 ต.บ้านหวด อ.ภว จ.ลำปาง และบ้านแม่แก้วเหนือ ม.10 ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย



ประเภทข่าว	วันที่ 5 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 5 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,981
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

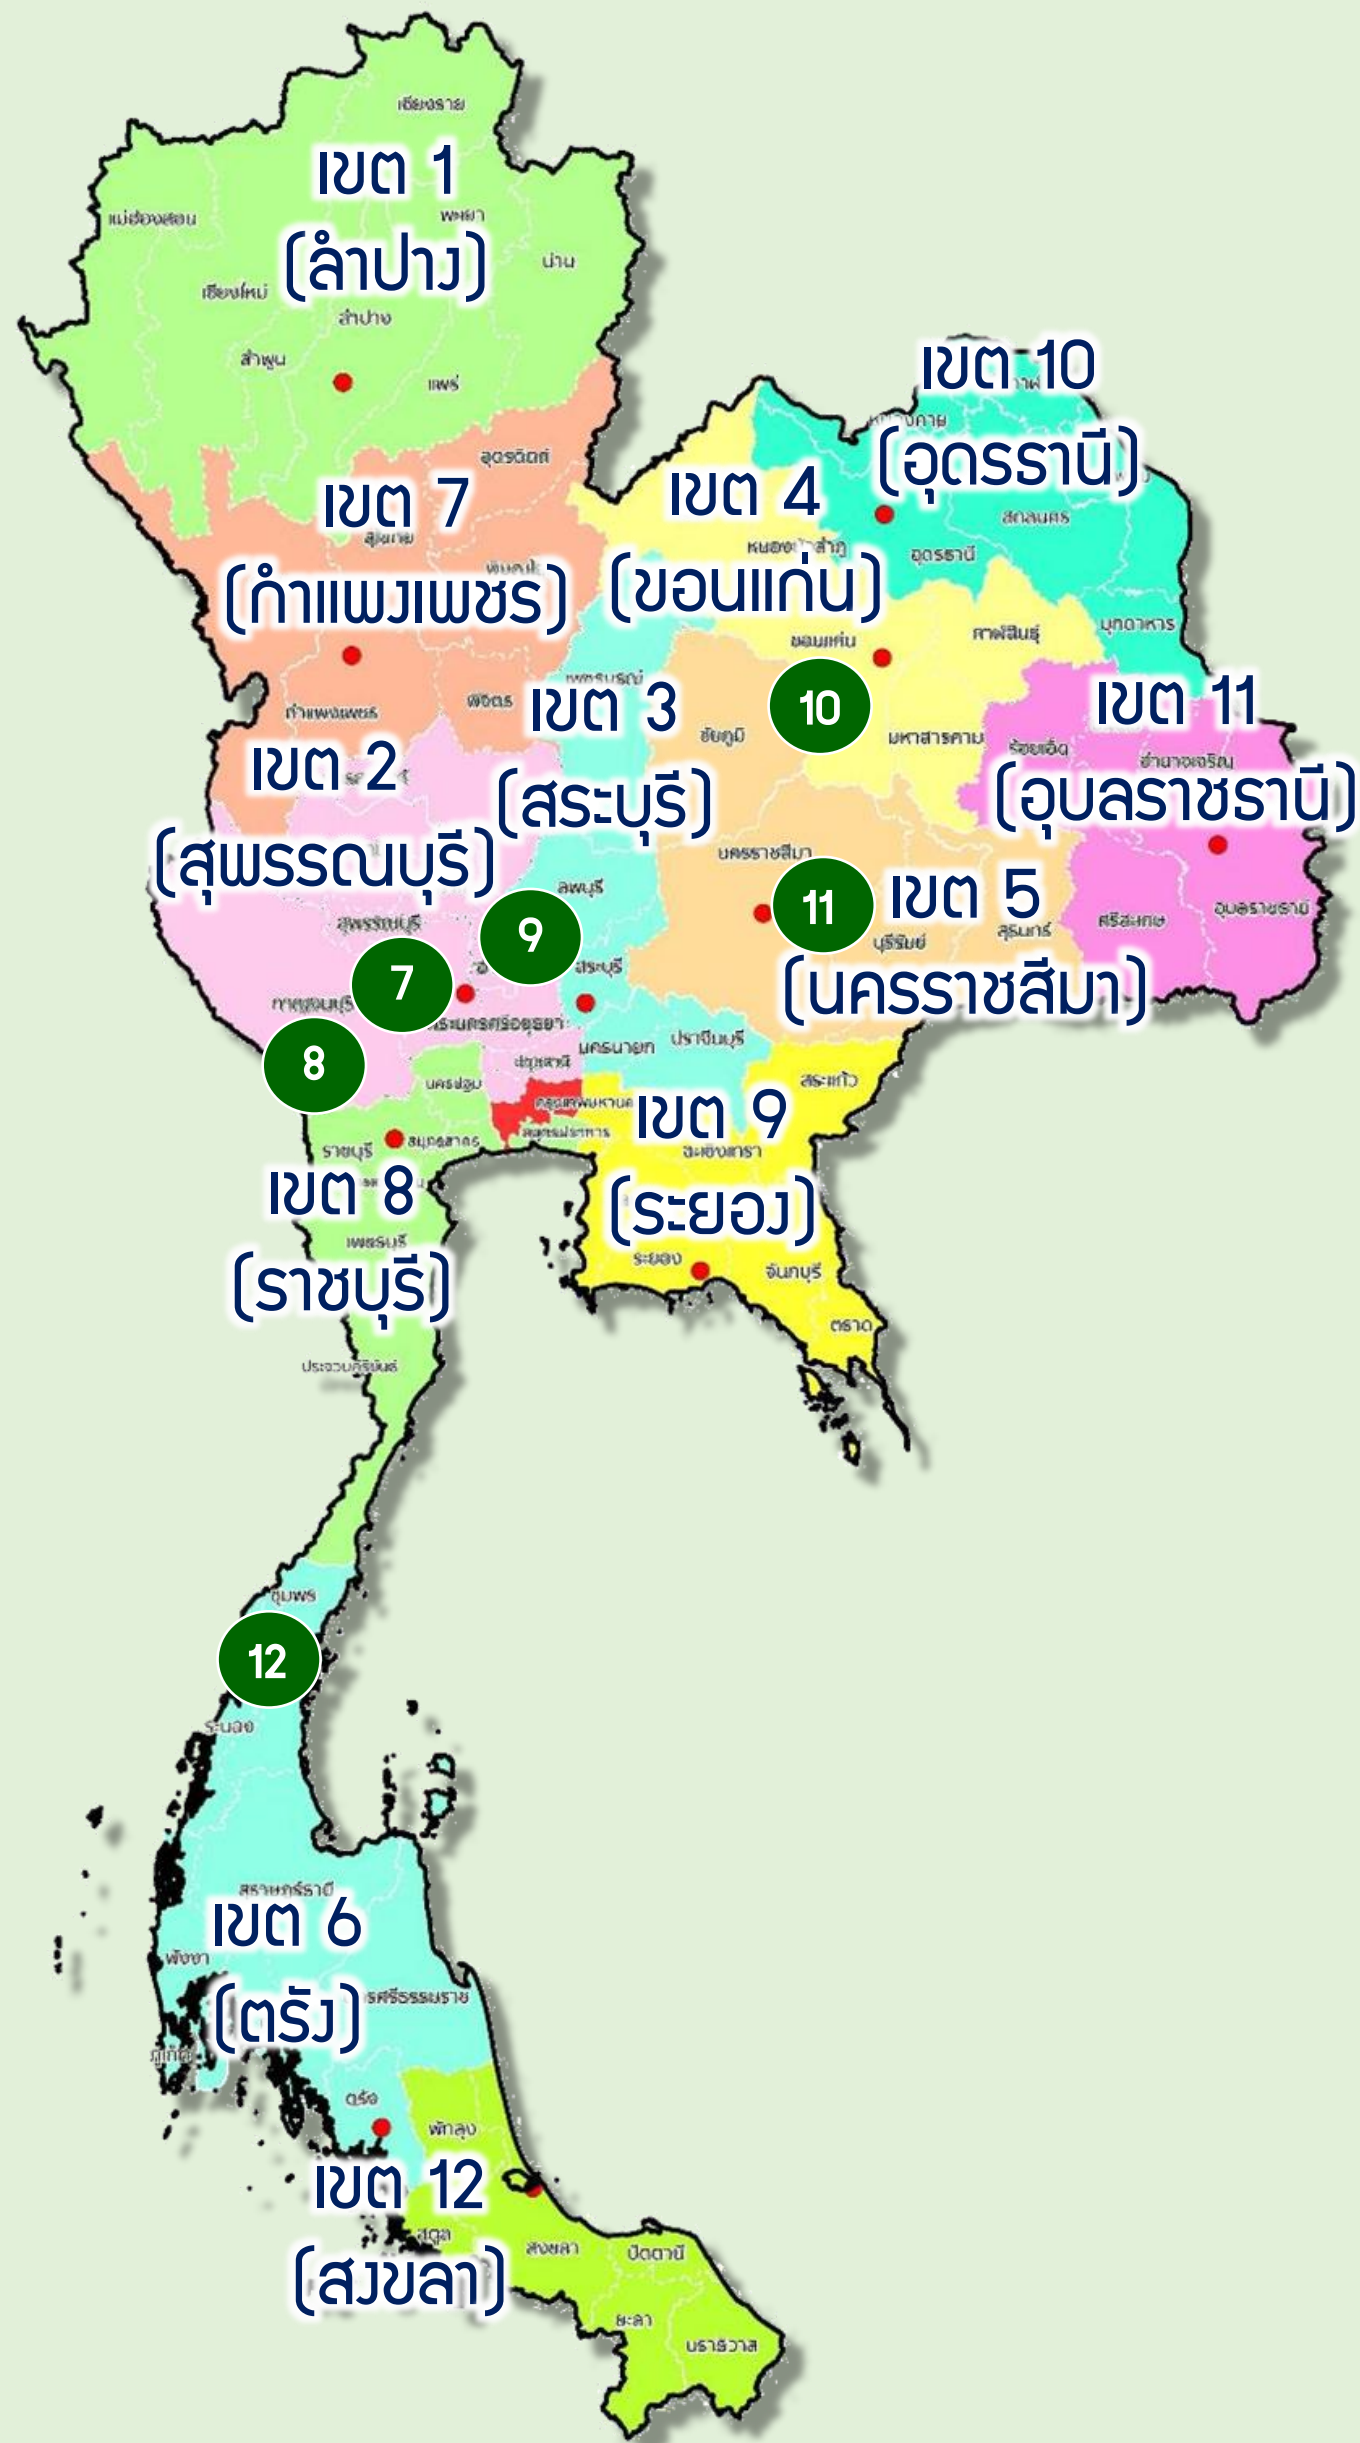

- 7 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมการทำงานและการแก้ไขปัญหา ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ โดยมี บริษัท เทอร์รา กรุ๊ป จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยายและเป็นผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)



- 8 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไขระบบประปาบาดาล ณ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี



- 9 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) นายบรรจพ พรหมจันทร์ พอ.สกบ.เขต 3 (สระบุรี) พร้อมด้วย นายกเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภคขนาดใหญ่ ระยะที่ 2 ณ บ้านสามแสน ม.5 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี



- 10 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายอุไรภมร แก้วจันทร์ พอ.สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 19/2565 เพื่อพิจารณาการลั่นกรวยคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวน 102 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco webex meeting



- 11 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายศักดิ์ฉัตร ฉะวีชา พอ.สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายสมภพ ลือพงศ์พัฒนะ พอ.ส่วนวิศวกรรม และวิศวกรผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการศึกษาสำรวจหาพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูงเพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำ (ระยะที่ 2) ณ ต.สะแกกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา



- 12 สกบ.เขต 6 (ตรัง) นายมณฑิธร จงจิณกุล พอ.สกบ.เขต 6 (ตรัง) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุและส่งมอบงาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม ปังงประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว ณ บ้านห้วยตลอด ม.3 ต.บางมะพร้าว อ.ห้วยสวน จ.ชุมพร



ประเภทข่าว	วันที่ 5 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 5 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,981
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



