




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

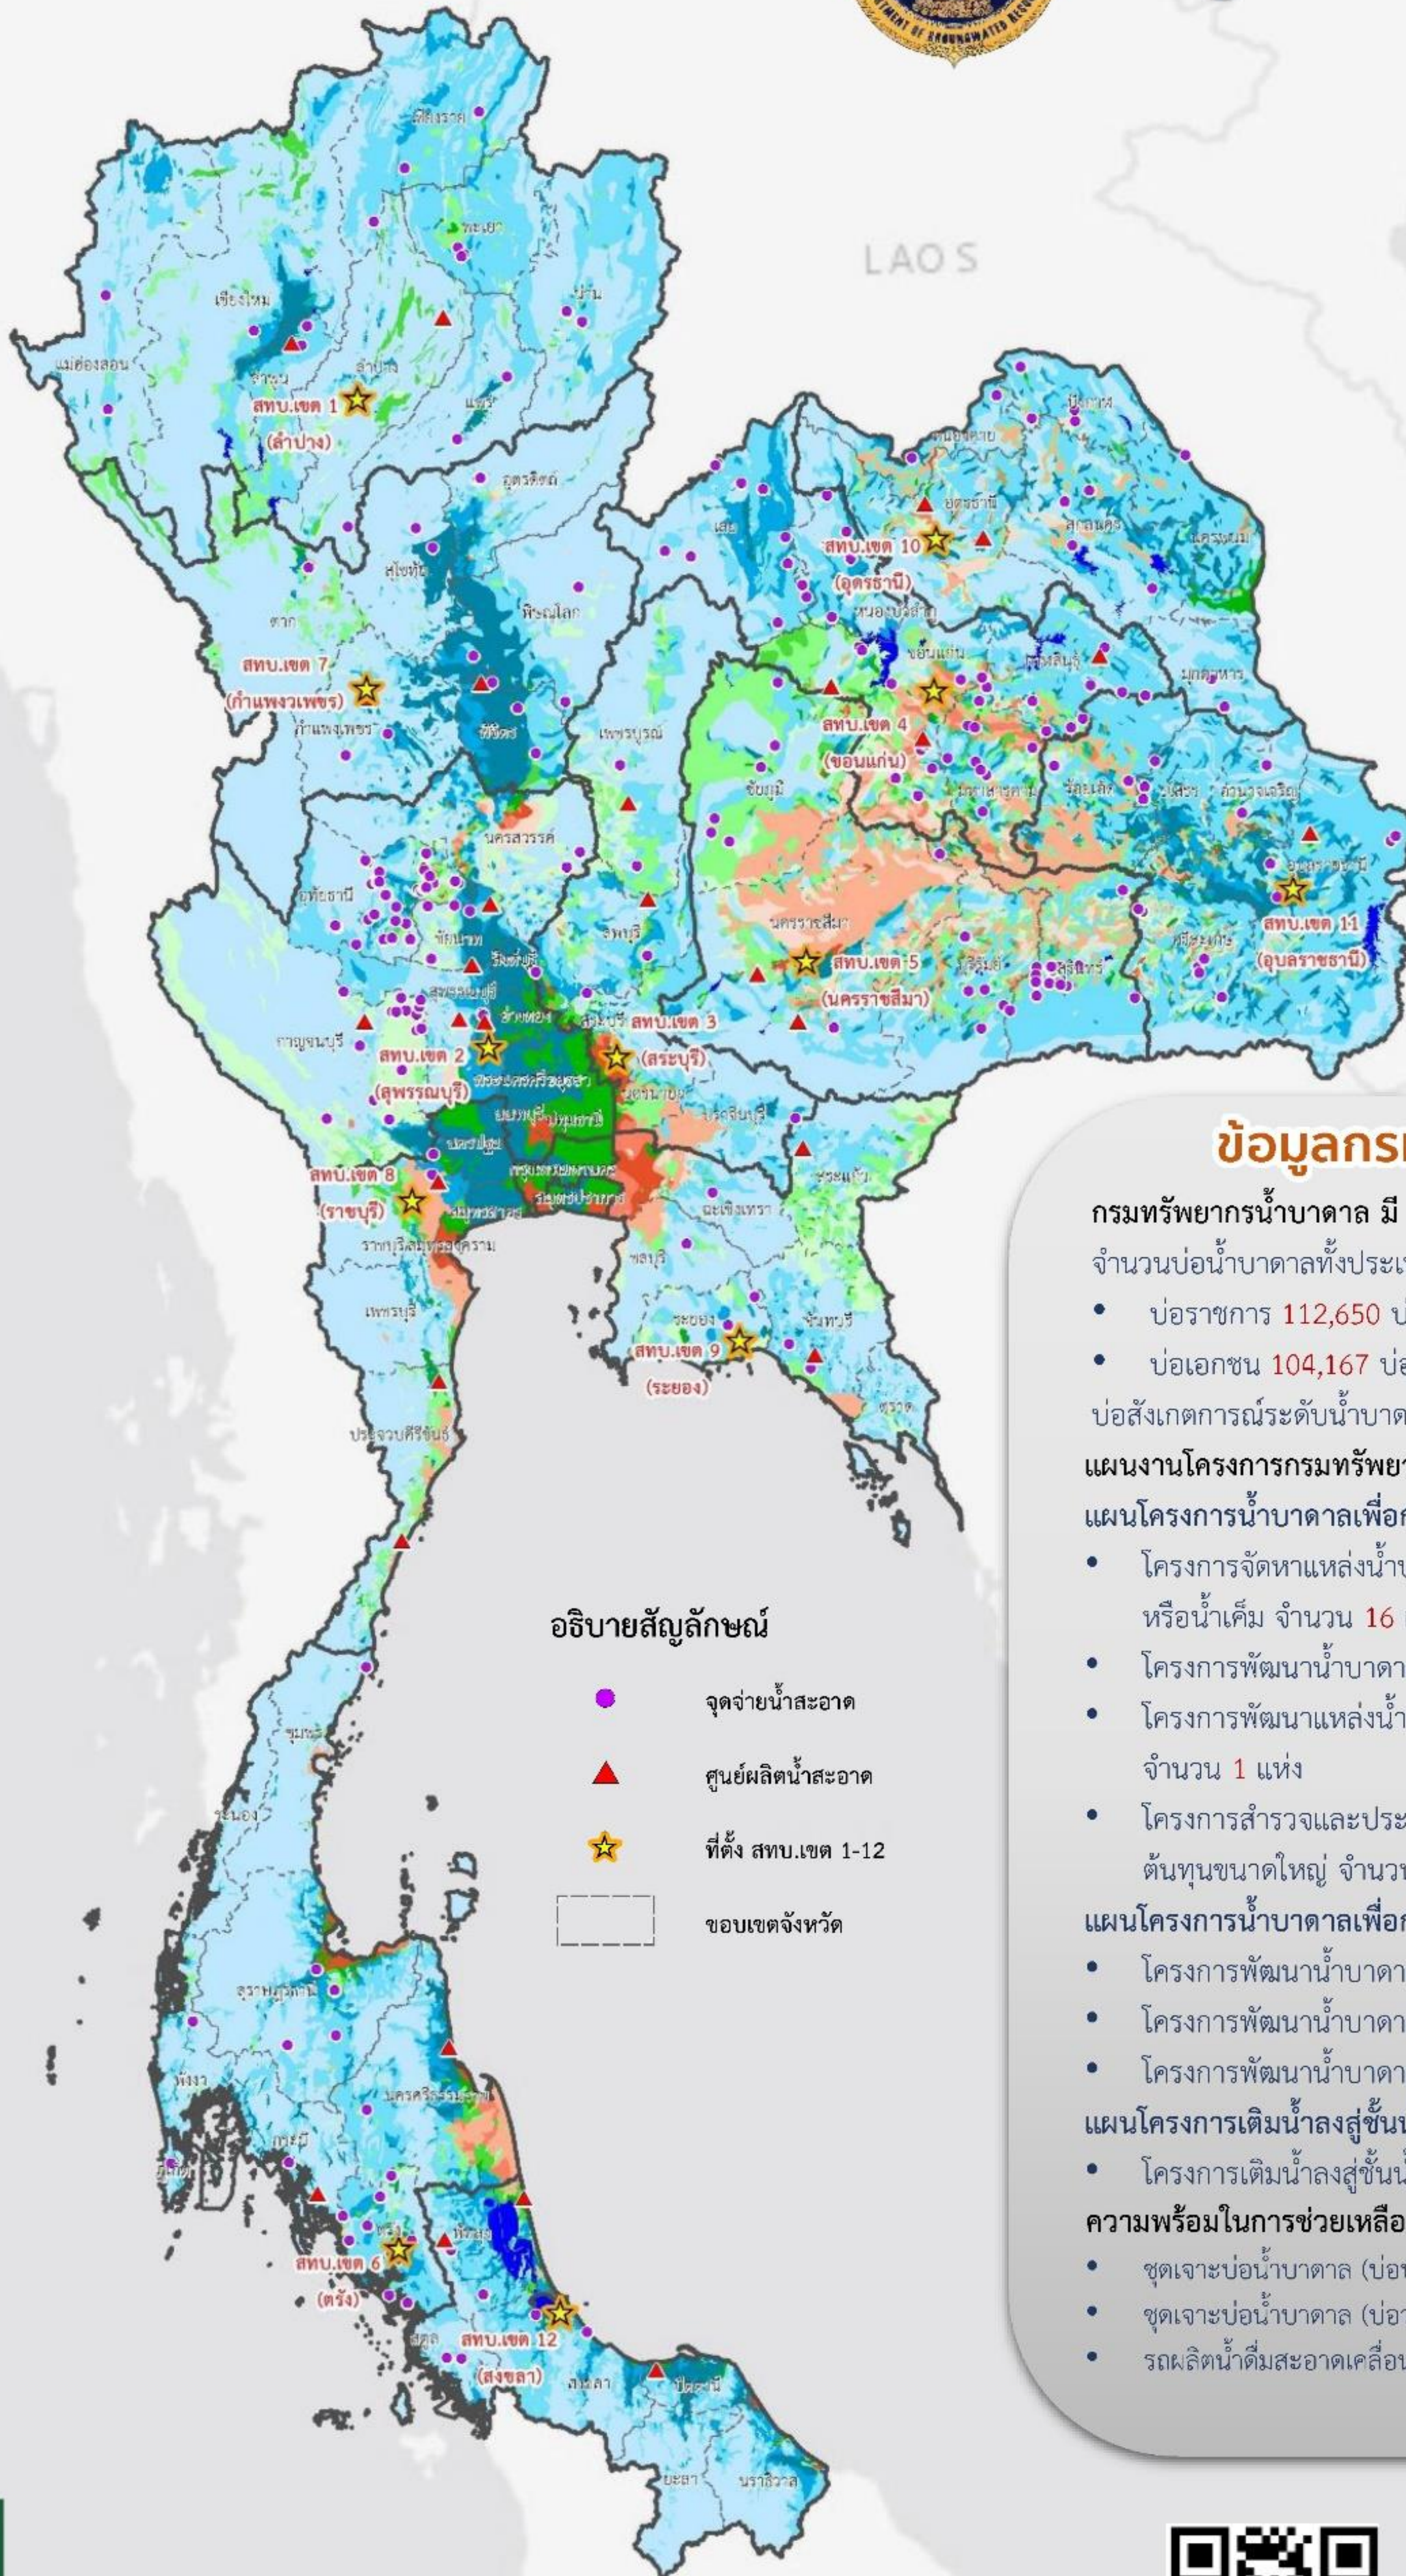

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

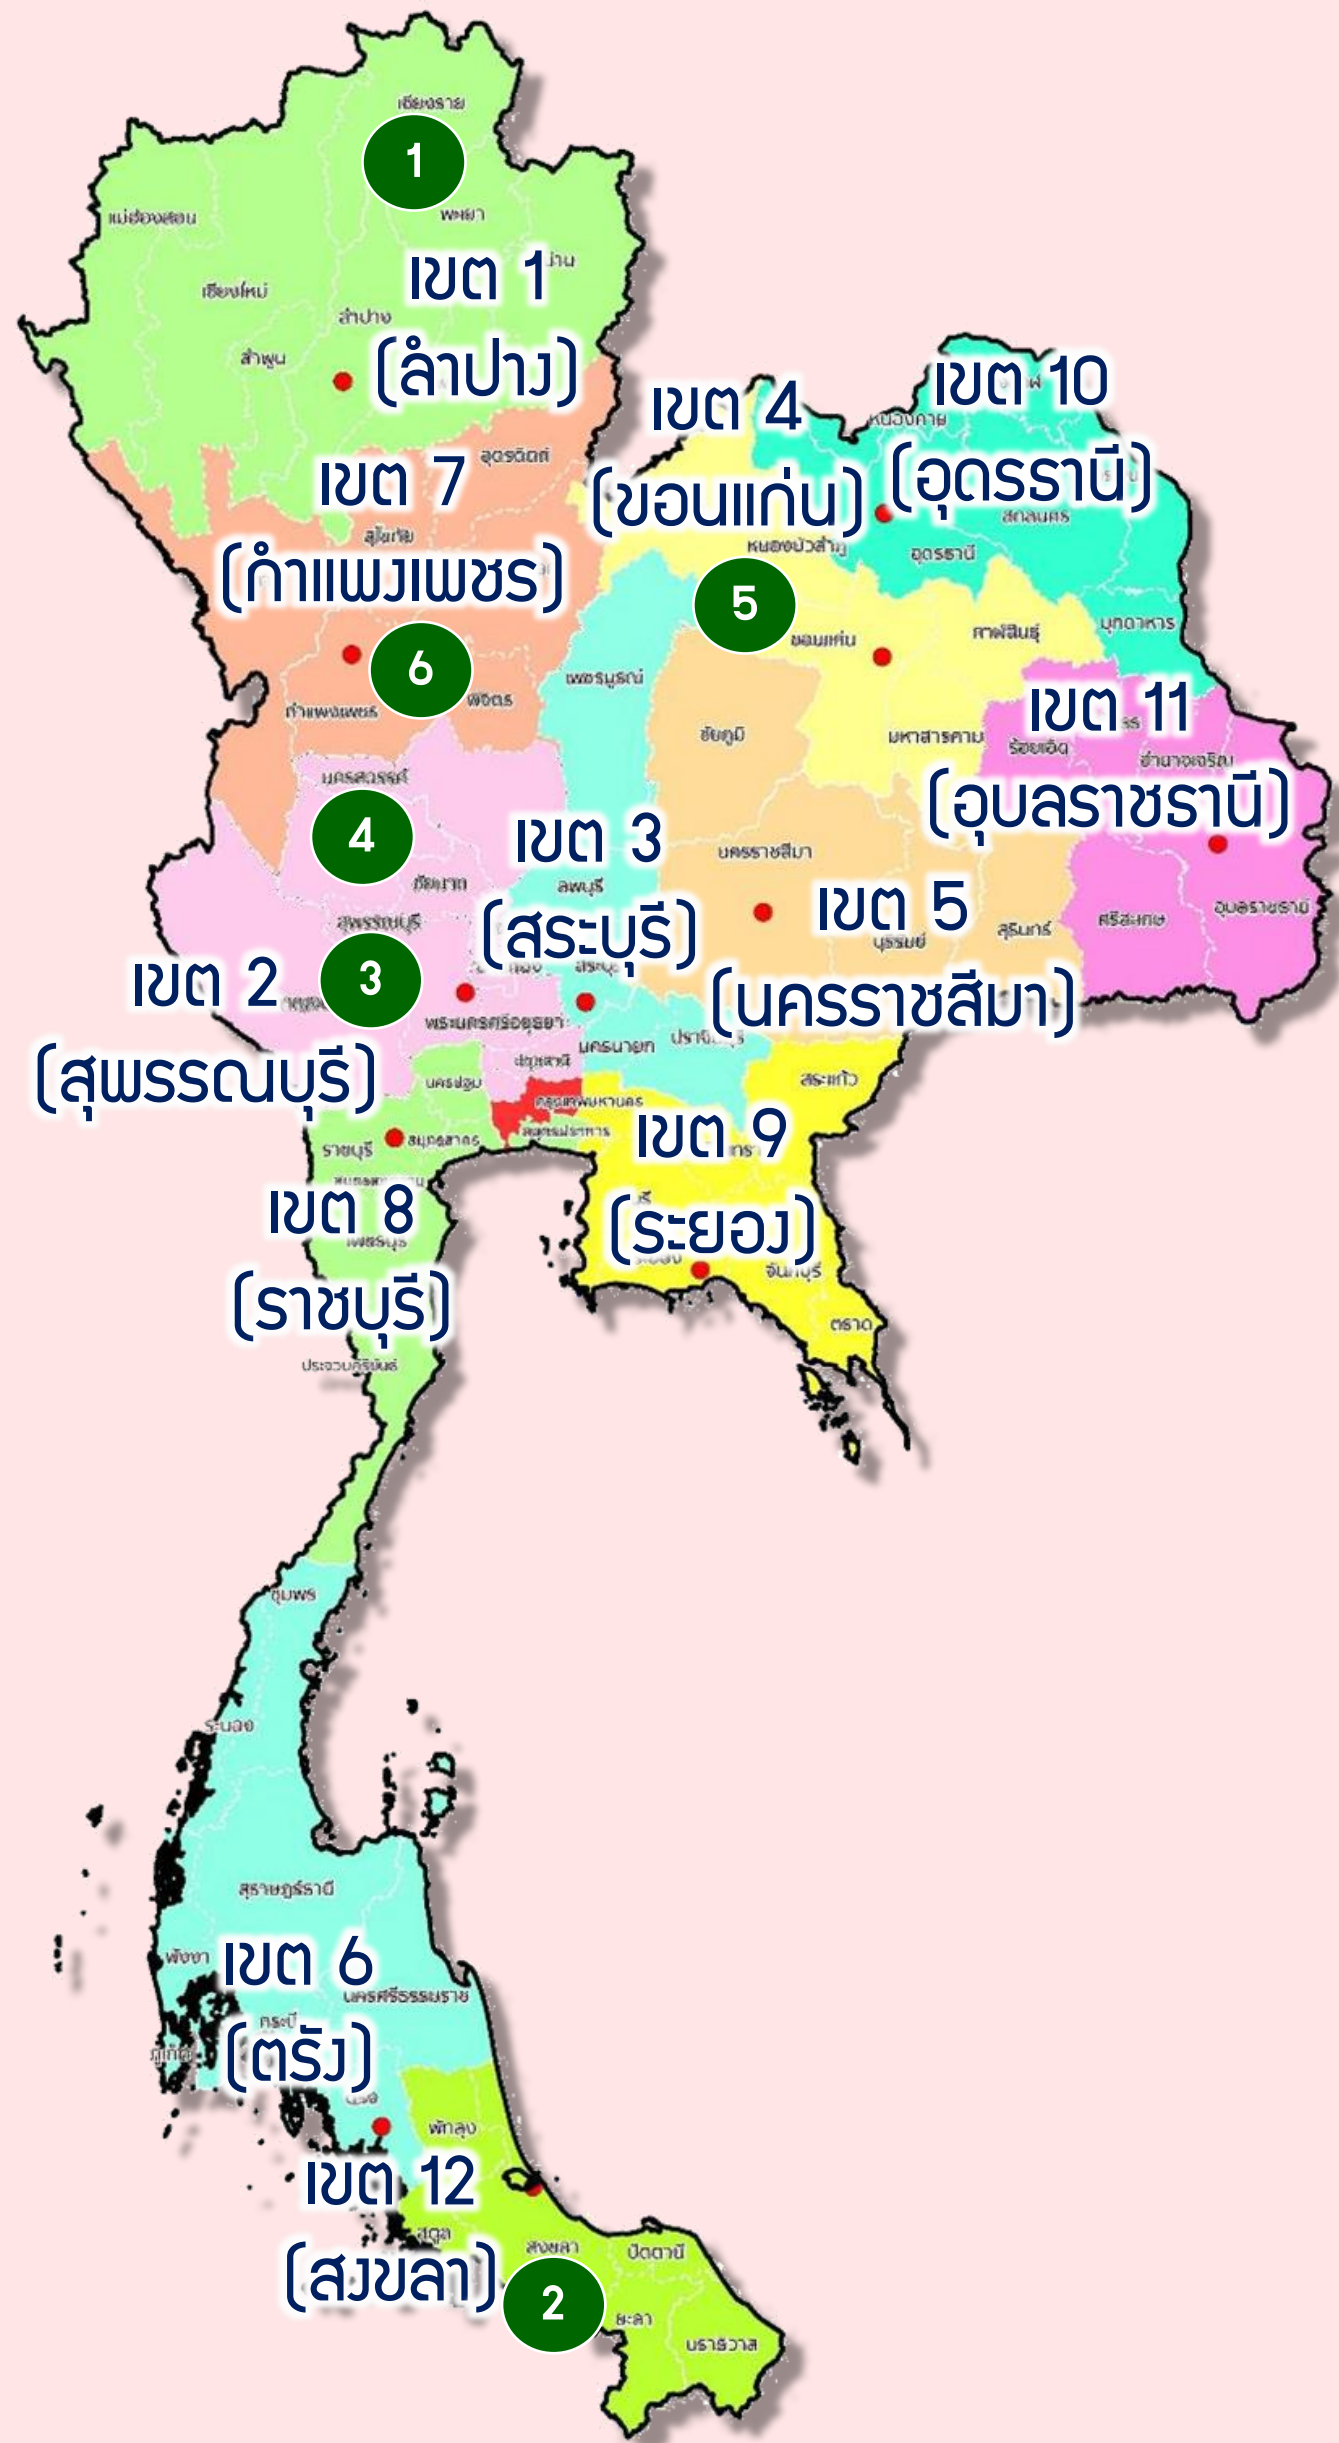

1 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/ สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ทรงเสด็จตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร โดยมี ดร.พม.พร ศรีสวัสดิ์ พ.อ.สกบ.เขต 1 (ลำปาง) พร้อมด้วย นายมงคล สมวันดี พ.อ.ส่วนแผนงาน และนายศุภกิจ ฐิตะวณิช วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมรับเสด็จและได้ทวียรายงานแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมการรับรองการขยายงานของมูลนิธิฯ ณ บ้านดงพระพร ม.15 ต.ป่าไร่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย



2 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำบาดาล บ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล ด้วยเครื่องวัดระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ พร้อมทั้งบำรุงรักษา ทำความสะอาดสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล ในพื้นที่ จ.สงขลา จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 1.สถานีวัดท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา หมายเลขสถานี STSKA021 จำนวน 4 บ่อ ระดับน้ำบาดาลระดับสูง 0.03-0.37 เมตร และเพิ่มระดับขึ้น 0.18 เมตร 2.สถานีวัดชลธาราวาส ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา หมายเลขสถานี STSKA023 จำนวน 3 บ่อ ระดับน้ำบาดาลเพิ่มระดับขึ้น 0.15-0.36 เมตร



3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล/สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)/สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) นายกเทศมนตรี ล้อชูสกุล พ.อ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย พ.อ.ส่วนแผนงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมติดตามและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน ร่วมกับ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลและ สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) เพื่อประโยชน์แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ได้มีน้ำดื่มสะอาดใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)



4 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายรณดา พรหมมา พ.อ.ส่วนแผนงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรสินพระมหาภคินี จ.นครสวรรค์และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ณ บ้านหนองทะนุ ม.7 ต.หนองแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์



5 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายรมย์ฐนันท์ นาคกิจกอน นายช่างเทคนิคชำนาญงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมขยายเขตพื้นที่ไฟฟ้าสำหรับ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ บ้านไส้ไก่ ม.1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองจ.ขอนแก่น และบ้านคลองเจริญ ม.5 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู



6 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร พ.อ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมให้ข้อมูลด้านการดูแลบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดสรร โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ร่วมกับการคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 13 แห่ง ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)



ประเภทข่าว	วันที่ 11 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 11 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	11	3,040
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13

P.2/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

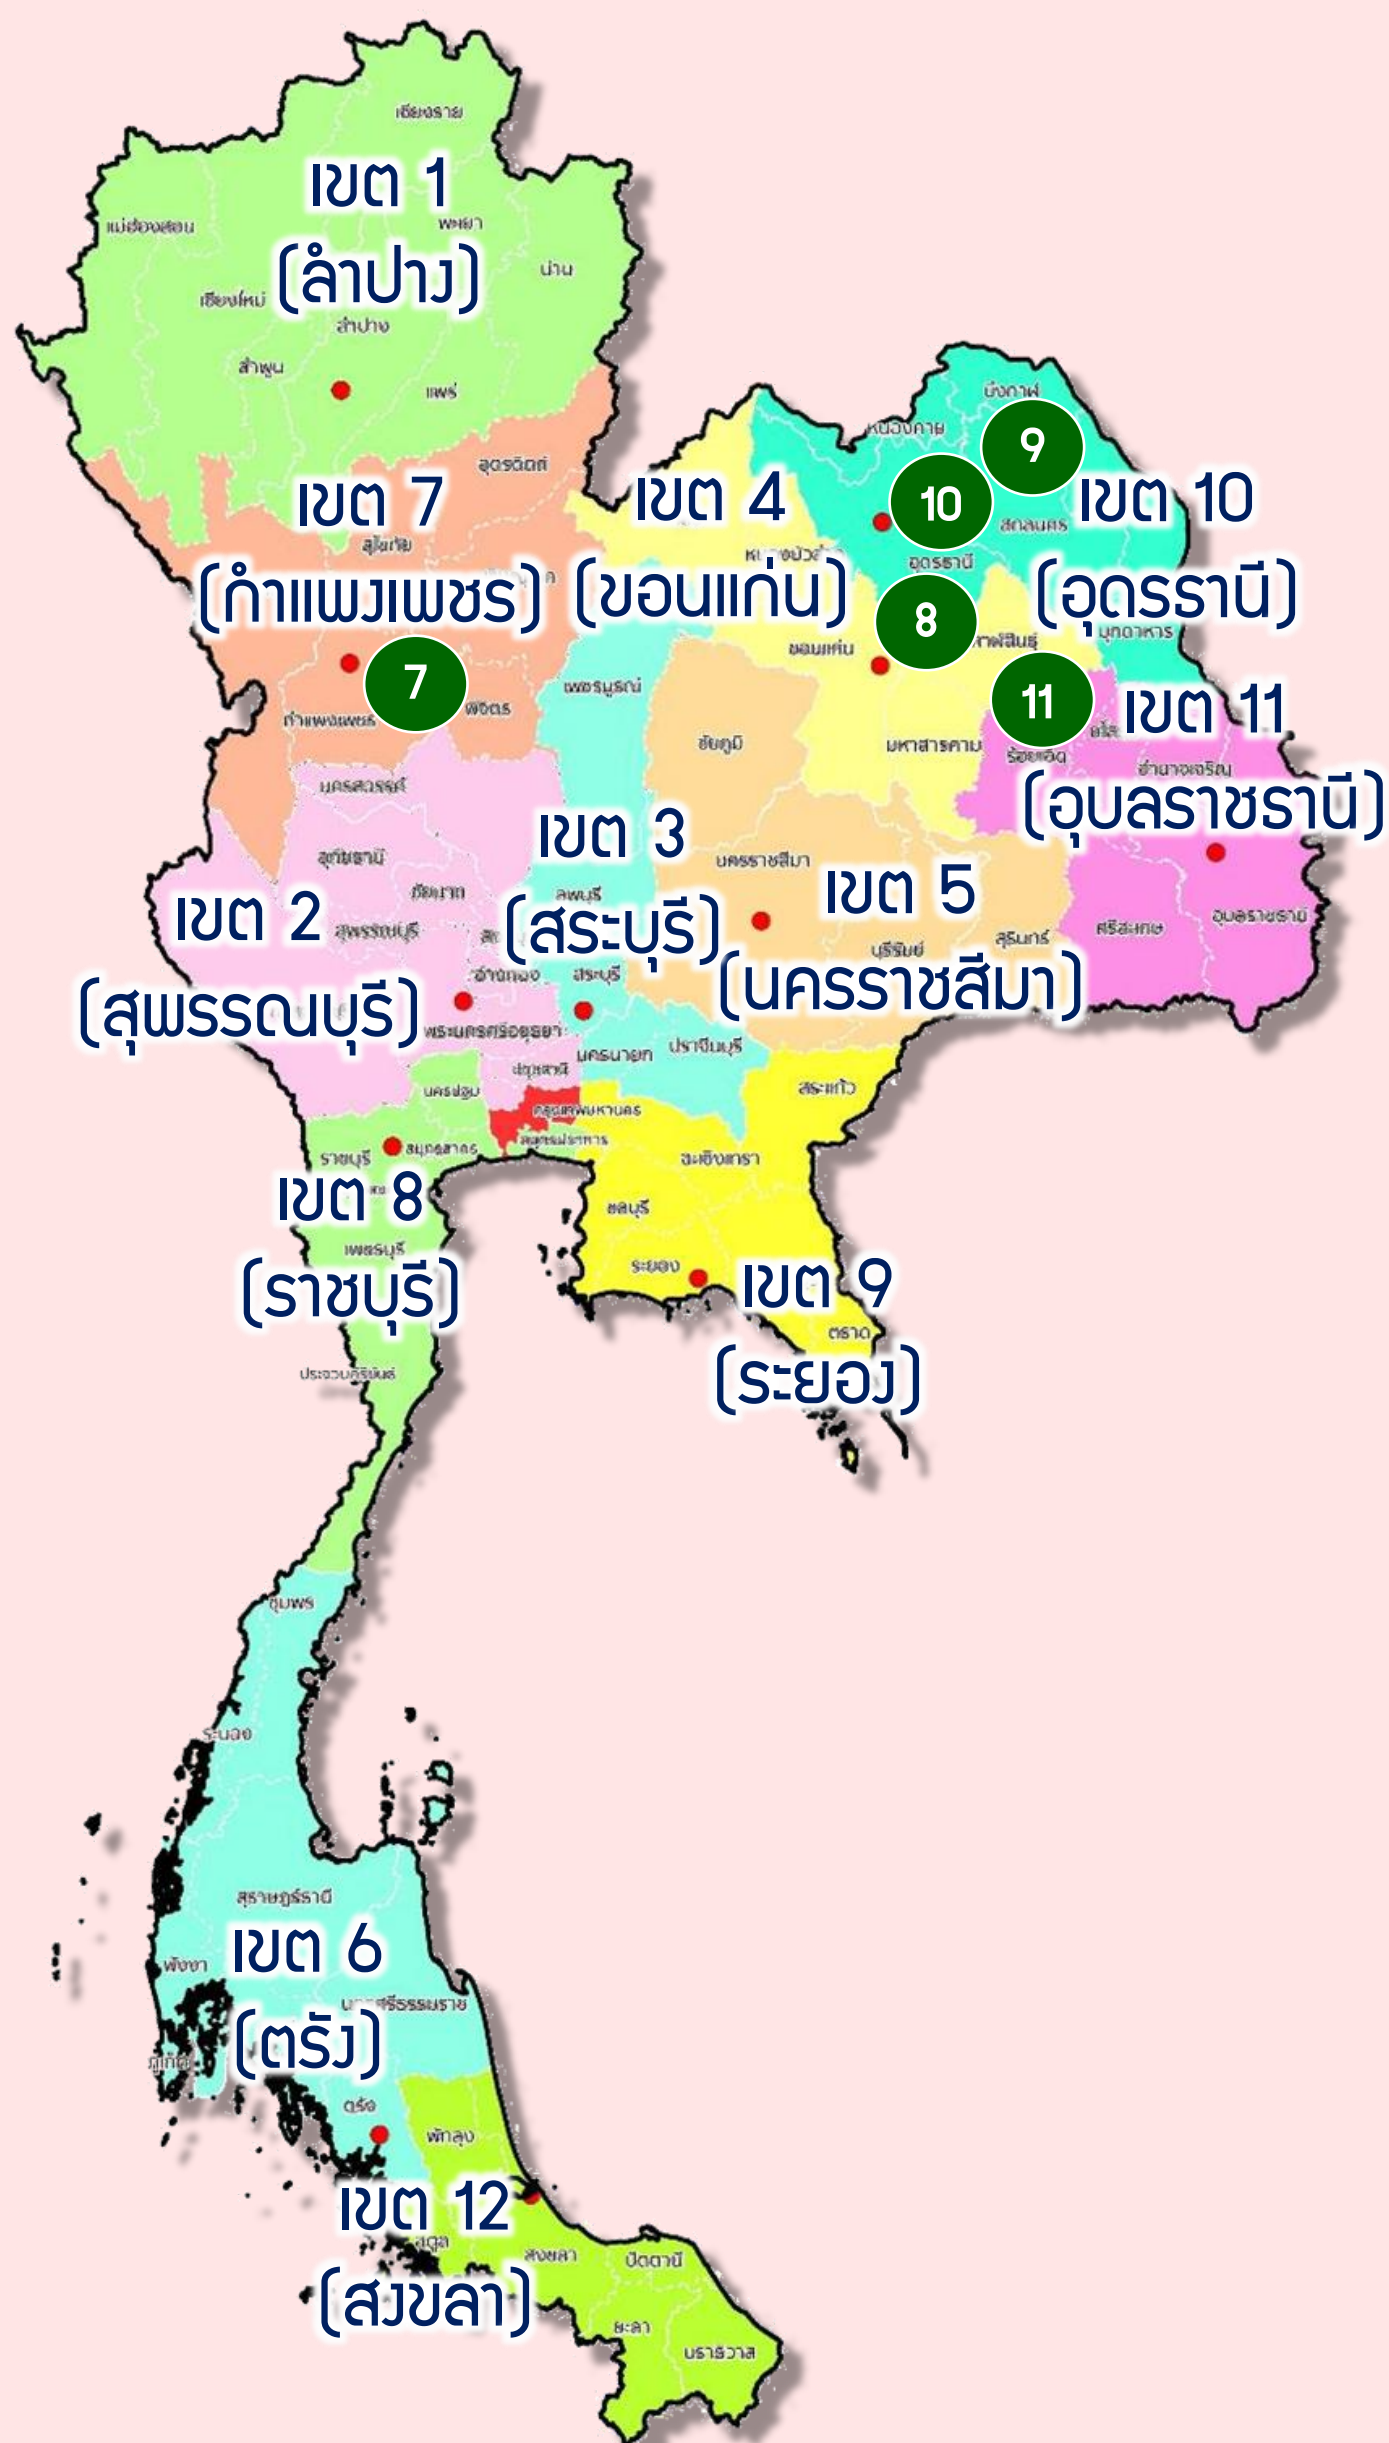

7 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สกบ. เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมและกำหนดจุดก่อสร้างเพื่อดำเนินงาน โครงการ อีซูซู ให้น้ำเพื่อชีวิต ร่วมกับทีมงาน บริษัทรถบรรทุก อีซูซูเซลล์ จำกัด พร้อมด้วย นายเดลีนิวส์ แดงพัด พอ.โรเรียนและคณะครู ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ม.8 ต.พานทอง อ.ไทรทอง จ.กำแพงเพชร



8 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิฑิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการศึกษาการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (โครงการต่อยอด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ จุดบริการน้ำดื่ม ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี



9 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชื่นศิริ พอ.ส่วนแผนงาน เข้าร่วมการประชุมร่วมกับ คณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ



10 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวสุวิษัชฌา โสณกุลมา พอ.ส่วนอำนวยการ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1,000 ขวด มอบให้กับ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ อุดรธานี เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารับบริการ ณ จุดบริการน้ำดื่มภายในศูนย์เพาะชำกล้าไม้ อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี



11 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ โดยพบว่ามีการใช้พื้นที่แปลงละ 19,000 ลูกบาศก์เมตรและ 8,000 ลูกบาศก์ สำหรับปลูกพืชผักสวนครัวและสุบน้ำใส่ภา ทั้งนี้ระบบประปาบาดาล และระบบโซล่าเซลล์ ยังกว้างขวางได้เป็นปกติ ณ บ้านสบปลอย ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และบ้านคำครุฑ ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร



ประเภทข่าว	วันที่ 11 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 11 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	11	3,040
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



P.3/3