




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

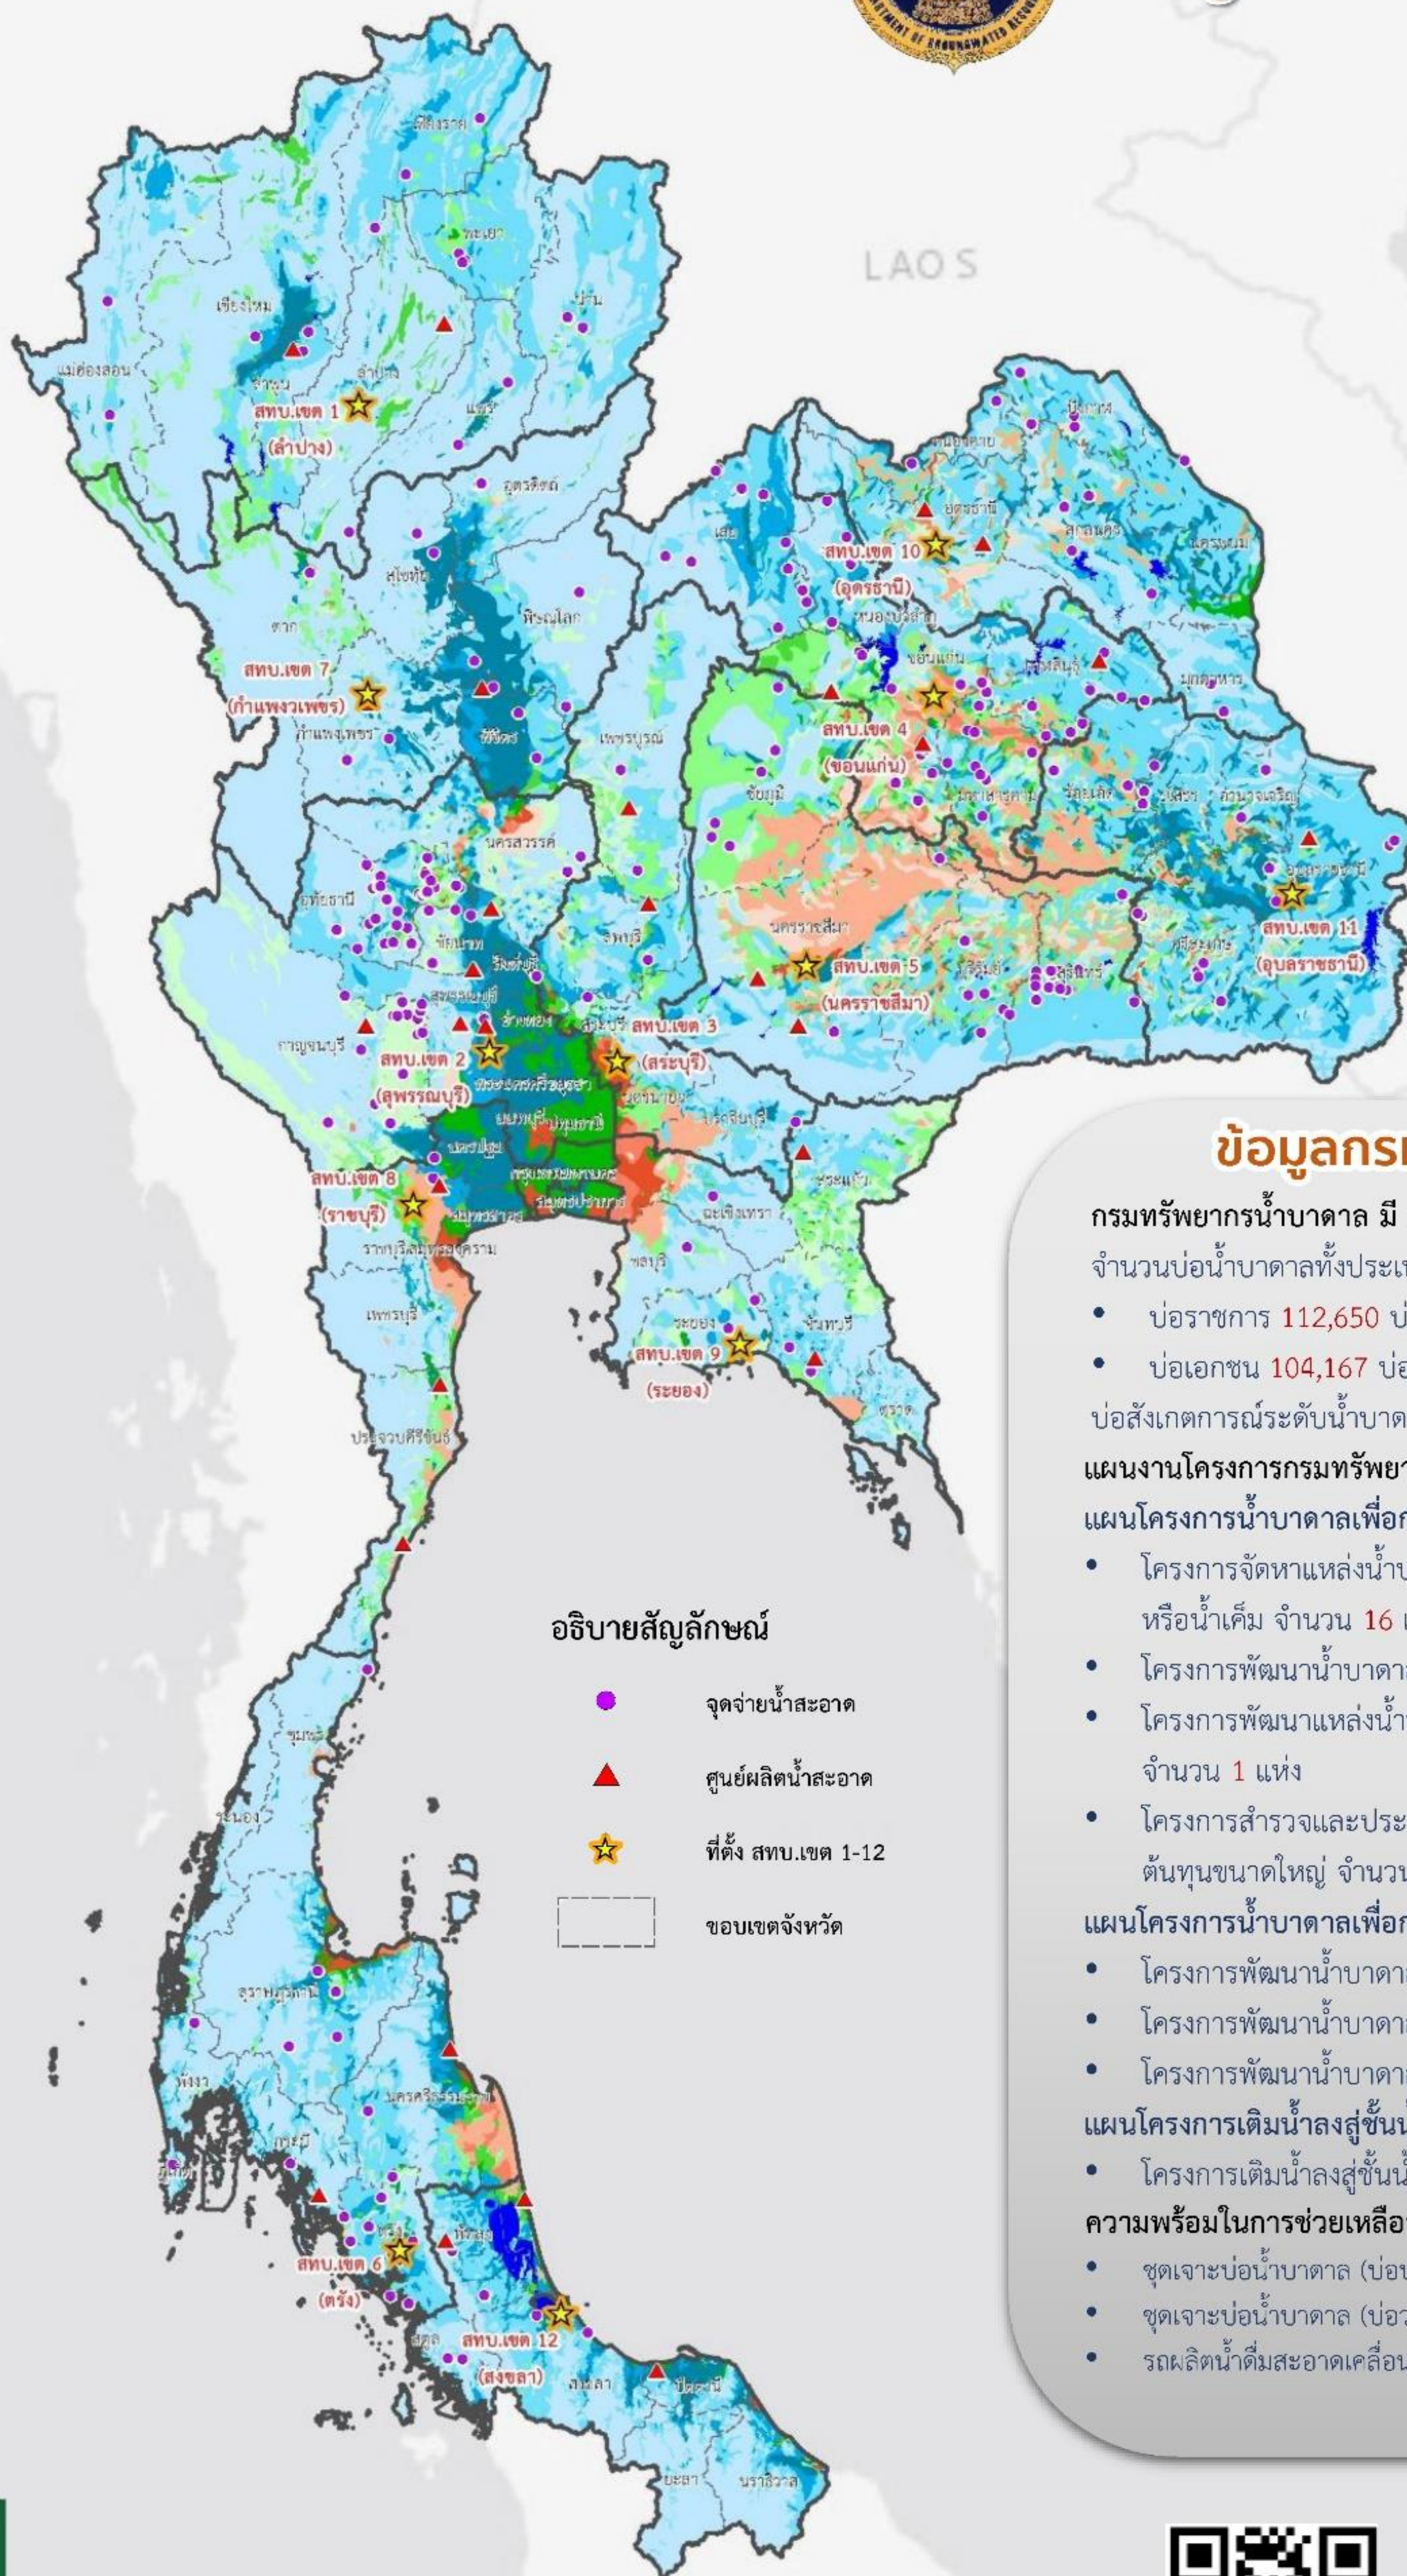

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต
จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ
- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

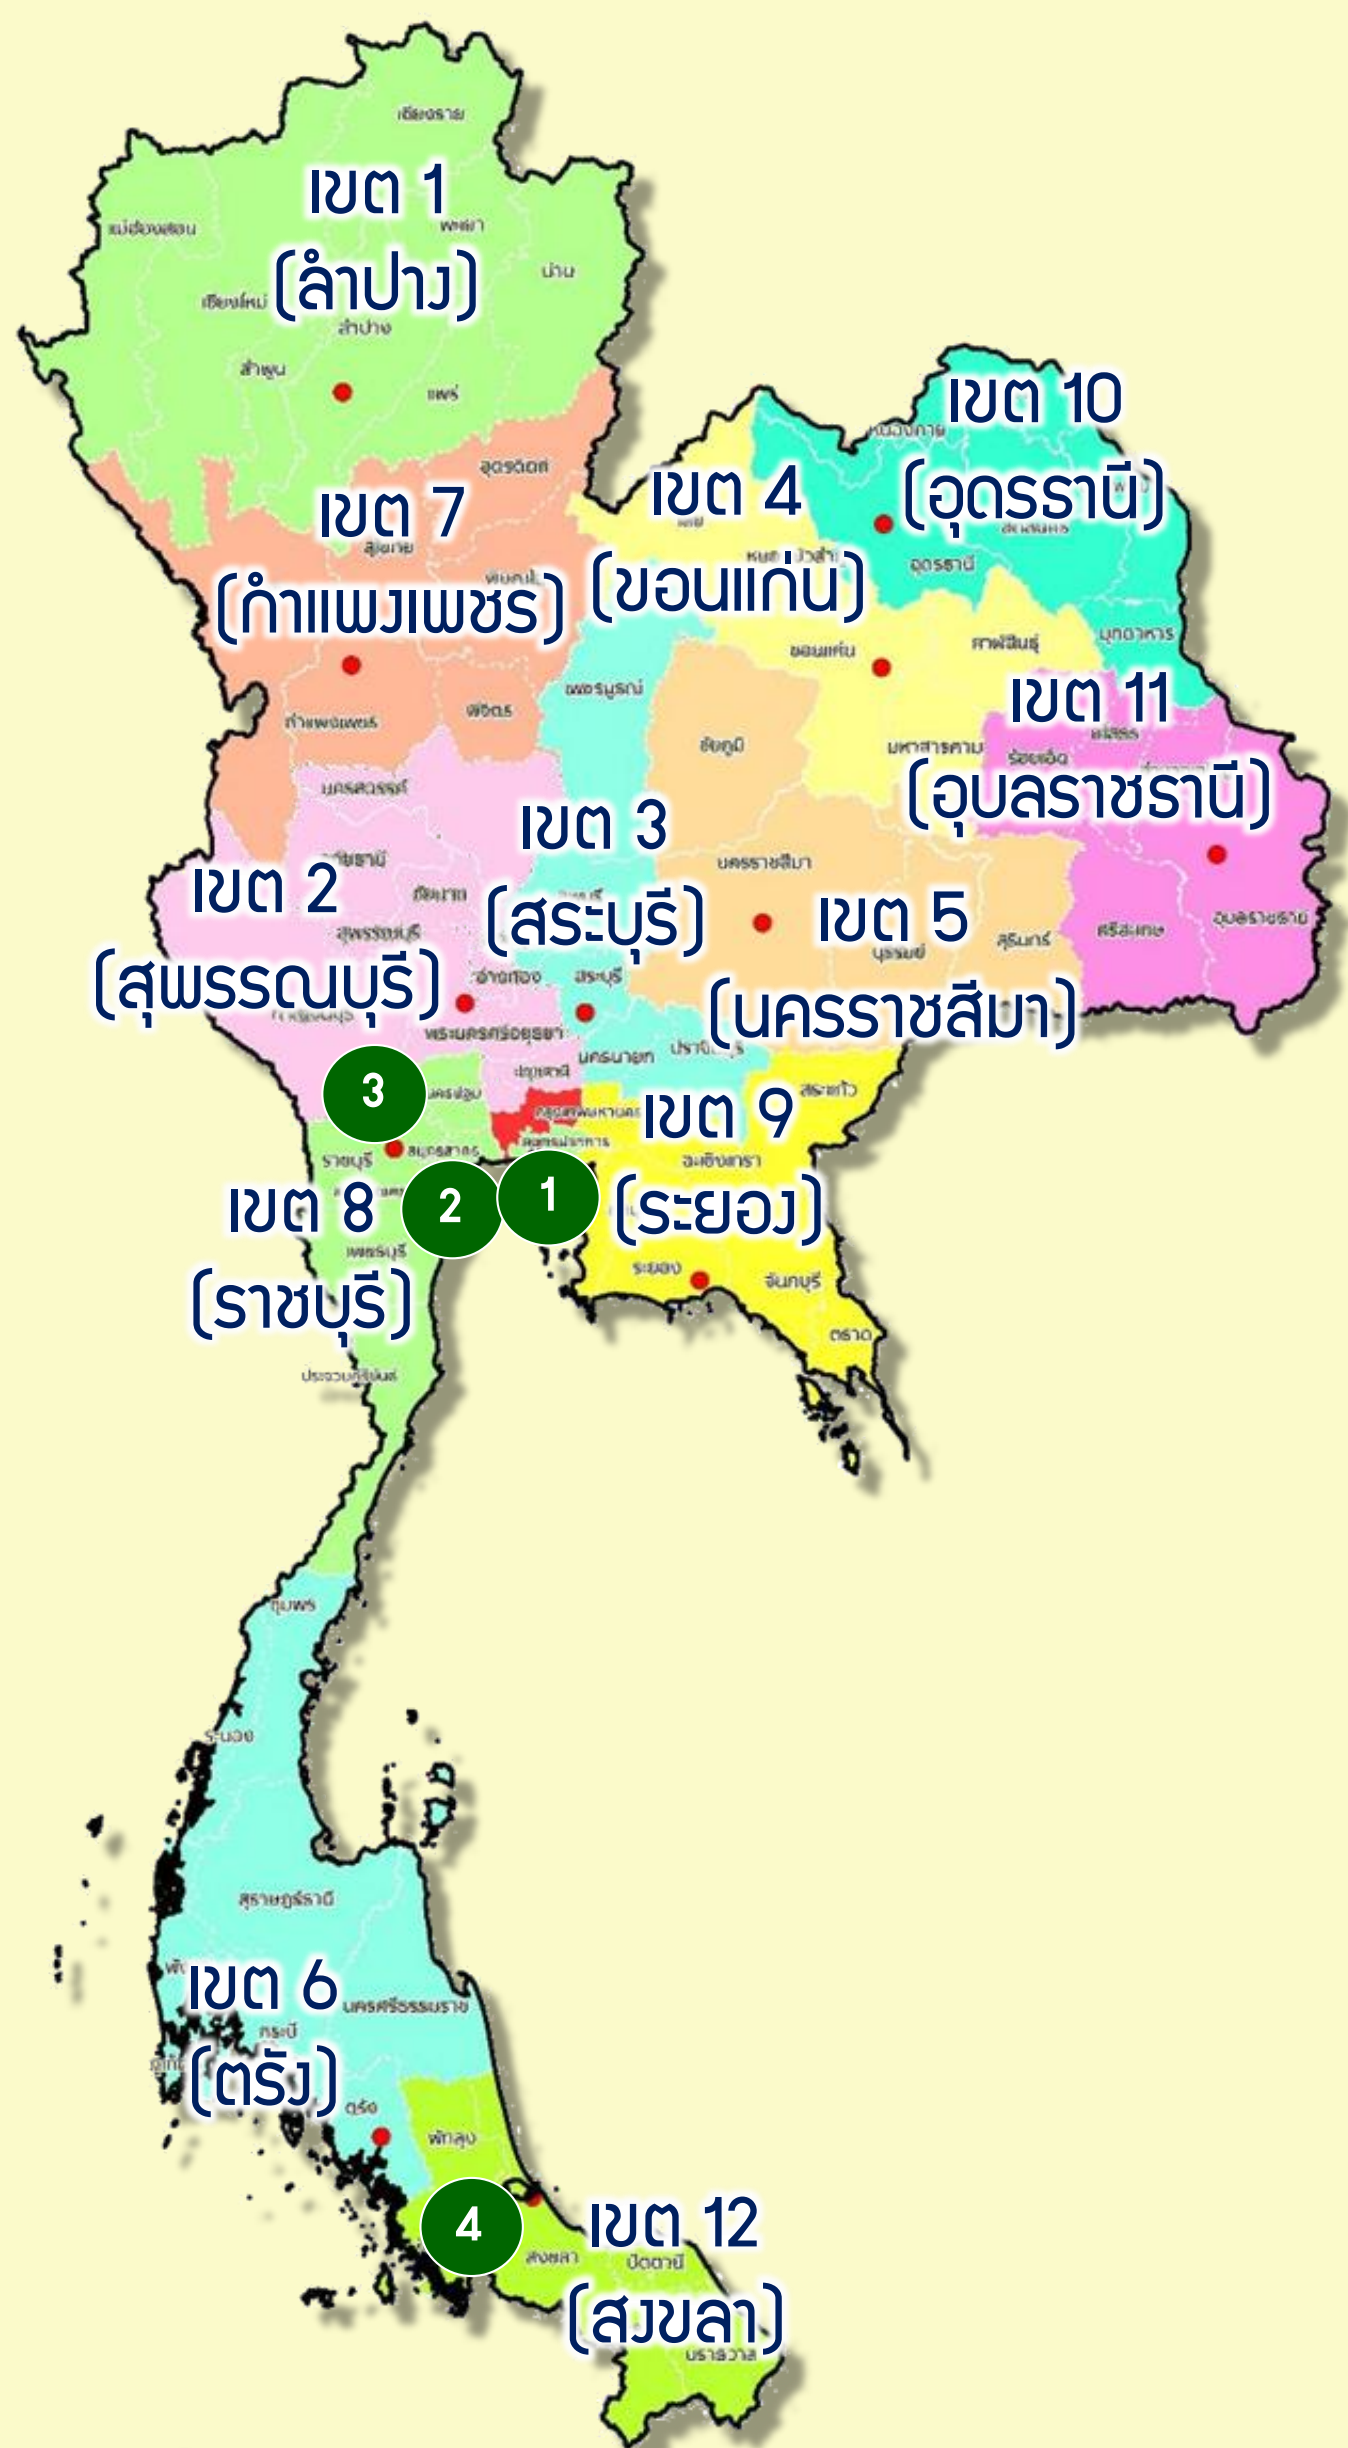

1. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำบาดาล สถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล พร้อมทั้งบำรุงรักษาทำความสะอาด สถานีพื้นที่ที่ขยงองค์การ บริหารส่วนตำบลแมกษาใหม่ ต.แมกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จำนวน 3 สถานี ดังนี้
 1.หมายเลขสถานี LCSPK030 จำนวน 2 บ่อ ระดับน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น 0.8-1.0 เมตร และระดับน้ำบาดาลลดลง 0.1-0.2 เมตร
 2.หมายเลขสถานี LCSPK031 จำนวน 2 บ่อ ระดับน้ำบาดาลลดลง 0.1-0.2 เมตร
 3.หมายเลขสถานี LCSPK032 จำนวน 2 บ่อ ระดับน้ำบาดาลลดลง 0.1-0.2 เมตร



2. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามระดับน้ำบาดาล เก็บข้อมูลจากเครื่องวัดระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลอัตโนมัติ และเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล โครงการศึกษาและประเมินปริมาณการสูบน้ำบาดาลที่ปลอดภัย (Safe Yield) ในเขตวิฤกฤตการณ์น้ำบาดาล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค และอุตสาหกรรมมาก เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงฐานข้อมูลอุทกธรณีวิทยา และนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินปริมาณการสูบน้ำที่ปลอดภัย ณ บ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล พื้นที่ราชพัสดุ เลขที่ สค.5 ต.บางไทร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร



3. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสุบทดสอบศักยภาพขยงน้ำบาดาลในพื้นที่ จ.นครปฐม โครงการศึกษาและประเมินปริมาณการสูบน้ำบาดาลที่ปลอดภัย (Safe Yield) ในเขตวิฤกฤตการณ์น้ำบาดาล โดยนำข้อมูลมาปรับปรุงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์น้ำบาดาล เพื่อปรับปรุงค่าการสูบน้ำบาดาลที่ปลอดภัย และจัดทำข้อเสนอขยงนโยบายสำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน



4. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำบาดาล สถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล พร้อมทั้งบำรุงรักษาเครื่องบันทึกระดับน้ำอัตโนมัติ และทำความสะอาดสถานีในพื้นที่ จ.สงขลา จำนวน 3 สถานี ดังนี้
 1.สถานีโรงเรียนบ้านท่าไกร ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หมายเลขสถานี STSKA016 จำนวน 1 บ่อ ระดับน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น 0.18 เมตร
 2.สถานีวัดโตนดแสงทอง ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หมายเลขสถานี STSKA036 จำนวน 3 บ่อ ระดับน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น 0.13-0.86 เมตร และระดับน้ำบาดาลลดลง 0.22 เมตร
 3.สถานีบัสยิดกลางสงขลา ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หมายเลขสถานี STSKA045 จำนวน 2 บ่อ ระดับน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น 0.01 เมตร และระดับน้ำบาดาลลดลง 0.68 เมตร



ประเภทข่าว	วันที่ 12-17 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 17 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	27	3,067
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13

P.2/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

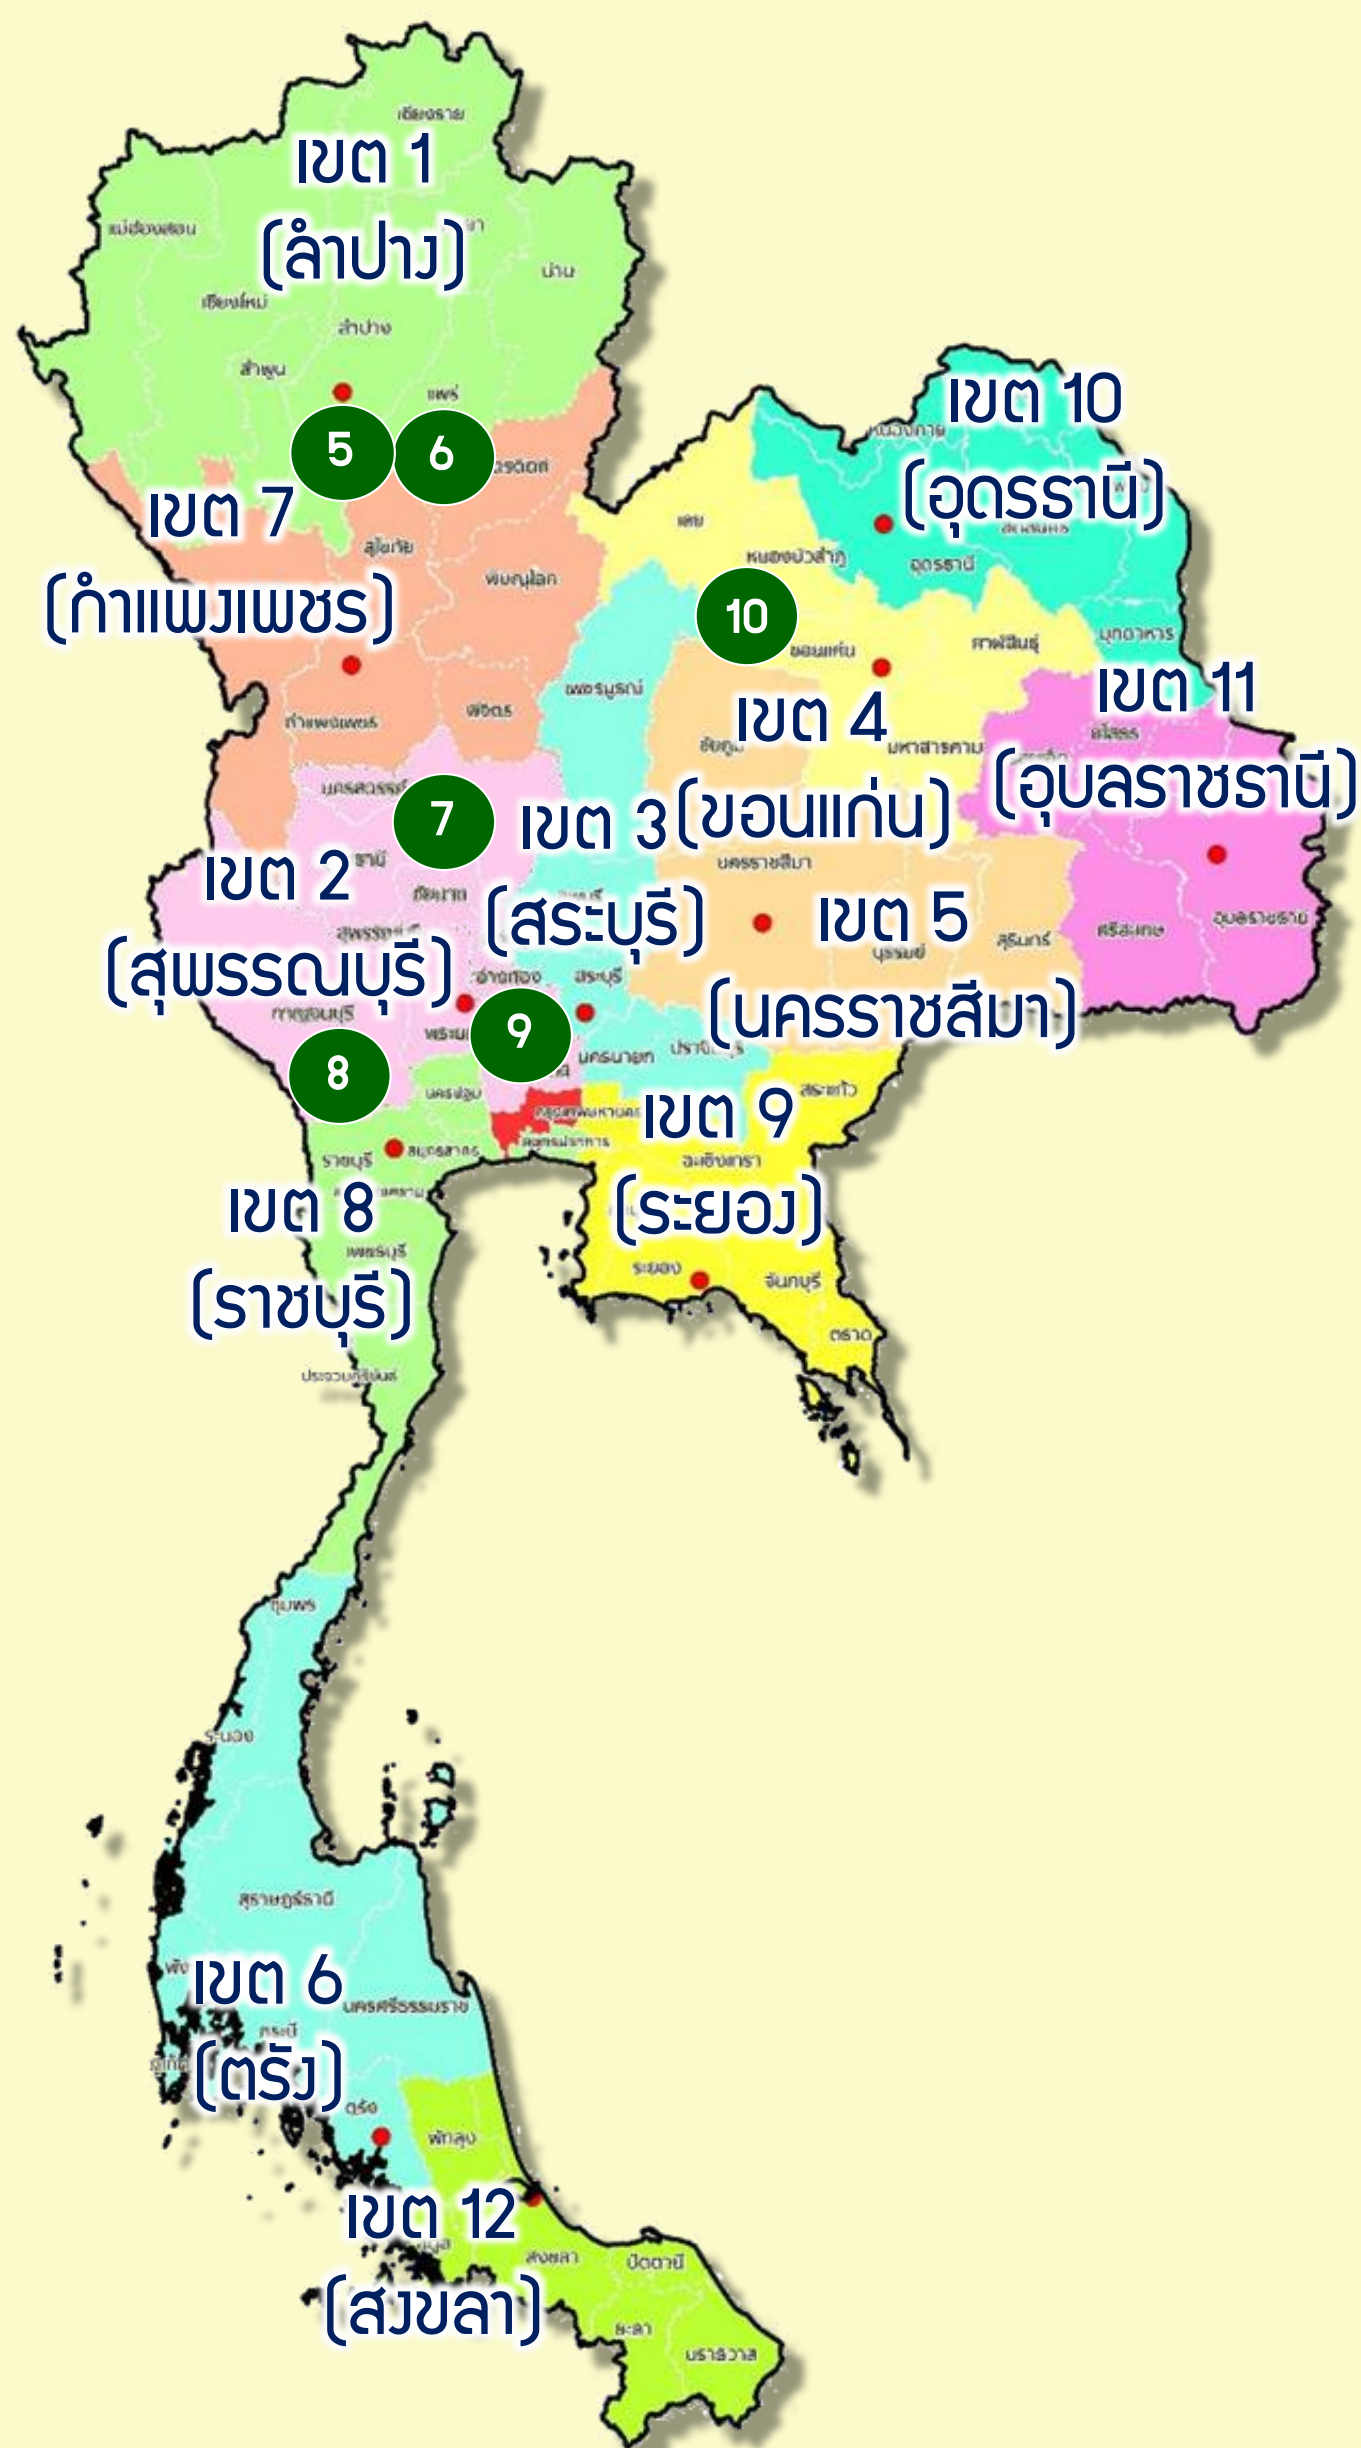

- 5 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โดยสามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
- 1.บ้านแม่กิด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
 - 2.บ้านแม่โฮ ต.นาเสว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 - 3.บ้านมัว ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง



- 6 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ แนะนำวิธีการใช้งาน และการบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (โครงการต่อยอด) และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
- 1.ต.แม่ยาว อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 - 2.ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
 - 3.ต.ป่าห้วย อ.เด่นชัย จ.แพร่



- 7 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายรณฤฎ์ พรหมมา พอ.ส่วนแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนามะบ่อดินขาวและความปลอดภัยทางถนน อ.ตาคี จ.นครสวรรค์ โดยได้แสดงแผนที่ดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ในพื้นที่โครงการพัฒนามะบ่อดินขาว บ้านหนองกะทะ ม.7 ต.ช่องแค อ.ตาคี จ.นครสวรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ณ ศาลาประชาคม อ.ตาคี จ.นครสวรรค์



- 8 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษา สำรวจและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึก ในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน กิจกรรมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่วนส่วน และงานก่อสร้างป้ายโครงการ โดยคาดว่าทุกกิจกรรมจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ณ บ้านพยอมม ม.12 และบ้านทุ่งคูณ ม.19 ต.ห้วยกระจะ อ.ห้วยกระจะ จ.กาญจนบุรี



- 9 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่สำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
- 1.บ้านดอนมัว ม.7 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 - 2.บ้านหนองกรด ม.8 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 - 3.บ้านยี่ล้น ม.6 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 - 4.บ้านห้วยชะนาง ม.4 ต.ห้วยคั่นแหลม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง



- 10 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายชัยวุฒิ ชูกลิ่น พอ.ส่วนแผนงาน พร้อมด้วย นายชัยยศ คำภา นายช่างเทคนิค ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รูปแบบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
- 1.บ้านโนนแดง ม.12 ต.นากแล อ.นากแล จ.หนองบัวลำภู
 - 2.บ้านนากแล ม.13 ต.นาเหล่า อ.นาหว้า จ.หนองบัวลำภู
 - 3.บ้านโนนภูทอง ม.1 ต.วังทอง อ.นาหว้า จ.หนองบัวลำภู



ประเภทข่าว	วันที่ 12-17 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 17 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	27	3,067
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

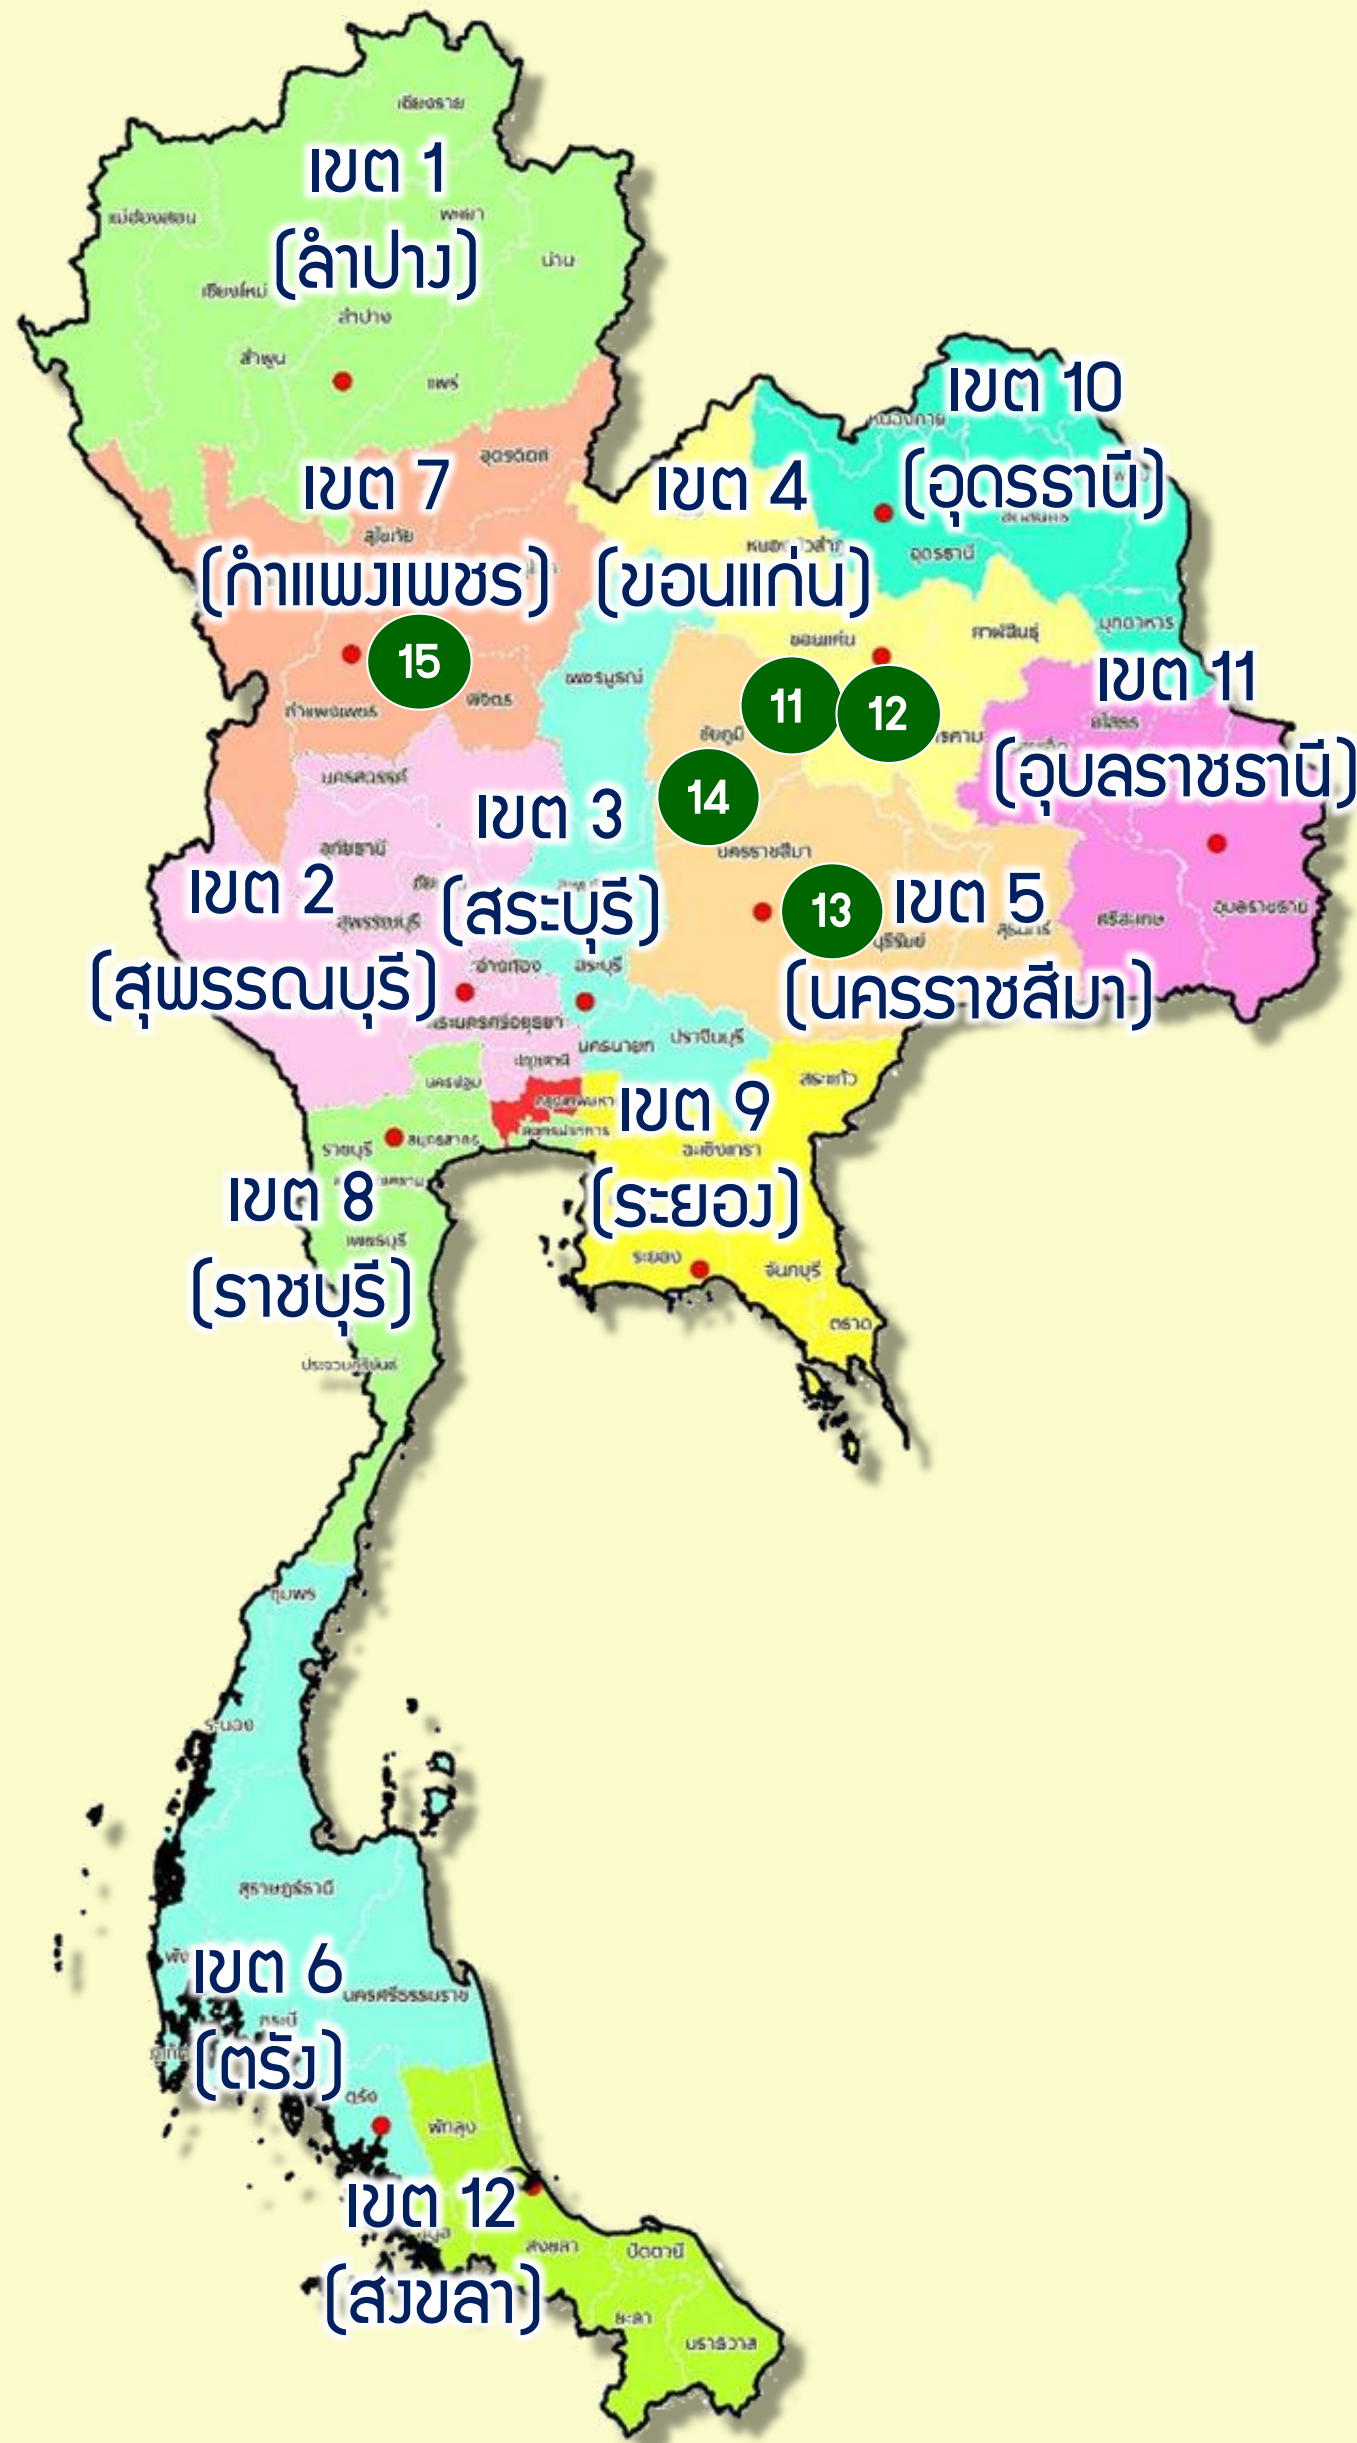

11 สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายศิริชัย แก้วศรีบุญชู พอ.ส่วนปฏิบัติการ นางสาวกาญจนาศรีบุญชู พอ.ส่วนวิชาการ และทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดบ่อน้ำบาดาล ของเจ้าหน้าที่หน่วยฯ หมายเลข 041 โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซาก หรือน้ำเค็ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) พร้อมทวนสอบแผนการดำเนินงานและรูปแบบการก่อสร้างโครงการ ให้กับ นายกรชวลิตชัย ชัยพิริยวัธ นายอำเภอเขาสวนกวาง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว รับทราบผลการดำเนินงานขุดบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 4 บ่อ ปริมาณน้ำพัฒนาได้มากกว่า 45 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ณ บ้านแสงสว่าง ม.4 ต.บึงบัว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น



12 สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายอุไรม แก้วจันทร์ พอ.สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 20/2565 เพื่อพิจารณาการขึ้นทวงค่าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขต จำนวน 48 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting



13 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายสมภพ ลือพงศ์พัฒนะ พอ.ส่วนวิศวกรรม หัวหน้าผู้ควบคุมงาน พร้อมกับงานวิศวกร ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามและควบคุมงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการศึกษา ล่ารพหาพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูง เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำ (ระยะที่ 2) เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามแบบ ณ บ้านโคกสะแกกราช ม.3 ต.สะแกกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา



14 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายสมศรี พร้อมญาติ พอ.ส่วนปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และนายพริมามิตร ปัดดา วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ รวมทั้งการบริหารจัดการของกลุ่มสมาชิกในตำบลต่าง ๆ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ณ บ้านควนโจน ม.18 ต.ควนโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ



15 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินตนากร พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ร่วมกับทีมงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และนายเดลินิวส์ แดงพัด ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสม และกำหนดจุดก่อสร้างเพื่อดำเนินงานโครงการ อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ม.8 ต.พนาทอง อ.ไทรทอง จ.กำแพงเพชร




ประเภทข่าว	วันที่ 12-17 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 17 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	27	3,067
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13

P.4/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

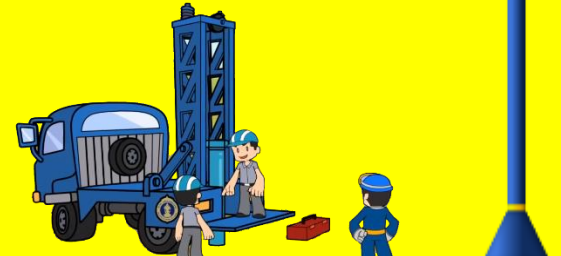


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

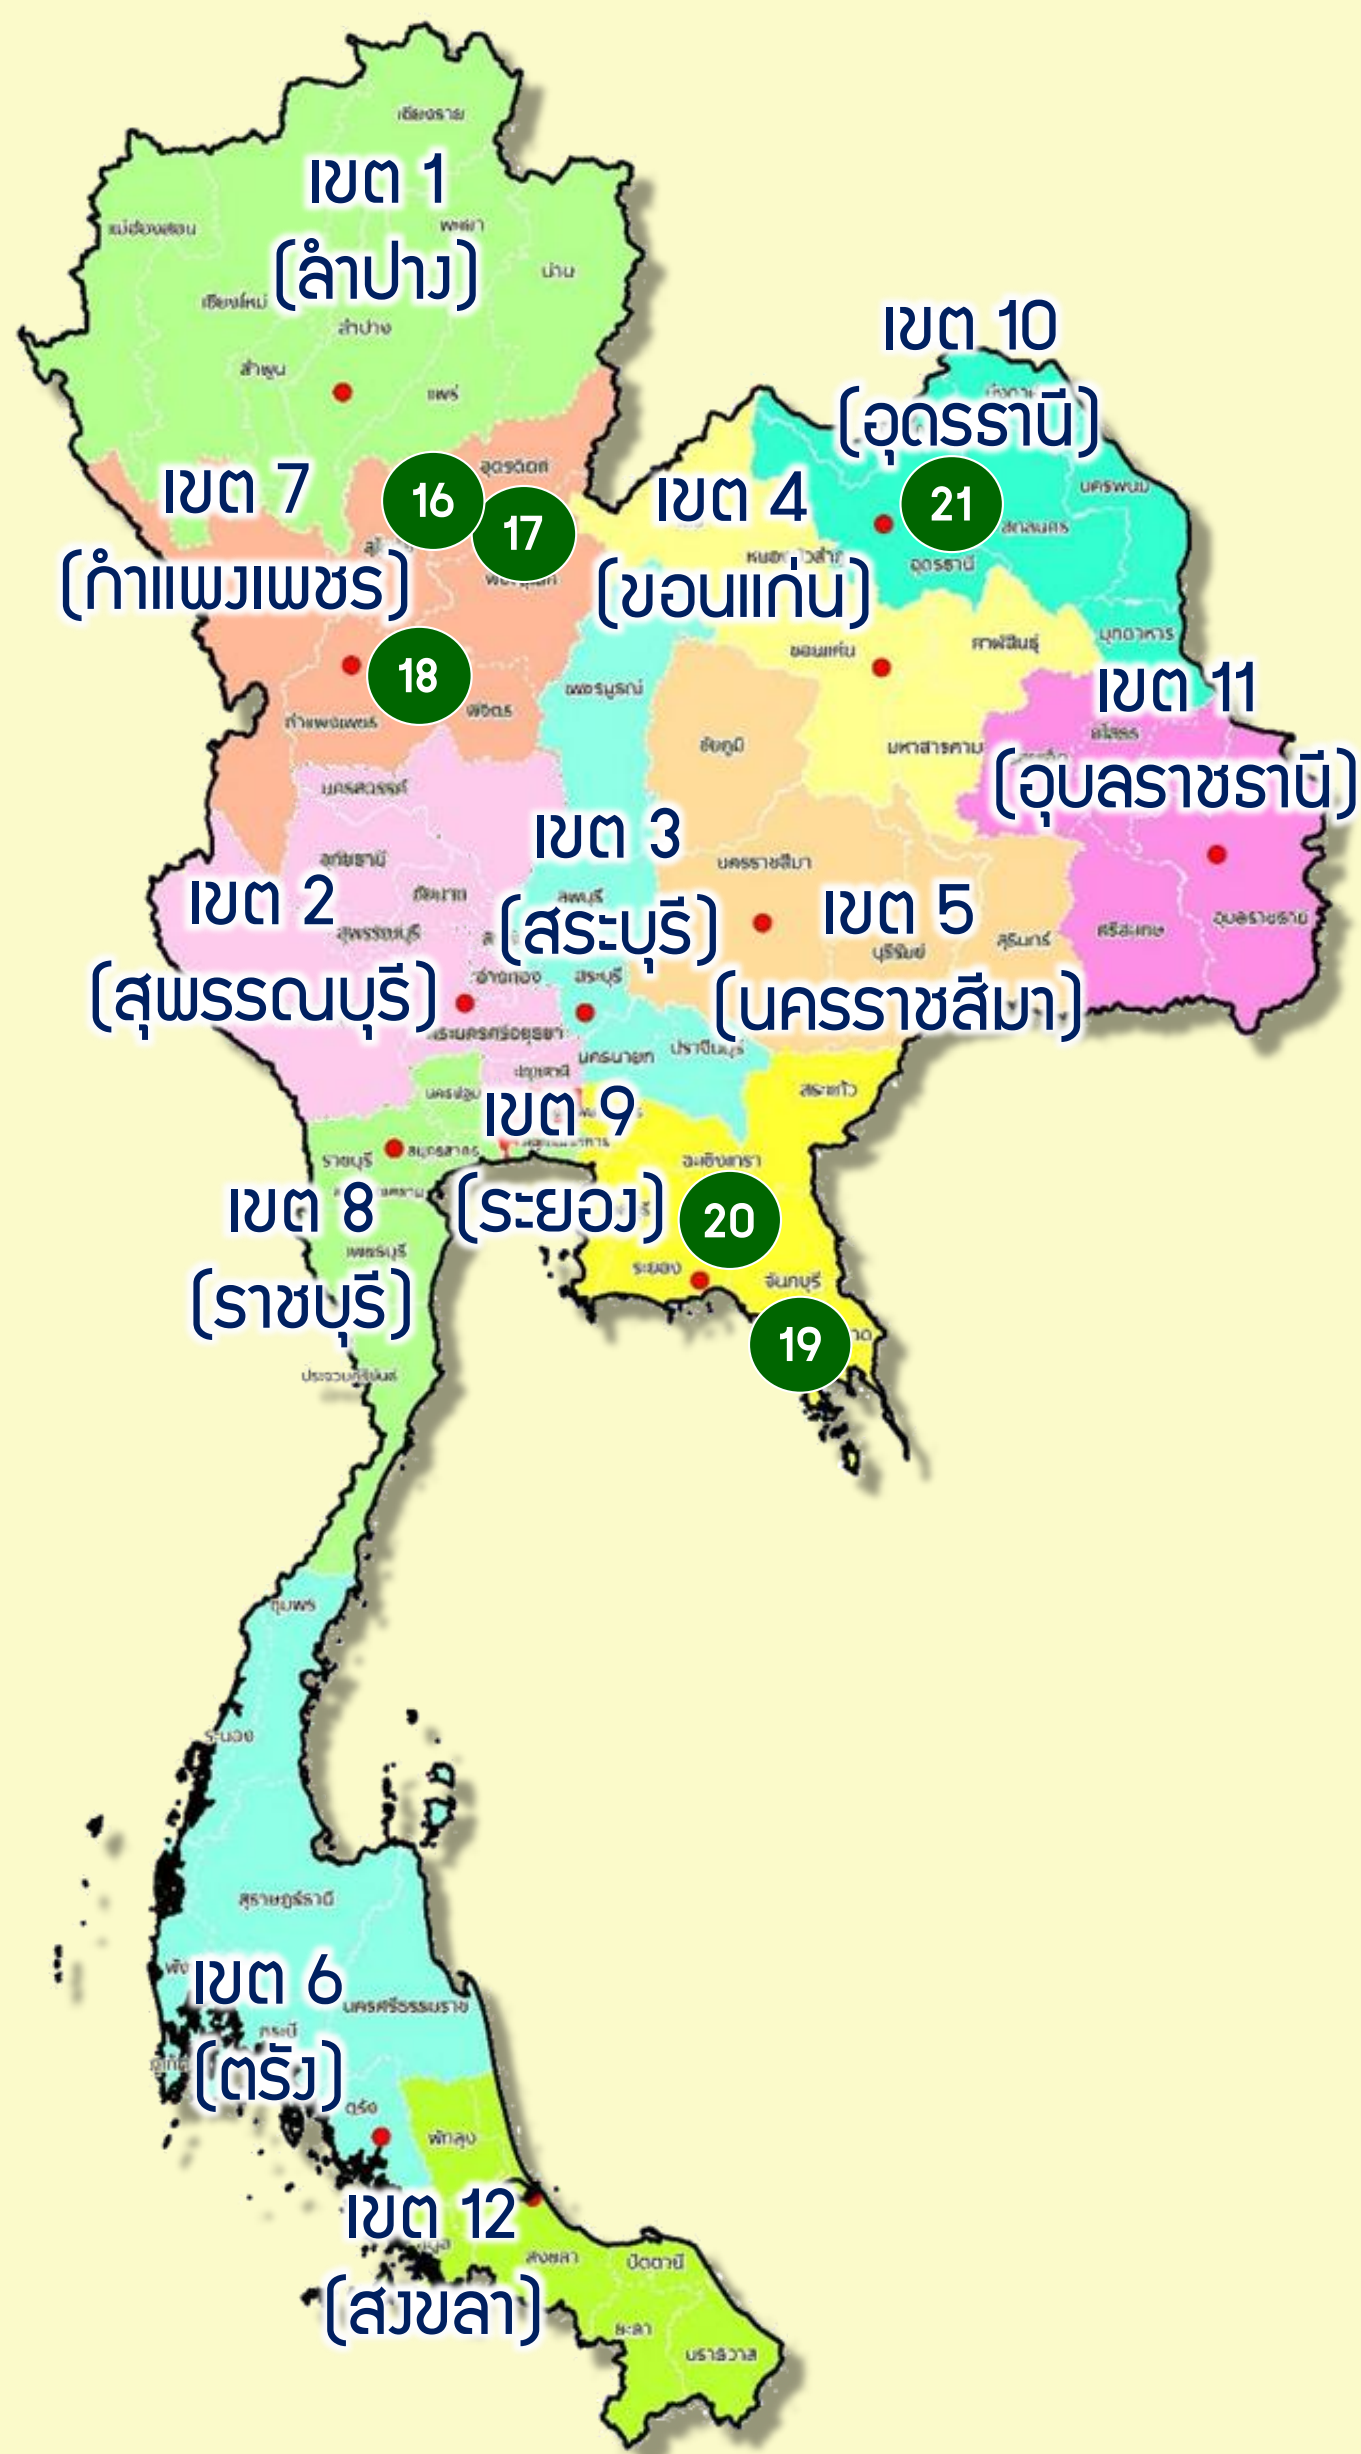

- 16** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรสุจินตางกูร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ระบบประปาบาดาล และการก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (บขส.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานและอาทิติย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
- 1.บ้านคลองท่าเหนือ ม.8 ต.คลองท่า อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
 - 2.บ้านปลายราง ม.8 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุดรธานี
 - 3.บ้านเนินควาย ม.3 ต.ด่านแม่คำมื่น อ.ลับแล จ.อุดรธานี



- 17** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรสุจินตางกูร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรในพื้นที่ ณ บ้านข้าพิกหนาม ต.ด่านแม่คำมื่น อ.ลับแล จ.อุดรธานี



- 18** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรสุจินตางกูร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ร่วมกับ นายจำนง แซ่มโซติ ประธานสภาตำบลกรงธรม เจ้าขอพื้นที่ ลงพื้นที่สำรวจ ความเหมาะสมและกำหนดจุดก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ ความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชน ณ บ้านสหกรณ์ ม.3 ต.กรงธรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร



- 19** สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่สำรวจกำหนด เป็นจุดตั้ง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ณ บ้านหนองคล้า ม.1 ต.เสล อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี



- 20** สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่เตรียม ความพร้อมด้านสถานที่บริเวณโครงการ ฯ จุดจ่ายน้ำ เพื่อจัดเตรียมพิธีส่งมอบโครงการ ฯ และเตรียมการต้อนรับ นายศักดิ์ดา วิชัยศิลป์ อทบ. ประธานในพิธี ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านคลอง 21 ม.4 ต.ดอนฉิมพลี อ.พาน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา และ บ้านคลอง 20 ม.5 ต.สิริทอง อ.พาน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา



- 21** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวสุพิชชญา โสนกุ่มมา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเขต ครั้งที่ 19/2565 เพื่อพิจารณาการขึ้นบัญชีรายชื่อรับใบอนุญาตประกอบ กิจการน้ำบาดาล โดยมีรายชื่อใบอนุญาตหรือน้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 47 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)



ประเภทข่าว	วันที่ 12-17 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 17 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	27	3,067
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

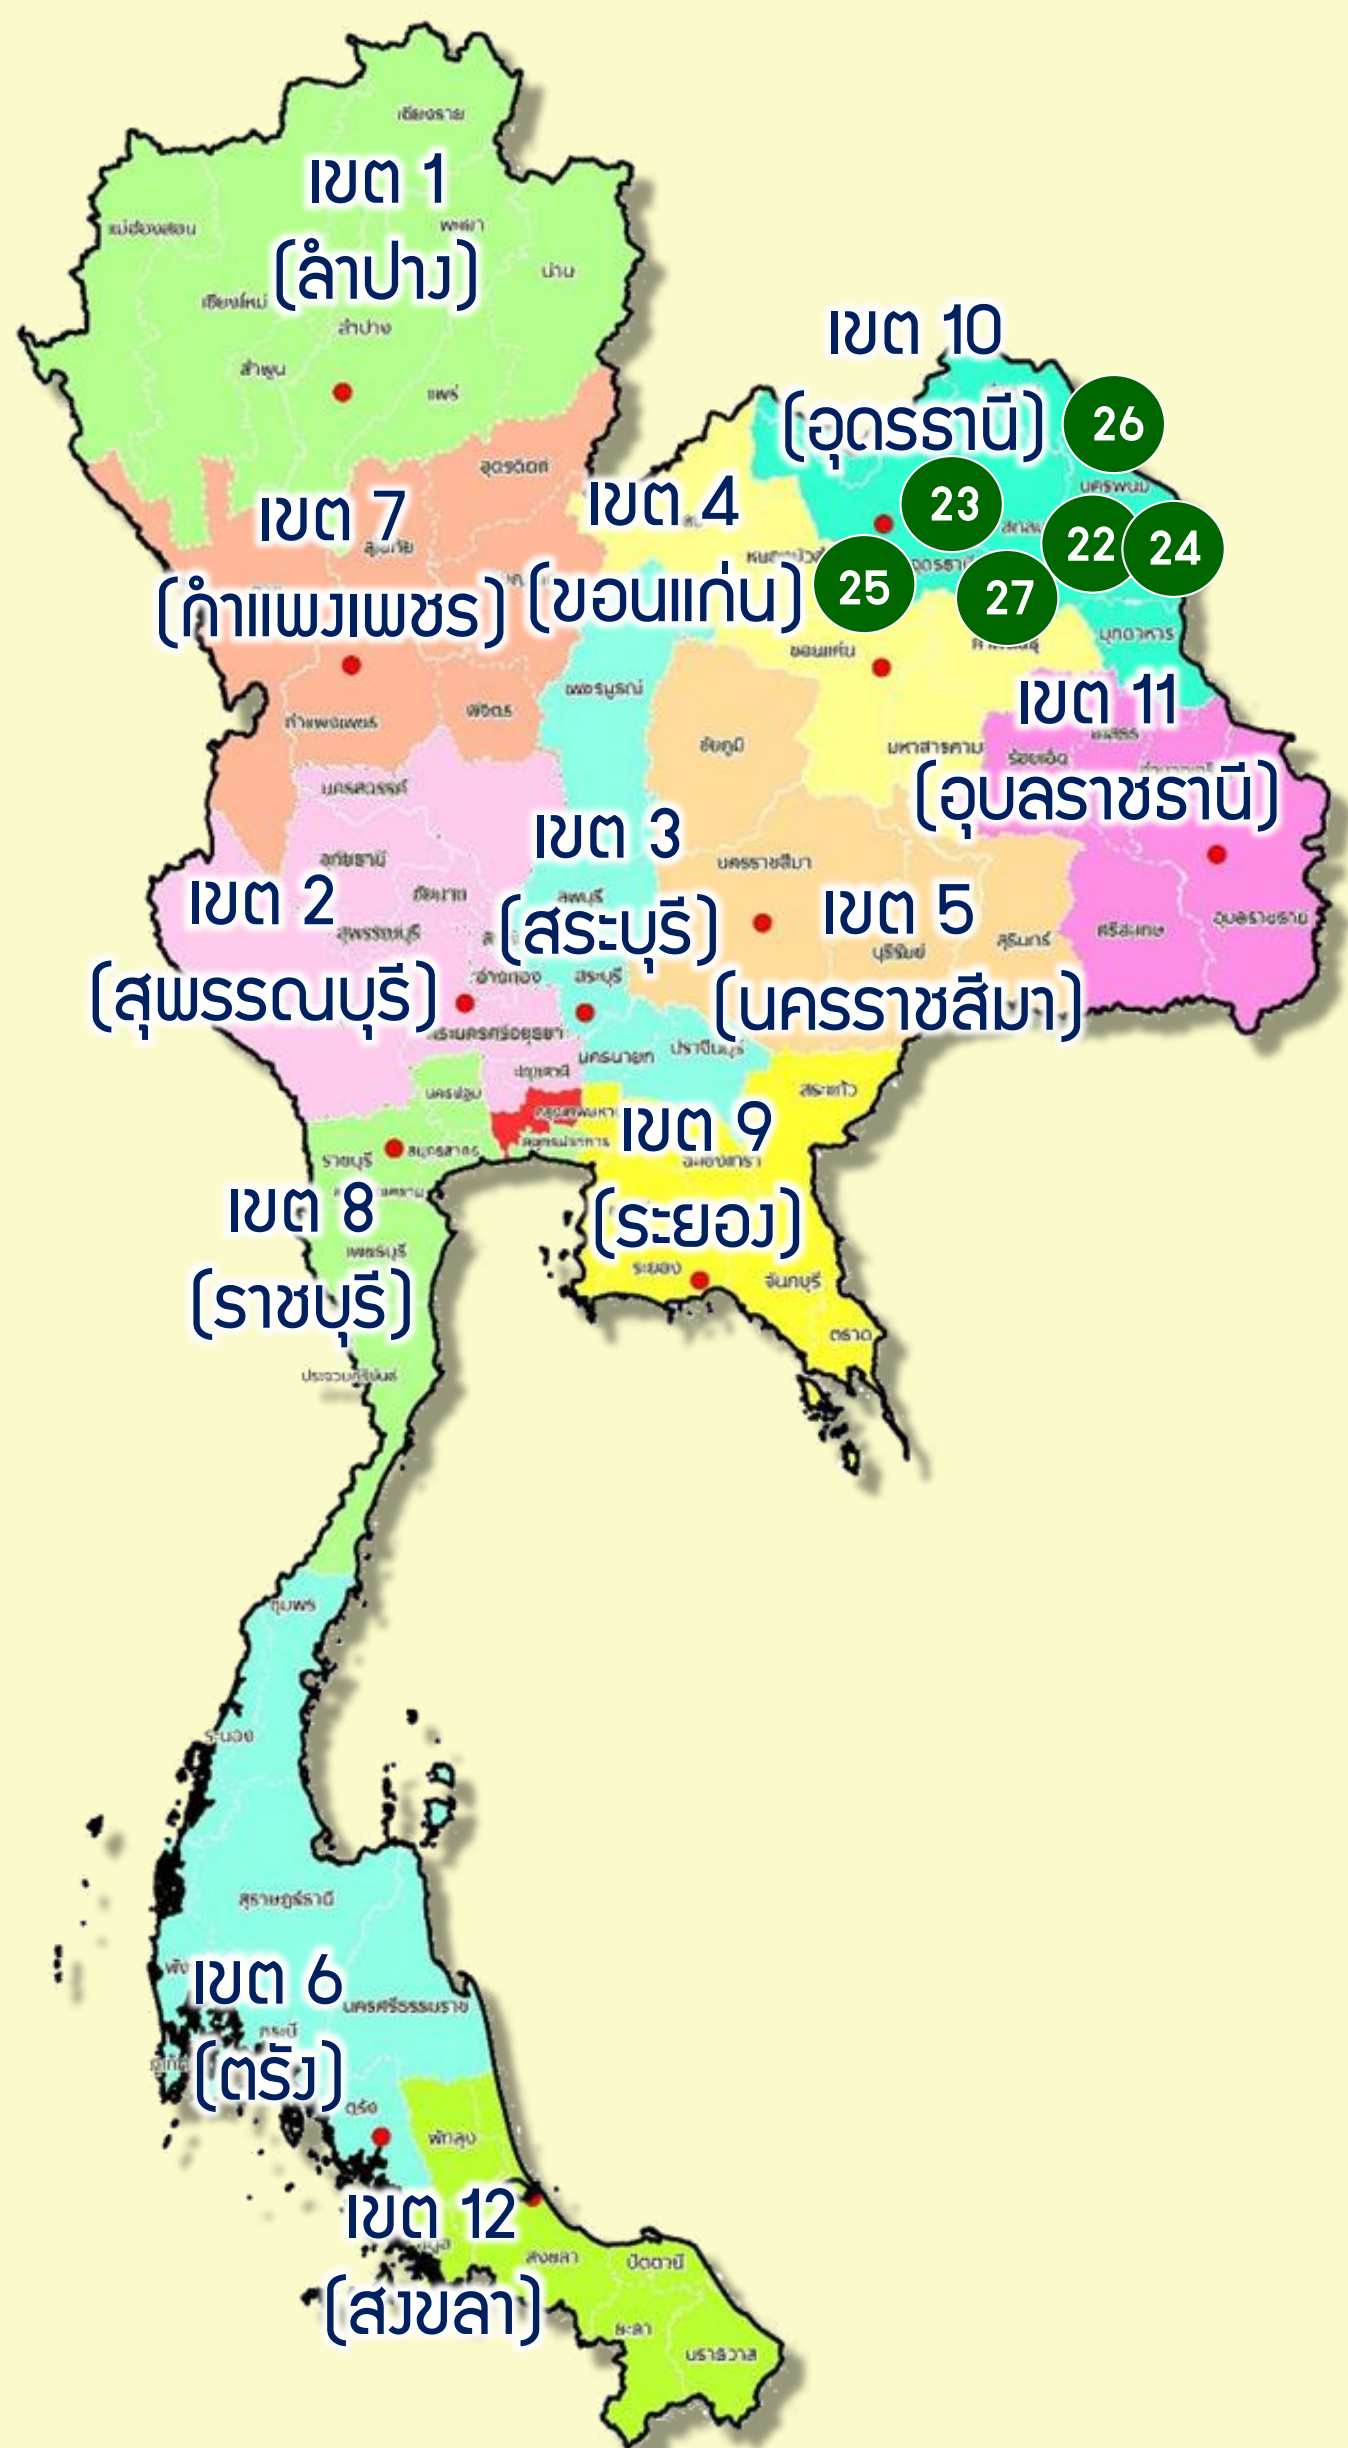

- 22** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชื่นศิริ พอ.ส่วนแผนงาน เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม



- 23** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิระ สุทธศิริ พอ.ส่วนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจมอรวน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้น ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด ผู้นำกลุ่ม และประชาชน เพื่อให้ใช้ประโยชน์จาก น้ำบาดาลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ บ้านโนนคำมี ม.2 ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี



- 24** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ชี้แจง โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซาก หรือน้ำเค็ม ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลผะพาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม



- 25** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวสุวิมล ชื่นกุ่มมา พอ.ส่วนอำนวยการ ลงพื้นที่ นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 500 ขวด มอบให้กับ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน โครงการปลูกต้นไม้และ หลัาแฝก ณ วัดภูตะกาทอง บ้านหนองเวฬุศรีชมพู ต.ภูหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี



- 26** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ระบบประปาบาดาลทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปิ๊งประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปากห้วยม่วง ม.2 ต.นาข อ.บ้านแพง จ.นครพนม



- 27** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ระบบประปาบาดาล เป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล และตรวจเช็ค ระบบควบคุมไฟฟ้า อัตโนมัติหอกับประปา เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดร ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
2.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
3.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างขึ้น ต.หนองย่างขึ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม
4.โรงเรียนบ้านนาทะหาด ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร



ประเภทข่าว	วันที่ 12-17 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 17 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	27	3,067
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13

P.6/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

