




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

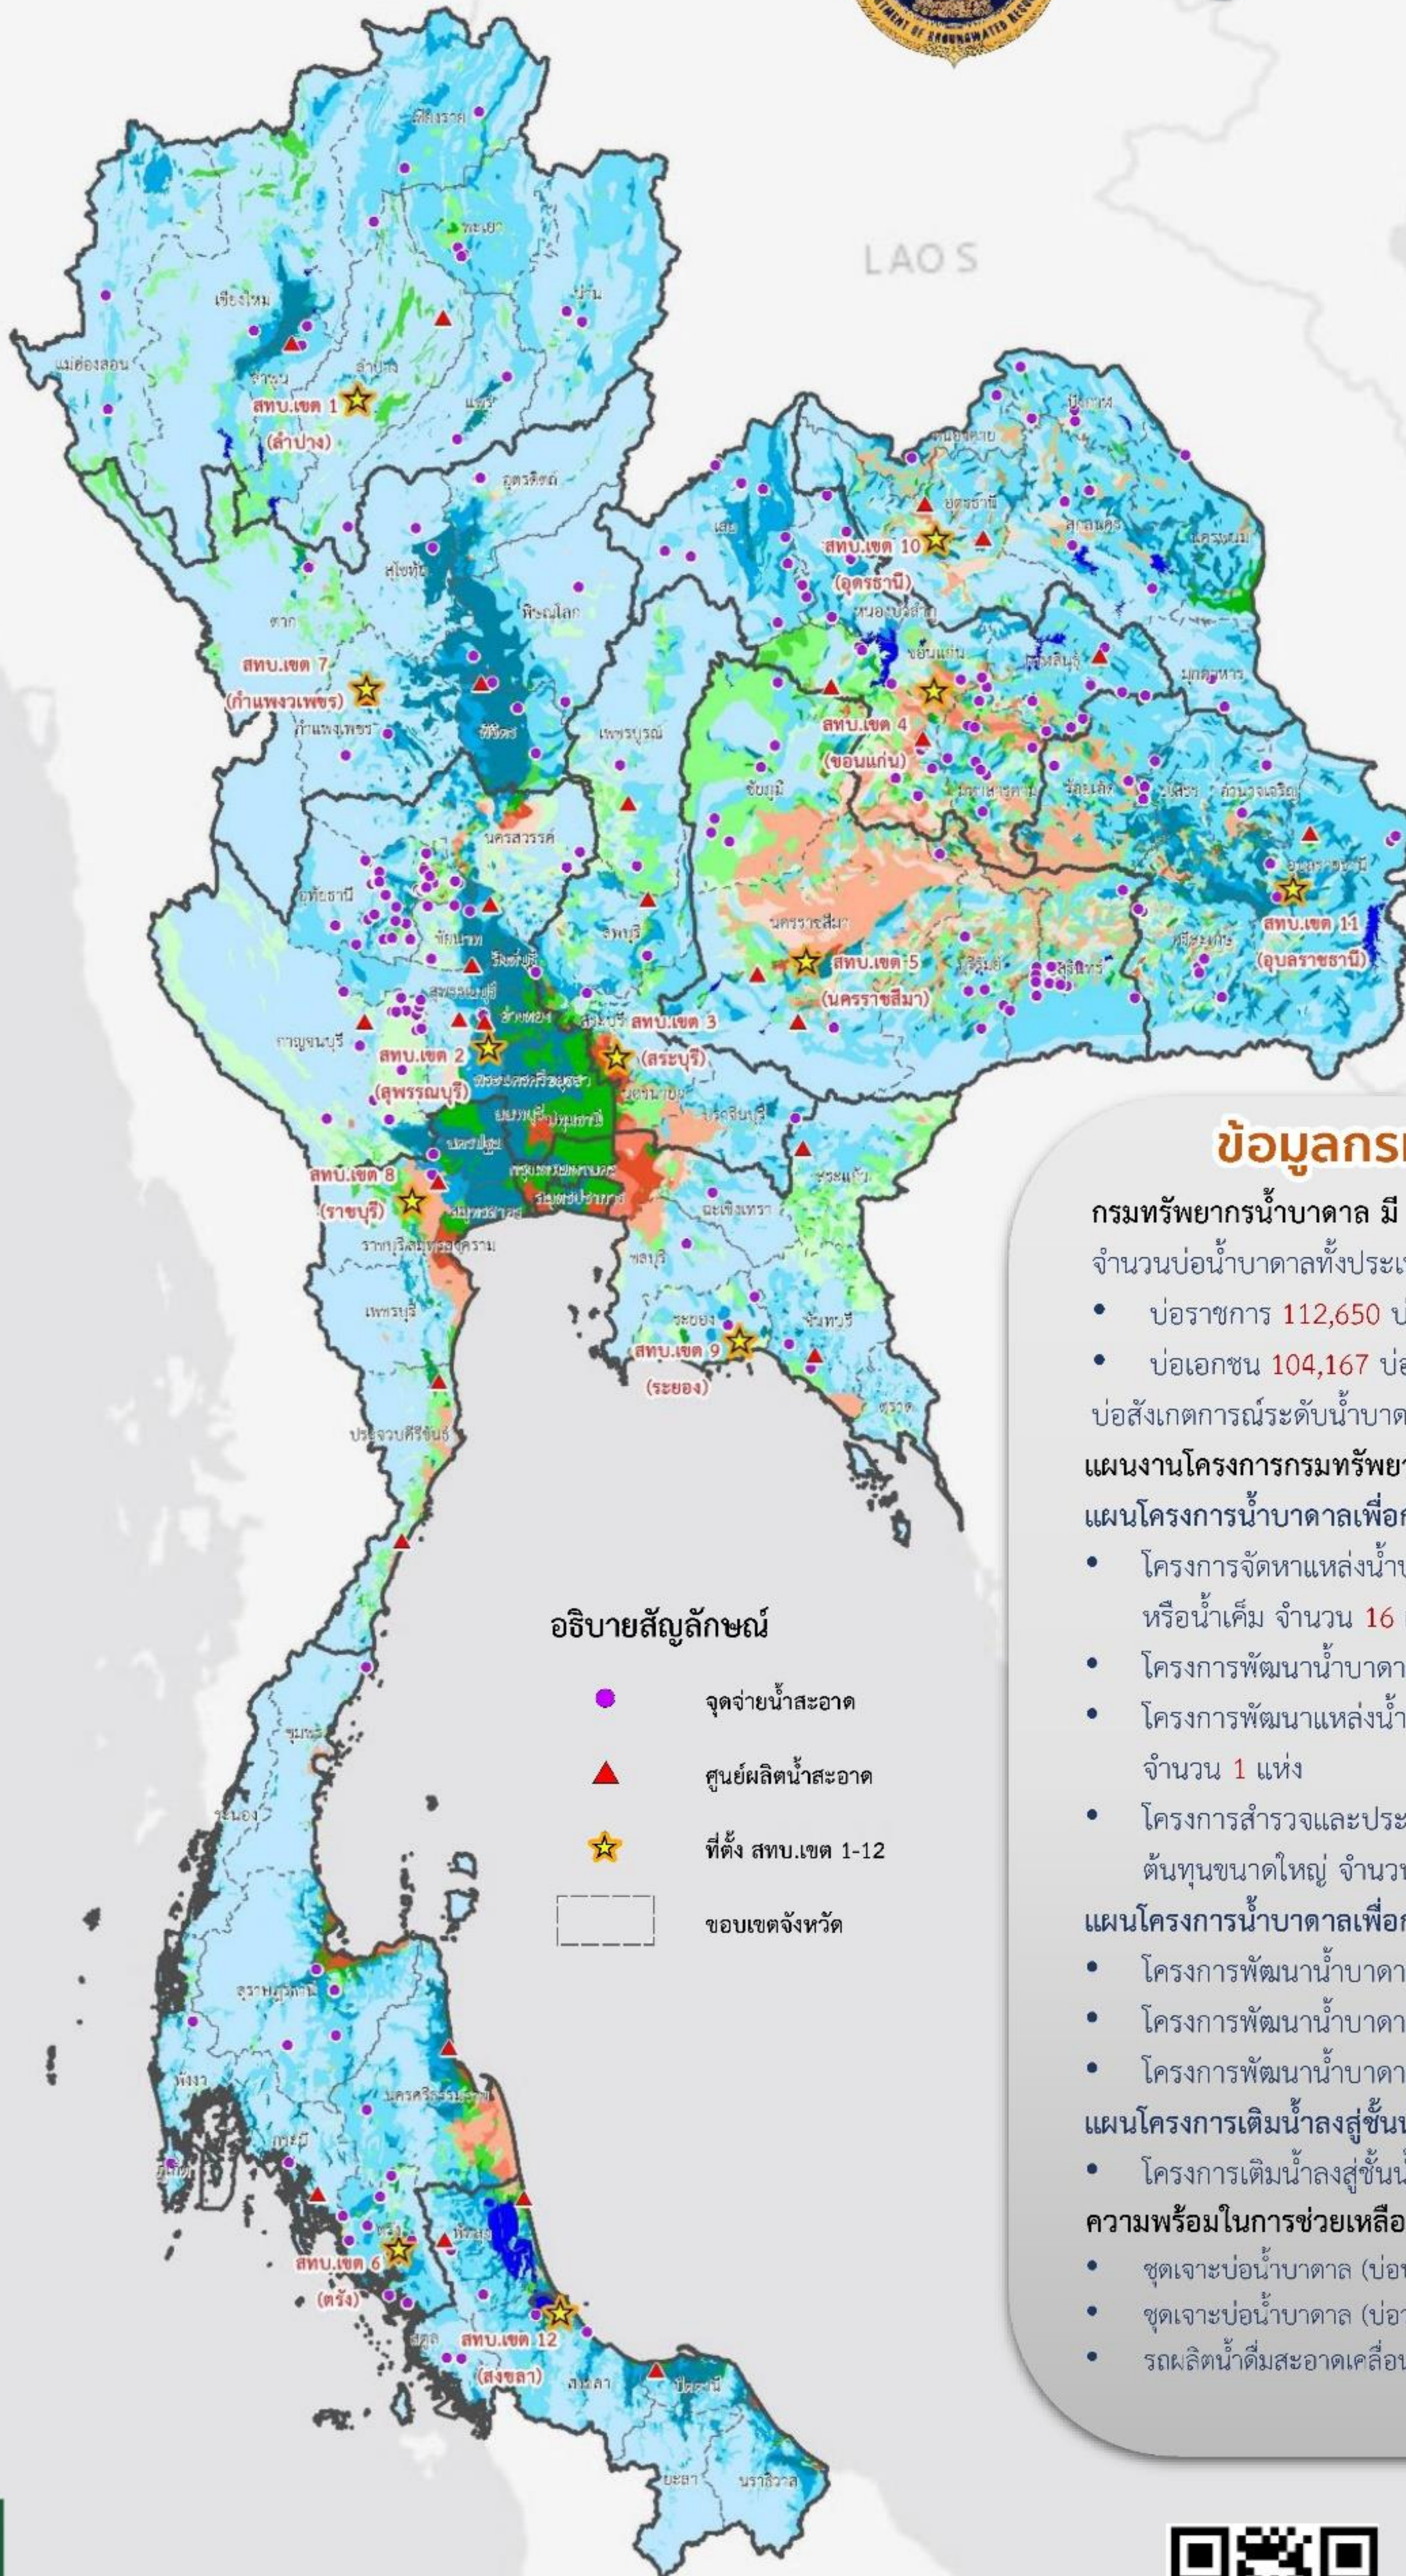

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

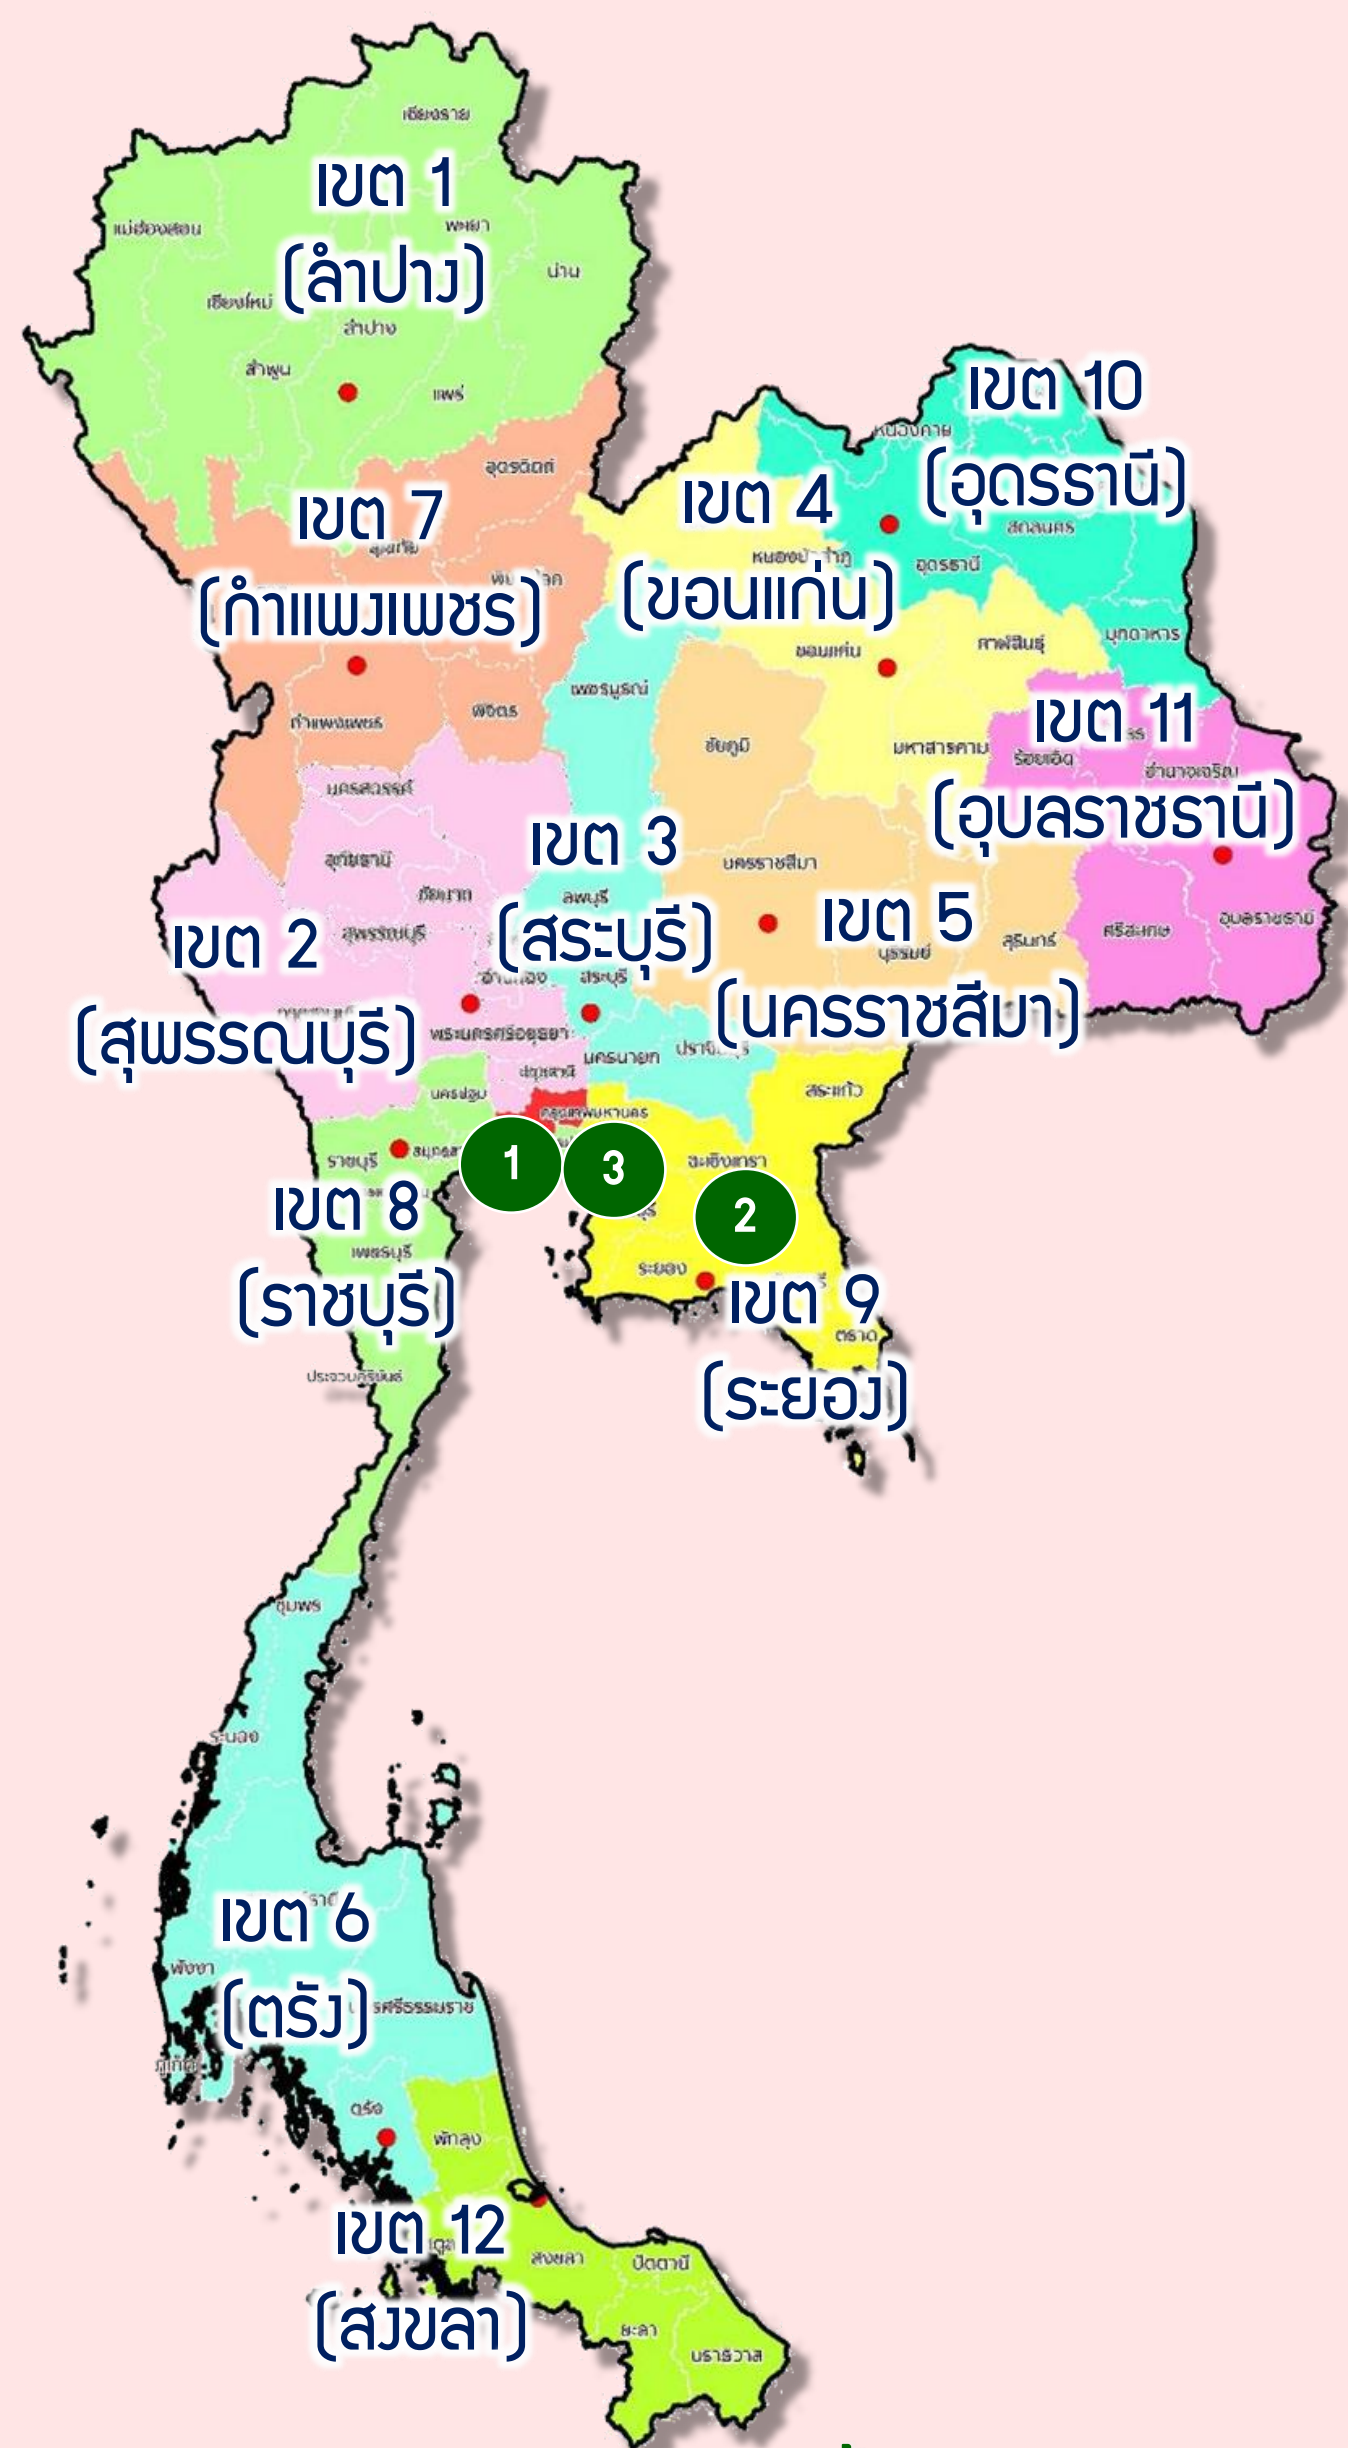

1 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ./กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร




2 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ./นายเฉลิม กลิ่นนันทนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล/สทบ.เขต 9 (ระยอง) พร้อมด้วย นายอานนท์ พงกุลลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจปริมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ฉะเชิงเทรา นายอำเภอพาน้ำเปรี้ยว และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ บ้านคลอง 21 ม.4 ต.ดอนฉิมพลี อ.พาน้ำเปรี้ยว โดยสามารถให้บริการประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 381 ครัวเรือน 1,228 ราย และบ้านคลอง 20 ม.5 ต.สิริทอง อ.พาน้ำเปรี้ยว สามารถให้บริการประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 1,239 ครัวเรือน 6,000 ราย



3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำบาดาล สถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล พร้อมทั้งบำรุงรักษาทำความสะอาดสถานี ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 สถานี ดังนี้

- 1.สถานีการไฟฟ้าทุ่งมหาเมฆ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หมายเลขสถานี LCBKK012 จำนวน 3 บ่อ ระดับน้ำบาดาล 16.37-19.87 เมตร
- 2.สถานีวัดแก้วฟ้าจุฬามณี แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หมายเลขสถานี LCBKK007 จำนวน 3 บ่อ ระดับน้ำบาดาล 14.71-18.96 เมตร
- 3.สถานีวัดแป้นทองโสมการาม แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร หมายเลขสถานี LCBKK014 จำนวน 3 บ่อ ระดับน้ำบาดาล 13.59-21.88 เมตร
- 4.สถานีกรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หมายเลขสถานี LCBKK003 จำนวน 2 บ่อ ระดับน้ำบาดาล 14.32-19.14 เมตร

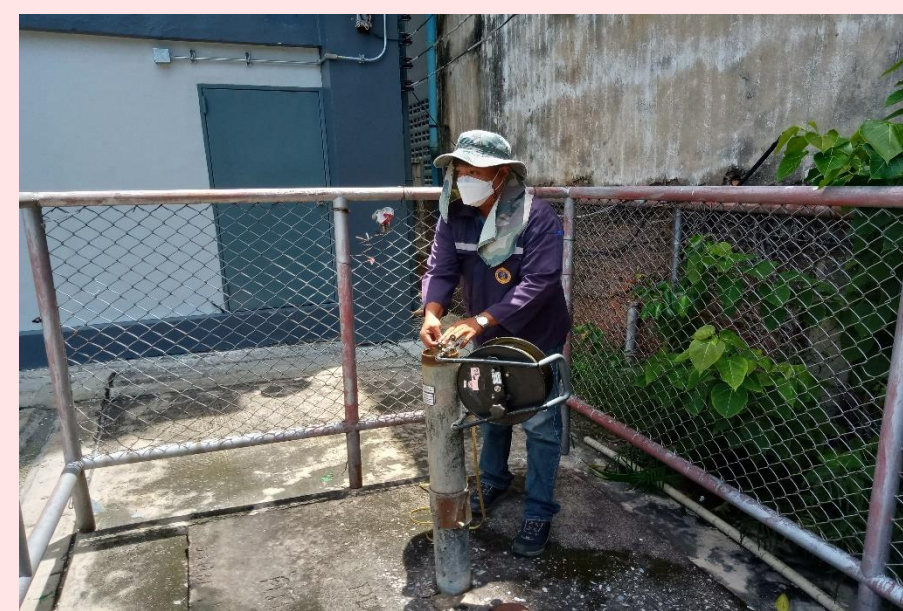

ประเภทข่าว	วันที่ 18 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 18 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	9	3,076
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

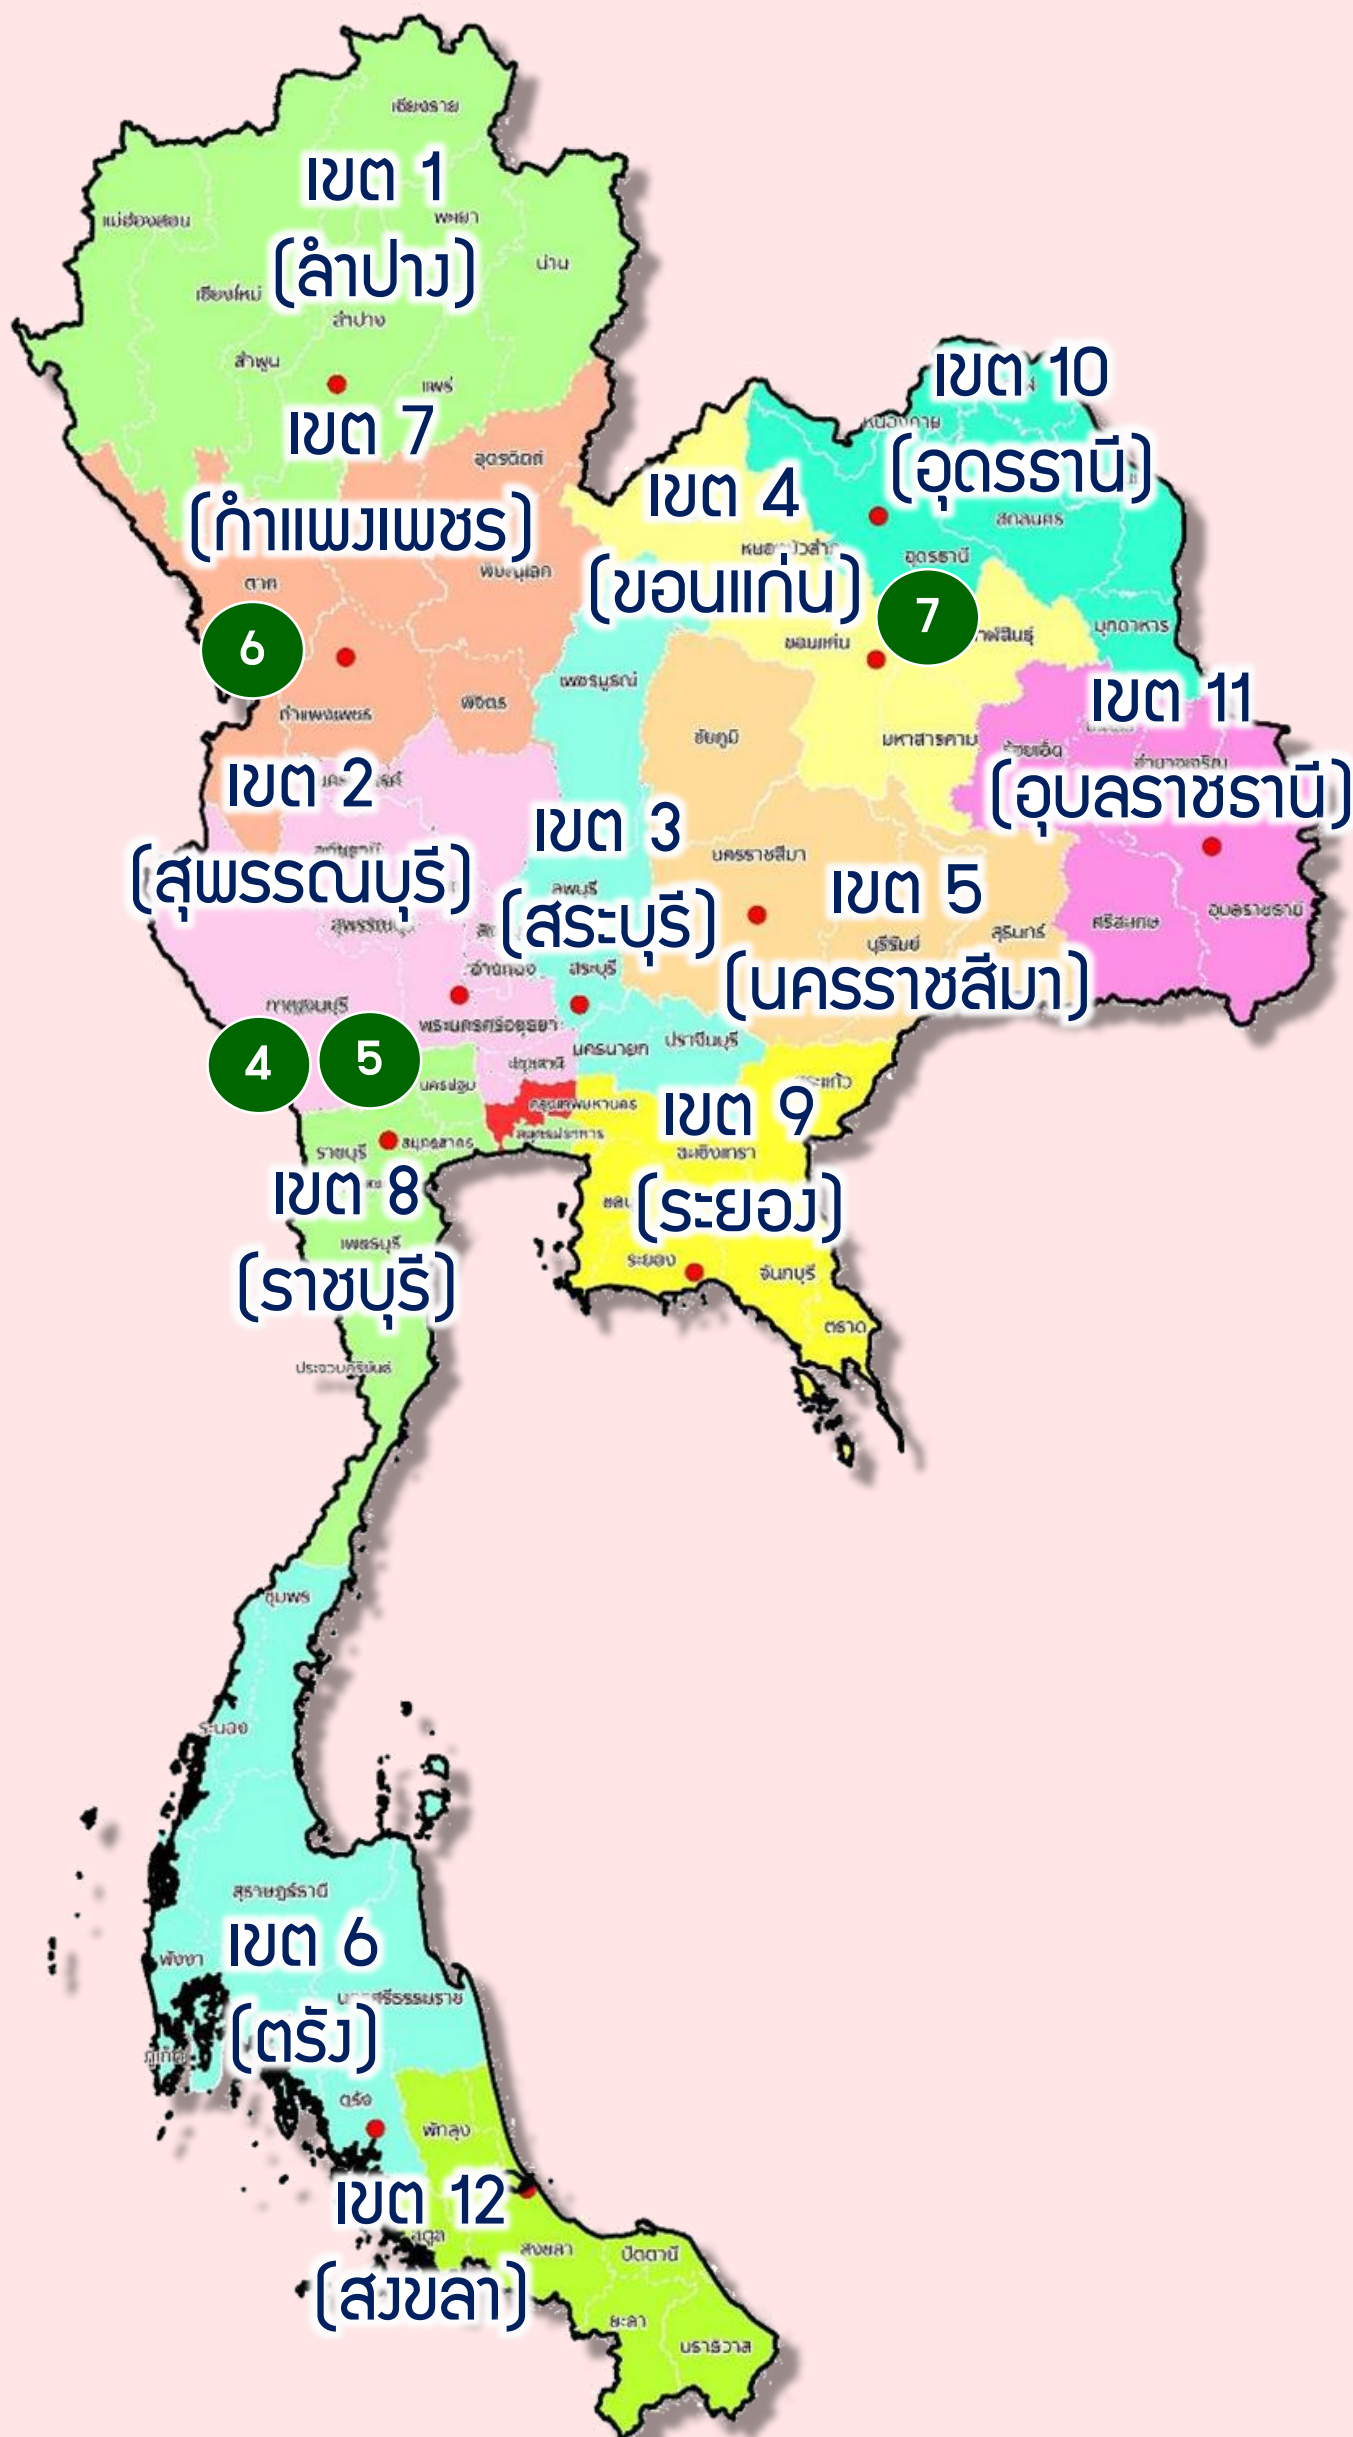

- 5** สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลมพื้นที่ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบประปาบาดาล ให้สามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี จำนวน 10 แห่ง ดังนี้
- 1.โรงเรียนบ้านหนองมะสัว ม.3 ต.หนองปลิว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 - 2.โรงเรียนบ้านตรอกสะตา ม.5 ต.หนองปลิว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 - 3.โรงเรียนประชาพัฒนา ม.12 ต.หนองปลิว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 - 4.โรงเรียนบ้านมะลิคาม ม.8 ต.หนองปลิว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 - 5.โรงเรียนบ้านหนองปลิว ม.1 ต.หนองปลิว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 - 6.โรงเรียนบ้านหนองแสลบ ม.4 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 - 7.โรงเรียนบ้านหนองอำเภจัน ม.2 ต.ทุ่งกระบี่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 - 8.โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม ม.5 ต.ทุ่งกระบี่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 - 9.โรงเรียนบ้านหนองเค็ด ม.2 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 - 10.โรงเรียนบ้านหนองปรือ ม.5 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี



- 4** สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการ น้ำบาดาล ลมพื้นที่เตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายศักดิ์ดา วิชัยศรีศิลป์ อภ. เพื่อติดตาม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
- 1.โรงเรียนบ้านหนองขี้ ม.7 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
 - 2.โรงเรียนบ้านสวนหงส์ ม.4 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
 - 3.โรงเรียนวัดทุ่งมะสัว (มิตรภาพที่ 9) ม.3 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี



- 6** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลมพื้นที่ติดตามการใช้งานและการระบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่สอด จ.ตาก ณ บ้านพะดิวะ ม.4 ต.พระธาตุพินิจ อ.แม่สอด จ.ตาก



- 7** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิมล จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เป็นประธาน การประชุมประจำเดือน สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)



ประเภทข่าว	วันที่ 18 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 18 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	9	3,076
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

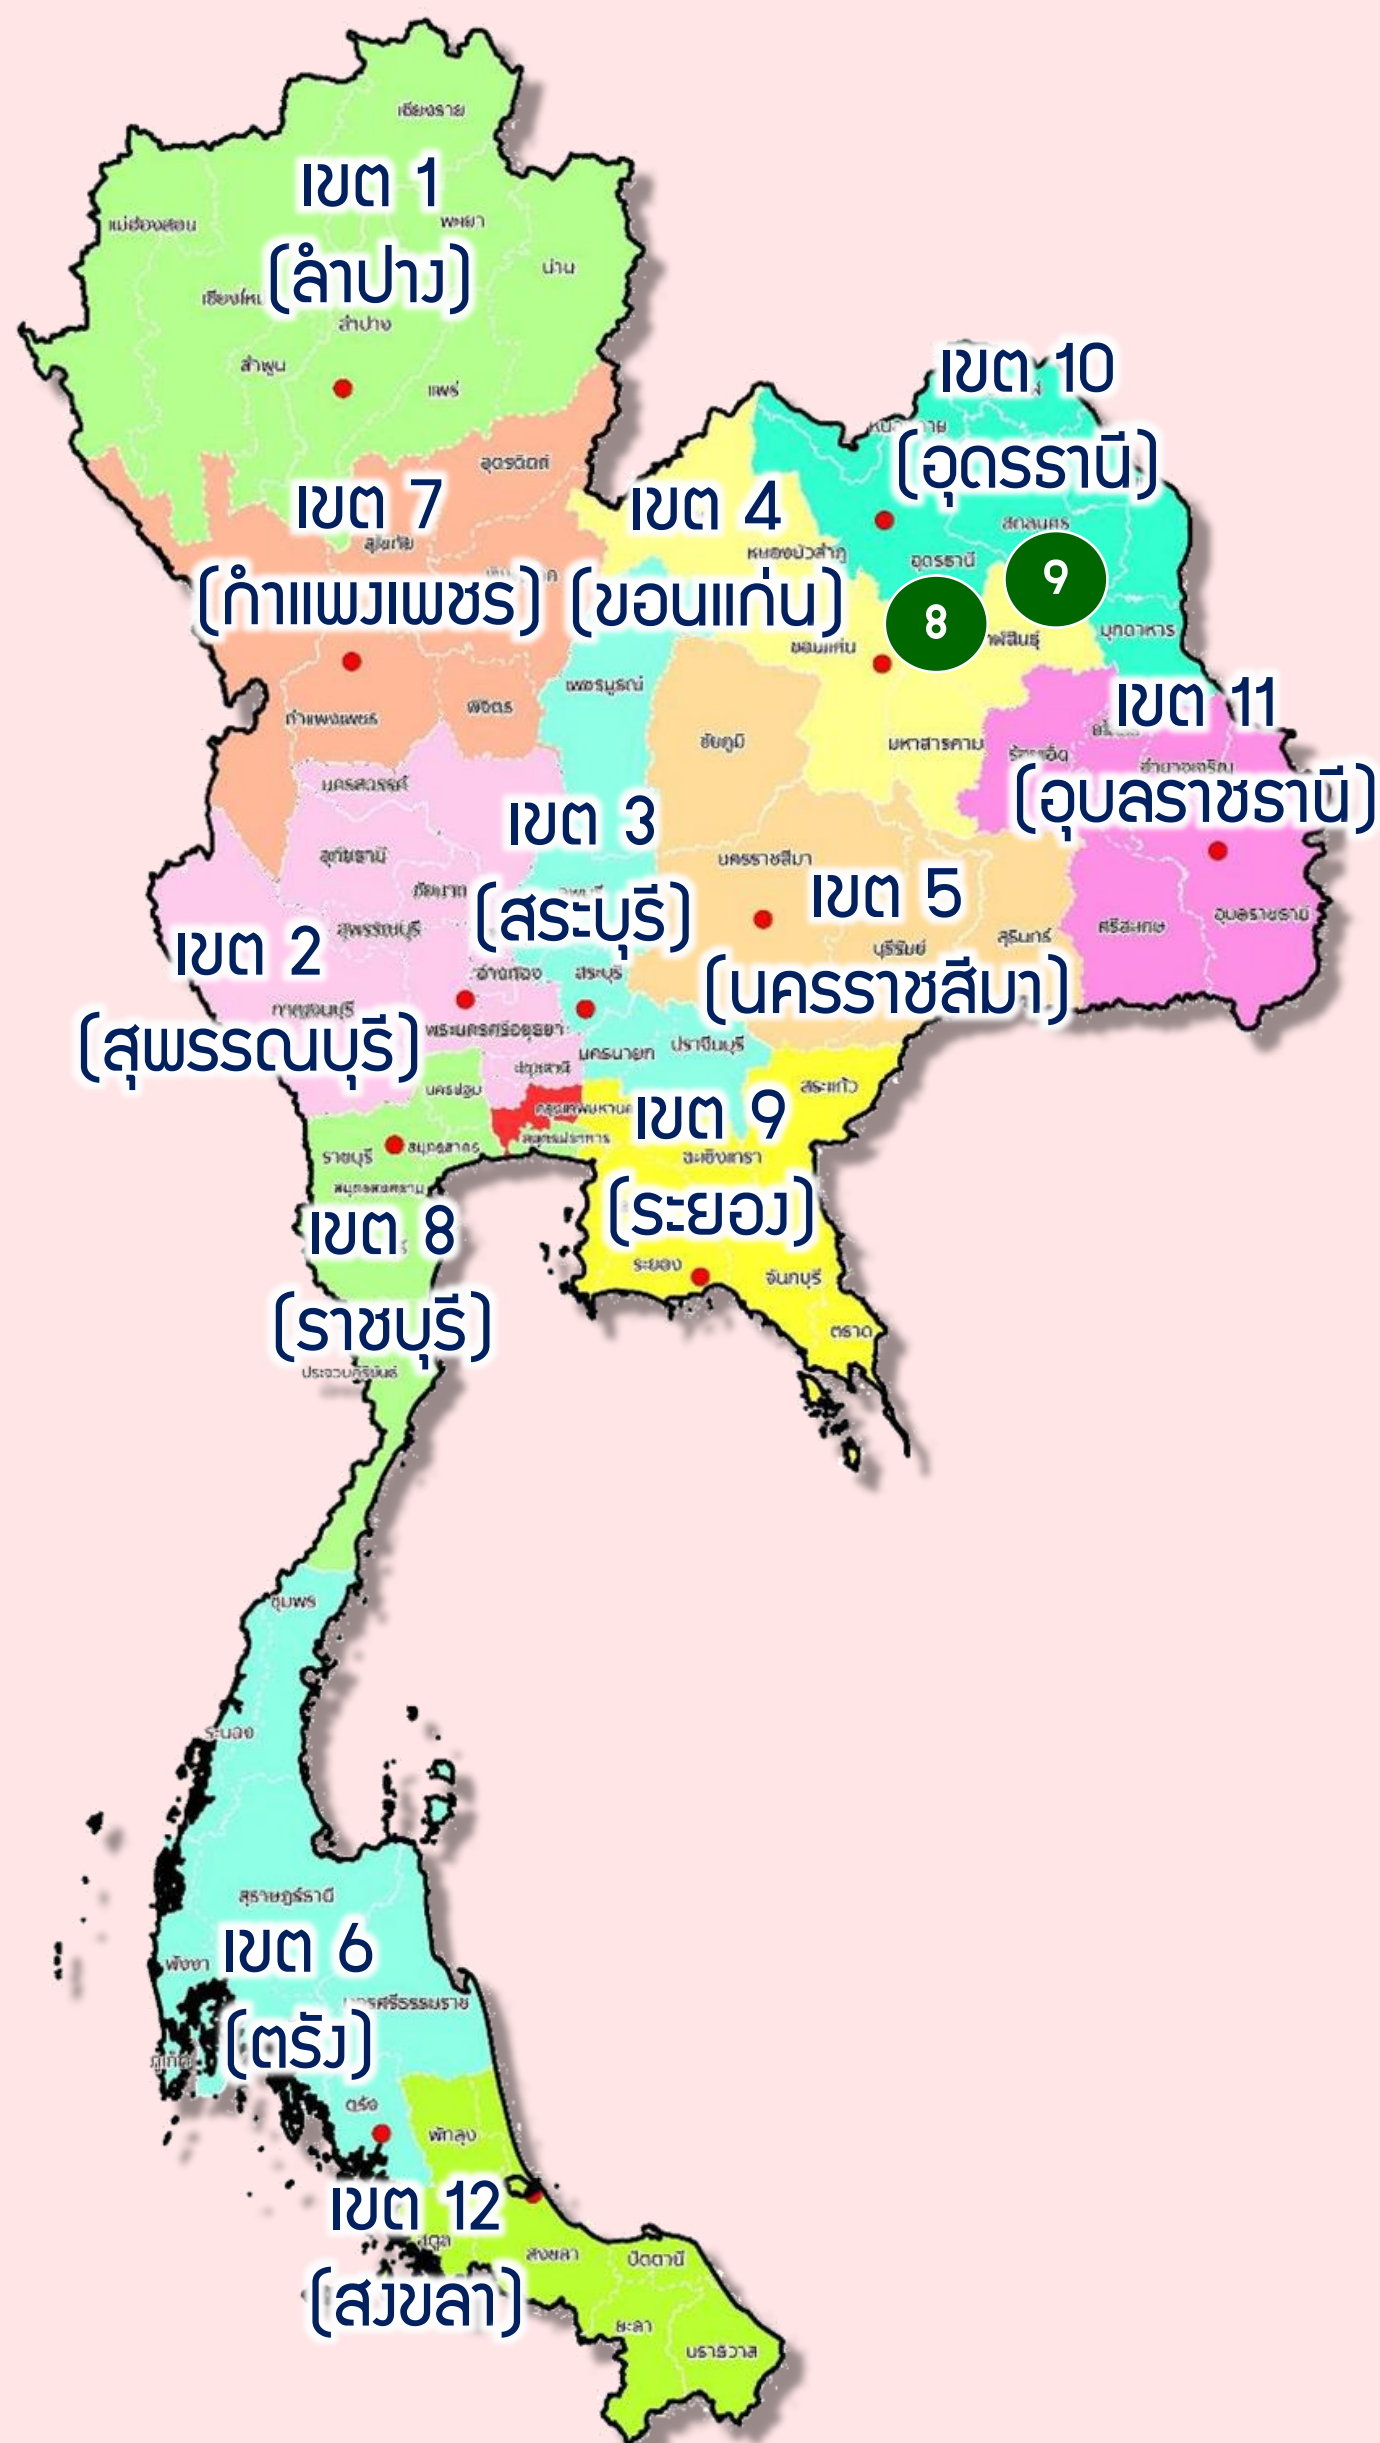

- 8 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวศรีณัฐญา สุขเพิ่ม นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา จ.อุดรธานี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมลาวาศฤณศรี โรงแรมศรีบุญโฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี



- 9 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขระบบประปาบาดาล ทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านแสงจันทร์ ม.11 ต.แม่นาแกม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สุรินทร์

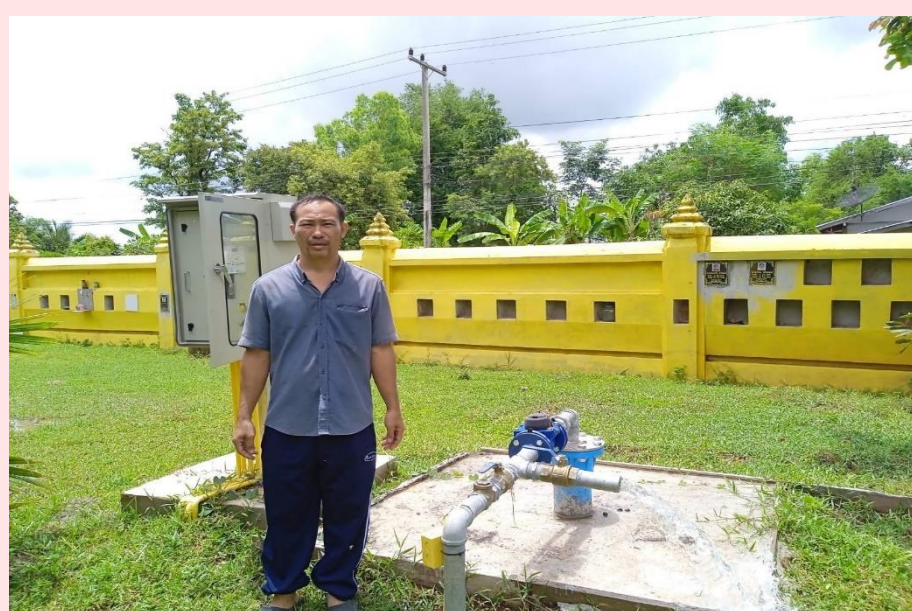

ประเภทข่าว	วันที่ 18 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 18 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	9	3,076
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

