




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

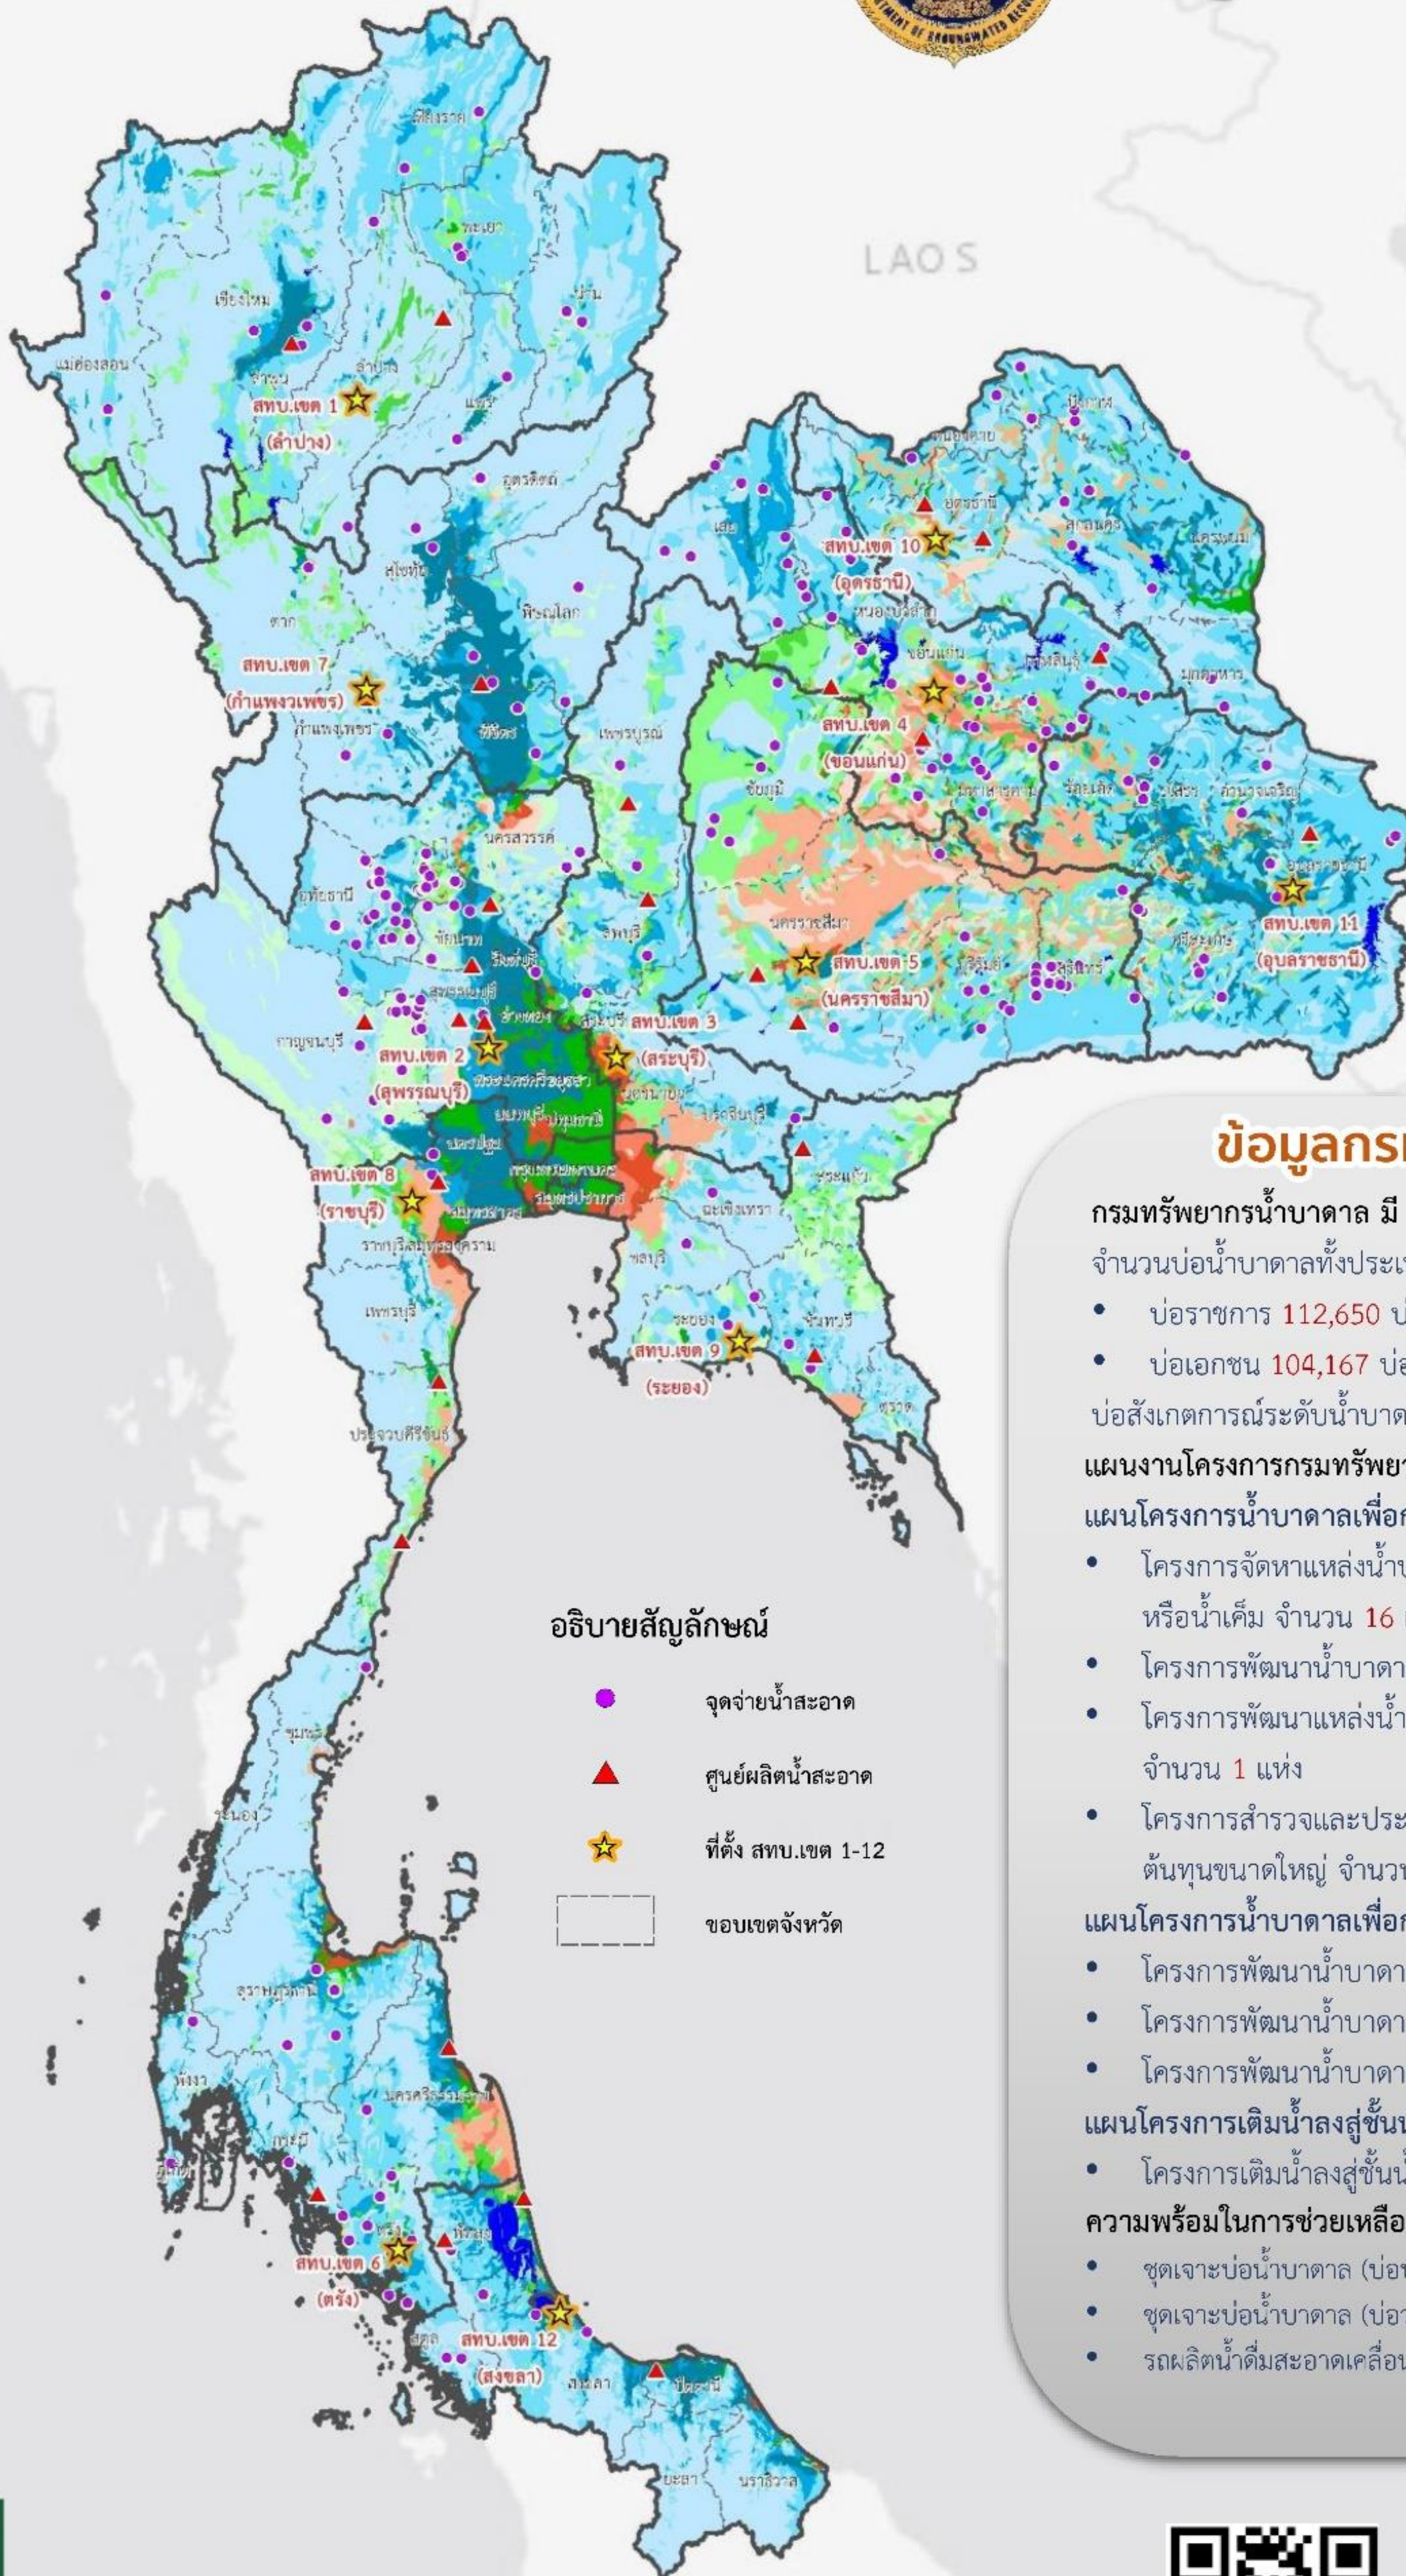

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

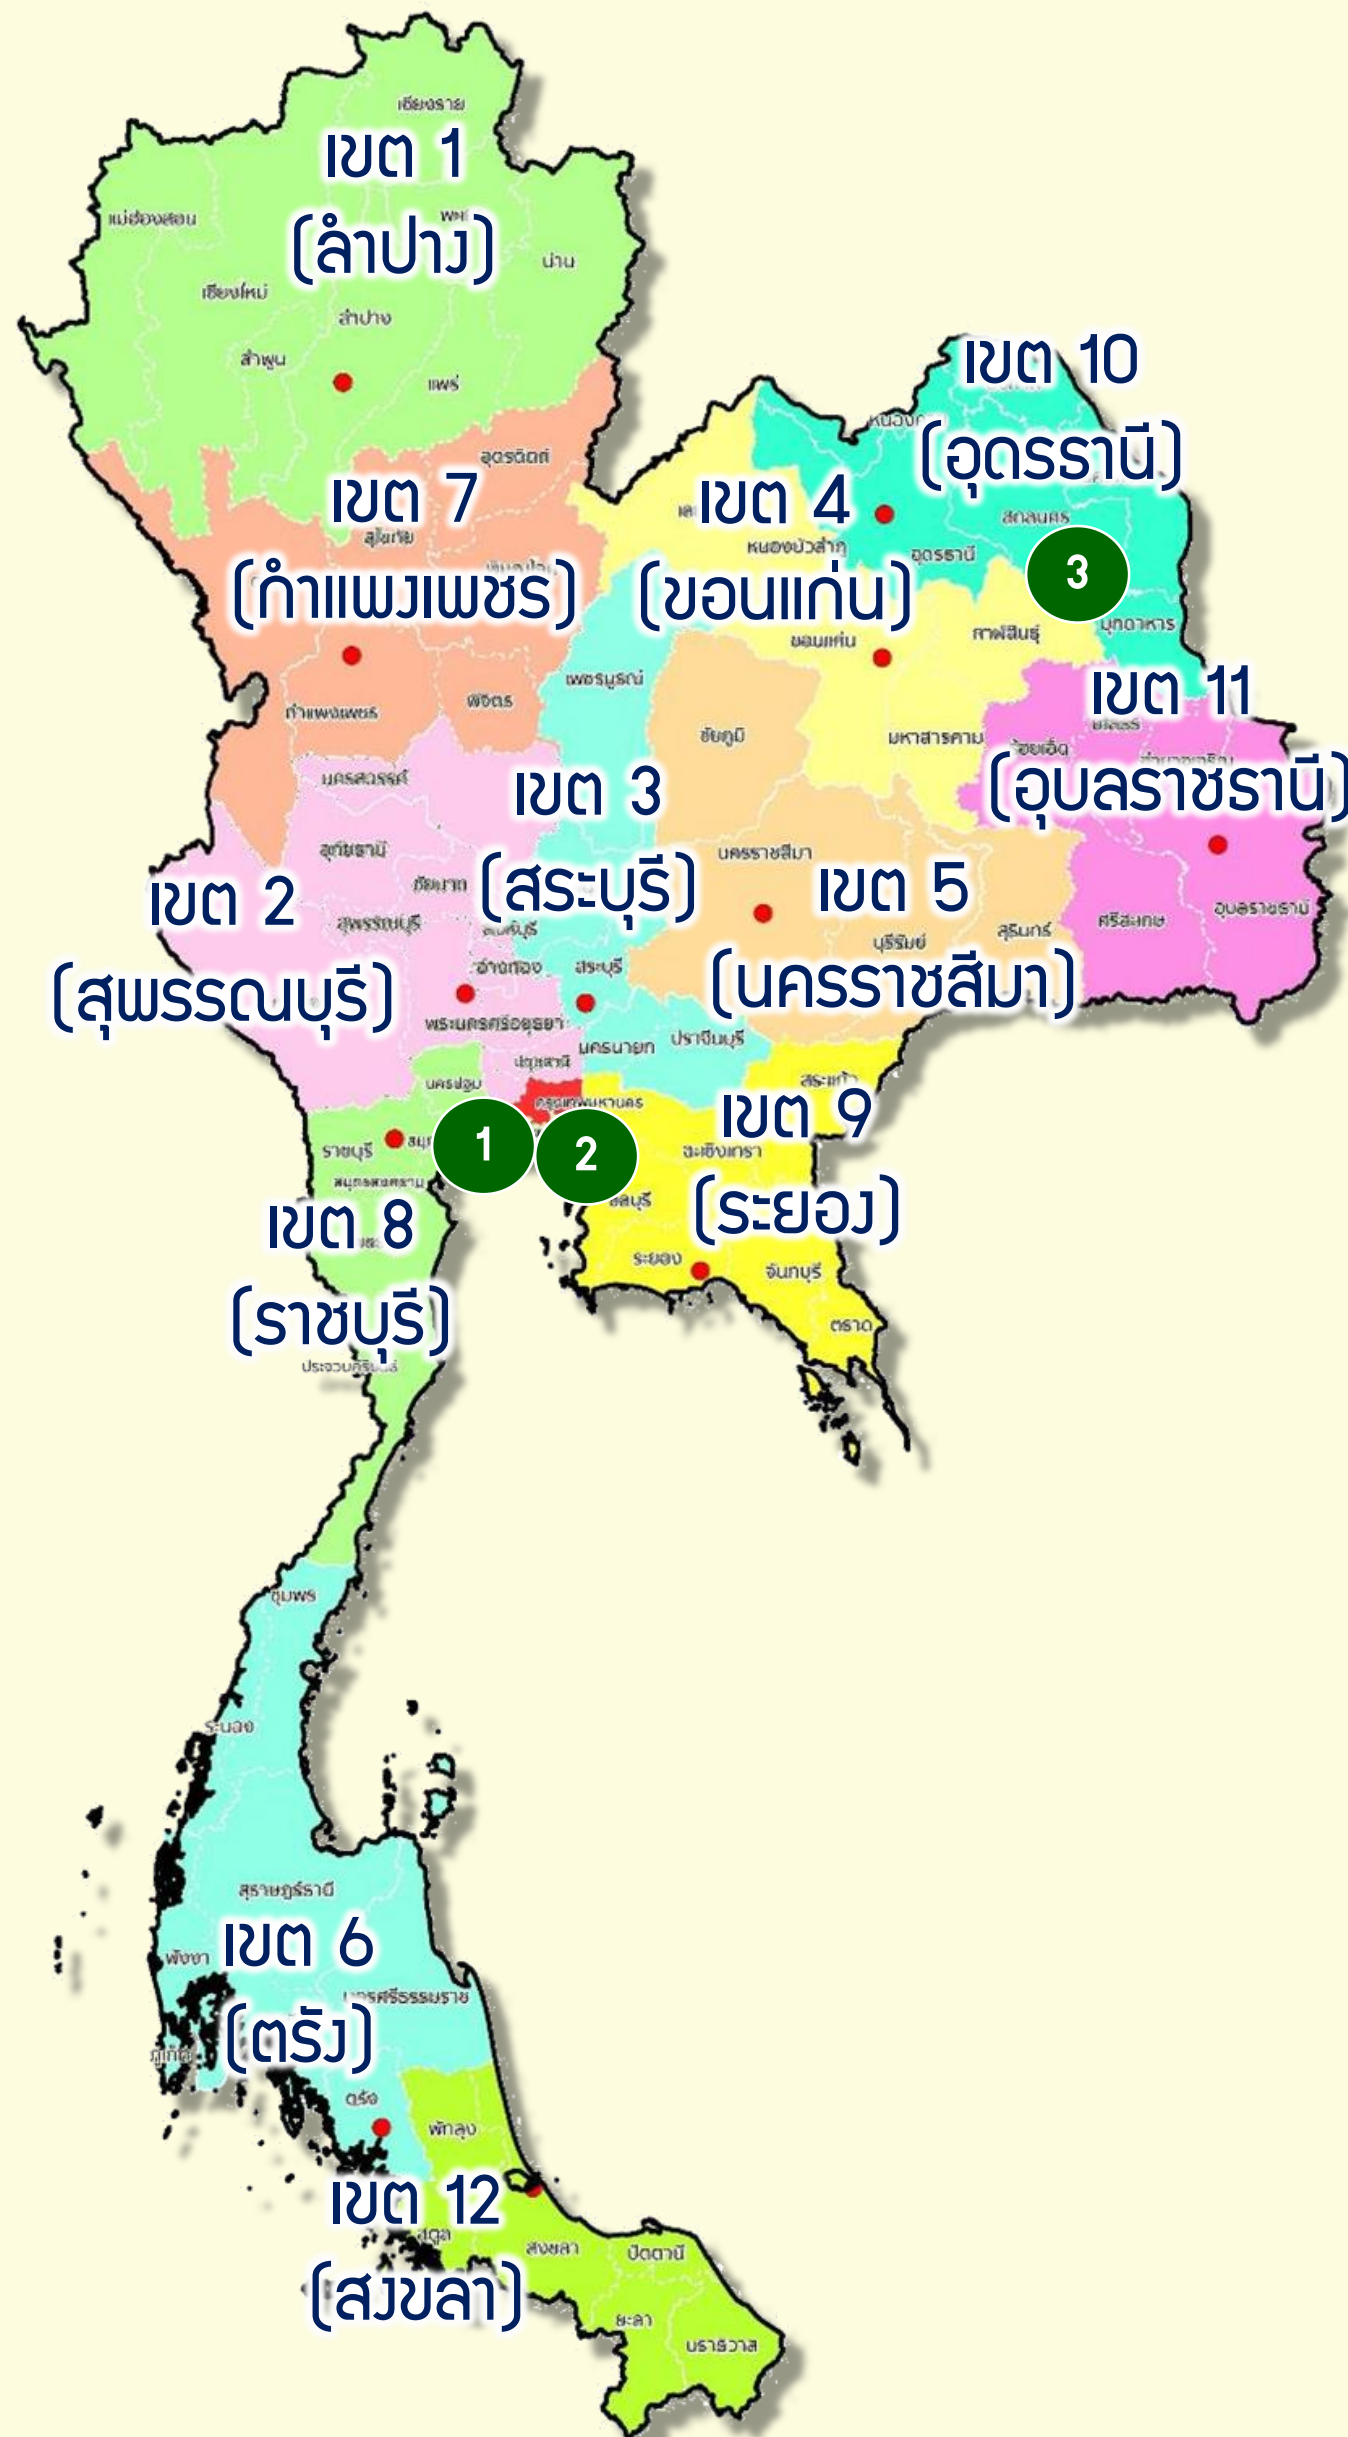

1 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ./กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง และ สทบ.เขต 1 - 12



2 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ./กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2565 เพื่อตรวจสอบติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน แผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 โดยมี ผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



3 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ./นายเฉลิม กลิ่นนันทนวล ที่ปรึกษากฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล /สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล/สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการทดลองเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านระบบสระตึมน้ำ ในพื้นที่กลุ่มน้ำท่า พร้อมด้วย นายเฉลิม กลิ่นนันทนวล ที่ปรึกษากฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายเกรียงศักดิ์ ภระไธพ อ.สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และนายวิรัตน์ จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เข้าร่วมพิธี โดยมีผลการศึกษาพบว่า สามารถเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น ต่อปีได้มากกว่า 50,000 - 112,600 ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือ 308 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีศักยภาพการไหลของน้ำที่เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำสามารถเคลื่อนที่ได้ไกลที่สุด 1,805 เมตร ในเวลา 10 ปี จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่
 1.บ้านดงขวาง ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร
 2.บ้านนาเขื่อนน้อย ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 3.บ้านใหม่วังซ้อ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม




ประเภทข่าว	วันที่ 27-31 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 31 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	31	3,182
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13

P.2/7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

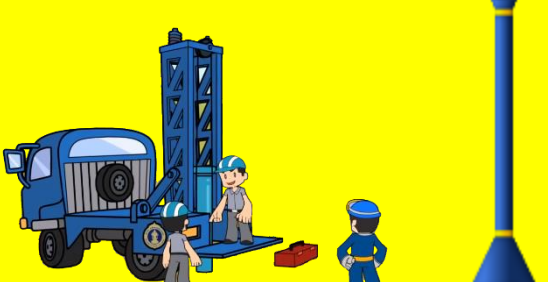


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

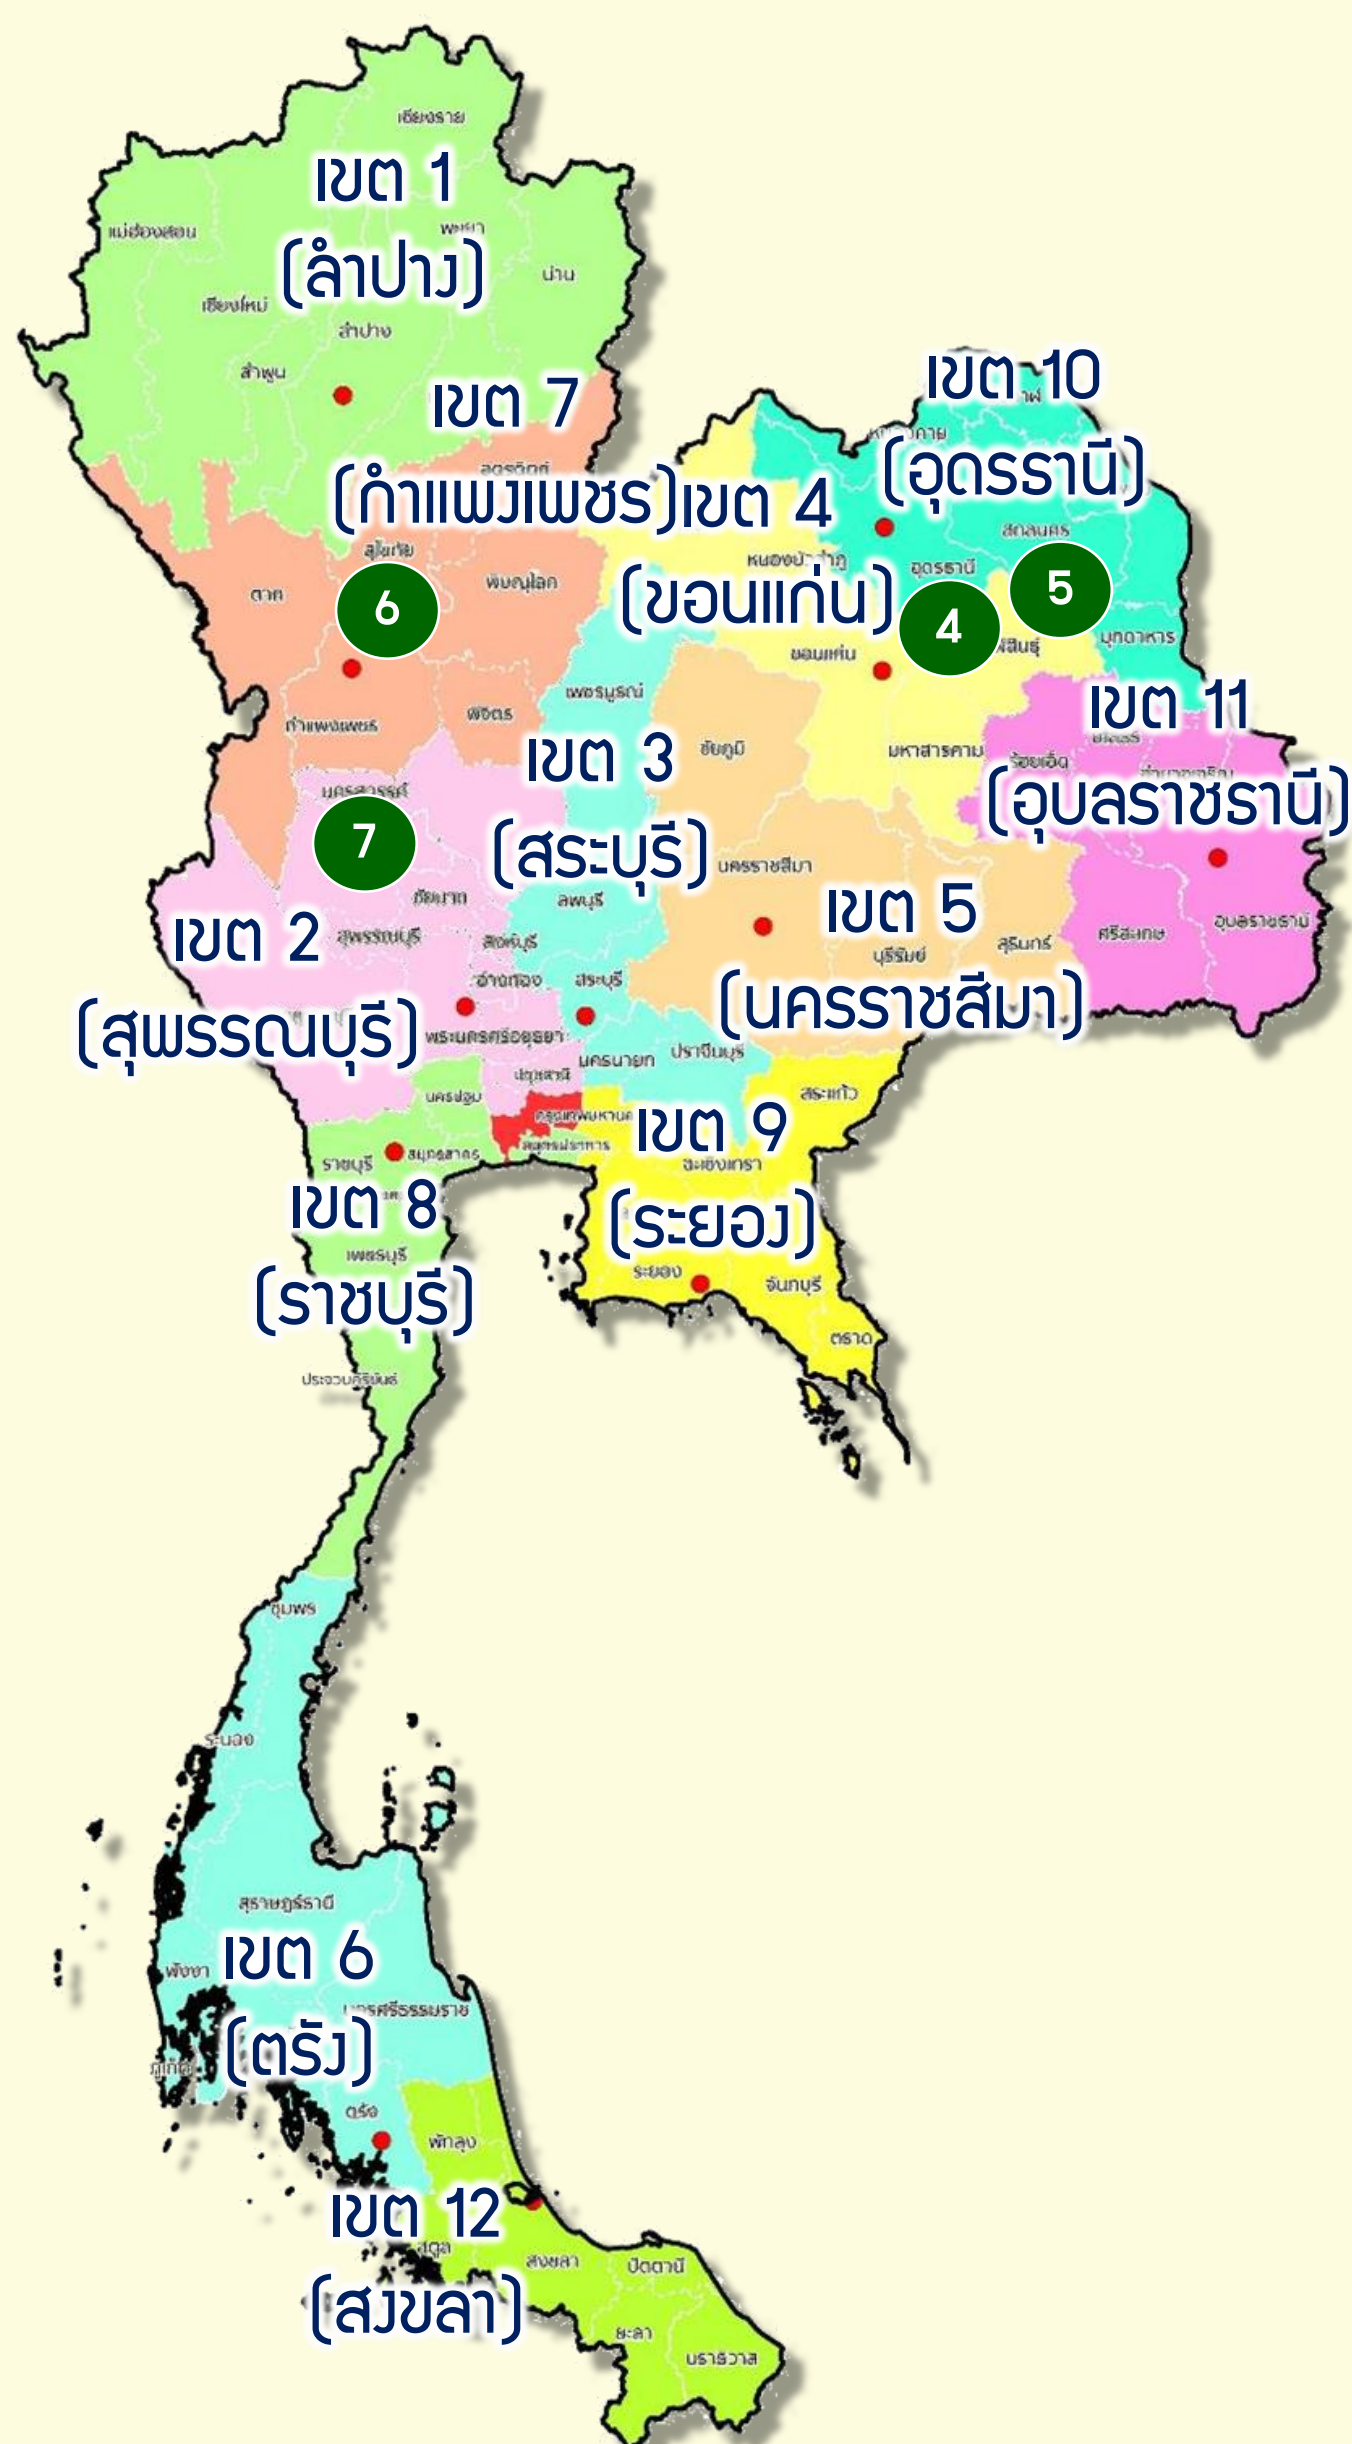

4 นายศักดิ์ ต. วิเชียรศิลป์ อธิบดี/นายเฉลิม กลิ่นนันทนวล ที่ปรึกษากฎหมายน้ำบาดาล/สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล/สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ภักดิ์โร พอ.สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และนายวันดี จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่สำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และนำน้ำดื่มสะอาดบรรจุแกลอน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 200 แกลอน มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านนาข่า ม.1 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี



5 สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล/สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวอัศพร อัคราช พอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาทางด้านสำรวจประเมินศักยภาพน้ำบาดาล สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กล่าวรายงาน ผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ โครงการทดลองเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่า เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการเติมน้ำใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ โดยมี นายวันดี จันทรานนท์ พอ.สทบ. เขต 10 (อุดรธานี) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวนกว่า 100 ราย ณ ห้องประชุมมณีนทว ไธรม เอ็น.เอช. ดีเวลลอปเม้นท์ อ.เมือง จ.สกลนคร



6 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจ อุทกธรณีวิทยาและสำรวจการใช้น้ำบาดาล โครงการระบบติดตามพิจารณาวัฏระดับน้ำบาดาล และคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่าการเจาะน้ำบาดาลในช่วง ความลึกระดับ 15-30 เมตร ระดับน้ำในช่วง 10-20 เมตร คุณภาพน้ำจะดีมีปริมาณหลัก และเมื่อกาบน้ำค่อนข้างสูงไม่เหมาะสำหรับการนำมาบริโภค หากเจาะน้ำบาดาลในช่วง ความลึกระดับ 60 - 120 เมตร ระดับน้ำอยู่ในช่วง 24 - 30 เมตร สามารถใช้น้ำบาดาล เพื่ออุปโภค-บริโภคได้ ณ ต.บ้านข่าน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย



7 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจวัดระดับ น้ำบาดาล ดุดข้อมูลจากเครื่องบันทึกระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ จากบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล บำรุงรักษา และทำความสะอาดสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ จำนวน 2 สถานี ดังนี้
ณ 1.สถานีพื้นที่สาธารณะ ต.ตาซัด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ หมายเลขสถานี LCNSN021 จำนวน 2 บ่อระดับน้ำบาดาลลดลง 2 เมตร และระดับน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น 2.8 เมตร
2.สถานีพื้นที่สาธารณะรอบสระเก็บน้ำ ต.บึงปลาภู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ หมายเลขสถานี LCNSN023 จำนวน 2 บ่อ ระดับน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น 0.3-0.35 เมตร



ประเภทข่าว	วันที่ 27-31 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 31 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	31	3,182
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

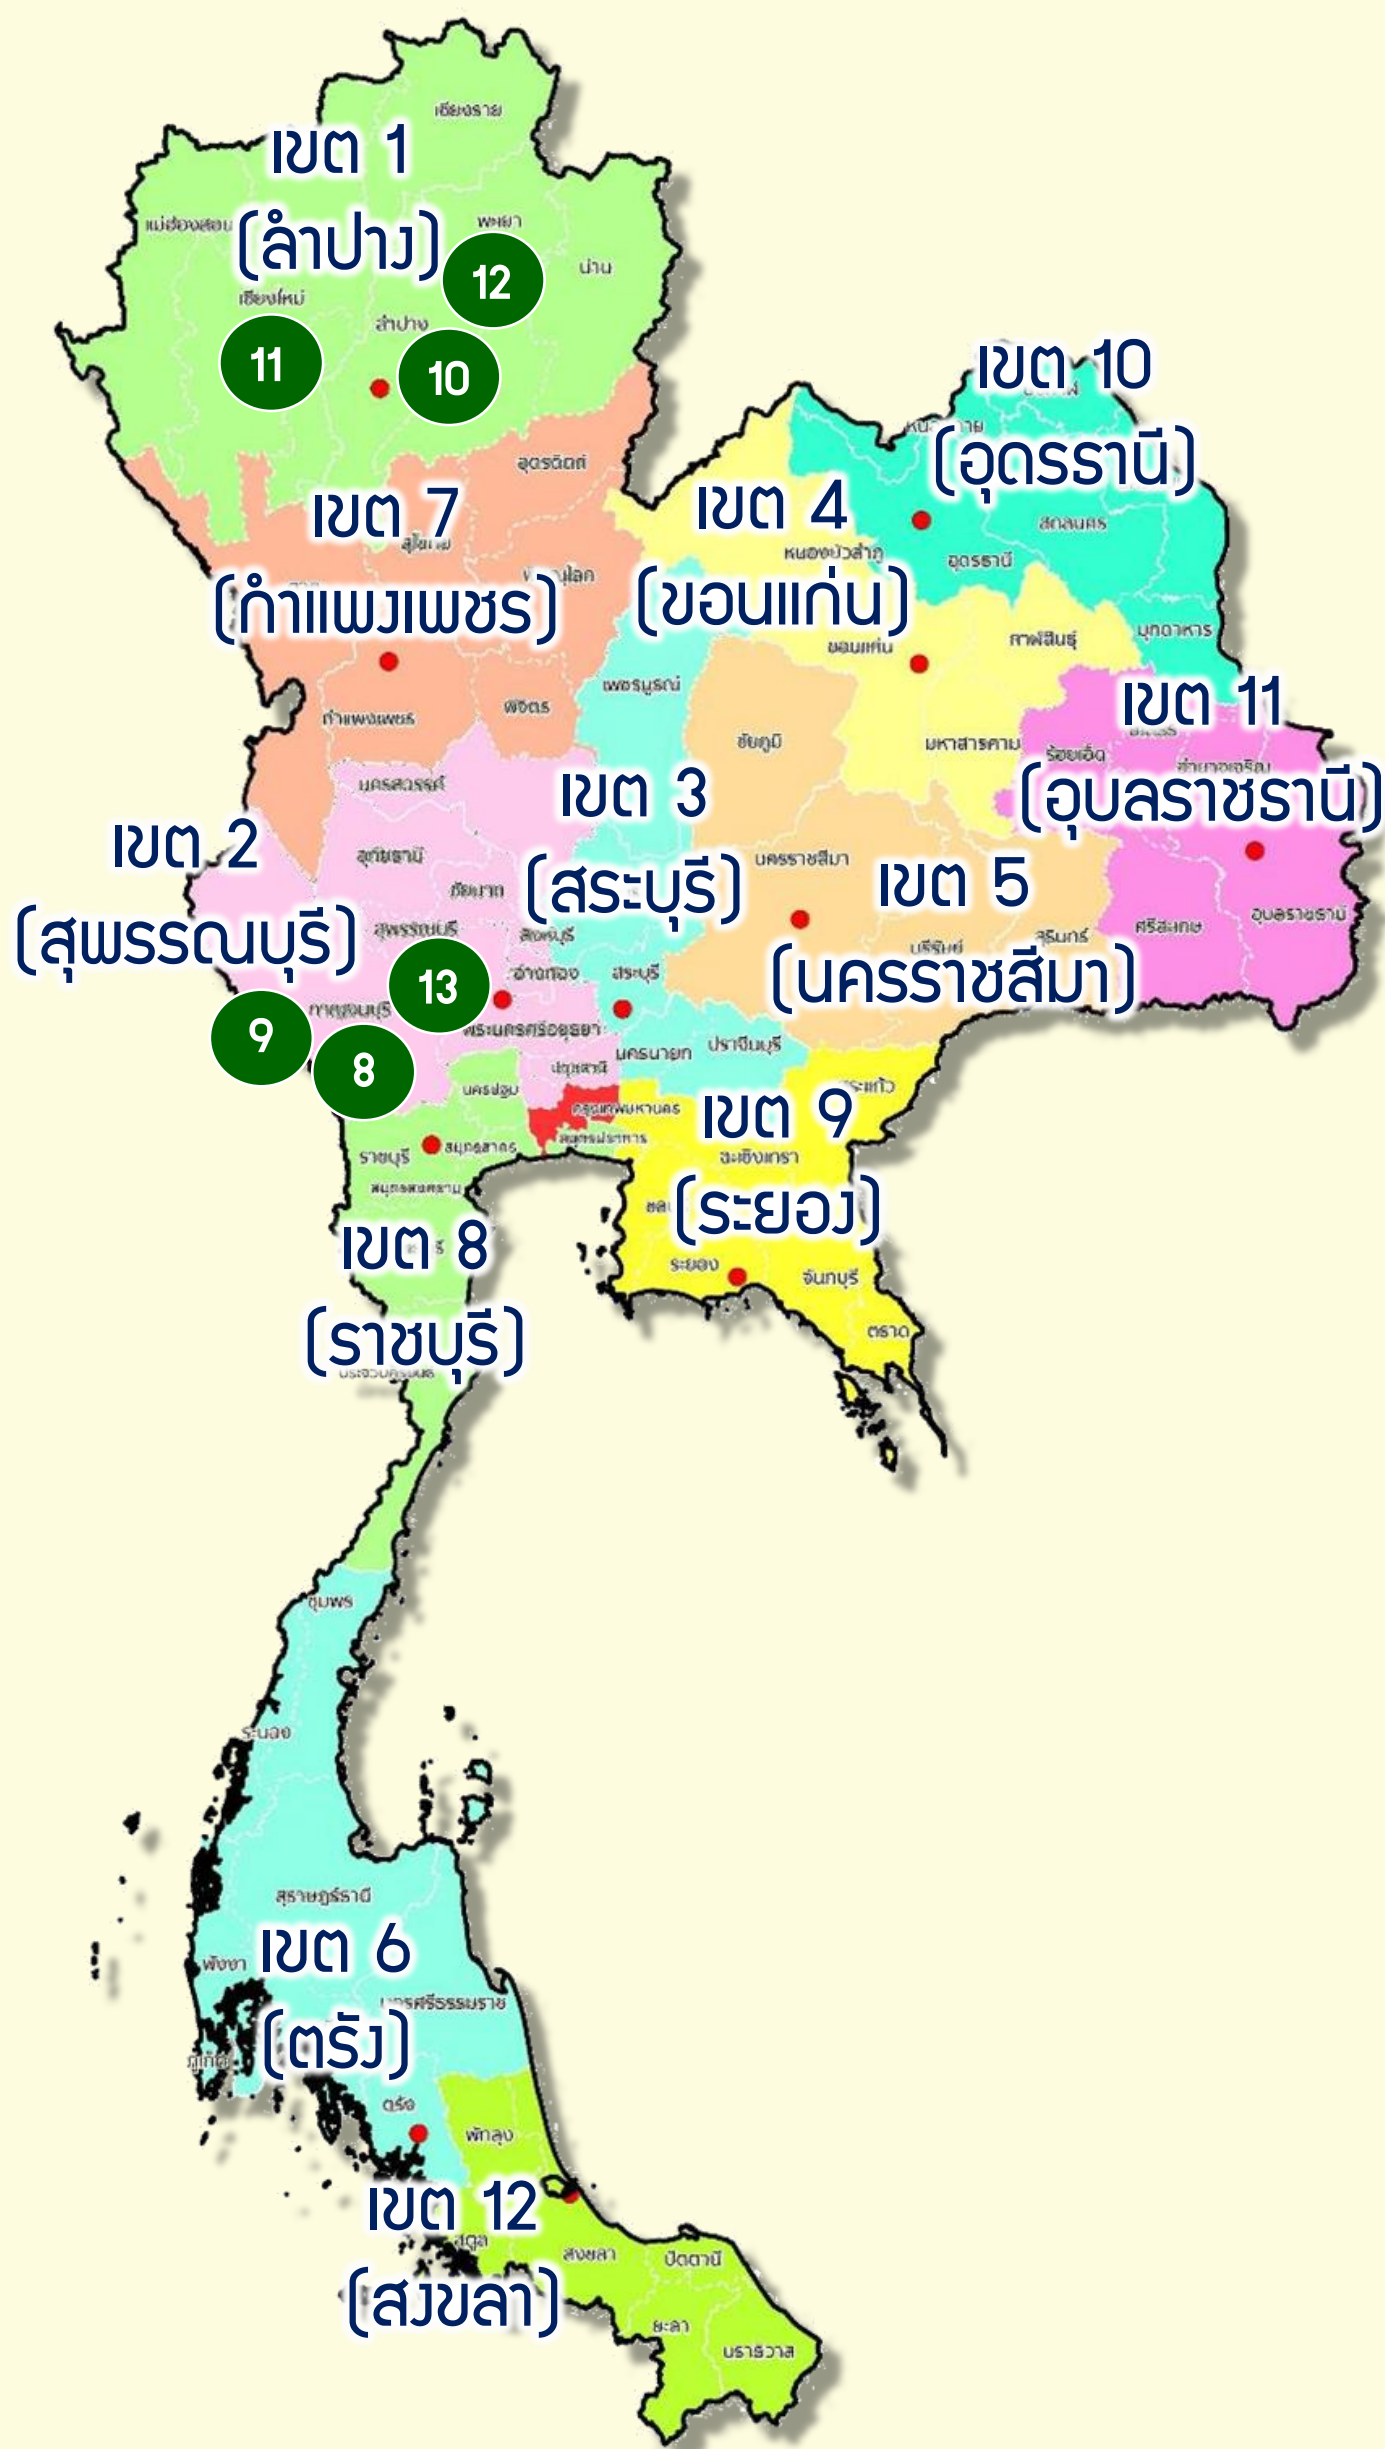

- 10 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) นายสนั่น วงษา ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 21/2565 เพื่อพิจารณา กลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวน 19 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom cloud meeting



- 11 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษา บ่อน้ำบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้สามารถใช้งานได้ปกติตามแผนงาน โครงการน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เขียวใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่




- 8 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ณ โรงเรียนวัดหนองปลิว ม.7 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี



- 12 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล โครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 บ่อ ณ บ้านใหม่ดอนมูล (โรงเรียนใหม่พัฒนา) ม.2 ต.ควน อ.เป อ.พะเยา



- 9 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซม และบำรุงรักษา บ่อน้ำบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้สามารถใช้งานได้ปกติ ตามแผนงาน โครงการน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

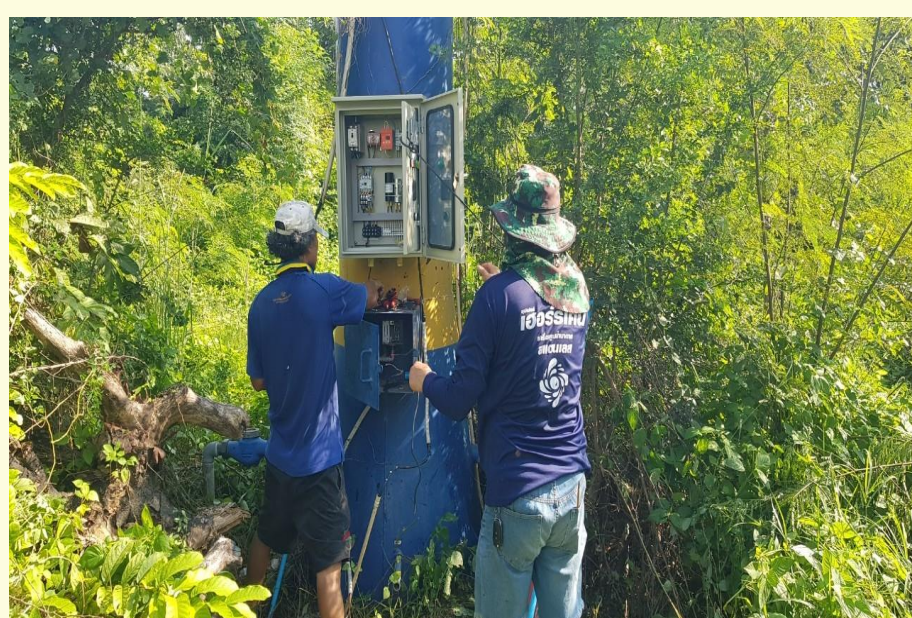

- 13 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ โครงการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการประกอบกิจการ น้ำบาดาล ชีวอนุรักษ์และให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชน ณ วัดป่าพระเจ้า ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี




ประเภทข่าว	วันที่ 27-31 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 31 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	31	3,182
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13

P.4/7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

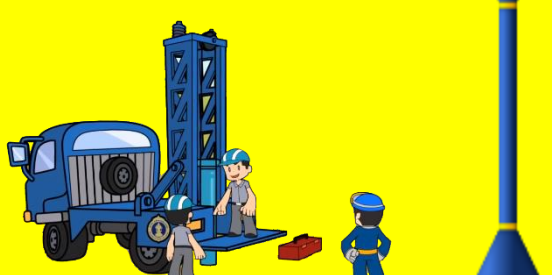


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

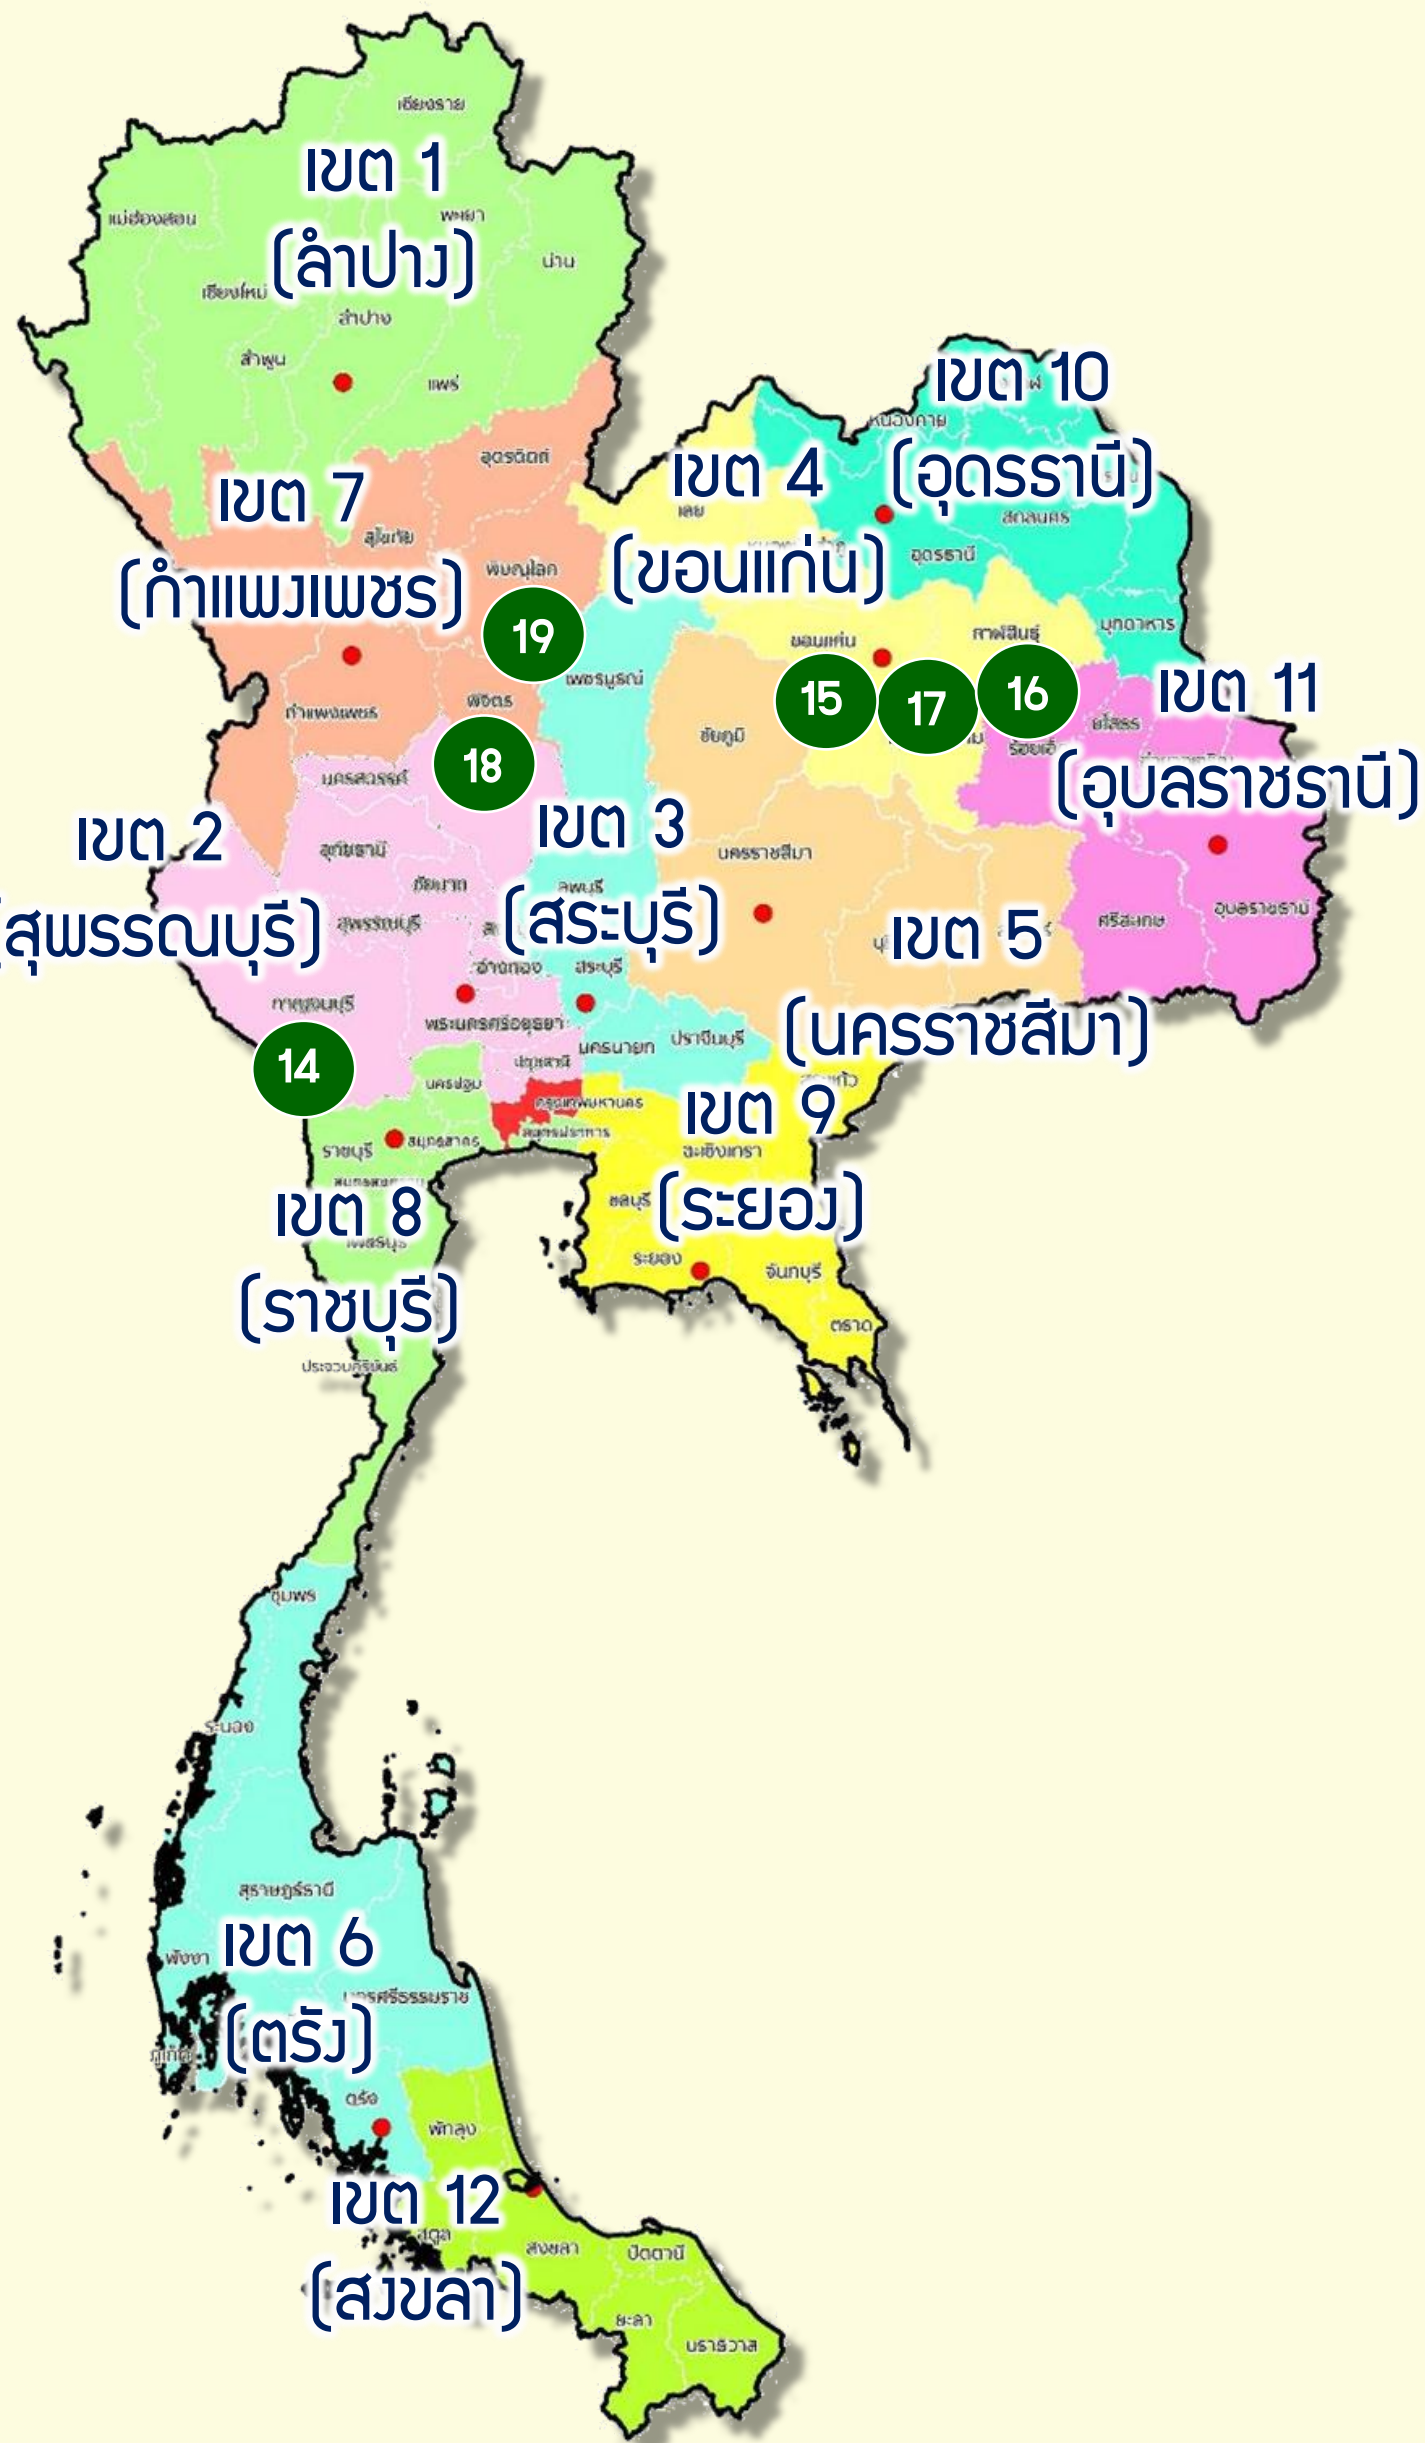

- 14 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลวพื้นที่เตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจัดหาหน้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านคูคู ณ.ม.19 ต.ห้วยกระสา อ.ห้วยกระสา จ.กาญจนบุรี



- 15 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายอุไร แก้วจันทร์ พอ.สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 21/2565 เพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอใบอนุญาตฯ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวน 129 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meeting

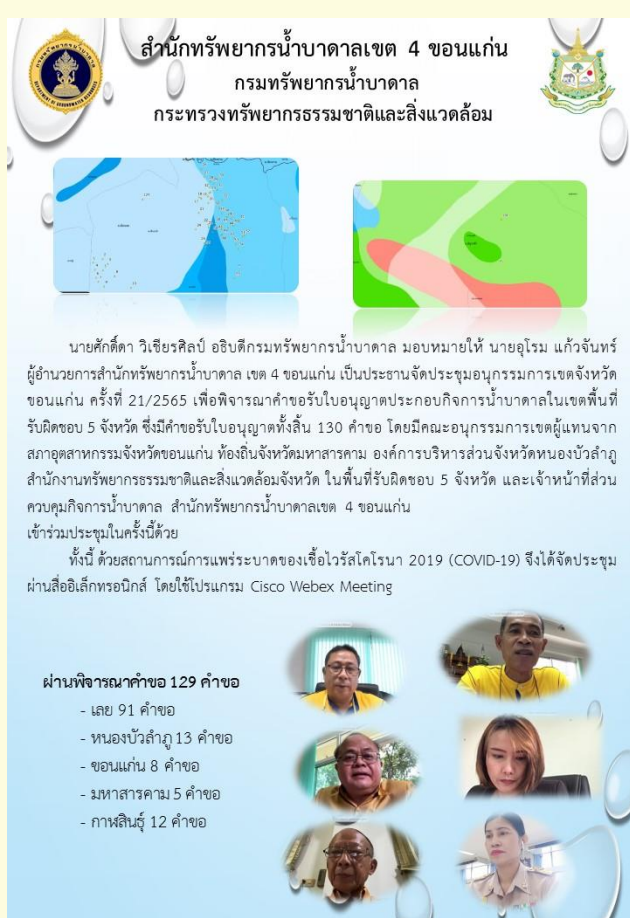


- 16 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายอุไร แก้วจันทร์ พอ.สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา เจริญแนว พอ.ส่วนวิชาการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการ การใช้น้ำบาดาลและลวพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างป้ายโครงการและงานปรับปรุง ภูมิทัศน์ โครงการจัดหาหน้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปังปประมาณ พ.ศ. 2564 (บกลาง) ณ บ้านนากระดา ม.5 ต.สายทาวี อ.นาแก จ.กาฬสินธุ์



- 17 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายรมย์รัตน์ นาคเชื้อทอง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และนายสิริวัตร วัฒนลักษณะ รับพนักงนกรทรัพยากรน้ำบาดาล ลวพื้นที่ติดตามเตรียม ความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดให้แก่ผู้นำชุมชน โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 ปังปประมาณ พ.ศ.2565 ณ บ้านป่าวัง ม.9 ต.ห้วยคต อ.กระนวน จ.ขอนแก่น



- 18 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรสุจินตางกูร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลวพื้นที่ตรวจติดตามการใช้ระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อ ความมั่นคงระดับชุมชน ปังปประมาณ พ.ศ. 2564 (บกลาง) ณ บ้านบึงบัวนอก ม.1 ต.บึงบัว อ.วิเชียรบุรี จ.พิจิตร

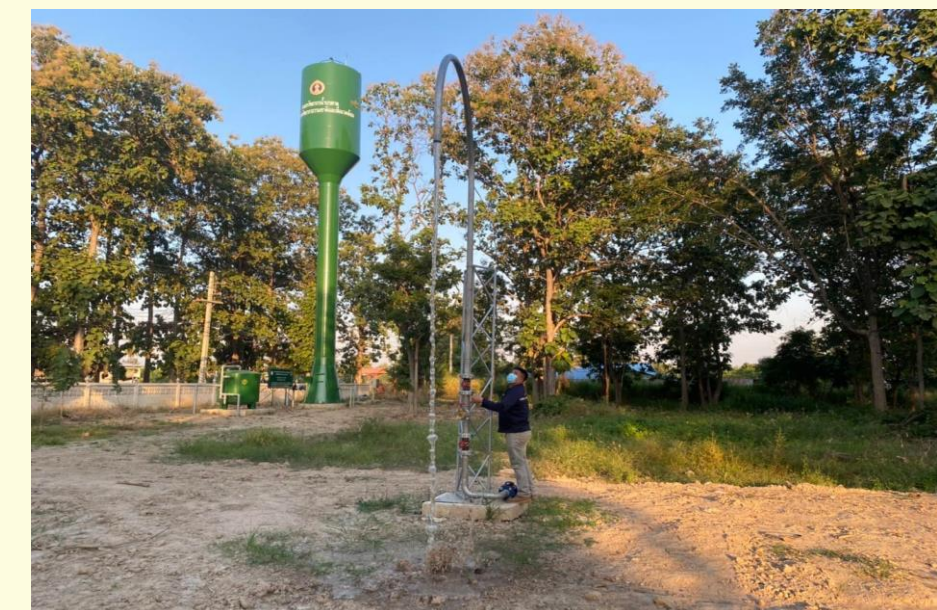

- 19 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรสุจินตางกูร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เข้าร่วมการจัดนิทรรศการและรับมอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัล PMQA ในการตรวจ ประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพระพุทธรชินราช (771) ชั้น 7 ศาลากลาง จ.พิษณุโลก




ประเภทข่าว	วันที่ 27-31 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 19 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	31	3,182
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

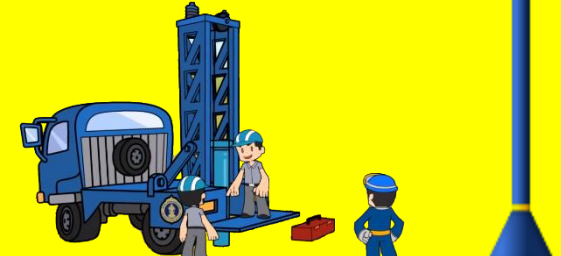


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

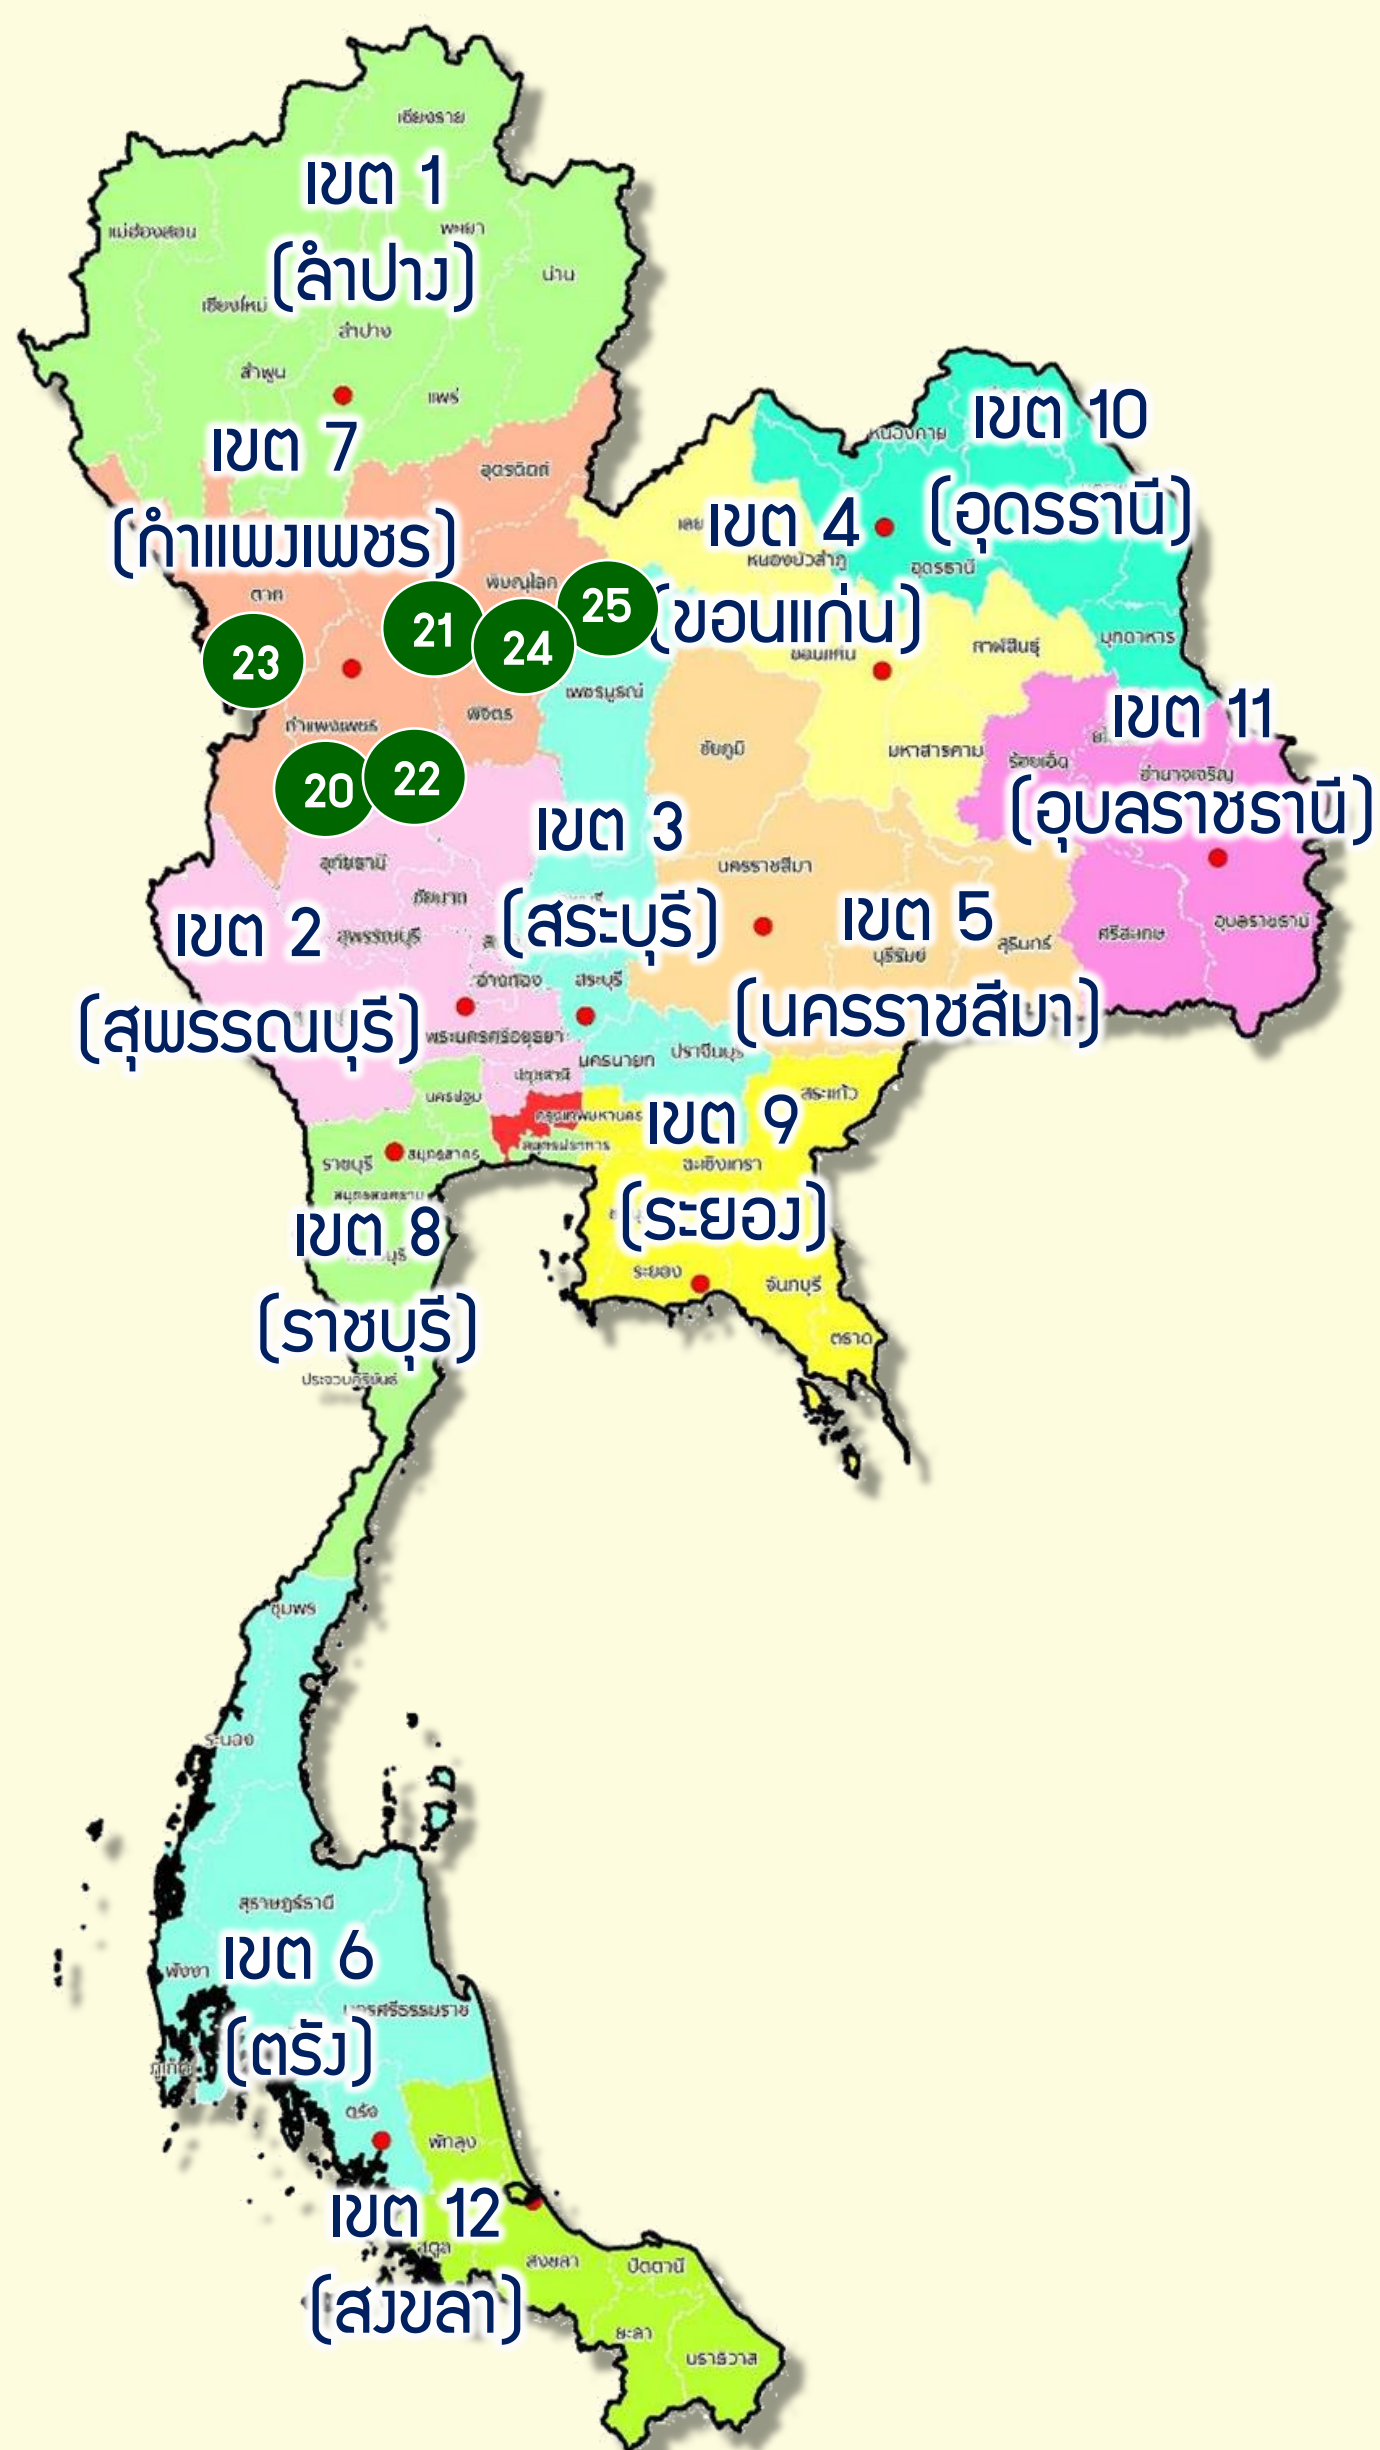

- 20 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 21/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรวย ค้ำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวน 3 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม VDO CALL LINE



- 21 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นางสาวนิสา กันธิยะ พอ.ส่วนแผนงาน ออกรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ในพื้นที่และประเด็นสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก



- 22 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณะกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร



- 23 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะแก้ไขบ่อน้ำบาดาล และสุบทดสอบปริมาณน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ปังประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านดงลาน ม.5 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก



- 24 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่สำรวจออกกรณีศึกษากรณีศึกษา และรณรงค์ปลุกสำ เพื่อหาจุดเจาะ แก้ไขปัญหากัญเล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ของประชาชน ณ บ้านนาหล่ม ม.4 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก



- 25 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาคารขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคของประชาชน ณ วัดหนองแห้ว ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และโรงเรียนบ้านพาทำพล ต.บ้านน้อยชุมขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก



ประเภทข่าว	วันที่ 27-31 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 31 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	31	3,182
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน


วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

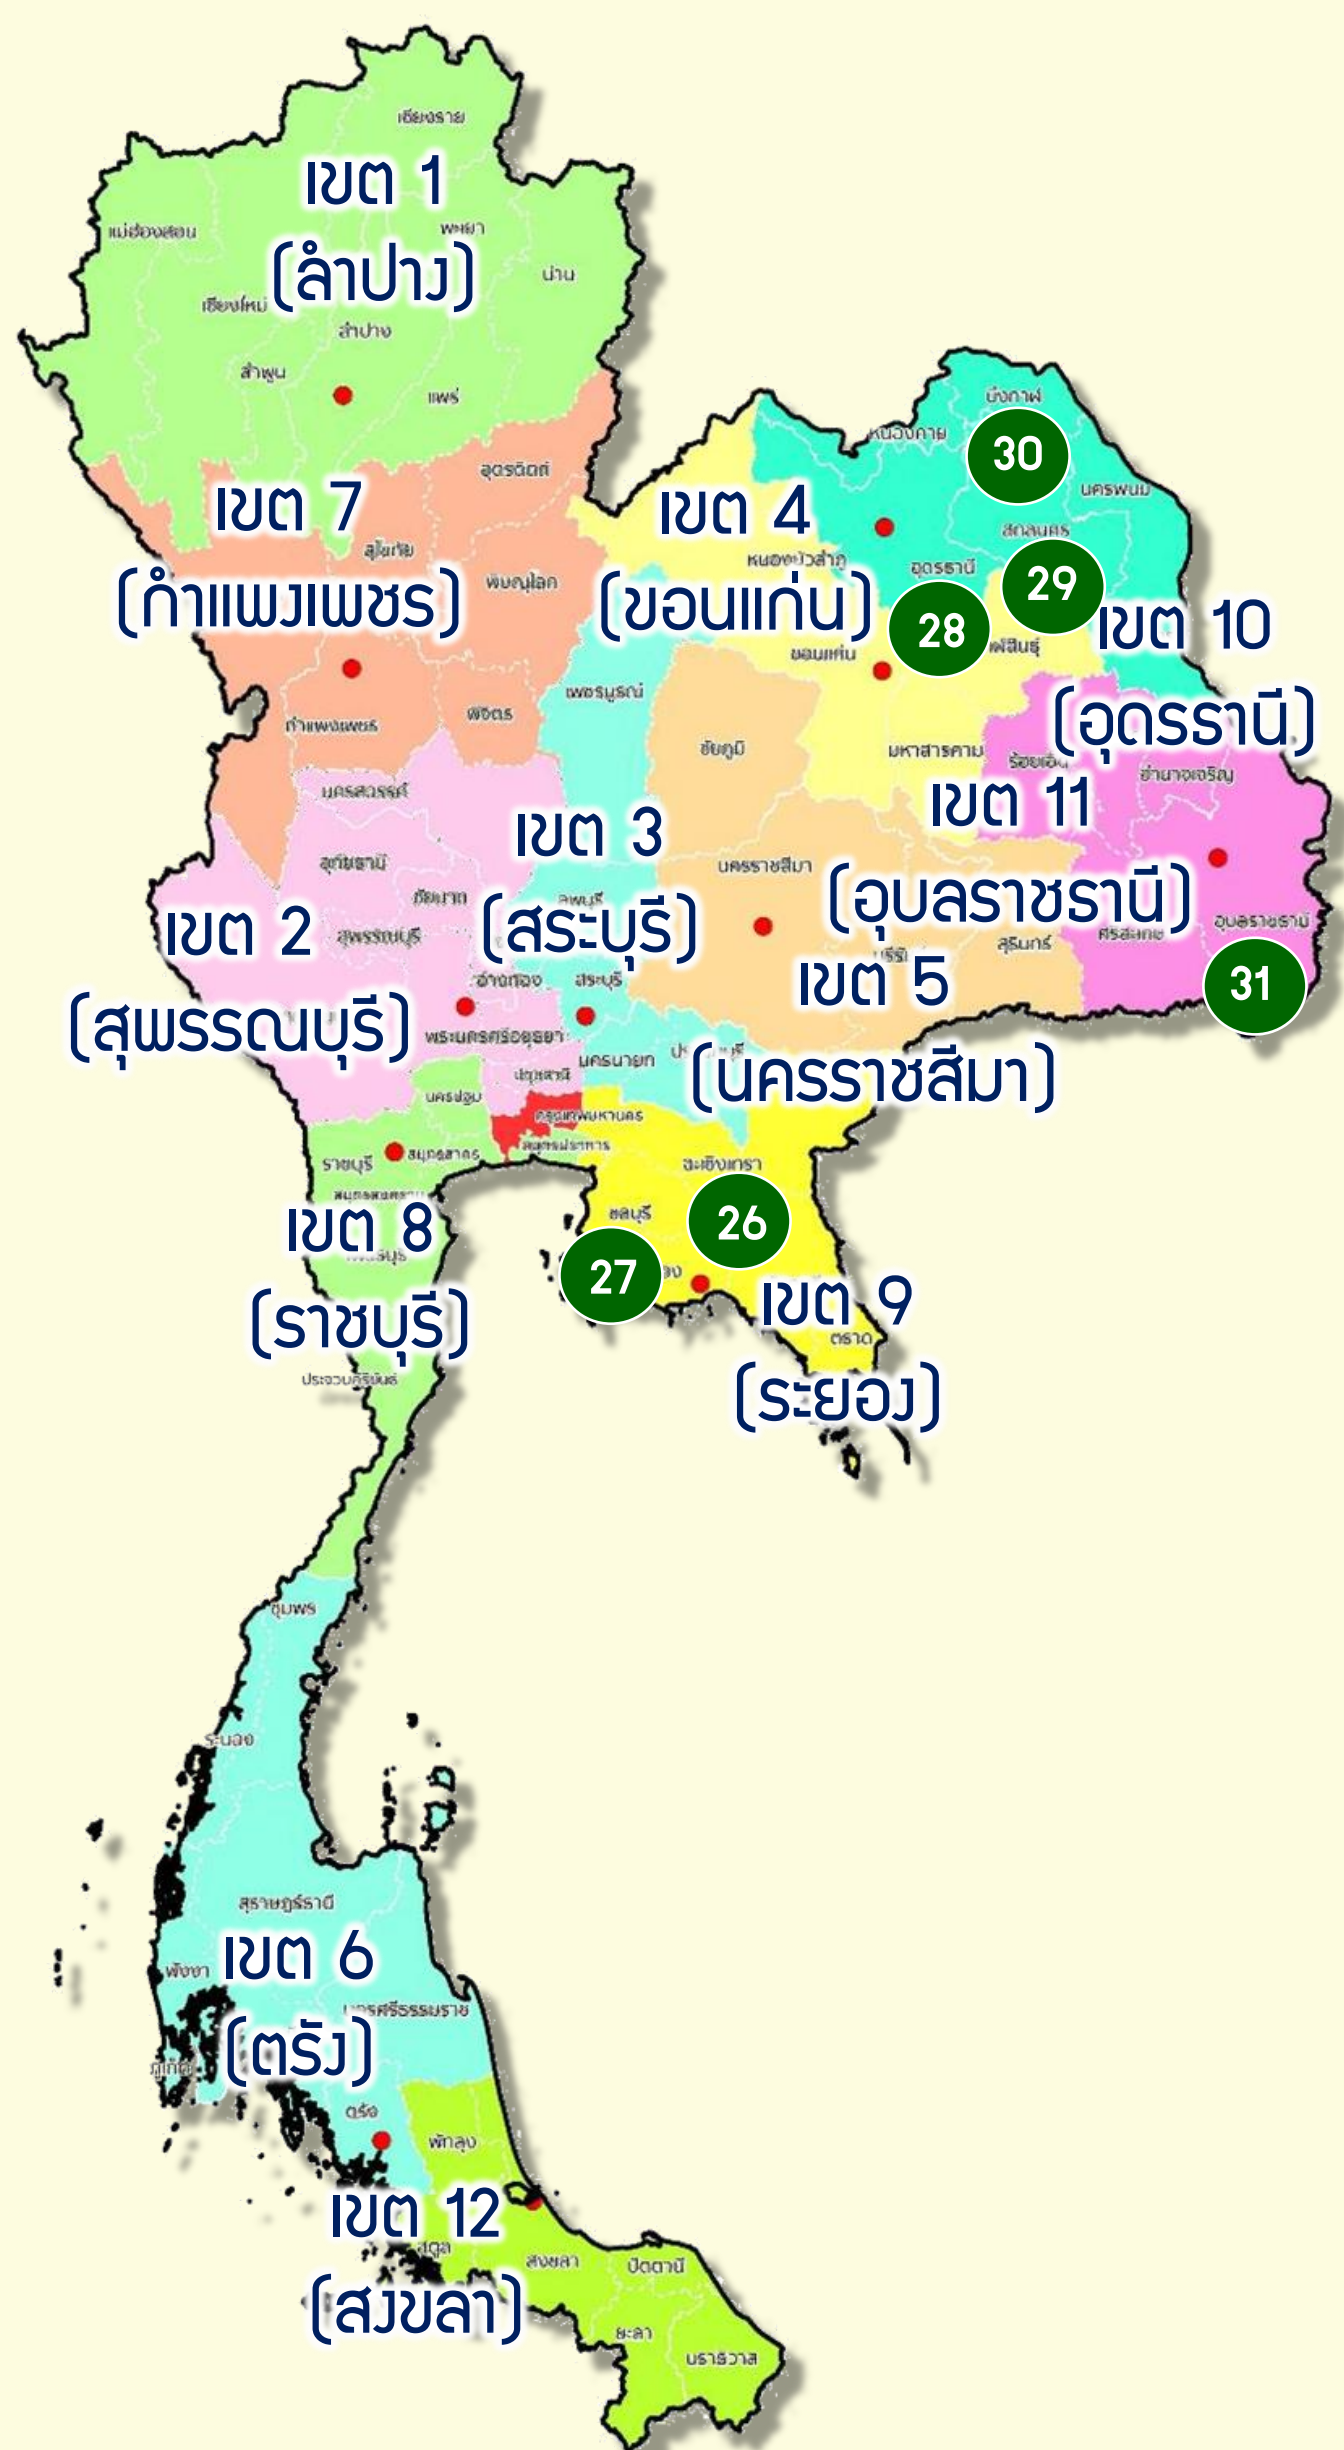

26 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุลลา พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่เร่งดำเนินการติดตาม โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง จำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร และยังสามารถให้บริการได้ทั้งจำนวน 2,300 ลูกบาศก์เมตร

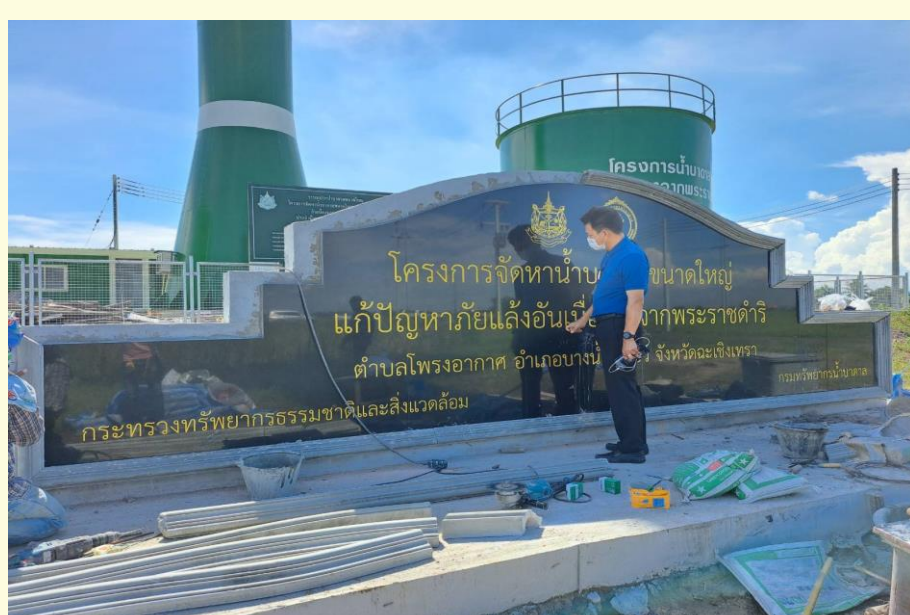

27 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุลลา พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภคขนาดใหญ่ โดยได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 8 นิ้ว แล้วเสร็จ จำนวน 5 บ่อ ปริมาณน้ำมากกว่า 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ณ ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี



28 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมตรวจติดตาม โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาล เพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ บ้านนาข่า ม.1 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี



29 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการทดลองเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำท่า โดย มี นายโกเมก ชิลศิริ พอ.ส่วนแผนงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และจัดตั้งคลินิกน้ำบาดาล ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 100 ราย ณ ห้องประชุมมณีนทวาระ โรงแรม เอ็ม.เอส. ดีเอสสิแกนท์ อ.เมือง จ.สกลนคร



30 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ระบบควบคุมปั๊มน้ำบาดาล เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ณ โรงเรือนบุงคล้านคร อ.บุงคล้า จ.บึงกาฬ



31 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและบำรุงรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ที่มีอยู่เดิม ได้แก่ ไม้พะยูน จำนวน 82 ต้น ไม้คุดน จำนวน 10 ต้น และต้นรวนพื้ง จำนวน 2 ต้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 94 ต้น ณ ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี



ประเภทข่าว	วันที่ 27-31 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 31 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	31	3,182
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

