




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

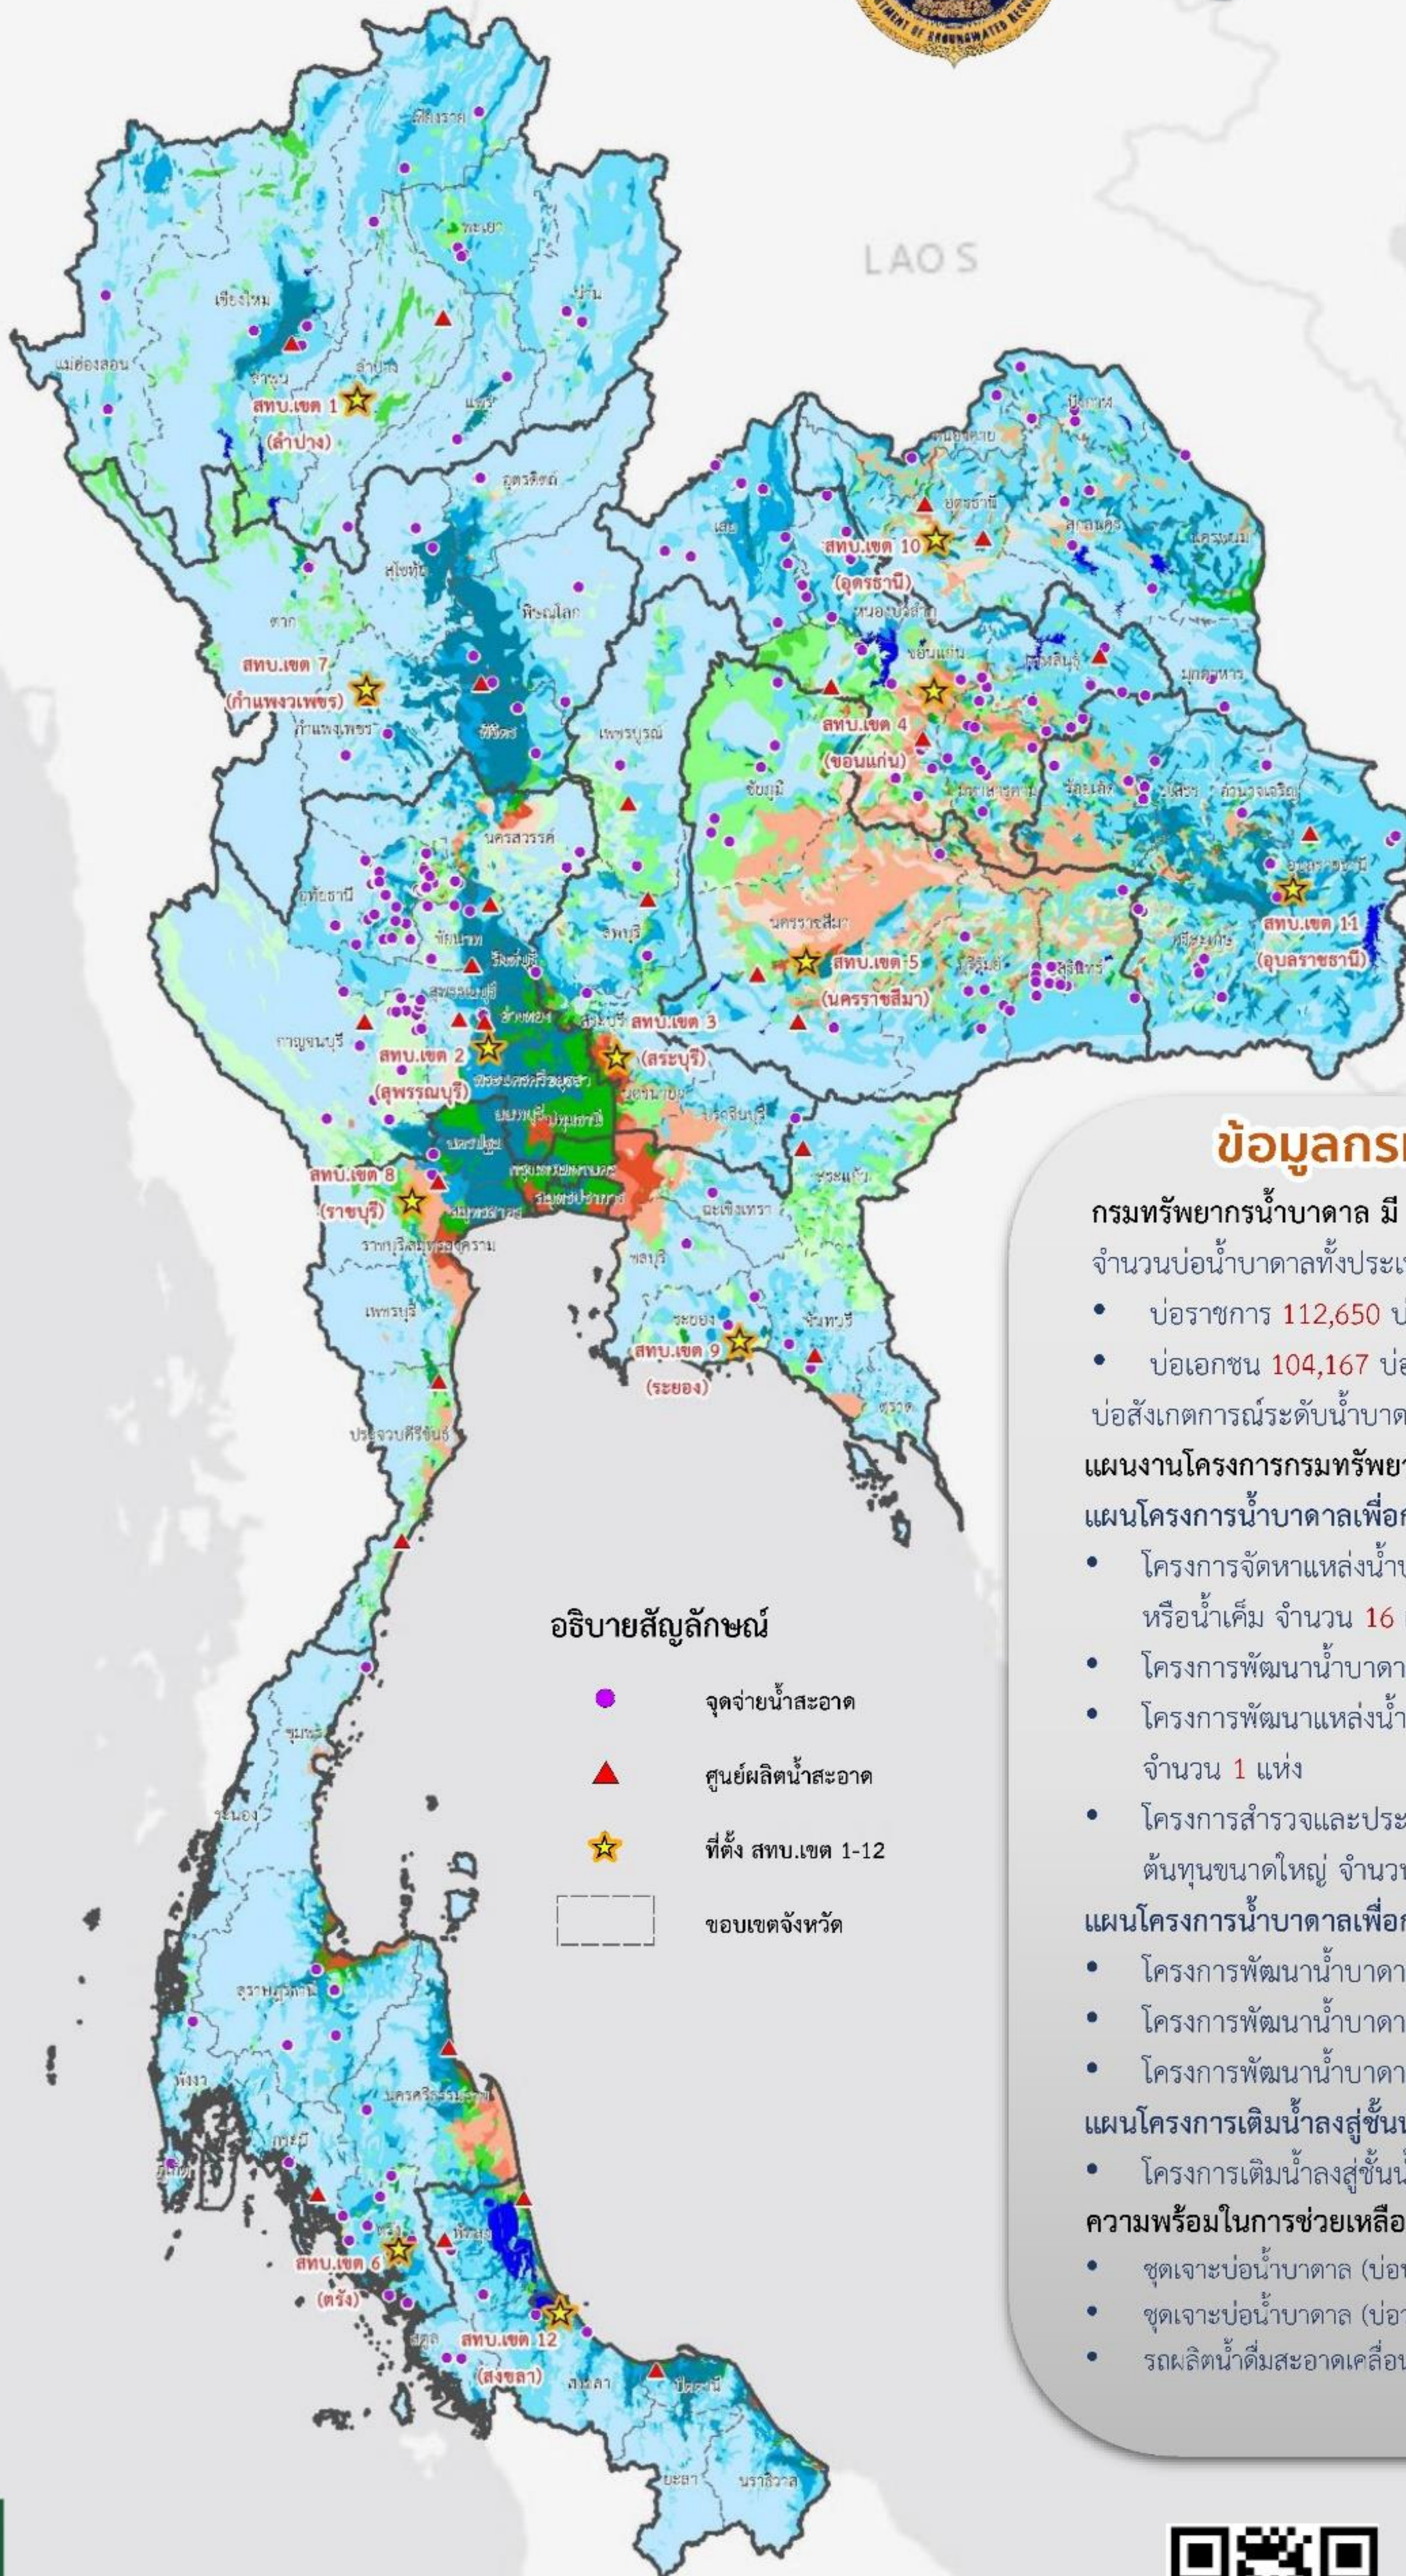

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน


วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (1 ช่วง)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

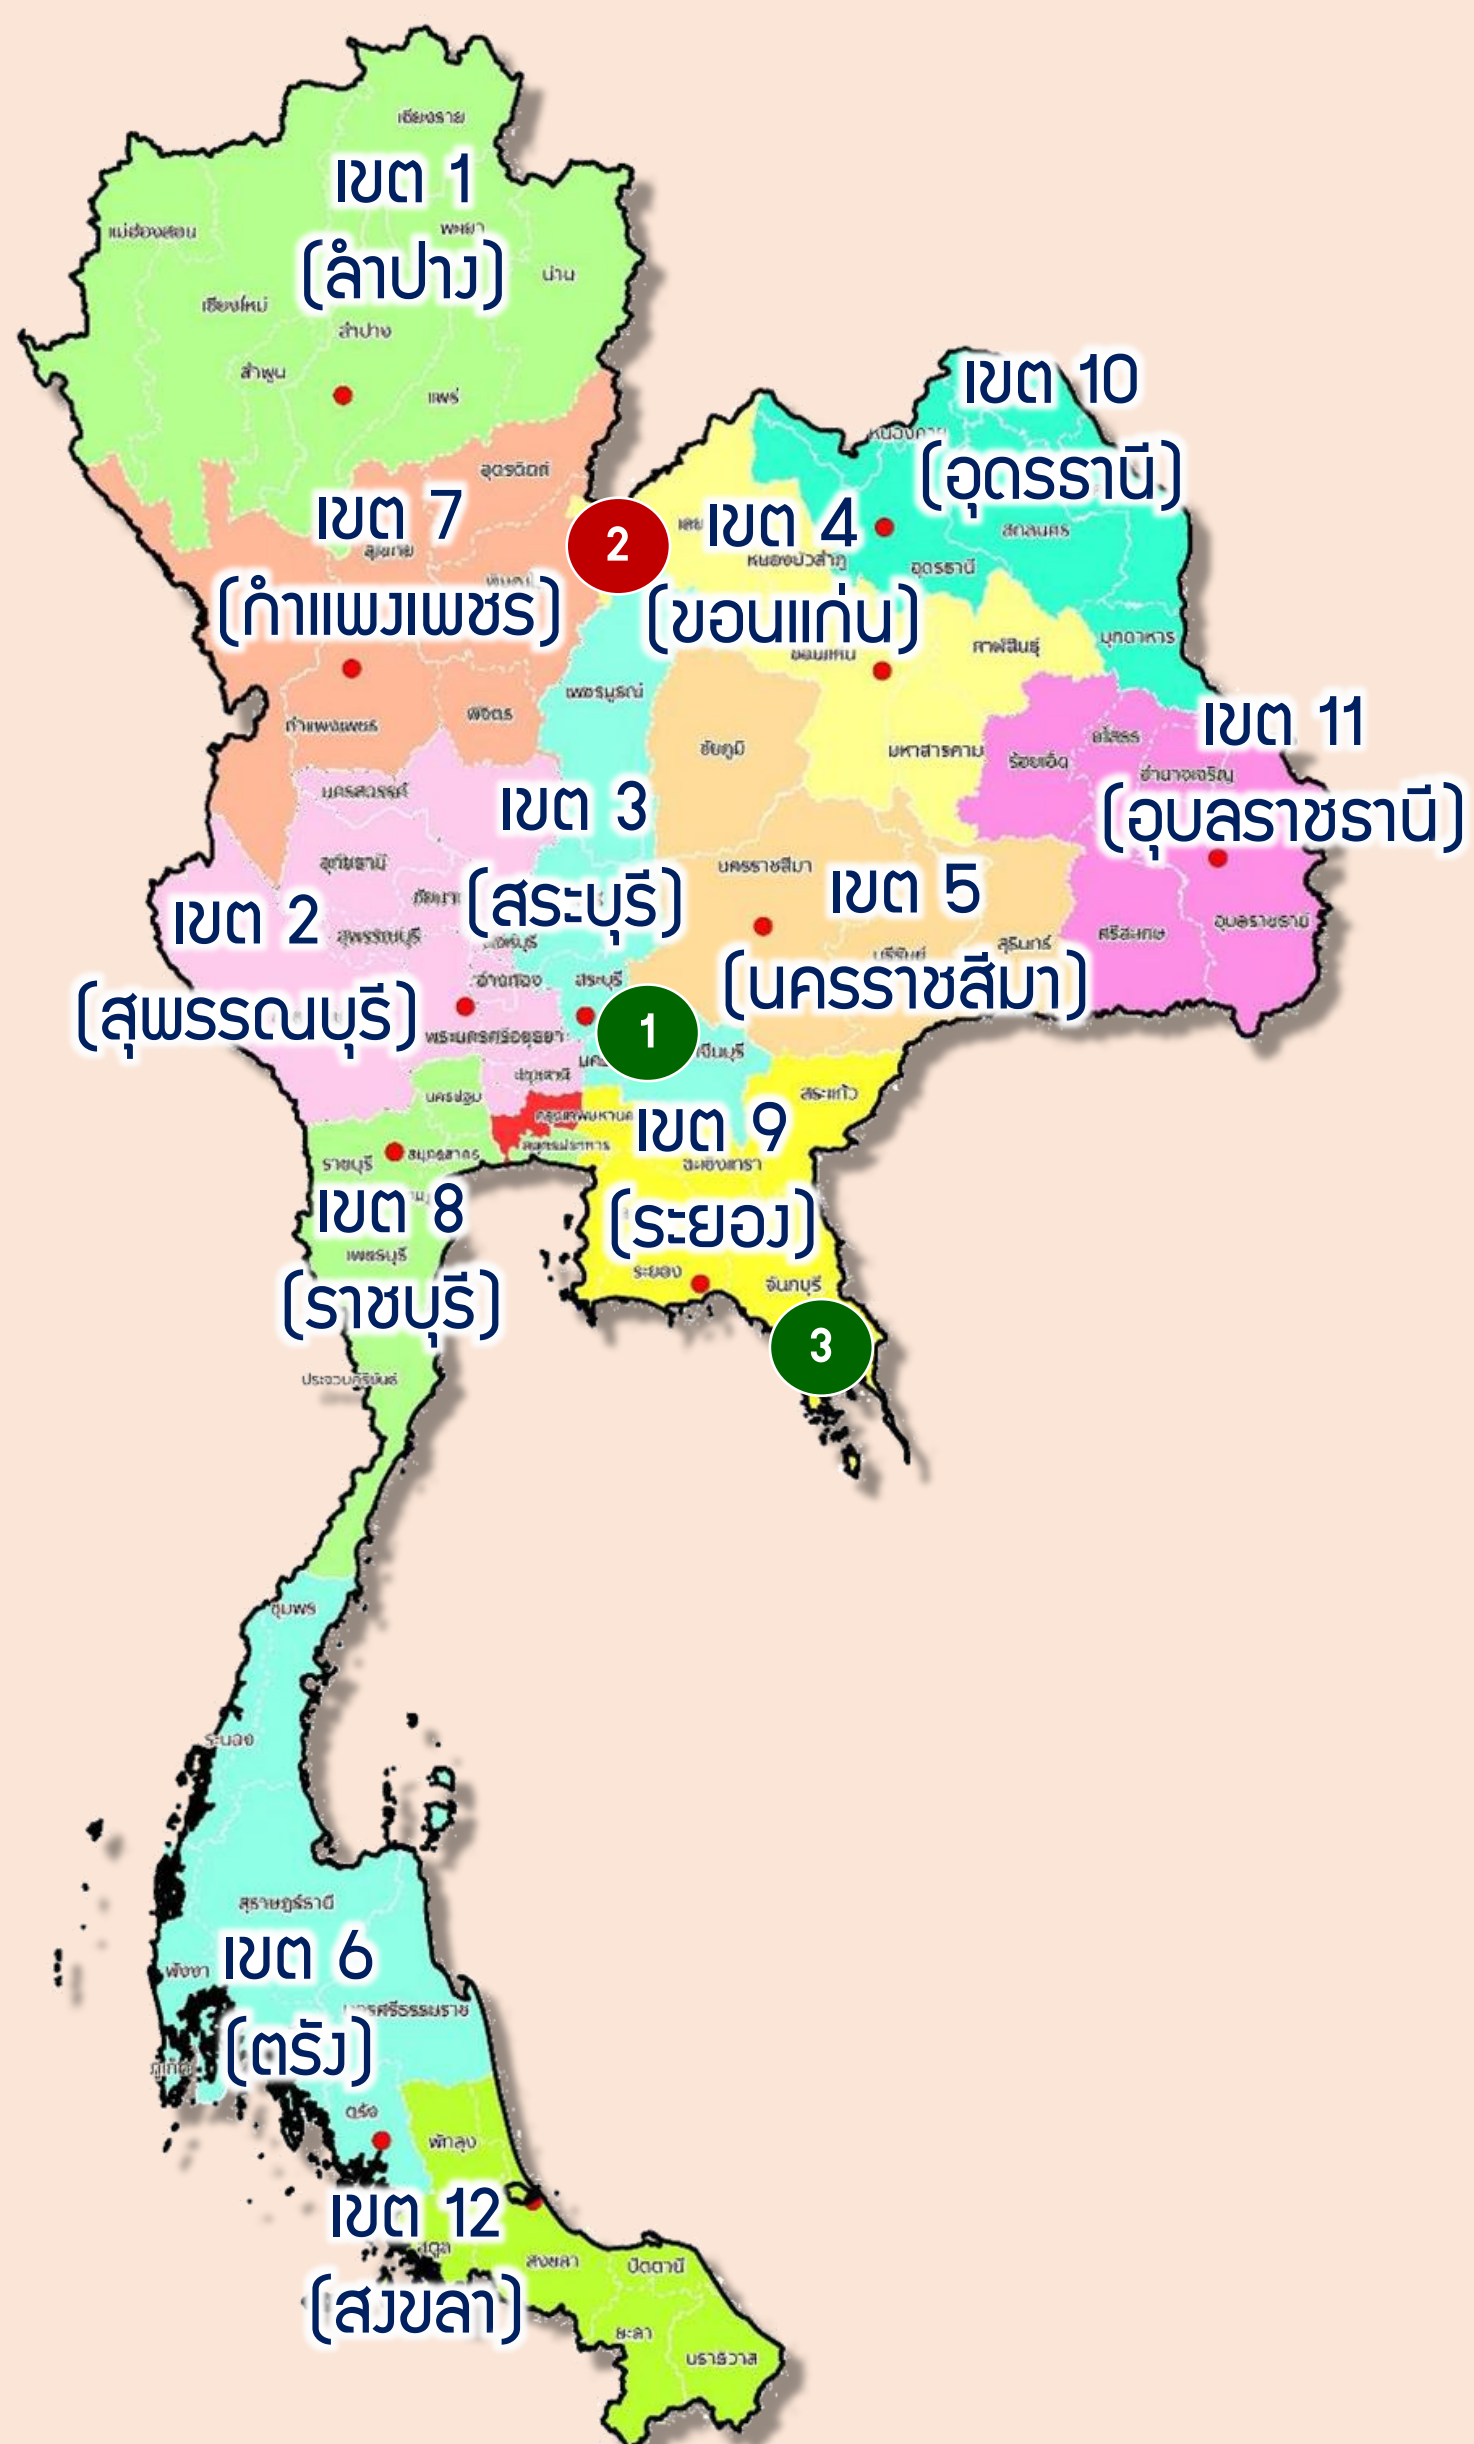

1 สทบ.เขต 3 (สระบุรี) นายบรรจ พรมจันทร์ พอ.สทบ.เขต 3 (สระบุรี) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 21/2565 เพื่อพิจารณาการขึ้นกรงดักน้ำดิบรับใบนฤญาติประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออุทกภัยฯ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวน 49 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 3 (สระบุรี) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม VDO Call Line

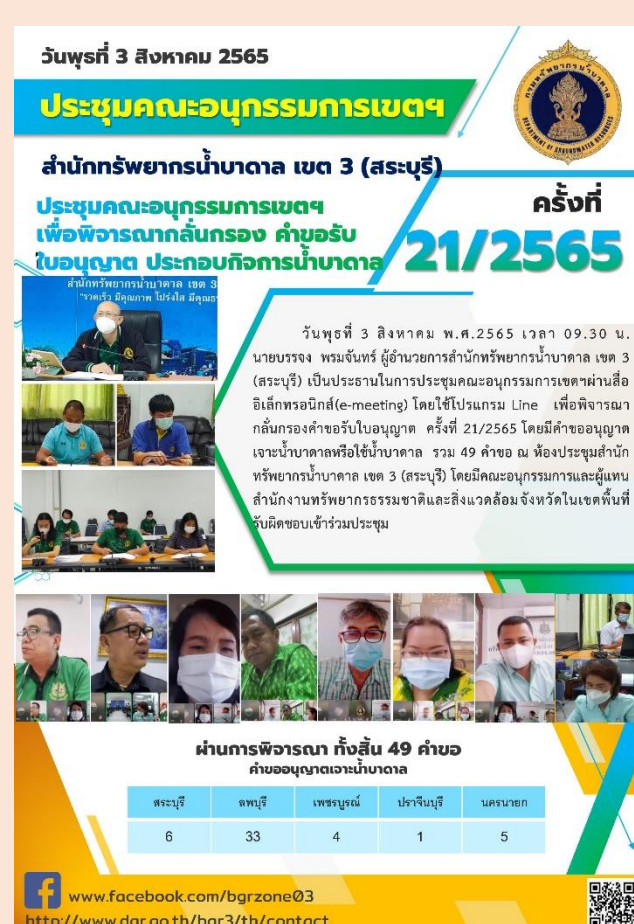

2 สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นางสาวณนฤดา สุวรรณ นักรณวิวิทยาชำนาญการ พร้อมด้วย นายปริญญญา ณ เขียวใหม่ วิศวกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำ กรณีร้องเรียนจาก นางสาวหทัยา แมนเมือง ผู้ใหญ่บ้านหนองตาบาริเอื้อ ปัญหาหน้าประปาหมู่บ้านที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและการขาดแคลนน้ำ ผลการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมามีน้ำบาดาลมีสภาพใช้จนได้ปกติ แต่ความสูงของหอดักน้ำไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่มีการขยายครัวเรือนในพื้นที่สูงมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการส่งน้ำลดลง จึงได้เสนอแนวทางแก้ไขความขาดแคลนน้ำดิบเพิ่มเติมและก่อสร้างระบบกระจายน้ำที่สามารถเพิ่มแรงดันมากขึ้นและแจ้งแนวทางขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป ณ บ้านหนองตาบาริเอื้อ อ.พนา อ.เลย



3 สทบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมและกำหนดเป็นจุดจัดตั้ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ณ บ้านลำพิว ม.1 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง



ประเภทข่าว	วันที่ 3 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 3 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	4	3,205
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	14

P.2/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (1 ข่าว)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

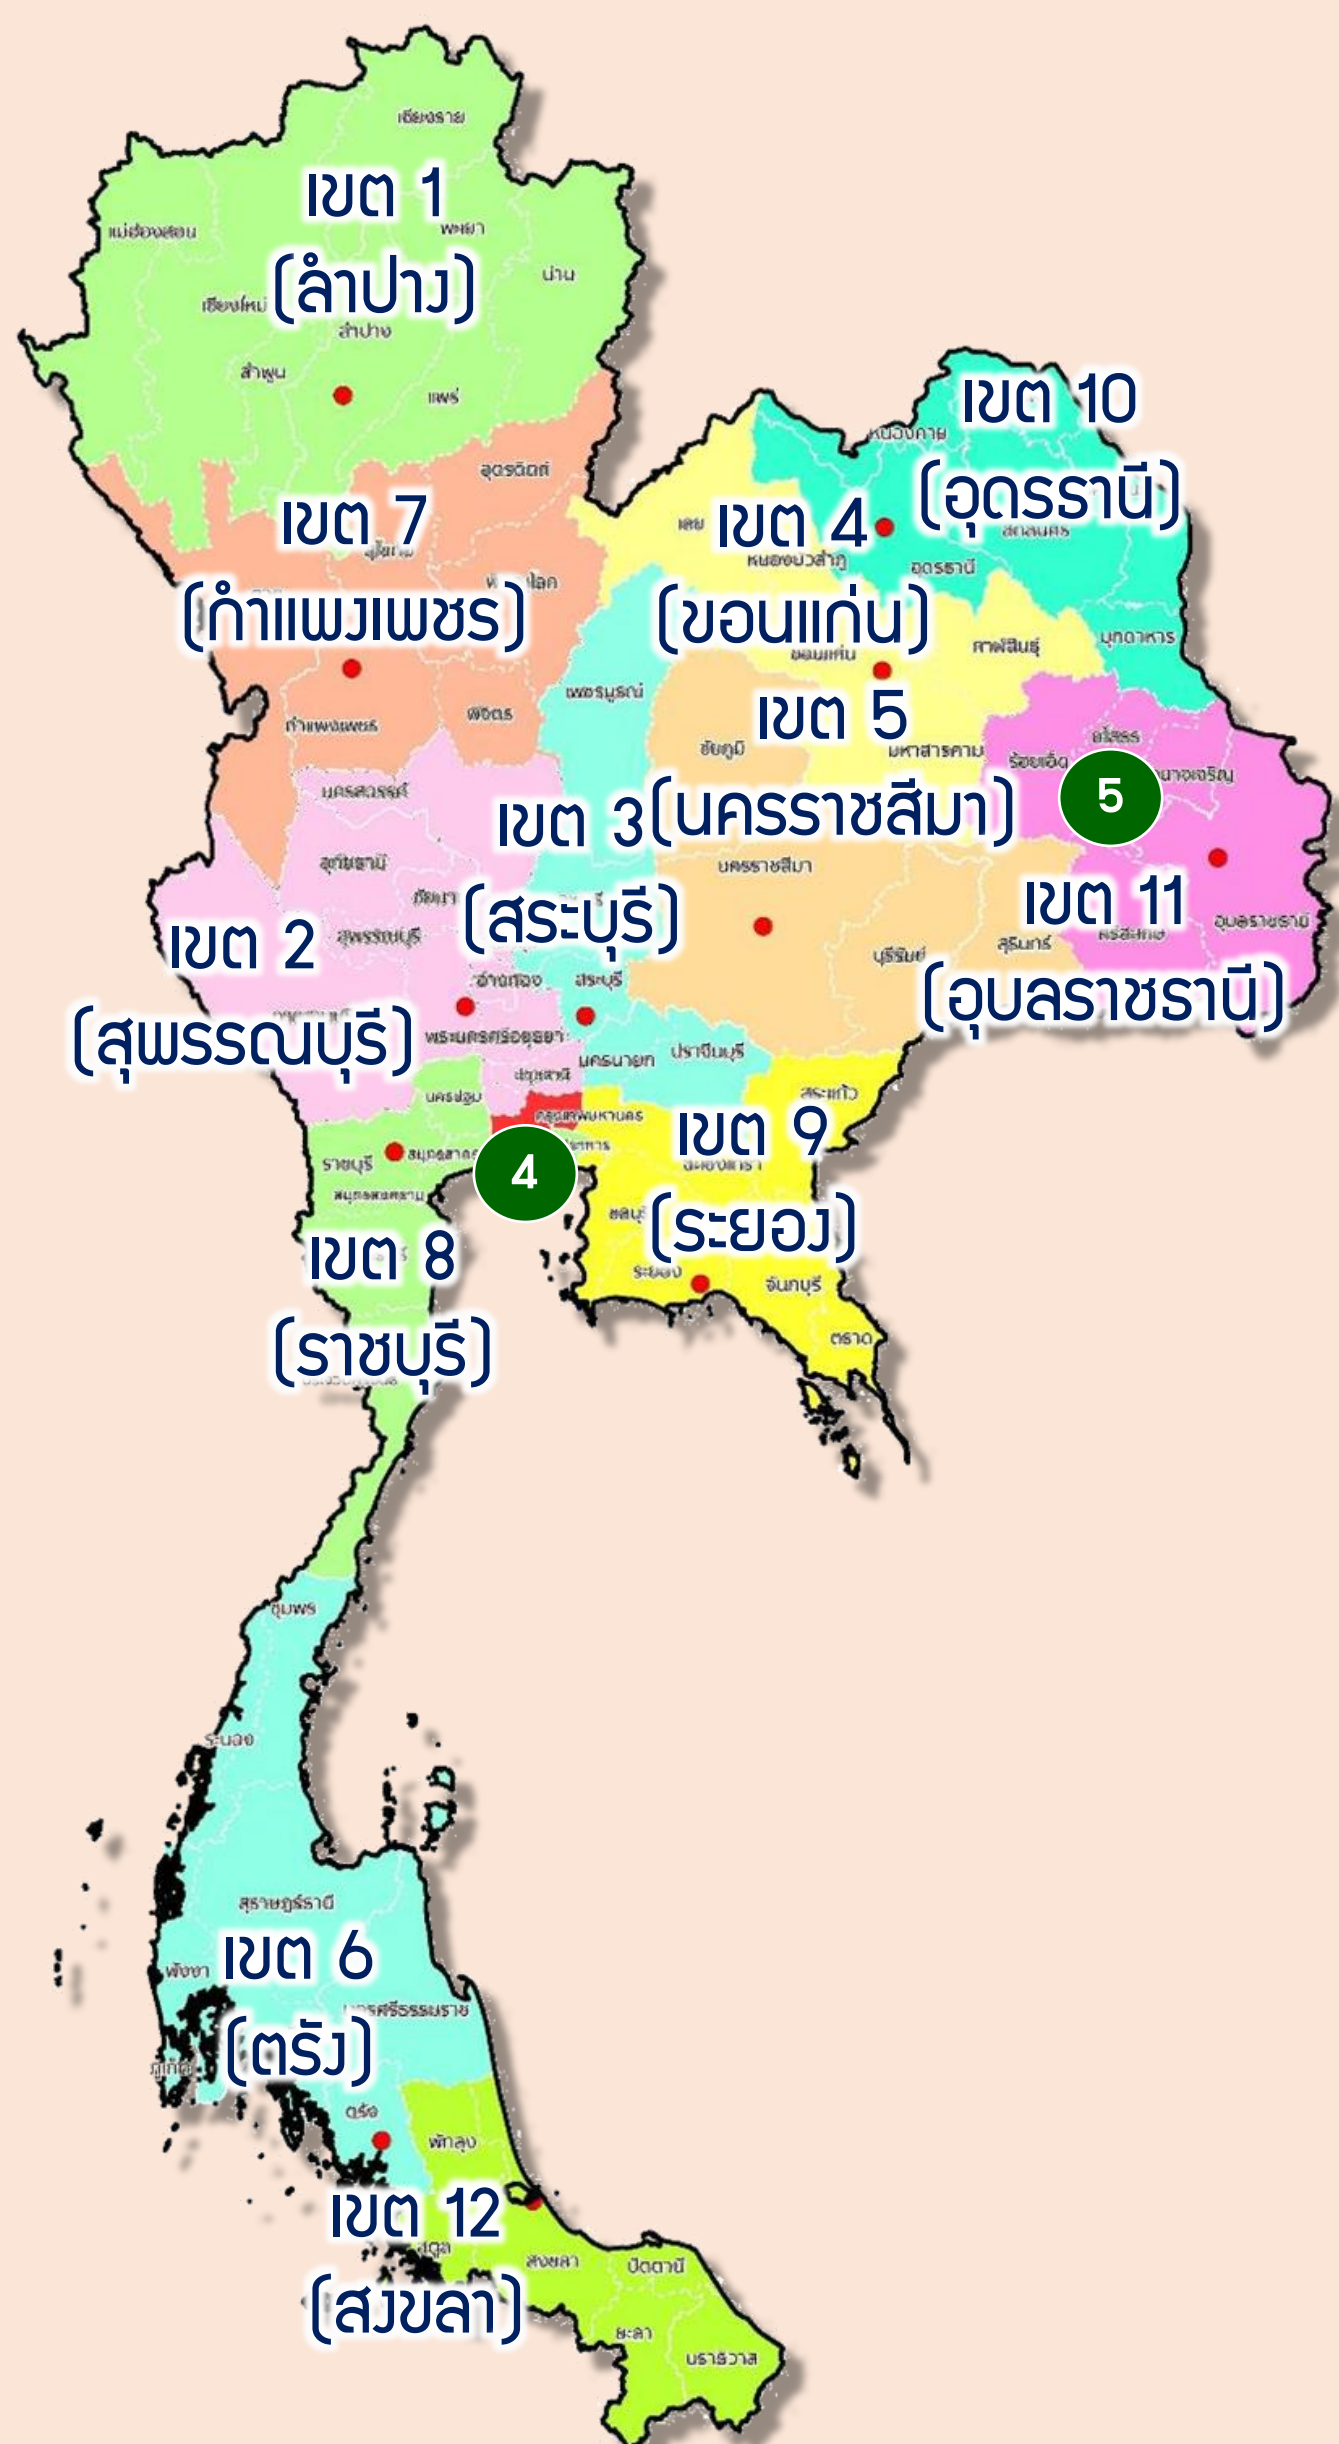

- 4 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร "การควบคุมงาน การตรวจรับงาน และการบริหารสัญญาด้านน้ำบาดาล" วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสวีสวีเทล กรุงเทพฯ รัชดา ทกม.



- 5 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมแซม แก้ไข ระบบสูบน้ำบาดาล เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ณ โรงเรียนมหานະชัย อ.มหานະชัย จ.ยโสธร



ประเภทข่าว	วันที่ 3 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 3 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	4	3,205
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	14

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

