



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

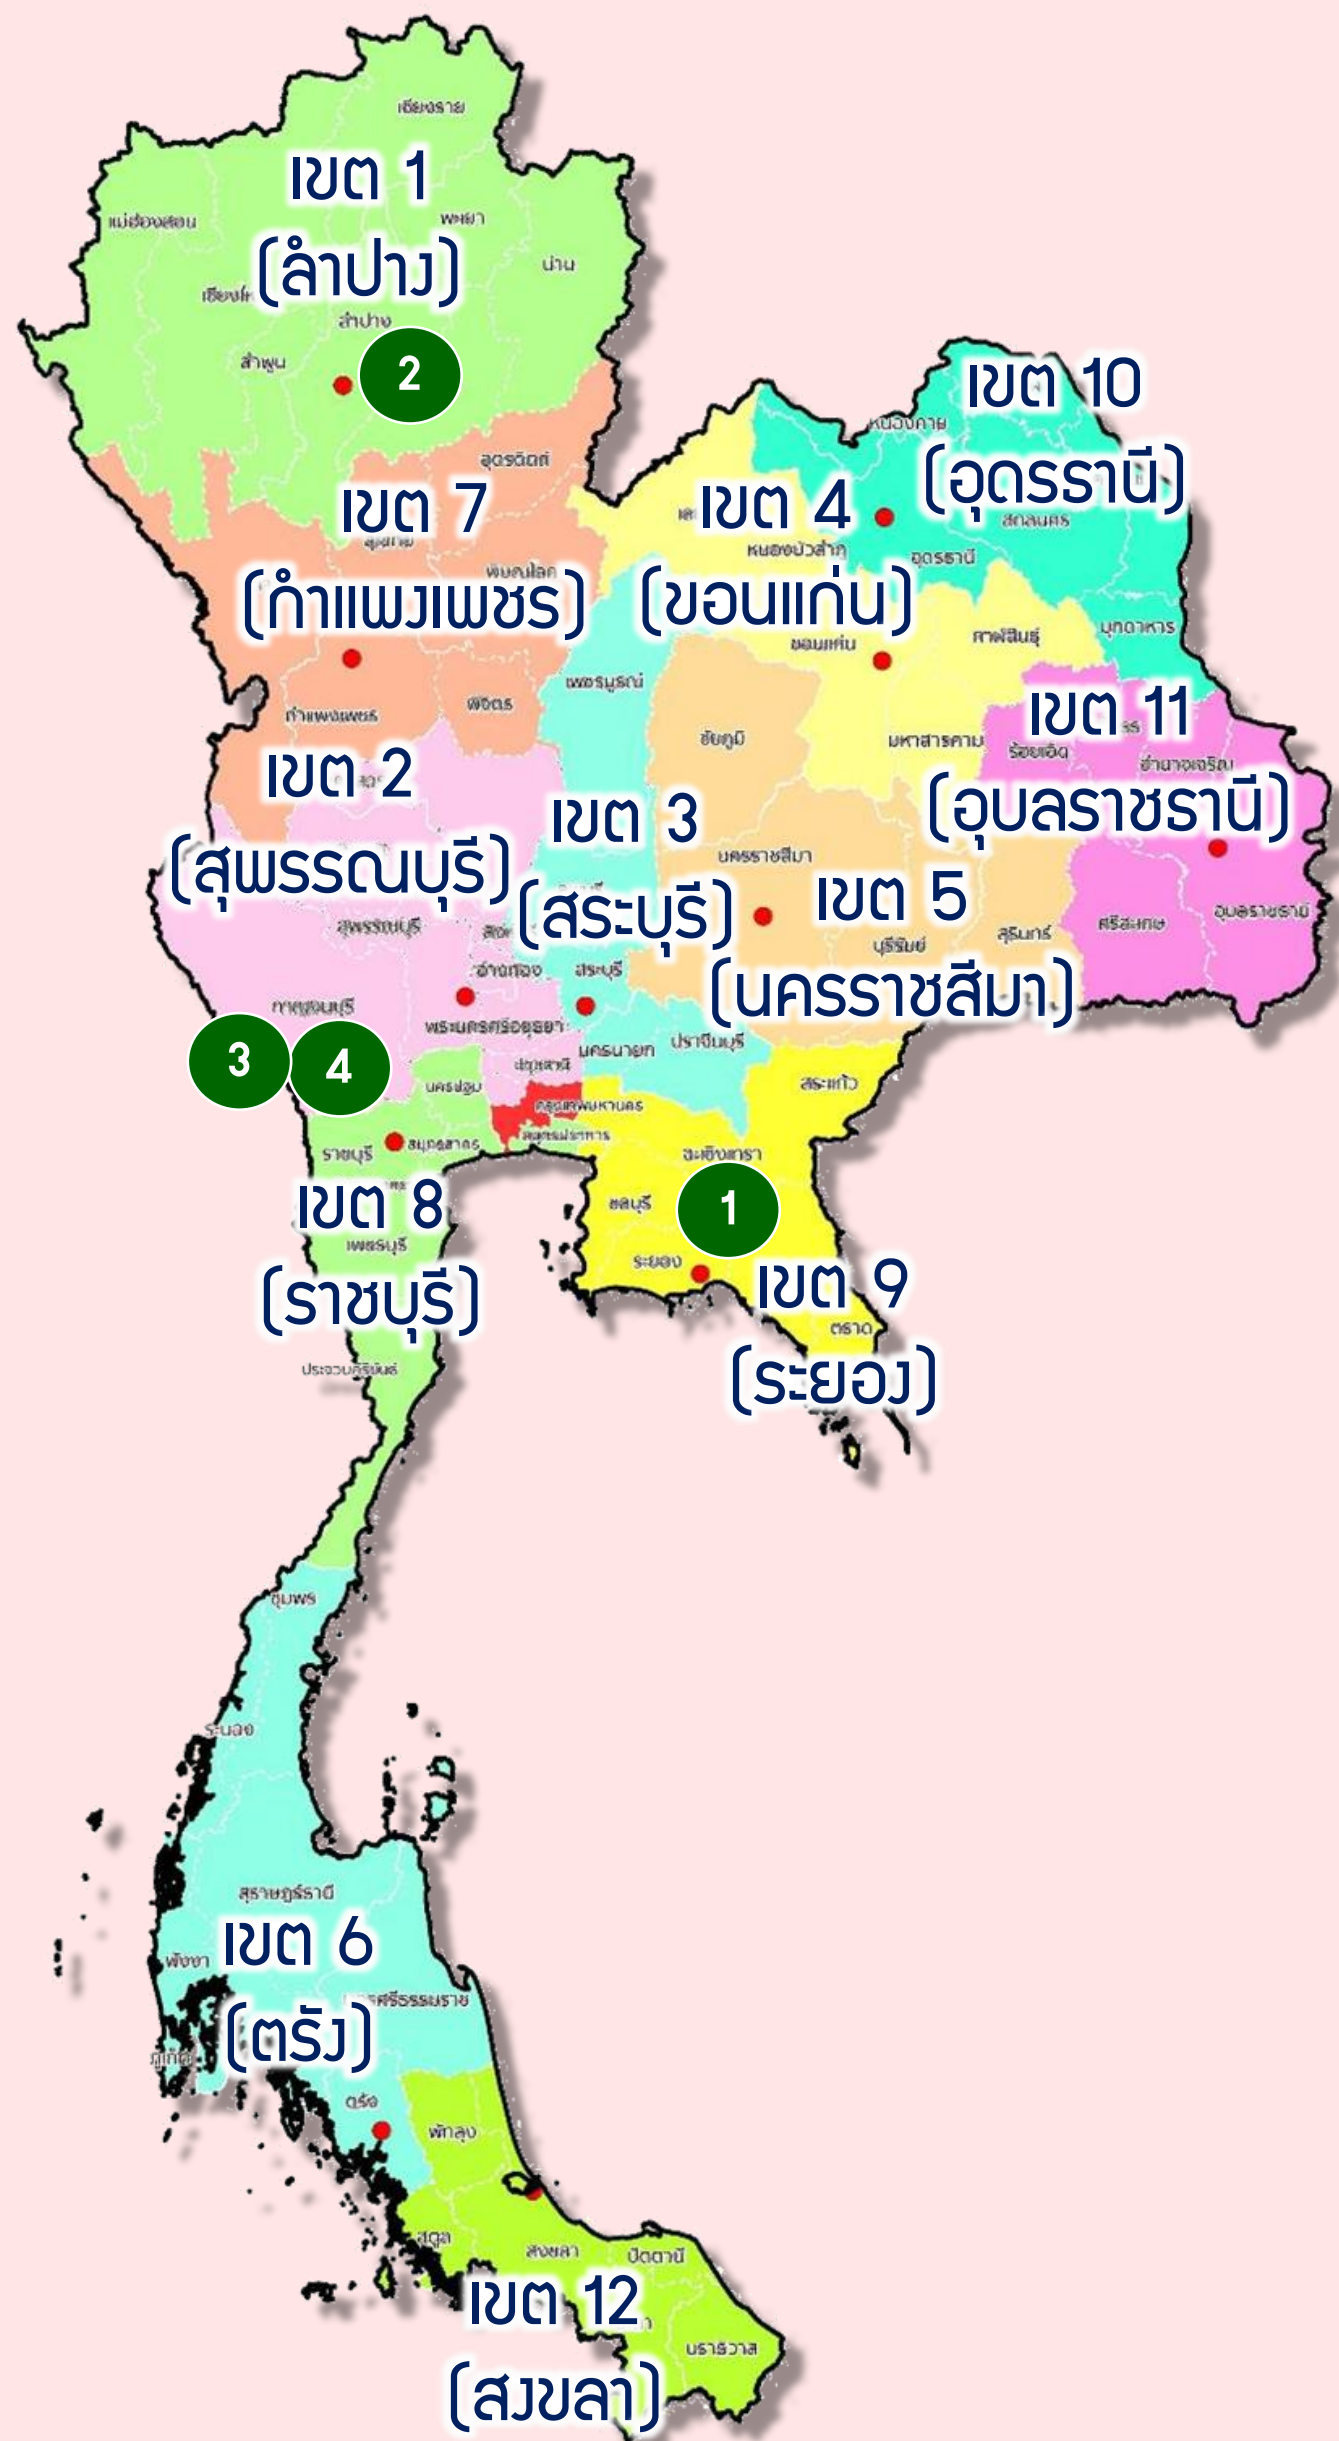

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/สทบ.เขต 9 (ระยอง)** นางสาวธนิศทิพย์ กอวาศ์ปิ พอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วย นายอานนท์ พงกุล พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์และติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจัดหาน้ำบาดาล ขนาดใหญ่แก้ปัญหาก็แล้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ดังนี้
 1.บ้านแหลมพระยาจาก (วัดสมานรัตนาราม) ม.11 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ปัจจุบันสามารถใช้งานได้ตามปกติ ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค จำนวน 18,230 ลูกบาศก์เมตร และใช้น้ำบริโภค จำนวน 840 ลูกบาศก์เมตร
 2.บ้านคลองขุดตาสี ม.7 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ปัจจุบันสามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค จำนวน 84 ลูกบาศก์เมตร และใช้น้ำบริโภค จำนวน 2,300 ลูกบาศก์เมตร
 3.บ้านสุริยวงษ์ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ปัจจุบันสามารถใช้งานได้ตามปกติ กลุ่มชาวบ้านและเกษตรกรได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ



- สทบ.เขต 1 (ลำปาง)** เจ้าหน้าที่ นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1,000 ขวด บรรจุแกลลอน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน และภาชนะสำหรับบรรจุน้ำ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 250 แกลลอน มอบให้กับ นายสุรศักดิ์ วัฒนชัยกุล พอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปกระจายแจกจ่าย แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ จ.เชียงรายต่อไป ณ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)



- สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)** นายรณกา พรหมมา พอ.ส่วนแผนงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อดำเนินงาน โครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาระบบ ระบบกักเก็บและกระจายน้ำในพื้นที่หาน้ำยากมาก ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ถูกรอรับด้วยหินแข็งที่ไม่มีรอยแตก หรือมีรอยแตกค่อนข้างน้อย ณ ต.หนองปรือ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี



- สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)** นายเฉลิมพล พรประสิทธิ์ นายช่างเครื่องกลอาวุโส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฟ้า ลงพื้นที่สำรวจแนวท่อ กระจายน้ำ และติดตั้งมิเตอร์น้ำย่อย โครงการจัดหา น้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาก็แล้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองฟ้า อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ที่รั่วไหล น้ำหาย และการเก็บค่าใช้น้ำได้น้อยกว่าปริมาณน้ำที่ใช้จริงของกลุ่มผู้ใช้น้ำ



ประเภทข่าว	วันที่ 15 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 15 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	8	3,306
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




P.2/3

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

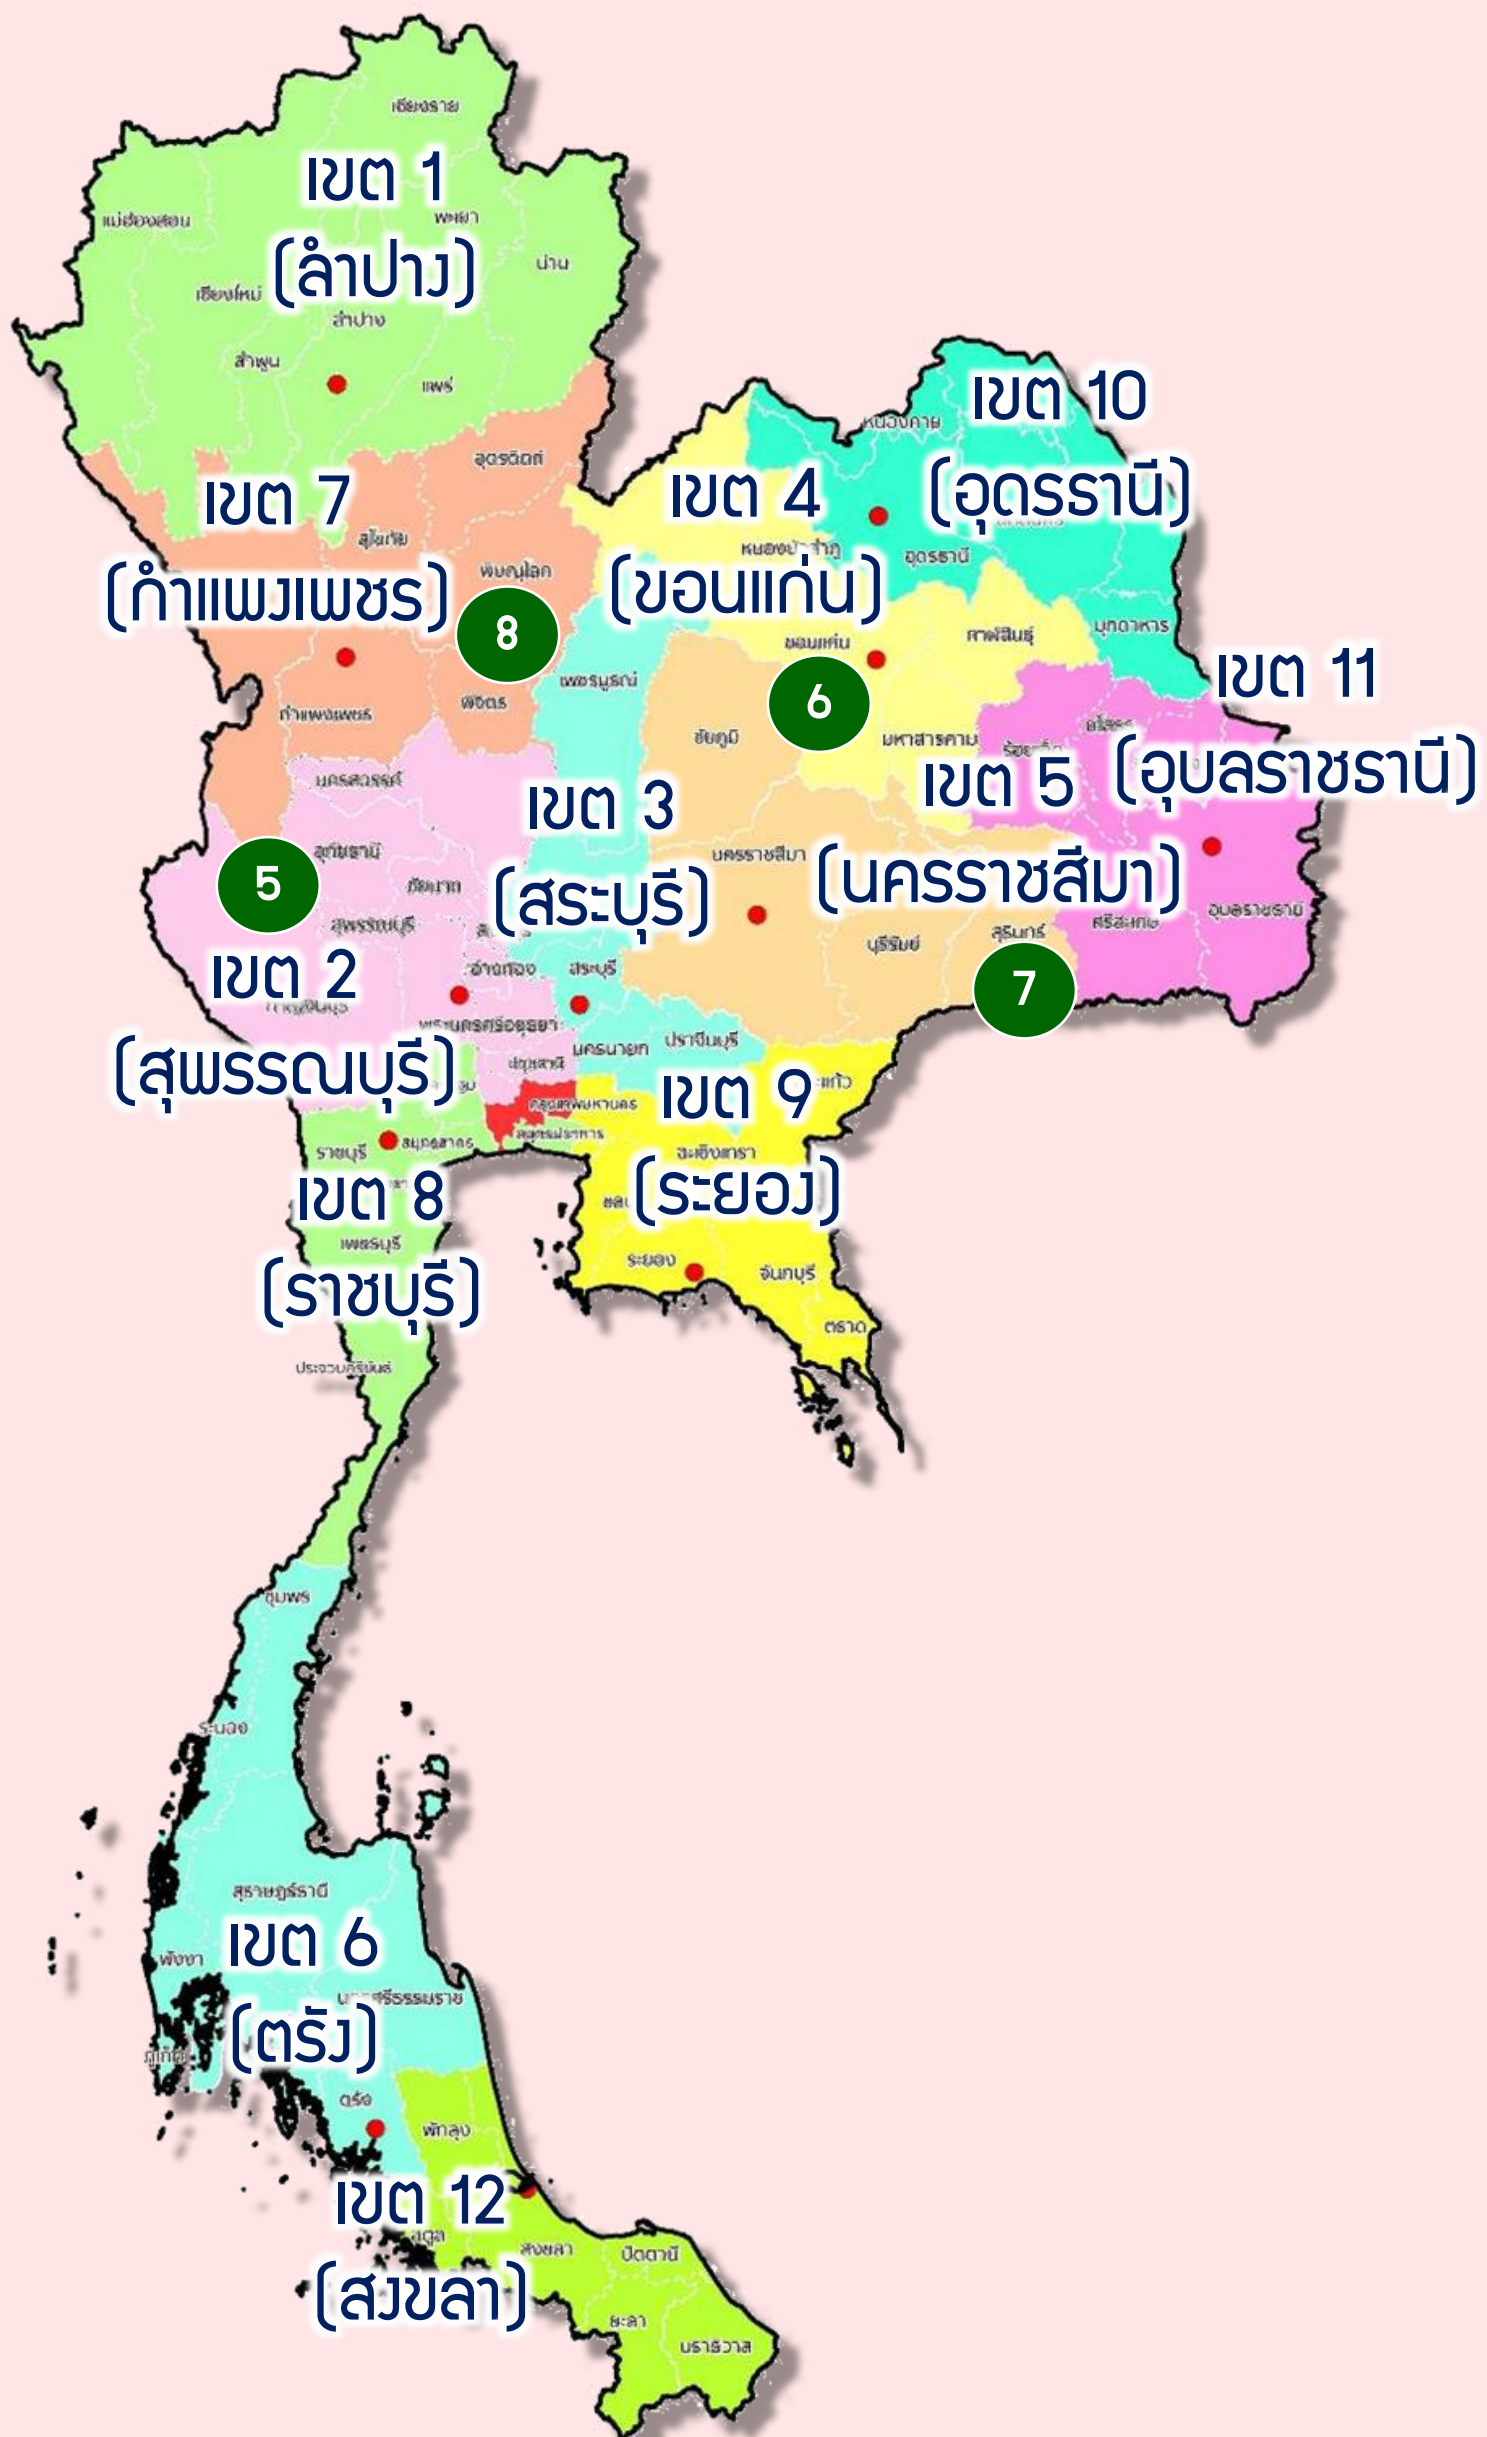

7 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายสมศรี พร้อมญาติ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ เพื่อให้โครงการมีความมั่นคง ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ บ้านโคกเพชร ม.6 ต.ตระเส อ.เมือง จ.สุรินทร์



8 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรสุจินตางกูร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เข้าร่วมการประชุมโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 15 กลุ่ม 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหัวแท ม.8 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิจิตร



5 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมบำรุง แก๊ส ระบบประปาบาดาล เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ณ บ้านตะละฮิว ม.1 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี



6 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายพิทักษ์ ณะมงคล รองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 23/2565 เพื่อพิจารณากลับกรอคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวน 30 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meeting



ประเภทข่าว	วันที่ 15 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 15 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	8	3,306
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

