




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

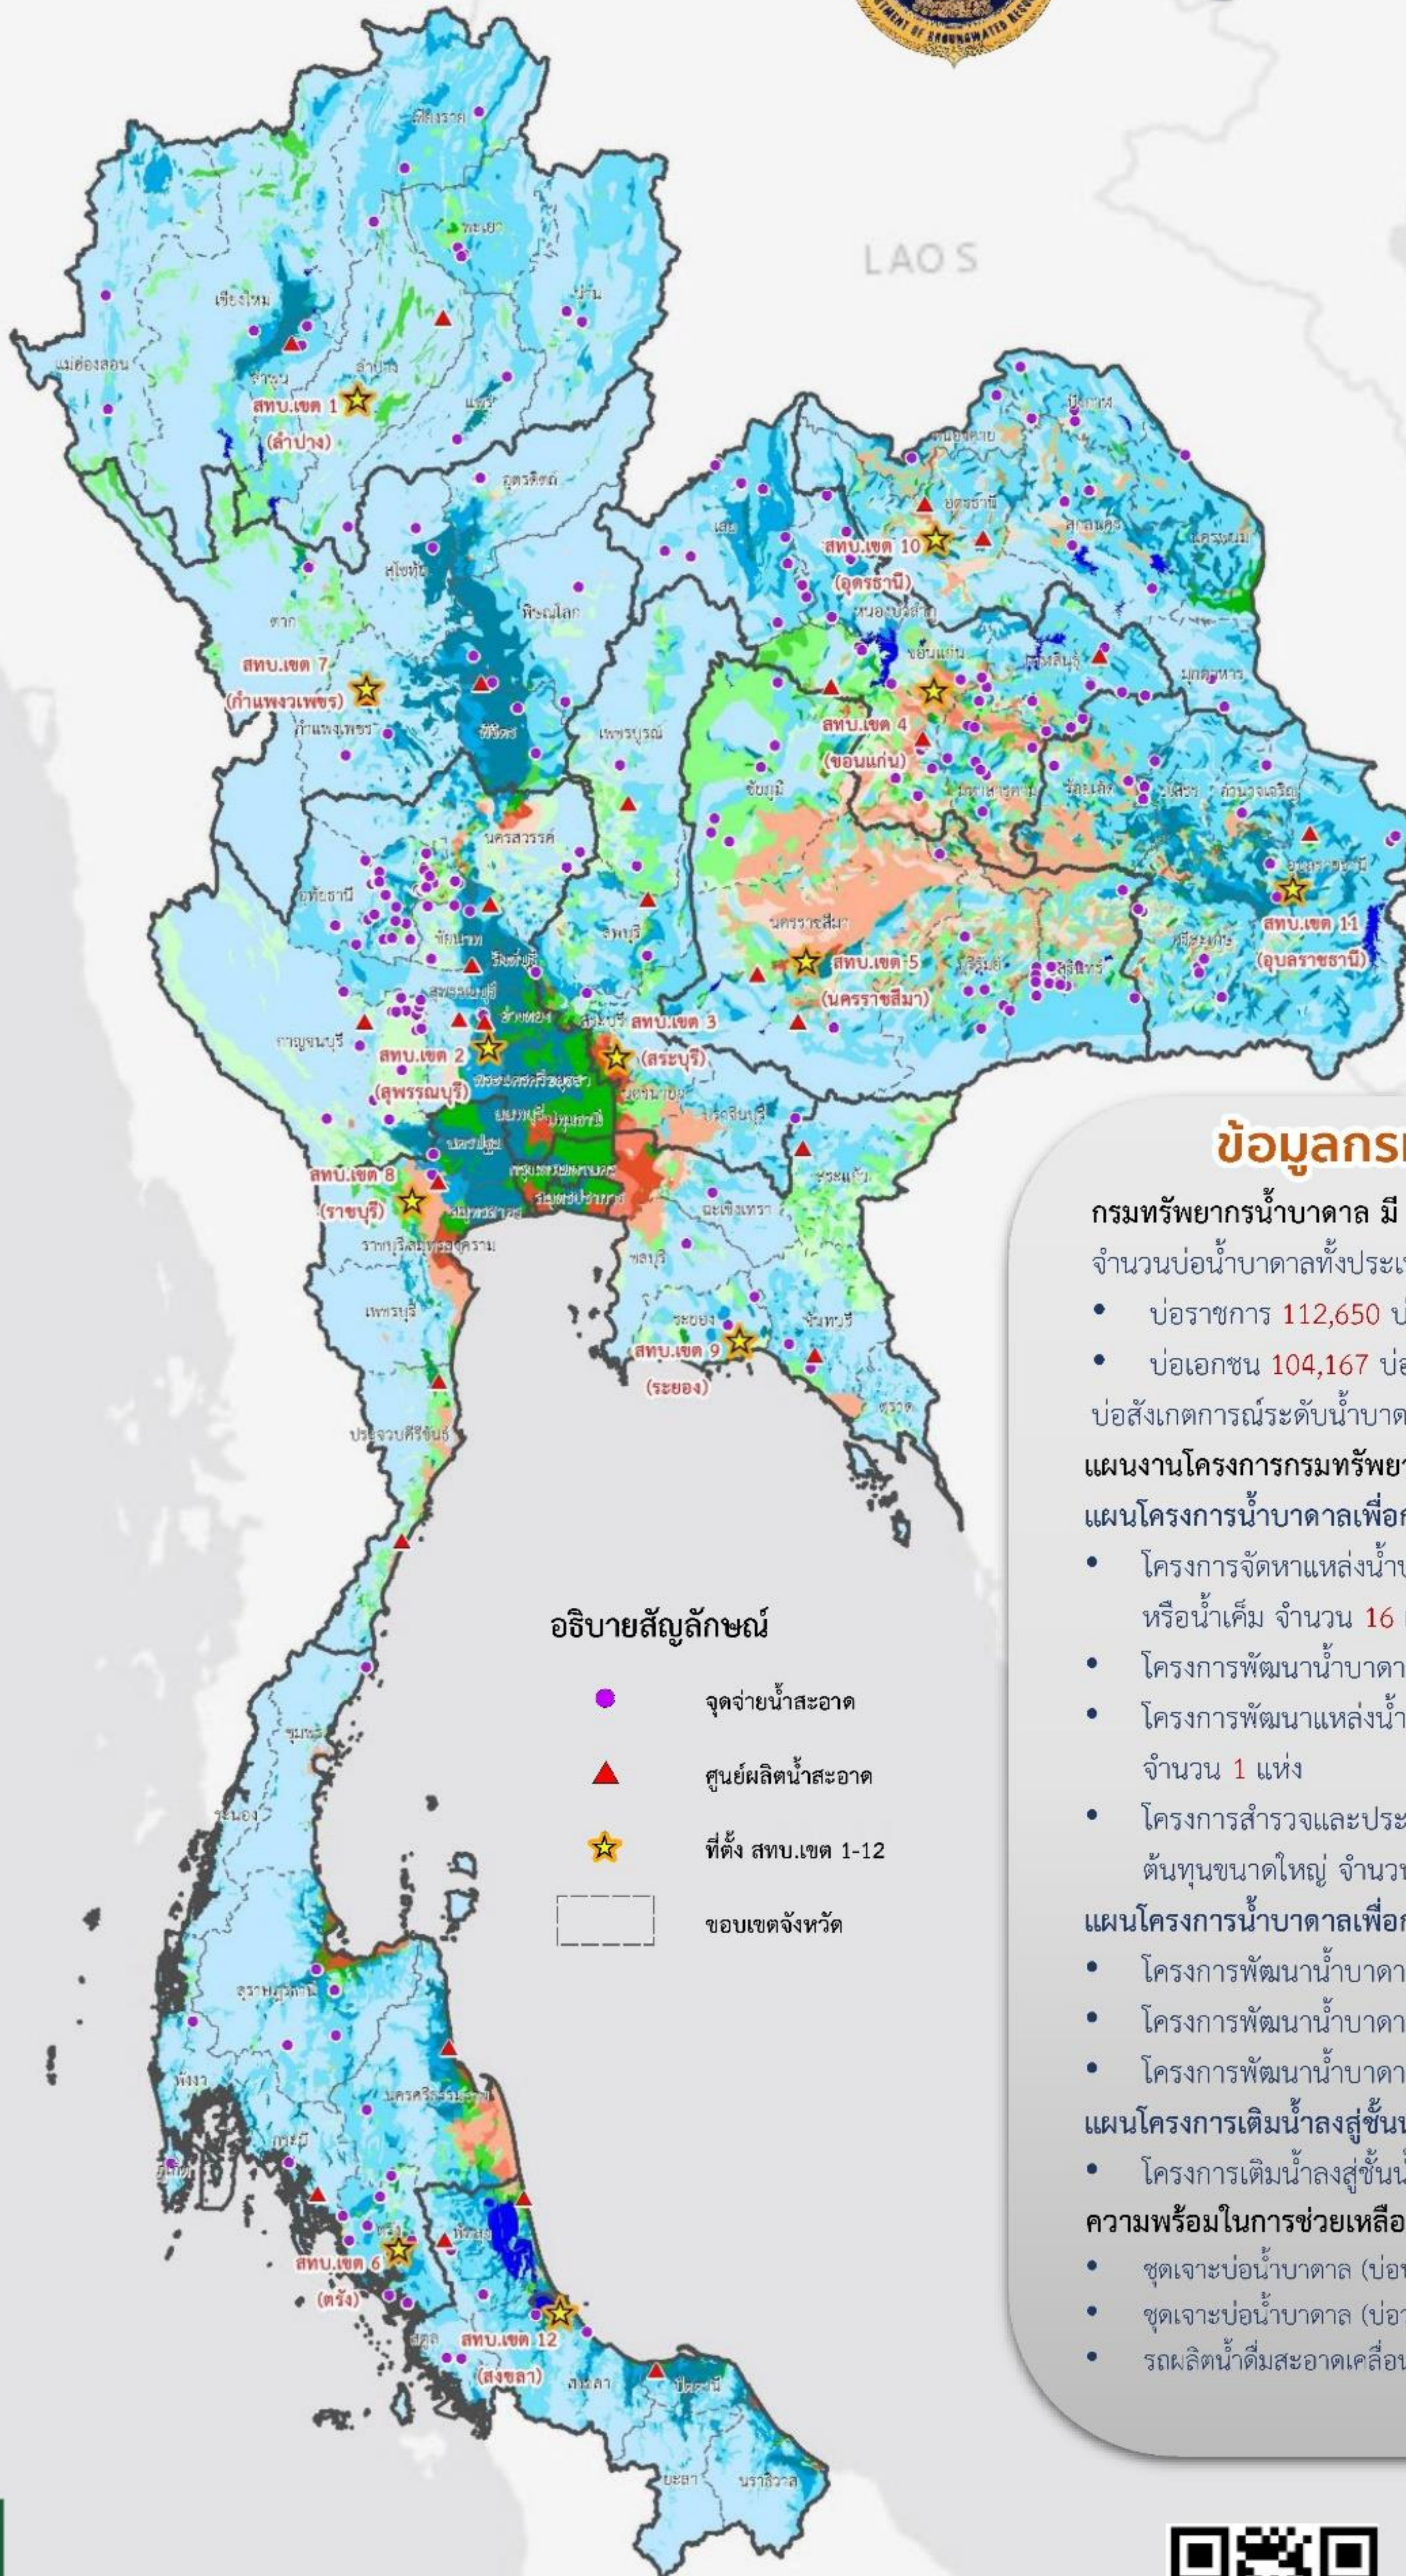

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

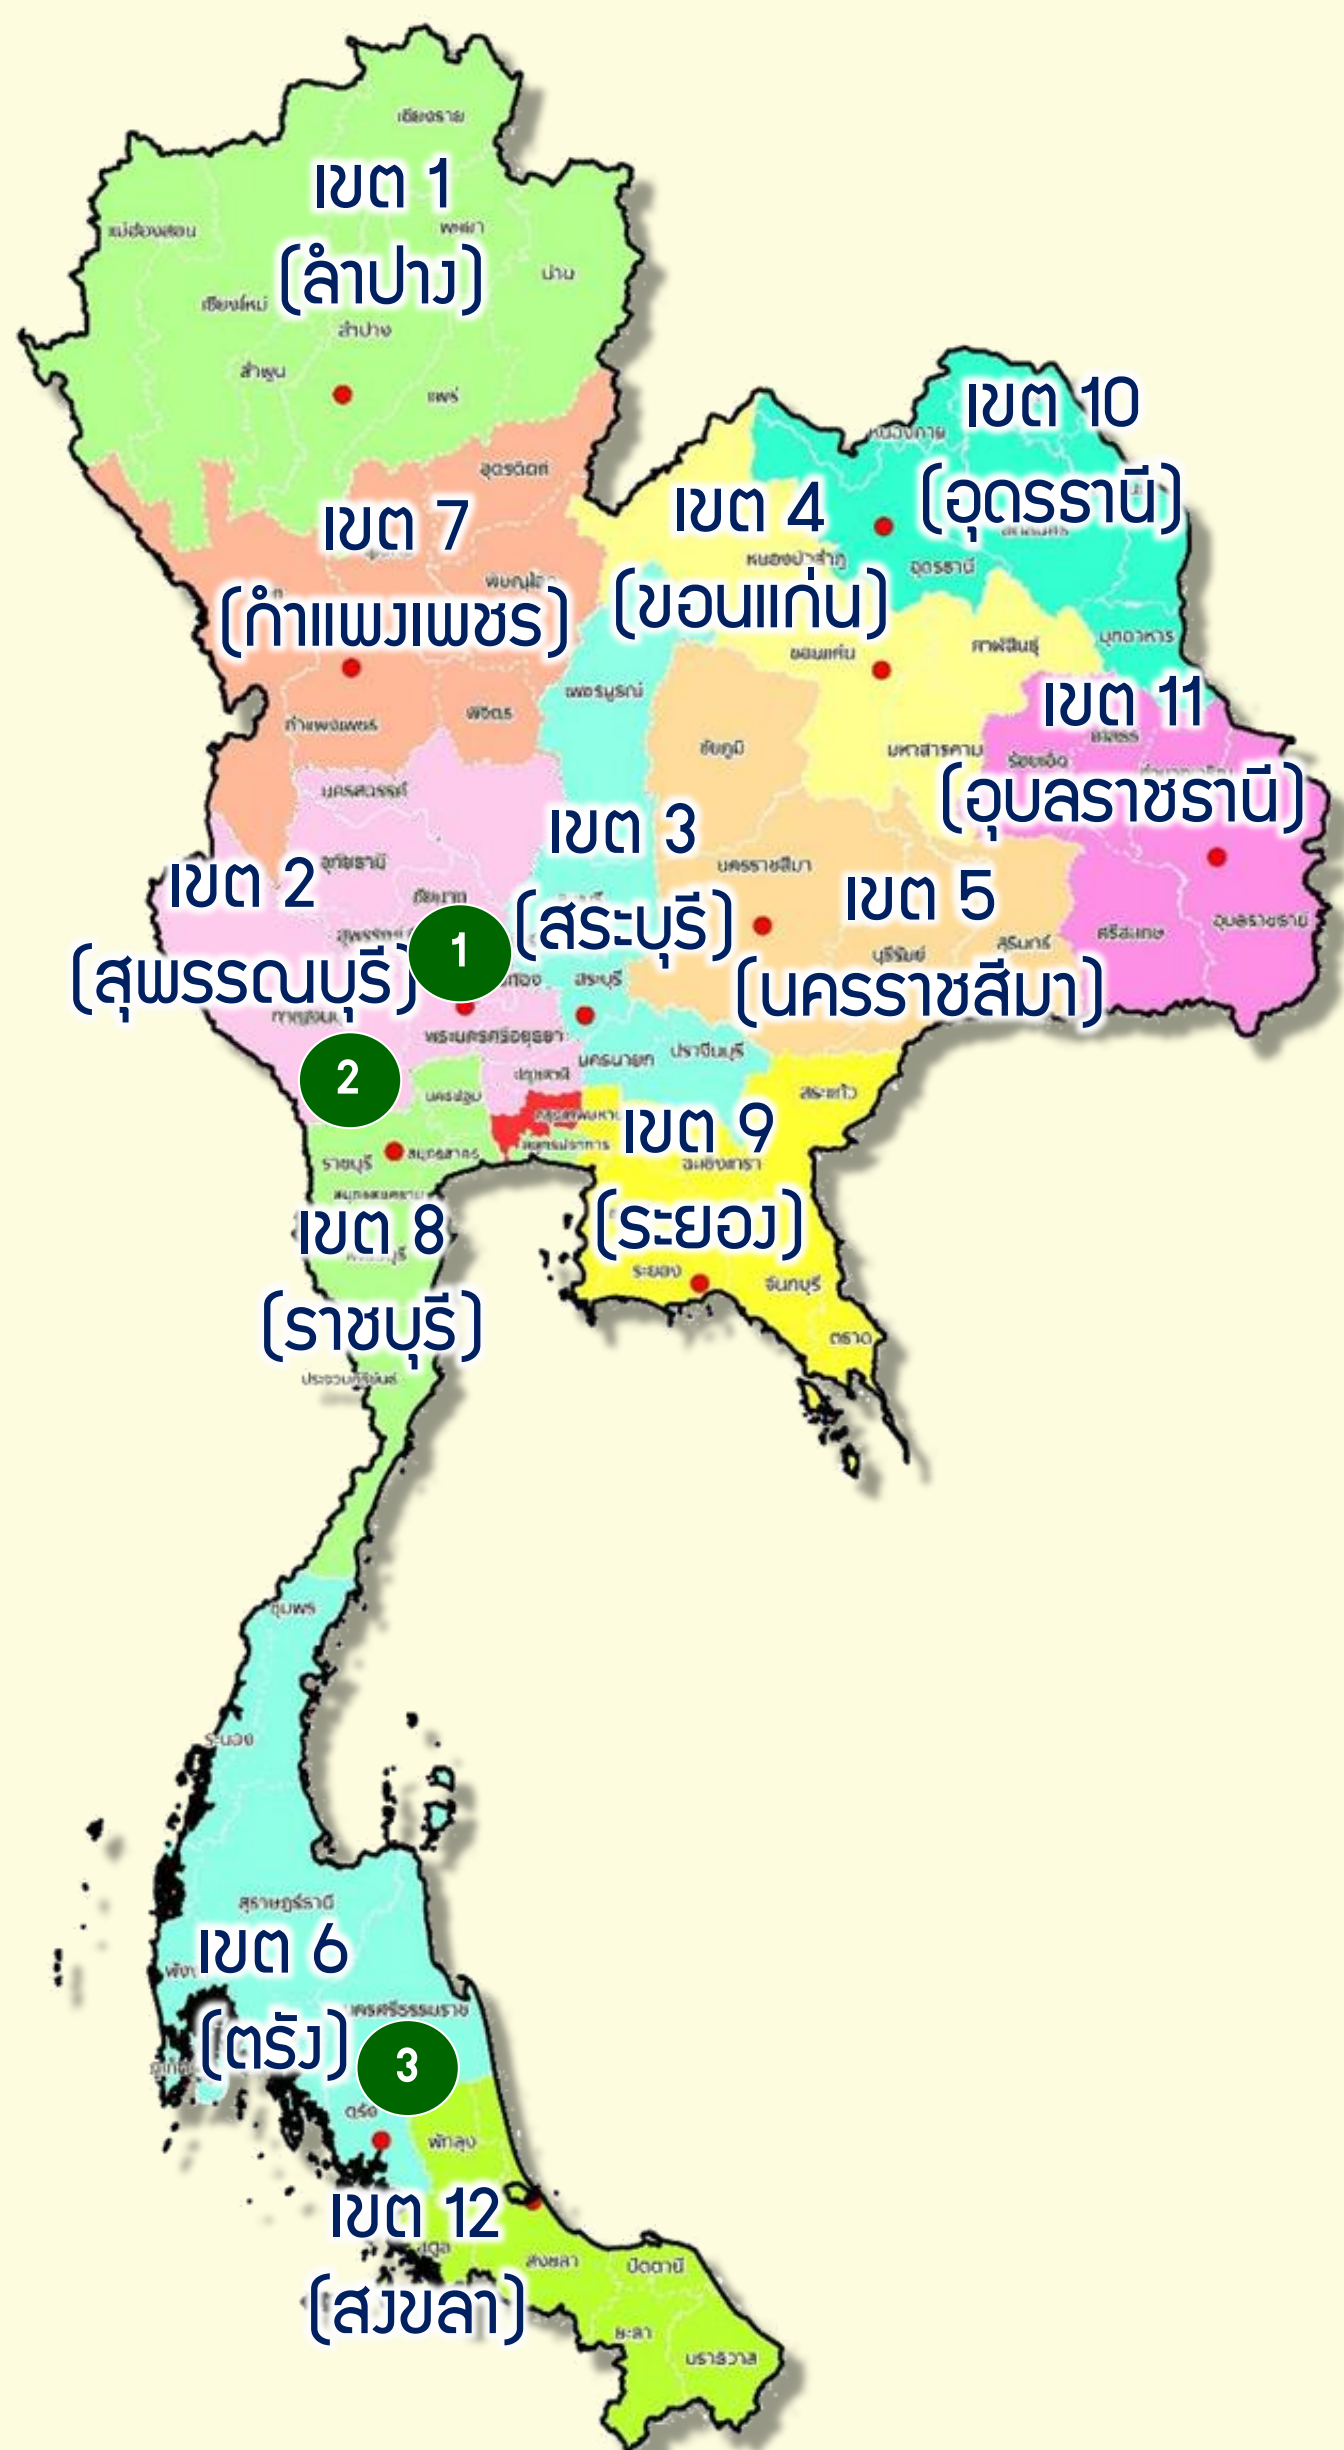

2

นายกิตติ์ ตาวิชัยศรีสปี อภบ./สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย นายกมลศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและสำรวจโครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบเหมาจ่าย) โดยมีผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม และรับมอบถังกรองน้ำ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านหนองเค็ด ม.2 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
- 2.บ้านหนองนกอวก ม.13 ต.หนองปลิว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
- 3.บ้านสระเตย ม.3 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี



1

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์/สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการน้ำประปา ปริมณฑล พ.ศ. 2565 และโครงการพระราชดำริ ปริมณฑล พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ม.8 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยเจ้าหน้าที่ ส่วนแผนงาน ได้ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 เจาะบ่อใหม่ พร้อมลงเครื่องสูบน้ำ

จุดที่ 2 เจาะบ่อใหม่ มีการก่อสร้างหอกัน พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

ทั้งนี้ ได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการน้ำระยะไกลปีงบประมาณ 66 งบเงินกู้ 65 และงบกลาง 65 เพิ่มเติม อยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติโครงการ

3

กอบกาญจน์/สทบ.เขต 6 (ตรัง) นายมงคลเกียรติ จงจิณกุล พอ.สทบ.เขต 6 (ตรัง) เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเท็จจริง และเพิ่มองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณให้ยั่งยืน โดยมี นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมการการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการสัมมนาครั้งนี้ เจ้าหน้าที่กองแผนงาน ได้ร่วมสัมมนาและจัดนิทรรศการน้ำบาดาลในหัวข้อ "โครงการพัฒนาแหล่งน้ำใน จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567" ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช



ประเภทข่าว	วันที่ 19-21 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 21 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	23	3,359
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14

P.2/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

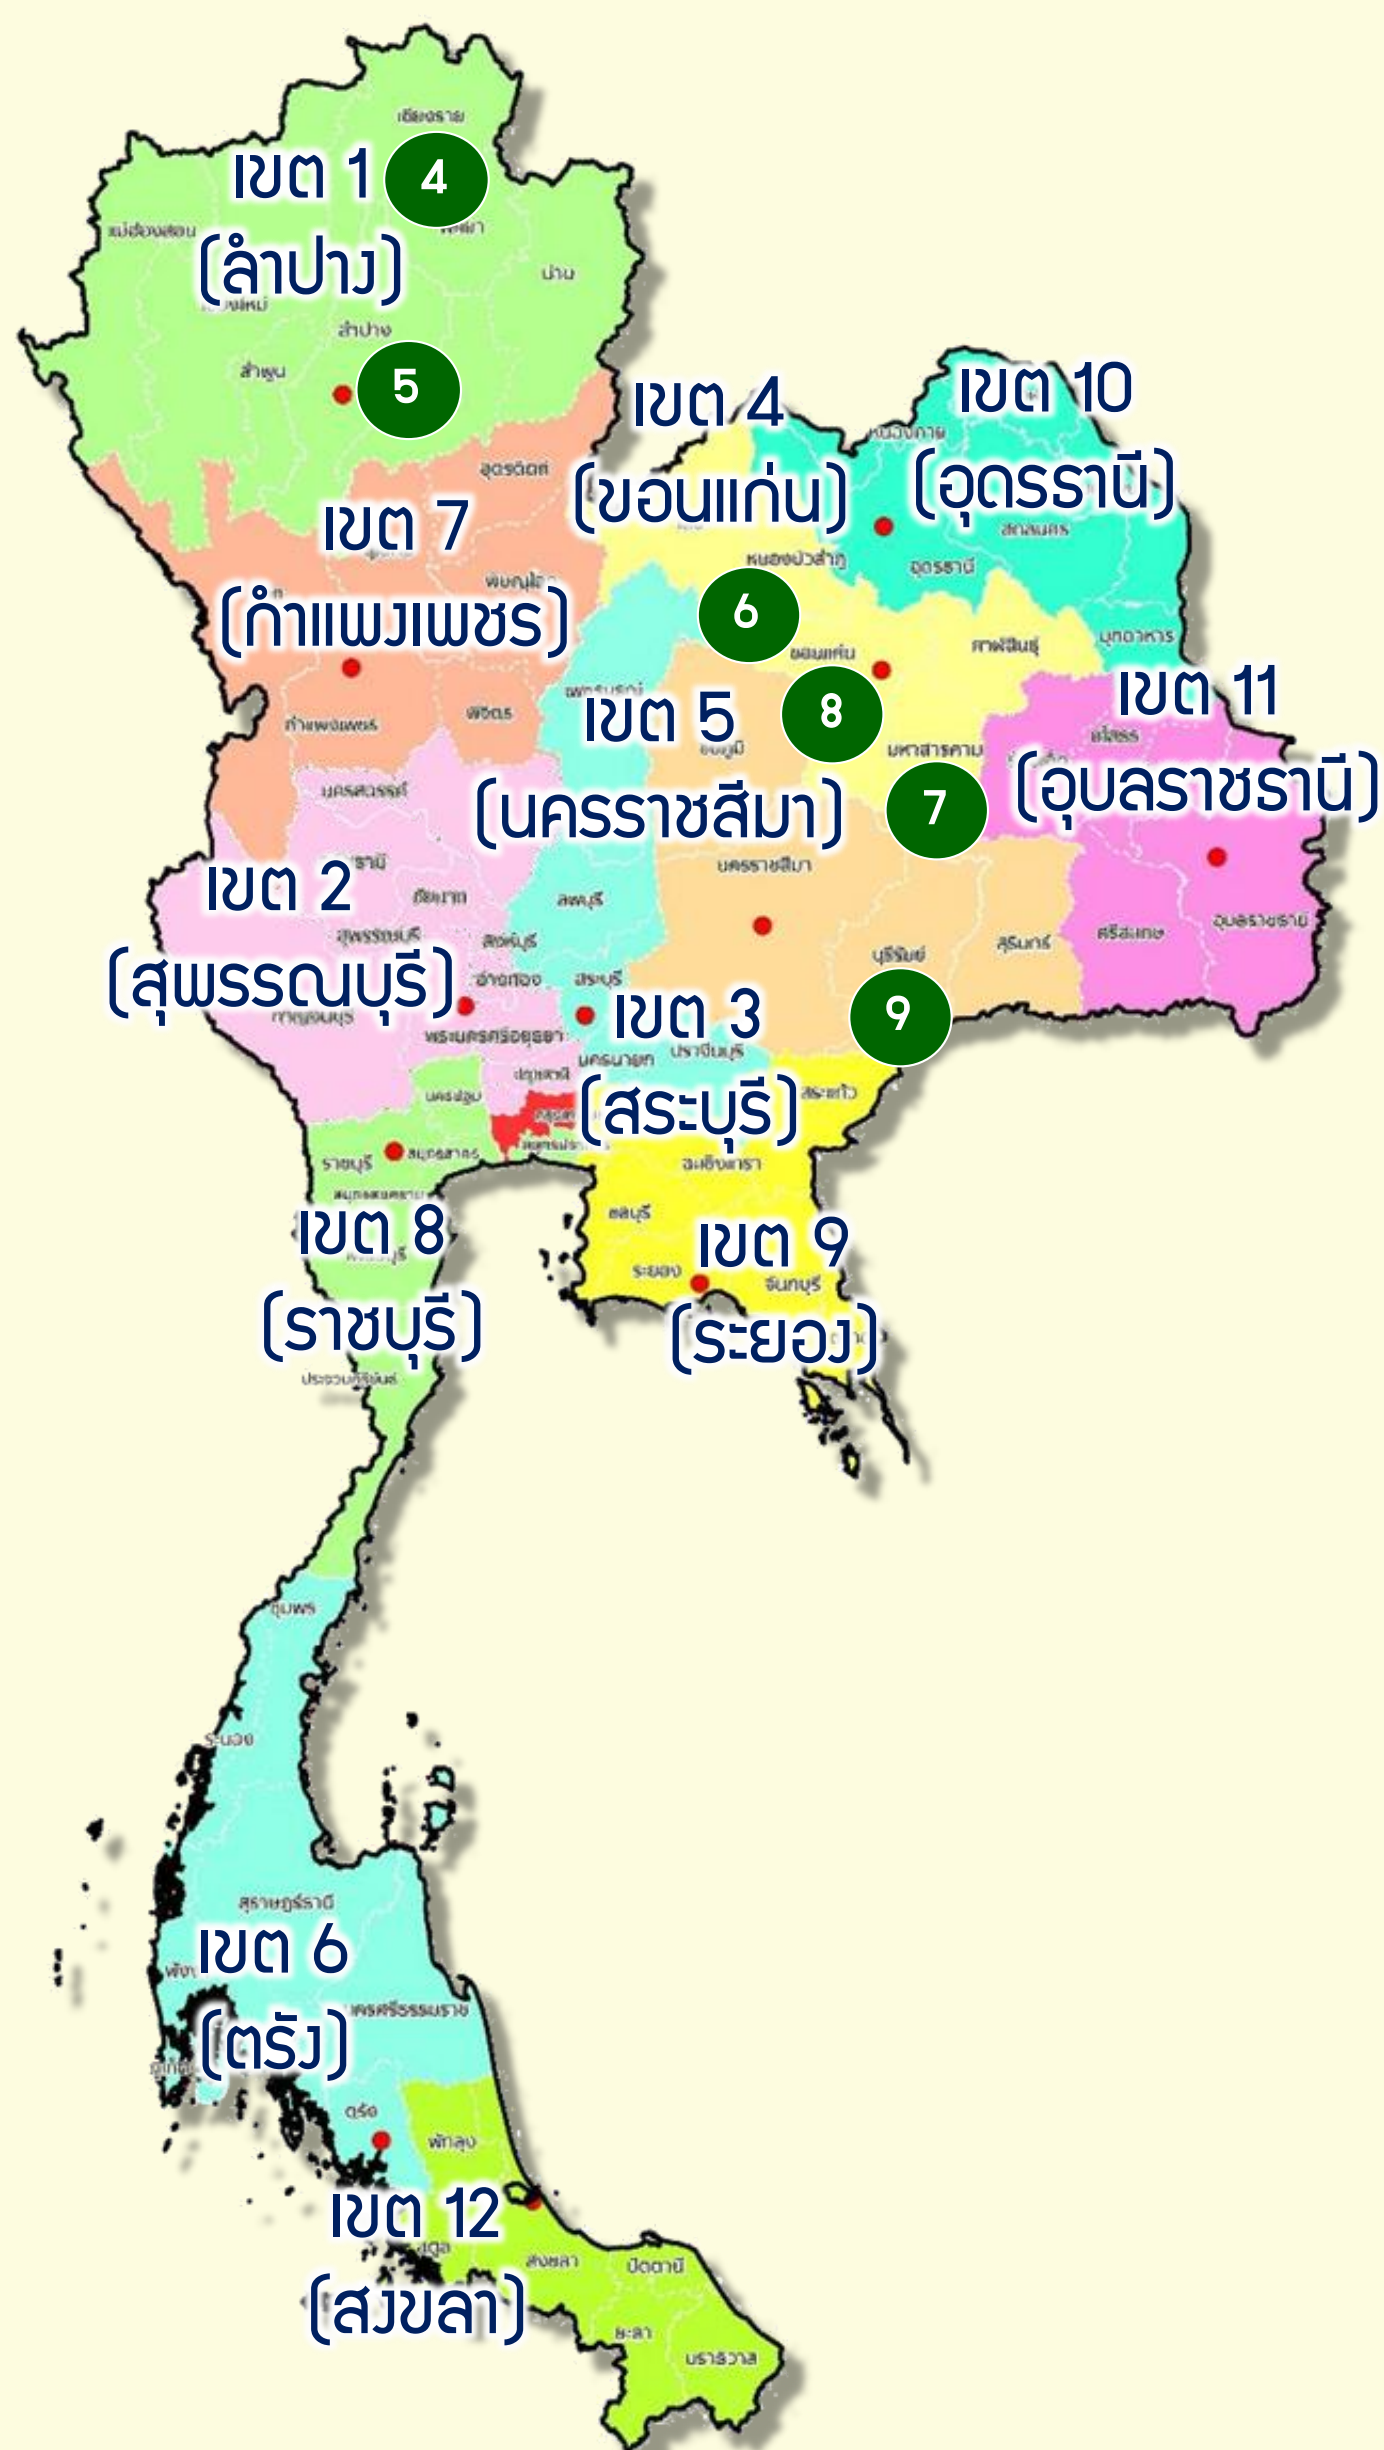

4 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ดร.พมพร เศรษฐพุฒ พอ.สกบ.เขต 1 (ลำปาง) พร้อมด้วย นายสุกศิษฏ์ สุขวงศ์จันทร วิศวกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยปัจจุบัน ได้มีการเปิดใช้ระบบจ่ายน้ำและจุดบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและทำบุญ ณ วัดเทพนิมิตตสฤตเขตสยาม ต.เวียง อ.เขียงทอง จ.เขียงราย



5 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) หน่วยสุบทดสอบ ลงพื้นที่สุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลและติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า โครงการสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำ ตันทุนขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บ้านสบแม่บาว ม.4 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1.โรงเรียนเทศบาลตำบลสิริราช บ่อที่ 1 ความลึก 326 เมตร ปริมาณน้ำ 4.23 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง
2.วัดสบแม่บาว บ่อที่ 2 ความลึก 220 เมตร ปริมาณน้ำ 4.80 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง



6 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายสมชัยฐนันท์ นาคเรืองทอง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ลงพื้นที่ ควบคุมการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล ระยะใกล้เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ บ้านคลองเจริญ ม.6 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู



7 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ซึ่งมีสภาพใช้งานได้ปกติ และช่วยตรวจสอบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าของระบบประปาบาดาล ในพื้นที่ใกล้เคียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดอน ม.8 อ.นาแก จ.มหาสารคาม



8 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพด้านการกำกับดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ พื้นที่ จ.ขอนแก่น



9 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายไพโรจน์ ปัดดา วิศวกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.บุรีรัมย์) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายธีรกร หัตถการยากุล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนารายณ์ บรรณสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์



ประเภทข่าว	วันที่ 19-21 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 21 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	23	3,359
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14

P.3/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

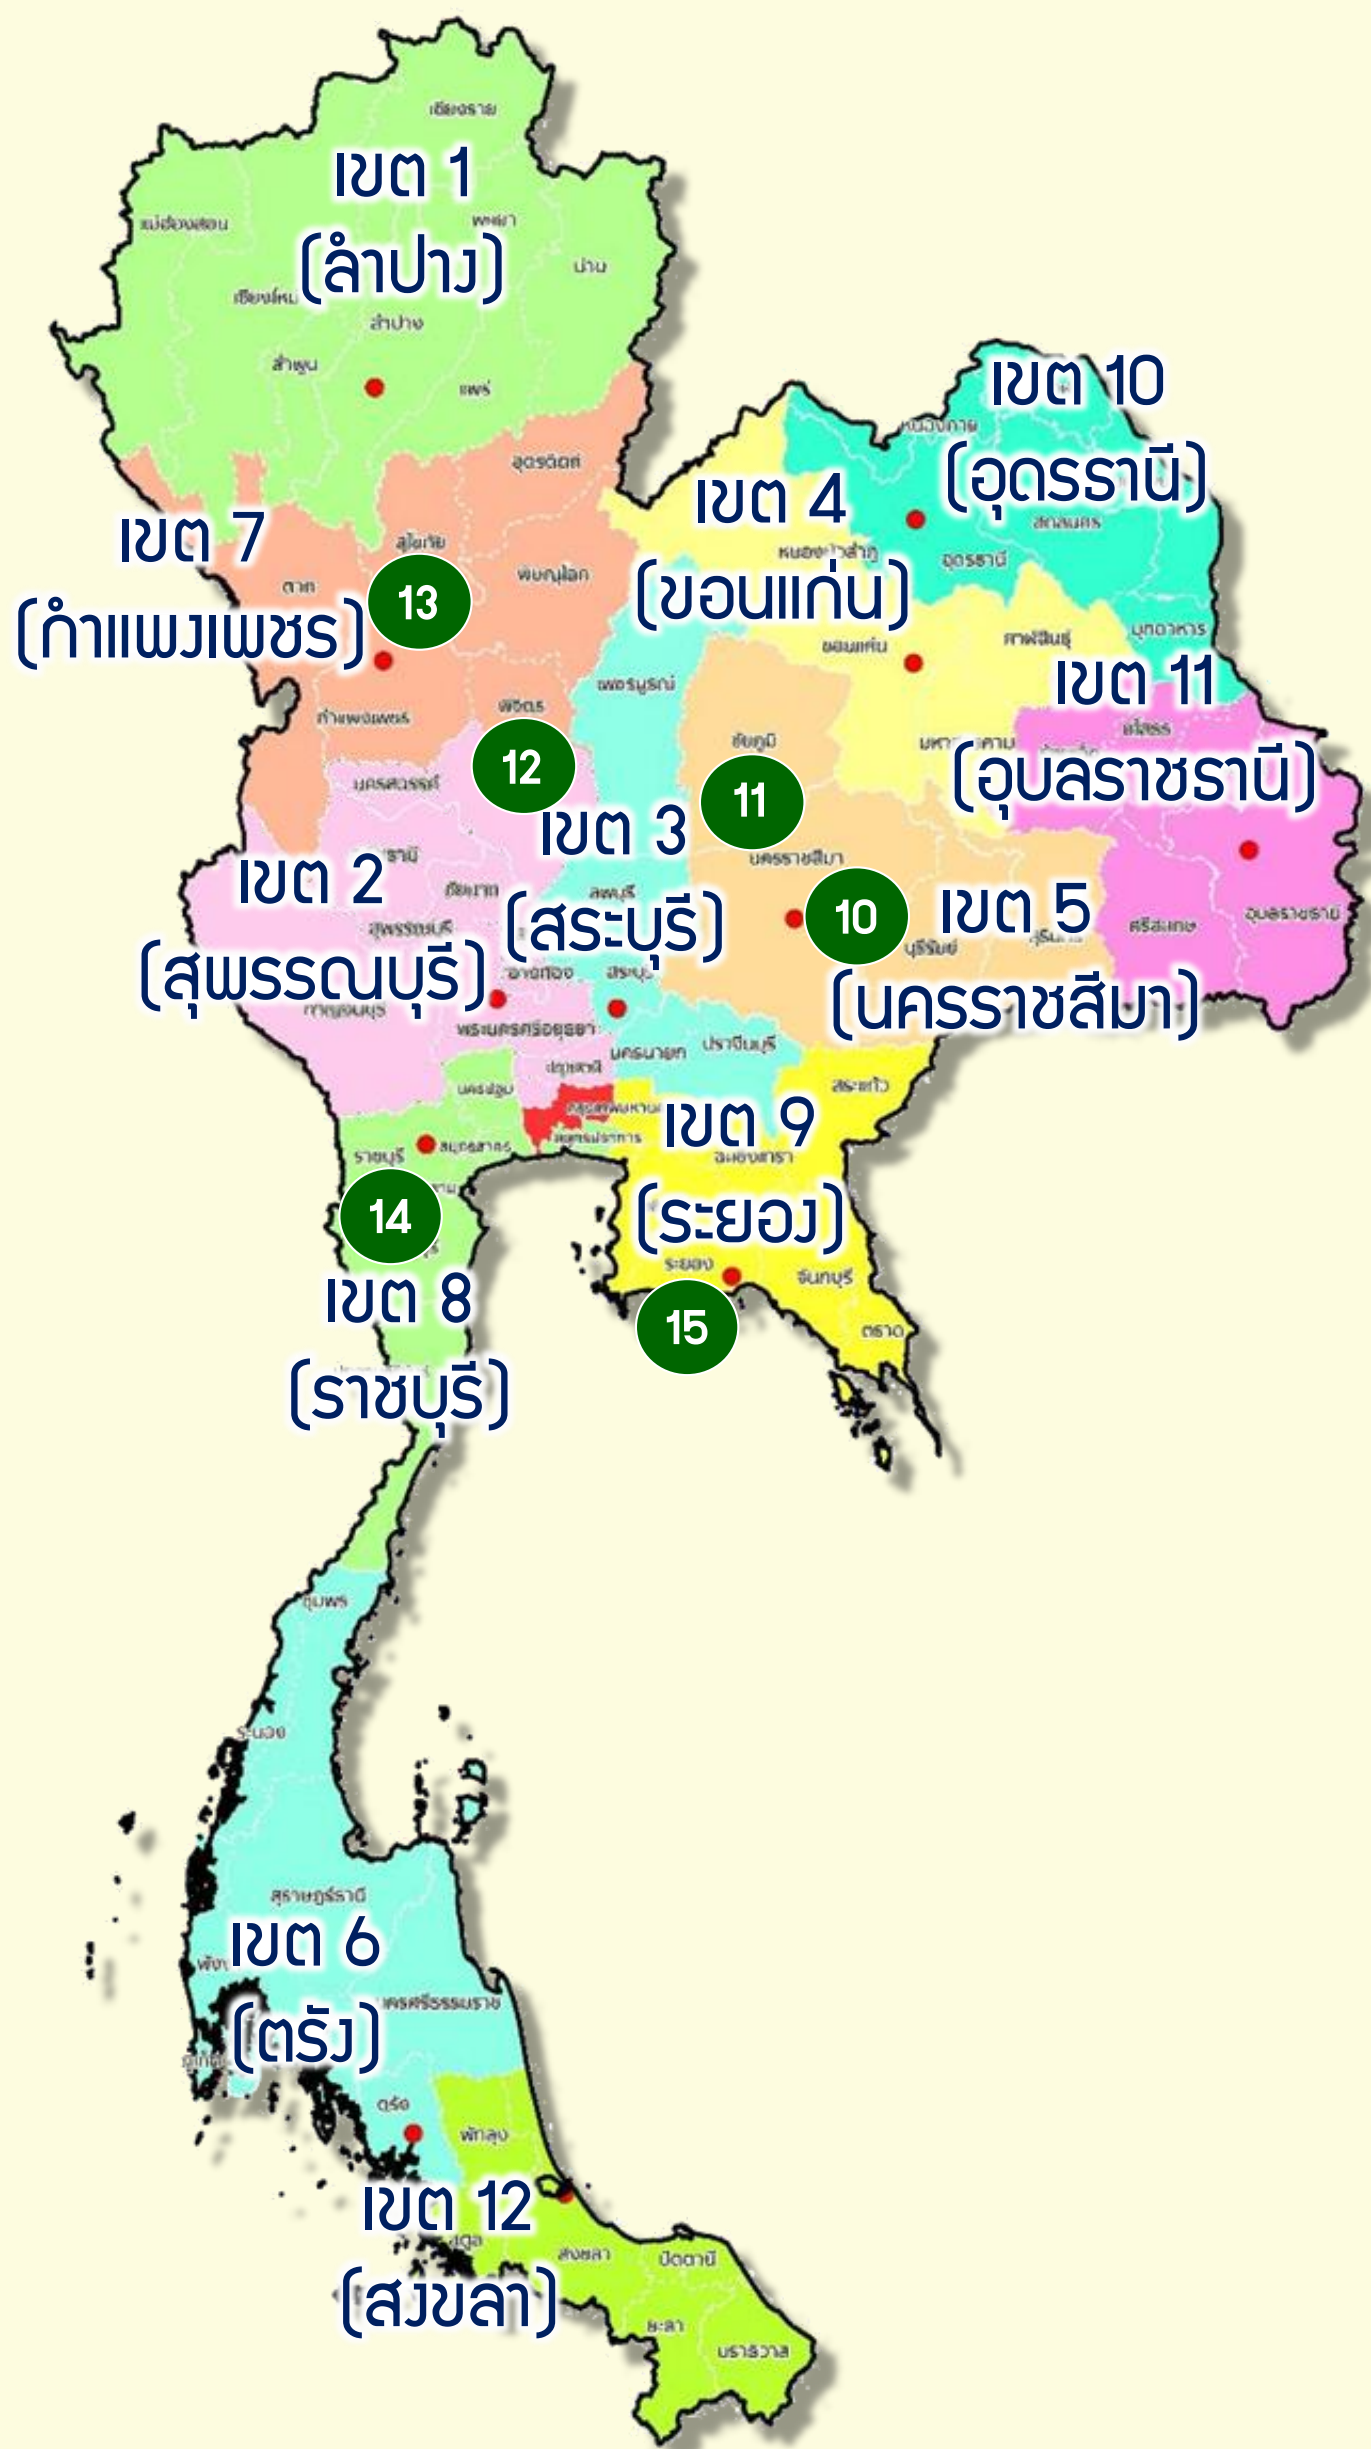

- 10 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายสมภพ ลีพิมพ์พัฒนะ พอ.ส่วนวิศวกรรม กรรมการตรวจรับพร้อมผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามและควบคุมงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการศึกษา สำรวจหาพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูง เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำ (ระยะที่ 2) เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน และความถูกต้องตามแบบที่กำหนด ณ บ้านโคกสะแกเกษ ม.3 ต.สะแกเกษ อ.ปรางค์กู่ จ.นครราชสีมา



- 11 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายพริมาตร ปัดดา วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ใช้น้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่ 300 ไร่ ปังปประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านชุมชนพัฒนา ม.11 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ



- 12 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เป่าล้างพัฒนาระบบน้ำบาดาล และแก้ไขระบบส่งน้ำ ให้กับ โรงพยาบาลวังทรายพูน ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร เนื่องจากบ่อน้ำบาดาลเกิดภาวะน้ำแห้ง ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว



- 13 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ปังปประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ บ้านวังแร่ ม.2 ต.คลองยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย



- 14 สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) นายธนิษฐ์ ภูบาลี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 16/2565 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวน 8 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom)



- 15 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 19/2565 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขตจำนวนทั้งสิ้น 16 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 9 (ระยอง)




ประเภทข่าว	วันที่ 19-21 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 21 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	23	3,359
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

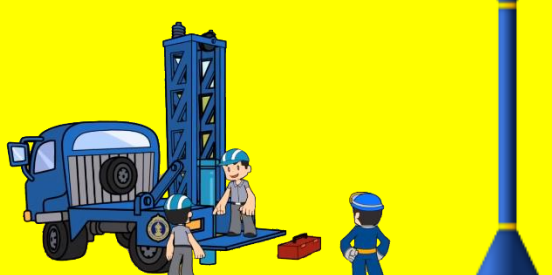


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

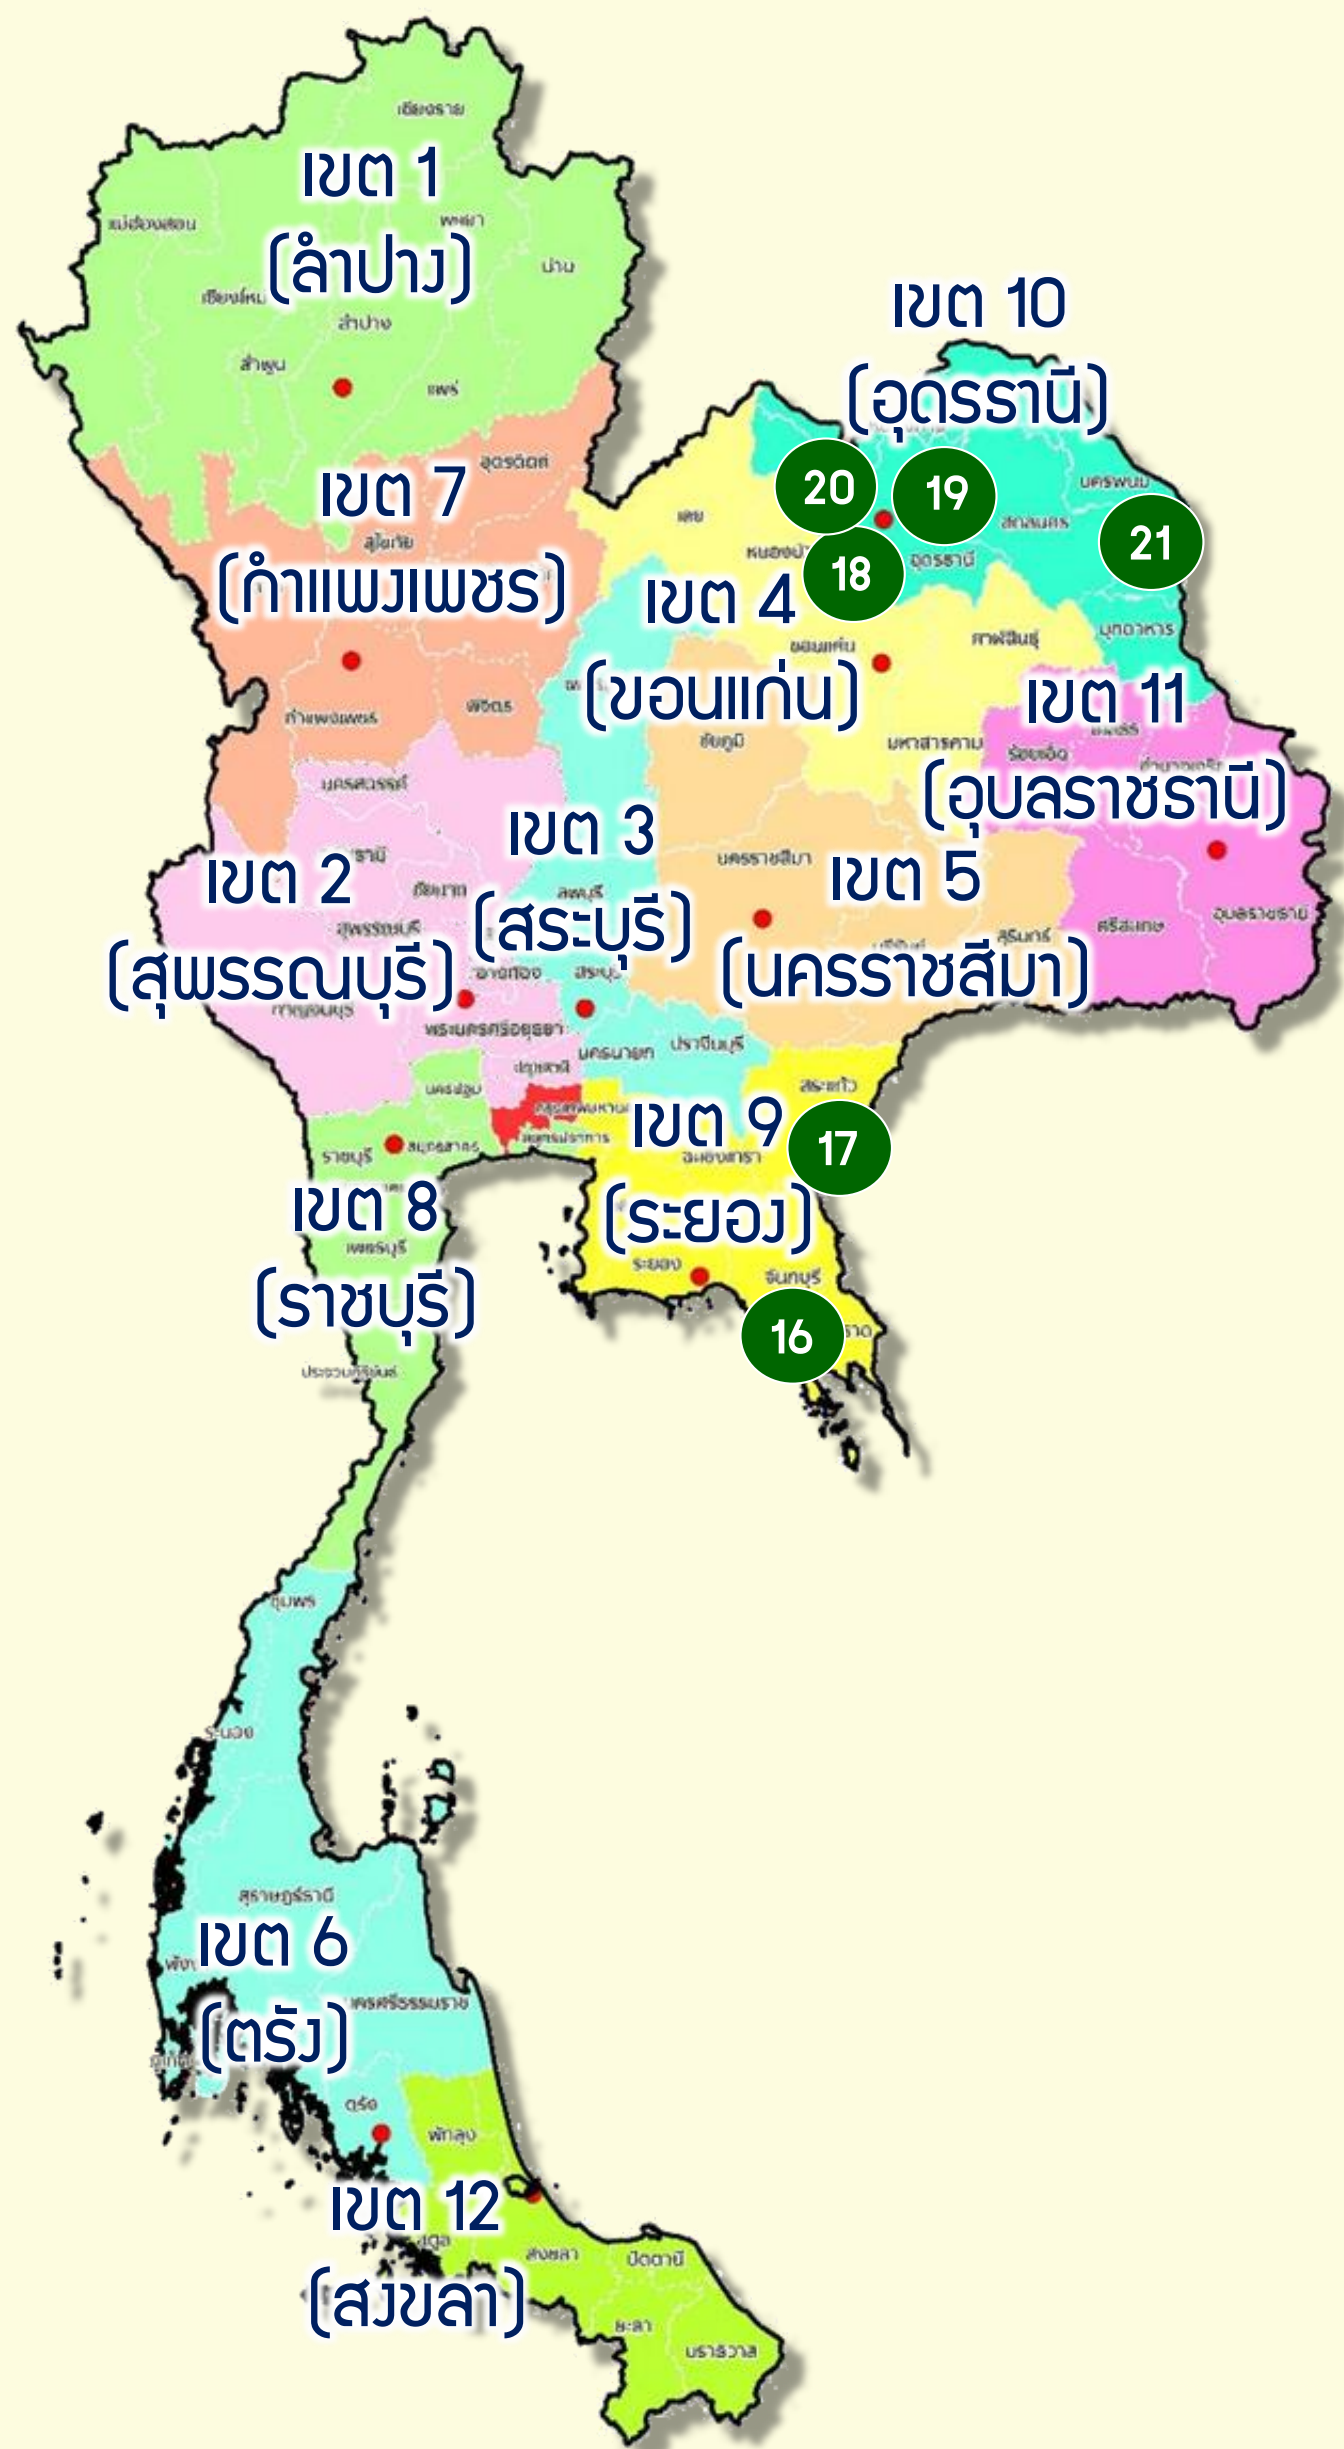

- 18 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 23/2565 เพื่อพิจารณาการขึ้นกรอการค้าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 10 คำขอ และไม่ผ่านจำนวน 1 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)



- 19 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปังประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ณ บ้านโนนทอง ม.5 ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี



- 16 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นางสาวกนกนิตชัย ภูมิประเสริฐ พอ.ส่วนวิชาการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การเติมน้ำใต้ดิน” และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ระบบเติมน้ำผ่านหลุมผ่านบ่อคอนกรีต และระบบเติมน้ำผ่านสระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ วัดคลองบอน ต.กระแจะ และบ้านตรอกประดู่ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

- 20 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชัยศิริ พอ.ส่วนแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดต่อประสานงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปังประมาณ พ.ศ. 2565 กับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานและผู้นำชุมชน ณ บ้านใหม่เมืองพาน ม.2 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี



- 17 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายอนันต์ พงกุล พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ปังประมาณ พ.ศ. 2565 (มงคล) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ บ้านใหม่ไทยพัฒนา ม.6 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

- 21 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ เกือบัญญาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.โพธิ์ตาก-นากาย อ.เมือง จ.นครพนม และต.นาบะขี้อ.ปลาปาก จ.นครพนม




ประเภทข่าว	วันที่ 19-21 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 21 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	23	3,359
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14

P.5/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

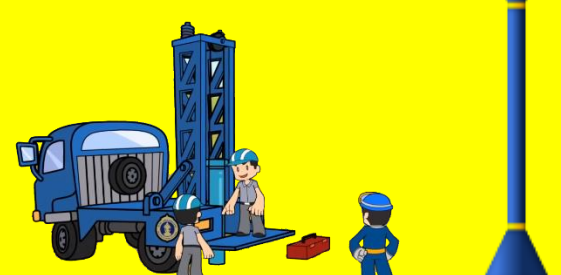


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

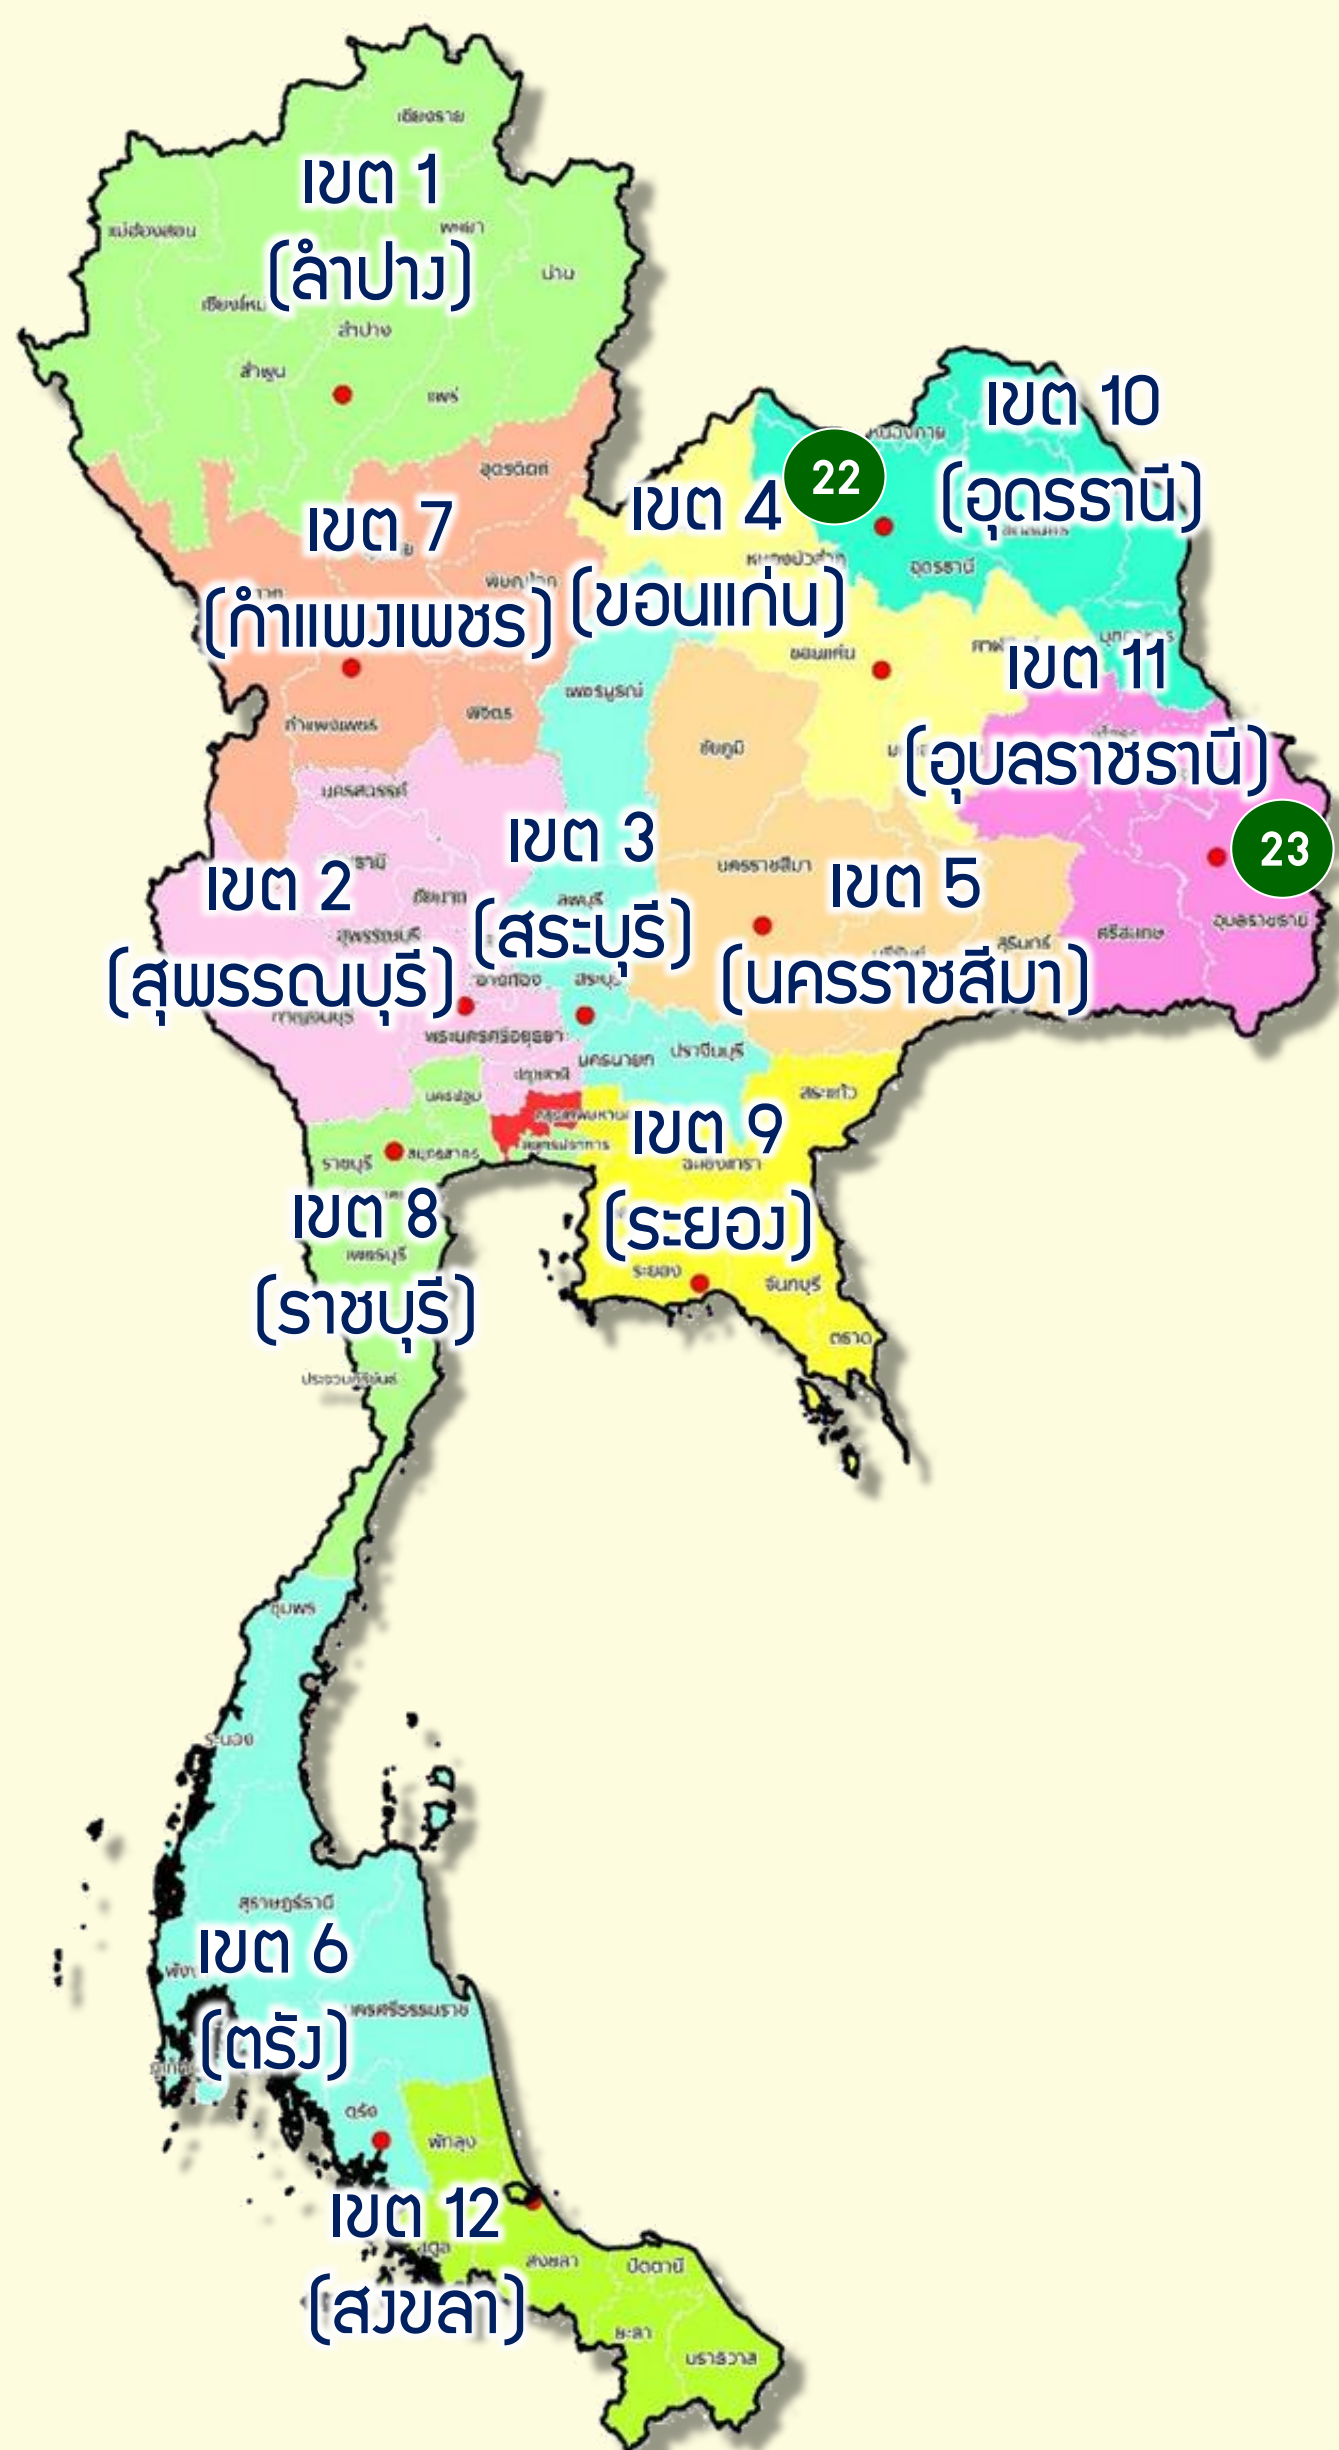

22 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขระบบประปาบาดาล ให้กับโรงเรียนบ้านโพนศิลาวิทยา ต.บ้านก่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ



23 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนกลาง พอ.สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุแกลลอนขนาด 20 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 40 แกลลอน และบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 80 ขวด ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 720 ลิตร แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากมีลมมรสุมกำลังแรงพัดเข้า จ.อุบลราชธานี ช่วงวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 ทำให้ฝนตกหนัก น้ำท่วมในที่ลุ่ม ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 65 ครัวเรือน ต่อยอพยพขึ้นมาอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ ชุมชนเบญจมาศ 1 ต.ไผ่เมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี



ประเภทข่าว	วันที่ 19-21 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 21 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	23	3,359
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14

P.6/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

