



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร

ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.dgr.go.th> ณ วันที่ 12/10/64

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

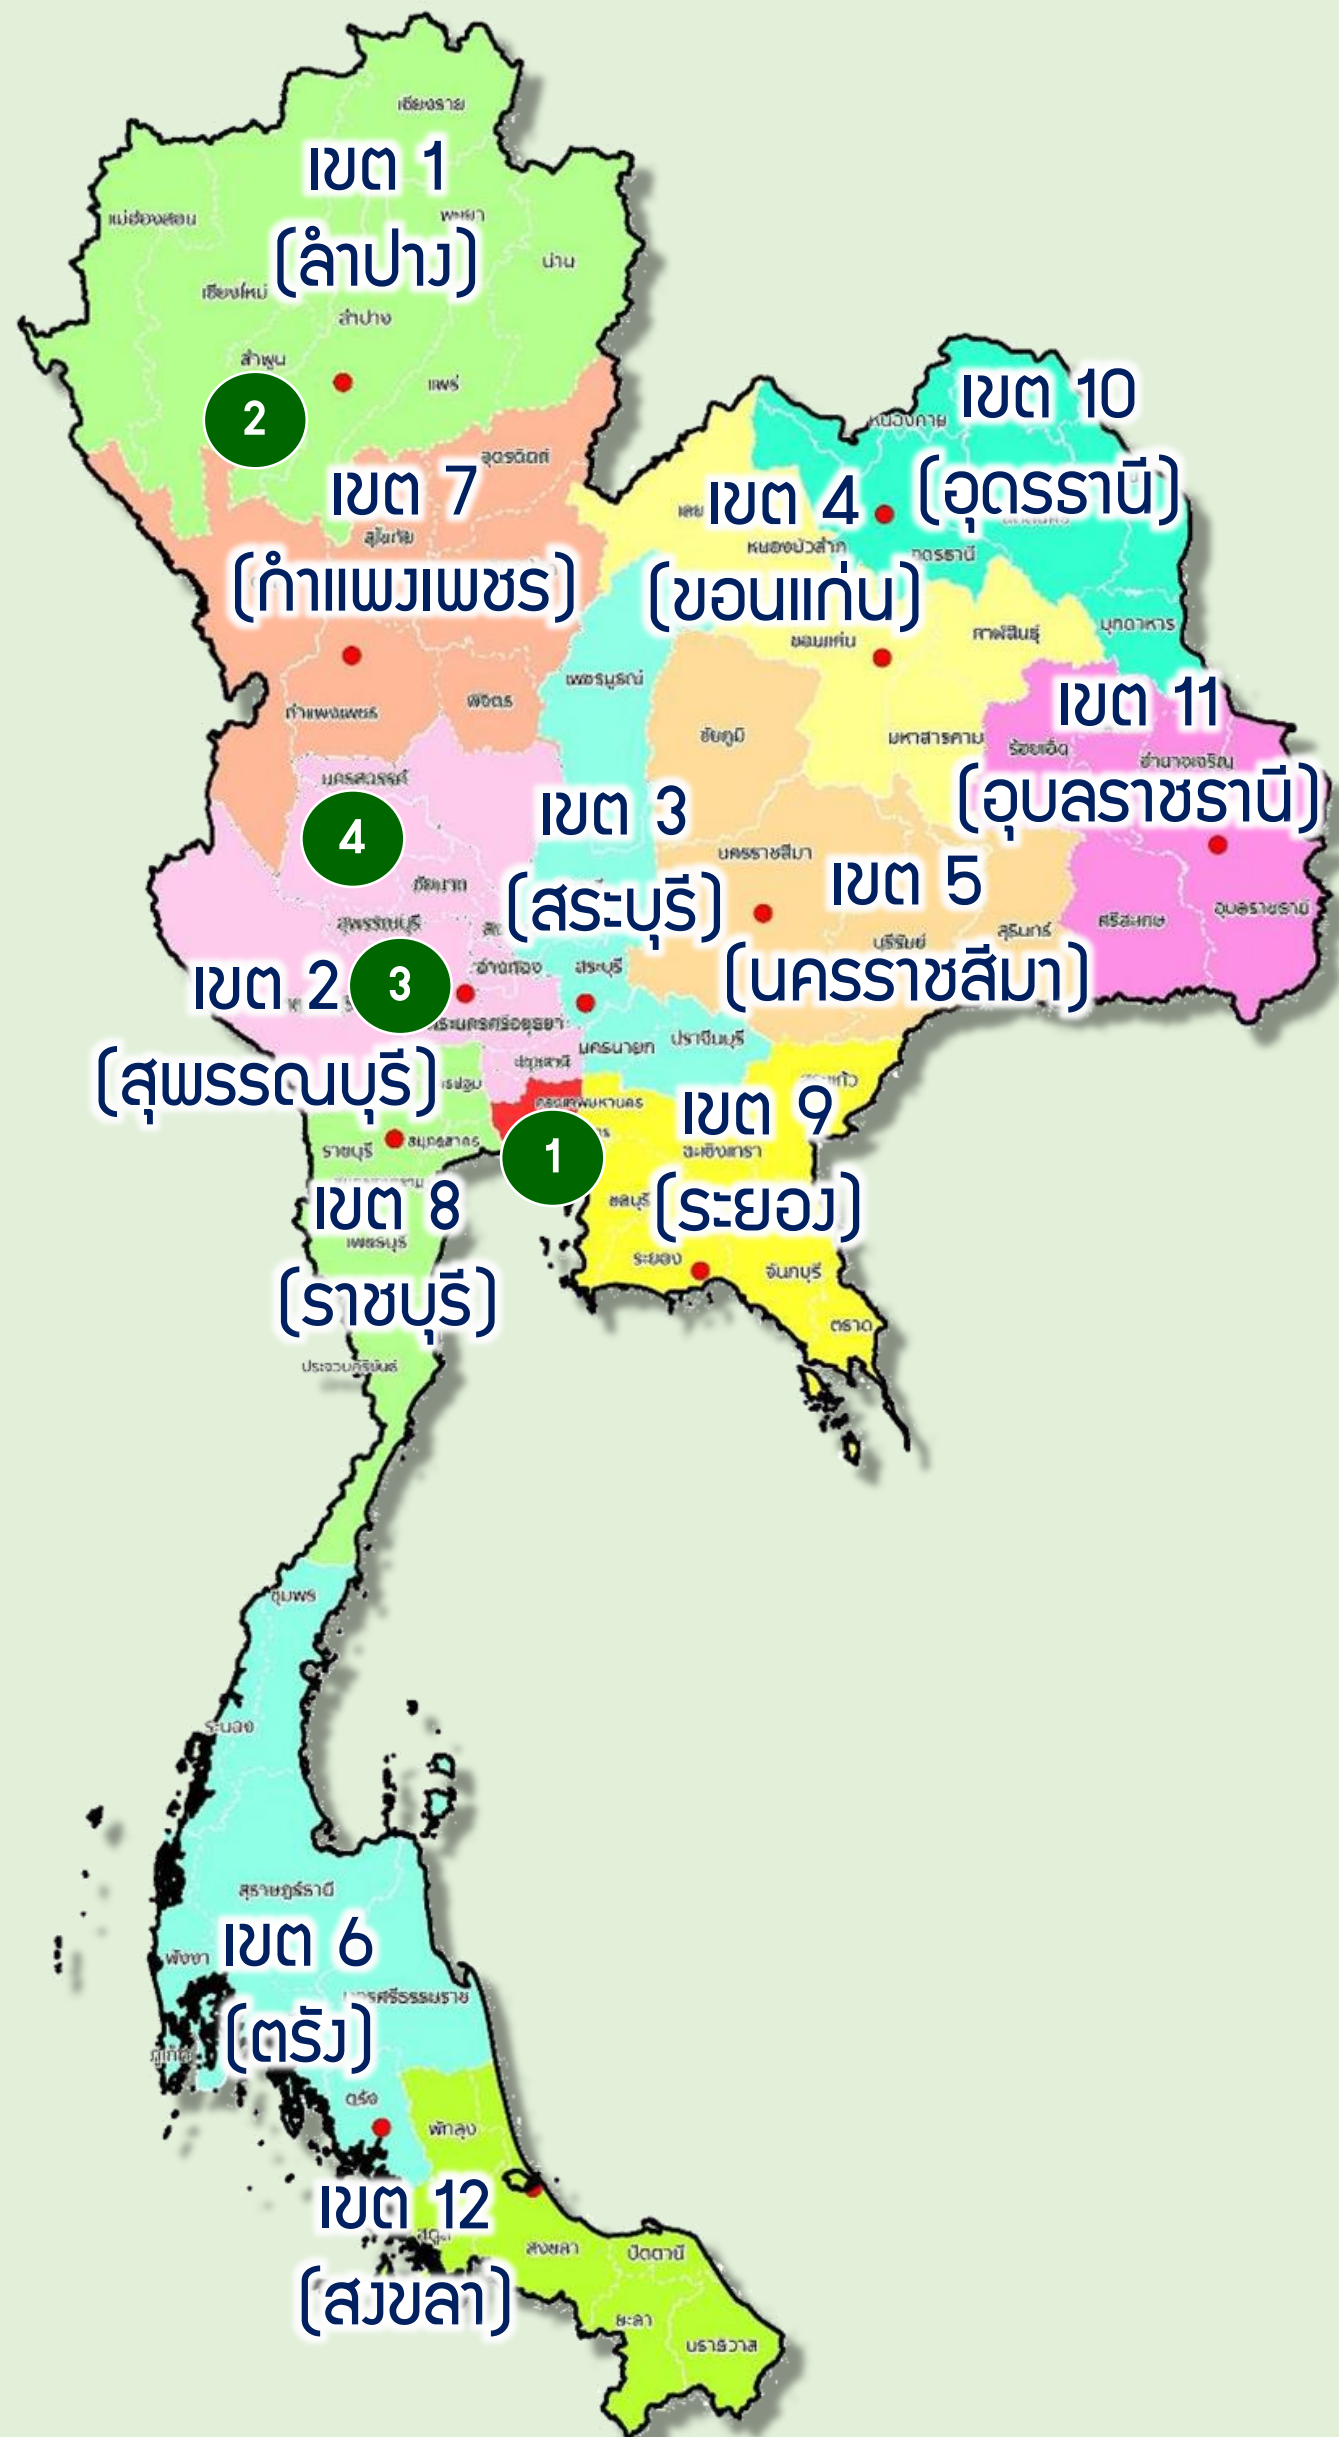

1 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ./กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้สัมภาษณ์และนำเสนอประเด็น เรื่อง บริหารจัดการน้ำบาดาล ให้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมได้หรือไม่ ในรายการเคลียร์คิด ชัดเจน ช่อง 2 ออกอากาศในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 15.05 - 16.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล NBT2HD ณ.อาคารดิริ้งสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม.


2 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่หน่วยสุบทดสอบ ลงพื้นที่สุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล โครงการสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับความลึก 294 เมตร ปริมาณน้ำ 7.20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ บ้านน้ำดิบหลวง ม.7 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

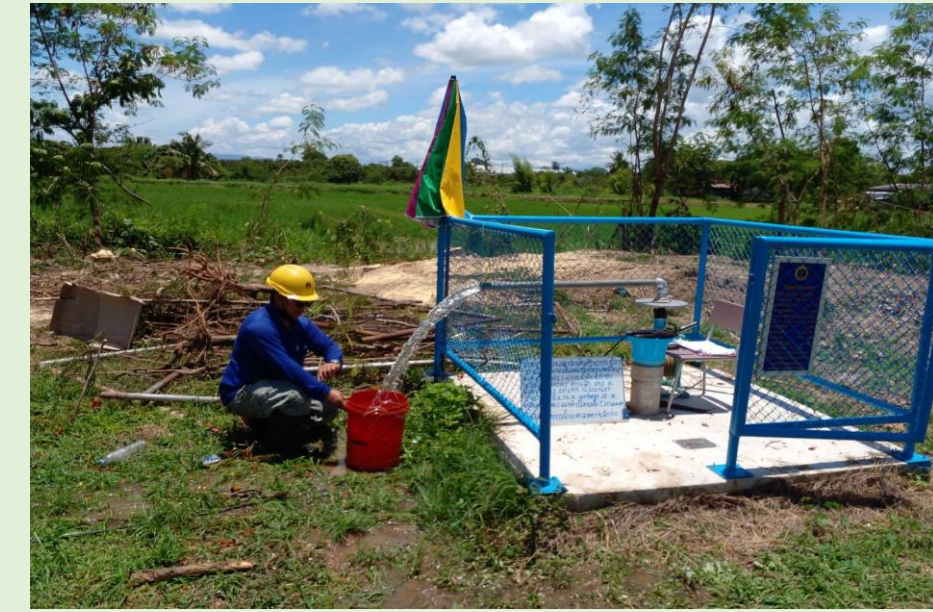

3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้ชี้แจงแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ภายใต้ function ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีแผนงานในการเสนอของบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 และหากมีแผนงานแล้วจะดำเนินการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแบบฟอร์มของจังหวัดต่อไป ณ โรงแรมศรีอุทกวงกรณ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี



4 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อจัดเตรียมทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1.บ้านสามัคคีสุนทร ม.10 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
2.บ้านห้วยร่วม ม.5 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
3.บ้านหวู่วัน ม.8 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
4.บ้านไทรงาม ม.3 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

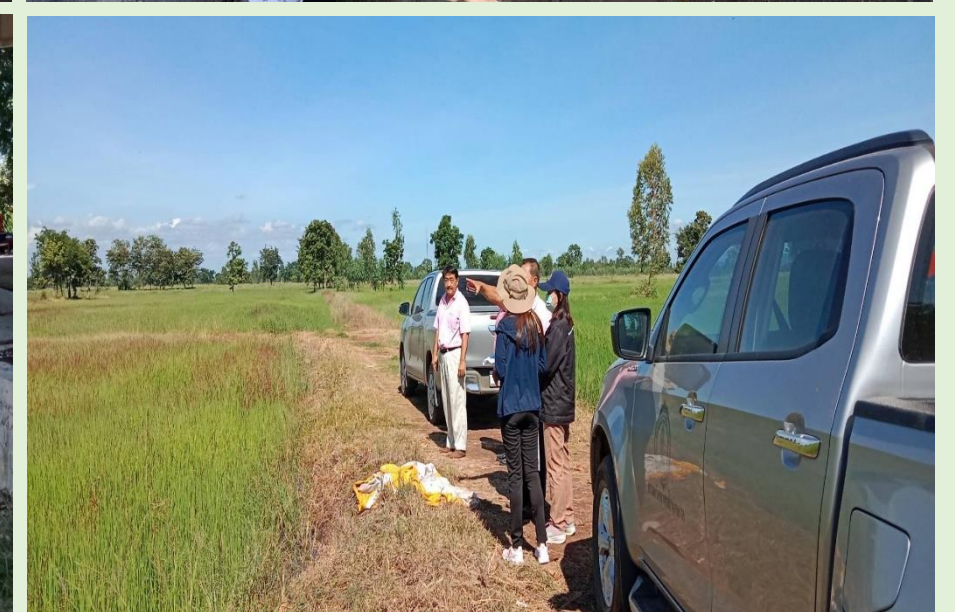

ประเภทข่าว	วันที่ 23 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	14	3,380
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

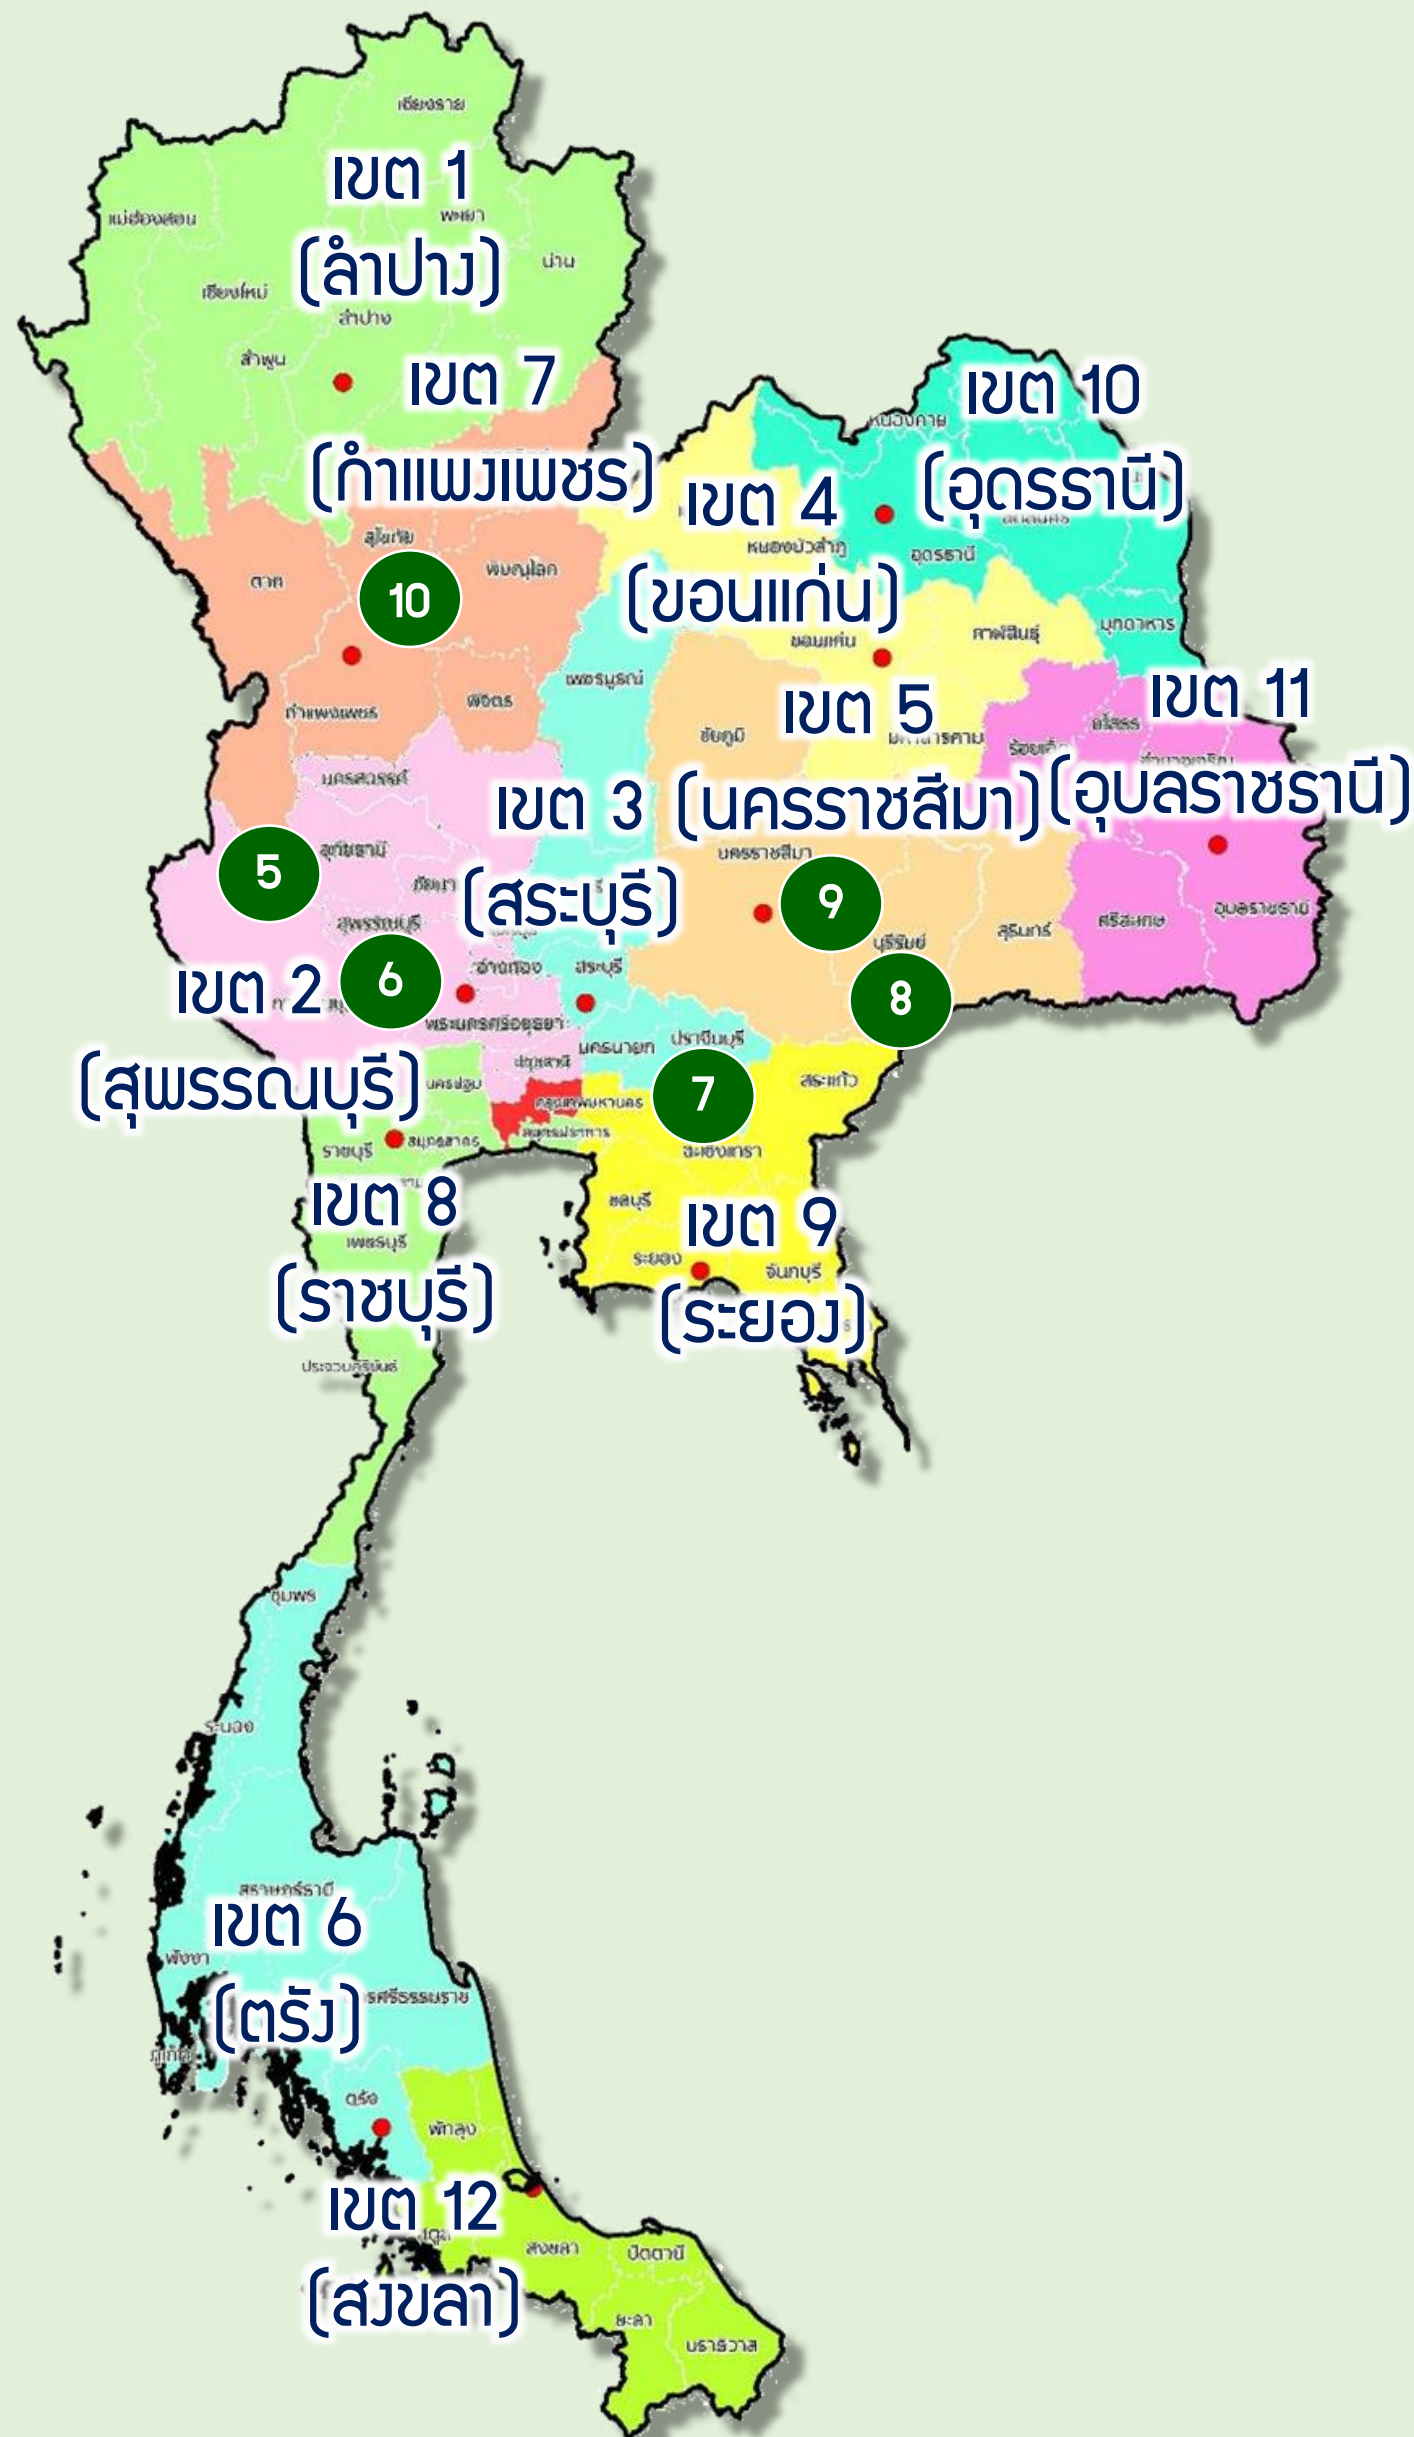

5 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายอาทิตย์ ขวัญเมืองแก้ว นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี รัตนกาล โคตะโน นายช่างเทคนิค และเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาล แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภายใต้โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี



6 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการทำกับ ดุแล เพื่อควบคุมกิจการน้ำบาดาล ตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ พื้นที่ จ.สุพรรณบุรี



7 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบโรงกรองน้ำระบบ RO และประปาบาดาล พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลรักษา แก่โรงเรียนและชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ม.5 ต.วังท่าช้าง อ.คันทบุรี จ.ปราจีนบุรี



8 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายไชยรัตน์ ศุภพฤกษ์พงศ์ พอ.ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ โครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมาย แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ภาคตะวันออกตอนล่าง ณ โรงแรมบวร บวรวิทย์ ภูเก็ต หอประชุม (ชั้น 2) สนามช้างอารีนา จ.บุรีรัมย์



9 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายพริมามิตร ปิตดา วิศวกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำปี จ.นครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายชรินทร์ ทอสุข รองผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมแคนทารีโคราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา



10 สกบ.เขต 7 (ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามคำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ครั้งที่ 3/2565 ณ โรงแรมบวร กลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานตำบลแม่สิน ม.24 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย



ประเภทข่าว	วันที่ 23 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	14	3,380
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

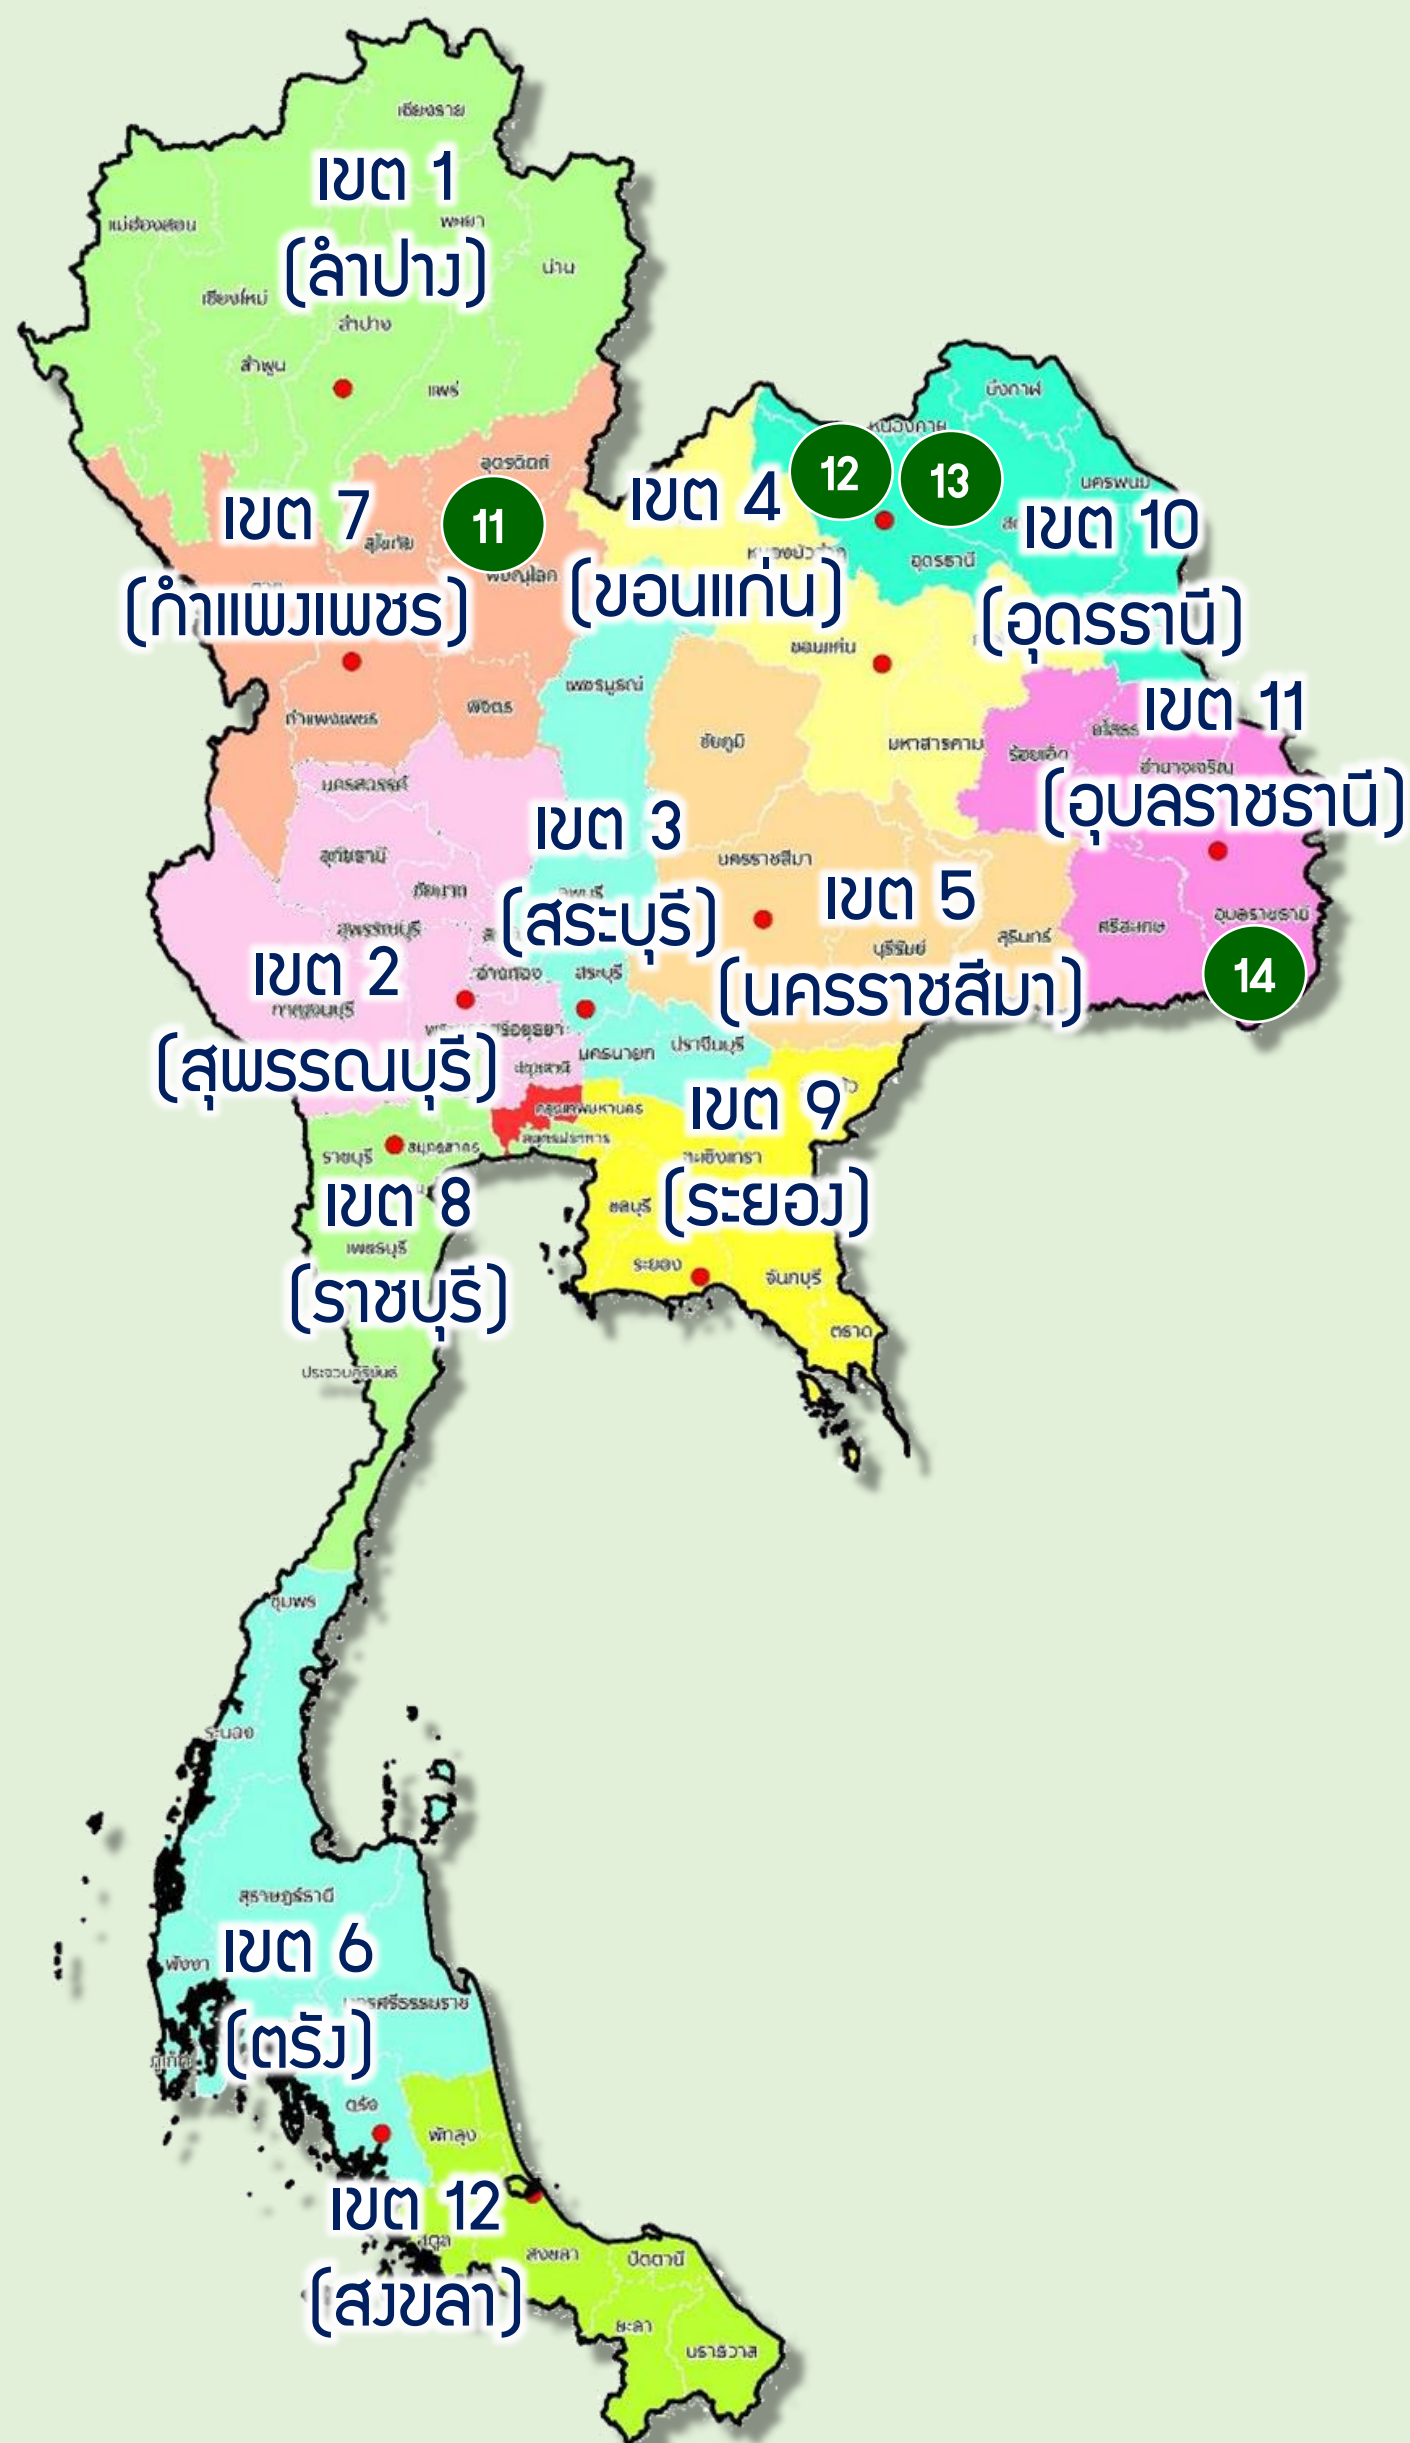

12 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิฑิต จันทราภรณ์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานความก้าวหน้า โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนา น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ณ บ้านดงนาทา ม.8 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย



13 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขระบบประปาบาดาล เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ณ โรงเรือนบ้านโพนศิลาามวิทยา ต.บ้านก่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย



11 สกบ.เขต 7 (ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุแกลอน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1,500 แกลอน ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 7,500 ลิตร ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำป่าไหลหลาก โดยมี นายปรัชญา กั้วจันทร์ พอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ริเริ่มมอบน้ำดื่มเพื่อนำไปแจกจ่ายต่อไป ณ ต.น้ำไฟ อ.น้ำปาด จ.อุดรธานี และ ต.จรัล ต.ท่าปลา ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุดรธานี

14 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายสันต์ เปรียบนาน พอ.ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้น้ำและแนะนำการดูแลรักษาระบบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ณ โรงเรียนบ้านชีทวนวิทยาสภคิ ม.4 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี



ประเภทข่าว	วันที่ 23 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	14	3,380
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

