



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ย)

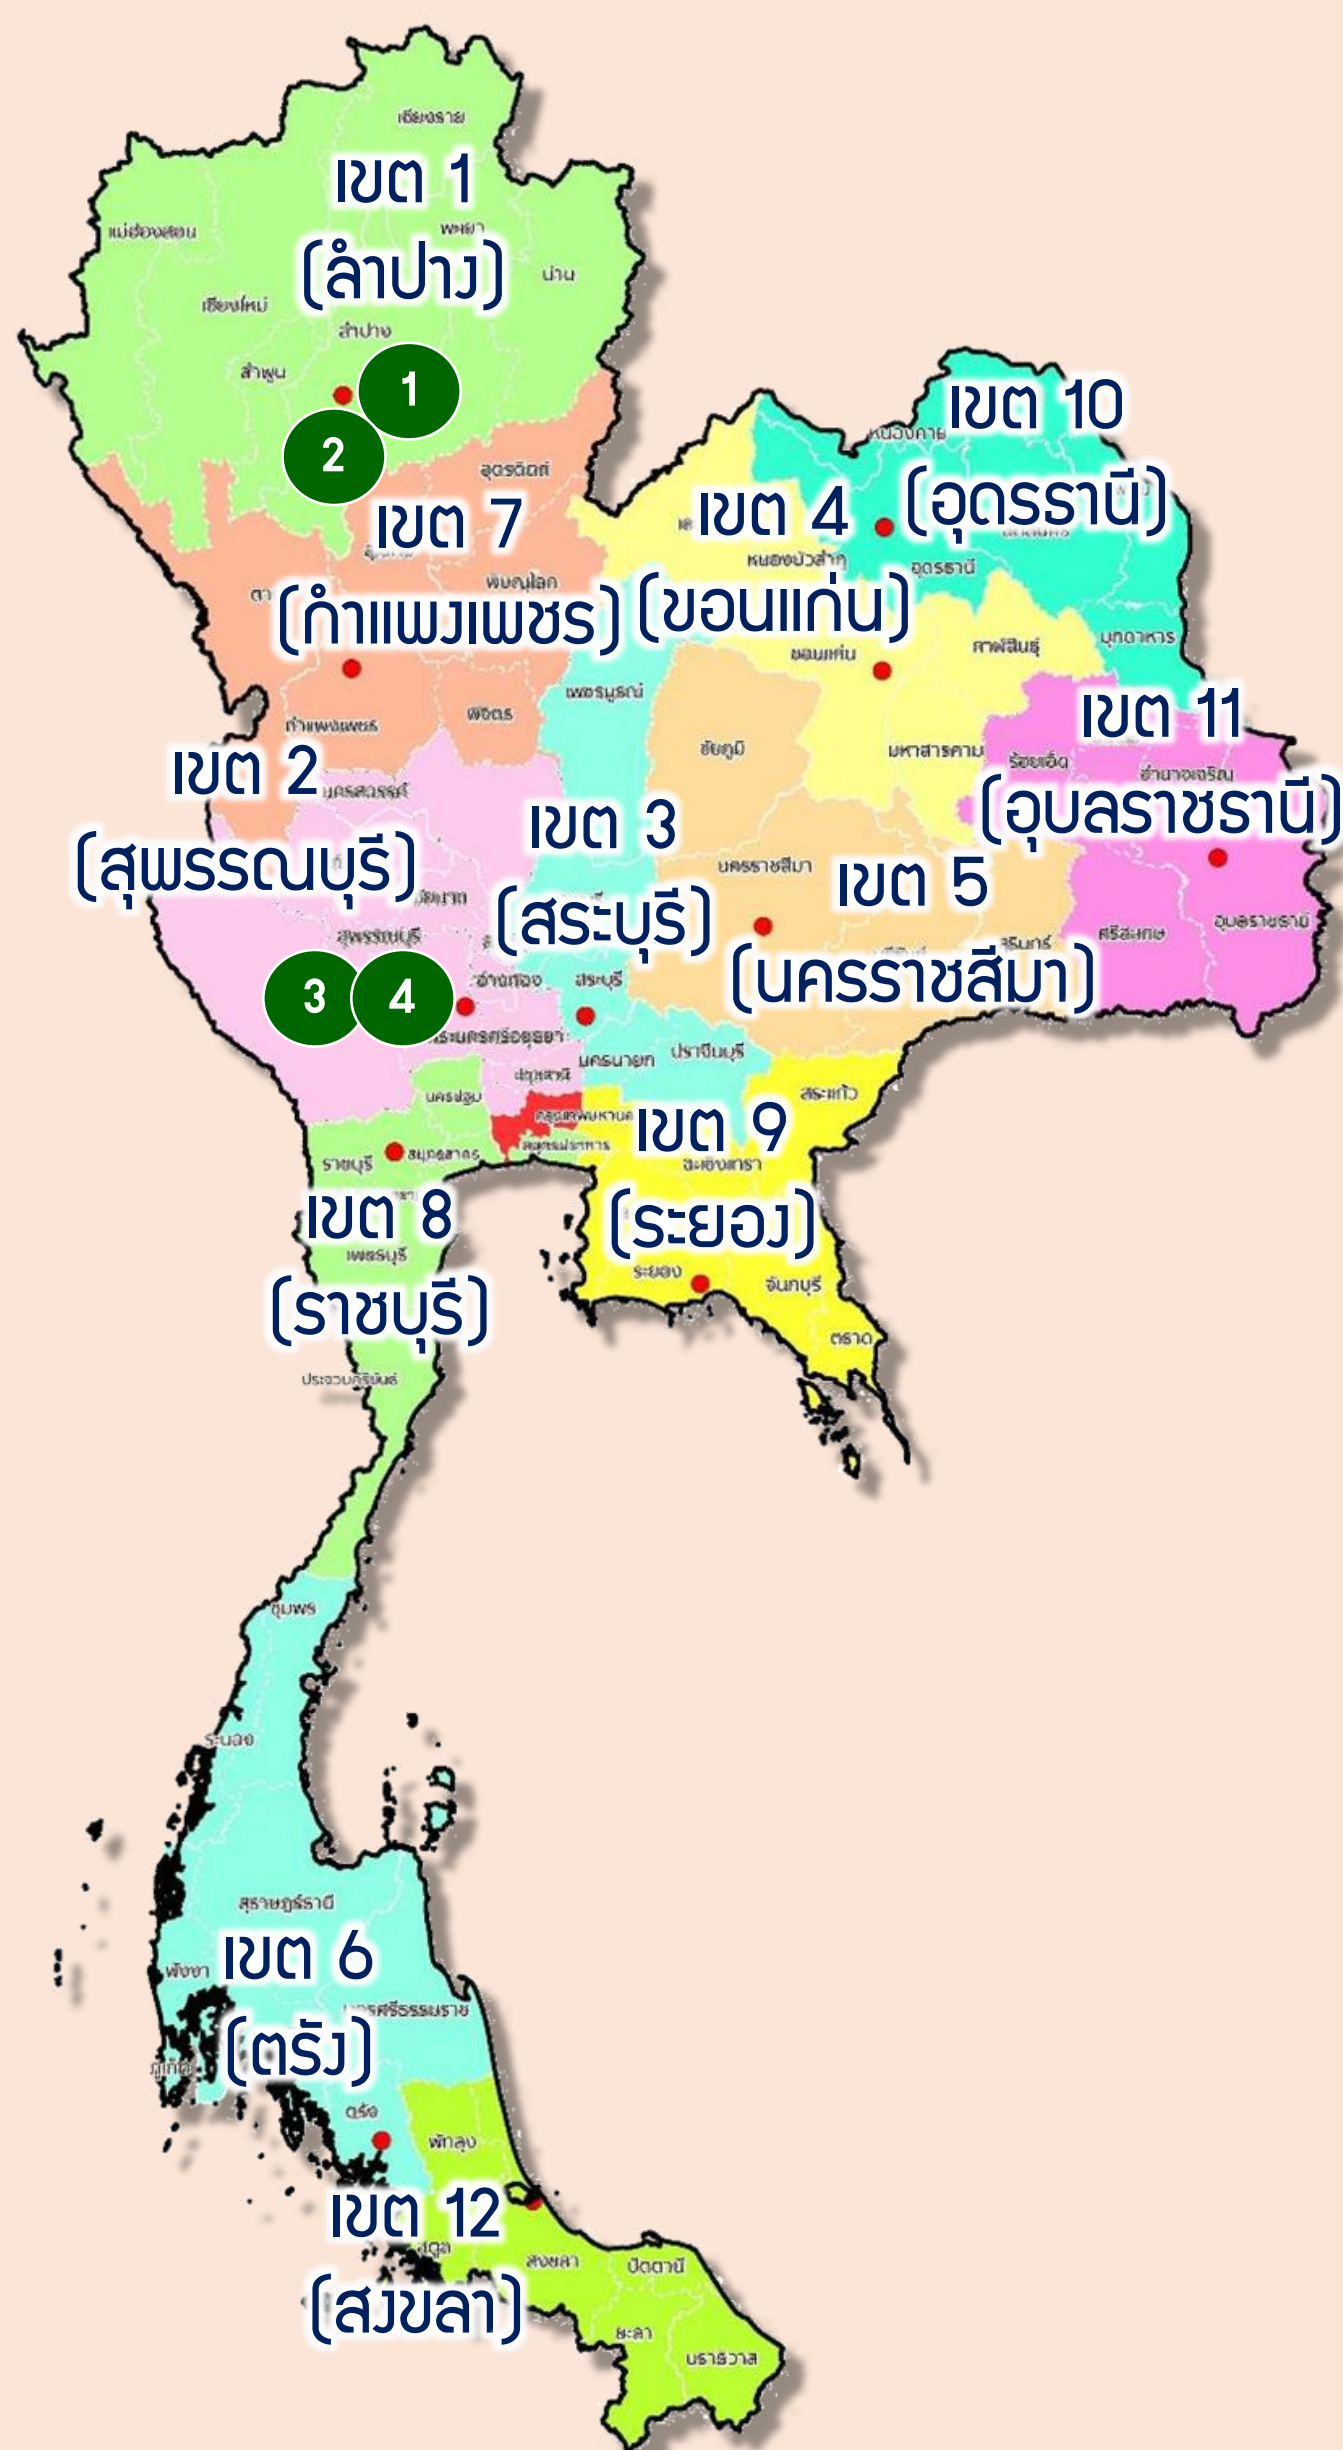

1 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) นายปฐมชัย อ่อนทะไคร้ พอ.ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 24/2565 เพื่อพิจารณาการขึ้นกรวด คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 17 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โปรแกรม (Zoom cloud meeting)



2 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ดร.พมพร เศรษฐพุฒ พอ.สกบ.เขต 1 (ลำปาง) สนับสนุนน้ำดื่ม สะอาดบรรจุขวด ขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 350 ขวด และขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 650 ขวด ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 490 ลิตร ให้กับการกิจการสนธิกำลังร่วมระหว่างทหาร ตำรวจ พลเรือน ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า โครงการหลวงหนองหอย และพื้นที่ ใกล้เคียง โดยมี เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นผู้รับมอบ ณ สกบ.เขต 1 (ลำปาง)



3 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข ระบบประปาบาดาล ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ณ โรงเรือนบ้านกล้วย ต.วีรवार อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี



4 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายกนกศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นายบารมี เกียรติธรรม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกร่าง ลงพื้นที่ชี้แจงและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาระบบประปาบาดาล โดยใช้เทคนิคการเจาะและประสิทธิภาพบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ระดับลึก ด้วยวิธีการเจาะแบบ ระบบหมุนดูดกลับ (Reverse Circulation, RC) และแบบระบบหมุนตรง (Direct Circulation, DC) และเตรียมความพร้อมต้อนรับ คณะผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านน้ำบาดาลกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เพื่อศึกษาดูงาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านพยอมราม ม.12 ต.ห้วยกระจะ อ.ห้วยกระจะ จ.กาญจนบุรี และบ้านกล้วย ม.5 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี



ประเภทข่าว	วันที่ 24 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 24 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	9	3,389
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14

P.2/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

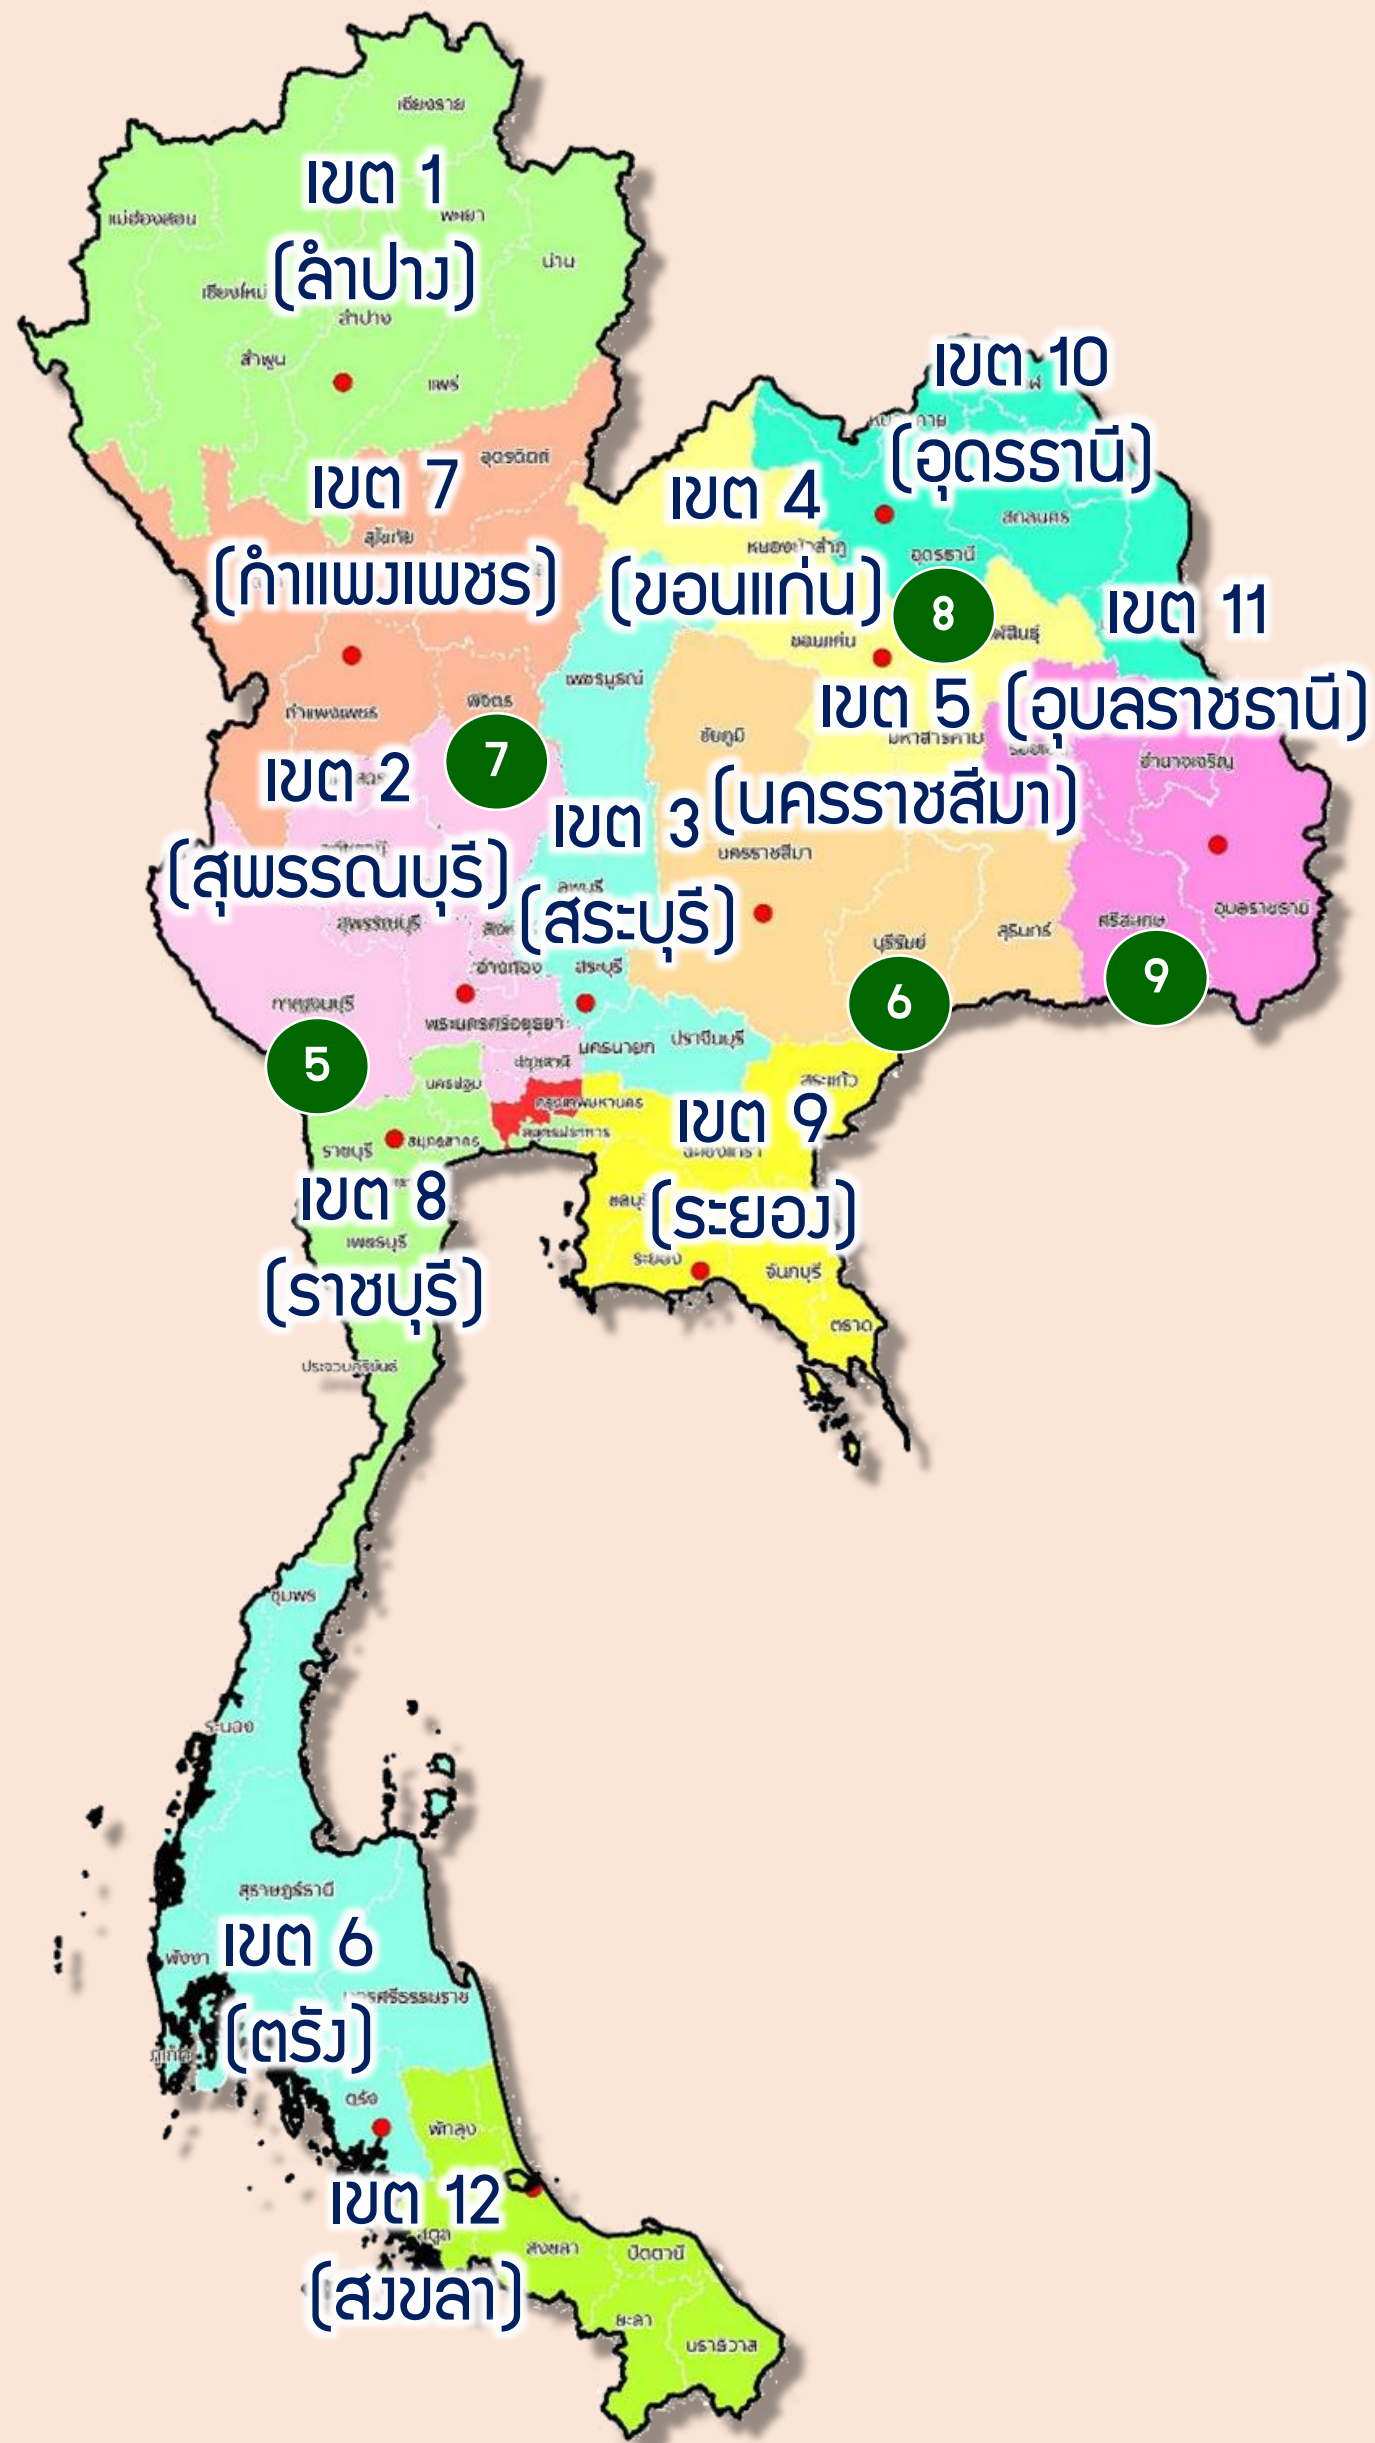

- 5 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อจัดเตรียมทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
 1.บ้านห้วยแม่ระวาน ม.3 ต.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
 2.บ้านสามร้อยไร่ ม.11 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
 3.บ้านหนองแกประชาสรรค์ ม.13 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี



- 6 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายปิยะฉัตร บุญเลิศล้ำ นายช่างเทคนิคปฏิบัติการ ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลและแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ใช้น้ำบาดาล โครงการด้านพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านใหม่ฉนวนเหนือ ม.16 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เฝ้าฝาย จ.นครราชสีมา และบ้านหนองระนาม ม.2 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์



- 7 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ควบคุมงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (รูปแบบที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
 1.บ้านนาบพอก ม.4 ต.บึงบัว อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
 2.บ้านวัดใหม่บำรุงราษฎร์ ม.13 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 3.บ้านดงยาง ม.3 ต.วังโพธิ์ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร



- 8 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ณ บ้านใหม่ ม.2 ต.เมืองพาน อ.บ้านเพอ จ.อุดรธานี



- 9 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ นโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมศรีพทุฑาการสวรรค์ ชั้น 5 ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ



ประเภทข่าว	วันที่ 24 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 24 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	9	3,389
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

