




# ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of  
Tonkin

LAOS

VIETNAM

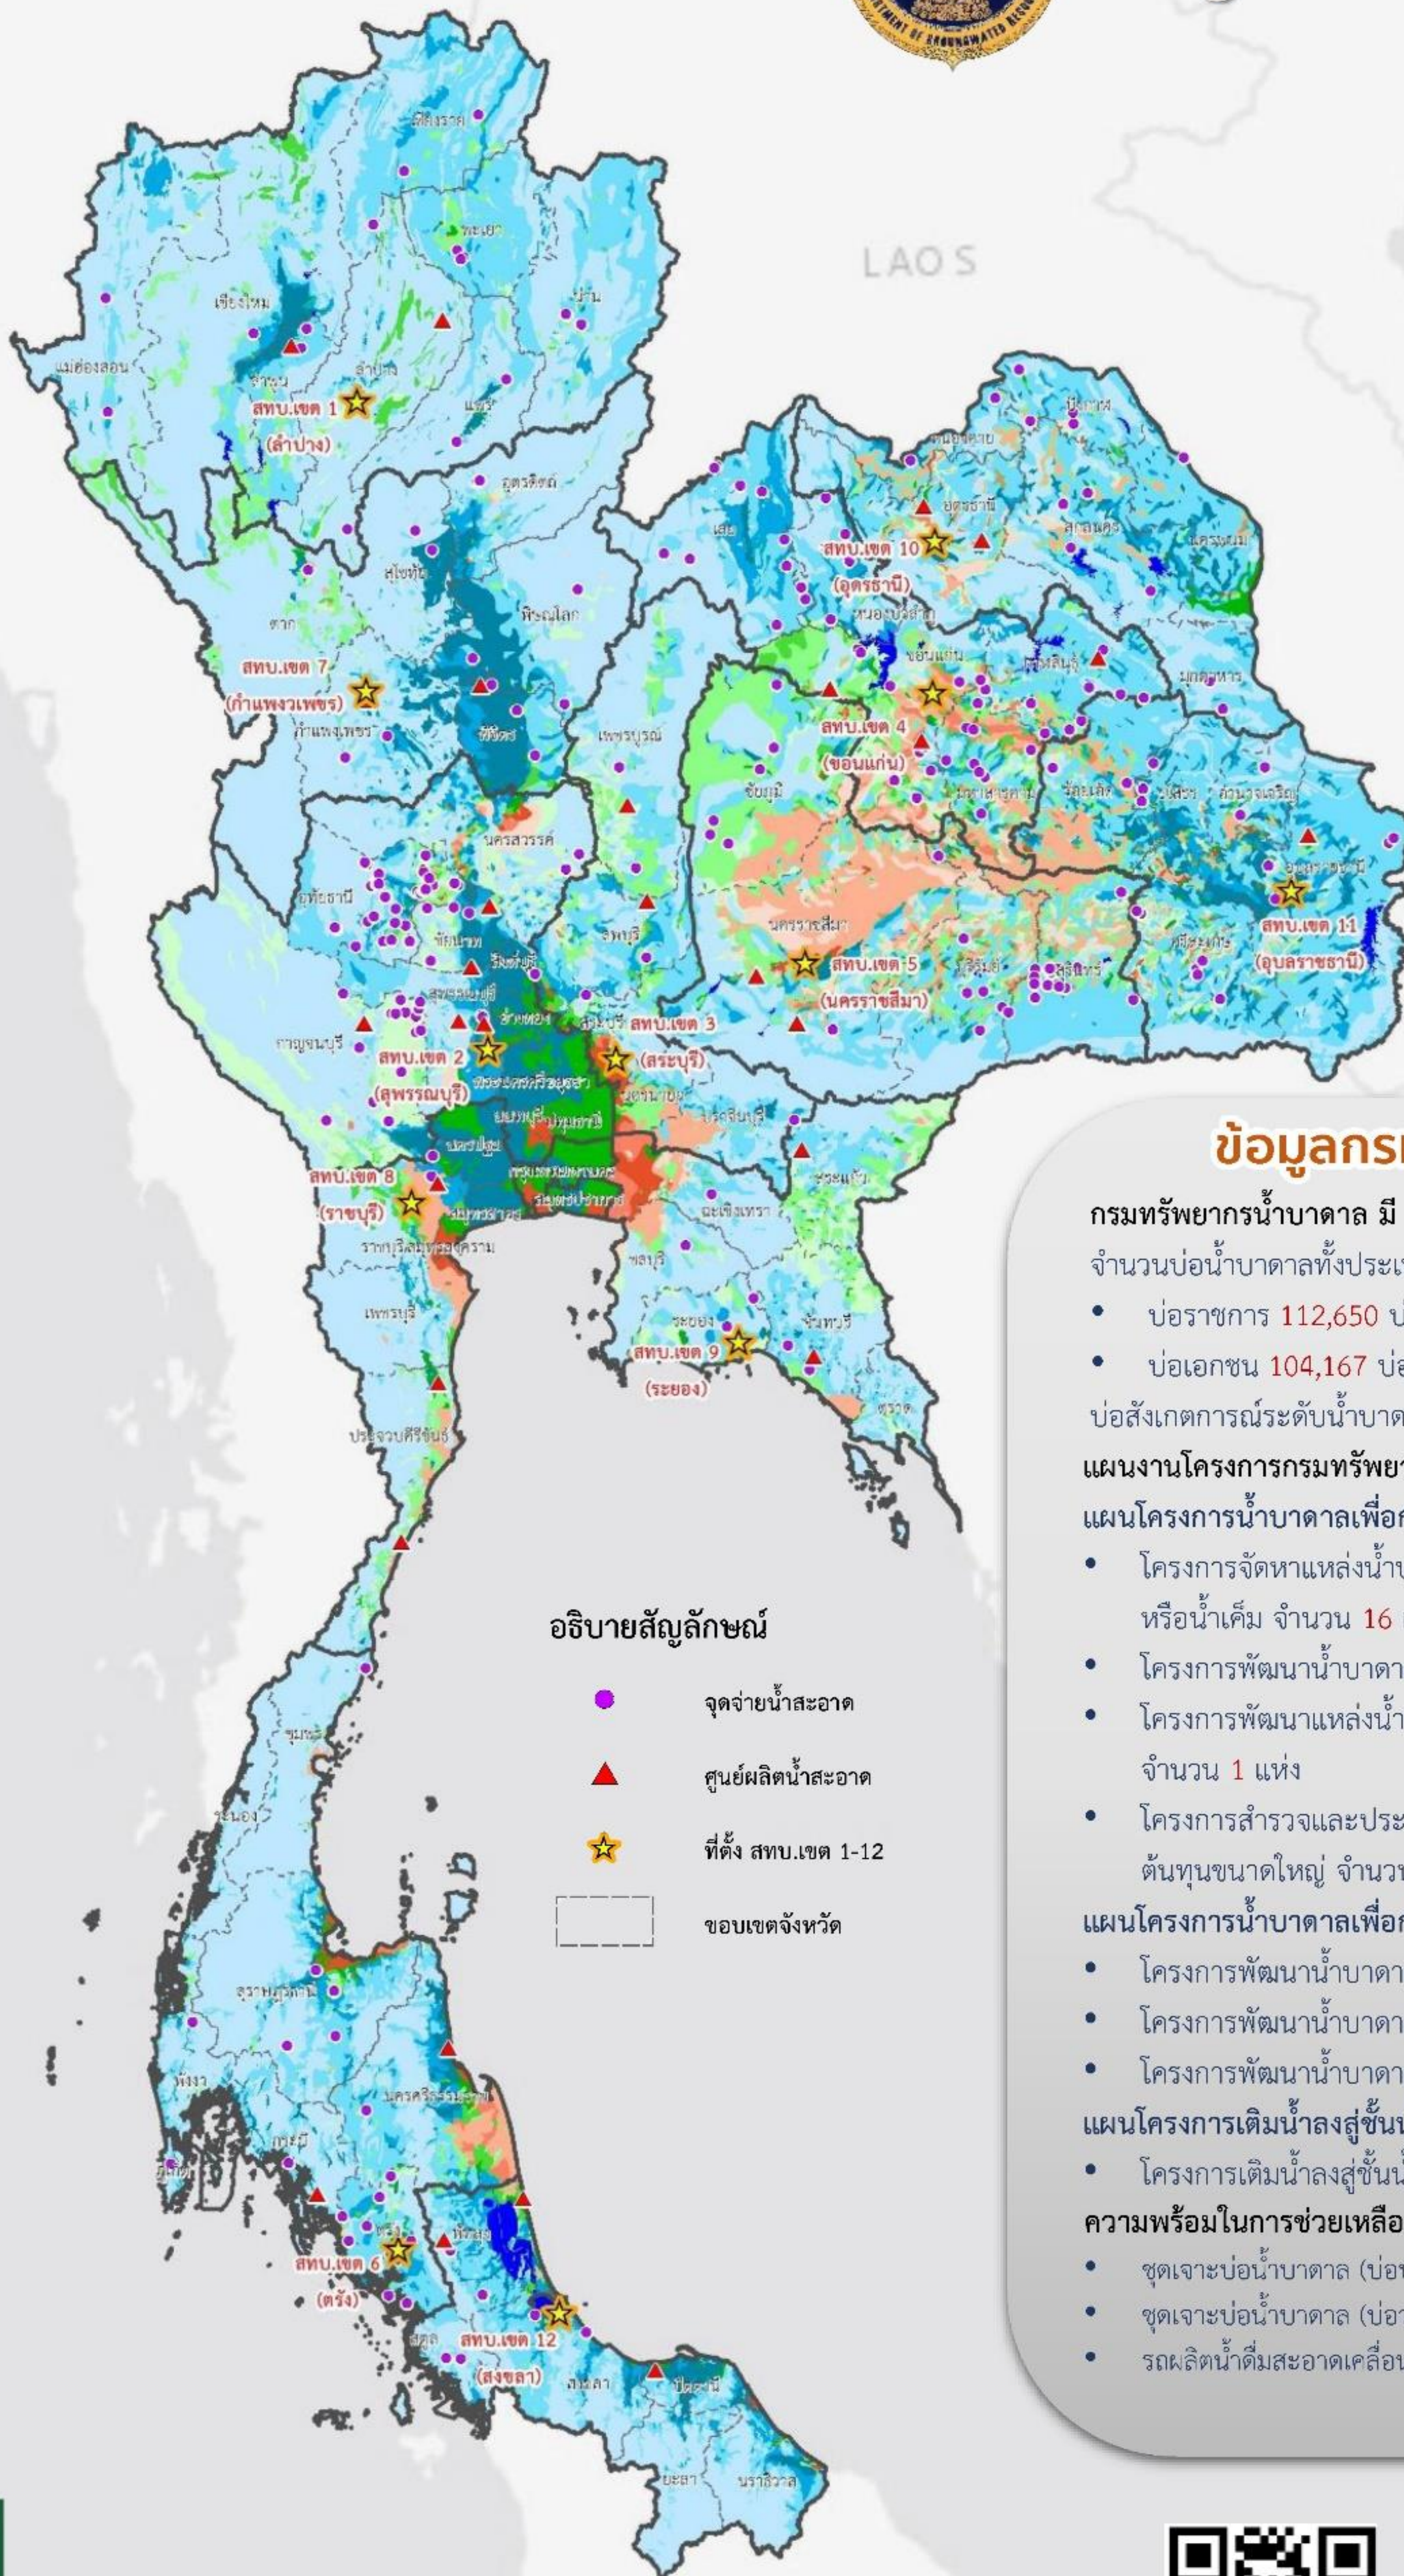

## อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

## ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล  
(ดัชนีชี้วัด)  
Groundwater Quality  
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

|             | ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้<br>Groundwater Availability Index |        |         |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|------|
|             | ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)           |        |         |      |
|             | < 2                                                           | 2 - 10 | 10 - 20 | > 20 |
| < 500       |                                                               |        |         |      |
| 500 - 1,500 |                                                               |        |         |      |
| > 1,500     |                                                               |        |         |      |

0 50 100 150 200 กิโลเมตร




# สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

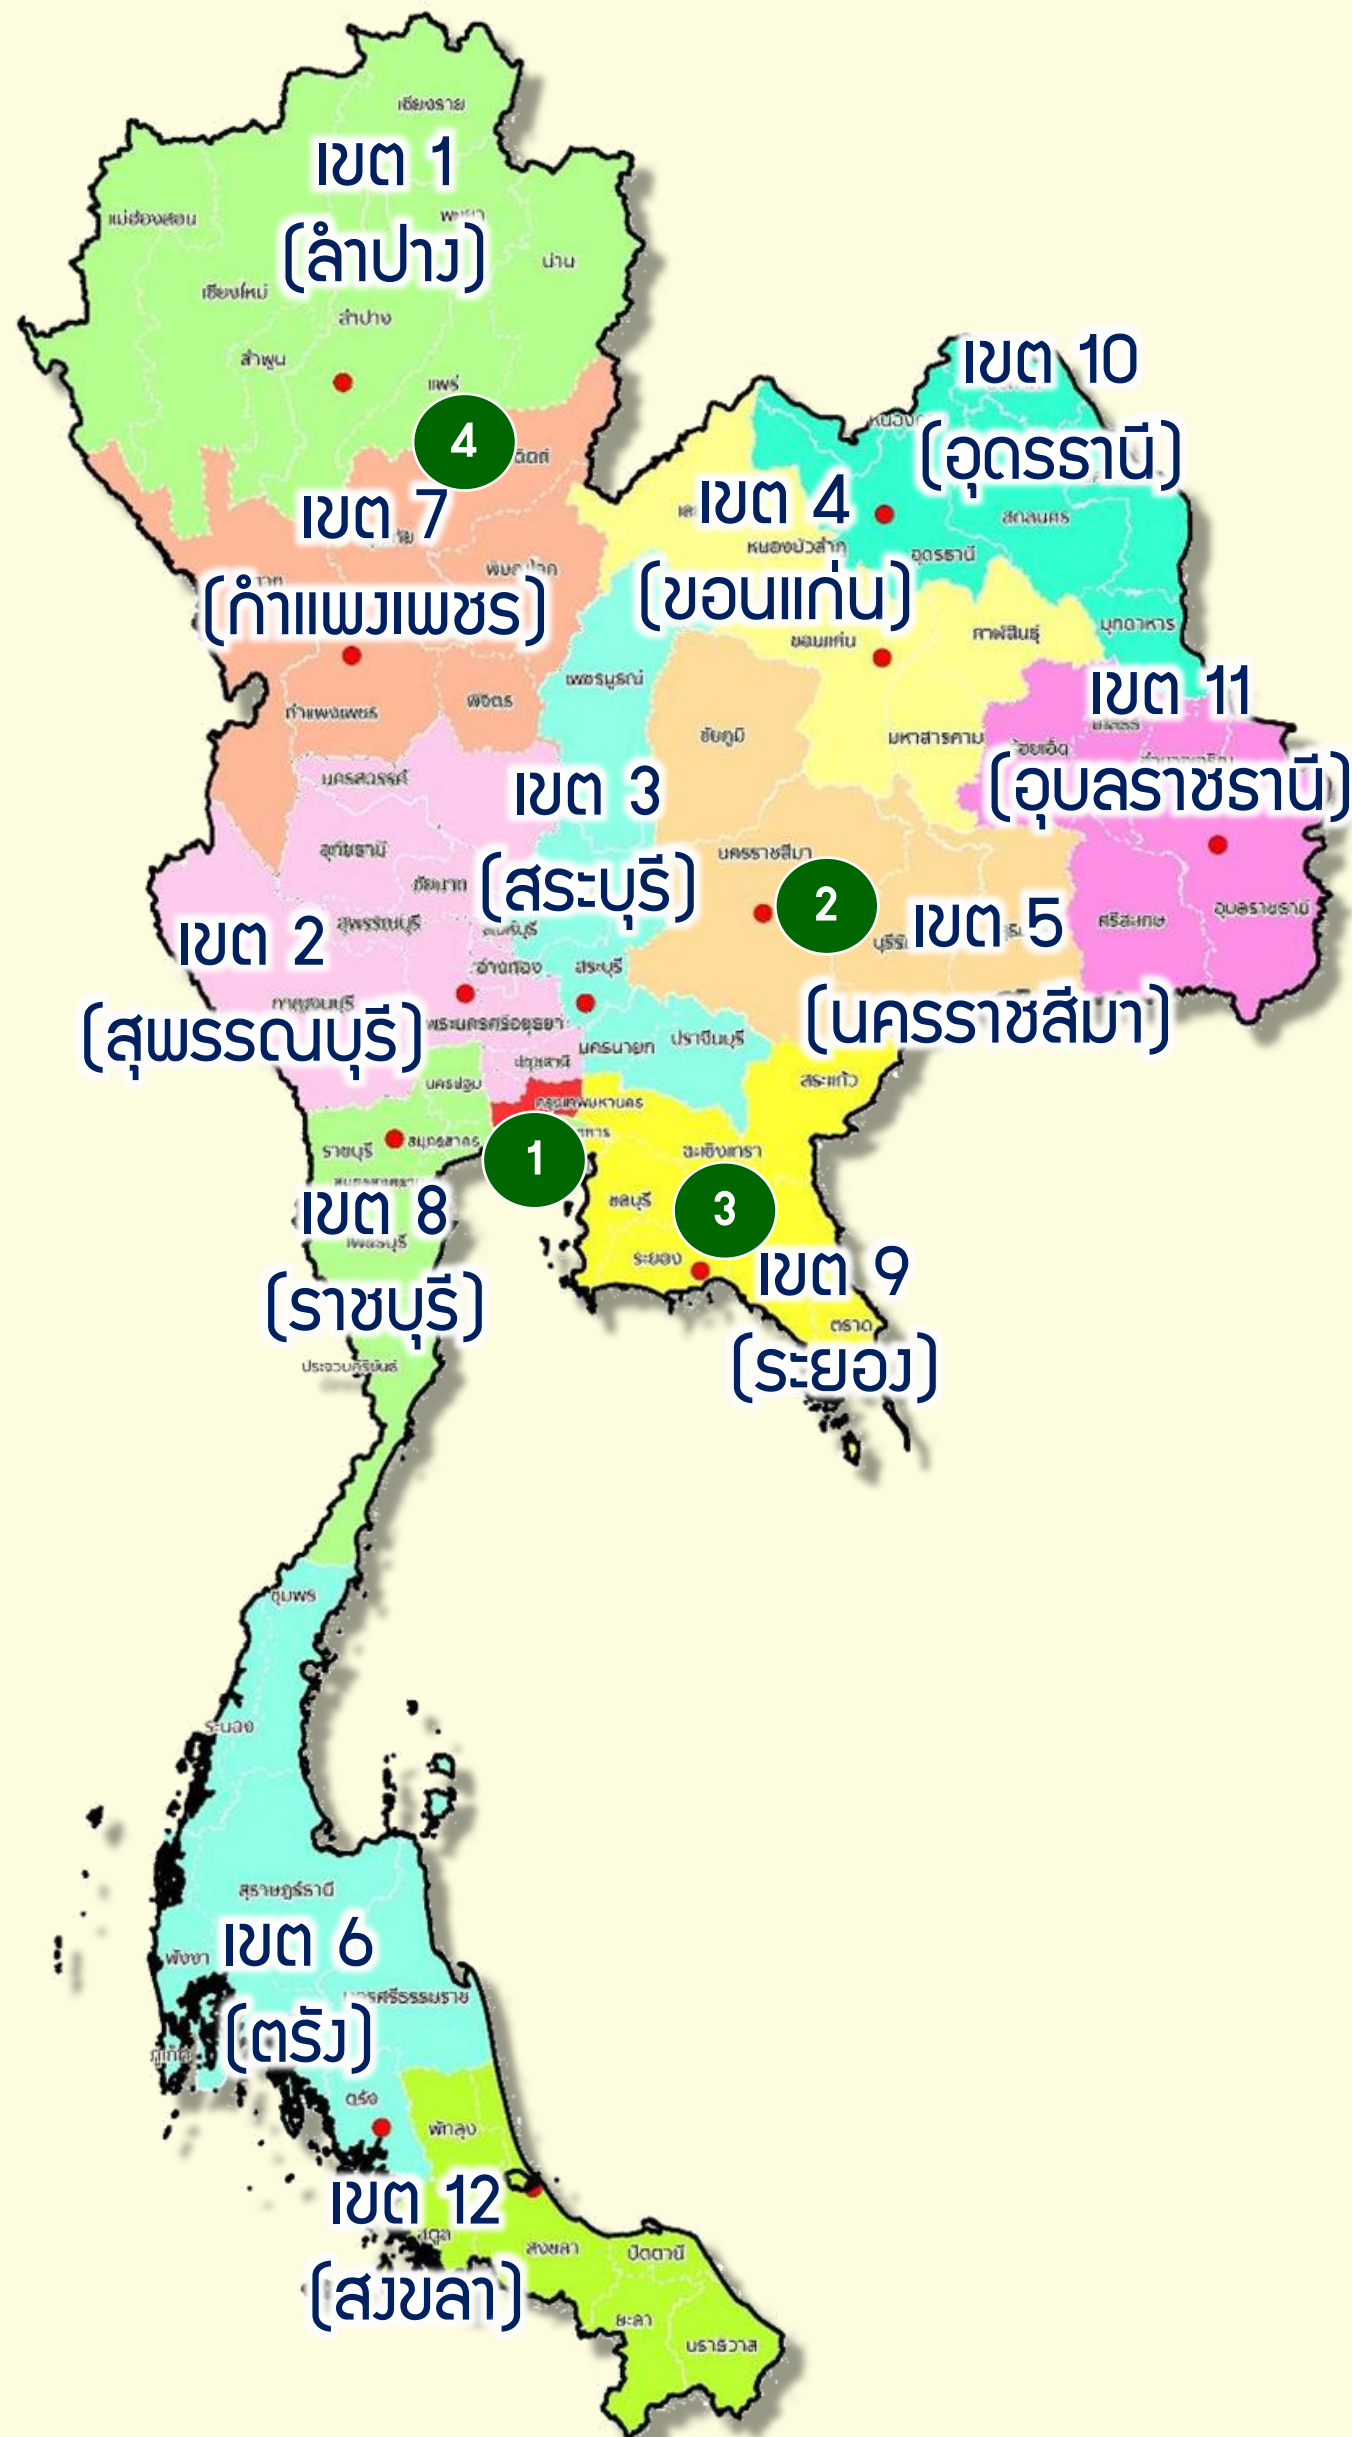

1 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดี./กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้สัมภาษณ์และนำเสนอประเด็น เรื่อง เติมน้ำใต้ดิน แนวทางการจัดการน้ำบาดาล การออกแก้วิกฤตน้ำท่วม ดำเนินรายการโดย คุณกษิษฐ์ ภักตร์เดชาธรรม การรายการวันใหม่วาไรตี้ ช่วงประเด็นสังคม ออกอากาศช่วง Thai PBS ณ สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล Thai PBS ณ.วิภาวดีรังสิต กทม.



2 สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล/สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ดร.รวมทรัพย์ คณะณะ พอ.สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ประชุมติดตาม รับฟังปัญหาและอุปสรรค ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งแนะนำการประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมี นายศักดิ์วลาต ศรีวิชา พอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)



3 สำนักพัฒนาน้ำบาดาล/สทบ.เขต 9 (ระยอง) นายสมโภชน์ สิงห์โต พอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมด้วย นายวิระวัฒน์ ยี่งม พอ.กลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาน้ำบาดาล ลงพื้นที่ สนับสนุนมอบน้ำดื่มสะอาด และซ่อมแซม แก้ไข ระบบประปาบาดาล พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ใส่ กรองระบบน้ำบาดาล ให้แก่ ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและบรรลุนิเทศประสพความสำเร็จโครงการ ณ โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ระยอง



4 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล โครงการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภค บริโภค จำนวน 4 แห่ง ดังนี้  
ณ 1.บ้านกลางทุ่ง ม.10 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่  
2.วัดหุบไผ่ ม.11 ต.บ้านหุบ อ.สอง จ.แพร่  
3.บ้านราษฎร์ลอ ม.1 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่  
4.โรงเรียนบ้านคุ้ม ม.12 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่




| ประเภทข่าว           | วันที่ 26-28 ก.ค. 65 (ข่าว) | วันที่ 1 ต.ค. ถึง 28 ก.ค. 65 (ข่าว) |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1.ประเด็นข่าวด้านบวก | 24                          | 3,426                               |
| 2.ประเด็นข่าวด้านลบ  | -                           | 14                                  |

P.2/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

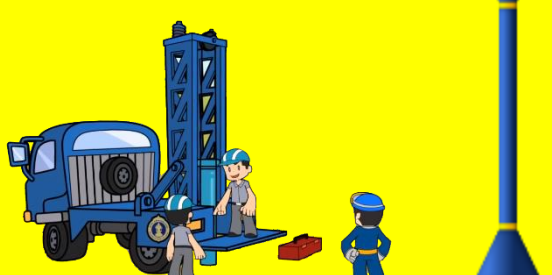




# สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

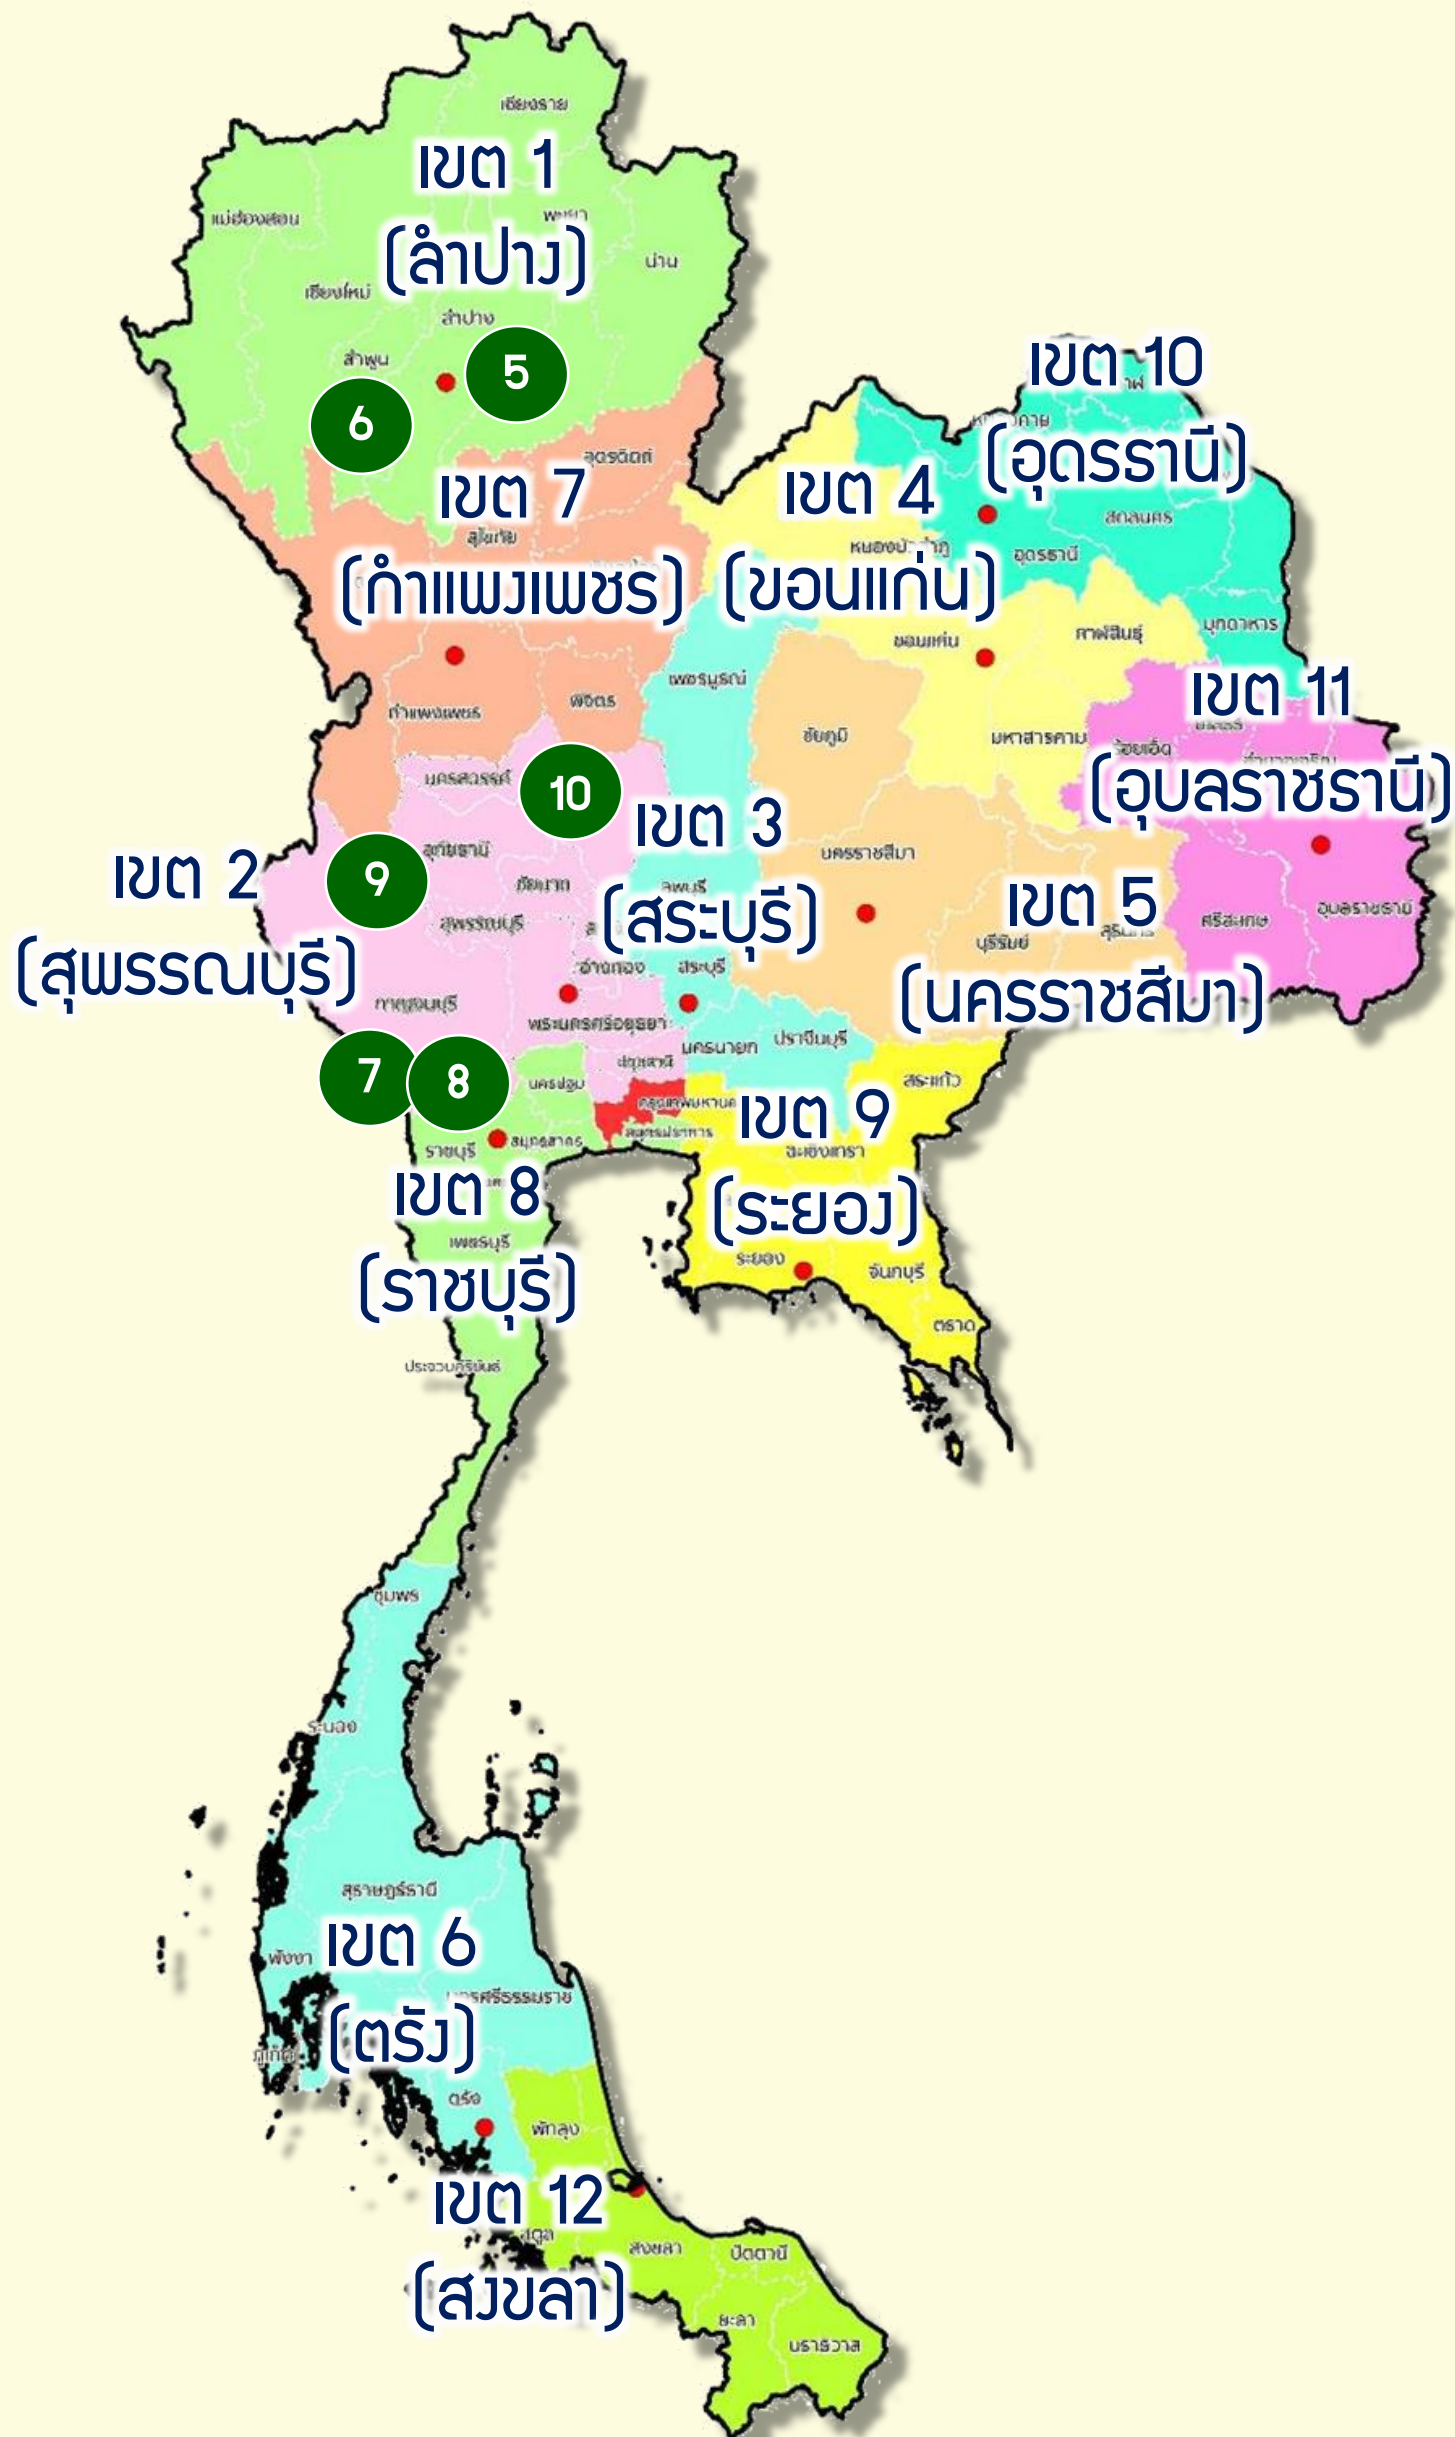

**5** สกบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด ขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 300 ขวด และขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 200 ขวด ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 525 ลิตร เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายสิริชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ลำปาง และนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ณ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ต.วิชิตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง



**6** สกบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่หน่วยสุบทดสอบ ลงพื้นที่สุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล โครงการสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปทุมประมาณ พ.ศ. 2565 ความลึก 150 เมตร ปริมาณน้ำ 7.20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ณ วัดสันเขตย์ บ้านสันเขตย์ ม.4 ต.บ้านโฮ้ง อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำปาง



**7** สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมบำรุง แก้ไข ระบบประปาบาดาล เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ณ บ้านพุไม้แดง ม. 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี



**8** สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะกรรมการการคลังฯ ณ บ้านเขาคันทรง ม.2 ต.สมเด็จพระเจ้าตากสิน อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี



**9** สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมบำรุง แก้ไข และให้คำแนะนำ การดูแลรักษาระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปทุมประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ณ บ้านไทรงาม ม.9 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี



**10** สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ และชี้แจง แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ณ บ้านหนองเกาะ ม.7 ต.ช่องแคบ อ.ตากสิน จ.นครสวรรค์




| ประเภทข่าว           | วันที่ 26-28 ก.ค. 65 (ข่าว) | วันที่ 1 ต.ค. ถึง 28 ก.ค. 65 (ข่าว) |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1.ประเด็นข่าวด้านบวก | 24                          | 3,426                               |
| 2.ประเด็นข่าวด้านลบ  | -                           | 14                                  |

P.3/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

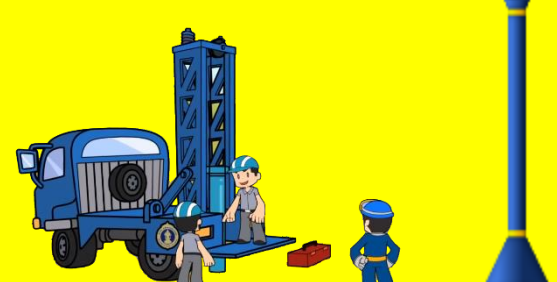




# สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

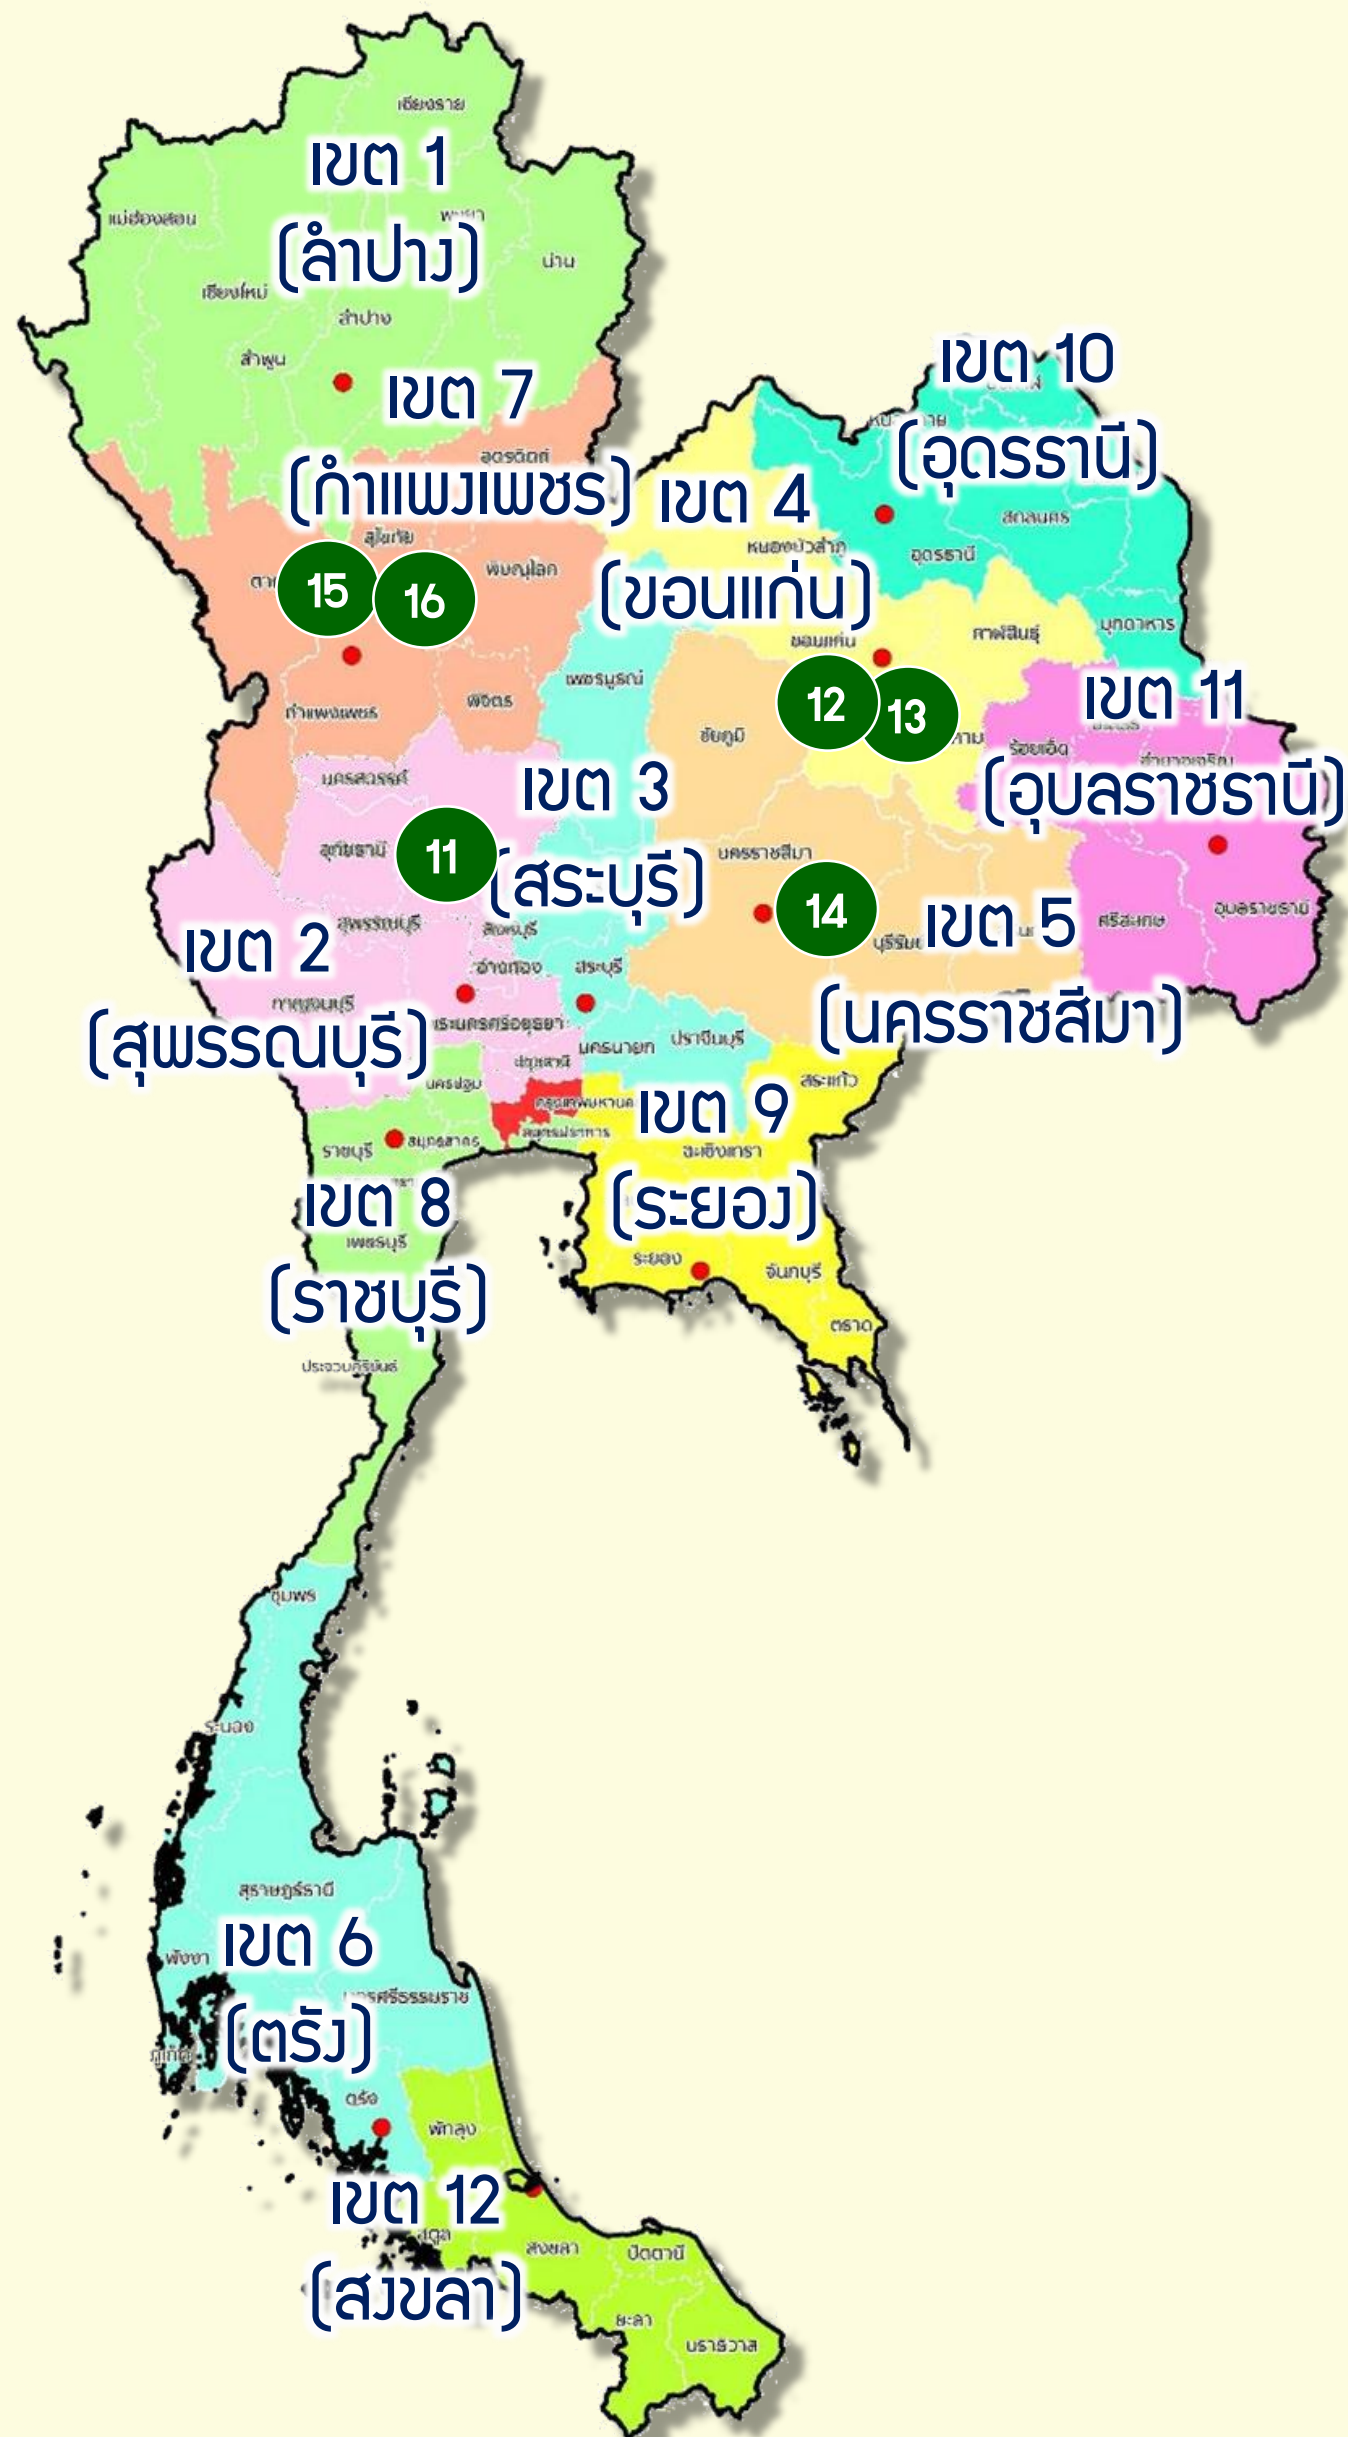

- 11 **สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)** เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง แก้ไขระบบประปาบาดาล และให้คำแนะนำในการบำรุงรักษา โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ณ บ้านบึงแหม ม.6 ต.บึงระบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี



- 12 **สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น)** นายรมย์ฐนันท์ นาคเรือทอง นายช่างเทคนิคชำนาญ และนายสิริวัตน วัฒนลักษณ์ เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ควบคุมงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และติดตั้งแนวเสาไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม (งบกลาง) และ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านไผ่ใต้ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น



- 13 **สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น)** นายพิทักษ์ รมะมงคล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 24/2565 เพื่อพิจารณาการขึ้นรอบค่าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตฯ/ใช้น้ำบาดาลได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 13 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meeting



- 14 **สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา)** นายสมศรี พร้อมญาติ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากการตรวจสอบระบบประปาบาดาลสามารถใช้งานได้ตามปกติ ณ บ้านขายายเที่ยงใต้ ม.1 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา



- 15 **สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)** เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ บ้านวังแร่ ม.2 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และบ้านท่าชัย ม.5 ต.ท่าชัย อ.ศรีสขาลัย จ.สุโขทัย



- 16 **สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)** เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (รูปแบบที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ บ้านปากแคว ม.9 ต.เกาะตาเลีย อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย และบ้านหนองคล้า ม.3 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร




| ประเภทข่าว           | วันที่ 26-28 ก.ค. 65 (ข่าว) | วันที่ 1 ต.ค. ถึง 28 ก.ค. 65 (ข่าว) |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1.ประเด็นข่าวด้านบวก | 24                          | 3,426                               |
| 2.ประเด็นข่าวด้านลบ  | -                           | 14                                  |

P.4/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

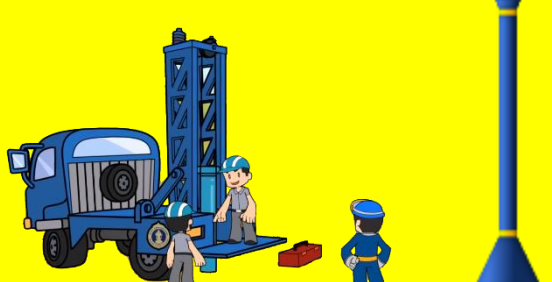




# สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

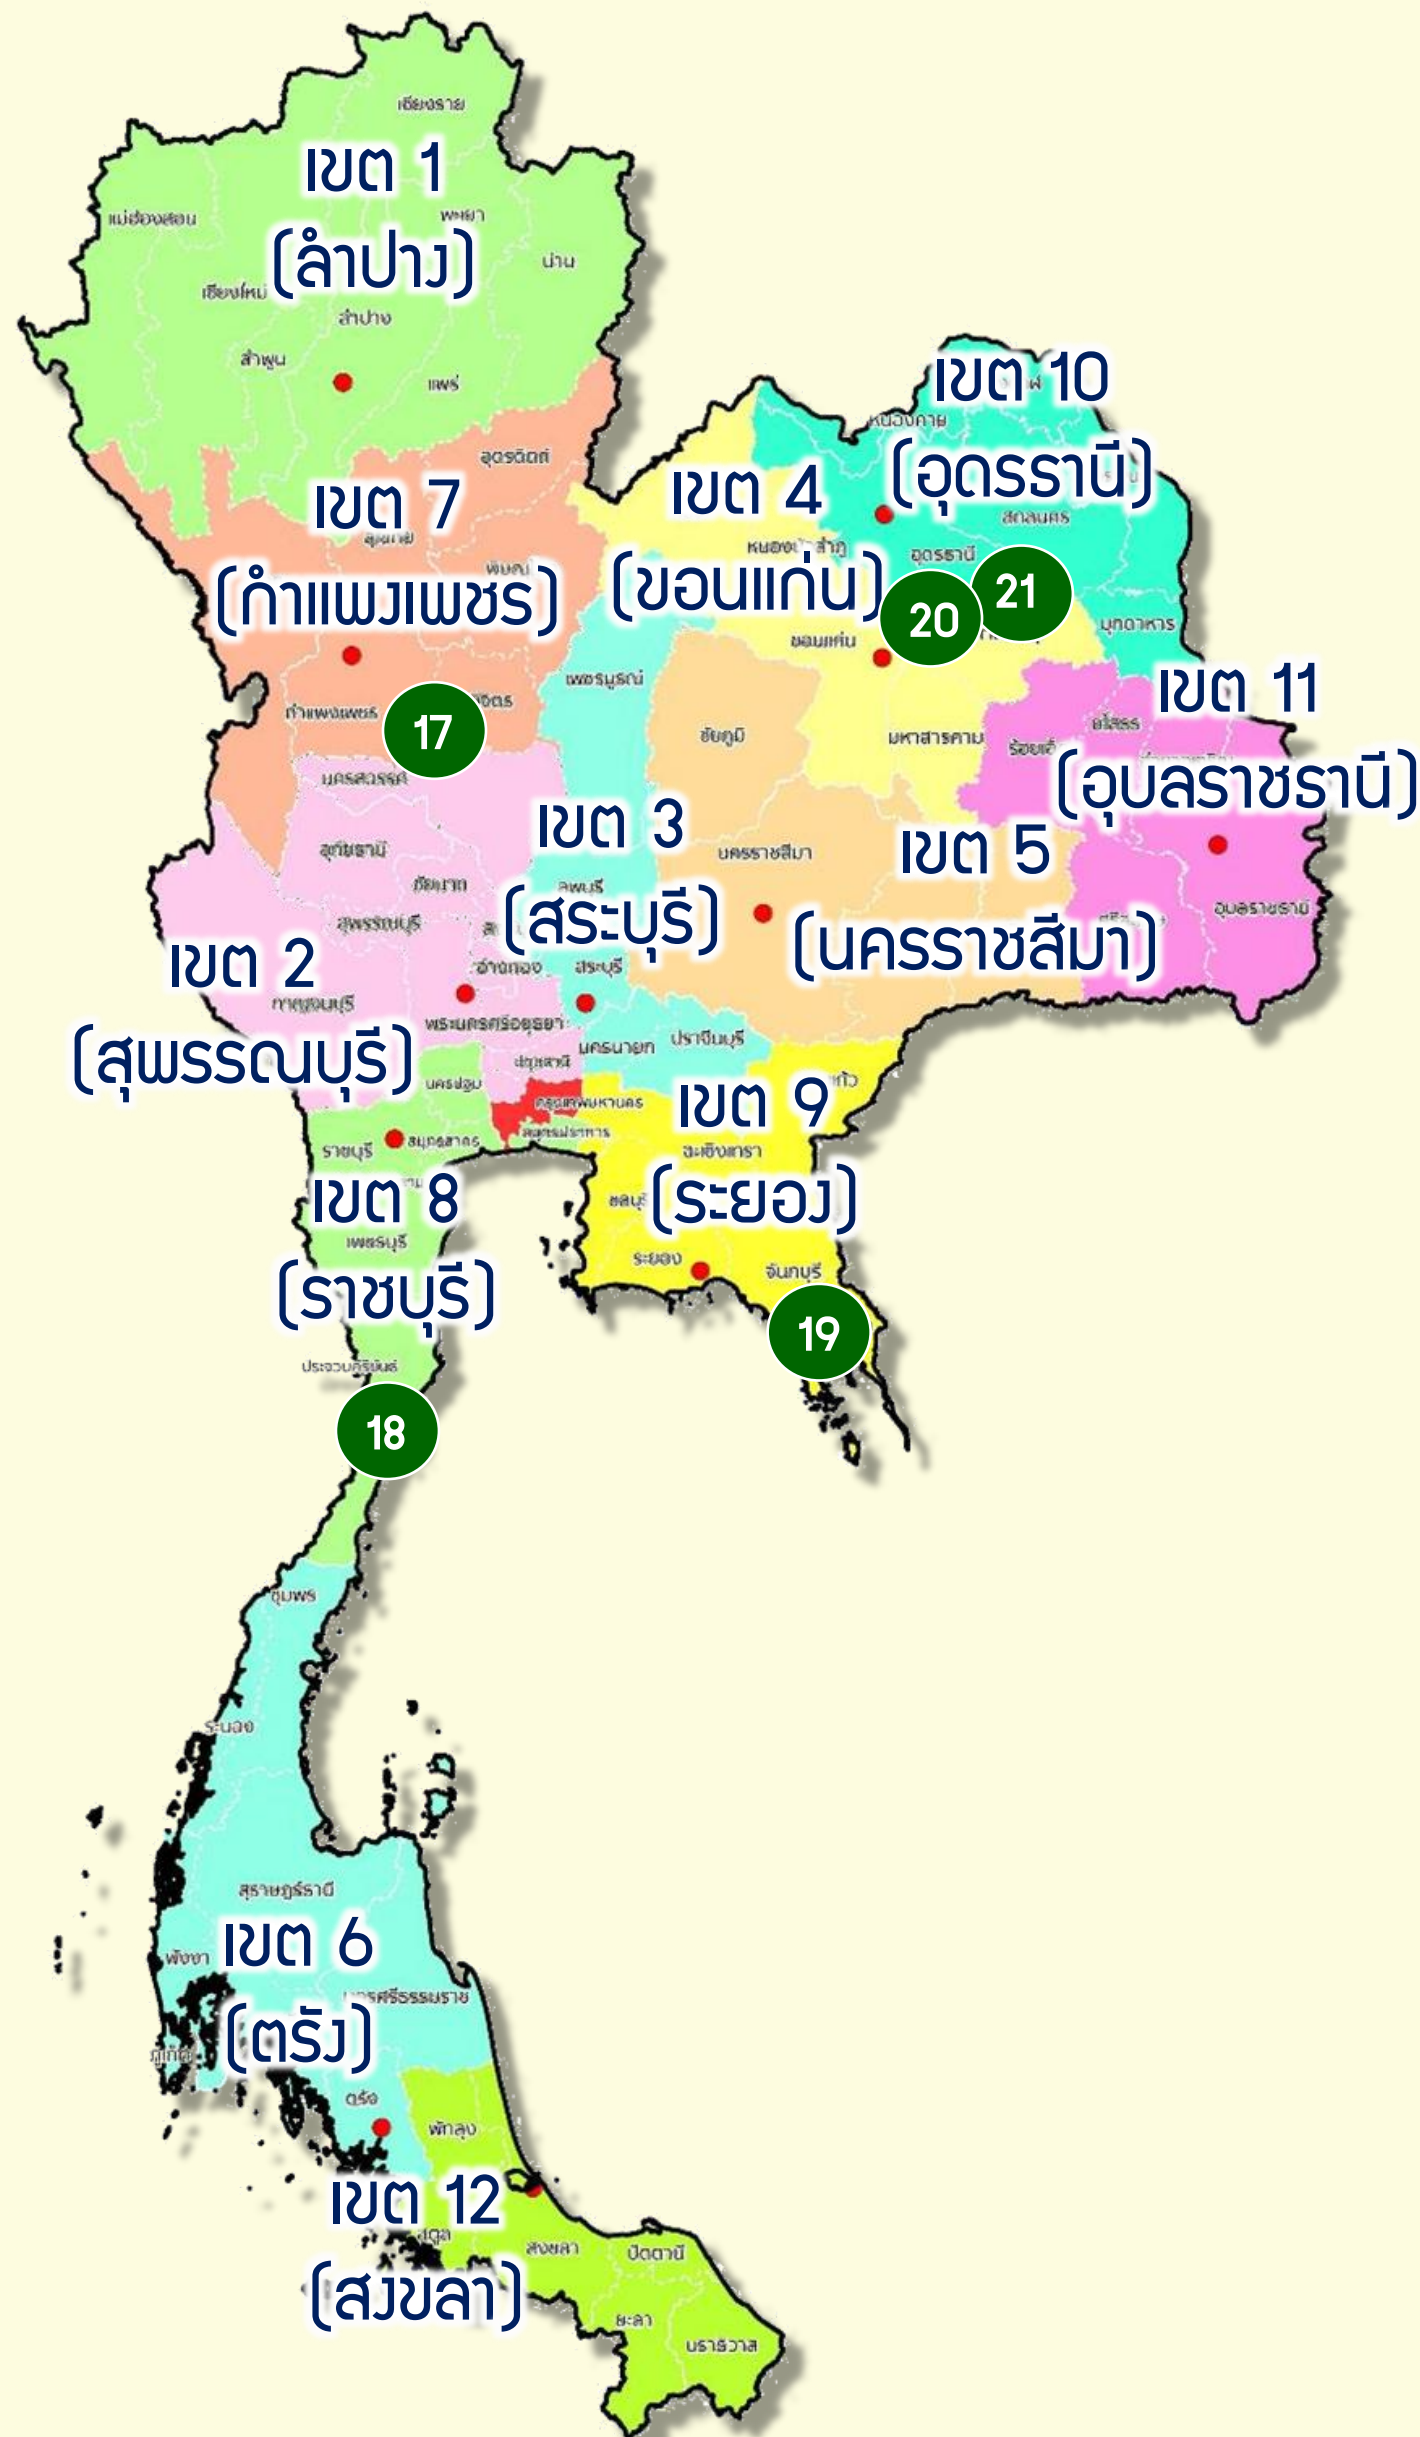

17 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจิณดานุร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการใช้ระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านหนองคล้า ม.1 ต.หนองคล้า อ.ไทรทอง จ.กำแพงเพชร



18 สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ร่วมกับสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน โดยได้ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาด้านน้ำบาดาล ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ม.3 ต.กำเนิดนพคุณ อ.นาสาร จ.ประจวบคีรีขันธ์



19 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุลลา พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ติดตามและรื้อรื้อดำเนินงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ บ้านคลองขวาง ต.เสลภูมิ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี



20 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิระ สุทธศิริ พอ.ส่วนปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 24/2565 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การรับใบอนุญาตประกอบ กิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวน 39 คำขอ และ ไม่ผ่าน 7 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

| สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|
| กรมทรัพยากรน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |         |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |         |
| <p>นายวิระ สุทธศิริ พอ.ส่วนปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 24/2565 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การรับใบอนุญาตประกอบ กิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวน 39 คำขอ และ ไม่ผ่าน 7 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)</p> |       |      |         |
| ผลการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |         |
| จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | ผ่าน | ไม่ผ่าน |
| อุดรธานี                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22    | 16   | 6       |
| บึงกาฬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16    | 16   |         |
| หนองคาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     | 2    |         |
| สุรินทร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     | 1    |         |
| นครพนม                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5     | 4    | 1       |

21 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิวัฒน์ จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านใหม่เมืองพาน ม.2 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี




| ประเภทข่าว           | วันที่ 26-28 ก.ค. 65 (ข่าว) | วันที่ 1 ต.ค. ถึง 28 ก.ค. 65 (ข่าว) |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1.ประเด็นข่าวด้านบวก | 24                          | 3,426                               |
| 2.ประเด็นข่าวด้านลบ  | -                           | 14                                  |

P.5/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

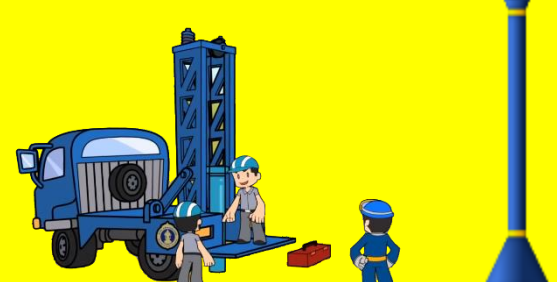




# สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

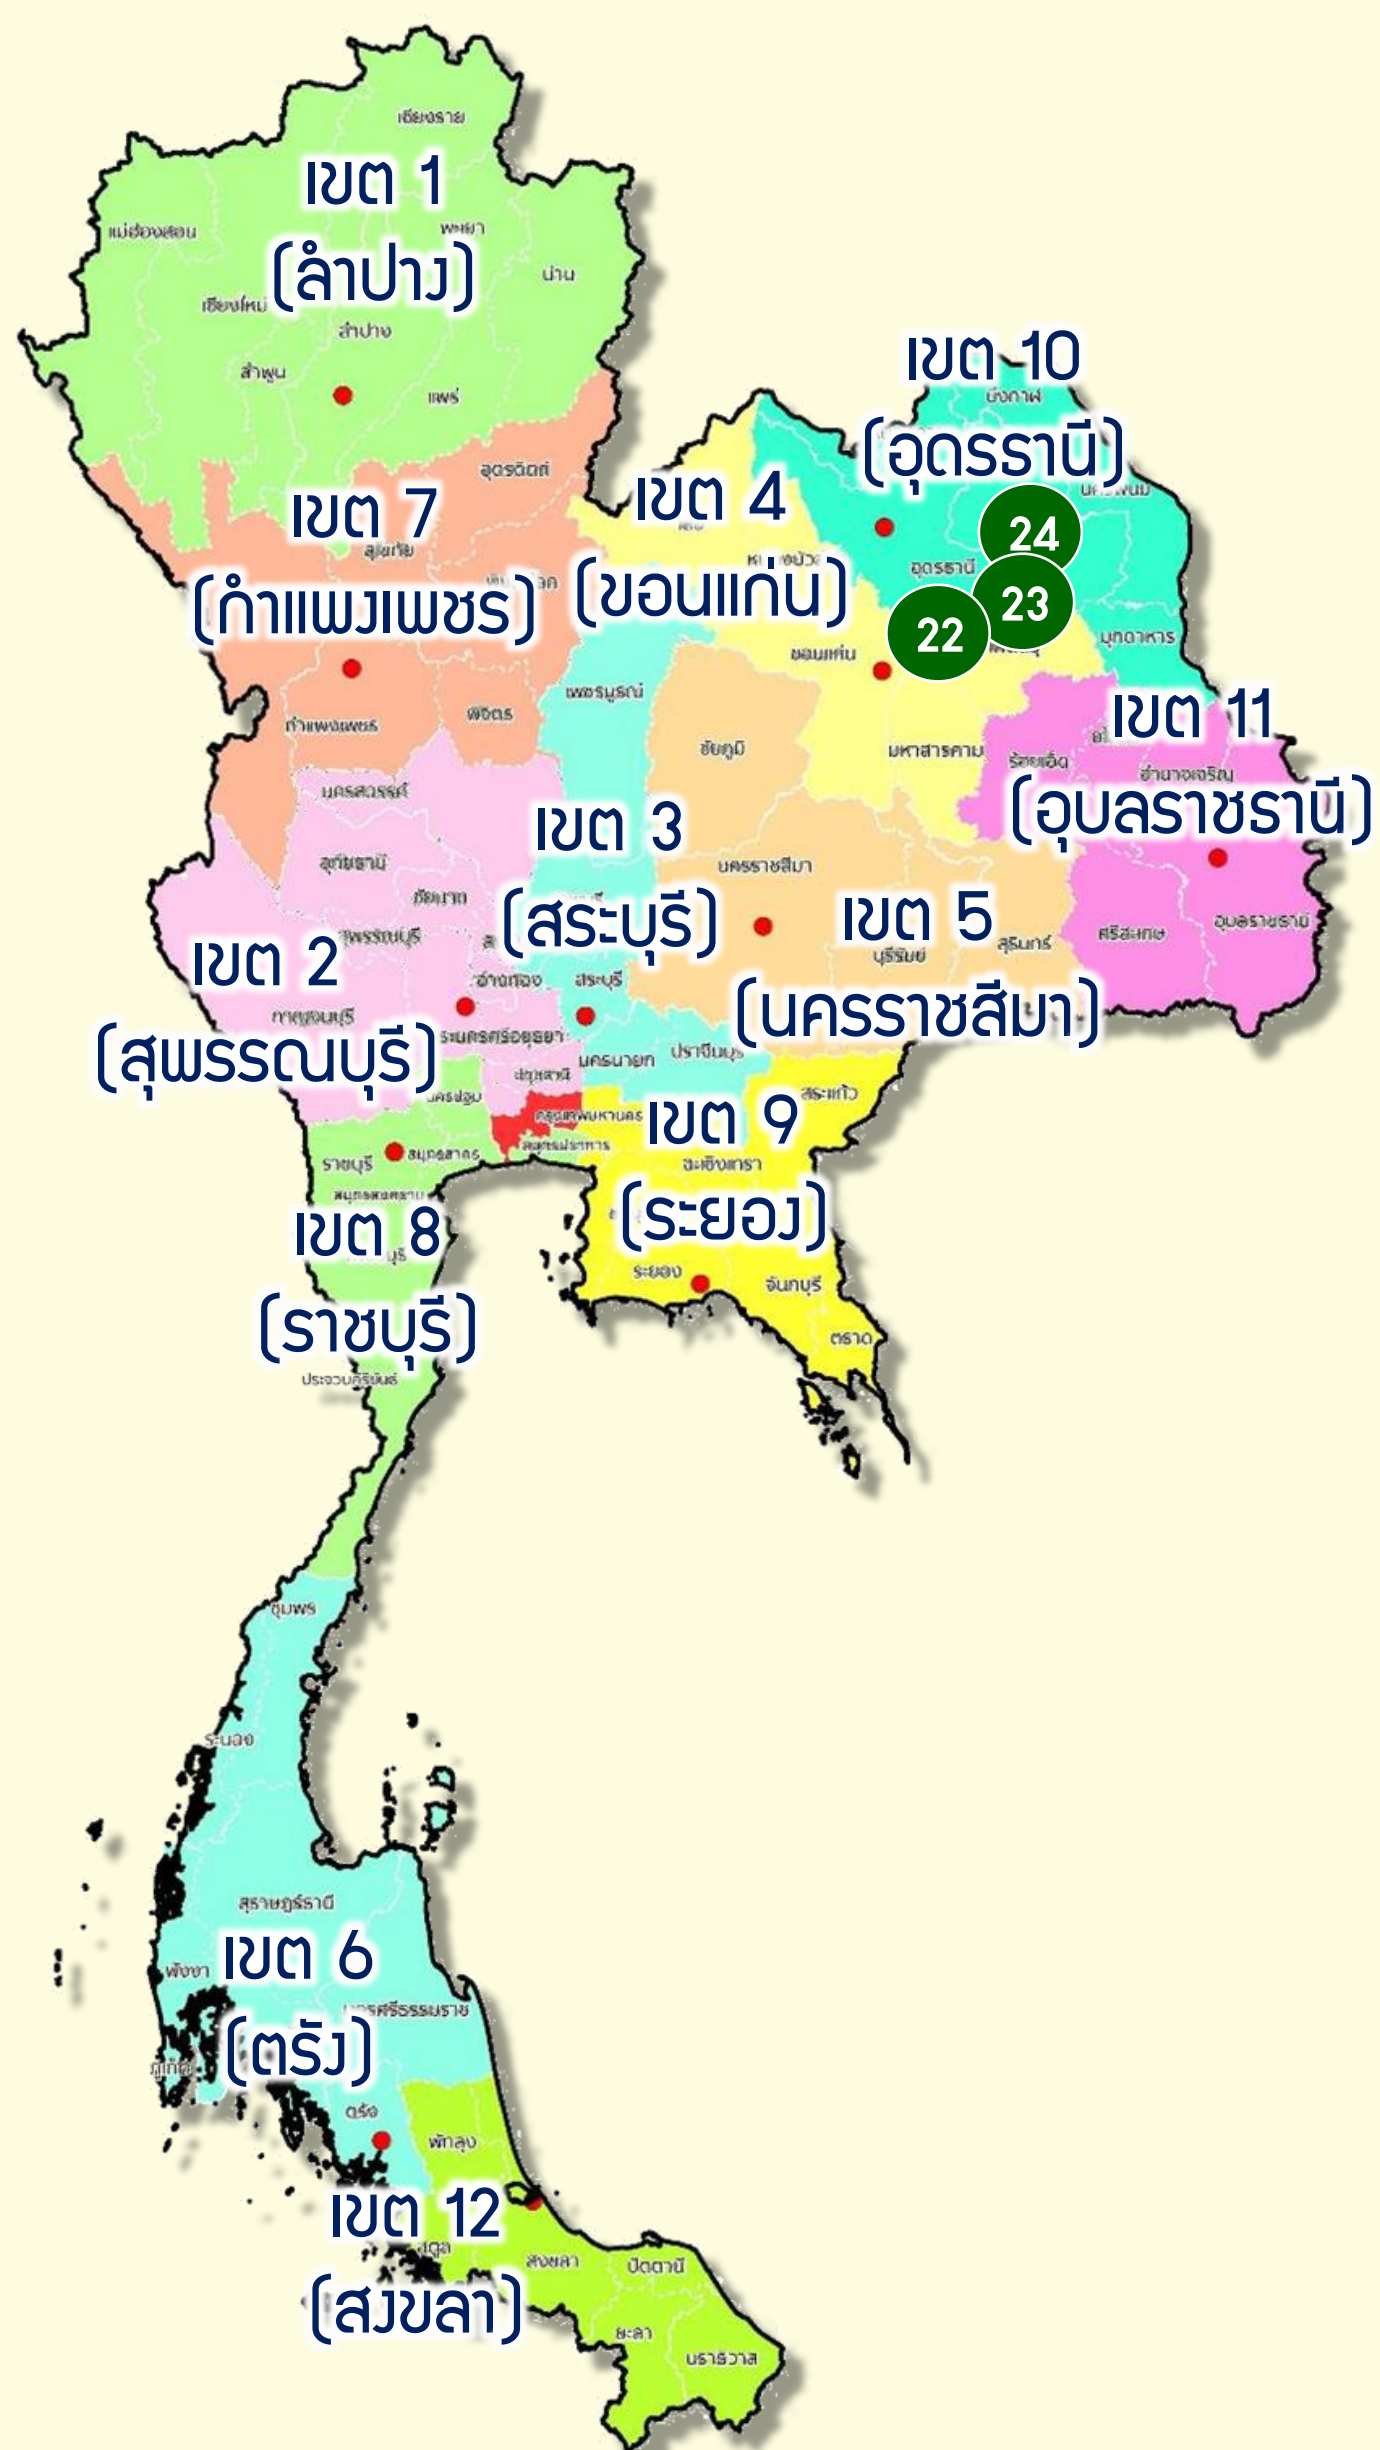

- 24 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยหมากหล้า ม.6 ต.กม.นาทม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ



- 22 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวสุพิชชญา โจนกุ่มมา พอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุแกลอน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1,000 แกลอน ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 5,000 ลิตร มอบให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ประชาชน และผู้เข้าร่วมงาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี



- 23 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นักธรณีวิทยา ลงพื้นที่สำรวจธรณีฟิสิกส์ เพื่อกำหนดจุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่เหมาะสม ณ บ้านโนนธาตุ ม.7 ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี



| ประเภทข่าว           | วันที่ 26-28 ก.ค. 65 (ข่าว) | วันที่ 1 ต.ค. ถึง 28 ก.ค. 65 (ข่าว) |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1.ประเด็นข่าวด้านบวก | 24                          | 3,426                               |
| 2.ประเด็นข่าวด้านลบ  | -                           | 14                                  |

P.6/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

