



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

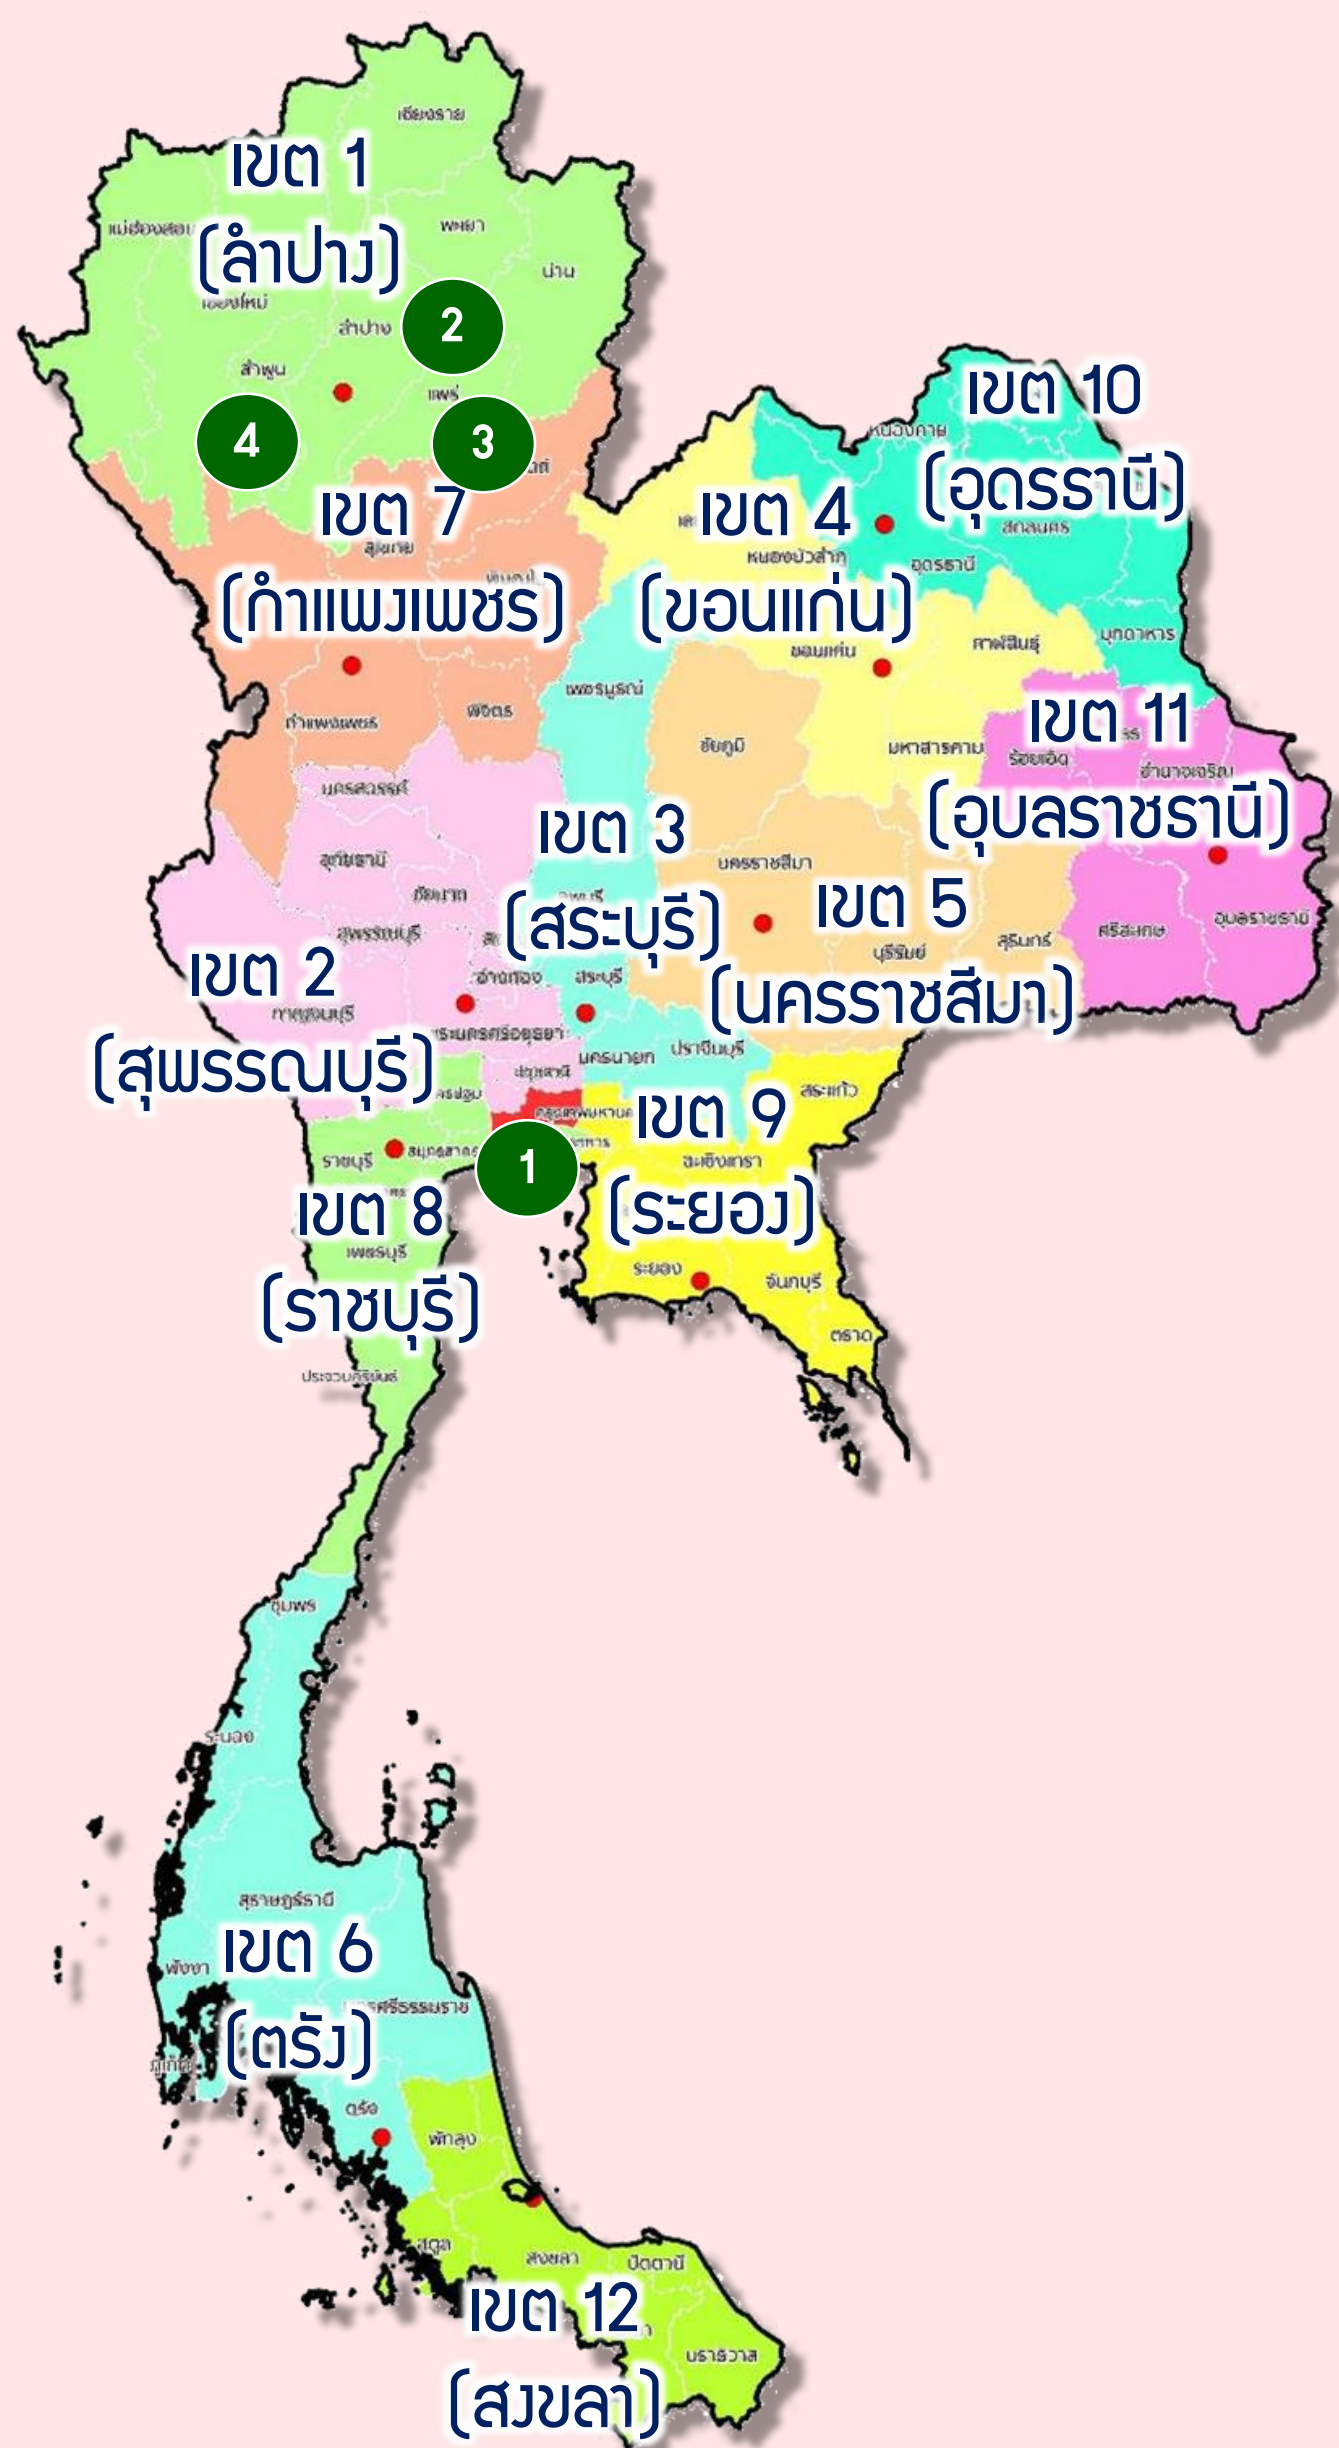

1 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ./นายสุรินทร์ วงศ์ารัง รอง อภบ./นายยมยุทธ นาควิโรจน์ รอง อภบ./กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายยมยุทธ นาควิโรจน์ รอง อภบ. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้ามารายงานตัวต่ออธิบดีและเข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำตัวในที่ประชุมผู้บริหารด้วย ทั้งนี้ มีการรายงานเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1.ผลการเบิกจ่ายวินยบประมาณ พ.ศ. 2565
 - 2.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 - 3.รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
 - 4.การนำเสนอรายงานสรุปการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
- ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

2 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) นายสุบิน คุ่มสลุต นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 555 ขวด ขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 445 ขวด และขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 500 ขวด รวม 1,500 ขวด ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 1,361.25 ลิตร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ. ลำปาง โดยมี นายสันติ ธีรเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางสาวอุไรวรรณ แก้วมูลคำ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด และนางสาวอุไรวรรณ แก้วมูลคำ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด และนางสาวอุไรวรรณ แก้วมูลคำ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ณ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ต.วิชิตนคร จ.ลำปาง



3 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล โครงการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ บ้านดงเจริญ ม.3 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ และบ้านหนองเสือ ม.4 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่



เริ่มเป่าล้าง



หลังเป่าล้าง



เริ่มเป่าล้าง



หลังเป่าล้าง

4 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่หน่วยสุบทดสอบ ลงพื้นที่สุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า โครงการสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ความลึก 150 เมตร ปริมาณน้ำ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ณ วัดสันเจดีย์ บ้านสันเจดีย์ ม.4 ต.บ้านไถ่ อ.บ้านไถ่ จ.ลำพูน



ประเภทข่าว	วันที่ 29 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 29 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	7	3,433
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

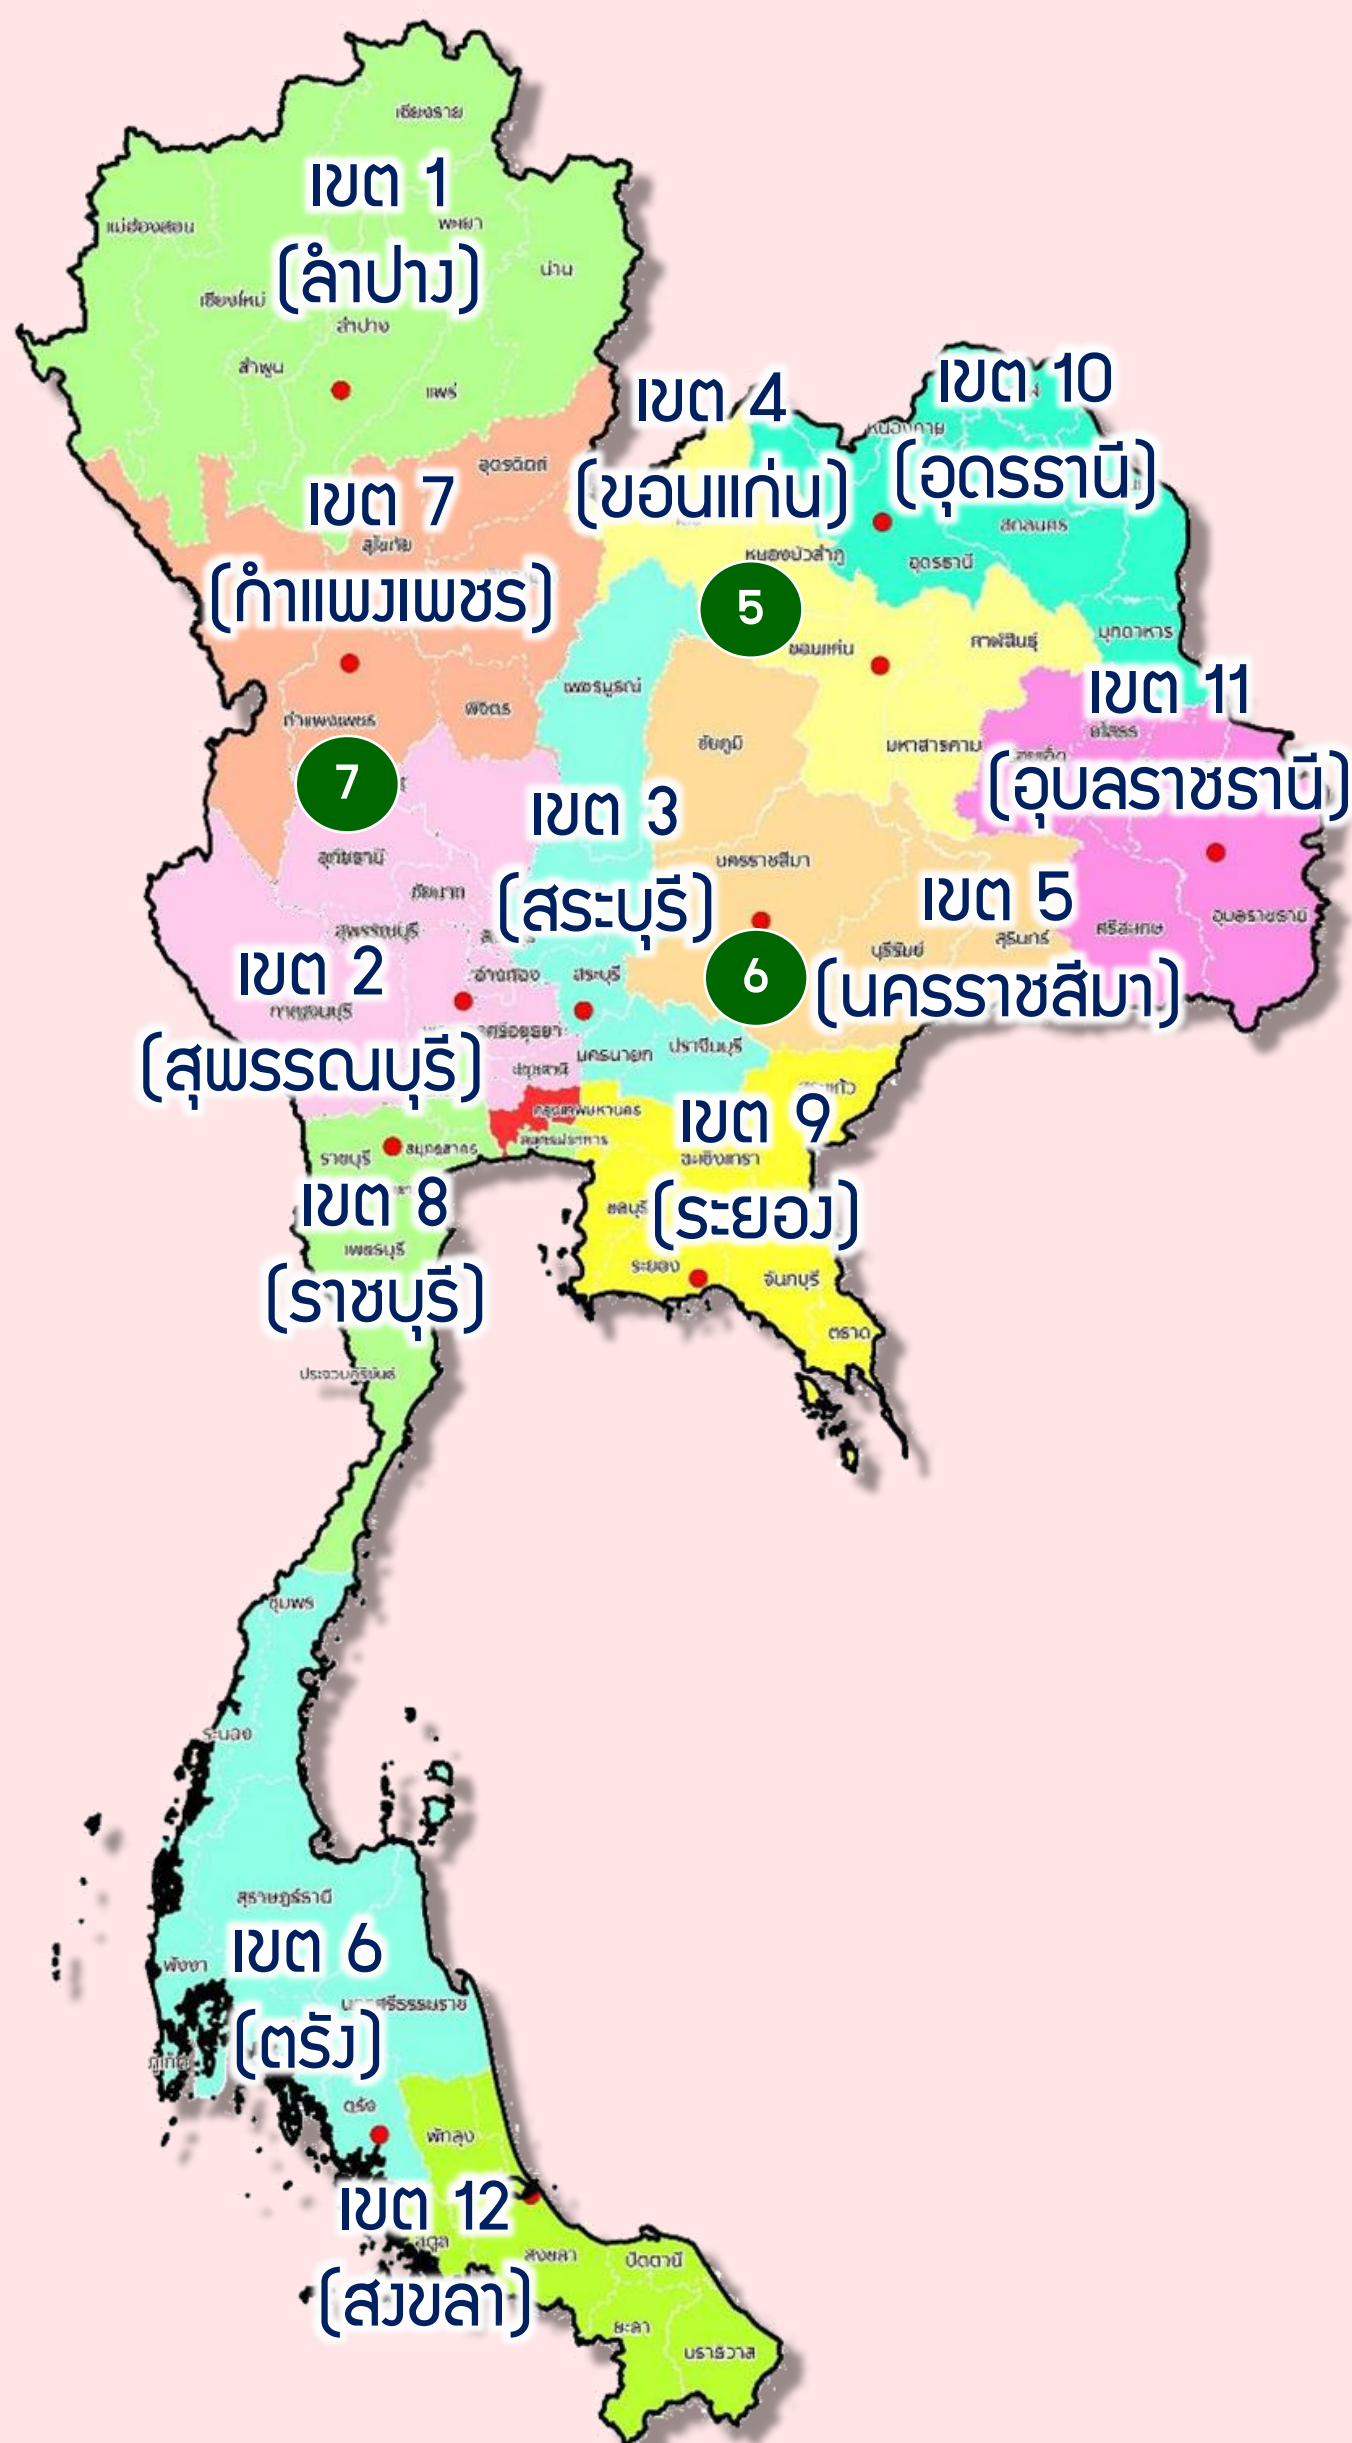

7

สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีส่งมอบพันธุ์ปลาจิตรลดาพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไป ช่วยเหลือเกษตรกร ประชาชน โรงเรียน และวัด ในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ และเป็นการขยายพันธุ์ปลานิล จิตรลดาต่อไป ณ วัดวังปลาอ้าว บ้านใหม่เขาชนกัน ม.22 ต.ปางมะค่า อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร



5

สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายชัยยศ คำนา นายช่างเทคนิค ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ด้านน้ำบาดาลสำเร็จรูป โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อความมั่นคง ระดับชุมชน ปังปประมาณ พ.ศ. 2565 (จบกลาง) ณ บ้านหนองบัวน้อย ม.4 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู



6

สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นางอริยา นันทะบุญมา พอ.ส่วนอำนวยการ ลงพื้นที่นำน้ำดื่ม สะอาดบรรจุขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 3,600 ขวด ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 1,800 ลิตร ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด คนพิการ และผู้สูงอายุ โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษมธรรณ รอนนายกองกำกับการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้นำมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อไป ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา



ประเภทข่าว	วันที่ 29 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 29 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	7	3,433
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

