




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

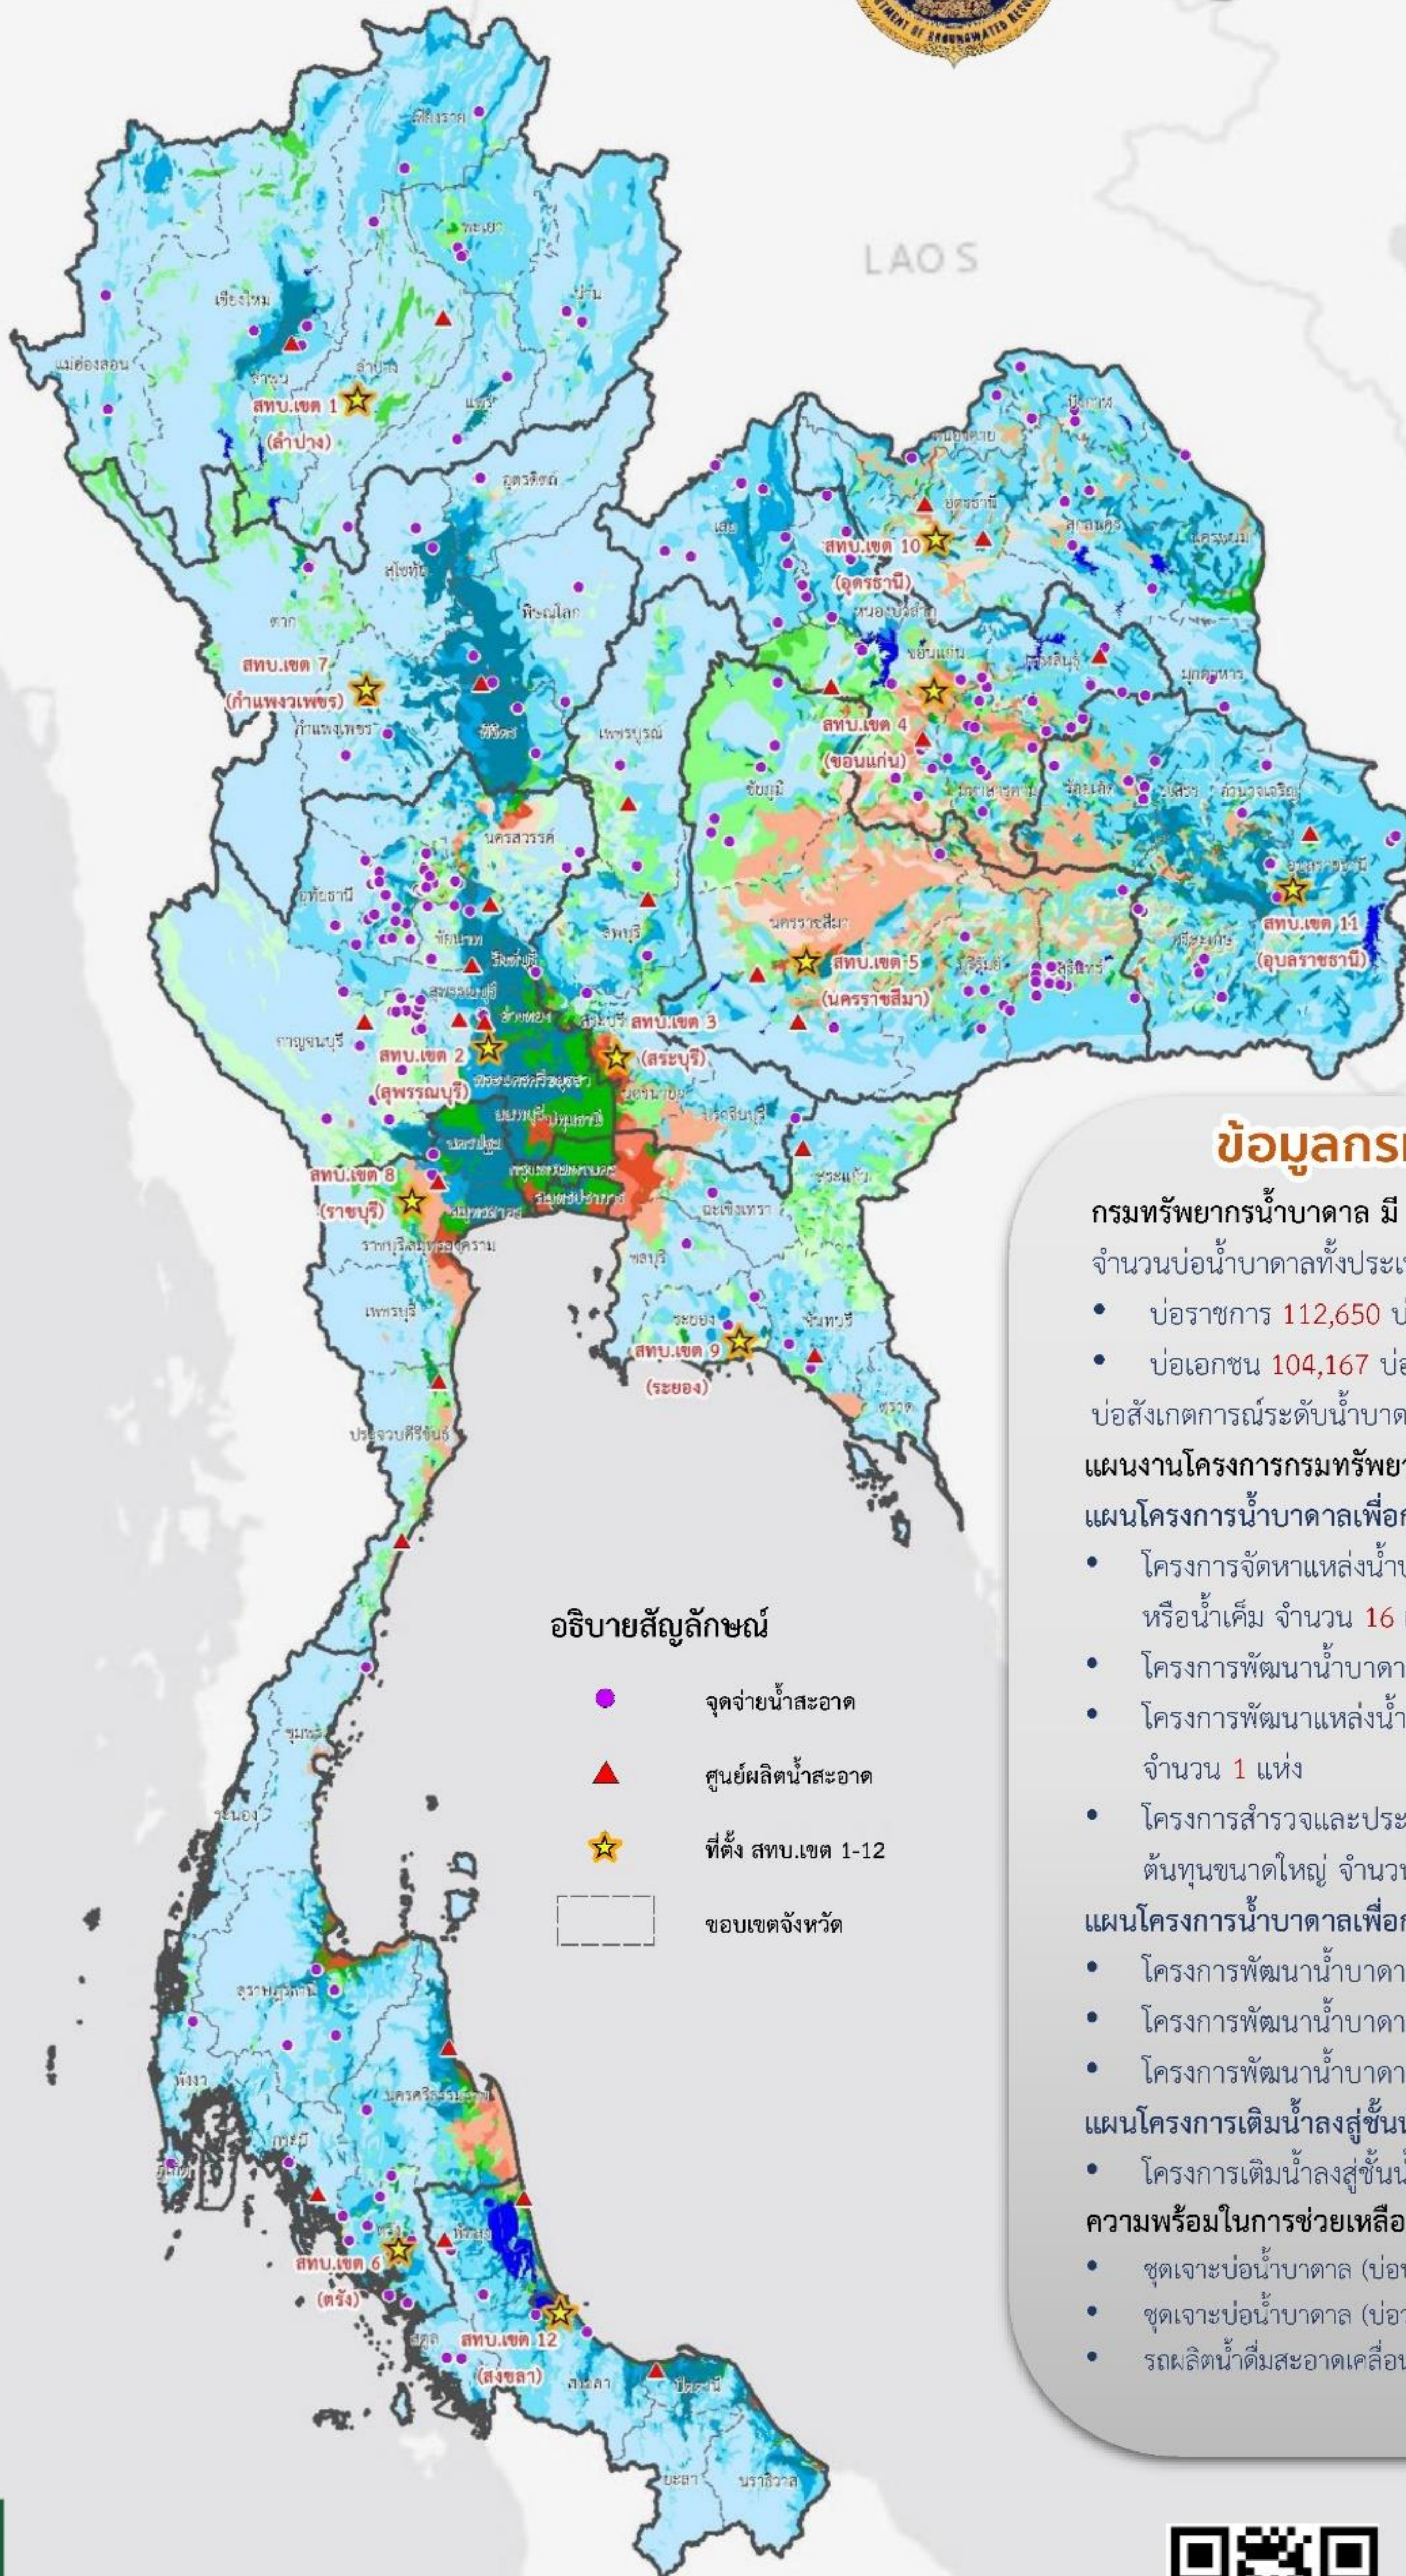

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ยี่)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

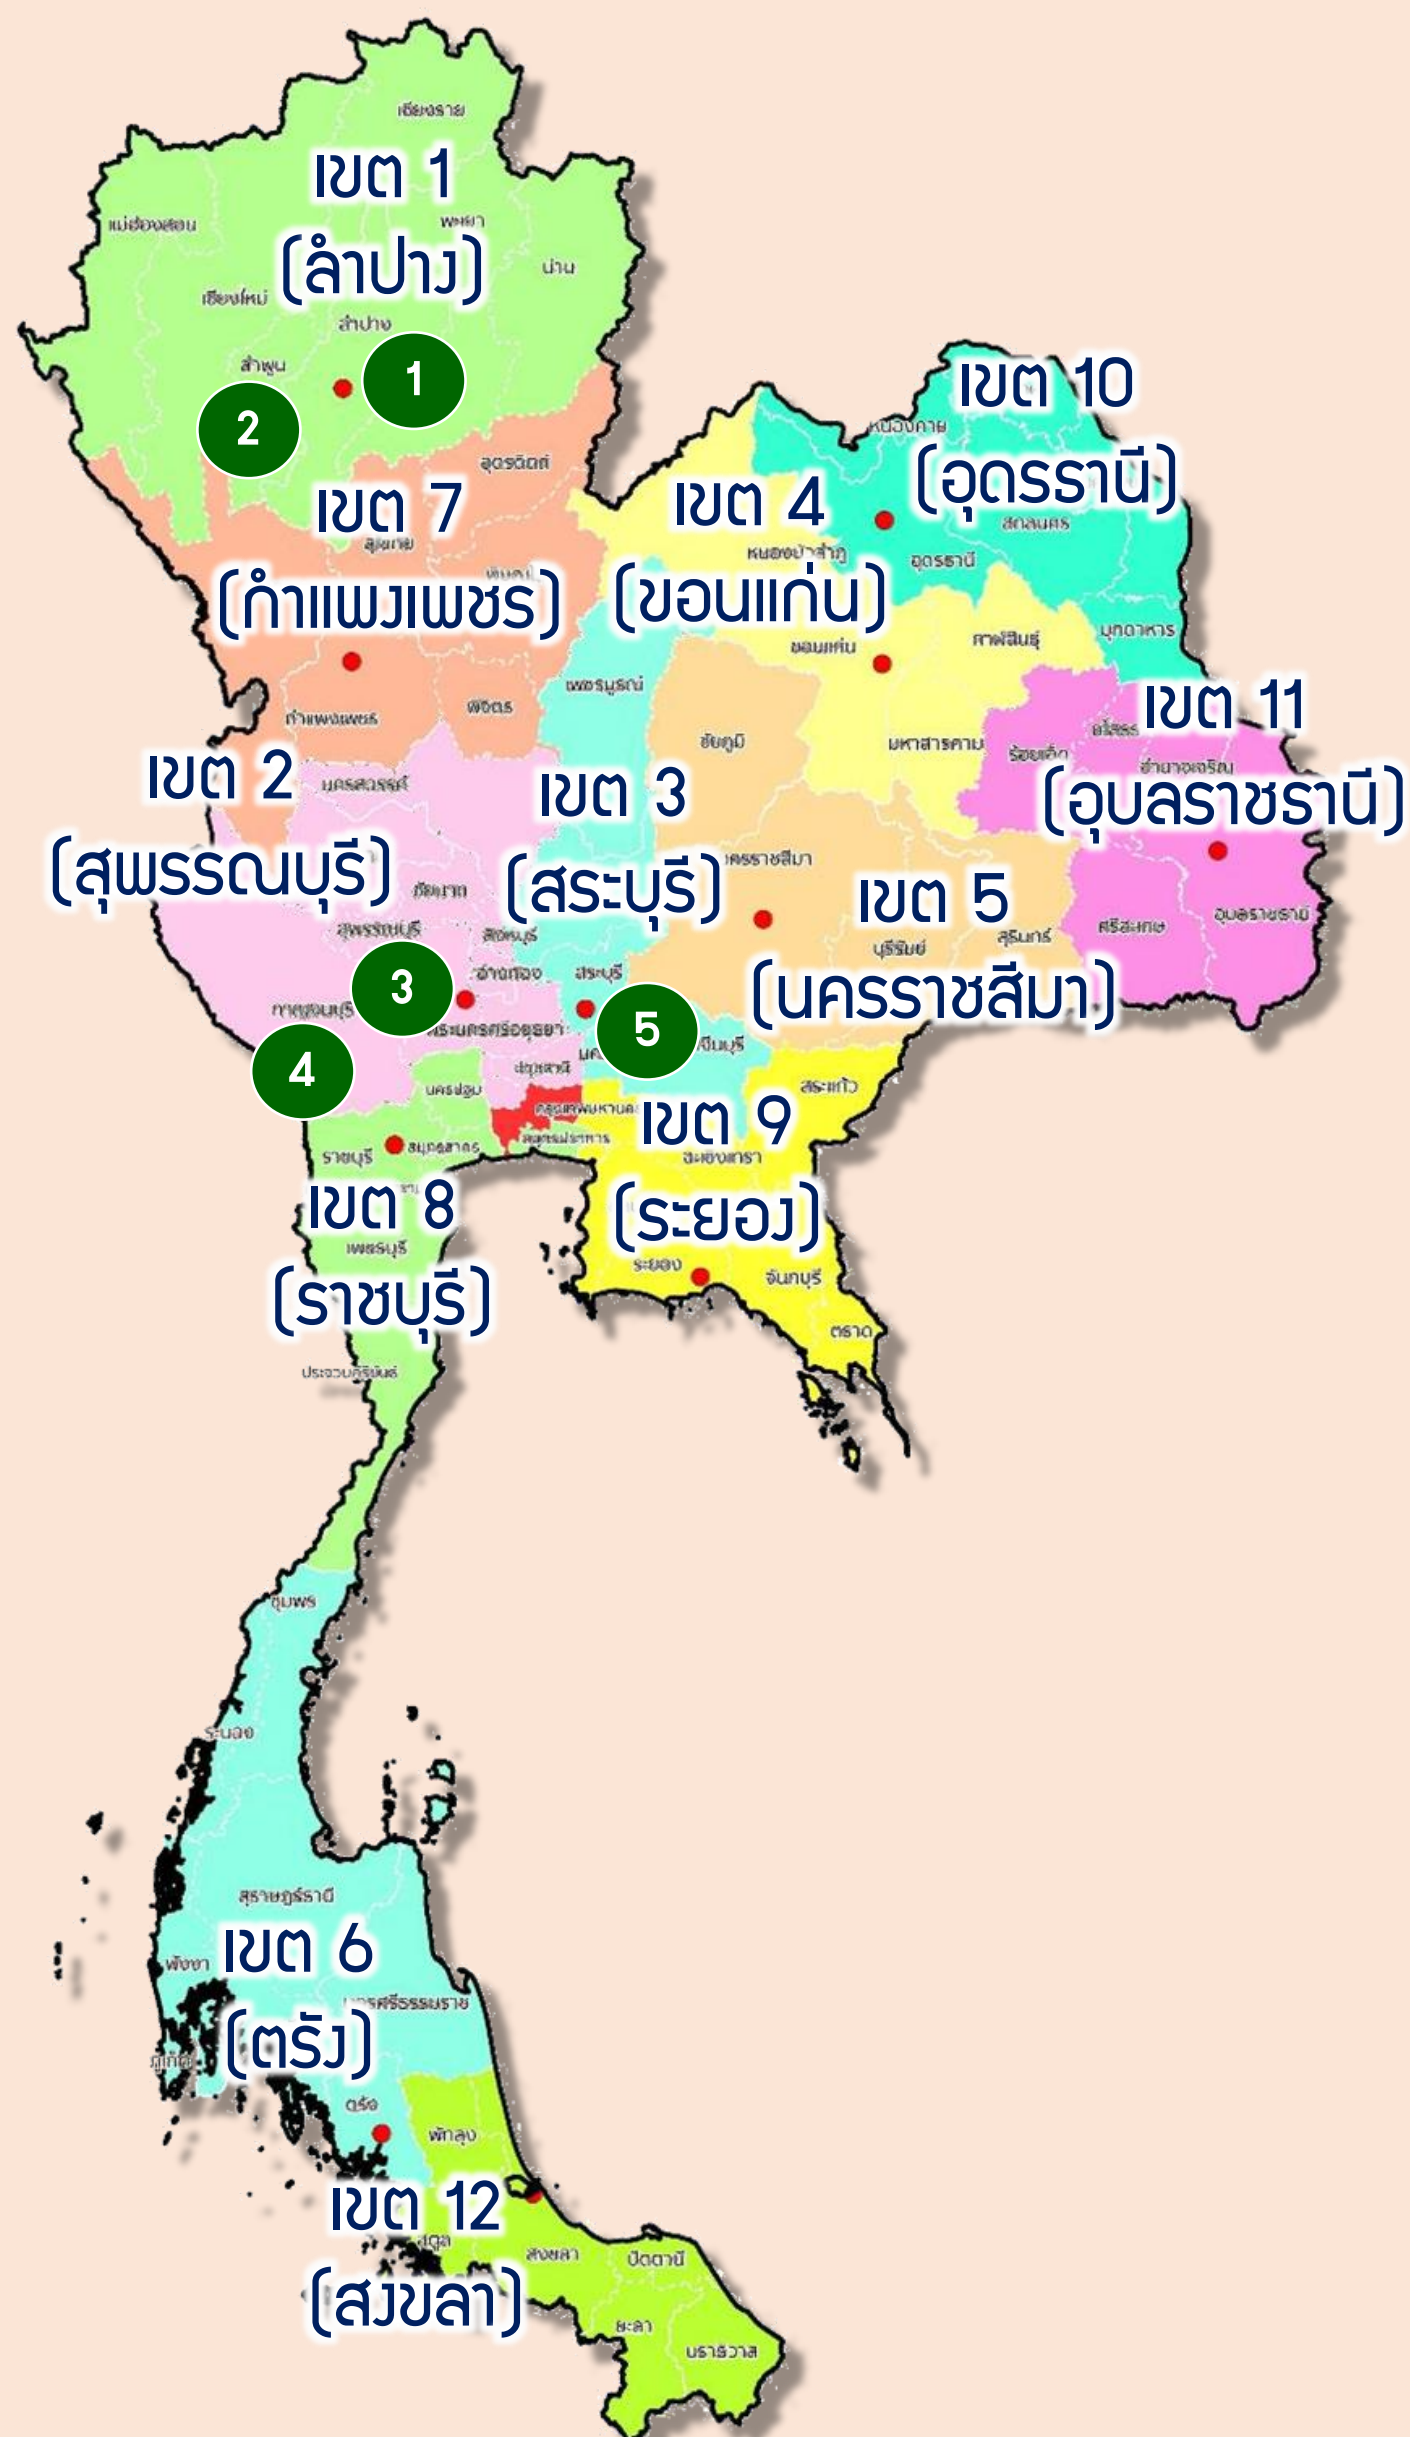

1 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) นายสนั่น วงษา ผู้แทนสำนักกวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 25/2565 เพื่อพิจารณา กลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 16 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 1 (ลำปาง) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom cloud meeting)



2 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่หน่วยสุบทดสอบ ลงพื้นที่สุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า โครงการสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนา เป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จังหวัดลำปาง ประมาณ พ.ศ. 2565 บ่อที่ 3 ความลึก 154 เมตร ปริมาณน้ำ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ณ วัดสันเจดีย์ บ้านสันเจดีย์ ม.4 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ลำพูน



3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) จังหวัดสุพรรณบุรี และ ประชาสัมพันธ์ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเชิง อนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมี ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ วัดลำพันบอง ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี



4 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานและผู้ควบคุมงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของพื้นที่เพื่อดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ (อบก.ลว.) เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ณ บ้านหนองใหญ่ ม.4 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี



5 สทบ.เขต 3 (สระบุรี) นายวิจิตร สดสะอาด นายช่างเครื่องกลอาวุโส เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 24/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 10 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 3 (สระบุรี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Line



ประเภทข่าว	วันที่ 31 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 31 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	14	3,460
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

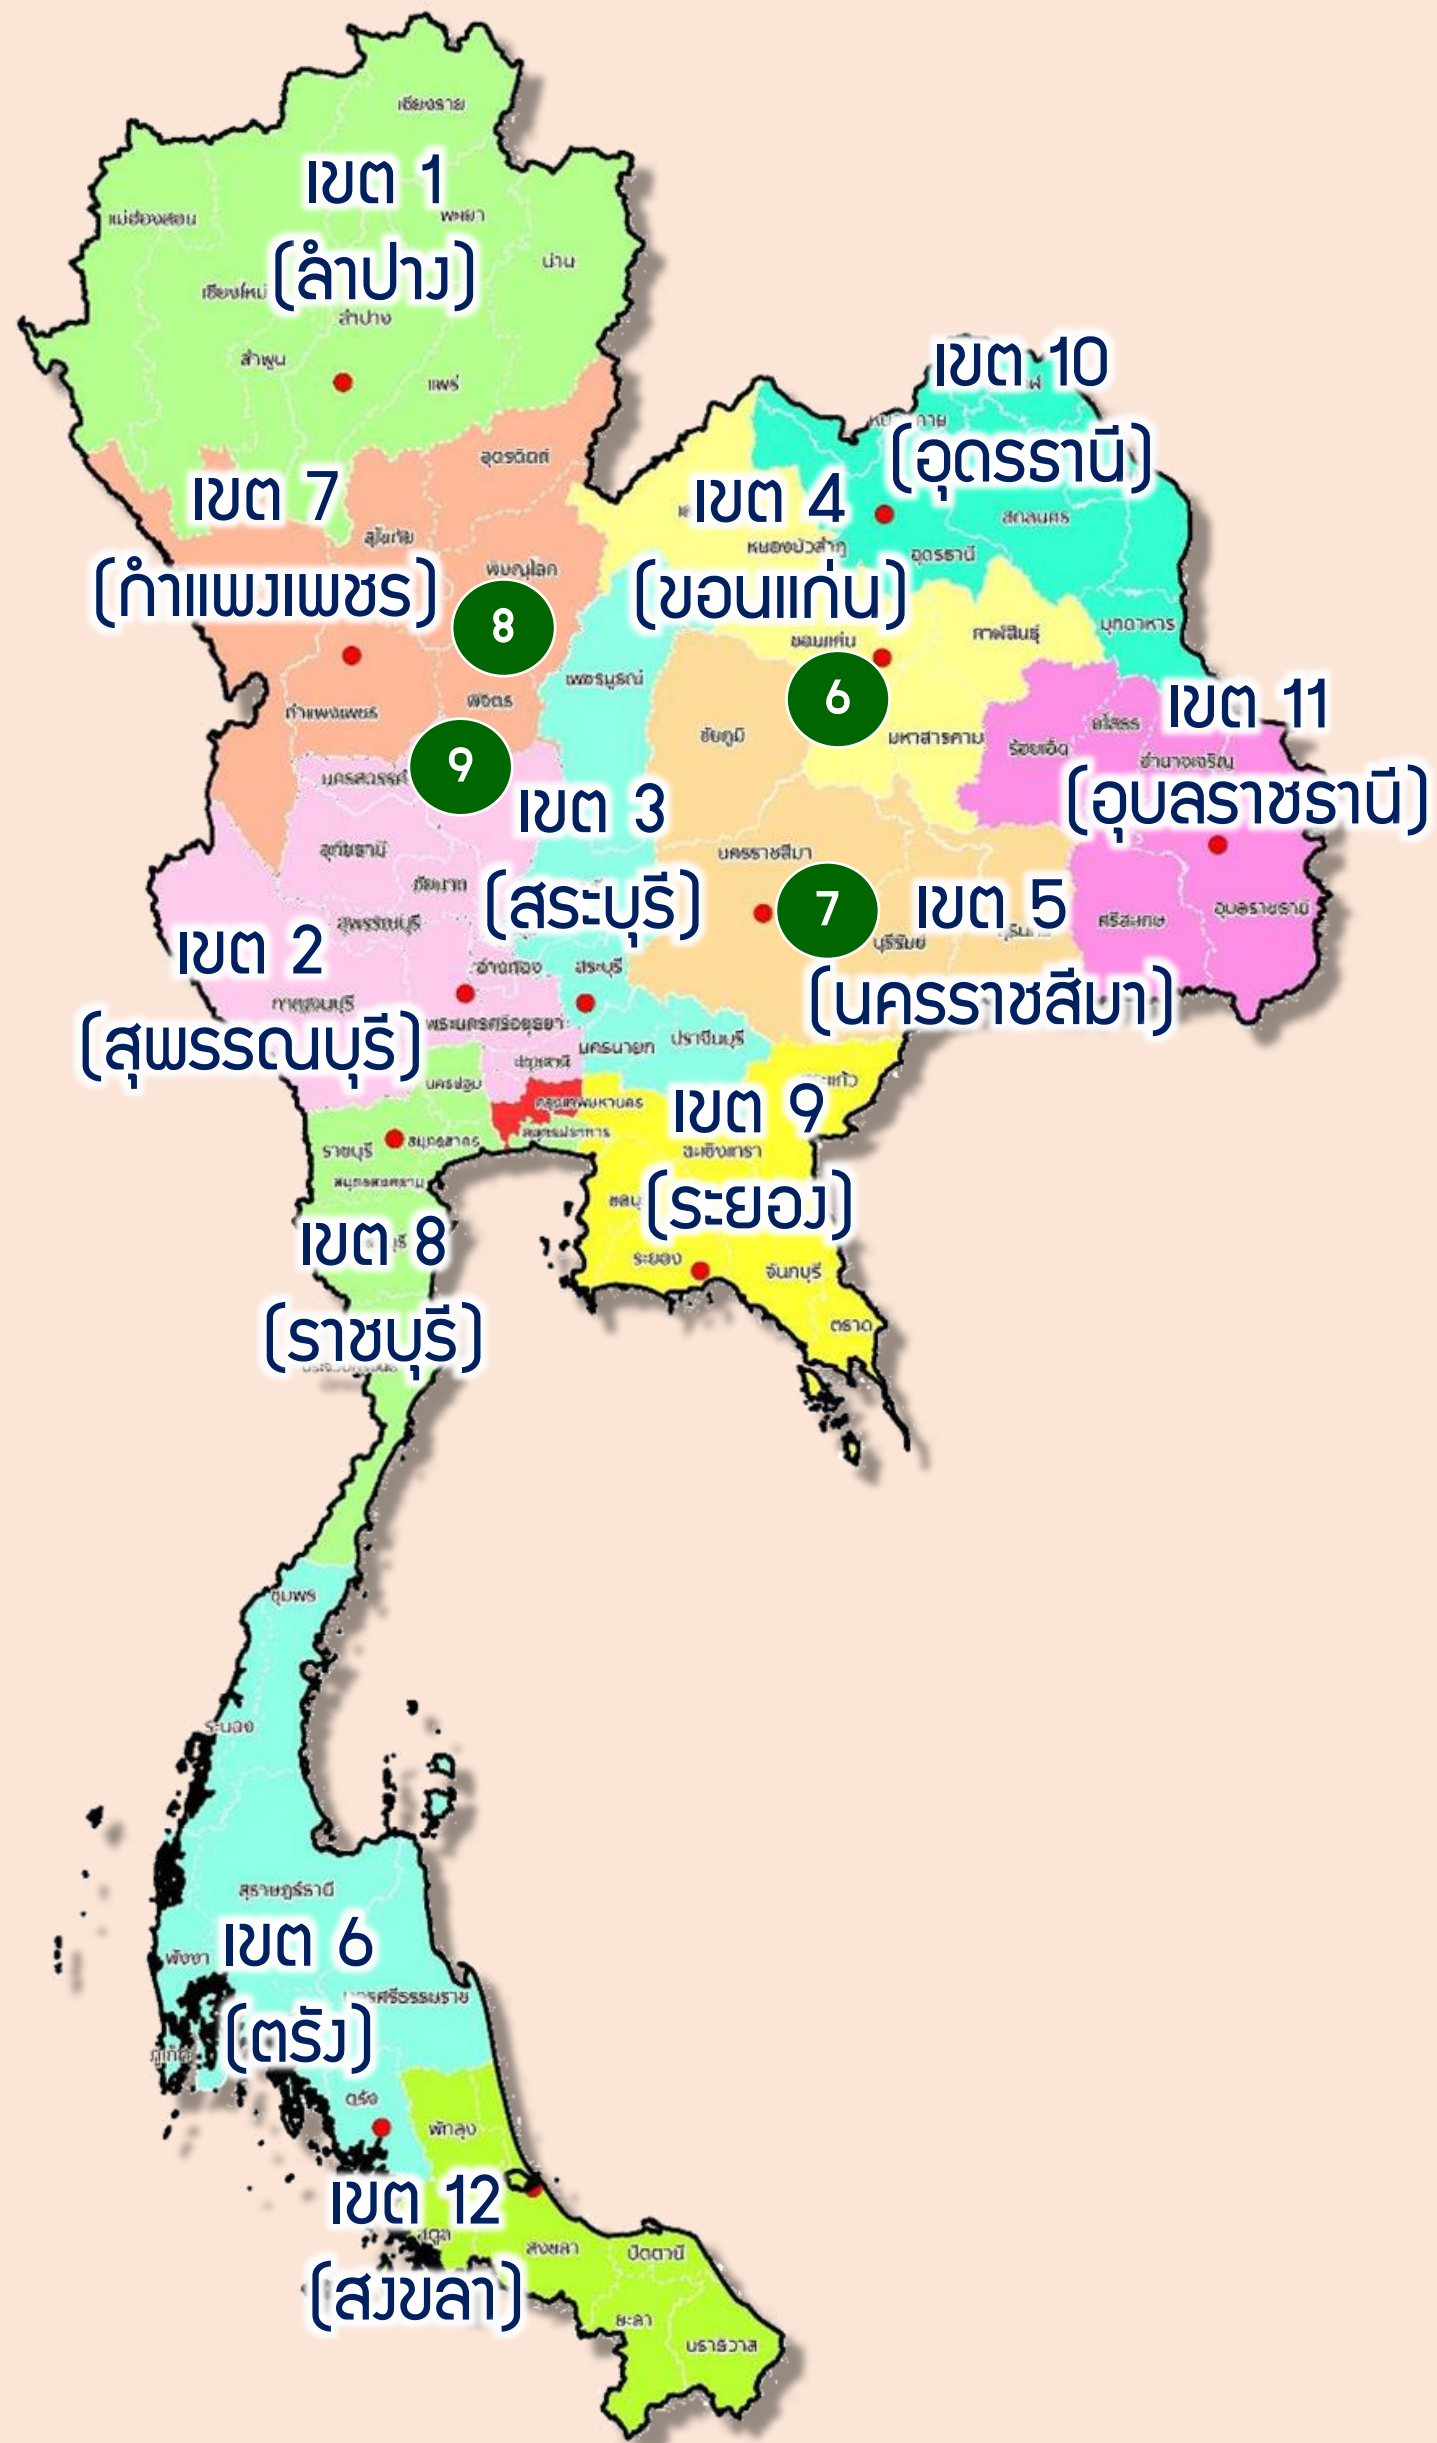

- 6 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายกฤษฎา พลชา วิศวกรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและระบบการกระจายน้ำ โครงการจัดหา น้ำบาดาลขนาดใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



- 8 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร ผอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายสมบุรณ์ สัมจิรศรีอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง นายพิชิต วัฒนธนา ประธานผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้ขอพระราชทานแหล่งน้ำ ณ ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และติดตามการใช้งาน ระบบประปาบาดาล และระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (รูปแบบที่ 1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ กอมน้ำทหารสื่อสารที่ 23 กอภ.พ.ค.ที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ บ้านสนมบับ ม.2 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก



- 9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เหมืองแร่ทองคำ ในพื้นที่ จ.พิจิตร โดยมี นายกฤษณะ ก้อนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาคีตฤกษ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหาคีตฤกษ์ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร



ประเภทข่าว	วันที่ 31 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 31 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	14	3,460
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ยี่)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

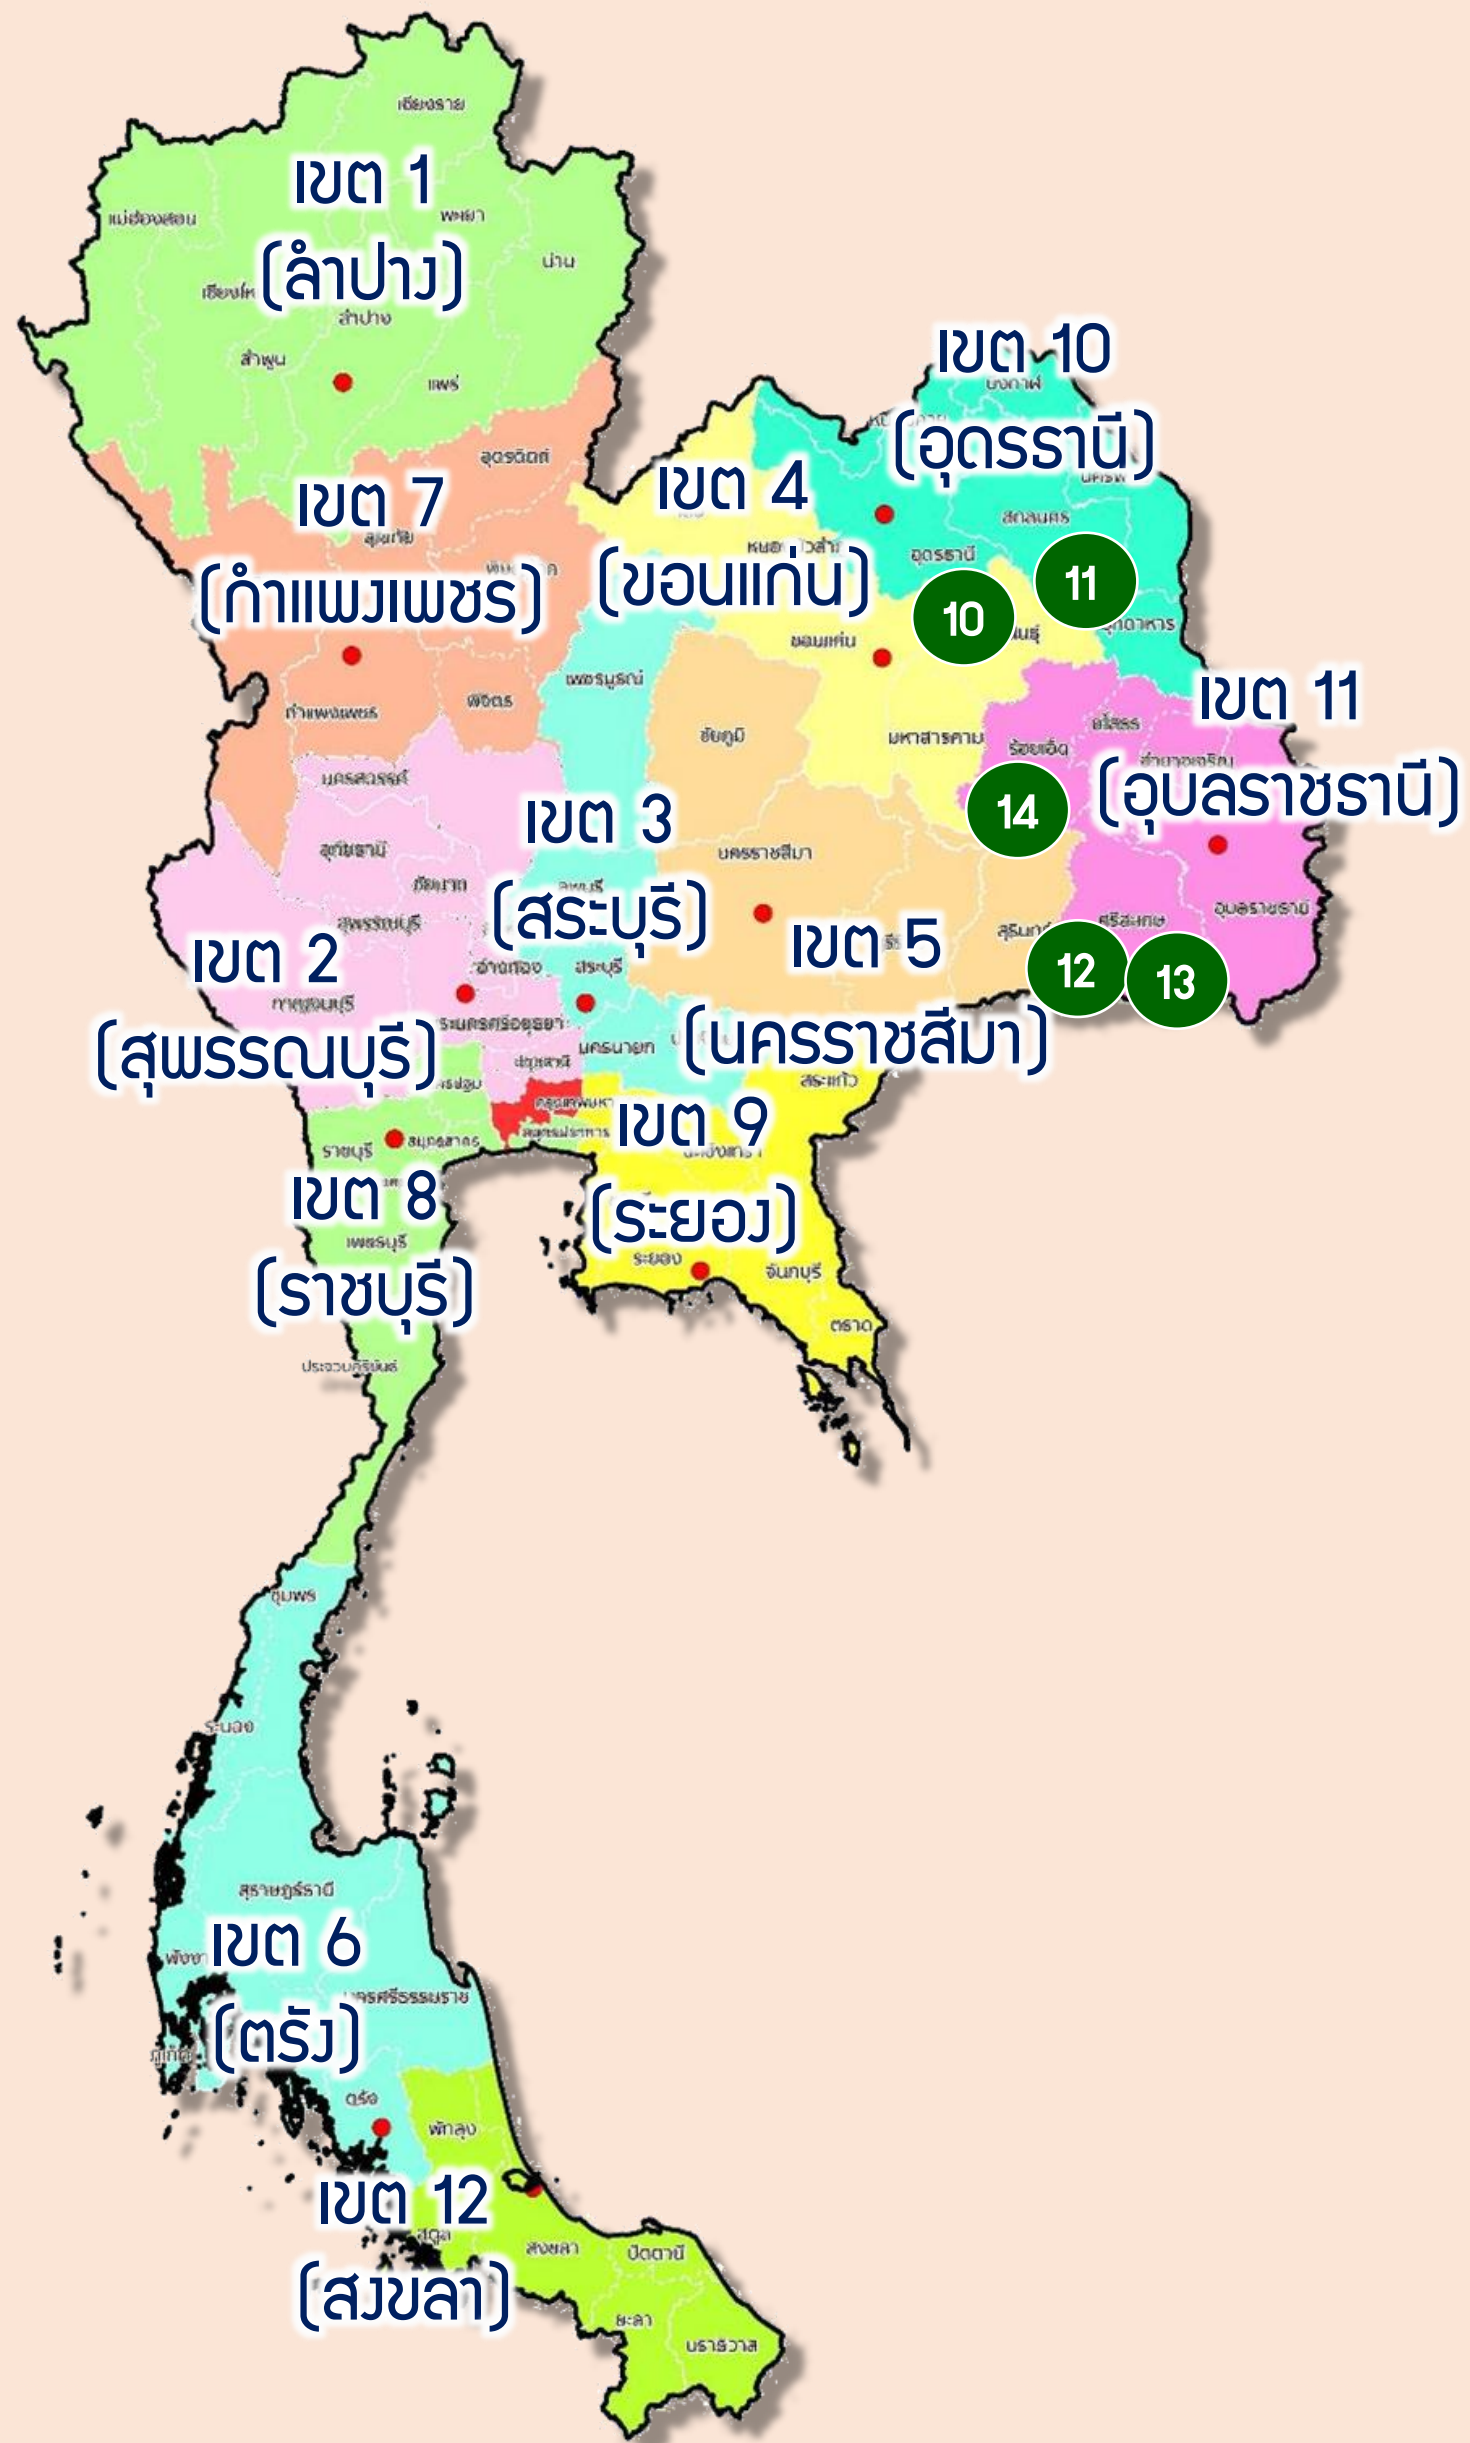

10 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวินิต จันทราภรณ์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วย นายโกเมก ชิลศิริ พอ.ส่วนแผนงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายนิติพัฒน์ สีลาเลิศแล้ว ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านเพือ นายเอกพล ศรีทอง นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลเมืองพาน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ลงพื้นที่ต้อนรับ พลเอก บกนต สว่างสมวณ ประสานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ม.2 ต.เมืองพาน อ.บ้านเพือ จ.อุดรธานี



11 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ระบบประปาบาดาล เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ณ โรงเรียนบ้านใหม่เมืองพาน ม.12 ต.ปลาไหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร



12 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้การจัดที่ดินให้ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 2/2565 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ



13 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว พอ.ส่วนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุแกลอน ขนาด 20 ลิตร จำนวน 400 แกลอน ปริมาณ น้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 8,000 ลิตร มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อน ณ ต.เลี้ยวขาว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ



14 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว พอ.ส่วนปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ โครงการจัดหาบำบัดน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาก็แล้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3) ณ ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด



ประเภทข่าว	วันที่ 31 ส.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 31 ส.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	14	3,460
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

