




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

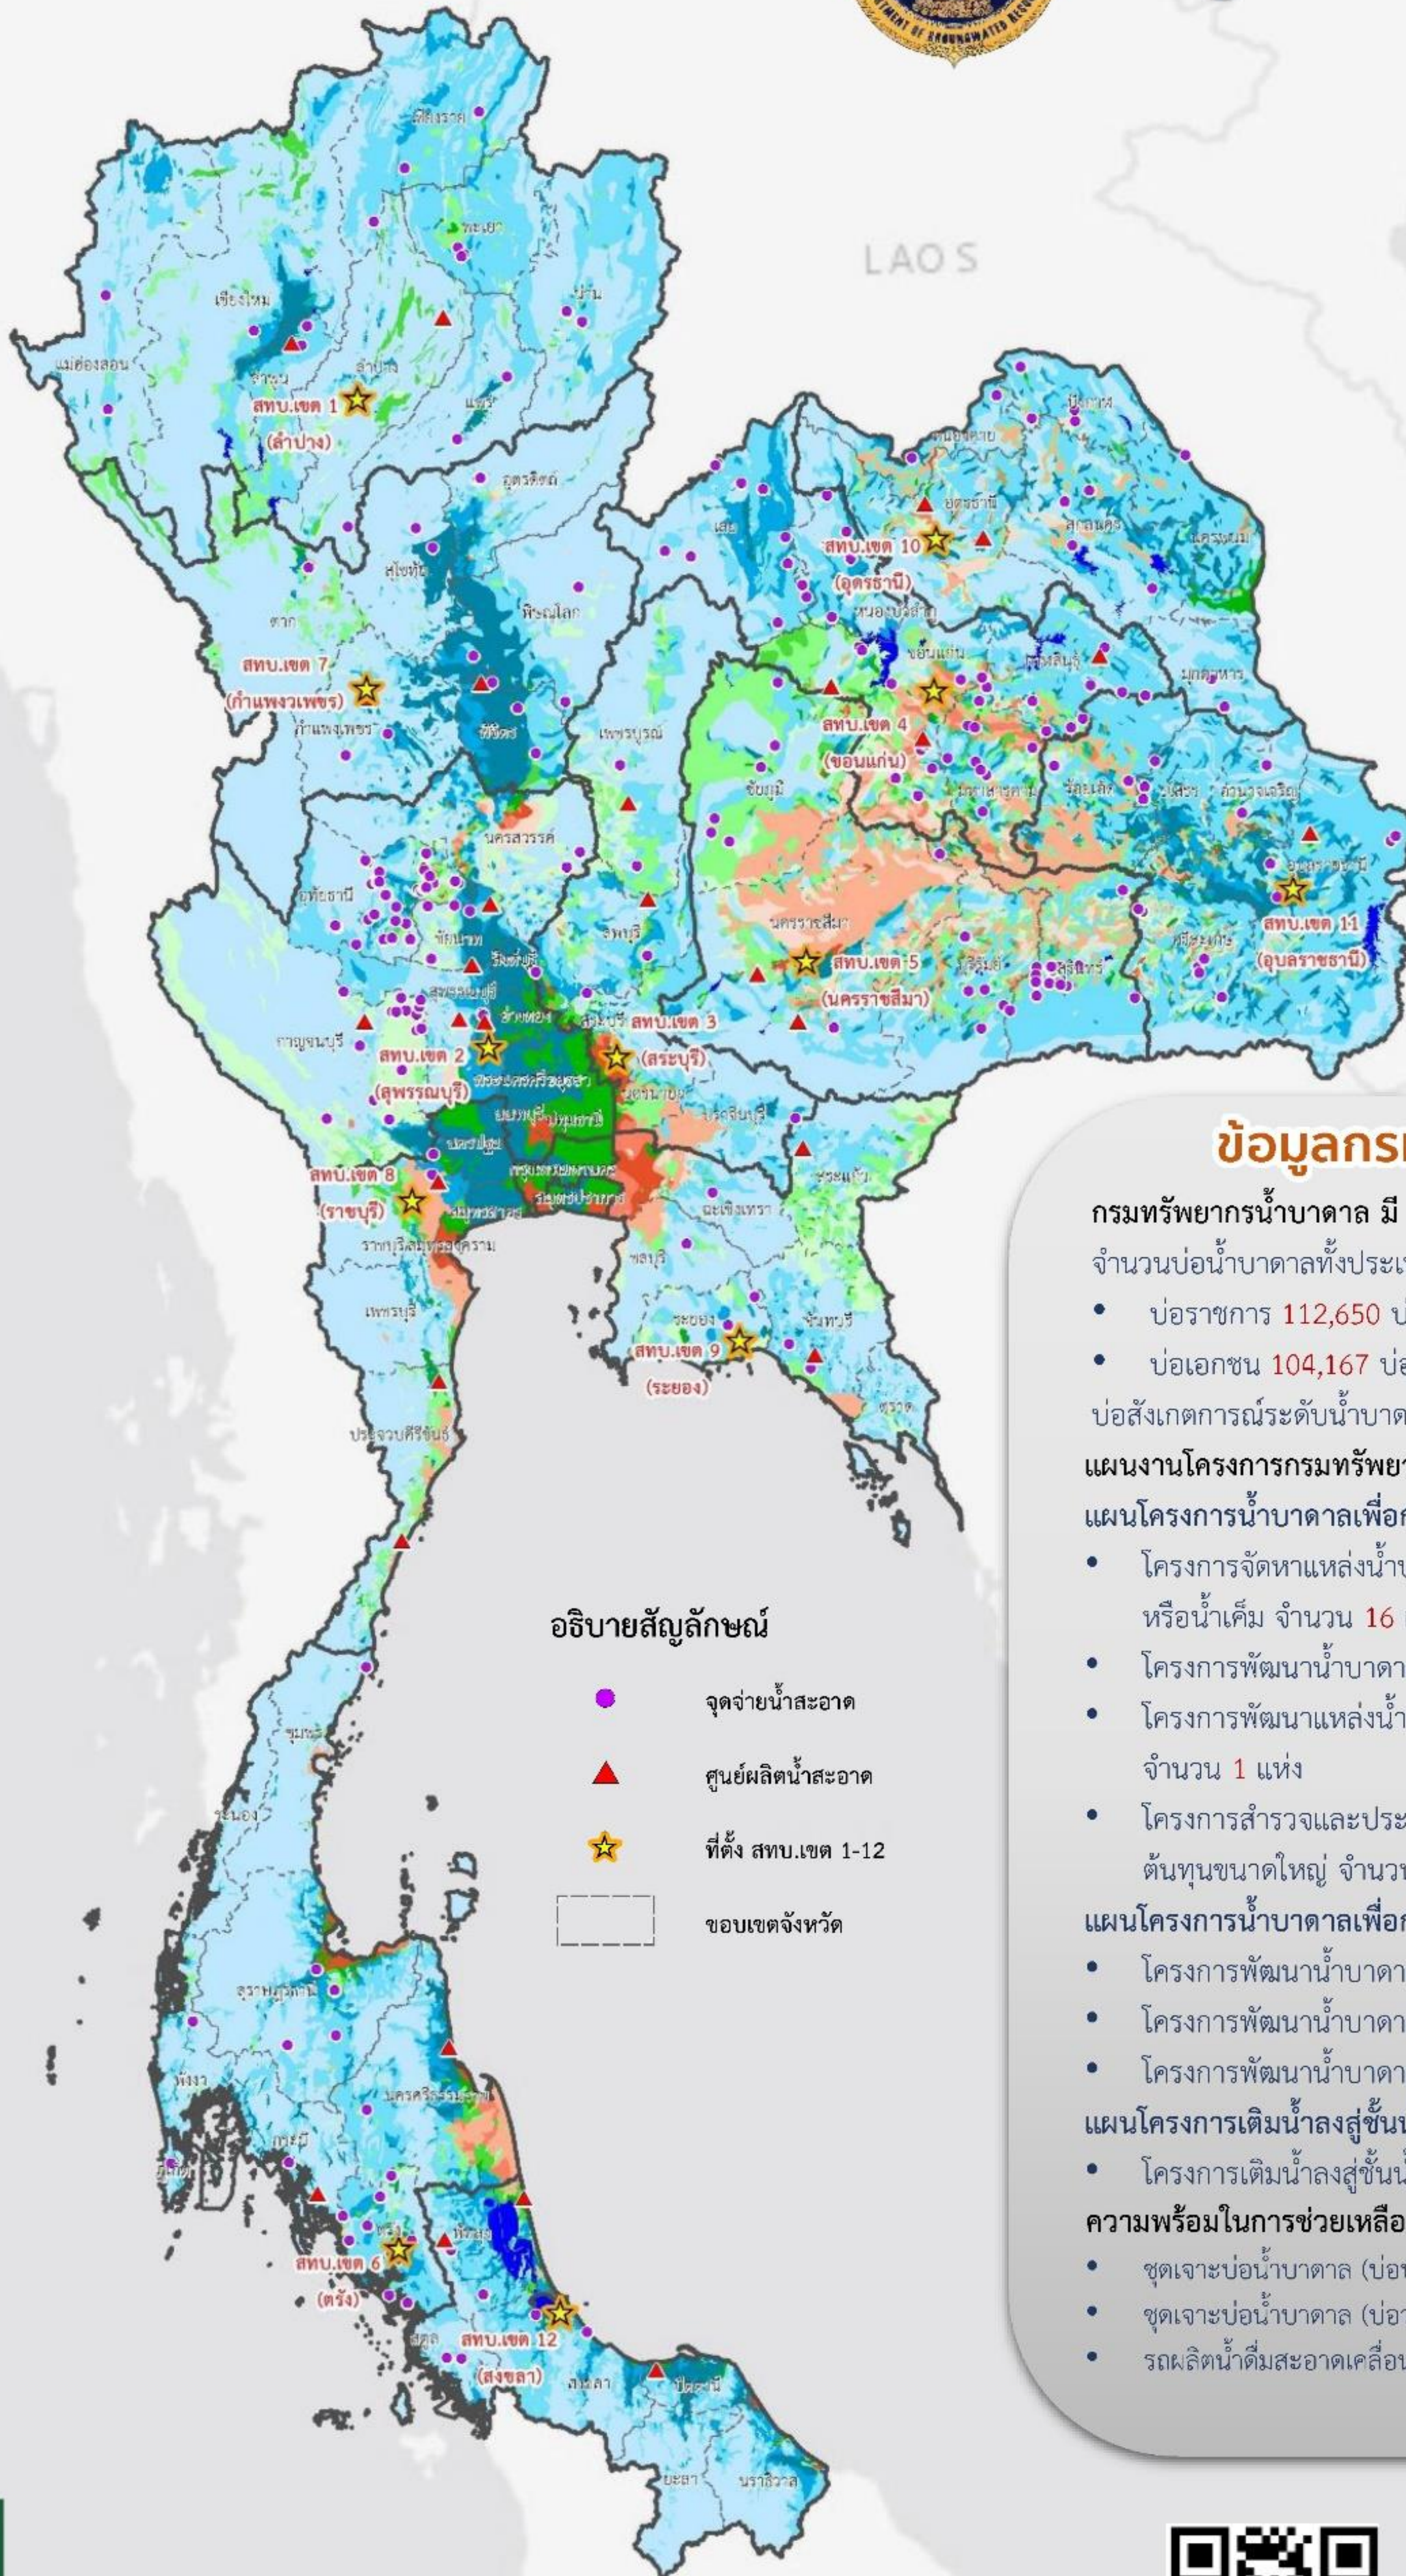

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

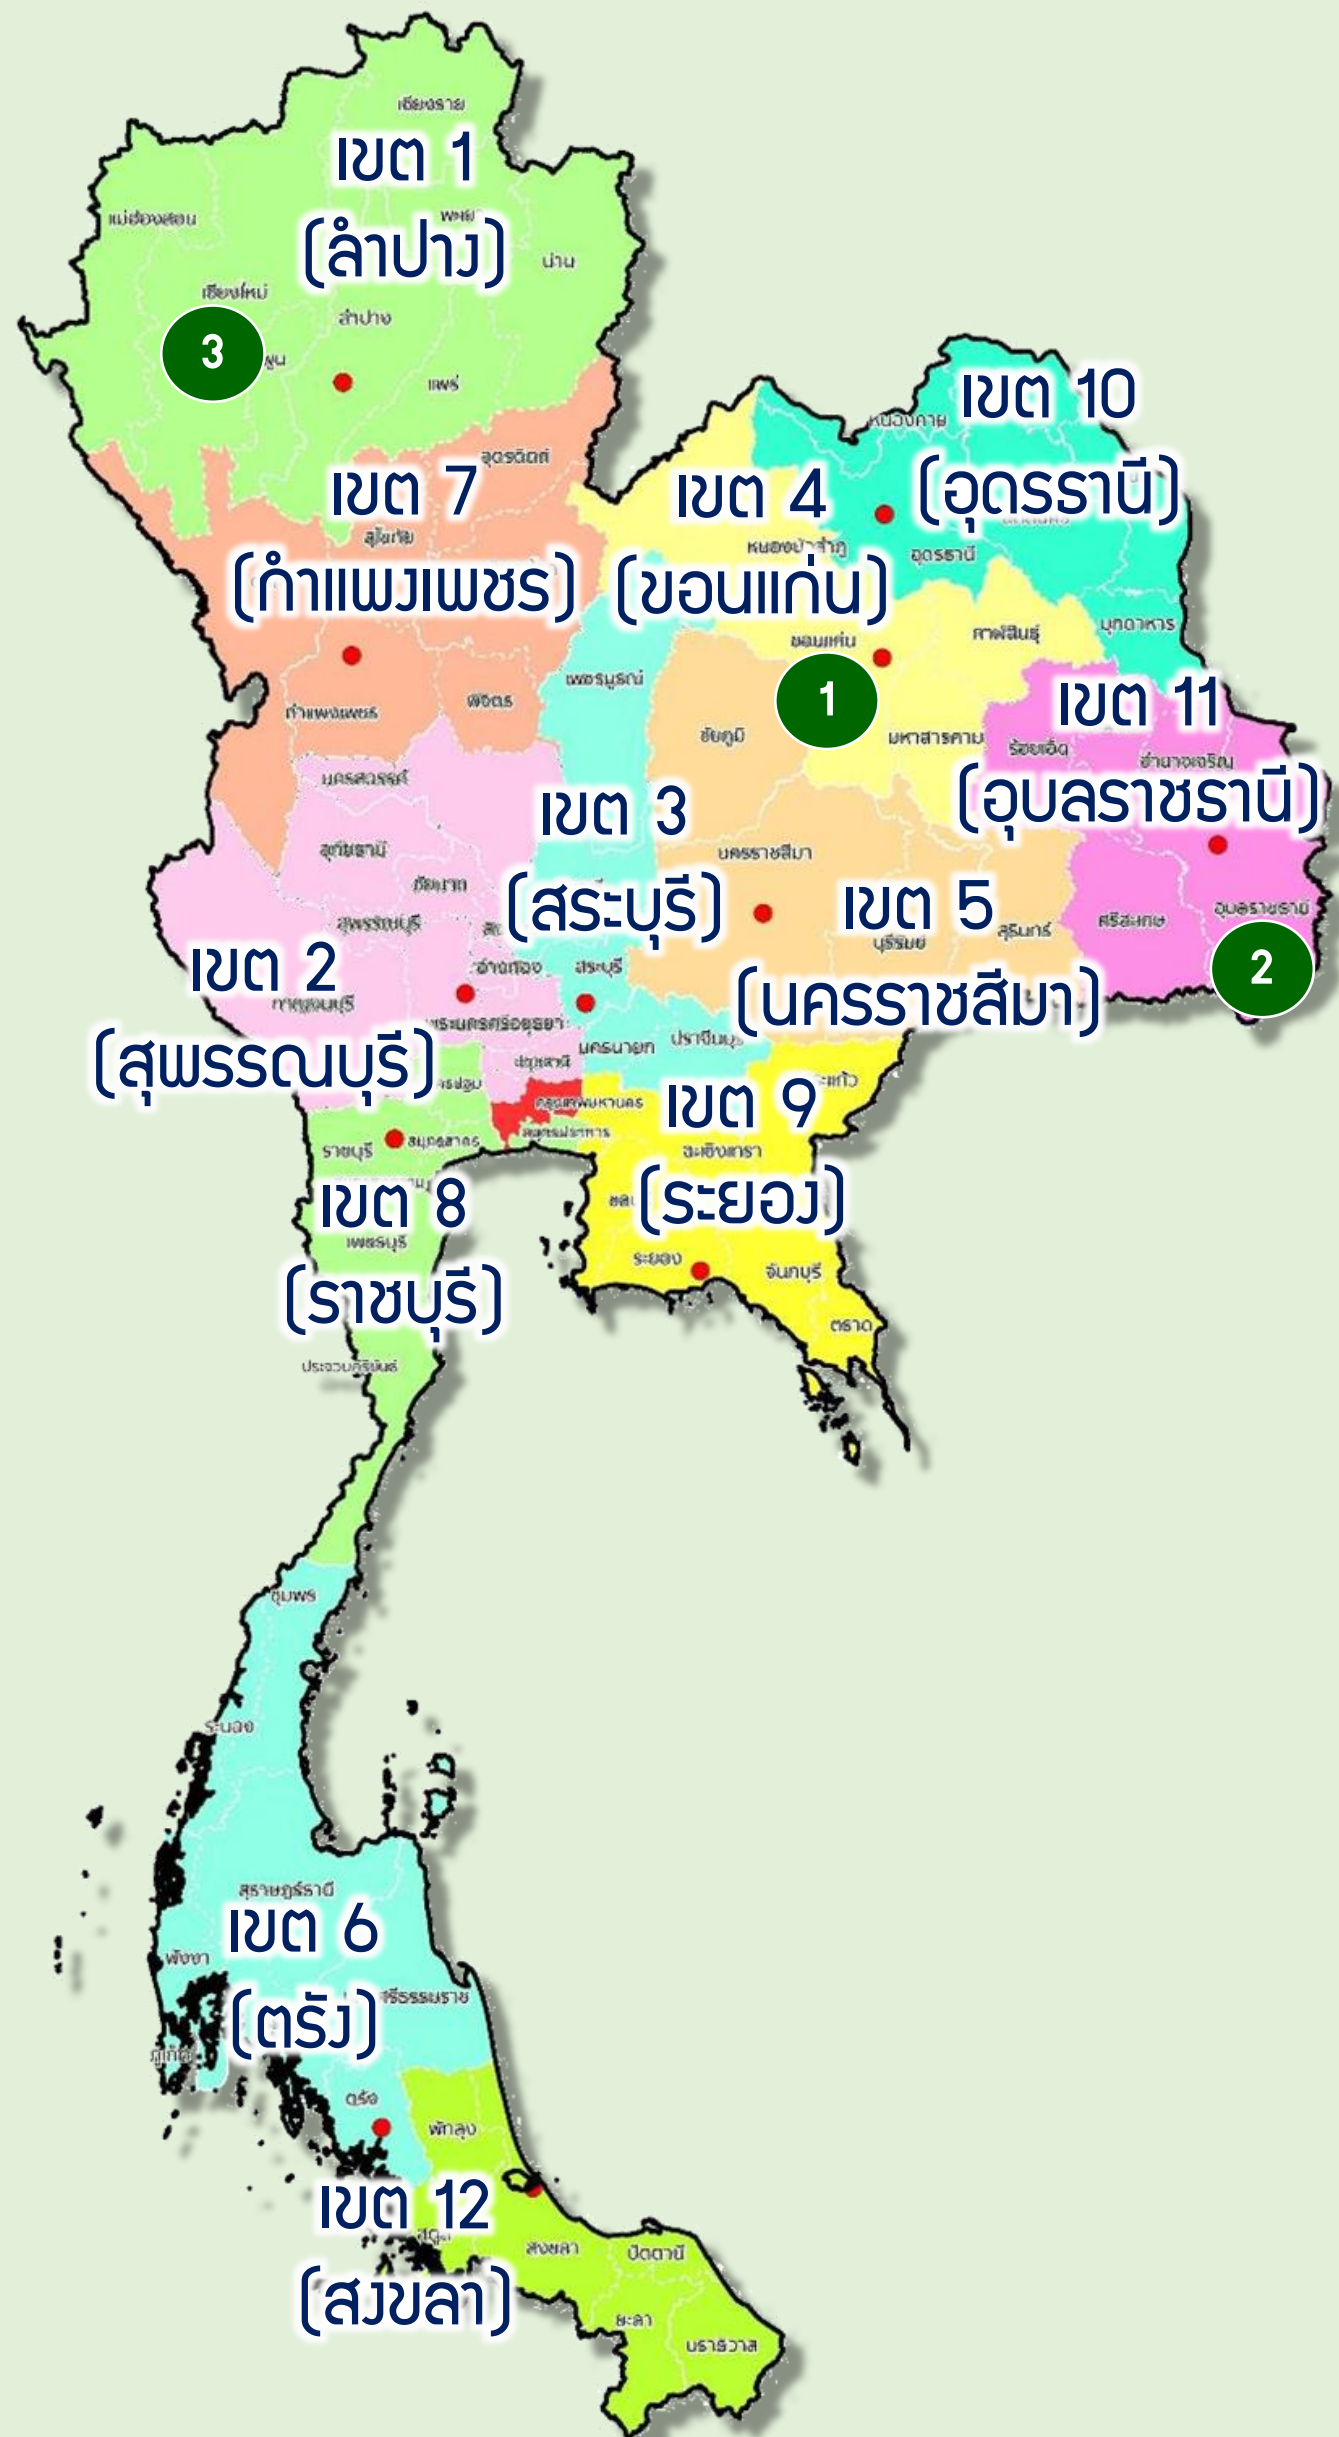

1 นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา/สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และมอบน้ำดื่มสะอาด บรรจุน้ำดื่มขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด และแกลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 1,000 แกลอน ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 5,500 ลิตร ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายอุไร แก้วจันทร์ พอ.สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

2 นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา/สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วม จ.อุบลราชธานี โดยมี เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุน้ำดื่มขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 880 ขวด ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 440 ขวด และแกลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 3,334 แกลอน ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 17,990 ลิตร มอบให้กับนายก อบจ.อุบลราชธานี นายอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และนายอำเภอเมือง เขียวแจ่ม พอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ และบ้านบึงเกาะ อ.โนนเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งขณะนี้ได้รับผลกระทบ 17 อำเภอ อพยพกว่า 3,000 ครอบครัว พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายกว่า 130,000 ไร่ และพื้นที่ประมงได้รับความเสียหายกว่า 580 ไร่ ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี



3 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) นายมงคล สมวันดี พอ.ส่วนแผนงาน ร่วมกับ นายยอดชาย สายธนู พอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุน้ำดื่มขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 600 ขวด และแกลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 2,200 แกลอน ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 11,210 ลิตร เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.ชุมชนเทศบาลตำบลหนองหอย ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2.สำนักงานแขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3.บ้านเกาะกลาง ม.8 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่



ประเภทข่าว	วันที่ 4 ต.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 - 4 ต.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	15	25
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	-

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

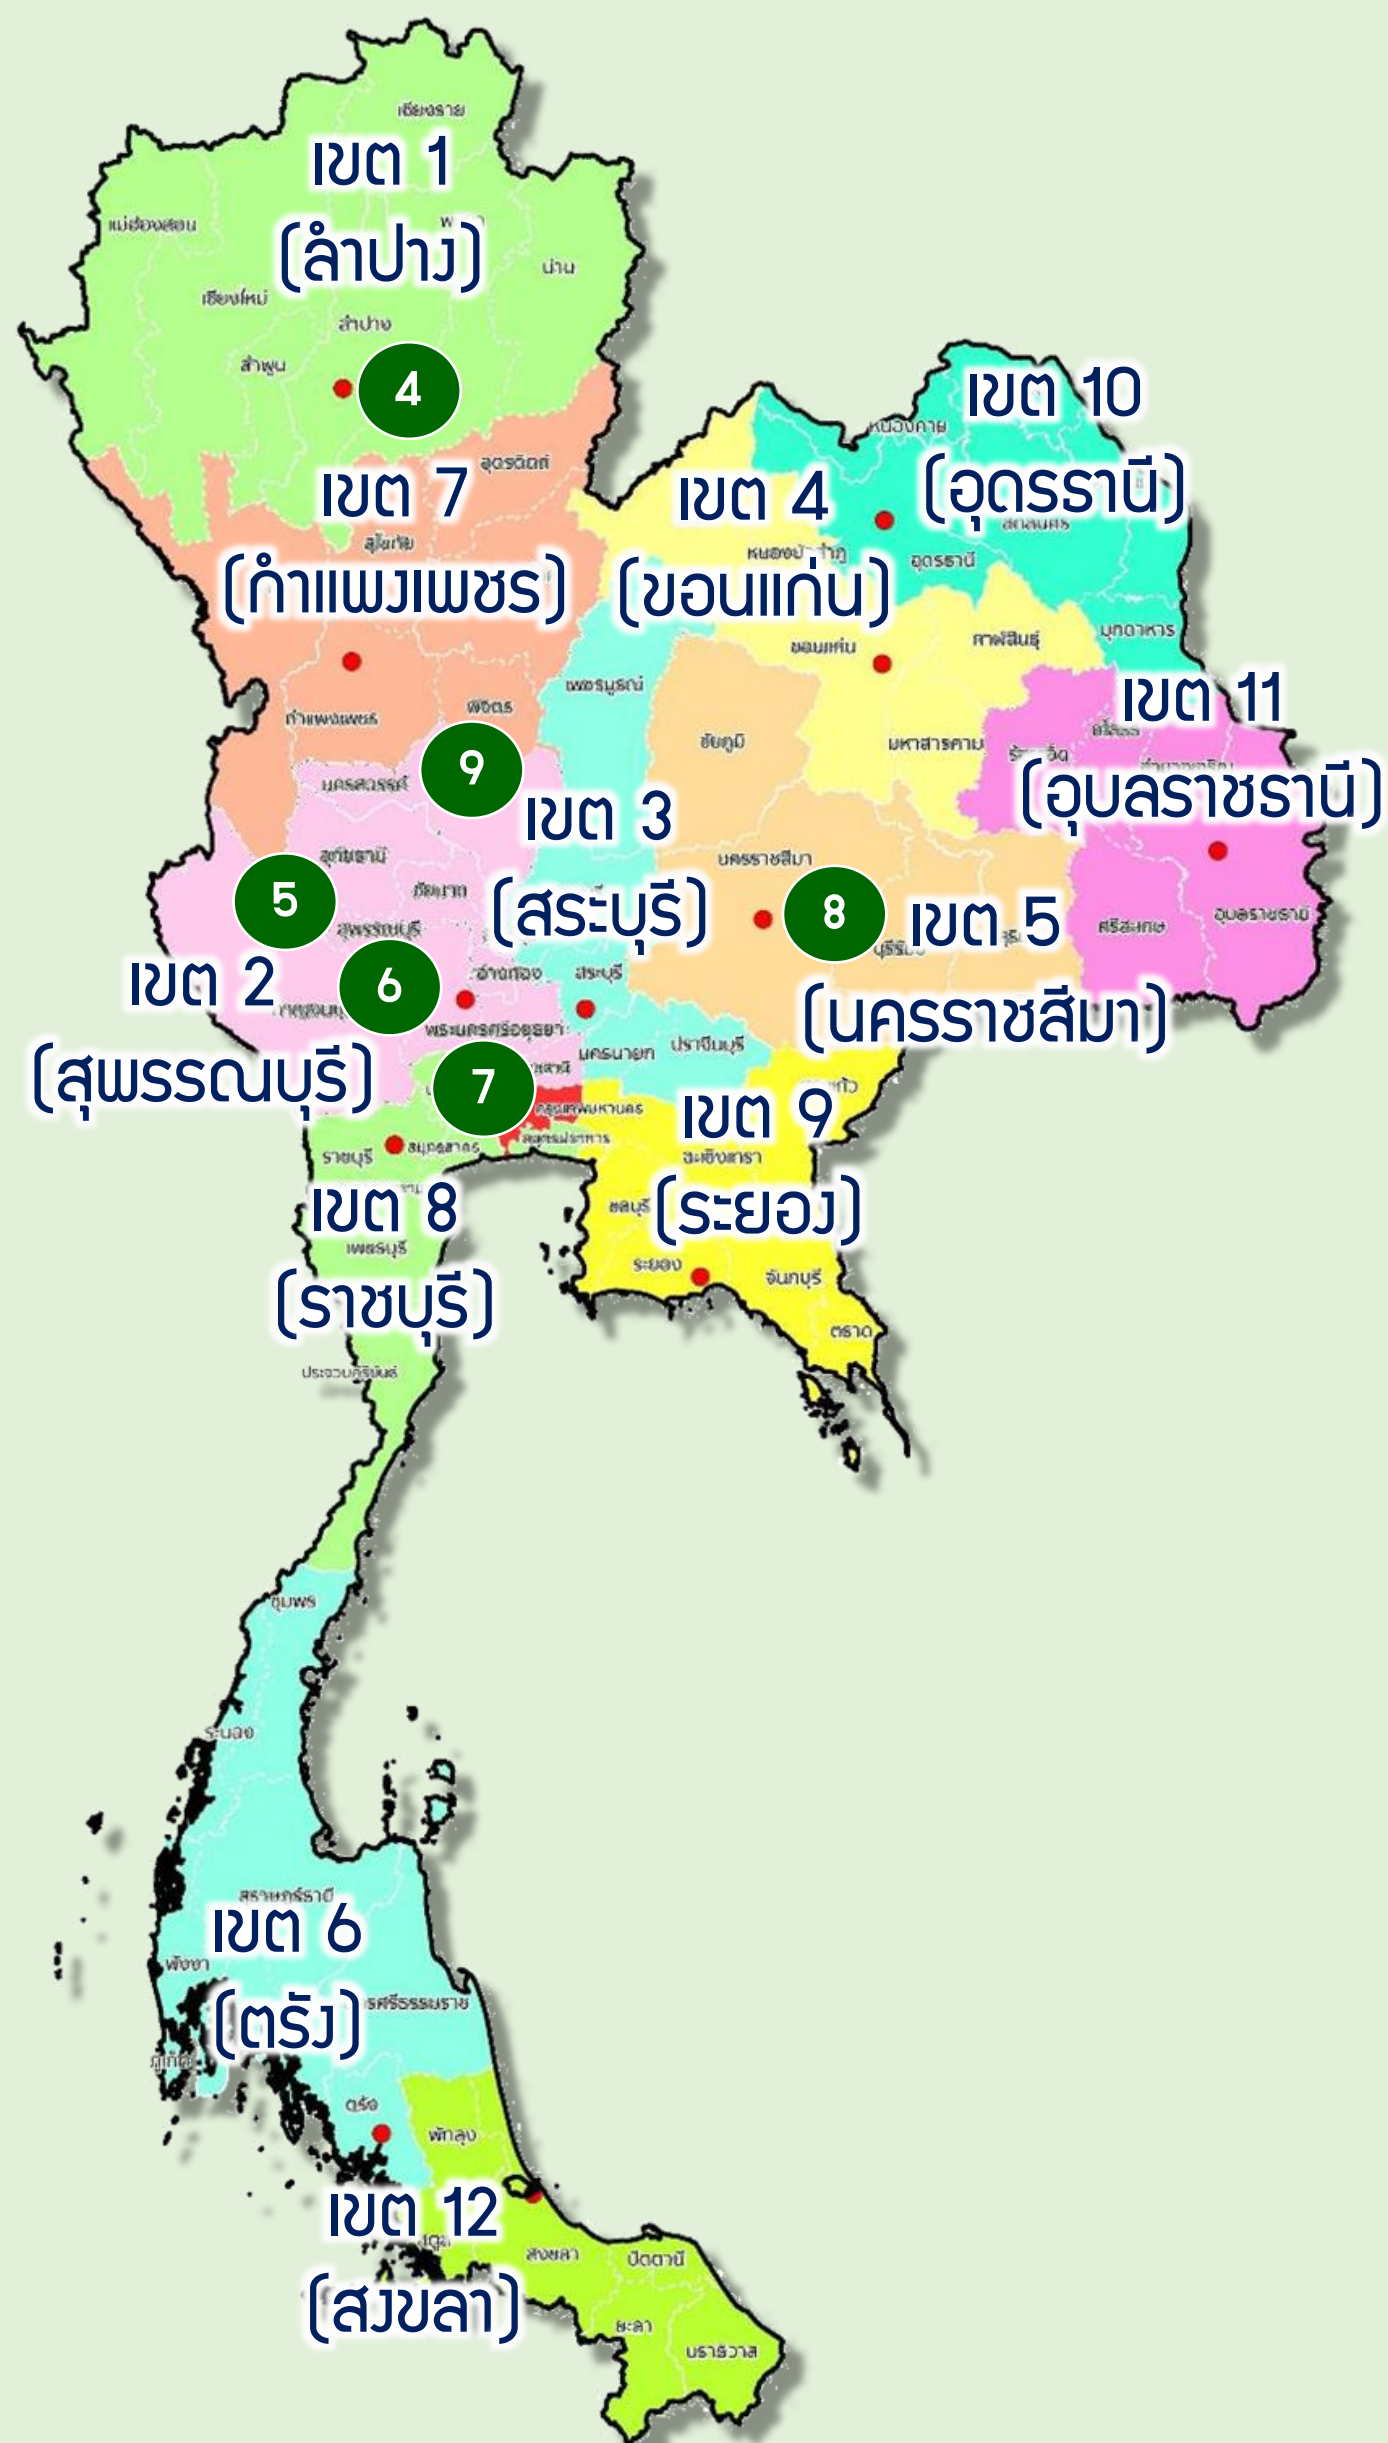

4 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 300 ขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 1,500 ขวด และแกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 1,355 ลิตร มอบให้กับนายโยธิน ทอสุกใส ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ณ สกบ.เขต 1 (ลำปาง)



5 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมบำรุงและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ณ บ้านไทรงาม ม.9 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี



6 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางดินและการอุปโภค บริโภค ณ โรงเรียนนครสวรรค์ศึกษา ม.4 ต.ไร่ใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี



7 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุแกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 500 แกลลอน ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 2,500 ลิตร มอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา



8 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นางอริยา นันทะบุญมา พอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุแกลลอนขนาด 5 ลิตรจำนวน 1,000 แกลลอน ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 5,000 ลิตร เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบขงพายุโนรูทำให้ฝนตกอย่างต่อเนื่องมวลน้ำลำเชียงไกรได้ทะลักท่วมบ้านเรือนกว่า 276 หลังคาเรือน ณ บ้านลำเชียงไกร ม.9 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา



9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (รูปแบบที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ บ้านดงยาง ม.8 และบ้านมาบพาง ม.4 ต.บึงบัว อ.วิเชียรบุรี จ.พิจิตร



ประเภทข่าว	วันที่ 4 ต.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 - 4 ต.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	15	25
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	-

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

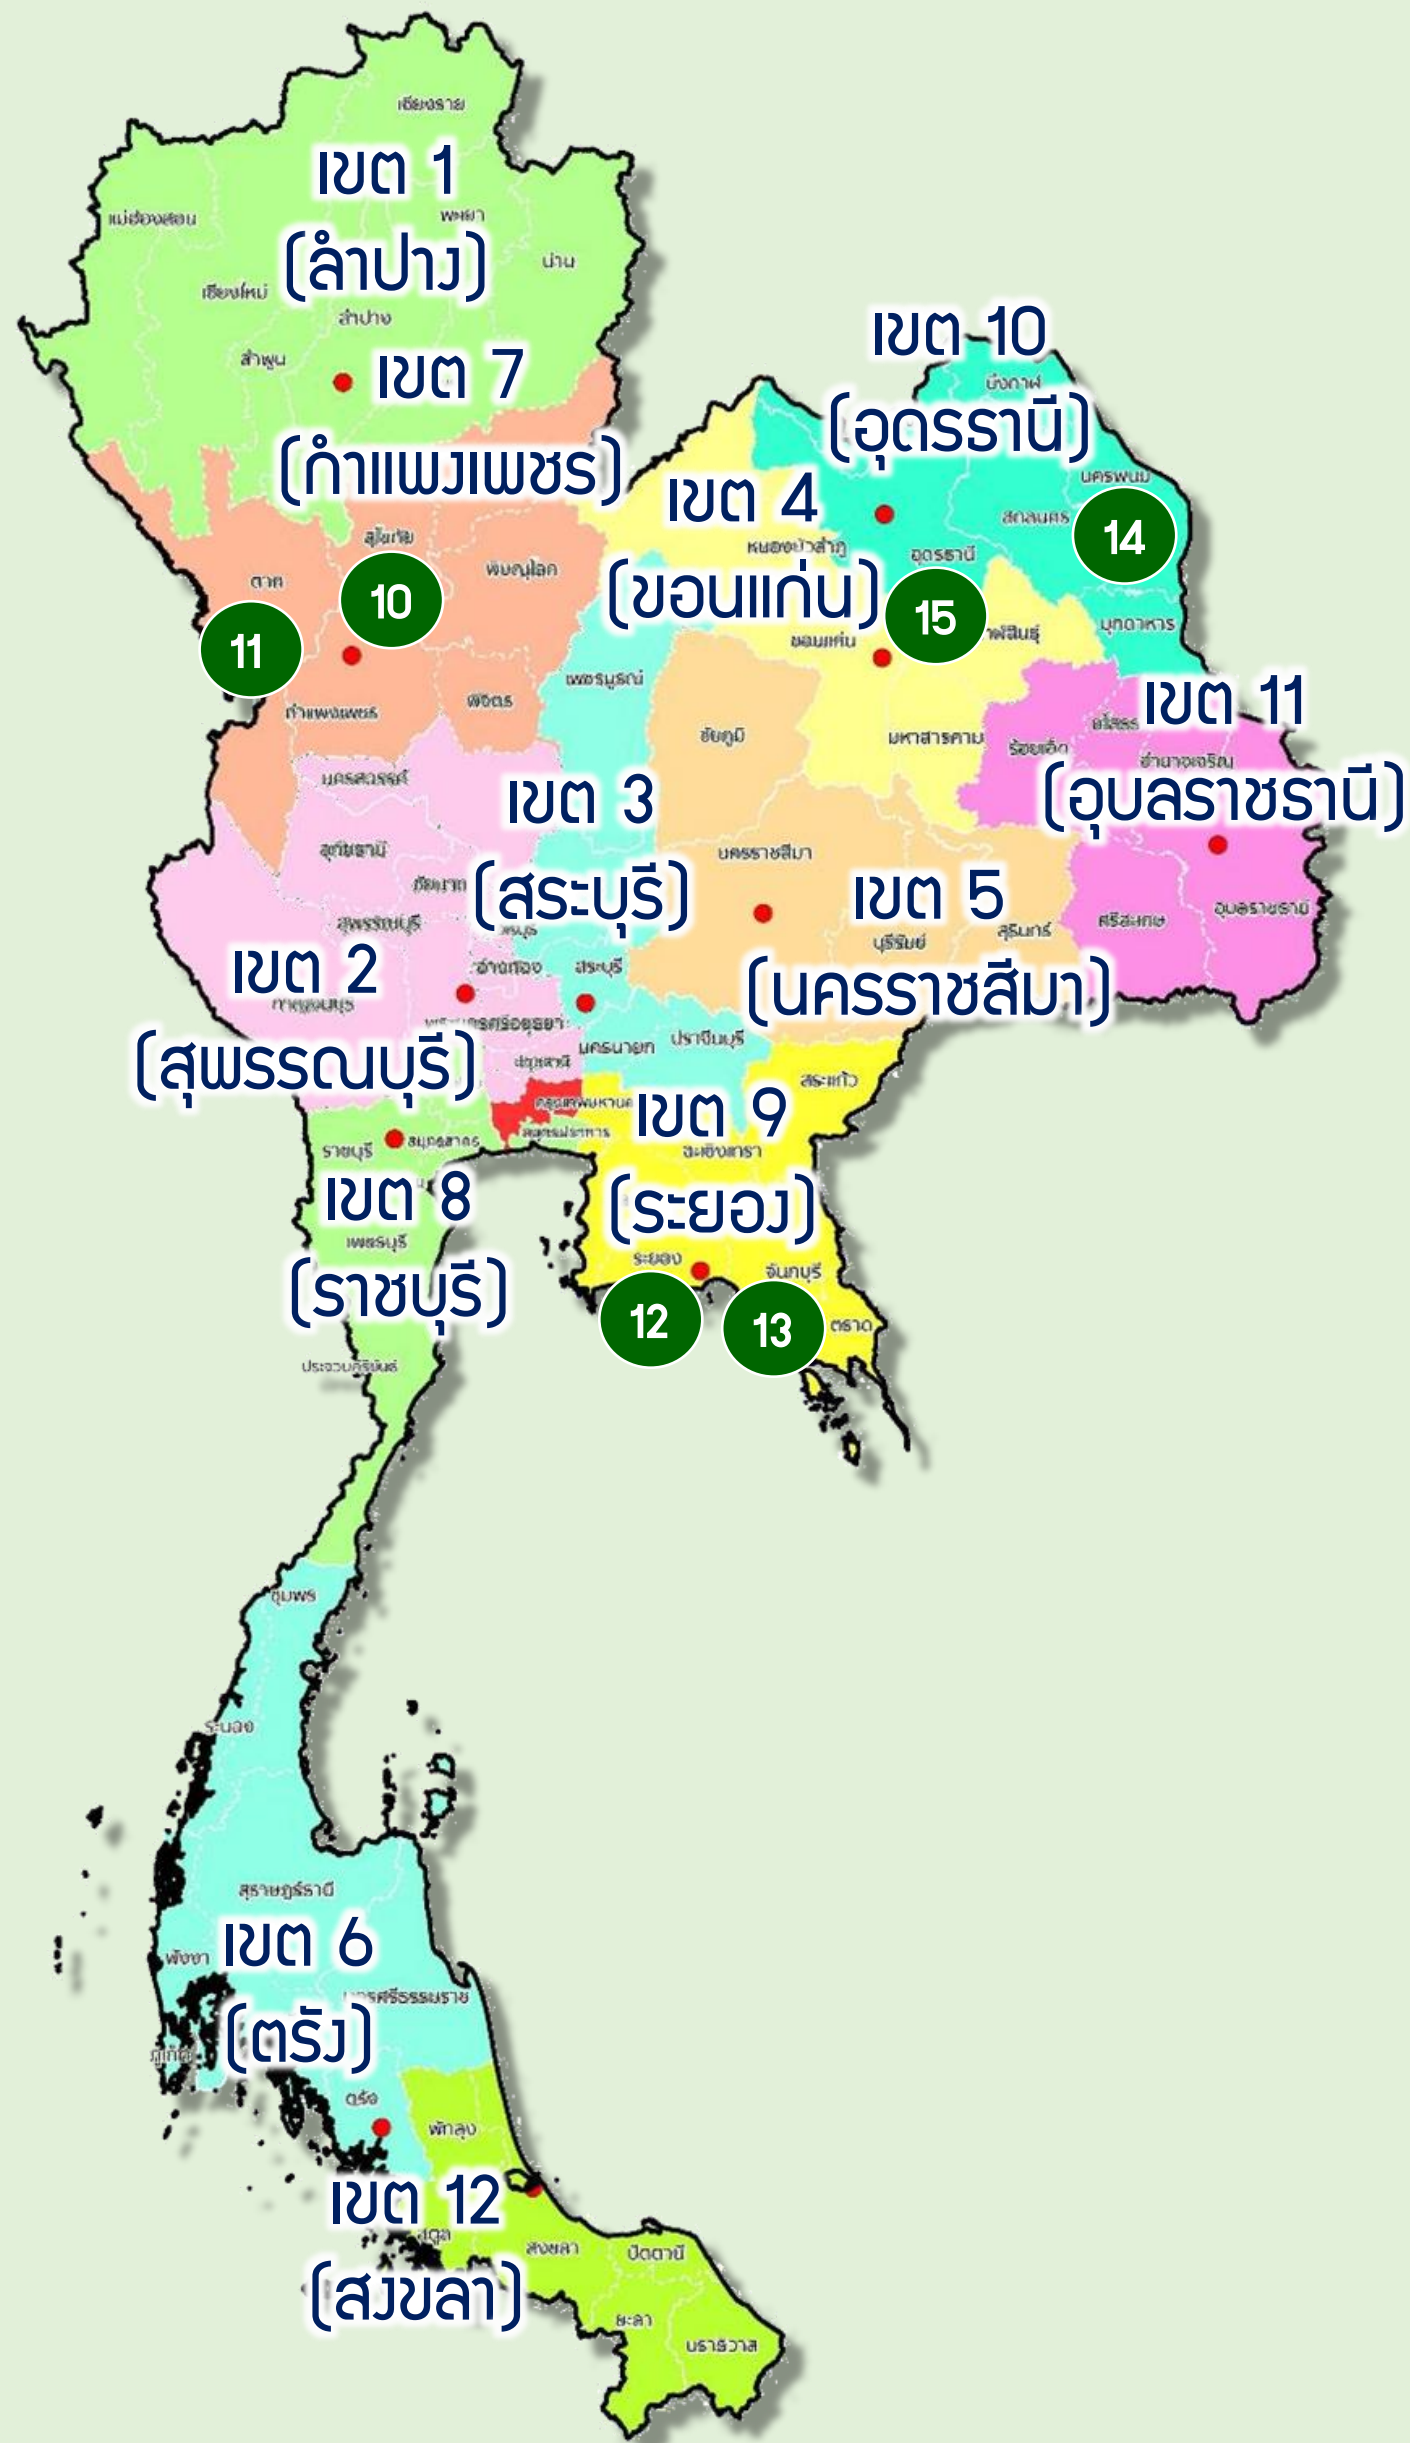

- 12 สกบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงระบบสูบน้ำบาดาล และระบบควบคุมบ่อน้ำบาดาล โดยดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล จำนวน 4 บ่อ ณ บ้านสามแยกน้ำเป็น ม.1 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง



- 13 สกบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 5,000 ขวด และเกลือขนาด 5 ลิตร จำนวน 1,000 แกลลอน ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 7,500 ลิตร เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำหลากท่วมบางพื้นที่ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม จ.จันทบุรี



- 10 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 1.5 มิลลิลิตร จำนวน 3,500 ขวด ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 5,250 ลิตร มอบให้กับนายชาติ สุขแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง และองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ เทศบาลเมืองบางขลัง ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และ สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)



- 14 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายยอดชาย ฝ้ายลุย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และชี้แจง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม



- 11 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากดินเค็มในการอุปโภค บริโภคของประชาชน ณ บ้านรวมใจพัฒนา ม.10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก



- 15 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชื่นศิริ พอ.ส่วนแผนงาน ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ลงพื้นที่สำรวจและประชาสัมพันธ์ชี้แจง โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ณ โรงเรียนบ้านกาศิม ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี



ประเภทข่าว	วันที่ 4 ต.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 - 4 ต.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	15	25
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	-

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

