



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

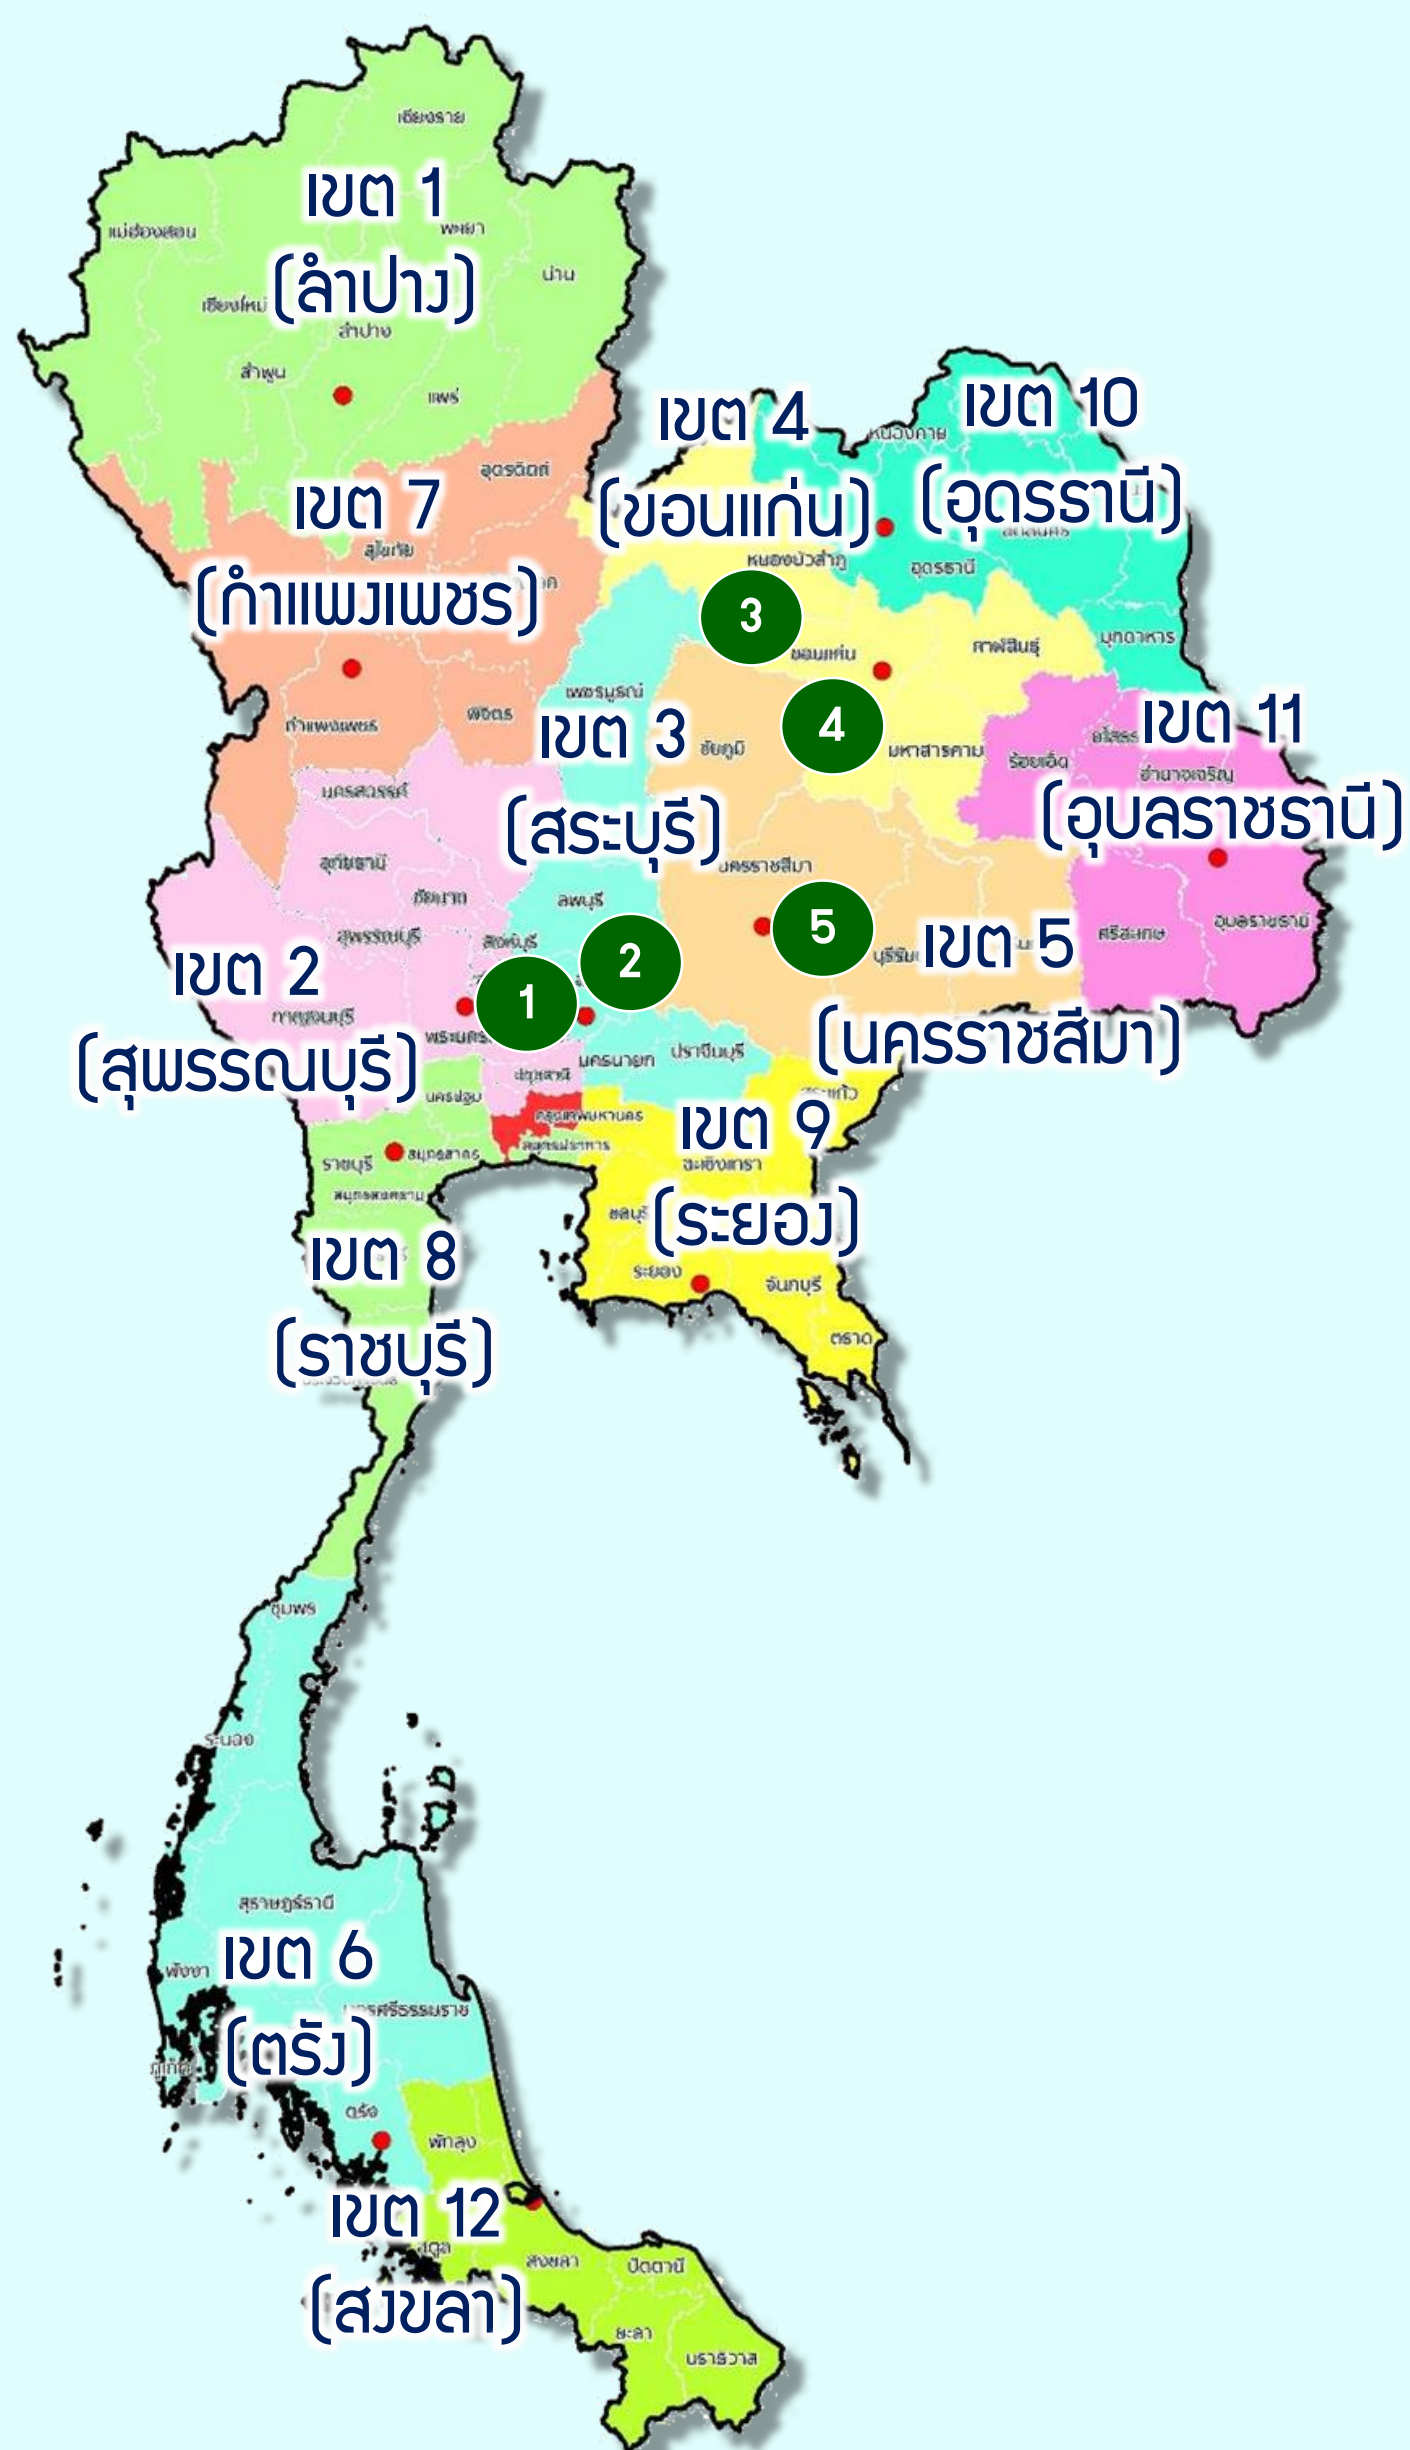

- 1 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)** เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุแกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 240 แกลลอน ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 1,200 ลิตร เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 3 หมู่ ดังนี้
- 1.สะพานบางระจัน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 - 2.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 - 3.วัดปราสาท ต.พระมา อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี



- 2 สกบ.เขต 3 (สระบุรี)** นายวิจิตร สดสะอาด พอ.ส่วนปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ และพื้นที่ 500 ไร่ ปังประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) เพื่อดำเนินการตามแบบแผนและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดต่อไป ณ บ้านทะเลวังวัด ม.1 ต.ทะเลวังวัด อ.ท่าหลวง และ บ้านแหวดาบัว ม.4 ต.นาบ่อ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

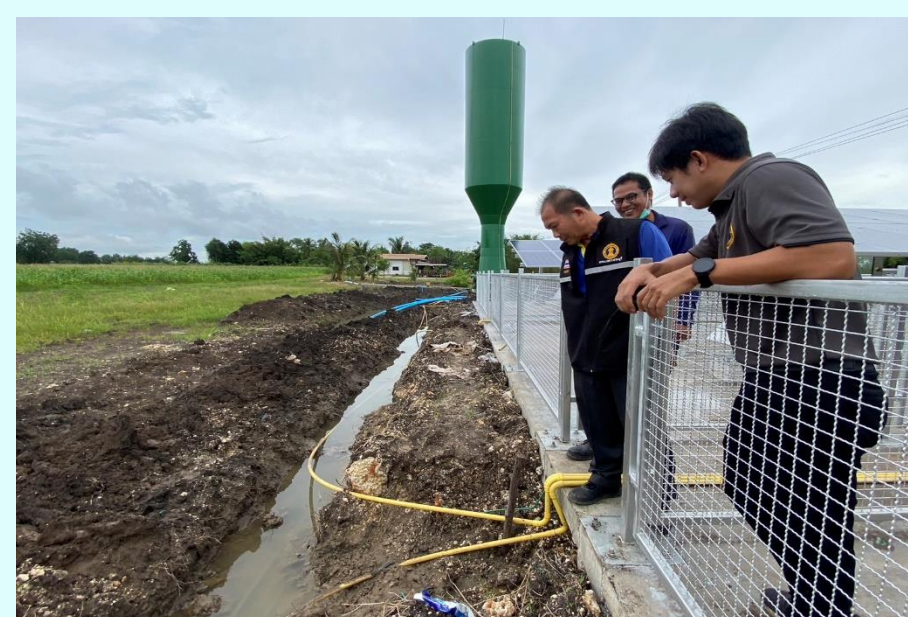

- 3 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น)** นายรมย์ฐนันท์ นาคเรืองกร นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ลงพื้นที่ควบคุมงานการก่อสร้างระบบประปาบาดาลและติดตั้งอุปกรณ์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ปังประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ จ.ขอนแก่น และ จ.หนองบัวลำภู



- 4 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น)** นายอุไรม แก้วจันทร์ พอ.สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา ศรีบุญเนว พอ.ส่วนวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด ขนาด 5 ลิตร จำนวน 500 แกลลอน ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 2,500 ลิตร และถุงยังชีพ จำนวน 134 ถุง มอบให้กับ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับ ผู้ประสบอุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านโนนพันชาด ม.10 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น



- 5 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา)** นางอริยา บันทะบุญมา พอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุแกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 500 แกลลอน ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 2,500 ลิตร โดยมี นายเสรี ไชยภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ เป็นผู้รับมอบ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบกว่า 330 ครัวเรือน ณ บ้านช่องอู๋ ม.5 และ บ้านปูน ม.14 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา



ประเภทข่าว	วันที่ 6 ต.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. - 6 ต.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	15	58
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	-

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

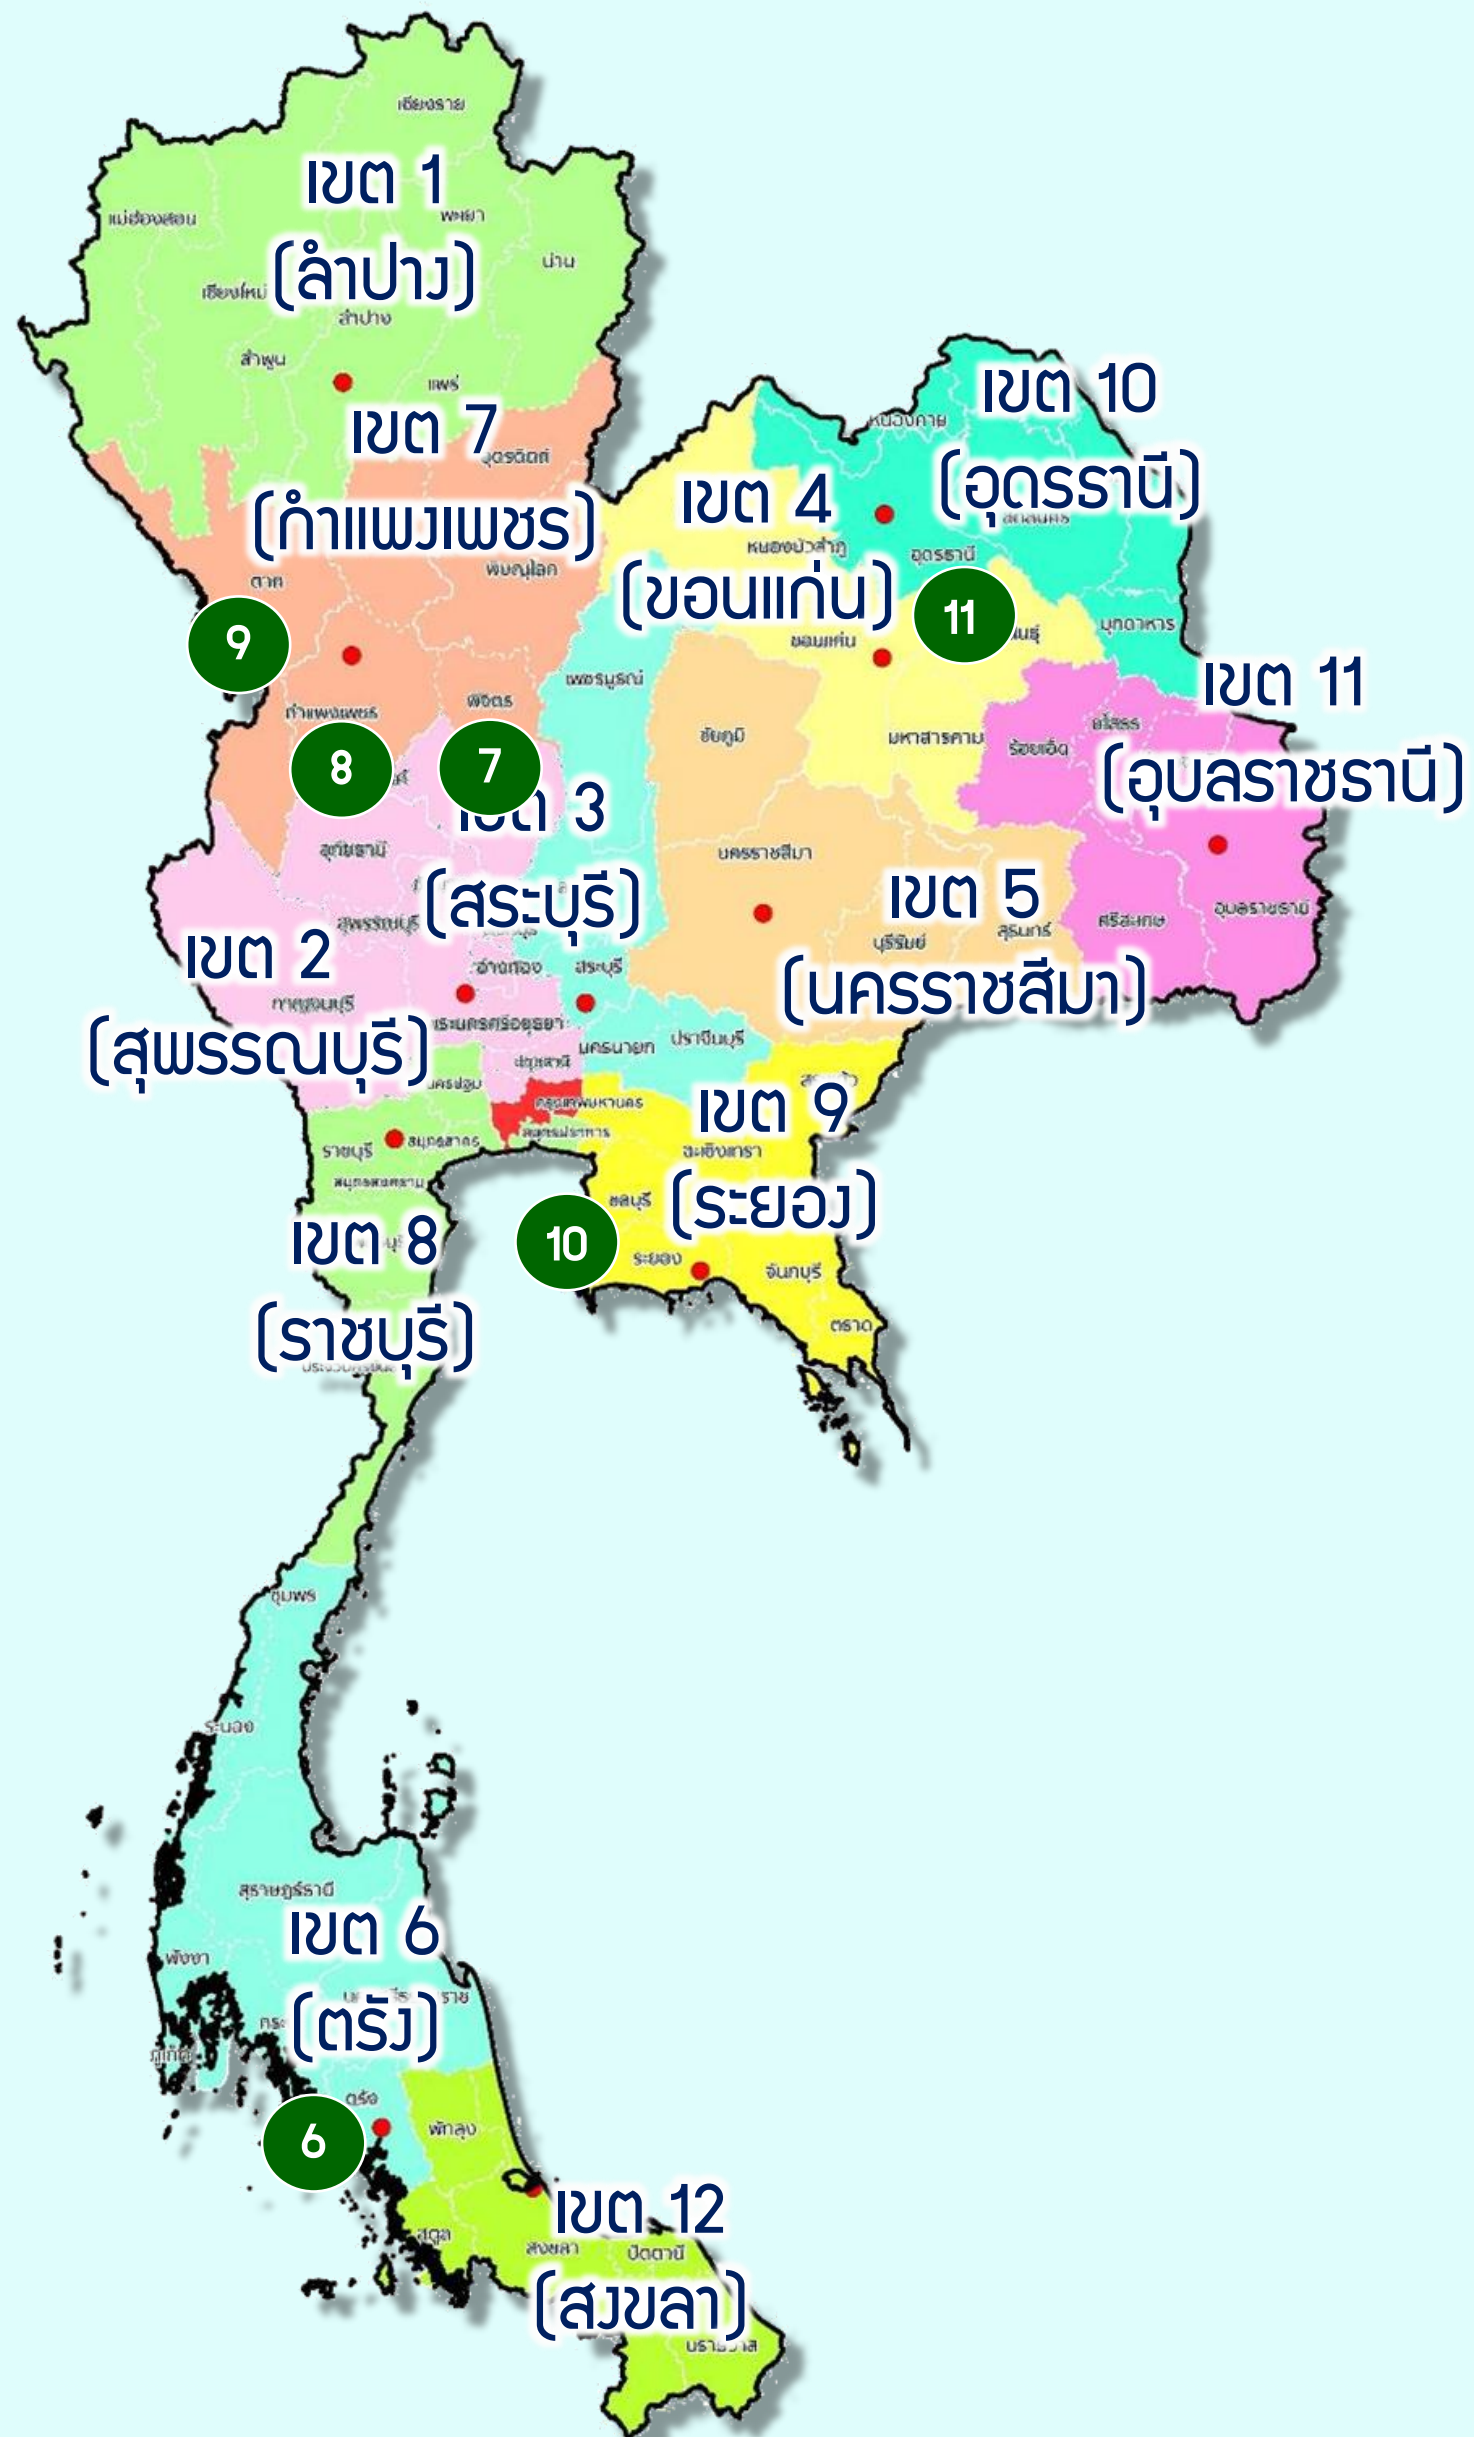

6 สกบ.เขต 6 (ตรัง) นายมนตรีเกียรติ จงจิรากุล พอ.สกบ.เขต 6 (ตรัง) ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและยั่งยืน ณ บ้านหาดปากเมง ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง



7 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (รูปแบบที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ บ้านทุ่งใหญ่ ม.14 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และ บ้านนาบ่าง ม.4 ต.บึงบัว อ.วังสามหมอ จ.พิจิตร



8 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค ณ โรงเรียนวัดตะเคียนประสาธน์ และ วัดวัดตะเคียนทอง ต.อ่าวทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร



9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่ห้วยจรดหูลมาหาหาน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภคของประชาชน ณ บ้านร่วมใจพัฒนา ม.10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก



10 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 150 ขวด ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 75 ลิตร โดยมี นายรัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านคลองสะเคอณ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี



11 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วย นายโกเมธ ชินศิริ พอ.ส่วนปฏิบัติการ นางสาวอรพิน วัฒนโยธิน พอ.ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 1,500 ขวด และแกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 1,000 แกลลอน ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 5,750 ลิตร โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รับมอบ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ณ อ.นาหว้า จ.อุดรธานี




ประเภทข่าว	วันที่ 6 ต.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. - 6 ต.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	15	58
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	-

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

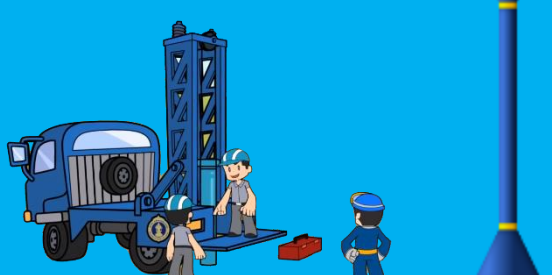

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

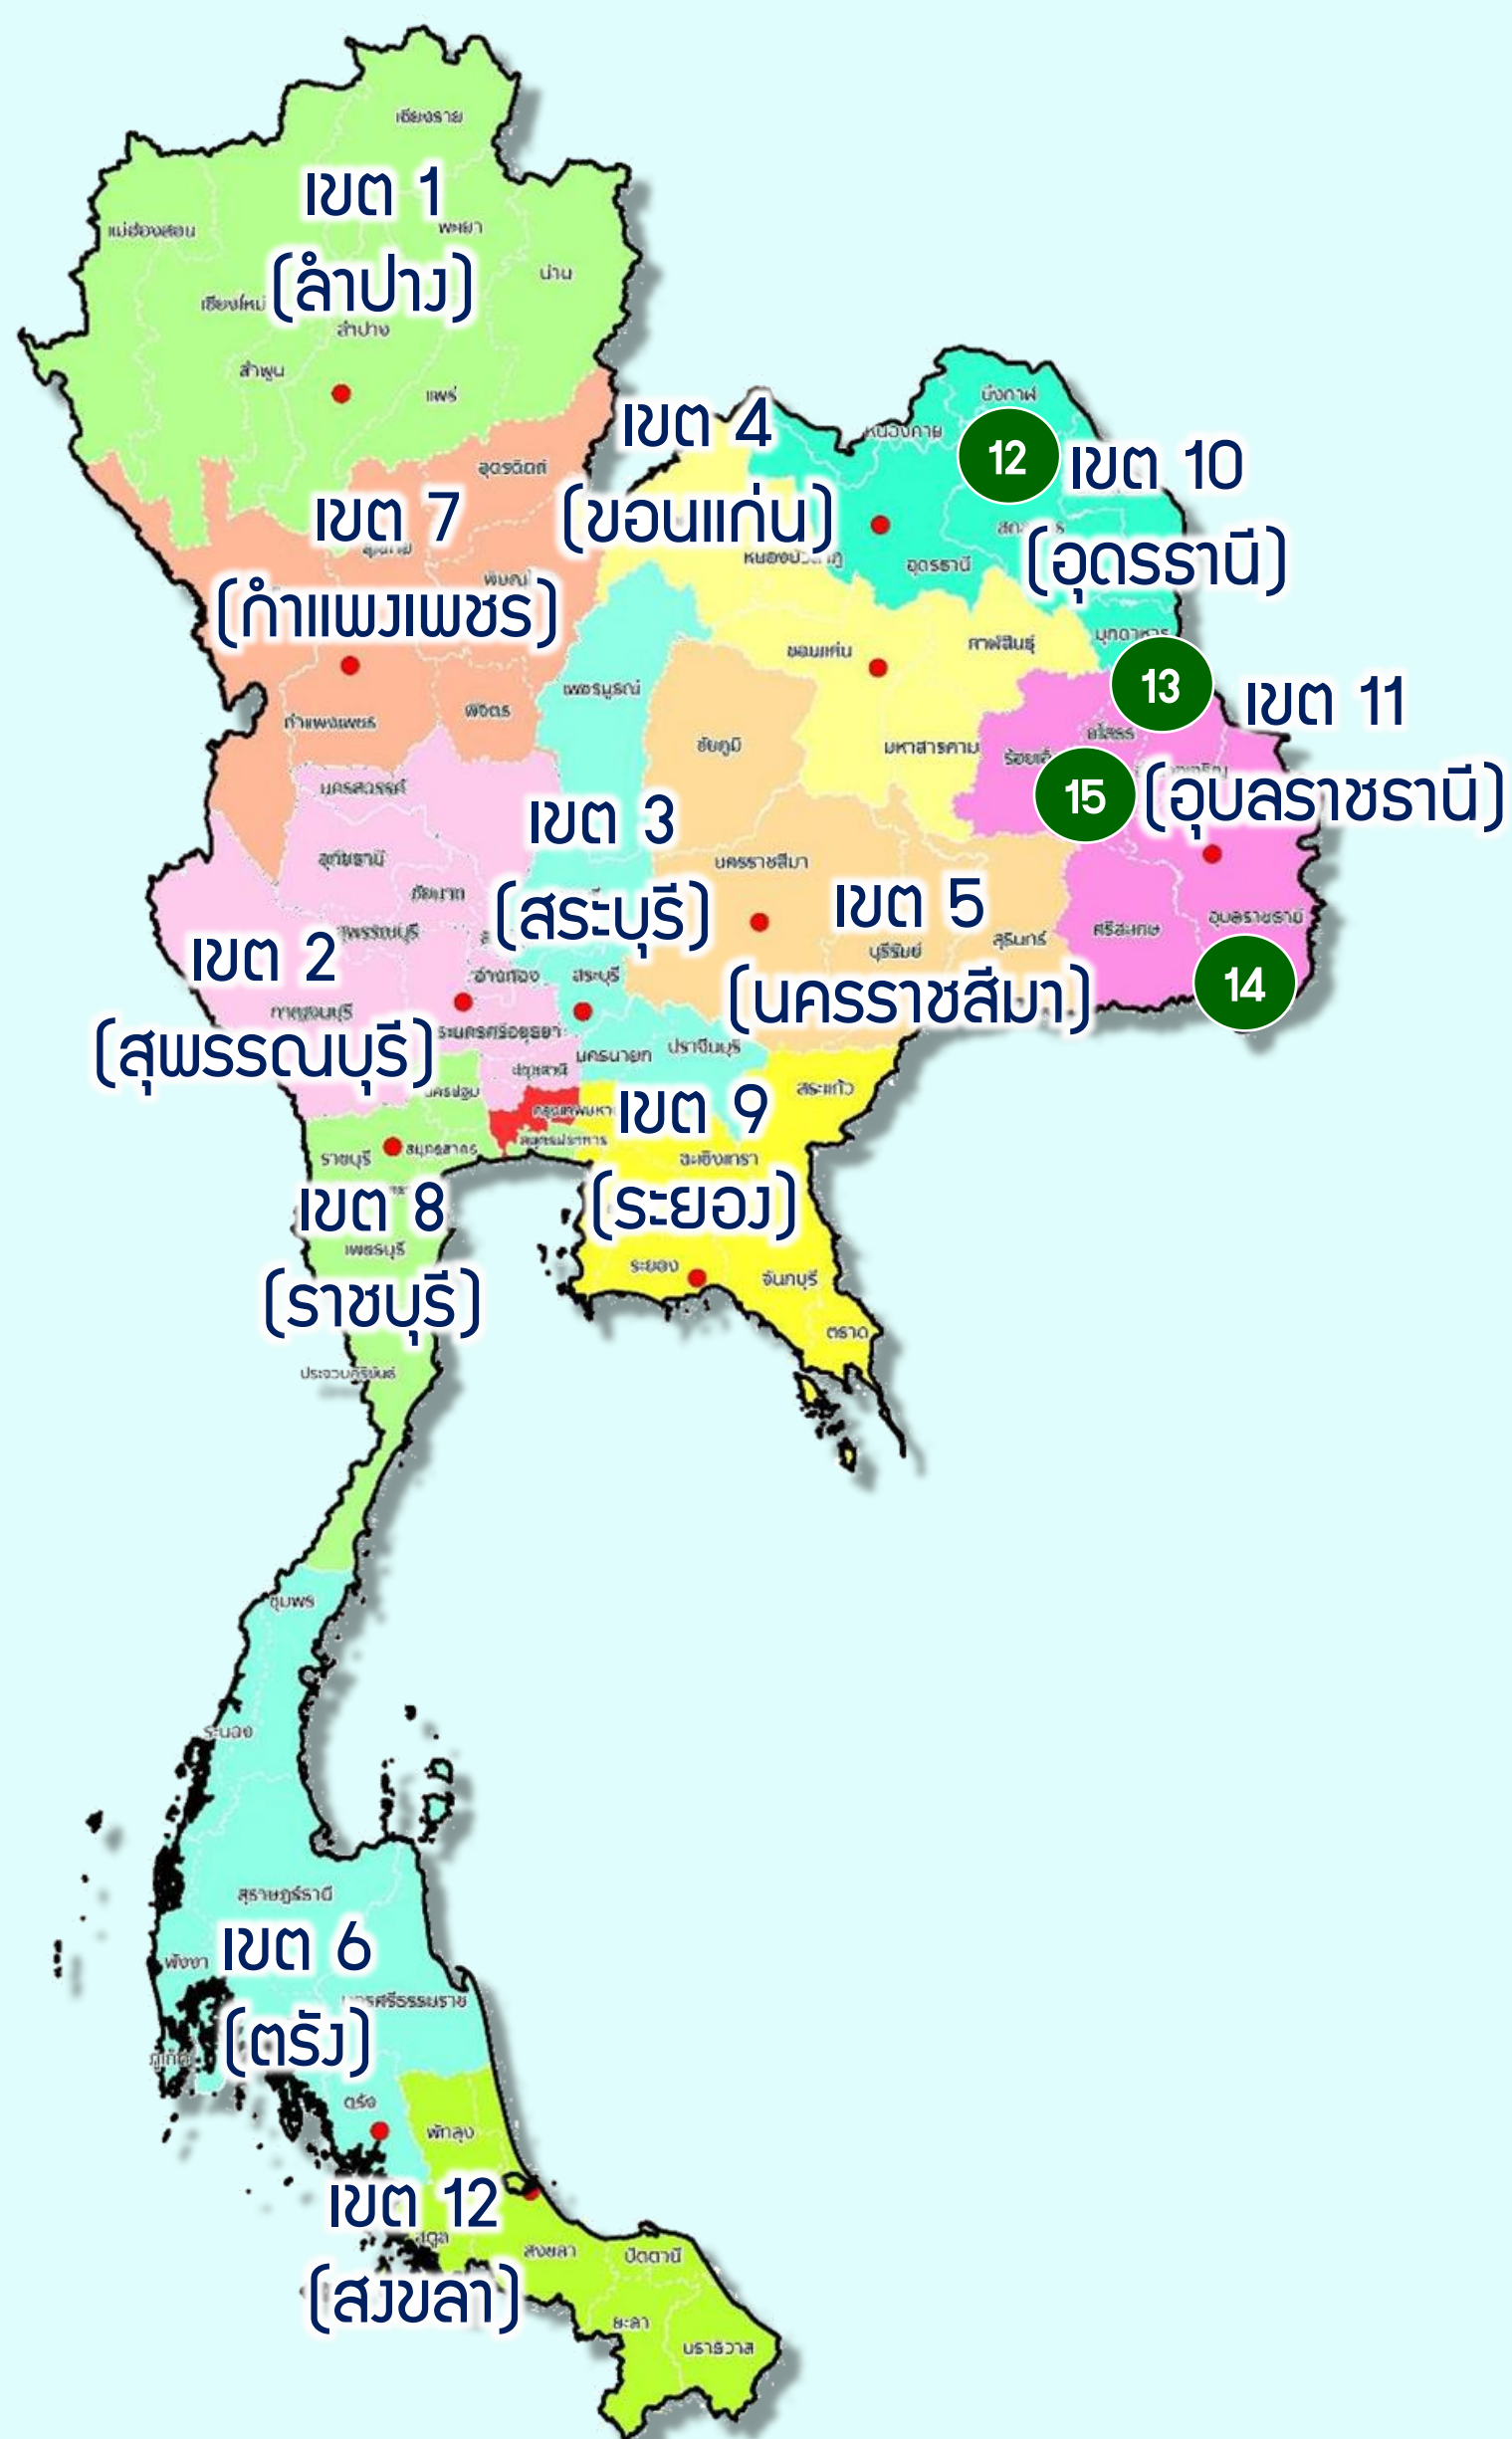

- 14 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 8,500 ขวด และแกลลอน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1,900 แกลลอน ปริมาณน้ำดื่ม รวมทั้งสิ้น 22,250 ลิตร เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบ จากพายุโนรูทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องมวลน้ำทะลักท่วมบ้านเรือนเป็นวงกว้าง ณ ศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี



- 15 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดและรูปแบบ การดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 120 ไร่ ปริมณฑล พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ให้กับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่ ณ บ้านหนองแวง ม.9 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร



- 12 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เป่าล้างพัฒนาบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำอุบะโคศบรีโคศ ปริมณฑล พ.ศ. 2559 เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ณ บ้านห้วยสะอาด ม.9 ต.ก้าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ



- 13 สกบ.เขต 10 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำ ดินทุนขนาดใหญ่ ณ บ้านดอนส้มโฮง ม.4 ต.ดมม่อน อ.เมือง จ.มุกดาหาร



ประเภทข่าว	วันที่ 6 ต.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. - 6 ต.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	15	58
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	-

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

