




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

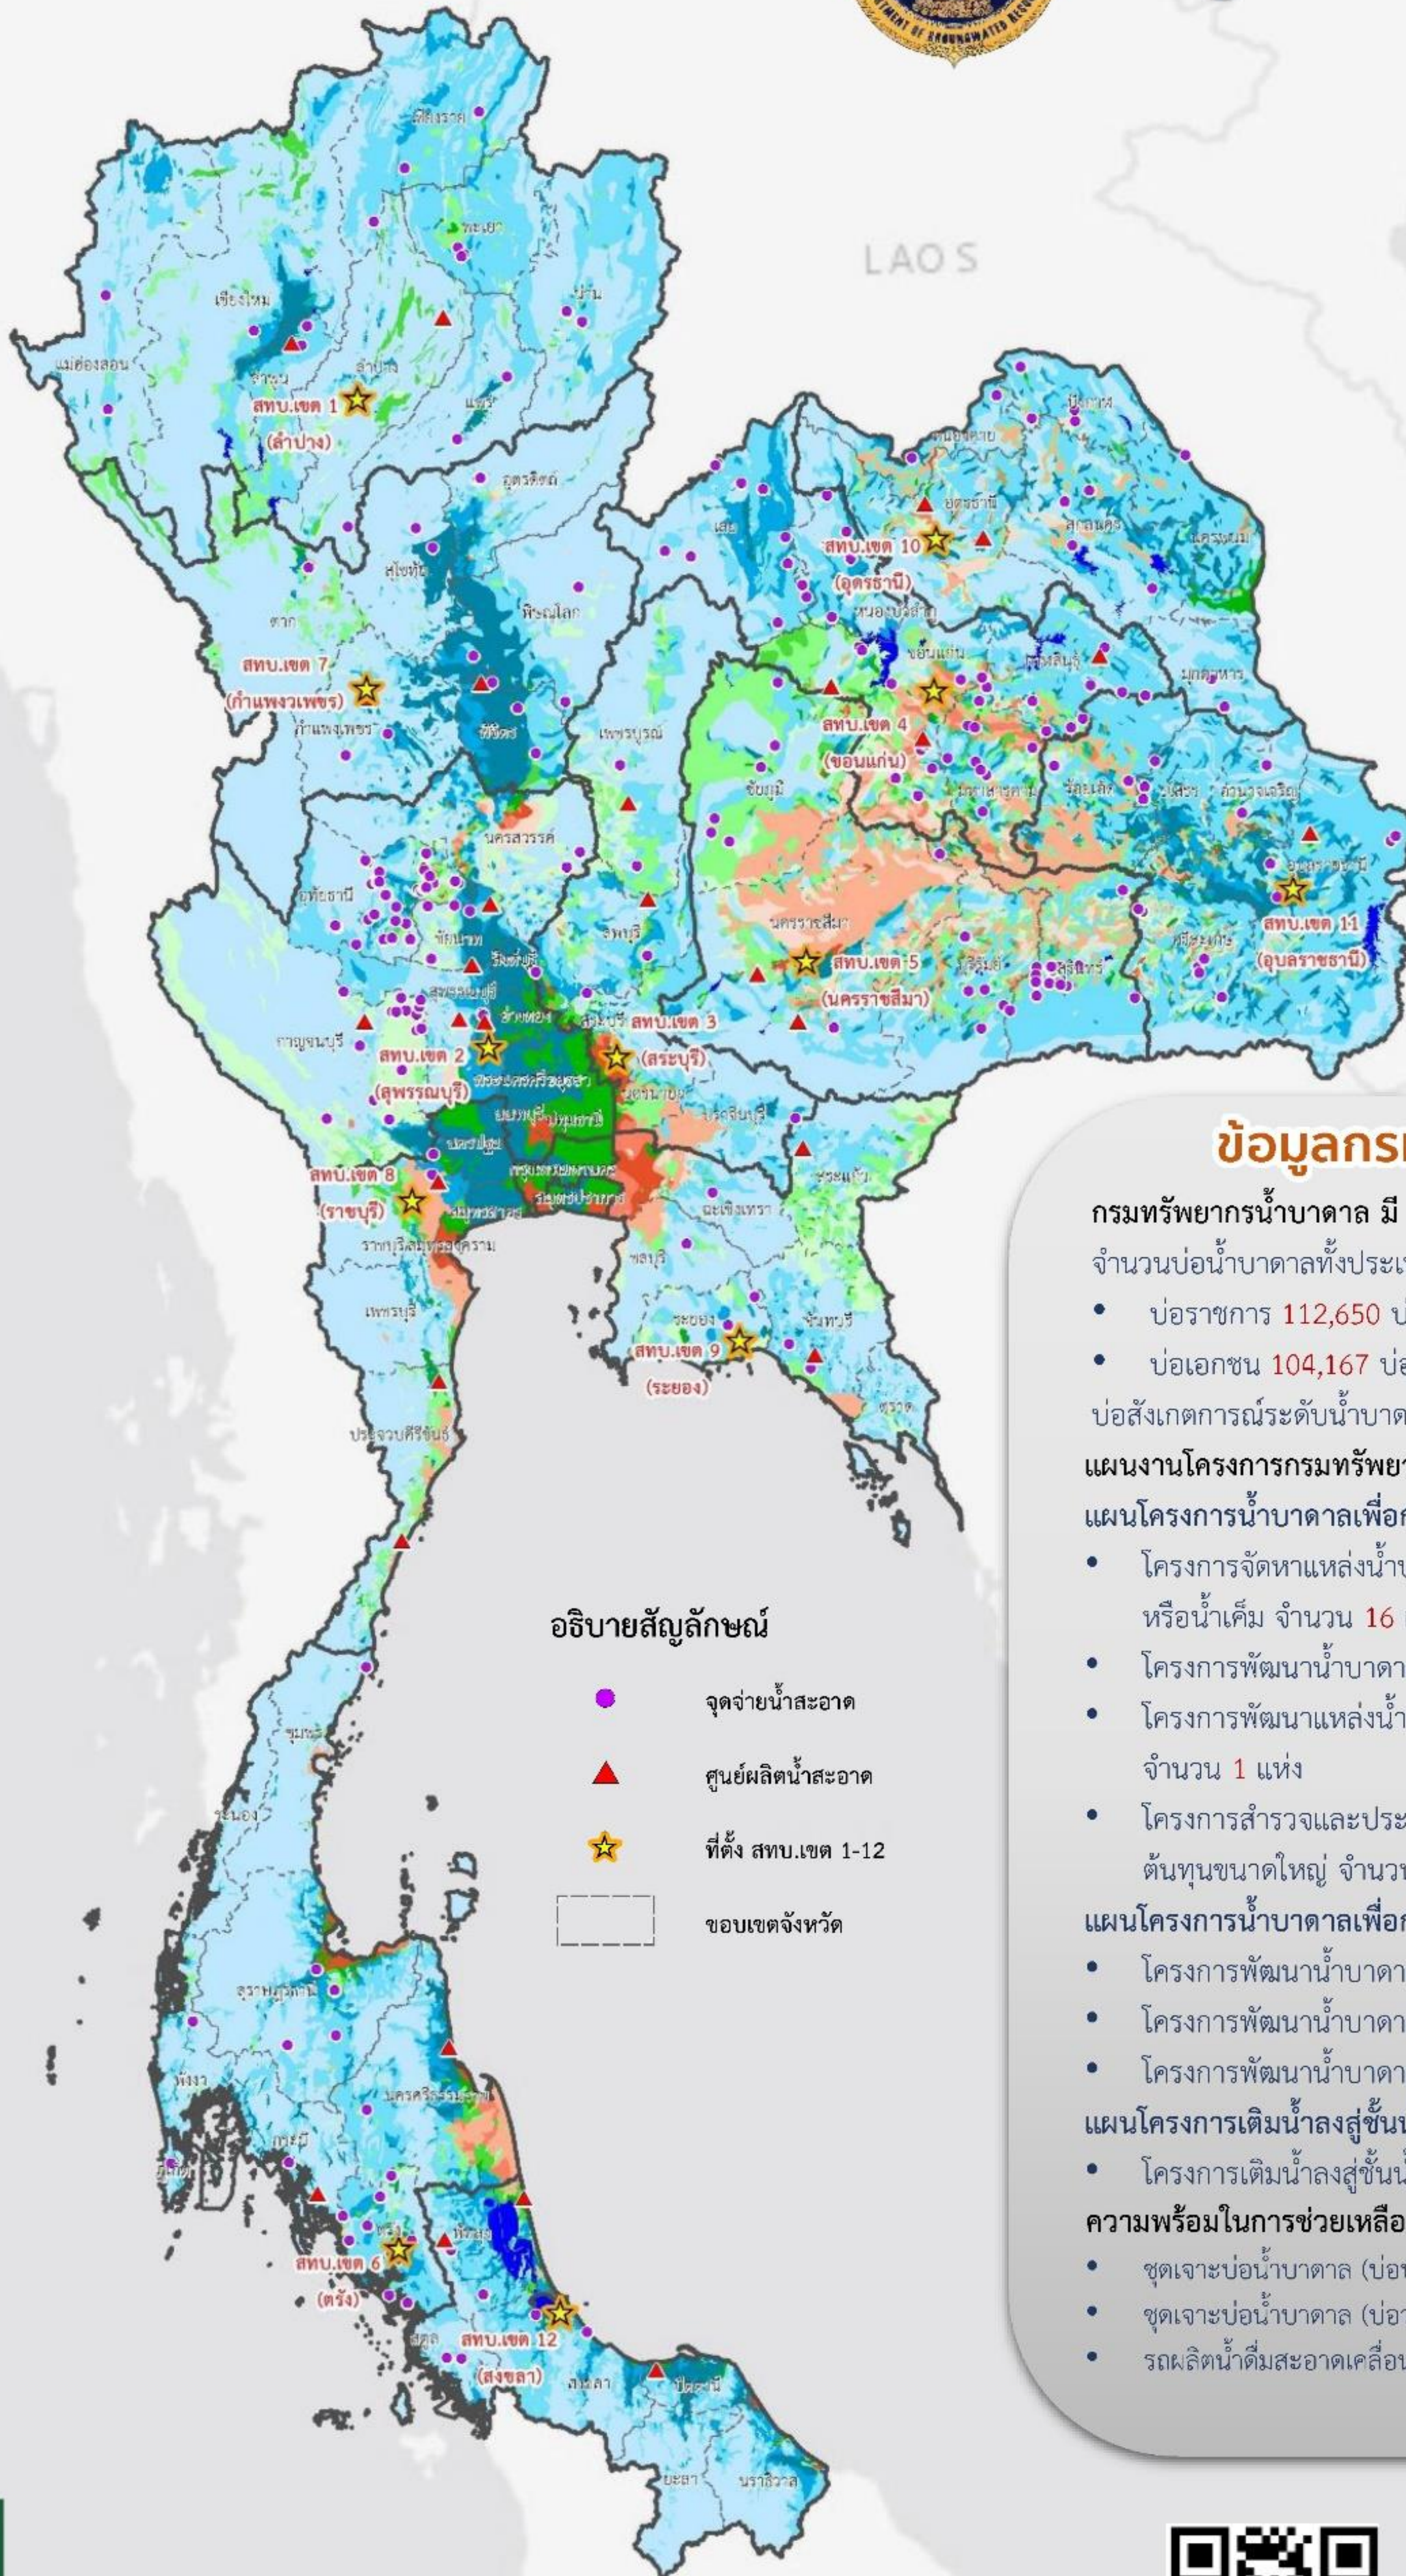

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

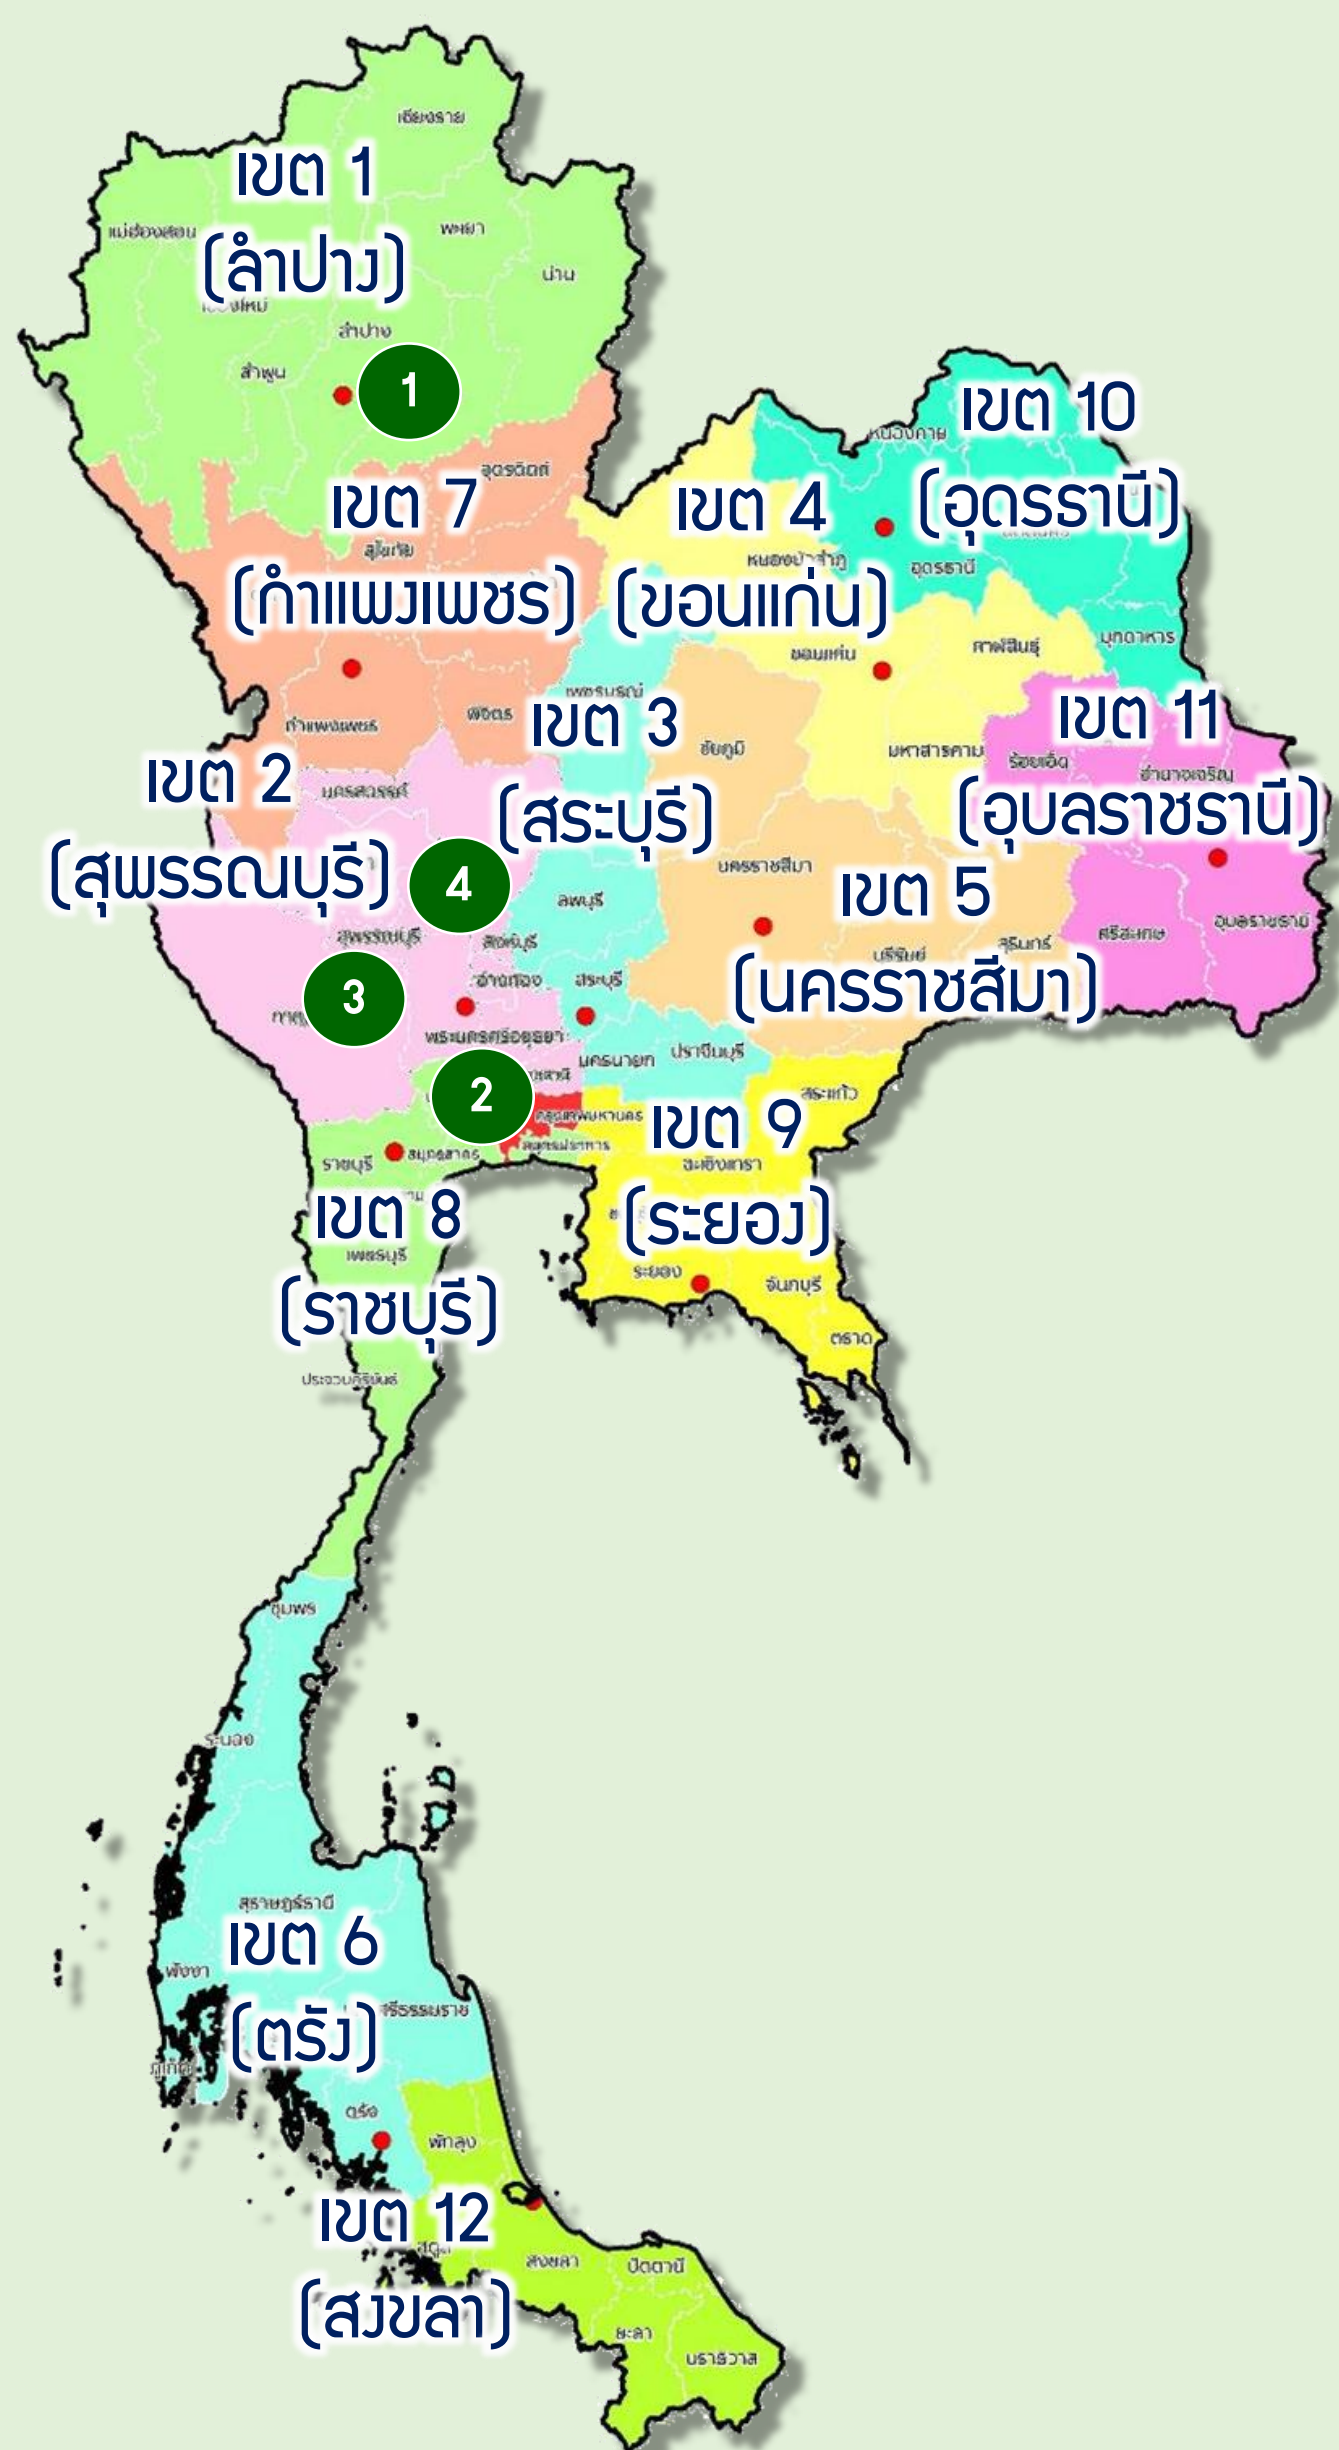


1 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) นายสนั่น ววษา พอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 30/2565 เพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล 1 ใบ/วัน/คน ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 9 คำขอ ณ ห้องประชุมสกบ.เขต 1 (ลำปาง) ผ่านสื่อออนไลน์โปรแกรม (Zoom cloud meeting)



2 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุแกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 400 แกลลอน และปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ผลิตน้ำดื่ม จำนวน 2,500 ลิตร ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 4,500 ลิตร เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ บ.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา



3 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (โครงการต่อยอด) ปทุมประมาณ พ.ศ. 2563 และ โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ปทุมประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง และ โรงเรียนศรีประจันต์ตามริบะมุข ม.3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

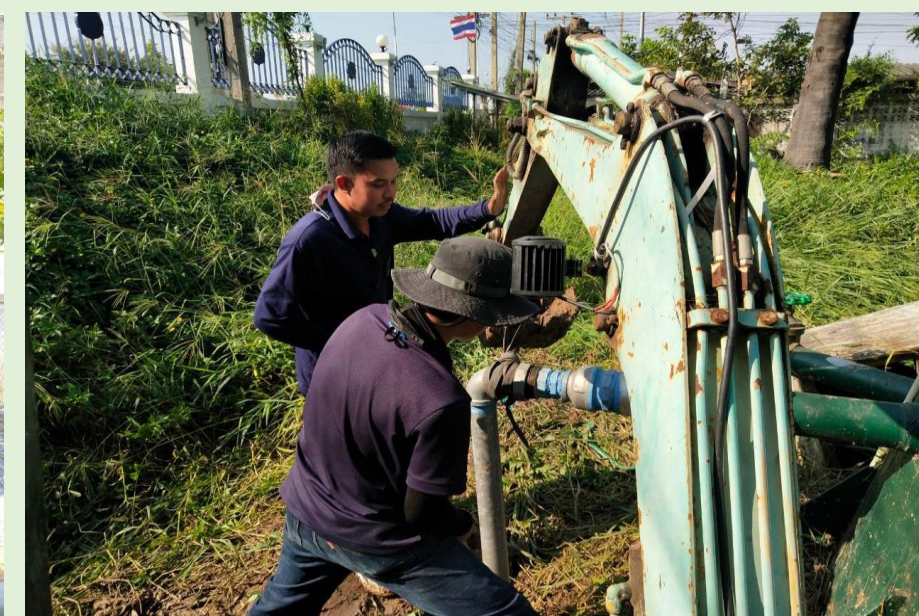

4 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุแกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 200 แกลลอน มอบให้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. หมู่ที่ 4 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
2. โรงเรียนพระราชทาน สากาชาดไทย ต.ท่าแกม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
3. ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี



ประเภทข่าว	วันที่ 18 ต.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 - 18 ต.ค. (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	16	172
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	-

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

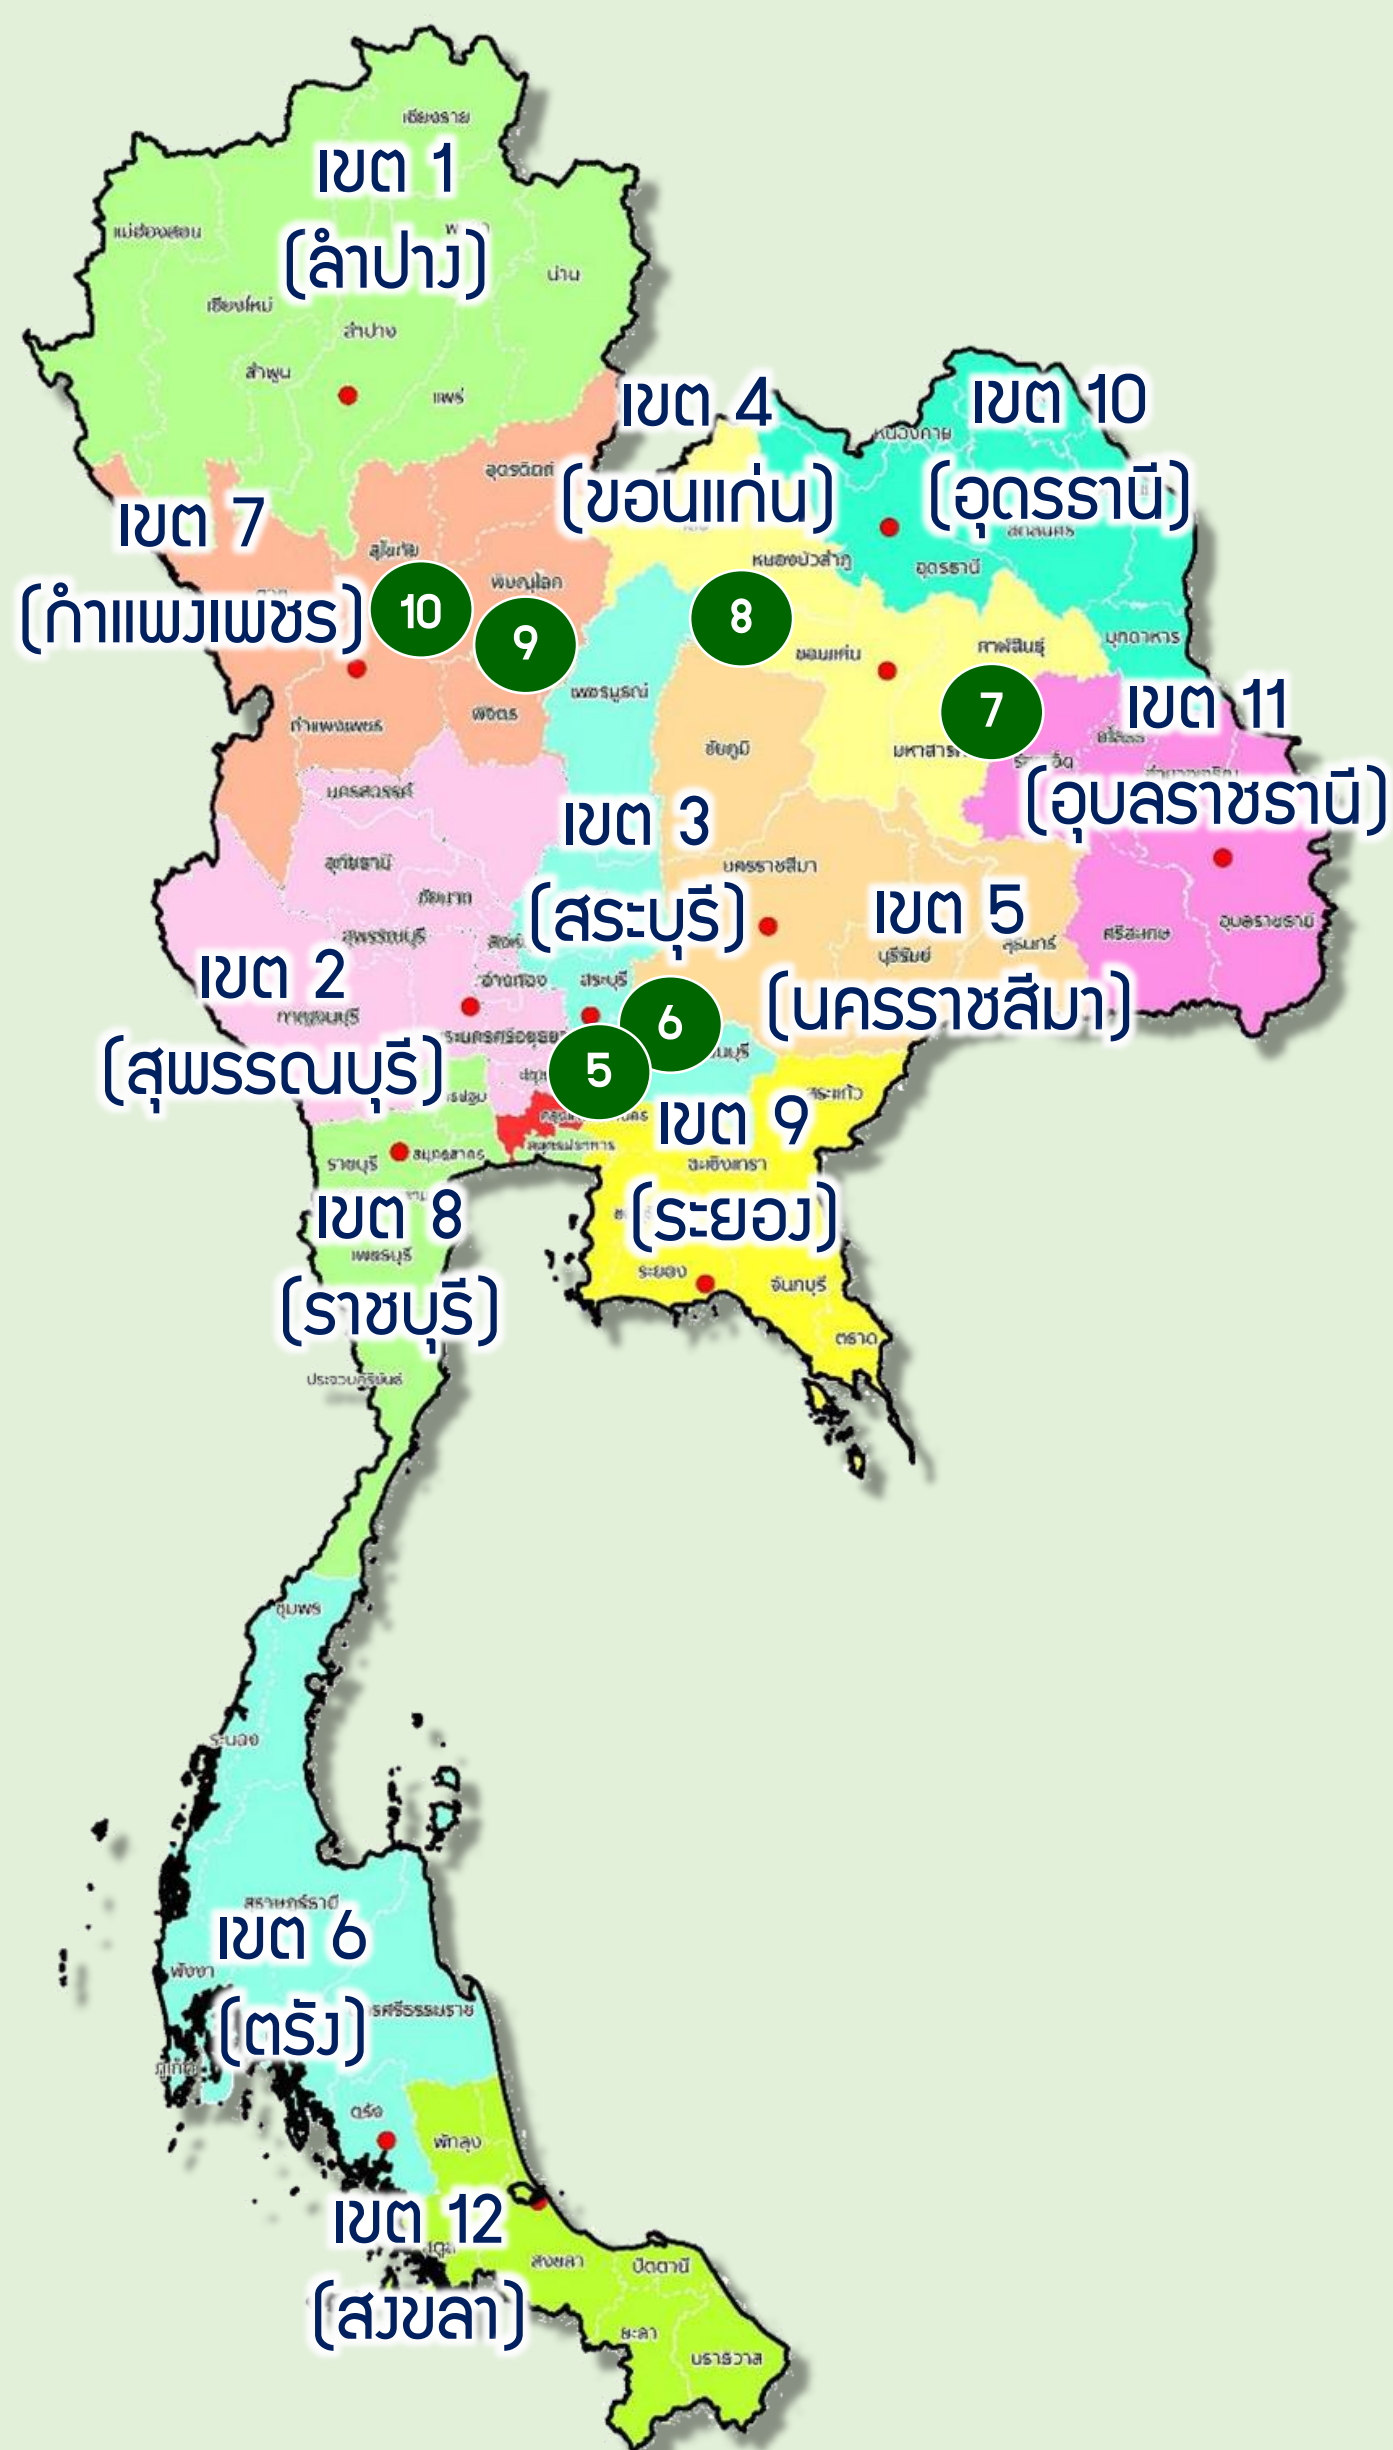

5 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) นายวิจิตร สดสะอาด พอ.ส่วนปฏิบัติการ รักษาการแทน พอ.สกบ.เขต 3 (สระบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เข้าพบนายคมสัน หมวดมั่งมี นายกเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เพื่อสำรวจติดตามให้คำแนะนำการบำรุงรักษาการใช้งาน ระบบประปาบาดาลเบื้องต้น ณ บ้านวังยาง ม.8 ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี



6 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) นายวิจิตร สดสะอาด พอ.ส่วนปฏิบัติการ รักษาการแทน พอ.สกบ.เขต 3 (สระบุรี) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 28/2565 เพื่อพิจารณาการขึ้นราคา ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำบาดาล โดยมีคำขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 19 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 3 (สระบุรี)



7 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 770 ขวด และแกลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 200 แกลอน ปริมาณน้ำดื่ม รวมทั้งสิ้น 2,155 ลิตร มอบให้แก่โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม เพื่อแจกจ่ายให้กับ ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 200 ครอบครัว ณ บ้านโนนเขว ต.บ่อชัยพัฒนา ต.ลำซิ่ง และ ต.เหล่ากลาง อ.บ่อชัย จ.กาฬสินธุ์



8 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายชัยยศ คำนา นายช่างเทคนิค ลงพื้นที่ติดตามและควบคุมงาน ก่อสร้างระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (รูปแบบที่ 2) ปริมณฑล พ.ศ. 2565 ณ บ้านโนนภูทอง ม.1 ต.วังทอง อ.นาหว้า จ.หนองบัวลำภู



9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุแกลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 แกลอน ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 500 ลิตร มอบให้แก่ นายธีรวิชัย วัชราน พอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับ ผู้ประสบอุทกภัย ณ หมู่ที่ 7 ต.บางระกำ และ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก



10 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ปริมณฑล พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อ.เมือง จ.สุโขทัย



ประเภทข่าว	วันที่ 18 ต.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 - 18 ต.ค. (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	16	172
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	-



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

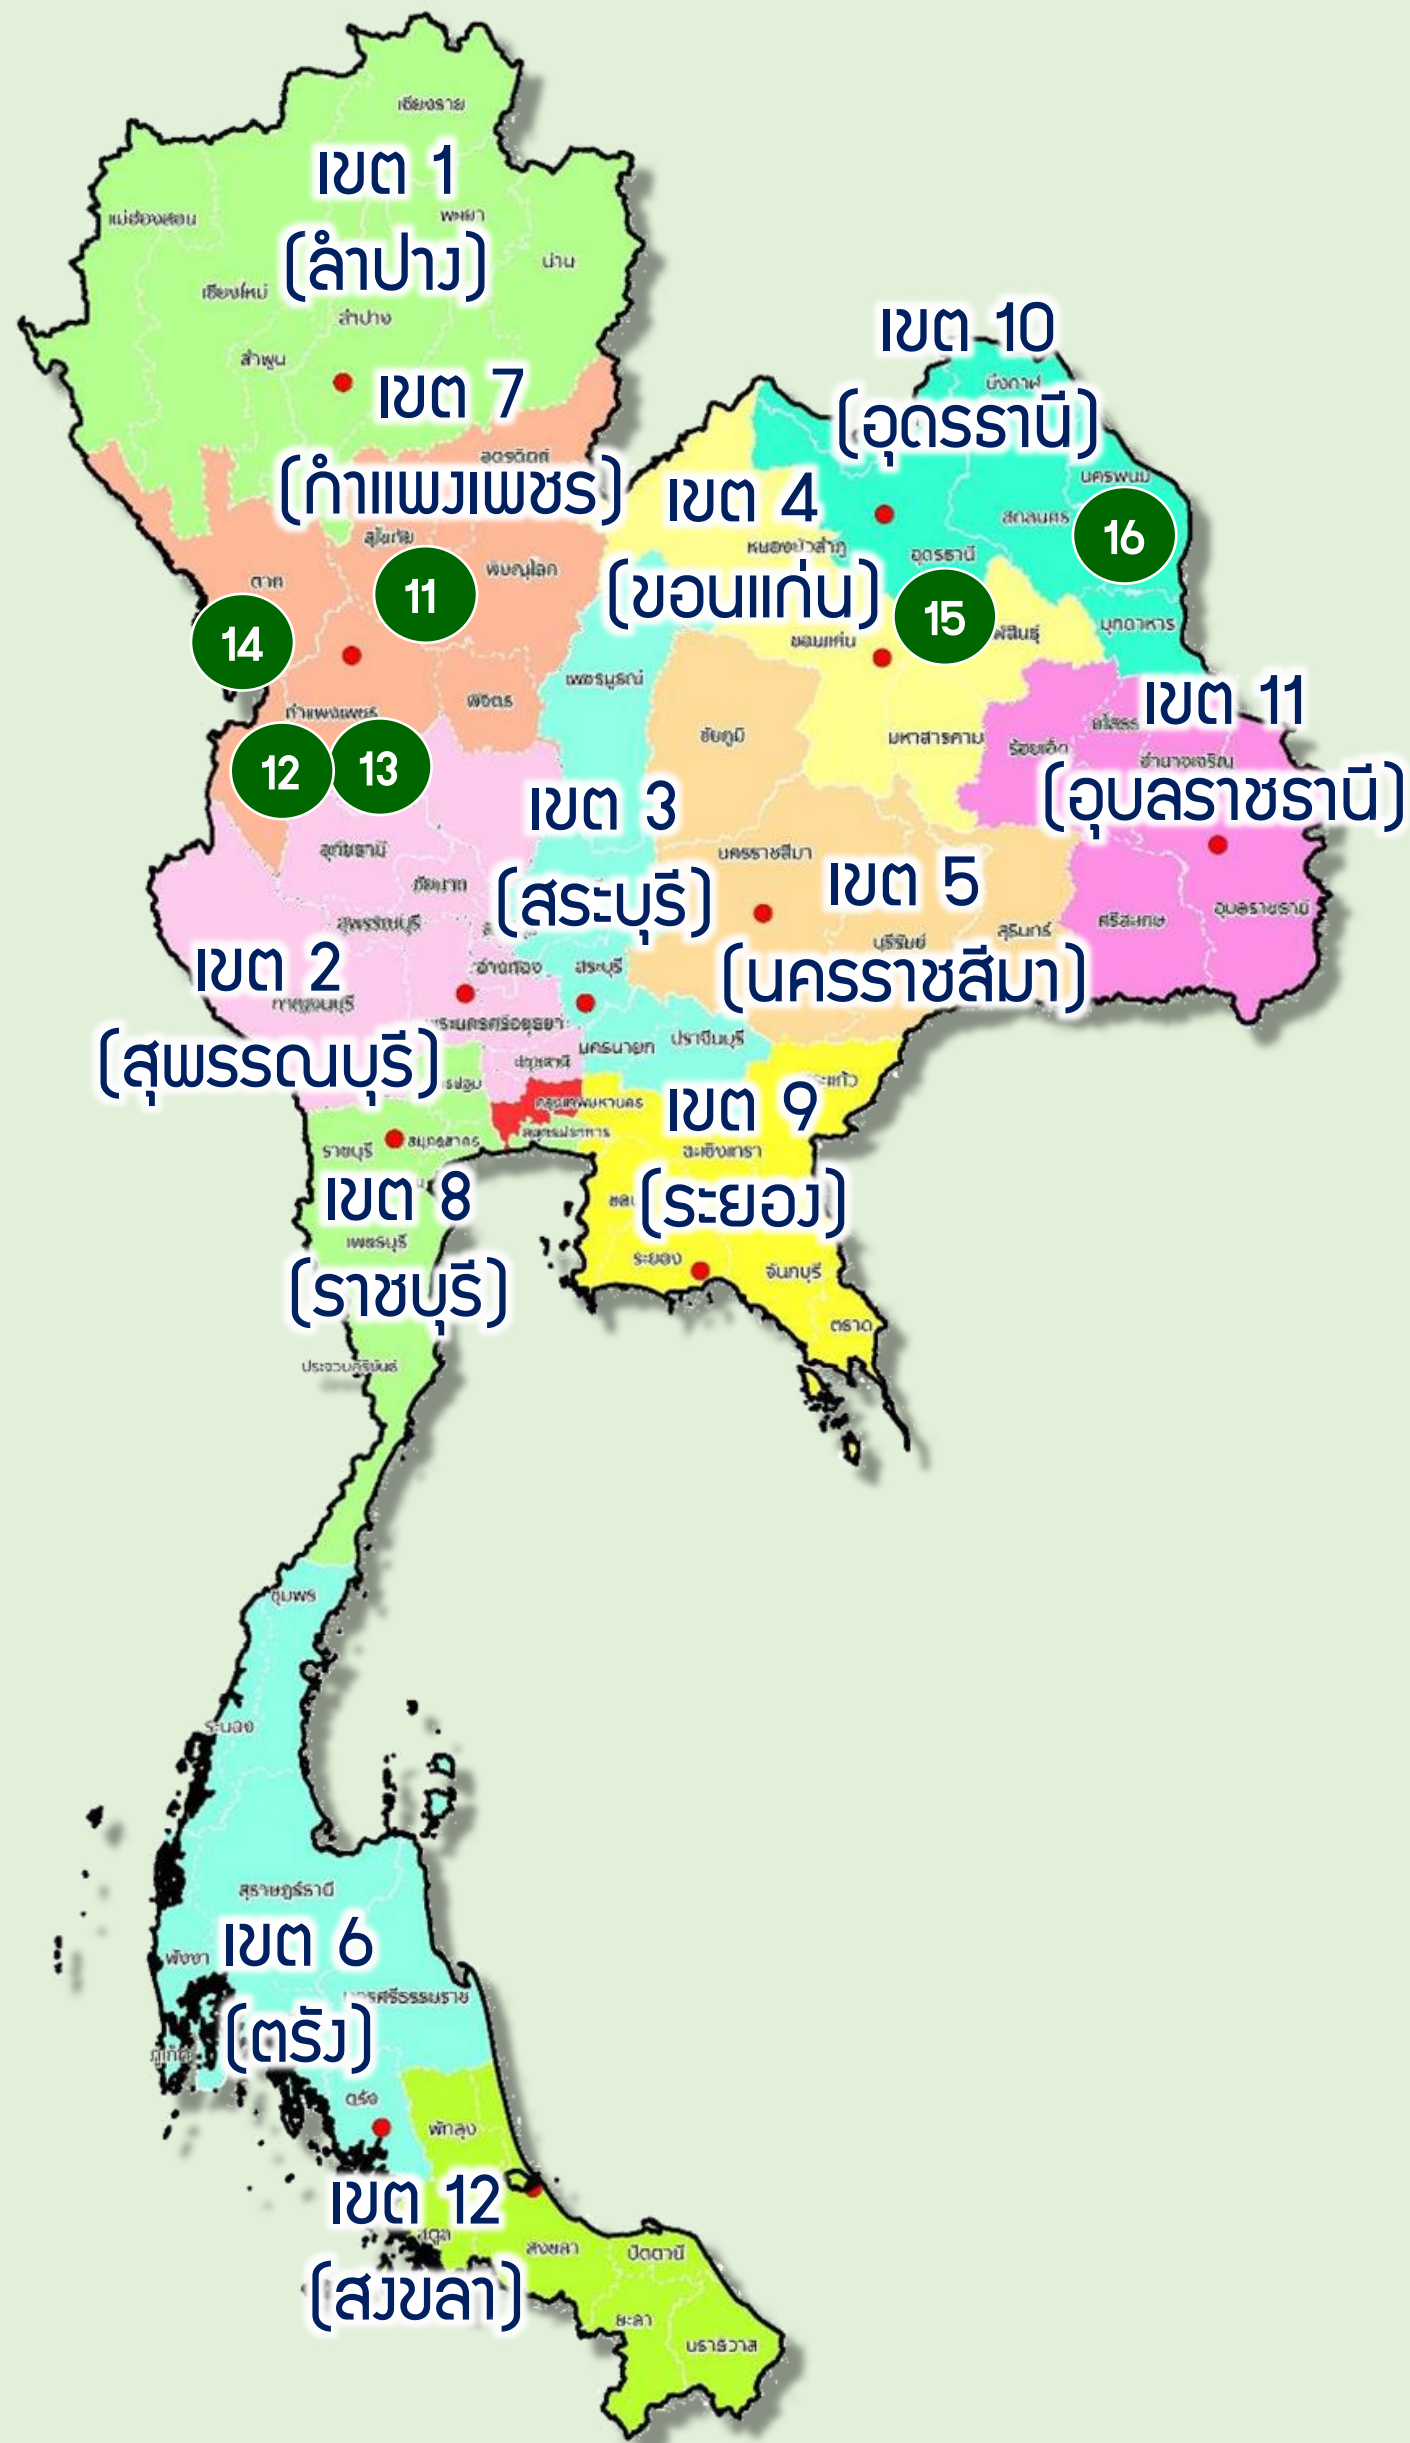

- 11 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน และ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม ปริมประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เทศบาลตำบลกุ่มงิ้ว อ.ลี้ จ.อุตรดิตถ์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย



- 12 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (รูปแบบที่ 2) ปริมประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ บ้านท่าตะคร้อ ม.5 และ บ้านตุ๊กงาม ม.6 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร



- 13 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 10 บ่อ ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ม.1 ต.พราณกระต่าย อ.พราณกระต่าย จ.กำแพงเพชร



- 14 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 3,500 ขวด และแกลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 1,000 แกลอน ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 10,250 ลิตร มอบให้แก่ ดาบตำรวจ กนกการณ ใจปวน จิตอาสาพระราชทาน เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ ต.ยกรกระบิตร ต.วังหมัน และ ต.วังจันทร์ อ.สามขา จ.ตาก



- 15 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิฑิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 18/2565 เพื่อพิจารณากลับกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาลได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 19 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)



- 16 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการสุ่มทดสอบปริมาณน้ำบาดาล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ไม่ขาดแคลนในการอุปโภค บริโภค ณ บ้านเซียงชา ม.5 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสมรณ จ.นครพนม



ประเภทข่าว	วันที่ 18 ต.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 - 18 ต.ค. (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	16	172
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	-

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

