



# ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Gulf of  
Tonkin

LAOS

VIETNAM

## อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำบาดาล
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด
- ขอบเขต สทบ.เขต 1 - 12

## ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ จำนวน 237,650 บ่อ (ณ วันที่ 23/12/65)

- บ่อราชการ 114,278 บ่อ

- บ่อเอกชน 123,372 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,727 บ่อ 2,511 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2566 จำนวน 759 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 117 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบ 1 จำนวน 20 แห่ง
- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบ 2 จำนวน 1 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 85 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 11 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 202 แห่ง


- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 36 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 440 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติภัย

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 84 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 15 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 615 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาล และเครื่องสูบน้ำบาดาล 29 ชุด




0 50 100 150 200 กิโลเมตร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.dgr.go.th> ณ วันที่ 31/10/65

รวบรวมและจัดทำ : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

# ผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

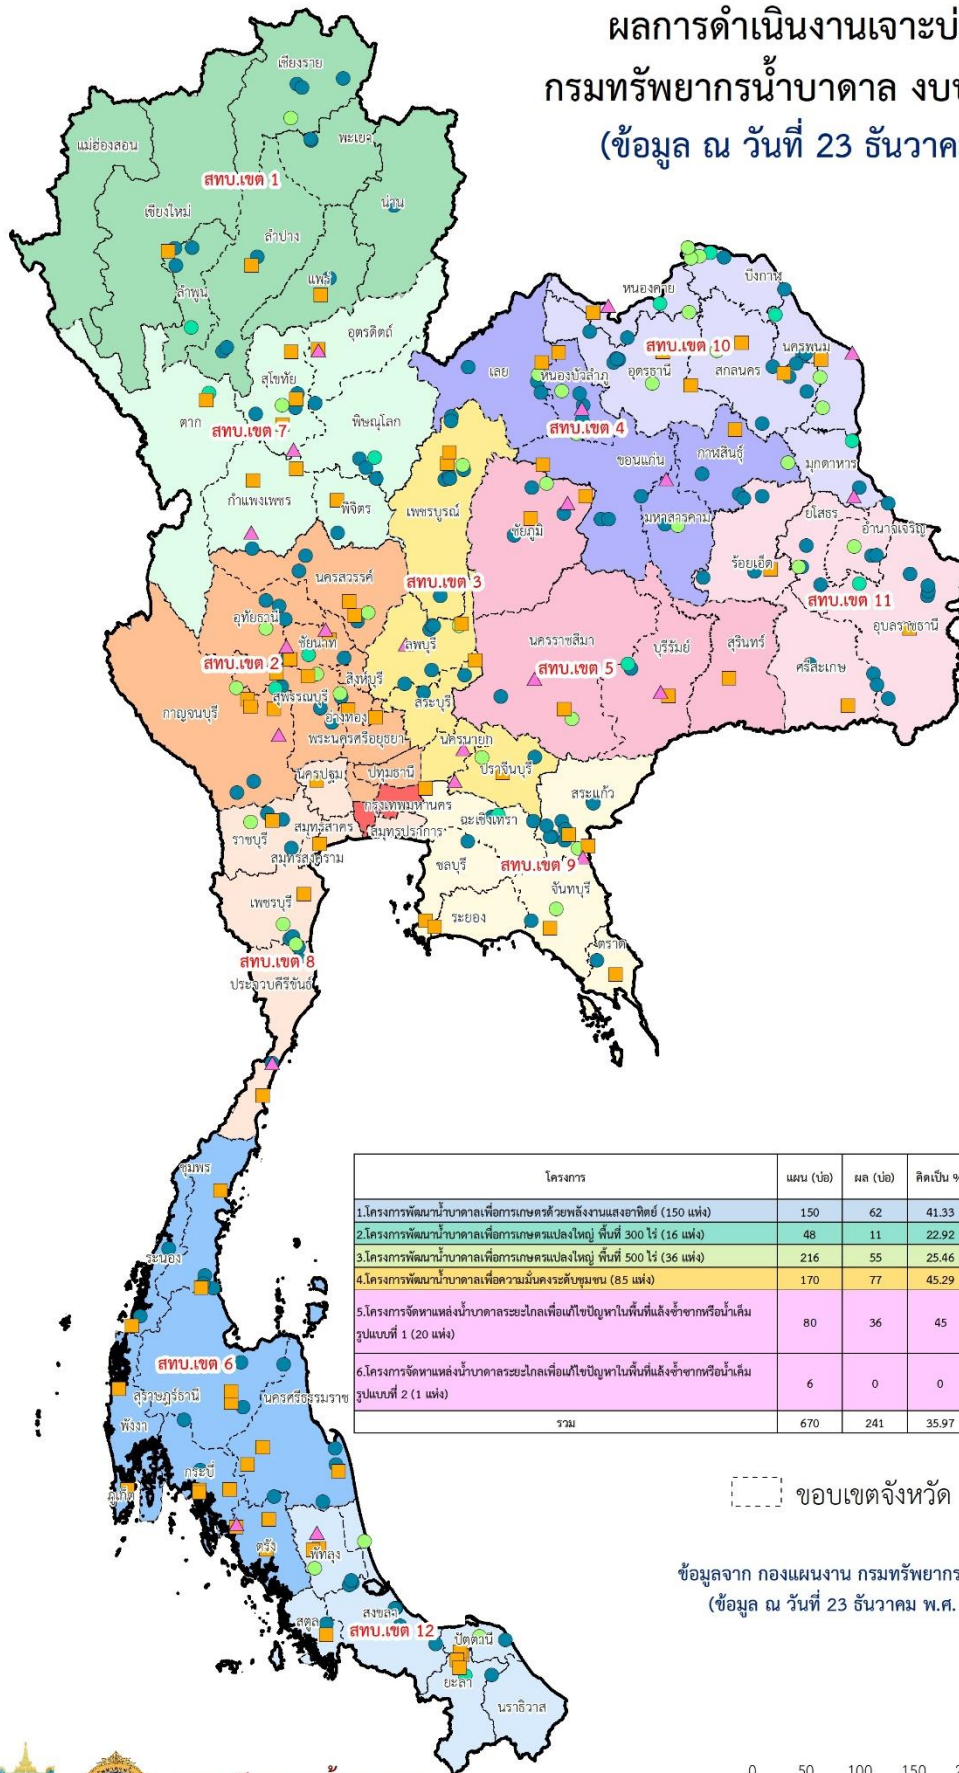

| โครงการ                                                                                                   | แผน (บ่อ) | ผล (บ่อ) | คิดเป็น % | ปริมาณน้ำ<br>ที่คาดว่าจะได้ (ล้าน ลบ.ม./ปี) | ครัวเรือน | ไร่    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------------|-----------|--------|
| 1.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (150 แห่ง)                                       | 150       | 62       | 41.33     | 4.86                                        | 1,200     | 9,000  |
| 2.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (16 แห่ง)                                     | 48        | 11       | 22.92     | 1.55                                        | 160       | 4,800  |
| 3.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ (36 แห่ง)                                     | 216       | 55       | 25.46     | 6.99                                        | 540       | 18,000 |
| 4.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (85 แห่ง)                                                 | 170       | 77       | 45.29     | 7.45                                        | 17,000    |        |
| 5.โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม<br>รูปแบบที่ 1 (20 แห่ง) | 80        | 36       | 45        | 3.50                                        | 3,000     |        |
| 6.โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม<br>รูปแบบที่ 2 (1 แห่ง)  | 6         | 0        | 0         | 0.26                                        | 750       |        |
| รวม                                                                                                       | 670       | 241      | 35.97     | 24.62                                       | 22,650    | 31,800 |

ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลจาก กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

0 50 100 150 200  
กิโลเมตร

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



## สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน CSR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปรายงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 23 ธันวาคม 2565

### แจกจ่ายน้ำหลัง 4 สัปดาห์ (ลิตร)



แจกจ่ายน้ำรวม 1,425,786 ลิตร



อุทกภัย

1,003,399 ลิตร



ภัยแล้ง

1,200 ลิตร



ช่วยโควิด ประชาสัมพันธ์  
และอื่น ๆ

421,187 ลิตร



ประชาชน  
ได้รับประโยชน์

283,177

คน



ครัวเรือน

ได้รับประโยชน์

70,795

ครัวเรือน

### CSR อื่น ๆ

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

9

ครั้ง

ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล

26

ครั้ง

ซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

8


ครั้ง

เจาะบ่อน้ำบาดาล

0

บ่อ

การดำเนินการช่วยเหลือประชาชน

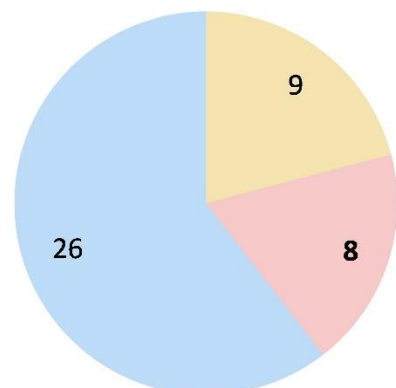

# พื้นที่ประสบพิบัติภัยกรณีฉุกเฉิน และผลการให้ความช่วยเหลือ

## ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565



- ไม่มีพื้นที่ประสบพิบัติภัย -

(ตามประกาศของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

### อธิบายสัญลักษณ์

-  จุดจ่ายน้ำบาดาล
-  ตำแหน่งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต
-  ขอบเขตจังหวัด
-  พื้นที่น้ำท่วม 7 จังหวัด (ปก.) วันที่ 21 ธ.ค. 65

### สรุปการให้ความช่วยเหลือจาก สทบ.เขต 1-12

ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565

| ลำดับ | กิจกรรม                     | ปัจจุบัน<br>17 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65 | สะสม<br>1 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65 | การให้ความช่วยเหลือ (1 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65) |         |         |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|
|       |                             |                                     |                                | อุทกภัย                                      | ภัยแล้ง | ปกติ    |
| 1     | การแจกจ่ายน้ำ (ลิตร)        | 42,393                              | 1,373,086                      | 981,651                                      | 1,200   | 390,235 |
| 2     | เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล (บ่อ)   | 2                                   | 9                              | 0                                            | 0       | 9       |
| 3     | ซ่อมเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง) | 2                                   | 7                              | 0                                            | 0       | 7       |
| 4     | ซ่อมระบบประปา (ระบบ)        | 4                                   | 26                             | 0                                            | 0       | 26      |