




ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

LAO S

VIETNAM

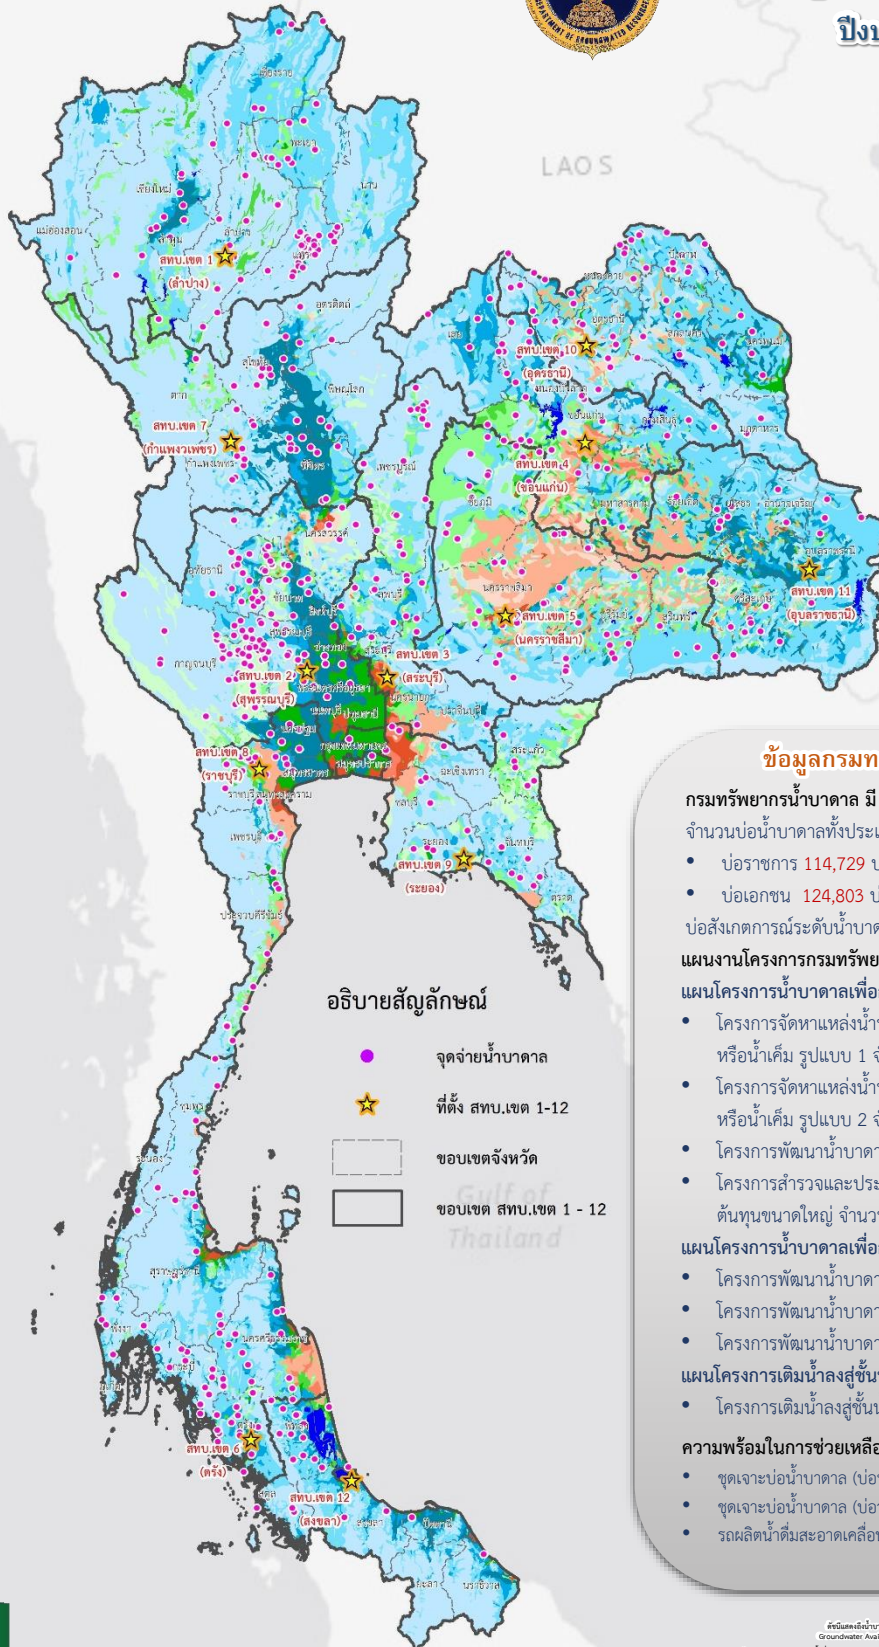

		ดัชนีความพร้อมใช้งานน้ำภาคพื้นผิว Groundwater Availability Index			
		< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
คุณภาพน้ำบาดาล ปริมาณน้ำที่สะสมในพื้นที่ ใต้ดิน (mm)	Groundwater Quality				
	Total Dissolved Solids (TDS) (mg/l)				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.der.go.th> ณ วันที่ 31/10/65

รวบรวมและจัดทำ : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566)

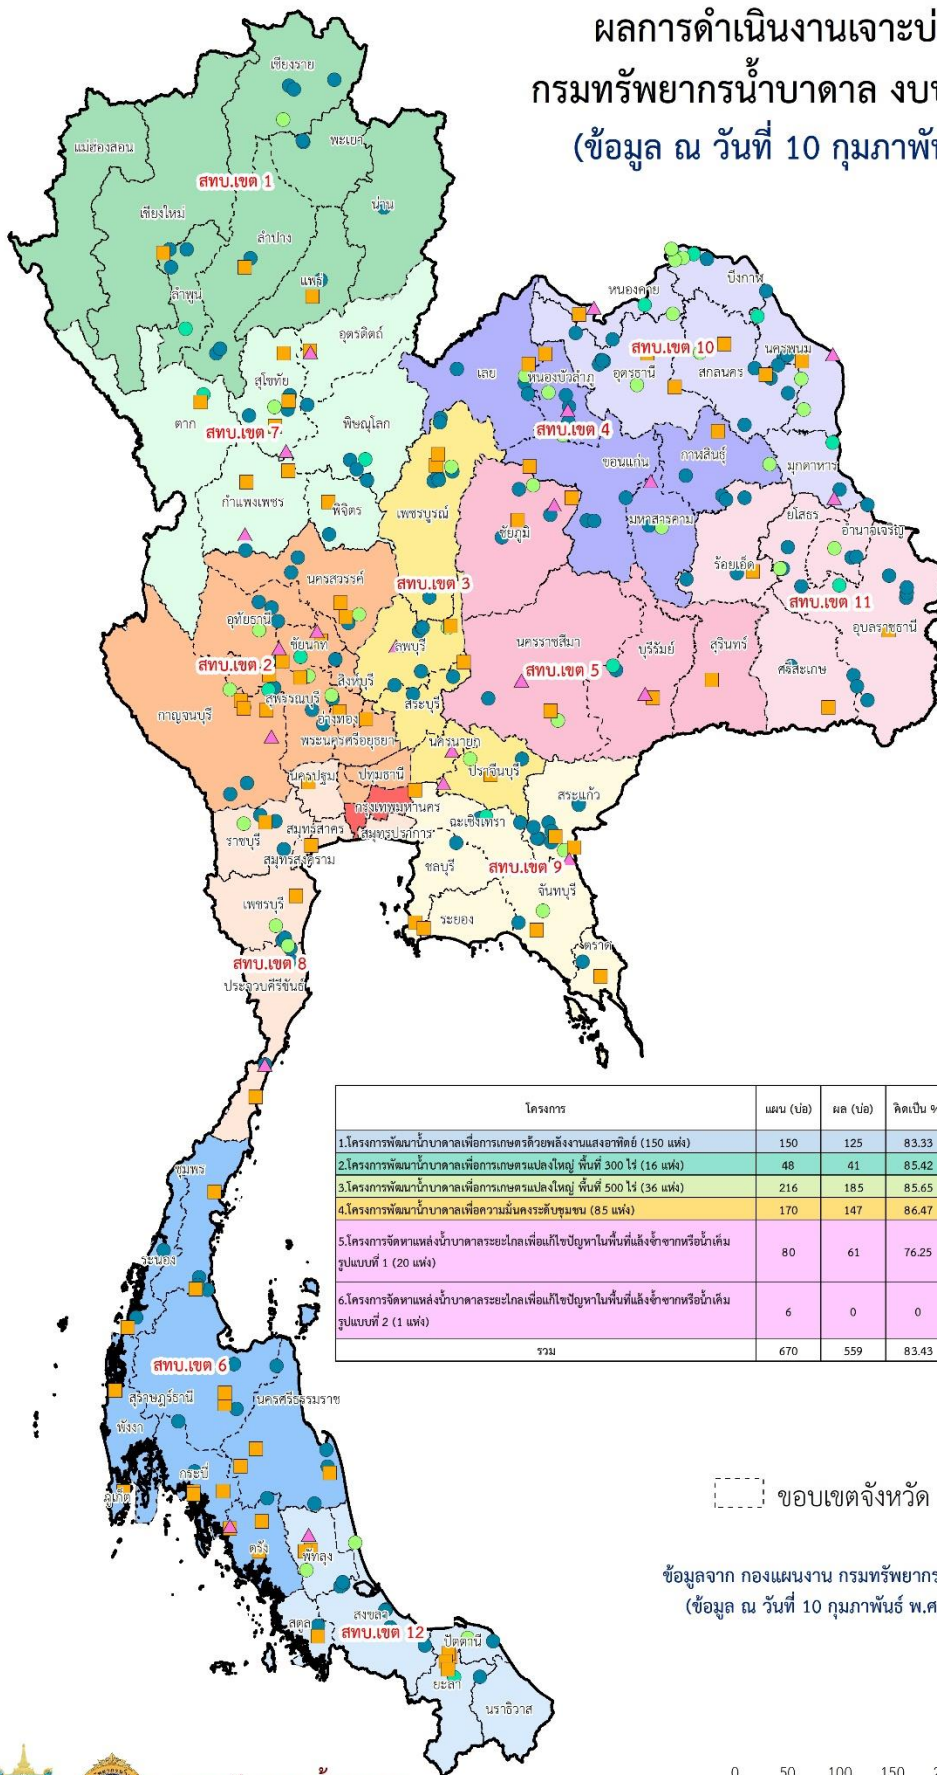

โครงการ	แบบ (บ่อ)	ผล (บ่อ)	คิดเป็น %	ปริมาณน้ำ ที่คาดว่าจะได้ (ล้าน ลบ.ม./ปี)	ครัวเรือน	ไร่
1.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (150 แห่ง)	150	125	83.33	4.86	1,200	9,000
2.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (16 แห่ง)	48	41	85.42	1.55	160	4,800
3.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ (36 แห่ง)	216	185	85.65	6.99	540	18,000
4.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (85 แห่ง)	170	147	86.47	7.45	17,000	
5.โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงขาดหรือน้ำดื่ม รูปแบบที่ 1 (20 แห่ง)	80	61	76.25	3.50	3,000	
6.โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงขาดหรือน้ำดื่ม รูปแบบที่ 2 (1 แห่ง)	6	0	0	0.26	750	
รวม	670	559	83.43	24.62	22,650	31,800

ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลจาก กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566)

0 50 100 150 200
กิโลเมตร

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน CSR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปรายงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

แจกจ่ายน้ำหลัง 4 สัปดาห์
(ลิตร)



แจกจ่ายน้ำรวม 2,078,264.58 ลิตร



อุทกภัย

1,004,971.66 ลิตร



ภัยแล้ง

1,200.00 ลิตร



ช่วยโควิด ประชาสัมพันธ์
และอื่น ๆ

1,072,092.92 ลิตร



ประชาชน
ได้รับประโยชน์

413,673
คน



ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

103,419
ครัวเรือน

CSR อื่น ๆ

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

16 ครั้ง

ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล

59 ครั้ง

ซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

19 ครั้ง

เจาะบ่อน้ำบาดาล

0 บ่อ

การดำเนินการช่วยเหลือประชาชน

