



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำบาดาล
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด
- ขอบเขต สทบ.เขต 1 - 12

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต
จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ จำนวน 239,521 บ่อ (ณ วันที่ 28/11/2566)

- บ่อราชการ 104,933 บ่อ
- บ่อเอกชน 134,588 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,784 บ่อ 2,627 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2566 จำนวน 759 แห่ง
แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 117 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบ 1 จำนวน 20 แห่ง
- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบ 2 จำนวน 1 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 85 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 11 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 202 แห่ง


- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 36 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 440 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบพิบัติภัย (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย 2566)

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 71 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 6 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 13 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 607 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาล และเครื่องสูบน้ำบาดาล 27 ชุด



0 50 100 150 200 กิโลเมตร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.dgr.go.th> ณ วันที่ 31/10/65
รวบรวมและจัดทำ : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สมรรถนะกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
(บ่อปกติ)



71 ชุด

ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
(บ่อวง)



6 ชุด

ชุดปรับปรุง
คุณภาพน้ำเคลื่อนที่



13 ชุด

ชุดซ่อมระบบประปา
และเครื่องสูบ



27 ชุด


จุดจำหน่าย



607 แห่ง



ผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566)

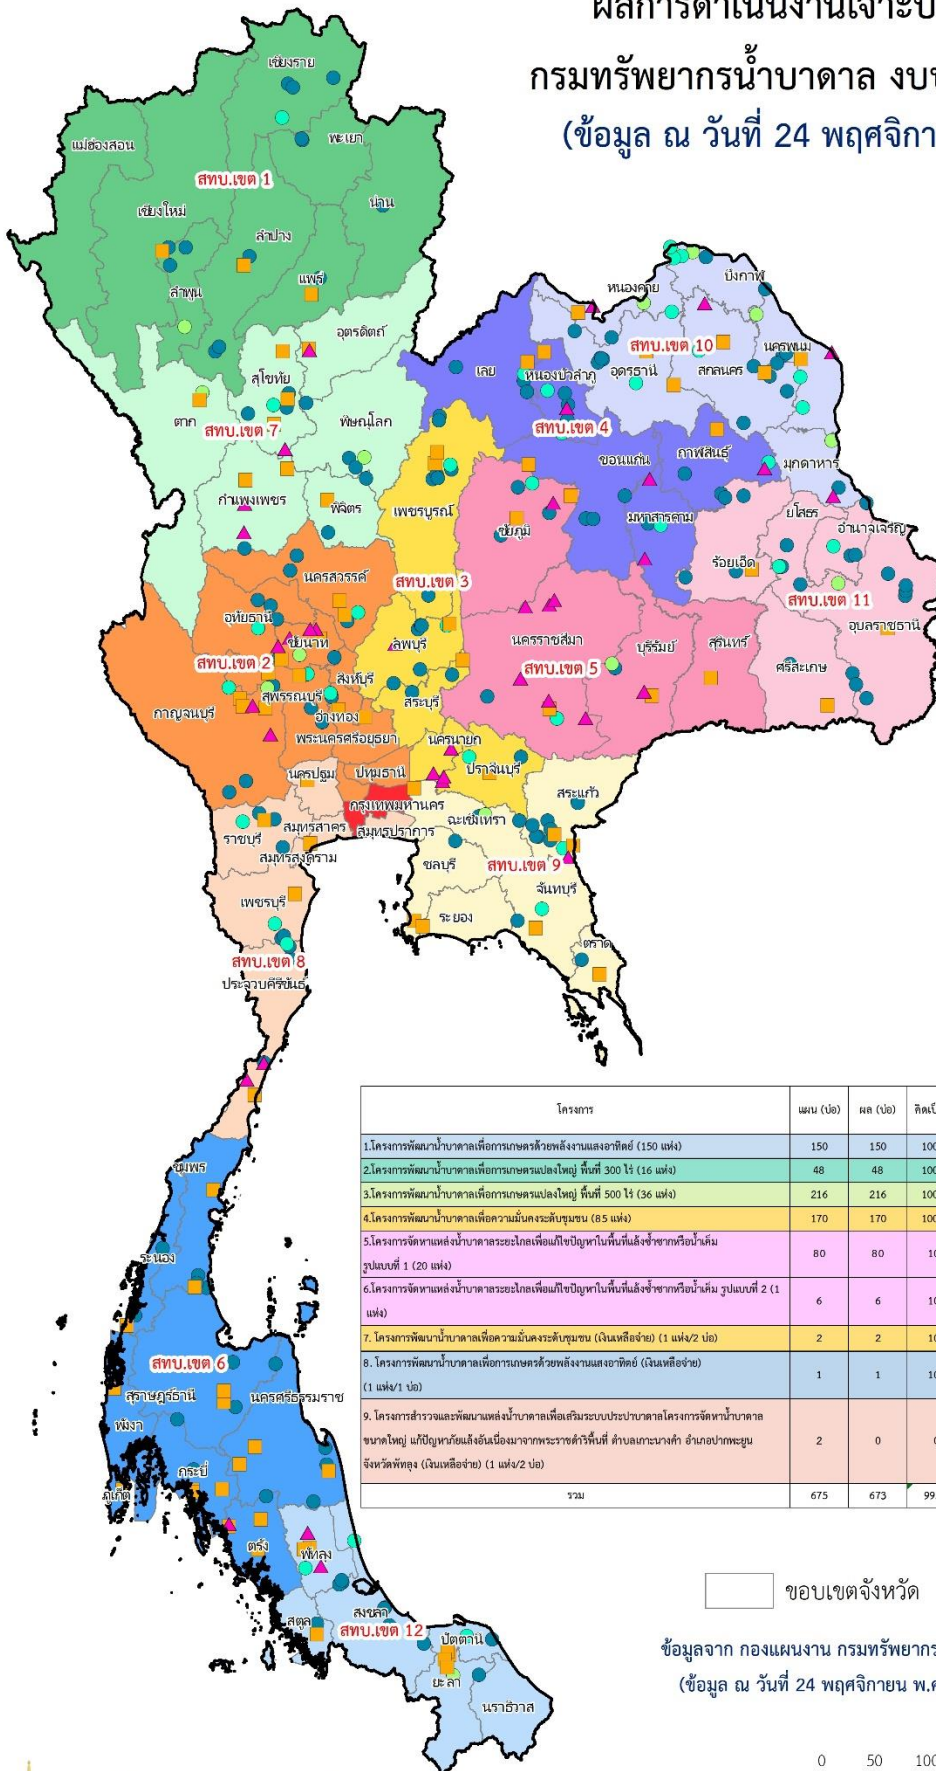

โครงการ	แผน (บ่อ)	ผล (บ่อ)	คิดเป็น %	ปริมาณน้ำ ที่คาดว่าจะได้ (ล้าน ลบ.ม./ปี)	ครัวเรือน	ไร่
1.โครงการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรห้วยฮ่องไคร้อาติธร (150 แห่ง)	150	150	100.00	1,152,009.00	644	5,113
2.โครงการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (16 แห่ง)	48	48	100.00	484,542.00	299	6,600
3.โครงการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ (36 แห่ง)	216	216	100.00	1,404,048.60	792	25,097
4.โครงการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อควมมั่นคงระดับชุมชน (85 แห่ง)	170	170	100.00	1,783,357.15	9,488	
5.โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงภัยจากภัยน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 (20 แห่ง)	80	80	100	1,512,158.50	8,653	
6.โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงภัยจากภัยน้ำเค็ม รูปแบบที่ 2 (1 แห่ง)	6	6	100	32,485.00	0	
7. โครงการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อควมมั่นคงระดับชุมชน (เงินเหลือจ่าย) (1 แห่ง/2 บ่อ)	2	2	100			
8. โครงการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรห้วยฮ่องไคร้อาติธร (เงินเหลือจ่าย) (1 แห่ง/1 บ่อ)	1	1	100			
9. โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อเสริมระบบประปาบาดาลโครงการจัดหาบ่อน้ำบาดาล ขนาดใหญ่ แก้ไขปัญหาภัยแล้งขึ้นเนื่องจากพระราชดำริพื้นที่ ตำบลเกาะนาคำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพิจิตร (เงินเหลือจ่าย) (1 แห่ง/2 บ่อ)	2	0	0			
รวม	675	673	99.70	6,368,600.25	19,876	36,810

ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลจาก กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566)

0 50 100 150 200
กิโลเมตร



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน CSR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปรายงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

แจกจ่ายน้ำหลัง 4 สัปดาห์ (ลิตร)



แจกจ่ายน้ำรวม 7,228,545.48 ลิตร



อุทกภัย

1,120,057.66 ลิตร



ภัยแล้ง

532,135.50 ลิตร



ประชาสัมพันธ์
และอื่น ๆ

5,576,352.32 ลิตร



ประชาชน
ได้รับประโยชน์

1,116,785
คน



ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

279,197
ครัวเรือน

CSR อื่น ๆ

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

87 ครั้ง

ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล

324 ครั้ง

ซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

83 ครั้ง

เจาะบ่อน้ำบาดาล

34 บ่อ

การดำเนินการช่วยเหลือประชาชน

