




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

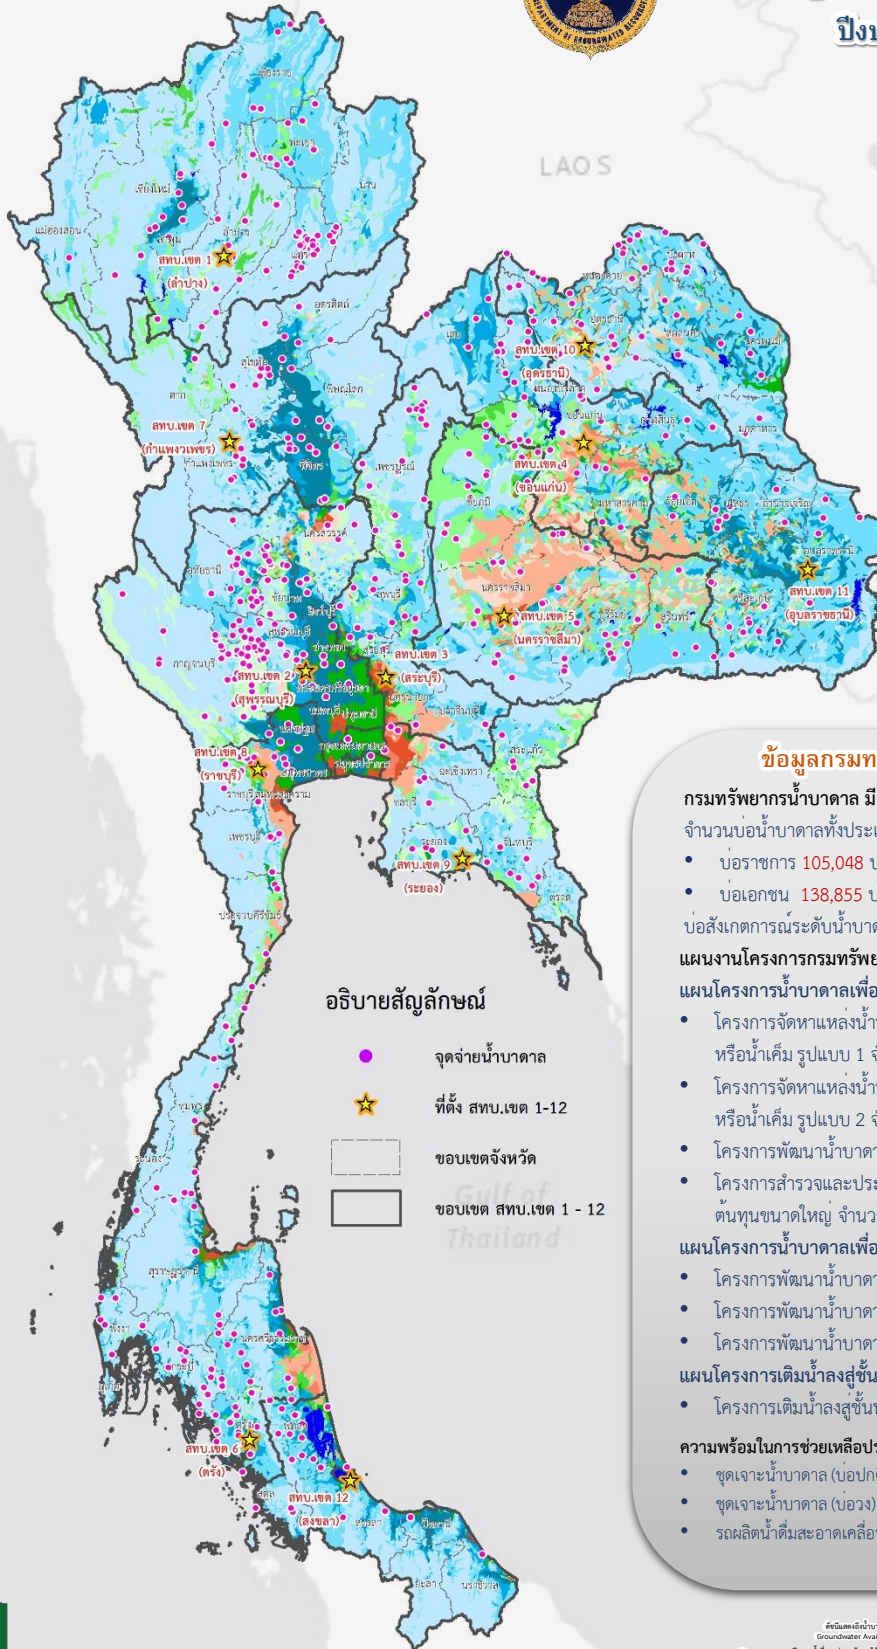

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำบาดาล
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด
- ขอบเขต สทบ.เขต 1 - 12

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต รับผิดชอบทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ จำนวน 243,903 บ่อ (ณ วันที่ 04/01/2567)

- บ่อราชการ 105,048 บ่อ

- บ่อเอกชน 138,855 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล 3,644 บ่อ 2,635 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2566 จำนวน 759 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 117 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซาก หรือน้ำเค็ม รูปแบบ 1 จำนวน 20 แห่ง
- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซาก หรือน้ำเค็ม รูปแบบ 2 จำนวน 1 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 85 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 11 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 202 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 36 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 440 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติภัย (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย 2566)

- ชุดเจาะน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 71 ชุด
- ชุดเจาะน้ำบาดาล (บ่อขุด) 6 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 13 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 607 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาล และเครื่องสูบน้ำบาดาล 27 ชุด

ดัชนีแหล่งน้ำบาดาลที่มี Groundwater Availability Index		ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)			
ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)		< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
คุณภาพน้ำบาดาล (Groundwater Quality) (ค่าเฉลี่ย)	Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)	< 500	500 - 1,500	1,500 - 3,000	> 3,000
	< 500	500 - 1,500	1,500 - 3,000	> 3,000	
	> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.dgr.go.th> ณ วันที่ 31/10/65

รวบรวมและจัดทำ : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน CSR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปรายงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่

4 มกราคม 2567

แจกจ่ายน้ำหลัง 4 สัปดาห์ (ลิตร)



แจกจ่ายน้ำรวม 1,297,911.35 ลิตร



อุทกภัย

95,638.50 ลิตร

อุทกภัยภาคใต้

(ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2566 ถึงปัจจุบัน)

10,250.00 ลิตร



ภัยแล้ง

2,500.00 ลิตร



ประชาสัมพันธ์

และอื่น ๆ

1,189,522.85 ลิตร



ประชาชน

ได้รับประโยชน์

234,772

คน



ครัวเรือน

ได้รับประโยชน์

58,693

ครัวเรือน

CSR อื่น ๆ

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

10

ครั้ง

ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล

56

ครั้ง

ซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

13


ครั้ง

เจาะน้ำบาดาล


3

บ่อ

การดำเนินการช่วยเหลือประชาชน

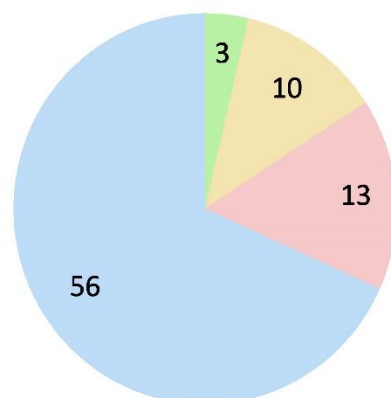

ที่ตั้งหน่วยเจาะน้ำบาดาล และรถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลเคลื่อนที่ ประจำวันี่ 4 มกราคม 2567

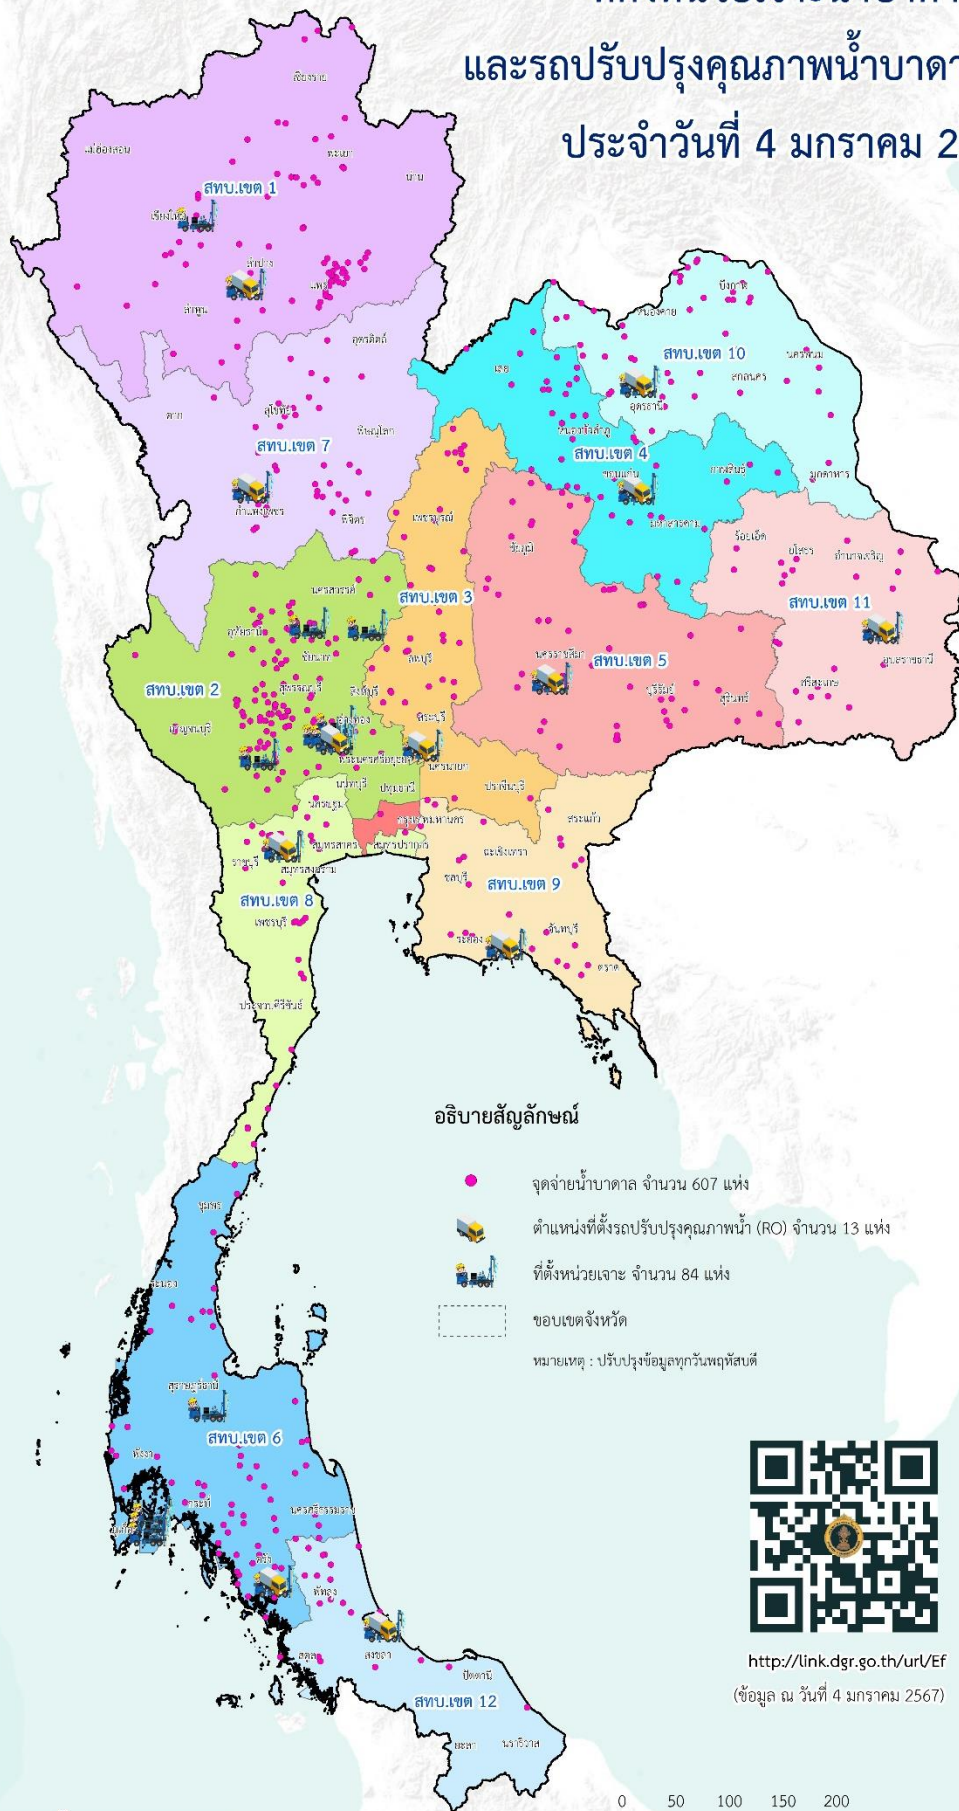

<http://link.dgr.go.th/ur/Ef>
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2567)

0 50 100 150 200
กิโลเมตร



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

Source: Can, USGS, NOAA

พื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยกรณิฉุกเฉิน และผลการให้ความช่วยเหลือ

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2567



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำบาดาล
- ตำแหน่งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต
- ขอบเขตจังหวัด
- พื้นที่น้ำท่วม 1 จังหวัด (ปภ.) วันที่ 3 ม.ค.67



สรุปการให้ความช่วยเหลือจาก สทบ.เขต 1-12

ณ วันที่ 4 มกราคม 2567

ลำดับ	กิจกรรม	ปัจจุบัน 28 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67	สะสม 1 ต.ค. 66 - 4 ม.ค. 67	การให้ความช่วยเหลือ (1 ต.ค. 66 - 4 ม.ค. 67)			
				แจกจ่ายน้ำได้	อุทกภัย	ภัยแล้ง	ปกติ
1	การแจกจ่ายน้ำ (ลิตร)	174,316	1,297,911	10,250	95,639	2,500	1,169,523
2	เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล (บ่อ)	0	10	0	0	0	10
3	ซ่อมเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	0	13	0	0	0	13
4	ซ่อมระบบประปา (ระบบ)	4	56	0	0	0	56