




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

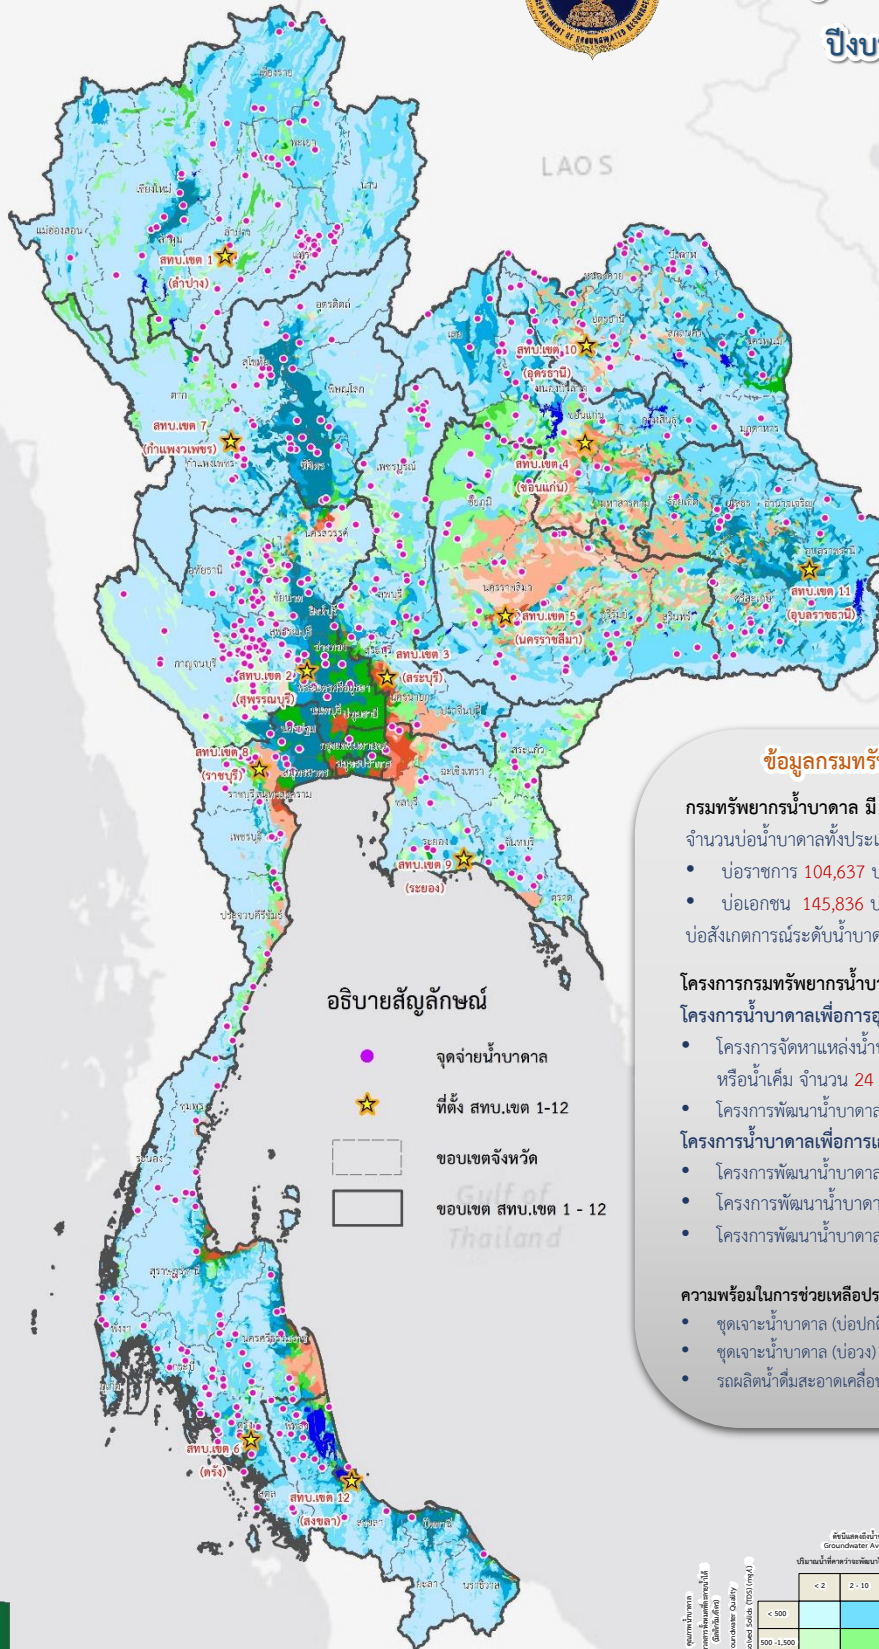

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำบาดาล
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด
- ขอบเขต สทบ.เขต 1 - 12

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต รับผิดชอบทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ จำนวน 250,473 บ่อ (ณ วันที่ 25/07/2567)

- บ่อราชการ 104,637 บ่อ

- บ่อเอกชน 145,836 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล 1,956 บ่อ 1,183 สถานี

โครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2567 จำนวน 335 แห่ง

โครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 99 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 24 แห่ง 96 บ่อ

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 75 แห่ง 150 บ่อ

โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 236 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 160 แห่ง 160 บ่อ

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 22 แห่ง 66 บ่อ

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 54 แห่ง 324 บ่อ

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย 2566)

- ชุดเจาะน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 71 ชุด

- ชุดเจาะน้ำบาดาล (บ่อวง) 6 ชุด

- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 13 คัน

- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 607 แห่ง

- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาล

- และเครื่องสูบน้ำบาดาล 27 ชุด

ดัชนีความพร้อมน้ำบาดาล (Groundwater Availability Index)		ปริมาณน้ำที่สำรองไว้ใช้ (ปริมาณน้ำสำรอง)			
ดัชนีความพร้อมน้ำบาดาล (Groundwater Availability Index)		ปริมาณน้ำที่สำรองไว้ใช้ (ปริมาณน้ำสำรอง)			
ดัชนีความพร้อมน้ำบาดาล (Groundwater Availability Index)		ปริมาณน้ำที่สำรองไว้ใช้ (ปริมาณน้ำสำรอง)			
ดัชนีความพร้อมน้ำบาดาล (Groundwater Availability Index)		ปริมาณน้ำที่สำรองไว้ใช้ (ปริมาณน้ำสำรอง)			
ดัชนีความพร้อมน้ำบาดาล (Groundwater Availability Index)		ปริมาณน้ำที่สำรองไว้ใช้ (ปริมาณน้ำสำรอง)			
ดัชนีความพร้อมน้ำบาดาล (Groundwater Availability Index)		ปริมาณน้ำที่สำรองไว้ใช้ (ปริมาณน้ำสำรอง)			
ดัชนีความพร้อมน้ำบาดาล (Groundwater Availability Index)		ปริมาณน้ำที่สำรองไว้ใช้ (ปริมาณน้ำสำรอง)			
ดัชนีความพร้อมน้ำบาดาล (Groundwater Availability Index)		ปริมาณน้ำที่สำรองไว้ใช้ (ปริมาณน้ำสำรอง)			
ดัชนีความพร้อมน้ำบาดาล (Groundwater Availability Index)		ปริมาณน้ำที่สำรองไว้ใช้ (ปริมาณน้ำสำรอง)			
ดัชนีความพร้อมน้ำบาดาล (Groundwater Availability Index)		ปริมาณน้ำที่สำรองไว้ใช้ (ปริมาณน้ำสำรอง)			

0 50 100 150 200 กิโลเมตร

ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.dgr.go.th> ณ วันที่ 23/02/67

รวบรวมและจัดทำ : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน CSR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปรายงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แจกจ่ายยอนหลัง 4 สัปดาห์ (ลิตร)



แจกจ่ายน้ำรวม 6,555,729.25 ลิตร



อุทกภัย

98,113.50 ลิตร

อุทกภัยภาคใต้
(ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน)

12,250.00 ลิตร



ภัยแล้ง

14,440.00 ลิตร



ประชาสัมพันธ์
และอื่น ๆ

6,430,925.75 ลิตร



ประชาชน
ได้รับประโยชน์

766,031

คน



ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

191,508

ครัวเรือน

CSR อื่น ๆ

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

70

ครั้ง

ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล

155

ครั้ง

ซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

66


ครั้ง

เจาะน้ำบาดาล


8

บ่อ

การดำเนินการช่วยเหลือประชาชน

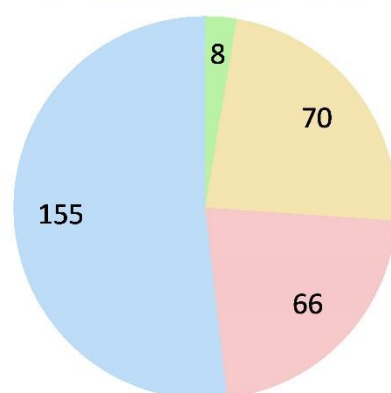

ที่ตั้งหน่วยเจาะน้ำบาดาล และรถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลเคลื่อนที่ ประจำวันที 25 กรกฎาคม 2567

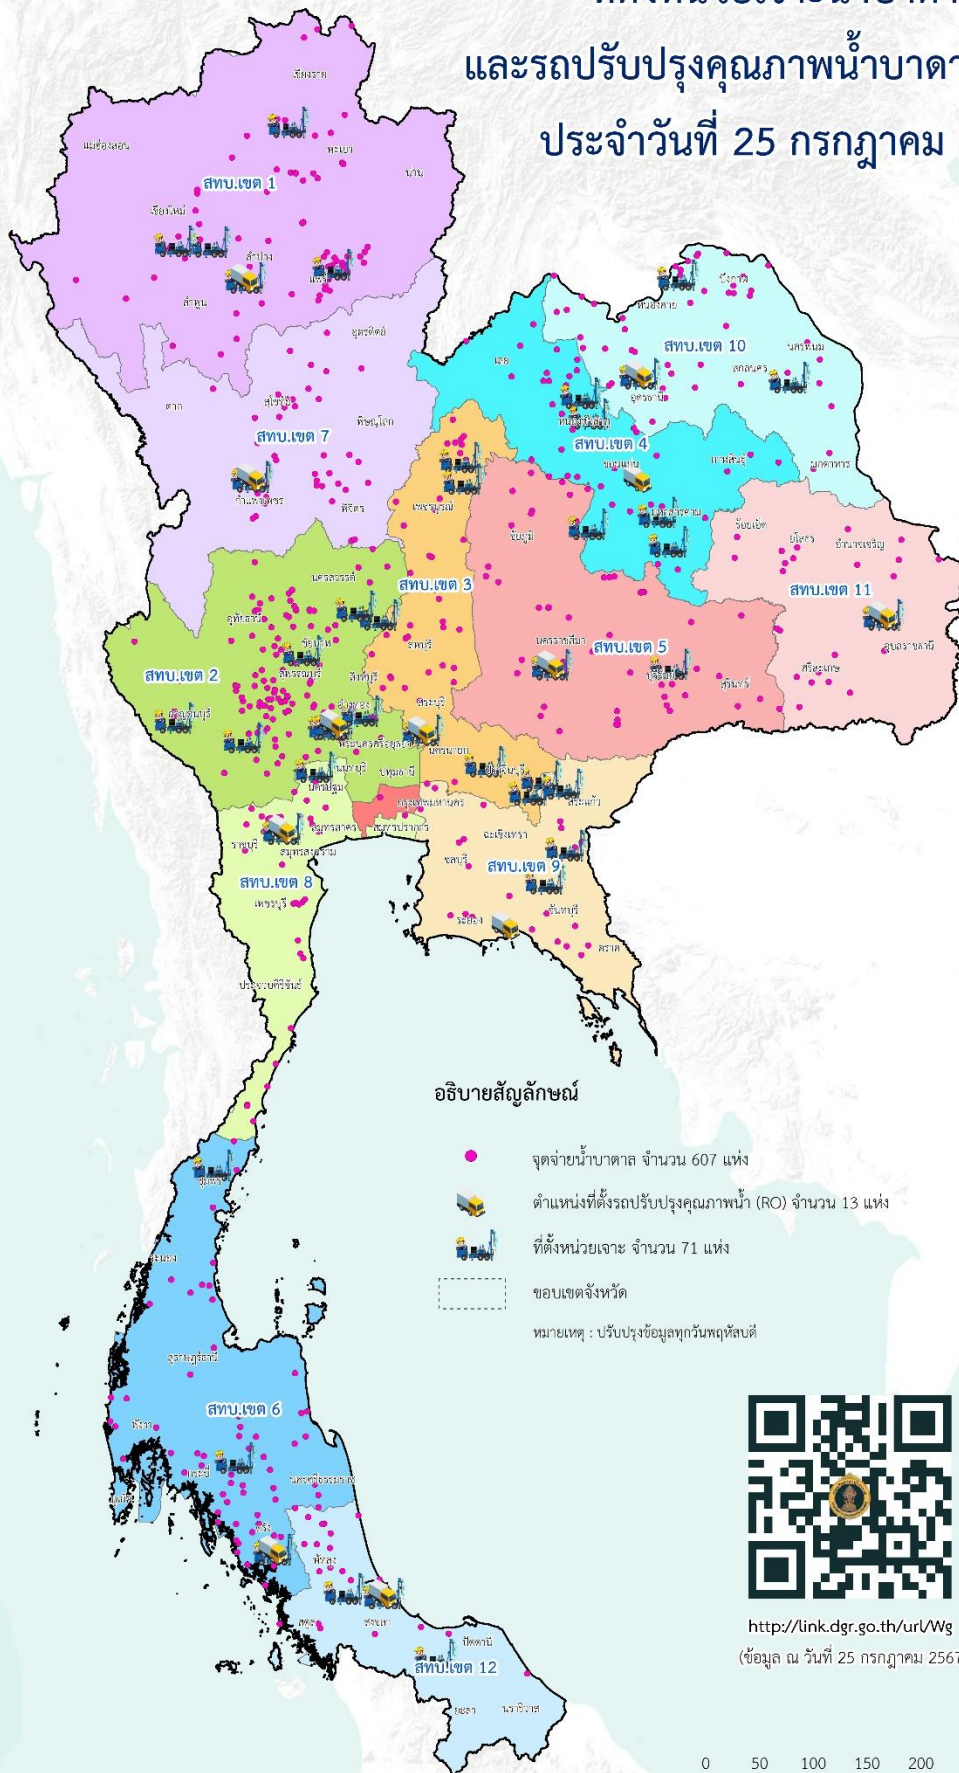

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

Source: FAO, USGS, NOAA

พื้นที่ประสบภัยภัยกรณีฉุกเฉิน และผลการให้ความช่วยเหลือ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำบาดาล
- ตำแหน่งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต
- ขอบเขตจังหวัด

สรุปการให้ความช่วยเหลือจาก สทบ.เขต 1-12

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	กิจกรรม	ปัจจุบัน 18 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67	สะสม 1 ต.ค. 66 - 25 ก.ค. 67	การให้ความช่วยเหลือ (1 ต.ค. 66 - 25 ก.ค. 67)			
				อุทกภัยภาคใต้	อุทกภัย	ภัยแล้ง	ปกติ
1	การแจกจ่ายน้ำ (ลิตร)	77,500	6,555,729	12,250	98,114	14,440	6,430,926
2	เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล (บ่อ)	1	70	0	0	0	70
3	ซ่อมเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	0	66	0	0	0	66
4	ซ่อมระบบประปา (ระบบ)	3	155	0	0	0	155