




Gulf of
Tonkin

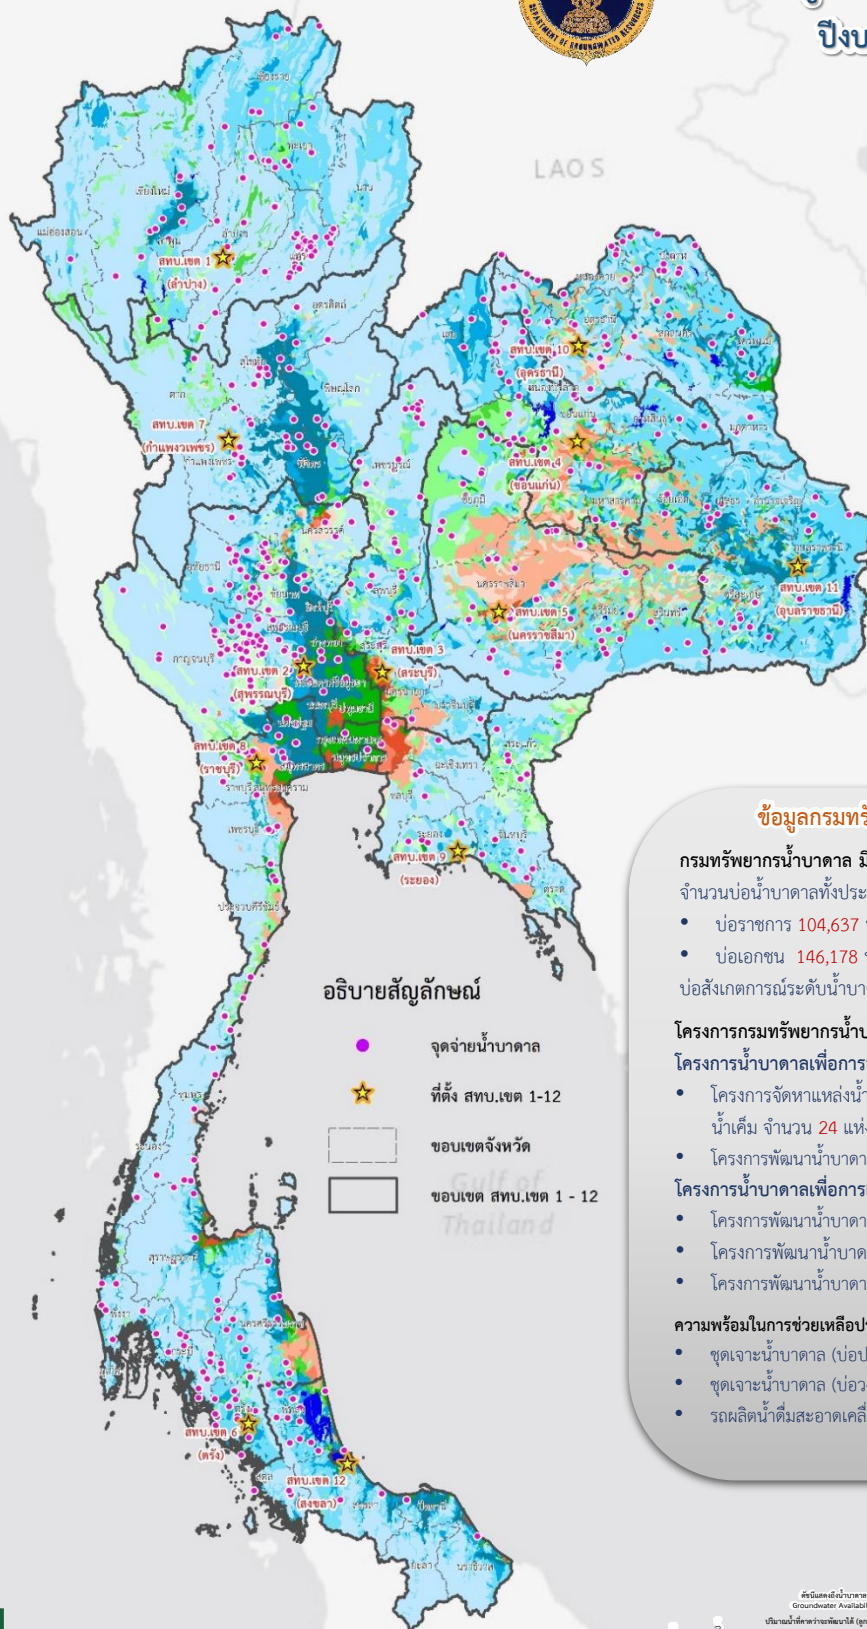

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทป.เขต รับผิดชอบทั่วประเทศ 12 เขต
จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 250,815 บ่อ (ณ วันที่ 03/08/2567)

- บ่อราชการ 104,637 บ่อ
- บ่อเอกชน 146,178 บ่อ

บ่อส่งผลการณ้ระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล 1,956 บ่อ 1,183 สถานี

โครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 99 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 24 แห่ง 96 บ่อ
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 75 แห่ง 150 บ่อ

โครงการนำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 236 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 160 แห่ง 160 บ่อ
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 22 แห่ง 66 บ่อ
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 54 แห่ง 324 บ่อ

ความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบพิบัติภัย (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 2566)

- ชุดเจาะน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 71 ชุด
- ชุดเจาะน้ำบาดาล (บ่อวง) 6 ชุด
- รถลัดน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 13 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 607 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาล
- และเครื่องสูบน้ำบาดาล 27 ชุด

	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500	Red	Orange	Yellow	Green
500 - 1,500	Red	Orange	Yellow	Green
> 1,500	Red	Orange	Yellow	Green

0 50 100 150 200
กิโลเมตร

Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user

ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.dgr.go.th> วันที่ 23/02/67
รวบรวมและจัดทำ : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล





กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน CSR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปรายงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 3 สิงหาคม 2567

แจกจ่ายน้ำหลัง 4 สัปดาห์ (ลิตร)



แจกจ่ายน้ำรวม 6,667,782.25 ลิตร




อุทกภัย

103,213.50 ลิตร

อุทกภัยภาคใต้
(ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน)

12,250.00 ลิตร



ภัยแล้ง

14,440.00 ลิตร



ประชาสัมพันธ์
และอื่น ๆ

6,537,878.75 ลิตร



ประชาชน
ได้รับประโยชน์

775,041

คน



ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

193,760

ครัวเรือน

CSR อื่น ๆ

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

70

ครั้ง

ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล

155

ครั้ง

ซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

66

ครั้ง

เจาะน้ำบาดาล

8

บ่อ

การดำเนินการช่วยเหลือประชาชน

