




ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

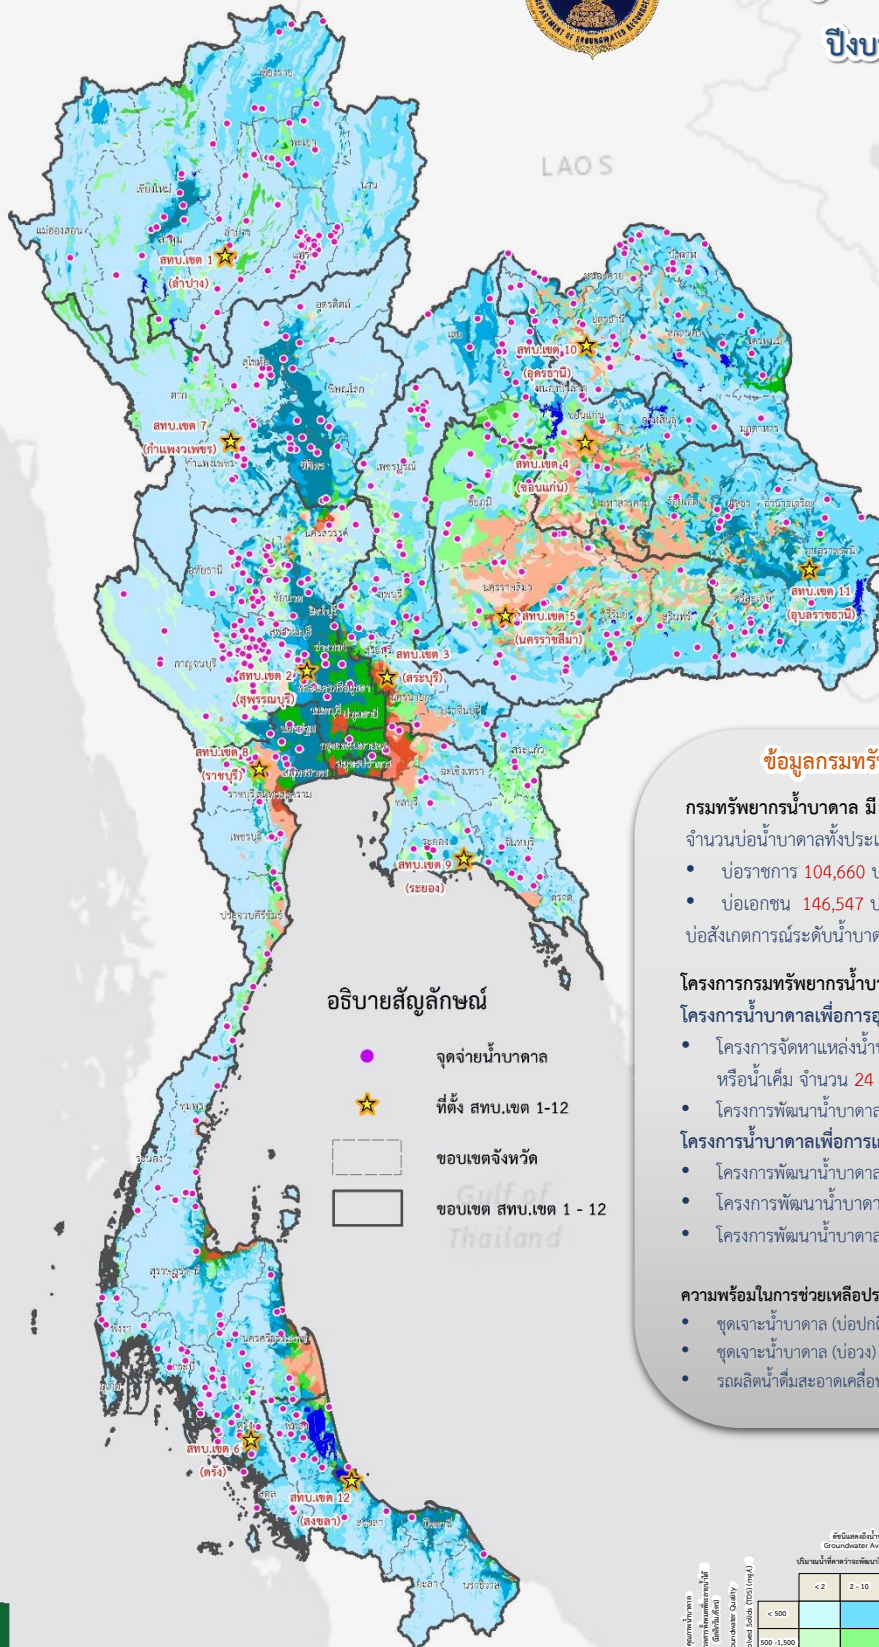

และเครื่องสูบน้ำบาดาล 27 ชุด

		ดัชนีการมีน้ำบาดาลที่พร้อมใช้ Groundwater Availability Index			
		ปริมาณน้ำที่พร้อมใช้ (ปริมาณที่เกินกว่าขีดจำกัด)			
		< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
คุณภาพน้ำบาดาล ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (ดี/ไม่ดี)	Groundwater Quality				
	Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)				
	< 500				
	500 - 1,500				
	> 1,500				



ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.dgr.go.th> ณ วันที่ 23/02/67
รวบรวมและจัดทำ : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน CSR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปรายงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 13 สิงหาคม 2567

แจกจ่ายยอนหลัง 4 สัปดาห์ (ลิตร)



แจกจ่ายน้ำรวม 6,798,379.60 ลิตร



อุทกภัย

108,713.50 ลิตร

อุทกภัยภาคใต้

(ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน)

12,250.00 ลิตร



ภัยแล้ง

14,440.00 ลิตร



ประชาสัมพันธ์

และอื่น ๆ

6,662,976.10 ลิตร



ประชาชน

ได้รับประโยชน์

786,801

คน



ครัวเรือน

ได้รับประโยชน์

196,700

ครัวเรือน

CSR อื่น ๆ

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

70

ครั้ง

ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล

157

ครั้ง

ซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

66

ครั้ง

เจาะน้ำบาดาล

8

บ่อ

การดำเนินการช่วยเหลือประชาชน

