




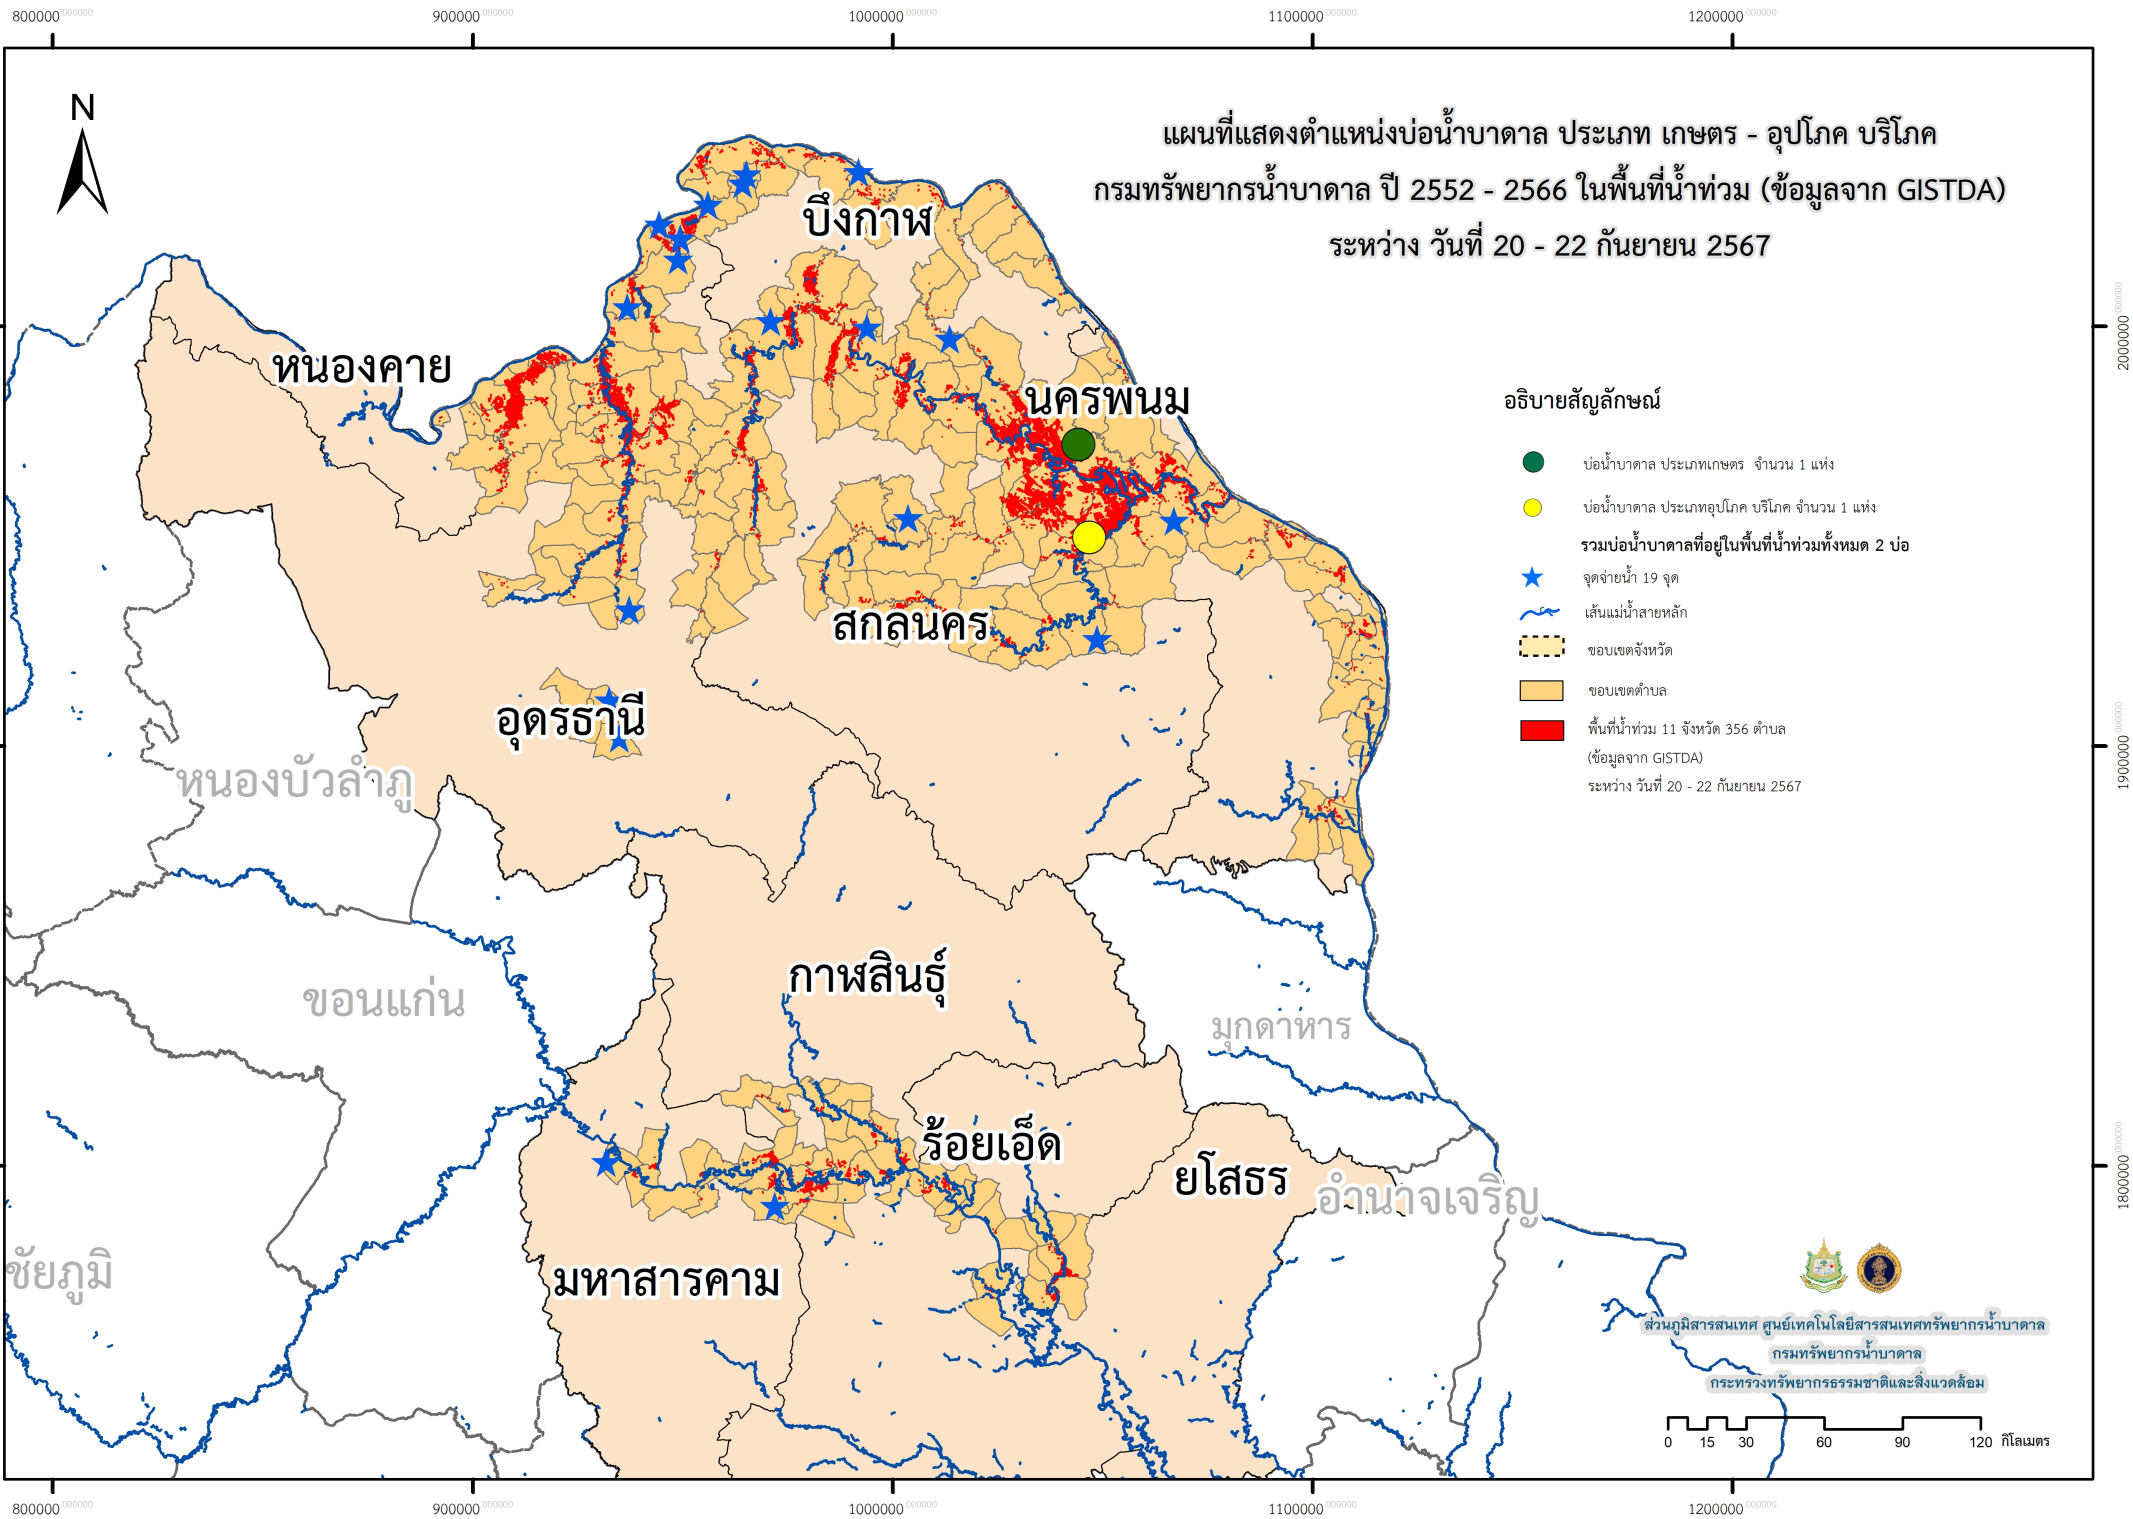

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำบาดาล
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด
- ขอบเขต สทบ.เขต 1 - 12

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต รับผิดชอบทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ จำนวน 253,334 บ่อ (ณ วันที่ 23/09/2567)

- บ่อราชการ 104,686 บ่อ
- บ่อเอกชน 148,648 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล 1,956 บ่อ 1,183 สถานี

โครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2567 จำนวน 335 แห่ง

โครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 99 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 24 แห่ง 96 บ่อ
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 75 แห่ง 150 บ่อ

โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 236 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 160 แห่ง 160 บ่อ
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 22 แห่ง 66 บ่อ
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 54 แห่ง 324 บ่อ

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย 2566)

- ชุดเจาะน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 71 ชุด
- ชุดเจาะน้ำบาดาล (บ่อวง) 6 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 13 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 607 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาล และเครื่องสูบน้ำบาดาล 27 ชุด

ดัชนีความเสี่ยงน้ำบาดาลเชิงพื้นที่
Groundwater Availability Index

ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อพื้นที่ใช้ (ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี)

ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อพื้นที่ใช้ (ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี)	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
ความลึกน้ำบาดาล (เมตร)				
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน CSR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปรายงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 23 กันยายน 2567

แจกจ่ายย้อนหลัง 4 สัปดาห์
(ลิตร)



แจกจ่ายน้ำรวม 7,634,146.35 ลิตร



อุทกภัย

341,148.50 ลิตร



ภัยแล้ง

14,440.00 ลิตร



ประชาสัมพันธ์
และอื่น ๆ

7,278,557.85 ลิตร



ประชาชน

856,942

ได้รับประโยชน์

คน



ครัวเรือน

214,235

ได้รับประโยชน์

ครัวเรือน

CSR อื่น ๆ

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

72

ครั้ง

ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล

179

ครั้ง

ซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

67

ครั้ง

เจาะน้ำบาดาล

8

บ่อ

การดำเนินการช่วยเหลือประชาชน

