


แผนที่แสดงตำแหน่งบ่อน้ำบาดาล ประเภท เกษตร - อุปโภค บริโภค
 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2552 - 2566 ในพื้นที่น้ำท่วม (ข้อมูลจาก GISTDA)
 ระหว่าง วันที่ 28 - 30 กันยายน 2567

อธิบายสัญลักษณ์


- บ่อน้ำบาดาล ประเภทเกษตร จำนวน 37 แห่ง
- บ่อน้ำบาดาล ประเภทอุปโภค บริโภค จำนวน 7 แห่ง
- รวมบ่อน้ำบาดาลที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 41 บ่อ
- ★ จุดจ่ายน้ำ 21 จุด
- เส้นแม่น้ำสายหลัก
- ขอบเขตจังหวัด
- ขอบเขตตำบล
- พื้นที่น้ำท่วม 10 จังหวัด 225 ตำบล
 (ข้อมูลจาก GISTDA)
 ระหว่าง วันที่ 28 - 30 กันยายน 2567



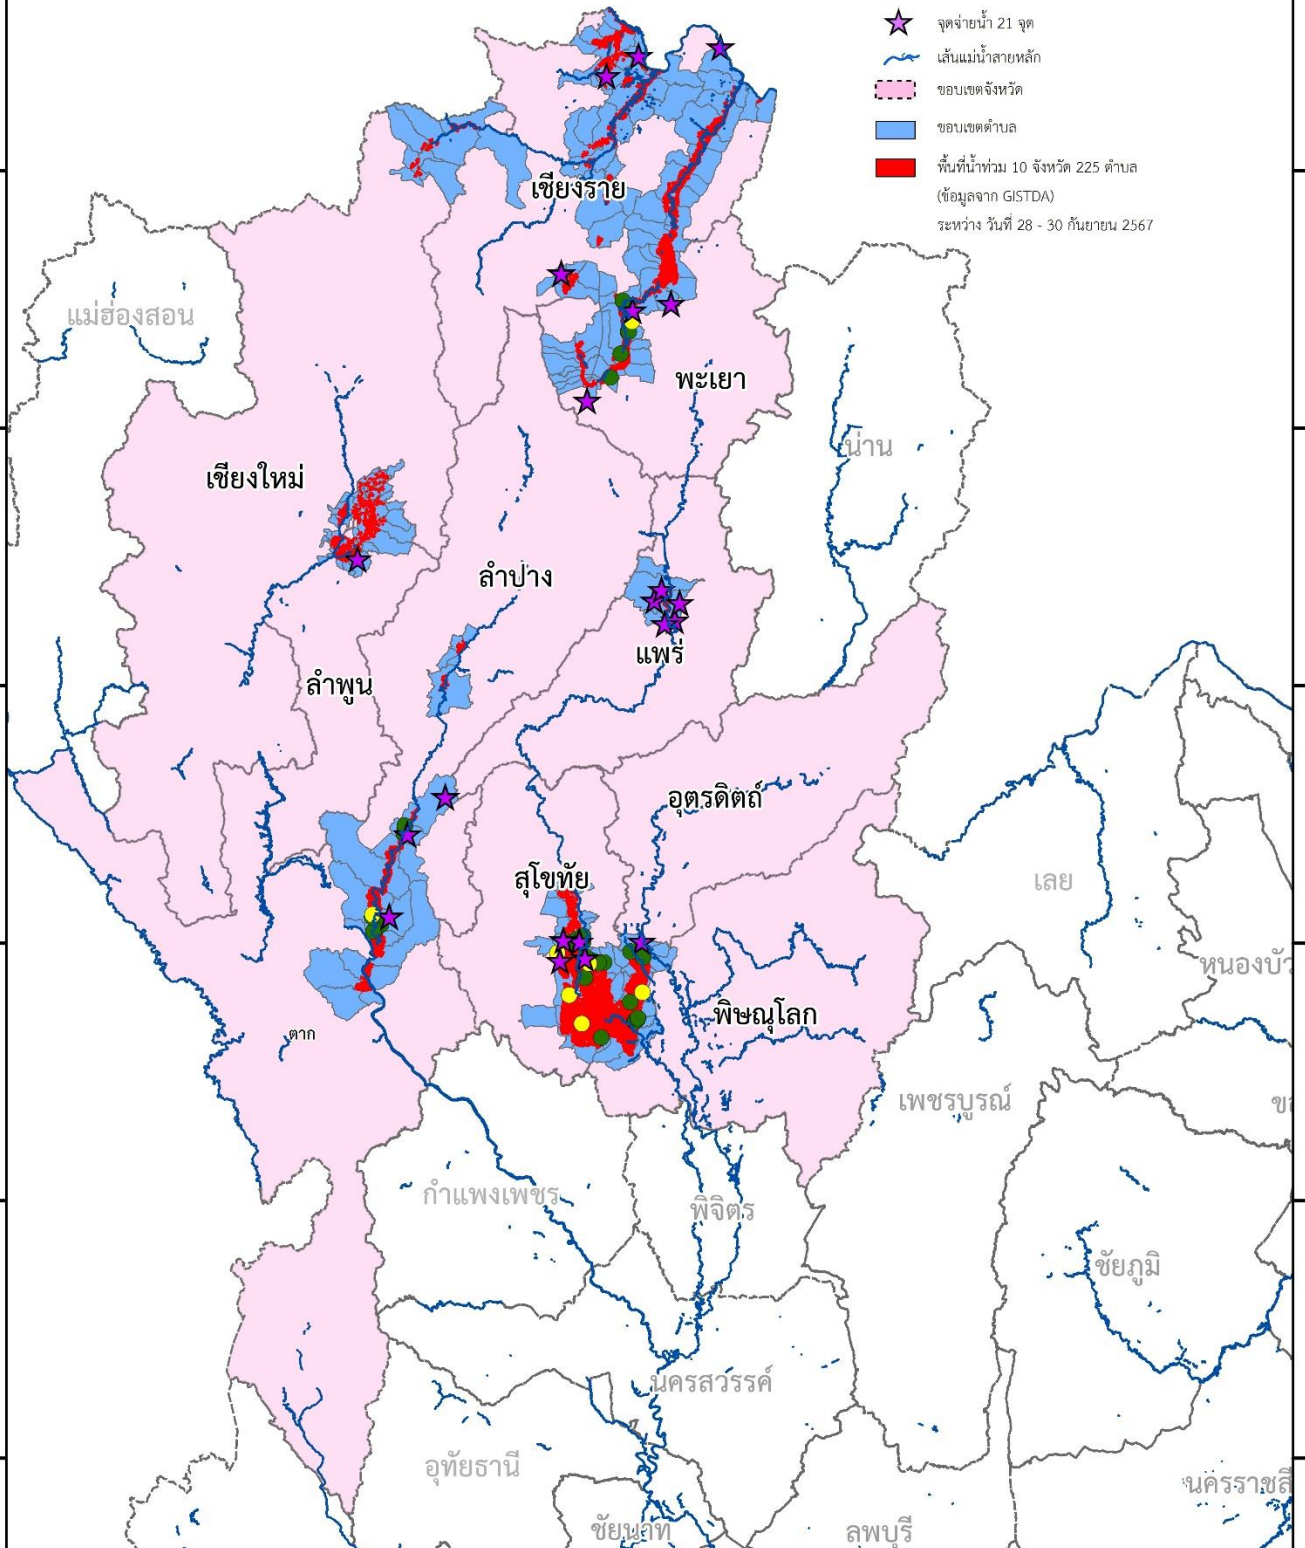

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

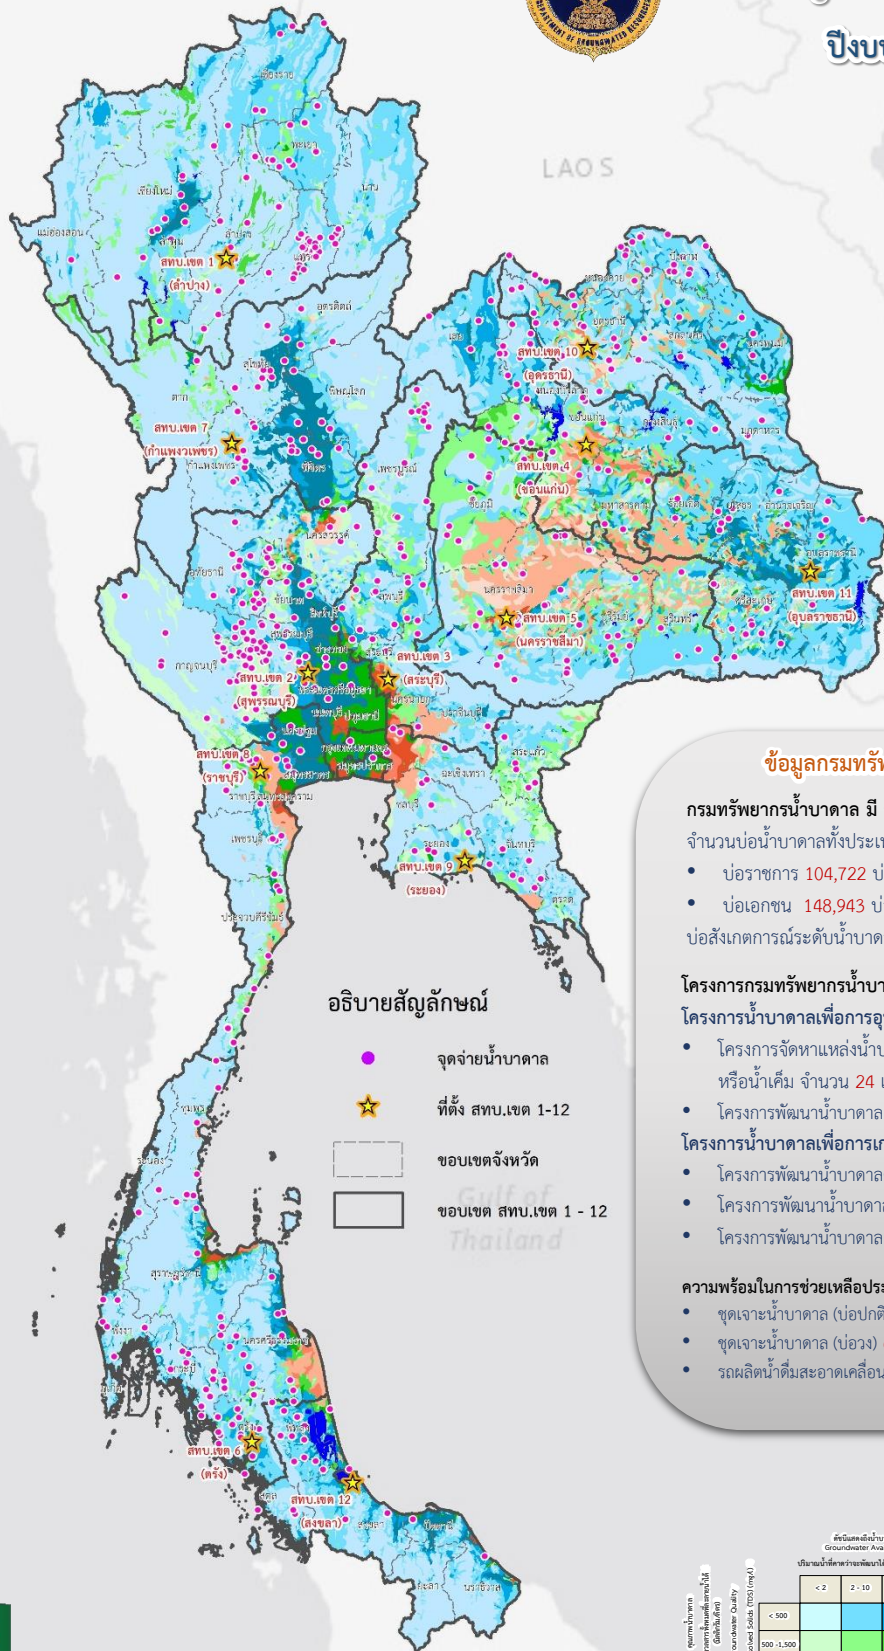

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำบาดาล
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด
- ขอบเขต สทบ.เขต 1 - 12

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต รับผิดชอบทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ จำนวน 253,665 บ่อ (ณ วันที่ 01/10/2567)

- บ่อราชการ 104,722 บ่อ

- บ่อเอกชน 148,943 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล 1,956 บ่อ 1,183 สถานี

โครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2567 จำนวน 335 แห่ง

โครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 99 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 24 แห่ง 96 บ่อ

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 75 แห่ง 150 บ่อ

โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 236 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 160 แห่ง 160 บ่อ

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 22 แห่ง 66 บ่อ

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 54 แห่ง 324 บ่อ

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย 2566)

- ชุดเจาะน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 71 ชุด

- ชุดเจาะน้ำบาดาล (บ่อวง) 6 ชุด

- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 13 คัน

- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 607 แห่ง

- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาล

- และเครื่องสูบน้ำบาดาล 27 ชุด

ดัชนีความพร้อมน้ำบาดาลเพื่อใช้
Groundwater Availability Index

ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อพื้นที่ใช้ (ปริมาณน้ำและน้ำดื่ม)
Groundwater Quantity Index

ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อพื้นที่ใช้ (ปริมาณน้ำและน้ำดื่ม)	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อพื้นที่ใช้ (ปริมาณน้ำและน้ำดื่ม)	< 500			
ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อพื้นที่ใช้ (ปริมาณน้ำและน้ำดื่ม)	500 - 1,500			
ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อพื้นที่ใช้ (ปริมาณน้ำและน้ำดื่ม)	> 1,500			

0 50 100 150 200 กิโลเมตร

ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.dgr.go.th> ณ วันที่ 23/02/67

รวบรวมและจัดทำ : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน CSR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปรายงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567

แจกจ่ายน้ำหลัง 4 สัปดาห์ (ลิตร)



แจกจ่ายน้ำรวม 8,414,130.85 ลิตร



อุทกภัย

986,588.50 ลิตร



ภัยแล้ง

14,440.00 ลิตร



ประชาสัมพันธ์
และอื่น ๆ

7,413,102.35 ลิตร



ประชาชน

ได้รับประโยชน์

906,539

คน



ครัวเรือน

ได้รับประโยชน์

226,635

ครัวเรือน

CSR อื่น ๆ

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

72

ครั้ง

ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล

182

ครั้ง

ซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

67

ครั้ง

เจาะน้ำบาดาล

8

บ่อ

การดำเนินการช่วยเหลือประชาชน

